

KRUPP KOPPERS

**Estudio previo
para la
Empresa Nacional Adaro de
Investigaciones Mineras, S.A.**

**Planta para la producción
de 1.000 t/día amoniaco
a partir de
hulla de la Robla**

Abril 1983

Índice

	<u>Página</u>
0. Introducción	0/1 á 0/3
1. Base del estudio previo	1/1 á 1/4
2. Descripción de la planta de amoníaco	2/1 a 2/9
3. Datos de servicio	3/1 á 3/9 *)
4. Personal de servicio	4/1 á 4/4
5. Estimación de los costos de inversión	5/1 á 5/2 *)
6. Ejemplo de cálculo de los costos de producción	6/1 á 6/3 *)
7. Esquemas y planos	7/1
Esquema de bloques	
Esquema de vapor	
Plano de situación	
Planning de fechas	
8. Lista de los equipos principales	8/1 á 8/48
9. Descripción y esquema de procesos	9/1 á 9/46
10. Información general	10/1 á 10/2

*) CONFIDENCIAL

0.

INTRODUCCION

El día 30 de Enero de 1982 se formalizó, entre las sociedades EMPRESA NACIONAL ADARO DE INVESTIGACIONES MINERAS (ENADIMSA) de Madrid, por una parte, y KRUPP-KOPPERS GmbH (KK) de Essen y KOPPERS ESPAÑOLA S.A. (KE) de Madrid, por otra, un contrato para asistencia técnica a ENADIMSA por parte de KK y KE para análisis de laboratorio de carbones y confección de estudios previos sobre la utilización del carbón.

Una vez finalizada la primera parte del contrato (análisis) de los carbones) por parte de KK y KE, ambas partes contratantes han acordado, el 1 de Febrero de 1983, que la segunda parte del contrato (confección de los estudios previos) sea, por tanto, llevada a su término por KK y KE. En el marco del acuerdo del 1 de Febrero de 1983, serán confeccionados por KK y KE dos estudios previos sobre la producción de amoníaco a partir de carbón, uno de los cuales, éste presente, será un estudio previo sobre la producción de amoniáco a partir de las hullas de los recursos de La Robla.

Este estudio previo comprende todos los datos para la determinación de la rentabilidad, tales como

- consumos de carbón, agua, aditivos químicos y catalizadores
- personal necesario
- costos de inversión
- plan de tiempos para la realización

El personal necesario y las inversiones indicados están basados en la construcción de la instalación en la Rep. Federal Alemana. En la determinación de los costos de inversión se han tenido en cuenta los precios conocidos para materiales, salarios y similares, vigentes el 30.12. 1982. En las inversiones no se han tenido en cuenta, sin embargo, costos de aduana, impuestos y otros gravámenes en España. Asimismo estos precios son válidos con una tolerancia de \pm 15% e incluyen, para imprevistos, un monto medio del 5% sobre la inversión total.

La inversión total importa aprox. 560.000.000,-- DM, excluyendo los costos para los terrenos y la infraestructura. En la parte 5 del estudio se da un desglose de la suma citada.

En una primera estimación puede considerarse que aprox. del 60 al 70% de las inversiones puede ser cubierto por suministros y prestaciones españoles.

La concepción de la planta de amoníaco está representada en forma simplificada en un esquema de bloques. Los datos más importantes son:

- producción de amoníaco = 333.000 t/año
- consumo de carbón = 960.000 t/año

El desglose de los datos de servicio está indicado en la parte 3 de este estudio.

La descripción de los distintos procesos propuestos se expone en la parte 9.

En cada una de las etapas de proceso deberán ser instaladas las siguientes unidades:

- Tratamiento de carbón	2 unidades de 45 t/h cada una de carbón bruto
- Gasificación de carbón	4 gasificadores de 4 cabezas cada uno, uno de ellos como reserva
- Compresión de gas bruto	2 compresores de 60.000 m ³ /h cada uno, de gas bruto
- Desulfuración de gas bruto	1 unidad para 120.000 m ³ /h de gas bruto
- Conversión de CO	2 unidades para 55.000 m ³ /h cada una de gas desulfurado
- Lavado de CO ₂	1 unidad para 160.000 m ³ /h de gas convertido
- Depuración fina	1 unidad para 92.000 m ³ /h de gas depurado de CO ₂
- Compresión de nitrógeno	1 compresor para 30.000 m ³ /h de nitrógeno puro
- Compresión de gas de síntesis	1 compresor para 111.000 m ³ /h de gas de síntesis y gas de reciclado
- Síntesis de amoníaco	1 síntesis para 1.000 t/día de NH ₃
- Fraccionamiento de aire	1 unidad para 35.000 m ³ /h de oxígeno de 98%
- Central de energía	2 calderas de vapor de 150 t/h cada una y 1 generador de 20 MW

1. Base del estudio previo1.1 Capacidad

La planta está diseñada para la producción de 1.000 t/día de amoníaco.

1.2 Especificación del carbón

- Tipo de carbón	Hulla
- Origen	Recursos de La Robla
- Granulometría	> 16 mm 5,1 % en peso 8 mm 10,5 % en peso 4 mm 8,0 % en peso 2 mm 9,0 % en peso 1 mm 13,4 % en peso 0,5 mm 17,6 % en peso menor de 0,5 mm 36,4 % en peso

Los análisis corresponden a la muestra nº 3 de los análisis del 13.08.1.982 realizados por Krupp-Koppers, Diario número 14.249, Muestra nº 3.

- Análisis inmediato:

Humedad	9,2 % en peso
Cenizas (carbón seco)	35,1 % en peso
Componentes volátiles (carbón seco)	12,3 % en peso
Coque en crisol (carbón seco)	87,7 % en peso
- P.C.I. (carbón seco)	21.822 kJ/kg

- Análisis elemental

Cenizas	35,1 % en peso
C	56,6 % en peso
H	2,5 % en peso
S	1,3 % en peso
N	1,2 % en peso
O	3,3 % en peso
	100,0 % en peso

- Molturabilidad (con 2,4% de H₂O) 78,5° Hardgrove

- Comportamiento a la fusión de las cenizas.

Punto de reblandecimiento	1.175	°C
Punto de fusión	1.265	°C
Punto de fluidez	1.315	°C

- Análisis de las cenizas:

Fe ₂ O ₃	10,6 % en peso
SiO ₂	47,4 % en peso
Al ₂ O ₃	26,7 % en peso
CaO	5,8 % en peso
MgO	1,7 % en peso
Na ₂ O	0,3 % en peso
K ₂ O	3,2 % en peso
TiO ₂	1,0 % en peso
P ₂ O ₅	0,4 % en peso
SO ₃	2,4 % en peso

- Reactividad buena.

1.3

Especificaciones de los medios auxiliares

- Energía eléctrica:

trifásica

6,6 kV

50 Hz

- Agua bruta

Análisis

CaO 75 ppm

MgO 19 ppm

Na₂O 32 ppmHCO₃⁻ 90 ppmCO₃⁼ 0 ppmCl⁻ 14 ppmSO₄⁼ 18,5 ppmSiO₂ 3,12 ppm

Dureza total 94 mmol/l

Índice pH 7,8

Conductividad eléctrica 199

Contenido total en partículas sólidas 334 mg/l

Partículas sólidas disueltas 157 mg/l

Temperatura + 3°C en invierno

+ 18°C en verano

4915
04.83

1.4

Condiciones climatológicas

- Temperatura del aire	max. + 37 °C
	min. - 17,4 °C
media en invierno	+ 4,5 °C
media en verano	+ 18,1 °C
- Humedad relativa	
en invierno	76 %
en verano	55 %
media anual	67 %
max.	100 %
min.	18 %
- Velocidad del viento	max. 33 m/seg.
- Presión barométrica media	685 mbar

1.5

Terreno

- Altura sobre el nivel del mar	913 m
- Resistencia del suelo	2 kg/cm ²
- sin riesgo de movimientos sísmicos	
- en invierno riesgo de heladas	

2. Descripción de la Planta de Amoníaco

2.1 Etapas y Unidades de Proceso

El sistema de plantas considerado en este estudio previo se compone de las siguientes etapas de proceso:

2.1.1 Producción de Gas

- instalación de tratamiento de carbón
- planta de gasificación de carbón
- instalación de tratamiento de agua de lavado

2.1.2 Producción de Amoníaco

- instalación de compresión de gas bruto
- instalación de desulfuración de gas bruto
- instalación de lavado de CO₂
- instalación de conversión de CO
- instalación de depuración fina (lavado con N₂ líquido)
- instalación de compresión de nitrógeno
- instalación de compresión de gas de síntesis
- instalación de síntesis de amoníaco

2.1.3 Unidades de Aprovisionamiento y Auxiliares

- instalación de fraccionamiento de aire
- instalación de tratamiento de agua de refrigeración
- instalación de tratamiento de agua para calderas
- instalación de generación de vapor
- instalación de obtención de azufre
- instalación de producción de aire de instrumentación

2.2. Transcurso del proceso de carbón a amoníaco

2.2.1 Producción de gas

El carbón bruto de las características especificadas en el punto 1.2. es enviado desde el parque de carbones hasta la instalación de tratamiento de carbón por medio de cintas transportadoras. La instalación de tratamiento de carbón consiste en dos unidades de molienda y secado con una capacidad de tratamiento de 45 t/h de carbón bruto por unidad. En las dos tolvas de carbón bruto pueden almacenarse en total 800 t, lo que significa, que las instalaciones de transporte desde el parque de carbones hasta la unidad de tratamiento solamente trabajan dos turnos por día.

En el tratamiento de carbón se lleva a cabo la molienda del mismo en los dos molinos hasta ser convertido en polvo con una granulometría menor de 90 μm en un 90%. Al mismo tiempo, durante la molienda del carbón, se lleva a cabo un secado hasta un contenido final del 1% de humedad. Este secado se hace con los humos producidos por combustión de gas residual procedente del lavado con nitrógeno líquido. El carbón pulverizado así obtenido es almacenado en dos tolvas con una capacidad de 200 t cada una.

El carbón pulverizado es transportado desde las tolvas por medio de bombas neumáticas hasta la gasificación de carbón. El nitrógeno impuro procedente de la unidad de fraccionamiento de aire es utilizado como gas de transporte. La planta de gasificación de carbón está compuesta por 4 unidades de gasificadores, 3 de las cuales están funcionando mientras que la cuarta queda como unidad de reserva.

En los gasificadores se produce la transformación del carbón pulverizado en gas bruto por medio de oxígeno a temperaturas entre 1.500 y 1.600°C. Durante la transformación se desprenden parte de las cenizas del carbón en fase líquida como escoria, yendo a parar desde los gasificadores a unos tanques de agua donde es granulada. La otra parte de las cenizas abandona el gasificador con el gas, como cenizas volantes secas.

El gas producido en los gasificadores circula a través de las calderas recuperadoras de calor, enfriándose, con lo cual se obtiene vapor de agua con una presión de 40 bar.

Más adelante se lleva a cabo un enfriamiento adicional del gas en lavadores/enfriadores por inyección directa de agua, con lo que al mismo tiempo son lavados los residuos de la gasificación contenidos en el gas. Las restantes impurezas sólidas son extraídas del gas en desintegradores y en electrofiltros. En las camisas de los gasificadores se produce vapor de 2,5 bar de presión.

El agua procedente de la planta de gasificación, cargada con partículas sólidas, va a parar por medio de conductos cerrados a la instalación de tratamiento de agua de lavado. En esta unidad el agua va a unos estanques de decantación en los cuales se decantan los residuos sólidos contenidos. Estos residuos son almacenados en las tolvas colectoras de sólidos de los estanques de decantación y extraídos como lodos con un 10% de contenido en partículas sólidas. El agua depurada en los estanques de aclarado es enfriada y bombeada nuevamente a los puntos de consumo de la planta de gasificación. Las pérdidas de agua producidas en el circuito de agua de lavado son compensadas por adición de agua. Este agua de reposición es el agua rechazada del circuito de agua de refrigeración.

2.2.2 Producción de Amoníaco

El gas depurado mecánicamente, libre de partículas sólidas es comprimido a 36 bar en 2 compresores de gas bruto trabajando en paralelo y enviado a la instalación de desulfuración de gas bruto. Ambos compresores de gas bruto son accionados por turbinas de condensación. El vapor utilizado tiene una presión de 35 bar y una temperatura de 370°C.

La desulfuración de gas bruto es la primera etapa del tratamiento de gas. En esta etapa son depurados los compuestos azufrosos gaseosos, H₂S y COS por lavado con metanol enfriado a baja temperatura. Además de los citados componentes del gas es eliminada una parte del CO₂ contenido en el gas bruto. Se ha previsto que el gas ácido obtenido por lavado, sea tratado en una unidad de hornos Claus para la obtención de azufre elemental. La unidad de desulfuración de gas bruto está conectada con el lavado de CO₂ a través del circuito del medio de lavado.

La siguiente etapa del tratamiento del gas es la conversión de CO. En esta etapa el monóxido de carbón contenido en el gas desulfurado es transformado en hidrógeno y dióxido de carbono por medio de vapor de agua. La transformación se realiza con un catalizador de óxido de hierro activado con cromo. Para reducir el consumo de vapor y mejorar la rentabilidad, la instalación de conversión de CO dispone de un circuito de agua caliente con un humedecedor y un deshumedecedor. Para una mejora complementaria de la rentabilidad, una parte del calor sensible del gas convertido es utilizada en una unidad de producción de frío por absorción. El frío producido en esta unidad es utilizado para cubrir el consumo en la unidad de desulfuración de gas bruto y en la de lavado de dióxido de carbono.

En la etapa siguiente de tratamiento, el lavado de CO₂, el dióxido de carbono contenido en el gas bruto, así como el formado en la unidad de conversión de CO es eliminado por lavado. Como medio de lavado es utilizado, al igual que en la desulfuración de gas bruto, metanol enfriado a baja temperatura. Despues del proceso de lavado, el metanol enriquecido es regenerado y reciclado nuevamente en el proceso.

La última etapa del tratamiento de gas es la depuración fina en la cual son eliminados los componentes perturbadores y nocivos para el catalizador aún contenidos en el gas. Esta depuración se lleva a cabo por un lavado con nitrógeno líquido. Durante y después de la depuración fina se mezcla al gas la cantidad necesaria de nitrógeno para la síntesis. El nitrógeno necesario proviene de la instalación de fraccionamiento de aire y es comprimido en el compresor de nitrógeno a la presión necesaria.

El gas de salida de la depuración fina tiene entonces la composición estequiométrica ($N_2 + 3H_2$) para la síntesis del amoníaco. Este gas es comprimido a 138 bar en el compresor de gas de síntesis que está combinado con el compresor de reciclado. El compresor es accionado por una turbina de vapor de contrapresión.

El gas de síntesis y de reciclado a 38 bar es precalentado con gas de salida del reactor en la unidad de síntesis de amoníaco y enviado al reactor de síntesis, en el cual una parte del gas se transforma en amoníaco en presencia del catalizador. La mezcla amoníaco/gas de síntesis es enfriada en un intercambiador de calor produciendo un precalentamiento a contracorriente del gas de entrada y de agua de alimentación de calderas.

En un enfriador de baja temperatura se lleva a cabo una condensación del amoníaco producido, que es recogido en un separador. El gas no transformado es reciclado por medio de un compresor y mezclado con el gas de entrada antes del reactor. El frío necesario para la condensación del amoníaco es producido en una unidad de frío por compresión.

2.2.3 Unidades de Aprovisionamiento y Auxiliares

El oxígeno para la gasificación del carbón y el nitrógeno para la síntesis del amoníaco son obtenidos en una instalación de fraccionamiento de aire a baja temperatura. En esta unidad de proceso se obtiene asimismo el nitrógeno impuro, que es utilizado en parte para el transporte del carbón pulverizado, como gas de inertización y como gas de stripping. Se ha previsto una instalación de fraccionamiento de aire con 2 compresores de aire, diseñados cada uno para el 50% de la capacidad y accionados por turbina de vapor de condensación.

Como agua de refrigeración se utiliza agua de reciclado que es tratada en una instalación de tratamiento de agua de refrigeración. La refrigeración del agua caliente se lleva a cabo en torres de refrigeración de tiro forzado. El agua rechazada del sistema va como agua de reposición a la instalación de tratamiento de agua de lavado.

En la instalación de tratamiento de agua para calderas es tratada el agua necesaria para las diferentes calderas recuperadoras de calor y para la unidad de producción de energía.

El vapor necesario para las diferentes turbinas de vapor es producido en una Central de Energía aparte. La Central dispone de un generador con una potencia de 20 MW en el que se produce energía eléctrica para los accionamientos de pequeña potencia. Para la puesta en marcha de la planta se toma la corriente de la red.

Los compuestos gaseosos, azufrosos que se obtienen en la desulfuración del gas bruto son tratados y transformados en azufre líquido en la instalación de obtención de azufre.

Para todo el complejo se ha instalado una unidad de aire para instrumentos, que solamente trabaja, sin embargo, en la puesta en marcha de la planta, ya que en funcionamiento normal la alimentación del aire para instrumentos se lleva a cabo con aire de la instalación de fraccionamiento de aire.

2.3

Alimentación de Vapor y Energía

El sistema previsto de vapor y energía está representado en el plano nº H2 4915 Z 11 002 001. Como se desprende de este plano se trata de una planta de amoníaco con alimentación de energía propia.

Se han previsto los siguientes circuitos de vapor:

- Vapor 105 bar; 500°C de la Central de Energía
- Vapor 35 bar; 370°C vapor de contrapresión
- Vapor 40 bar; saturado de la gasificación de carbón
- Vapor 10 bar; saturado de la obtención de azufre
- Vapor 2,5 bar; saturado de la gasificación de carbón

El vapor de 105 bar, 500°C es producido en las dos calderas de vapor de la Central. Este vapor alimenta las turbinas de accionamiento del compresor de gas de síntesis y del generador de energía eléctrica.

La turbina de accionamiento del compresor de gas de síntesis es una turbina de contrapresión en tanto que la del generador de energía eléctrica es una turbina de toma de vapor de condensación.

Con el vapor de contrapresión de 35 bar y 370°C son alimentadas las turbinas de condensación de las siguientes máquinas:

- 2 compresores de gas bruto
- 2 compresores de aire
- 1 compresor de nitrógeno
- 1 compresor de frío
- 1 bomba de agua de alimentación para la Central de Energía

La presión del condensador es de 0,35 bar.

En las calderas de generación de vapor de la unidad de gasificación de carbón se produce vapor saturado de 40 bar. Una parte de este vapor es utilizada en la conversión de CO. Otra parte es empleada en la unidad de tratamiento de gas para la regeneración del metanol y el resto va a la red de vapor de 35 bar y 370°C. El vapor con una presión de 10 bar procede de la caldera de vapor de la unidad de obtención de azufre y es enviado en su totalidad a la instalación de tratamiento de agua para calderas.

El vapor de 2,5 bar producido en las camisas de los gasificadores va, en parte, a la instalación de tratamiento de agua para calderas; una pequeña parte es utilizada como vapor de calefacción en la instalación de tratamiento de carbón y otra pequeña parte es empleada como vapor para la gasificación.

2.4

Límites de la Planta

- Carbón bruto Cinta transportadora desde el parque de carbón hasta el tratamiento de carbón
- Agua de reposición Tubería de distribución en el límite de la planta
- Energía eléctrica Borna de conexión de 6,6 kV en la subestación principal de distribución
- Amoníaco Brida de salida del almacén de NH₃
- Azufre Salida del almacén de azufre
- Escorias/Cenizas Salida de la tolva de escorias/cenizas
- Agua residual Brida de salida en los límites de la planta
- Lodos Brida de salida en los límites de la planta
- CO₂ Salida del lavado de CO₂

4915

04.83

3. Datos de servicio3.1 Consumos

Carbón bruto para la producción de gas de síntesis	81,0 t/h
Carbón bruto para la producción de energía	39,0 t/h
Carbón bruto, total	120,0 t/h
Agua de reposición	547,6 m ³ /h
Metanol	110,0 kg/h

3.2 Producción

Amoníaco	41,7 t/h
Azufre	880,0 kg/h

3.3 Especificación de los productos

- Amoníaco

Presión	5 bar
Temperatura	5° C
Contenido en NH ₃	99,8% (en peso)
Contenido de H ₂ O	0,2% (en peso)
Aceite	5 ppm

- Azufre

Contenido en azufre	99,8% (en peso)
Sustancias orgánicas	0,05% (en peso)
Cenizas	0,10% (en peso)
Agua	0,05% (en peso)

libre de arsénico, teluro, fluor y sustancias bituminosas

3.4

Balance del gas

		1	2	3
CO ₂	% en vol.	9,48	7,13	40,88
CO	% en vol.	59,85	61,82	3,01
H ₂	% en vol.	28,58	29,57	55,16
N ₂	% en vol.	0,92	0,96	0,61
Ar	% en vol.	0,44	0,45	0,29
CH ₄	% en vol.	0,07	0,07	0,05
H ₂ S/COS	% en vol.	0,66		

Suma	% en vol.	100,00	100,00	100,00
Caudal	m ³ /h	102 085	98 225	154 300

		4	5	6
CO ₂	% en vol.			
CO	% en vol.	5,05		58,60
H ₂	% en vol.	93,36	75,00	22,00
N ₂	% en vol.	1,03	25,00	12,10
Ar	% en vol.	0,49		5,80
CH ₄	% en vol.	0,07		1,50
H ₂ S/COS	% en vol.			

Suma	% en vol.	100,00	100,00	100,00
Caudal	m ³ /h	90 930	110 900	7 750

- 1 Gas bruto - a la salida de la planta de gasificación
- 2 Gas desulfurado antes de la instalación de conversión de CO
- 3 Gas convertido antes de la instalación de lavado de CO₂
- 4 Gas depurado de CO₂ antes de la instalación de lavado con nitrógeno líquido
- 5 Gas de síntesis
- 6 Gas residual procedente de la instalación de lavado con nitrógeno líquido

3.5

Balance energéticoConsumos

Unidad de proceso	kWh/h
1 Tratamiento de carbón	2 500
2 Gasificación de carbón	3 500
3 Tratamiento de agua de lavado	2 700
4 Compresión de gas bruto	18 200
5 Desulfuración de gas bruto)	1 250
6 Lavado de CO ₂)	
7 Conversión de CO	270
8 Depuración fina (lavado con N ₂ líquido)	
9 Compresión de N ₂	5 900 ✓
10 Compresión de gás de síntesis	15 400 ✓
11 Síntesis de amoníaco con compresor de frío	2 880 ✓
12 Fraccionamiento de aire con compresión de aire	17 000 ✓
13 Tratamiento de agua de refrigeración	5 800
14 Tratamiento de agua para calderas	2 400
15 Generación de vapor y energía eléctrica	1 200
16 Obtención de azufre	180
Iluminación y puntos de consumo diversos	2 000
Total	81 180

De los puntos de consumo instalados, los siguientes irán provistos con turbinas de vapor como accionamiento:

- Compresores de gas bruto	18 200 kW ✓
- Compresores de aire	17 000 kW ✓
- Compresor de nitrógeno	5 900 kW ✓
- Compresor de gas de síntesis	15 400 kW ✓
- Compresor de frío	2 700 kW
- Bomba para agua de alimentación de calderas	2 300 kW
	61 500 kW

Las restantes máquinas irán accionadas por motor eléctrico. La corriente necesaria será producida por un generador de 20 MW de potencia.

3.6	<u>Balance de agua de refrigeración</u>	<u>Consumos</u>
	Unidad de proceso	m^3/h
1	Tratamiento de carbón	30
2	Gasificación de carbón	450
3	Tratamiento de agua de lavado	
4	Compresión de gas bruto	1 950
5	Desulfuración de gas bruto)	2 200
6	Lavado de CO ₂)	
7	Conversión de CO ₂	1 540
8	Depuración fina (lavado con N ₂ líquido)	
9	Compresión de N ₂	550
10	Compresión de gas de síntesis	1 490
11	Síntesis de amoníaco con compresor de frío	1 600
12	Fraccionamiento de aire con compresión de aire	1 700
13	Tratamiento de agua de refrigeración	
14	Tratamiento de agua para calderas	
15	Generación de vapor y energía eléctrica	
16	Obtención de azufre	50
	Total	11 560
	Condensadores para turbinas	13 200
		24 760
	Pérdidas por salpicaduras y evaporación	./. 371
	Agua residual para la instalación 3	./. 95
	Agua de reposición	466
	Agua de refrigeración de la instalación 13 a los puntos de consumo	24 760

3.7

Balance de vapor

Unidad de proceso	Consumo en t/h				
	LP-1	LP-2	MP-S	MP-H	HP
1 Tratamiento de carbón	2,0				
2 Gasificación de carbón	17,6				
4 Compresión de gas bruto				86,1	
5 Desulfuración de gas bruto)		14			
6 Lavado de CO ₂)					
7 Conversión de CO		68			
9 Compresión de N ₂				27,9	
10 Compresión de gas de síntesis					224,7
11 Síntesis de amoníaco con compresor de frío				12,8	
12 Fraccionamiento de aire con compresión de aire				80,4	
14 Tratamiento de agua para calderas	19,4	2,1		10,9	
15 Generación de vapor y energía eléctrica			5	70,2	63,6
Total	39,0	2,1	82	288,3	288,3

Unidad de proceso	Producción en t/h				
	LP-1	LP-2	MP-S	MP-H	HP
2 Gasificación de carbón	39,0			87	
10 Compresión de gas de síntesis					244,7
15 Generación de vapor y energía eléctrica				63,6	288,3
16 Obtención de azufre			2,1		
Total	39,0	2,1	87	288,3	288,3

LP-1	=	Vapor saturado	2,5 bar
LP-2	=	Vapor saturado	10,0 bar
MP-S	=	Vapor saturado	40,0 bar
MP-H	=	Vapor	35,0 bar 370°C
HP	=	Vapor	105,0 bar 500°C

.3.8

Balance de agua para calderas

Unidad de proceso	Consumo t/h
2 Gasificación de carbón	
-LP-1 agua de alimentación	40,2
-MP-S agua de alimentación	90,0
15 Generación de vapor y de energía	
-HP agua de alimentación	295,0
16 Obtención de azufre	
-LP-2 agua de alimentación	2,2
Total	427,4

Unidad de proceso	Producción de condensados en t/h
1 Tratamiento de carbón	2,0
4 Compresión de gas bruto	86,1
5 Desulfuración de gas bruto)	14,0
6 Lavado de CO ₂)	
7 Conversión de CO	15,0
9 Compresión de N ₂	27,9
11 Síntesis de amoníaco (con compresor de frío)	12,8
12 Compresión de aire	80,4
14 Tratamiento de agua para calderas	10,9
15 Generación de vapor y energía eléctrica	75,2
Total	324,3
Vapor de baja presión LP-1	÷ 19,4
Vapor de baja presión LP-2	÷ 2,1
Agua de reposición	÷ 81,6
	427,4

3.9 Residuos

3.9.1 Residuos sólidos

- Escorias:

Origen	Gasificación de carbón, unidad de proceso 2
Caudal	13 t/h
Granulometría	0 - 15 mm
Temperatura	50 - 70° C
Peso a granel	aprox. 1,2 t/m ³
Humedad	goteando
Composición	la misma que la de las cenizas del carbón, libre prácticamente de carbono

- Cenizas:

Origen	Generación de vapor, unidad de proceso 15
Caudal	14,8 t/h
Temperatura	50 - 70° C
Humedad	goteando
Composición	la misma que la de las cenizas del carbón, con aprox. 2 - 5% de carbono

3.9.2 Residuos líquidos

- Lodos:

Origen	Estanques de aclarado de la instalación de tratamiento de agua de lavado, unidad de proceso 3
Caudal	215 m ³ /h
Temperatura	aprox. 50° C
Composición	Agua 90% Cenizas volantes 10%
Presión	8 bar

- Agua residual:

Origen	Tratamiento de agua de calderas, unidad de proceso 14
Caudal	80 m ³ /24 horas
Temperatura	30°C
Contenido en sales	aprox. 1.100 mg/l
Indice pH	6,5 - 8,5

3.9.3 Residuos gaseosos

- Humos:

Origen	Generadores de vapor, unidad de proceso 15												
Caudal	238.000 m ³ /h												
Temperatura	150°C												
Composición	<table> <tr> <td>CO₂</td> <td>17,00 % en volumen</td> </tr> <tr> <td>H₂O</td> <td>4,60 % en volumen</td> </tr> <tr> <td>N₂ + Ar</td> <td>76,90 % en volumen</td> </tr> <tr> <td>SO₂</td> <td>0,15 % en volumen</td> </tr> <tr> <td>O₂</td> <td><u>1,35 % en volumen</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>100,00 % en volumen</td> </tr> </table>	CO ₂	17,00 % en volumen	H ₂ O	4,60 % en volumen	N ₂ + Ar	76,90 % en volumen	SO ₂	0,15 % en volumen	O ₂	<u>1,35 % en volumen</u>		100,00 % en volumen
CO ₂	17,00 % en volumen												
H ₂ O	4,60 % en volumen												
N ₂ + Ar	76,90 % en volumen												
SO ₂	0,15 % en volumen												
O ₂	<u>1,35 % en volumen</u>												
	100,00 % en volumen												

- Gases de combustión:

Origen	Tratamiento de carbón, unidad de proceso 1										
Caudal	32 000 m ³ /h										
Temperatura	80°C										
Composición	<table> <tr> <td>CO₂</td> <td>11,60 % en volumen</td> </tr> <tr> <td>H₂O</td> <td>30,40 % en volumen</td> </tr> <tr> <td>N₂ + Ar</td> <td>54,70 % en volumen</td> </tr> <tr> <td>O₂</td> <td><u>3,30 % en volumen</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>100,00 % en volumen</td> </tr> </table>	CO ₂	11,60 % en volumen	H ₂ O	30,40 % en volumen	N ₂ + Ar	54,70 % en volumen	O ₂	<u>3,30 % en volumen</u>		100,00 % en volumen
CO ₂	11,60 % en volumen										
H ₂ O	30,40 % en volumen										
N ₂ + Ar	54,70 % en volumen										
O ₂	<u>3,30 % en volumen</u>										
	100,00 % en volumen										

- Humos:

Origen	Obtención de azufre, unidad de proceso 16
Caudal	19 000 m ³ /h
Temperatura	120° C
Composición	
CO ₂	24,40 % en volumen
H ₂ O	32,20 % en volumen
SO ₂	0,50 % en volumen
N ₂ + Ar	40,00 % en volumen
O ₂	<u>2,90 % en volumen</u>
	100,00 % en volumen

- CO₂:

Origen	Lavado de CO ₂ , unidad de proceso 6
Caudal	63 400 m ³ /h
Temperatura	20° C
Presión	1,2 bar

- Nitrógeno impuro:

Origen	De distintos puntos de las unidades de proceso 1,2,6 y 12
Caudal total	aprox. 140 000 m ³ /h

3.10

Consumo de aditivos químicos

Hidracina (15% N ₂ H ₄)	1,3 gk/h
Polielectrólito (calidad comercial)	0,5 kg/h
H ₂ SO ₄ (96%)	60,0 kg/h
NaOH (45%)	70,0 kg/h
NH ₄ OH	2,5 kg/h
Na ₃ PO ₄ (18-20% P ₂ O ₅)	0,12 kg/h
Ca (OH) (93%)	200,0 kg/h
Inhibidor	10,0 kg/h

4. Personal de servicio4.1 Observación previa

- La producción de gas comprende las unidades de proceso: tratamiento de carbón, gasificación de carbón, tratamiento de agua de lavado y fraccionamiento de aire.
- La producción de amoníaco comprende las unidades de proceso: compresión de gas bruto, tratamiento de gas, compresión de gas de síntesis, compresión de nitrógeno y síntesis de amoníaco.
- Las unidades de aprovisionamiento y auxiliares comprenden: tratamiento de agua de refrigeración, generación de vapor y de energía eléctrica, tratamiento de agua para calderas y obtención de azufre.

4.2 Dirección de Fábrica

	<u>Cualificación</u>	<u>Nº</u>
- Director de Fábrica	Ing. Superior o Licenciado Químico	1
- Jefe de División de Producción de Gas	Ing. Superior o Ing. Técnico	1
- Jefe de División de Producción de Amoníaco	Ing. Superior o Ing. Técnico	1
- Jefe de División de Unidades de Aprovisionamiento y Auxiliares	Ing. Superior o Ing. Técnico	1
- Jefe de División de Mantenimiento	Ing. Superior o Ing. Técnico	1
- Jefe de Laboratorio	Químico	1
- Responsable de Seguridad	Ing. Técnico	1
Total Dirección Técnica:		7

4.3

Personal de Fábrica

	Cualificación	Persona/ Turno	Turnos/ Día	Total Personal
- Jefe de turno Producción de gas	Ing. Técnico	1	4	4
- Jefe de turno Producción de amoníaco	Ing. Técnico	1	4	4
- Jefe de turno unidades de aprovisionamiento y auxiliares	Ing. Técnico	1	4	4
Total				12
- Personal de turno en la sala de control para:				
Producción de gas	Químico	2	4	8
Producción de NH ₃	Químico	2	4	8
Unidades de aprovisio- namiento y auxiliares	Químico	1	4	4
Total				20
- Personal de turno en la planta para:				
Producción de gas	Químico	6	4	24
Producción de NH ₃	Químico	4	4	16
Unidades de aprovisio- namiento y auxiliares	Químico	4	4	16
Total				56
Suma de personal de fábrica				88

4.4

Personal de Laboratorio

	Cualificación	Personas/turno	Turnos	Total Personal
- Jefe de Laboratorio	Ing. Técn. Químico	-	Día	1
- Análisis de producto	Ayudante Laboratorio	-	Día	1
- Análisis de servicio	Ayudante Laboratorio	2	4	8
Total Personal de Laboratorio:				10

4.5

Personal de Mantenimiento

- Mantenimiento mecánico:

Jefe de Taller	Maestro/Técnico	Día	1
Ajustador mecánico	Especialista	Día	1
Ajustador montador	Especialista	Día	2
Tornero	Especialista	Día	1
Soldador	Especialista	Día	2
Montador	Especialista	2	4
Ayudantes	Con formación		Día
			3
			18

- Mantenimiento eléctrico:

Jefe de Taller	Maestro/Técnico	Día	1
Electricista	Especialista	2	4
Electricista	Especialista		Día
			2
			11

- Mantenimiento de medición y control

Jefe de Taller	Maestro/Técnico	Día	1
Técnico en instrumentación	Especialista	1	4
Técnico en instrumentación	Especialista		Día
			2
			7

Total Personal de Mantenimiento:

36

4.6

Personal de Administración

Para la administración se pueden considerar unas necesidades de personal de 24 personas.

4.7

Personal Diverso

En este apartado se incluyen las necesidades de personal para los sectores de servicios contra incendios, servicios de seguridad, de primera ayuda y similares.

Se pueden calcular para esto 40 personas.

5.

Estimación de los costos de inversión

El total de inversiones para el sistema de unidades de proceso consideradas dentro de los límites de la planta supone

aprox. 560.000.000 de marcos alemanes
(en letra: quinientos sesenta millones)

El desglose en las distintas unidades de proceso es como sigue:

	En millones de DM		
	Ingeniería Licencias Construcción	Obra Civil Montaje	Total
1 Tratamiento de carbón	28,0	19,0	47,0
2 Gasificación de carbón	115,0	37,0	152,0
3 Tratamiento de agua de lavado	6,0	4,0	10,0
4 Compresión de gas bruto	29,0	8,0	37,0
5 Desulfuración de gas bruto)	39,0	10,0	49,0
6 Lavado de CO ₂)		
7 Conversión de CO	15,0	4,0	19,0
8 Depuración fina (lavado con N ₂ líquido)	7,5	2,0	9,5
9 Compresión de N ₂	7,0	2,0	9,0
10 Compresión de gas de síntesis)	26,5	13,0	39,5
11 Síntesis de amoníaco)		
12 Fraccionamiento de aire	49,5	15,0	64,5
13 Tratamiento de agua de refrigeración	9,0	5,0	14,0
14 Tratamiento de agua para calderas	9,0	4,0	13,0
15 Generación de vapor y energía eléctrica	48,0	17,0	65,0
16 Obtención de azufre	5,0	3,0	8,0
17 Tanques de gas y sistemas de unión	13,5	10,0	23,5
	407,0	153,0	560,0

Las inversiones estimadas para las unidades de proceso solo son válidas en relación con la planta integral. En la suma total de las inversiones está incluido un 5 % para la puesta en marcha de la planta. El total de los 153,0 millones de marcos para montaje y obra civil se desglosa en

aprox. 57.500.000 de marcos para material

aprox. 95.500.000 de marcos para salarios, etc.

Las inversiones estimadas están basadas en condiciones de pago normales y con los factores de costo conocidos al final de 1.982. Los costos de aduana y demás tasas no han sido, asimismo, incluidos.

6. Ejemplo de cálculo de los costos de producción

Base 1.983 - Primer año de servicio

6.1 Parámetros de cálculo

- Capacidad de la planta:	1.000 t/24 h = 333.000 t/año
- Horas de funcionamiento/año:	8.000 horas
- Carbón de partida: Hulla de la Robla	
	P.C.I. 19.590 kJ/kg = 4.680 kcal/kg
- Costos de reparación mantenimiento:	anualmente 3% de las inversiones
- Costos de seguros:	anualmente 1% de las inversiones
- Costos del capital: (Amortización e intereses):	anualmente 15% de las inversiones
- Costos de administración:	anualmente 1.500.000,-- marcos
- Costos del capital circulante:	anualmente 8% de 15.000.000,-- marcos
- Costos de personal:	50.000,-- marcos por persona y año de media
- Costos de aditivos químicos y catalizadores:	1,50 marcos por tonelada de NH ₃
- Costos del agua de aportación:	1,20 marcos por tonelada de NH ₃
- Consumo de carbón por t de NH ₃ para 8.000 horas de servicio/año	2,878 t 960.000 t/año
- Inversiones	560.000.000,-- marcos
- Personal:	205 personas

6.2 Cálculo de los costos de explotación

Marcos/año

- Costos de reparación y mantenimiento	0,03 x 560.000.000 = 16.800.000,--
- Costos de seguros	0,01 x 560.000.000 = 5.600.000,--

	<u>Marcos/año</u>
- Costos de administración	1.500.000,—
- Costos del capital 0,08 * 15.000.000 =	1.200.000,—
circulante	
- Costos de personal 205 50.000 =	10.250.000,—
- Costos de aditivos 1,5 333.000 =	499.500,—
químicos y catali- zadores	
- Costos del agua 1,2 333.000 =	399.600,—
de aportación	
Total por año	<hr/> 36.249.100,—
Costos de explotación/t de NH ₃ en marcos	= 108,85


6.3	<u>Costos de capital</u>	
	0,15 * 560.000.000,—/333.000	= 252,25 DM/t de NH ₃
6.4	<u>Costos del carbón</u>	
	- para 80,— DM/t de carbón	= 230,24 DM/t de NH ₃
	- para 120,— DM/t de carbón	= 345,36 DM/t de NH ₃
6.5	<u>Costos de producción</u>	
	- para un carbón de 80,— DM/t	= 591,34 DM/t de NH ₃
	- para un carbón de 120,— DM/t	= 706,46 DM/t de NH ₃

sin abono por la venta del azufre producido

6.6

Gráfico

El gráfico muestra el costo de producción de amoniaco en función del precio del carbon. (1 DM \approx 55 Pts.)

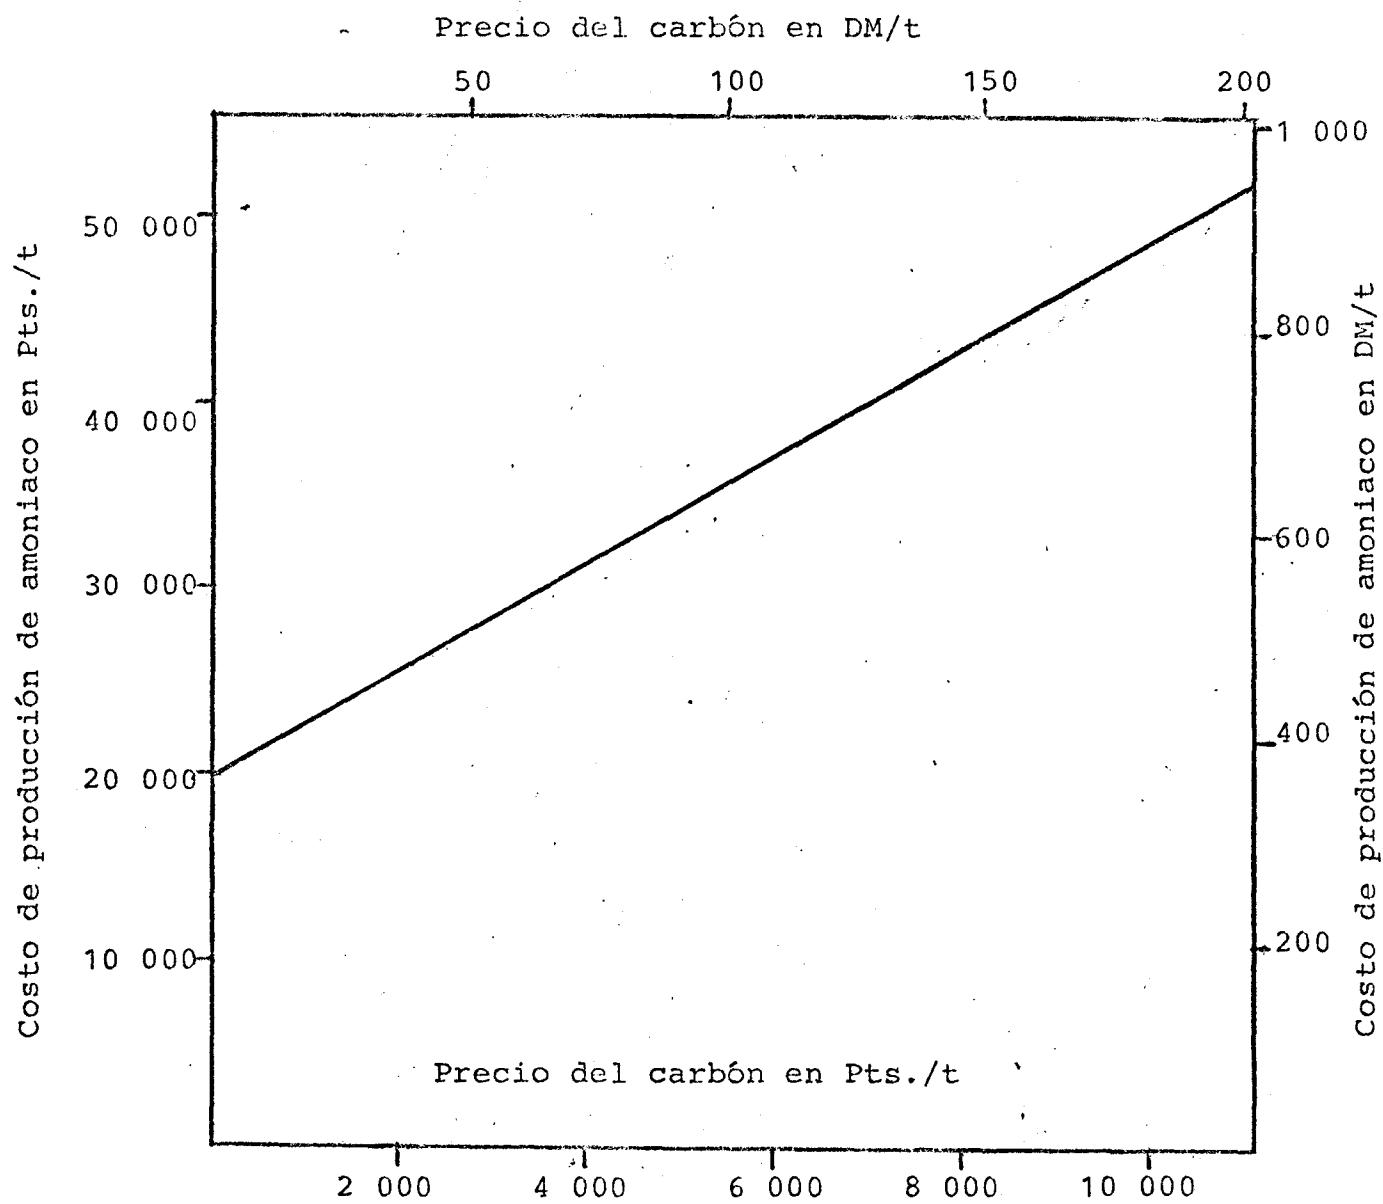

Nota.- Los costos de producción obtenidos con este gráfico son únicamente precios en base alemana y su transformación en Pts. es el resultado de aplicar la paridad marco/peseta arriba indicada. Por esta razón dichos precios en Pts. no pueden ser representativos.

Los costos de producción reales en Pts. sólo pueden ser determinados teniendo en cuenta las prestaciones y suministros españoles.

7. Esquemas y planos

- Esquema de bloques

Plano nº H2 4915 Z11 001 001

- Esquema de vapor

Plano nº: H2 4915 Z11 002 001


- Plano de situación

Plano nº: H2 4915 Z11 003 001

- Planning de fechas

Plano nº: H2 4915 Z11 004 001


(Los esquemas y planos originales se encuentran en la carpeta de planos)

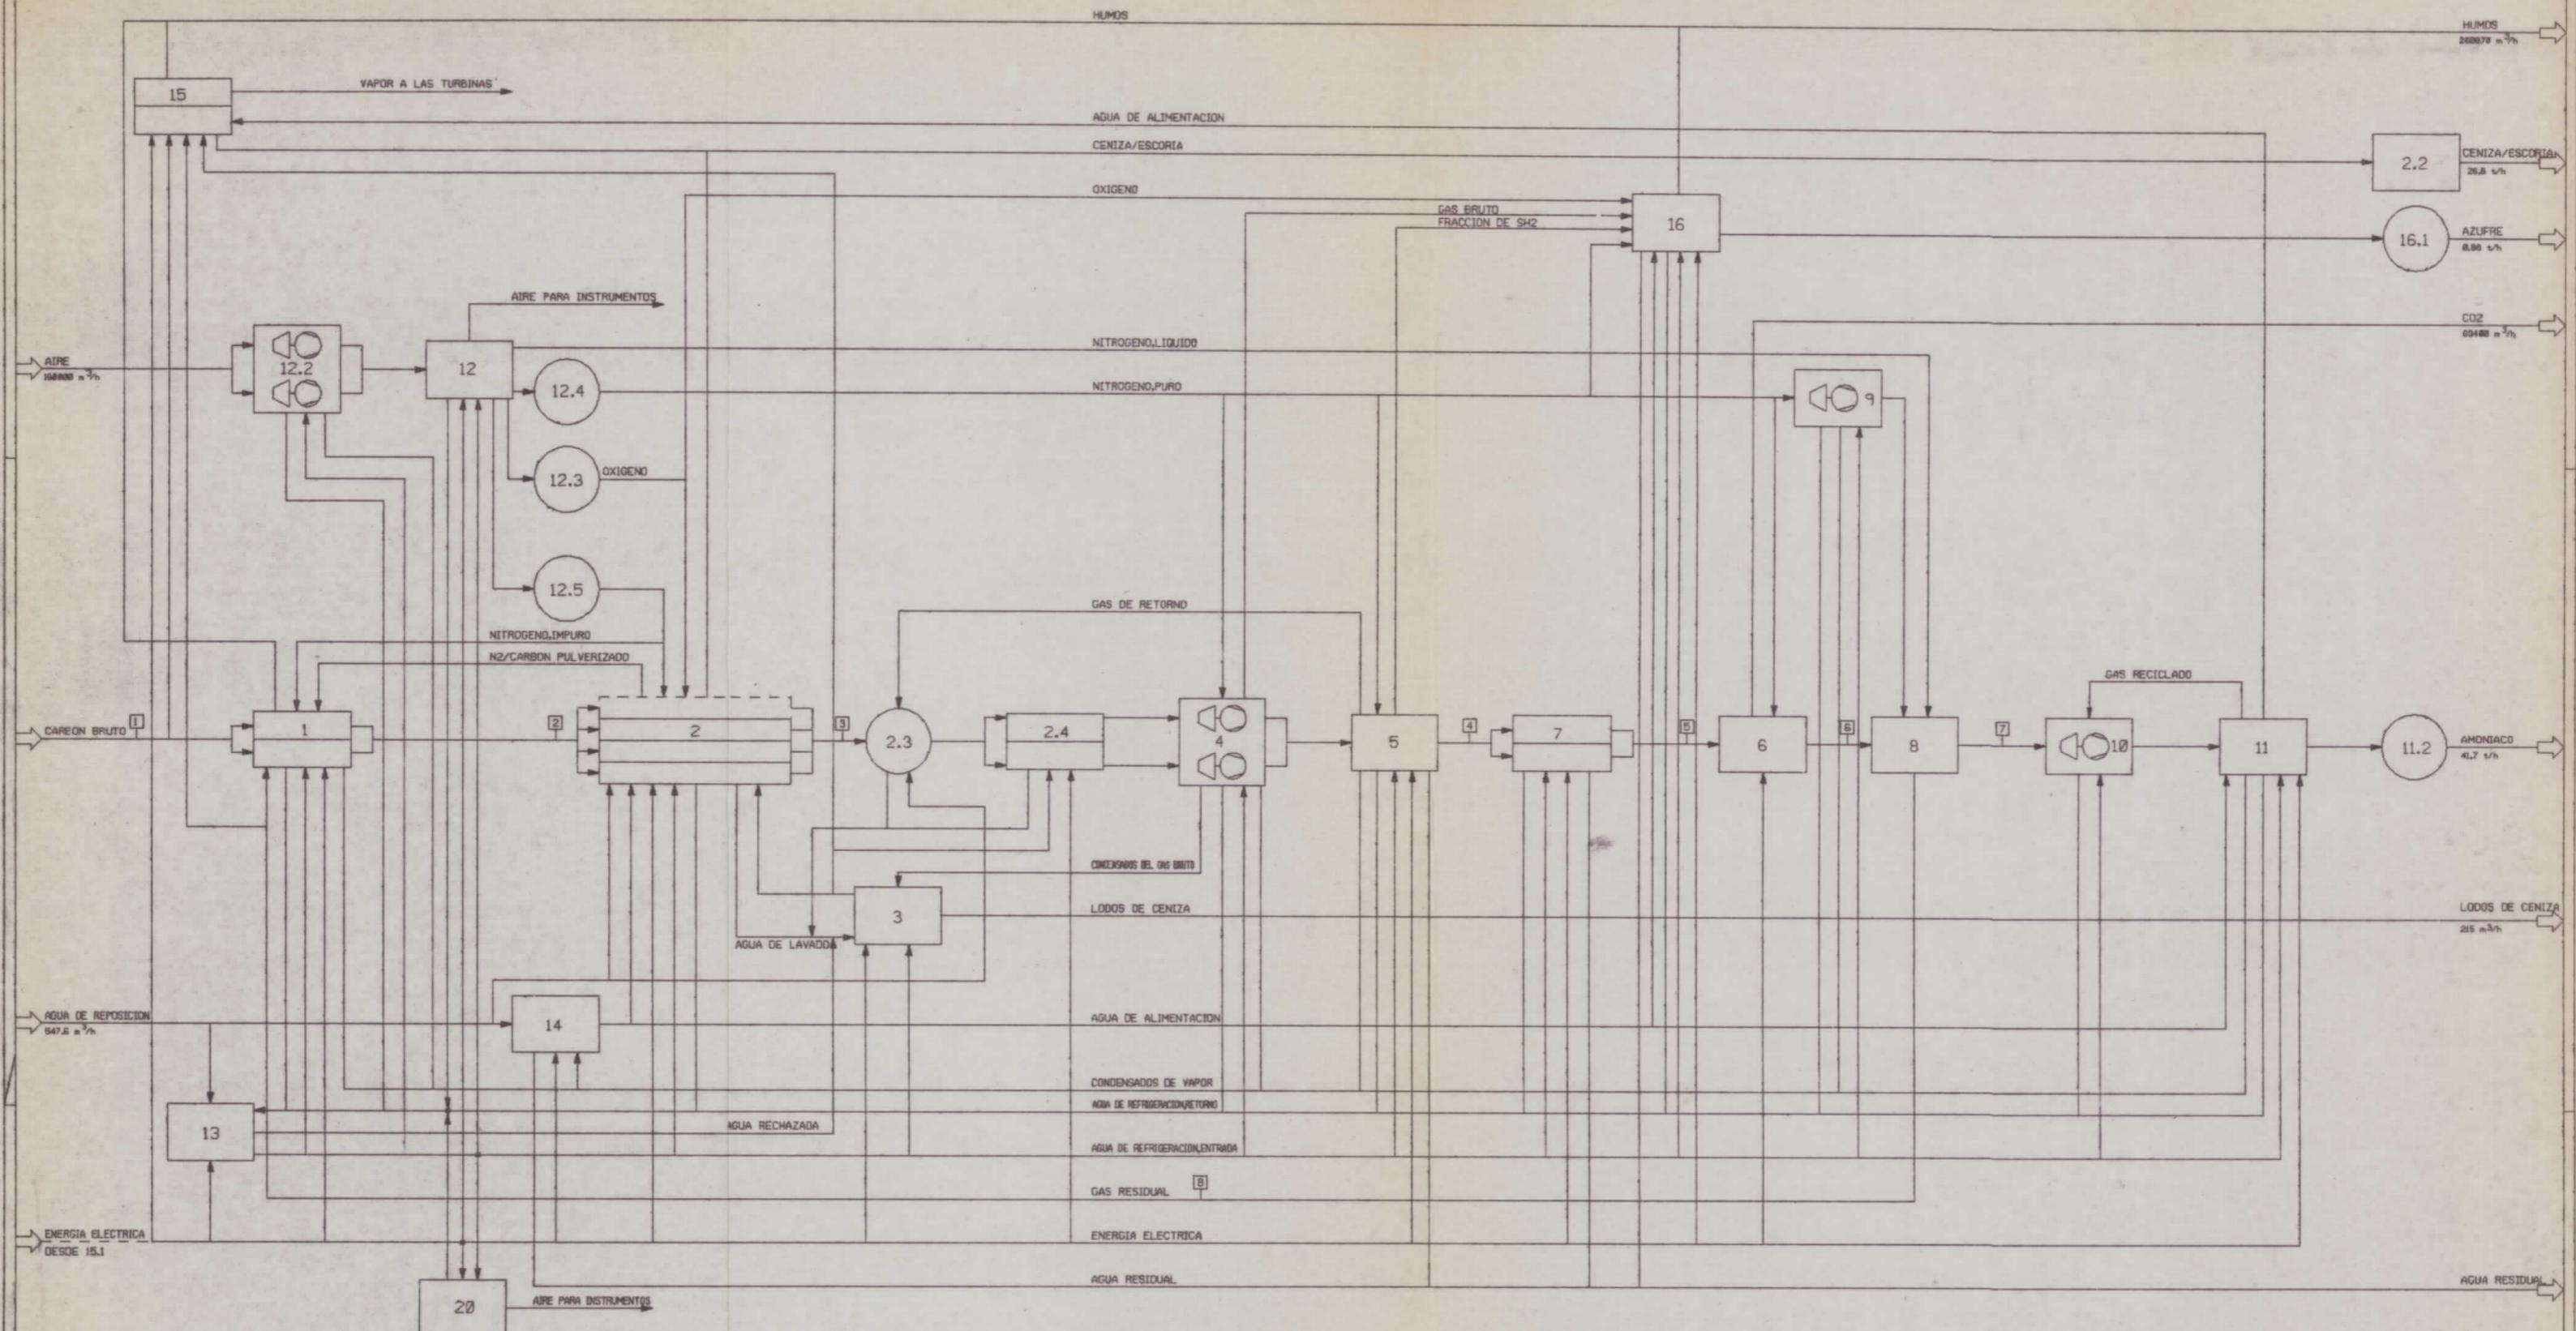

POSICION	1	2	3	4	5	6	7	8
DENOMINACION	CARBON BRUTO	CARBON PULVERIZADO	GAS BRUTO	GAS DESULFURADO	GAS CONVERSITDOR	LUBRE DE CO2	GAS DE SINTESIS	GAS RESIDUAL
C % en peso	55.79	56.05	CO2 % en vol.	9.46	7.03	48.88		
H % en peso	2.98	2.51	CO % en vol.	59.85	51.68	5.81		
O % en peso	3.08	3.27	H2 % en vol.	26.58	29.57	55.35	43.36	55.88
N % en peso	1.85	1.18	I % en vol.	9.12	9.19	6.81	1.83	22.08
S % en peso	1.15	1.29	Ar % en vol.	8.44	8.45	8.29	8.49	5.69
CENIZAS % en peso	31.07	34.74	CH4 % en vol.	8.87	8.87	8.87	8.87	1.98
AGUA % en peso	4.28	1.68	H2S+CO2 % en vol.	0.60				
TOTAL % en peso	100.00	100.00	TOTAL % en vol.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
CANTIDAD t/h	117.0	74.46	CANTIDAD m³/h	162005	154308	46225	107000	7700
PRESION bar				L22	23.5	26.5	26	2.8
TEMPERATURA °C	-46	-36		-40	-64	-35	-36	


- | | |
|--|--|
| 1. INSTALACION DE TRATAMIENTO DE CARBON | 12.2. INSTALACION DE COMPRESION DE AIRE |
| 2. PLANTA DE GASIFICACION DE CARBON | 12.3. GASOMETRO DE OXIGENO |
| 2.2. TOLVA COLECTORA DE CENIZA/ESCORIA | 12.4. GASOMETRO DE NITROGENO PURO |
| 2.3. GASOMETRO DE GAS BRUTO | 12.5. GASOMETRO DE NITROGENO IMPUR |
| 2.4. ELECTROFILTROS HUMEDOS | 13. INSTALACION DE TRATAMIENTO DE AGUA DE REFRIGERACION |
| 3. INSTALACION DE TRATAMIENTO DE AGUA DE LAVADO | 14. INSTALACION DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CALDERAS |
| 4. INSTALACION DE COMPRESION DE GAS BRUTO | 15. INSTALACION DE GENERACION DE VAPOR |
| 5. INSTALACION DE DESULFURACION DE GAS BRUTO | 15.1. GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA |
| 6. INSTALACION DE LAVADO DE CO2 Y UNIDAD FRIGORIFICA | 16. INSTALACION DE OBTENCION DE AZUFRE (PLANTA DE PROCESO CLAUS) |
| 7. INSTALACION DE CONVERSION DE CO | 16.1. DEPOSITO DE AZUFRE |
| 8. INSTALACION DE LAVADO CON N2 LIQUIDO (DEPURACION FINAL) | 20. UNIDAD DE AIRE PARA INSTRUMENTOS |
| 9. INSTALACION DE COMPRESION DE N2 | |
| 10. INSTALACION DE COMPRESION DE GAS DE SINTESIS | |
| 11. INSTALACION DE SINTESIS DE AMONIACO | |
| 11.2. TANQUE DE AMONIACO | |
| 12. INSTALACION DE FRACCIONAMIENTO DE AIRE | |

ENADIMSA	ESTUDIO PREVIO: PRODUCCION DE AMONIACO
ESQUEMA BLOQUE DE FLUJO	HULLA DE LA ROBLA
KRUPP-KOPPERS	H24915Z1100100100

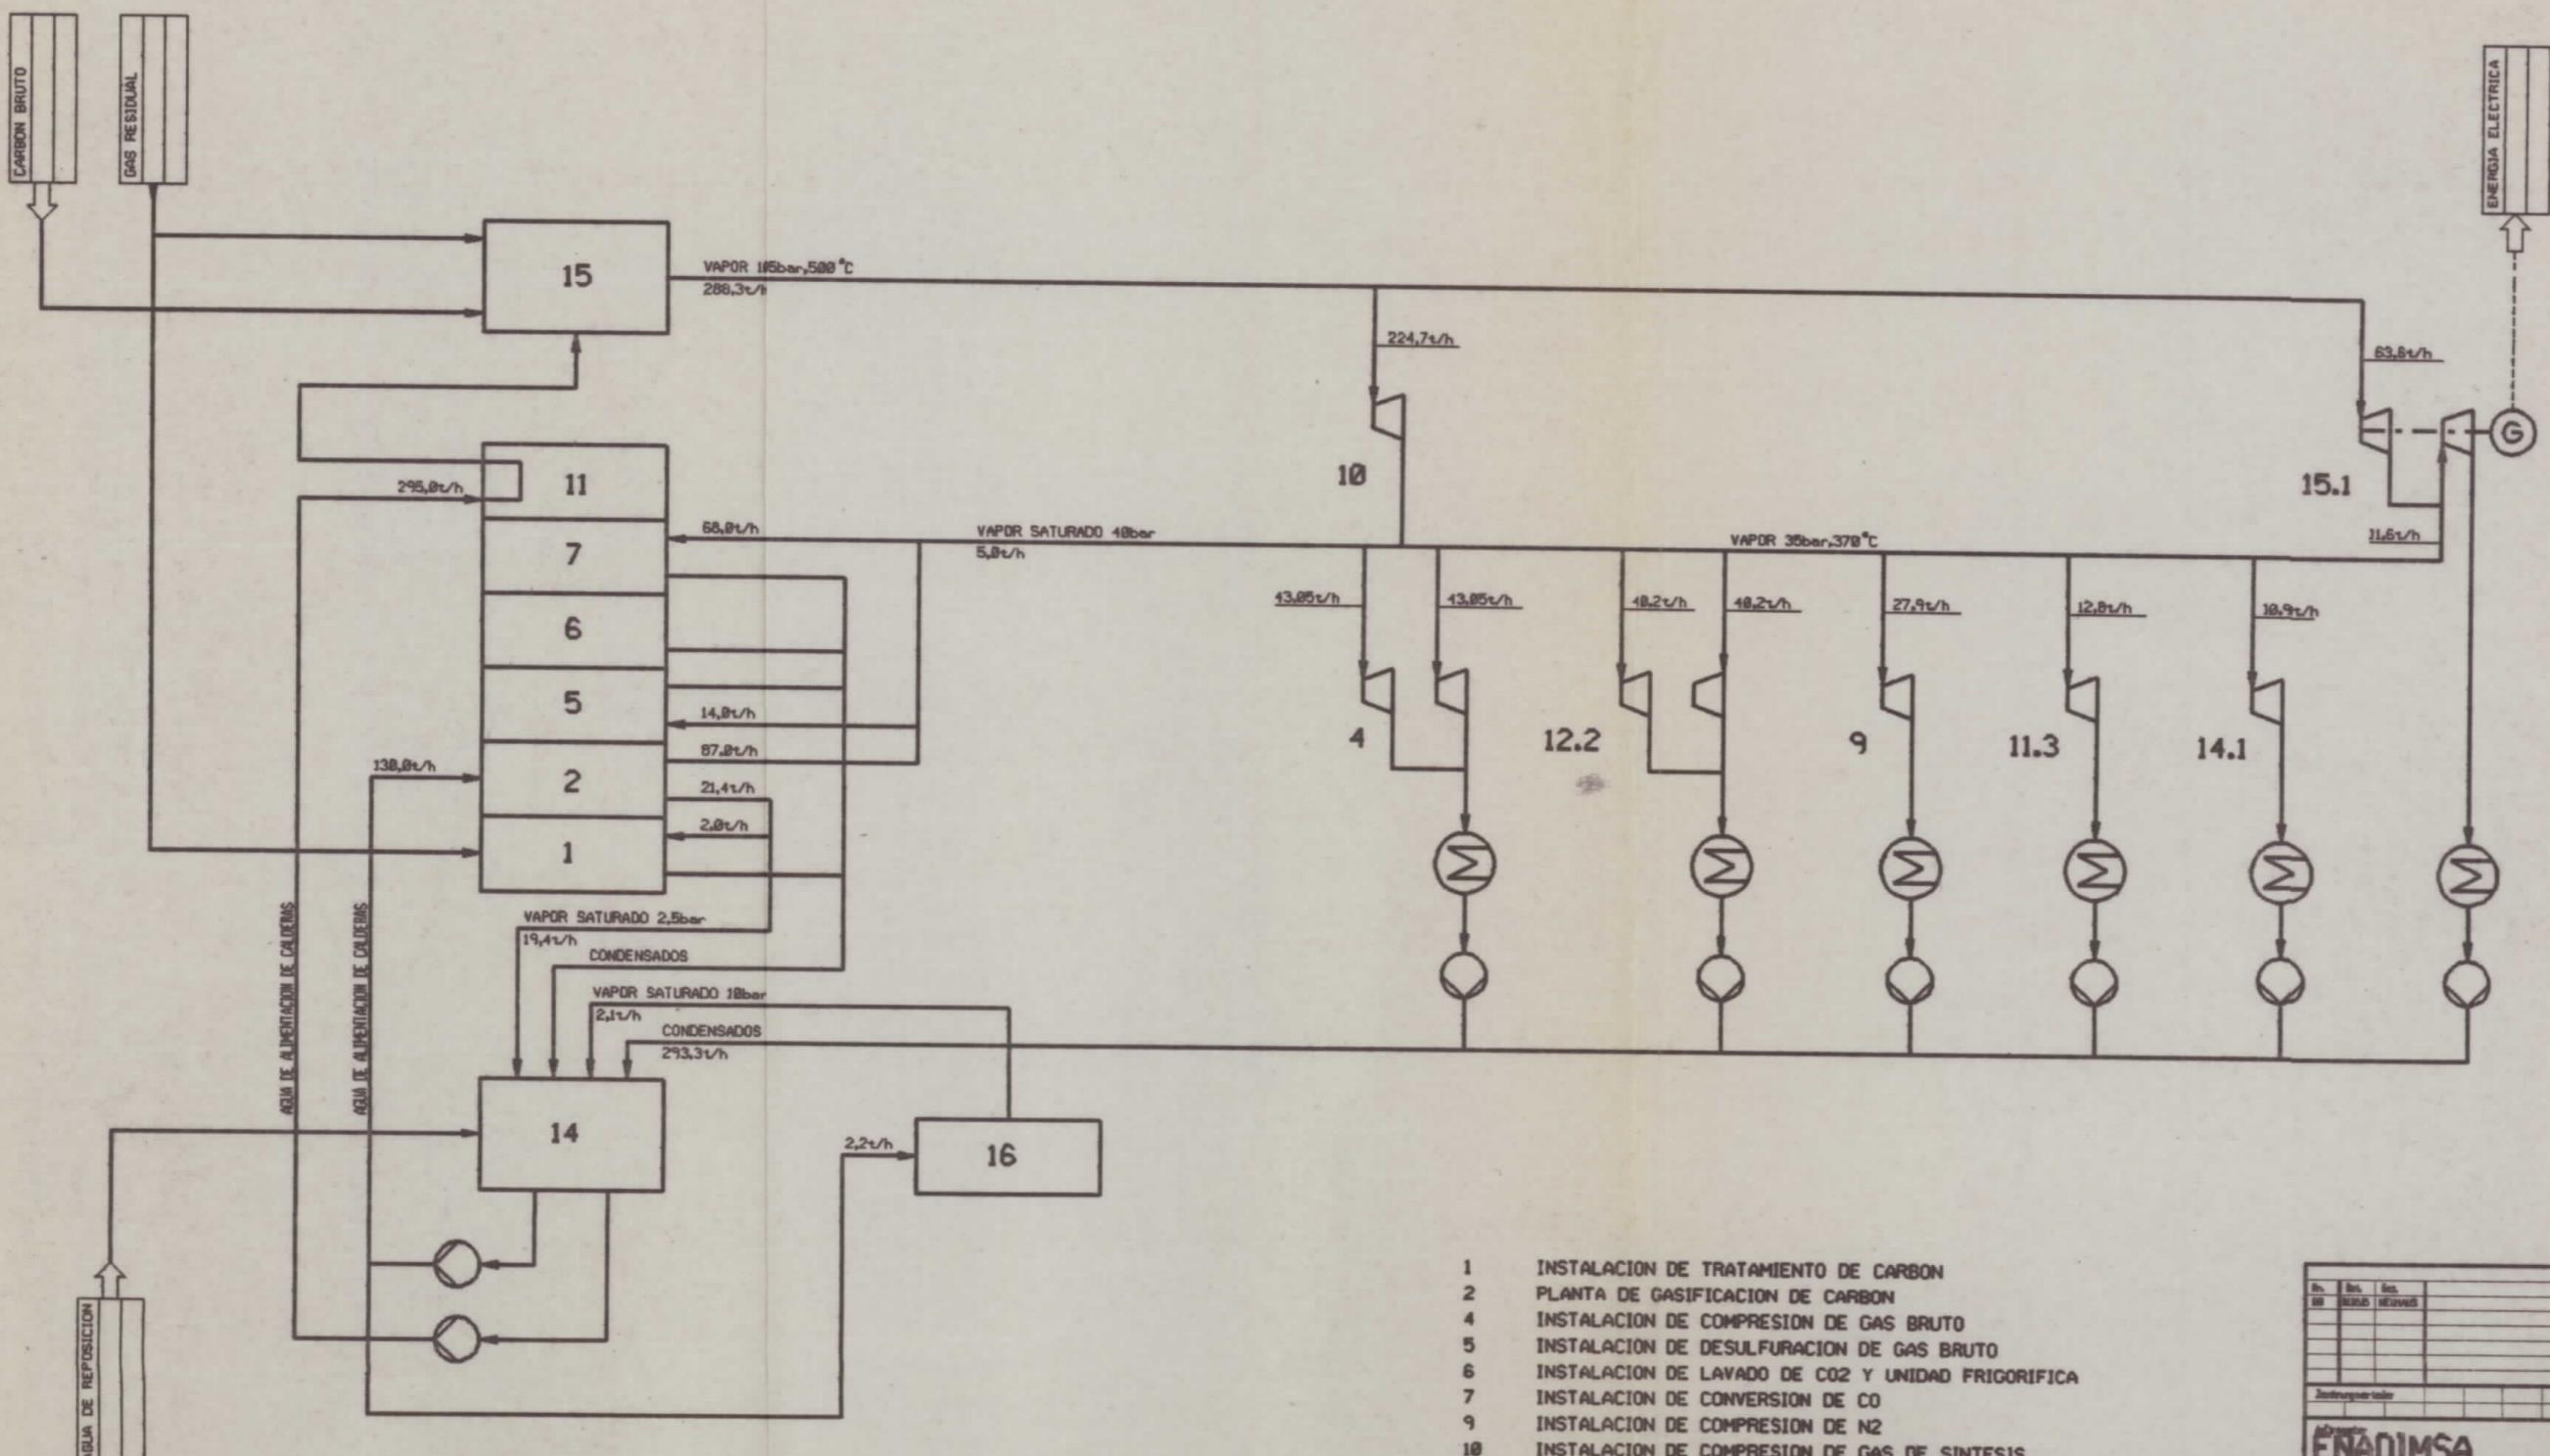

- 1 INSTALACION DE TRATAMIENTO DE CARBON
- 2 PLANTA DE GASIFICACION DE CARBON
- 4 INSTALACION DE COMPRESION DE GAS BRUTO
- 5 INSTALACION DE DESULFURACION DE GAS BRUTO
- 6 INSTALACION DE LAVADO DE CO₂ Y UNIDAD FRIGORIFICA
- 7 INSTALACION DE CONVERSION DE CO
- 9 INSTALACION DE COMPRESION DE N₂
- 10 INSTALACION DE COMPRESION DE GAS DE SINTESIS
- 11 INSTALACION DE SINTESIS DE AMONIACO
- 11.3 INSTALACION DE COMPRESION DE REFRIGERANTE
- 12.2 INSTALACION DE COMPRESION DE AIRE
- 14 INSTALACION DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CALDERAS
- 14.1 INSTALACION DE BOMBAS DE RECICLADO DE AGUA DE CALDERAS
- 15 INSTALACION DE GENERACION DE VAPOR
- 15.1 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA
- 16 INSTALACION DE OBTENCION DE AZUFRE (PLANTA PROCESO CLAUS)

Resumen					
No.	Ind.	Ind.	Ind.	Ind.	Ind.
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54
55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66
67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78
79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102
103	104	105	106	107	108
109	110	111	112	113	114
115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126
127	128	129	130	131	132
133	134	135	136	137	138
139	140	141	142	143	144
145	146	147	148	149	150
151	152	153	154	155	156
157	158	159	160	161	162
163	164	165	166	167	168
169	170	171	172	173	174
175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186
187	188	189	190	191	192
193	194	195	196	197	198
199	200	201	202	203	204
205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216
217	218	219	220	221	222
223	224	225	226	227	228
229	230	231	232	233	234
235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246
247	248	249	250	251	252
253	254	255	256	257	258
259	260	261	262	263	264
265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276
277	278	279	280	281	282
283	284	285	286	287	288
289	290	291	292	293	294
295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306
307	308	309	310	311	312
313	314	315	316	317	318
319	320	321	322	323	324
325	326	327	328	329	330
331	332	333	334	335	336
337	338	339	340	341	342
343	344	345	346	347	348
349	350	351	352	353	354
355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366
367	368	369	370	371	372
373	374	375	376	377	378
379	380	381	382	383	384
385	386	387	388	389	390
391	392	393	394	395	396
397	398	399	400	401	402
403	404	405	406	407	408
409	410	411	412	413	414
415	416	417	418	419	420
421	422	423	424	425	426
427	428	429	430	431	432
433	434	435	436	437	438
439	440	441	442	443	444
445	446	447	448	449	450
451	452	453	454	455	456
457	458	459	460	461	462
463	464	465	466	467	468
469	470	471	472	473	474
475	476	477	478	479	480
481	482	483	484	485	486
487	488	489	490	491	492
493	494	495	496	497	498
499	500	501	502	503	504
505	506	507	508	509	510
511	512	513	514	515	516
517	518	519	520	521	522
523	524	525	526	527	528
529	530	531	532	533	534
535	536	537	538	539	540
541	542	543	544	545	546
547	548	549	550	551	552
553	554	555	556	557	558
559	560	561	562	563	564
565	566	567	568	569	570
571	572	573	574	575	576
577	578	579	580	581	582
583	584	585	586	587	588
589	590	591	592	593	594
595	596	597	598	599	600
601	602	603	604	605	606
607	608	609	610	611	612
613	614	615	616	617	618
619	620	621	622	623	624
625	626	627	628	629	630
631	632	633	634	635	636
637	638	639	640	641	642
643	644	645	646	647	648
649	650	651	652	653	654
655	656	657	658	659	660
661	662	663	664	665	666
667	668	669	670	671	672
673	674	675	676	677	678
679	680	681	682	683	684
685	686	687	688	689	690
691	692	693	694	695	696
697	698	699	700	701	702
703	704	705	706	707	708
709	710	711	712	713	714
715	716	717	718	719	720
721	722	723	724	725	726
727	728	729	730	731	732
733	734	735	736	737	738
739	740	741	742	743	744
745	746	747	748	749	750
751	752	753	754	755	756
757	758	759	760	761	762
763	764	765	766	767	768
769	770	771	772	773	774
775	776	777	778	779	780
781	782	783	784	785	786
787	788	789	790	791	792
793	794	795	796	797	798

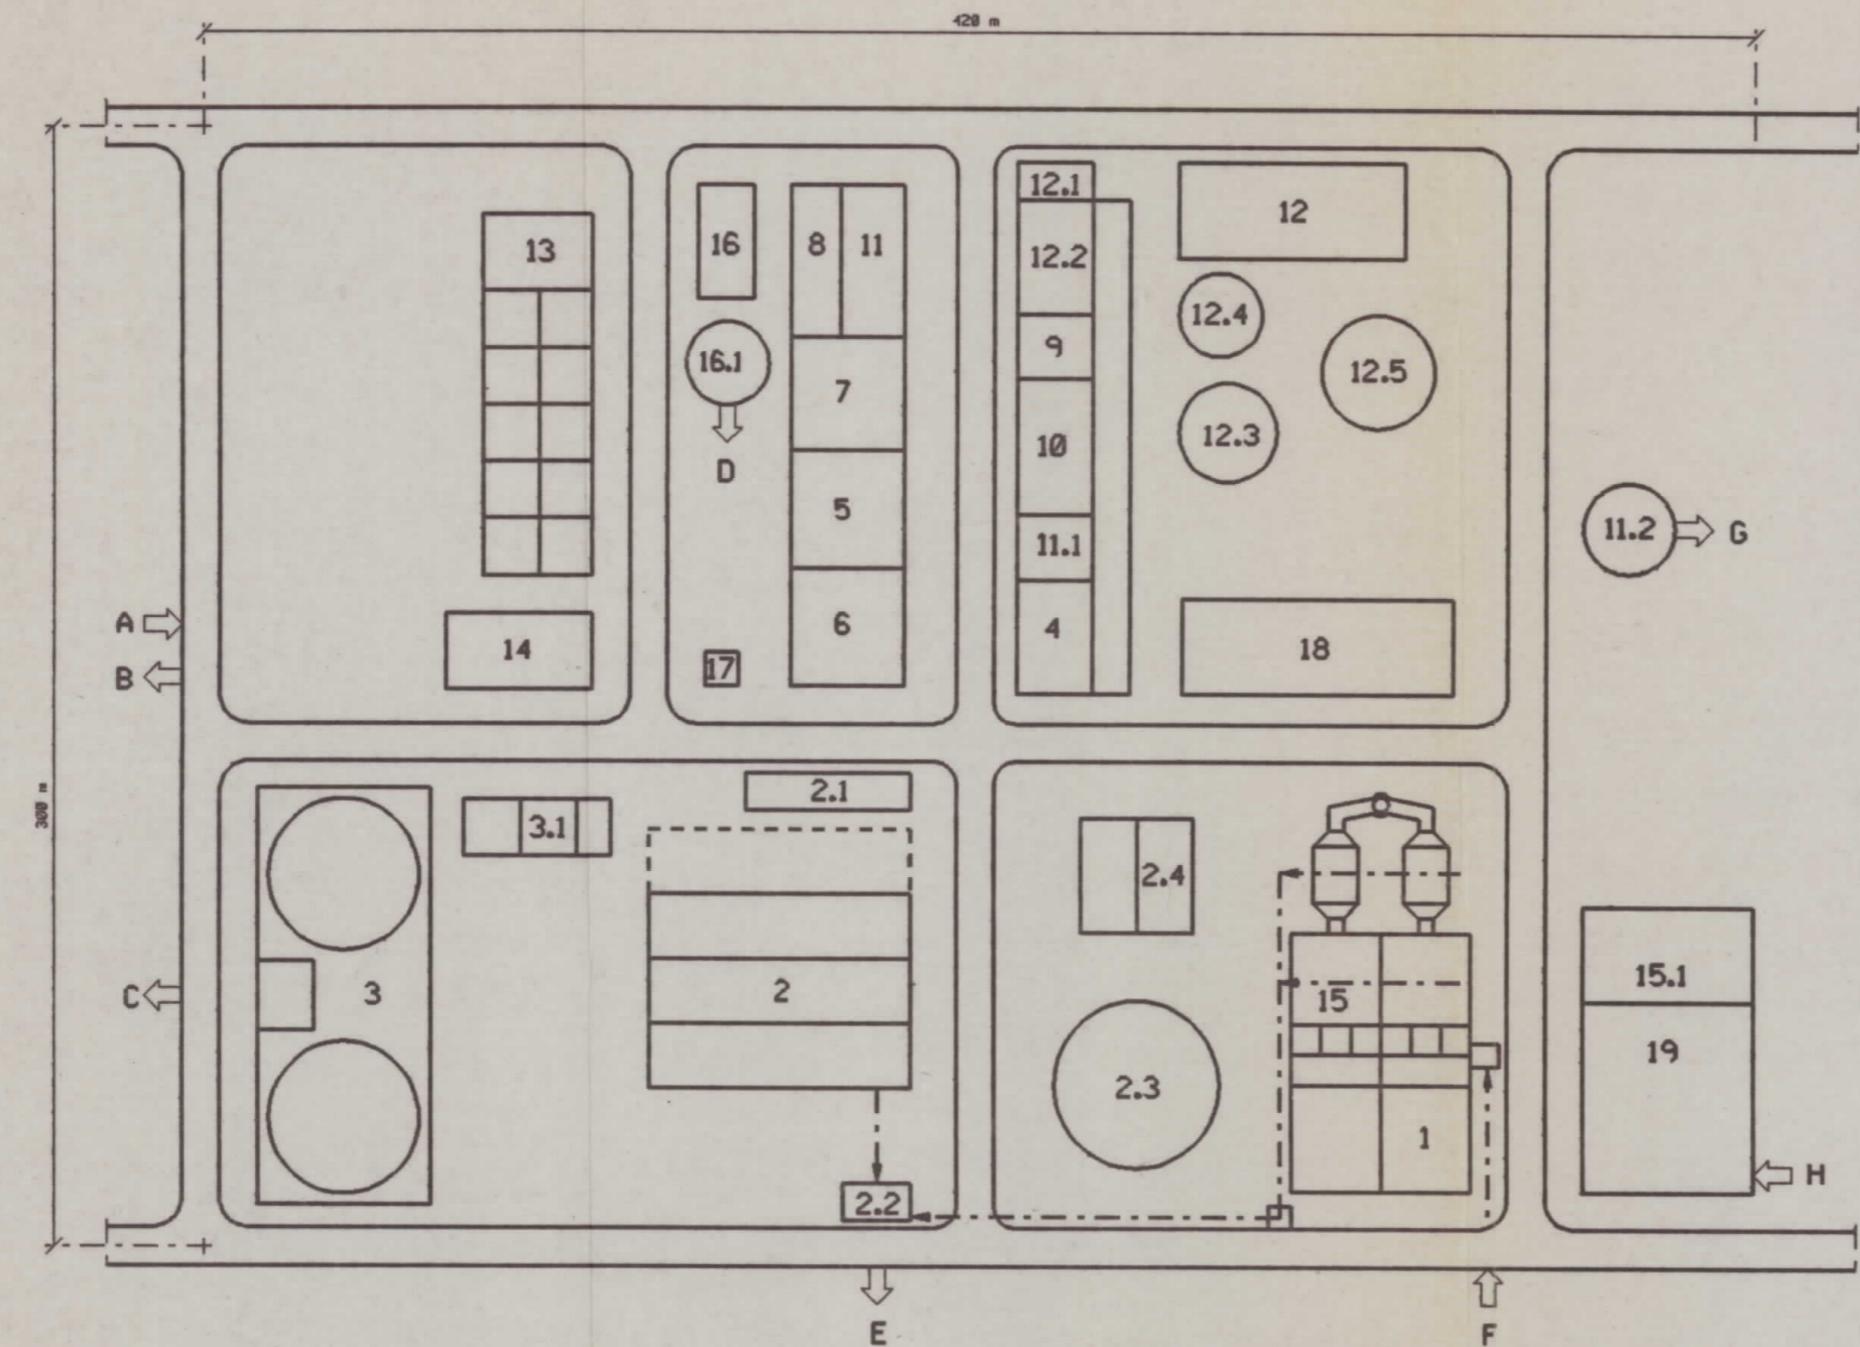

A	AGUA DE REPOSICION	1	INSTALACION DE TRATAMIENTO DE CARBON	6	INSTALACION DE LAVADO DE CO2 Y UNIDAD FRIGORIFICA	14	INSTALACION DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CALDERAS
B	AGUA RESIDUAL	2	PLANTA DE GASIFICACION DE CARBON	7	INSTALACION DE CONVERSION DE CO	15	INSTALACION DE GENERACION DE VAPOR
C	LODOS DE CENIZA	2.1	INSTALACION DE SOPLANTES DE O2/N2	8	INSTALACION DE LAVADO CON N2 LIQUIDO (DEPURACION FINA)	15.1	GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA
D	AZUFRE	2.2	TOLVA COLECTORA DE CENIZA/ESCORIA	9	INSTALACION DE COMPRESION DE N2	16	INSTALACION DE OBTENCION DE AZUFRE(PLANTA PROCESO CLAUS)
E	CENIZA/ESCORIA	2.3	GASOMETRO DE GAS BRUTO	10	INSTALACION DE COMPRESION DE GAS DE SINTESIS	16.1	DEPOSITO DE AZUFRE
F	CARBON	2.4	ELECTROFILTROS HUMEDOS	11	INSTALACION DE SINTESIS DE AMONIACO	17	ANTORCHA
G	AMONIACO	3	INSTALACION DE TRATAMIENTO DE AGUA DE LAVADO	11.1	INSTALACION DE COMPRESION DE AMONIACO	18	SALA DE CONTROL Y PUESTO DE MANDO
F	CARBON	3.1	INSTALACION DE REFRIGERACION DE AGUA DE LAVADO	11.2	TANQUE DE AMONIACO	19	INSTALACION DE CONEXIONES ELECTRICAS
G	AMONIACO	4	INSTALACION DE COMPRESION DE GAS BRUTO	12	INSTALACION DE FRACCIONAMIENTO DE AIRE		
H	ENERGIA ELECTRICA	5	INSTALACION DE DESULFURACION DE GAS BRUTO	12.1	FILTRO DE AIRE		
				12.2	INSTALACION DE COMPRESION DE AIRE		
				12.3	GASOMETRO DE OXIGENO		
				12.4	GASOMETRO DE NITROGENO PURO		
				12.5	GASOMETRO DE NITROGENO IMPURIO		
				13	INSTALACION DE TRATAMIENTO DE AGUA DE REFRIGERACION		

Br.	Art.	Rec.	Ressort		Br.	Art.	Rec.	Br.	Art.	Rec.
50			KLICKWESTER		2014.83	VK-T	KNAK			
Zuständigkeiten										
ENADIMSA					Zuständige Rv. des Auftraggebers					
ESTUDIO PREVIO PRODUCCION DE AMONIACO PLANTA GENERAL										
Zuständig:										
PLANO DE SITUACION HULLA DE LA ROBLA										
Zuständigkeiten										
Von dem Unterlagen Inhaber darf eine alle Rechte vor - auch für die Falle, dass er sie nicht mehr benötigt - nicht ausüben. Der Inhaber darf diese unter vorherige schriftliche Zustimmung nicht veräußern, sondern müssen hierzu, nach Bruttos aufpreisen gewünscht werden.										
Ressort										
KRUPP-KOPPERS Krupp-Koppers Gmbh, D-4388 Essen 1										
Farblos DIN A1 Maßstab der Druckzeichnung: Größe der Zeichnung 1:1000										
H 2491571 1003001 00										

MESES DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

INGENIERIA :

PROCESO

MECANICA

TUBERIAS

INSTRUMENTOS

PARTE ELECTRICA

INGENIERIA CIVIL

FABRICACION Y SUMINISTRO:

EQUIPOS

TUBOS Y VALVULAS

INSTRUMENTOS

EQUIPOS ELECTRICOS

ESTRUCTURA METALICA

OBRA CIVIL Y MONTAJE:

EXCAVACION Y PREPARACION DEL TERRENO

CIMIENTOS Y EDIFICIOS

ESTRUCTURAS

EQUIPOS

TUBERIAS

INSTRUMENTOS

EQUIPOS ELECTRICOS

PUESTA EN OPERACION :

PRUEBA DE EQUIPOS MECANICOS

ARRANQUE Y PRUEBA DE GARANTIAS

Horizonte

Revision

Nr.	Dat.	Gez.	Beschreibung	Dat.	Abt.	Gepr.	Dat.	Abt.	Gen.
00				20.4.83	VK-T	KMAK			

Format der Originalzeichnung DIN A3

Anzahl der Blätter 1

Maßstab der Originalzeichnung

Auftraggeber

ENADIMSA

Zeichnungs-Nr. des Auftraggebers

Projekt ESTUDIO PREVIO: PRODUCCION DE AMONIACO

Zeichnungsvorsteller

Teileanlage

Zeichnungsart

Zeichnungsgegenstand

FA KTA Projekt Zeichn.-Nr. Blatt Rev.-Nr.

KRUPP-KOPPERS

Krupp-Koppers GmbH, D-4300 Essen 1

H24915Z1100400100

8. Lista de los equipos principales

La relación y/o especificaciones de los equipos principales pueden ser modificadas durante el desarrollo del proyecto.

Krupp Koppers/Koppers Española se reservan el derecho de sustituir cada uno de los elementos especificados en esta lista, por otro elemento que sea equivalente en su función y diseño.

Asimismo Krupp Koppers/Koppers Española podrían modificar, durante el diseño de la planta, el número de cada uno de los elementos, en el caso de que ello resultara necesario.

8.1 Tratamiento de carbón

Cantidad	Denominación
2	Tolva de carbón bruto
2	Banda extractora de placas
2	Pozo de caída
2	Transportador de cadena
2	Molino de discos con tamiz
4	Ciclón separador de polvo
4	Esclusa circular
2	Tolva de carbón pulverizado
2	Soplante del molino
2	Electrofiltro
2	Soplante de vapores
4	Alimentador de tobera
2	Soplante de aire de combustión
2	Calentador de gas
2	Descargador hidráulico de tolva
1	Grúa
1	Ascensor-Montacargas
diversas	Estructuras metálicas
diversas	Tuberías de unión

8.1 Tratamiento de carbón

Cantidad	Denominación
diversos	Aparatos de medición y control
diversos	Motores eléctricos
diversas	Instalaciones de mando
diversas	Subestaciones eléctricas
diversos	Pupitres de mando
diversos	Cables
diversos	Dispositivos de alumbrado

4915
04.83

8.2 Gasificación de carbón

Cantidad	Denominación
4	Alimentador para bomba neumática
4	Bomba neumática
16	Tolva separadora para carbón pulverizado
16	Alimentador de carbón pulverizado
16	Tolva con dispositivo helicoidal para carbón pulverizado
16	Grupo helicoidal doble con reductor regulable
4	Soplante de O ₂
4	Calentador de O ₂
4	Compresor de N ₂
8	Mezclador de oxígeno/vapor
1	Depósito de N ₂ para transporte
4	Depósito de N ₂
diversas	Guardas hidráulicas de N ₂
1	Tanque de fuel-oil
2	Bomba de fuel-oil
4	Gasificador de 4 cabezas con quemadores de carbón pulverizado y quemadores de encendido, camisa de refrigeración, pozo de inmersión, zona de quenching
4	Calderín de baja presión

8.2 Gasificación de carbón

Cantidad	Denominación
2	Bomba de agua de quenching
4	Dispositivo de extracción de escoria
1	Transportador de cinta para escoria
4	Caldera recuperadora de calor con accesorios
4	Calderín de media presión
4	Depósito de extracción de polvo volante con elementos de unión a la caldera recuperadora de calor
4	Tamiz de polvo volante
1	Transportador de cinta desde la criba de polvo volante
1	Tolva colectora para ceniza/escoria
4	Lavador-enfriador
4	Desintegrador
4	Separador de agua
4	Bomba de agua de lavado
4	Antorcha de arranque con quemador
4	Guarda-hidráulica de antorcha
4	Cierre rápido de gas
4	Soplante de gas bruto

8.2 Gasificación de carbón

Cantidad	Denominación
1	Cierre rápido de gas
1	Gasómetro de gas bruto
2	Cierre rápido de gas
2	Electrofiltro húmedo
2	Bomba de reciclado de agua
diversas	Tuberías de conexión

8.2 Gasificación de carbón

Cantidad	Denominación
diversos	Instrumentos de medida y regulación
diversos	Motores eléctricos
diversas	Instalaciones de mando
diversas	Subestaciones eléctricas
diversos	Pupitres de mando
diversos	Cables
diversos	Dispositivos de alumbrado

4915
04.83

8.3 Tratamiento de agua de lavado

Cantidad	Denominación
2	Rascador circular para el estanque de decantación
3	Soplante de vapores
2	Bomba de agua de lavado (caliente)
1	Torre de refrigeración con ventilador
2	Bomba de agua de lavado (fría)
4	Bomba de lodos
1	Depósito para solución con agitador
1	Bomba dosificadora
diversas	Tuberías de unión

8.3

Tratamiento de agua de lavado

Cantidad	Denominación
diversos	Aparatos de medición y control
diversos	Motores eléctricos
diversas	Instalaciones de mando
diversas	Subestaciones eléctricas
diversos	Pupitres de mando
diversos	Cables
diversos	Dispositivos de alumbrado

4915
04.83

8.4 Compresión de gas bruto

Cantidad	Denominación
2	Compresor de gas bruto
2	Turbina de vapor de condensación
2	Sistema de aceite para alimentación de aceite de engrase del compresor y de la turbina
2	Reactor con catalizador y elementos interiores
8	Calentador de gas
8	Enfriador de gas
8	Separador de agua
4	Silenciador
2	Separador de gas
2	Bomba de condensados de gas bruto
2	Condensador de vapor

8.4 Compresión de gas bruto

Cantidad	Denominacióñ
4	Bomba de condensados de vapor
2	Eyector de vapor
2	Soplante de N ₂ /Aire
1	Grúa
diversas	Tuberías de unión

4915
04.83

8.4 Compresión de gas bruto

Cantidad	Denominación
diversos	Aparatos de medición y control
diversos	Motores eléctricos
diversas	Instalaciones de mando
diversas	Subestaciones eléctricas
diversos	Pupitres de mando
diversos	Cables
diversos	Dispositivos de alumbrado

8.5 Desulfuración de gas bruto

Cantidad	Denominacióñ
1	Intercambiador de calor gas/gas
1	Lavador previo de CNH con elementos interiores y platos de barboteo
1	Intercambiador de calor gas/gas
1	Enfriador de gas a baja temperatura
1	Lavador de SH ₂ con elementos interiores y platos de barboteo
1	Depósito de expansión
1	Precalentador de gas de retorno
1	Columna de enriquecimiento de SH ₂
3	Intercambiador de calor gas/gas
1	Columna de stripping de SH ₂
1	Intercambiador de calor
1	Enfriador
1	Depósito de expansión

4915
04.83

8.5 Desulfuración del gas bruto

Cantidad	Denominacióñ
1	Enfriador de gas a baja temperatura
1	Intercambiador de calor
1	Depósito de expansión
1	Columna de rectificación
2	Recalentador
1	Intercambiador de calor
1	Enfriador de gas a baja temperatura
1	Depósito para metanol fresco
1	Depósito para metanol regenerado
4	Bomba para metanol
diversas	Tuberías de unión

4915
04.83

8.5 Desulfuración del gas bruto

Cantidad	Denominación
diversos	Instrumentos de medida y regulación
diversos	Motores eléctricos
diversas	Instalaciones de mando
diversas	Subestaciones eléctricas
diversos	Pupitres de mando
diversos	Cables
diversos	Dispositivos de alumbrado

4915
04.83

8.6

Lavado de CO₂-

Cantidad	Denominación
1	Intercambiador de calor gas/gas
1	Saturador de metanol
1	Intercambiador de calor gas/gas
1	Columna de lavado de CO ₂
1	Enfriador de metanol
2	Depósito de expansión
1	Intercambiador de calor
1	Columna de stripping de CO ₂
1	Intercambiador de calor
diversas	Bombas
1	Separador de gotas
1	Compresor de frío

4915
04.83

8.6 Lavado de CO₂-

Cantidad	Denominación
1	Condensador, refrigerado por aire
1	Absorbedor de NH ₃
1	Depósito colector
1	Bomba
1	Intercambiador de calor
1	Columna rectificadora
1	Desorbedor, calentado por vapor
1	Desorbedor, calentado por agua caliente
1	Depósito colector
1	Condensador
1	Depósito de NH ₃
1	Bomba

8.6

Lavado de CO₂-

Cantidad Denominación

1 Intercambiador de calor

2 Enfriador de vaporización

1 Depósito colector

2 Bomba

diversas Tuberías de unión

4915
04.83

8.6 Lavado de CO₂-

Cantidad	Denominación
diversos	Instrumentos de medida y regulación
diversos	Motores eléctricos
diversas	Instalaciones de mando
diversas	Subestaciones eléctricas
diversos	Pupitres de mando
diversos	Cables
diversos	Dispositivos de alumbrado

8.7 Conversión de CO

Cantidad	Denominación
2	Humedecedor con elementos interiores y cuerpos de relleno
2	Intercambiador de calor gas/gas
2	Convertidor de CO (1) con elementos interiores y catalizador
2	Convertidor de CO (2) con elementos interiores y catalizador
2	Precalentador de agua de calderas
2	Deshumedecedor con elementos interiores y cuerpos de relleno
2	Precalentador de agua
2	Enfriador final
2	Separador de condensados
diversas	Bomba
diversos	Separador de condensados
diversas	Tuberías de unión

4915
04.83

8.7 Conversión de CO

Cantidad	Denominación
diversos	Instrumentos de medida y regulación
diversos	Motores eléctricos
diversas	Instalaciones de mando
diversas	Subestaciones eléctricas
diversos	Pupitres de mando
diversos	Cables
diversos	Dispositivos de alumbrado

4915
04.83

8.8/8.9 Depuración fina (Lavado con N₂-líquido)

Cantidad	Denominación
2	Adsorbedor criba molecular
1	Intercambiador de calor
1	Columna de lavado de N ₂
1	Grupo de intercambiadores de calor
1	Compresor de N ₂
1	Turbina de vapor de condensación
1	Condensador de vapor
2	Bomba de condensados de vapor
diversas	Tuberías de unión
diversos	Instrumentos de medida y regulación
diversas	Instalaciones de mando
diversas	Subestaciones eléctricas
diversos	Pupitres de mando
diversos	Cables
diversos	Dispositivos de alumbrado

4915
04.83

8.10/8.11 Síntesis de amoníaco

Cantidad	Denominación
1	Compresor de gas de síntesis y de reciclado
diversos	Enfriador de gas
1	Turbina de vapor de contrapresión
1	Intercambiador de calor gas/gas
1	Calentador de arranque
1	Reactor de amoníaco con elementos interiores, intercambiadores de calor y catalizadores
1	Precalentador de agua de calderas
1	Enfriador de aire
1	Enfriador de agua
1	Intercambiador de calor
2	Enfriador de amoníaco a baja temperatura
1	Separador de amoníaco de alta presión

4915
04.83

8.10/8.11 Síntesis de amoníaco

Cantidad	Denominación
1	Enfriador de amoníaco a baja temperatura
1	Compresor de amoníaco
1	Turbina de vapor de condensación
1	Condensador
2	Bomba de condensados de vapor
1	Depósito de descarga de alta presión
1	Depósito de descarga de baja presión
2	Bomba
1	Depósito de reserva
diversas	Tuberías de unión

4915
04.83

8.10/8.11 Síntesis de amoníaco

Cantidad	Denominación
diversos	Instrumentos de medida y regulación
diversos	Motores eléctricos
diversas	Instalaciones de mando
diversas	Subestaciones eléctricas
diversos	Pupitres de mando
diversos	Cables
diversos	Dispositivos de alumbrado

4915
04.83

8.12 Fraccionamiento de aire

Cantidad	Denominación
2	Filtro de aire
2	Compresor de aire
2	Turbina de vapor de condensación
2	Condensador de vapor
4	Bomba de condensados de vapor
1	Enfriador de inyección por zonas
8	Batería REVEX
8	Caja de válvulas
1	Columna de presión
1	Condensador
1	Columna de baja presión
2	Bomba de oxígeno
2	Adsorbedor de reciclado
2	Adsorbedor de acetileno
1	Intercambiador de calor
1	Licuador
1	Licuador
2	Turbina de expansión
1	Condensador
2	Generador
1	Depósito (N_2 - líquido)
1	Gasómetro (N_2 - impuro)
1	Gasómetro (N_2 - puro)
1	Gasómetro (oxígeno)
diversas	Tuberías de unión

8.12 Fraccionamiento de aire

Cantidad	Denominación
diversos	Aparatos de medida y regulación
diversos	Motores eléctricos
diversas	Instalaciones de mando
diversas	Subestaciones eléctricas
diversos	Pupitres de mando
diversos	Cables
diversos	Dispositivos de alumbrado

8.13 Tratamiento de agua de refrigeración

Cantidad	Denominación
1	Torre de refrigeración de celdas múltiples, con elementos interiores
6	Ventilador
4	Bomba de agua de refrigeración
2	Filtro de corriente parcial
2	Soplante de aire de barrido
1	Depósito de preparación
1	Agitador
2	Bomba dosificadora
2	Bomba de trasiego
1	Bomba de desagüe
diversas	Tuberías de unión

8.13 Tratamiento de agua de refrigeración

Cantidad	Denominación
diversos	Aparatos de medida y regulación
diversos	Motores eléctricos
diversas	Instalaciones de mando
diversas	Subestaciones eléctricas
diversos	Pupitres de mando
diversos	Cables
diversos	Dispositivos de alumbrado

4915
04.83

8.14 Tratamiento de agua de calderas

Cantidad	Denominacióñ
2	Intercambiador de cationes
2	Intercambiador de aniones
2	Depósito de agua desionizada
2	Bomba de agua desionizada
2	Bomba de agua de regeneración
1	Depósito de condensados
2	Bomba de condensados
2	Intercambiador Condensados/Cationes
2	Intercambiador de lecho mixto
1	Condensador de vapores
1	Desgasificador de dos escalones
1	Depósito de agua de calderas
1	Depósito dosificador de N_2H_4 y NH_4OH
2	Bomba dosificadora
1	Depósito de reserva de HCl
1	Depósito de reserva de NaOH
1	Bomba de HCl
1	Bomba de NaOH
1	Depósito de neutralización
2	Agitador
1	Bomba de agua residual

8.14

Tratamiento de agua de calderas

Cantidad	Denominación
1	Depósito de lavado de resina
1	Soplante de aire de barrido
1	Depósito dosificador de ClH
1	Depósito dosificador de NaOH
1	Depósito dosificador de ClH para tratamiento de condensados
1	Depósito dosificador de NaOH
5	Inyector
2	Bomba de agua de calderas de alta presión
2	Bomba de agua de calderas de media presión
2	Bomba de agua de calderas de baja presión
1	Turbina motriz de condensación para la bomba de agua de calderas de alta presión
1	Condensador de vapor
2	Bomba de condensados de vapor
diversas	Tuberías de unión

8.14

Tratamiento de agua de calderas

Cantidad Denominación

diversos Aparatos de medida y regulación

diversos Motores eléctricos

diversas Instalaciones de mando

diversas Subestaciones eléctricas

diversos Pupitres de mando

diversos Cables

diversos Dispositivos de alumbrado

4915
04.83

8.15 Generación de vapor y de energía eléctrica

Cantidad	Denominación
4	Cinta transportadora
4	Tolva de carbón bruto
4	Alimentador de molino
4	Molino de carbón bruto
4	Clasificador
2	Hogar para carbón pulverizado
2	Precalentador de agua de calderas
2	Recalentador de vapor
2	Zona de evaporación
2	Calderín
2	Soporte y estructura de caldera
2	Precalentador de aire
1	Depósito de fuel-oil
2	Bomba de fuel-oil
2	Dispositivo de extracción de ceniza
2	Electrofiltro
2	Soplante de aspiración de humos
2	Soplante de aire

8.15

Generación de vapor y energía eléctrica

Cantidad	Denominación
1	Chimenea
2	Soplante de aire
8	Transportador neumático
1	Tolva colectora de polvo
1	Soplante de agitación
1	Tornillo humedecedor
1	Cinta transportadora para ceniza
1	Filtro de aire residual
1	Soplante de aire residual
1	Generador
1	Turbina de toma de vapor de condensación
1	Condensador de vapor
2	Bomba de condensados de vapor
diversas	Tuberías de unión

4915
04.83

8.15 Generación de vapor y de energía eléctrica

Cantidad	Denominación
diversos	Aparatos de medida y regulación
diversos	Motores eléctricos
diversas	Instalaciones de mando
diversas	Subestaciones eléctricas
diversos	Pupitres de mano
diversos	Cables
diversos	Dispositivos de alumbrado

8.16 Obtención de azufre (Planta de proceso Claus)

Cantidad	Denominación
1	Calentador de la fracción SH ₂
2	Soplante de oxígeno
2	Soplante de aire
1	Calentador de aire
1	Quemador
1	Horno Claus
1.	Caldera de recuperación de calor
6	Guarda hidráulica
1	Reactor Claus (1)
1	Condensador de azufre
1	Calderín .
1	Separador de azufre
1	Intercambiador de calor
1	Reactor Claus (2)
1	Condensador de azufre
1	Separador de azufre
1	Columna depuradora
1	Bombona de inmersión
1	Depósito separador de azufre
2	Bomba de reciclado de disolvente
1	Depósito enterrado
1	Bomba de inmersión para disolvente

8.16 Obtención de azufre (Planta de proceso Claus)

Cantidad	Denominación
2	Bomba de azufre
1	Depósito de azufre
2	Bomba de carga para azufre
1	Brazo de carga para azufre
2	Eyector
1	Bomba de agua residual
1	Enfriador de lodos
1	Depósito de preparación con agitador
1	Bomba de catalizador
2	Tanque de disolvente
1	Depósito colector
2	Bomba de disolvente
1	Enfriador/Calentador de disolvente
diversas	Tuberías de unión

8.16 Obtención de azufre (Planta de proceso Claus)

Cantidad	Denominación
diversos	Aparatos de medida y regulación
diversos	Motores eléctricos
diversas	Instalaciones de mando
diversas	Subestaciones eléctricas
diversos	Pupitres de mando
diversos	Cables
diversos	Dispositivos de alumbrado

8.17

Antorcha

Cantidad	Denominación
1	Colector para antorcha
1	Bomba de condensados
1	Antorcha
1	Seguro de retroceso de llama
1	Quemador
1	Quemador de encendido
1	Mecanismo de encendido
diversas	Tuberías de unión
diversos	Aparatos de medida y regulación
1	Motor eléctrico
1	Subestación eléctrica
1	Pupitre de mando
diversos	Cables
diversos	Dispositivos de alumbrado

4915
04.83

8.18 Instalaciones y elementos diversos

Planta de aire de instrumentos

Cantidad	Denominación
4	Filtro de aspiración
2	Compresor de aire
2	Enfriador
2	Silenciador
2	Secador
2	Separador
2	Depósito de aire
diversas	Tuberías de unión
diversos	Aparatos de medida y regulación
diversos	Motores eléctricos
diversas	Instalaciones de mando
diversas	Subestaciones eléctricas
diversos	Pupitres de mando
diversos	Cables
diversos	Dispositivos de alumbrado

8.18

Instalaciones y elementos diversos

Suministro de corriente de emergencia

Cantidad	Denominación
2	Motor Diesel
2	Generador
2	Grupo de Baterías
1	Depósito de gasoil
diversas	Tuberías de unión
diversos	Aparatos de medida y regulación
diversos	Pupitres de mando
diversos	Cables
diversos	Dispositivos de alumbrado

4915
04.83

8.18

Instalaciones y elementos diversos

Instrumentación y Dispositivos de Mando

Cantidad	Denominación
1	Panel de mando
1	Armario de mando
1	Pupitre de mando
diversos	Instrumentos de mando en panel de la sala de control
diversos	Dispositivos de mando en la sala de control
diversos	Dispositivos locales de medida e impulsores
diversos	Aparatos locales de análisis
diversos	Dispositivos de enclavamiento
diversos	Dispositivos de alarma
diversos	Dispositivos de protección
diversas	Tuberías de medida
diversos	Cables
diversas	Consolas
diverso	Material de sujeción
diversos	Dispositivos de alumbrado

8.18

Instalaciones y elementos diversos

Tuberías

El material de tubería para los distintos medios de servicio dentro de los límites de la planta comprende:

- Tuberías
- Fittings
- Compensadores
- Valvulería
- Elementos especiales
- Bridas
- Juntas
- Tornillos/Tuercas
- Puentes de tubería
- Bridas de sujeción de tubería
- Apoyos de tubería
- Amortiguación, también de depósitos, donde proceda
- Calefacción, también de depósitos, donde proceda
- Pintura, donde proceda

8.18

Instalaciones y elementos diversos

Estructura metálica

La estructura metálica dentro de los límites de la planta, comprende:

- Construcciones de apoyo
- Plataformas de servicio
- Escaleras y pasarelas
- Galerías y puentes para cintas transportadoras
- Canales para cables
- Vías para grúas, donde proceda
- Cubiertas de instalaciones, donde proceda
- Pintura, donde proceda

8.18

Instalaciones y elementos diversos

Edificios, cimentación, obra de fábrica,
viales, canales

El alcance de la obra civil comprende:

- o Edificios y cimentaciones para
 - Tratamiento de carbón
 - Gasificación de carbón
 - Edificios de soplantes
 - Edificios de bombas
 - Edificio de compresores
 - Edificio de calderas
 - Tratamiento de agua de calderas
 - Sala de control
 - Puestos de mando y paneles de control

8.18

Instalaciones y elementos diversos

- o Cimientos para
 - Electrofiltros
 - Tratamiento de gas
 - Síntesis de amoníaco
 - Fraccionamiento de aire
 - Obtención de azufre
 - Tratamiento de agua
 - Torres de refrigeración
 - Tolvas
 - Gasómetros
 - Depósitos para materias líquidas
 - Alimentación de corriente eléctrica
 - Antorcha
 - Puentes de tuberías y de galerías para cintas transportadoras

8.18

Instalaciones y elementos diversos

- o Obra de fábrica para
 - Tratamiento de carbón
 - Gasificación de carbón
 - Generación de vapor
 - Obtención de azufre
- o Canales para agua
- o Canales de cables
- o Viales y aceras
- o Alumbrado de viales
- o Canalización
- o Protección contra la corrosión, donde proceda
- o Protección contra incendios y explosiones, donde proceda
- o Protección contra ruidos, donde proceda
- o Instalación de calefacción y ventilación, donde proceda

8.18

Instalaciones y elementos diversos

Medios de consumo

Primer llenado de:

- Aceite de engrase para turbinas, compresores, soplantes y reductores
- Aceite para transformadores
- Masa de adsorción para la instalación de aire de instrumentos
- Metanol para la desulfuración de gas bruto y el lavado de CO₂
- Amoníaco para la planta de frío del tratamiento de gas
- Catalizadores para la conversión de CO, la síntesis de amoníaco, la obtención de azufre y la compresión de gas bruto
- Tamices moleculares para el fraccionamiento de aire y la eliminación de CO₂

9. Descripción y esquema de procesos

(Los esquemas se encuentran en la carpeta
de planos)

9.1. Tratamiento de Carbón

Esquema de flujo correspondiente H2 4915 A11 001 001.

El carbón pulverizado necesario para la alimentación de la planta de gasificación de carbón es producido en la unidad de secado y molienda.

Esta unidad de secado y molienda está diseñada de tal forma que la cantidad total necesaria de carbón pulverizado, con una granulometría final del 90% en peso, inferior a 0,09 mm. pueda ser producida en dos líneas paralelas separadas. Cada línea de la instalación tiene una capacidad de 45 t/h de carbón bruto y puede ser utilizada como planta de secado y molienda trabajando independientemente una de la otra.

El carbón bruto suministrado desde el parque de carbón por medio de cintas transportadoras, con una granulometría de 30 mm. como máximo, es enviado a las tolvas de carbón bruto correspondientes, conforme a la capacidad de las dos líneas de molienda y secado; cada una de estas tolvas está prevista para una capacidad de aprox. 400 t.

Por medio de indicadores de nivel en dichas tolvas se controla la alimentación del carbón bruto.

A fin de evitar la entrada de aire falso en el secado y la molienda se ha previsto que en las tolvas de carbón bruto exista siempre una columna de carbón bruto de al menos 2 m. por encima de la salida de la tolva. Para asegurar esta medida se ha proyectado un dispositivo de medida por isótopos para el control del llenado mínimo de la tolva.

Cada una de las líneas trabaja como se describe a continuación:

El carbón bruto es extraído de la tolva correspondiente por medio de una banda extractora de placas y distribuido a través de un pozo de caída sobre un transportador de cadena.

La banda extractora de placas y el transportador de cadena están equipados con accionamientos regulables de forma continua. El caudal de carbón a transportar es fijado por variación del número de revoluciones en el transportador de cadena.

El pozo de caída lleva una regulación de nivel por medio de un dispositivo de medida por isótopos, que garantiza la existencia constante de una columna de carbón y es una seguridad complementaria contra la entrada de aire en todo el recorrido del carbón bruto.

Asimismo, el pozo de caída está alimentado con N_2 , con la sobrepresión necesaria respecto a la atmósfera exterior para que actúe como agente de estanqueidad.

Por medio del transportador de cadena con regulación continua, el carbón bruto es alimentado a través de un inserto lateral al molino de carbón, en donde es molido a la granulometría estipulada.

Durante el proceso de molienda, el carbón entra en contacto con el gas de secado que seca al carbón pulverizado hasta la humedad residual del 1% deseada en la gasificación de carbón. Como gas de secado se ha previsto gas de combustión.

El gas de combustión o humo es producido en un calentador de gas combustible a partir de gas residual, que se obtiene en el lavado con nitrógeno líquido, y de aire, que es comprimido a la presión necesaria en la soplante de aire de combustión.

El gas de secado que entra en el molino de carbón, a través del mismo y transporta el carbón pulverizado a la granulometría estipulada hasta el ciclón separador de polvo.

En el ciclón, el carbón pulverizado es separado en su mayor parte del gas de secado y enviado a través de una esclusa circular a la tolva de carbón pulverizado.

La tolva de carbón pulverizado, con una capacidad de aprox. 200 t, está apoyada sobre cápsulas manométricas a fin de obtener una indicación exacta del grado de llenado de la tolva.

El gas de secado que sale del ciclón, conteniendo cantidades mínimas de carbón pulverizado es enviado al electrofiltro y depurado hasta el contenido en polvo permisible.

El carbón pulverizado desprendido en el electrofiltro es enviado con nitrógeno por medio de alimentadores de tobera y tuberías a la tolva de carbón pulverizado.

Para la producción de la depresión necesaria y para el transporte de un volumen constante de gas se ha proyectado una soplante de molino entre el ciclón y el electrofiltro.

El gas de secado depurado en el electrofiltro es dividido en dos caudales parciales. Un caudal parcial dependiente de la humedad del carbón es reciclado nuevamente al sistema de aire, es decir, enviado al calentador de gas combustible por medio de una soplante de vapores, en tanto que el segundo caudal parcial es enviado a la atmósfera, primero, a través de la clapeta de regulación manométrica prevista delante de la chimenea y después, a través de la chimenea misma. La chimenea está proyectada conjuntamente para las unidades de molienda y secado y de generación de vapor.

El gas de secado reciclado dependiente de la humedad del carbón bruto garantiza la humedad residual del carbón pulverizado deseada a la salida del molino. Con el fin de conseguir en el sistema una presión de trabajo estable, se ha previsto delante de la chimenea una clapeta de regulación manométrica, que es controlada a través de la medición de presión prevista detrás del electrofiltro.

Con el fin de asegurar en la tolva de carbón pulverizado una sobrepresión reducida, se ha previsto una tubería de unión con una clapeta de regulación manométrica, entre la tolva de carbón pulverizado y la tubería delante del ciclón separador de polvo.

Con el fin de evitar, durante el funcionamiento de la unidad de molienda y secado, el rebasar o el alcanzar en cualquier lugar del sistema, el punto de rocío, la instalación va calorifugada en sus partes más esenciales.

Además, tanto el ciclón separador de polvo como el electro-filtro y la tolva de carbón pulverizado van calentados exteriormente con vapor para evitar corrosiones así como depósitos de carbón pulverizado en las paredes, producidos por condensación.

Para la inertización y a fin de conseguir una extracción del carbón pulverizado sin problemas, la tolva está provista en su fondo de un dispositivo de desaglomeración por alimentación de nitrógeno. Esta alimentación de nitrógeno es mantenida también durante periodos de producción sin extracción de material y sirve entonces de refrigeración complementaria y evita un auto-encendido del carbón pulverizado almacenado.

9.2

Gasificación de Carbón

Esquemas de flujo correspondientes	H2 4915 B11 001 001 H2 4915 B11 001 002
---------------------------------------	--

La gasificación del carbón pulverizado se realiza según el proceso KOPPERS TOTZEK.

Se han previsto 4 líneas de gasificación, una de ellas como línea de reserva.

El carbón pulverizado producido en la instalación de tratamiento de carbón es extraído de las tolvas de carbón pulverizado por medio de dispositivos extractores y alimentado por medio de bombas neumáticas a las tolvas separadoras de los gasificadores. Para el transporte del carbón pulverizado se utiliza nitrógeno impuro.

Este nitrógeno producido en la instalación de fraccionamiento de aire se comprime hasta aprox. 3,5 bar y se conduce a las bombas neumáticas que transportan el carbón pulverizado desde la instalación de tratamiento de carbón a la planta de gasificación. Una capacidad de reserva del gasómetro de N₂ permite poder vaciar las tuberías incluso cuando se produzca un corte de corriente.

La distribución del carbón pulverizado en cada una de las tolvas de cada gasificador y a cada uno de los diferentes gasificadores tiene lugar por medio de un sistema de distribución en el cual se utilizan válvulas de 2 vías como elementos conmutadores. En la parte superior de la tolva separadora tiene lugar la separación del carbón pulverizado y del nitrógeno utilizado para el transporte.

El nitrógeno que todavía lleva restos de carbón pulverizado se conduce después de salir de las tolvas de separación a los electrofiltros de la instalación de tratamiento de carbón para someterlo a un desempolvado fino.

Cada gasificador dispone de cuatro cabezas de gasificación. Cada cabeza está provista de un sistema de tolvas, de un grupo de alimentador helicoidal doble para carbón pulverizado, de equipos para la mezcla de oxígeno y vapor de agua, así como de un quemador doble de carbón pulverizado.

Desde las tolvas de separación se conduce el carbón pulverizado con un alimentador a unas tolvas intermedias. Desde aquí se extrae el carbón pulverizado con alimentadores helicoidales y se alimenta al quemador de carbón pulverizado.

Antes de llegar al quemador se añade al carbón pulverizado el oxígeno necesario de gasificación y el vapor de agua. El vapor es producido en el gasificador. El vapor y el oxígeno se mezclan en el mezclador. En caso de un corte en el suministro de carbón pulverizado y/o medios de gasificación se produce inmediatamente la inertización del gasificador con nitrógeno del gasómetro de nitrógeno.

El oxígeno de gasificación producido en la instalación de fraccionamiento de aire tiene una pureza de 98% en vol. O₂. A cada línea de gasificación corresponde una soplante de oxígeno que comprime el oxígeno alimentado a la presión necesaria para el proceso. A continuación se calienta el oxígeno en el calentador de oxígeno.

Como gas de cierre para los registros de control y de desatasque se utiliza nitrógeno.

A la salida del gasificador se inyecta al gas bruto producido, agua de quenching que es llevada a la presión necesaria por medio de una bomba, antes de su inyección en la zona de quenching.

El gas fluye a través de la caldera de recuperación de calor después de salir del gasificador. En la caldera se aprovecha la mayor parte del calor sensible del gas para producir vapor saturado de media presión.

El gasificador está provisto de una camisa de refrigeración en la cual se produce vapor saturado de baja presión. El vapor se utiliza como vapor de proceso en la gasificación y también como vapor de calefacción en las diferentes unidades de proceso.

Parte de las cenizas que lleva el carbón pulverizado y el carbono no gasificado son arrastrados por el gas como polvo volante. Las cenizas restantes fluyen por abajo en forma de escoria líquida, saliendo del gasificador y cayendo en un baño de agua, en donde tiene lugar su granulación y extracción (transportador de banda rascadora).

El polvo volante que se recoge en la caldera recuperadora de calor llega al depósito de descarga de polvo volante, del cual se extraen las partículas más gruesas a través de un tamiz. Los finos se conducen al sistema de agua de lavado.

La retirada de la escoria prácticamente libre de carbono tiene lugar con una cinta transportadora.

El gas fluye, después de salir de la caldera recuperadora de calor, a través del lavador-enfriador en el que tiene lugar la separación casi total del polvo volante y en el que es enfriado hasta unos grados por encima de la temperatura del agua de lavado.

El desintegrador posterior como lavador húmedo mecánico, juntamente con el separador de agua depuran el gas hasta un contenido de polvo inferior a 50 mg/m^3 .

El agua de lavado que sale de este escalón de depuración fina, escasamente cargada de polvo, es reconducida con la bomba de agua de lavado al lavador-enfriador para ser utilizada nuevamente en la parte inferior del mismo.

Después de salir del separador de agua el gas bruto es comprimido con la soplante de gas bruto hasta la presión reinante en el gasómetro de gas bruto.

Para cada línea de gasificación se ha previsto una antorcha de arranque. Hasta que el gas, durante la operación de arranque, no alcance la calidad necesaria, se efectuará su expulsión a la atmósfera a través de esta antorcha. La válvula de cierre rápido de gas estará cerrada durante esta operación, de forma que el gas llegará a la antorcha a través de la guarda hidráulica de la misma.

Para la inertización de la planta se han previsto dos guardas hidráulicas de N_2 .

Los gasificadores serán puestos en marcha con fuel-oil.

El volumen de producción de gas bruto puede establecerse en pocos minutos en un margen de 40 - 100%, sin que la composición del gas bruto sufra cambios de importancia.

La puesta en marcha de un gasificador se puede hacer en menos de una hora. Si la caldera recuperadora de calor está "fría" se necesita para la operación de arranque hasta un tiempo de 5 horas en consideración al aumento necesario de temperatura del material de la caldera.

Cada línea de gasificación tiene un sistema de seguridad especial que produce la parada automática de las cabezas de gasificación contrapuestas y/o de toda la línea de gasificación, en el caso de que uno de los parámetros de - operación sobrepasara hacia arriba o hacia abajo los valores límites. Un gasificador desconectado se inertiza automáticamente. Para este fin está provista cada línea de gasificación de una reserva de nitrógeno.

Todo el sistema está diseñado de tal forma que en caso de corte de corriente o de rotura de cables se sitúe en posición de bloqueo por dispositivos de resortes (u otros acumuladores energéticos incorporados) (fail safe).

Para valores de medición que puedan dar lugar a la parada de toda la planta de gasificación se ha previsto un selector con 2 o 3 conmutaciones posibles, con el fin de evitar paradas innecesarias.

Desde la planta de gasificación se conducirá el gas bruto al gasómetro correspondiente. El gasómetro está conectado en flujo de paso y sirve como volumen acumulador y regulador entre la planta de gasificación de carbón productora de gas y los compresores de gas brutos que toman el gas. Por medio de las válvulas de cierre rápido de gas instaladas en la entrada y en la salida se puede aislar el gasómetro en caso de peligro.

La depuración fina del gas bruto hasta un contenido residual de polvo inferior a $0,2 \text{ mg/m}^3$, tiene lugar en electrofiltros húmedos que estarán situados entre el gasómetro y los compresores de gas bruto.

El agua necesaria para el enjuague de los electrofiltros se mantiene en circuito con la bomba de reciclado de agua. El caudal de agua ligeramente sucia que hay que evacuar para eliminar las partículas sólidas separadas se alimenta al sistema de agua de lavado.

La alimentación del caudal necesario de agua de lavado en el circuito tiene lugar por medio del regulador de nivel del depósito de la bomba.

El depósito de agua, debajo de los electrofiltros, estará herméticamente cerrado al gas.

9.3

Tratamiento de agua de lavado

Esquema de flujo correspondiente H2 4915 C11 001 001.

En esta instalación, el agua calentada y cargada de partículas sólidas en la planta de gasificación durante el enfriamiento y la depuración del gas bruto, es tratada y, después, bombeada de nuevo a la unidad de gasificación.

El agua de lavado procedente de la planta de gasificación es enviada a través de un sistema cubierto de canales hasta los estanques de decantación, asimismo cubiertos. El agua de lavado caliente, cargada de partículas sólidas fluye en dicho estanque, donde se produce la decantación de las partículas sólidas.

Los vapores desprendidos son aspirados del sistema de canales y del estanque de decantación por soplantes y mezclados a los vapores procedentes de la torre de refrigeración del agua de lavado.

A través de un sistema apropiado de canales, el agua de lavado depurada y caliente, va a parar al pozo de bombas del agua de lavado, que la envían a la torre de refrigeración. A este pozo de bombas son enviadas, además, pequeñas cantidades de agua residual procedente de la compresión de gas bruto y que, esencialmente, proviene de la humedad que se encuentra aún en el gas bruto antes de la compresión.

La torre de refrigeración se compone de un número de celadas, que pueden ser separadas unas de otras para su inspección.

Un rascador apropiado empuja hasta el centro del estanque de decantación las partículas sólidas decantadas, que son extraídas, entonces, del pozo de lodos y enviadas a su lugar de deposición en forma continua, por medio de la bomba de lodos.

El agua de lavado refrigerada fluye en el pozo de aspiración de las bombas de agua de lavado, que la envían a la planta de gasificación para su reutilización.

El agua de reposición, que es aún necesaria para el control del nivel del pozo de las bombas de agua fría, puede ser bombeada al pozo de aspiración de las bombas de agua de la vado por medio de un regulador de nivel. Las pérdidas de agua producidas en el tratamiento de agua de lavado son compensadas con agua de reposición, que es el agua rechazada de la instalación de tratamiento de agua de refrigeración.

Para optimizar el comportamiento a la decantación se adiciona, antes del estanque de decantación, un floculador, a través de un depósito para solución y de una bomba dosificadora.

9.4

Compresión de gas bruto

Esquema de flujo correspondiente H2 4915 D11 001 001.

Para la compresión del gas bruto se han previsto dos compresores trabajando en paralelo.

En el compresor de gas bruto de varios cuerpos el gas bruto desempolvado y enfriado procedente de la gasificación de carbón es comprimido en 4 escalones desde una presión de aprox. 1 bar hasta la presión de 36 bar necesaria para el tratamiento del gas.

El gas calentado durante la compresión es enfriado en cada uno de los enfriadores de gas hasta una temperatura de aprox. 35°C. Los separadores de condensados, ubicados detrás de cada uno de dichos enfriadores, eliminan el condensado producido por el enfriamiento y lo envían a través de un regulador de nivel a un separador de gases que se encuentra a una presión reducida. Los condensados son enviados por medio de una bomba de condensados de gas a la instalación de tratamiento de agua de lavado.

El gas liberado en la descompresión de estos condensados es reciclado a la aspiración del compresor.

A fin de impedir la erosión en el compresor, producida por gotas de agua, un pequeño caudal del gas caliente es extraído después de cada escalón y mezclado al gas enfriado después de cada enfriador y en la aspiración del primer escalón respectivamente; de esta forma son evaporadas las pequeñas gotas de agua.

El compresor está equipado con una regulación del límite de bombeo. En el caso de que el compresor alcance este límite de bombeo, el caudal de gas que no se haya absorbido en el tratamiento de gas es reciclado a la aspiración del primer escalón a través de un bypass equipado con silenciadores.

Como seguridad ante una presión elevada se ha ubicado en el último escalón una válvula de seguridad, que recicla el gas a la aspiración del primer escalón en caso de sobrepresión.

Para evitar pérdidas de gas bruto y/o entrada de aire, las partes intermedias del sellado del eje están bajo atmósfera de nitrógeno. Con esto, además, el sellado de alta presión está en conexión con el sellado de baja presión. Es admisible que una pequeña cantidad de nitrógeno pase al gas bruto. El nitrógeno es aspirado de la zona del sellado exterior a la atmósfera por medio de unas soplantes. La aspiración de la soplante es ajustada por medio de una regulación. En el caso de una parada, el nitrógeno es aspirado por medio de un eyector de vapor, ubicado en paralelo.

El compresor de gas bruto es accionado por una turbina de condensación alimentada con vapor de media presión.

El vapor de salida de las turbinas es condensado en el condensador y reciclado en la red de condensados por medio de una bomba de condensados.

Después del primer escalón de compresión se ha previsto un reactor catalítico para eliminar los rastros de los componentes contenidos en el gas bruto, que pudieran originar depósitos en el compresor o en los enfriadores. El reactor tiene un relleno de catalizador, que reduce los rastros de NO a N₂. Al mismo tiempo el O₂ es transformado en H₂O y el SO₂ en H₂S. Los restantes componentes del gas no son transformados. La temperatura después del primer escalón de compresión es suficiente para la eficacia del catalizador.

4915
04.83

9.5

Desulfuración de gas bruto

Esquema de flujo correspondiente H2 4915 E11 001 001.

El tratamiento del gas bruto para obtener el gas de síntesis tiene lugar en varias etapas. La eliminación de los componentes ácidos en el gas bruto, tales como SH_2 , COS y CO_2 , se hace con el proceso de lavado Rectisol, sistema Krupp-Koppers. En este sistema de lavado se emplea metanol enfriado a fondo como disolvente activo.

La primera etapa del tratamiento de gas es la desulfuración del gas bruto. En la misma se eliminan el SH_2 y el COS hasta un contenido de 2 ppm en vol. de azufre total. La desulfuración del gas bruto está combinada con el lavado de CO_2 .

La desulfuración de gas bruto se desarrolla de la forma siguiente:

El gas bruto comprimido con un compresor hasta 36 bar es enfriado en el intercambiador de calor gas/gas con gas desulfurado y entra en el lavador de HCN con una temperatura de aprox. 15°C . En este lavador se eliminan las impurezas del gas tales como HCN, NH_3 y una parte de H_2O por medio de metanol.

El metanol enriquecido es alimentado a la columna rectificadora después de una descompresión. En esta descompresión se desprende una parte de los componentes gaseosos disueltos, que es conducida a la fracción SH_2/COS .

El gas bruto que sale del lavador previo es nuevamente enfriado con gas desulfurado en el intercambiador de calor gas/gas así como con amoniaco evaporado en el enfriador de gas a baja temperatura.

El gas bruto enfriado entra después en el lavador de SH₂ donde tiene lugar un tratamiento en contracorriente con metanol a una temperatura de aprox.-45°C, metanol procedente de la columna de stripping de CO₂. El lavador de SH₂ está provisto de platos de barboteo. El gas desulfurado sale después del lavador y es calentado en los intercambiadores de calor gas/gas y alimentado a continuación a la unidad de conversión de CO.

El metanol enriquecido que va cayendo en la parte inferior del lavador de SH₂ es conducido, con regulación de nivel, a un depósito de expansión donde se desprende por el efecto de la descompresión una parte de los gases lavados, que es reconducida como gas de retorno al gasómetro de gas bruto después de haber sido calentado en el precalentador correspondiente. El metanol es conducido, después de la expansión, a la columna de enriquecimiento de SH₂, donde es sometido a separación con nitrógeno para eliminar el CO₂. El CO₂ recogido y el nitrógeno salen de la planta como gas de escape después de haber cedido parte de su calor.

El metanol tratado de esta forma se conduce entonces a la columna de stripping de SH₂, donde se regenera calentándolo con un dispositivo de calentamiento de recirculación en cola alimentado con vapor. Los vapores de SH₂ y COS que quedan libres son conducidos a la instalación de obtención de azufre después de haber sido enfriados.

El metanol regenerado de esta forma sale por la parte inferior de la columna de stripping de SH₂. Una parte del metanol va hacia la ~~columna de~~ lavado de CO₂, mientras que otra parte es empleada para la saturación de los gases antes del lavado de SH₂ y CO₂. El resto es alimentado a la columna de rectificación para proseguir la regeneración. La columna de rectificación está provista igualmente de un sistema de calefacción de circulación en cola. En la columna de rectificación se recoge como producto de cola el agua contenida en el metanol alimentado. El metanol libre de agua sale por la parte superior de la columna de rectificación en estado gaseoso y es condensado y enfriado en intercambiadores de calor y posteriormente alimentado a un depósito de expansión. En este depósito se desprenden las combinaciones sulfuroosas gaseosas que todavía hubieran quedado disueltas. El metanol regenerado de esta forma es conducido a la columna de stripping de SH₂.

9.6

Lavado de CO₂-

Esquema de flujo correspondiente H2 4915 E11 001 001.

El lavado de CO₂ es la tercera etapa del tratamiento del gas y está a continuación de la conversión de CO. El proceso se desarrolla de la manera siguiente:

El gas convertido es enfriado previamente en el intercambiador de calor gas/gas con gas de síntesis y dióxido de carbono. En un saturador conectado a continuación tiene lugar la saturación con metanol para evitar la formación de hielo al proseguir el enfriamiento. A la salida del saturador se sigue enfriando el gas en un intercambiador de calor con gas de síntesis frío y gas de escape. El gas, enfriado a fondo, es alimentado a la columna de lavado de CO₂ en su parte inferior, donde se elimina el CO₂ por medio de lavado con dos corrientes diferentes de metanol. En el plato superior de la columna de lavado se alimenta metanol puro procedente de la columna de regeneración. El metanol parcialmente regenerado procedente de la columna de separación, es alimentado a un plato intermedio. El calor de adsorción producido es eliminado parcialmente en un enfriador, por medio de enfriamiento exterior a fondo del metanol. El gas lavado que sale por la parte superior de la columna con un contenido de CO₂ de 20 ppm en vol., es conducido a la unidad de lavado con nitrógeno líquido.

El metanol conteniendo CO₂, que sale por la parte inferior de la columna de lavado de CO₂, es sometido a una expansión intermedia en un depósito de expansión.

El gas ya expansionado que sale del depósito de expansión es calentado en el precalentador de gas expansionado juntamente con el gas expansionado procedente de la etapa de desulfuración, utilizándose para ello la fracción de SH₂ y después es conducido nuevamente al gasómetro de gas bruto.

El metanol expansionado previamente es, finalmente, expansionado en otro depósito de expansión.

El CO₂ frío desprendido en el segundo escalón de expansión es utilizado para el enfriamiento del gas convertido, a la par que es calentado, abandonando la instalación como subproducto.

El metanol expansionado es conducido a la columna de stripping de CO₂ para su tratamiento posterior. Aquí se efectúa un stripping con nitrógeno para reducir su contenido en CO₂. El CO₂ desprendido del metanol y el nitrógeno del stripping salen por la parte superior de la columna de stripping como gases de escape. Estos gases fríos también se utilizan para enfriar el gas convertido.

Una parte del metanol regenerado en el stripper de CO₂ va a la columna de lavado de CO₂ en tanto que otra parte del mismo va a la columna de lavado de SH₂ y a la de enriquecimiento de SH₂.

Para cubrir la demanda de frío en la instalación de tratamiento de gas se ha previsto una unidad frigorífica por absorción que trabaja con una mezcla de agua y NH₃. El calor necesario para operar la unidad frigorífica por absorción se toma, en operación normal, del gas convertido por medio de un circuito de agua caliente.

Esquema de flujo correspondiente H2 4915 E11 001 002.

El funcionamiento de la planta es el siguiente:

El refrigerante gaseoso recogido en los refrigeradores de la instalación de tratamiento de gas es aspirado por un compresor a través de un separador de gotas y alimentado, a través de un condensador enfriado por aire, al absorbedor de NH_3 donde tiene lugar su absorción con una solución débil de NH_3 en agua. El calor de absorción producido es eliminado con agua de refrigeración. La solución, enriquecida con NH_3 , es alimentada a la columna de rectificación a través de un depósito colector y de una bomba. Antes de entrar en la columna de rectificación, la solución fuertemente enriquecida, es precalentada por la solución débilmente enriquecida en un intercambiador de calor. La columna de rectificación está equipada en su parte inferior con desorbedores calentables. Un desorbedor está previsto para calefacción con vapor y el otro para calefacción con agua caliente. La solución de NH_3 débil que se desprende en los desorbedores es alimentada al absorbedor de NH_3 , a través de un depósito colector y de un intercambiador de calor.

El amoníaco gaseoso que sale por la parte superior de la columna de rectificación se condensa en un condensador. Una pequeña parte del amoníaco condensado es conducido nuevamente a la cabeza de la columna de rectificación como deflegmado. El resto del amoníaco líquido vuelve otra vez a los refrigeradores de la instalación de tratamiento de gas después de pasar por intercambiadores de calor. Antes de su entrada en los refrigeradores de la instalación de tratamiento de gas, el amoníaco líquido es enfriado en el enfriador-evaporador con amoníaco a la temperatura deseada de aprox. - 50°C.


Para evitar la acumulación de agua en los refrigeradores es extraída del circuito una pequeña cantidad del refrigerante e introducida nuevamente en la solución enriquecida detrás del absorbedor de NH_3 .

9.7

Conversión de CO

Esquema de flujo correspondiente H2 4915 E11 001 001.

En la instalación de conversión de CO tiene lugar la transformación catalítica del monóxido de carbono (CO) en presencia de vapor de agua (H_2O), en dióxido de carbono (CO_2) e hidrógeno (H_2), según la siguiente igualdad:



El equilibrio de esta reacción es prácticamente independiente de la presión, pero dependiente de la relación de los diferentes componentes entre sí y de la temperatura. El aumento de la cantidad de vapor desplaza el equilibrio hacia un contenido menor de CO.

Una temperatura más elevada acelera la velocidad de reacción, pero da lugar a un mayor contenido residual de CO bajo las condiciones de equilibrio. Pequeñas cantidades de gases inertes, tales como N_2 , Ar o CH_4 no influyen en modo alguno sobre el equilibrio. Las trazas de oxígeno se transforman en vapor de agua.

La conversión de CO funciona de la forma siguiente:

Para reducir el tamaño de los aparatos, todo el volumen de gas es tratado en dos líneas paralelas iguales.

El gas, libre de SH_2 y de otras combinaciones de azufre es alimentado, con una temperatura de aprox. 25°C , en la parte inferior del humedecedor. En este aparato el gas es calentado por agua caliente, pasando por dos lechos de cuerpos de relleno, a una temperatura superior a 200°C y se satura con vapor de agua. El agua caliente penetra en el humedecedor por su parte superior y es extraída por la parte inferior del mismo. Este agua es alimentada de forma regulada en la cabeza del deshumedecedor.

El gas, caliente y saturado de vapor de agua, sale por la parte superior del humedecedor. Al gas saturado de vapor de agua se le dosifica después la cantidad necesaria de vapor de reacción por medio de un dispositivo de regulación proporcional.

En el intercambiador de calor gas/gas la mezcla gas-vapor es calentada a la temperatura necesaria para el catalizador, con ayuda del gas convertido caliente.

El gas caliente penetra en el convertidor de CO (1) por la parte superior, donde tiene lugar la transformación catalítica con vapor de agua de la mayor parte de CO contenida en el gas, resultando CO_2 y H_2 .

La reacción fuertemente exotérmica hace que la temperatura del gas aumente hasta aprox. 500°C . El convertidor está revestido interiormente de masa apisonada aislante para conservar fría la pared que soporta la presión. El catalizador está soportado por una capa de bolas de material inerte. El gas convertido caliente se utiliza para precalentar el gas procedente del humedecedor en el intercambiador de calor gas/gas arriba referido, y después penetra en el convertidor de CO (2) por su parte superior. Este convertidor es semejante al convertidor de CO (1) pero contiene una cantidad de catalizador mucho mayor. El gas convertido sale del convertidor de CO (2) con un contenido residual de CO entre 3 - 4 % referido al gas seco.

El gas caliente convertido penetra después en el deshumedecedor por su parte inferior, donde pasando por capas de cuerpos de relleno es enfriado por riego de agua en contracorriente.

Aquí, una parte del calor sensible es cedida al agua reciclada, teniendo lugar al mismo tiempo la condensación de una parte del vapor de agua contenido en el gas. El agua reciclada caliente es extraída por la parte inferior del deshumedecedor, calentada adicionalmente en el intercambiador de calor gas/agua con el gas convertido y después alimentada al humedecedor por su parte superior.

Detrás del deshumedecedor se ha colocado un precalentador, en el cual es precalentada el agua para la operación de la unidad frigorífica por absorción. En este precalentador es enfriado el gas convertido, con lo cual se condensa una parte adicional del vapor de agua acompañante. El gas es sometido a un enfriamiento posterior en el enfriador final, que es operado con agua de refrigeración. En el separador de condensados, situado a continuación, tiene lugar la separación del condensado formado.

Después del enfriamiento el gas convertido procedente de las dos líneas es conducido conjuntamente a la instalación de lavado de CO₂ ubicada a continuación.

Para la puesta en marcha de la instalación de conversión se hace pasar nitrógeno puro a través de los convertidores de CO (1) y (2).

9.8/9.9 Depuración fina (lavado con N₂ líquido)

Esquema de flujo correspondiente H2 4915 Ell 001 001.

La última etapa del tratamiento de gas es la depuración fina. La misma tiene lugar por medio de un lavado con nitrógeno líquido. En este proceso de lavado se eliminan las substancias que todavía están contenidas en el gas y que pueden perjudicar y causar anomalías en el catalizador. Durante y después del proceso de lavado se adiciona al gas tratado, el nitrógeno de síntesis, comprimido por un turbocompresor.

El proceso se desarrolla de la manera siguiente:

El gas depurado procedente de la instalación de lavado de CO₂ es conducido previamente a través de unos adsorbedores en los que se eliminan los restos de CO₂ y de metanol. Los adsorbedores (que no están representados en el esquema) trabajan discontinuamente y su regeneración se efectúa con nitrógeno precalentado.

El gas completamente libre de CO₂ es enfriado entonces en intercambiadores de calor con gas de síntesis y producto de cola evaporado, procedente de la columna de lavado de N₂. Después el gas es alimentado a la columna de lavado de N₂. Como medio de lavado se utiliza nitrógeno líquido el cual se dispersa en contracorriente por riego sobre el gas, con lo que se eliminan por condensación las impurezas de CO, CH₄ y Ar. El gas depurado sale de la columna de lavado por la parte superior, siendo después precalentado en intercambiadores de calor, previa adición de nitrógeno.

La mayor parte del gas de síntesis es llevada al lavado de CO₂, donde sigue siendo precalentado en intercambiadores de calor. El resto del gas también es precalentado con nitrógeno en un intercambiador de calor.

El producto de cola de la columna de lavado es expansionado y después evaporado y calentado en un intercambiador de calor, abandonando la planta como gas residual. Por adición de nitrógeno líquido al producto de cola de la columna de lavado se compensan las pérdidas de frío.

El gas posee ahora la composición estequiométrica para la síntesis del amoníaco.

9.10/9.11 Síntesis de amoníaco

Esquema de flujo correspondiente H2 4915 H11 001 001


La producción de amoníaco tiene lugar en una así denominada planta de baja presión a unos 135 bar.

El proceso se desarrolla de la siguiente manera :

El gas de síntesis es mezclado con gas expansionado procedente del separador de alta presión y comprimido en un compresor centrífugo a una presión aprox. de 128 bar. En un segundo compresor de reciclado tiene lugar un aumento de la presión hasta 138 bar juntamente con el gas reciclado.

En el intercambiador de calor, gas/mezcla (NH_3/gas), se efectúa un precalentamiento con gas de salida (gas de síntesis/ NH_3) del reactor hasta aprox. 250°C.

El gas precalentado es separado en dos corrientes desiguales y alimentado al reactor, que está diseñado como reactor de flujo radial y dispone de dos lechos de catalizador. El flujo principal del gas alimentado penetra en el reactor por la parte interior de la camisa de presión hacia la cabeza del reactor, y desde allí, a través de un intercambiador de calor, al primer lecho del catalizador. Detrás del intercambiador de calor y por adición de gas, se ajusta la temperatura para la entrada en el primer lecho del catalizador. En este lecho se transforma una parte del gas de síntesis en amoníaco según la igualdad



4915

04.83

Con el calor de reacción liberado se calienta la mezcla gas de síntesis/ NH_3 . El calor sensible es cedido en el intercambiador de calor al gas entrante, en tanto que el enfriado fluye a través del segundo lecho de catalizador, en donde es transformada otra parte del gas en amoníaco.

La mezcla de gas/ NH_3 que sale del reactor, pasa por

- un intercambiador de calor en el que se aprovecha una parte del calor sensible para el precalentamiento del agua de alimentación de calderas.
- un intercambiador de calor en el que el gas de entrada es precalentado,
- un grupo de enfriadores de aire y de agua en donde se prosigue el enfriamiento del gas,
- un intercambiador de calor en el que se precalienta el gas reciclado.
- un enfriador a baja temperatura de amoníaco, de dos escalones, para continuar el enfriamiento.

En el separador de amoníaco de alta presión tiene lugar la separación de la mezcla en amoníaco y en gas de síntesis no transformado. Este gas pasa nuevamente al compresor de reciclado y se mezcla con el gas de síntesis fresco.

El amoníaco desprendido se sigue enfriando y es alimentado al depósito de descarga de alta presión, donde se separa el gas de síntesis, diluido todavía en el amoníaco. El gas liberado es mezclado al gas de síntesis fresco antes de entrar en el compresor centrífugo. El amoníaco casi completamente libre de gas se sigue expansionando y es alimentado a otro depósito de descarga de baja presión. El amoníaco frío y líquido es bombeado a un tanque de almacenamiento para su uso posterior.

La refrigeración a fondo de la mezcla de gas y amoníaco en los enfriadores de amoníaco y del amoniáco detrás del separador de amoníaco, tiene lugar con amoníaco procedente de una unidad frigorífica.

4915
04.83

9.12

Fraccionamiento de aire

Esquema de flujo correspondiente H2 4915 I11 001 001.

El fraccionamiento del aire en oxígeno y nitrógeno se lleva a cabo por rectificación a baja temperatura. El enfriamiento del aire entrante se produce en intercambiadores de calor, que trabajan en forma discontinua. Estos intercambiadores se denominan intercambiadores REVEX (Reversing Heat Exchanger).

Para cubrir las pérdidas de frío se utiliza la descom presión del aire, que aporta el trabajo necesario, en una máquina de expansión.

El proceso REVEX posibilita superficies de intercambio de calor de gran rendimiento y las pérdidas por frío son reducidas.

El aire de proceso depurado en los filtros de aire y comprimido en los compresores de aire correspondientes es rociado directamente con agua de refrigeración en el enfriador de inyección por zonas y posteriormente refrigerado en los intercambiadores de calor mencionados. El vapor de agua y el dióxido de carbono se desprenden y son absorbidos por nitrógeno impuro saliente al hacer la inversión de corriente del gas.

Cada uno de los compresores de aire está diseñado para el 50% de la capacidad siendo accionados por turbinas de vapor de condensación.

La inversión de los intercambiadores de calor REVEX se realiza en intervalos de pocos minutos.

El aire refrigerado va a parar a la columna de presión donde es fraccionado en nitrógeno impuro y oxígeno bruto.

El nitrógeno puro, ascendente en fase gaseosa, es licuado en el condensador ubicado en la cabeza de la columna de presión. En los intercambiadores REVEX el nitrógeno puro es calentado aprox. a la temperatura ambiente y enviado al conducto de producción a través de un gasómetro. En la parte opuesta del condensador, el oxígeno se evapora a presión reducida y se almacena en el fondo de la columna de baja presión.

El nitrógeno licuado fluye en parte a la columna de presión como medio de lavado.

El aire líquido, enriquecido con oxígeno, procedente del fondo de la columna de presión, es enviado a la columna de baja presión donde es rectificado a contracorriente con el oxígeno gaseoso que asciende del condensador.

El oxígeno puro gaseoso, es extraído de la columna de baja presión a través del condensador y calentado aprox. a la temperatura ambiente en los intercambiadores REVEX. El oxígeno producido va al conducto de producción a través de un gasómetro.

El flujo principal del nitrógeno gaseoso impuro va a los intercambiadores REVEX a través de la cabeza de la columna de baja presión y fluye en el conducto de producción con una temperatura aprox. a la ambiente a través de un gasómetro.

Para la separación de hidrocarburos, aportados a la planta con el aire de proceso, se utiliza una bomba de O₂ y un adsorbedor de reciclado.

A fin de evitar un enriquecimiento peligroso en el pozo del condensador de p.e. acetileno, una cantidad determinada de O₂ es reciclada a través del adsorbedor de C₂H₂.

La eficacia del adsorbedor es controlada con un cromatógrafo de gas en distintos puntos.

Para el almacenamiento de nitrógeno líquido se ha previsto un depósito. En caso necesario se dispone con ello de nitrógeno para la inertización, aún cuando la unidad de fraccionamiento de aire quede fuera de servicio.

Un caudal parcial del aire enfriado es derivado detrás de los intercambiadores REVEX para su utilización como aire de instrumentos.

9.13

Tratamiento de agua de refrigeración

Esquema de flujo correspondiente H2 4915 J11 001 001.

El agua de refrigeración procedente de las unidades de proceso es enfriada en las celdas de la torre de refrigeración. El caudal de aire necesario es aportado a las celdas de refrigeración por el ventilador de la torre de refrigeración. El agua de refrigeración enfriada es reciclada a las unidades de proceso por medio de las bombas de agua de refrigeración.

Para disminuir el contenido de partículas en suspensión en el agua del circuito, una parte del caudal es filtrada con el filtro de corriente parcial. La soplante de aire de barrido aporta el aire de barrido necesario para la limpieza del filtro.

Por medio de una dosificación de un estabilizador de dureza, así como de un inhibidor de corrosión, aportados al agua de reposición con una bomba dosificadora, se evitan, en gran parte, depósitos de carbonatos y corrosiones en el circuito del agua de refrigeración.

Con ayuda de una bomba de trasiego se dosifica en forma discontinua un biocida para evitar la formación de microbios. El agua rechazada del sistema va como agua de reposición a través de una bomba de desagüe a la instalación de tratamiento del agua de lavado.

9.14

Tratamiento del agua de calderas

Esquema de flujo correspondiente H2 4915 K11 001 001.

En el tratamiento del agua de calderas el agua de reposición de que se dispone es desalinizada y después enviada conjuntamente con los condensados ya tratados, a la desgasificación térmica.

La unidad de desalinización para el agua de reposición se compone de un intercambiador de cationes y de otro de aniones.

En el intercambiador de cationes son eliminados los cationes disueltos en el agua, en tanto que en el intercambiador de aniones se eliminan además de los aniones disueltos, el dióxido de carbono y el de silicio. El agua desalinizada fluye, entonces, en el tanque de agua desionizada.

Los condensados desprendidos fluyen en el depósito de condensados y son enviados a través del intercambiador de condensados y cationes por medio de la bomba de condensados.

En el intercambiador de lecho mixto posterior son eliminados del agua desalinizada y del condensado previamente tratado, el resto de los iones y del óxido de silicio.

El oxígeno disuelto es extraído del agua totalmente desalinizada y del condensado por medio de adición de vapor en el desgasificador térmico. Con la dosificación de hidrato de hidracina para la fijación del oxígeno residual y del amoníaco para la alcalinización, se dispone, entonces, de un agua desgasificada y conteniendo productos químicos correctores, para su utilización como agua de calderas.

Para la regeneración del intercambiador de cationes se utiliza ácido clorhídrico, diluido, en tanto que para la del intercambiador de aniones se utiliza hidróxido de sodio diluido. Las aguas residuales ácidas y alcalinas desprendidas en la regeneración de los intercambiadores de iones son almacenadas en la fosa de neutralización y bombeadas con la bomba de agua residual después de su neutralización.

9.15

Generación de vapor y de energía eléctrica

Esquema de flujo correspondiente H2 4915 L11 001 001.

El vapor de 105 bar y 500°C para las turbinas de vapor es producido en una central térmica con 2 líneas de calderas de vapor en paralelo.

El carbón bruto es enviado por medio de cintas transportadoras a las tolvas de carbón bruto. El carbón almacenado es alimentado a través de un tolvín de alimentación al molino, en el cual el carbón es secado con aire precalentado y molido a la granulometría estipulada.

En el clasificador ubicado a continuación el material es clasificado y enviado bien al hogar de las calderas o bien reciclado al molino.

La caldera de vapor está diseñada como caldera de radiación con circulación natural y dispone de un hogar para polvo. La unidad de calderas posibilita además la eliminación de determinados restos del proceso.

El encendido del carbón en polvo se lleva a cabo con lanzas de encendido de fuel, ubicadas en los quemadores. El fuel es almacenado en un tanque y alimentado a las lanzas por medio de una bomba.

El aire de combustión es aspirado por una soplante de aire e insuflado en el hogar a través de un pre calentador de aire calentado por humos.

La ceniza producida es apagada en un extractor/ras-cador húmedo de cenizas y por medio de un extractor de cenizas, enviado a su lugar de depósito para su eliminación.

El caudal de humos atraviesa el precalentador de aire y las cantidades de polvo contenidas en los gases de escape, son depuradas en el electrofiltro hasta los valores de emisión permitidos, antes de que los humos sean enviados por medio de la soplante de aspiración a la chimenea común de la unidad de secado y molienda.

La ceniza volante producida es transportada por sistema neumático a la tolva colectora de polvo, desde donde es enviada por medio de un husillo de humectación al lugar de almacenamiento para su eliminación.

El aire residual es enviado a la atmósfera a través de un filtro, por medio de una soplante de aire residual.

El consumo total de energía eléctrica es cubierto por la producción de un grupo turbogenerador de condensación (no representado en el esquema). Para el suministro de emergencia se han previsto dos grupos electrógenos Diesel.


9.16

Obtención de azufre (Planta de proceso Claus)

Esquemas de flujo correspondientes H2 4915 M11 001 001
 H2 4915 M11 011 002

La planta de proceso Claus sirve para el beneficio de gas conteniendo H_2S con la obtención como producto final de azufre líquido.

El gas, conteniendo H_2S , de que se dispone no puede ser quemado con la cantidad estequiométrica de O_2 con producción de azufre elemental y agua, ya que no se encuentra dentro de los límites de ignición. Por ello, se lleva a cabo la combustión en un horno Claus de un tercio de la fracción de H_2S , mezclado con el oxígeno necesario en su totalidad, según la reacción



El gas de proceso obtenido es mezclado con el resto del gas H_2S en el horno, produciéndose la reacción siguiente:



Con ello tiene lugar en el hogar, una transformación en azufre elemental.

En un escalón posterior de la unidad de la planta de proceso Claus se produce una transformación adicional en azufre por medio de un catalizador.

Para la puesta en marcha y parada de la planta se utiliza gas bruto.

La planta trabaja como sigue:

El gas conteniendo H_2S es enviado a los quemadores del horno Claus a través del calentador de la fracción H_2S .

Una tercera parte del caudal de gas es conducida conjuntamente con el oxígeno necesario en su totalidad y quemada. Los otros dos tercios del caudal de gas son enviados a través del quemador directamente al horno. En el horno reacciona el H_2S con el SO_2 y el gas de proceso obtenido es enviado a través de la caldera de recuperación de calor en conexión con el horno y enfriado. El oxígeno necesario para el proceso de combustión es suministrado al quemador por una soplante. El gas bruto necesario para la llama auxiliar es quemado con aire. El aire de combustión es suministrado por una soplante de aire y precalentado en un calentador de aire, calentado por vapor.

El calor del proceso es utilizado para la generación de vapor. El azufre obtenido es enviado a través de una guarda hidráulica hasta la fosa de azufre. A fin de conseguir un alto porcentaje de separación de azufre de la corriente de gas, se ha previsto en la caldera un separador de gran eficacia. La caldera tiene un paso circular interior. Con las clapetas que se encuentran en la caldera puede ser fijada la temperatura de salida del gas.

Desde la caldera de recuperación de calor el gas es enviado al primer reactor Claus que tiene un relleno de catalizador de Al_2O_3 . En presencia del catalizador el H_2S reacciona con SO_2 , transformándose en azufre elemental y agua. Por el calor de la reacción se eleva la temperatura del gas de proceso.

Con el primer reactor Claus hay conectado un condensador de azufre. El gas es enfriado y el azufre condensado es extraído. Detrás del condensador de azufre se encuentra un separador con el fin de separar las gotas arrastradas por la corriente de gas.

Antes de la entrada en el segundo reactor Claus el gas es calentado en un intercambiador de calor a la temperatura de reacción. Para la elevación de la temperatura se emplea vapor de agua. El reactor tiene un relleno de catalizador de Al_2O_3 . Aquí se produce una transformación adicional de H_2S con SO_2 . El gas de salida es enfriado en el condensador de azufre y el azufre obtenido es extraído. El separador de azufre elimina las gotas de azufre de la corriente de gas.

Con el fin de eliminar del gas los componentes residuales de H_2S y SO_2 , el gas es enviado a través de un escalón IFP.

El gas de salida de la planta de proceso Claus es enviado a la parte inferior de la columna depuradora. El disolvente con el catalizador es alimentado por arriba en contracorriente. En presencia del catalizador reacciona el H_2S con el SO_2 , produciéndose azufre y agua.

El disolvente riega el azufre depositado en el fondo de la columna y el azufre líquido se separa del disolvente, siendo enviado a través de una ^{bomba} de inmersión y de un depósito separador de azufre a la fosa de azufre.

La recirculación del disolvente se mantiene por medio de la bomba de reciclado de disolvente.

Debido al calor liberado en la reacción de los gases se eleva la temperatura en la columna. A fin de limitar esta elevación de temperatura se adiciona al circuito del disolvente, según necesidad, agua de calderas de aprox. 100°C por medio de una regulación de temperatura.

En un depósito se mantiene catalizador para poder sustituir en el proceso el catalizador consumido.

Después de un periodo de funcionamiento de aprox. dos años, la columna tiene que ser limpiada, para lo cual el disolvente es extraído de la columna y enviado a un tanque de disolvente donde es almacenado. La columna es enjuagada y limpiada con agua. Este agua es extraída de la columna y enviada a un depósito colector y diluida con una cantidad doble de agua. Este agua es extraída del depósito y enviada en pequeñas cantidades al circuito de aguas residuales.

Después de la limpieza de la columna el disolvente es enviado nuevamente desde el tanque a la columna. Con el recalentador de disolvente éste es calentado hasta la temperatura de servicio de aprox. 130°C.

En el depósito enterrado se almacenan todos los residuos y vertidos. En caso necesario este depósito es vaciado con la bomba de inmersión del disolvente y el disolvente enviado a la columna.

En todos los puntos necesarios en donde se desprenda azufre elemental se preveerán salidas de azufre.

Por medio de guardas hidráulicas calentadas el azufre es enviado a la fosa colectora.

Desde esta fosa el azufre es enviado por medio de una bomba de azufre al tanque de azufre. Para su carga el azufre líquido es transportado con la bomba de carga de azufre. El transporte del azufre líquido se lleva a cabo con cisternas.

En el caso de corte en el suministro de corriente eléctrica, gas u oxígeno, la planta es desconectada por medio de un enclavamiento. Al mismo tiempo, la tubería de nitrógeno es puesta en servicio con lo que se inertiza la planta, evitando de esta forma la entrada de aire.

El desenlodado de la caldera de vapor se hace a través de un enfriador de lodos, en el que se realiza un enfriamiento directo del agua de lodos con agua de refrigeración.

En el caso de averías en los escalones Claus e IFP, la fracción H₂S puede ser quemada en la unidad de generación de vapor.

9.17 Sistema de antorcha

Esquema de flujo correspondiente H2 4915 N11 001 001.


En el caso de que la calidad del gas no corresponda a las características estipuladas o se produjera una avería en una de las unidades de proceso, el gas producido tiene que ser enviado a la antorcha. Los caudales de gases y/o vapores procedentes de las distintas unidades son enviados a la tubería colectora y conducidos a la antorcha.

Para la eliminación de vapores condensados, tanto los gases como los vapores son enviados a través del colector de antorcha. Los condensados desprendidos pueden ser enviados con la ayuda de la bomba de condensados a la unidad de gasificación.

Los gases y vapores van a través del tubo de antorcha al seguro de retroceso de llama, que es operado con nitrógeno y finalmente al quemador de antorcha. Los quemadores de encendido, constantemente en servicio, aseguran la combustión de los gases de salida.


Para el encendido automático de los quemadores de encendido se ha previsto gas licuado.

El seguro de retroceso de llama, también designado como interceptor de gas, reduce el caudal de gas inerte necesario para impedir la entrada de aire en el tubo de la antorcha. Este seguro consiste en principio en una guarda hidráulica seca con atmósfera de nitrógeno. El dispositivo de encendido para los quemadores de encendido de la antorcha va ubicado cerca de la misma. El control de los quemadores de encendido se realiza por medio de termo-elementos. Cualquier avería de los quemadores de encendido es indicada en la sala de control.

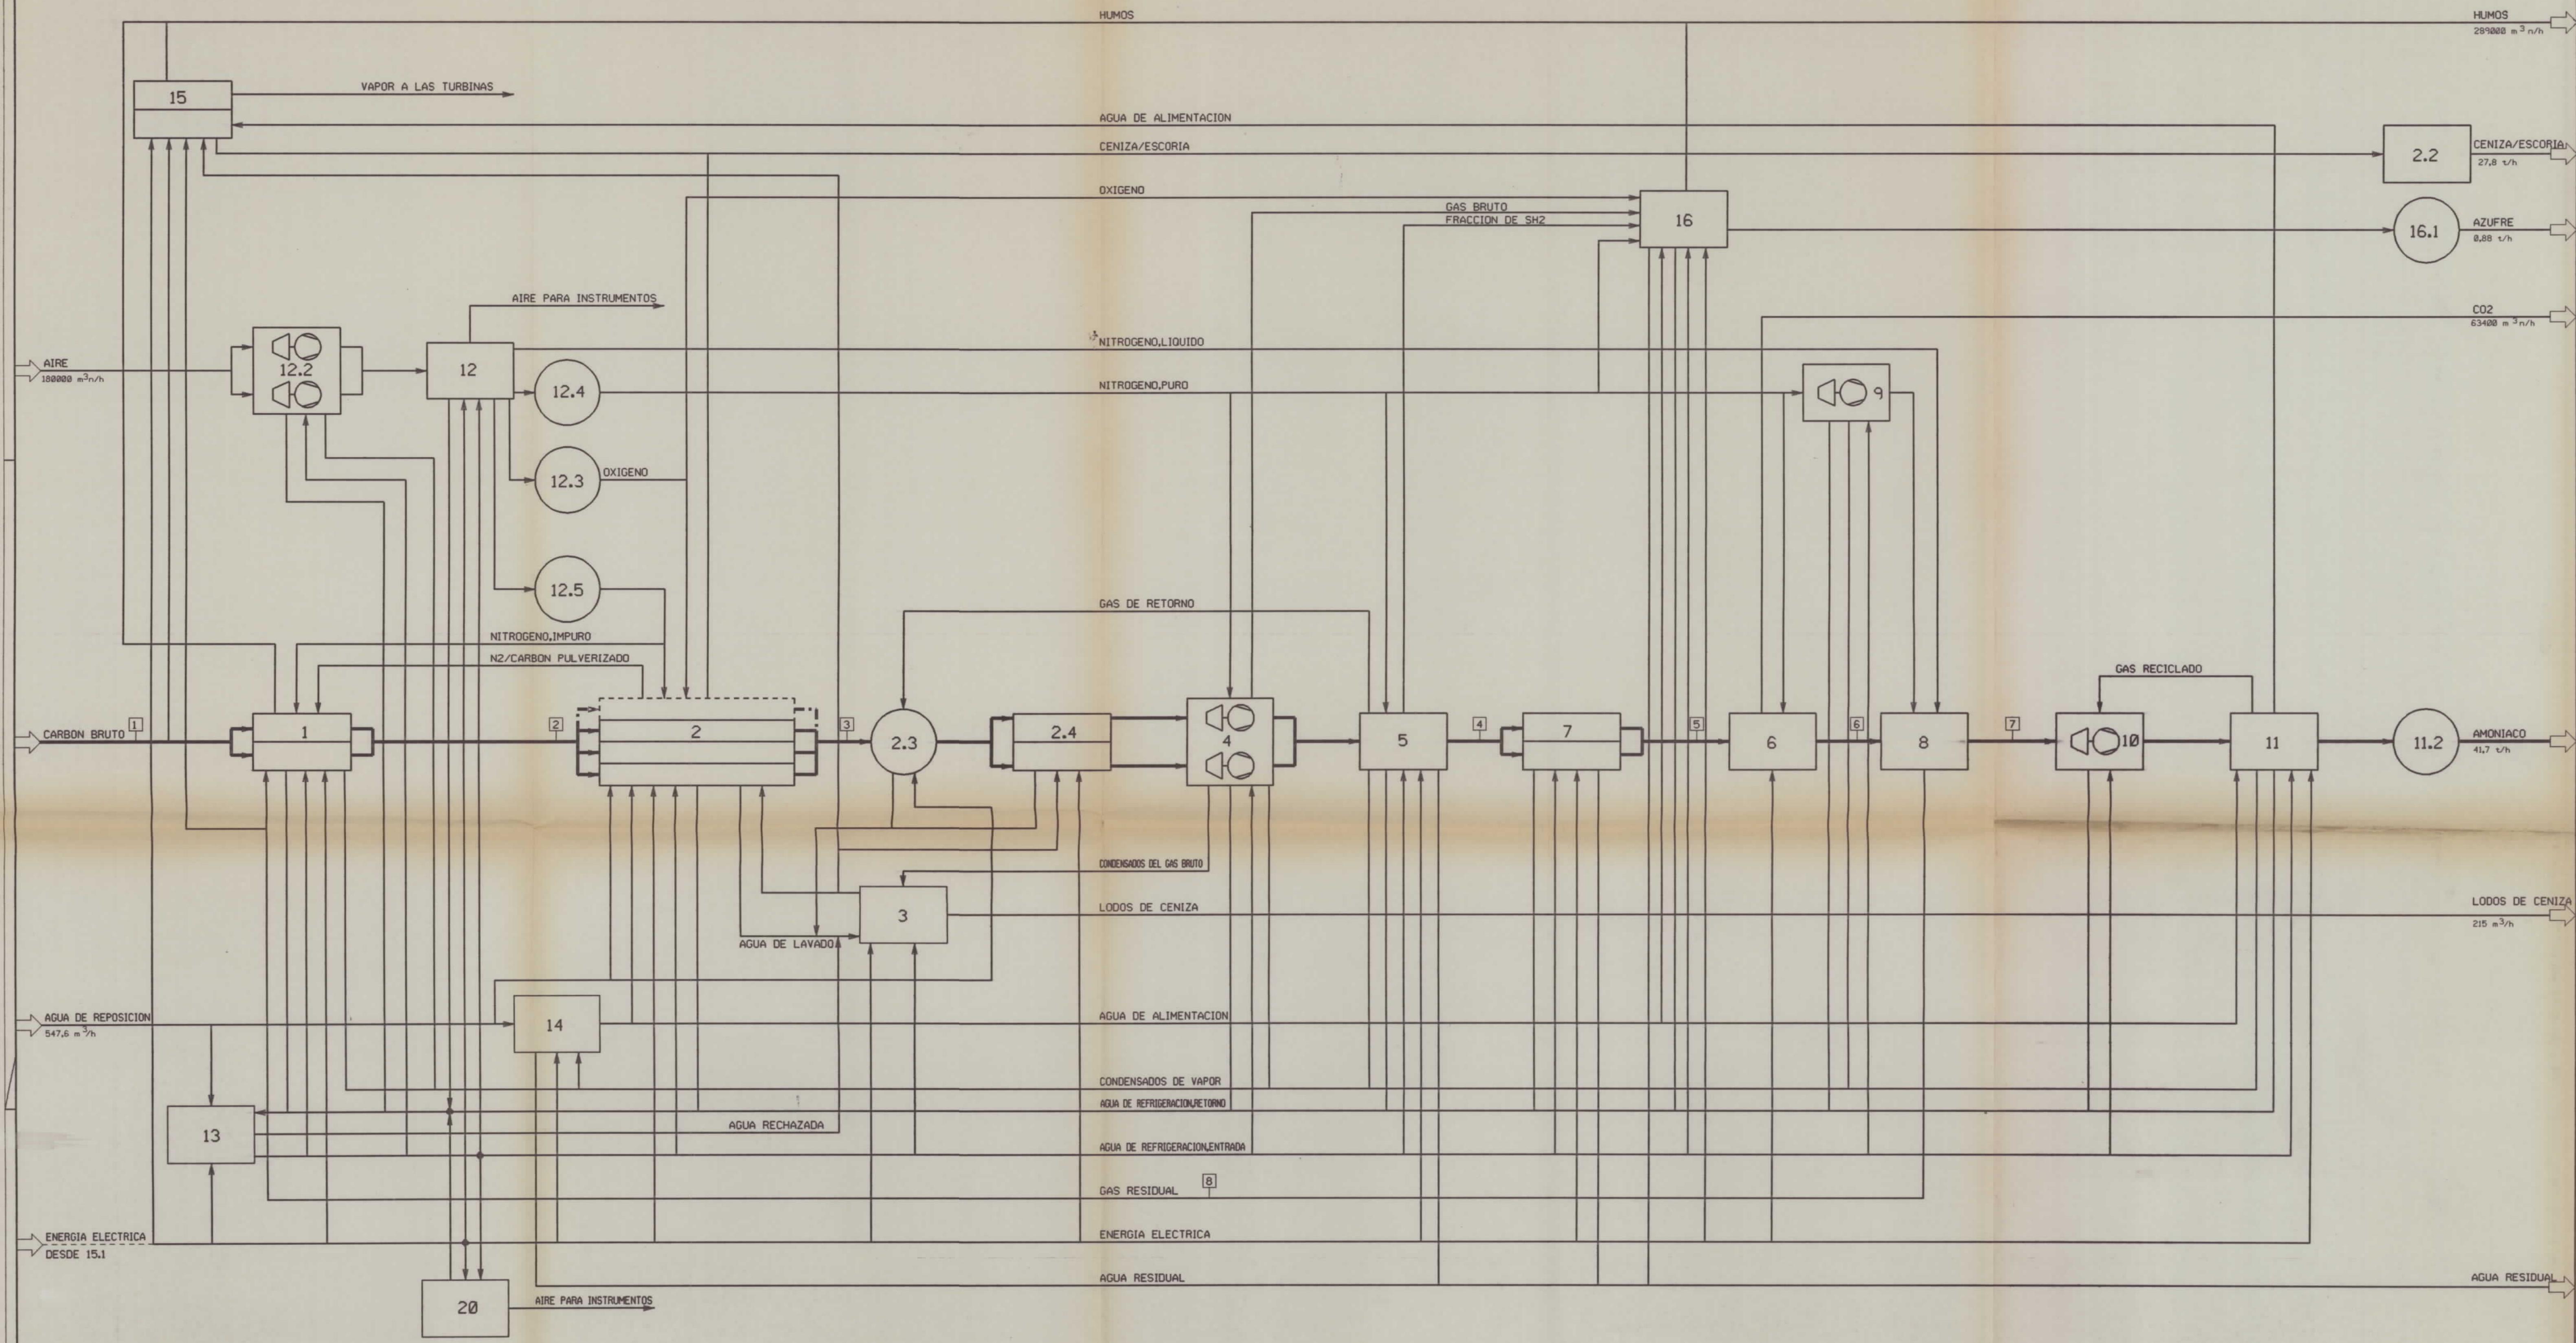


POSICION	1	2		3	4	5	6	7	8
DENOMINACION	CARBON BRUTO	CARBON PULVERIZADO		GAS BRUTO	GAS DESULFURADO	GAS CONVERTIDO	GAS LIBRE DE CO2	GAS DE SINTESIS	GAS RESIDUAL
ANALISIS									
C % en peso	51,39	56.03	CO2	% en vol.	9.48	7.13	40.88		
H % en peso	2,30	2.51	CO	% en vol.	59.85	61.82	3.01	5.05	58.60
D % en peso	3,00	3.27	H2	% en vol.	28.58	29.57	55.16	93.36	75.00
N % en peso	1,06	1.16	N2	% en vol.	0.92	0.96	0.61	1.03	22.00
S % en peso	1,18	1.29	Ar	% en vol.	0.44	0.45	0.29	0.49	5.80
CENIZAS % en peso	31,87	34.74	CH4	% en vol.	0.07	0.07	0.05	0.07	1.50
AGUA % en peso	9,20	1.00	H2S+CO2	% en vol.	0.66				
TOTAL % en peso	100,00	100.00	TOTAL % en vol.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
CANTIDAD t/h	120,0	74.46	CANTIDAD V=m³/h	102085	98.225	154300	90930	110900	7750
			PRESION bar	1.02	33.5	30.5	28.5	26	2.0
			TEMPERATURA °C	-49	-39	-40	-54	-35	-35

- | | | | |
|------|--|------|--|
| 1 | INSTALACION DE TRATAMIENTO DE CARBON | 12.2 | INSTALACION DE COMPRESSION DE AIRE |
| 2 | PLANTA DE GASIFICACION DE CARBON | 12.3 | GASOMETRO DE OXIGENO |
| 2.2 | TOLVA COLECTORA DE CENIZA/ESCORIA | 12.4 | GASOMETRO DE NITROGENO PURO |
| 2.3 | GASOMETRO DE GAS BRUTO | 12.5 | GASOMETRO DE NITROGENO IMPURO |
| 2.4 | ELECTROFILTROS HUMEDOS | 13 | INSTALACION DE TRATAMIENTO DE AGUA DE REFRIGERACION |
| 3 | INSTALACION DE TRATAMIENTO DE AGUA DE LAVADO | 14 | INSTALACION DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CALDERAS |
| 4 | INSTALACION DE COMPRESION DE GAS BRUTO | 15 | INSTALACION DE GENERACION DE VAPOR |
| 5 | INSTALACION DE DESULFURACION DE GAS BRUTO | 15.1 | GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA |
| 6 | INSTALACION DE LAVADO DE CO2 Y UNIDAD FRIGORIFICA | 16 | INSTALACION DE OBTENCION DE AZUFRE (PLANTA DE PROCESO CLAUS) |
| 7 | INSTALACION DE CONVERSION DE CO | 16.1 | DEPOSITO DE AZUFRE |
| 8 | INSTALACION DE LAVADO CON N2 LIQUIDO (DEPURACION FINA) | 20 | UNIDAD DE AIRE PARA INSTRUMENTOS |
| 9 | INSTALACION DE COMPRESION DE N2 | | |
| 10 | INSTALACION DE COMPRESION DE GAS DE SINTESIS | | |
| 11 | INSTALACION DE SINTESIS DE AMONIACO | | |
| 11.2 | TANQUE DE AMONIACO | | |
| 12 | INSTALACION DE FRACCIONAMIENTO DE AIRE | | |

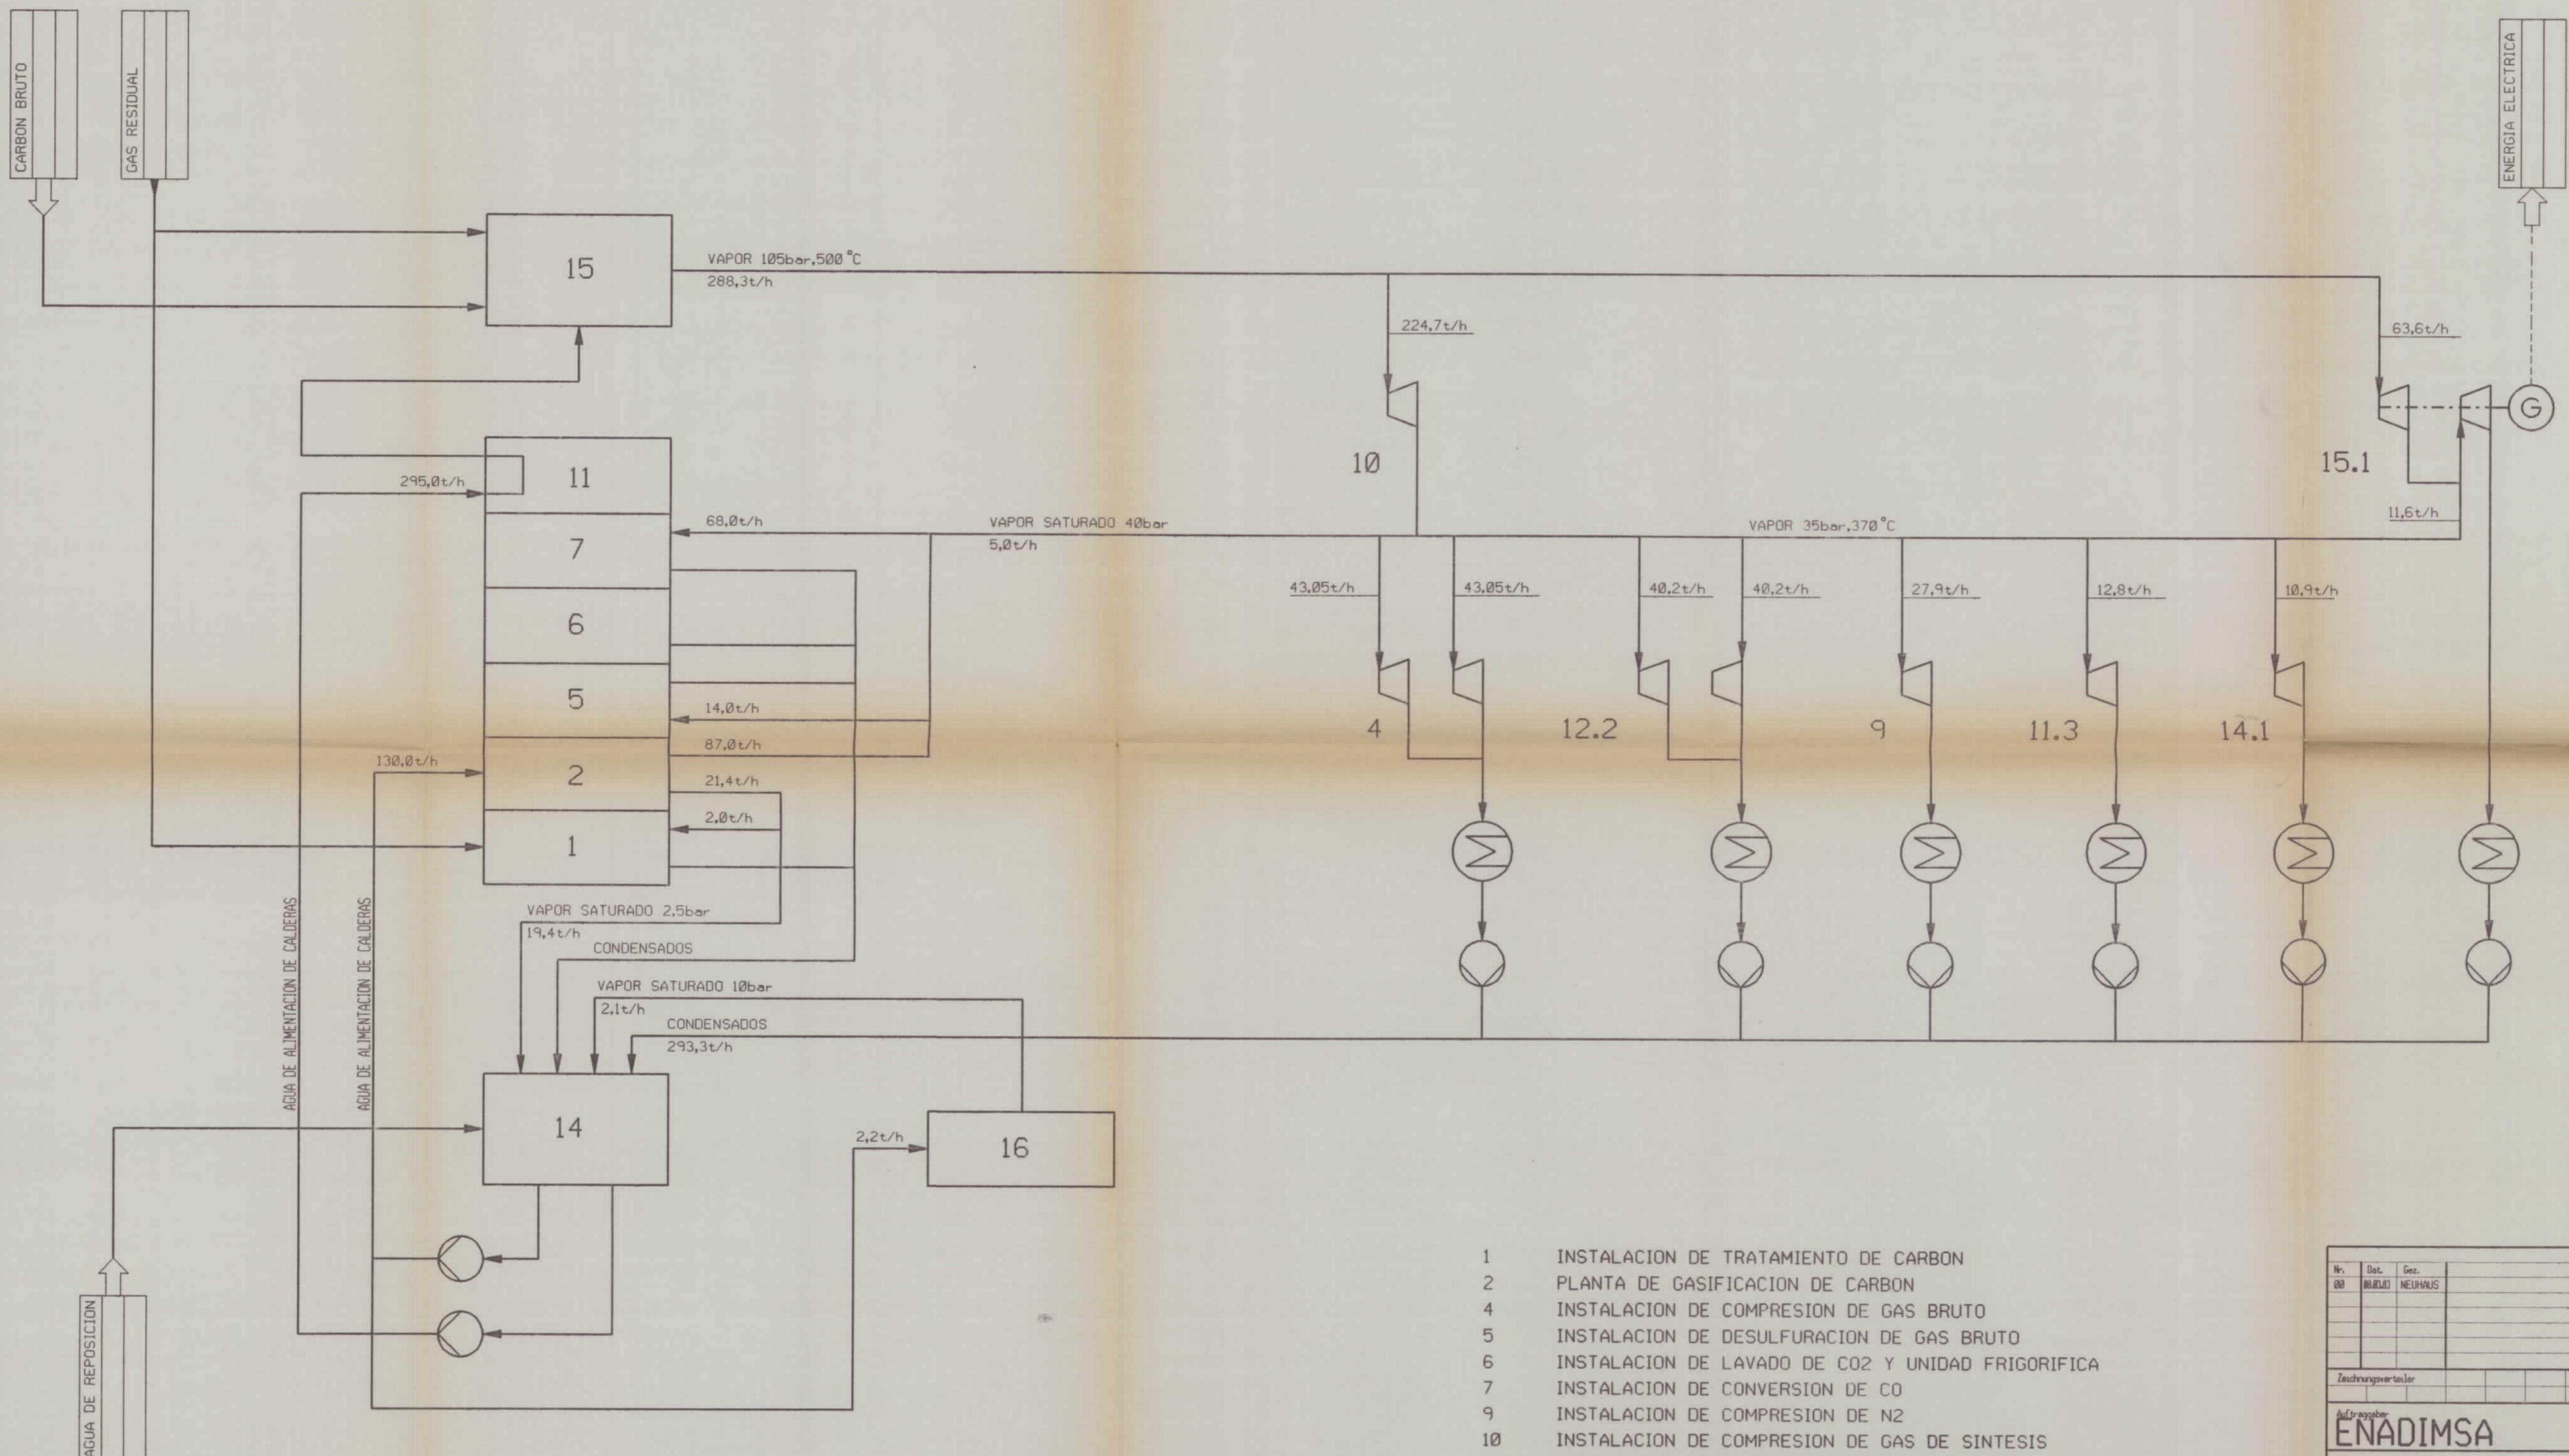

- 1 INSTALACION DE TRATAMIENTO DE CARBON
- 2 PLANTA DE GASIFICACION DE CARBON
- 4 INSTALACION DE COMPRESION DE GAS BRUTO
- 5 INSTALACION DE DESULFURACION DE GAS BRUTO
- 6 INSTALACION DE LAVADO DE CO₂ Y UNIDAD FRIGORIFICA
- 7 INSTALACION DE CONVERSION DE CO
- 9 INSTALACION DE COMPRESION DE N₂
- 10 INSTALACION DE COMPRESION DE GAS DE SINTESIS
- 11 INSTALACION DE SINTESIS DE AMONIACO
- 11.3 INSTALACION DE COMPRESION DE REFRIGERANTE
- 12.2 INSTALACION DE COMPRESION DE AIRE
- 14 INSTALACION DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CALDERAS
- 14.1 INSTALACION DE BOMBAS DE RECICLADO DE AGUA DE CALDERAS
- 15 INSTALACION DE GENERACION DE VAPOR
- 15.1 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA
- 16 INSTALACION DE OBTENCION DE AZUFRE (PLANTA PROCESO CLAUS)

Revision		Date	Rev.	Date	Rev.
No.	Date	Gez.	Abt.	Gepr.	Abt.
00	00/00/00	NEUHAUS		20/03/03	VK-T
					KMK
Zeichnungsversteller					
Auftraggeber		Zeichnung-Nr. des Auftraggebers			
ENADIMSA					
Projekt		Zeichnungsgegenstand			
ESTUDIO PREVIO:PRODUCCION DE AMONIACO					
Fertanlage					
15 SISTEMA DE VAPOR					
Zeichnungsort		Zeichnungsgegenstand			
ESQUEMA DE FLUJO DEL PROCESO					
HULLA DE LA ROBLA					
Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmusterantrag. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.					
CONFIDENCIAL					
KRUPP-KOPPERS					
Krupp-Koppers GmbH, D-4300 Essen I					
Format	DIN A1	Maßstab der Originalzeichnung			
Anzahl der Blätter	1				
FA	KTA	Projekt	Zeichn.-Nr.	Blatt	Revisions-Nr.
H24915Z1100200100					

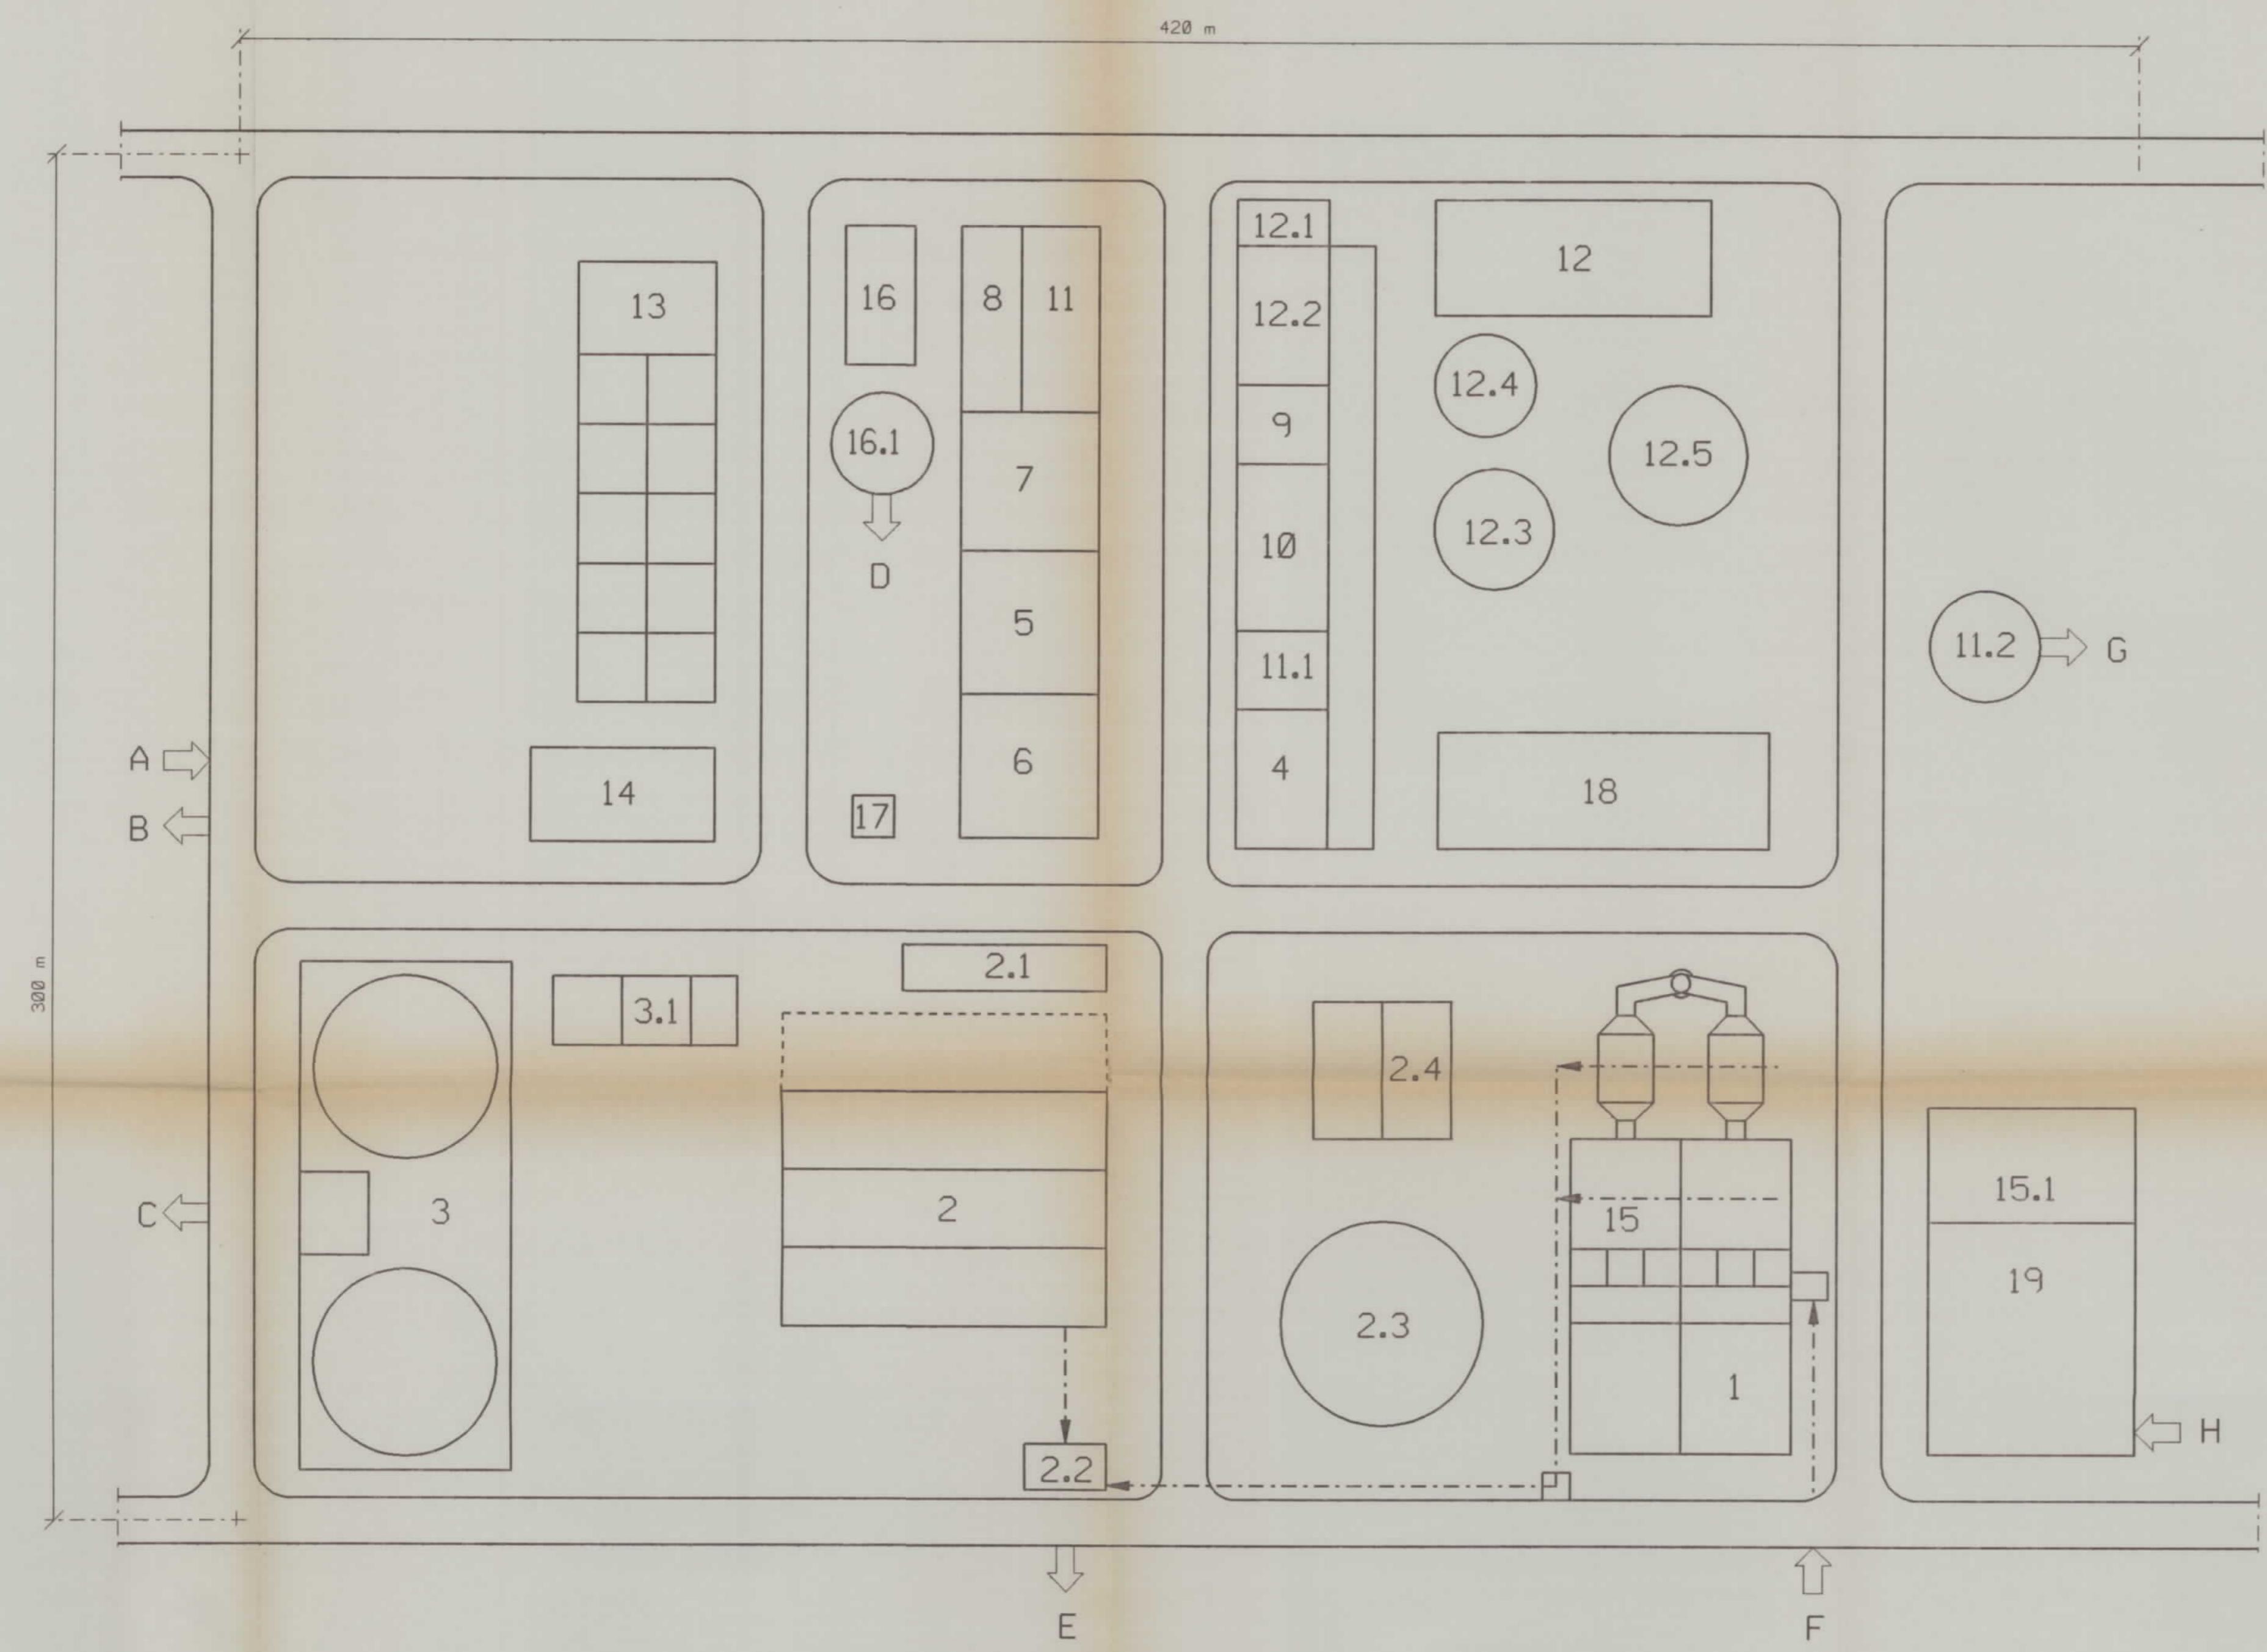

A	AGUA DE REPOSICION	1	INSTALACION DE TRATAMIENTO DE CARBON	6	INSTALACION DE LAVADO DE CO2 Y UNIDAD FRIGORIFICA	14	INSTALACION DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CALDERAS
B	AGUA RESIDUAL	2	PLANTA DE GASIFICACION DE CARBON	7	INSTALACION DE CONVERSION DE CO	15	INSTALACION DE GENERACION DE VAPOR
C	LODOS DE CENIZA	2.1	INSTALACION DE SOPLANTES DE O2/N2	8	INSTALACION DE LAVADO CON N2 LIQUIDO (DEPURACION FINA)	15.1	GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA
D	AZUFRE	2.2	TOLVA COLECTORA DE CENIZA/ESCORIA	9	INSTALACION DE COMPRESION DE N2	16	INSTALACION DE OBTENCION DE AZUFRE(PLANTA PROCESO CLAUS)
E	CENIZA/ESCORIA	2.3	GASOMETRO DE GAS BRUTO	10	INSTALACION DE COMPRESION DE GAS DE SINTESIS	16.1	DEPOSITO DE AZUFRE
F	CARBON	2.4	ELECTROFILTROS HUMEDOS	11	INSTALACION DE SINTESIS DE AMONIACO	17	ANTORCHA
G	AMONIACO	3	INSTALACION DE TRATAMIENTO DE AGUA DE LAVADO	11.1	INSTALACION DE COMPRESION DE AMONIACO	18	SALA DE CONTROL Y PUESTO DE MANDO
H	ENERGIA ELECTRICA	3.1	INSTALACION DE REFRIGERACION DE AGUA DE LAVADO	11.2	TANQUE DE AMONIACO	19	INSTALACION DE CONEXIONES ELECTRICAS
		4	INSTALACION DE COMPRESION DE GAS BRUTO	12	INSTALACION DE FRACCIONAMIENTO DE AIRE		
		5	INSTALACION DE DESULFURACION DE GAS BRUTO	12.1	FILTRO DE AIRE		
				12.2	INSTALACION DE COMPRESION DE AIRE		
				12.3	GASOMETRO DE OXIGENO		
				12.4	GASOMETRO DE NITROGENO PURO		
				12.5	GASOMETRO DE NITROGENO IMPURO		
				13	INSTALACION DE TRATAMIENTO DE AGUA DE REFRIGERACION		

MESES DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

INGENIERIA :

PROCESO

MECANICA

TUBERIAS

INSTRUMENTOS

PARTE ELECTRICA

INGENIERIA CIVIL

FABRICACION Y SUMINISTRO:

EQUIPOS

TUBOS Y VALVULAS

INSTRUMENTOS

EQUIPOS ELECTRICOS

ESTRUCTURA METALICA

OBRA CIVIL Y MONTAJE:

EXCAVACION Y PREPARACION DEL TERRENO

CIMIENTOS Y EDIFICIOS

ESTRUCTURAS

EQUIPOS

TUBERIAS

INSTRUMENTOS

EQUIPOS ELECTRICOS

PUESTA EN OPERACION :

PRUEBA DE EQUIPOS MECANICOS

ARRANQUE Y PRUEBA DE GARANTIAS

Nummer


Revision

Nr.


Dat.

Ges.

Beschreibung

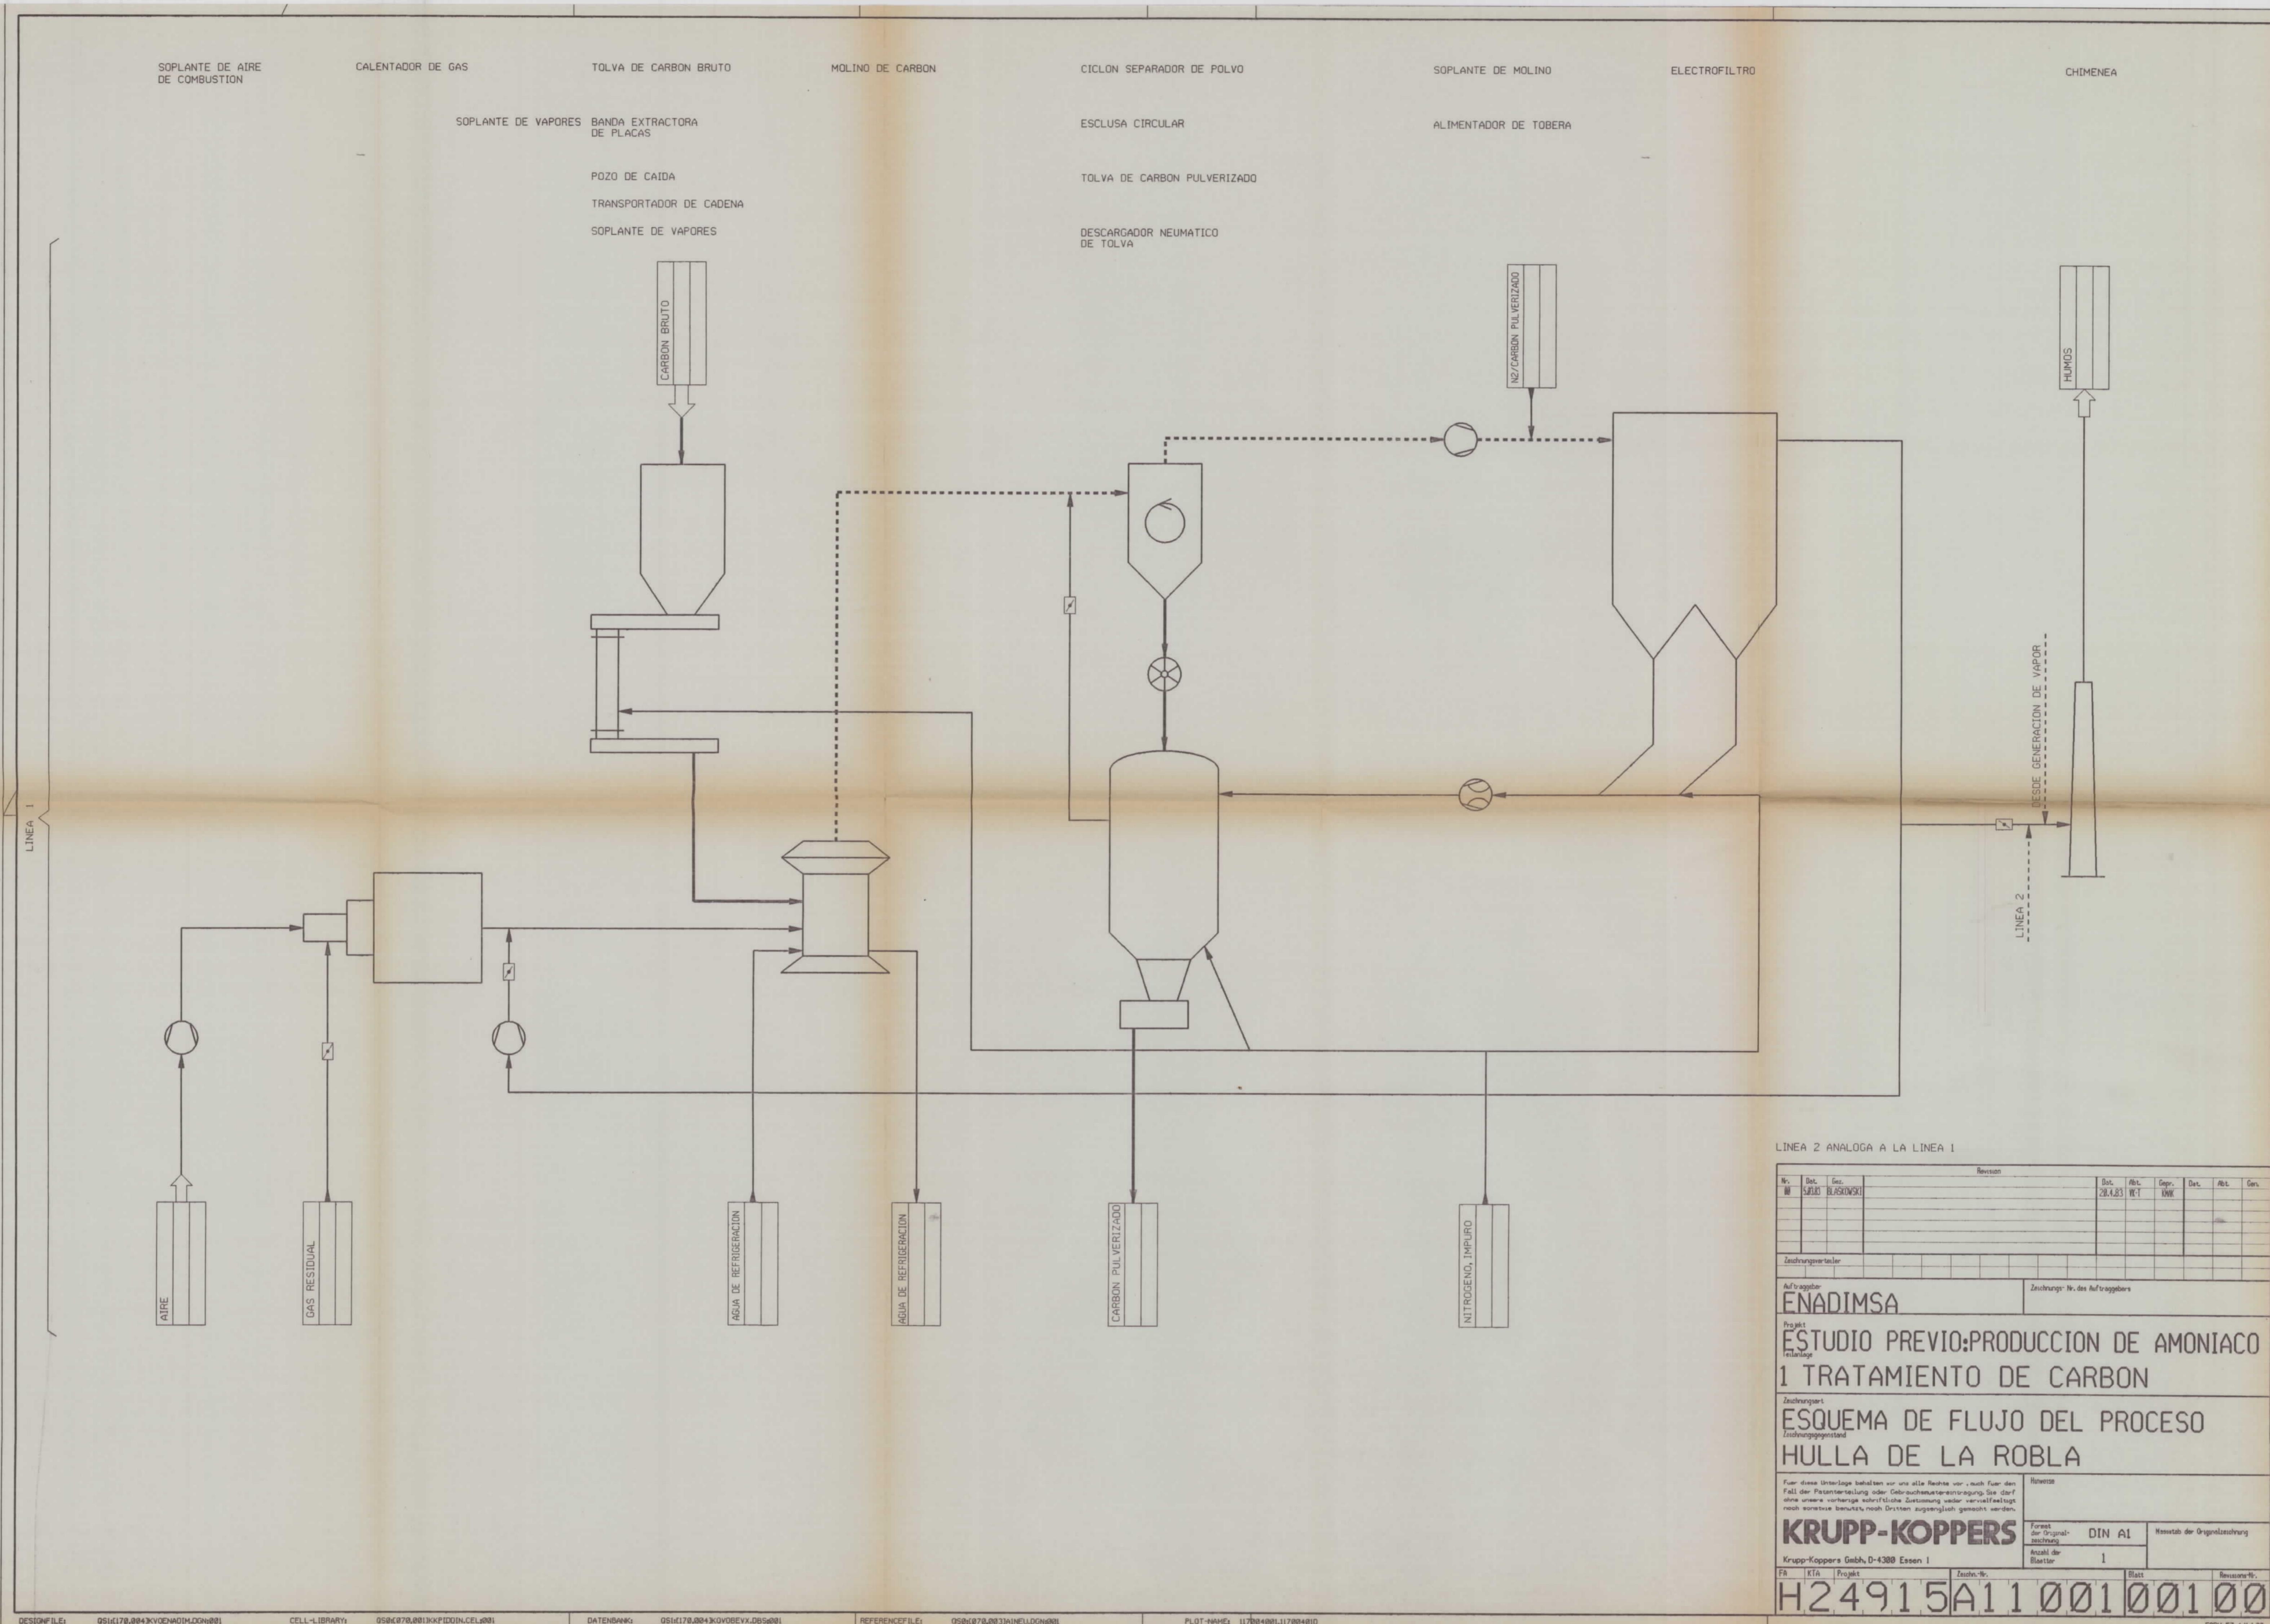

SOPLANTE DE NITROGENO TOLVA SEPARADORA CALDERIN DE BAJA PRESION CALDERA RECUPERADORA DE CALOR CALDERIN DE MEDIA PRESION LAVADOR-ENFRIADOR DESINTEGRADOR SEPARADOR DE AGUA CABEZA DE ANTORCHA SOPLANTE DE GAS BRUTO
 ALIMENTADOR DE CARBON PULVERIZADO BOMBA DE AGUA DE QUENCHING GASIFICADOR DEPOSITO DE DESCARGA DE POLVO VOLANTE BOMBA DE AGUA DE LAVADO GUARDA HIDRAULICA DE ANTORCHA
 TOLVA QUEMADORES TAMIZ DE POLVO VOLANTE CIERRE RAPIDO DE GAS
 EXTRACCION DE ESCORIA
 ALIMENTADOR HELICOIDAL SOPLANTE DE OXIGENO

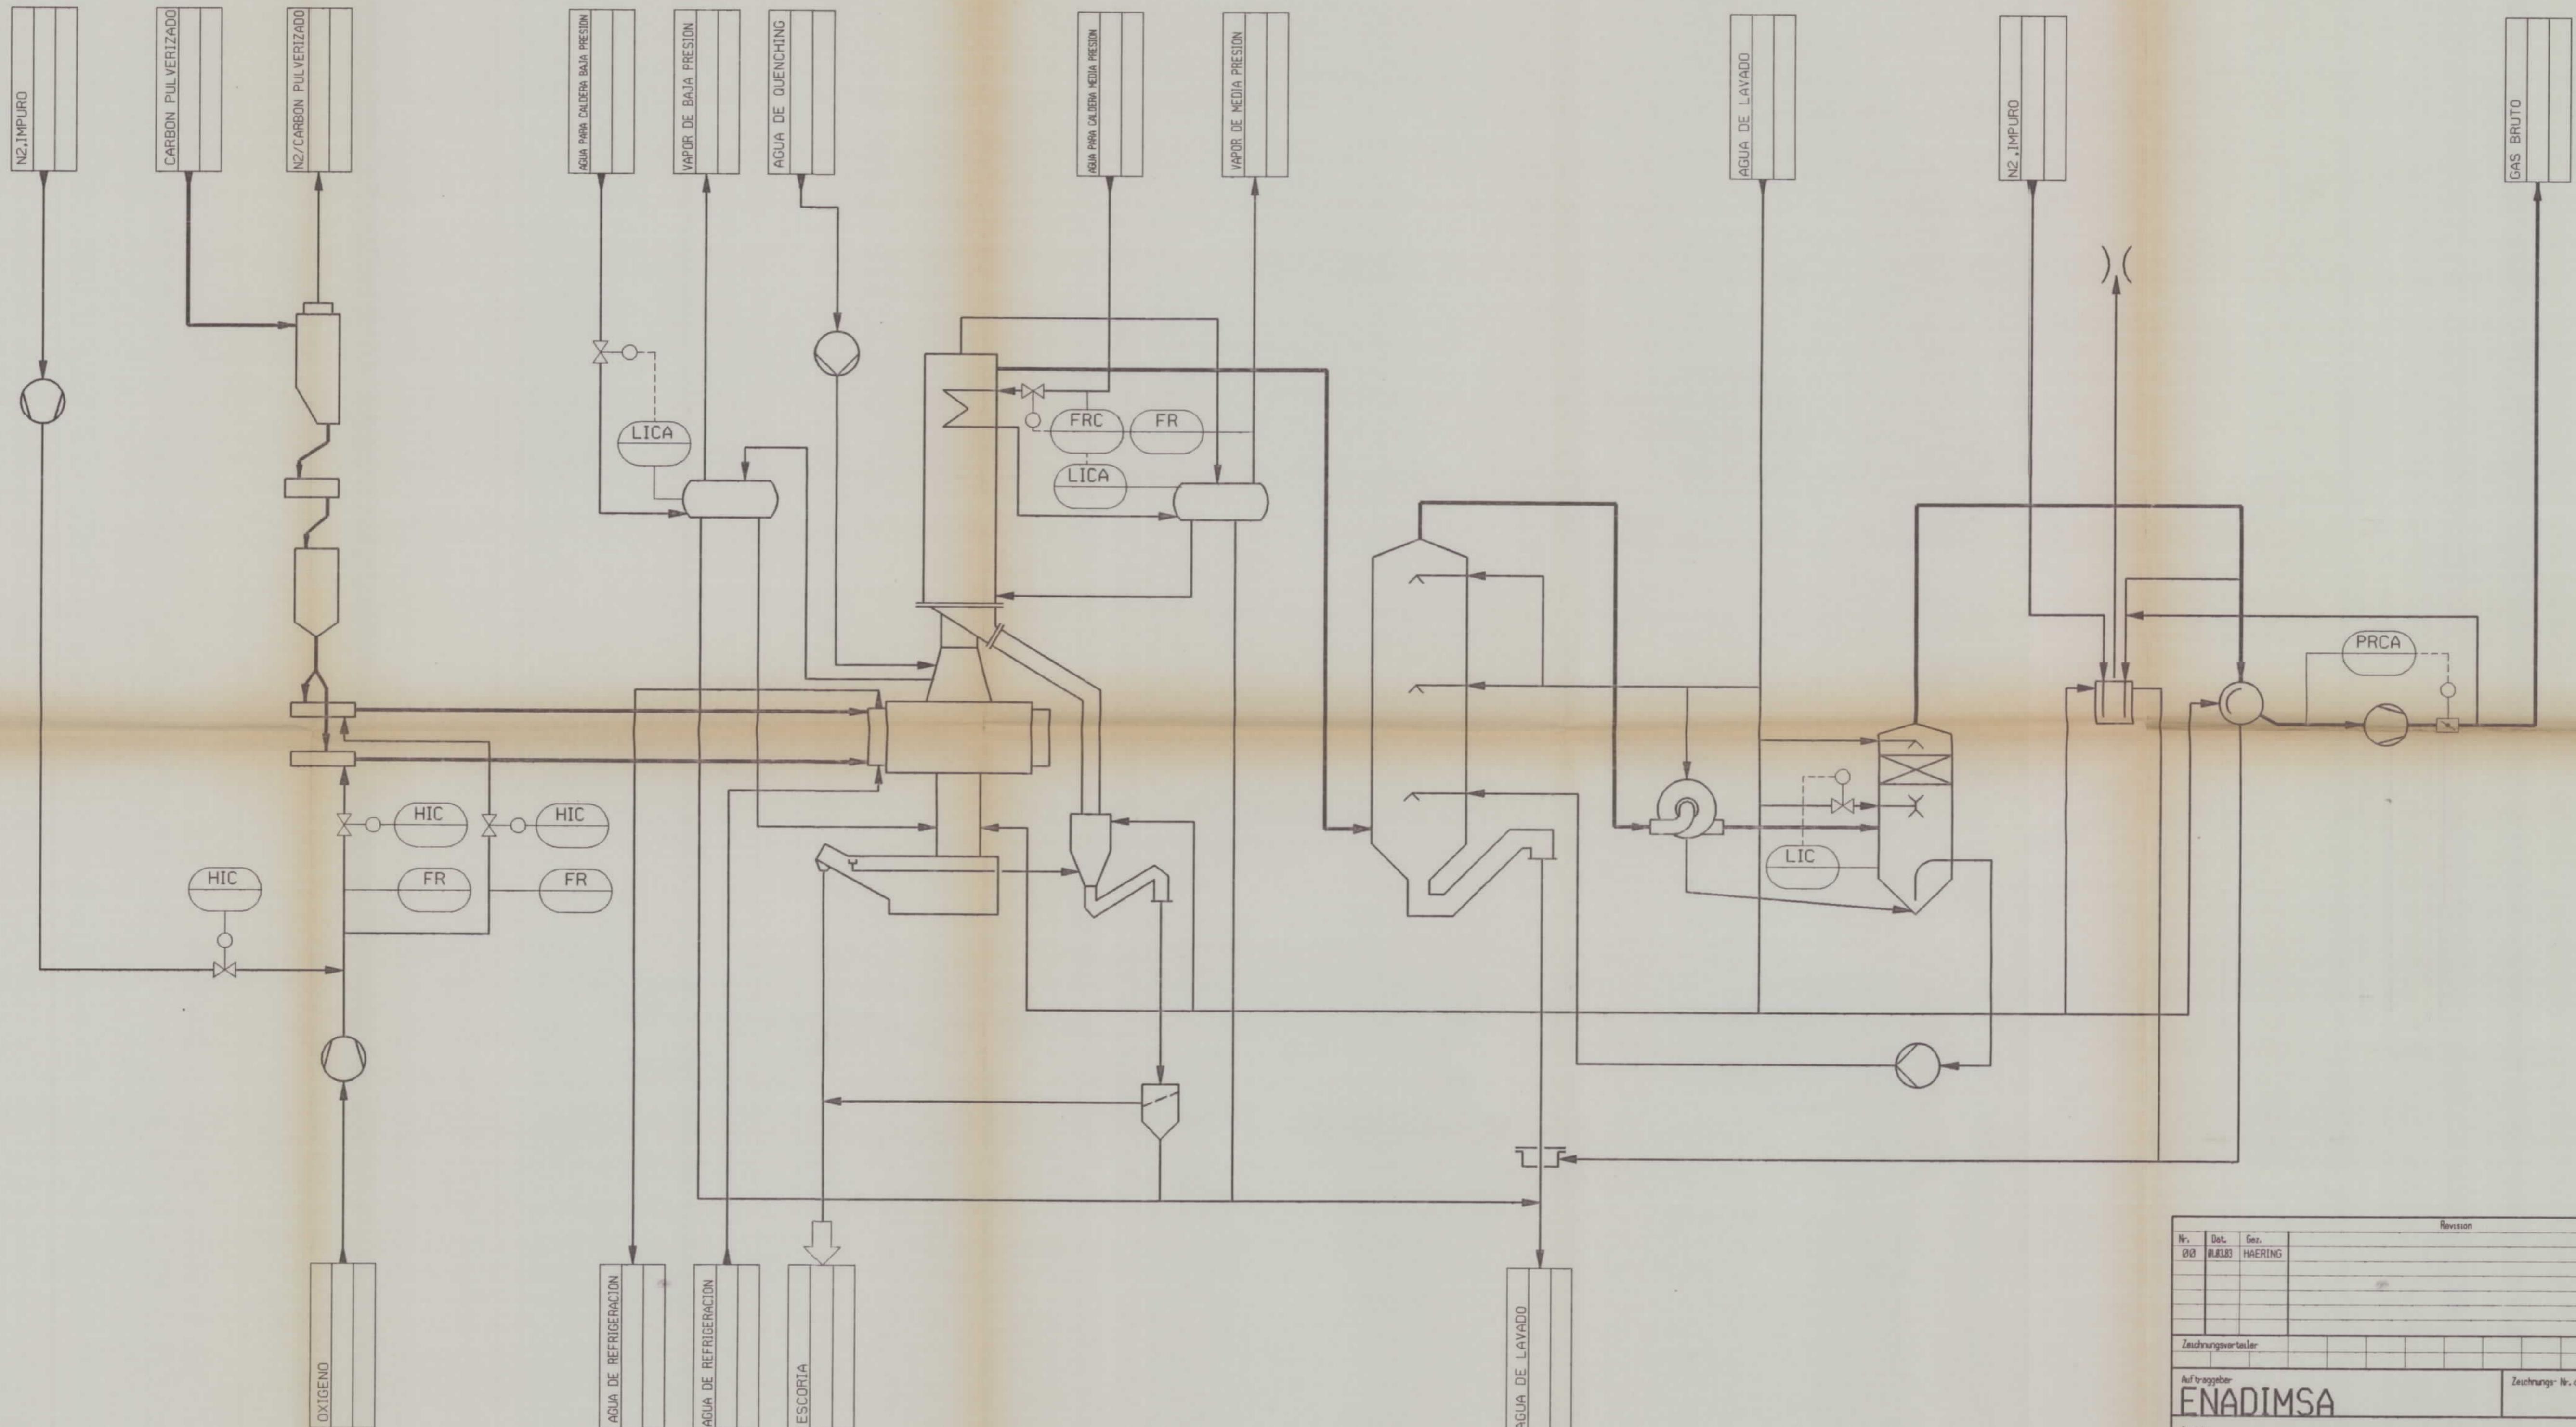

Revision				Date	Abt.	Gepr.	Date	Abt.	Gem.		
Nr.	Dat.	Gez.		010	BÜLLE	HÄRING	28.05.83	VK-T	KMAK		
<i>Auftraggeber</i>											
ENADIMSA								Zeichnung-Nr. des Auftraggebers			
Projekt:											
ESTUDIO PREVIO: PRODUCCION DE AMONIACO											
2 GASIFICACION DE CARBON											
<i>Zeichnungsart</i>											
ESQUEMA DE FLUJO DEL PROCESO											
HULLA DE LA ROBLA											
<i>Hinweise</i>											
Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverteilung oder Gewerbeaufnahmeverstreitung. Sie darf ohne schriftliche Genehmigung weder veröffentlicht noch sonstwie benutzt, noch Drucken zugänglich gemacht werden.											
KRUPP-KOPPERS								Format der Originalzeichnung DIN A1			
Krupp-Koppers GmbH, D-4300 Essen I								Anzahl der Blätter	2		
H24915B1100100100											

CIERRE RAPIDO DE GAS


GASOMETRO

CIERRE RAPIDO DE GAS

ELECTROFILTRO HUMEDO


BOMBA DE RECICLADO

DEPOSITO DE AGUA

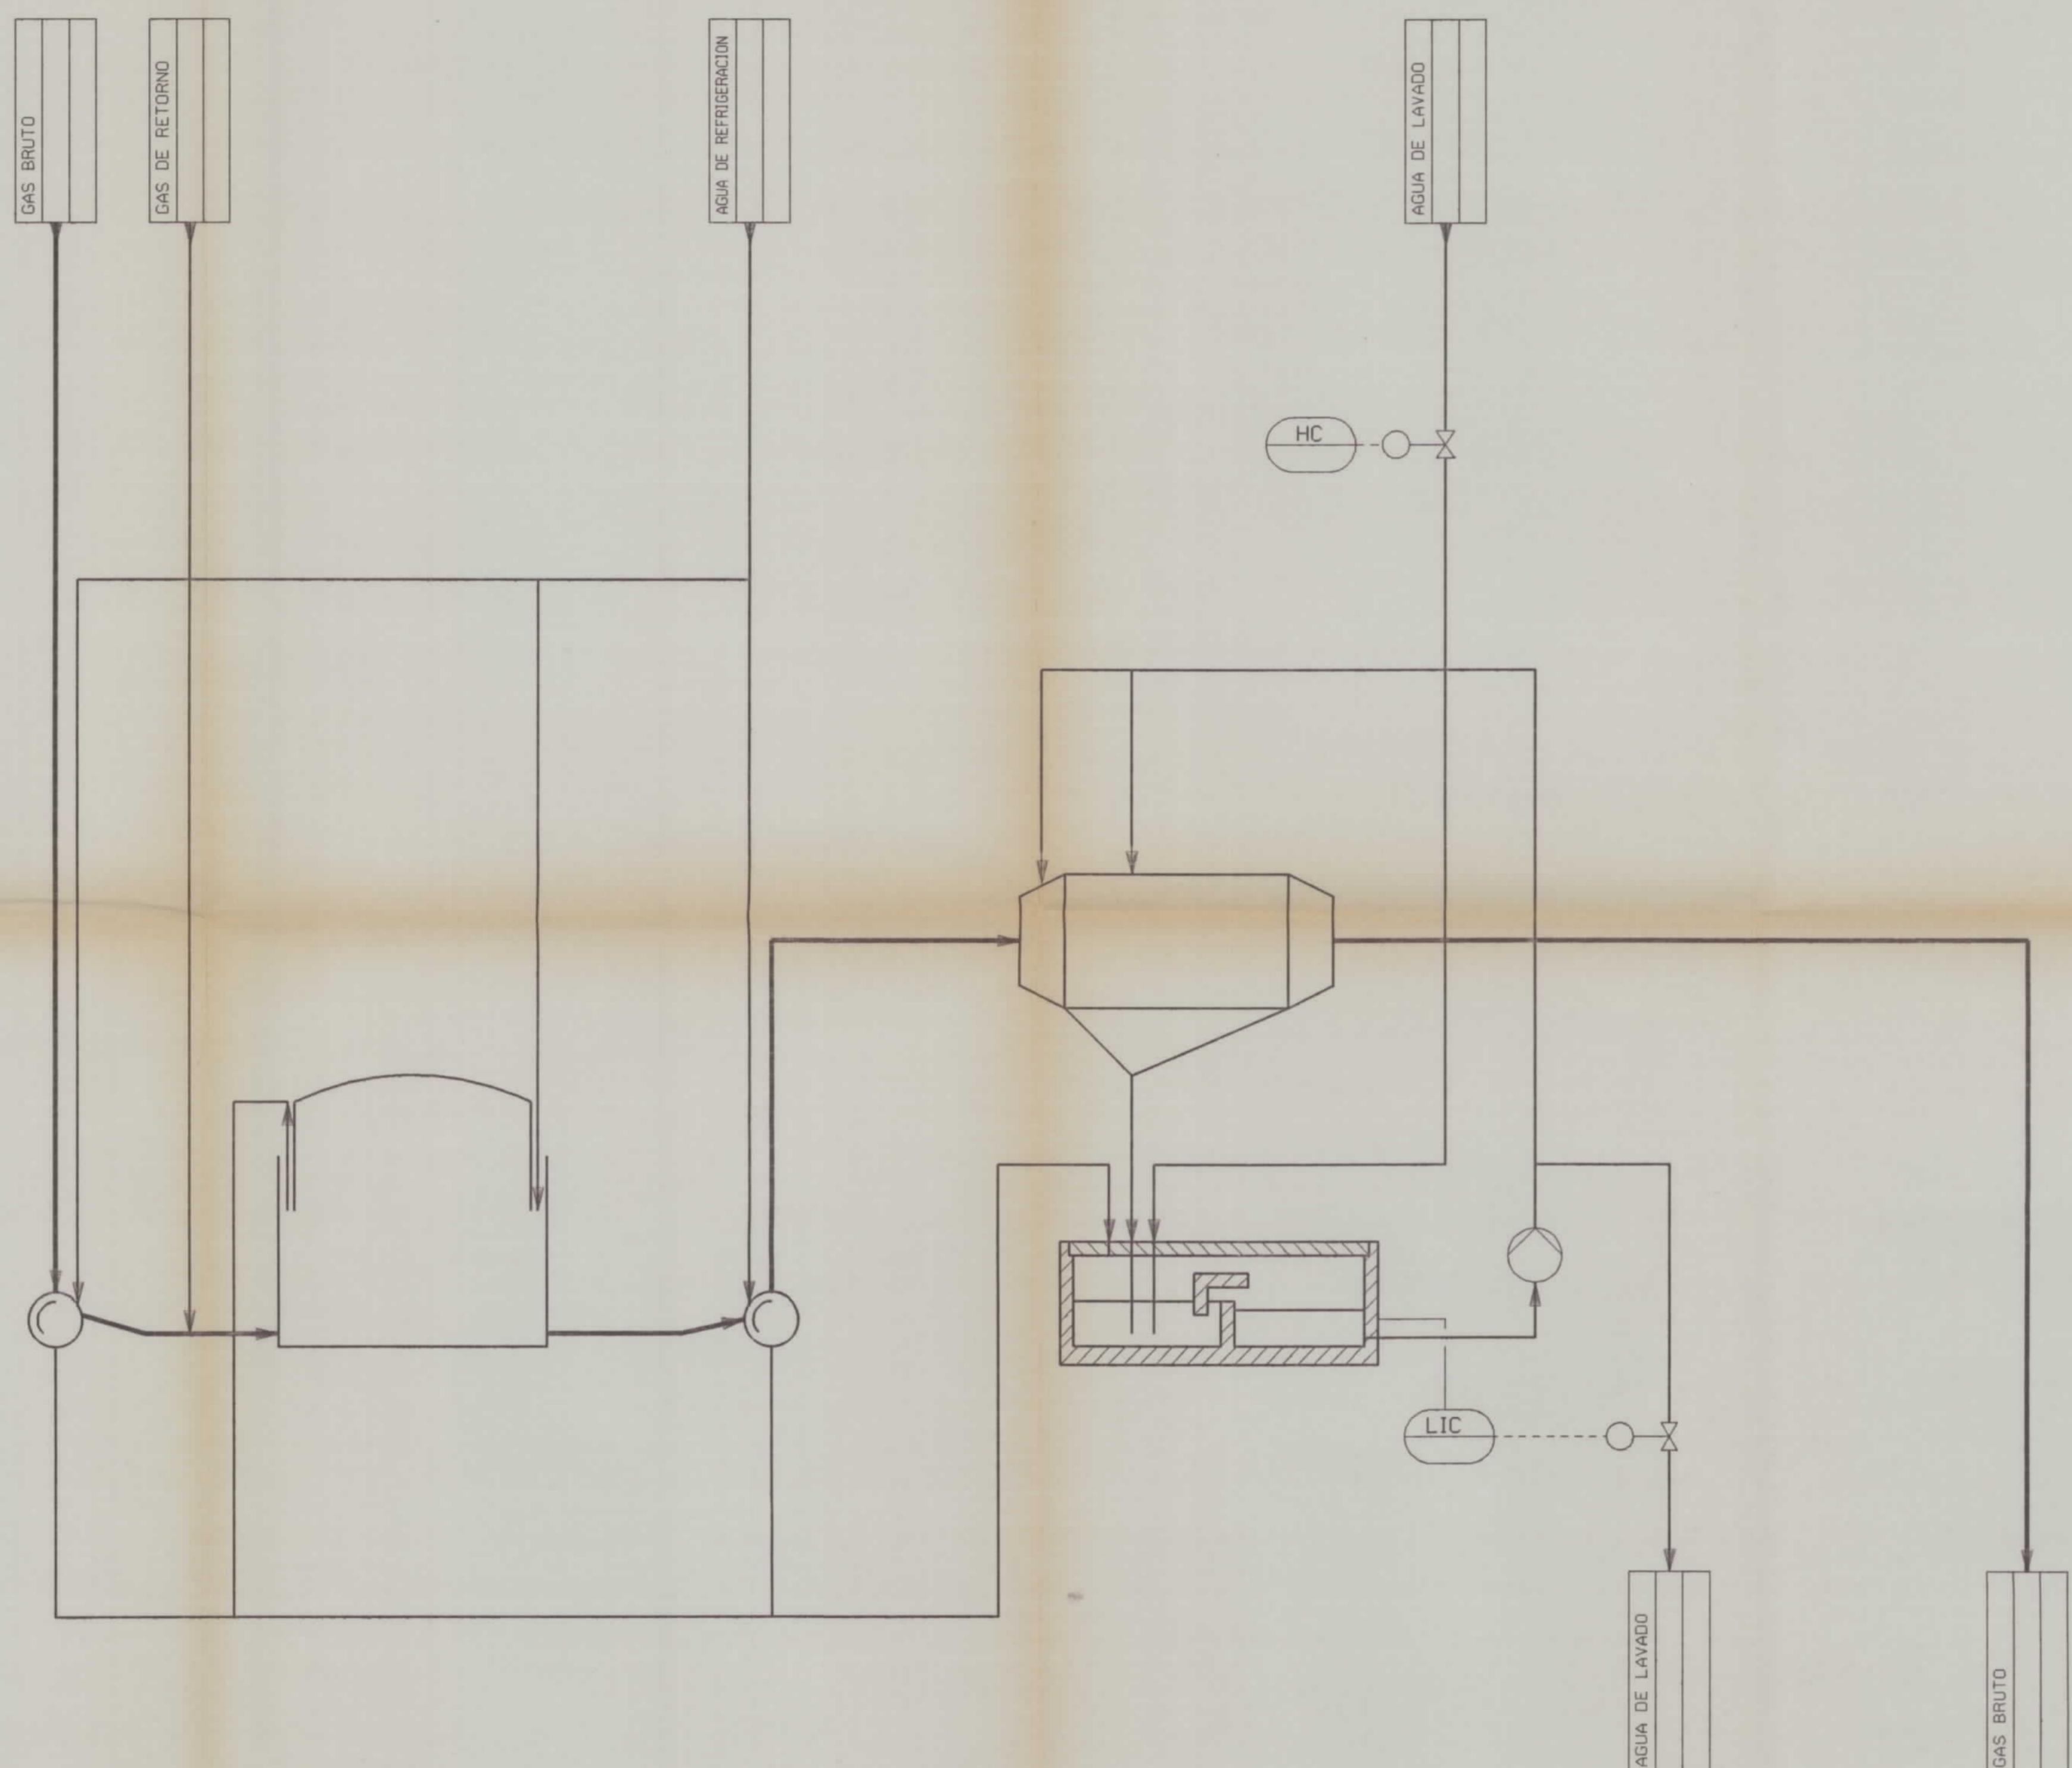



Revision				Zeichnungs-Nr.			
Wz.	Dat.	Ges.		Blatt.	Abt.	Ges.	
00	BLAU	NEUHAUS		2	KMAK	VK-T	
Zeichnungsvorsteller							
Auftraggeber				Zeichnung-Nr. des Auftraggebers			
ENADIMSA							
Projekt				Zeichnungsgegenstand			
ESTUDIO PREVIO: PRODUCCION DE AMONIACO							
2 GASIFICACION DE CARBON							
Zeichnungstyp							
ESQUEMA DE FLUJO DEL PROCESO							
HULLA DE LA ROBLA							
Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmusterantrag. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.				Hinweise			
KRUPP-KOPPERS				Format DIN A1			
Krupp-Koppers GmbH, D-4300 Essen I				Kassetab der Originalzeichnung			
Anzahl der Blätter 2							
Fa	KTA	Projekt	Zeich.-Nr.	Blatt	Revisions-Nr.		
H24915B1100100200							

SOPLANTE DEL CANAL DEPOSITO PARA SOLUCION BOMBA DOSIFICADORA RASCADOR ESTANQUE DE DECANTACION BOMBA DE LODOS TAMIZ BOMBA DE AGUA DE LAVADO (CALENTADA) TORRE DE REFRIGERACION TAMIZ BOMBA DE AGUA DE LAVADO (FRIA)

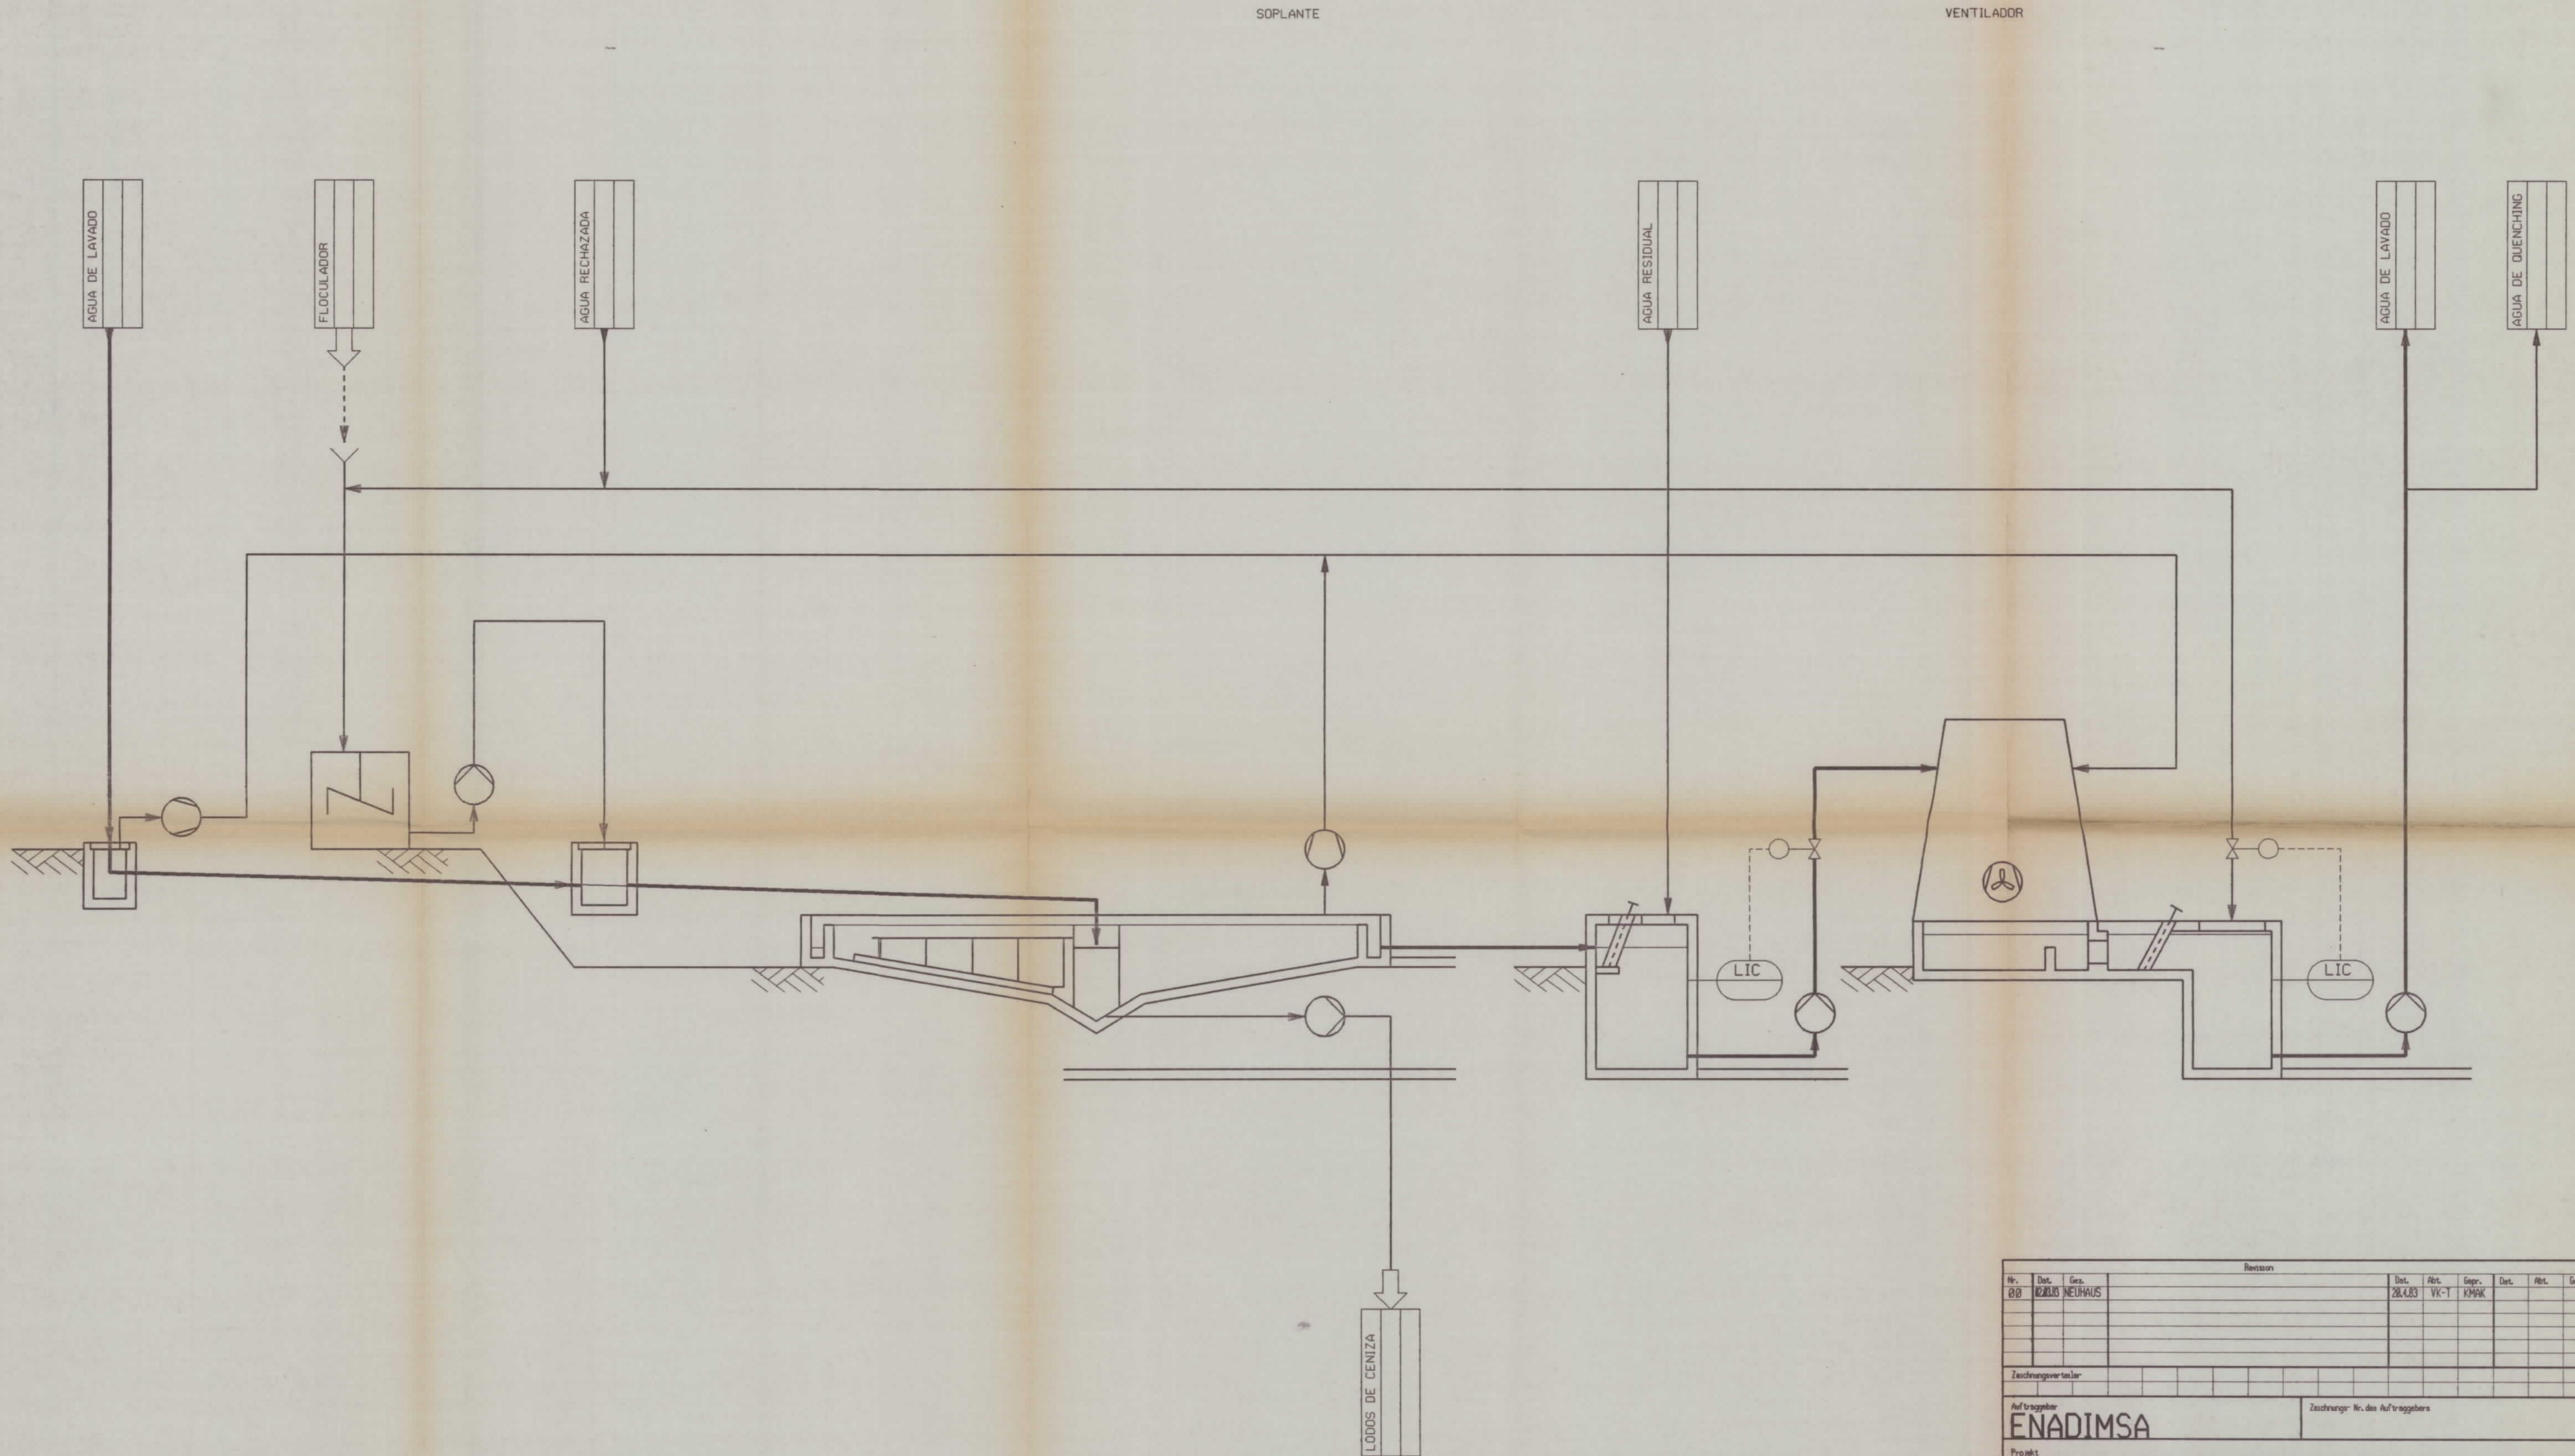


Revision			Date	Rev.	Gepr.	Date	Rev.	Gen.
00	00	00	NEUHAUS			28.4.83	VK-T	KMK
Zeichnungsversteller								
Auftraggeber			Zeichnung-Nr. des Auftraggebers					
ENADIMSA								
Projekt			Zeichnung-Nr. des Auftraggebers					
ESTUDIO PREVIO: PRODUCCION DE AMONIACO 3 TRATAMIENTO DE AGUA DE LAVADO								
Zeichnungsart			Zeichnungsgegenstand					
ESQUEMA DE FLUJO DEL PROCESO								
Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patentverstaendigung oder Gebrauchsmustererstellung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.								
KRUPP-KOPPERS								
Krupp-Koppers GmbH, D-4300 Essen 1								
FA	KTA	Projekt	Zeichn.-Nr.	Blatt	Revisions-Nr.			
H24915C1100100100100					FORM 57 A/I 1.88			

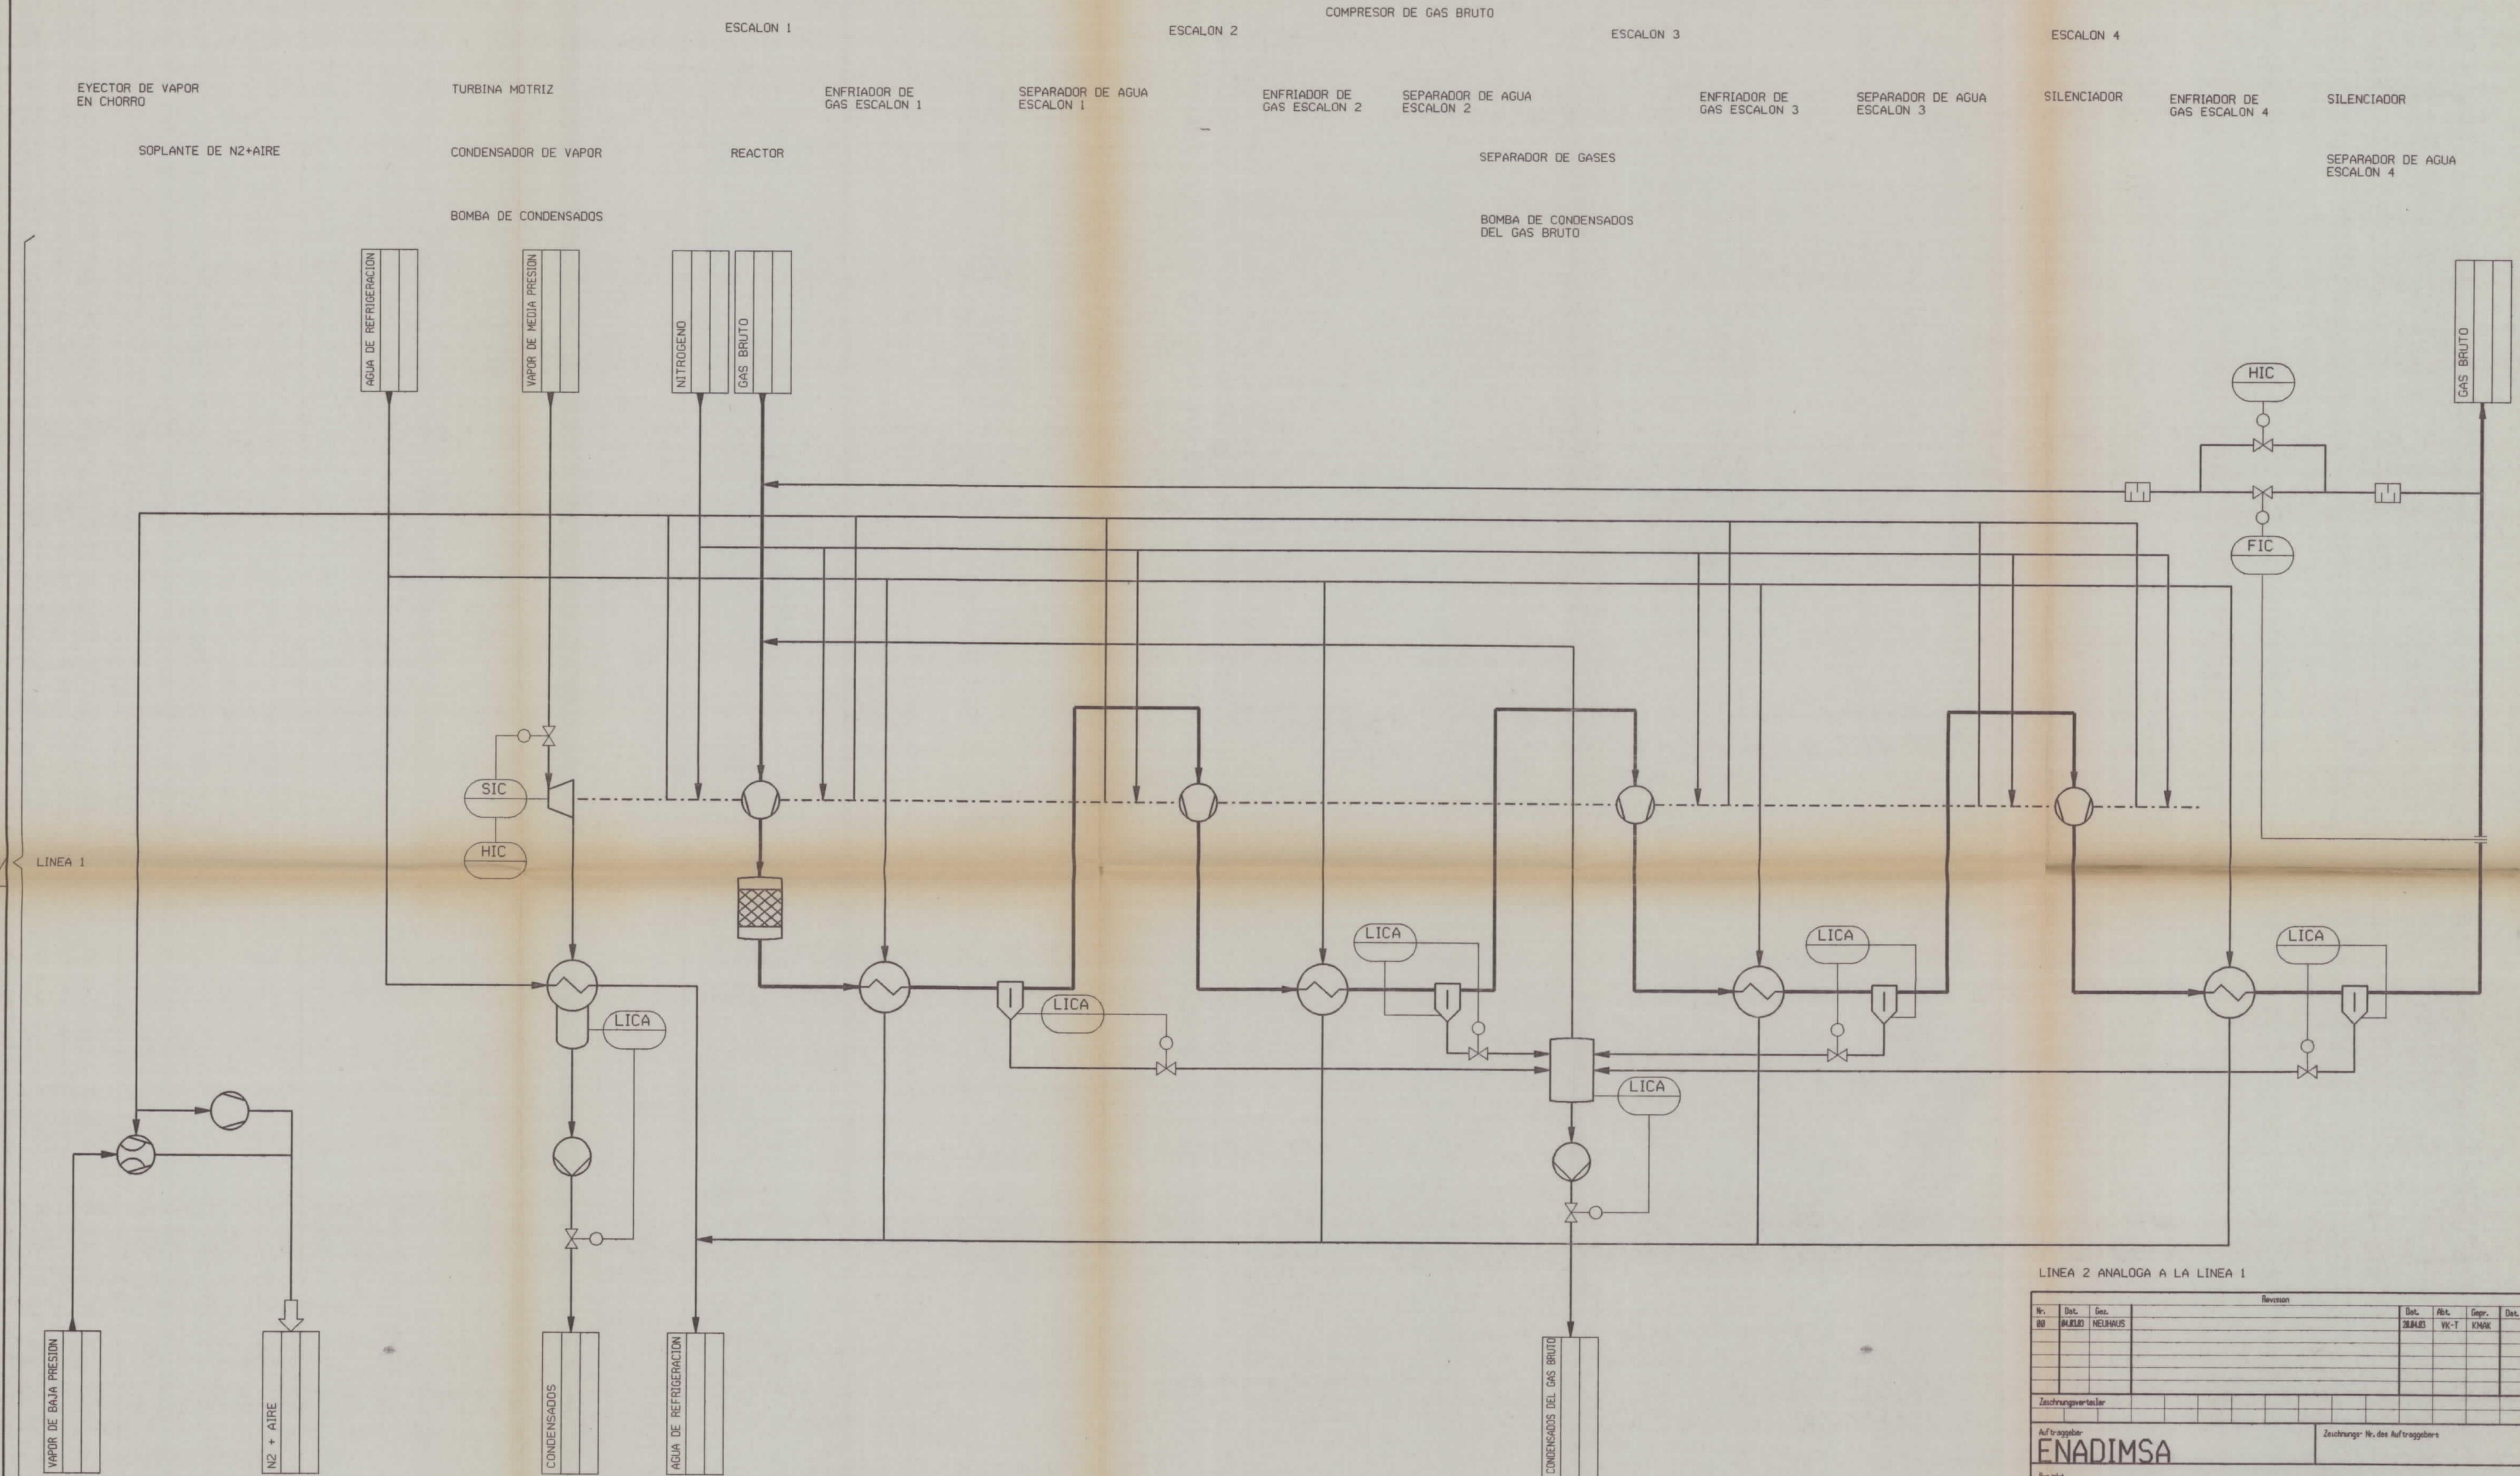

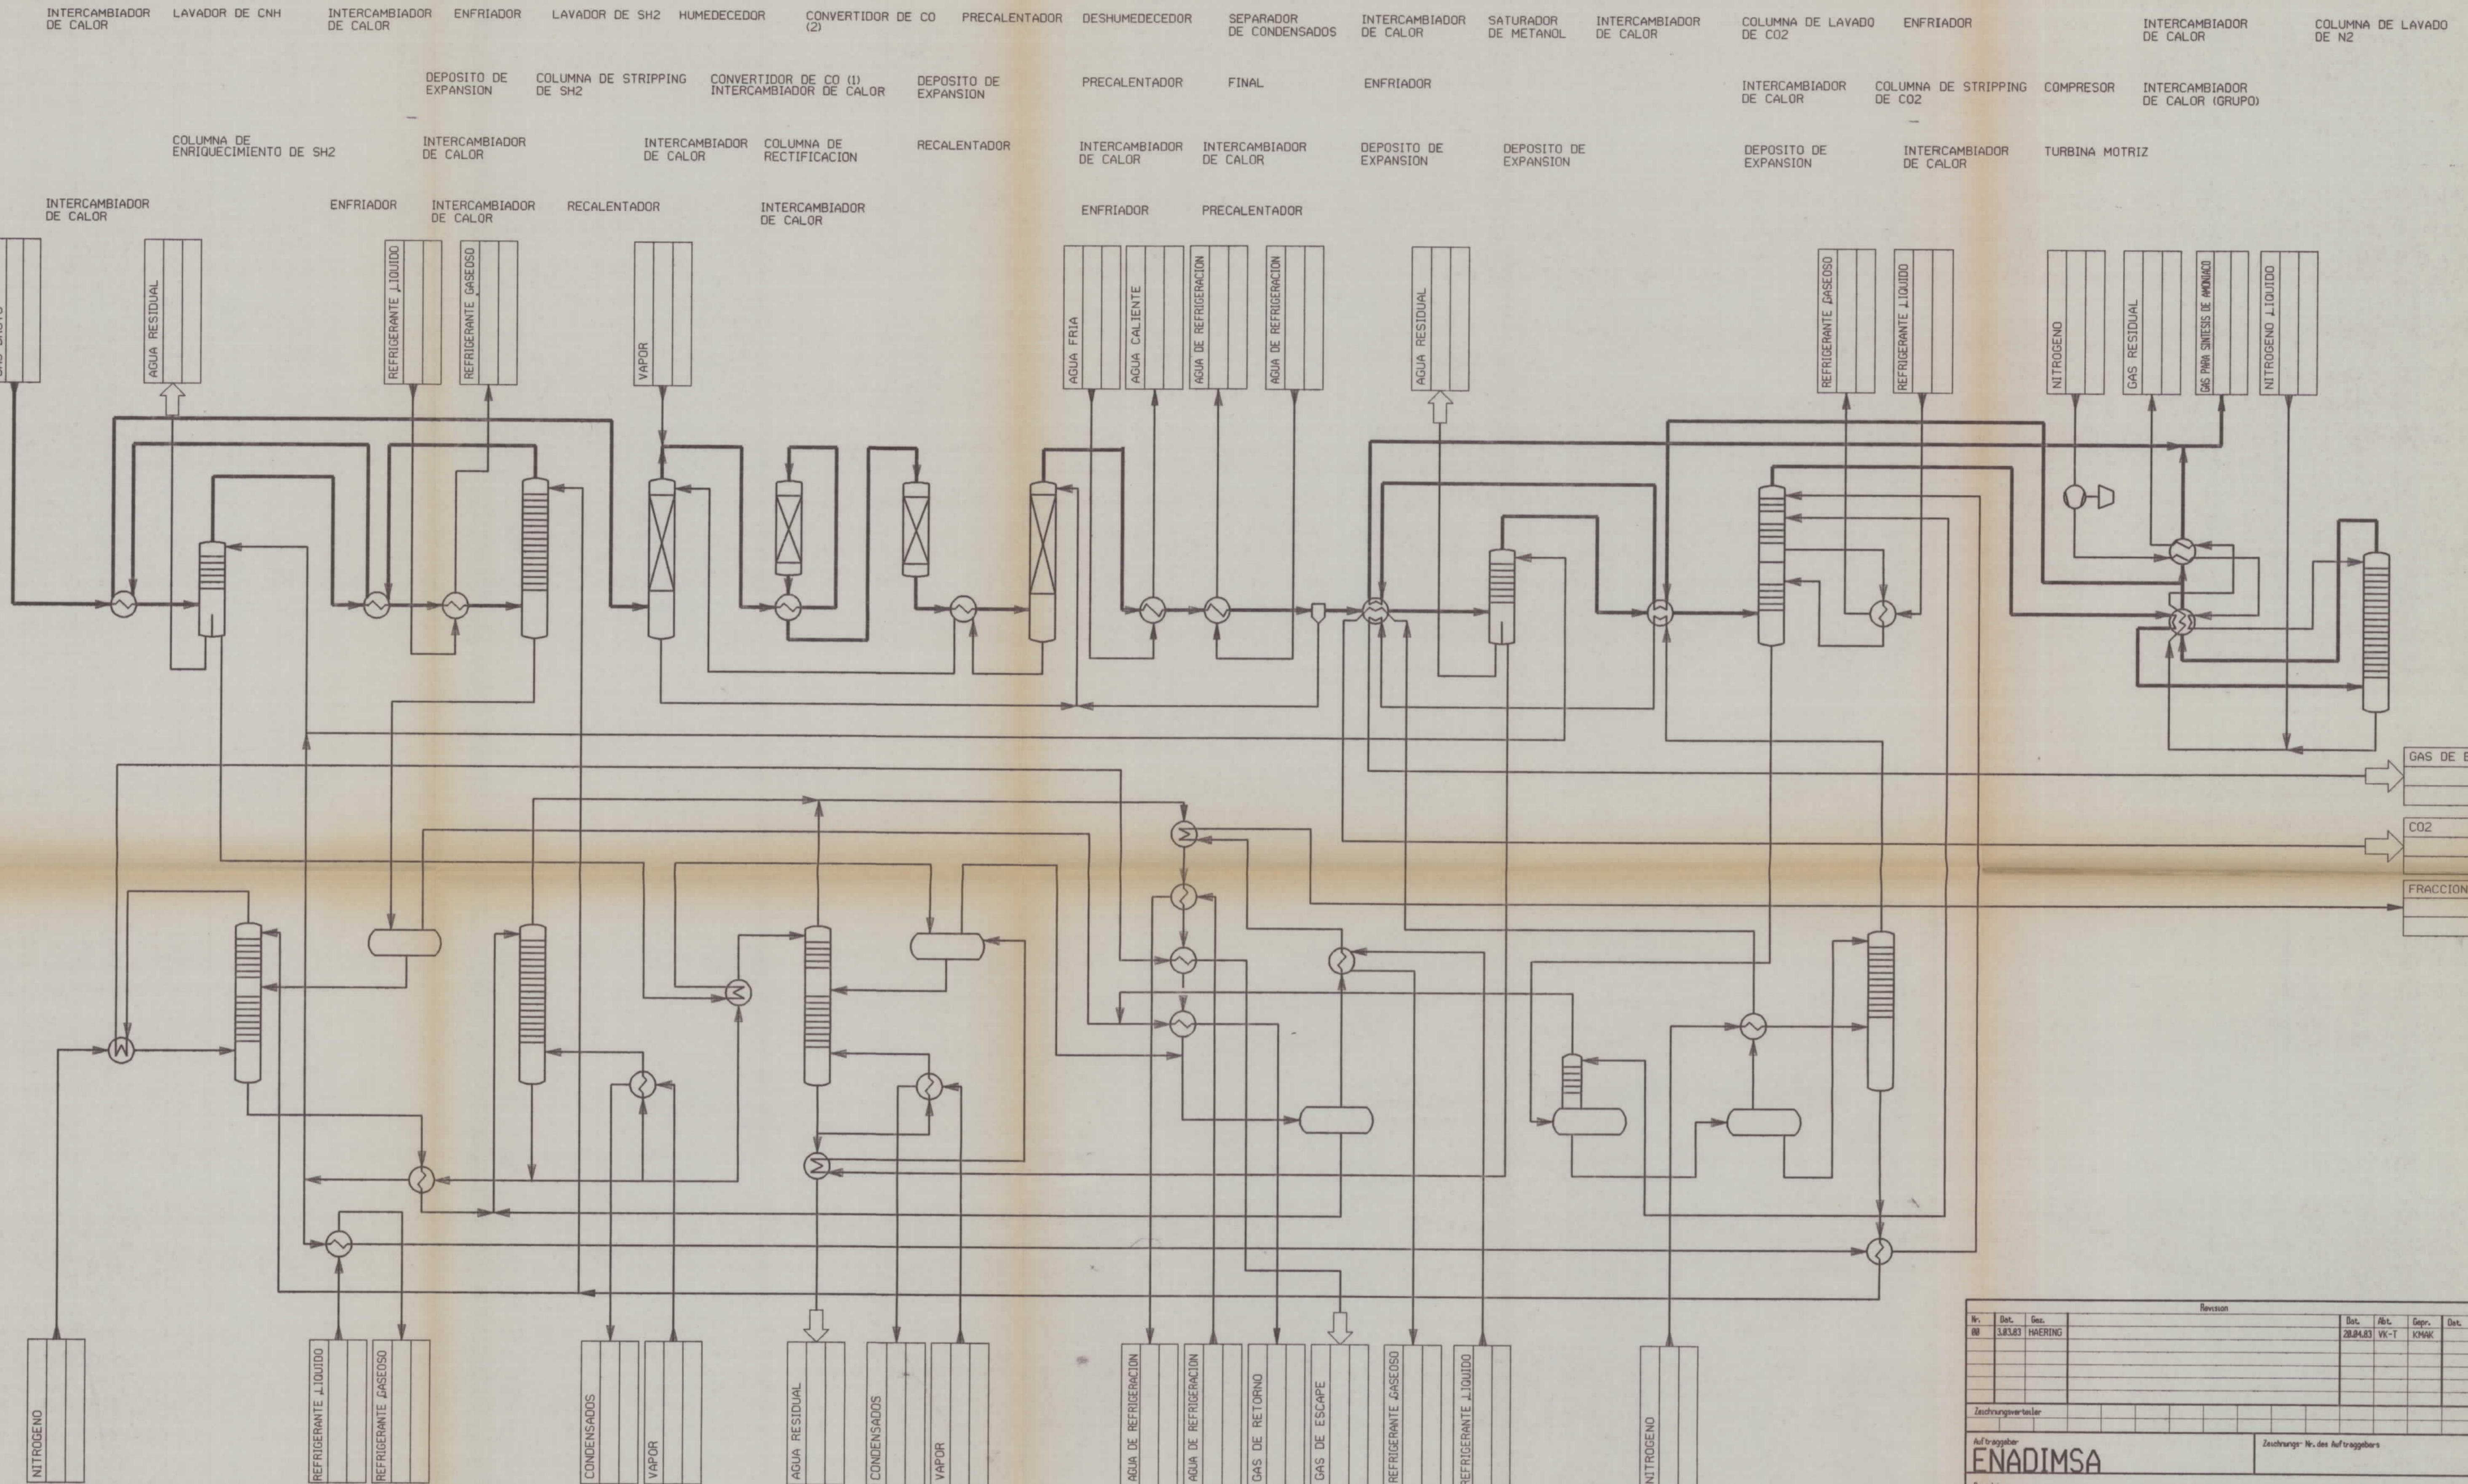


Revision		Zeichnungsvorlage		Auftraggeber		Zeichnung-Nr. des Auftraggebers			
Nr. 00	Dat. 3.8.83	Ges. HAERING				Dat. 28.8.83	Abl. VK-T	Ges. KM/K	Dat. Abl. Ges.
Zeichnungsvorlage				ENADIMSA					
Auftraggeber				Projekt					
Zeichnung-Nr. des Auftraggebers				ESTUDIO PREVIO: PRODUCCION DE AMONIACO					
				5-9 TRATAMIENTO DE GAS					
Zeichnung		Zeichnungsgegenstand							
Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmuster-erteilung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Drucken zugänglich gemacht werden.									
KRUPP-KOPPERS		Form DIN A1		Hinweise					
Krupp-Koppers GmbH, D-4300 Essen 1		Anzahl der Blätter 2		Formular der Originalzeichnung					
FA	KTA	Projekt	Zeichn.-Nr.	Blatt	Revision				
H24915E1100100100									

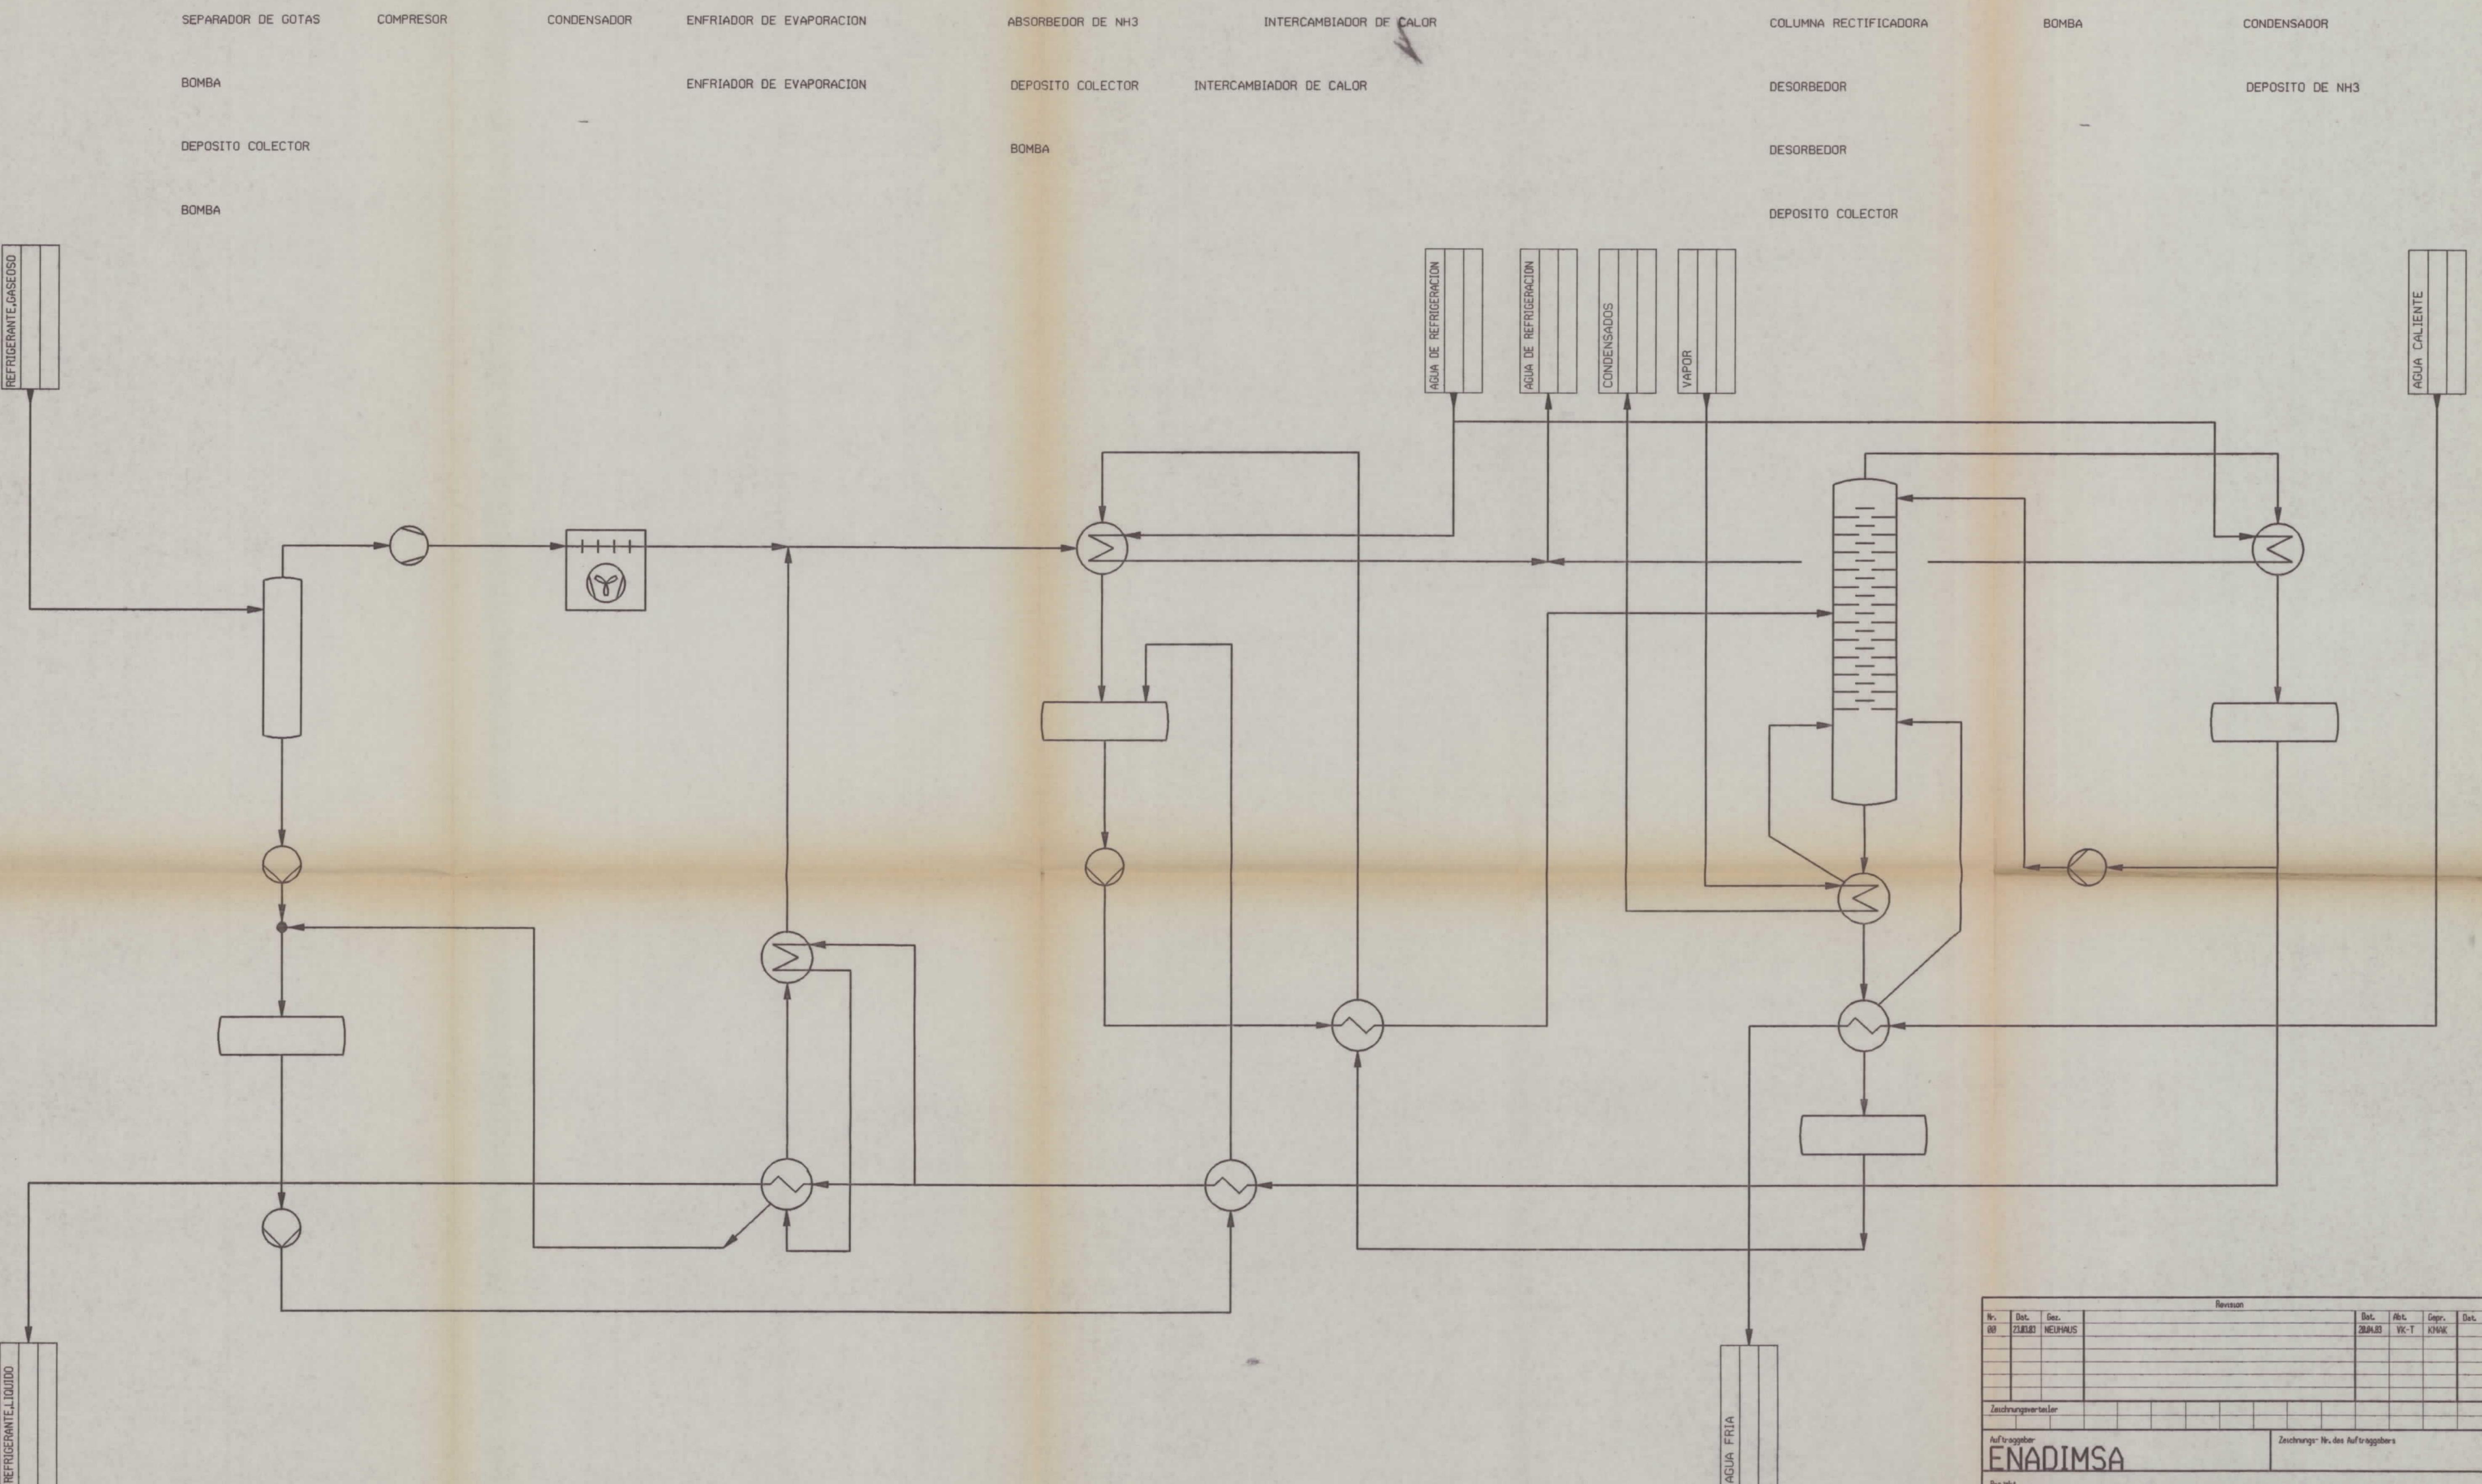


Revision					
Nr. 00	Bet. 21.08.02	Ges. NEUHAUS	Bet. 20.04.03	Abt. VK-T	Ges. KWA/K
Zeichnungsverteilung					
Auftraggeber ENADIMSA					
Zeichnungs-Nr. des Auftraggebers					
Teilelage					
ESTUDIO PREVIO: PRODUCCION DE AMONIACO					
5-9 TRATAMIENTO DE GAS-UNIDAD FRIGORIFICA					
ESQUEMA DE FLUJO DEL PROCESO					
Zeichnungsgegenstand					
Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmusterertragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.					
KRUPP-KOPPERS					
Formular der Originalzeichnung DIN A1					
Anzahl der Blätter 2					
FA	KTA	Projekt	Zeichn.-Nr.	Blatt	Revisions-Nr.
H24915E1100100200					


CALENTADOR DE ARRANQUE
 REACTOR DE AMONIACO
 PRECALENTADOR DE AGUA DE ALIMENTACION DE CALDERAS
 INTERCAMBIADOR DE CALOR
 ENFRIADOR DE AIRE
 ENFRIADOR DE AGUA
 INTERCAMBIADOR DE CALOR
 ENFRIADOR (1)
 ENFRIADOR (2)
 SEPARADOR DE AMONIACO AP
 ENFRIADOR (3)
 DEPOSITO DE DESCARGA DE AMONIACO AP
 BOMBA DE AMONIACO
 TANQUE DE AMONIACO
 COMPRESOR DE GAS DE SINTESIS/ COMPRESOR DE RECICLADO
 TURBINA MOTRIZ
 COMPRESOR DE REFRIGERANTE
 TURBINA MOTRIZ
 DEPOSITO DE DESCARGA DE AMONIACO BP
 AGUA DE ALIMENTACION DE LA CALDERA DE ALTA PRESION
 AGUA DE ALIMENTACION DE LA CALDERA DE ALTA PRESION

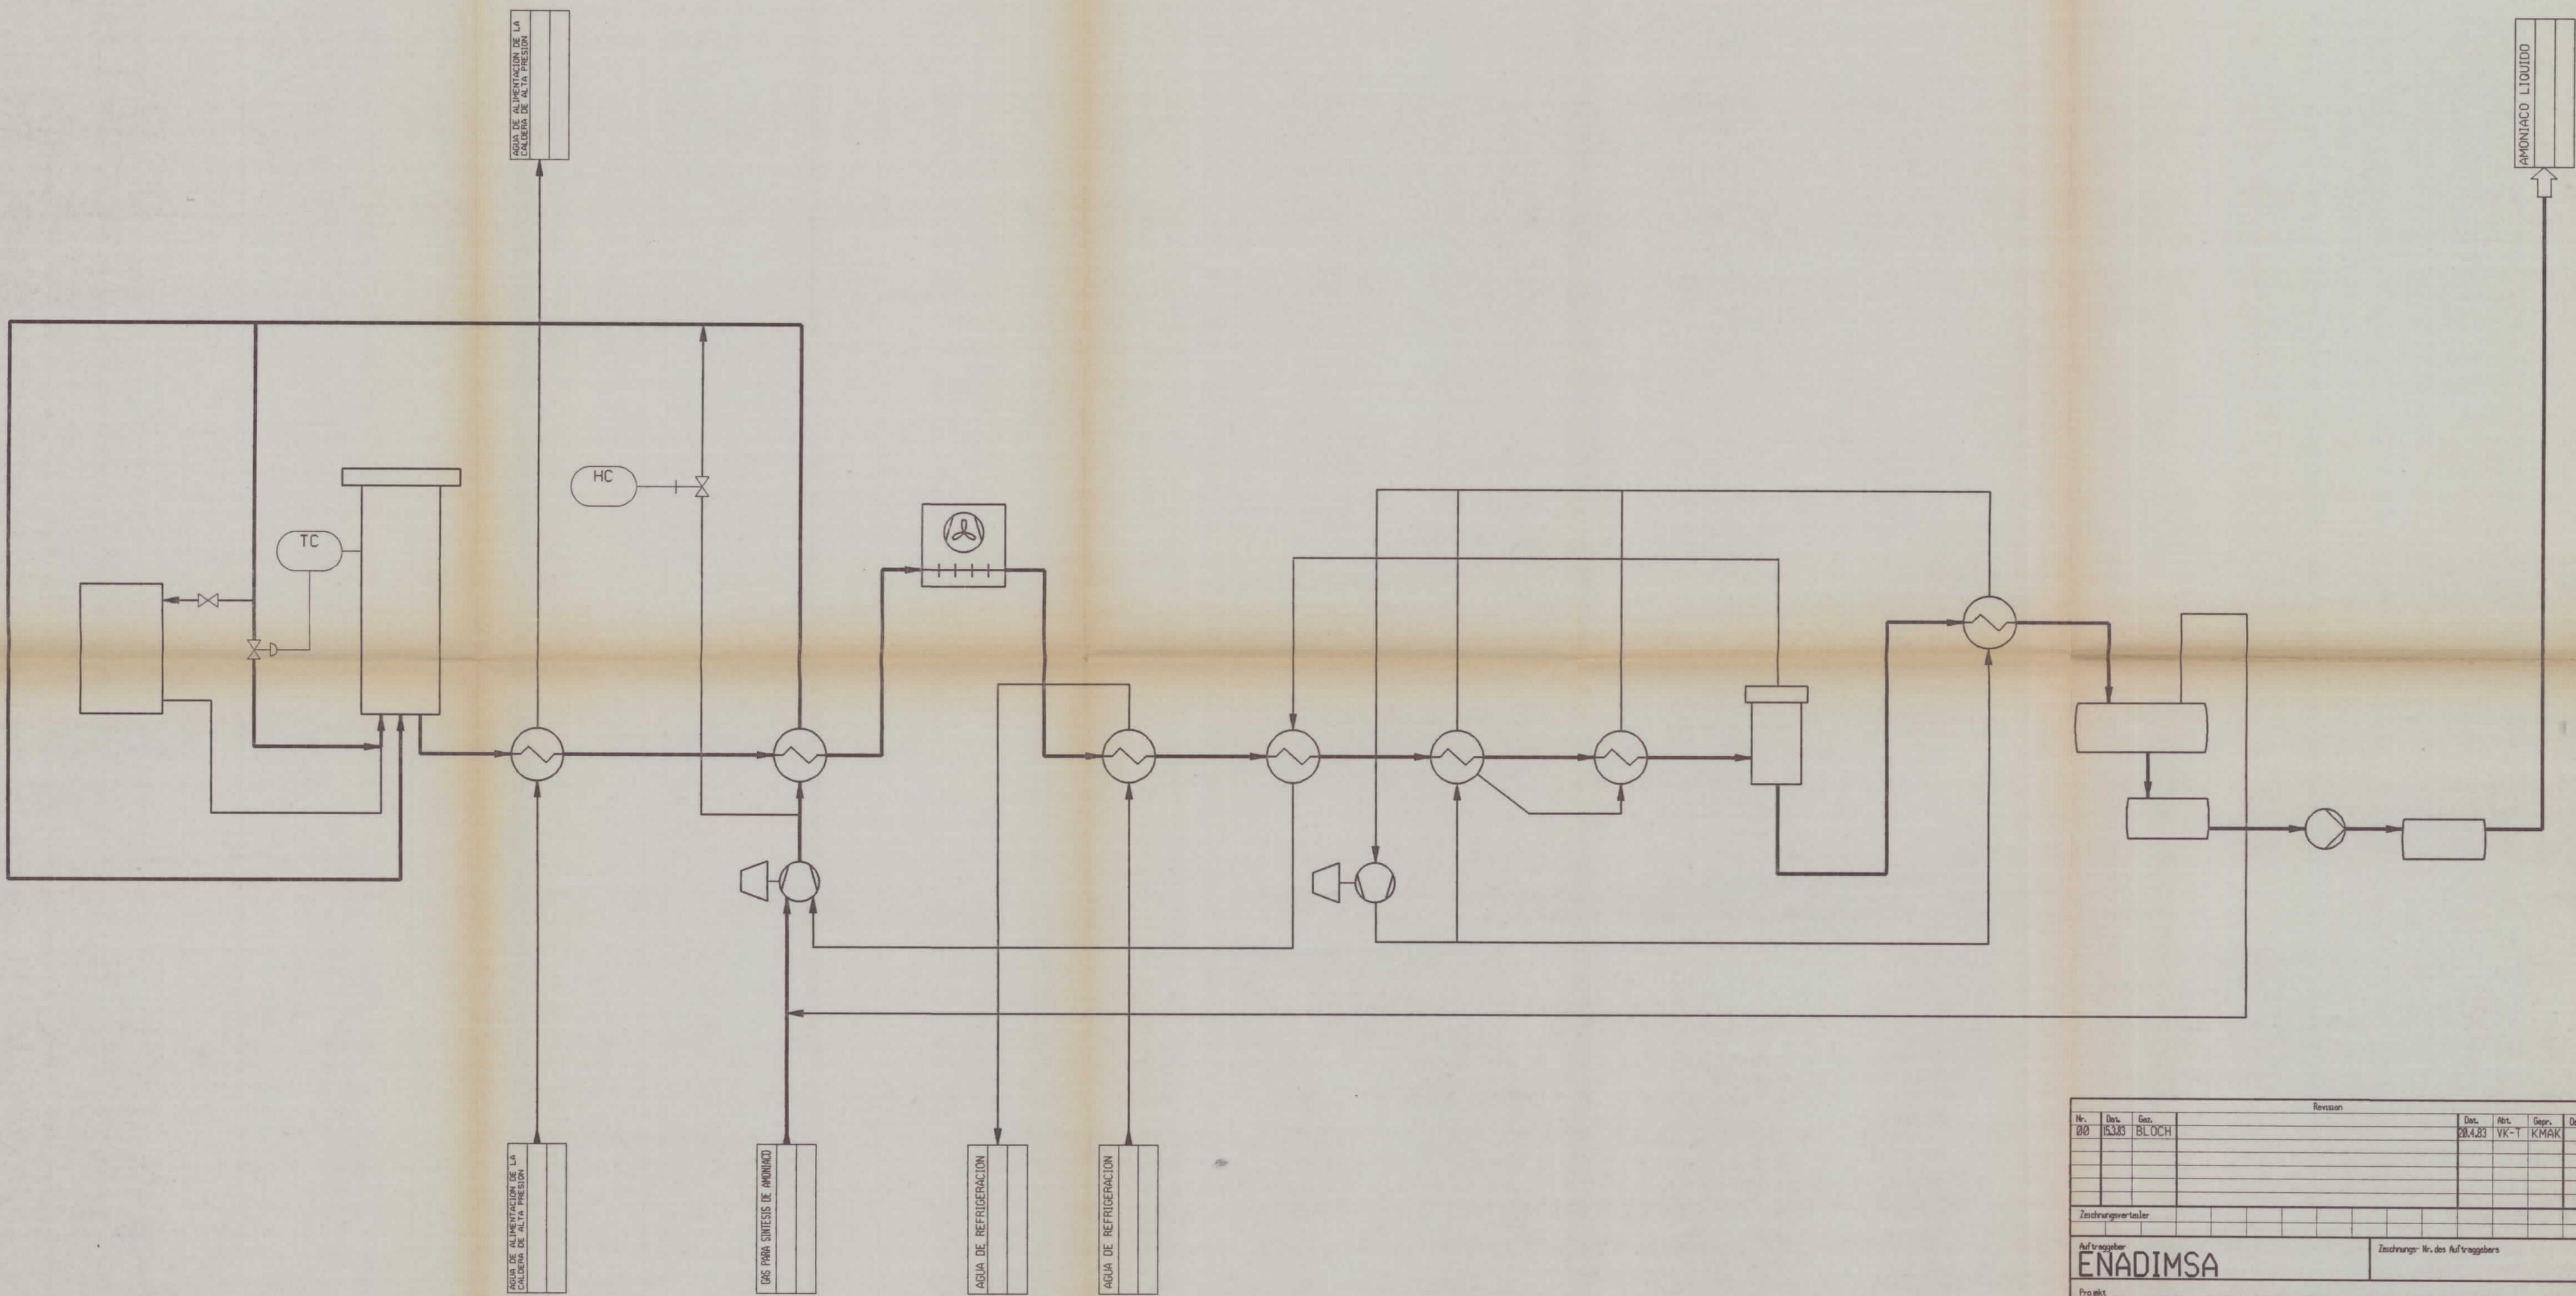

Revision			
Nr. 00	Dat. 15.3.83	Gaz. BLOCH	
		Dat. 28.4.83	Akt. VK-T
		Gegr. KMAK	Dat. Akt.
			Gen.
Zulassungsverlängerung			
Auftraggeber		Zeichnung-Nr. des Auftraggebers	
ENADIMSA			
Projekt		Zeichnungsart	
ESTUDIO PREVIO:PRODUCCION DE AMONIACO			
10-11 SINTESIS DE AMONIACO			
Zeichnungsgegenstand			
ESQUEMA DE FLUJO DEL PROCESO			
Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmusterantrag. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gesetzt werden.			
KRUPP-KOPPERS		Hinweise	
Firma der Originalzeichnung: Krupp-Koppers GmbH, D-4300 Essen 1		Maßstab der Originalzeichnung: DIN A1	
Anzahl der Blätter: 1		Blatt:	
Zeichn.-Nr.: H24915H1100100100		Revision-Nr.:	

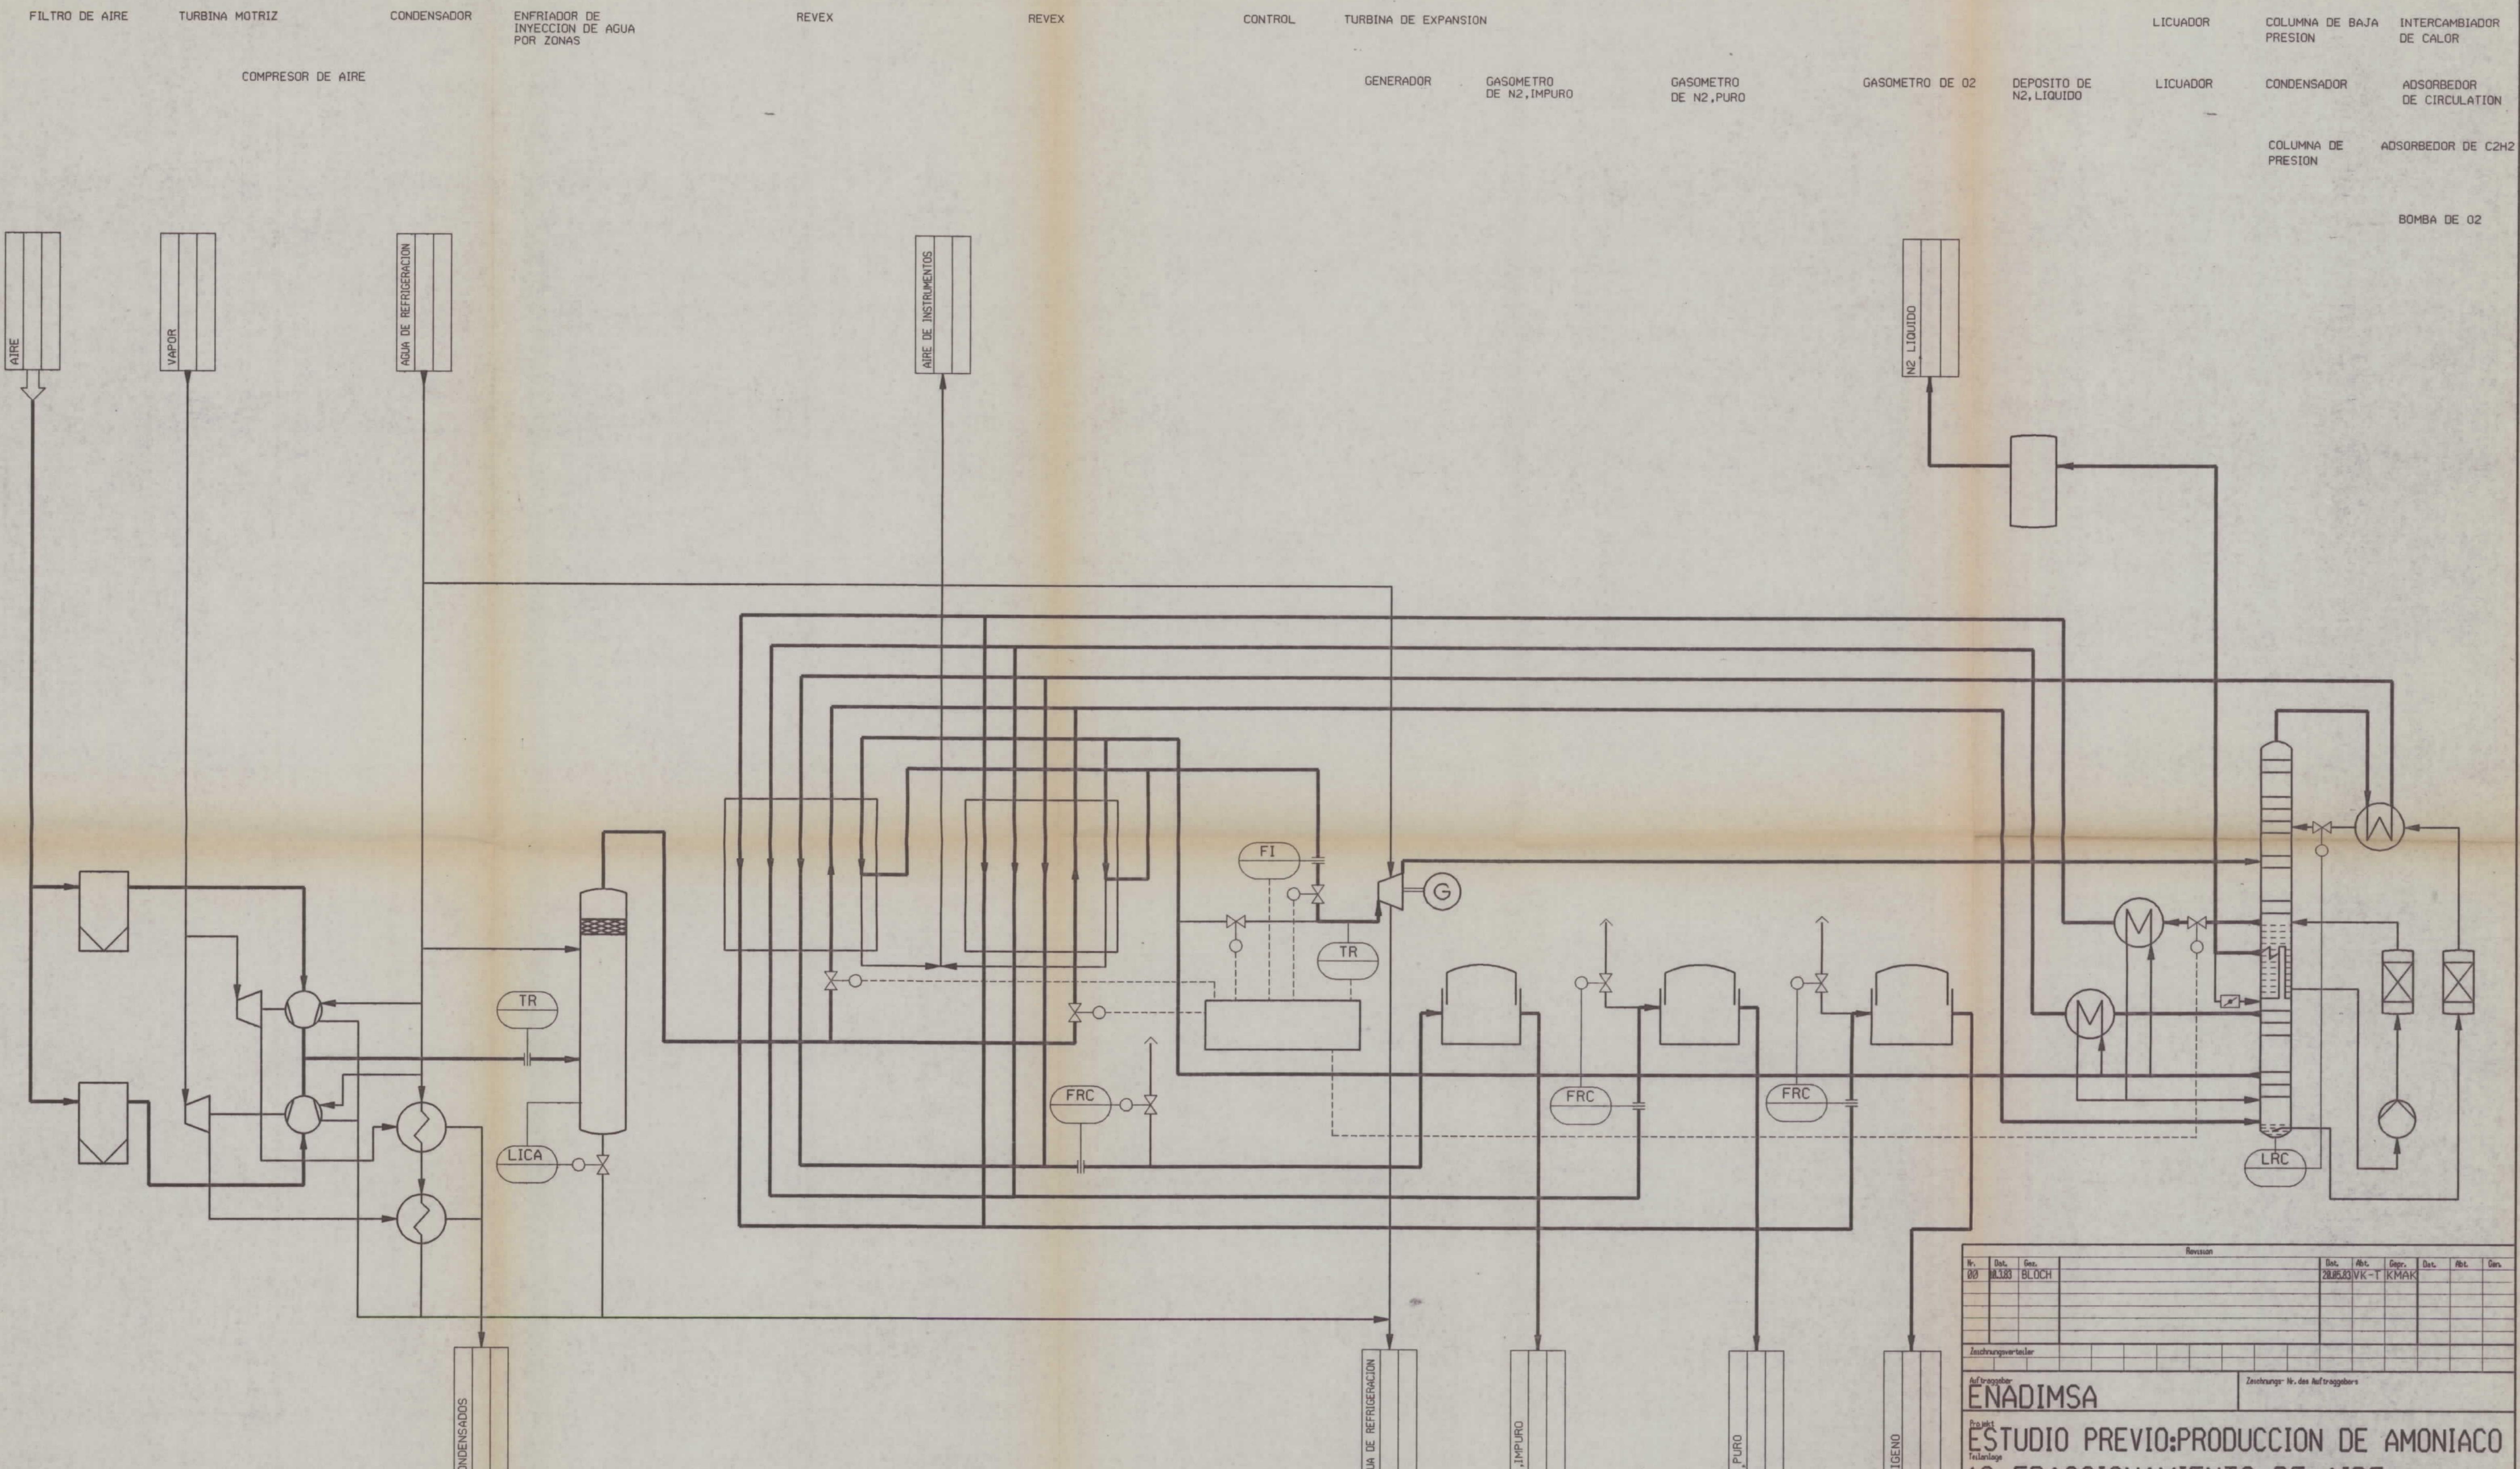

Revision			
Nr.	Dat.	Ges.	
00	08.3.83	BLOCH	
Zeichnungsverzeichner			
Auftraggeber:		Zeichnung-Nr. des Auftraggebers	
ENADIMSA			
Projekt:			
ESTUDIO PREVIO: PRODUCCION DE AMONIACO			
12 FRACCIONAMIENTO DE AIRE			
Zeichnung-Nr.:			
ESQUEMA DE FLUJO DEL PROCESO			
Zeichnungsgegenstand			
Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmustererteilung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.			
KRUPP-KOPPERS		Blatt	
Krupp-Koppers GmbH, D-4300 Essen 1		Rezess-Nr.	
Fh	KTA	Projekt	Zeichn.-Nr.
H24915		I11001	00100

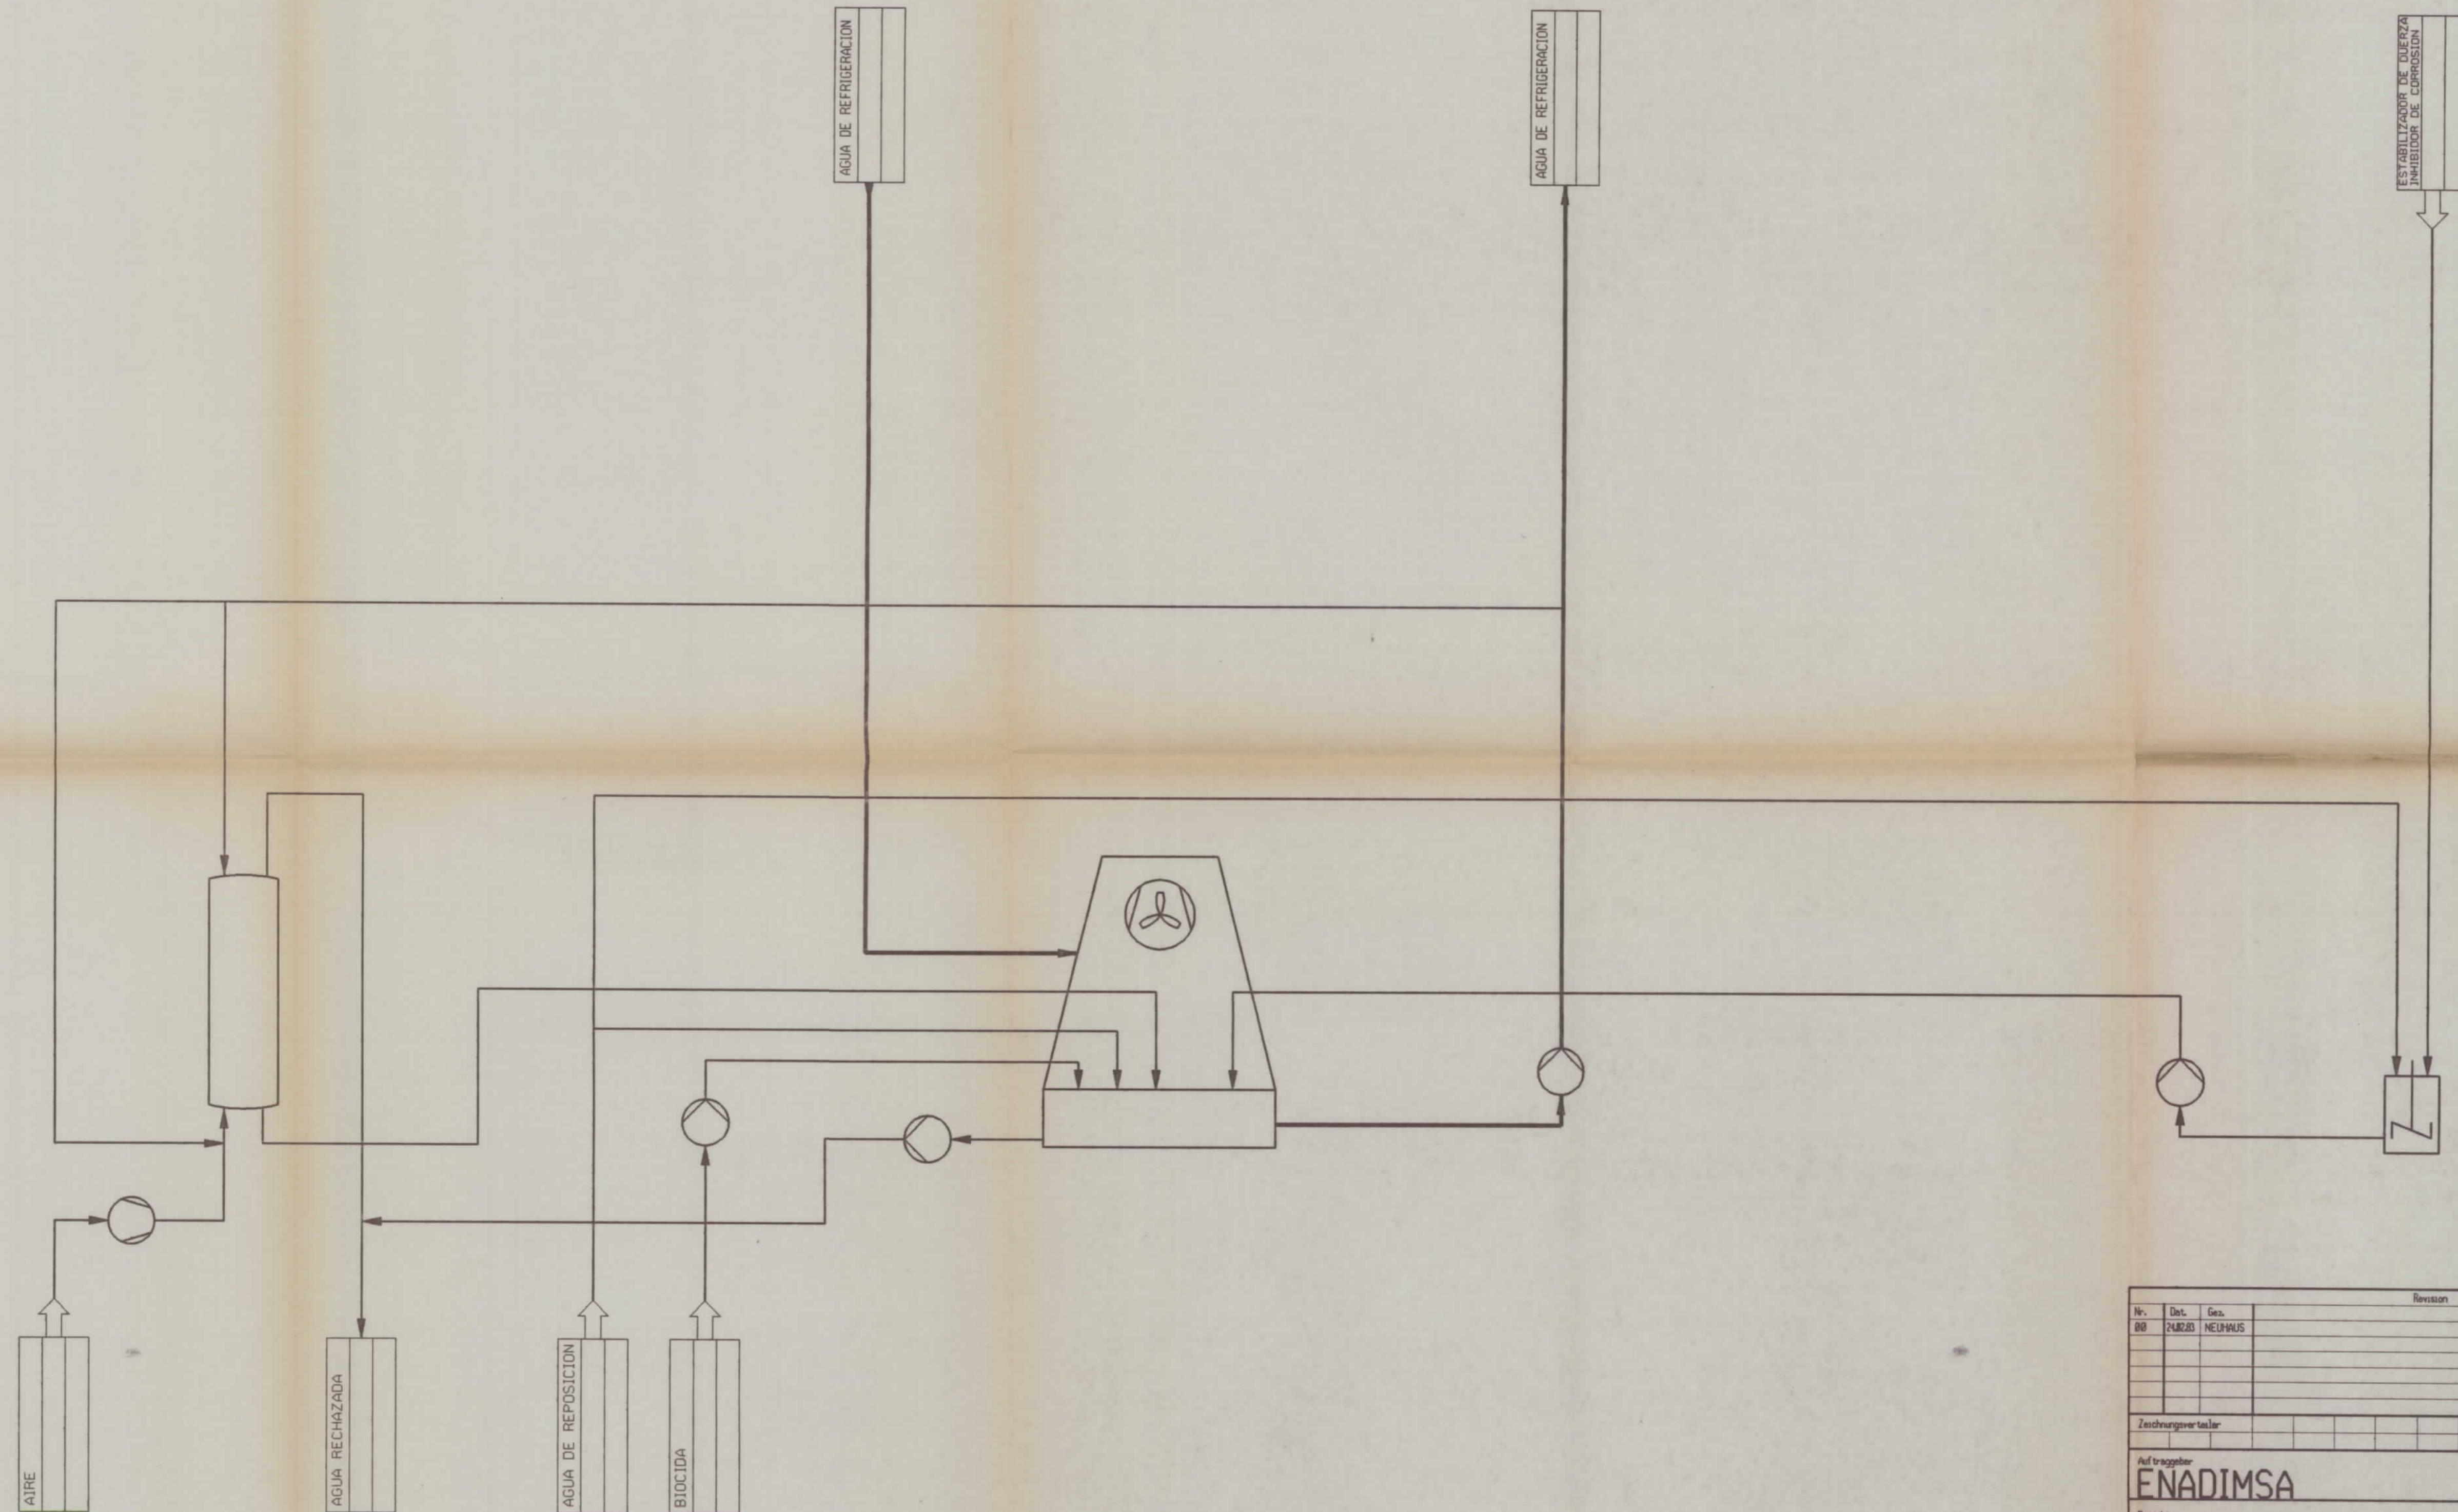

Auftraggeber ENADIMSA	Zeichnungs-Nr. des Auftraggebers
Projekt ESTUDIO PREVIO: PRODUCCION DE AMONIACO	

ESQUEMA DE FLUJO DEL PROCESO

Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereingang. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.


KRUPP-KOPPERS	Format der Original- zeichnung	DIN A1	Maßstab der Originalzeichnung
Krupp-Koppers GmbH, D-4300 Essen 1	Anzahl der Blätter	1	

FA KTA Projekt Zeichn.-Nr. Blatt Revision-Nr.
H24915 11100100100

H24915J100100100

DEPOSITO DE
RESERVA DE CIH
 DEPOSITO DE
RESERVA DE NaOH
 INTERCAMBIADOR
DE CATIONES
 INTERCAMBIADOR
DE ANIONES
 DEPOSITO DE LAVADO
DE RESINA
 DEPOSITO DE
AGUA DESIONIZADA
 DEPOSITO DE
CONDENSADOS
 INTERCAMBIADOR
CONDENSADOS /
CATIONES
 INTERCAMBIADOR DE
LECHO MIXTO
 DEPOSITO DOSIFICADOR
DE CIH
 DEPOSITO DOSIFICADOR
DE NaOH
 CONDENSADOR
DE VAPORES
 DESGASIFICADOR
 BOMBAS DEL AGUA DE ALIMENTACION
DE LA CALDERA DE ALTA PRESION

BOMBA PARA CIH
 BOMBA PARA NaOH
 BOMBA DE AGUA
DESIONIZADA
 BOMBA DE AGUA
DE REGENERACION
 BOMBA DE
CONDENSADOS
 Soplante de AIRE
DE BARRIDO
 INYECTORES
 DEPOSITO DOSIFICADOR
DE NH4OH Y DE N2H4
 DEPOSITO DEL AGUA
DE ALIMENTACION
 BOMBA DOSIFICADORA
 TURBINA MOTRIZ
 BOMBAS DEL AGUA DE ALIMENTACION
DE LA CALDERA DE MEDIA PRESION
 BOMBAS DEL AGUA DE ALIMENTACION
DE LA CALDERA DE BAJA PRESION
 NEUTRALIZACION
BOMBA DE AGUA
RESIDUAL

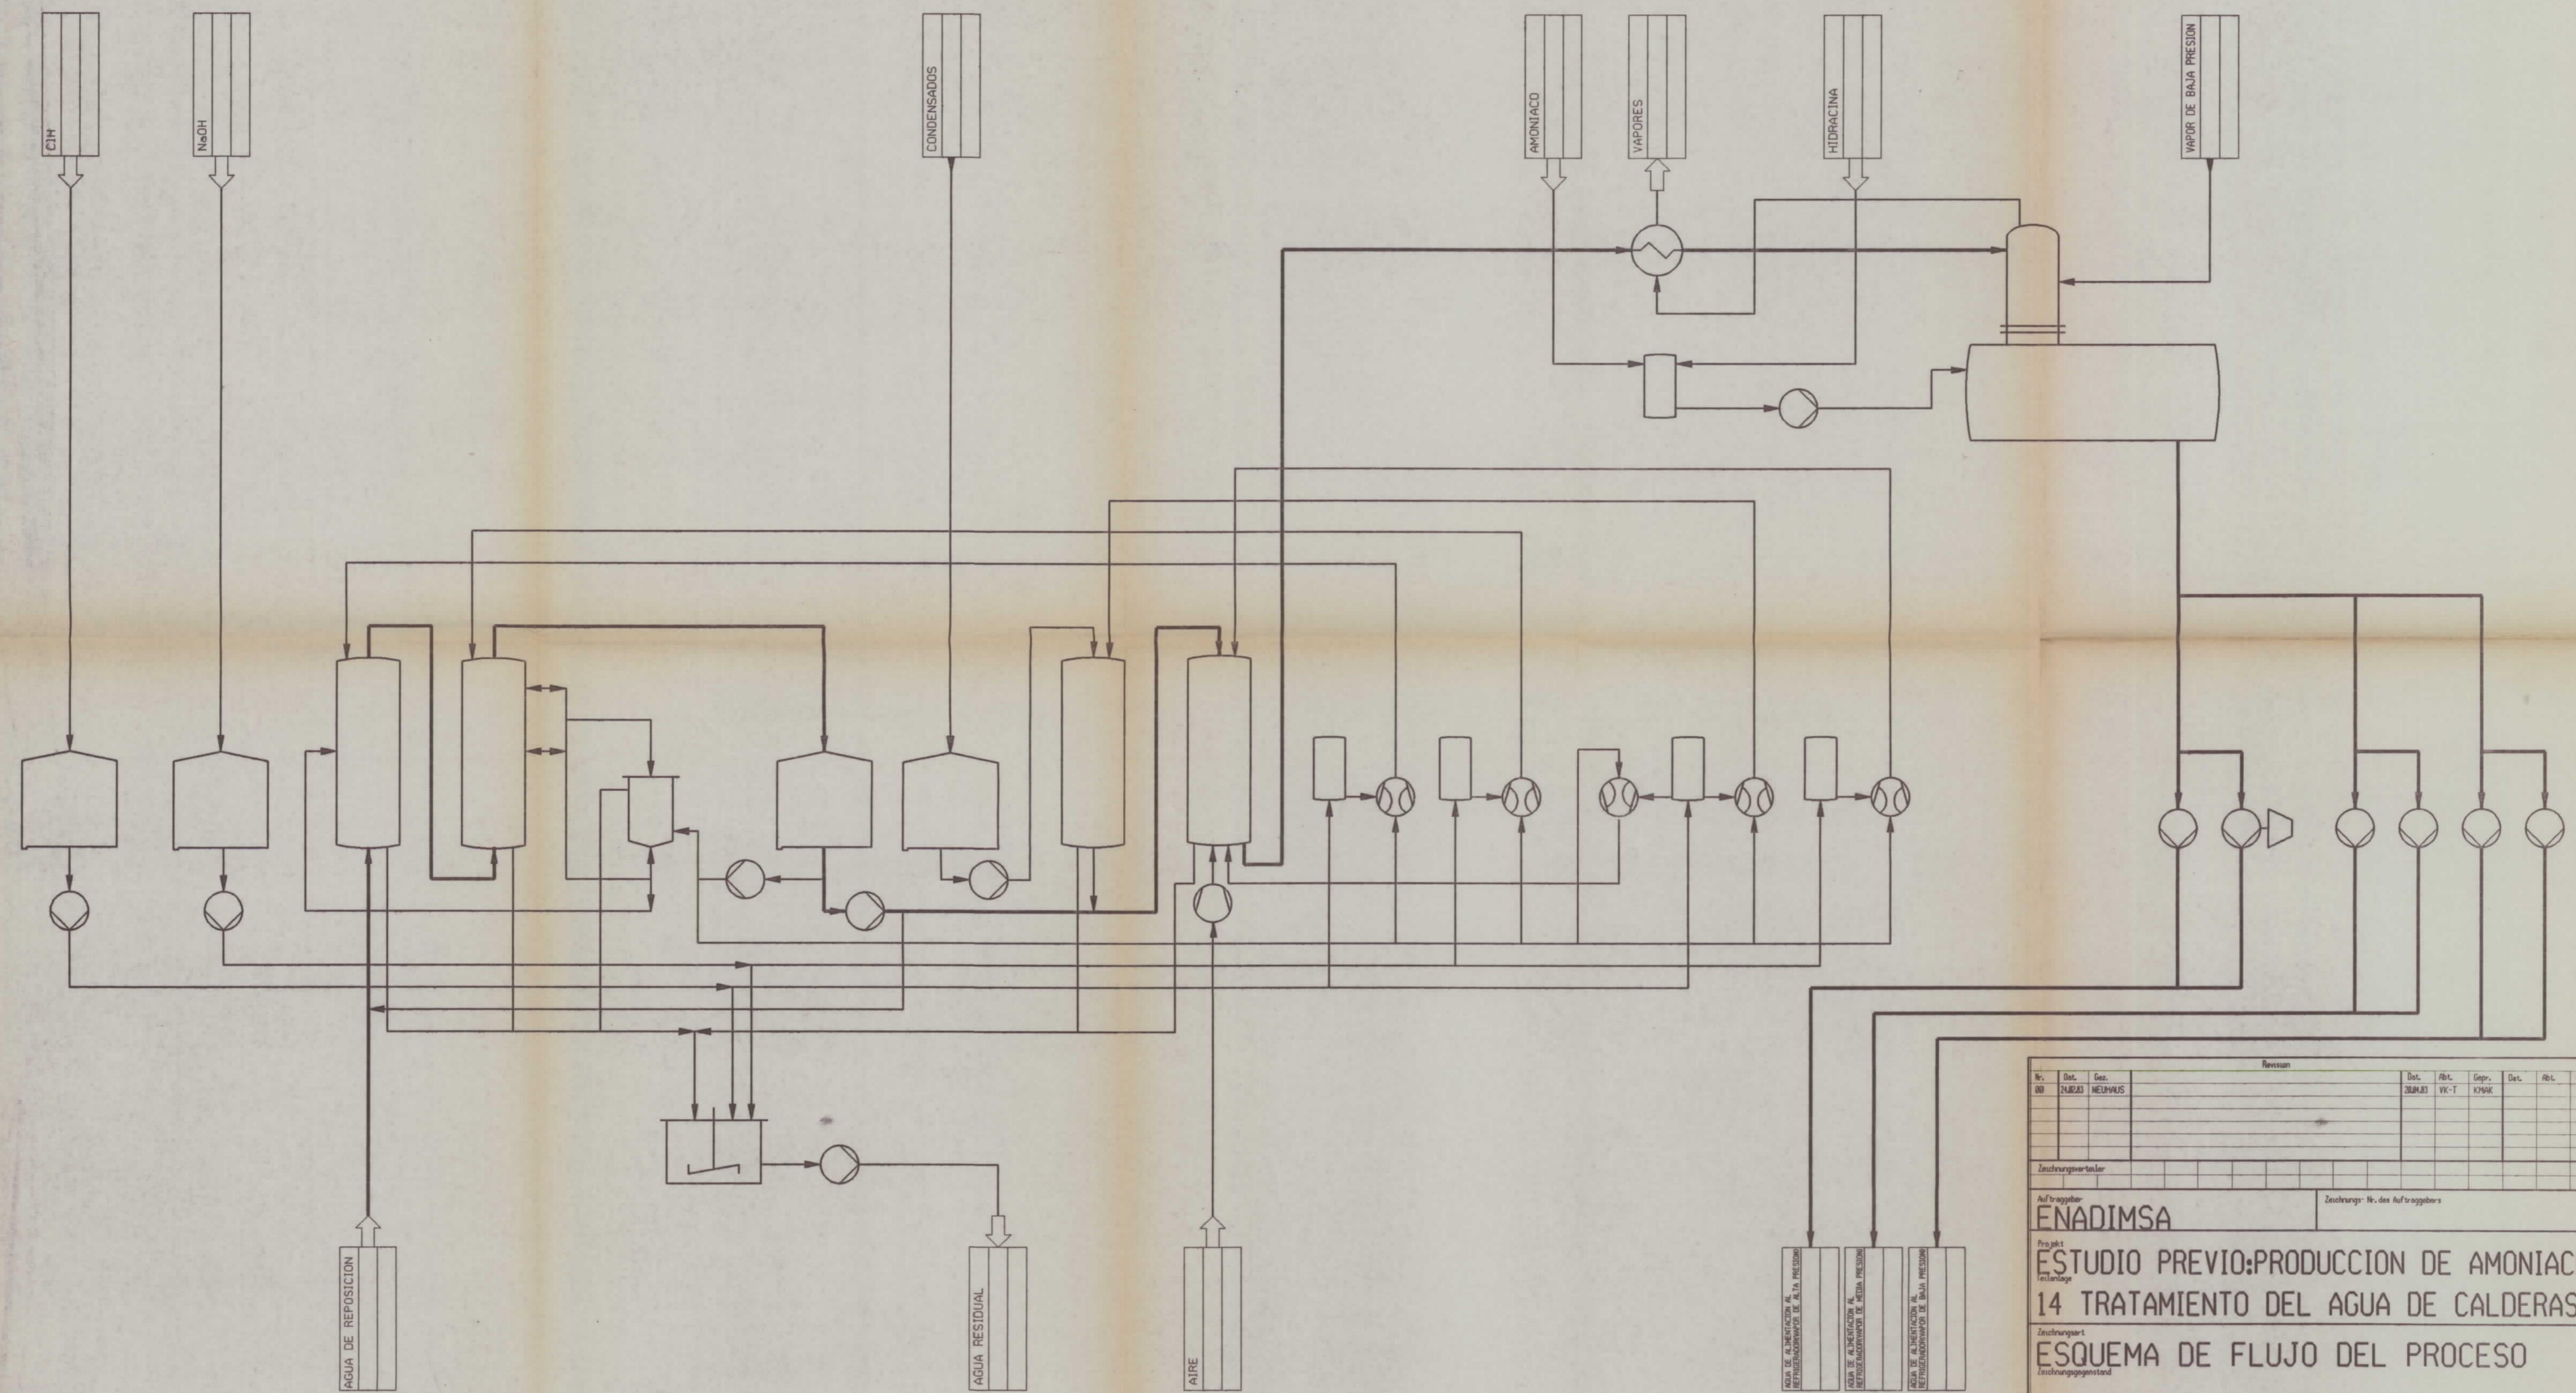

Revision				Zeichnungsversteller			
Nr.	Dat.	Ges.		Dat.	Abl.	Ges.	
00	24.02.83	NEUHAUS		20.04.83	VK-T	KNAK	
Auftraggeber				Zeichnung-Nr. des Auftraggebers			
ENADIMSA							
Projekt				Zeichnung-Nr. des Auftraggebers			
ESTUDIO PREVIO: PRODUCCION DE AMONIACO							
14 TRATAMIENTO DEL AGUA DE CALDERAS							
Zeichnungsart				Zeichnungsart			
ESQUEMA DE FLUJO DEL PROCESO				Zeichnungsgemessen			

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-erteilung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

KRUPP-KOPPERS Form DIN A1 Heimat der Originalzeichnung
Krupp-Koppers GmbH, D-4380 Essen 1 Anzahl der Blätter 1

Fh	KTA	Projekt	Zeichn.-Nr.	Blatt	Revisions-Nr.
H24915K1100100100100					Form 57 A/1 L88

CINTA TRANSPORTADORA

CLASIFICADOR

DEPOSITO DE FUEL-OIL

CALDERA DE VAPOR

PRECALENTADOR DE AIRE

SOPLANTE DE
AIRE RESIDUAL

ELECTROFILTRO

SOPLANTE DE HUMOS

TOLVA DE CARBON BRUTO

MOLINO

BOMBA DE FUEL-OIL

EXTRACCION DE CENIZA

TRANSPORTADOR NEUMATICO SOPLANTE DE AIRE

FILTRO DEL AIRE RESIDUAL

SOPLANTE DE AIRE

ALIMENTADOR DEL MOLINO

TOLVA COLECTORA DE POL

SOPLANTE DE AGITACION

TRANSPORTADOR NEUMATICO

Diagram illustrating the process flow of a power plant:

- Inputs:** CARBON BRUTO, FUEL-OIL
- Furnace:** Receives fuel and generates GAS RESIDUAL and VAPOR DE ALTA PRESION.
- Water Treatment:** AGUA DE LAVADO is used for cooling.
- Air Handling:** AIRE is supplied to the furnace and used for cooling.
- Separation:** CENIZA VOLANTE is collected from the bottom of the furnace.
- Exhaust:** AIRE RESIDUAL and HUMOS are exhausted from the system.
- Control:** Various valves (represented by circles with arrows) and a motor (M) are used for process control.

LINEA 2 ANALOGA A LA LINEA 1

Revision			
Nr.	Dat.	Ges.	Dat.
00	24.12.83	NEILHAUS	28.11.83
Zeichnungsverantl.			
Auftraggeber		Zeichnungs-Nr. des Auftraggebers	
ENADIMSA			
Projekt			

LINEA 2 ANALOGA A LA LINEA 1

Zeichnungsverteiler		
Auftraggeber		

ENADIMSA

Projekt
Fällenfrage
ESTUDIO PREVIO:PRODUCCION DE AMONIACO


15 GENERACION DE VAPOR

Zeichnungsart
ESQUEMA DE FLUJO DEL PROCESO


Zeichnungsgegenstand
HULLA DE LA ROBLA

<p>Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmusterantragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.</p> <p>KPI IPP-KODDEDC</p>	<p>Hinweise</p>
<p>Format der Zeichnung:</p>	<p>DIN A1</p>

KRUPP-KOPPERS			der Original-Zeichnung	DIN A1	Maßstab der Zeichnung
Krupp-Koppers GmbH, D-4300 Essen 1			Anzahl der Blätter	1	
FA	KTA	Projekt:	Zeichn.-Nr.	Blatt	Revisions-Nr.
H	24915		11001	001	00

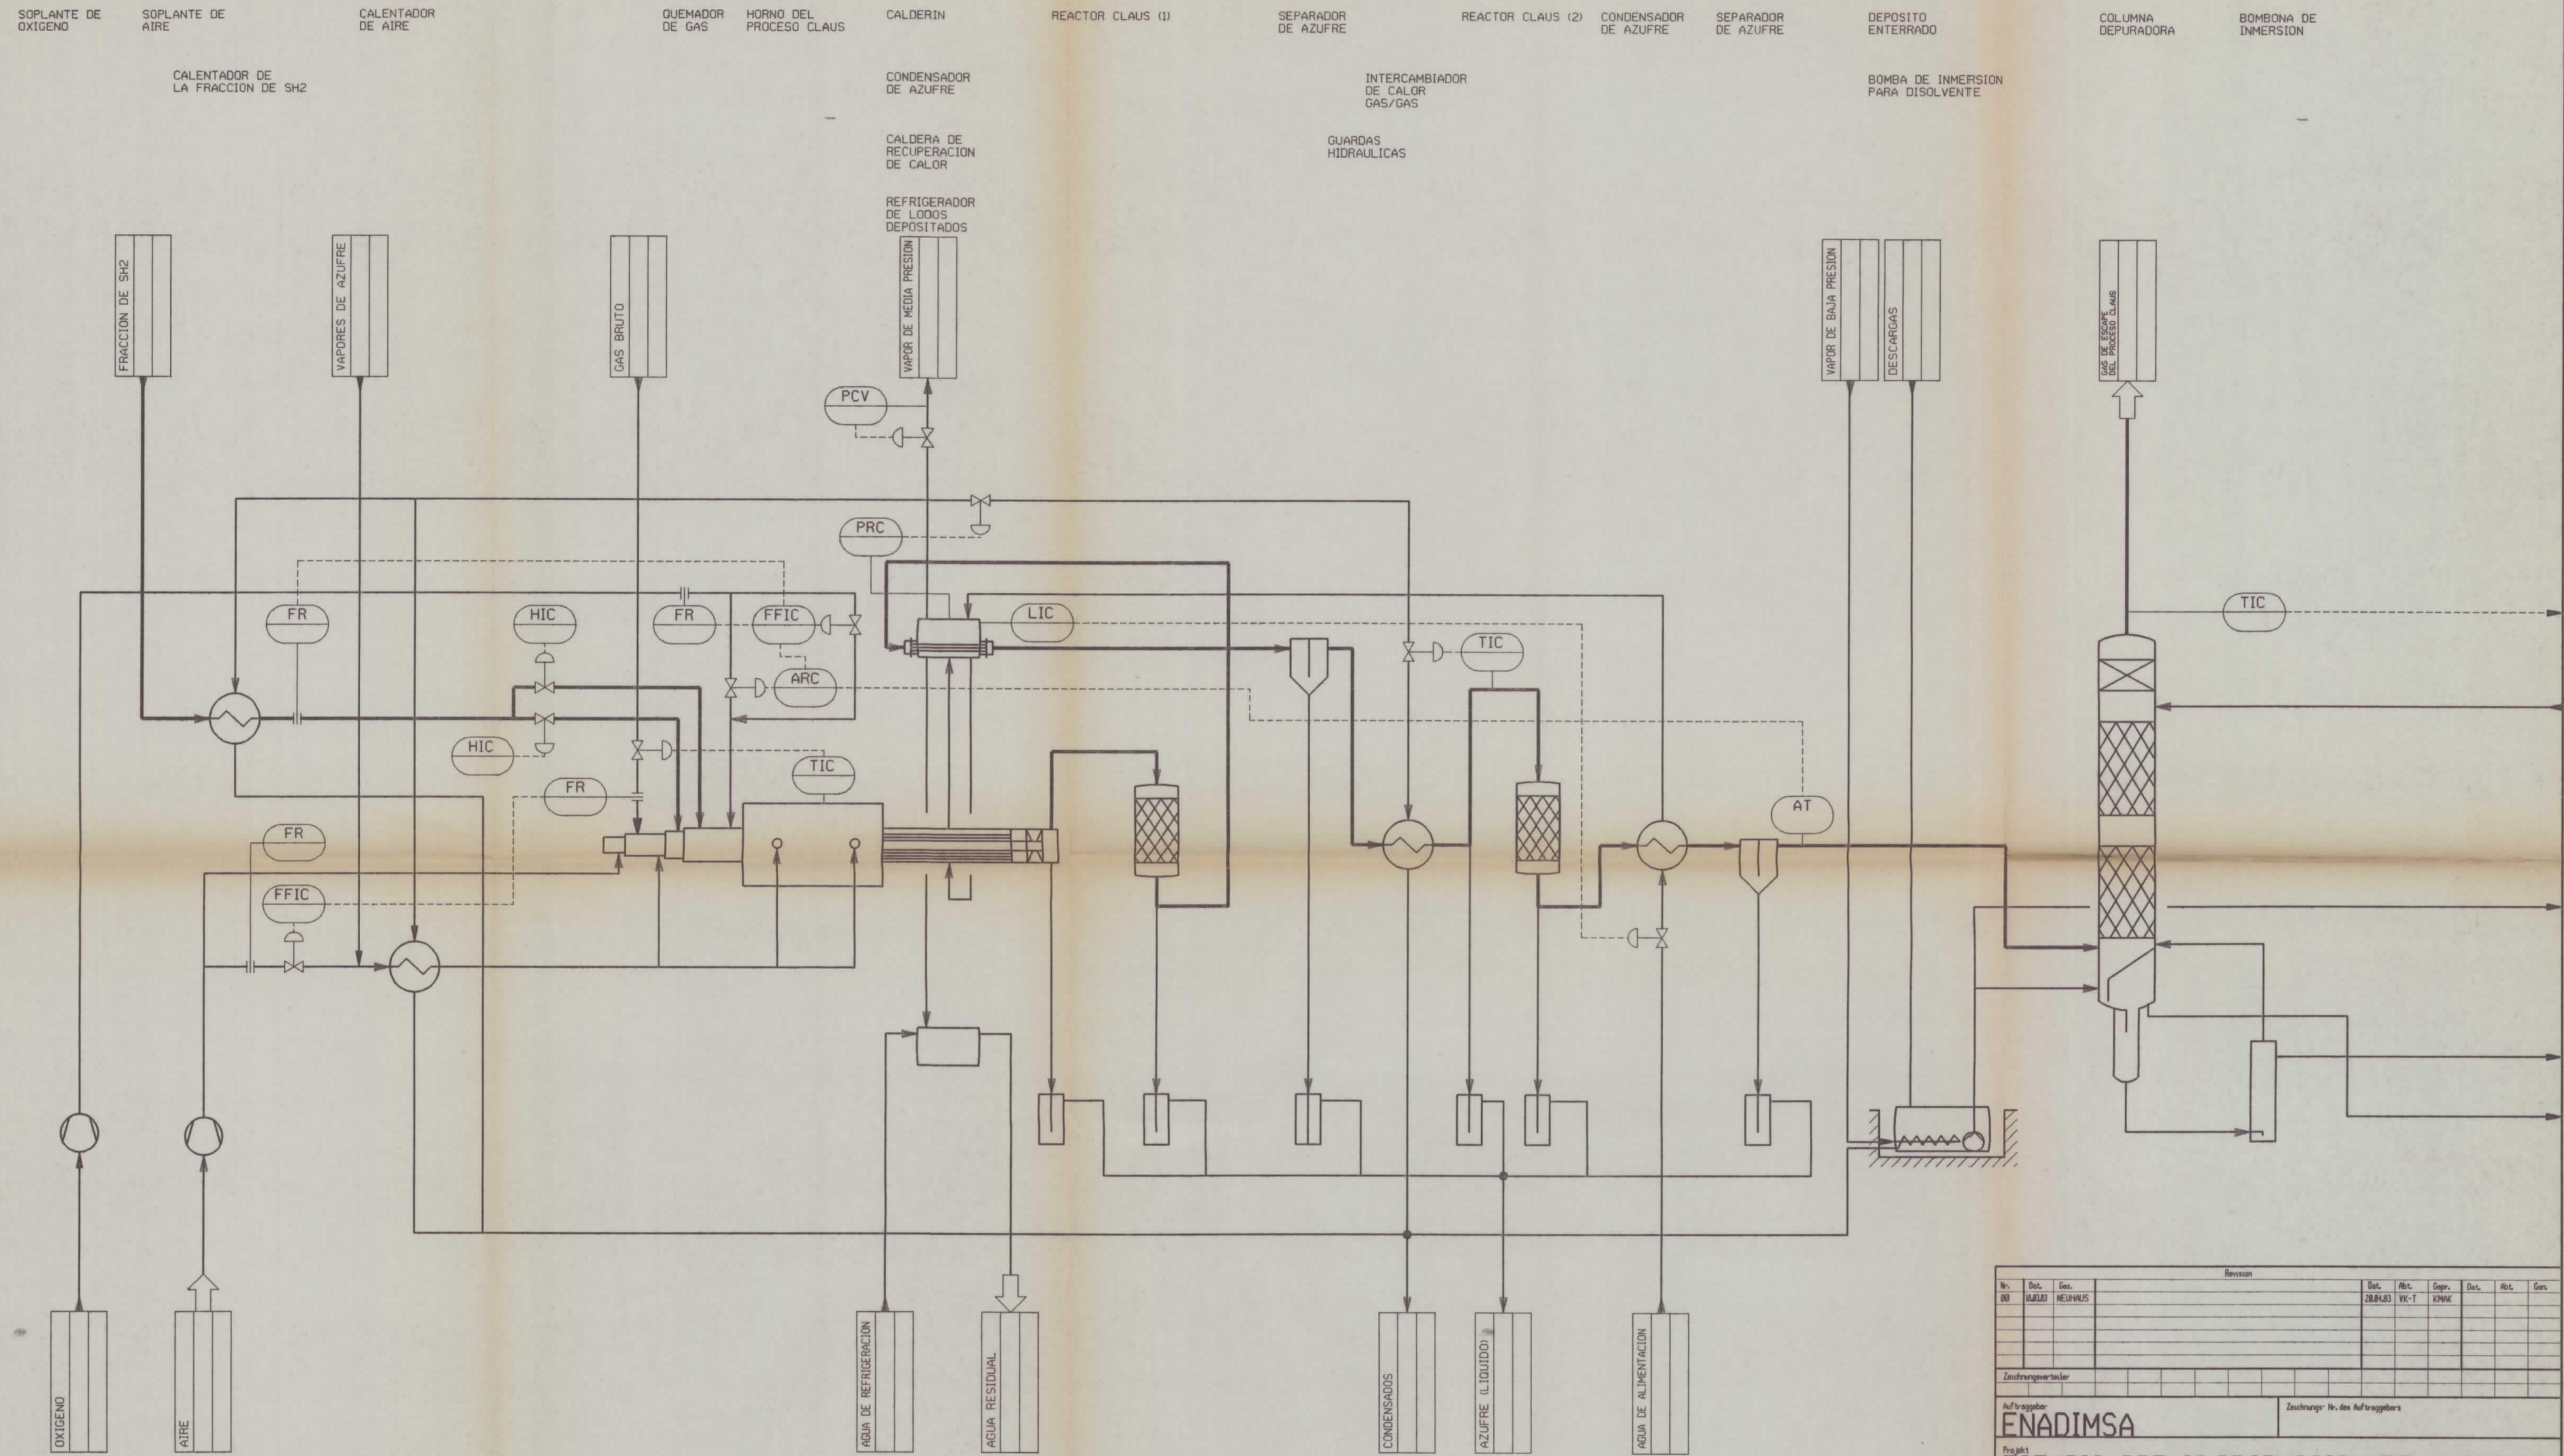

Revision				Date	Rev.	Gepr.	Date	Rev.	Gepr.
Nr. 00	Dot. 000003	Ges. NEUHAUS		28.04.03	VK-T	KEMAK	Date	Abt.	Ges.
Zeichnungsvorlage									
Auftraggeber: ENADIMSA					Zeichnung-Nr. des Auftraggebers				
Projekt: ESTUDIO PREVIO: PRODUCCION DE AMONIACO 16 OBTENCION DE AZUFRE (PLANTA DE PROCESO CLAUS)									
Zeichnung: ESQUEMA DE FLUJO DEL PROCESO Zeichnungsgegenstand									
Fuer diese Unterlage behalten nur um alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patentverstaendigung oder Gebrauchsmusterverstaendigung. Sie darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Drucken zugänglich gemacht werden.									
KRUPP-KOPPERS Krupp-Koppers GmbH, D-4300 Essen I									
Formular der Originalzeichnung		DIN A1		Maßstab der Originalzeichnung					
Anzahl der Blätter		2							
H24915M1100100100									

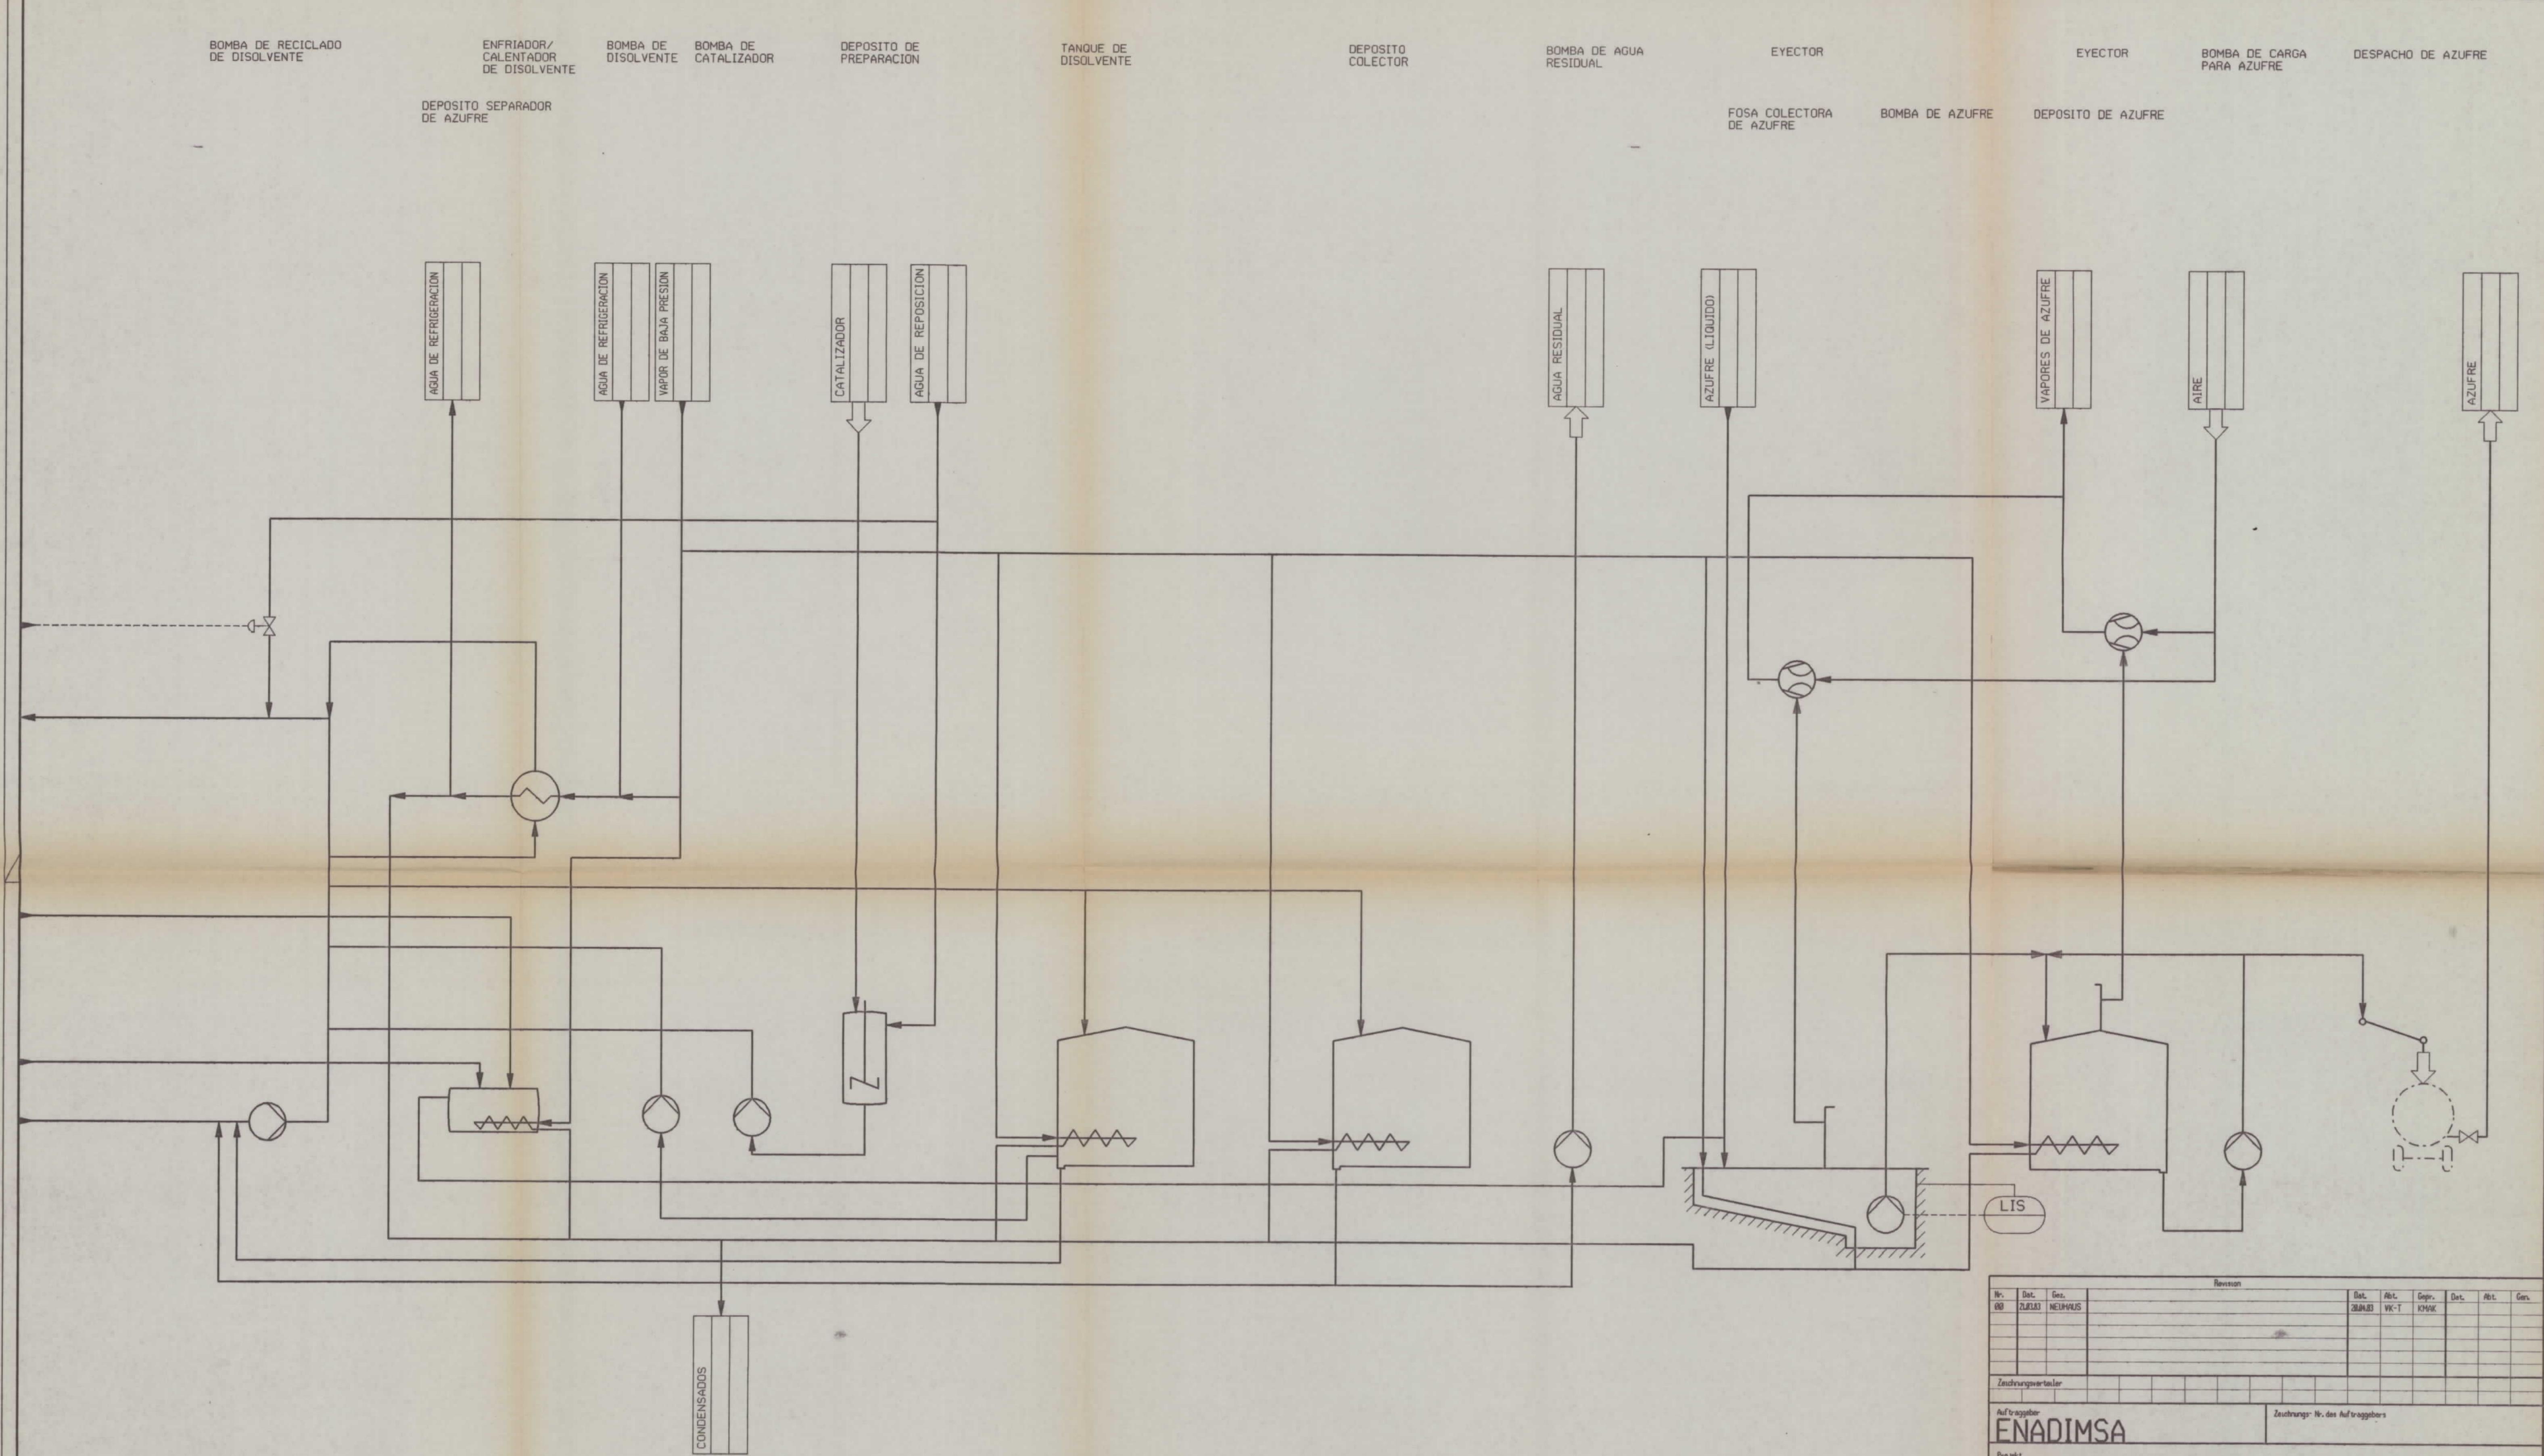

Revision			
Nr. 00	Dat. ZUEBLA	Ges. NEUHAUS	

Zeichnungsversteller

Auftraggeber
ENADIMSA

Zeichnungs-Nr. des Auftraggebers

Projekt:
ESTUDIO PREVIO:PRODUCCION DE AMONIACO
Fertellage:
16 OBTENCION DE AZUFRE
(PLANTA DE PROCESO CLAUS) ALMACENADO DE AZUFRE

Zeichnungsgegenstand
Zeichnungsgegenstand

ESQUEMA DE FLUJO DEL PROCESO

Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-erteilung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

KRUPP-KOPPERS

Foerst der Original-zeichnung
Anzahl der Blätter 2

FA KTA Projekt: **H24915M1100100200** Zeichn.-Nr. Blatt: Revision-Nr.

BOMBA DE CONDENSADOS


COLECTOR PARA LA ANTORCHA

QUEMADOR

MECANISMO DE ENCENDIDO

SEGURO DE RETROCESO
DE LLAMA

ANTORCHA DE QUEMADO

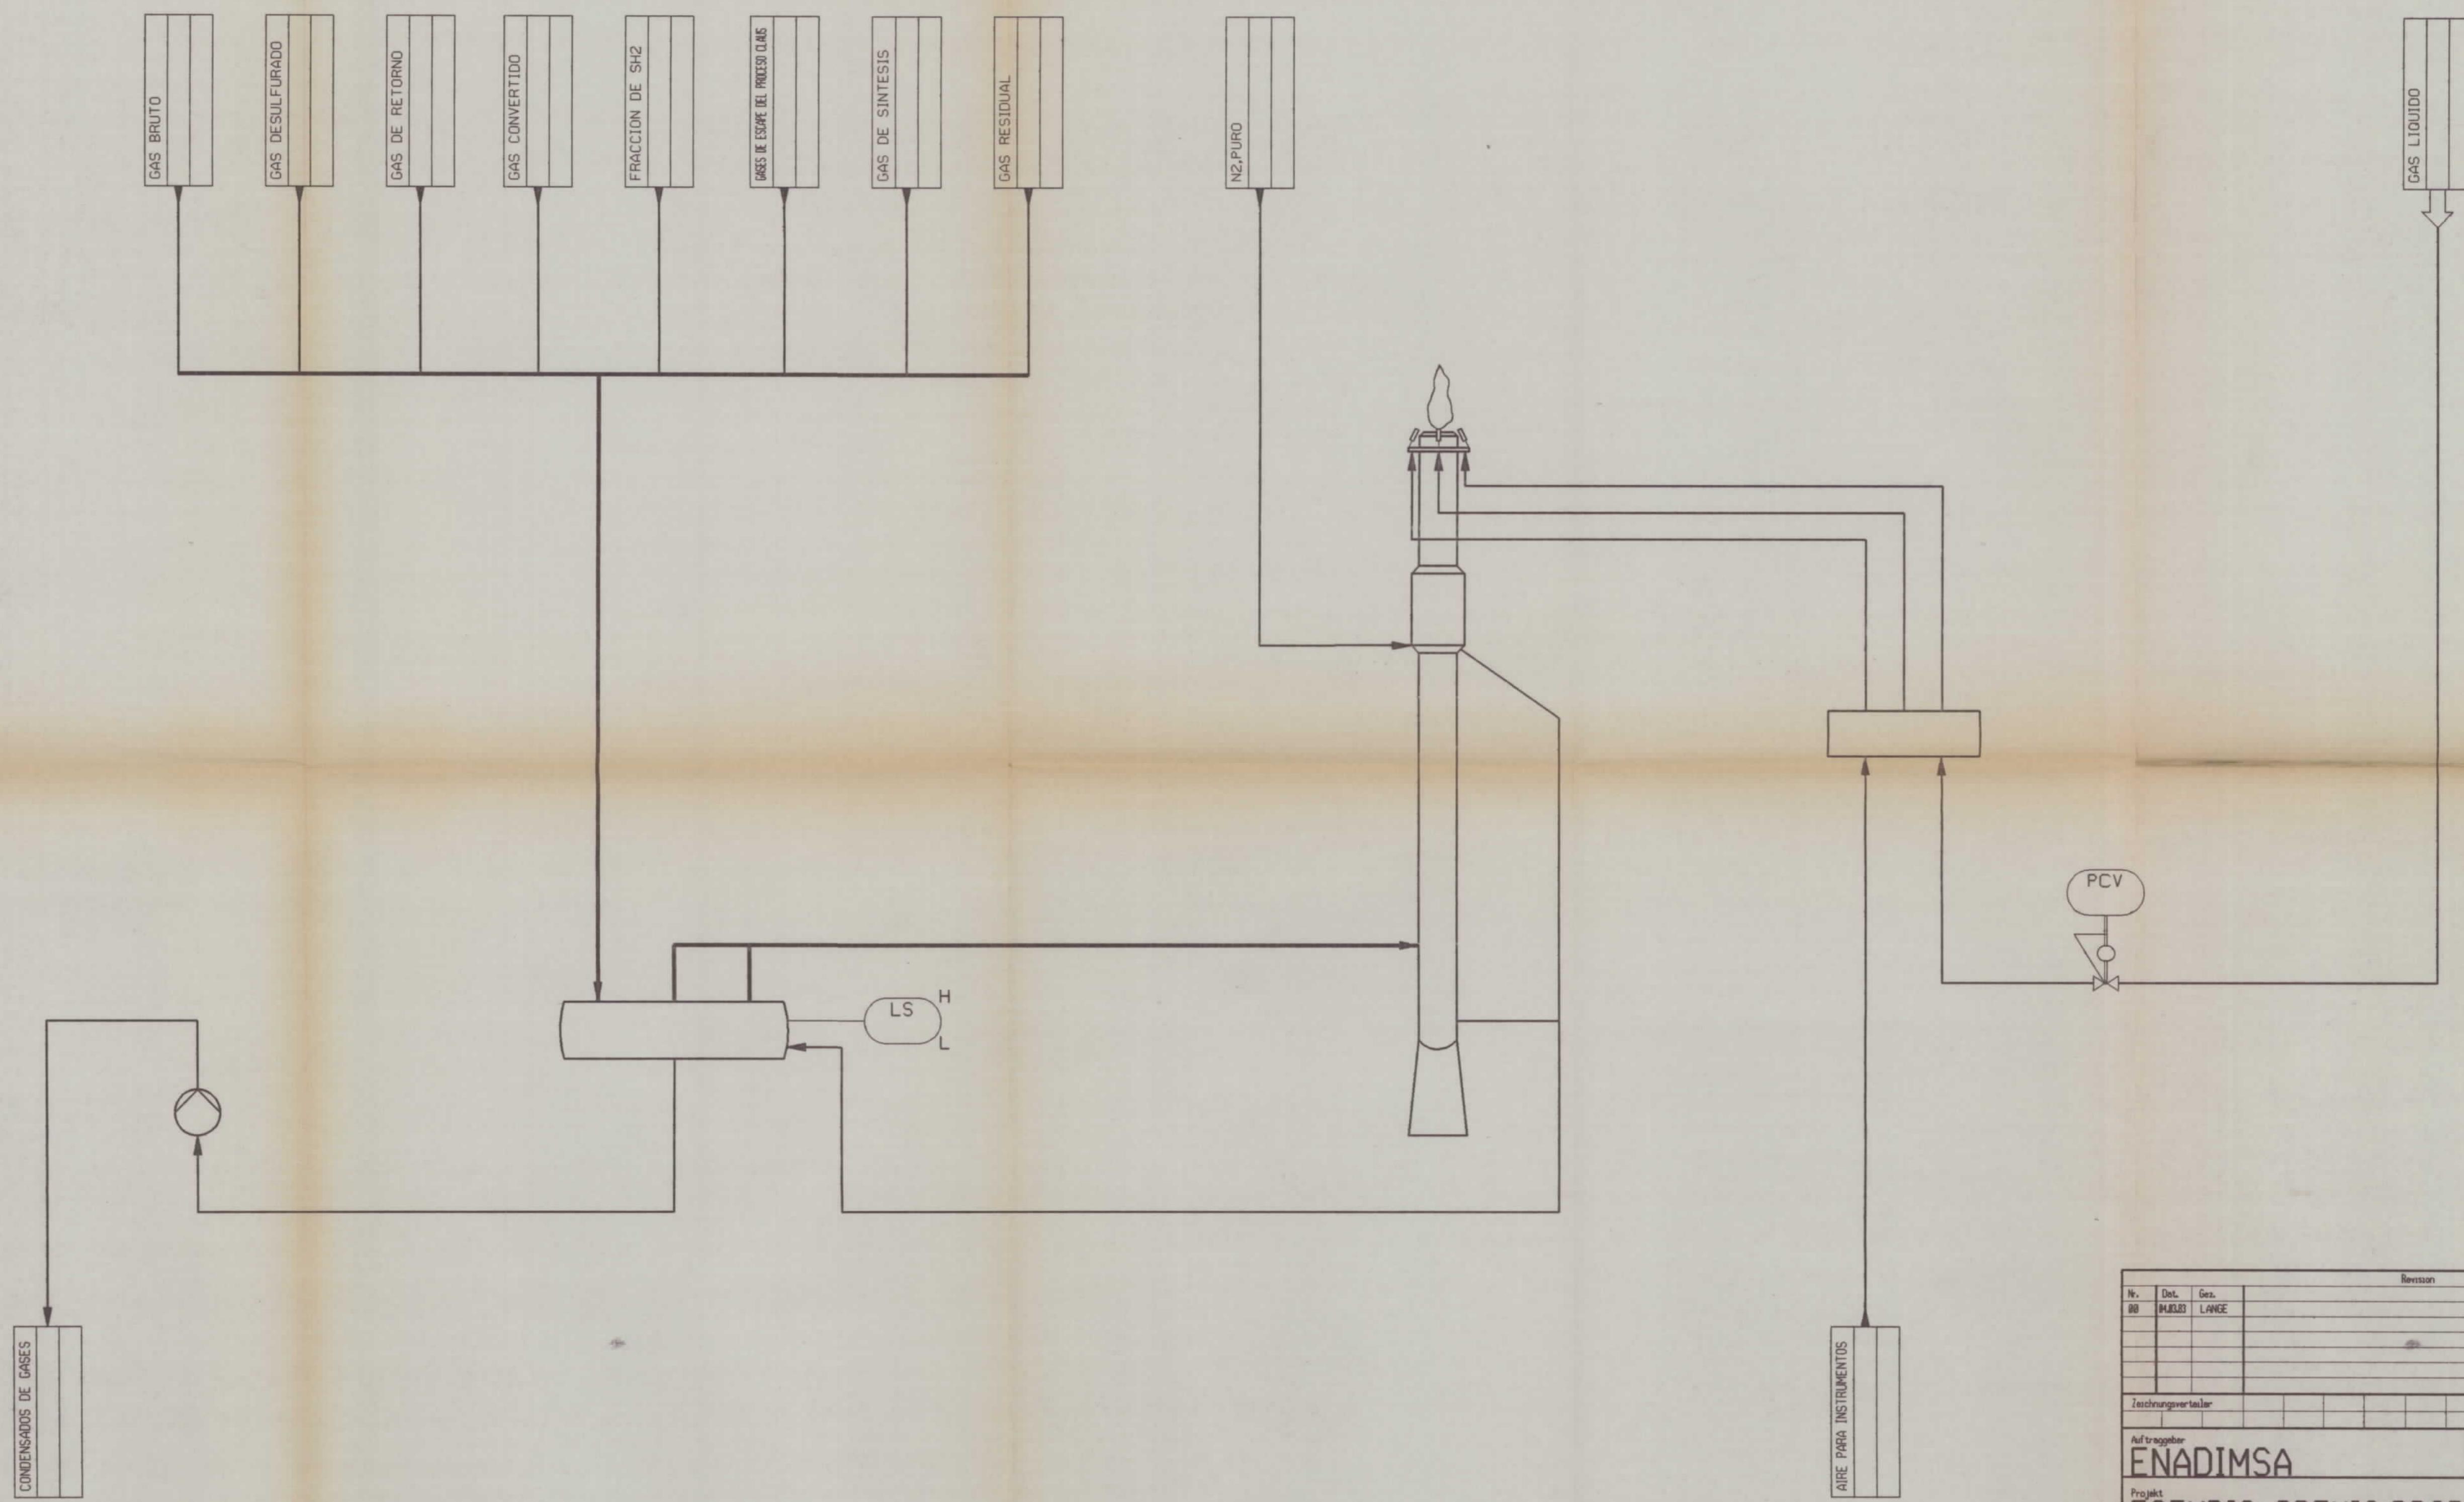

Revision				Zeichnungsverzeichner			
Nr.	Dat.	Ges.		Dat.	Akt.	Begr.	Dat.
00	000000	LANGE		ZULASZ	VK-T	KMK	
Auftraggeber				Zeichnung-Nr. des Auftraggebers			
ENADIMSA							
Projekt							
ESTUDIO PREVIO:PRODUCCION DE AMONIACO							
17 SISTEMA DE ANTORCHA DE QUEMADO							
Zeichnungsgegenstand							
ESQUEMA DE FLUJO DEL PROCESO							
Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patentserteilung oder Gebrauchsmustererteilung. Sie darf ohne schriftliche Genehmigung nicht zum Zweck einer Verwertung weiter verwendet werden. Sofern sonstiges berichtet, noch Dritter zugänglich gemacht werden darf.							
KRUPP-KOPPERS GmbH, D-4300 Essen I				Format der Originalzeichnung: DIN A1 Maßstab der Originalzeichnung:			
Anzahl der Blätter: 1				Formular-Nr.: 051017010131ACKVF01.DGN0001			
FA KTA Projekt: H24915N1100100100				Zeichn.-Nr.: Blatt: Revision-Nr.:			

10.

Información general

Referencias:

- Plantas para la gasificación de combustibles de todas clases según el proceso Koppers-Totzek
- Planta para la gasificación de hullas
- Planta para el tratamiento y transformación de gas bruto procedente de la gasificación de carbón en gas de síntesis, para la síntesis de amoníaco y metanol.
- Planta para el tratamiento y transformación de gas bruto de síntesis en gas puro de síntesis y síntesis de amoníaco.
- Carta de fecha 20 de Noviembre de 1978 de la Nitrogenous Fertilizers Industry, S.A.
- Carta de fecha 12 de Abril de 1983 de la AECI Explosives and Chemicals Ltd.

10. Información general

Bibliografía :


- Engelbrecht, Partridge :
Coal-based ammonia/methanol plant has high
reliability
Oil & Gas Journal, February 9, 1981
- Staegge :
Ammoniak aus Kohle - Technologie und Wirt-
schaftlichkeit
Techn. Mitt. Krupp, Werksberichte,
Band 40 (1982) H1
- Staegge :
Die Kohle in der Synthesegas-Chemie
Techn. Mitt. Krupp, Werksberichte,
Band 40 (1982) H2

Prospecto :

KRUPP - KOPPERS

Anlagenbau für die Welt von morgen.

KRUPP-KOPPERS

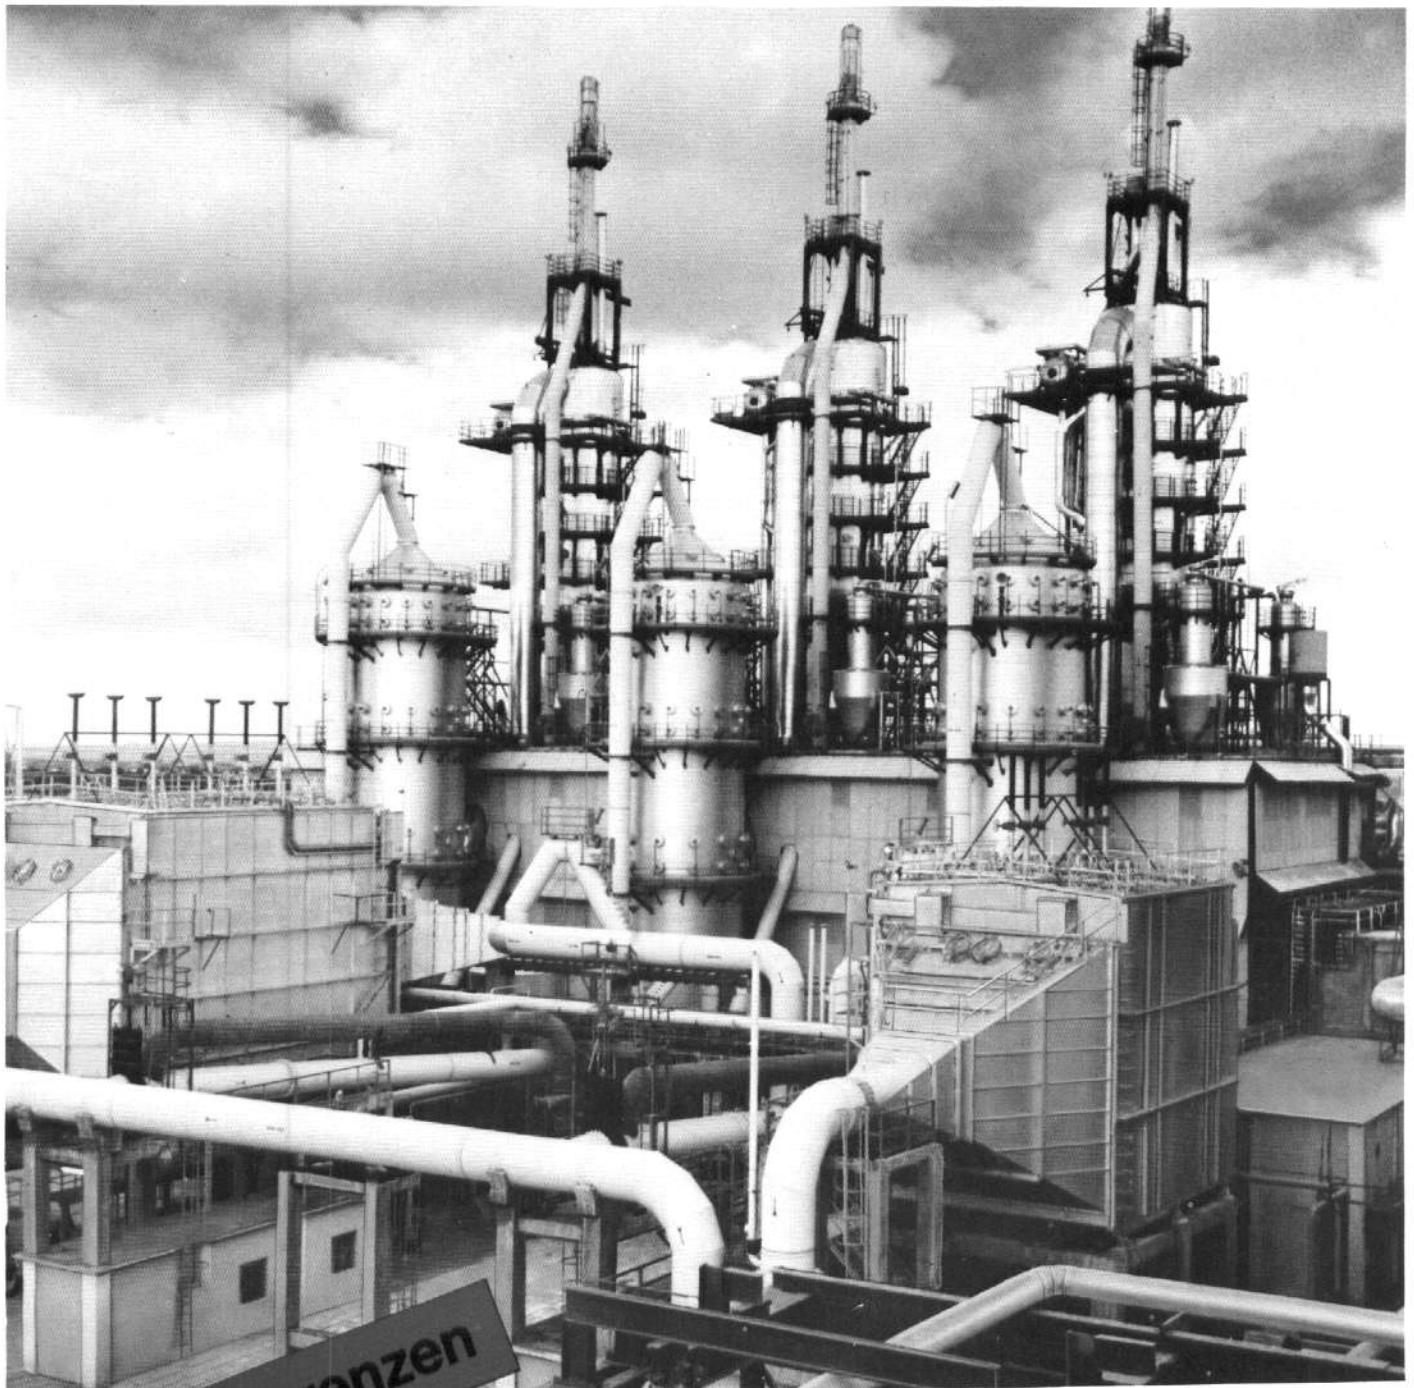

Anlagen
zur Vergasung von Brennstoffen jeder Art
nach dem Koppers-Totzek-Verfahren

**Anlagen zur Vergasung von Brennstoffen jeder Art
nach dem Koppers-Totzek-Verfahren**

	Rohstoff	Anzahl der Vergaser- einheiten	Leistung (Vn) m³ CO + H₂ pro Tag	Verwendungs- zweck des Synthesegases	Auf- trags- jahr
Charbonnages de France, Paris, Werk Mazingarbe (P.d.C.), Frankreich	Steinkohle, Koksofengas, Restgas	1	75000– 150000	Ammoniak- und Methanol- synthese	1949
Typpi Oy, Oulu, Finnland	Steinkohle, Öl, Torf	3	140000	Ammoniak- synthese	1950
Nihon Suiso Kogyo Kaisha, Ltd., Tokio, Japan	Steinkohle	2 1 Reserve	210000	Ammoniak- synthese	1954
Empresa Nacional "Calvo Sotelo" de Combustibles Líquidos y Lubricantes S.A., Madrid, Stickstoffwerk Puentes de García Rodríguez, Coruña, Spanien	Lignite	2 1 Reserve	242000	Ammoniak- synthese	1954
Typpi Oy, Oulu, Finnland*	Steinkohle, Öl, Torf	2	140000	Ammoniak- synthese	1955
S. A. Union Chimique Belge, Brussels, Werk Zandvoorde, Belgien	Bunker-C-Öl, Anlage ergänzungsfähig für Steinkohle	2	176000	Ammoniak- synthese	1955
Amoniaco Português S.A.R.L., Lissabon, Anlage Estarreija, Portugal	Schwerbenzin, Anlage ergänzungsfähig für Lignite und Anthrazit	1	169000	Ammoniak- synthese	1956
Koordinationsministerium der Griechischen Regierung, Athen, Stickstoffwerk Ptolemais, Griechenland	Lignite, Bunker-C-Öl	3 1 Reserve	629000	Ammoniak- synthese	1959
The General Organization for Executing the Five Year Industrial Plan, Cairo, Stickstoffwerk der Société el Nasr d'Engrais et d'Industries Chimiques, Talkha, Ägypten	Raffinerie-Restgas, Flüssiggas, Leichtbenzin	3	778000	Ammoniak- synthese	1963
Chemical Fertilizer Company Ltd. of Thailand, Düngemittelwerk, Mae Moh, Lampang, Thailand	Lignite	1	217000	Ammoniak- synthese	1963
Azot Sanayii T.A.S., Ankara, Werk Kütahya, Kütahya, Türkei	Lignite	3 1 Reserve	775000	Ammoniak- synthese	1966
Chemieanlagen Export-Import GmbH, Berlin, für VEB Germania, Chemieanlagen und Apparatebau, Karl-Marx-Stadt, Werk VEB Zeitz, DDR	Vakuumrückstand, Heizöl	2	360000	Hydrier- wasserstoff	1966
Kobe Steel Ltd., Kobe, Japan, für Industrial Development Corp. of Zambia, Kafue bei Lusaka, Sambia	Steinkohle	1	214320	Ammoniak- synthese	1967
Nitrogenous Fertilizers Industry S.A., Athen, Stickstoffwerk Ptolemais, Griechenland*	Lignite	1	165000	Ammoniak- synthese	1969

**Anlagen zur Vergasung von Brennstoffen jeder Art
nach dem Koppers-Totzek-Verfahren**

	Rohstoff	Anzahl der Vergaser- einheiten	Leistung (Vn) m³ CO + H₂ pro Tag	Verwendungs- zweck des Synthesegases	Auf- trags- jahr
The Fertilizer Corporation of India Ltd., New Delhi, Werk Ramagundam, Indien	Steinkohle	3	2000000	Ammoniak- synthese	1969
The Fertilizer Corporation of India Ltd., New Delhi, Werk Talcher, Indien	Steinkohle	3	2000000	Ammoniak- synthese	1970
Nitrogenous Fertilizers Industry S.A., Athen, Stickstoffwerk Ptolemais, Griechenland*	Lignit	1	242000	Ammoniak- synthese	1970
The Fertilizer Corporation of India Ltd., New Delhi, Werk Korba, Indien*	Steinkohle	3	2000000	Ammoniak- synthese	1972
AECL Limited, Johannesburg, Werk Modderfontein, Südafrika	Steinkohle	6	2150000	Ammoniak- und Methanol- synthese	1972
Indeco Ltd., Lusaka, NCZ Nitrogen Chemicals of Zambia Ltd., Werk Kafue, Sambia*	Steinkohle	1	220800	Ammoniak- und Methanol- synthese	1974
Indeco Ltd., Lusaka, NCZ Nitrogen Chemicals of Zambia Ltd., Werk Kafue, Sambia*	Steinkohle	2	441600	Ammoniak- und Methanol- synthese	1975
PETROBRAS Petróleo Brasileiro S.A., Rio de Janeiro, Werk São Jerônimo/Rio Grande do Sul, Brasilien	Steinkohle	2	1500000**	Heizgas	1979
KOPEX Przedsiębiorstwo Budowy, Zakładów Górnictw za Granicą, Eksport-Import, Katowice, Kombinat JANINA, Libiąż, Polen	Steinkohle	3	3070000**	Heizgas	1980
ICRC International Coal Refining Company, Solvent Refined Coal (SRC-1), Demonstrationsanlage, Newman, Kentucky, USA	Steinkohle, Hydrierrückstand	3 1 Reserve	2076000	Hydrier- wasserstoff	1980
TVA Tennessee Valley Authority, Chattanooga, Tennessee, Werk Murphy Hill, Alabama, USA	Steinkohle	16 2 Reserve	14726000	Heizgas, Hochkaloriges synthetisches Erdgas, Methanol	1981

Krupp-Koppers GmbH
Postfach 10 2251, D-4300 Essen 1, (0201) 22 08-1, Telex: 08 57 817
↳ kruppkoppers

Koppers France S.A.
Bureau d'Etudes
19, Rue des Maraîchers
F-57602 Forbach/Moselle
(8) 785 21 73
Telex: koppers forba 860 378 f

Koppers Española S.A.
Plaza Manuel Gómez Moreno, s/n
Edificio Bronce - 6^a Planta
E-Madrid-20
(456) 12 58
Telex: 44 305 kibm e

Nippon Koppers Yugen Kaisha
Central POB 1019
J-Tokyo
(582) 3615/8
Telex: j-24 605

Koppers France S.A.
30, Boulevard Bellerive
F-92504 Rueil Malmaison

KRUPP-KOPPERS



Anlage zur Vergasung von Steinkohle

Leistung: 2300000 m³/d Rohsynthesegas
Verfahren: Koppers-Totzek
Kunde: Fertilizer Corp. of India, New Delhi
Standort: Ramagundam, Indien
Inbetriebnahme: 1978

Plant for gasifying bituminous coal

Capacity: 2,300,000 m³/day raw synthesis gas
Process: Koppers-Totzek
Client: Fertilizer Corp. of India, New Delhi
Location: Ramagundam, India
Commissioned: 1978

KRUPP-KOPPERS



Anlage zur Aufbereitung von Rohgas aus der Kohlevergasung zu Synthesegas für die Ammoniak- und Methanolsynthese

Leistung:	Gasbehandlung	2 550 000 m ³ /d Rohgas
	Ammoniaksynthese	1 000 t/d NH ₃
	Methanolsynthese	70 t/d CH ₃ OH
Kunde:	AECI Limited, Johannesburg	
Standort:	Modderfontein, Südafrika	
Inbetriebnahme:	1975	

Plant for the treatment of raw gas produced by coal gasification for ammonia and methanol syntheses

Capacity:	Gas treatment plant	2,550,000 m ³ /d raw gas
	Ammonia synthesis plant	1,000 t/d NH ₃
	Methanol synthesis plant	70 t/d CH ₃ OH
Client:	AECI Limited, Johannesburg	
Location:	Modderfontein, South Africa	
Commissioned:	1975	

Krupp-Koppers GmbH, Moltkestr. 29, D-4300 Essen 1

KRUPP-KOPPERS




Anlage zur Aufbereitung von Rohsynthesegas zu Reinsynthesegas und Ammoniaksynthese

Leistung: Gasbehandlung 900 000 m³/d Rohgas
Ammoniaksynthese 340 t/d NH₃
Kunde: Azot Sanayii T.A.S., Ankara
Standort: Kütahya/Türkei
Inbetriebnahme: 1969

Plant for processing raw synthesis gas to pure synthesis gas and Ammoniasynthesis

Capacity: Gas treatment plant 900 000 m³/day raw gas
Ammonia synthesis plant 340 tons/day NH₃
Client: Azot Sanayii T.A.S., Ankara
Location: Kütahya, Turkey
Commissioned: 1969

Krupp-Koppers GmbH, Moltkestr. 29, D-4300 Essen 1



NITROGENOUS FERTILIZERS INDUSTRY S.A.

HEAD OFFICE: 15 VALAORITOU STR. ATHENS 134 - GREECE

CABLES : AZOPTOL - ATHENS
PHONES : 828 581 - 5
TELELEX : (21) 5829

A.E.V.A.L.

YOUR REF.

OUR REF.

DATE November 20, 1978

JG/alk/ 4660

KRUPP-KOPPERS

POB 8

D-4300 Essen 1

W. Germany

Dear Sirs,

You have asked us to provide you with a short survey of operating value and experience gained in the Ammonia Plant of our Ptolemais Works. We are pleased to meet your request, and should like to offer the following information :

- The plant was erected in the years 1960-63, for an ammonia capacity of 270 t/day in two production streams of 135 t/day each.
- The raw synthesis gas for ammonia production is produced from local lignite according to the Koppers-Totzek Process. The gasification unit has been so designed that either lignite or heavy fuel oil may be used, according to choice.
- During start-up, a continuous supply of lignite was not possible. The unit was, therefore, operated using heavy fuel oil in the initial phase, and later changed over to the gasification of lignite.
- In December, 1963, the first utilizable raw synthesis gas was produced in the plant from fuel oil. Full ammonia production (270 t/day) was attained at the beginning of March, 1964.
- In May, 1964, gasification was changed over to the processing of lignite.
- During the six-day guarantee test from August 24-30, 1964, the following operating figures for raw gas production were established (raw gas production = lignite processing + lignite gasification):

	Guaranteed	Attained
Consumption of		
Raw lignite / CO+H ₂ (Kg/Nm ³)	3.456	2.727
Oxygen/CO+H ₂ (Nm ³ / Nm ³)	0.4008	0.4200
Electric power/CO+H ₂ (KWh/Nm ³)	0.2085	0.1910



- 2 -

- The capacity and function guarantee was proven during a 30-day test from August 24-September 22, 1964. The result was as follows:

Guaranteed $629,000 \text{Nm}^3/\text{day CO+H}_2$ = $18,870,000 \text{Nm}^3/30\text{days}$
Attained $633,666 \text{Nm}^3/\text{day CO+H}_2$ = $19,009,980 \text{Nm}^3/30\text{days}$

During this guarantee run, lignite having ash contents fluctuating between 20.4 and 32 %, referred to anhydrous lignite, was gasified.

There were extreme variations in the composition of the lignite ash during this period.

The degree of C-gasification was above 99%.

- The capacity guarantee for the ammonia plant was proven in a 30-day guarantee test in February/March 1965, with the following results :

Guaranteed 270 t/day = 8,100 t/30 days
Attained 274.3t/day = 8,229 t/30 days

During this guarantee run, an ammonia production of 290-300 t/day was, on some days, achieved.

In 1971/73, the ammonia plant was extended by 50%, by the erection of a further production stream with a capacity of 135 t/day ammonia.

The guarantee and operating values for the plant units of this extension performed during Feb.22-March 1, 1974, were as follows :

- Lignite Preparation Unit

		Guaranteed	Attained
Lignite dust produced	kg/h	16.4	20.5
Water content of the lignite dust	%	8	6.5
Consumption of raw lignite	t/h	54	53.4
Consumption of electric power	kWh/h	1,680	1,363

./.



A.E.V.A.L.

NITROGENOUS FERTILIZERS INDUSTRY S. A.

HEAD OFFICE : 15 VALAORITOU STR ATHENS 134 - GREECE

- 3 -

- Additional Gasifier

Analysis of the coal dust		Design Basis	Actually consumed
Water content	%	8.0	7.2
Ash	% wt.	31.50	33.90
C	% wt.	45.05	44.14
H	% wt.	3.65	3.20
S	% wt.	1.25	1.20
N	% wt.	1.35	1.20
O	% wt	17.20	16.36
		100.00	100.00
Analysis of the produced gas		Expected	Attained
CO ₂	% vol.	13.0	10.6
CO	% vol.	54.1	60.0
H ₂	% vol.	29.9	26.9
N ₂ +Ar	% vol.	2.3	1.9
CH ₄	% vol.	0.2	-
H ₂ S/COS	% vol.	0.5	0.6
		-----	-----
		100.0	100.0
Raw gas production		Guaranteed	Attained
therein, CO+H ₂	%	83.5	86.2
therein, CO+H ₂	Nm ³ /h	10,020	11,154
Consumption of oxygen	Nm ³ /h	4,895	3,499
Consumption of oxygen/CO+H ₂	Nm ³ /Nm ³	0.4885	0.3137

- Ammonia Synthesis Unit

		Guaranteed	Attained
Production of NH ₃	Kg/h	5,625	6,516
Consumption of cooling water	Nm ³ /h	620	507
Consumption of synthesis gas	Nm ³ /h	15,500	17,528
Consumption of synthesis gas/NH ₃	Nm ³ /kg	2.755	2.69



NITROGENOUS FERTILIZERS INDUSTRY S.A.

HEAD OFFICE : 15 VALAORITOU STR ATHENS 134 - GREECE

- 4 -

- Refractory Lining of the Gasifier

In the past period of operation, we had practically no damage at the refractory lining of the gasifiers. During regular inspections, small repairs were carried out, whereby defective spots, caused by erosion, were replaced using ramming mass. These repairs could be executed within a period of a few hours. In other words, the refractory lining has not needed to be renewed since commencement of start-up.

- Ash Split-up

Depending on the ash content and mode of operation of the gasifiers, about 40-60% of the coal ash is discharged beneath the gasifier in the form of slag. The remaining 60-40%, entrained as fly dust with the gas produced, is carried through the waste heat boiler into the cooling washer, and is, there, washed out. The carbon content in the slag discharged beneath the gasifiers, amounts to about 0.2-0.25%. The carbon in the fly dust, discharged with the gas from the gasifier, is about 2-2.10%.

- Degree of Carbon Conversion.


The degree of carbon conversion during the operating period amounted to about 98%. At times, even a value of above 99% was attained.

- Interruptions to operation, caused by breakdown of the Gasification Unit, were extremely rare, in spite of operation with fluctuating lignite qualities. We estimate that these amounted to about 2% of the total operational disturbances.

In summarizing, we can confirm that we are satisfied with the operation and results of the Plant. The planned annual production figures have, in general, been attained.

We agree to this letter's being shown to serious prospective customers or to their being given a copy of this.

Very truly yours,

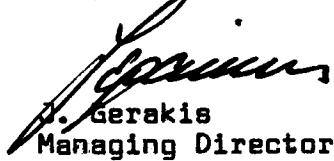
J. Gerakis
Managing Director.

AECI EXPLOSIVES AND CHEMICALS LIMITED

Carlton Centre Johannesburg
PO Box 1122 Johannesburg 2000
Telephone (011) 21 4651 Telegrams Nitrogen Johannesburg
Telex 8 7048 SA 8 7652 SA



AECI PLOFSTOWWE EN CHEMIKALIEË BEPERK

Carlton Sentrum Johannesburg
Posbus 1122 Johannesburg 2000
Telefoon (011) 21 4651 Telegramme Nitrogen Johannesburg
Teleks 8 7048 SA 8 7652 SA

Krupp Koppers GmbH
Postfach 102251
D - 4300 Essen 1
W GERMANY

For the attention of Mr E Goeke

12 April 1983
RGL/ML

Dear Mr Goeke

Thank you for your letter dated 16 March 1982.

Regarding 1982 production on No 4 Ammonia plant :
295 000 tonnes was achieved. This is 95% of the average
design capacity.

Regarding the paper presented at the Conference: a text
is being prepared by IFA for circulation and you will,
no doubt receive a copy of it. I hope this is sufficient
for you. We did not prepare a text of our own, but
simply commented on the slides which you saw.

Yours sincerely

R G LUKE
OPERATIONS & DEVELOPMENT MANAGER
CHEMICALS DIVISION

KRUPP KOPPERS


A.D. Engelbrecht, L.J. Partridge
AECI Ltd., Modderfontein, South Africa.

**Coal-based
ammonia / methanol plant
has high reliability**

Reprint of Oil & Gas Journal
February 9, 1981

Ammonia plant process

Fig. 1

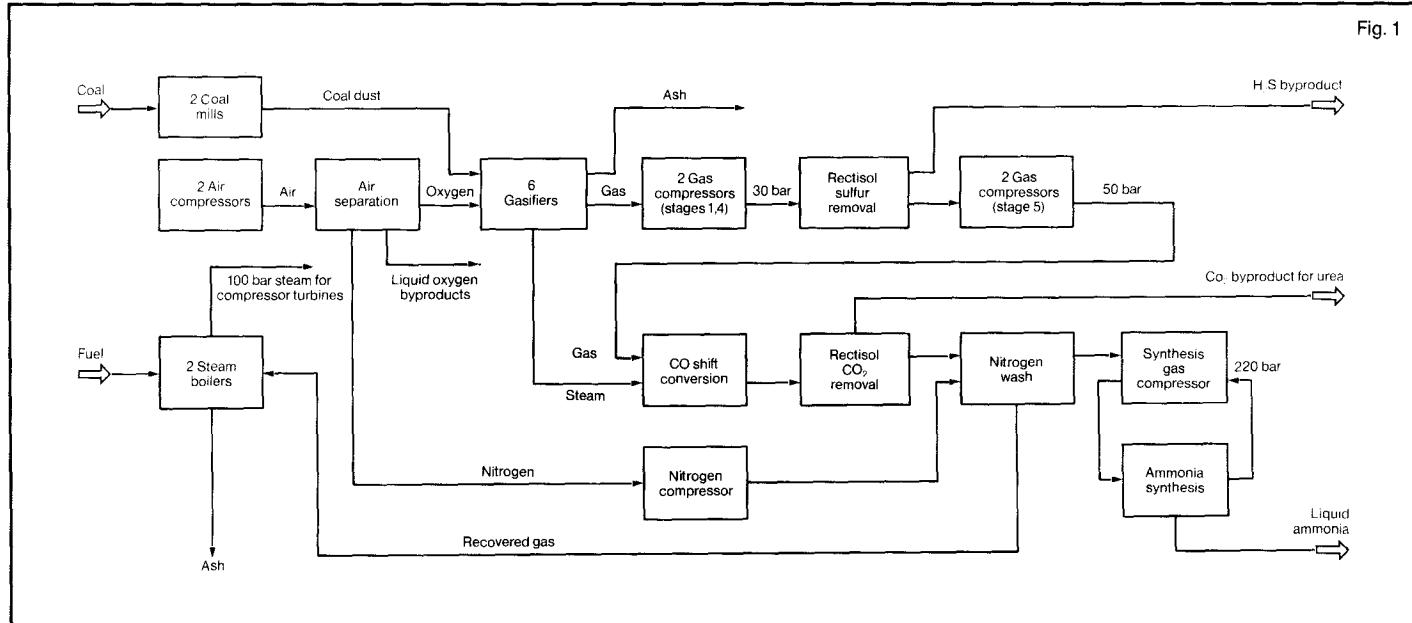

A coal-based ammonia and methanol plant in South Africa now has an operating availability comparable to that of gas and naphtha-based units. Using Koppers-Totzek gasification, the plant has been operated for over five years by AECI Ltd. in Modderfontein. Capacity of the plant is 1,000 metric tons/day of combined ammonia and methanol. It forms part of a chemicals complex producing nitrogen fertilizers and explosives.

Initially, reliability was poor, due largely to process and mechanical problems in the gas processing sections, as well as in the steam-raising units. As these and other problems have been overcome, plant availability and output have greatly improved.

Koppers-Totzek gasification

The Koppers-Totzek Process (Fig. 1) is a high temperature, atmospheric pressure, entrained-bed gasifier employing pulverized coal. The object of its development was a process which was not very sensitive to coal properties, and would produce a clean synthesis gas consisting mainly of CO and H₂ and practically no hydrocarbons, phenols, or similar contaminants.

Pulverized coal is entrained in a stream of premixed oxygen and steam. The reaction mixture enters the gasifier via burner nozzles at either end. Rapid exothermic reactions cause the temperature in the core of the flame to rise to over 2 000°C.

to over 2,000°C. Subsequent endothermic reactions, and heat loss through the gasifier wall which is employed to raise steam, cause the temperature to decrease, typically to about 1,600°C. Residence time in the gasifier is very short, about 0.5 to 1 second.

Coal feedstock (Table 1) for gasification in the Modderfontein plant is obtained by rail from collieries about 90 km away. The coal is pulverized and simultaneously dried to about 1.5%

Table 1

Ultimate analysis (dry basis)	
	%m/m
C	64.3
H	3.7
N	2.3
O	8.6
S	0.6
Ash	20.5
Inherent moisture	1.9
Volatile combustible matter, % (air dry basis)	26.1

Raw gas analysis *

CO, %	58
H ₂ , %	27
CO ₂ , %	12
CH ₄ , ppm	100
H ₂ S, %	0.5
COS, %	0.04
SO ₂ , ppm	0.1
HCN, ppm	100
NO, ppm	30
NH ₃ , ppm	15
N ₂ , %	0.9
Ar, %	0.6
O ₂ , ppm	100

moisture in two ring and ball mills. Coal dust particle size is typically 90% less than 90 μm . Pulverized coal is fed to the gasifiers via screw feeders.

Six two-headed Koppers-Totzek gasifiers are used. A portion of the mineral matter in the coal is slagged in the gasifier. It impinges on the walls, accumulates, and subsequently flows to a slag outlet in the base. Here, slag is quenched and granulated in a water bath and removed by a continuous scraper system.

The remaining mineral matter leaves the gasifiers as fly ash in association with unconverted carbon. The exit temperature from the gasifier is about 1,600°C. Since the mineral matter is largely molten under these conditions, the gas is quenched with direct water injection to about 900°C. to avoid fouling of heat transfer surfaces with slag. A waste-heat boiler system raises steam at 55 bar. The gas is then contacted with water in washing towers where most of the solids are removed. The solids are settled from the washing water, thickened to a slurry with about 15% solids, and pumped to nearby dams where the major part of the water is recovered and recycled for re-

The gas is subject to further dust removal before passing to raw gas compressors prior to the gas purification plant. A typical composition of raw gas is given in Table 2.

Purification and shift
The dust-free raw gas from the gasification plant is compressed to 30 bar in two parallel, steam-turbine-driven compressors. Before entering the first stage of the Rectisol unit (Fig. 2), HCN is removed from the gas in a water absorber.


The gas is then scrubbed in an absorber with methanol containing dissolved CO₂. This removes H₂S and COS to a combined concentration of less than 1 ppm but does not absorb a significant amount of CO₂.

The gas is then compressed to 50 bar. It passes to the CO shift conversion unit where a conventional high temperature shift conversion catalyst is employed. CO content of the gas is reduced to about 3%. The steam required for shift conversion is supplied by the waste-heat boilers in the gasification plant.

The converted gas passes through a heat-exchanger train and enters the second stage of the Rectisol unit. CO₂ is removed to less than 10 ppm in a two-stage CO₂ absorber.

Methanol containing dissolved H₂S and COS from the H₂S absorber is stripped in two stages, the H₂S rewash column and the H₂S stripper. The overhead product from the H₂S stripper contains 60% H₂S and COS. It is suitable for sulfur recovery using a Claus kiln, or for sulfuric acid manufacture.

Cold methanol wash

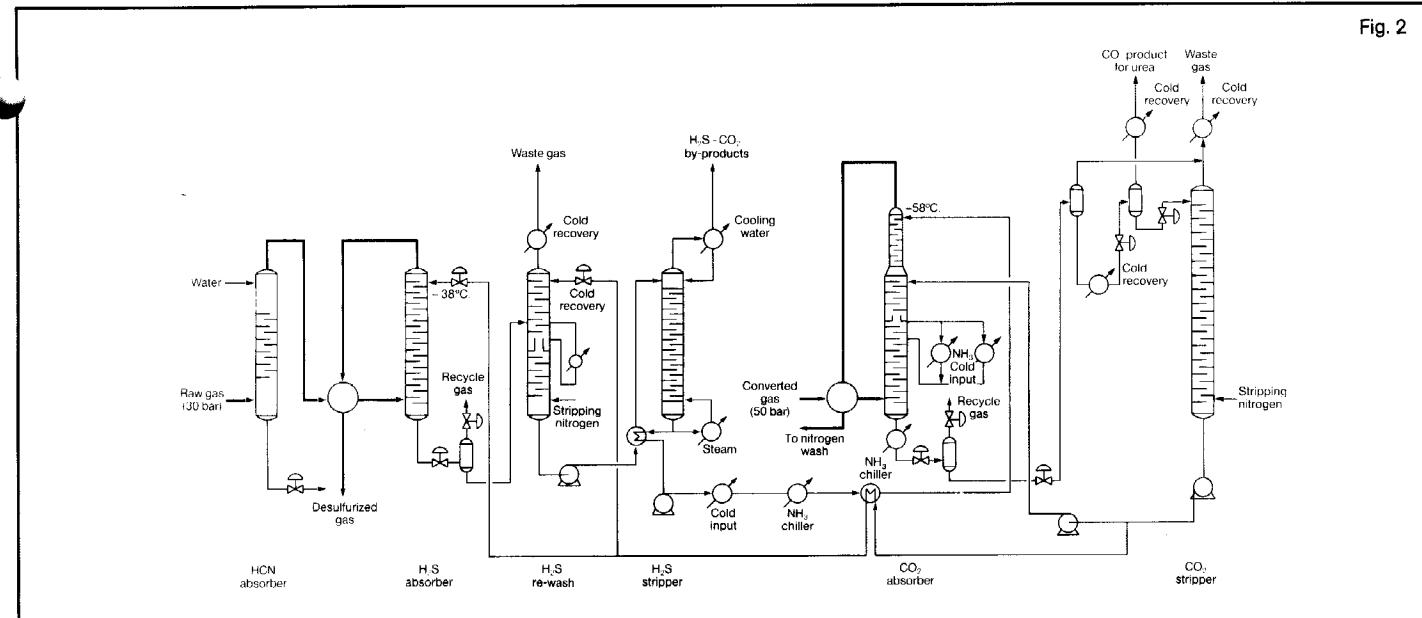

Methanol containing dissolved CO_2 is stripped in the CO_2 stripper. A portion of the CO_2 is recovered as a pure product for urea manufacture.

The final gas purification stage (Fig. 3), involves removal of final traces of CO_2 in two molecular-sieve adsorbers, and a liquid nitrogen wash unit to remove final traces of CO and CH_4 .

Synthesis

The purified gas from the liquid nitrogen wash unit is combined with pure nitrogen from an air separation plant in the stoichiometric ratio for ammonia synthesis. A conventional ammonia synthesis loop is employed operating at 220 bar. The high purity of the synthesis gas eliminates the need for a voluntary purge to avoid inert accumulation.

An ICI low-pressure methanol plant draws synthesis gas from the purification section.

Operating experience

The Modderfontein plant was commissioned towards the end of 1974. Initially, difficulties were encountered in attempting to achieve continuous operation at relatively high production rates.

The major causes of breakdowns during the first year of operation were mechanical in nature. A large number were related to the steam raising plant. Two large spreader-stoker boilers are employed, each rated for maximum continuous output of 184 tons/hr of steam at 100 bar and 510°C. Tube and grate failures were very persistent problems, which contributed very significantly to plant shutdowns or rate reductions. These in turn generated mechanical problems throughout the plant due to intermittent operation, startups, and emergency shutdowns. The phase of serious mechanical problems was eventually overcome.

During periods of continuous operation, a more detailed assessment of the process could be made.

Considering the Koppers-Totzek gasifiers, it was evident that the units could produce at least the rated output of gas. The gas composition was very close to that predicted.

Three main difficulties were identified, however. These were refractory lining attack, low carbon conversion efficiency, and excessive generation of carbonaceous fly ash. All three problems were inter-related and were subsequently shown to have been the result of the differences between South African bituminous coal and coals of the Northern Hemisphere.

Extensive experience had been gained in operating the Koppers-Totzek gasifiers on lignite and Northern Hemisphere bituminous coal. At Modderfontein, slag attack on the gasifier refractory linings occurred. This required a reduction in the operating temperature as an interim measure to preserve the linings until the problem could be investigated.


The original feedstock was shown to be unsuitable due to very low reactivity and poor mineralogical characteristics. This resulted in very poor carbon conversion under conditions where the refractory linings were being protected from excessively high operating temperatures.

In addition, the poor mineralogical characteristics led to very little slag formation during gasification. Consequently, the bulk of the coal ash left the gasifier as fly ash.

The fly ash is disposed of in lagoons situated about 1 km from the plant. The excessive quantity of fly ash could not be handled in the lagoons originally constructed for the plant.

After investigation of the lining problems, improvements were made in the lining and cooling system of the gasifiers. In addition, a better coal was selected, subsequently shown to have

Liquid nitrogen wash

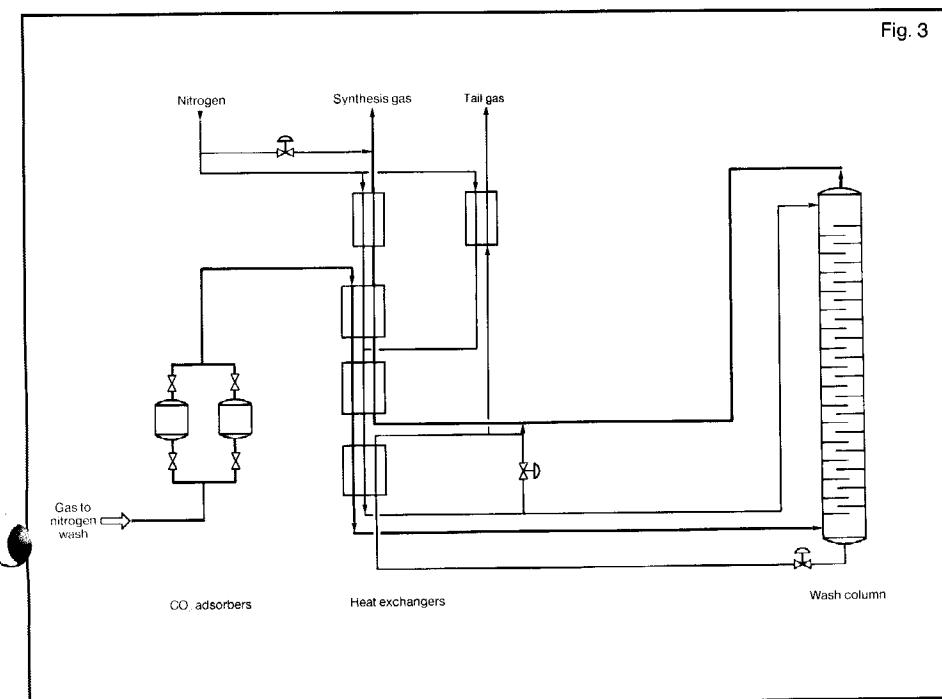



far better mineralogical and petrological properties. Even so, the inherent low reactivity of South African coal still resulted in relatively low carbon conversion and a high proportion of fly ash.

After resolution of the main process and mechanical problems, the performance of the plant improved to where availability is comparable to that achieved on gas and naphtha-based plants. This is significant considering the far greater complexity of the coal-based plant and the fact that a great deal of solids handling is required.


Environmental assessment

As a result of the high gasification temperature the Koppers-Totzek Process produces no coal distillation products. Hence, aromatics and phenols do not occur in the raw gas or water from the washer-cooler towers after gasification. The only hydrocarbons produced are methane, about 100ppm, and trace quantities of C_2H_6 and C_3H_8 .

Since the raw gas containing H_2S , COS, HCN, and NH_3 is contacted with water at various stages of the process, water streams contain these species. All these streams are fed to a common contaminated-water system which also treats the fly ash slurry from the

washer-cooler towers. The combined streams pass through a settler/clarifier where ash is separated. The clarified water stream is recycled to the plant. The settled ash slurry is pumped to lagoons. The major part of the water is recovered as runoff. This water represents the only liquid effluent leaving the plant. Due to the long contact time with the fly ash, the dissolved H_2S and HCN are both converted to innocuous species. Cyanide content of the runoff water is typically 0.2ppm. H_2S is not detectable.

As with liquid effluents, gaseous emissions do not present any problems. Besides sulfur oxides and particulates from the boiler plant and the flue gas drying circuit of the coal preparation unit, the only sources of gaseous emission are tail gases from the Rectisol and liquid nitrogen wash units. The tail gases are either flared or used as supplementary fuel for the boiler plant. The major proportion of sulfur in the gasifier coal feed appears in a concentrated stream from the H_2S stripper in the Rectisol unit. Originally, this stream was to be combusted in a pyrite roaster for sulfuric acid production. Since the permanent shutdown of the sulfuric acid plant, it is now planned to install a Claus kiln to treat this gas stream.

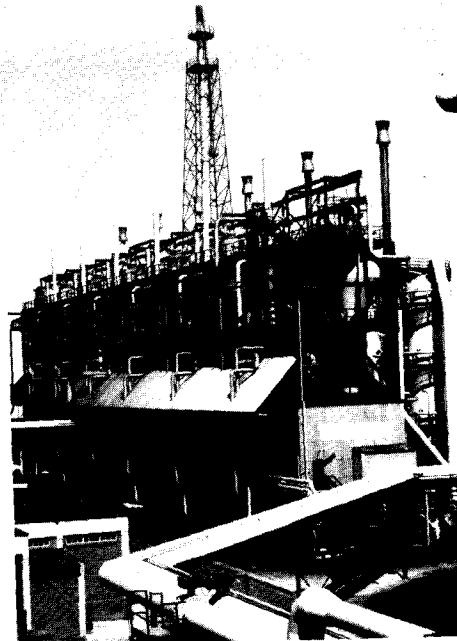

No significant environmental problems have been experienced during the five years the Modderfontein plant has been in operation. The Koppers-Totzek Process is inherently characterized by low environmental impact.

Conclusions

In the light of AECL experience, the Koppers-Totzek gasification process offers distinct advantages in producing synthesis gas from coal for applications such as ammonia and methanol manufacture. Production of a »clean« raw gas, with no byproducts (hydrocarbons, aromatics, or phenols), and minimal environmental impact make it a suitable process for integration into a chemicals manufacturing complex such as Modderfontein.

Although initially plant reliability was poor, availability has continually improved. Considering the complexity of a coal-based plant such as this, when compared to gas or oil-based plants, the availability currently achieved is highly gratifying. As a fully commercialized process, Koppers-Totzek gasification must be considered as a candidate for production of synthesis gas from coal for projects under evaluation over the next five to ten years.

Krupp Koppers GmbH

Postfach 102251, D-4300 Essen 1, (0201) 2208-1, Telex: 0857817
kruppkoppers

Koppers France S.A.
Bureau d'Etudes
19, Rue des Maraîchers
F-57602 Forbach/Moselle
(8) 7852173
Telex: koppers forba 860378 f

Koppers France S.A.
30, Boulevard Bellerive
F-92504 Rueil Malmaison

Koppers Española S.A.
Plaza Manuel Gómez Moreno, s/n
Edificio Bronce - 6^a Planta
E-Madrid-20
(4) 561258
Telex: 44305 kibm e

Nippon Koppers
Yugen Kaisha
Central POB 1019
J-Tokyo
(5) 582-3615/8
Telex: j-24605

Krupp Wilputte Corporation
152 Floral Avenue
Murray Hill, New Jersey 07974
(201) 464-5900
Telex: 13-8847

Ammoniak aus Kohle – Technologie und Wirtschaftlichkeit –

H. Staegge (Krupp-Koppers GmbH, Essen)

Einführung

Ammoniak ist das Vor- oder Zwischenprodukt der Großsynthesegas-Chemie mit der mengenmäßig höchsten Produktion. Die Erzeugung betrug in den Jahren 1980/81 ca. 85,0 Mio t. Das Synthesegas bzw. der Synthesewasserstoff für die Ammoniakerzeugung wird heute fast ausschließlich aus kohlenwasserstoffhaltigen Brennstoffen mit brennstoffspezifischen Umwandlungstechnologien erzeugt. Die sogenannte Steam-Reforming wird als erste Stufe der Umwandlungstechnologie für gasförmige und leichtsiedende flüssige Brennstoffe verwendet. Handelt es sich jedoch um hochsiedende flüssige und um feste Brennstoffe, kommt die Partialoxidation (Vergasung) mit Sauerstoff zur Anwendung. Die bekannten fossilen Brennstoffe haben unterschiedliche Gewichtsverhältnisse Kohlenstoff zu Wasserstoff. Bild 1 gibt einen Überblick.

Brennstoff	C/H	Wasserstoff gebunden an Kohlenstoff
Methan	2,96	100 kg H an 296 kg C
Naphtha	ca. 5,00	100 kg H an 600 kg C
Heizöl S	ca. 10,00	100 kg H an 1.070 kg C
Braunkohle	ca. 12,00	100 kg H an 1.250 kg C
Junge Steinkohle	ca. 16,00	100 kg H an 1.600 kg C
Alte Steinkohle	ca. 24,00	100 kg H an 2.400 kg C

Bild 1 Gewichtsverhältnis C/H von Rohstoffen der Synthesegas-Chemie

Für die Erzeugung von Wasserstoff oder, allgemein gesagt, von Synthesegas aus fossilen oder Rückstandsbrennstoffen gilt: Je niedriger das Gewichtsverhältnis C/H eines Brennstoffes, um so einfacher die Gesamtumwandlungstechnologie und um so niedriger der Energiebedarf für die Umwandlung. Zur Zeit werden weltweit für die Ammoniakerzeugung Erdgas und Erdölinderivate als Rohstoff eingesetzt. Die bestehenden und zur Zeit im Bau befindlichen Ammoniakanlagen auf Basis Kohle besitzen eine Gesamterzeugungskapazität von ca. 2 000 000 Jahrestonnen.


Die Umwandlungstechnologien

Die Umwandlungsabläufe Kohle zu Ammoniak erfolgen in aufeinander abgestimmten Umwandlungsstufen, die zu einem integrierten System zusammengefaßt sind. Die Umwandlungsstufen sind im einzelnen:

– Kohlevorbereitung

- Kohlevergasung
- Gasaufbereitung
- Ammoniaksynthese

Die Gesamtumwandlungsgleichungen der Kohle zu Ammoniak zeigt Bild 2.

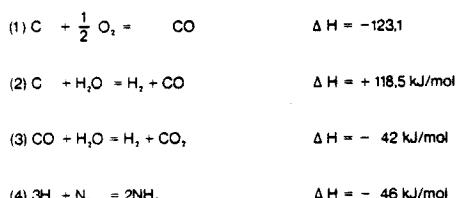

(1) + (2) Kohlevergasung	Coal gasification
(3) Kohlenmonoxid-Konvertierung	Carbon monoxide conversion
(4) Ammoniaksynthese	Ammonia synthesis

Bild 2 Umwandlungsgleichungen

Die wichtigste und kostenbestimmende Stufe einer integrierten Ammoniakanlage auf der Rohstoffgrundlage Kohle ist die Kohlevergasung. Für die Kohlevergasung gibt es eine Reihe bewährter und kommerziell erprobter Technologien. Die Technologien unterscheiden sich sowohl

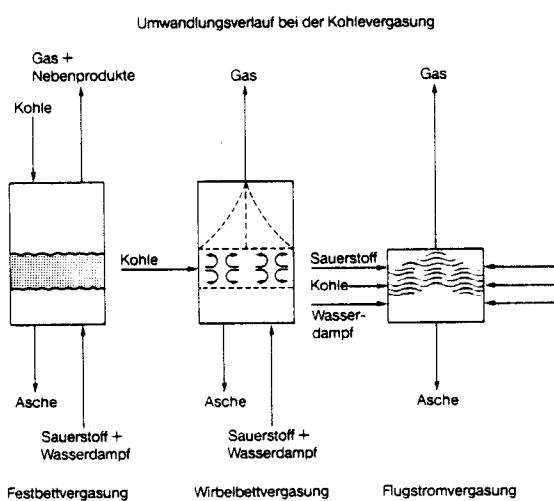


Bild 3 Kohlevergasung

durch die Art der benutzten Generatoren als auch der Stoffströme während der Vergasung innerhalb der Generatoren. Bild 3 zeigt die Grundprinzipien der Vergasungstechnologien. Die Bewertung der verschiedenen Vergasungstechnologien kann durchgeführt werden durch Vergleiche der Wirkungs- und Umsetzungsgrade, des Investitionsbedarfs und über nicht in Zahlen erfaßbare Kennzeichen, wie

- Umweltfreundlichkeit,
 - Anfall von nicht gewünschten Nebenprodukten und Schadstoffen,
 - Eignung für alle oder nur bestimmte Kohlensorten,
 - Betriebliche Zuverlässigkeit.

Von den in Bild 3 gezeigten Vergasungstechnologien besitzt die Flugstromvergasung mit trockener Einspeisung das höchste Anwendungspotential

- Sie ist geeignet für alle vorkommenden festen Brennstoffe.
 - Es fallen keine unerwünschten Nebenprodukte an.
 - Es wird ein technisch sauberes Gas erzeugt mit einem hohen Anteil an Wasserstoff plus Kohlenmonoxid.
 - Es tritt nur eine minimale Umweltbelastung auf.

In den folgenden Ausführungen wird deshalb nur diese Technologie berücksichtigt, die großtechnisch heute nach dem Koppers-Totzek-Verfahren durchgeführt wird.

Der Verfahrenstechnische Ablauf in den einzelnen Umwandlungsstufen:

- Kohlevorbereitung

Die Vorbereitung der Kohle wird verfahrensspezifisch für das jeweils zur Anwendung kommende Vergasungsverfahren durchgeführt. Bei dem Koppers-Totzek-Verfahren bezieht sich die Vorbereitung der Kohle auf Feinmahlung und Trocknung. Beide Vorgänge erfolgen gleichzeitig in sogenannten Mahltrocknungsanlagen, schematisch vereinfacht dargestellt auf Bild 4. Das Schema zeigt eine Mahltrocknungsanlage für Braunkohle mit einem hohen Anfangswassergehalt, deren Arbeitsweise nachstehend beschrieben wird.

Die Rohkohle mit einem Wassergehalt von ca. 55 % wird mit einem regelbaren Abzugsband aus dem Rohkohlebunker kontinuierlich abgezogen und dem Aufgabeband zugeführt. Das Aufgabeband gibt die Kohle über eine in Abb. 4 nicht dargestellte Schleuse direkt in die Mühle oder in die Steigleitung.

In der Steigleitung erfolgt durch heißes Rauchgas eine Schocktrocknung der Kohle, die mit einer Vorzerkleinerung verbunden ist. Die so vorgetrocknete Kohle gelangt in den Sichter, wo die Kornfraktion über 0,1 mm weitestgehend abgeschieden und durch eine Grießbrückführung der Mühle zugeführt wird. In der Mühle erfolgt gleichzeitig die weitere Abtrocknung des Kohlengrießes auf die gewünschte Endfeuchte von 8–10 Gew.-% Wasser und die Feinmahlung auf 0,1 mm Korngröße. Der so aufbereitete Kohlegrieß geht durch die Steigleitung wieder zum Sichter, wo er vor Eintritt in den Sichter mit der aufgegebenen Rohkohle gemischt wird.

Die aufbereitete Kohle mit der gewünschten Feinheit und dem zulässigen Überkorn von ca. 15–20 % geht durch den Sichter zu den Zyklonabscheidern.

In den Zyklonabscheidern erfolgt eine weitgehende Abscheidung des Kohlenstaubes aus den Mahlbrüden. Der abgeschiedene Kohlenstaub wird in den Kohlenstaubzwschenbunker gegeben.

Die Mahlbrüden werden durch ein Brüdengebläse aus den Zykロンabscheidern abgesaugt. Ein Teil der Brüden geht zur Feinreinigung zum Elektrofilter und danach in die Atmosphäre. Der andere Teil der Brüden wird über die Brüdenleitung zur Mühle rückgeführt und dient dort zur Temperaturregelung der Trocknungsgase. Die Abtrocknung der Kohle auf die gewünschte Endfeuchte geschieht durch heißes Rauchgas. Dies wird in einem Heißgaserzeuger durch Verbrennen von Kohlenstaub erzeugt. Wenn Restgas oder ein anderer Abfallbrennstoff zur Verfügung steht, kann auch dieser verwendet werden.

- Kohlevergasung

Die aufbereitete staubförmige Kohle wird pneumatisch zu den Speisebunkersystemen der Vergasungsanlage gefördert. Die Vergasungsanlage ist vereinfacht schematisch auf Bild 5 dargestellt. Der verfahrenstechnische Ablauf ist folgender:

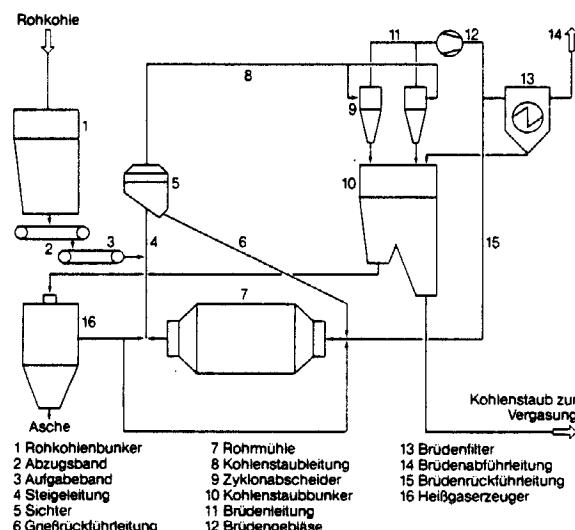


Bild 4 Schema Kohlevorbereitung

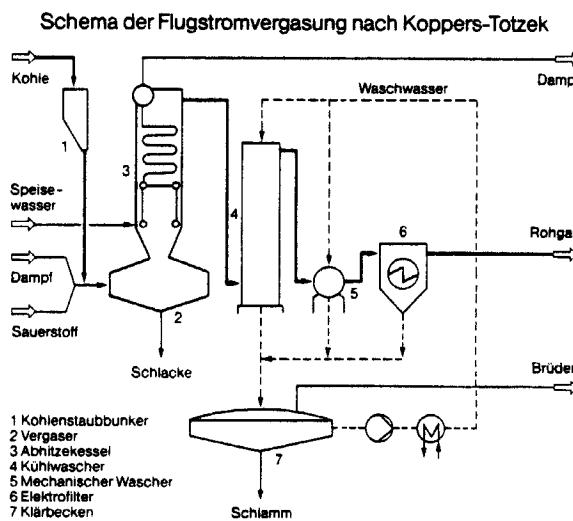


Bild 5 Flugstromvergasung

Durch regelbare Schneckenaggregate wird die staubförmige Kohle in die Vergaser eingespeist. Kurz vor dem Eintritt in die Vergaser erfolgt die Zumischung von Vergasungssauerstoff und Wasserdampf zum Kohlenstaub. In weniger als einer Sekunde wird die staubförmige Kohle unter Flammenbildung zu Rohgas umgesetzt bei Temperaturen, die in der Flammenspitze etwa 2000 °C betragen. Das heiße Rohgas strömt aus den Vergasern durch Abhitzedampferzeuger in Kühlwascher. In den Abhitzedampferzeugern wird Dampf erzeugt, der entsprechend dem Gesamtkonzept einen Druck bis 100 bar besitzt. In den Kühlwäschen erfolgt durch Einspritzen von Wasser eine weitere Gasabkühlung, wobei gleichzeitig mitgeführter Vergasungsrückstand ausgewaschen wird. Die Feinreinigung des Gases geschieht durch Desintegratoren und Elektrofilter. Das so erzeugte und mechanisch gereinigte Gas kann nun verwendungsspezifisch weiterbehandelt werden.

Das Kühl- und Waschwasser, welches für die direkte Abkühlung des Gases und Auswaschung des Vergasungsrückstandes benutzt wird, ist Umlaufwasser, dessen Behandlung folgendermaßen vorgesehen ist: Das mit Feststoffen beladene und aufgewärmte Wasser strömt aus der Vergasanlage zu Klärbecken. In den Klärbecken erfolgt eine Trennung des Feststoffes vom Wasser durch Absetzen. Das so geklärte Wasser wird anschließend indirekt in einem Wärmeaustauscher gekühlt und zu den einzelnen Verbrauchern zurückgepumpt. Das Entfernen des abgesetzten Rückstandes aus den Klärbecken geschieht durch Abpumpen. Das gesamte System der Waschwasserbehandlung ist geschlossen, so daß keine Gase oder Dämpfe unkontrollierbar in die Atmosphäre entweichen können.

- Gasaufbereitung

Das nach dem Koppers-Totzek-Verfahren erzeugte Rohgas ist, wie die Analyse auf Bild 6 zeigt, ein sehr reines Gas. Es kann mit einer relativ einfachen Gasaufbereitungsanlage zu Reinsynthesegas weiterverarbeitet werden. Die erforderlichen Aufbereitungsschritte vom Rohzum Reinsynthesegas sind:

- Rohgasentschwefelung,
- Konvertierung,
- CO₂-Auswaschung und
- Feinreinigung.

Für jede vorgenannte Aufbereitungsstufe gibt es eine Reihe kommerziell erprobter Verfahren. Bei der Auswahl der Verfahren sind folgende Kriterien wichtig:

- Betriebssicherheit,
- Einfache Wartung,
- Verwendung von billigen, ungiftigen, nicht aggressiven und überall verfügbaren Waschmitteln für Rohgasentschwefelung, CO₂-Auswaschung und Feinreinigung,
- Verwendung von Katalysatoren, die sowohl mechanisch als auch chemisch robust und billig sind,
- kein oder minimaler Anfall von gasförmigen und flüssigen Umweltschadstoffen,
- geringe Investitionskosten,
- geringer Energiebedarf.

	Braunkohle		Steinkohle		
	Lignite	roh raw	Staub dust	roh raw	Staub dust
W	Gew.-%	52,50	8,00	10,00	1,00
A	Gew.-%	15,45	29,92	9,04	9,94
C	Gew.-%	20,83	40,34	63,37	69,70
H	Gew.-%	1,62	3,14	4,71	5,18
S	Gew.-%	0,86	1,67	0,72	0,79
N	Gew.-%	0,64	1,24	1,12	1,24
O	Gew.-%	8,10	15,69	11,04	12,15
Gesamt:	Gew.-%	100,00	100,00	100,00	100,00
Gas	aus from	Braunkohle	Steinkohle		
CO ₂	Vol.-%	11,90		10,50	
CO	Vol.-%	55,90		55,00	
H ₂	Vol.-%	29,00		32,10	
N ₂ + Ar	Vol.-%	2,00		1,90	
CH ₄	Vol.-%	0,10		0,10	
H ₂ S/COS	Vol.-%	1,10		0,40	
		100,00		100,00	


Bild 6 Kohle- und Gas-Analysen

Durchgeführte Vergleiche unter Berücksichtigung der Betriebssicherheit, der Investitionskosten, Kosten für Energien, Chemikalien, Katalysatoren, Wartung und Reparatur haben gezeigt, daß folgende Verfahrenskombination eine optimale Lösung nach dem jetzigen Stand der Technik darstellt:

Rohgasentschwefelung und CO₂-Auswaschung in einer Wäsche mit tiefgekühltem Methanol.

CO-Konvertierung in einer Anlage mit Warmwasserkreislauf und Verwendung von chromaktivierten Eisenoxidkatalysatoren für einen Temperaturbereich von 300–600 °C. Feinreinigung des CO₂-freien Gases durch Kondensation der noch im Gas enthaltenen Verunreinigungen, wie Kohlenmonoxid, Argon und Methan, mittels flüssigen Stickstoffs in einer sogenannten Flüssig-Stickstoff-Wäsche.

Der verfahrenstechnische Ablauf bei den einzelnen Aufbereitungsschritten ist:

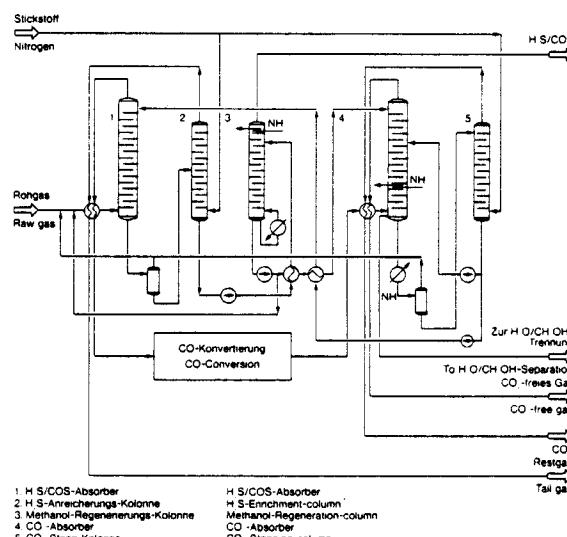Bild 7 H₂S/COS-CO₂-Wäsche

- Rohgasentschwefelung (Bild 7)

Das auf 30 bar komprimierte Rohgas wird in Rohgaskühlern gegen kalte Produktströme abgekühlt. Um Eisbildung zu verhindern, wird Methanol vor dem Rohgaskühler in das Rohgas eingespritzt. In einer Waschkolonne wird der gesamte im Rohgas enthaltene Schwefel bis auf ppm-Buchteile entfernt.

Als Waschmittel wird regeneriertes Methanol aus der Kohlendioxid-Wäsche verwendet, das frei von Schwefel ist, jedoch etwas Kohlendioxid enthält. Nach Verlassen der Waschkolonne wird das schwefelfreie Rohgas in den vorgenannten Rohgaskühlern wieder erwärmt und über einen Abscheider der Kohlenmonoxid-Konvertierung zugeführt.

Außer Schwefelwasserstoff und Kohlenstoffsulfid wäscht das Methanol entsprechend dem Partialdruck des Gases auch gewisse Mengen Wasserstoff und Kohlenmonoxid aus dem Gas mit aus. Um die dadurch bewirkten Verluste an Nutzgas auf ein Mindestmaß zu beschränken, wird das Methanol in einem Abscheider auf einen mittleren Druck entspannt, wodurch ein Teil des Wasserstoffes und des Kohlenmonoxides zurückgewonnen wird. Dieses sogenannte Lösungsgas wird rückgeführt und in die Rohgas-Kompressoren zwischenstufig bei etwa 10 bar eingespeist.

Zur Erreichung einer hohen Konzentration der gasförmigen Schwefel-Verbindungen, z.B. zur Verwendung in einem Claus-Ofen, wird das beladene Methanol in einer Stripperkolonne entspannt, wobei ein großer Teil des gelösten Kohlendioxids durch Strippen mit Stickstoff entfernt wird. Im oberen Teil der Stripperkolonne werden die gasförmigen Schwefelbestandteile noch einmal durch Methanol zurückgewaschen. Das Restgas ist nun für das Ablassen in die Atmosphäre geeignet und wird durch den Stickstoffkühler und den Rohgaskühler geführt und abgelassen.

Das Methanol wird aus der Kolonne abgezogen und durch die Wärmeaustauscher gepumpt, um es vor dem Eintritt in die Regenerierkolonne wieder aufzuwärmen. Das regenerierte Methanol wird in einem Wärmeaustauscher durch unreines Methanol gekühlt und dann für die Auswaschung von Kohlendioxid aus dem Konvertgas in der Kohlendioxid-Wäsche eingesetzt.

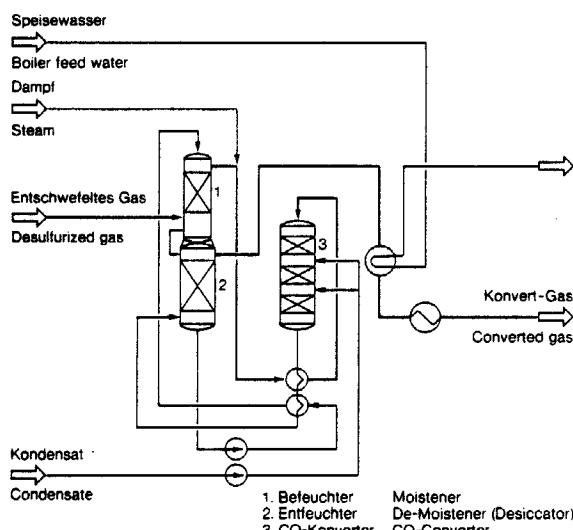


Bild 8 CO-Konvertierung

Die aus dem Kondensator am Kopf der Regenerierkolonne abgezogenen gasförmigen Schwefelbestandteile verbinden sich mit dem Restgas aus der Methanol/Wasser-Abscheiderkolonne und werden in dem Schwefelwasserstoffkühler und dem Ammoniakkühler gekühlt. Nach dem Durchfluß durch einen Abscheider und den Schwefelwasserstoffkühler verlässt diese Fraktion die Anlage.

- Kohlenmonoxid-Konvertierung (Bild 8)

Das entschwefelte Rohgas tritt in den Befeuchter ein und wird hier im Gegenstrom in einer Füllkörpersäule mit warmem Wasser berieselten, wobei es erwärmt und mit Wasserdampf aufgesättigt wird. Anschließend wird dem warmen Gas-Dampf-Gemisch noch weiterer Wasserdampf zugegeben.

Damit die katalytische CO-Konvertierungsreaktion einsetzen kann, wird das Gas-Dampf-Gemisch vor Eintritt in den Konverter durch aus dem Konverter austretendes Konvertgas auf ca. 320 °C vorgewärmt.

Der Katalysator ist in dem Konverter in mehreren Lagen angeordnet. An dem Katalysator erfolgt die exotherme Konvertierungsreaktion, durch welche das Gas-Dampf-Gemisch erwärmt wird. Zwischen den Katalysatorlagen wird zur Abkühlung des Gemisches und zum Ersatz des bei der Reaktion verbrauchten Wasserdampfes Kondensat in das warme Gemisch eingedüst. Dabei verdampft das Kondensat, so daß weiterer Wasserdampf für die Kohlenmonoxid-Umwandlung verfügbar ist.

- Das Konvertgas mit einem Kohlenmonoxid-Gehalt von ca. 3% verlässt den Konverter und erwärmt in Wärmeaustauschern das Eintrittsgas und das umlaufende Wasser auf. Anschließend wird das Konvertgas in einem Entfeuchter durch abgekühltes Wasser aus dem Befeuchter im Gegenstrom abgekühlt, wobei der Begleitwasserdampf zum größten Teil kondensiert. Weitere Wärme wird dem Konvertgas in einem Speisewasservorwärmer entnommen, ehe es in einem Kühler abgekühlt wird.

- Kohlendioxid-Auswaschung (Bild 7)

Das Konvertgas wird zuerst in Kühlern im Wärmeaustausch gegen die kalten Produktströme gekühlt. Eine weitere Kühlung erfolgt durch Stickstoff in dem Stickstoff-Kühler und in den Kohlendioxid-Verdampfern. Das flüssige Kohlendioxid für die Kühlung wird am Boden der Kohlendioxid-Waschkolonne abgezogen und nach Abtrennung der gelösten Gase im Abscheider den Kohlendioxid-Verdampfern zugeführt.

Nach der Verdampfung des Kohlendioxids und Entspannung wird ein Teil im Wärmeaustausch gegen das Eintrittsgas erwärmt und verlässt die Anlage als Rein-Kohlendioxid. Die restliche Kohlendioxiddmenge wird im Stickstoffkühler erwärmt und dann in die Atmosphäre abgelassen.

Das im Konvertgas enthaltene Kohlendioxid wird in der Kohlendioxid-Waschkolonne entfernt. Zwei verschiedene Methanolströme dienen zum Waschen:

1. Reinmethanol aus der Regenerierkolonne der Entschwefelungsanlage und 2. das teilweise regenerierte Methanol, das nur durch Strippen mit Stickstoff behandelt ist, aus dem Abtreiber. Das gereinigte Konvertgas verlässt die Kohlendioxid-Waschkolonne am Kopf und wird der Flüssigstickstoff-Wäsche zugeführt.

Das mit ausgewaschenen Verbindungen beladene Methanol wird zuerst in einen Abscheider geleitet und anschlie-

ßend in der Strippkolonne entspannt. Der bei der Entspannung in dem Abscheider zurückgewonnene Wasserstoff wird nach Aufwärmung in dem Rohgaskühler der Entschwefelungsanlage zu den Rohgaskompressoren zurückgeführt. In der Strippkolonne wird das im Methanol enthaltene Kohlendioxid durch Strippen mit Stickstoff entfernt. Das gereinigte Methanol wird teilweise in der Entschwefelungsanlage eingesetzt.

Das Methanol-Wasser-Gemisch aus den Gaskühlern vor den beiden Waschkolonnen wird in einer Fraktionier-Kolonne in Reinmethanol als Kopfprodukt und Wasser als Bodenprodukt zerlegt.

Zur Deckung des Kältebedarfs ist eine Kälteanlage vorgesehen, die so bemessen ist, daß sie auch den Bedarf in der Ammoniaksynthese deckt.

- Feinreinigung (Bild 9)

Das kohlendioxidfreie Gas wird in regenerierbaren, diskontinuierlich betriebenen Adsorbern von Methanol- und Kohlendioxid-Spuren befreit. Anschließend wird das Gas in Wärmeaustauschern gegen kaltes Synthesegas und durch die Verdampfungswärme des Sumpfproduktes aus der Stickstoff-Waschkolonne in einem weiteren Wärmeaustauscher abgekühlt. Es geht nun zur Waschkolonne, wo es mit Flüssigstickstoff gewaschen wird. Bei dieser Gegenstromwäsche werden die restlichen Verunreinigungen wie Kohlenmonoxid, Argon und Methan aus dem Wasserstoff entfernt. Das gereinigte Gas verläßt die Waschkolonne am Kopf und wird nach Zugabe von Stickstoff in Wärmeaustauschern vorgewärmt, wobei das Eintrittsgas abgekühlt wird. Der Hauptteil des Synthesegases, und damit auch ein großer Teil der Kälte, wird jedoch in der Kohlendioxid-Wäsche zur Abkühlung des Konvertgases und Waschmethanols eingesetzt. Hierbei wird das Synthesegas weiter erwärmt. Der restliche Teil wird in einem Wärmeaustauscher gegen eintretenden Stickstoff vorgewärmt.

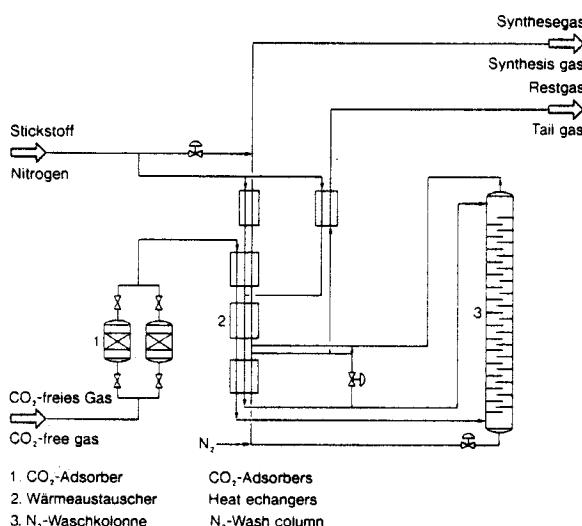


Bild 9 Flüssig-Stickstoff-Wäsche

Das Sumpfprodukt der Waschsäule, das die ausgewaschenen Gasverunreinigungen enthält, wird entspannt und verläßt die Anlage nach Abgabe seiner Kälte als Restgas.

Der Kältebedarf der Flüssigstickstoff-Wäsche wird gedeckt durch die Verdampfung des Sumpfproduktes der Wasch-

kolonne und durch den Joule-Thomson-Effekt, der durch Verringerung des Teildruckes des Stickstoffes während der Vermischung des gereinigten Gases mit dem Stickstoff auftritt.

- Ammoniaksynthese (Bild 10)

Für die Ammoniaksynthese gibt es eine Reihe von bewährten Verfahren, die sich im wesentlichen unterscheiden, z.B. durch:

- den Arbeitsdruck
- die Bauart der Reaktoren
- die Aufgabe von Frischgas in den Reaktor
- den Fluß des Gases im Reaktor
- die Ausnutzung der Reaktionswärme

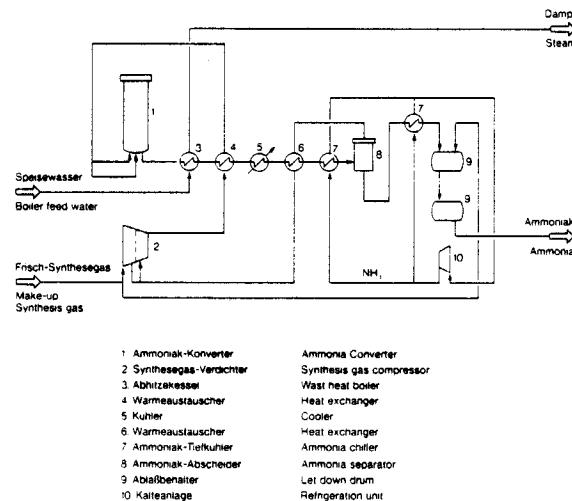



Bild 10 Ammoniaksynthese

In den folgenden Betrachtungen ist eine Synthese berücksichtigt, die bei einem Betriebsdruck von ca. 135 bar arbeitet. Der Verfahrensablauf ist folgender:

Das Synthesefrischgas wird mit Entspannungsgas aus dem Hochdruckabscheider gemischt und auf etwa 128 bar in einem Zentrifugalverdichter komprimiert. Eine weitere Verdichtung auf 138 bar erfolgt in dem Umlaufkompressor gemeinsam mit dem Umlaufgas.

In dem Wärmeaustauscher hinter dem Abhitzekessel erfolgt eine Vorwärmung auf etwa 250 °C durch Austrittsgas aus dem Abhitzekessel.

Das vorgewärmte Gas wird in zwei ungleiche Mengenströme aufgeteilt und in den Reaktor gegeben. Der Reaktor ist als Radial-Fluß-Reaktor ausgeführt und enthält zwei Katalysatorbetten. Die Hauptmenge des aufgegebenen Gases strömt im Reaktor an der Innenseite des Druckmantels zum Reaktorkopf und von dort durch einen Wärmeaustauscher zum ersten Katalysatorbett. Hinter dem Wärmeaustauscher wird durch Zugabe von Gas die Temperatur für den Eintritt in das erste Katalysatorbett eingestellt. Im Katalysatorbett wird ein Teil des Synthesegases zu Ammoniak umgeformt gemäß der Gleichung



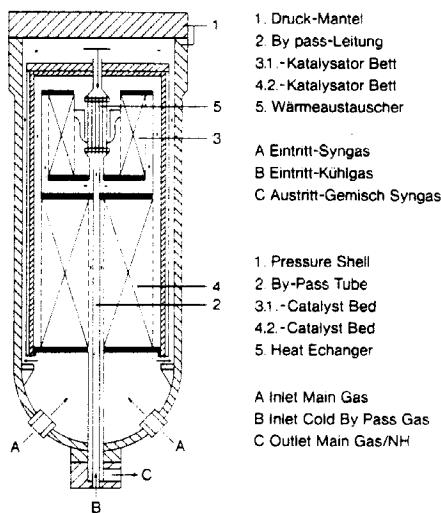


Bild 11 Radial-Fluß Ammoniak Konverter

Durch die frei werdende Reaktionswärme wird das Gemisch Synthesegas/NH₃ erwärmt. Die fühlbare Wärme wird in dem Wärmeaustauscher an das Eintrittsgas abgegeben. Das abgekühlte Gas strömt nun zum zweiten Katalysatortbett, in welchem ein weiterer Teil des Gases zu Ammoniak reagiert. Bild 11 zeigt ein Schema des Reaktors.

Das den Reaktor verlassende Gas/NH₃-Gemisch durchströmt

- einen Abhitzekessel, in dem ein Teil der fühlbaren Wärme zur Dampferzeugung genutzt wird,
- einen Wärmeaustauscher, in dem das Eintrittsgas vorgewärm wird,
- eine Kühlergruppe, in welcher eine weitere Abkühlung erfolgt,
- einen Wärmeaustauscher, in dem das Umlaufgas vorgewärm wird,

- einen Ammoniak-Tiefkühler zwecks weiterer Abkühlung.

In dem Ammoniakabscheider erfolgt eine Trennung des Gemisches in Ammoniak und nicht reagiertes Synthesegas. Das nicht reagierte Gas geht wieder zu dem Umlaufkompressor und wird dort mit dem Frischgas gemischt.

Das abgeschiedene Ammoniak wird weiter abgekühlt und in den Hochdruckablaßbehälter gegeben. Hier entweicht noch im Ammoniak gelöstes Synthesegas. Das frei werdende Gas wird dem Frischsynthesegas vor dem Synthesegaskompressor zugemischt. Das fast gasfreie Ammoniak wird weiter entspannt und in weitere Ablaßbehälter gegeben.

Die Tiefkühlung des Gas/Ammoniakgemisches in den Ammoniaktiefkühlern und des Ammoniaks hinter dem Ammoniakabscheider erfolgt durch Ammoniak aus einer Kälteanlage.


Bild 12 zeigt das Blockschema eines Anlagensystems zum Erzeugen von Ammoniak aus Kohle.

Auf dem Bild ist energieautarkes Anlagensystem dargestellt mit eigener Wasserwirtschaft. Diesem System brauchen nur zugeführt zu werden: Kohle und Zusatzwasser. Das Bild zeigt ferner Gasanalysen vor und hinter den Umwandlungsstufen, Gasmengen und Gasdrücke. Die angegebenen Mengen gelten für eine stündliche Ammoniakerzeugung von 62,5 t = 1500 tato. Die erforderlichen Neben- und Versorgungsanlagen sind ebenfalls dargestellt.

- Energieversorgung

Integrierte Anlagensysteme der Kohle-Synthesegas-Chemie benötigen spezifisch mehr Energie als solche auf Basis Erdgas oder Erdölervate. Eine eigene Energieversorgung in Form von Dampf und elektrischem Strom, erzeugt aus Kohle, ist in den meisten Fällen günstiger als deren Bezug aus dem öffentlichen Netz oder von außenstehenden Stellen. Auf Bild 13 ist vereinfacht das Dampfschema eines Anlagensystems für die Erzeugung von 1500 tato Ammoniak aus Kohle dargestellt.

Der in dem System benötigte Dampf, sei es für Verfahrenszwecke, sei es für Antriebsturbinen, wird zum Teil als

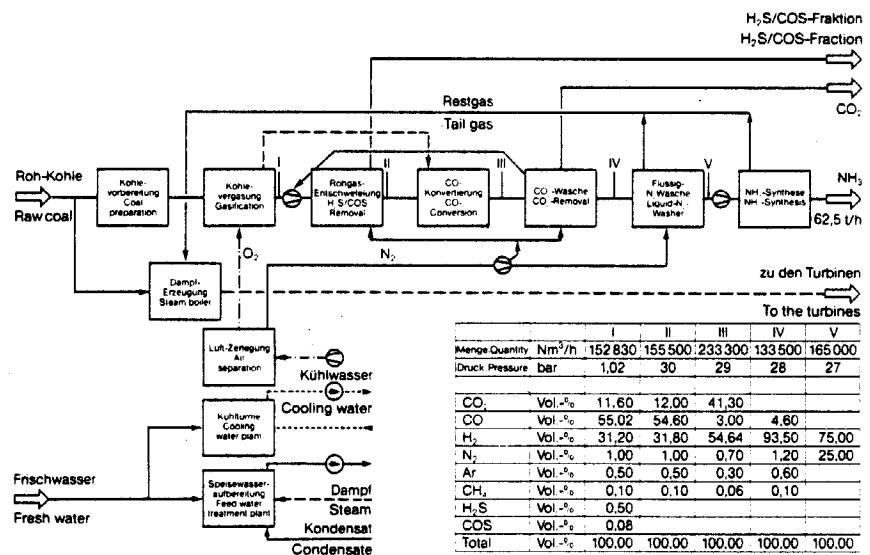Bild 12 Blockschema NH₃-Erzeugung

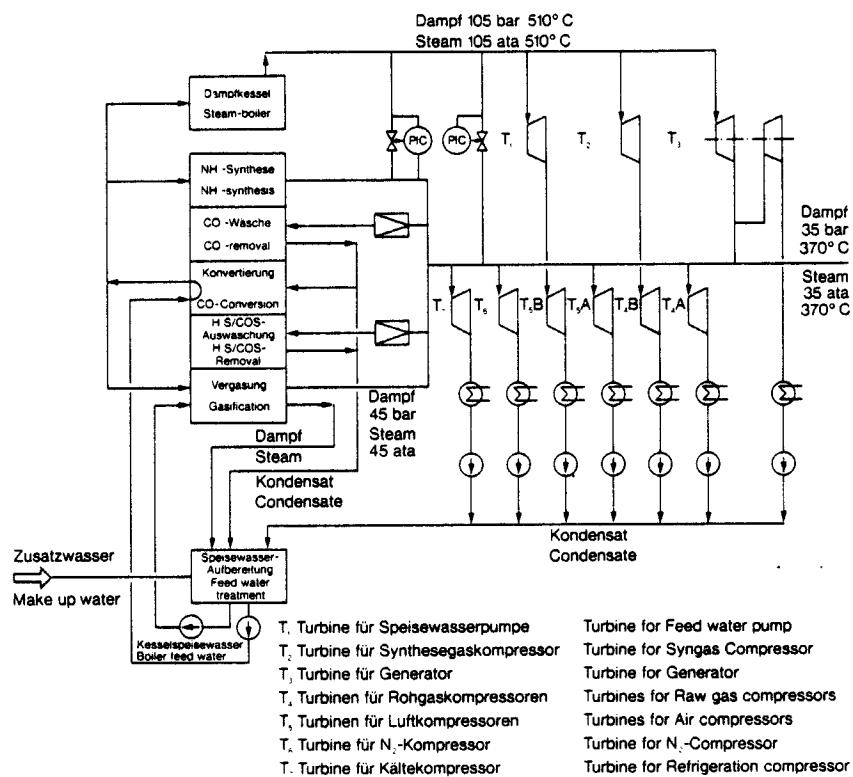


Bild 13 Dampf-System

Abhitzedampf in einigen Verfahrensstufen gewonnen. Die noch fehlende Menge in der Gesamtbilanz muß in einem separaten Kraftwerk erzeugt werden.

Verfahrensdampf fällt an in folgenden Stufen:

- Kohlevergasung, Satt dampf 45 bar = 130 t/h
- Satt dampf 3,5 bar = 57 t/h
- Ammoniaksynthese, Satt dampf 40 bar = 67 t/h
- Zusatzdampf wird erzeugt in dem Kraftwerk, mit einem Druck von 105 bar und einer Temperatur von 510°C = 370 t/h

Die Dampfverbraucher sind:

- Satt dampf 3,5 bar
- Kohlevergasung = 30 t/h
- Speisewasseraufbereitung = 35 t/h
- für Beheizungszwecke = 2 t/h
- Satt dampf 45 bar
- CO-Konvertierung = 120 t/h
- Gaswäschen = H₂S/COS und CO₂-Auswaschung = 16 t/h
- Kondensationsturbine = 61 t/h
- Dampf 105 bar
- Antriebsturbinen

Die Verwendung des Dampfes in den Turbinen:

Der in dem Kraftwerk erzeugte Dampf mit einem Druck von 105 bar und einer Temperatur von 510 °C geht zu den Antriebsturbinen für

- die Speisewasserpumpen = Gegendruckturbine
- den Synthesegas-Umlaufkompressor = Gegendruckturbine
- den Generator für die elektrische Energieerzeugung = Entnahmen-Kondensationsturbine

Der Zustand des Gegendruck/Entnahmedampfes ist 35 bar – 370 °C

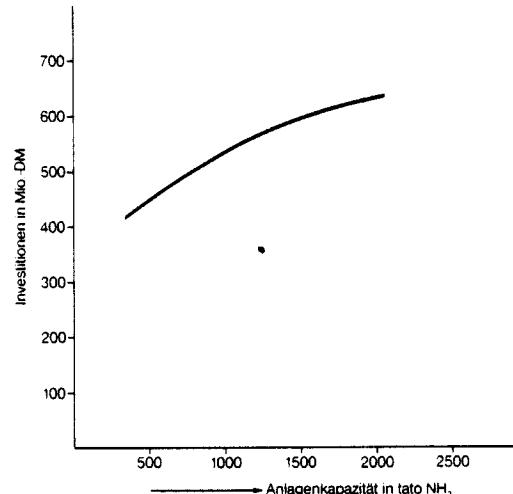


Bild 14 Investitionen von Anlagensystemen

Dem Gegendruckdampf mit vorstehenden Kenndaten wird nun der 40 bar – Überschüßdampf (61 t/h) zugemischt. Die Gesamtdampfmenge geht in die Kondensationsturbine für

- die Rohgaskompressoren,
- die Luftverdichter der Luftzerlegungsanlage,
- dem Stickstoffkompressor,
- dem Ammoniakkompressor der Kälteanlage.

Das vorstehende Dampfschema ist ein Basisvorschlag und kann natürlich noch im Detail geändert und den Erfordernissen eines Düngemittelkomplexes angepaßt werden.

Investitionen, Betriebszahlen und Wirtschaftlichkeit

Die Anlagensysteme der Kohle-Synthesegas-Chemie erfordern bekanntlich höhere Investitionskosten als vergleichbare Anlagen für gasförmige und flüssige Rohstoffe. Für die Ammoniakerzeugung sind die Vergleichszahlen für die Investitionen etwa wie folgt:

- Kohle/schweres Heizöl/Erdgas = 100/65/45

Bild 14 zeigt die Investitionen von kompletten Anlagensystemen in Abhängigkeit der Anlagengröße. Die angegebenen Investitionen umfassen alle Anlagen wie sie auf Bild 12 dargestellt sind.

Der Gesamtenergiebedarf ausgedrückt in GJ/t bei der Ammoniakerzeugung aus verschiedenen Rohstoffen zeigt etwa nachstehendes Verhältnis:

- Kohle/schweres Heizöl/Erdgas = 100/80/70

Die beiden vorgenannten Verhältnisreihen, sowohl für die Investitionen als auch für den Gesamtenergiebedarf, gelten bei der Anwendung der Flugstromvergasung wie sie heute kommerziell angewendet wird.

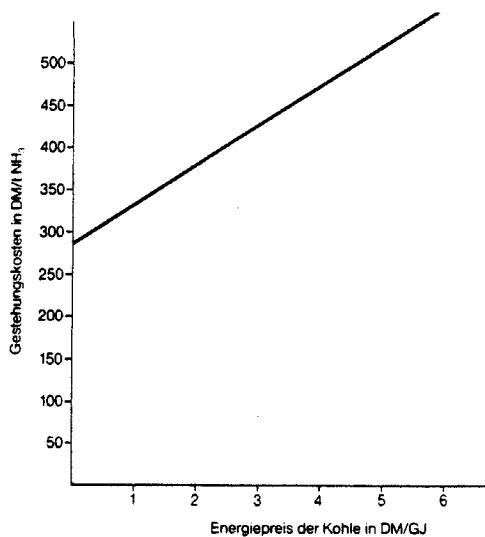


Bild 15 Gestehungskosten

Rohstoff		Erdgas	Naphtha	Heizöl S	Kohle
Investitionen	Mio DM	280	300	400	600
Rohstoff für chemische Umwandlung u. Energieerzeugung	G J/t	36	38	41.2	51.5
Zusatzwasser	m³/t	5	5	7.0	10
Kosten für Chemikalien und Katalysatoren	DM/t	2	2.5	1.4	1.5
Personalbedarf	Mann/Tag	90	90	120	160

Bild 16 Betriebszahlen und Investitionen

Bild 16 zeigt Betriebszahlen und Investitionen für ein Anlagensystem zum Erzeugen von 1500 tato NH₃.

Unter Berücksichtigung folgender Berechnungsgrundlagen für die Ermittlung der Gestehungskosten:

- Investitionen gemäß Bild 16
 - Gesamtbetriebszahlen gemäß Bild 16
 - Verzinsung der Investitionen
 - Amortisation
 - Versicherungen
 - Kosten für Reparatur und Unterhaltung
 - Personalkosten
 - Verwaltungskosten
- jährlich 22 %
der
Investitionen

erhält man die Gestehungskosten von NH₃ in Abhängigkeit des Kohleenergiepreises wie auf Bild 15 und 16 dargestellt. Die Angaben beziehen sich auf Anlagen mit einer Erzeugung von 1500 tato Ammoniak.

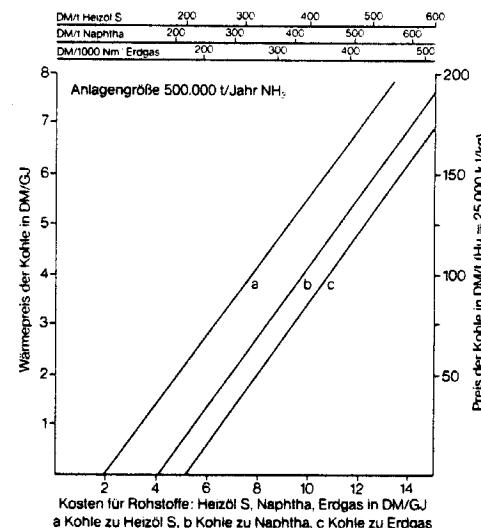


Bild 17 Preisrelation von Rohstoffen

Zur Ermittlung der Mindestenergiepreisverhältnisse von Kohle zu anderen Brennstoffen bei der Ammoniakerzeugung wurden Vergleichsrechnungen durchgeführt, um zu gleichen Gestehungskosten Ammoniak herzustellen. Die Ergebnisse der Vergleichsrechnungen unter Berücksichtigung der Werte von Bild 16 sind in Form von Kurven (Konkurrenzschwellen) auf Bild 17 dargestellt. Das Bild zeigt z.B., daß bei einem Kohlepreis von 4,- DM/GJ, entsprechend 100,- DM/t, die Preise von schwerem Heizöl bei 315,- DM/t, von Naphtha bei 420,- DM/t und von Erdgas bei 0,38 DM/m³ liegen müssen, um Preisgleichheit bei den Gestehungskosten zu bekommen.

Die Kohle in der Synthesegas-Chemie

H. Staegé (Krupp-Koppers GmbH, Essen)

– Wirtschaftlichkeit und Konkurrenzschwellen zu anderen Einsatzstoffen –

1 Allgemeines

Die bevorzugten Rohstoffe für die Synthesegas-Chemie sind heute weltweit mit wenigen Ausnahmen Erdgas und bestimmte Erdölfractionen. Zu den Ausnahme-Regionen gehört unter anderem auch die Republik Südafrika. Hier wird bekanntlich seit Jahren die Kohle für die Herstellung von Fischer-Tropsch-Produkten, Ammoniak und Methanol, genutzt.

Die in den letzten Jahren weltweit aufgetretenen unterschiedlichen Preissteigerungen für Erdgas, Erdöl und Kohle – wobei die Steigerungen für die Kohle am geringsten ist – haben dazu geführt, daß die Produkte der Synthesegas-Chemie aus Kohle über den Weg der Kohlevergasung bereits in einigen Weltregionen zu gleichen Kosten hergestellt werden können als vergleichbare Erzeugnisse aus Erdgas oder Erdölfractionen.

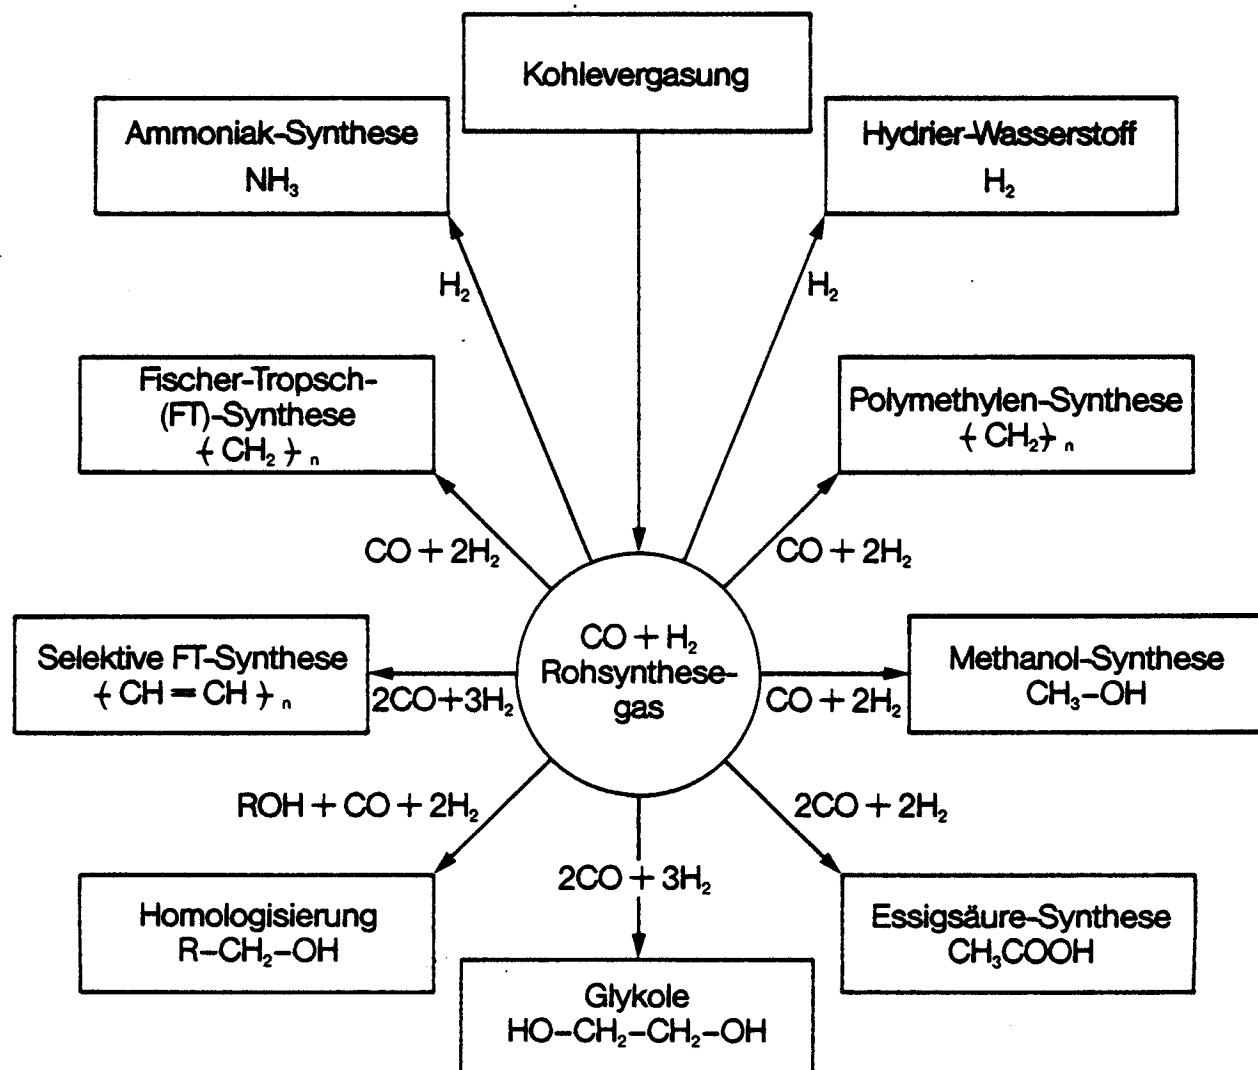


Bild 1 Verwendungsmöglichkeiten von CO + H₂-haltigem Gas

Für die Kohlevergasung gibt es großtechnisch bewährte Verfahren [1], die man nach dem Bewegungsablauf von Kohle, Gas und Vergasungsmittel und dem Zustand der Kohle innerhalb der Generatoren in die folgenden Gruppen einstufen kann:

- Gegenstromvergasung im bewegten Festbett
- Kreuzstromvergasung im Wirbelbett
- Gleichstromvergasung im Flugstrom

Die Verfahren unterscheiden sich außerdem durch

- die auftretenden Vergasungstemperaturen
- die Zusammensetzung der erzeugten Gase
- den Anfall von Nebenprodukten
- den Grad der Umweltbelastungen
- die Eignung für alle oder nur bestimmte feste Brennstoffe.

Von den vorerwähnten Verfahrensgruppen hat die Gleichstromvergasung im Flugstrom das höchste Einsatz- und Anwendungspotential. Dies gilt jedoch nur bei Anwendung mit der sogenannten trockenen Einspeisung.

Die Flugstromvergasung mit trockener Einspeisung ist geeignet für alle vorkommenden festen Brennstoffe. Bei der Vergasung fallen keine unerwünschten Nebenprodukte an. Es tritt nur eine minimale Umweltbelastung auf. Es wird ein technisch sauberes Gas erzeugt mit einem hohen Gehalt an Kohlenmonoxid und Wasserstoff.

Von den möglichen Anwendungsfällen der Kohle in der Synthesegas-Chemie, dargestellt auf Bild 1, wird die Herstellung von Ammoniak und Methanol betrachtet. Für die Vergasung der Kohle ist die Technologie der Flugstromvergasung mit trockener Einspeisung berücksichtigt.

2 Die Flugstromvergasung in der Synthesegas-Chemie

Das wesentliche Kennzeichen der Flugstromvergasung ist:

- Die Kohle wird feinkörnig in den Reaktor gegeben, wo sie in wenigen Sekunden bei hohen Temperaturen vergast und ein Gas erzeugt wird, das keine höheren Kohlenwasserstoffe und bei normalen Temperaturen kondensierbare Bestandteile enthält.

Einspeise-System	Trocken	Naß
Kohlenart		
	Steinkohle	
Unterer Heizwert	kJ/kg	30355
Schwefel-Gehalt	%	1,35
Gas Analyse		
CO ₂	% Vol.	0,8
CO	% Vol.	65,1
H ₂	% Vol.	25,6
N ₂ + Ar	% Vol.	8,03
CH ₄	% Vol.	-
H ₂ S/COS	% Vol.	0,47
Kohlenstoffumsetzung	%	99,0
Vergasungswirkungsgrad	%	77,5
Thermischer Wirkungsgrad	%	94,5
Gas-Erzeugung	m ³ /kg	2,1
Gas-Erzeugung		
		1,85

Tab. 1 Versuchsergebnisse von Demonstrationsanlagen für die Flugstromvergasung

Die Flugstromvergasung kann durchgeführt werden mit

- trockener Einspeisung = Kohlenstaub mit 1–2% Wasser bei Steinkohle
- nasser Einspeisung = Kohle/Wasser-Suspension mit 40–50% Wasseranteil bei Steinkohle.

Kommerziell und großtechnisch wird heute die Flugstromvergasung bei nahezu atmosphärischem Druck durchgeführt nach dem Koppers-Totzek-Verfahren [2], wobei die trockene Kohleeinspeisung zur Anwendung kommt. In den Programmen zur Weiterentwicklung von Verfahren der Kohlevergasung werden auch Vorhaben bearbeitet mit dem Ziel, die Flugstromvergasung bei erhöhtem Druck (30 bar) sowohl mit trockener als auch mit nasser Einspeisung durchzuführen.

Die bei diesen Vorhaben errichteten Demonstrationsanlagen haben in der Zwischenzeit den Versuchsbetrieb aufgenommen. Die ersten vorliegenden Versuchsergebnisse [3,4] zeigen, daß die Flugstromdruckvergasung mit trockener Einspeisung bessere Betriebsergebnisse aufweist als die mit nasser Kohleeinspeisung, wie Tabelle 1 zeigt.

Das Bild 2 zeigt vereinfacht dargestellt den Aufbau der verschiedenen Verfahren der Flugstromvergasung mit zugehörigen Kohlevorbereitungen. Die linke Darstellung zeigt die Flugstromvergasung bei atmosphärischem Druck, in der Mitte wird die Flugstromdruckvergasung mit trockener Einspeisung gezeigt, und die rechte Darstellung zeigt die Flugstromdruckvergasung mit nasser Einspeisung.

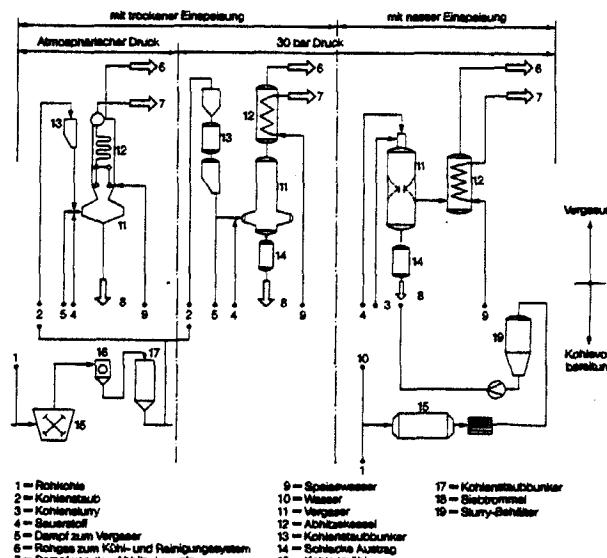


Bild 2 Flugstrom-Vergasung

Die Anlagensysteme für die Erzeugung von Ammoniak und Methanol aus Kohle haben in etwa den gleichen Aufbau. Das Schema, Bild 3, zeigt den Aufbau dieser Anlagensysteme.

Der Umwandlungsweg von der Kohle zu Ammoniak ist folgender:

In der Kohlevorbereitung [5] erfolgt eine Abtrocknung der Kohle auf 1% Endwassergehalt, wobei sie gleichzeitig auf eine Feinheit von etwa 90 μ gemahlen wird. Die Kohletrocknung geschieht mit Rauchgas, das durch Verbrennen von Restgas oder Kohle erzeugt wird. Der so gewonnene Kohlenstaub wird in der Kohlevergasung mit Sauerstoff und Wasserdampf vergast. Die bei der Vergasung frei wer-

dende Reaktionswärme wird in einer Abhitzekesselanlage zur Dampferzeugung genutzt. In einer nachgeschalteten Gaskühl- und Waschanlage erfolgt eine Abkühlung des Gases auf Umgebungstemperatur bei gleichzeitigem Entfernen von festem Rückstand. Das so erzeugte Gas wird auf etwa 55 bar verdichtet und in der Gasbehandlung zu Synthesegas weiterverarbeitet. Diese Weiterverarbeitung umfaßt das Auswaschen von gasförmigen Schwefelverbindungen aus dem Rohgas, Konvertieren des im Gas enthaltenen Kohlenmonoxids mit Wasserdampf zu Kohlendioxid und Wasserstoff, Auswaschen von Kohlendioxid aus dem Konvertiergas und Feinreinigung des CO₂-freien Gases von störenden und katalysatorschädigenden Bestandteilen, wie Methan, Argon und Kohlenmonoxid. Dem so aufbereiteten Gas wird nun der Synthesestickstoff in stöchiometrischer Menge zugemischt.

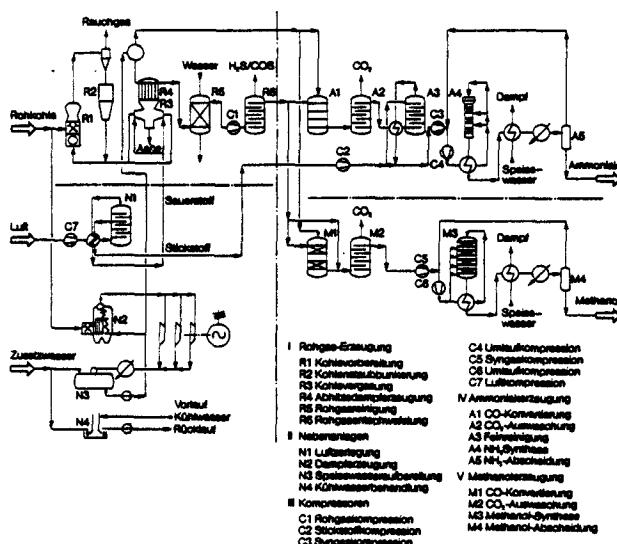


Bild 3 Fließschema-Erzeugung von Ammoniak/Methanol

Das Gemisch, 1 Teil Stickstoff und 3 Teile Wasserstoff, wird auf etwa 200 bar verdichtet und in der Ammoniaksynthese zu NH₃ umgeformt.

Für den Fall der Methanolerzeugung braucht nur ein Teil des entschwefelten Rohgases konvertiert werden. Außerdem kann die Feinreinigung entfallen, wie Bild 3 zeigt. Die Versorgungs- und Nebenanlagen des Systems sind:

- Luftzerlegung zum Erzeugen von Vergasungssauerstoff und Synthesestickstoff
- Kühlwasserrückkühlung
- Speisewasseraufbereitung
- Energieerzeugung – Dampf und E-Energie
- Clausofenanlage zur Umformung der ausgewaschenen gasförmigen Schwefelverbindungen zu elementarem Schwefel
- Abwasserbehandlung
- Rückstandsbehandlung

Wenn anstelle der Koppers-Totzek-Vergasung eine Flugstromdruckvergasung installiert werden soll, kommen nachstehende Änderungen in Frage:

- Fortfall der Rohgaskompression
- Installation einer Sauerstoffkompression

Die Folge der einzelnen Verfahrensstufen bei der Verarbeitung von Kohle zu Ammoniak bzw. Methanol kann selbstverständlich auch anders gestaltet werden.

Zum Beispiel: Installation der CO-Konvertierung vor der Rohgasentschwefelung und gemeinsames Auswaschen der gasförmigen Schwefelbestandteile mit dem Kohlendioxid in einer Gaswäsche. Für diesen Fall muß die Regenerierung der Waschlösung jedoch so vorgenommen werden, daß die Schwefelverbindungen und das Kohlendioxid getrennt anfallen. Solche Änderungen in dem Gesamtsystem haben nur einen unbedeutenden Einfluß auf die Investitionen und Betriebszahlen.

3 Kostenrechnung und Vergleich der Wirtschaftlichkeit

Die Anlagensysteme der Kohle-Synthesegas-Chemie erfordern wesentlich höhere Investitionskosten als kapazitäts- und produktvergleichbare Anlagen für gasförmige und flüssige Rohstoffe. Für Ammoniak und Methanol sind die Vergleichszahlen für die Investitionskosten etwa wie folgt: Kohle/schweres Heizöl/Erdgas = 100/60/35.

Der Energiebedarf in GJ/t Produkt des Einsatzstoffes und externer Bedarf bei der Ammoniak- und Methanolerzeugung zeigt etwa nachstehendes Verhältnis: Kohle/schweres Heizöl/Erdgas = 100/80/70.

Die beiden vorstehenden Verhältnisse gelten bei Anwendung der Flugstromvergasung bei atmosphärischem Druck und mit trockener Kohleeinspeisung. Bei Anwendung der Flugstromdruckvergasung kann man erwarten, daß sich beide Verhältnisse ändern. Über die Höhe der Änderungen lassen sich Voraussagen machen, die im späteren großtechnischen Betrieb (Ende der 80er Jahre) noch bestätigt werden müssen.

Die Kriterien für die Ermittlung der Gestehungskosten sind:

- Indirekte, wie
 - a) Investitionskosten und
 - b) Gesamtenergieverbräuche
- Direkte, wie
 - a) Investitionsabhängige Kosten, enthaltend
 - Verzinsung,
 - Amortisation,
 - Versicherungen und
 - Kosten für Reparatur und Unterhaltung
 - b) Personalkosten,
 - c) Verwaltungskosten,
 - d) Verzinsung des Umlaufkapitals,
 - e) Kosten für die Kohle, sowohl für chemische Umwandlung als auch für die Energieerzeugung,
 - f) Kosten für Chemikalien, Katalysatoren und Hilfsstoffe und
 - g) erreichte Produktion in Prozent der jährlichen Auslegungskapazität

Von den direkten Kriterien sind die unter a) bis d) aufgeführten Kosten als fest zu betrachten. Sie betragen in ihrer Summe je nach Berechnungsansatz zwischen 20% bis 37% der Investitionskosten. Die Kosten e) und f) sind produktionsbezogen und variabel.

Einen nicht unwesentlichen Einfluß auf die Gestehungskosten hat das Verhältnis von jährlicher effektiver Produktion zur jährlichen Auslegungskapazität.

Produkt		Ammoniak			Methanol		
Anlagengröße	t/Jahr	500000			660000		
Vergasungsverfahren		1	2	3	1	2	3
Kohleverbrauch für:							
- Vergasung	G J/t	37,5	35,0	41,0	38,0	35,4	41,5
- Energieerzeugung	G J/t	14,0	10,0	10,0	14,0	10,0	10,0
Gesamt	G J/t	51,5	45,0	51,0	52,0	45,4	51,5
Frischwasser	m³/t	10,0	5,0	8,0	10,0	5,0	8,0
Kosten für Katalysatoren und Chemikalien	DM/t	1,5	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4
Personalbedarf Mann/d		160	160	160	160	160	160
Investitionen für:							
- Rohgaserzeugung	Mio DM	200	240	250	240	280	290
- Gasbehandlung und Synthesen	Mio DM	170	170	170	190	190	190
- Nebenanlagen	Mio DM	230	220	210	270	260	250
Gesamt	Mio DM	600	630	630	700	730	730

1. Vergasung bei atmosphärischem Druck mit trockener Einspeisung
2. Vergasung bei 30 bar Druck mit trockener Einspeisung
3. Vergasung bei 30 bar Druck mit nasser Einspeisung

Tab. 2 Betriebszahlen und Investitionen von Anlagensystemen

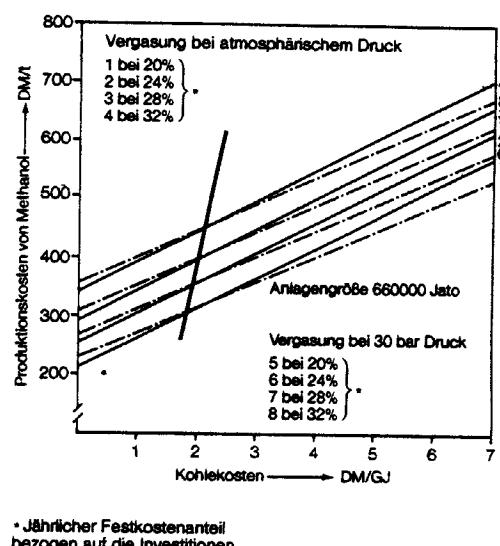
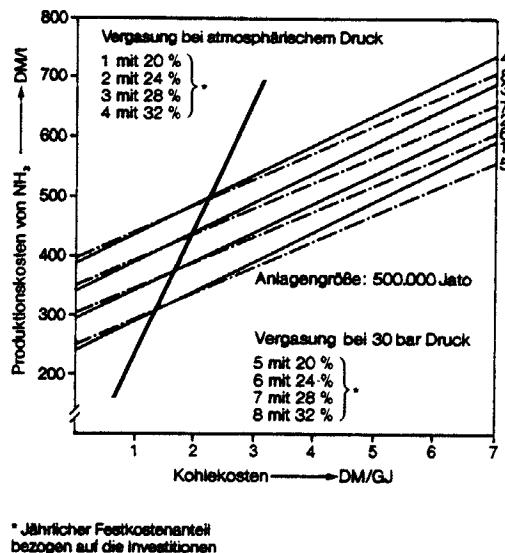


Bild 5 Produktionskosten von Methanol aus Steinkohle

Tabelle 2 zeigt eine Gegenüberstellung der Investitionskosten, Verbräuche an Rohstoff, Energien, sonstige Hilfsstoffe und Personalbedarf für komplettete Anlagensysteme zum Erzeugen von Ammoniak und Methanol. Die gemachten Angaben beziehen sich auf Anlagensysteme gemäß Bild 3. Der externe Energiebedarf ist angegeben in GJ/t Produkt, wobei als kalorische Energie-Äquivalente eingesetzt ist:

- Bruttobedarf für 1 kWh E-Energie
= 9800 kJ/Kohleenergie
- Bruttobedarf für 1 kg Hochdruckdampf
= 2900 kJ/Kohleenergie

Bild 4 Produktionskosten von NH₃ aus Steinkohle

Die errechneten Gestehungskosten von Ammoniak zeigt Bild 4 und die von Methanol Bild 5. Für beide Fälle sind die Kosten gegeben in Abhängigkeit der Kohle-Energiepreise und für verschiedene investitionsbezogene Festkostenanteile in Prozenten. Die stark ausgezogenen Linien sind als Konkurrenzschwelle zu betrachten zwischen der Anwen-

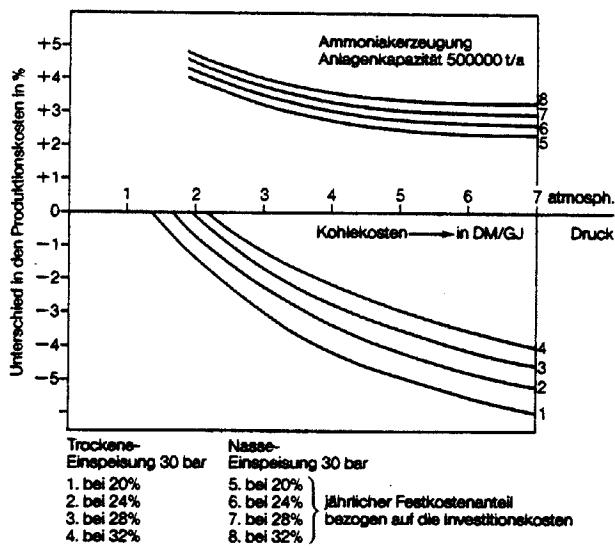


Bild 6 Differenzen in den Produktionskosten. Vergasung bei 30 bar Druck bezogen zur Vergasung bei atmosphärischem Druck

dung der Flugstromvergasung bei atmosphärischem Druck und 30 bar. In beiden Fällen wird die Kohle trocken eingespeist. Bild 6 zeigt die prozentualen Abweichungen der Gestehungskosten von Ammoniak bei der Flugstromdruckvergasung bei 30 bar gegenüber der atmosphärischen Flugstromvergasung. Die Abweichungen sind angegeben sowohl für die trockene als auch nasse Einspeisung. Auf diesem Bild sind die Kosten bei Anwendung der atmosphärischen Vergasung für alle Fälle mit 100% angenommen. Ferner gelten die angegebenen Kosten bei Erreichen von 100% der jährlichen Auslegungskapazität. Auf Bild 7 ist der prozentuale Kostenanstieg dargestellt für die Fälle, daß nur 75% und 87,5% der jährlichen Auslegungskapazität erreicht wird, bei einem investitionsbezogenen jährlichen Festkostenanteil von 26% der Investitionskosten und für verschiedene Kohleprixe in DM/GJ. Diese Darstellung gilt für die Methanolerzeugung.

Zur Ermittlung der Mindestenergielpreisverhältnisse von Kohle zu anderen Brennstoffen bei der Ammoniakerzeugung – um zu gleichen Gestehungskosten Ammoniak herzustellen – wurden Vergleichsrechnungen durchgeführt.

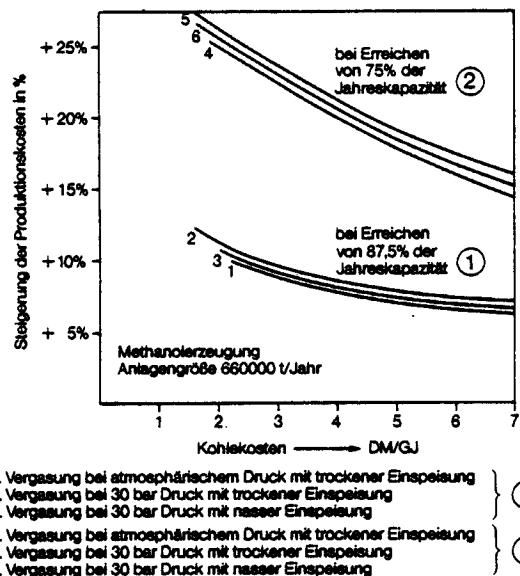


Bild 7 Steigerung der Produktionskosten bei Nichterreichen der Jahreskapazität

Rohstoff		Erdgas	Naphtha	Heizöl S	Kohle
Investitionen	Mio DM	280	300	400	600
Rohstoff für chemische Umwandlung u. Energieerzeugung	G J/t	36	38	41,2	51,5
Zusatzwasser	m³/t	5	5	7,0	10
Kosten für Chemikalien und Katalysatoren	DM/t	2	2,5	1,4	1,5
Personalbedarf	Mann/Tag	90	90	120	160

Tab. 3 Betriebszahlen und Investitionen für Anlagensysteme zum Erzeugen von 1500 t/Tag Ammoniak

Die Ergebnisse der Vergleichsrechnungen unter Berücksichtigung der Werte von Tabelle 3 sind in Form von Kurven (Konkurrenzschwellen) in Bild 8 dargestellt. Das Bild zeigt z. B., daß bei einem Kohlepreis von 4,— DM/GJ (entsprechend 100,— DM/t) die Preise von schwerem Heizöl bei 315,— DM/t, von Naphtha bei 420,— DM/t und von Erdgas bei 380,— DM/m³ liegen müssen, um Preisgleichheit bei den Gestehungskosten zu bekommen.

4 Schlußbetrachtungen

- Die bei atmosphärischem Druck arbeitende Flugstromvergasung mit trockener Einspeisung hat sich seit ihrer Markteinführung vor etwa 30 Jahren großtechnisch und

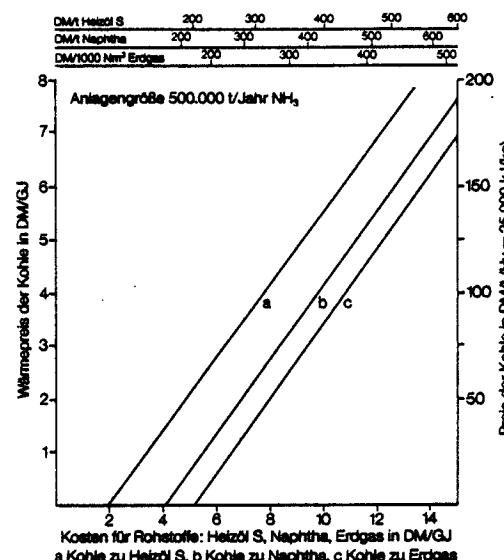



Bild 8 PI Preisrelation von Rohstoffen

kommerziell bewährt. Sie ist geeignet für alle vorkommenden festen Brennstoffe und zeigt eine hohe Wirtschaftlichkeit bei der Erzeugung von Chemievorprodukten. Die Weiterentwicklung dieses Verfahrens zu einer Flugstromdruckvergasung bringt, wie gezeigt, wirtschaftliche Vorteile, insbesondere bei Kohlen mit höheren Energiepreisen (Steinkohle).

- Die Flugstromdruckvergasung mit nasser Einspeisung wird, wie die Darstellungen zeigen und nach den bisher vorliegenden Versuchsergebnissen, keine bessere Wirtschaftlichkeit zeigen als die zur Zeit betriebene Flugstromvergasung bei atmosphärischem Druck und mit trockener Einspeisung.
- Die Verfügbarkeit und Betriebssicherheit der Anlagensysteme hat einen größeren Einfluß auf die Gestehungskosten der Produkte als zum Beispiel der Kohlepreis.
- Bei den heute weltweit hohen Energiepreisen kann die Kohle bereits mit anderen Rohstoffen der Synthesegas-Chemie konkurrieren.

Literatur




- [1] Hermann Staegge: The Gasification of Coal, Energy-Developments, June 1980
- [2] Hermann Staegge: Thermische Kohleveredelung durch die Flugstromvergasung nach Koppers-Totzek, Chemie für Labor und Betrieb, 31. Jahrgang, Heft 2/1981
- [3] E. Vogt, M. J. von der Burgs: Current Status of the Shell-Koppers Coal Gasification Process, 72nd AIChE Annual Meeting, San Francisco, Cal., 29th November 1979
- [4] Boy Cornils, Josef Hibbel, Josef Langhoff, Peter Ruprecht: Stand der Texaco-Kohle-Vergasung in der Ruhrchemie/Ruhrkohle-Variante, Chemie-Ingenieur-Technik, 52, 1980, Nr. 1
- [5] Hermann Staegge: Bewertung und Aufbereitung von Kohlen für die Flugstromvergasung mit trockener Einspeisung, Chemie-Technik, Heft 4, 1981

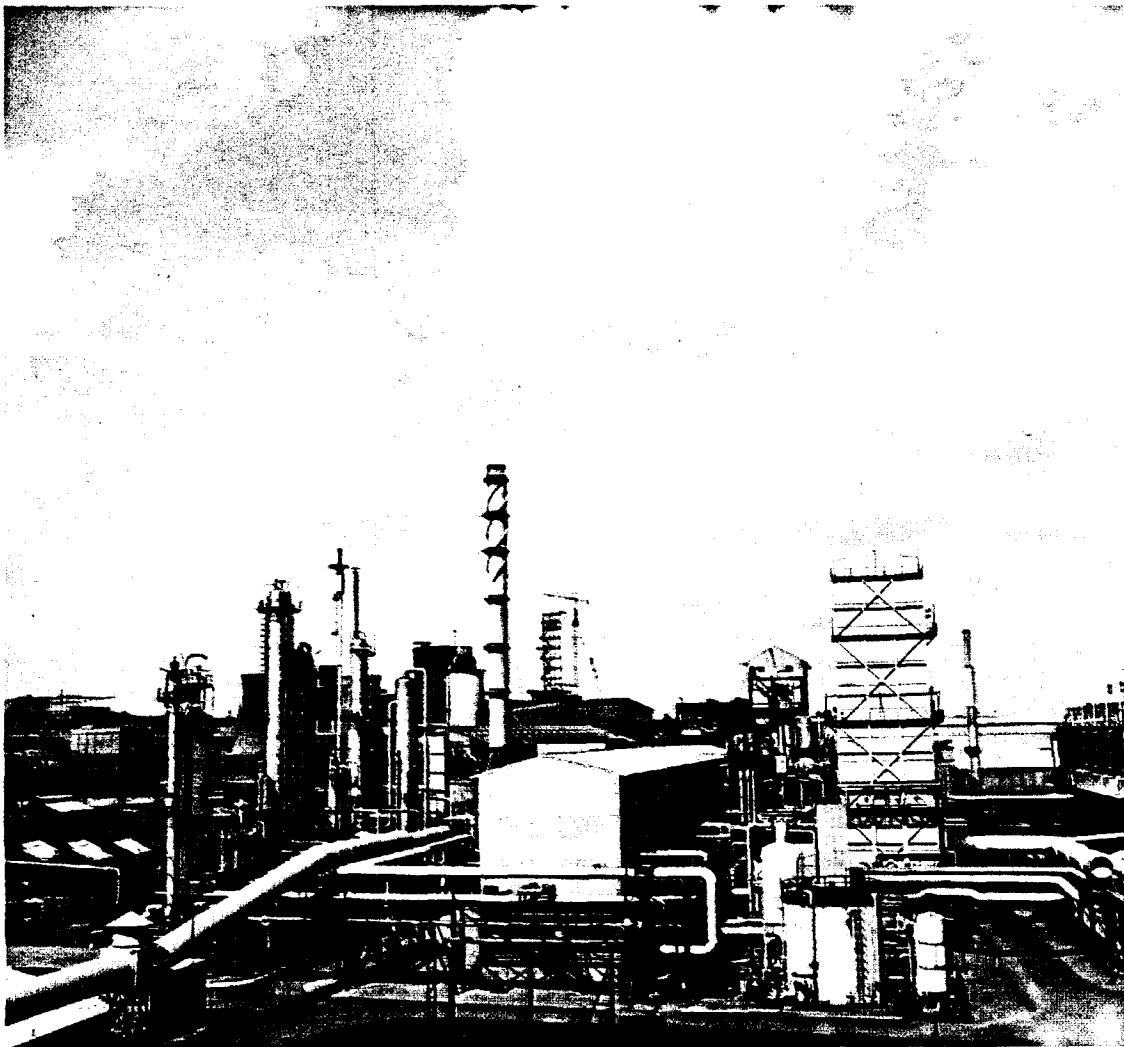

Anlage zur Aufbereitung von Rohgas aus der Kohlevergasung zu Synthesegas für die Ammoniak- und Methanolsynthese

Leistung: Gasbehandlung 2 550 000 m³ Rohgas
 Ammoniaksynthese 1 000 t/d NH₃
 Methanolsynthese 70 t/d CH₃ OH

 KRUPP KOPPERS 

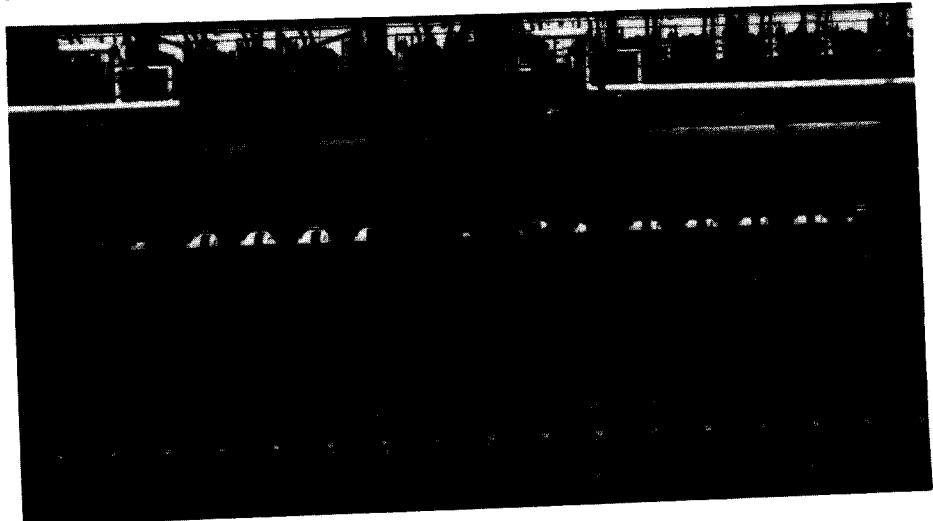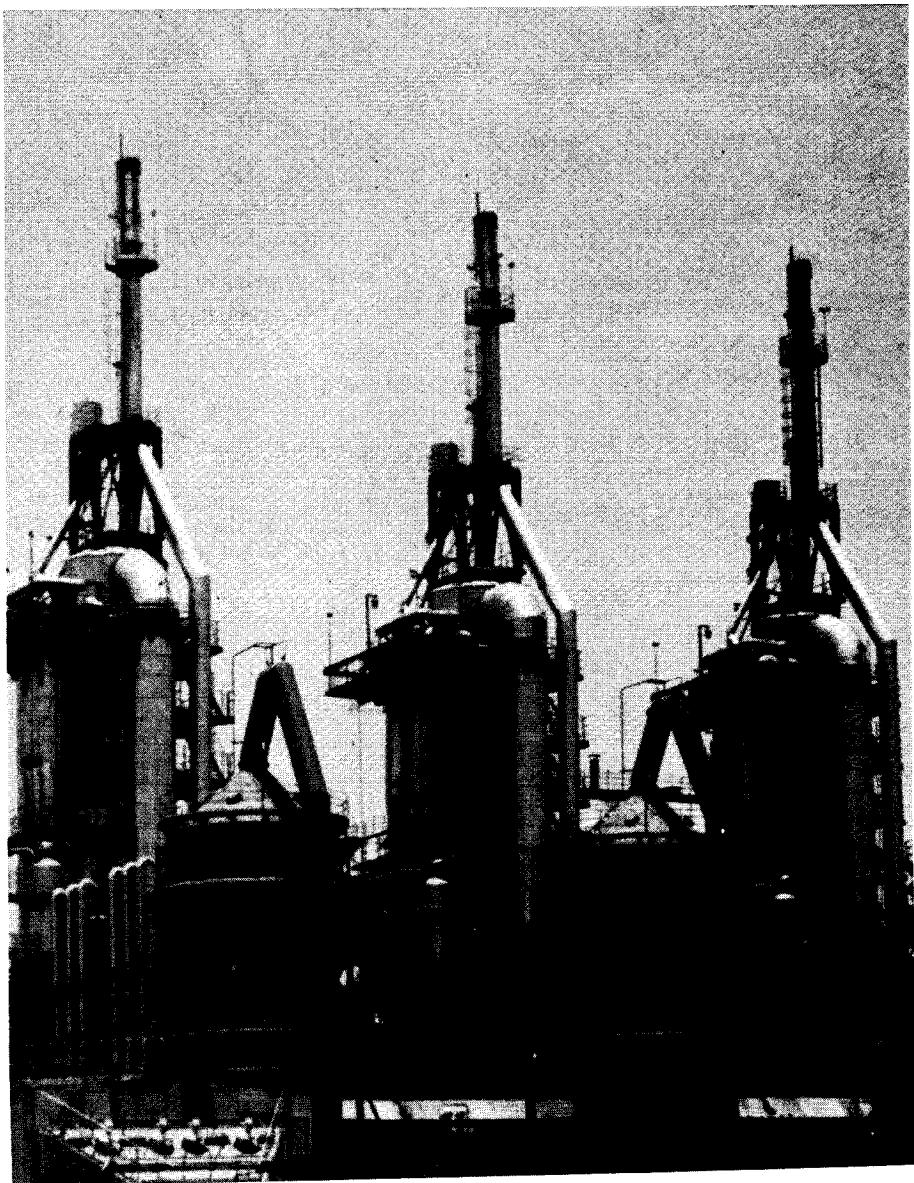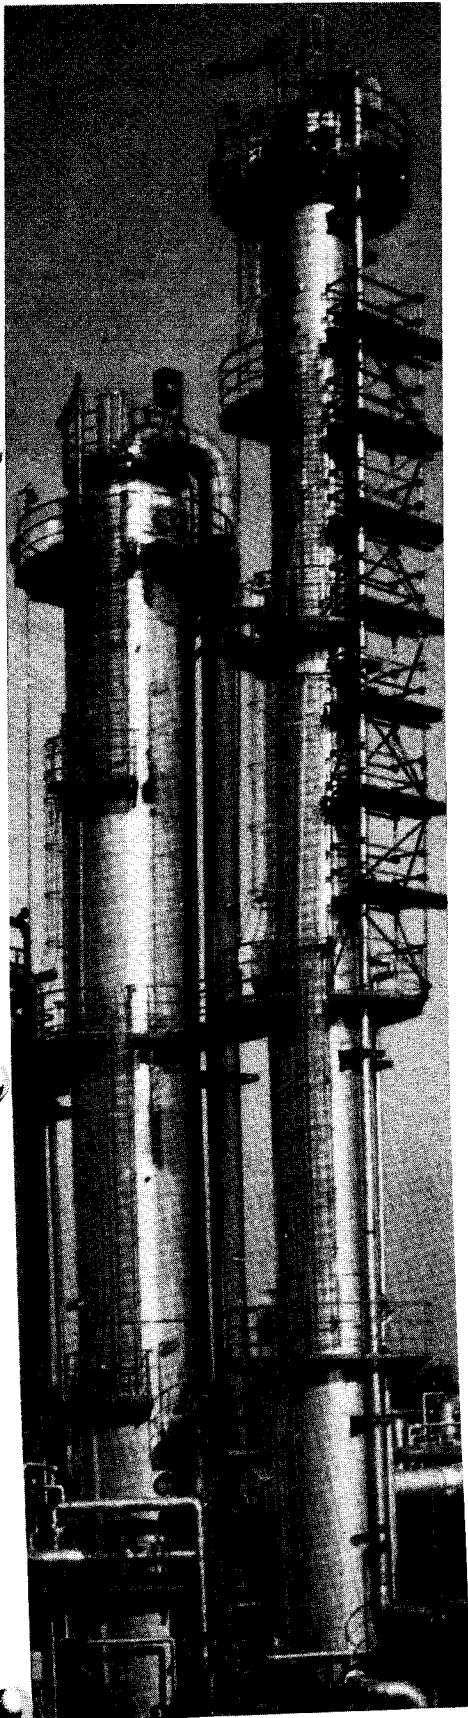

Índice

	Página
La empresa	1
Los campos de actividades	2
Coque y mineral	4
Carbón y gas	10
Refinerías y petroquímica	16
Química inorgánica y protección ambiental	24
Procesos y know-how	26
Los servicios	27
El método de trabajo	28
Organización	30
En todo el mundo	33

Página 1

La empresa

Krupp Koppers es una de las primeras empresas de ingeniería del mundo dedicada a la construcción de grandes plantas industriales en los sectores de coquerías, siderúrgia, gasificación de carbón, elaboración del petróleo, petroquímica y química inorgánica.

La empresa Krupp Koppers, con una tradición de más de 80 años, tiene su residencia en Essen, la metrópolis de la Cuenca del Ruhr. En la Casa central y en las filiales nacionales y extranjeras están prestando sus servicios más de 1200 personas.

Para la ejecución de grandes proyectos, un elemento esencial característico de la responsabilidad y fiabilidad de una empresa de ingeniería es, no solamente la competencia técnica, sino también la solidez económica, especialmente en el caso de asumir la responsabilidad general actuando como contratista principal. De esta forma el potencial del Grupo Krupp es también el basamento de Krupp Koppers.

① Oficinas de Krupp Koppers en Moltkestrasse

② En este edificio situado en Limbecker Platz se encuentran otros departamentos de Krupp Koppers

Página 2

Los campos de actividades

Coque y mineral

Carbón y gas

Página 3

Refinerías y petroquímica

Química inorgánica y protección ambiental

Página 4

Coque y mineral

Refinerías

Desalificación y deshidratación de crudo
 Destilación de crudo
 Destilación en vacío
 Estabilización de gasolina
 Secado de productos líquidos del petróleo
 Desulfuración hidrogenante de gasolinas, aceites ligeros, medios y pesados
 Reforming catalítico
 Isomerización
 Alquilación
 Producción de coque de petróleo

Calcinación de coque de petróleo
 Cracking catalítico y térmico
 Visbreaking
 Hidrocracking
 Hidrogenación de aceite pesado
 Desasfaltado
 Fraccionamiento de gas de refinería licuado (LPG)
 Desulfuración de gas de refinería licuado (LPG)
 Extracción de mercaptanos de productos líquidos del petróleo
 Desulfuración de gas de refinería por absorción
 Oticación de azufre (proceso Claus)

Destilación y soplado de betún
 Estaciones de mezcla automáticas (Blending)
 Patios de tanques, equipos de carga, plantas auxiliares y secundarias (Off-Sites)
 Instalaciones de depuración y secado de gas natural con recuperación de naftas ligeras, gas licuado (LPG), dióxido de carbono y azufre

Complejos industriales

Plantas para la industria petroquímica y química

Plantas para

Obtención de aromáticos por vía de reforming
 Elaboración de gasolina de pirólisis
 Hidrogenación de gasolina de pirólisis
 Hidro-refinación de benzol
 Fraccionamiento destilativo de aromáticos o fracciones de gasolinas con contenidos de aromáticos
 Obtención de aromáticos BTX de elevada pureza partiendo de mezclas de hidrocarburos, por vía de extracción o destilación extractiva según los procesos de Krupp Koppers MORPHYLEX o MORPHYLANE
 Desaromatización de mezclas de hidrocarburos
 Obtención de p-xilol por cristalización o adsorción
 Isomerización
 Dealquilación
 Transalquilación/desproporcionamiento
 Superfraccionamiento

Plantas de producción u obtención de

Anhídrido fálico
 Anhídrido maleico
 Plastificantes a base de anhídrido fálico
 dimetilterefthalato (DMT)
 Ácido tereftalático (TPA)
 Metanol
 Isopropanol de propileno
 Acetaldehido de etanol
 Isoforona y derivados
 Oxo-alcoholes
 Etilbenzol
 Estirol de etilbenzol
 Cumol de benzol y propileno
 Fenol
 Formaldehido de metanol
 Ciclohexano de benzol

Butadieno

Isopreno
 Caucho sintético
 Hollin
 Metil-terciario-butiléter (MTBE)
 Disolventes
 Productos primarios e intermedios para detergentes sintéticos
 Patios de tanques, instalaciones de carga, instalaciones auxiliares y secundarias (Off-Sites)

Complejos industriales

- ① Planta de obtención de benzol puro (proceso Morphylane®) ② Planta de fabricación de benzol por hidro-dealquilación de gasolina de pirólisis ③ Sala de control de una planta de hidro-dealquilación ④ Planta de obtención de benzol y tolual partiendo de gasolina de pirólisis (proceso Morphylane®) ⑤ Sistema automático digital para el control y la regulación de una planta de aromáticos ⑥ Planta de destilación de crudo, desalificación y estabilización de gasolina de aromáticos

- ① Planta de reformado con regeneración continua de catalizador ② Planta de producción de dimetilterefthalatos (DMT) ③ Planta de producción de dimetilterefthalatos (DMT)

Química inorgánica y protección ambiental

Plantas de obtención de
 ácido sulfúrico y cemento, partiendo de yeso (proceso OSW/KRUPP)
 instalaciones y equipos de protección ambiental en los campos de actividades de Krupp Koppers

①② Planta de obtención de ácido sulfúrico y cemento, partiendo de yeso (proceso OSW/KRUPP)

Procesos y know-how

Krupp Koppers dispone de numerosos desarrollos, patentes y procesos propios.

Continuamente se están desarrollando, probando y perfeccionando nuevos procesos hasta llegar a la madurez comercial.

Además, la empresa puede recurrir a un potencial de procesos de todos los tipos de licenciatarios de fama mundial. Esta gama diversificada de procesos ya acreditados técnica y económicamente está orientada a las necesidades del mercado.

El know-how resultante de las experiencias conseguidas durante décadas en la construcción de grandes plantas industriales es la base para encontrar soluciones a los problemas con miras a los requisitos que en el futuro se impondrán en la construcción de grandes plantas industriales.

Los servicios

La gama de servicios comprende complejos planteamientos económicos, técnicos y organizativos exigidos por la construcción de plantas industriales.

Krupp Koppers presta, como contratista de ingeniería, unos servicios muy amplios. Entre ellos se encuentran especialmente:

- **Estudios de inversión y de rentabilidad, comparación de procesos**
- **Tramitación de procesos o cesión de licencias**
- **Planificación de procesos, desarrollo y optimización de procesos**
- **Ingeniería básica y de detalle**
- **Adquisición de equipos**
- **Montaje y puesta en operación**
- **Asesoramiento técnico**

Krupp Koppers ofrece cada uno de sus servicios separada e individualmente, y también de forma relacionada entre sí, como paquete.

Krupp Koppers también asesora a los inversionistas en cuestiones de financiamiento de proyectos, pudiendo recurrir también a las relaciones y a las experiencias que posee el Grupo Krupp en todo en el mundo.

La empresa desarrolla y experimenta – juntamente con el cliente – procesos nuevos, empezando desde la concepción del proceso, los ensayos de laboratorio a escala, pasando por plantas piloto, hasta su aprovechamiento comercial.

En institutos técnicos, laboratorios y en plantas de pruebas se solucionan los problemas de la tecnología de los procesos. Para cometidos y problemas de carácter especial presta su colaboración el Instituto de Investigación de Fried. Krupp GmbH.

① Planta piloto para la gasificación de carbon a presión.

El método de trabajo

El plan reticular Standard es la base de toda programación de fechas del proyecto; la documentación Standard sirve para determinar la agrupación, el contenido y el alcance de la documentación del proyecto. La administración del proyecto garantiza por medio de normas específicas del proyecto la observancia de la programación prevista. Este sistema ofrece las condiciones necesarias para la erección económica mente óptima de plantas de producción.

Para la ejecución racional y segura de toda la ingeniería se recurre al empleo de programas de cálculo desarrollados por Krupp Koppers para cometidos determinados. Los programas se elabo-

ran en un centro de cálculo propio y en uno de los centros de cálculo mayores de Europa que es propiedad de Fried. Krupp GmbH.

En el administrador del proyecto de Krupp Koppers encontrará el inversorista a la persona responsable que garantizará la calidad de la ejecución observando el presupuesto y los plazos.

Para el análisis de cada problema parcial Krupp Koppers dispone de especialistas en todos los sectores técnicos. En los sectores que les incumben, los mismos proponen soluciones individuales coordinadas y elaboran en equipos interdisciplinarios la solución óptima global.

En la adquisición y el suministro de equipos, Krupp Koppers es independiente de los intereses de los fabricantes, incluso de los intereses del Grupo Krupp. El acceso a los mercados extranjeros ayuda a Krupp Koppers a acomodarse a las preferencias de adquisición de equipos y a la situación de financiamiento y monetaria de los inversionistas.

Los ingenieros de montaje y de puesta en operación de Krupp Koppers, competentes de las ejecución, han alcanzado un elevado nivel profesional por los servicios prestados internacionalmente para solucionar los problemas de los proyectos específicos del lugar.

Página 6

Plantas de coquización

Plantas para manejo de carbón

Equipos para la carga y descarga de carbón
Instalaciones de carboneo, lechos de homogeneización con máquinas apiladoras y reclamadoras
Instalaciones de trituración, molienda y cribado, preparación selectiva
Tolvas de clases y sistemas dosificadores para la mezcla de carbones
Instalaciones para el transporte de carbón
Instalaciones especiales para el tratamiento previo del carbón
Precalentamiento de carbón con transporte de carbón caliente:
Sistema COALTEK,
ENCOAL con ENTRANS
(Proceso Krupp Koppers)
PRECARBON (proceso en licencia)
Briquetage parcial del carbon de carga según el proceso SUMICOAL

Plantas de hornos de coquización

Hornos compound de calefacción por cabeza (gun-type)
Hornos compound con calefacción inferior (underjets)
Hornos con calefacción por cabeza de gas rico
Hornos con calefacción inferior de gas rico
Carros de carga de carbón
Máquinas deshornadoras
Carros guía coque
Carros de apagado de coque
Máquinas para la limpieza de las puertas y marcos de los hornos
Equipos para la limpieza de los tubos ascendentes y de los orificios de carga
Equipos para contener la emisión
Sistemas y equipos para la automación de las operaciones en los hornos de coquización
Hornos de coquización de brea
Hornos de coquización a escala semi-industrial

Instalaciones para el manejo del coque

Torres de apagado de coque
Rampas de coque
ENCOKE, proceso para enfriamiento de coque en seco
Equipos de secado de coque
Instalaciones de trituración y cribado de coque
Equipos de mezcla de coque
Equipos de transporte de coque
Parques de coque con máquinas apiladoras y reclamadoras
Equipos para la carga de coque

Página 7

Instalaciones para la industria siderúrgica

Estufas de alta temperatura

para temperaturas reguladas del viento caliente de hasta 1350 °C con temperaturas de cúpula de hasta 1600 °C
con mando automático y regulación de la demanda térmica

Plantas de sinterización

para materias primas de grano fino, especialmente mineral de hierro y cenizas volátiles
Equipos de mezcla, molienda y transporte
Máquinas de sinterización con banda
Equipos para el enfriamiento, la trituración y el cribado del sinter
Equipos para la depuración de los gases
Equipos para la captación de polvo

① Horno alto con estufas, tipo Krupp Koppers

Página 8

② Planta de sinterización de mineral de hierro

③ Estufas de alta temperatura, tipo Krupp Koppers

④ Hornos de coquización de gran volumen

Página 9

⑤ Enfriador de sinter

⑥ Máquina deshornadora

⑦ Máquina deshornadora

Página 10

Carbón y gas

Página 12

① Planta de gasificación Koppers-Totzek con 3 gasificadores de 4 cabezas para la producción de gas de síntesis bruto partiendo de carbón

Página 13

② Planta de tratamiento de gas bruto de la gasificación de carbón para obtener gas de síntesis para la síntesis del amoniaco y del metanol

③ Planta para el tratamiento de gas de síntesis bruto obtenido de carbón, para producir gas de síntesis puro

④ Planta de gasificación de carbón Koppers-Totzek con 4 gasificadores de 2 cabezas

Plantas de tratamiento de gas de coquería

Enfriamiento directo e indirecto del gas	Eliminación del amoníaco por Lavado con agua, Lavado con soluciones fosfatadas según el proceso US-Steel-Phosam, en saturador semidirecto	Compresión del gas con Turbocompresores, Compresores helicoidales, Compresores de émbolo
Desalquitranado electrostático del gas		Eliminación del nitrógeno por Oxidación, Lavado con soluciones acuosas
Desulfuración del gas por medio de Depuración húmeda, Proceso de circuito de NH ₃ , Koppers, Proceso Koppers Perox, Proceso con potasa, Kopprs, Proceso Streford, Depuración en seco	Desbenzolado por Lavado con aceite de antraceno, Lavado con aceite de lavado, Lavado con nafta solvente según el sistema de lavado en frío de benzol Koppers	Secado del gas por medio de Lavado con salmueras, Enfriamiento a baja temperatura
	Desnaftalinado por medio de Lavado con aceite de antraceno Lavado con fuel-oil o aceite de lavado	

Instalaciones de recuperación de subproductos

Alquitrán
Deshidratación del alquitrán bruto
Destilación del alquitrán bruto
Aceite ligero, Aceite fenicado, Aceite de naftaleno, Aceite de lavado, Aceite de entraceno, Brea
Obtención de fenoles, naftalina, antraceno, brea aglutinante para electrodos de la fracciones del alquitrán

Azufre
Obtención de azufre según el proceso Claus
Oxidación de SH ₂ para obtener ácido sulfúrico
Amoníaco
Producción de sulfato amónico según el proceso semidirecto e indirecto
Obtención de amoniaco puro según el proceso US-Steel-Phosam
Combustión de amoniaco según el proceso Koppers

Benzol bruto
Obtención de benzol bruto de elevado porcentaje con regeneración del aceite de antraceno o aceite de lavado
Obtención directa de benzol bruto con el sistema de lavado en frío de benzol Koppers
Hidrorefinación según el proceso BASF-VEBA
Distilación y extracción, destilación extractiva de refinado a presión de benzol para obtener aromáticos puros los procesos Krupp Koppers-MORPHYLEX® o MORPHYLANE®.

Plantas para la producción de gas

Plantas para la producción de gas de síntesis para la química, Hidrógeno, Monóxido de carbono, Gas reductor para la metalurgia, Gas combustible
--

partiendo de combustibles sólidos por gasificación con oxígeno y vapor de agua según el proceso KOPPERS-TOTZEK (proceso Krupp Koppers)
por gasificación con oxígeno y vapor de agua bajo presión según el proceso PRENFO (proceso Krupp Koppers)
por gasificación de coke y carbón magro con aire u oxígeno y vapor de agua en generador de parrilla giratoria

de combustibles líquidos pesados por gasificación con oxígeno y vapor de agua según el proceso KOPPERS-TOTZEK (Krupp Koppers)
por gasificación con oxígeno y vapor de agua bajo presión según el proceso Shell
de hidrocarburos líquidos ligeros y gaseosos, así como gas de coquería por vía de reforming catalítico con vapor, oxidación parcial, cracking térmico

Plantas para el tratamiento de gas de síntesis bruto u otros gases

Desempolvado por Lavado húmedo, Electrofiltros, Filtros mecánicos, Ciclones
Compresión de gas con Turbo-compresores, Compresores helicoidales, Compresores de émbolo

Desulfuración del gas por Lavado con potasa Koppers, Lavado Shell-Sulfinol, Lavado Shell-Adip, Lavado con potasa caliente Benfield, Lavado con aminas, Lavado Rectisol, tipo Krupp Koppers, Lavado Allied-Chemical-Sesexol, Lavado Alkazid-BASF
Eliminación de CO por Conversión del monóxido de carbono con catalizadores de alta y/o baja temperatura

Eliminación de CO ₂ por Lavado con potasa caliente Benfield, Lavado con aminas, Lavado Rectisol, sistema Krupp Koppers, Lavado Allied-Chemical-Selexol
Depuración fina de gases
Plantas completas para la producción de amoníaco y metanol partiendo de carbón

Plantas completas para la producción de gas sustituto del gas natural (SNG) por conversión catalítica de mezclas de gas ricas en CO + H ₂ para obtener metano

Refinerías y petroquímica

La organización

Gerencia

Departamento de procesos Coque y mineral	Departamento de procesos carbón y gas	Departamento de Ingeniería 1	Departamento de refinerías y petroquímica	División de procesos Química inorgánica y protección ambiental	Departamento de ingeniería 2
Diseño de proceso, Ingeniería básica, Adquisición técnica para: Planta de coquización e instalaciones de tratamiento de carbón y coque, Estufas, Plantas de sinterización.	Diseño de proceso, Ingeniería básica, Adquisición técnica para: Plantas de gasificación de combustibles sólidos y líquidos, Plantas de tratamiento de gas y para la obtención de productos intermedios y finales, Instalaciones de tratamiento de gas de coquería y recuperación de subproductos.	Ingeniería detallada con secciones para: Aparatos, máquinas, equipos auxiliares, Electrotécnica, medida y regulación, Construcción de tuberías, Construcciones de ingeniería civil, Construcción refractaria, Hornos de coquización, Maquinaria pesada.	Diseño de proceso, Ingeniería básica, Adquisición técnica para: Refinerías, Plantas para productos petroquímicos intermedios y finales, Instalaciones de aromáticos, Instalaciones de elaboración de alquitrán.	Diseño de proceso, Ingeniería básica, Adquisición técnica para: Plantas de fertilizantes, Fábricas de yeso y de ácido sulfúrico.	Ingeniería de detalle con secciones para: Aparatos, máquinas, Equipos auxiliares, Electrotécnica, medida y regulación, Construcción de tuberías, Construcción de modelos.
Montaje	Tecnología de operación (puesta en operación)	Investigación y desarrollo	Asuntos técnicos generales	Administración de proyectos	Ventas
Administración de obras, Planificación de montajes, Ejecución de montajes, Ejecución de obra refractaria (obra nueva y reparación).	Planificación de la técnica de operación, Dirección, supervisión y ejecución de la puesta en operación, Asesoramiento y entrenamiento del personal de operación.	Desarrollo y optimización de procesos, Estudios técnicos de reacciones y de procesos químicos, con las secciones: Laboratorio/Instituto técnico, Patentes, Biblioteca.	Desarrollo de las bases de cálculo técnicas y programas de procesamiento de datos, Desarrollo de normas y métodos para la racionalización del trabajo, Perfeccionamiento técnico con las secciones: Bases técnicas, Organización del trabajo/normas, Procesamiento de datos, Seguridad.	Coordinación y dirección de la administración de proyectos con secciones: Administración de proyectos, Administración comercial de los contratos.	Estudio de mercados, Marketing, Adquisición, Contratación de suministros y prestaciones, Publicidad.
Departamento jurídico, Contratos	Compras	Contaduría	Finanzas	Personal	
Licencias y colaboración, Asesoramiento jurídico, Asuntos jurídicos, Coordinación de las actividades de las sociedades filiales, Asuntos comerciales, Organización del trabajo.	Adquisición de equipos, materiales y servicios.	Contabilidad financiera, Cálculo de costos, Impuestos, Planificación de balances y resultados.	Planificación y disposición financiera, Financiamiento de pedidos.	Asuntos de personal y sociales, Servicios internos.	

En todo el mundo

Krupp Koppers ha construido plantas industriales en todos los continentes, en países de sistemas económicos diferentes, y bajo las más variadas condiciones económicas, obteniendo así la mejor calificación en la coordinación de proyectos y en la dirección de consorcios.

A través de sus filiales autónomas en Francia, España, Japón y USA y una densa red de representantes, Krupp Koppers GmbH puede desarrollar sus actividades en todo el mundo, asegurando a los clientes un estrecho contacto con la Casa Central en Essen.

Las sociedades filiales extranjeras actúan como empresas de ingeniería en los campos de actividades de la Casa Central.



**Construcción de plantas
para el mundo de mañana**

Krupp Koppers GmbH
Postfach 10 22 51, D-4300 Essen 1, ☎ (02 01) 22 08-1, Telex: 08 57 817
ſ kruppkoppers

Koppers France S.A.
Bureau d'Etudes
19, Rue des Maraîchers
F-57602 Forbach/Moselle
☎ (8) 785 21 73
Telex: koppers forba 860 378 f

Koppers France S.A.
30, Boulevard Bellerive
F-92504 Rueil Malmaison

Koppers Española S.A.
Plaza Manuel Gómez Moreno, s/n
Edificio Bronce - 6^a Planta
E-Madrid-20
☎ 4 56 12 58
Telex: 44 305 kibm e

Nippon Koppers
Yugen Kaisha
Central POB 1019
J-Tokyo
☎ 582-3615/8
Telex: j-24 605

Krupp Wilputte Corporation
152 Floral Avenue
Murray Hill, New Jersey 07974
☎ 201-464-5900
Telex: 13-8847

KRUPP KOPPERS



Inhalt

Contents Summaire

Seite
Page
Page

Das Unternehmen The company · L'entreprise		1
Die Arbeitsgebiete Fields of activity · Les domaines d'activités		2
Koks und Erz Coke and Ore · Coke et Minerai		4
Kohle und Gas Coal and Gas · Charbon et Gaz		10
Raffinerien und Petrochemie Refineries and Petrochemical Plants · Raffineries et Pétrochimie		16
Anorganische Chemie und Umweltschutz Chemicals and Environmental Protection · Chimie minérale et Protection de l'Environnement		24
Verfahren und Know-how Processes and Know-how · Les Procédés et le know-how		26
Die Dienstleistungen Services · Les Services		27
Die Arbeitsweise Working methods · Les méthodes de travail		28
Organisation Organization · Organisation		30
In aller Welt Throughout the World · Krupp Koppers travaille dans le monde entier		33



① Krupp Koppers
Bürohäuser an der
Moltkestraße
① Krupp Koppers offices
in Moltkestraße
② Bureaux de
Krupp Koppers
Moltkestraße

② Im Hochhaus am
Limbecker Platz sind
weitere Büros von
Krupp Koppers
② High-rise block at
Limbecker Platz, housing
other Krupp Koppers
departments
③ Immeuble à la
Limbecker Platz abritant
des bureaux de
Krupp Koppers

Krupp Koppers ist eines der weltweit führenden Ingenieurunternehmen im Großanlagenbau auf den Gebieten Kokerei- und Hüttenproduktion, Kohlevergasung, Erdölverarbeitung, petrochemische und chemische Industrie.

Das Ingenieurunternehmen mit mehr als 80jähriger Tradition hat seinen Firmensitz in Essen, der Metropole des Ruhrgebiets. Dort und in den in- und ausländischen Tochtergesellschaften arbeiten mehr als 1.200 Mitarbeiter.

Neben der technischen Kompetenz ist der finanzielle Rückhalt gerade bei der Durchführung großer Projekte wesentliches Element der Verantwortungsfähigkeit und Zuverlässigkeit eines Ingenieurunternehmens – besonders dann, wenn als Main Contractor die Gesamtverantwortung übernommen wird. Hier ist das Potential des Krupp-Konzerns das Fundament von Krupp Koppers.

Krupp Koppers is one of the leading engineering companies active worldwide in the construction of large-scale plants for the coke production and metallurgical industries, coal gasification, mineral oil processing, and for the petrochemical and chemical industries.

The head office of the company, which can look back on a tradition of more than 80 years, is located in Essen, the metropolis of the Ruhr district. The company employs here and in its foreign subsidiaries a staff of more than 1,200.

In addition to technical competence, financial backing is a vital element in the responsibility and reliability of a company executing large-scale projects – especially when the company assumes overall responsibility as main contractor. In this respect, the potential of the Krupp group is Krupp Koppers firm foundation.


La société Krupp Koppers figure parmi les entreprises d'ingénierie les plus importantes dans le monde. Elle s'occupe de la construction de grandes installations relevant des techniques cokière et métallurgique, de la gazéification du charbon, du raffinage du pétrole, de l'industrie chimique et pétrochimique.

Depuis plus de 80 ans, la société a son siège à Essen, la métropole de la Ruhr, grande région industrielle. Elle emploie, en Allemagne comme à l'étranger (dans ses filiales) plus de 1.200 personnes.

Lorsqu'il s'agit de réaliser de grands projets, la compétence technique seule ne suffit pas. Encore faut-il aussi posséder l'assise financière indispensable pour créer un climat de confiance et de fiabilité. C'est d'autant plus important pour une entreprise qui doit, comme Krupp Koppers, assumer des responsabilités globales en tant qu'entrepreneur principal. Ici, le potentiel de la société Krupp sert de fondement à Krupp Koppers.

Die Arbeitsgebiete

Fields of activity
Les domaines d'activités

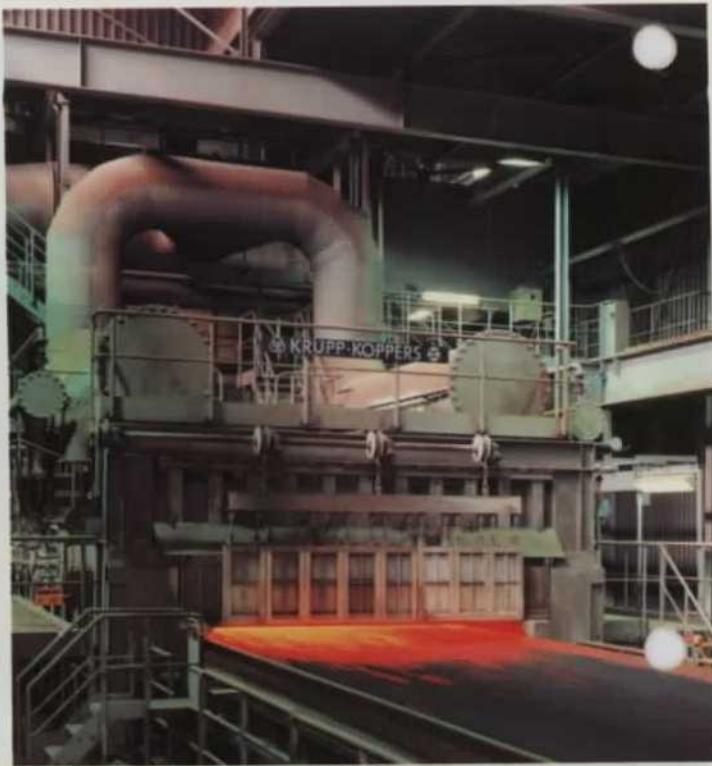


Koks und Erz
Coke and Ore
Coke et Minerai




Kohle und Gas
Coal and Gas
Charbon et Gaz



Raffinerien und Petrochemie
Refineries and Petrochemical Plants
Raffineries et Pétrochimie

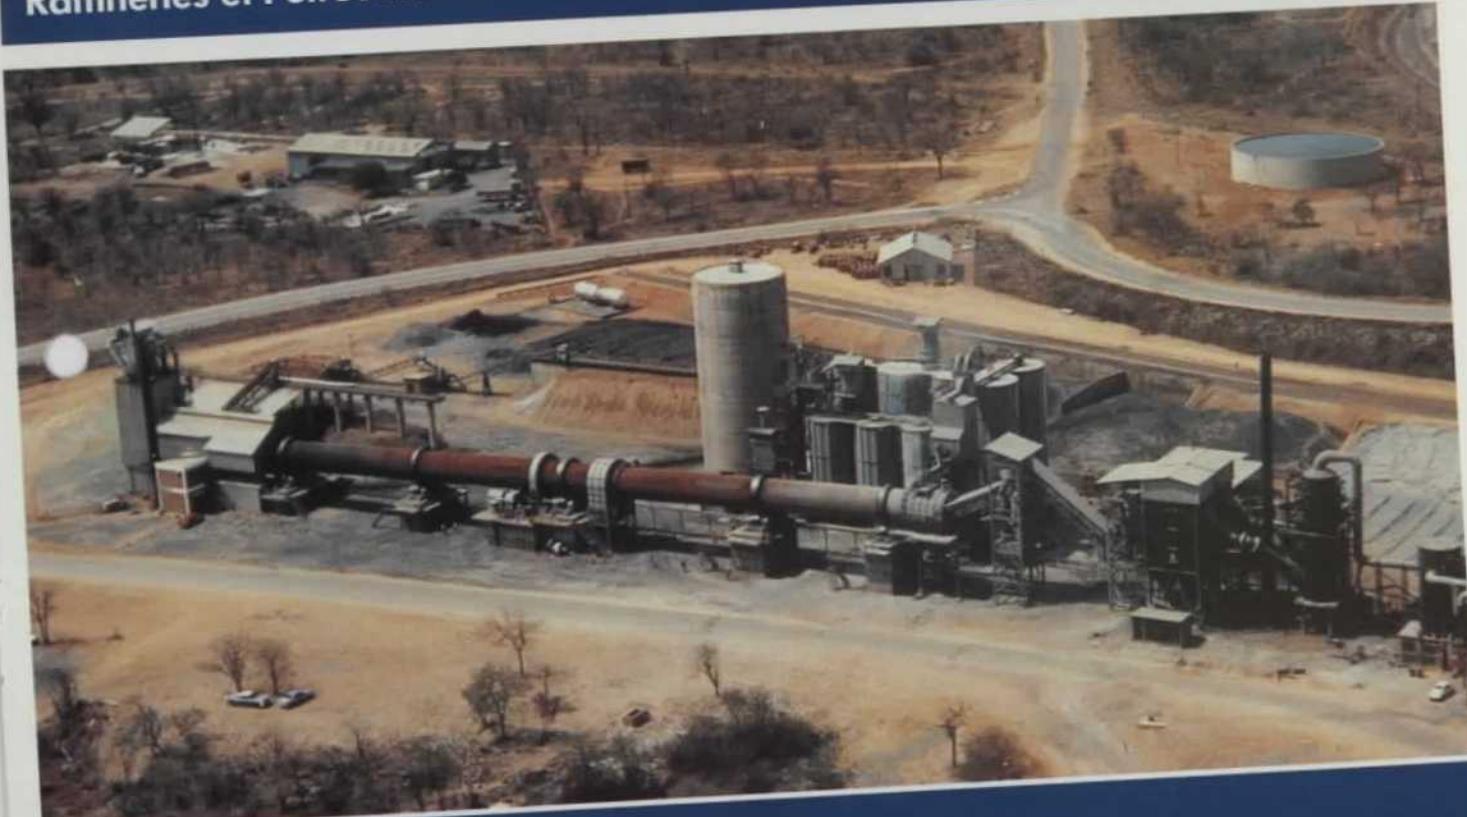

Anorganische Chemie und Umweltschutz
Chemicals and Environmental Protection
Chimie minérale et Protection de l'Environnement

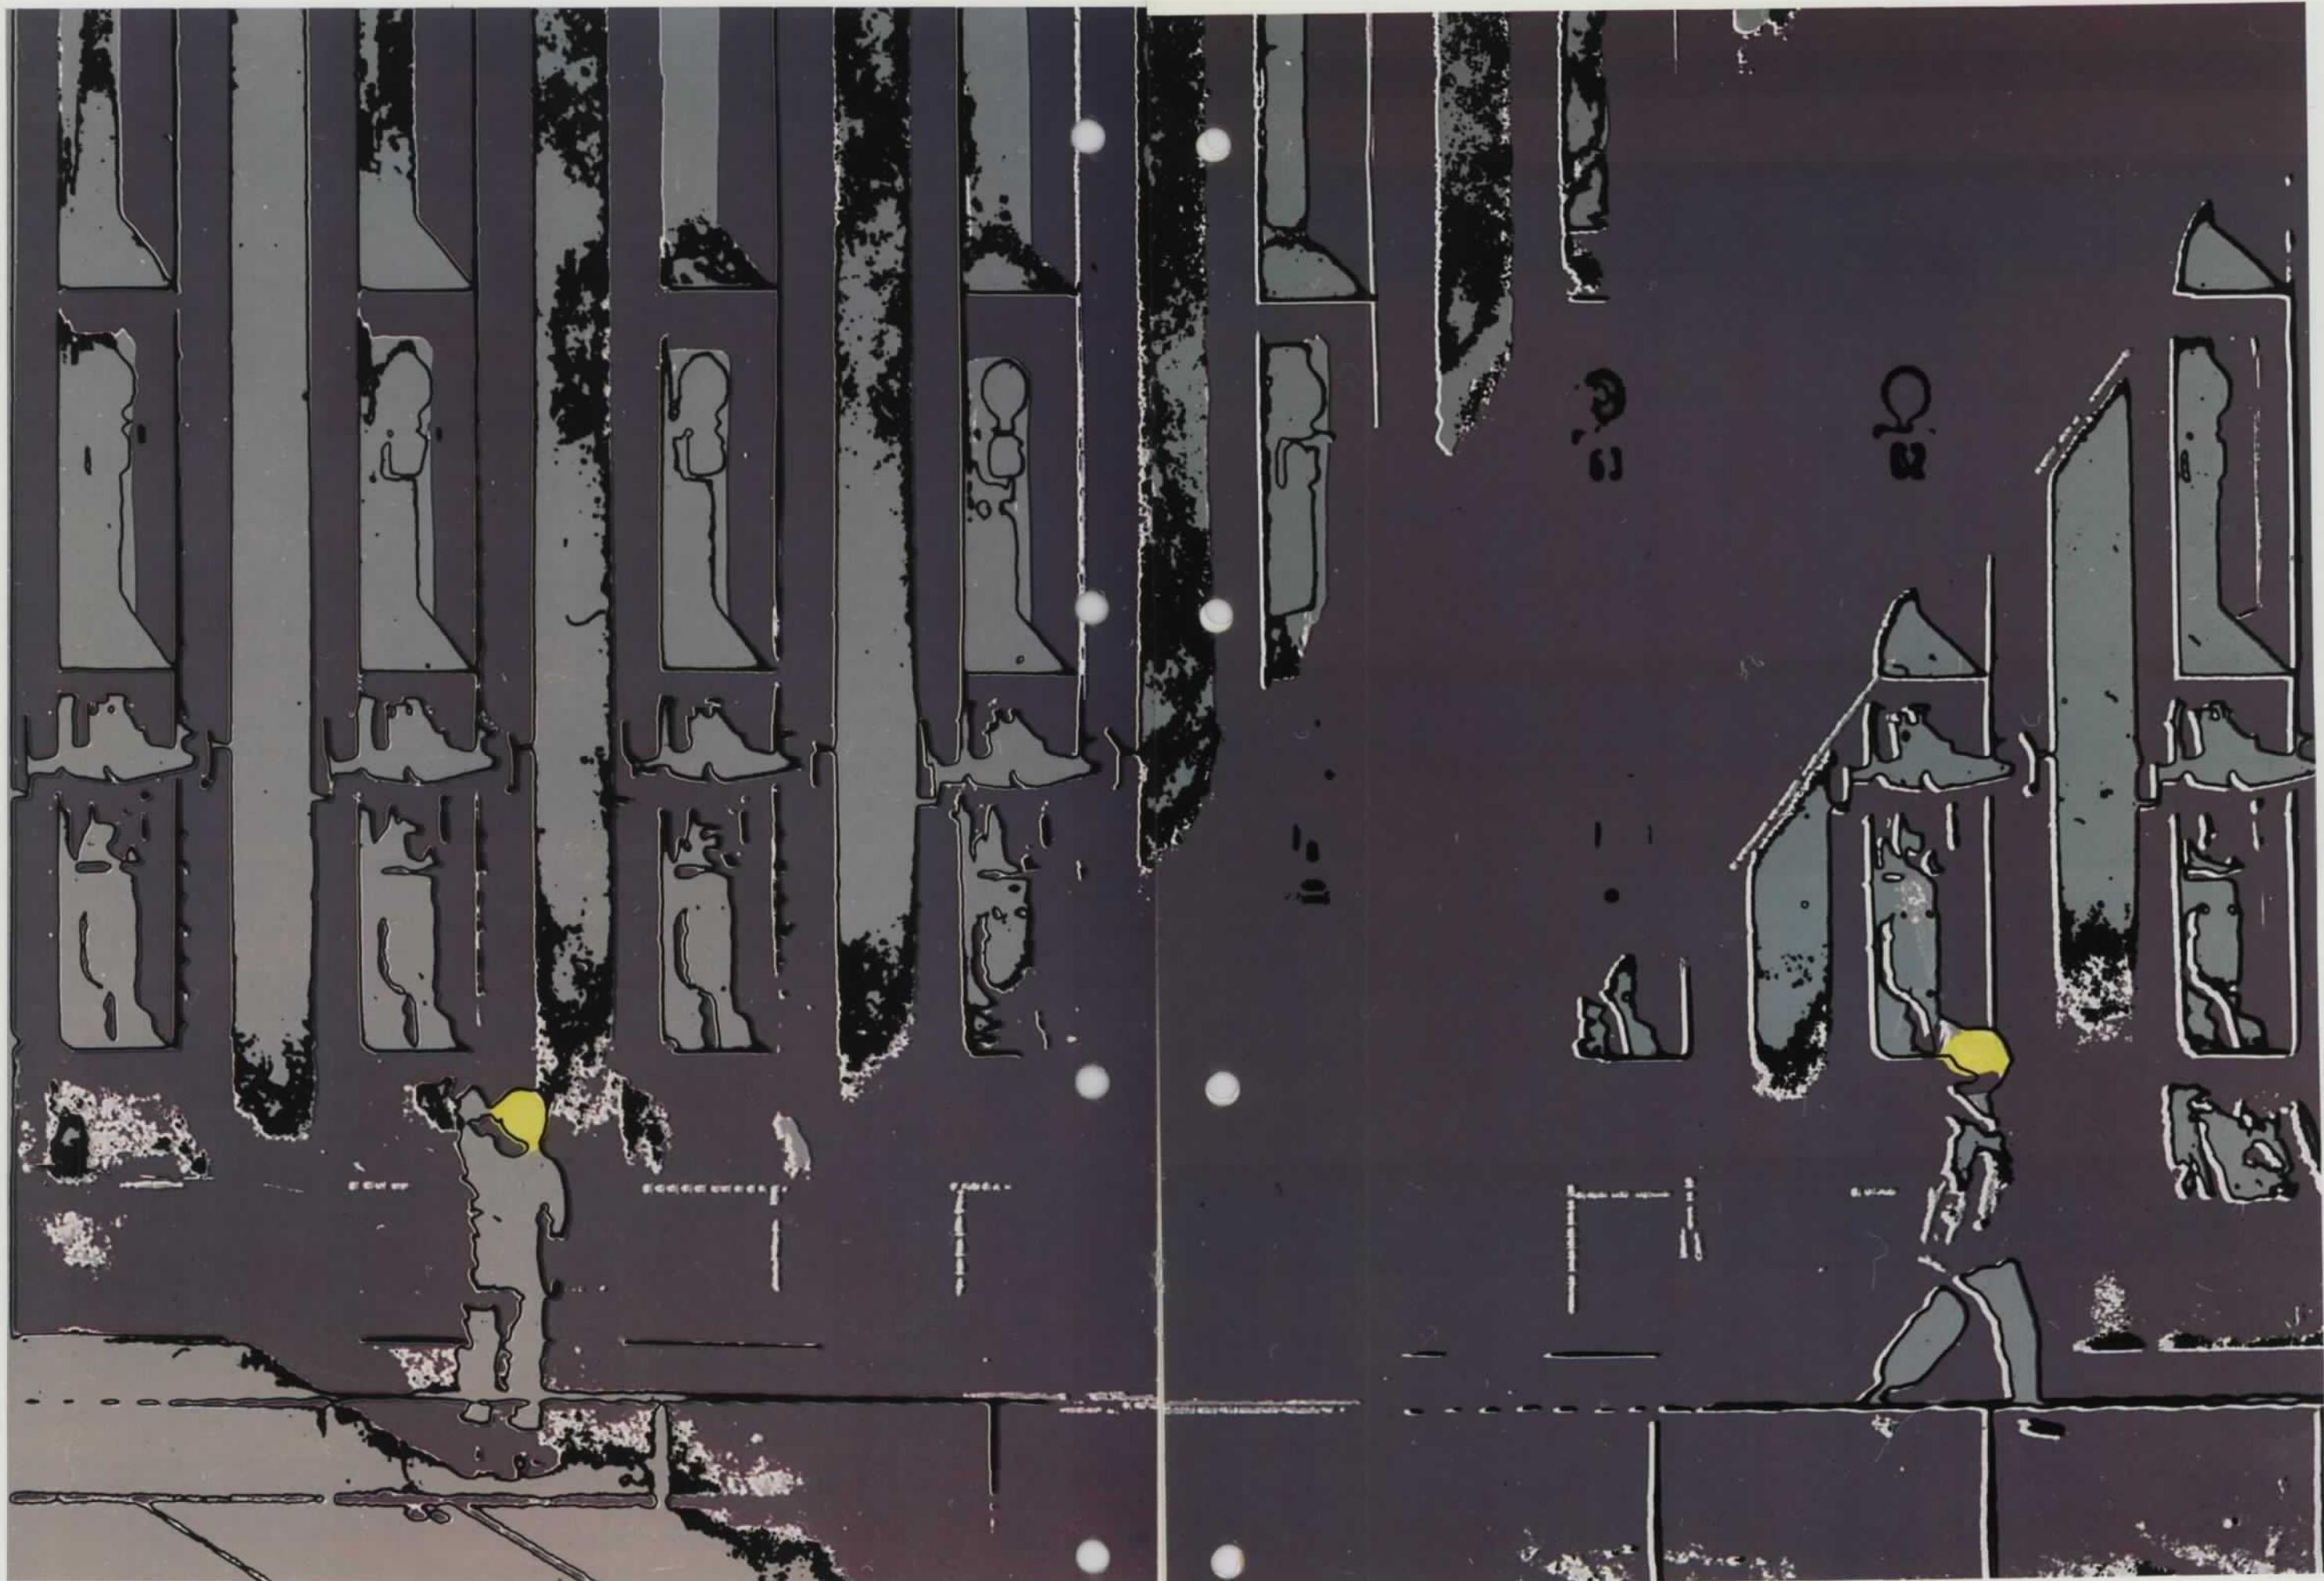

Koks und Erz Coke and Ore
Coke et Minerai

Kokereianlagen

Anlagen zur Kohlebehandlung

Einrichtungen für das Ent- und Verladen von Kohle
Lagereinrichtungen für Kohlesorten, Mischbetten mit Einstapel- und Rückladegeräten
Brech-, Mahl- und Siebanlagen, Selektivaufbereitung
Sortenbunker und Dosiereinrichtungen zur Kohlemischung
Anlagen und Einrichtungen zum Transport von Kohle

Spezielle Anlagen für die Kohlevorbehandlung

Kohlevorheizung mit Heißkohletransport:
System COALTEK,
ENCOAL mit ENTRANS
(Krupp Koppers-Verfahren)
PRECARBON (Lizenzverfahren)
Teilbrikettierung der Einsatzkohle nach dem SUMICOAL-Verfahren

Koksofenanlagen

Kopfbeheizte Verbundöfen
Unterbrenner-Verbundöfen
Kopfbeheizte Starkgasöfen
Unterbrenner-Starkgasöfen
Kohlefüllwagen
Koksausdrückmaschinen
Kokskuchenführungswagen
Kokslöschwagen
Maschinen zum Reinigen von Ofentüren und Kammerrahmen
Einrichtungen zum Reinigen von Steigerohren und Füllöchern
Einrichtungen zur Emissionsminimierung
Anlagen und Einrichtungen zur Automatisierung der Bedienungsvorgänge an den Koksofen
Pechverkokungsöfen
Verkokungsöfen im halbtechnischen Maßstab

Anlagen zur Koksbehandlung

Kokslöschtürme
Koksabwurframpen
ENCOKE, Verfahren zur trockenen Kokskühlung
Kokstrocknungseinrichtungen
Koksbrech- und Kokssiebanlagen
Koksmischeinrichtungen
Kokstransporteinrichtungen
Lagereinrichtungen für Koks mit Einstapel- und Rückladegeräten
Koksverladeeinrichtungen

Coking Plants

Coal Preparation

Equipment for loading and unloading of coal
Storage equipment for coal, blending beds with stocking and reclaiming equipment
Plants for crushing and grinding, selective treatment
Grading bunkers and proportionating equipment for the blending of coal
Plants and equipment for the handling of coal

Special Plants for Coal Pre-treatment

Coal pre-heating with heated-coal transportation,
COALTEK system,
ENCOAL with ENTRANS systems
(Krupp Koppers processes)
PRECARBON (process under license)
Partial briquetting of feed coal using the SUMICOAL process

Coke Ovens

Gun-flew compound ovens
Underjet compound ovens
Gun-flew rich gas ovens
Underjet rich gas ovens
Coal charging cars
Coke pusher machines
Coke guide cars
Coke quenching cars
Machines for cleaning oven doors and door jambs
Equipment for cleaning ascension pipes and charging holes
Equipment for minimizing emissions
Plants and equipment for the automation of coke oven operations
Ovens for carbonization of coal tar pitch
Coke ovens on a semi-commercial scale

Coke Preparation Units

Coke quenching towers
Coke wharfs
ENCOKE, process for coke dry-quenching
Coke drying equipment
Coke crushing and screening plants
Coke blending equipment
Coke handling equipment
Storage equipment for coke with stocking and reclaiming equipment
Coke loading equipment

Cokeries

Installations de traitement du charbon

Equipements pour le chargement et le déchargement de charbons
Equipements de stockage de charbons classés, aires de mélange avec engins de stockage et de reprise
Installations de concassage et de broyage, traitement sélectif
Trémies d'homogénéisation et équipements de dosage pour le mélange des charbons
Installations et équipements de transport de charbons

Installations spéciales pour le traitement préliminaire du charbon

Préchauffage du charbon avec manutention du charbon à chaud, système COALTEK
ENCOAL avec ENTRANS (procédé Krupp Koppers)
PRECARBON (procédé sous licence)
Briquettage partiel du charbon enfourni selon le procédé SUMICOAL

Installations de fours à coke

Fours compound à canons
Fours compound à underjet
Fours à gaz riche à canons
Fours à gaz riche à underjet
Enfourneuses
Défourneuses
Chariots guide-coke
Chariots d'extinction de coke
Machines de nettoyage des portes et des cadres de bâti
Equipements de nettoyage des colonnes montantes et des trous d'enfournement
Equipements pour l'enfournement et le défournement sans émission des fumées
Installations et équipements d'automatisation des opérations de desserte des fours à coke
Fours de cokéfaction de brai
Fours de cokéfaction à l'échelle semi-industrielle

Installations de traitement de coke

Tours d'extinction
Rampes à coke
ENCOKE, procédé pour le refroidissement du coke à sec
Installations de concassage et de criblage
Equipements de mélange de coke
Equipements de séchage de coke
Equipements de manutention de coke
Equipements de stockage de coke avec engins de stockage et de reprise
Equipements pour le chargement de coke



① Hochofen mit Wind-
erhitzern, Bauart
Krupp Koppers
② Blast furnace with
hot blast stoves,
Krupp Koppers type
③ Haut fourneau avec
réchauffeurs de vent,
système Krupp Koppers

④ Eisenerz-Sinteranlage
⑤ Sinter plant for iron ore
⑥ Installation
d'agglomération de
minerais de fer

⑦ Hochtemperatur-Wind-
erhitzer, Bauart
Krupp Koppers
⑧ High-temperature hot
blast stoves,
Krupp Koppers type
⑨ Réchauffeurs de vent à
haute température,
système Krupp Koppers

Anlagen für die Hüttenindustrie

Hochtemperatur-Winderhitzer
für geregelte Heißwindtemperaturen bis 1350 °C bei
Kuppeltemperaturen bis 1600 °C

mit automatischer Steuerung und Wärmebedarfs-
regelung

Sinteranlagen

für feinkörnige Rohstoffe, insbesondere Eisenerz und
Flugasche

Misch-, Mahl- und Transporteinrichtungen

Bandsintermaschinen

Einrichtungen zum Kühlen, Brechen und Sieben des
Sintergutes

Einrichtungen zur Abgasreinigung

Einrichtungen zur Raumentstaubung

Plants for the Steel Industry

High-temperature Hot Blast Stoves
for controlled blast temperatures up to 1350 °C with
dome temperatures up to 1600 °C

with automatic control and adjustment of heat
requirement

Sinter Plants

for fine-grained raw materials, in particular iron-ores
and fly ash

Mixing, grinding, and handling equipment

Strand-type sinter machines

Equipment for cooling, breaking and screening of sinter
material

Equipment for cleaning waste gases

Dust collection equipment

Installations pour la sidérurgie

Réchauffeurs de vent à haute température
pour des températures de vent chaud réglées jusqu'à
1350 °C et des températures en coupole jusqu'à
1600 °C

avec automatisation de l'exploitation et réglage
de la consommation calorifique

Installations d'agglomération

pour matériaux à grains fins,
en particulier minéraux de fer et cendres volantes


Équipements de mélange, de broyage et de manutention

Chaines d'agglomération

Équipements de refroidissement, de concassage et
de criblage d'agglomérés

Équipements d'épuration des fumées

Équipements de dépoussièrage des locaux

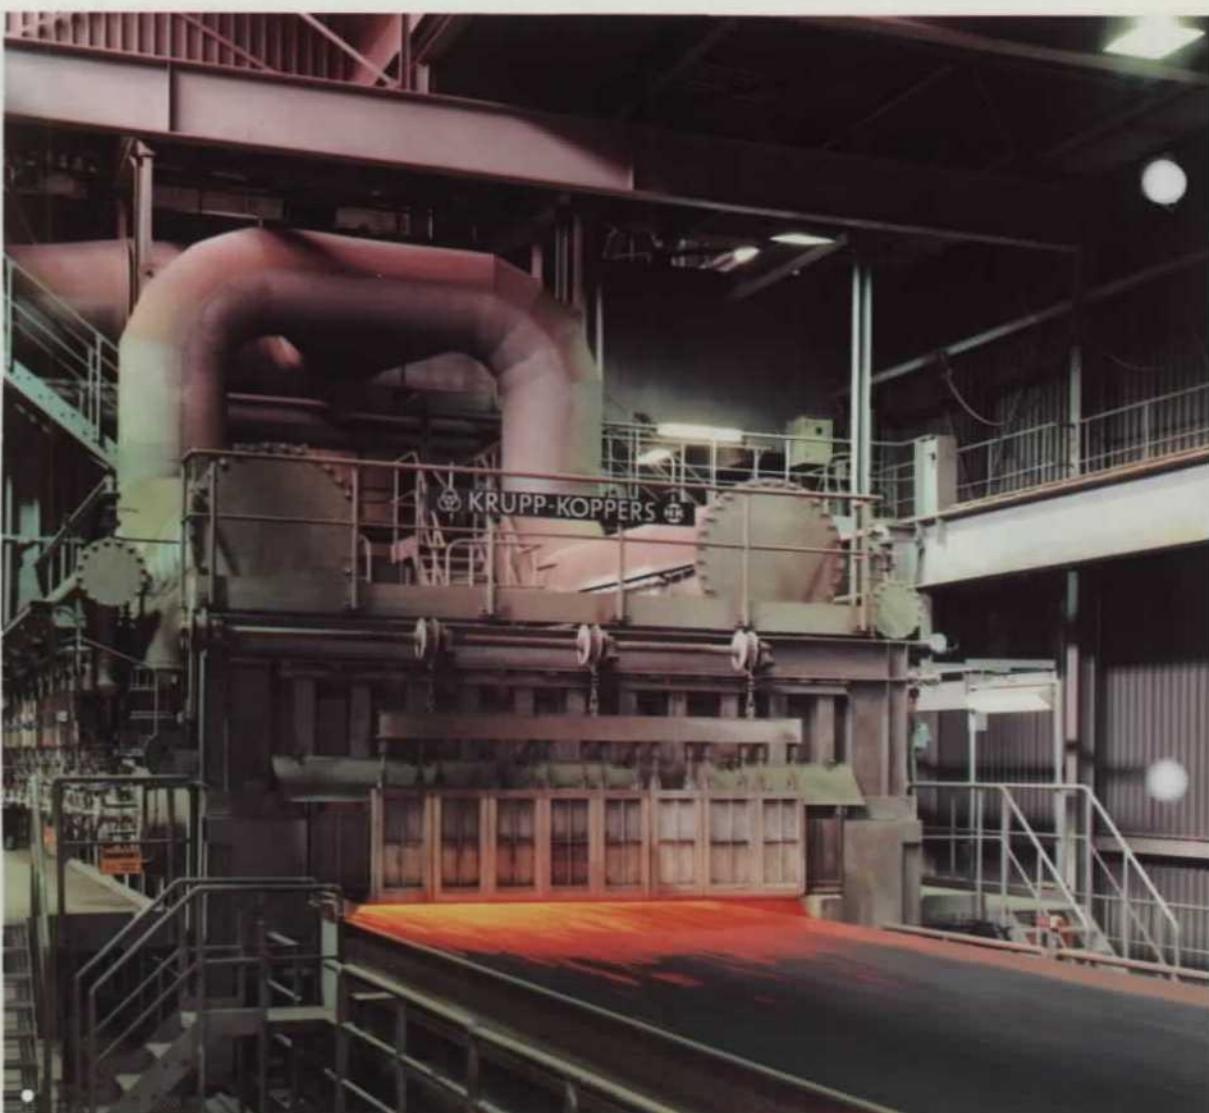




④ Koksauströmung
④ Coke pusher machine
④ Défourneuse

④ Sinterkühler
④ Sinter cooler
④ Unité de
refroidissement
d'agglomérés de minerai



④ Koksauströmung
④ Coke pusher machine
④ Défourneuse



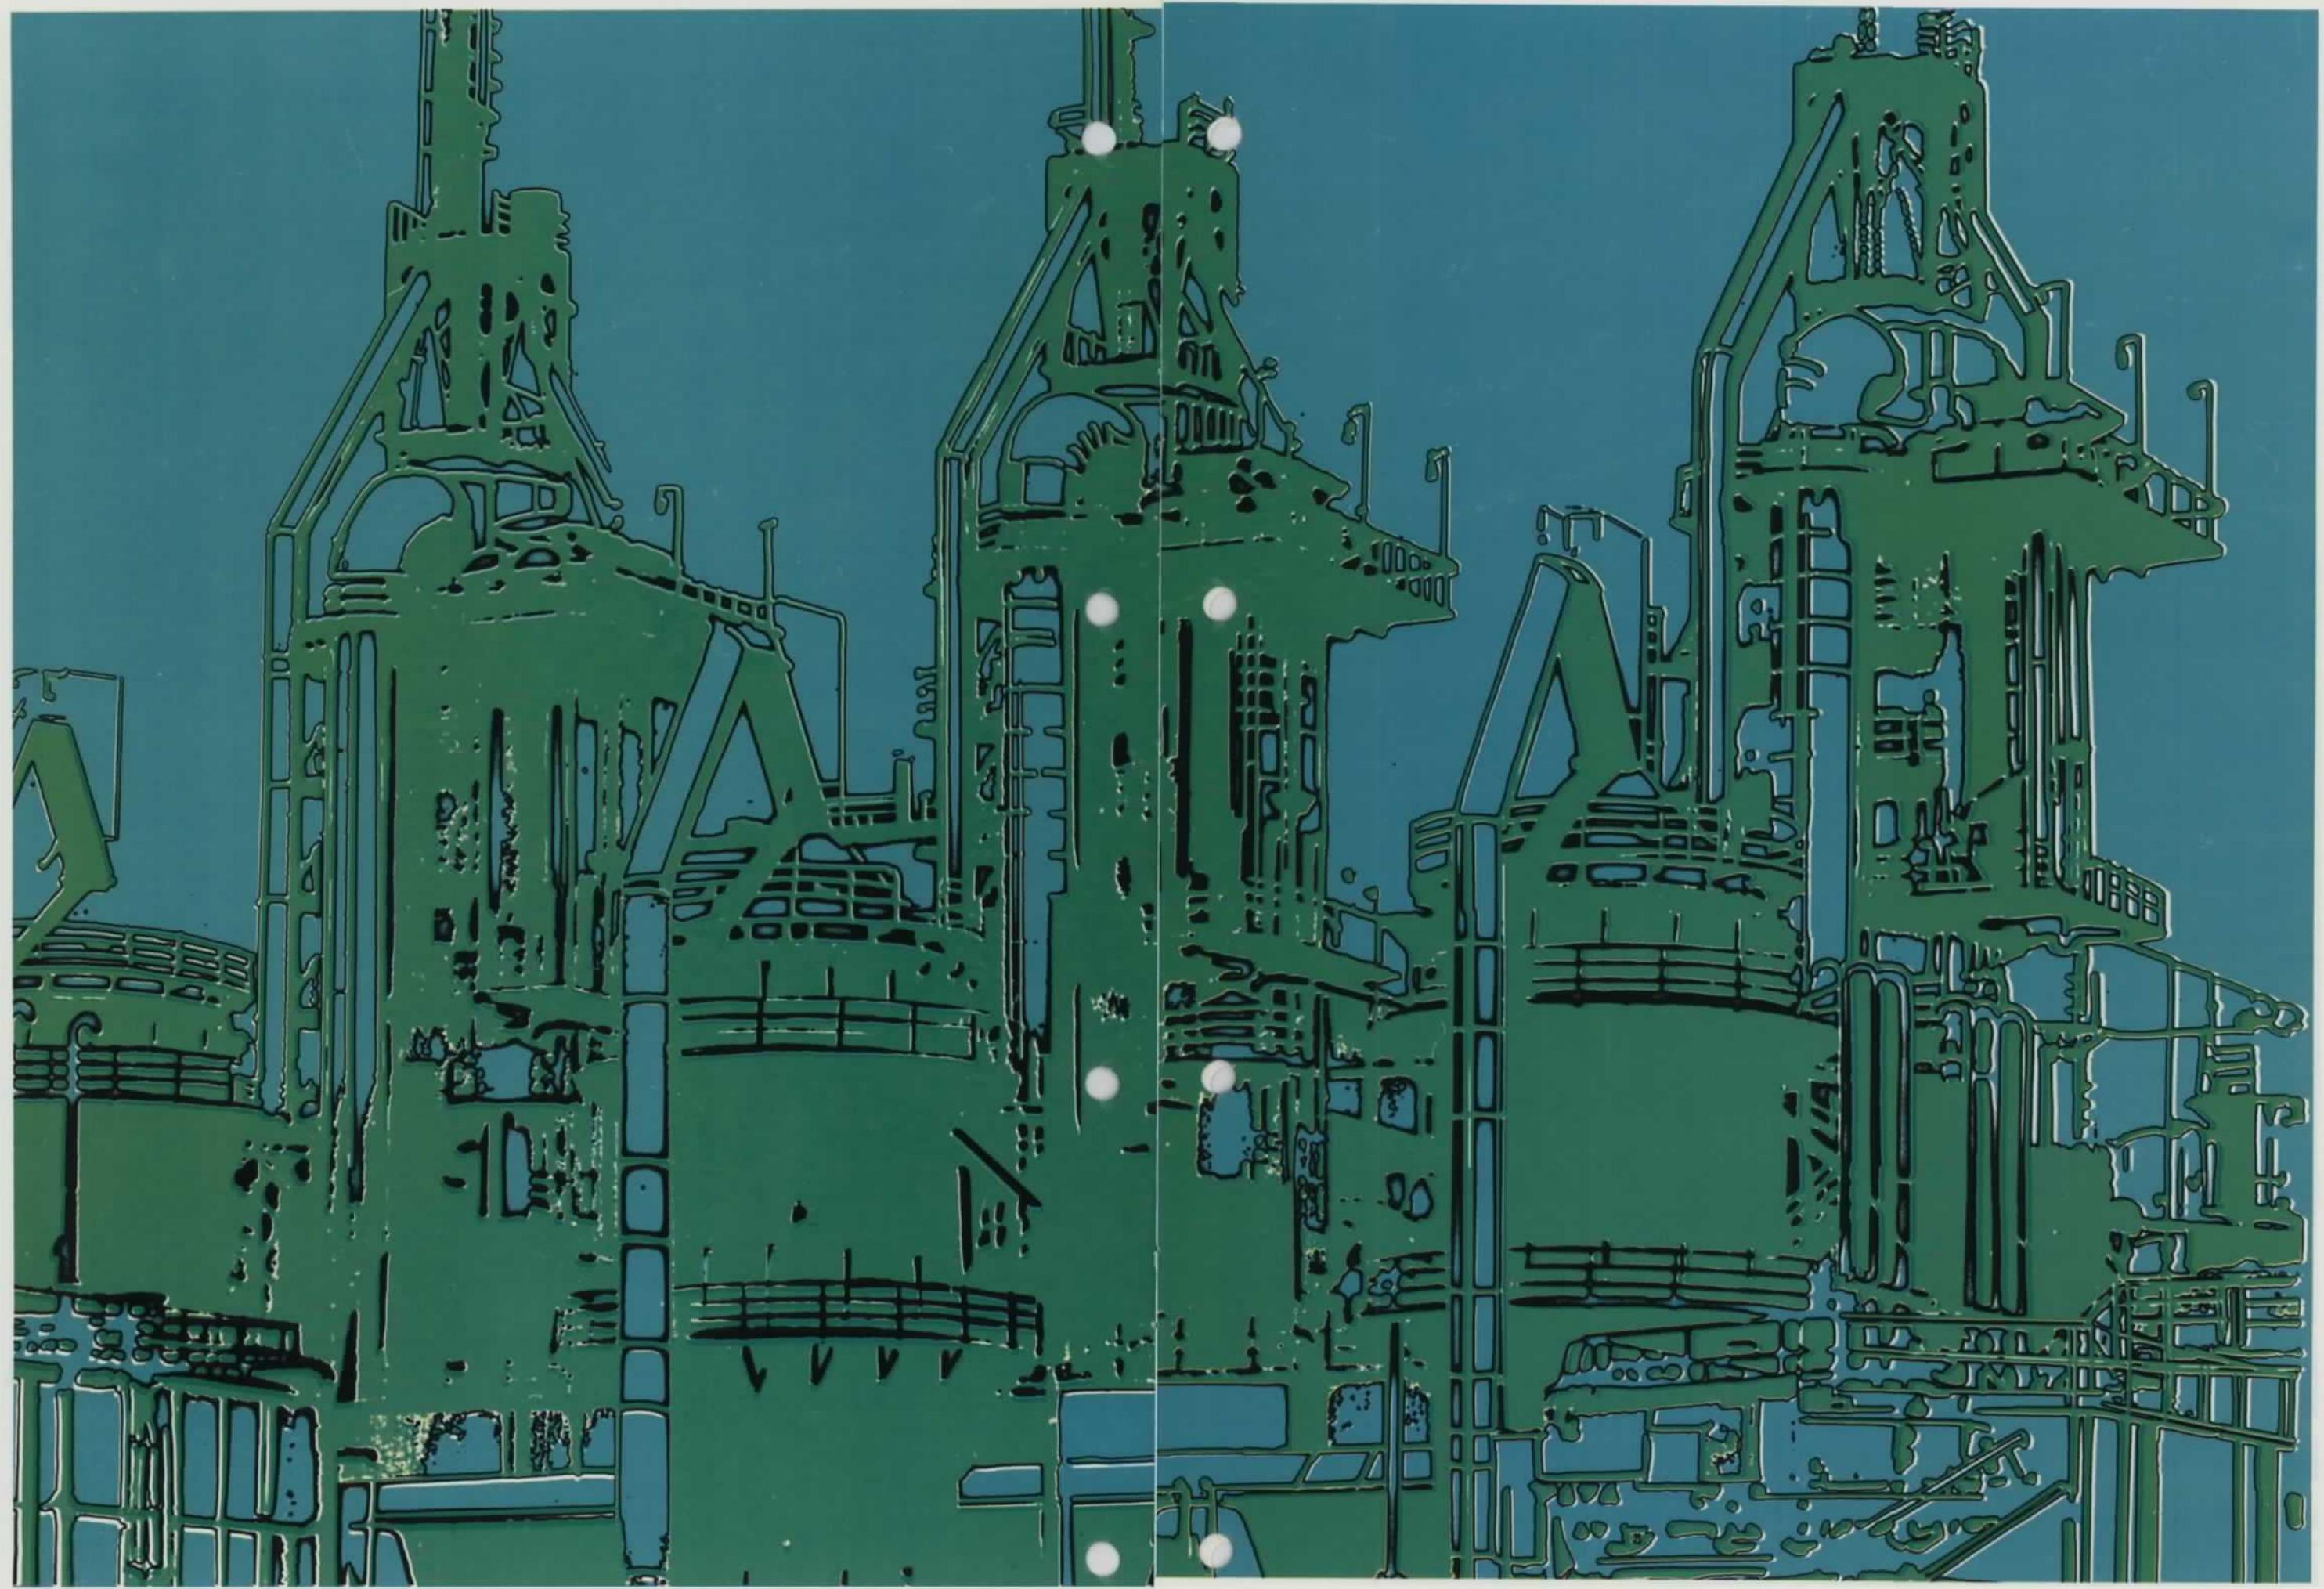



① Koppers-Totzek Vergasungsanlage mit drei 4-Kopfvergasern zum Erzeugen von Rohsynthesegas aus Kohle

① Koppers-Totzek gasification plant with 3 four-head gasifiers, for the production of raw synthesis gas from coal

① Installation de gazéification Koppers-Totzek comprenant 3 gazéificateurs à 4 têtes, pour la production de gaz brut de synthèse à partir du charbon



② Anlage zur Aufbereitung von Rohgas aus der Kohlevergasung zu Synthesegas für die Ammoniak- und Methanolsynthese

② Plant for the treatment of raw gas produced by coal gasification for ammonia and methanol syntheses

② Installation pour le conditionnement de gaz brut provenant de l'unité de gazéification de charbon pour l'obtention de gaz de synthèse destiné à la synthèse d'ammoniac et de méthanol



③ Anlage zur Aufbereitung von Rohsynthesegas aus Kohle zu Reinsynthesegas

③ Plant for the processing of raw synthesis gas from coal to pure synthesis gas

③ Installation pour le conditionnement de gaz brut de synthèse à partir du charbon pour l'obtention de gaz pur de synthèse

④ Koppers-Totzek-Kohle-Vergasungsanlage mit 4 2-Kopfvergasern

④ Koppers-Totzek coal gasification unit with four 2-head gasifiers

④ Installation de gazéification de coke suivant le procédé Koppers-Totzek avec quatre gazéificateurs à deux têtes

Anlagen zur Aufbereitung von Koksofengas

Direkte und indirekte Gaskühlung
Elektrostatische Gasentfeuerung
Gasentschwefelung durch
Naßreinigung,
Koppers-NH₃-Kreislaufverfahren,
Koppers-Perox-Verfahren,
Koppers-Potasse-Verfahren,
Streford-Verfahren,
Trockenreinigung
Entfernung des Ammoniaks durch
Auswaschen mit Wasser,
Auswaschen mit Phosphatlösungen nach dem
US-Steel-Phosam-Verfahren,
im halbdirekten Sättiger
Entbenzolung durch
Waschen mit Steinkohlenteeröl,
Waschen mit Strawöl,
Waschen mit Solventnaphtha in der Koppers-
Benzolkaltwäsche
Entnaphthalinung durch
Waschen mit Steinkohlenteeröl,
Waschen mit Heizöl oder Strawöl
Gasverdichtung durch
Turboverdichter,
Schraubenverdichter,
Kolbenverdichter
Stickoxidentfernung durch
Oxidation,
Waschen mit wässrigen Lösungen
Gastrocknung durch
Waschen mit Salzsolen,
Tiefkühlung

Plants for the Treatment of Coke Oven Gas

Direct and indirect gas cooling
Electrostatic removal of tar from gas
Gas desulfurization
by wet scrubbing,
using the Koppers NH₃ recycle process,
using the Koppers Perox process,
using the Koppers Potash process,
using the Streford process,
by dry purification,
Removal of ammonia
by scrubbing with water,
by scrubbing with phosphate solutions using the
US-Steel-Phosam process,
in semi-direct saturators
Removal of benzole
by scrubbing with anthracene oil,
by scrubbing with Solvay or straw oil,
by scrubbing with solvent naphtha in the Koppers
benzole cold scrubber
Removal of naphthalene
by scrubbing with anthracene oil
by scrubbing with fuel oil or straw oil
Gas compression
using turbo-compressors,
using screw compressors,
using piston compressors
Nitric oxide removal
by oxidation and scrubbing with aqueous solutions
Gas drying
by scrubbing with brines,
by low-temperature cooling

Installations de conditionnement de gaz de fours à coke

Réfrigération directe et indirecte
Dégoudronnage électrostatique
Désulfuration du gaz
par épuration humide,
suivant le procédé de recyclage de NH₃, système
Koppers,
suivant le procédé Koppers-Perox,
suivant le procédé Koppers à la potasse,
suivant le procédé Strefora,
par épuration sèche
Elimination de l'ammoniac
par lavage à l'eau,
par lavage aux solutions phosphatées
suivant le procédé Phosam, système US-Steel,
par saturation semi-directe
Débenzolage
par lavage à l'huile de goudron,
par lavage à l'huile de lavage,
par lavage au solvant de naphte
dans l'unité de débenzolage à froid,
système Koppers
Dénaphthalinage
par lavage à l'huile de goudron,
par lavage au fuel ou à l'huile de lavage,
Compression du gaz
par turbo-compresseurs,
par compresseurs hélicoïdaux,
par compresseurs à piston
Elimination de l'oxyde d'azote
par oxydation et
par lavage aux solutions aqueuses
Séchage du gaz
par lavage aux saumures,
par réfrigération à basse température.

Kohlenwertstoffanlagen

Teer

Entwässerung von Rohteer

Destillation des Teers in die Fraktionen:

Leichtöl,
Karbolöl,
Naphthalinöl,
Waschöl,
Anthracenöl,
Pech

Gewinnung von Phenolen, Naphthalin, Anthracen,
Elektrodenbindemittelpech aus Teer-Fraktionen

Schwefel

Erzeugung von Schwefel nach dem Claus-Verfahren

Oxidation von Schwefelwasserstoff zu Schwefelsäure

Ammoniak

Erzeugung von Ammoniumsulfat nach dem halbdirekten
und indirekten Verfahren

Gewinnung von Reinstammoniak nach dem
US-Steel-Phosam-Verfahren

Ammoniakverbrennung nach dem Koppers-Verfahren

Rohbenzol

Gewinnung von hochprozentigem Rohbenzol
mit Regenerierung des Steinkohlenteeröls
oder Strawöls

Unmittelbare Gewinnung von Rohbenzol
in der Koppers-Benzolkaltwäsche

Druckraffination
nach dem BASF-VEBA-Verfahren

Destillation und Extraktion bzw. Extraktiv-Destillation
von Benzoldruckraffinat zur Gewinnung von reinen
Aromaten nach dem Krupp Koppers-MORPHYLEX®-
oder MORPHYLANE®-Verfahren

Coal By-Product Plants

Tar

Crude tar dehydration

Destillation of tar into the fractions:

light oil,
carbolic oil,
naphthalene oil,
wash oil,
anthracene oil,
pitch

Recovery of phenoles, naphthalene, anthracene,
electrode pitch from tar fractions

Sulfur

Production of elemental sulfur using the Claus process

Oxidation of hydrogen sulfide to form sulfuric acid

Ammonia

Production of ammonium sulfate using the semi-direct
and indirect processes

Production of super-pure ammonia using the
US-Steel-Phosam process

Ammonia destruction using the Koppers process

Crude Benzole

Recovery of high-grade crude benzole by scrubbing
with anthracene oil or wash oil

Direct recovery of crude benzole using the Koppers cold
benzole scrubber

Benzole hydro-refining using the BASF-VEBA process

Distillation and extraction or extractive distillation of
hydro-refined benzole to recover high-purity aromatics,
using the Krupp Koppers MORPHYLEX® or
MORPHYLANE® process

Installations de traitement des sous-produits du charbon

Goudron

Déshydratation du goudron brut

Distillation du goudron avec récupération
des fractions:

huile légère,
huile carbolique,
huile naphthalinique,
huile de lavage,
huile d'anthracène,
brai

Récupération des phénols, naphtaline,
anthracène, brai servant de liant
pour électrodes
à partir des fractions du goudron

Soufre

Production de soufre élémentaire
suivant le procédé Claus

Oxydation de l'hydrogène sulfuré
en vue de l'obtention de l'acide sulfurique

Ammoniac

Fabrication de sulfate d'ammonium suivant
les procédés semi-direct et indirect

Production d'ammoniac de grande pureté suivant
le procédé Phosam, système US-Steel

Destruction de l'ammoniac suivant le procédé Koppers

Benzol brut

Récupération de benzol brut d'un pourcentage élevé
avec régénération de l'huile de goudron ou de l'huile de
lavage

Récupération directe de benzol brut dans l'unité de
débenzolage à froid, système Koppers

Hydrogénéation catalytique sous pression suivant le
procédé BASF-VEBA

Distillation et extraction ou distillation extractive du
produit raffiné provenant de l'unité d'hydrogénéation
catalytique de benzol sous pression pour l'obtention
d'aromatiques purs suivant les procédés MORPHYLEX®
ou MORPHYLANE® de Krupp Koppers

Anlagen zur Gaserzeugung

Anlagen zur Erzeugung von Synthesegas für die Chemie, von Wasserstoff, von Kohlenmonoxid, von Reduktionsgas für die Metallurgie und von Heizgas

aus festen Brennstoffen
durch Vergasen mit Sauerstoff und Wasserdampf nach dem KOPPERS-TOTZEK-Verfahren (Krupp Koppers-Verfahren)
durch Vergasen mit Sauerstoff und Wasserdampf unter Druck nach dem PRENFLO-Verfahren (Krupp Koppers-Verfahren)
durch Vergasen von Koks und Magerkohle mit Luft oder Sauerstoff und Wasserdampf im Drehrostgenerator

aus schweren flüssigen Brennstoffen
durch Vergasen mit Sauerstoff und Wasserdampf nach dem KOPPERS-TOTZEK-Verfahren (Krupp Koppers-Verfahren)

durch Vergasen mit Sauerstoff und Wasserdampf unter Druck nach dem Shell-Verfahren (Lizenzverfahren)

aus leichten flüssigen und gasförmigen Kohlenwasserstoffen und Koksofengas
durch katalytische Steamreforming,
durch Partialoxidation,
durch thermische Spaltung

Plants for the Production of Gas

Plants for the production of synthesis gas for the chemical industry, of hydrogen, of carbon monoxide, of reduction gas for the metallurgical industry or fuel gas

from solid fuels
by gasification with oxygen and steam using the KOPPERS-TOTZEK process (Krupp Koppers process)
by pressurized gasification with oxygen and steam using the PRENFLO process (Krupp Koppers process)
by gasification of coke and low coking coal with air or oxygen and steam in rotary grate producers

from heavy liquid fuels
by gasification with oxygen and steam using the KOPPERS-TOTZEK process (Krupp Koppers process)
by pressurized gasification with oxygen and steam using the Shell process (process under license)

from light liquid and gaseous hydrocarbons and from coke oven gas
by catalytic steam-reforming,
by partial oxidation,
by thermal cracking

Installations de production de gaz

Installations de production de gaz de synthèse pour l'industrie chimique, d'hydrogène, de monoxyde de carbone, de gaz de réduction pour la métallurgie et de gaz de chauffage

à partir de combustibles solides
par gazéification en présence d'oxygène et de vapeur selon le procédé KOPPERS-TOTZEK (procédé Krupp Koppers)
par gazéification en présence d'oxygène et de vapeur sous pression selon le procédé PRENFLO (procédé Krupp Koppers)
par gazéification de coke et de charbon maigre en présence d'air ou d'oxygène et de vapeur dans un gazogène à grille tournante

à partir de combustibles liquides lourds
par gazéification en présence d'oxygène et de vapeur selon le procédé KOPPERS-TOTZEK (procédé Krupp Koppers)
par gazéification en présence d'oxygène et de vapeur sous pression selon le procédé Shell (procédé sous licence)

à partir d'hydrocarbures légers liquides et gazeux et de gaz de fours à coke
par steam reforming catalytique,
par oxydation partielle,
par crackage thermique

Anlagen zur Aufbereitung von Rohsynthesegas oder anderen Gasen

Entstaubung durch
Naßwäschen,
Elektrofilter,
Mechanische Filter,
Zyklone

Gasverdichtung durch
Turboverdichter,
Schraubenverdichter,
Kolbenverdichter

Gasentschwefelung durch
Koppers-Pottasche-Wäsche,
Shell-Sulfinol-Wäsche,
Shell-Adip-Wäsche,
Benfield-Heißpottasche-Wäsche,
Amin-Wäschen,
Rectisol-Wäsche, Bauart Krupp Koppers,
Allied-Chemical-Selexol-Wäsche,
BASF-Alkazid-Wäsche

CO-Entfernung durch
Konvertieren des Kohlenmonoxids mit Hochtemperatur- und/oder Tief temperatur-Katalysatoren

CO₂-Auswaschung durch
Benfield-Heißpottasche-Wäsche,
Amin-Wäschen,
Rectisol-Wäsche, Bauart Krupp Koppers,
Allied-Chemical-Selexol-Wäsche

Feinreinigung von Gasen

Komplette Anlagen zur Erzeugung von Ammoniak und Methanol aus Kohle

Komplette Anlagen zur Erzeugung von Erdgasersatzgas (SNG) durch katalytisches Umsetzen von CO + H₂-reichen Gasgemischen zu Methan

Plants for the Treatment of Raw Synthesis Gas or other Gases

Dust removal
by wet scrubbing,
using electrostatic precipitators,
using mechanical filters,
using cyclones

Gas compression
using turbo-compressors,
using screw compressors,
using piston compressors

Gas desulfurization
using the Koppers-Potash scrubbing process,
using the Shell sulfinol scrubbing process,
using the Shell Adip scrubbing process,
using the Benfield Hot Potash scrubbing process,
using amine scrubbers,
using the Rectisol wash, Krupp Koppers-type,
using the Allied-Chemical's Selexol scrubbing process,
using the BASF-Alkazid scrubbing process

CO removal
by conversion of carbon monoxide using high and/or low temperature catalysts

CO₂ removal
using the Benfield Hot Potash scrubber,
using amine scrubbers,
using the Rectisol wash, Krupp Koppers-type,
using the Allied Chemical's Selexol scrubbing process

Final Gas Purification
Complete Plants for the production from coal of ammonia and methanol

Complete plants for the production of substitute natural gas by catalytic conversion of CO + H₂-rich gas mixtures to methane

Installations de conditionnement de gaz brut de synthèse ou d'autres gaz

Dépoussiérage
par lavage humide,
par filtres électrostatiques,
par filtres mécaniques,
par cyclones

Compression du gaz
par turbo-compresseurs,
par compresseurs hélicoïdaux,
par compresseurs à piston

Désulfuration du gaz
par lavage à la potasse, procédé Koppers,
par lavage Shell-Sulfinol,
par lavage Shell-Adip,
par lavage à la potasse à chaud Benfield,
par lavage aux amines,
par lavage Rectisol, système Krupp Koppers
par lavage Selexol, procédé Allied Chemical,
par lavage Alkazid BASF

Elimination du CO
par conversion de monoxyde de carbone,
avec catalyseurs à haute et/ou basse température

Elimination du CO₂
par lavage à la potasse à chaud Benfield,
par lavage aux amines,
par lavage Rectisol, système Krupp Koppers
par lavage Selexol, procédé Allied Chemical

Epuration poussée des gaz

Installations complètes de production d'ammoniac et de méthanol à partir du charbon

Installations complètes de production de gaz pour remplacer le gaz naturel
par réaction catalytique transformant de mélanges gazeux riches en CO + H₂ en méthane

Raffinerien und Petrochemie



Refineries and Petrochemical Plants
Raffineries et Pétrochimie

Raffinerieanlagen

Destillation von Rohöl
Destillativtrennung von Rohölfraktionen unter Vakuum oder erhöhtem Druck
Stabilisierung von Benzin
Trocknung flüssiger Erdölprodukte
Hydrierende Entschwefelung unter Druck von Benzinen, Leicht-, Mittel- und Schwerölen
Reformierung von Benzinen
Isomerisierung
Alkylierung
Erzeugung von Petrokoks
Katzinierung von Petrokoks
Katalytisches und thermisches Kracken
Visbreaking
Hydrocracking
Schwerölydrierung
Chemische Behandlung von Erdöl-Fraktionen
Entasphaltierung
Fraktionierung von verflüssigtem Raffineriegas (LPG)
Entschwefelung von verflüssigtem Raffineriegas (LPG)
Extraktion von Mercaptanen aus flüssigen Erdölprodukten
Entschwefelung von Raffineriegas durch Absorption
Gewinnung von Schwefel (Claus-Verfahren)
Destillation und Verblasen von Bitumen
Automatisch gesteuerte Mischstationen (Blending)
Tanklager, Verladeeinrichtungen, Hilfs- und Nebenanlagen (Off-Sites)
Reinigungs- und Trocknungsanlagen für Erdgas unter Gewinnung von Leichtbenzin, Flüssiggas (LPG), Kohlendioxid und Schwefel

Anlagenkomplexe

Refineries

Fractional distillation of crude oil
Fractional distillation under vacuum or at normal or elevated pressure
Naphtha stabilization
Dehydration of liquid petroleum products
Hydro-desulfurization under pressure of naphtha, light, medium, and heavy oils
Naphtha reforming
Isomerisation
Alkylation
Char production
Petroleum coke calcination
Catalytic and thermal cracking
Visbreaking
Hydrocracking
Chemical treatment of petroleum fractions
Deasphalting
Fractionation of liquified petroleum gas (LPG)
Desulfurization of liquified petroleum gas (LPG)
Extraction of mercaptans from liquid petroleum products
Desulfurization of refinery off-gas by absorption
Recovery of sulfur (Claus process)
Distillation and blowing of bitumen
Automatically controlled in-line blending units
Tank farms, loading stations, ancillary units, and off-sites
Plants for purifying and drying natural gas, with recovery of light naphtha, LPG, carbon dioxide, and sulfur

Plant complexes

Raffineries

Distillation par fractionnement de pétrole brut
Distillation primaire sous vide et sous pression
Stabilisation des essences
Séchage des produits de pétrole liquides
Hydrodésulfuration (sous pression) des essences, des huiles légères, moyennes et lourdes
Reforming d'essences
Isomérisation
Alkylation
Production de coke de pétrole
Calcination de coke de pétrole
Cracking catalytique et thermique
Vis breaking
Hydrocracking
Hydratation d'huile lourd
Traitement chimique des fractions de pétrole
Désasphaltage
Fractionnement du gaz de pétrole liquéfiés (LPG)
Désulfuration du gaz de pétrole liquéfiés (LPG)
Extraction de mercaptans des produits de pétrole liquides
Désulfuration du gaz de raffinerie par absorption
Récupération du soufre (procédé Claus)
Distillation et soufflage de bitumes
Stations de mélange automatiques (Blending) en ligne
Stockages, installations de chargement, installations annexes et auxiliaires (off-sites)
Installations d'épuration et de séchage de gaz naturel avec récupération d'essence légère, de gaz liquéfié (LPG), d'oxyde de carbone et de soufre

Ensembles d'installations

Anlagen für die petrochemische und chemische Industrie

Anlagen zur

Erzeugung von Aromaten durch Reformieren
Aufarbeitung von Pyrolysebenzin

Hydrierung von
Pyrolysebenzin
Benzoldruckraffination
Destillative Fraktionierung von
Aromaten oder aromatenhaltigen Benzin schnitten
Gewinnung von BTX-Aromaten mit hoher Reinheit
aus Kohlenwasserstoffgemischen durch Extraktion oder
Extraktiv-Destillation nach dem Krupp Koppers
MORPHYLEX®- oder MORPHYLANE®-Verfahren
Entaromatisierung von Kohlenwasserstoffgemischen
Gewinnung von p-Xylol
durch Kristallisation oder Adsorption
Isomerisierung
Dealkylierung
Transalkylation/Disproportionierung
Dehydrierung
Superfraktionierung

Anlagen zur Erzeugung oder Gewinnung von
Phthalsäureanhydrid
Maleinsäureanhydrid
Weichmachen auf Phthalsäureanhydrid-Basis
Dimethylterephthalat (DMT)
Terephthalsäure (TPA)
Methanol
Isopropanol aus Propylen
Acetaldehyd aus Ethanol
Isophorone und Folgeprodukte
Oxo-Alkoholen
Ethylbenzol
Styrol aus Ethylbenzol
Cumol aus Benzol und Propylen
Phenol
Formaldehyd aus Methanol
Cyclohexan aus Benzol
Butadien
Isopren

Synthetischem Kautschuk
Ruß
Methyltertiärbutylether (MTB)
Lösungsmittel
Ausgangs- und Zwischenprodukten
für synthetische Waschmittel
Tanklager, Verladeeinrichtungen, Hilfs- und
Nebenanlagen (Off-Sites)

Anlagenkomplexe

Plants for the Petrochemical and Chemical Industries

Plants for

Production of aromatics by reforming
Processing of pyrolysis gasoline (SCN)
Hydrodesulfurization of pyrolysis gasoline (SCN)
Fractional distillation of aromatics or naphtha cuts
containing aromatics
Recovery of high-purity BTX aromatics from
hydrocarbon mixtures by extraction or extractive
distillation using the Krupp Koppers MORPHYLEX® or
MORPHYLANE® process
Removal of aromatics from hydrocarbon mixtures
Recovery of p-xylene by crystallisation or adsorption
Isomerisation
Dealkylation
Transalkylation, Disproportionation
Dehydration
Superfractionation

Plants for the production or recovery of
Phthalic anhydride
Maleic anhydride
Phthalic anhydride-based plasticizers
Dimethylterephthalate (DMT)
Terephthalic acid (TPA)
Methanol
Isopropanol from propylene
Acetaldehyde from ethanol
Isophorone and derivatives
Oxo-alcohols
Ethylbenzene
Styrene from ethylbenzene
Cumene from benzene and propylene
Phenol
Formaldehyde from methanol
Cyclohexane from benzene
Synthetic rubber
Carbon black
Methyl-tert-butylether (MTB)
Solvents
Basic and intermediate products for synthetic
detergents
Tank farms, loading stations, ancillary units,
and off-sites

Plant complexes



Installations pétrochimiques et chimiques

Installations pour

Production d'aromatiques par reforming d'essences
le traitement d'essence de pyrolyse
Hydrogénéation d'essence de pyrolyse
Raffinage catalytique de benzole
Fractionnement par distillation d'aromatiques
ou des coupes d'essence contenant des
aromatiques
Récupération d'aromatiques BTX de grande pureté
à partir de mélange d'hydrocarbures
par extraction ou distillation extractive, suivant
les procédés MORPHYLEX® ou
MORPHYLANE® de Krupp Koppers
Désaromatisation de mélanges d'hydrocarbures
Récupération de para-xylène par
crystallisation ou par adsorption
Isomérisation
Désalkylation
Transalkylation/Disproportionnement
Déhydratation
Superfractionnement

Installations pour la production ou la
réécupération de
Anhydride phthalique
Anhydride maléique
Plastifiants à base d'anhydride phthalique
Diméthylterephthalate (DMT)
Acide téréphthalique (TPA)
Méthanol
Isopropanol à partir de propylène
Acétaldehyde à partir d'éthanol
Isophorone et dérivés
Oxo-alcools
Benzène éthylique
Styrène à partir de benzène éthylique
Cumène à partir de benzène et de propylène
Phénol
Formaldéhyde à partir de méthanol
Cyclohexane à partir de benzène
Butadiène
Isoprène
Caoutchouc synthétique
Carbon black
Methyl-tertiaire-éther butylique
Solvants
Produits de base et intermédiaires pour
détérgeants synthétiques
Parcs de stockage, installations de chargement,
installations auxiliaires et annexes

Ensembles d'installations

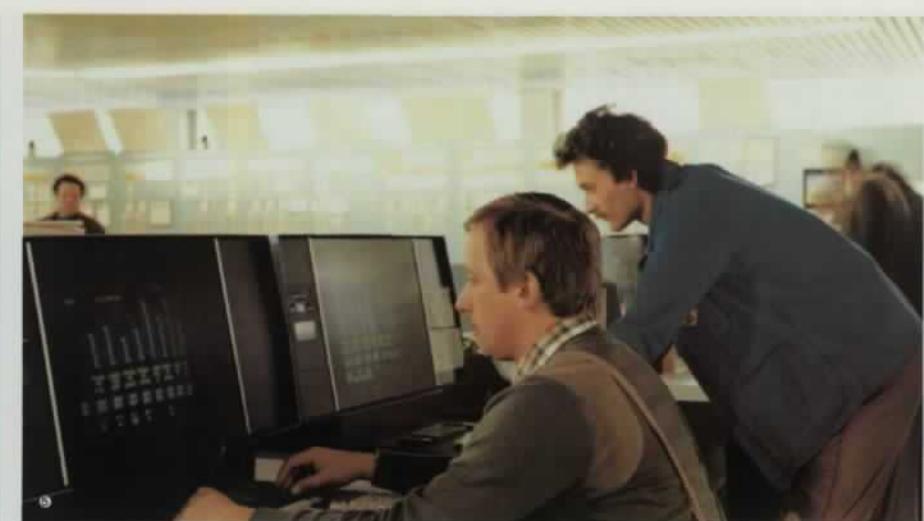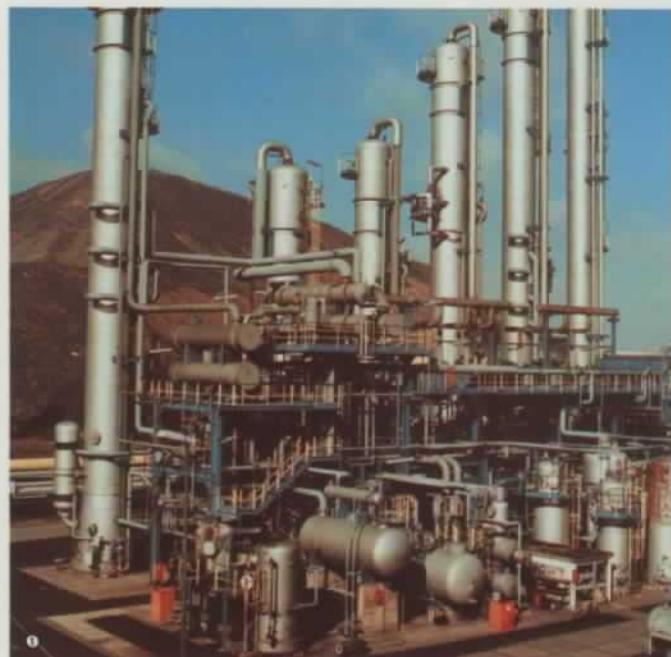


① Anlage zur Gewinnung von Reinbenzol (Morphylane®-Verfahren)
① Plant for the recovery of pure benzene (Morphylane® process)
① Installation pour la récupération de benzène pur (procédé Morphylane®)

② Anlage zur Herstellung von Benzol durch Hydroalkylierung von Pyrolysebenzin (Morphylane®-Verfahren)
② Plant for the production of benzene by hydro-dealkylation of pyrolysis gasoline
② Installation pour la production de benzène par hydroalkylation d'essences de pyrolyse

③ Meßwarte einer Hydroalkylierungsanlage
③ Control room in a hydrodealkylation plant
③ Salle de contrôle d'une unité d'hydroalkylation

④ Anlage zur Gewinnung von Benzol und Toluol aus Pyrolysebenzin (Morphylane®-Verfahren)
④ Plant for the recovery of benzene and toluene from pyrolysis gasoline (Morphylane® process)
④ Installation pour la récupération de benzène et de toluène à partir d'essence de pyrolyse (procédé Morphylane®)


⑤ Anlage zur Rohöl-Destillation, -Entsalzung und Benzin-Stabilisierung
⑤ Crude oil distillation, de-salination, and naphtha stabilization units
⑤ Installation pour la distillation de pétrole brut, le dessalage et la stabilisation de naphte

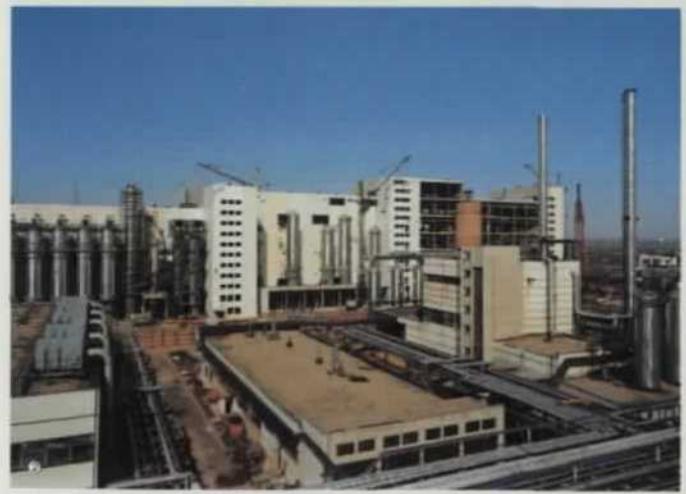

① Reformer mit
kontinuierlicher
Katalysator-
Regenerierung
① Reformer with
continuous catalyst-
regeneration (CCR)
① Unité de reformage
avec régénération en
continu du catalyseur
(CCR)


② Anlage zur Erzeugung
von Dimethylterephthalate
(DMT)
② Plant for the production
of dimethylterephthalate
(DMT)
② Installation pour la
production de diméthyl-
térephthalate (DMT)



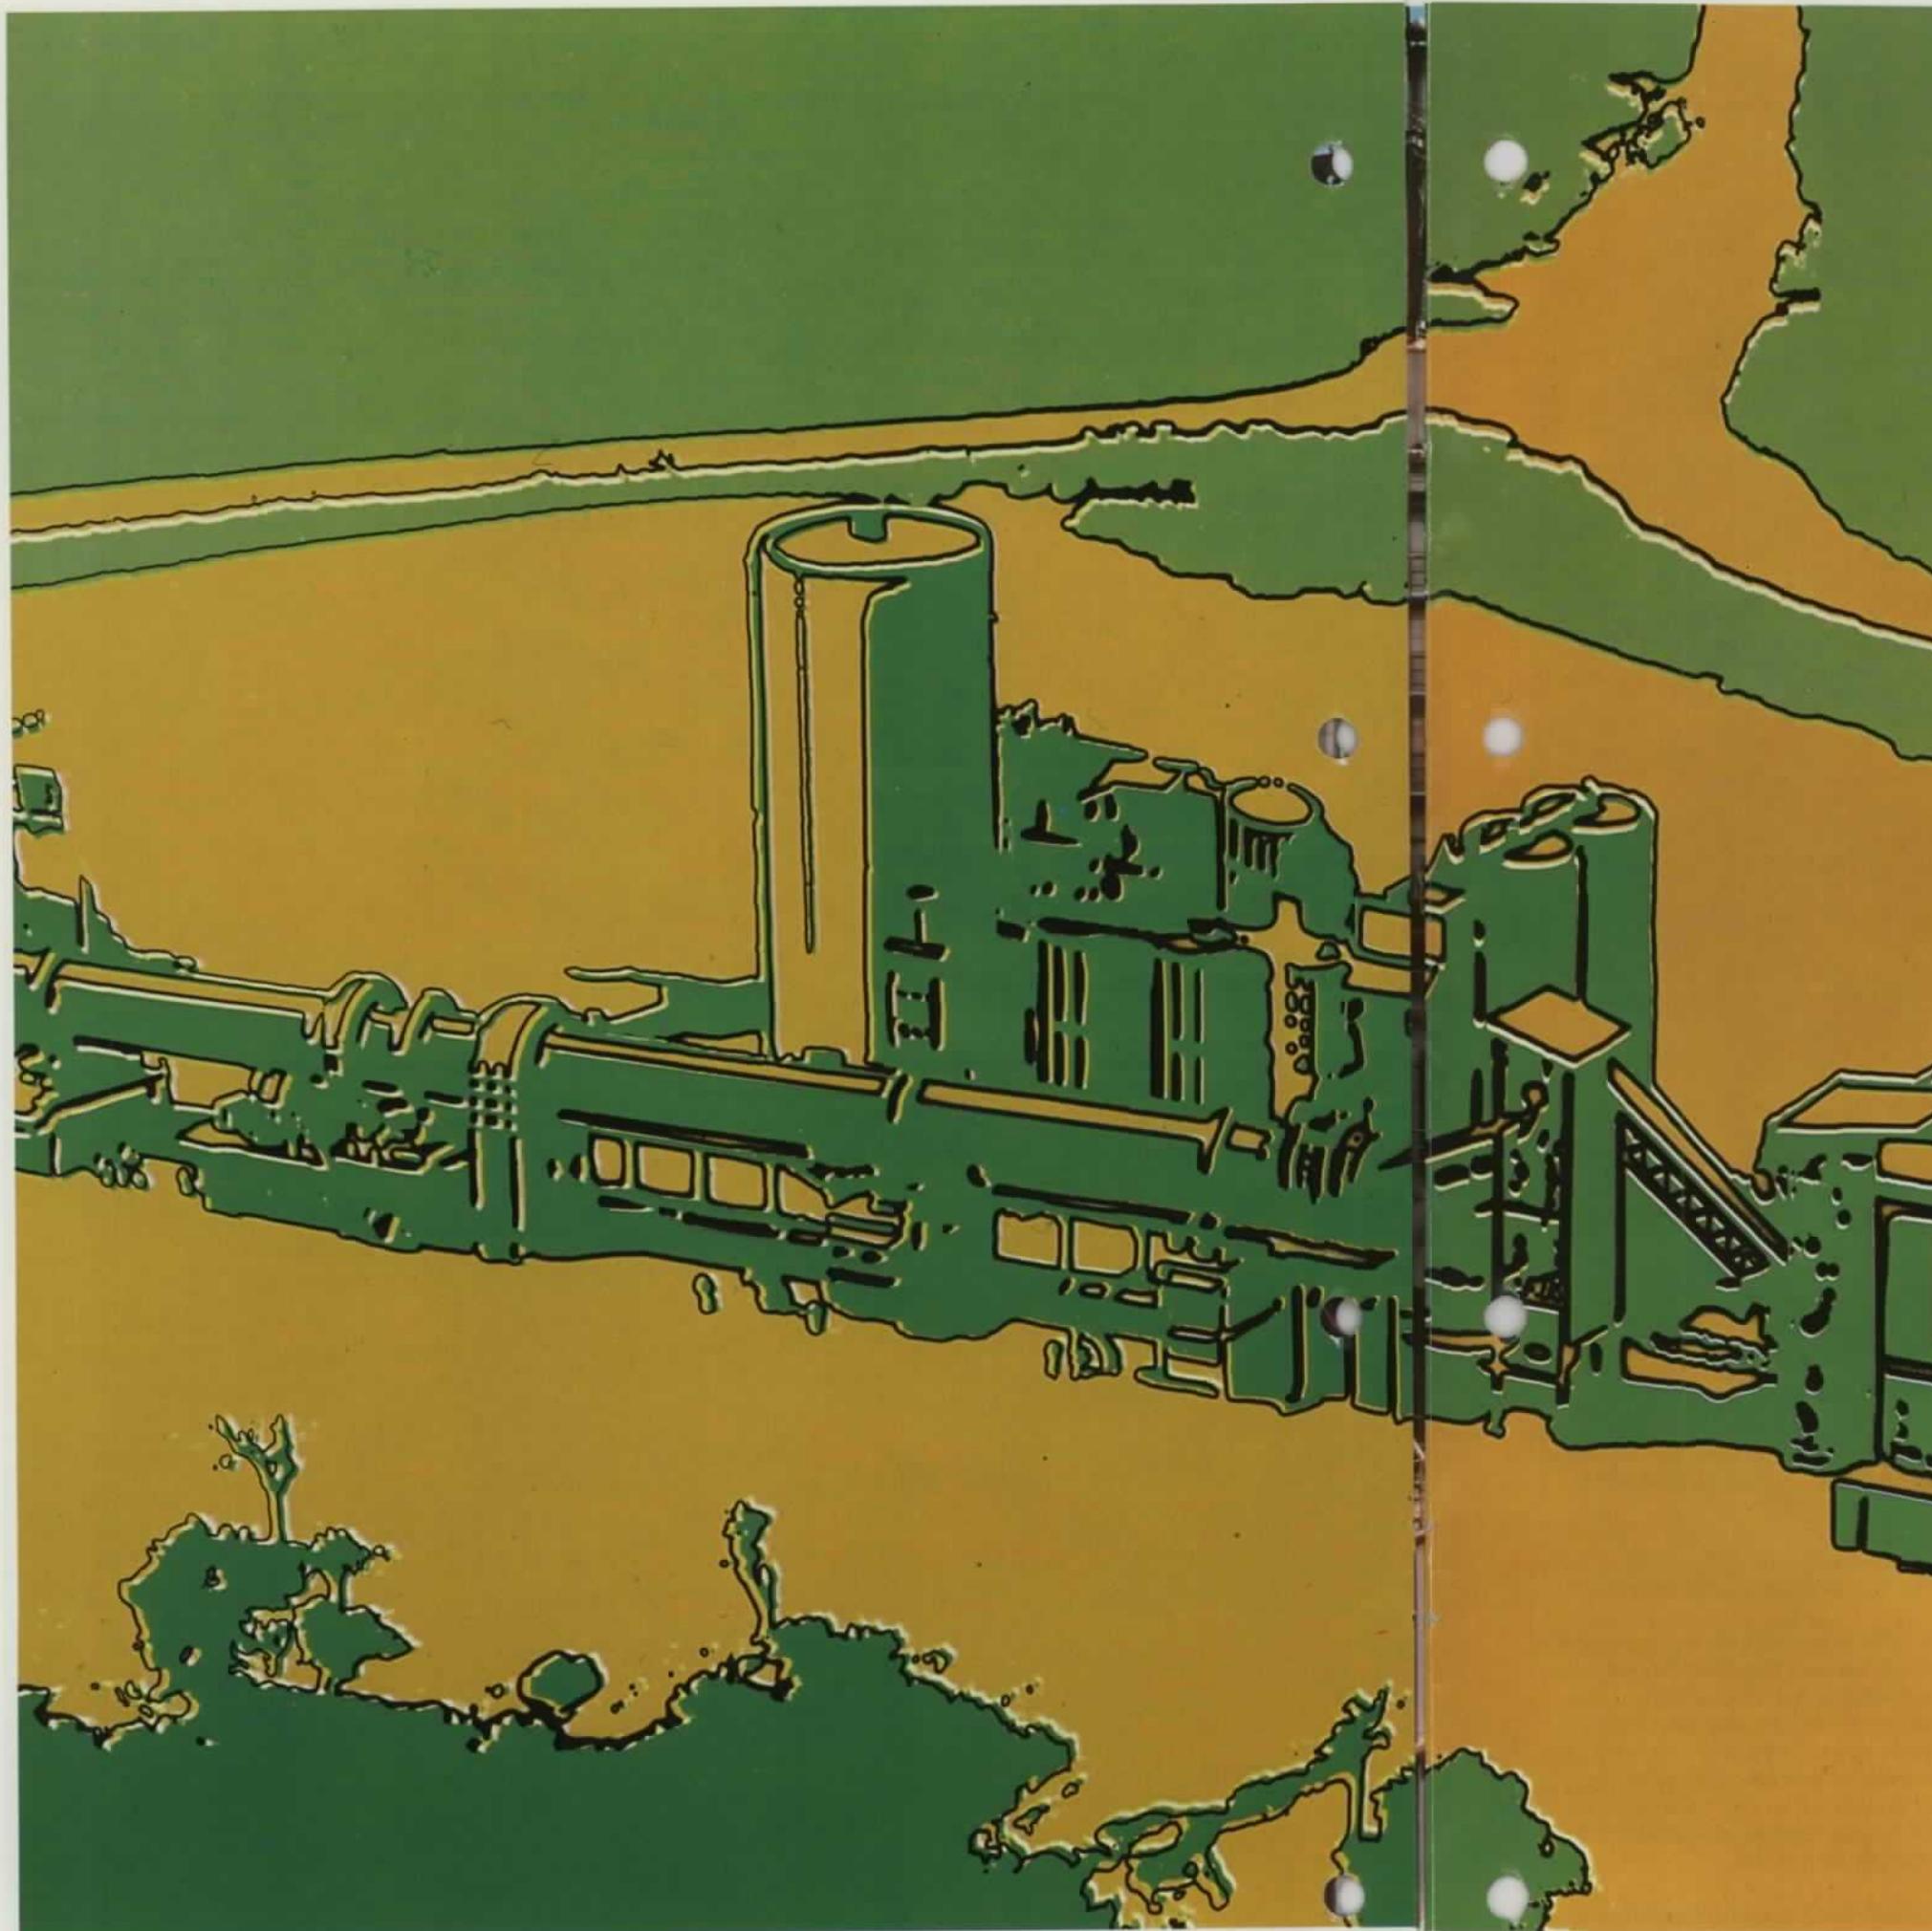

Anorganische Chemie und Umweltschutz

Chemicals and Environmental Protection
Chimie minérale et Protection de l'Environnement

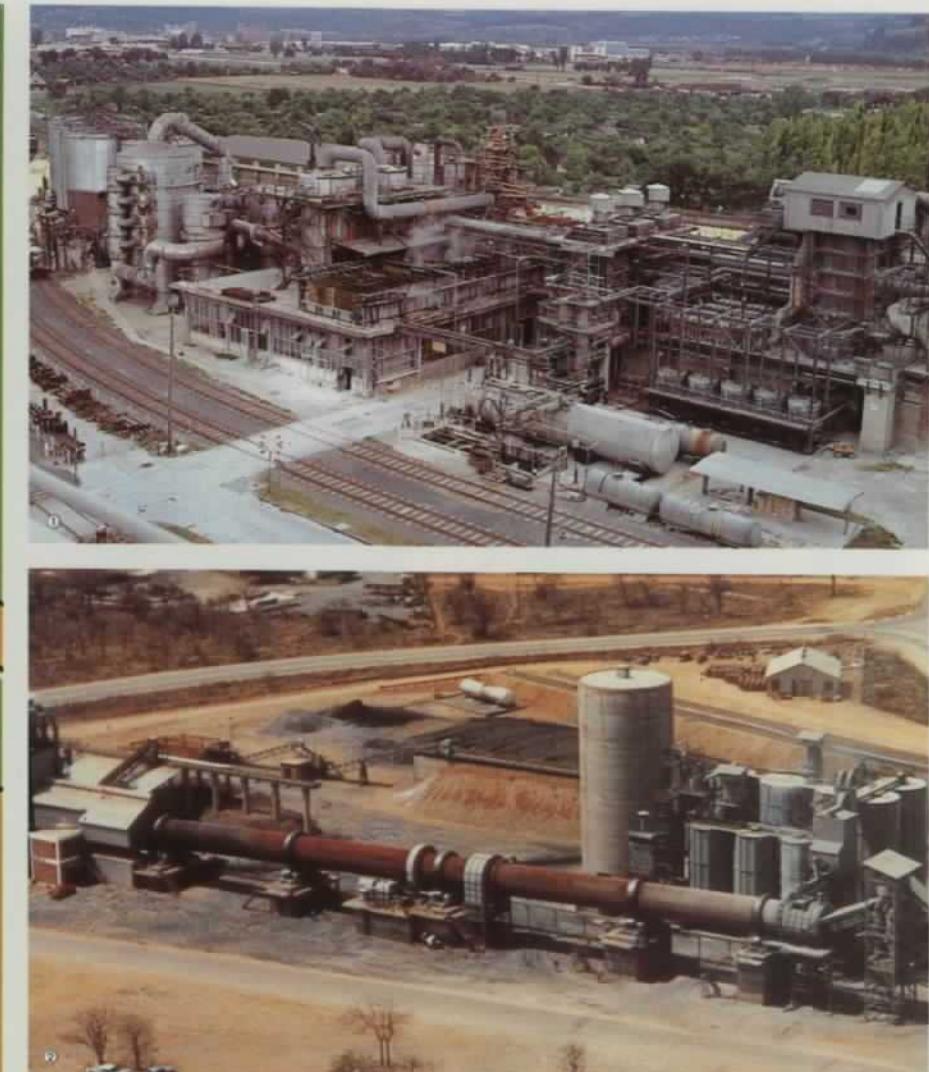

Anorganische Chemie und Umweltschutz

Anlagen zur Gewinnung von
Schwefelsäure und Zement aus Gips
(OSW/KRUPP-Verfahren)
Umweltschutzanlagen und -einrichtungen auf den
Arbeitsgebieten von Krupp Koppers


Chemicals and Environmental Protection

Plants for the recovery of
sulfuric acid and cement from gypsum
(OSW/KRUPP process)
Plants and installations for environmental protection in
the fields of activity of Krupp Koppers

Chimie minérale et Protection de l'Environnement

Installations pour
la récupération d'acide sulfurique et de ciment à partir
de gypse (procédé OSW/KRUPP)
Installations de protection de l'environnement
dans le domaine d'activités de Krupp Koppers

①② Anlage zur
Gewinnung von Schwefel-
säure und Zement aus
Gips
(OSW/KRUPP-Verfahren)
①② Plant for the recovery of
sulfuric acid and
cement from gypsum
(OSW/KRUPP process)
①② Installation pour la
recupération d'acide
sulfurique et de ciment à
partir de gypse
(procédé OSW/KRUPP)

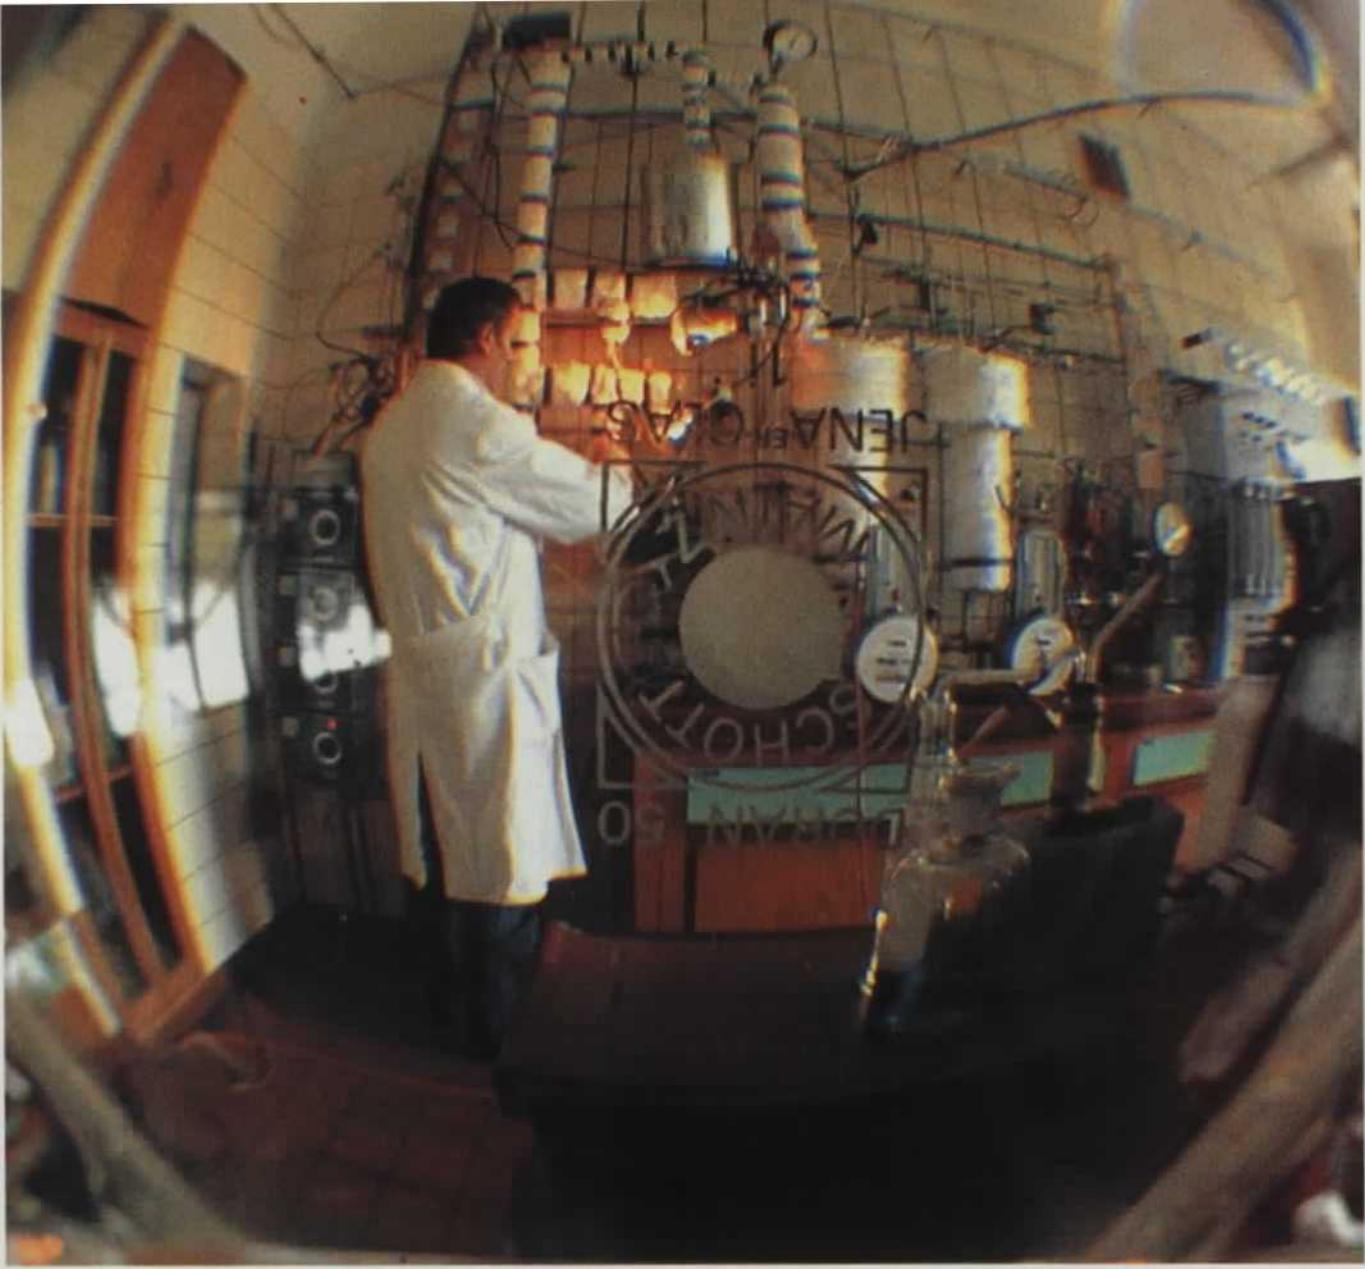

Verfahren und Know-how

Processes and Know-how · Les procédés et le know-how

Krupp Koppers verfügt über eine Vielzahl eigener Entwicklungen, Patente und Verfahren.

Neue Verfahren werden entwickelt, erprobt und zu ihrer kommerziellen Reife geführt.

Darüber hinaus steht dem Unternehmen ein vielseitiges Verfahrenspotential weltweit anerkannter Verfahrensgeber zur Verfügung. Diese differenzierte Palette technisch und wirtschaftlich bewährter Verfahren ist an den Erfordernissen des Marktes orientiert.

Das aus jahrzehntelanger Erfahrung im Großanlagenbau resultierende Know-how ist die Basis für Problemlösungen, die alle Anforderungen des zukunftsorientierten Großanlagenbaus erfüllen.

Krupp Koppers has at its disposal a multitude of its own developments, patents and processes.

New processes are developed, tested and brought to commercial maturity.

Moreover, Krupp Koppers has access to a wide range of processes owned by world-renowned process licensors. This broad range of processes, the technical and economic value of which has been proven over a long period, is tailored to the requirements of the market.

Know-how gained from decades of experience in the construction of large-scale plant is the basis for problem solutions which meet all the requirements of future-oriented commercial plant construction.

La société Krupp Koppers est détentrice d'une multitude de développements, brevets et procédés.

Elle en développe de nouveaux, les teste et les amène à maturité commerciale.

Par delà cette masse de connaissances, l'entreprise peut disposer d'autres procédés mis à sa disposition par des bailleurs de licences reconnus dans le monde entier. Cette large panoplie de procédés et de méthodes qui ont fait leur preuve sur les plans technique et économique cherche à répondre aux exigences du marché.

Le savoir-faire acquis par cette entreprise pendant plusieurs décennies l'aide à résoudre les problèmes posés par la construction de grandes installations modernes.

Die Dienstleistungen

Services
Les services

Das Leistungsangebot umfaßt die komplexen wirtschaftlichen, technischen und organisatorischen Aufgaben, die der Bau von Industrieanlagen erfordert.

Krupp Koppers erbringt als Engineering Contractor umfassende Ingenieur-Dienstleistungen. Dazu gehören insbesondere:

- **Investitions- und Wirtschaftlichkeitsstudien, Verfahrensvergleiche**
- **Verfahrensvermittlung oder -lizenzierung**
- **Verfahrensplanung, Verfahrensentwicklung und -optimierung**
- **Basic und Detailed Engineering**
- **Ausrüstungsbeschaffung**
- **Montage und Inbetriebnahme**
- **Technische Beratung**

Krupp Koppers bietet jede Leistungsstufe einzeln und unabhängig, aber auch aufeinander aufbauend, als Leistungspaket an.

Krupp Koppers berät die Investoren in Fragen der Projektfinanzierung und kann hierfür auch die vielfältigen und weltweiten Verbindungen und Erfahrungen des Krupp-Konzerns einsetzen.

Das Unternehmen entwickelt und erprobt – gemeinsam mit dem Kunden – neue Verfahren und führt Verfahrensideen vom Laboratoriumsmaßstab über Pilotanlagen bis zur kommerziellen Nutzung.

Im Technikum, Laboratorium und in Versuchsanlagen werden Probleme der Prozeßtechnologie gelöst. Für spezielle Aufgaben und Problemstellungen steht das Forschungsinstitut der Fried. Krupp GmbH zur Verfügung.

① Versuchsanlage zur Kohledruckvergasung
② Experimental pressurized coal-gasification plant.
③ Installation pilote pour la gazéification de charbon sous pression



Services on offer include the complex economic, technical and organizational tasks connected with the construction of industrial plants. Krupp Koppers, as engineering contractor, provides comprehensive engineering services; these include in particular:

- **investment and feasibility studies, and process evaluations**
- **provision or licensing of processes**
- **process planning, development and optimization**
- **basic and detailed engineering**
- **procurement of equipment**
- **erection and commissioning**
- **technical consulting**

Krupp Koppers offers each of the above services either individually or in the form of packages of inter-related services.

Krupp Koppers acts as consultant to investors in matters of project financing; in doing so the company can draw on the world-wide contacts and experience of the Krupp-group.

The company develops and tests new processes in cooperation with the customer and carries new processing concepts from the laboratory stage via pilot plants right through to commercial application. Problems of processing technology are solved in the scientific research station, in the laboratory and in experimental plants. The services of Krupp's Research Institute are available for the solution of particular problems.

La panoplie de services offerts englobe toutes les activités complexes de nature économique, technique et de planification requises par la construction d'installations industrielles.

En tant qu'entrepreneur d'ingénierie, la société Krupp Koppers fournit des services très étendus, dont voici les principaux:

- **Calcul des investissements et calculs de rentabilité, comparaison des procédés**
- **Courtage de procédés ou cession de licences**
- **Planification, développement et optimisation des procédés**
- **Ingénierie de base et ingénierie détaillée**
- **Acquisition des équipements**
- **Montage et mise en service**
- **Prestation de conseils techniques**

La société Krupp Koppers propose des services soit détaillés et indépendants les uns des autres, soit une gamme complète coordonnée et structurée.

Elle conseille les investisseurs au niveau du financement des projets. Elle profite pour cela de la multiplicité et de la ramifications des connaissances détenues par le groupe Krupp.

La société Krupp Koppers – en collaboration avec sa clientèle – met au point et teste de nouveaux procédés. Les idées nouvelles passent par le laboratoire d'essais et les installations pilotes avant d'être commercialisées.

Des problèmes au sujet de la technologie des procédés seront résolus dans l'institut scientifique de recherches, dans les laboratoires et dans des installations de pilote. L'institut de recherches de la société Fried. Krupp GmbH vient, le cas échéant, prêter main forte pour résoudre certains problèmes spécifiques.



Die Arbeitsweise

Working methods
Les méthodes de travail

Bei der Bearbeitung eines Projektes müssen spezifische Einzelanforderungen in Einklang gebracht werden mit einer rationellen Abwicklung des Gesamtprojektes. Am Anfang eines Projektes steht bei Krupp Koppers deshalb immer die Erarbeitung einer optimalen Ablaufplanung auf der Grundlage eines Richtlinien-Systems.

Dieses Richtlinien-System ist ein wichtiges Führungsinstrument des Unternehmens für die Projekt-Koordinierung bei weitgehender Delegation der Fachverantwortung.

Das Organisationshandbuch des Unternehmens regelt die Grundzüge der Projektorganisation. Arbeitsrichtlinien, in denen Gestaltung und Einsatz von Arbeitsgrundlagen, Projektrichtlinien und Dokumentation sowie Grundsätze der Arbeitsrationalisierung festgelegt sind, vermitteln allgemeingültige Entscheidungshilfen.

Der Standard-Netzplan ist die Grundlage jeder Projekt-Terminplanung; die Standard-Dokumentation legt Gliederung, Inhalt und Umfang der Projektdokumentation fest. Das Projektmanagement gewährleistet durch spezifische Projektrichtlinien die Einhaltung der vorausschauenden Ablauf-



listen ein. Sie tragen in ihren Bereichen aufeinander abgestimmte Einzellösungen zusammen und erarbeiten in interdisziplinären Teams die optimale Gesamtlösung.

Bei der Beschaffung und Lieferung von Ausrüstungen ist Krupp Koppers von Herstellerinteressen, auch von denen des Krupp-Konzerns, unabhängig. Der Zugang zu ausländischen Märkten ermöglicht es Krupp Koppers, den Beschaffungspräferenzen und der Finanzierungs- oder Devisensituation des Investors gerecht zu werden.

Die für die Ausführung zuständigen Krupp Koppers-Montage- und Inbetriebnahmeingenieure haben sich im internationalen Einsatz für die Lösung der standortbedingten Probleme von Projekten qualifiziert.

The successful development of a project necessitates the harmonization of special individual requirements with the rational handling of the overall project. For this reason, one of the first tasks undertaken by the company at the inception of any project is the establishment of an optimal operational schedule based on a system of basic documents and procedures.

This system is for the company an important tool for project co-ordination, one which also permits a large degree of delegation of specialist responsibility.

The company's Organizational Handbook governs the main features of project organization. Basic working procedures, which define the compilation and application of Engineering Basis and Project Procedure documents, and other documentation, and also outline main features of work rationalization, provide widely applicable aids to decision-making.

The standard grid plan forms the basis of all project-scheduling; standard documentation specifies structure, content, and scope of project-specific documentation. Project Management ensures, by means of specific project procedures, the maintenance of the envisaged schedule. This is a system which provides



planung. Dieses System schafft die Voraussetzungen für die wirtschaftlich optimale Errichtung von Produktionsanlagen.

Die rationale und sichere Durchführung des gesamten Engineering wird nicht zuletzt durch den Einsatz von Rechenprogrammen erreicht, die Krupp Koppers für bestimmte Aufgaben entwickelt hat. Die Programme laufen im eigenen Rechenzentrum und dem der Fried. Krupp GmbH, einem der größten privaten Rechenzentren Europas.

Im Krupp Koppers-Projektmanager findet der Investor den verantwortlichen Partner, der die Qualität der Ausführung bei Einhaltung von Budget und Terminen sicherstellt.

Für die Analyse jedes Teilproblems setzt Krupp Koppers fachorientierte Spezia-



for the economically optimized construction of capital plant.

The rational and sure execution of the entire engineering is realized not least of all by the application of computer programs developed at Krupp Koppers for the solution of special problems. The programs are run in the company's own computer center, or in the center belonging to Fried. Krupp GmbH, which is one of Europe's largest private computing centers.

The Krupp Koppers project manager is the responsible partner of the investor, one who ensures quality of execution and maintenance of budget and schedule.

For the analysis of any problem, Krupp Koppers applies the expertise of specialists oriented to the needs of the industry concerned. They produce within their respective fields individual, congruent solutions, and work together in interdisciplinary teams to provide the optimum overall solution.

In procuring and supplying equipment, Krupp Koppers is not limited by manufacturers' interests, not even by those of the Krupp group. Access to foreign markets permits Krupp Koppers to meet the investor's procurement preferences and his financing and foreign exchange situation.

The Krupp Koppers erection and commissioning engineers responsible for execution all possess comprehensive international erection experience, qualifying them for the solution of location-related problems.

Lors de l'établissement d'un projet, un grand nombre de facteurs isolés doivent être harmonisés les uns avec les autres, pour que l'exécution du projet se fasse rationnellement. C'est la raison pour laquelle la société Krupp Koppers établit toujours un organigramme optimal lors de son lancement. Cette organigramme s'appuie sur un système de directives.

Ce système est un instrument précieux permettant à l'entreprise de guider la coordination du projet tout en déléguant largement les responsabilités d'ordre technique.

Le manuel d'organisation rédigé par Krupp Koppers réglemente les grands traits de l'organisation d'un projet. Des directives de procédure, avec définition des principes de travail, directives d'exécution, documentation et principes de rationalisation du travail y sont codifiées. D'application générale, elles facilitent les prises de décisions.

Le plan de réseau standard sert de base à toute planification des délais dans un projet; la documentation standard définit l'articulation, le contenu et l'importance de la documentation accompagnant un projet. Des directives spécifiques appliquées par le service gérant le projet garantissent le respect des délais prévus. Grâce à ce système, on parvient à construire des installations de production industrielle à un coût optimal.

L'ensemble de l'ingénierie doit aussi être réalisée rationnellement et fiablement aux programmes de calcul informatique que la société Krupp Koppers a elle-même mis au point pour résoudre certains problèmes. Ces programmes sont mis en œuvre dans son centre de calculs ainsi que dans celui de la société Fried. Krupp GmbH, lequel figure parmi les plus grands centres privés de ce genre en Europe.

L'investisseur trouvera en la personne du gestionnaire de projet Krupp Koppers un interlocuteur responsable, qui a à cœur de réaliser un projet en respectant les critères de qualité imposés, les limites budgétaires et les délais.

Lors de l'analyse des divers aspects d'un problème, Krupp Koppers utilise des techniciens spécialisés dans le domaine qui leur est précisément confié. Ceux-ci proposent des solutions qui s'harmonisent entre elles. Au sein d'équipes pluridisciplinaires, ils définissent une solution globale optimale.

Lorsqu'il s'agit d'acheter et de fournir des équipements, Krupp Koppers reste impartiale et demeure dégagée des intérêts du groupe Krupp. Ayant accès à plusieurs marchés étrangers, elle peut répondre aux souhaits de l'investisseur en matière d'achats, de financement ou d'avantages au niveau du change.

Menant une carrière internationale, les ingénieurs de Krupp Koppers affectés au montage et à la mise en service sont rompus à résoudre les problèmes soulevés par le lieu d'implantation d'un projet.



Organisation

Geschäftsleitung

					Verfahrensbereich Koks und Erz
					Process Design, Basic Engineering, Technische Akquisition für: Kokereien und Anlagen zur Kohle- und Koksbehandlung, Windhützen, Sinteranlagen.
					Process Design, Basic Engineering, Technische Akquisition für: Anlagen zur Vergasung fester und flüssiger Brennstoffe Anlagen zur Gas- behandlung und zur Erzeugung von Zwischen- und Endprodukten, Anlagen zur Kokerei- behandlung und Kohlen- wertsstoffgewinnung.
					Detailed Engineering mit Abteilungen für: Apparate, Maschinen, Nebenanlagen, Elektro-, Maß- und Regelungstechnik, Kohlefließbau, Hoch- und Tiefbau, Feuerfestbau, Verkugelpfaden, Schwermaschinen.
					Process Design, Basic Engineering, Technische Akquisition für: Raffinerietechnologien, Anlagen zur Erzeugung petrochemischer Zwischen- und Endprodukte, Aromatenanlagen, Teerverarbeitungs- anlagen.
					Detailed Engineering mit Abteilungen für: Apparate, Maschinen, Nebenanlagen, Elektro-, Maß- und Regelungstechnik, Rohfleißbau, Modellbau,
					Verfahrensbereich Raffinerien und Petrochemie
					Ingenieurtechnik 1
					Process Design, Basic Engineering, Technische Akquisition für: Raffinerietechnologien, Düngemitteltechnologien, Gips-Schwefelöltäufe- anlagen.
					Verfahrensbereich Anorganische Chemie und Umweltschutz
					Ingenieurtechnik 2
					Process Design, Basic Engineering, Technische Akquisition für: Marktforschung, Marketing, Akquisition, Abschluß von Liefer- und Leistungsentitäten, Werbung,
					Personal- und Sozialwesen, Interne Dienstleistungen.
					Grundsatzfragen, Verträge
					Lizenzen und Zulassungserhebung, Rechtsberatung, Koordinierung der Tätigkeiten der Tochterunternehmen, Kauf-, Grundsetz- fragen, Arbeitshierarchie
					Einkauf
					Beschaffung von Aus- rüstungen, Materialien und Dienstleistungen.
					Rechnungswesen
					Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung, Steuern, Bilanz- und Ergebnis- planung.
					Finanzen
					Finanzplanung und disposition, Auftragsfinanzierung.
					Personal
					Personal- und Sozialwesen, Interne Dienstleistungen.

Organization

Management

Process Division Coke and Ore	Process Division Coal and Gas	Engineering Division 1	Process Division Refineries and Petrochemicals	Process Division Chemicals and Environmental Protection	Engineering Division 2
Process Design, Basic Engineering, Technical Sales Promotion for: Coking Plants and Units for Coal and Coke Treatment, Hot Blast Stoves, Sinter Plants.	Process Design, Basic Engineering, Technical Sales Promotion for: Plants for the Gasification of Solid and Liquid Fuels Plants for Gas Treatment and the Production of Intermediate and Final Products, Plants for the Treatment of Coke Oven Gas and the Recovery of Coal By-products.	Detailed Engineering with Departments for: Equipment, Machinery, Package Units, Electricals and Instrumentation, Piping Design, Civil and Construction Work, Refractory Work, Coke Ovens, Heavy Machinery.	Process Design, Basic Engineering, Technical Sales Promotion for: Refinery Units, Plants for the Production of Petrochemical Intermediate and Final Products, Aromatics Plants, Tar Processing Plants.	Process Design, Basic Engineering, Technical Sales Promotion for: Fertilizer Plants, Gypsum/Sulphuric Acid Plants.	Detailed Engineering with Departments for: Equipment, Machinery, Package Units, Electricals and Instrumentation, Piping Design, Model Building
Construction Division	Commissioning Division	Research and Development Division	Technical Operations Division	Project Management	Sales Division
Job Site Management, Planning of Construction, Erection and Installation Work, Field Construction and Installation Work, Refractory Work (New Construction and Repair).	Operational Planning, Management, Supervision and Execution of Commissioning Work, Consultancy and Training of Operating Personnel.	Development and Optimization of Processes, Investigation of Reactivity and Chemical Process Technology, with Departments: Laboratory/Pilot Plants, Patents, Library.	Development of Technical Calculation Bases and EDP Programs, Development of Rules and Methods for Work Rationalization, Staff Training (Technical), with Departments: Unit Operations, Work Organization/ Standards, Data Processing, Safety.	Co-ordination and Managerial Supervision of all the Activities for Projects with Departments: Project Management, Contracts Administration.	Market Research, Marketing, Sales Promotion, Contracting, Advertising
Legal and Corporate Affairs Division	Procurement Division	Accounting Division	Financing Division	Personnel Division	
Licensing and Cooperation, Legal Matters, Co-ordination of Subsidiary Companies, Corporate Affairs, Work Organization.	Procurement of Equipment, Materials and Services.	Financial Accounting, Cost Accounting, Taxes, Balance and Profit/Loss Planning.	Planning and Disposition of Finances, Contract Financing.	Personnel and Social Services, Internal Services.	

Organisation

Direction Générale

Division Procédés Coke et Mineral	Division Procédés Charbon et Gaz	Division Ingénierie 1	Division Procédés Raffineries et Pétrochimie	Division Chimie minérale et Protection de l'environnement	Division Ingénierie 2
Etudes de procédés, Ingénierie de base, Promotion des procédés pour: Cokeries et installations de traitement de charbon et de coke, Réchauffeurs à vent, Agglomération.	Etudes de procédés, Ingénierie de base, Promotion des procédés pour: Installations de gazéification de combustibles solides et liquides, Installations de traitement de gaz et de production des produits intermédiaires et finis, Installations de traitement de gaz de cokerie et de récupération des sous-produits.	Ingénierie de détail répartie dans les sections: Appareils, machines, installations annexes, Équipements électriques et de contrôle et régulation, tuyauterie, Constructions élevées et souterraines, constructions réfractaires, Fours de cokéfaction, machines lourdes.	Etudes de procédés, Ingénierie de base, Promotion des procédés pour: Installations de raffinage, Installations de produits pétrochimiques, intermédiaires et finis, Installations d'aromatices, Installations de traitement du goudron.	Etudes de procédés, Ingénierie de base, Promotion des procédés pour: Installations d'engrais, Installations d'acide sulfurique et de ciment à partir de gypse.	Ingénierie de détail répartie dans les sections: Appareils, machines, installations annexes, Équipements électriques de contrôle et régulation, tuyauterie, fabrication de maquettes.
Division Montage	Division Exploitation (Mise en service)	Division Recherches et Technique	Division Calculs et Méthodes	Division Ordonnancement	Division Ventes
Gestion du chantier, Planification du montage, Exécution du montage, Exécution des travaux réfractaires (Nouvelles constructions et réparation).	Planning des projets techniques d'exploitation, Gestion, supervision et exécution de la mise en marche, Consultation et formation du personnel d'exploitation.	Mise au point et optimisation des procédés, Examen de procédés technologiques et chimiques avec les sections: Laboratoires et stations expérimentales, Brevets, Bibliothèque.	Elaboration des bases de calcul techniques et des programmes de données, Elaboration des directives et des méthodes pour l'organisation rationnelle du travail, Stages de formation techniques avec les sections: Principes techniques, Organisation du travail/Normes, Traitement de données, Sécurité.	Coordination et direction de l'exécution des commandes, avec les sections: Gestion du projet, Exécution commerciale des contrats.	Etudes des marchés, Marketing, Ventes, Conclusion des contrats de fournitures et de prestations de service, Publicité.
Division juridique, Contrats	Division Achats	Division Comptabilité	Division financière	Division Personnel	
Licences et collaboration, Consultation juridique, affaires juridiques, Coordination des activités des filiales, Problèmes commerciaux, Organisation du travail	Approvisionnement des équipements, matériaux et prestations de service.	Comptabilité financière, Calcul des frais, Impôts, Prévisions pour le bilan et le compte de résultat.	Programme financière et disposition, Financement des commandes.	Affaires de personnel et services sociaux, Prestations internes.	



Krupp Koppers hat Großanlagen in allen Erdteilen, in Ländern unterschiedlicher Wirtschaftsordnungen und unter verschiedenen wirtschaftlichen Bedingungen gebaut und sich dabei in der Koordinierung von Projekten und in der Federführung von Konsortien qualifiziert.

Eigenständige Tochtergesellschaften in Frankreich, Spanien, Japan und USA und ein dichtes Netz von Vertretungen ermöglichen der Krupp Koppers GmbH weltweite Aktivitäten und sichern den Kunden engen Kontakt zum Essener Stammhaus.

Die Tochtergesellschaften im Ausland sind als Ingenieurunternehmen auf den Arbeitsgebieten der Muttergesellschaft tätig.

**Koppers France S.A., Forbach,
Koppers Española S.A., Madrid,
Nippon Koppers Yugen Kaisha, Tokyo,
Krupp Wilputte Corporation,
Murray Hill, New Jersey.**

Krupp Koppers has built large-scale plants in all continents, in countries with different economic systems and under the most varied economic conditions, thereby qualifying the company for the coordination of projects and for the central handling of consortia.

Independent subsidiaries in France, Spain, Japan and the USA and a tight network of agencies enable Krupp Koppers GmbH to carry out its activities worldwide, and to ensure, for the customer's benefit, close contact with the company headquarters in Essen.

These are the foreign subsidiaries active as engineering corporations in the various fields of operation of the parent company.

**Koppers France S.A., Forbach,
Koppers Española S.A., Madrid,
Nippon Koppers Yugen Kaisha, Tokyo,
Krupp Wilputte Corporation,
Murray Hill, New Jersey.**

La société Krupp Koppers a monté des installations industrielles sur les cinq continents, dans des pays à économie libérale et à économie dirigée, dans les contextes économiques les plus divers. Elle y a prouvé ses aptitudes à coordonner les projets et à diriger des consortiums.

La société Krupp Koppers GmbH travaille à l'échelon mondial, par le biais de ses filiales indépendantes basées en France, en Espagne, au Japon et aux Etats-Unis, complétées par un réseau dense d'agences. Grâce à elles, le client reste en contact étroit avec la maison-mère en Allemagne.

Les filiales étrangères, également bureaux d'études d'ingénierie, travaillent dans des domaines identiques à ceux de la maison-mère.

**Koppers France S.A., Forbach,
Koppers Española S.A., Madrid,
Nippon Koppers Yugen Kaisha, Tokyo,
Krupp Wilputte Corporation,
Murray Hill, New Jersey.**

Krupp Koppers GmbH
Postfach 10 2251
D-4300 Essen 1
€ (02 01) 22 08-1
Telex: 8 57 817
kruppkoppers

Koppers France S. A.
Bureau d'Etudes
19, Rue des Maraîchers
F-57602 Forbach/Moselle
€ (8) 785 2173
Telex: koppers forba 860 378 f

Koppers France S. A.
30, Boulevard Bellerive
F-92504 Rueil Malmaison

Koppers Española S. A.
Plaza Manuel Gómez Moreno, s/n
Edificio Bronce - 6º Planta
E-Madrid-20
€ 456 12 58
Telex: 44 305 kibm e

Nippon Koppers
Yugen Kaisha
Central POB 1019
J-Tokio
€ 582 3615/8
Telex: j-24 605

Krupp Wilputte Corporation
152 Floral Avenue
Murray Hill, New Jersey 07974
€ 201-464-5900
Telex: 13-8847



Anlagenbau für
die Welt von morgen

Plant Construction
for the world of tomorrow

Construction
d'installations industrielles
pour le monde de demain