


DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1:50.000			0023		

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																									
NUMERO DE LA ESTACION		MUESTRAS										NUMERO DE LA ESTACION		MUESTRAS											
		Fotografia	Petro LyM	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro Masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.			Microsc.	Otros analisis	Fotografia	Petro LyM	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro Masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.
1001				1									1020				11								
1002				1									1021				11								
1003				11									1022				11								
1004				1									1023				11								
1005				1																					
1006				1																					
1007				11																					
1008				11																					
1009				1																					
1010				1																					
1011				11																					
1012				11																					
1013				11																					
1014				11																					
1015				11																					
1016				11																					
1017				11																					
1018				11																					
1019				11																					

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 Y 15 Y 16 Y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA - C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.


Recibido I.G.M.E. el 4-4-75 Enviado el 3-Abril-75
El Supervisor *[Signature]* El Consultor *[Signature]*

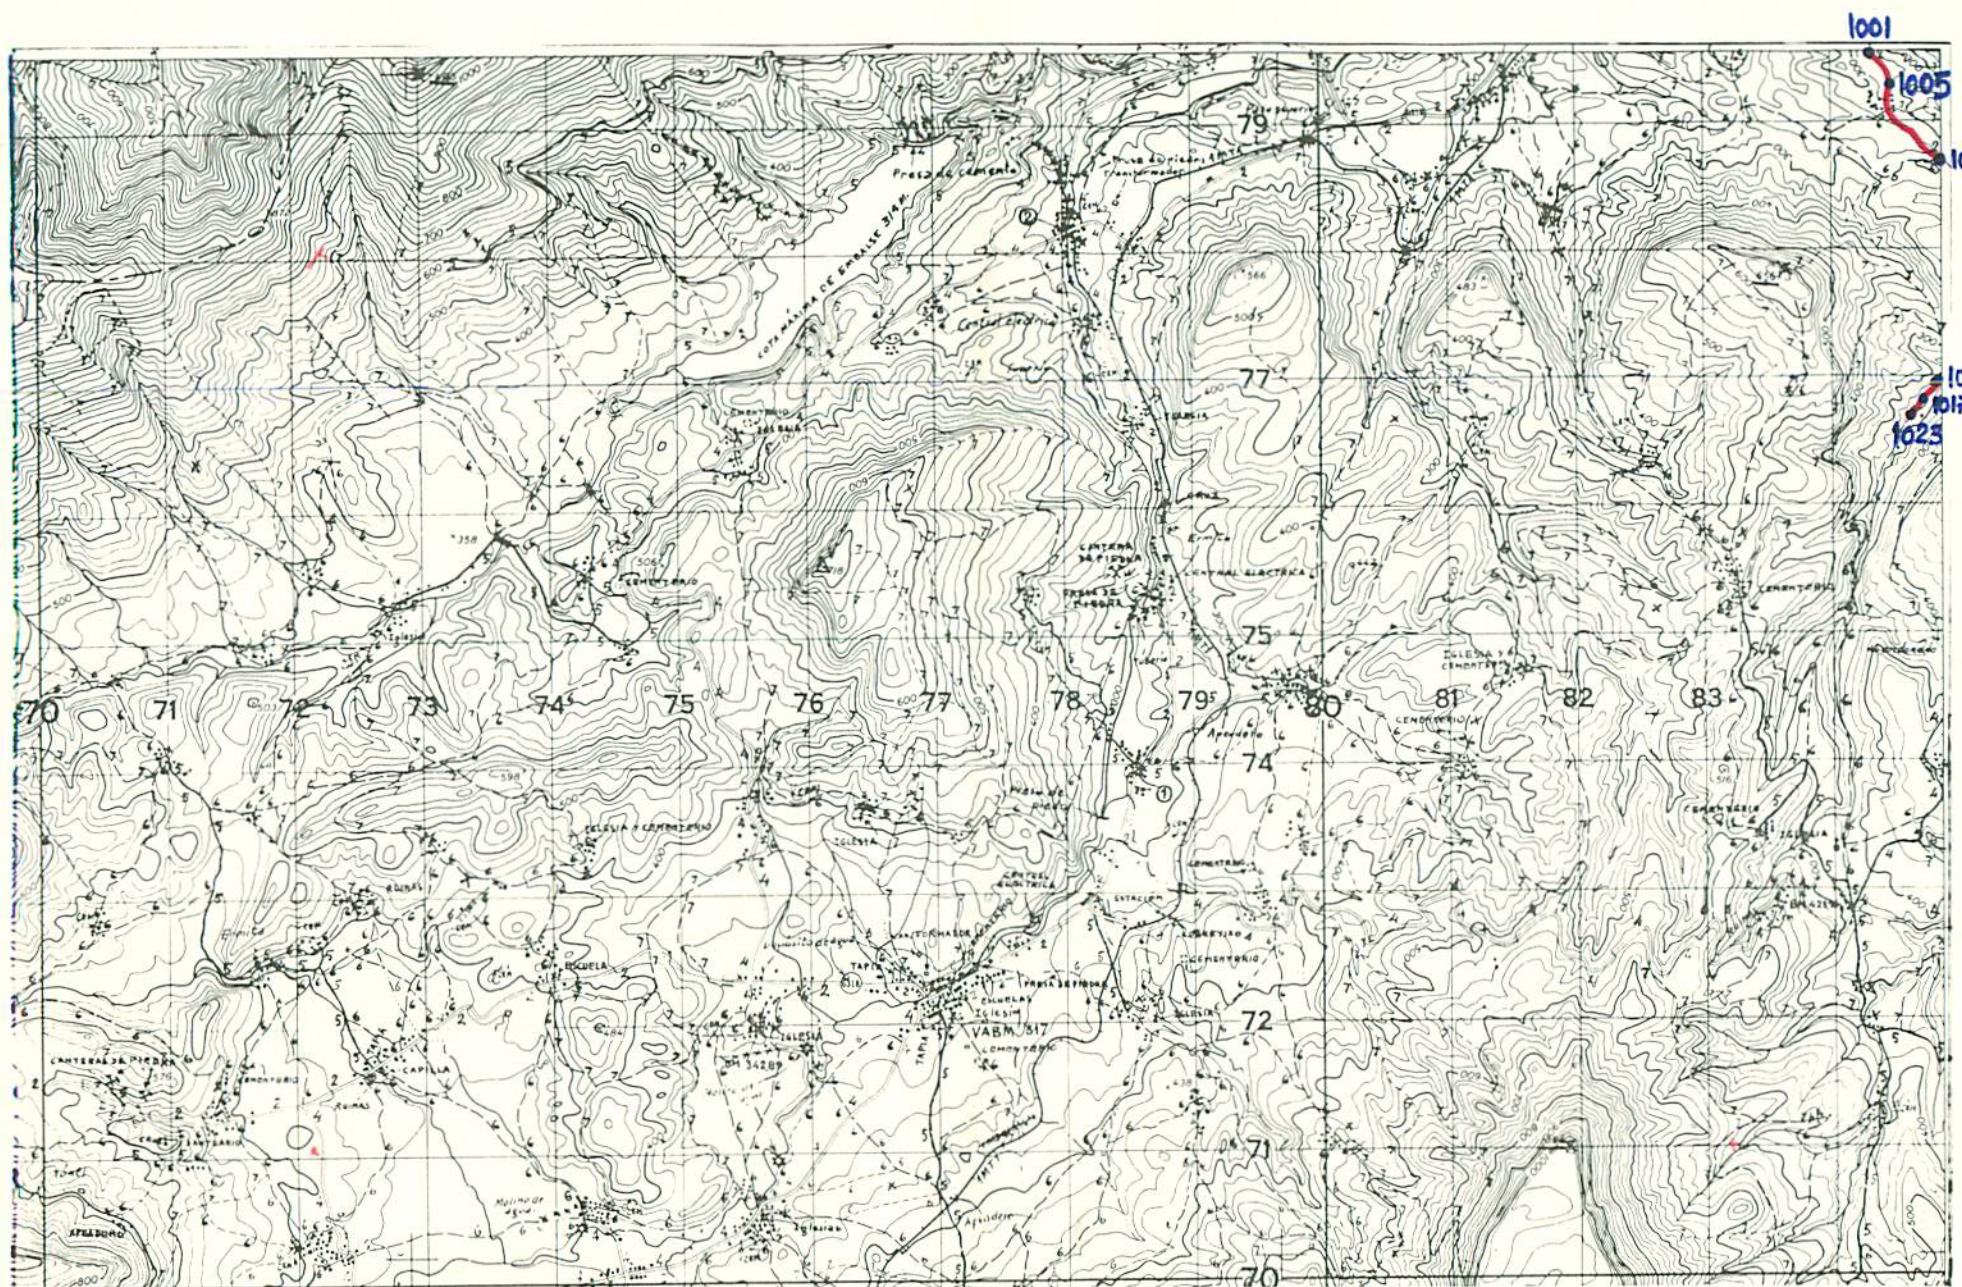

[illegible]

Recibido I.G.M.E. el 4-7-75 Enviado el
El Supervisor El Consulto

M.E. el 4-7-75 Enviado el El Consulto

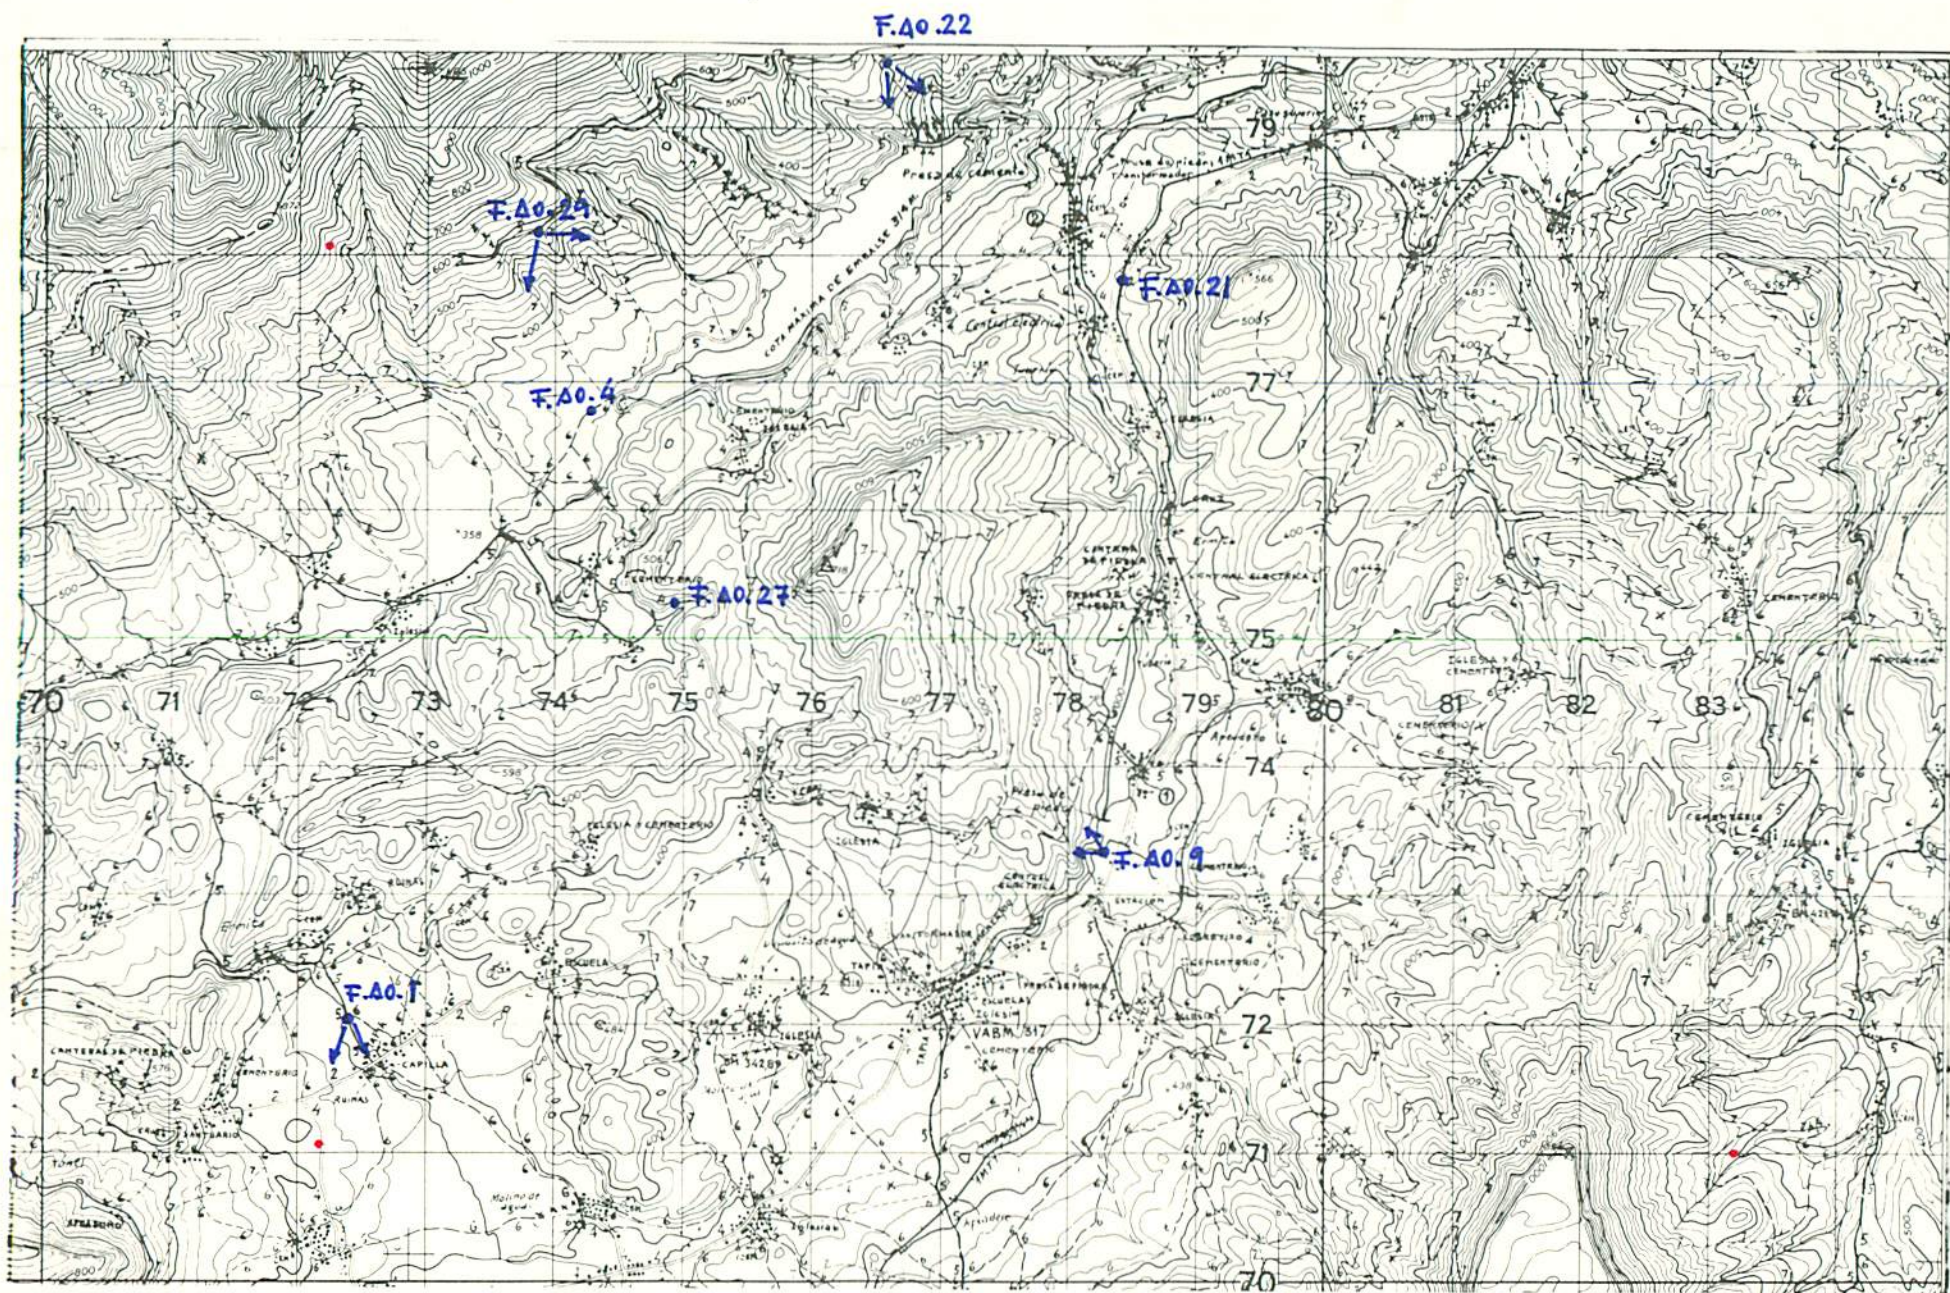

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control
1:50.000			
20062			0011

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR												
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS											
	Fotografia	Petro l y M	Macrop	Micropat	Sedimen	Rayos X	Espectro Masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen	Microsc	Otros analisis
2070				1	1							
2071				1								
2072				1	1							
2073				1								
2074				1	1							
2075				1								
2076				1	1							
2077				1								
2078				1	1							
2079				1								
2080				1	1							
2081				1								
2082				1								
2083				1	1							
2084				1	1							
2085				1								
2086				1								
2087				1	1							
2088				1								

POR EL CONSULTOR												
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS											
	Fotografia	Petro l y M	Macrop	Micropat	Sedimen	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen	Microsc	Otros analisis
2089				1	1							
2090				1								


EL CONSULTOR, DEBERÁ MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERÁ ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 3-3-75
El Supervisor

Enviado el
El Consultor

Chellee

[Signature]

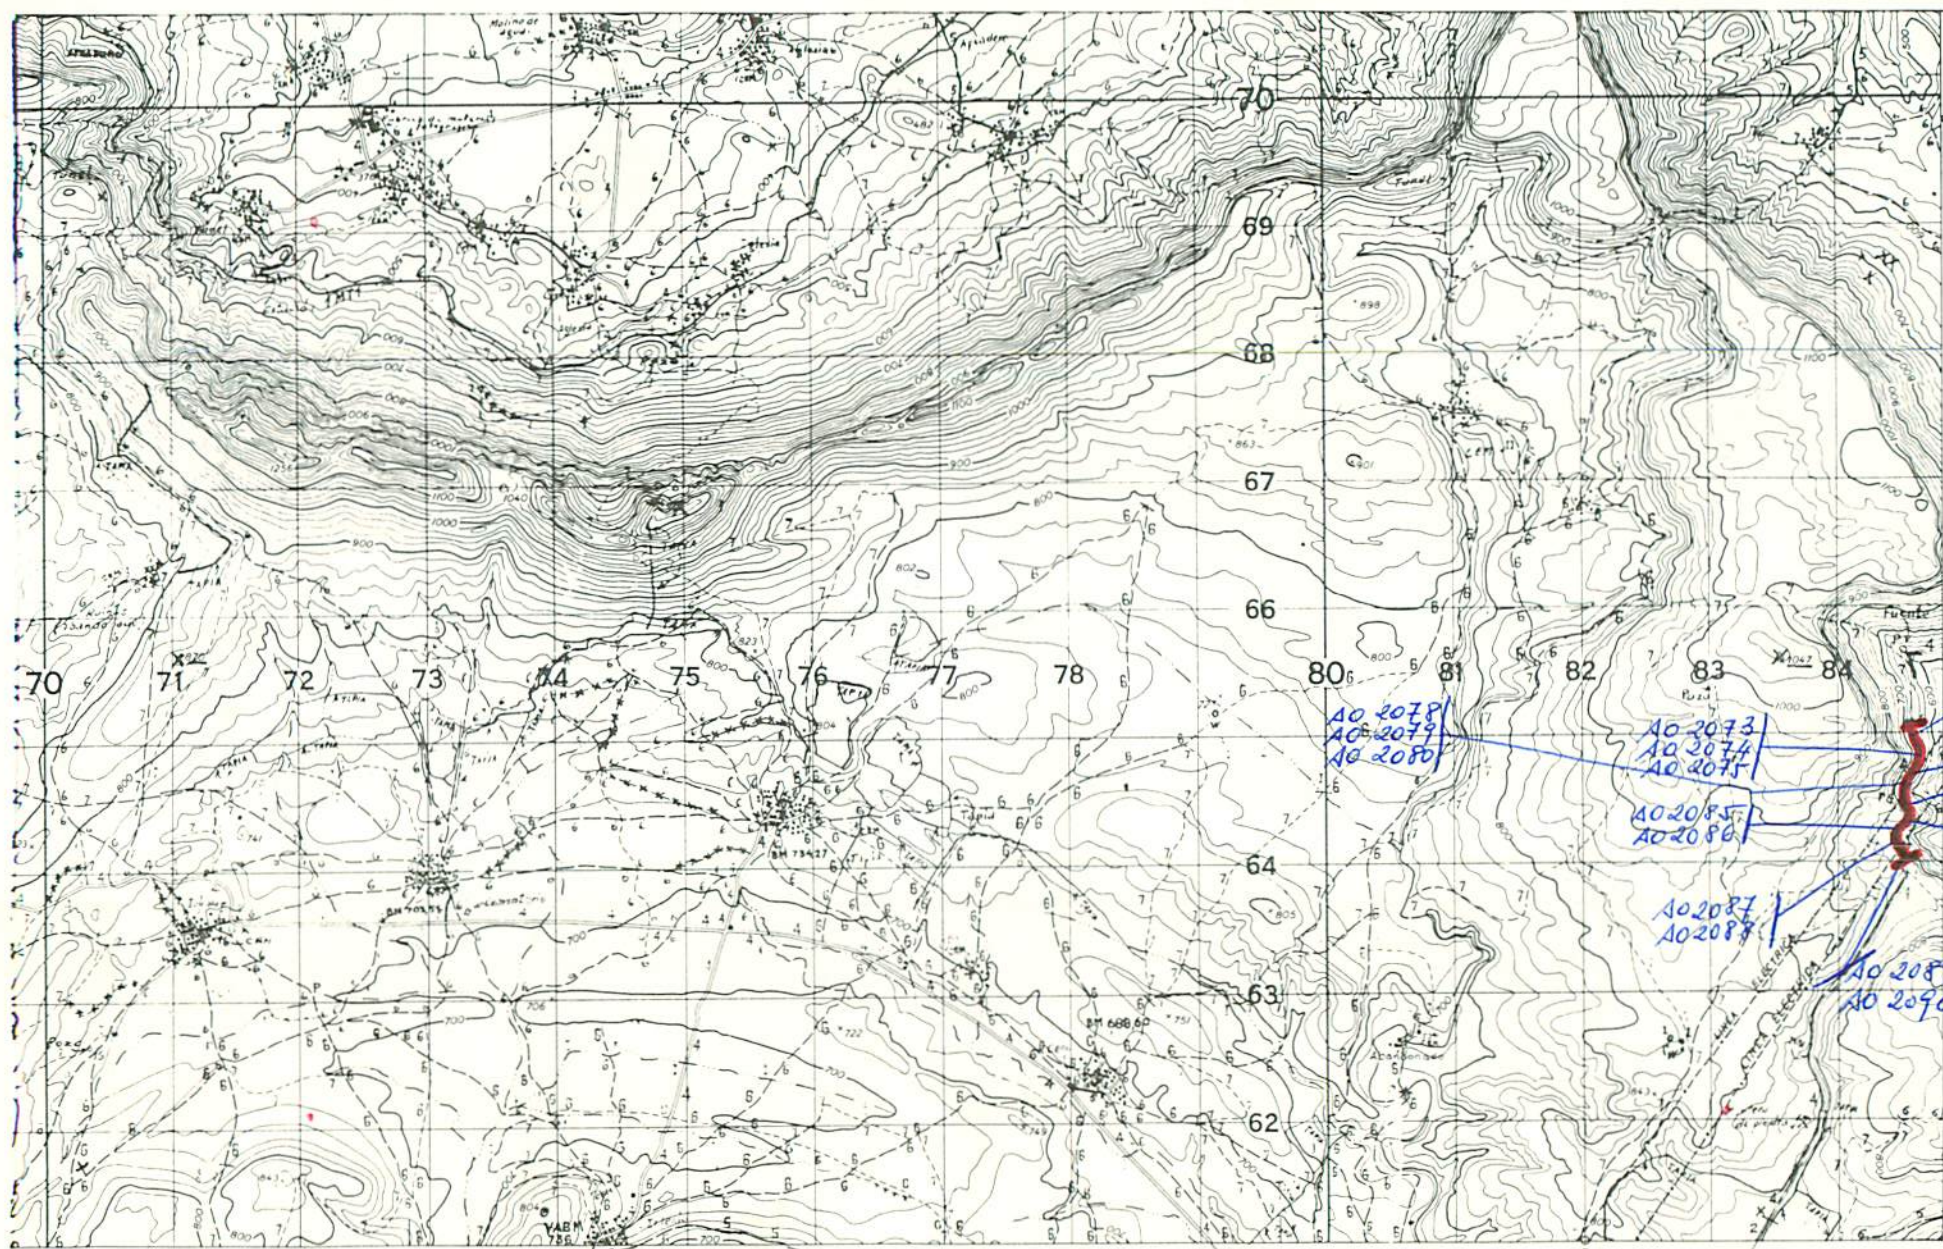


[illegible]

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHEA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/RIOS ROSAS 23 - MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 29-9-15 Enviado el 
El Supervisor  El Consultor 

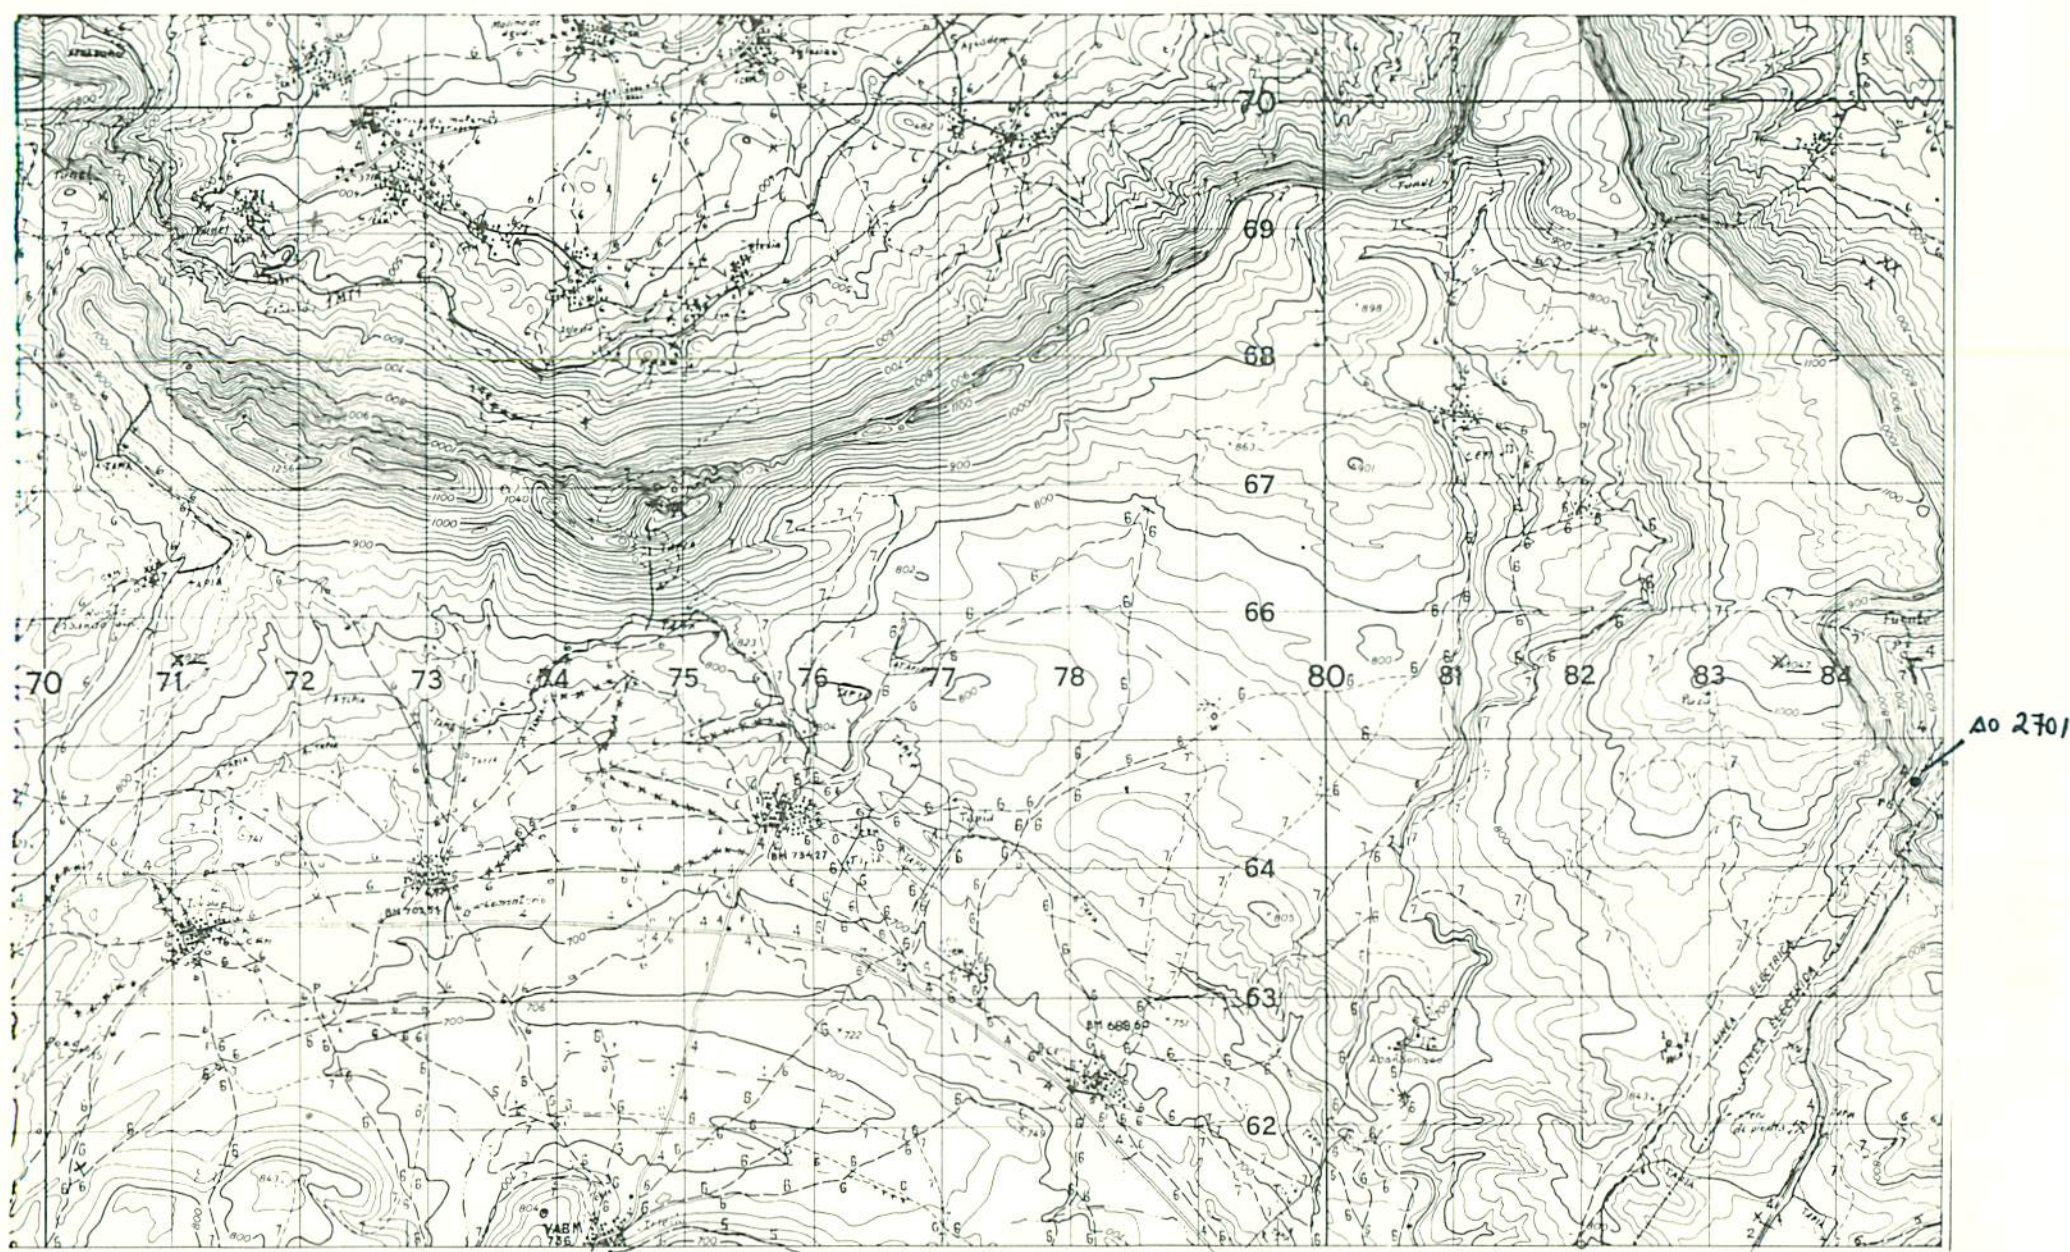

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
20064			0012		


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografía	Petro. LyM	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico	Otros análisis
2137											
2138											
2139											
2140											
2141											
2142											
2143											
2144											
2145											
2146											
2147											
2148											
2149											
2150											
2151											
2152											
2153											
2154											
2155											

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografía	Petro. LyM	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico	Otros análisis
2175											
2176											
2177											
2178											
2179											
2180											
2181											
2182											
2183											
2184											
2185											
2186											
2187											
2188											
2189											
2190											
2191											
2192											
2193											
2194											
2195											
2196											

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 25-3-75 Enviado al Supervisor El Supervisor El Consultor

clean *[Signature]*

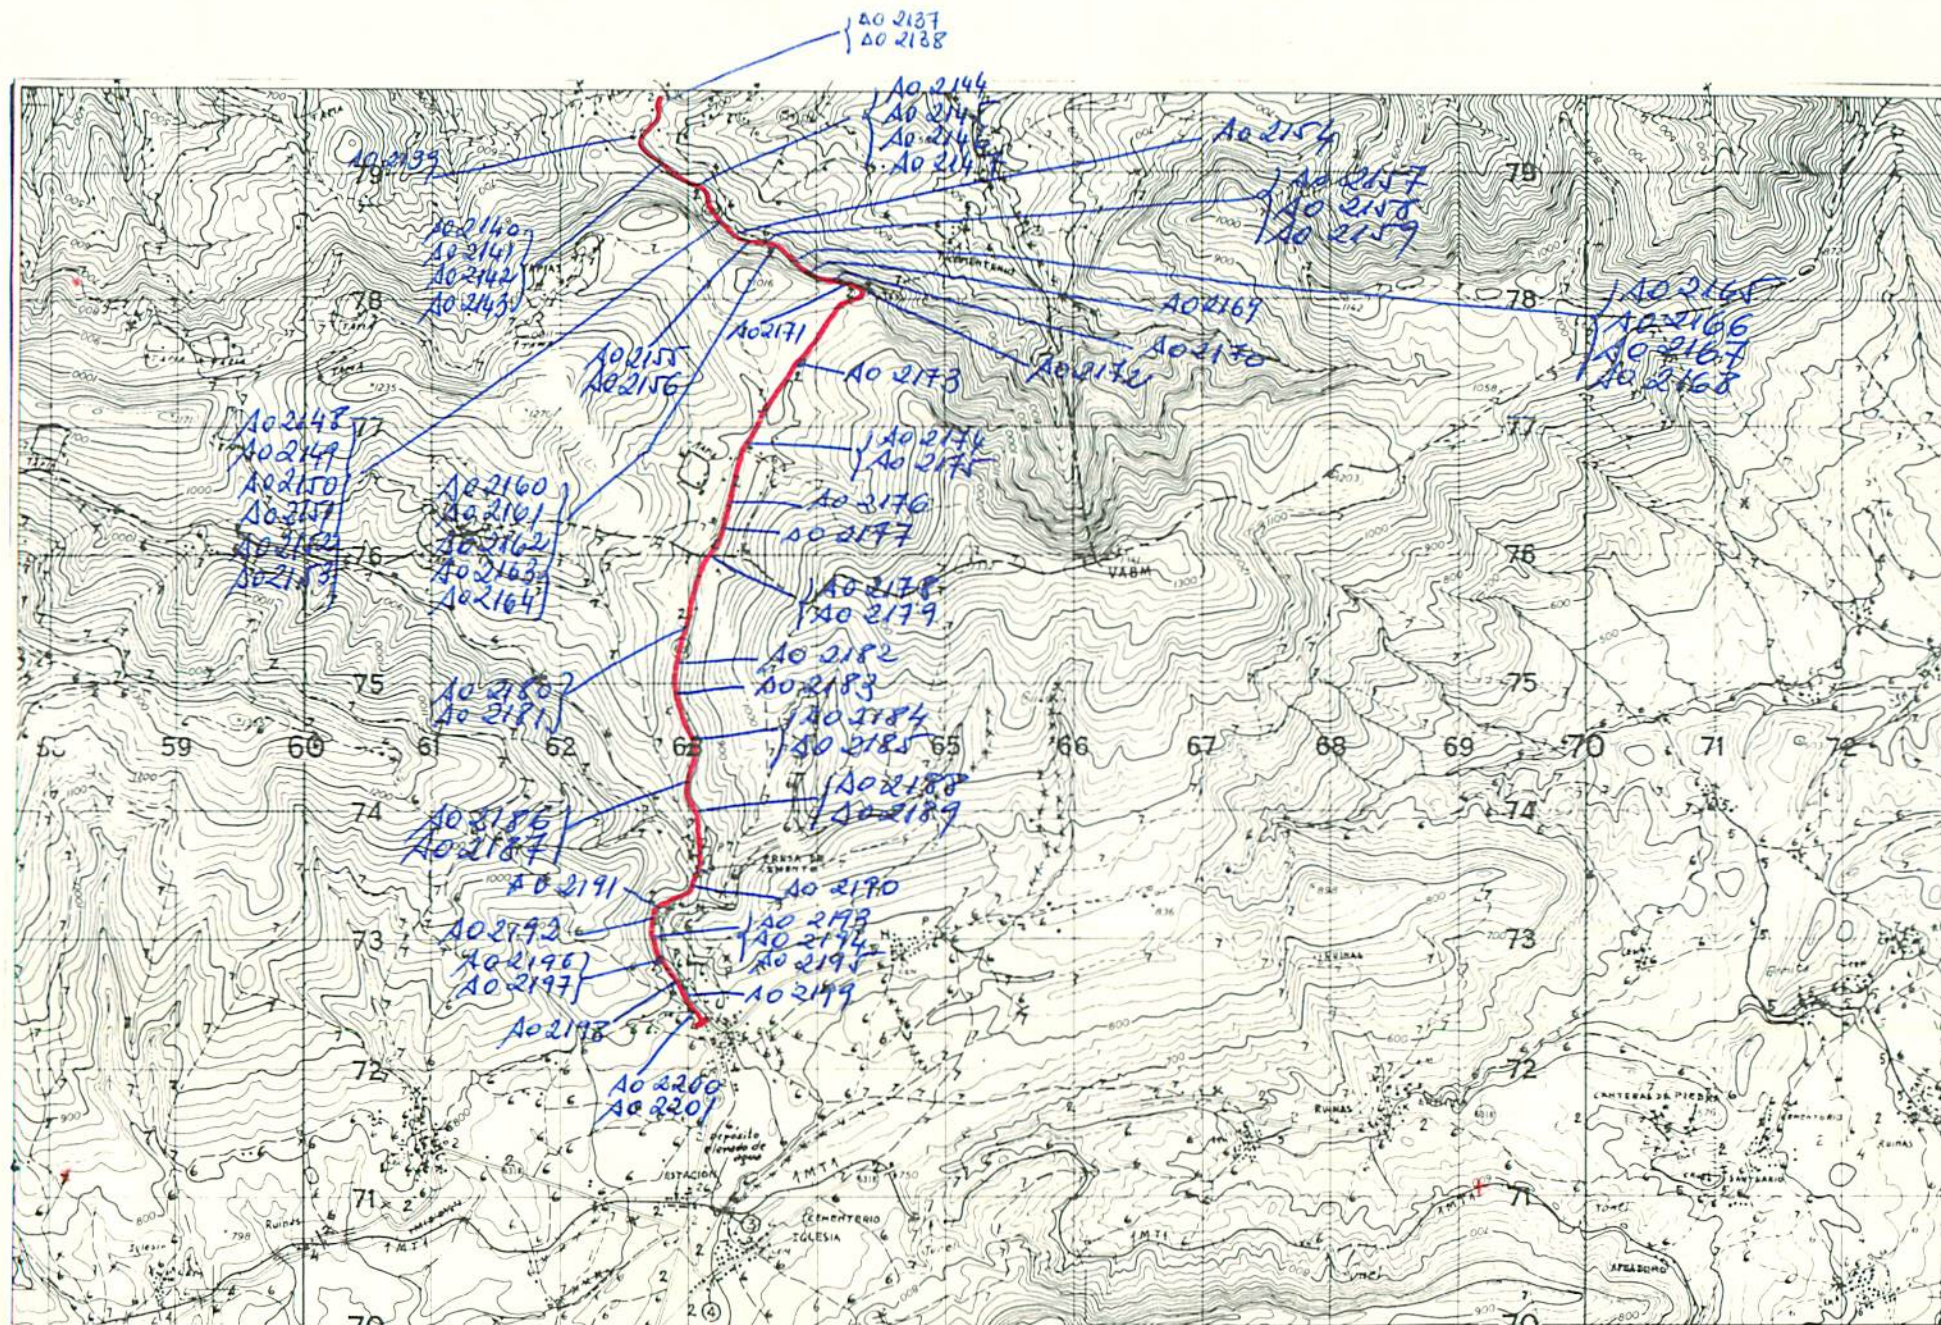

DATOS A RELLENAR POR EL IGME

Nº de la hoja

1:50.000

Nº del documento

20063

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

CONSULTOR

GSAD

DATOS A RELLENAR POR EL IGME

Recibido

0010

Ref. Control

0010

Perforado

Verificado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR												
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS											
	Fotografía	Petro l y M	Macrop.	Micropl.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico	Microsc.	Otros análisis
2091			1									
2092			1	1								
2093			1	1								
2094			1									
2095			1									
2096			1	1								
2097			1									
2098			1	1								
2099			1	1								
2100			1	1								
2101			1	1								
2102			1	1								
2103			1	1								
2104			1	1								
2105			1	1								
2106			1	1								
2107			1	1								
2108			1	1								
2109			1	1								

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR												
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS											
	Fotografía	Petro l y M	Macrop.	Micropl.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico	Microsc.	Otros análisis
2110			1	1								
2111			1	1								
2112			1	1								
2113			1	1								
2114			1	1								
2115			1									
2116			1	1								
2117			1	1								
2118			1	1								
2119			1	1								
2120			1									
2121			1									
2122			1	1								
2123			1	1								
2124			1									
2125			1									
2126			1									
2127			1									
2128			1	1								

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR												
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS											
	Fotografía	Petro l y M	Macrop.	Micropl.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico	Microsc.	Otros análisis
2129			1									
2130			1									
2131			1									
2132			1	1								
2133			1									
2134			1	1								
2135			1									
2136			1									


EL CONSULTOR DEBE MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 15 y 15 y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 3-3-75
El Supervisor

Enviado el
El Consultor

[Signature]

[Signature]

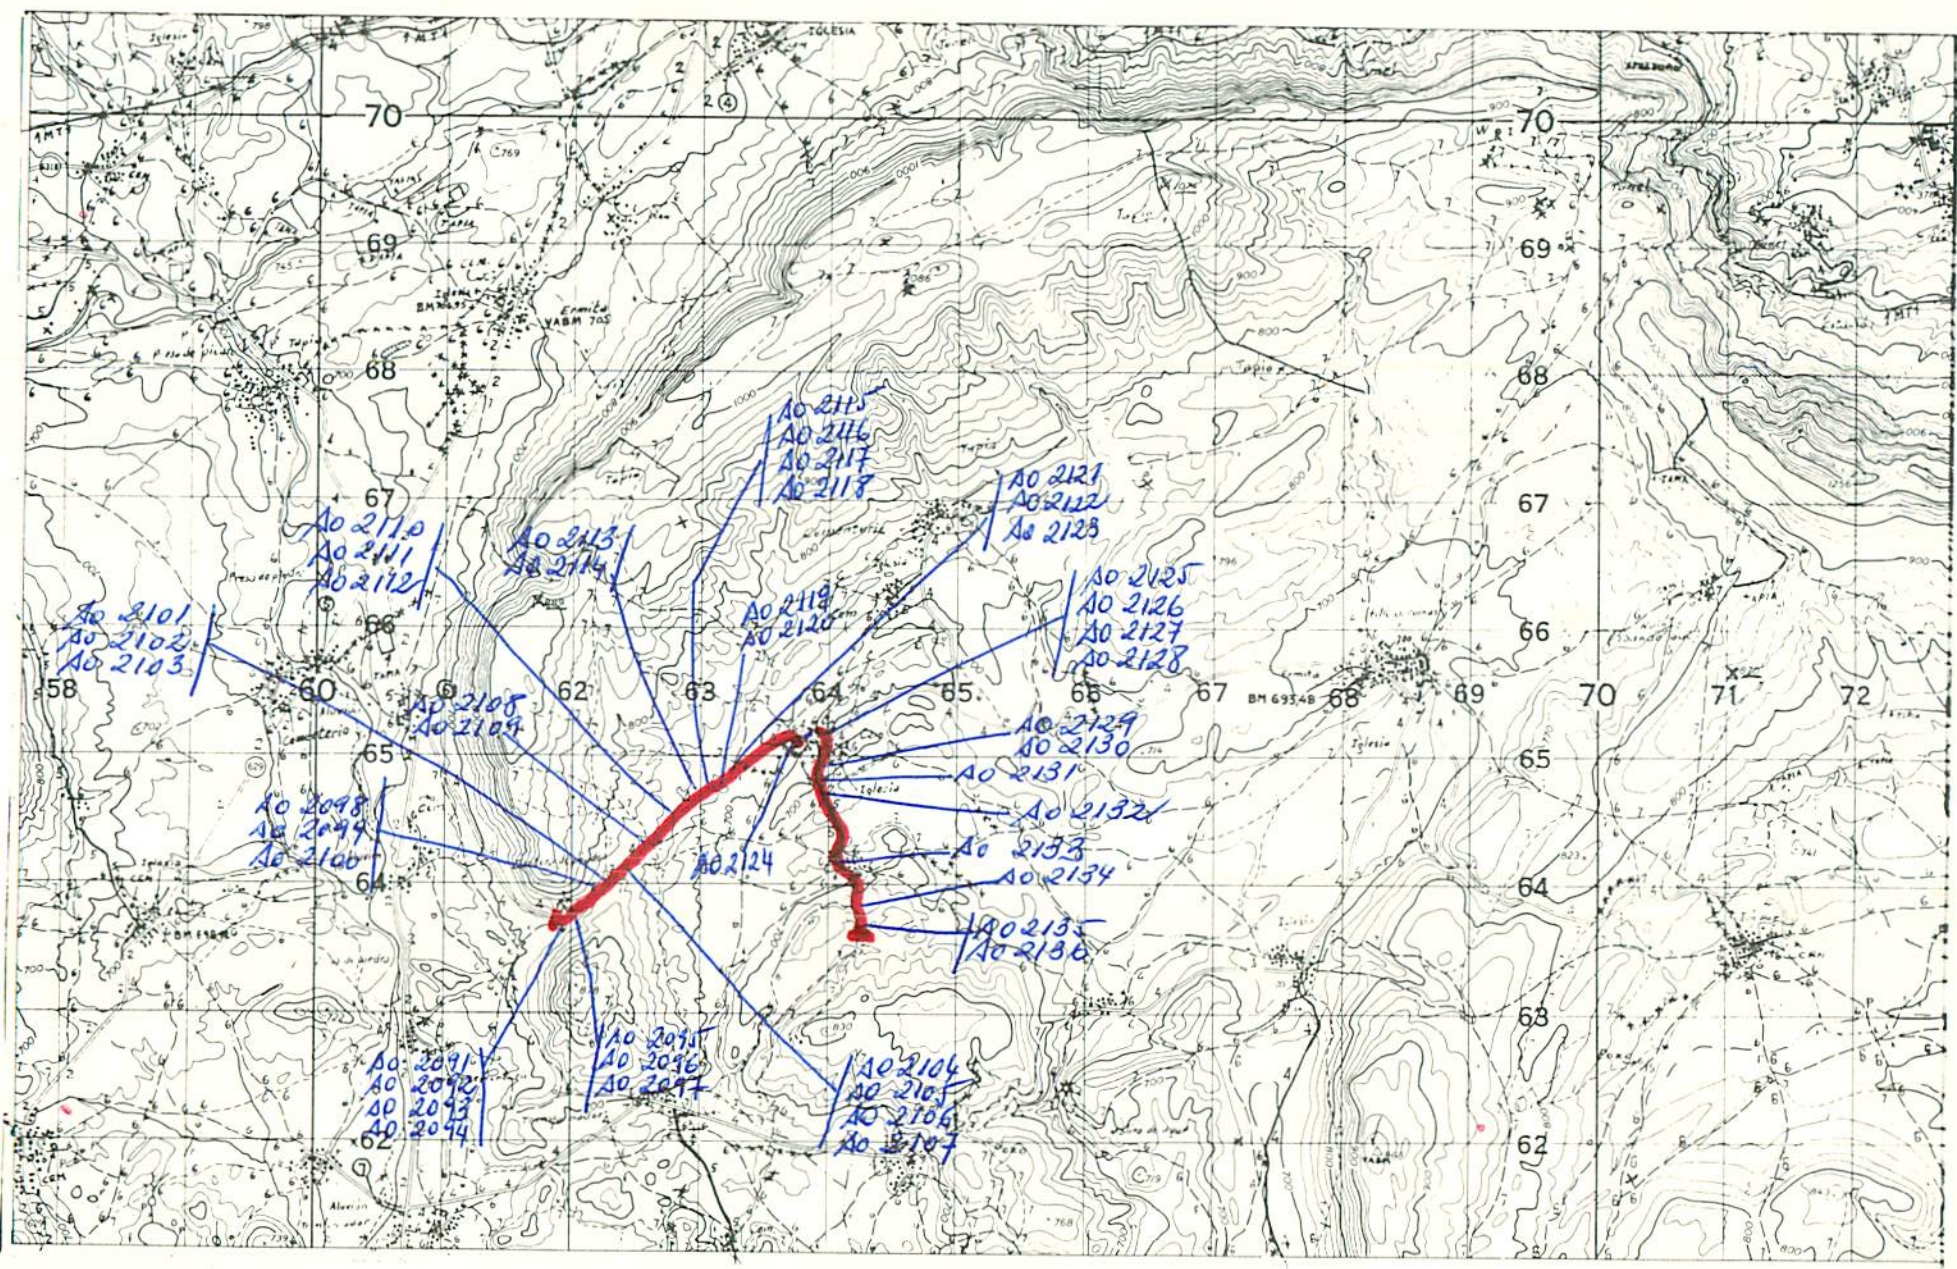

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control
1:50.000			
10063			0030

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografía	Petro l y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Royes X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Término diferenc.	Microso análisis
2223											
2224											
2225											
2226											
2227											
2228											
2229											
2230											
2231											
2232											
2233											
2234											
2235											
2236											
2237											
2238											
2239											
2240											
2241											


EL CONSULTOR: DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID. 3

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografía	Petro l y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Royes X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Término diferenc.	Microso análisis
2509											
2510											

Recibido I.G.M.E. el 2-6-75 Enviado el
El Supervisor El Consultor

[Signature]

[Signature]

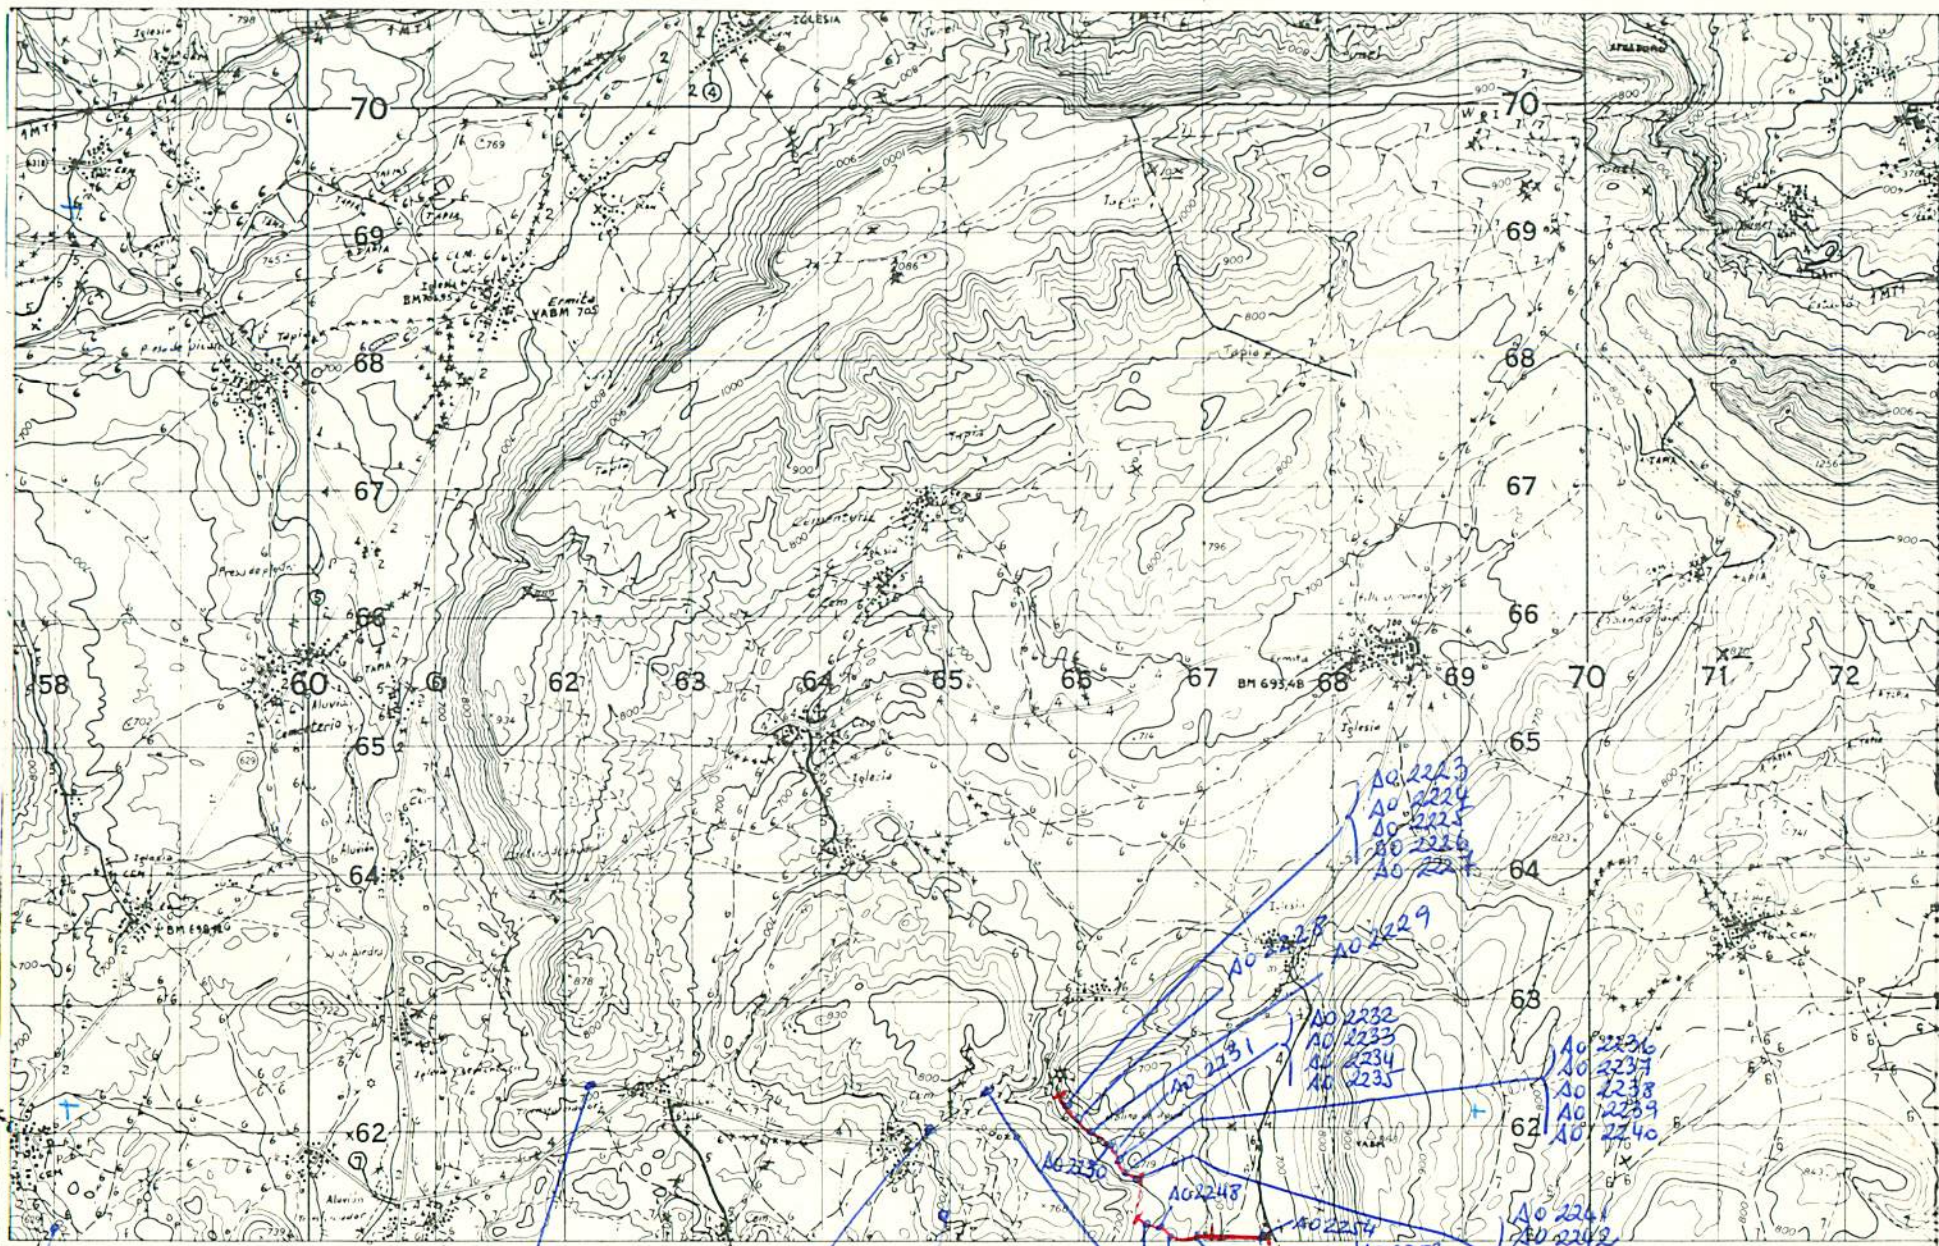

AO 2500
AO 2501

AO 2508
AO 2509
AO 2510

AO 2505

AO 2503

AO 2507

AO 2249
AO 2250
AO 2251
AO 2245
AO 2246
AO 2247

NUMERO DE LA HOJA 2006 CUADRANTE


4 1
7 2

[illegible]

Recibido I.G.M.E. el 29.5.75 Enviado el
El Supervisor El Consultor

Supervisor 

et
consultes

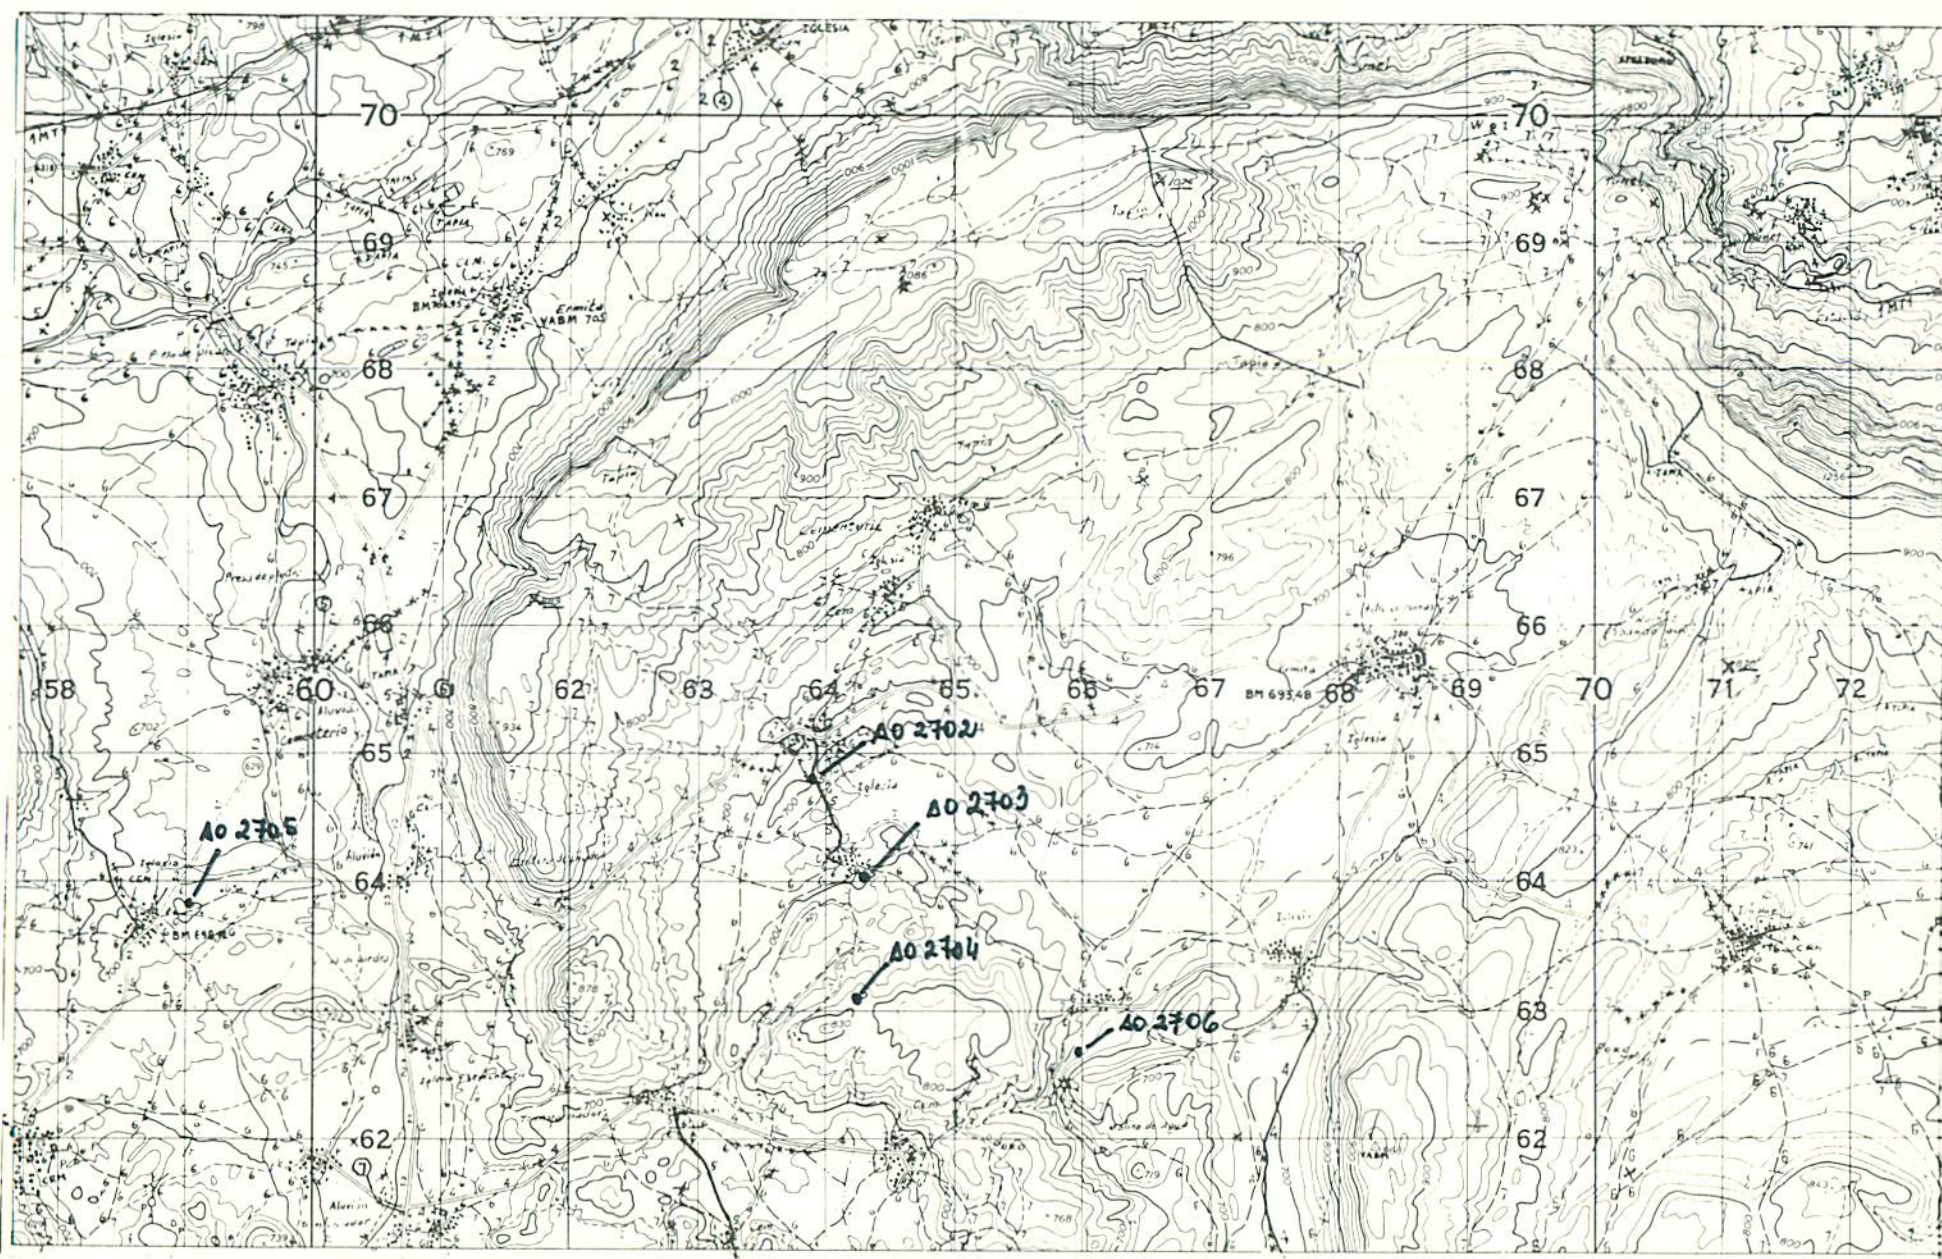

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSUL	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACIÓN	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
20061		6540			0009		

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
NUMERO DE LA ESTACION			Fotografia	MUESTRAS										NUMERO DE LA ESTACION			Fotografia	MUESTRAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				Petro l y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rojos X	Espectro Masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso					Otros analisis	Petro l y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rojos X	Espectro Masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2000						1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																									
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS													
	Fotografia	Petro l y M.	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rojos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.		Microsc.	Otros analisis	Fotografia	Petro l y M.	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rojos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis
2038				1									2060				1	1							
2039				1									2061				1								
2040				1	1								2062				1	1							
2041				1									2063				1								
2042				1	1								2064				1								
2043				1	1								2065				1								
2044				1									2066				1	1							
2045				1	1								2067				1								
2046				1									2068				1	1							
2047				1									2069				1								
2048				1																					
2049				1	1																				
2050				1																					
2051				1	1																				
2052				1																					
2053				1	1																				
2054				1																					
2055				1																					
2056				1																					
2057				1	1																				
2058				1																					
2059				1																					

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID 3

Recibido I.G.M.E. el 3-3-75 Enviado el
El Supervisor El Consultor

Chiller

