

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSUL	ESPECIAL	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1:50.000							
2106		6540					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																							
NUMERO DE LA ESTACION		MUESTRAS										NUMERO DE LA ESTACION		MUESTRAS									
		Fotografía	Petro. l y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico			Fotografía	Petro. l y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico
2141												2160											
2142												2161											
2143												2162											
2144												2163											
2145												2164											
2146												2165											
2147												2166											
2148												2167											
2149												2168											
2150												2169											
2151												2170											
2152												2171											
2153												2172											
2154												2173											
2155												2174											
2156												2175											
2157												2176											
2158												2177											
2159												2178											

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																					
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS									
	Fotografía	Petro l y M.	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico		Fotografía	Petro l y M.	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico
2179				1							2201				1						
2180				1							2202				1						
2181				1							2203				1						
2182				1							2204				1						
2183				1							2205				1						
2184				1							2206				1						
2185				1							2207				1						
2186				1							2208				1						
2187				1							2209				1						
2188				1							2210				1						
2189				1							2211				1						
2190				1							2212				1						
2191				1							2213				1						
2192				1							2214				1						
2193				1							2215				1						
2194				1							2216				1						
2195				1							2217				1						
2196				1							2218				1						
2197				1							2219				1						
2198				1							2220				1						
2199				1							2221				1						
2200				1							2222				1						


EL CONSULTOR DEBE MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 2-2-76
El Supervisor

Enviado el
El Consultor

Y. Mavej

[Signature]

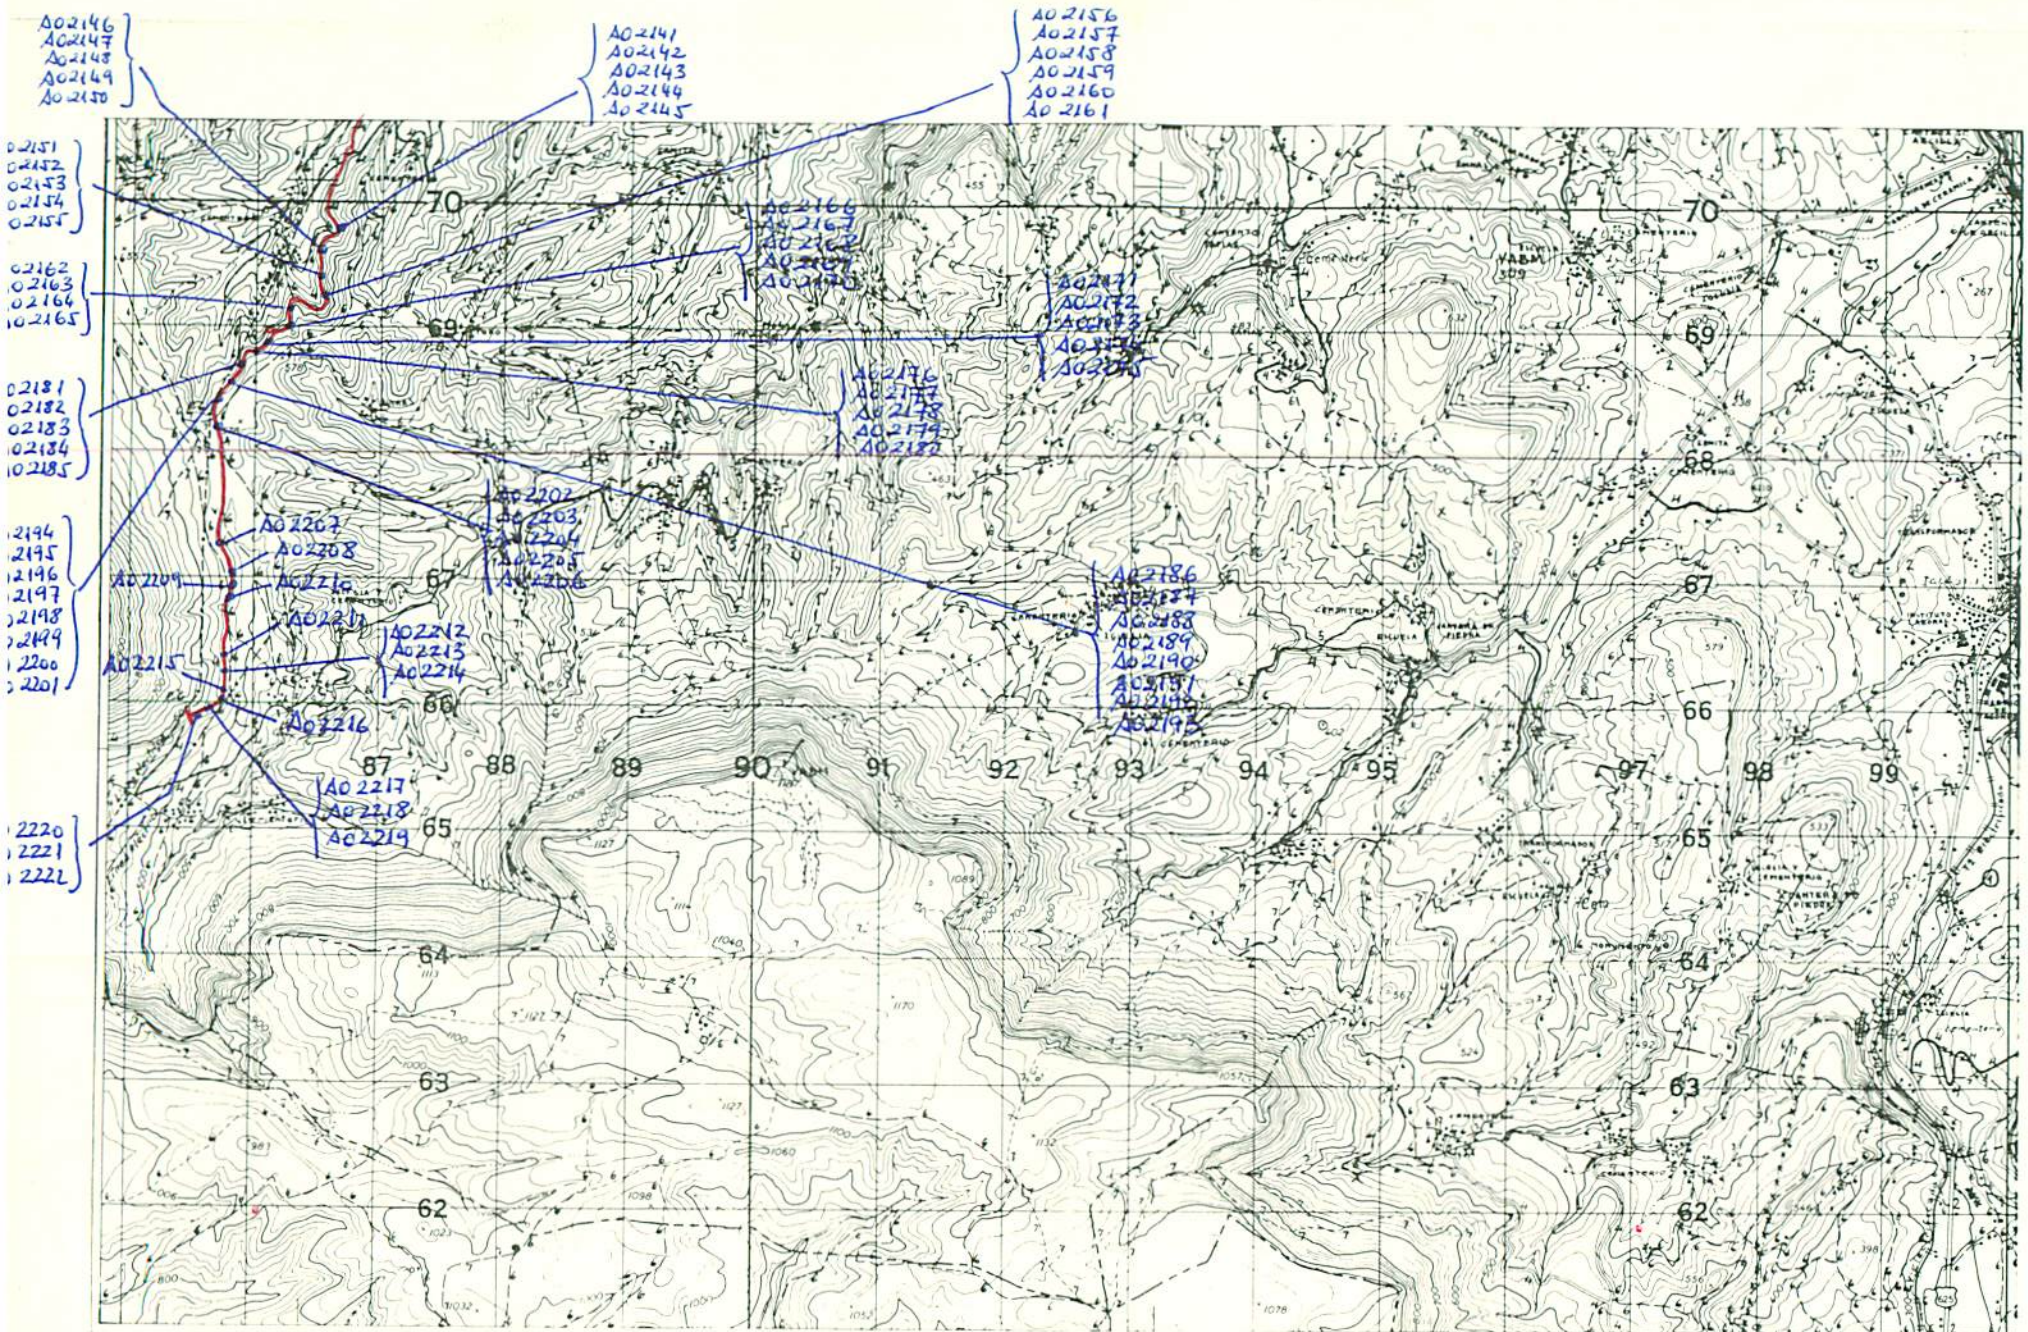

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control
2106			

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR												
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS											
	Fotografía	Petro. L y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Termico	Microscop. difracción	Otros análisis
2059												
2060												
2061												
2062												
2063												
2064												
2065												
2066												
2067												
2068												
2069												
2070												
2071												
2072												
2073												
2074												
2075												
2076												
2077												
2078												
2079												
2080												

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR												
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS											
	Fotografía	Petro. L y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Termico	Microscop. difracción	Otros análisis
2021												
2022												
2023												
2024												
2025												
2026												
2027												
2028												
2029												
2030												
2031												
2032												
2033												
2034												
2035												
2036												
2037												
2038												
2039												

EL CONSULTOR - DEBE MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBE ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1º Y 15º DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA - C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.


Recibido I.G.M.E. el 2-2-76

El Supervisor

Y. Haver

Enviado el

El Consultor

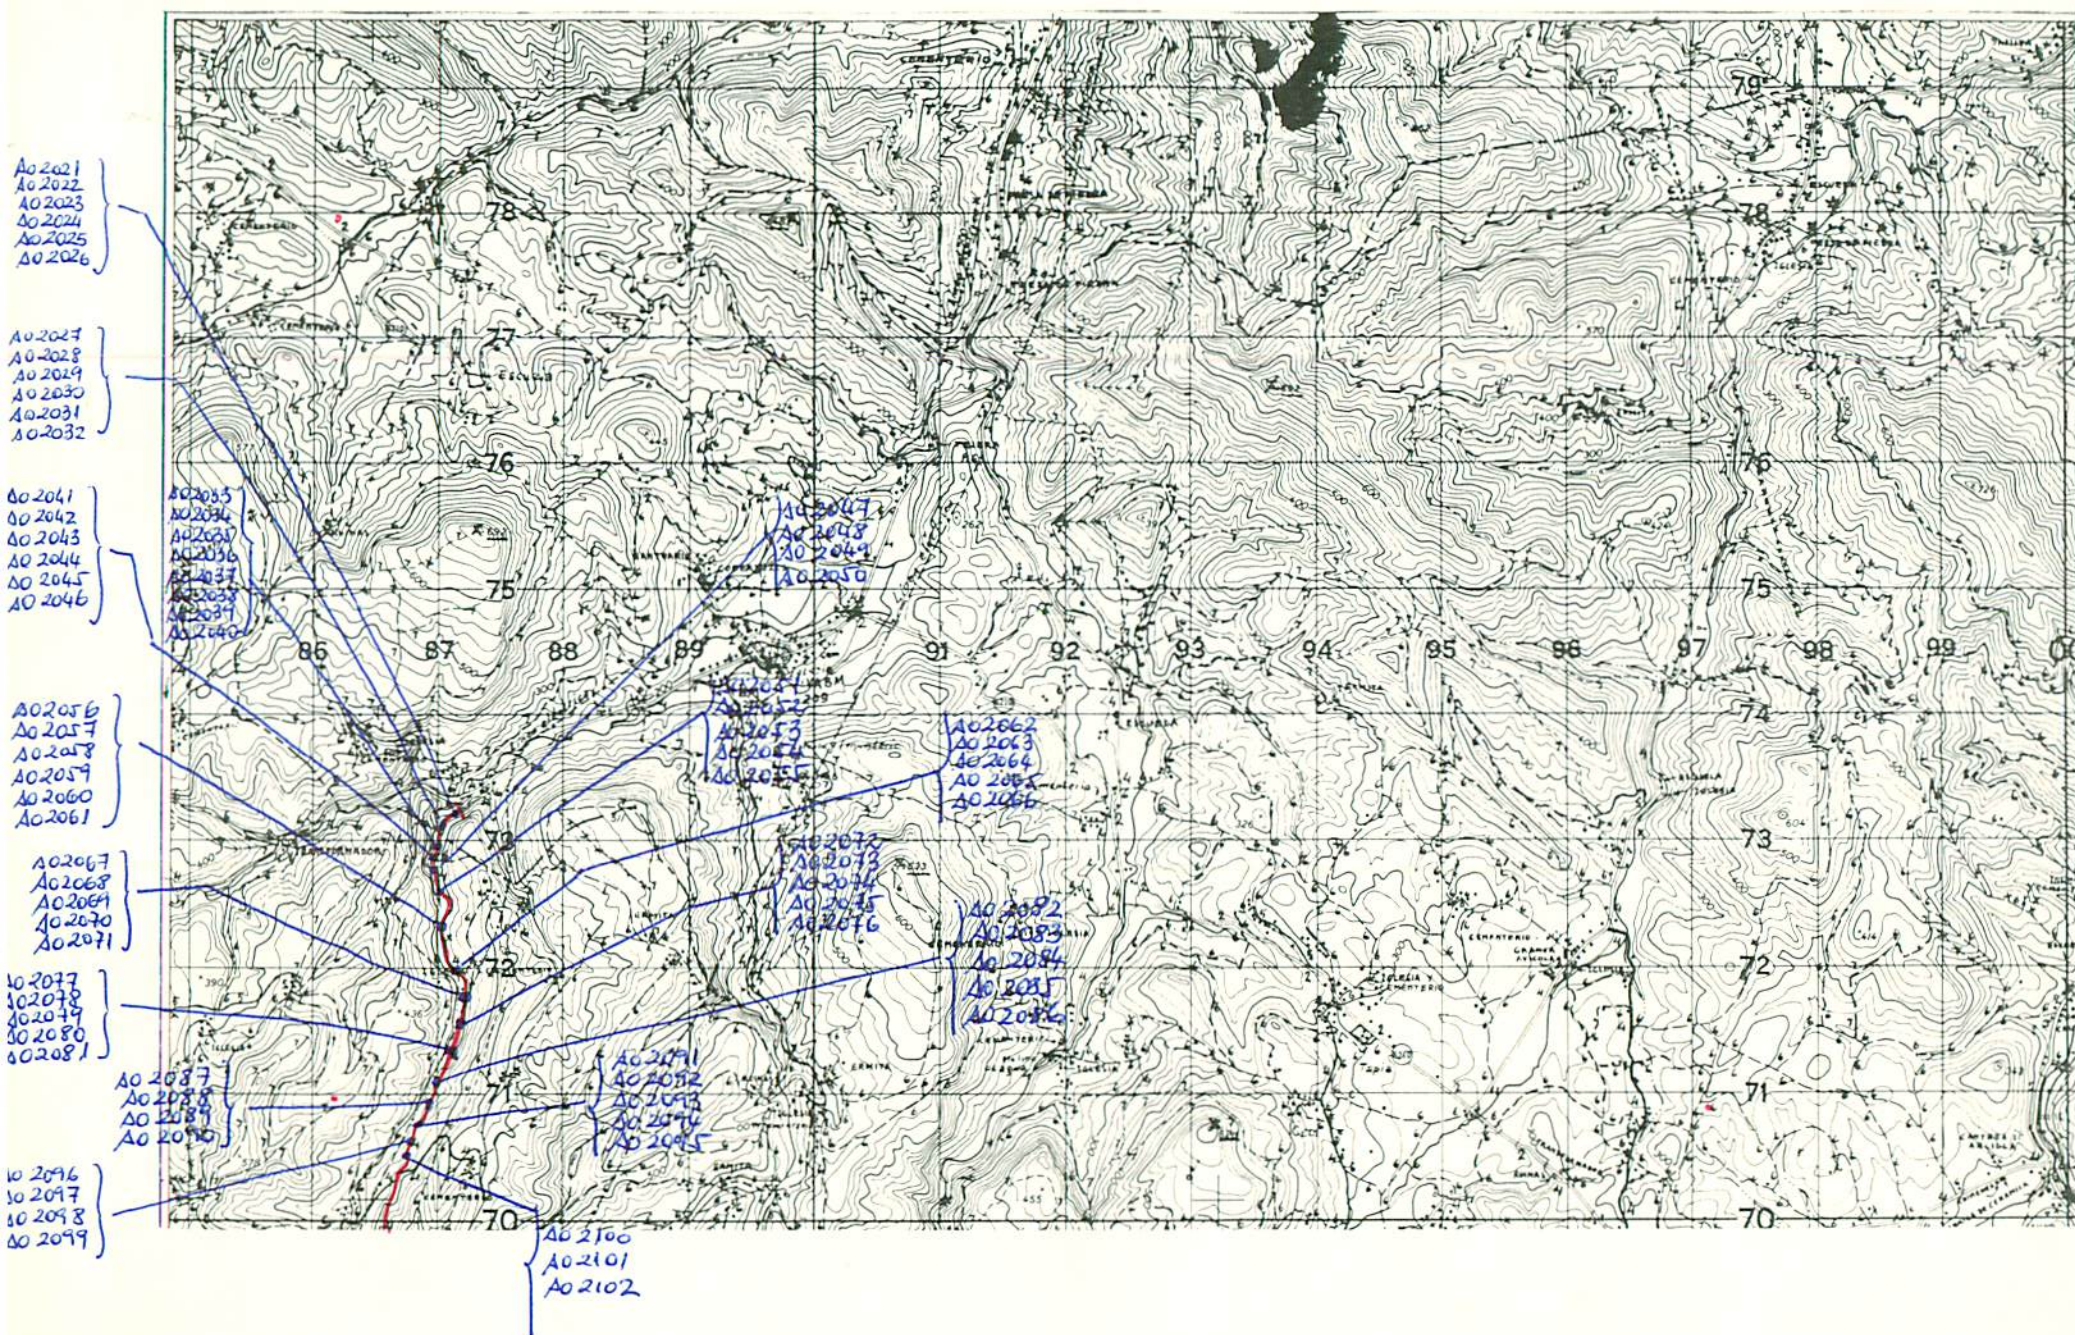

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	Recibido	Ref. Control
2106			

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR												
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS											
	Fotografía	Petro. LyM	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Térmico	Microsc.	Otros análisis
2223												
2224												
2225												
2226												
2227												
2228												
2229												
2230												
2231												
2232												
2233												
2234												
2235												
2236												
2237												


EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA - C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 26-4-76
El Supervisor

Enviado el 14/Abril/76
El Consultor

Y. Mavej

[Signature]

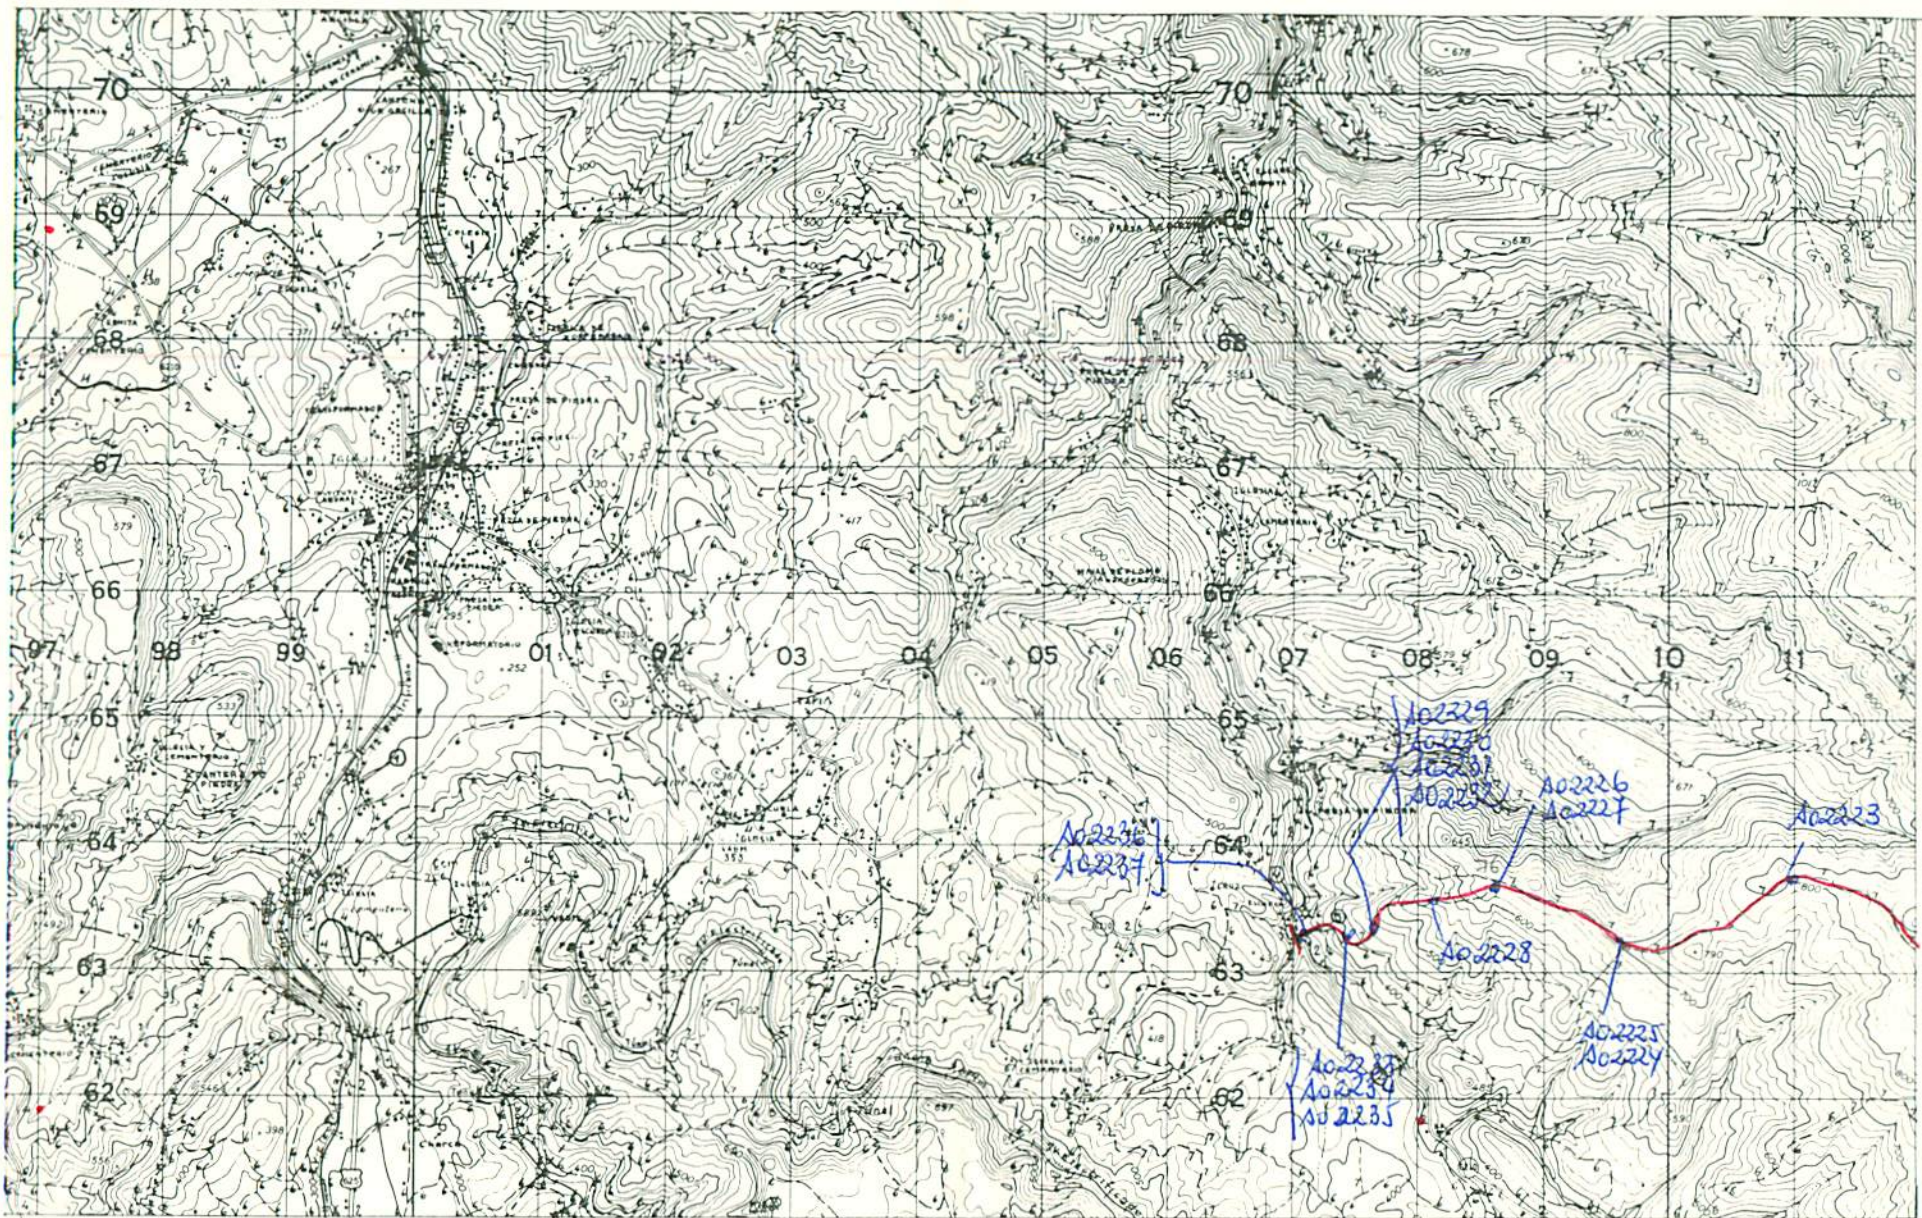

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
21061					


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografía	Petro l y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico difran.	Microscop. analisis
00011											
00021											
00031											
00041											
00051											
00061											
00071											
00081											
00091											
00101											
00161											

EL CONSULTOR - DEBE MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA - C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 7/12/76
El Supervisor

Enviado el
El Consultor

Y. Harej

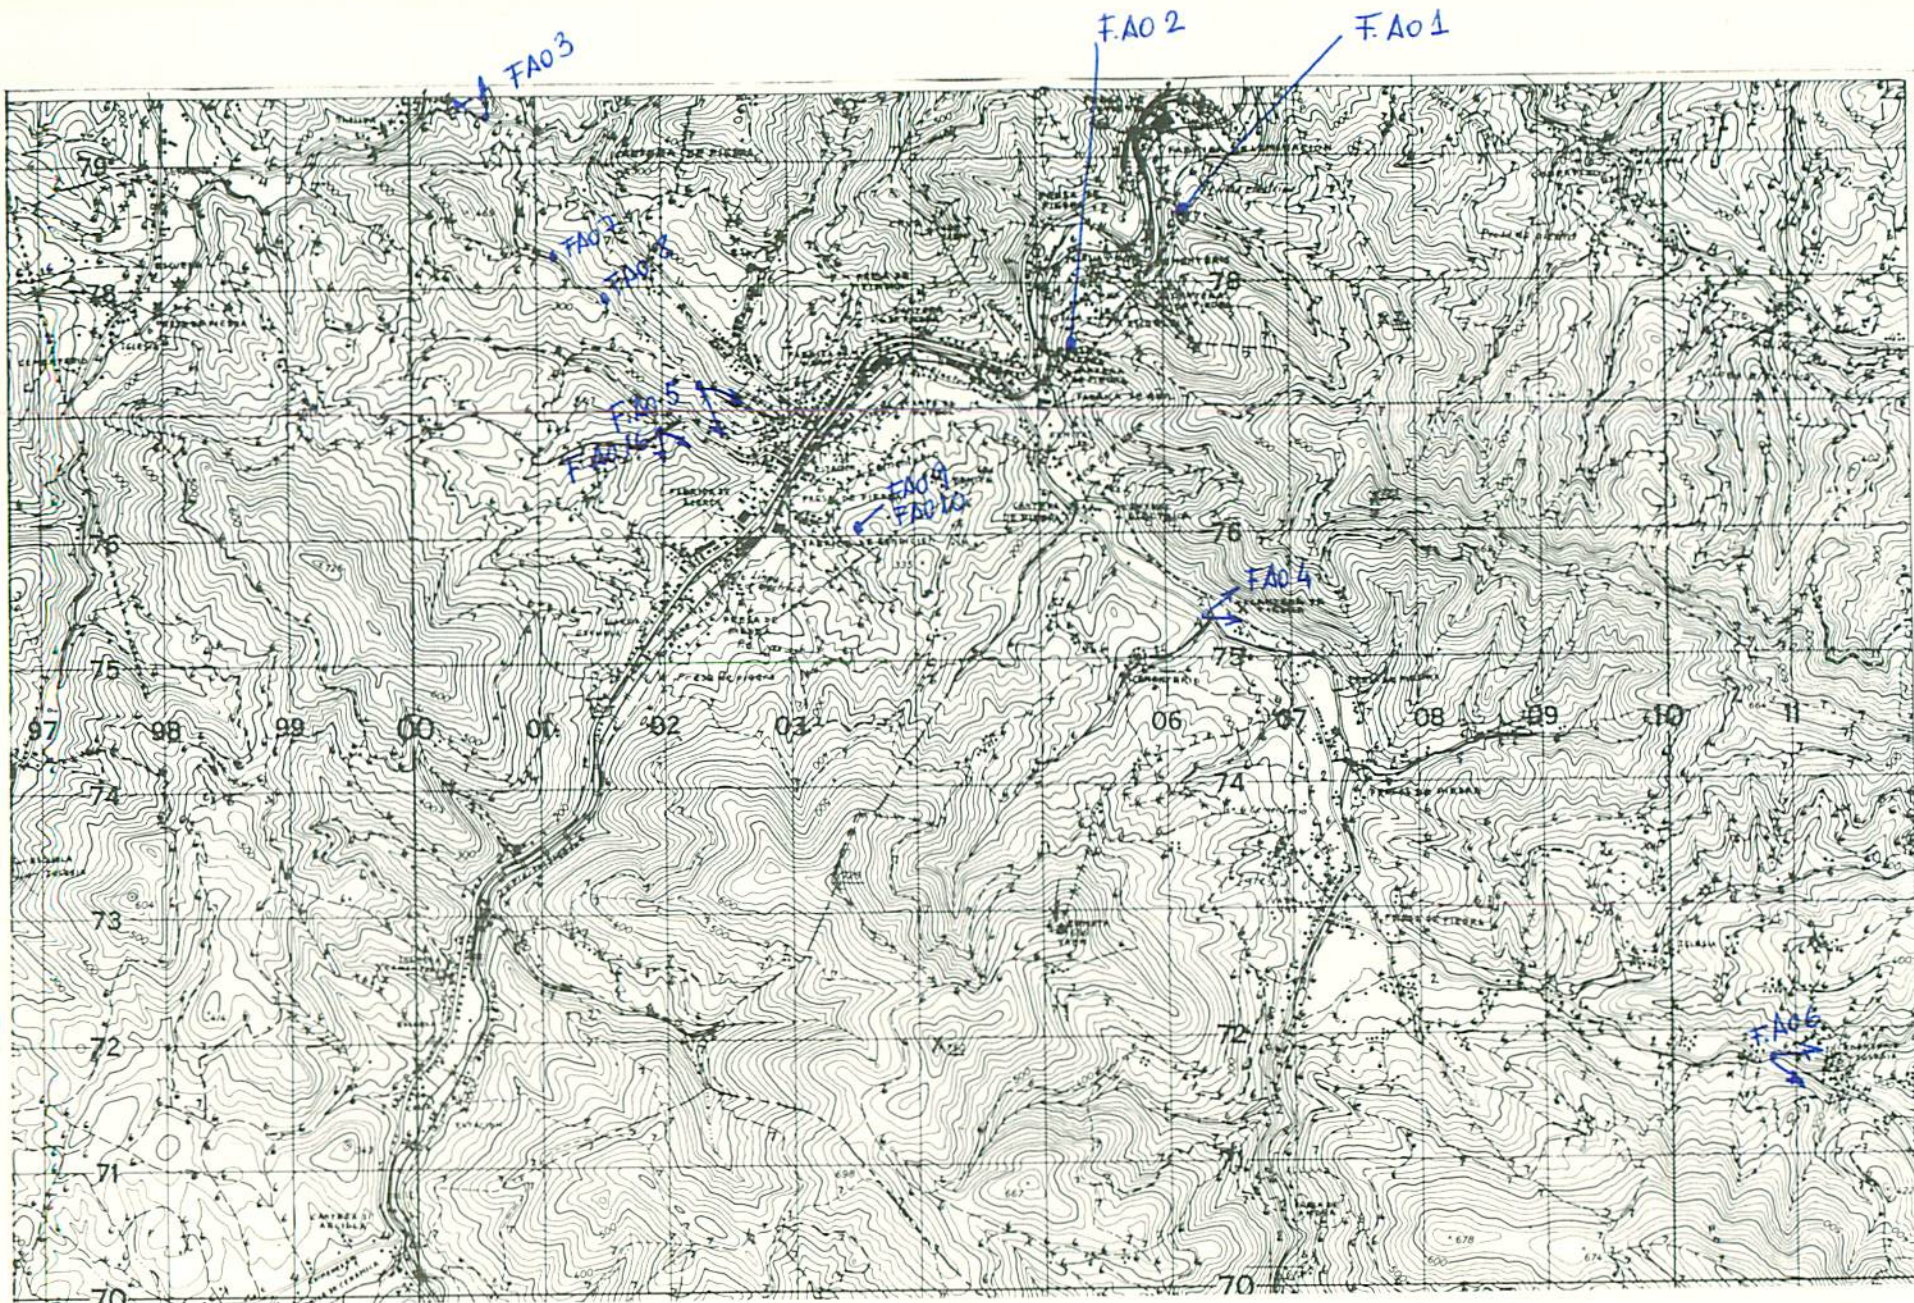

[illegible]

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID. 3


Recibido I.G.M.E. el 7/12/76.

El Supervisor

Enviado el

El Consultor

Supervisor
Y. Hweij

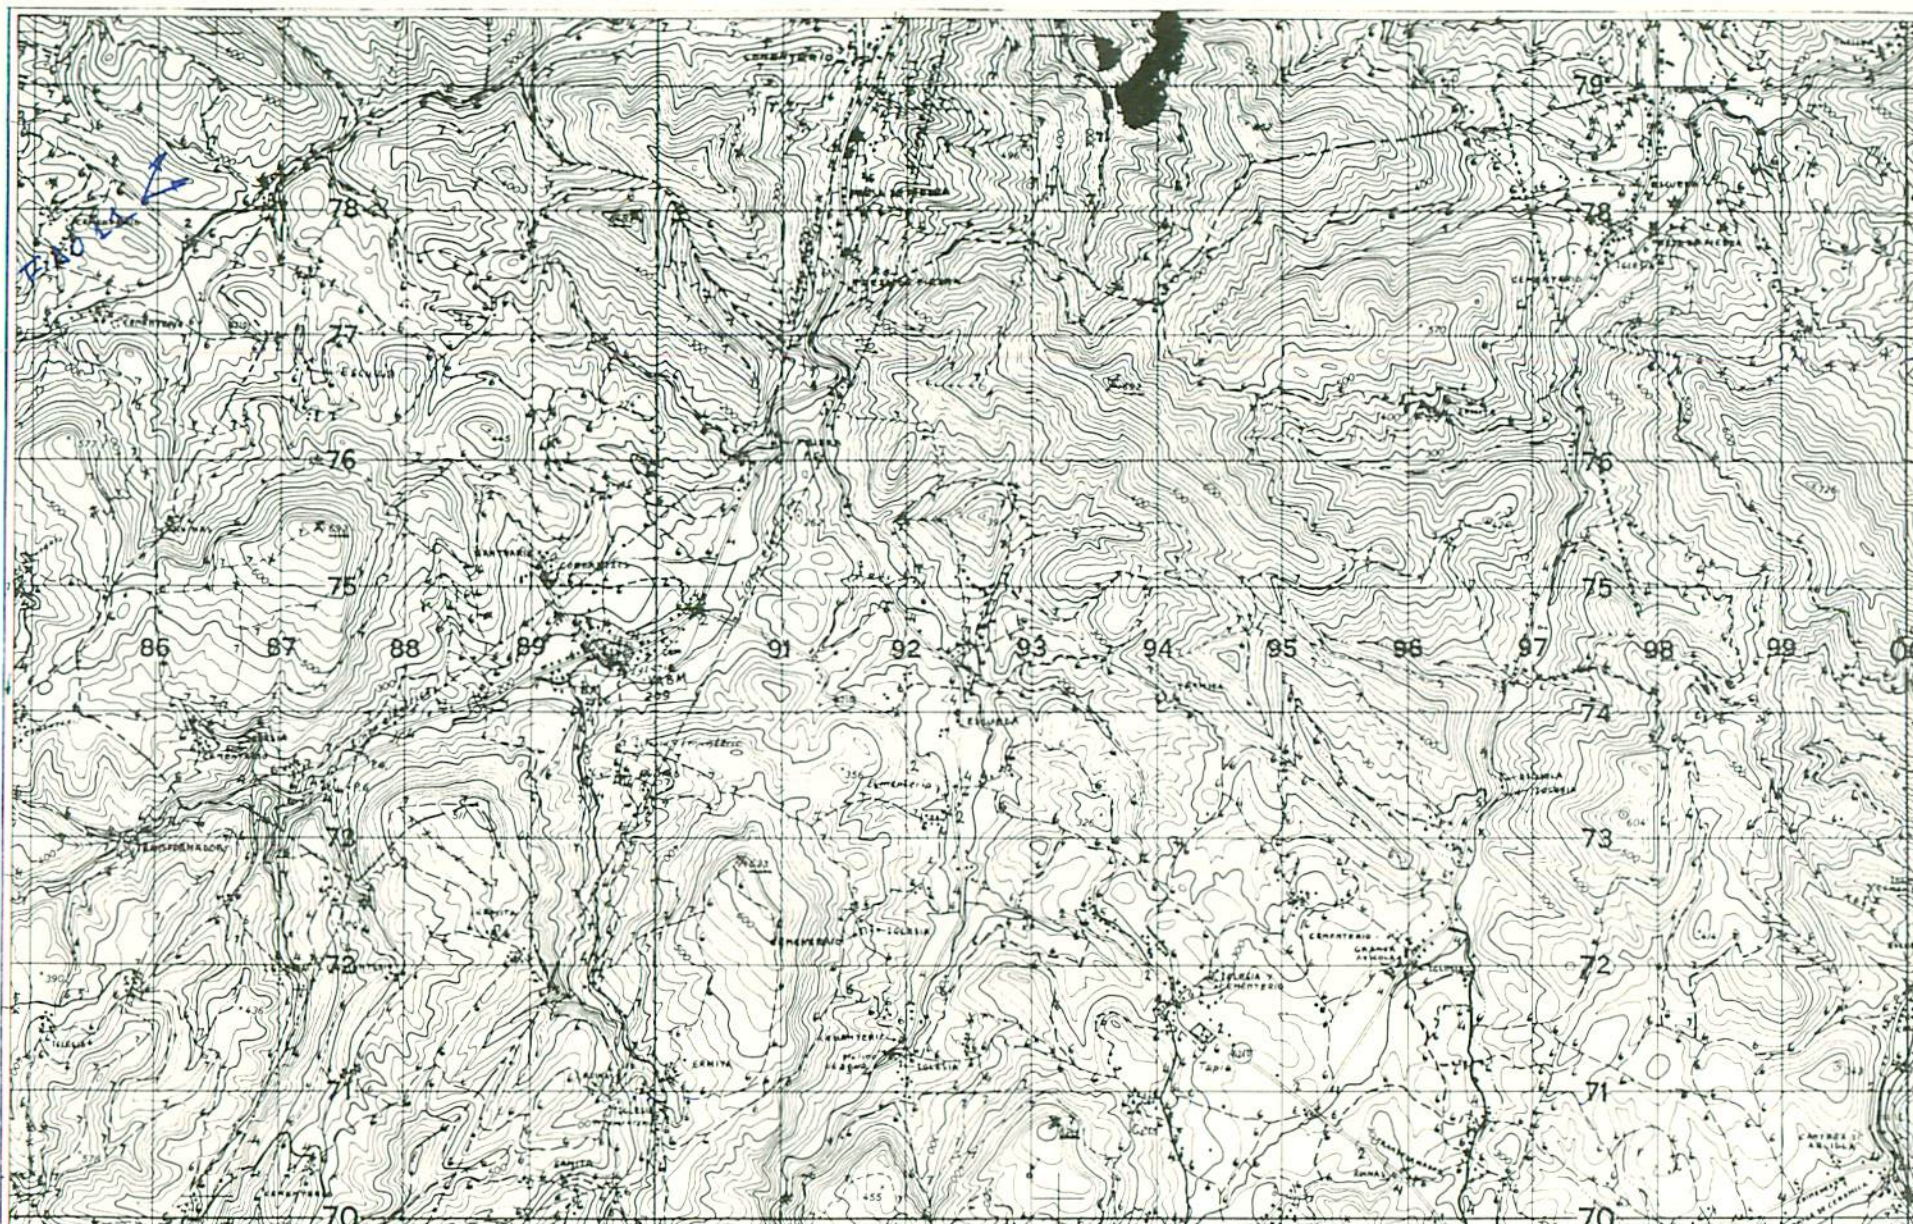

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSULTOR	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACIÓN	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1:50.000		GSFC					
2106							

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																									
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS													
	Fotografía	Petro l y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen	Rayos X	Espectro Masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen		Microsc	Otros analisis	Fotografía	Petro l y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen	Rayos X	Espectro Masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen	Microsc	Otros analisis
0273				1									0292				1	1							
0274				1	1								0293				1	1							
0275				1									0294				1	1							
0276				1									0295				1								
0277				1	1								0296				1	1							
0278				1									0297				1	1							
0279				1	1								0298				1	1							
0280				1									0299				1	1							
0281				1	1								0300				1								
0282				1									0301				1	1							
0283				1	1								0302				1	1							
0284				1									0303				1	1							
0285				1									0304				1								
0286				1	1								0305				1								
0287				1	1								0306				1	1							
0288				1									0307				1	1							
0289				1	1								0308				1	1							
0290				1									0309				1	1							
0291				1									0310				1	1							


EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 4-2-76
El Supervisor

Enviado el
El Consultor

Y. H. Reyes

[Signature]

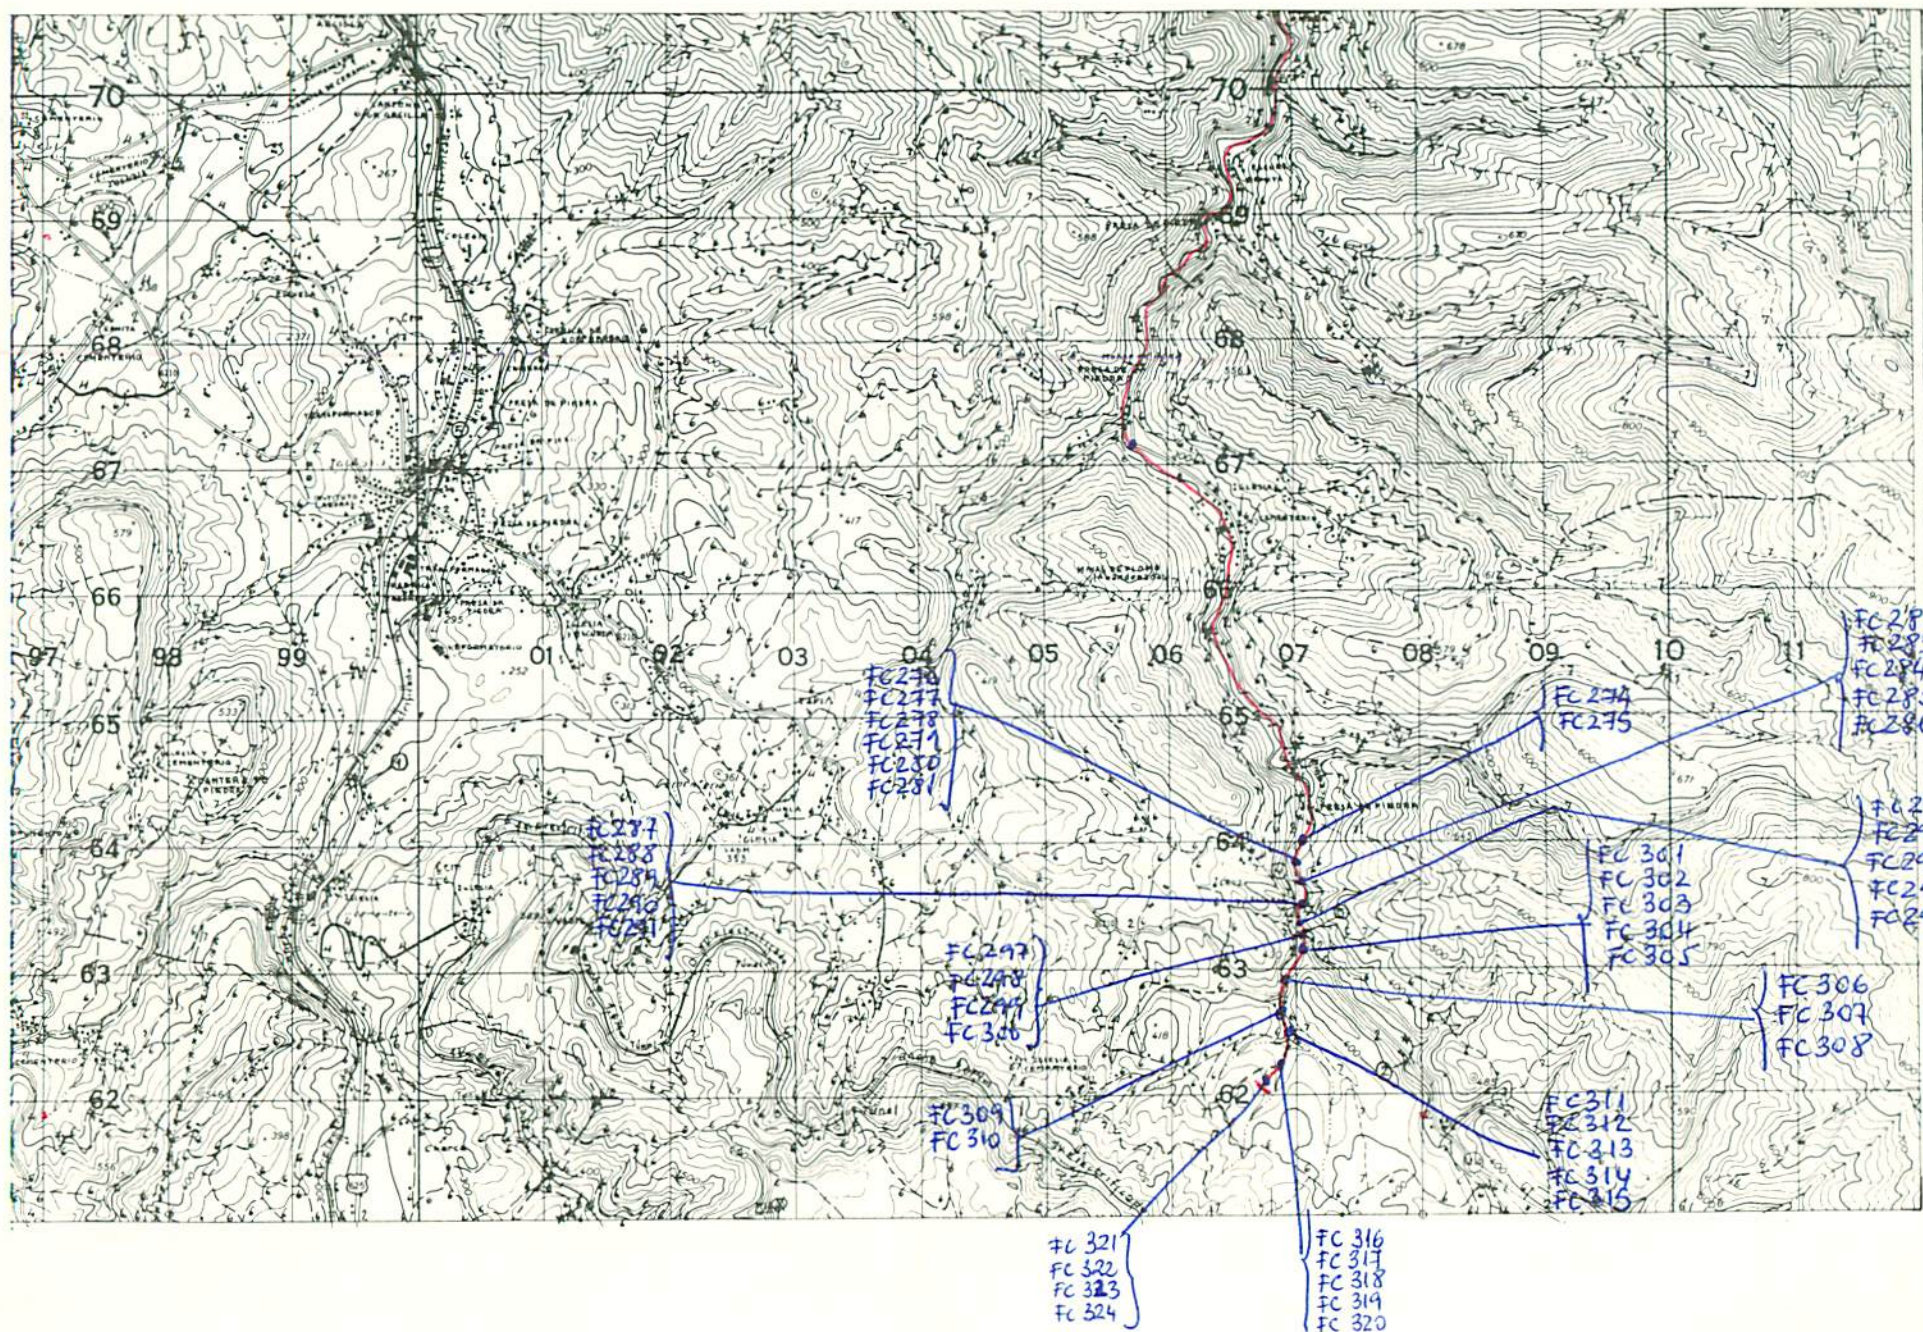

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSULTOR	ESPECIAL	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
2106		65FC					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																											
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS										NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS													
		Petro. y M.	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Termico	diferen.			Microscop.	Otros análisis	Petro. y M.	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Termico	diferen.	Microscop.	Otros análisis
0191				1	1								0210				1										
0192				1	1								0211				1										
0193				1	1								0212				1										
0194				1	1								0213				1	1									
0195				1	1								0214				1	1									
0196				1									0215				1	1									
0197				1									0216				1	1									
0198				1	1								0217				1										
0199				1	1								0218				1	1									
0200				1	1								0219				1										
0201				1	1								0220				1	1									
0202				1									0221				1	1									
0203				1									0222				1	1									
0204				1	1								0223				1	1									
0205				1									0224				1	1									
0206				1	1								0225				1	1									
0207				1	1								0226				1										
0208				1	1								0227				1	1									
0209				1	1								0228				1	1									

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 7 y 15 y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 4-2-76


El Supervisor

Enviado el

El Consultor

Y. H. H. H.

Hao

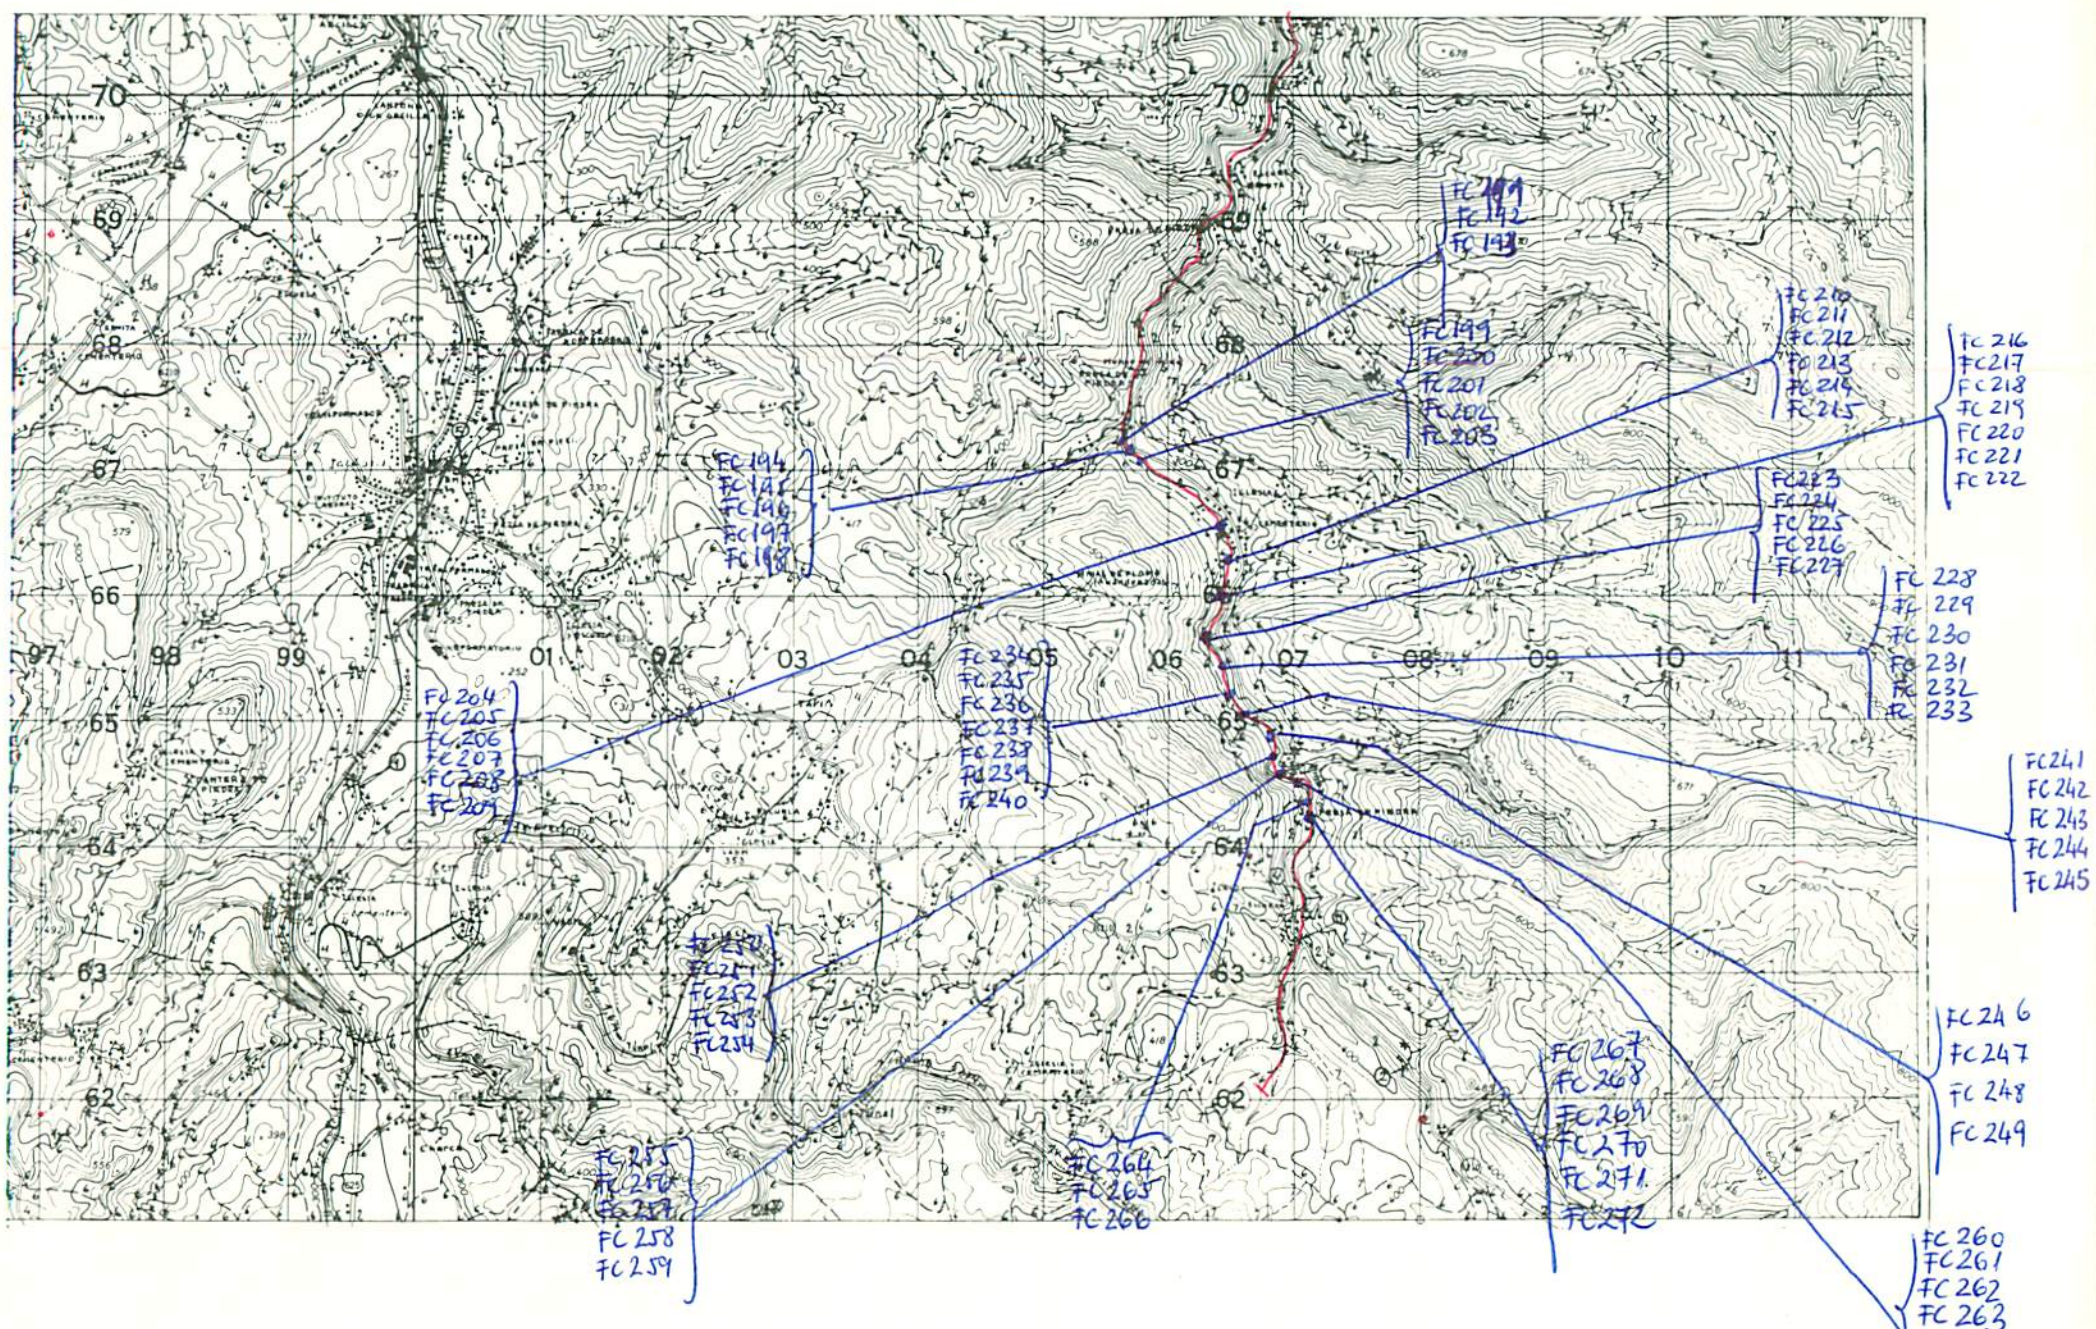

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	Recibido	Ref. Control
2106	GSFC		

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																									
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS											NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro. y M.	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico	Geom.	Microscop.			Otros analisis	Petro. y M.	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico	Geom.
0147				11										0169			11								
0148				11										0170			11								
0149				11										0171			11								
0150				11										0172			11								
0151				11										0173			11								
0152				11										0174			11								
0153				11										0175			11								
0154				11										0176			11								
0155				11										0177			11								
0156				11										0178			11								
0157				11										0179			11								
0158				11										0180			11								
0159				11										0181			11								
0160				11										0182			11								
0161				11										0183			11								
0162				11										0184			11								
0163				11										0185			11								
0164				11										0186			11								
0165				11										0187			11								
0166				11										0188			11								
0167				11										0189			11								
0168				11										0190			11								

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 4-2-75


El Supervisor

Enviado el

El Consultor

40 Parej

Hao

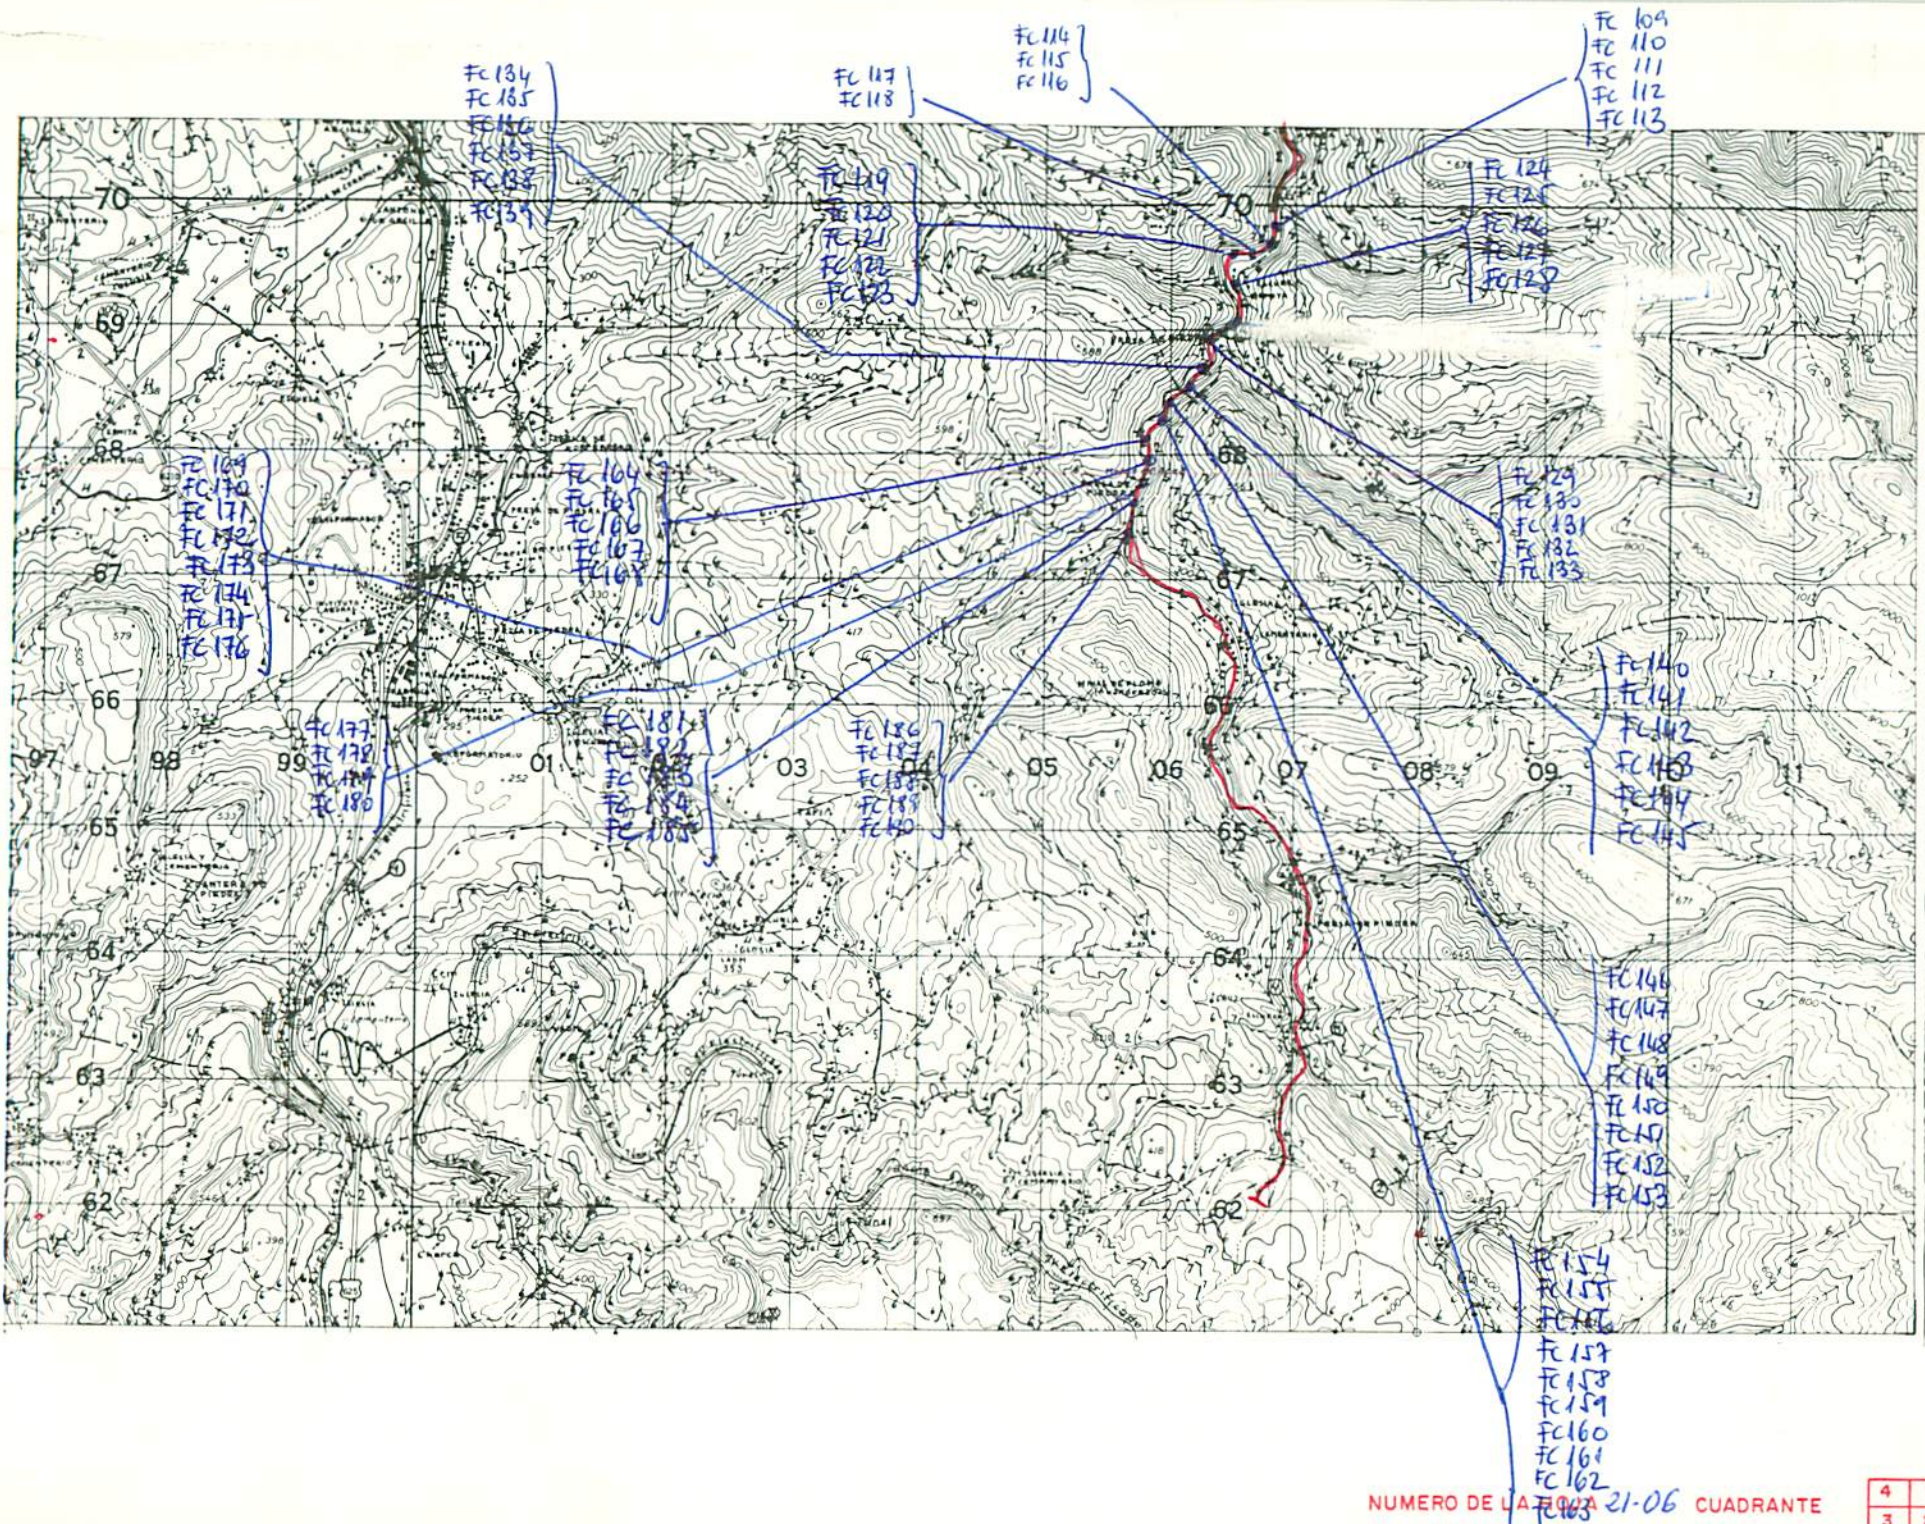

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1:50.000					
2106					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografia	Petro. y M.	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico	Otros análisis
0001				1							
0002				1							
0003				1							
0004				1							
0005				1							
0006				1							
0007				1							
0008				1							
0009				1							
0010				1							
0011				1							
0012				1							
0013				1							
0014				1							
0015				1							
0016				1							
0017				1							
0018				1							
0019				1							

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografia	Petro. y M.	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico	Otros análisis
0039				1							
0040				1							
0041				1							
0042				1							
0043				1							
0044				1							
0045				1							
0046				1							
0047				1							
0048				1							
0049				1							
0050				1							
0051				1							
0052				1							
0053				1							
0054				1							
0055				1							
0056				1							
0057				1							
0058				1							
0059				1							
0060				1							

Recibido I.G.M.E. el 4-2-76

El Supervisor

Y. Harey

Enviado el

El Consultor

Hao

