


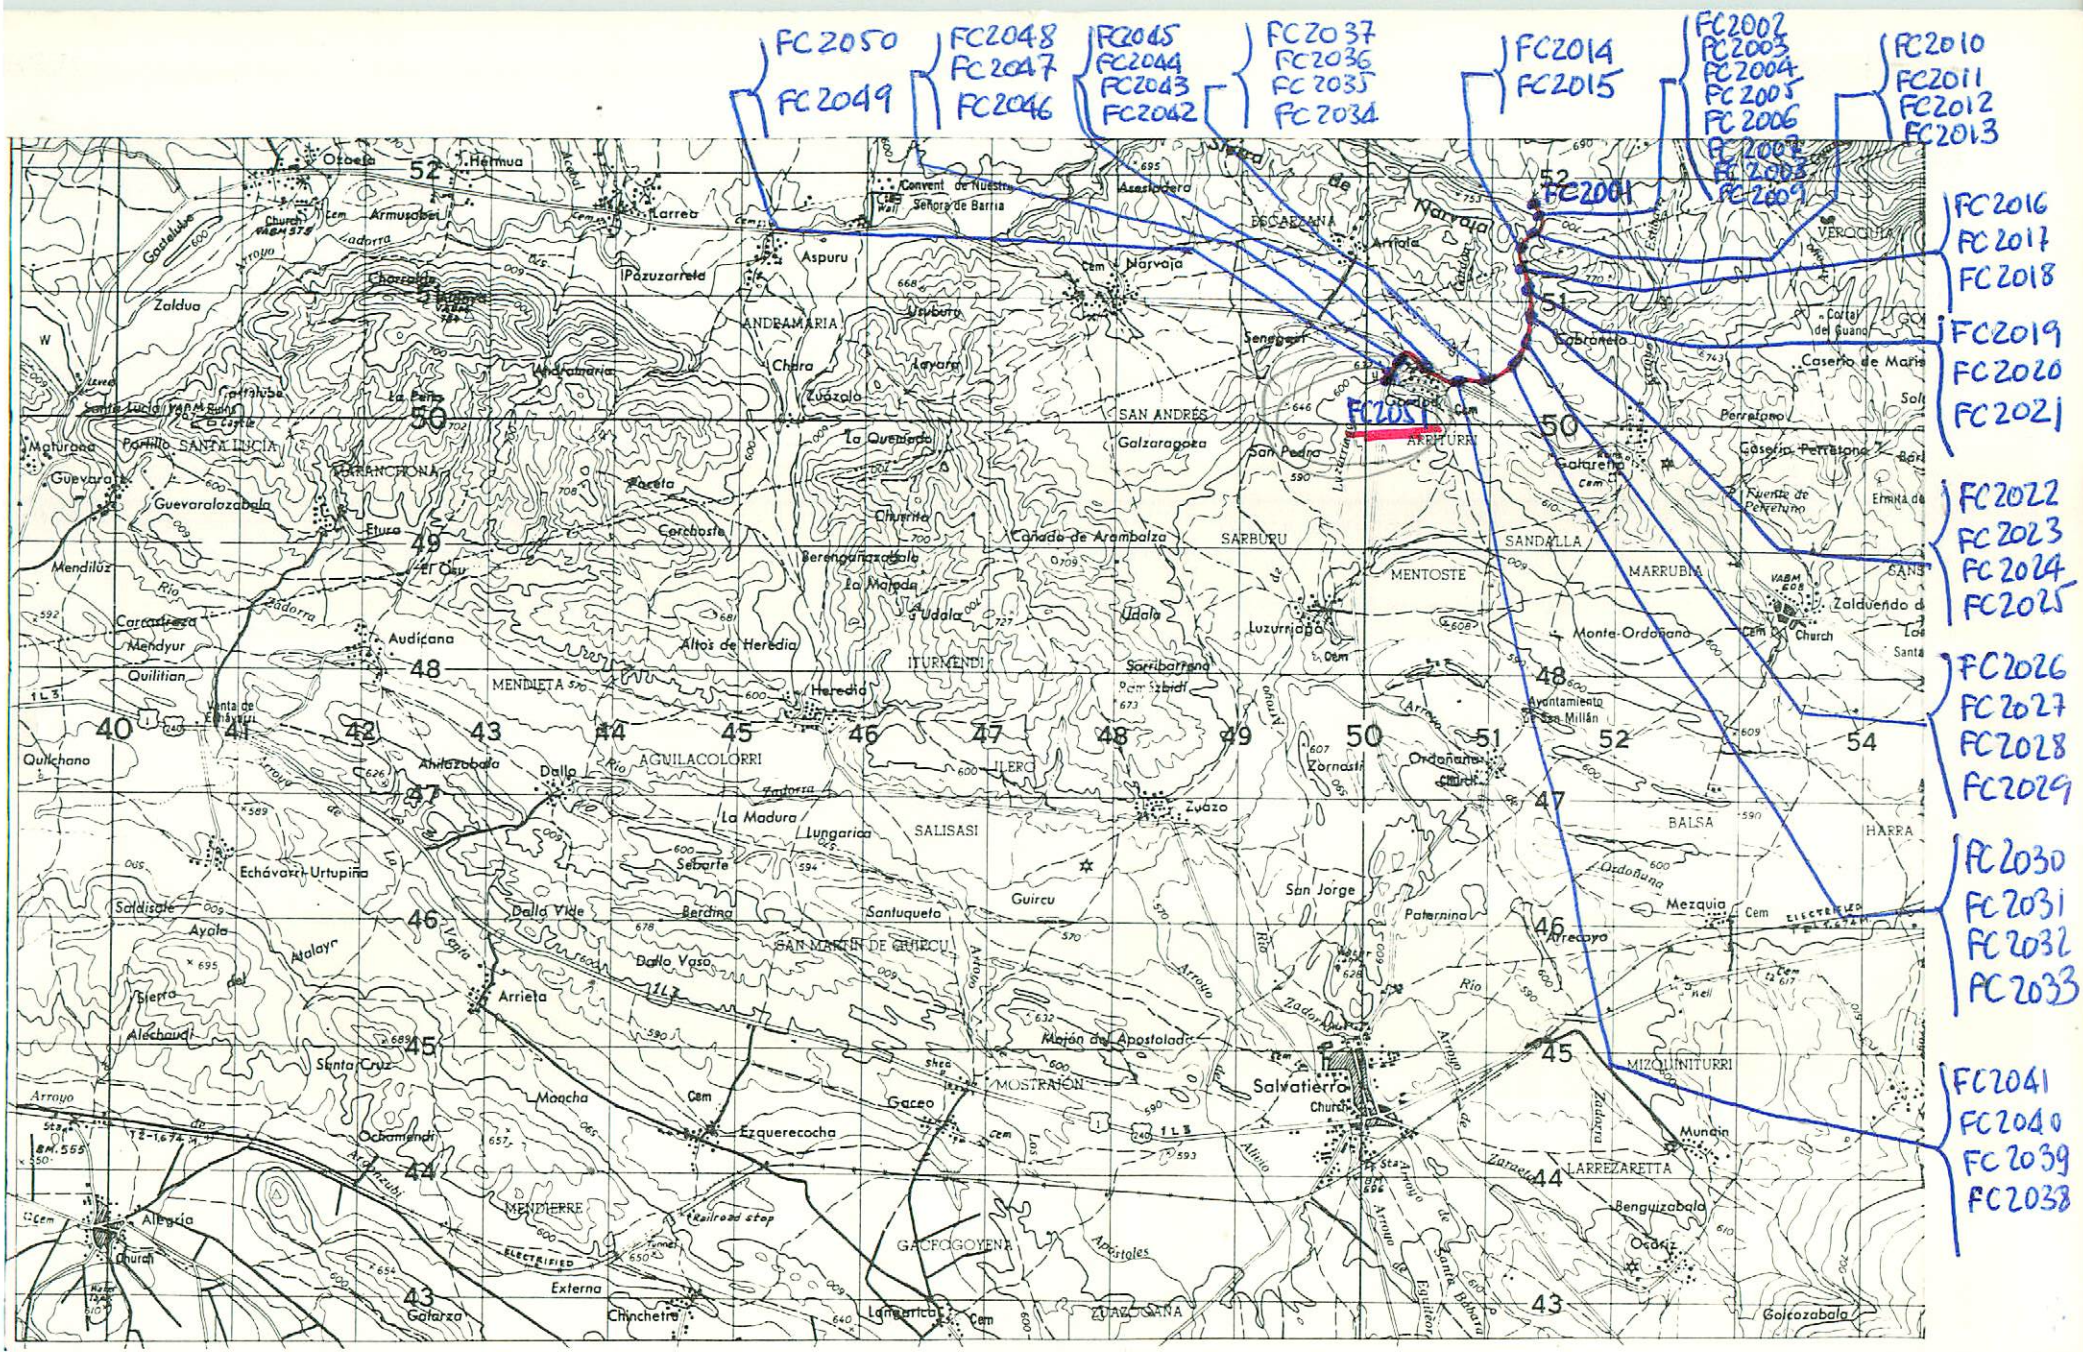

Falla 2051

NUMERO DE LA HOJA 23-07 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1:50.000					
23073					


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR									
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS								OTROS ANALISIS
	Fotografia	Petro lym	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	
2001									
2002									
2003									
2004									
2005									
2006									
2007									
2008									
2009									
2010									
2011									
2012									
2013									
2014									
2015									
2016									
2017									
2018									
2019									

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR									
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS								OTROS ANALISIS
	Fotografia	Petro lym	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	
2039									
2040									
2041									
2042									
2043									
2044									
2045									
2046									
2047									
2048									
2049									
2050									
2051									

EL CONSULTOR: DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 1-3-76. Enviado el 28/2/76.

El Supervisor: *Y. Perez*
El Consultor: *W. B. B. B.*

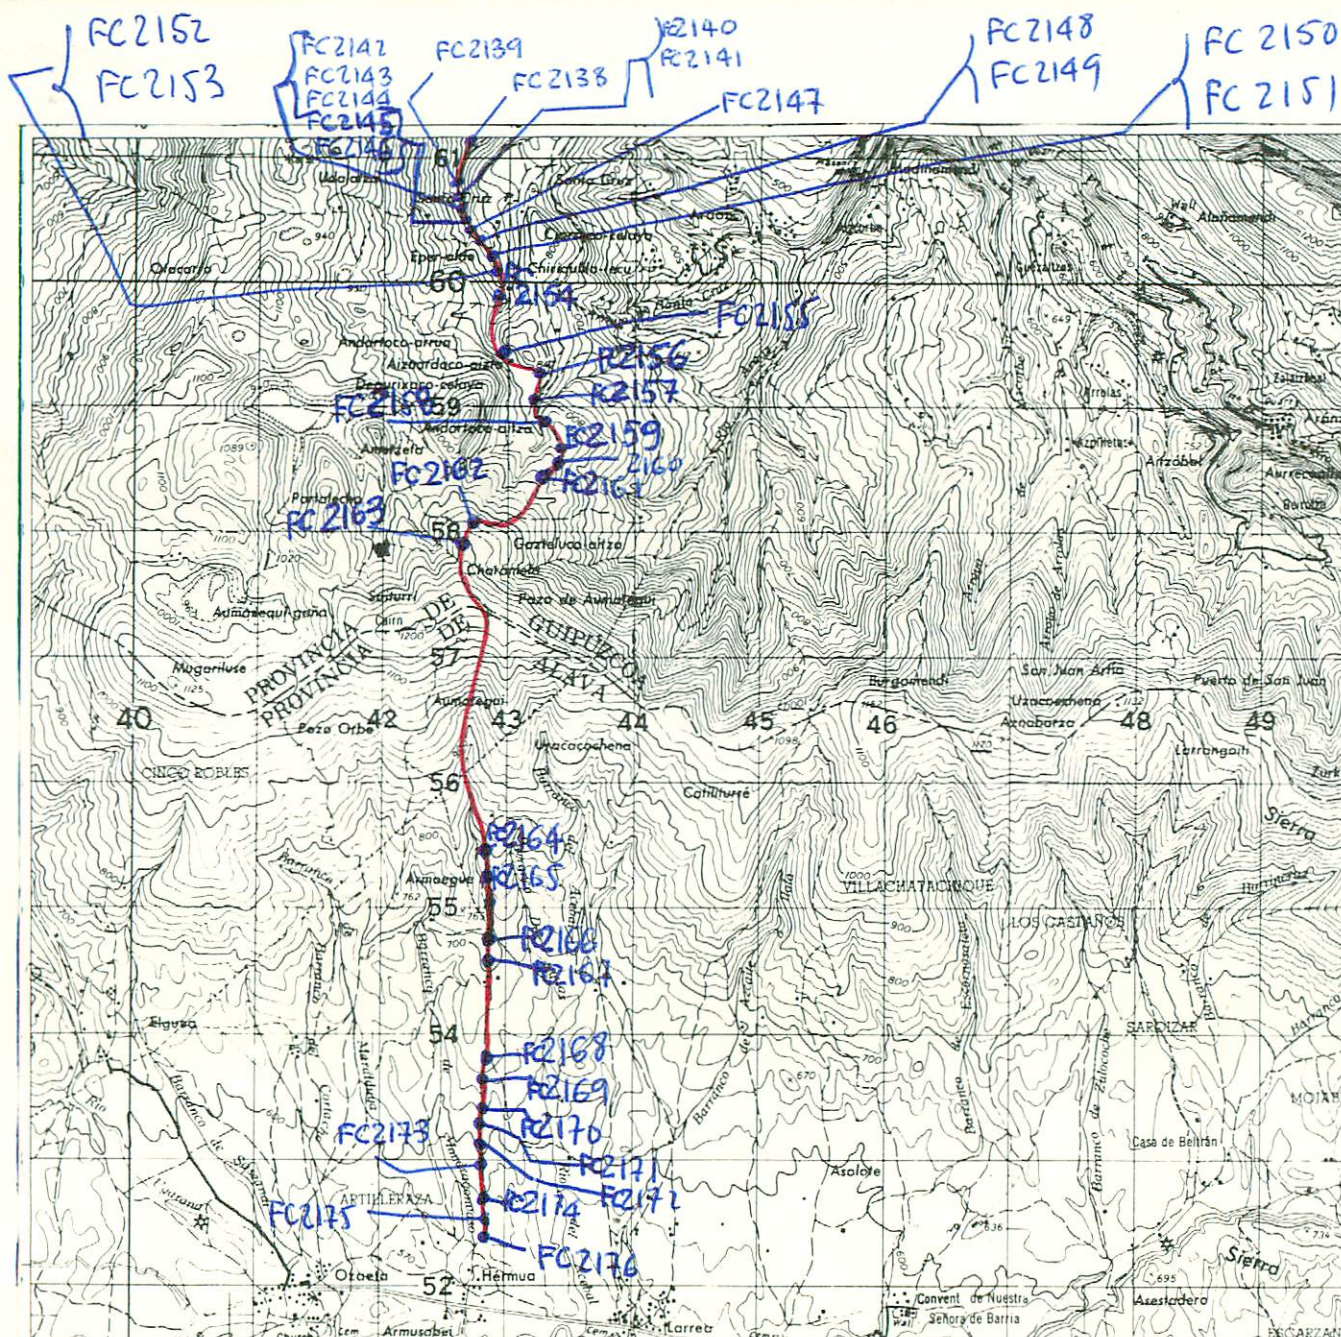

NUMERO DE LA HOJA 2302 CUADRANTE

1	2
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
23074	65 FC				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR												
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS										
		Petro l y M	Macrop	Micropl	Sedimen	Rayos X	Espectro	Magos	C 14	Análisis químico	Termico diferen	Microse
2138				11								
2139				11								
2140				11								
2141				1								
2142				1								
2143				11								
2144				1								
2145				11								
2146				11								
2147				11								
2148				1								
2149				1								
2150				11								
2151				1								
2152				1								
2153				1								
2154				11								
2155				11								
2156				1								

POR EL CONSULTOR												
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS										
		Petro l y M	Macrop	Micropl	Sedimen	Rayos X	Espectro	Magos	C 14	Análisis químico	Termico diferen	Microse
2157				1								
2158				1								
2159				1								
2160				1								
2161				1								
2162				1								
2163				1								
2164				1								
2165				1								
2166				1								
2167				1								
2168				1								
2169				1								
2170				1								
2171				1								
2172				1								
2173				1								
2174				1								
2175				1								

EL CONSULTOR. DEBE MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 Y 7 Y 15 Y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 1-3-76


El Supervisor

Y. Mave

Enviado el 28/2/76

El Consultor

MURBERP

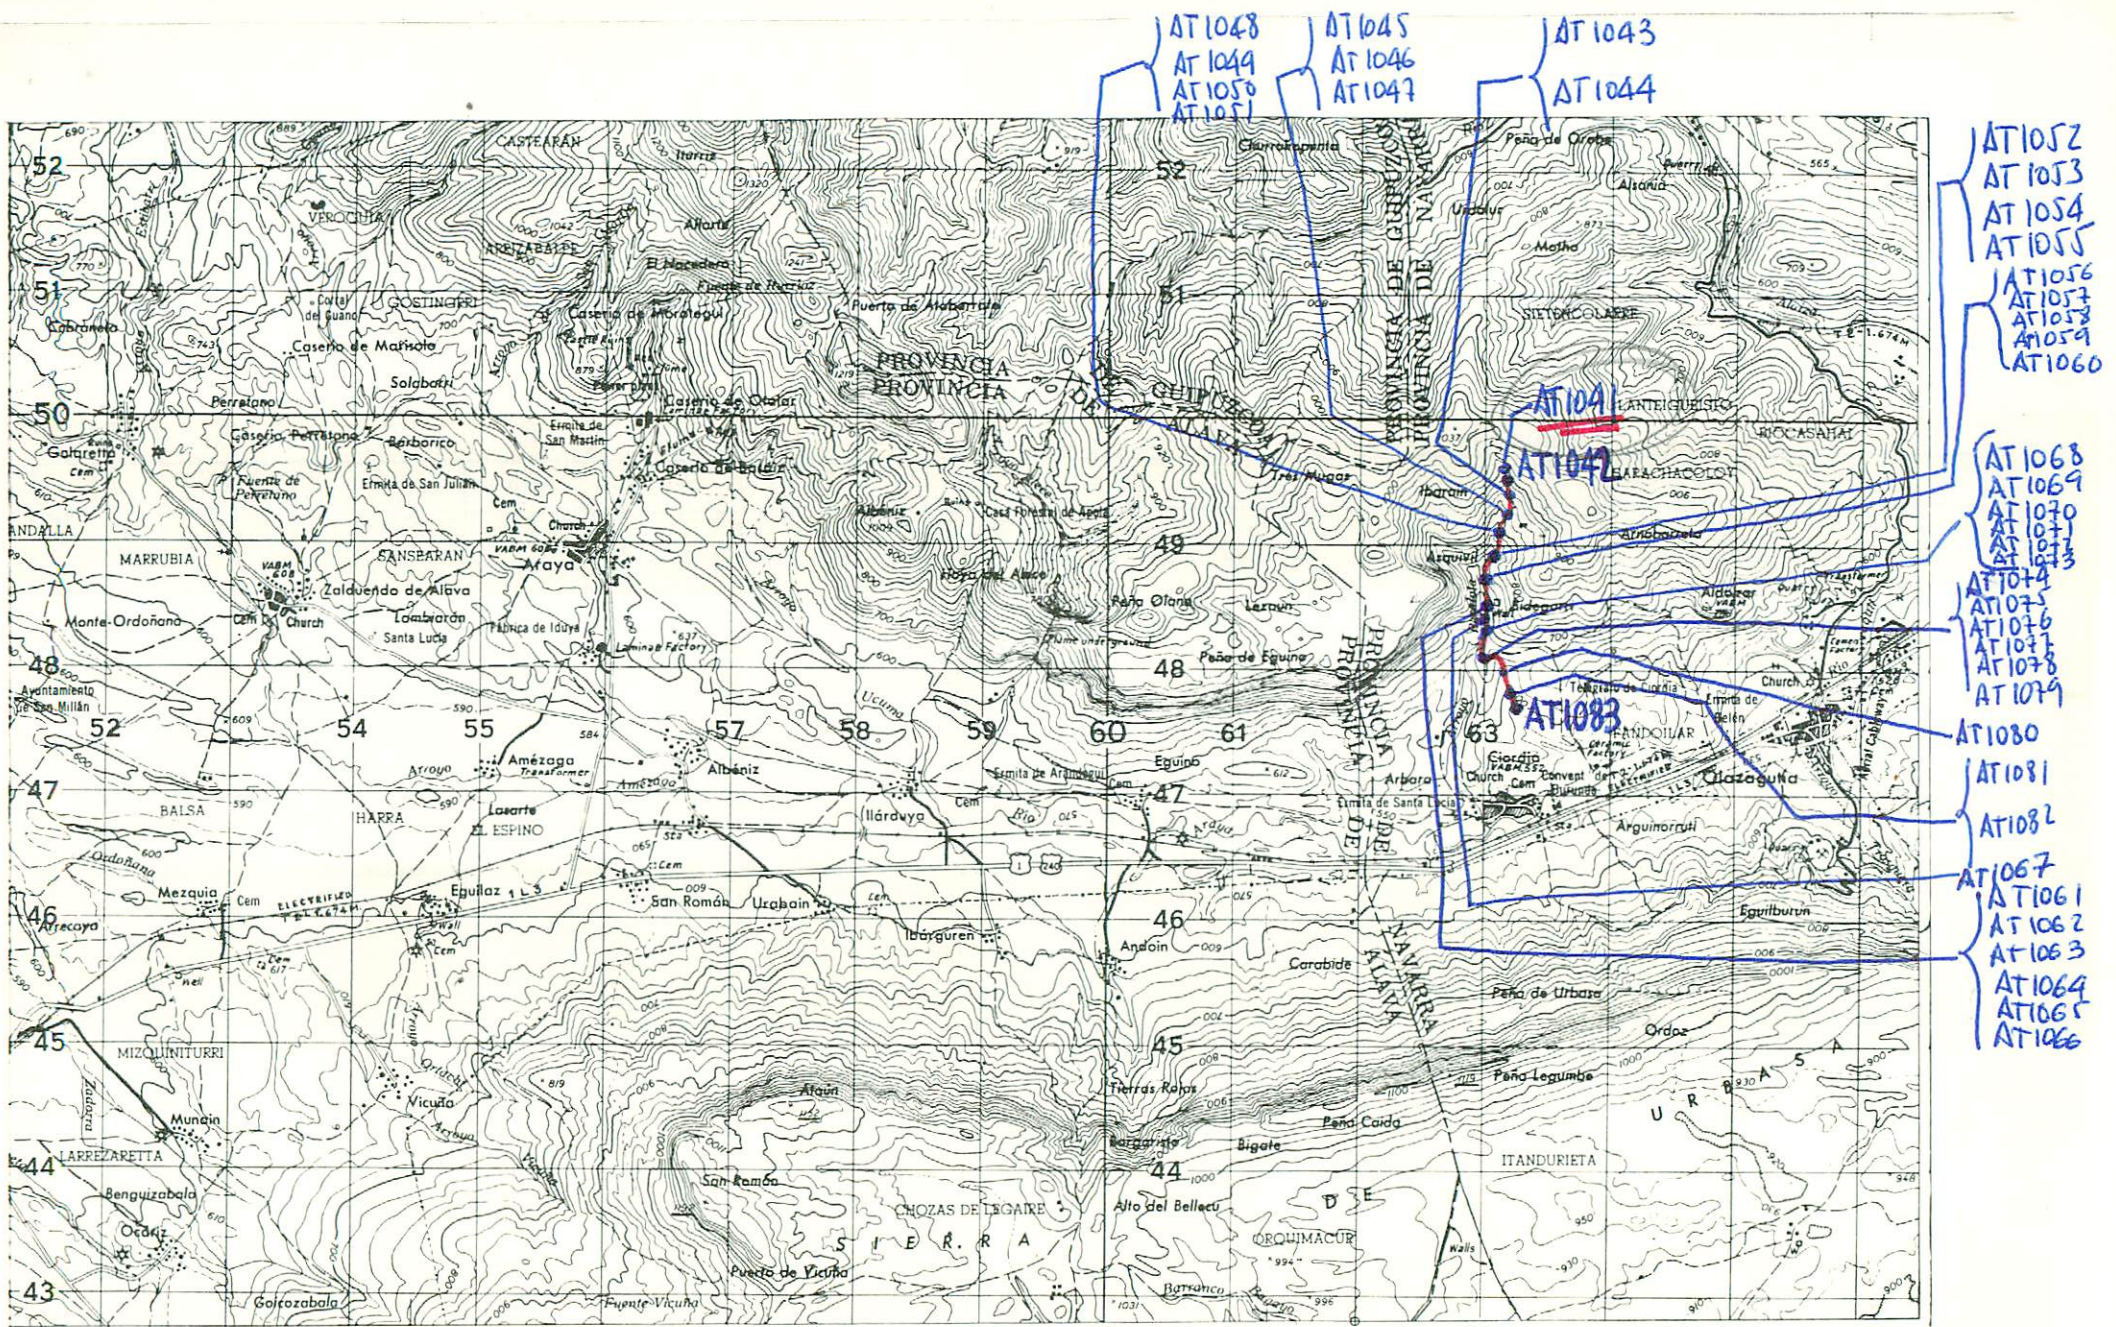

Falta 1041

NUMERO DE LA HOJA 23-07 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
23072					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS	NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS
1042	11	1061	11
1043	11	1062	1
1044	11	1063	11
1045	11	1064	1
1046	11	1065	11
1047	11	1066	11
1048	11	1067	1
1049	11	1068	11
1050	1	1069	1
1051	1	1070	1
1052	11	1071	1
1053	11	1072	11
1054	11	1073	1
1055	1	1074	11
1056	1	1075	1
1057	11	1076	1
1058	1	1077	11
1059	11	1078	1
1060	1	1079	1

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS	NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS
1080	1		
1081	1		
1082	1		
1083	1		
1041	1		


EL CONSULTOR. DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 1-3-76
El Supervisor

Enviado el 28/2/76
El Consultor

Y. Harej

W. J. J. J. J.

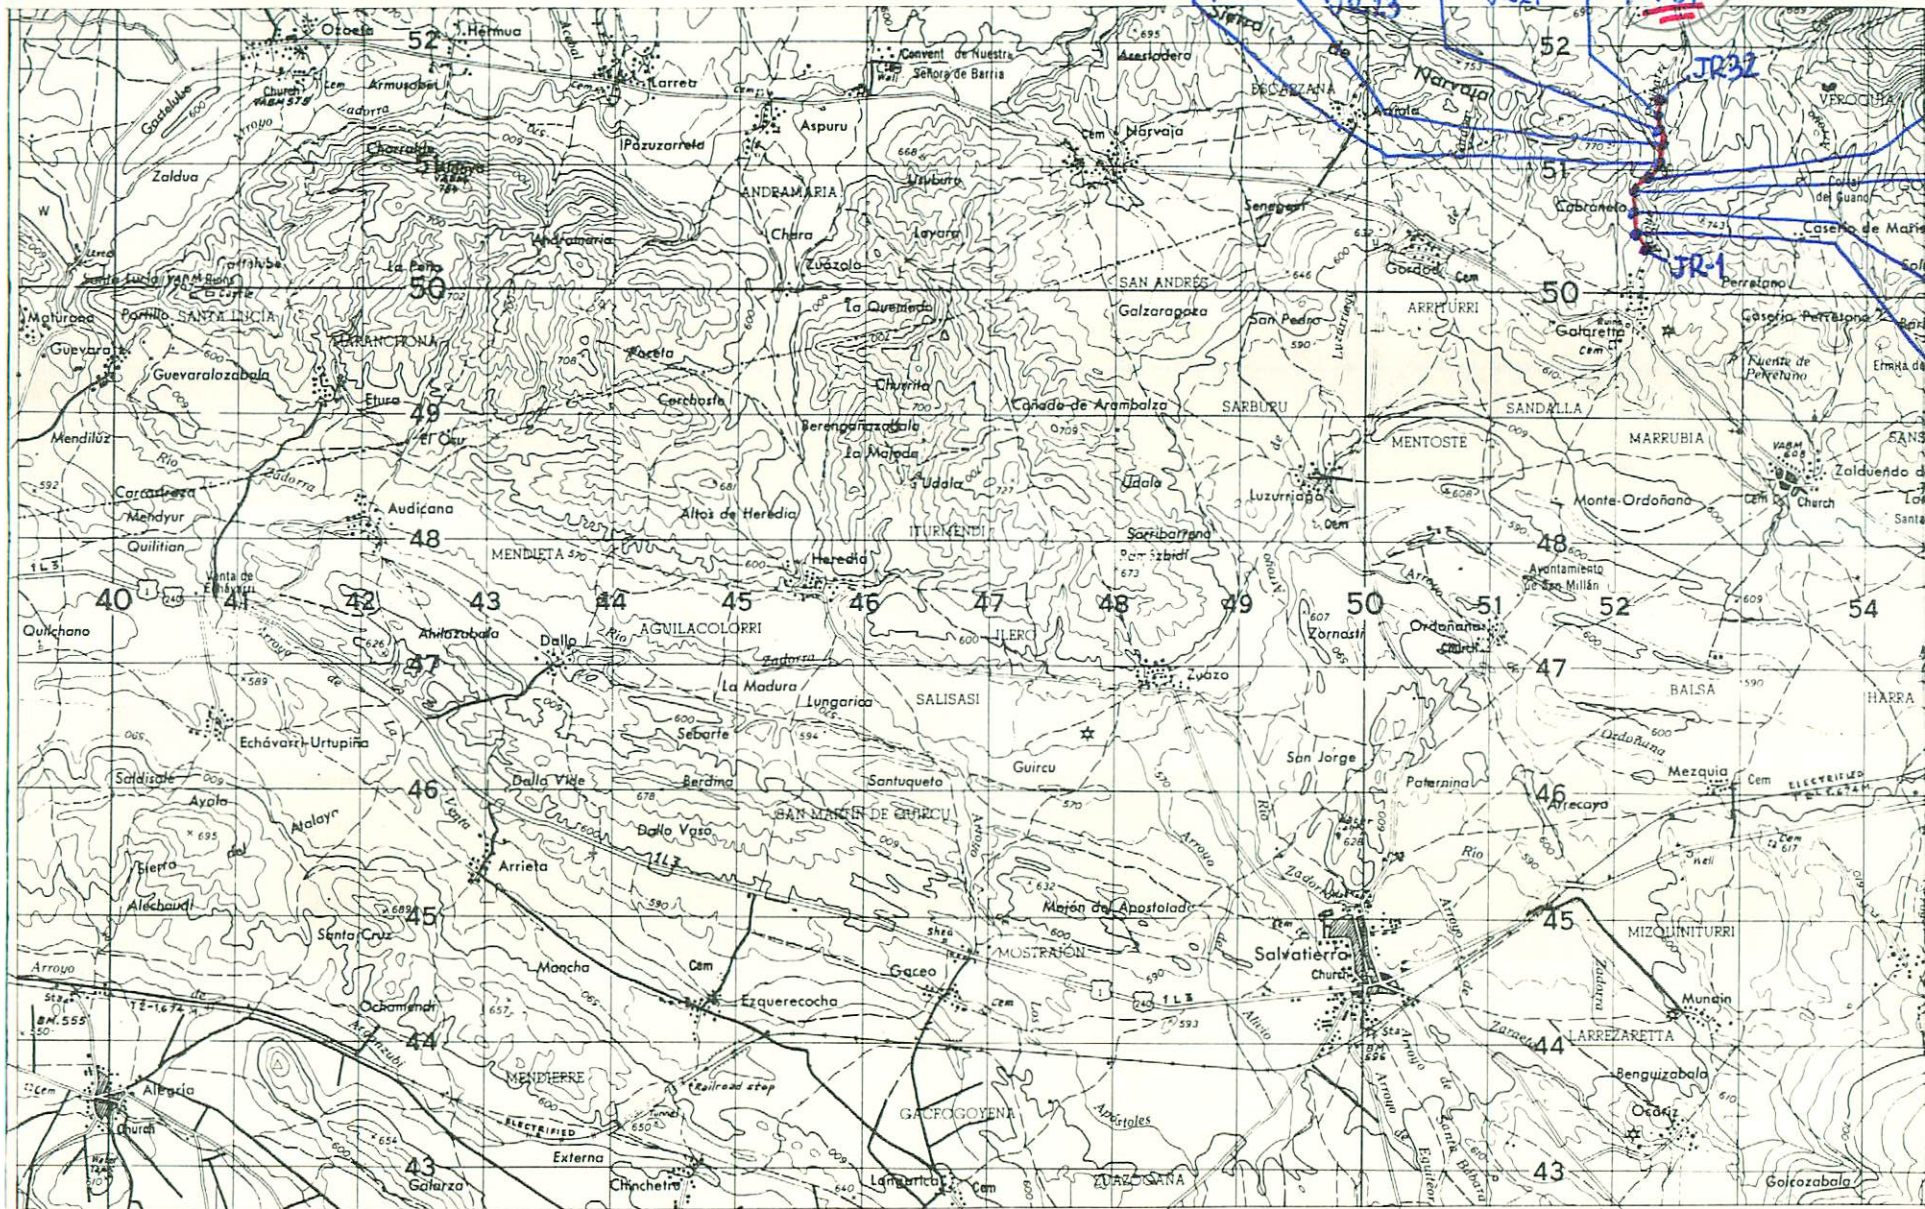

JR12
 JR13
 JR14
 JR15
 JR9
 JR10
 JR11
 JR5
 JR6
 JR7
 JR8
 JR-2
 JR-3
 JR-4

Falla la 31

NUMERO DE LA HOJA 23-07 CUADRANTE

4	1
2	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
23073					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR									
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	Petro. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Otros analisis
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR									
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	Petro. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Otros analisis
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									


36

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DEL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 1-3-76 Enviado el 28/2/76
 El Supervisor El Consultor

Y. Hareiz

MAJORDO

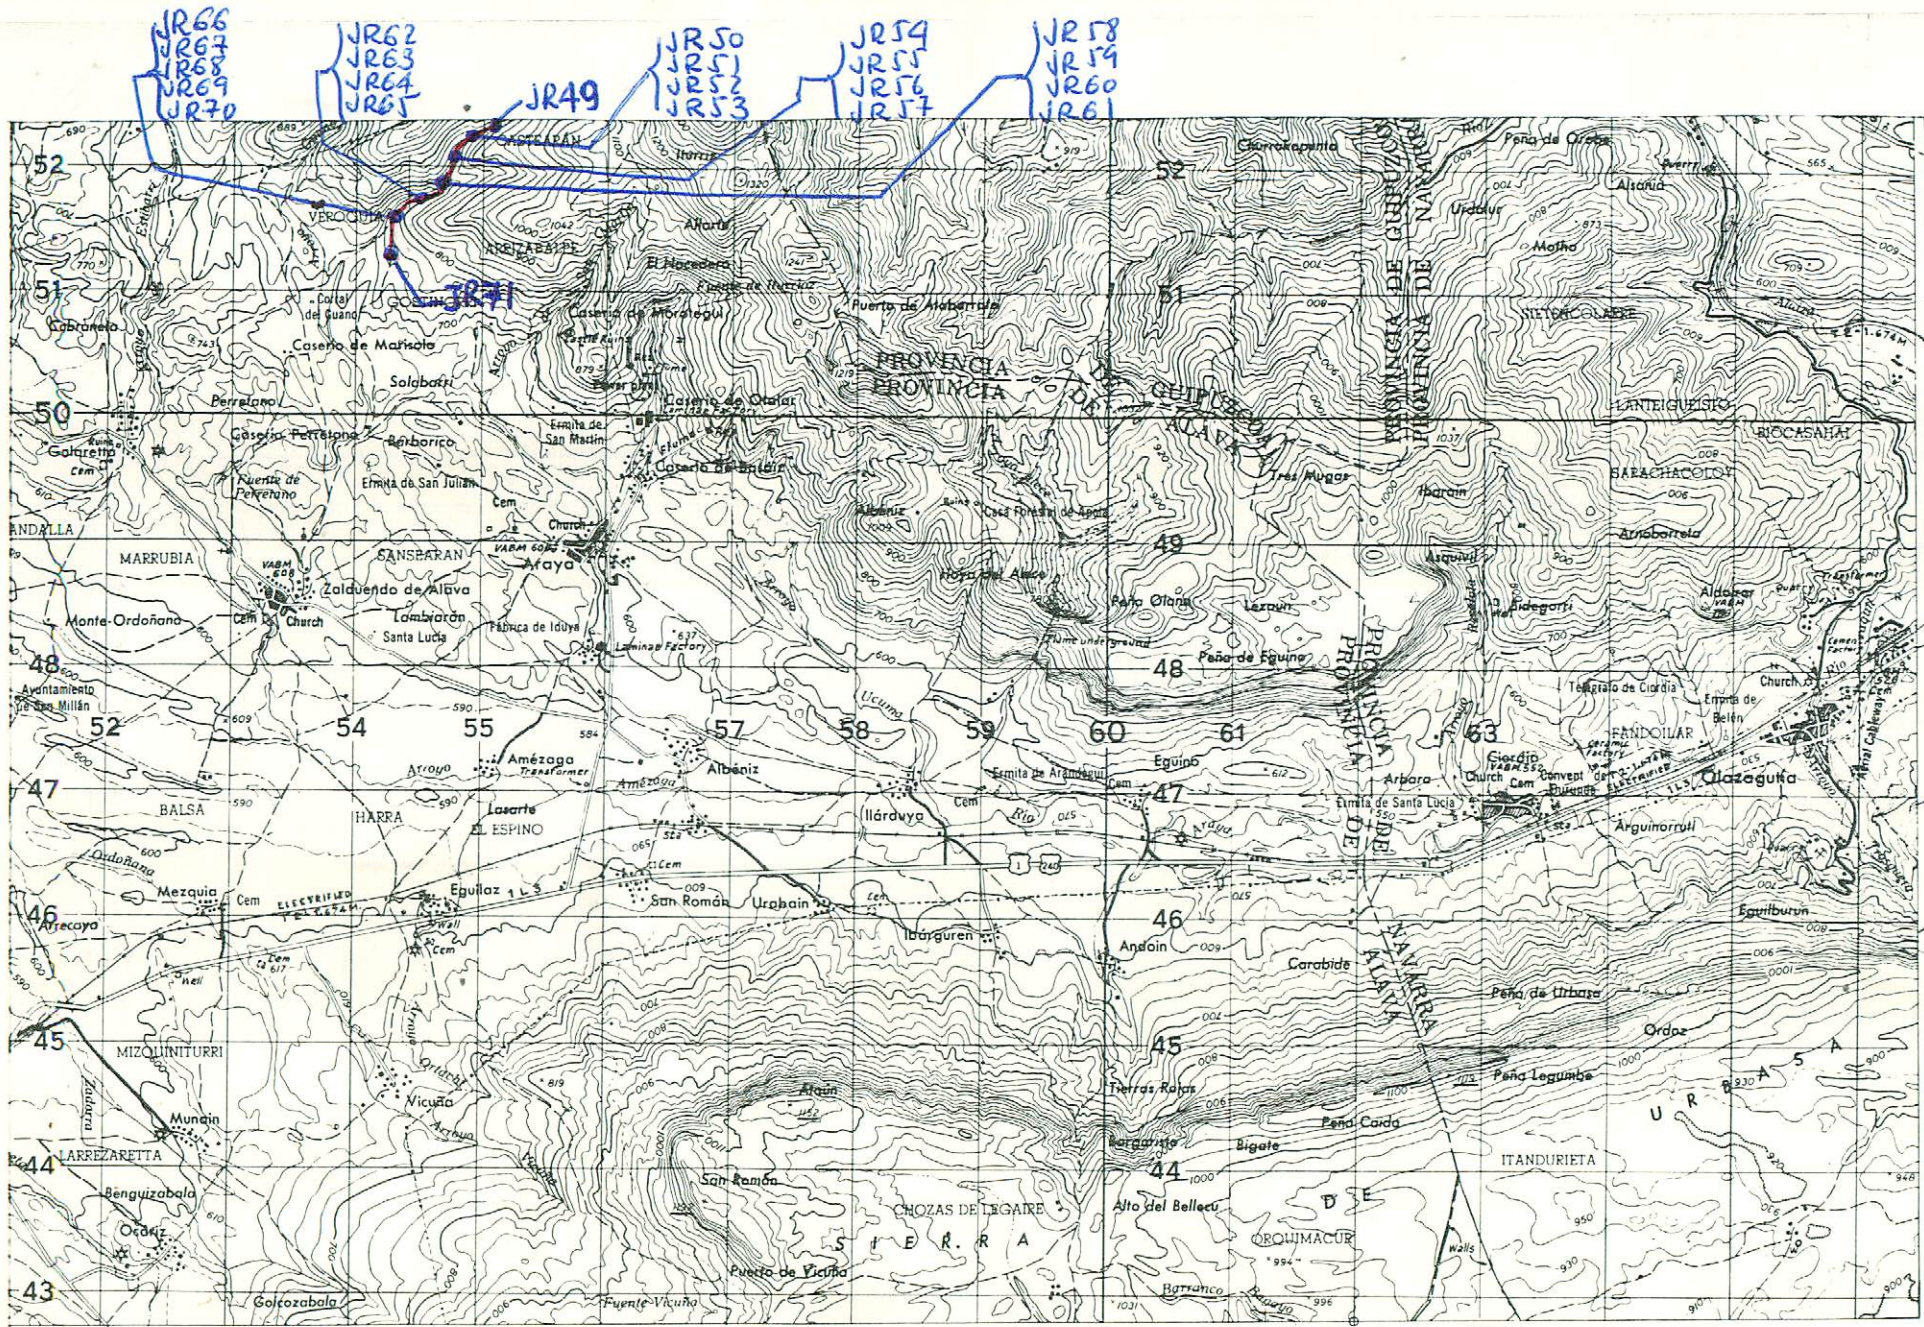

NUMERO DE LA HOJA 2307 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
23072					


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	Petro. y M.	Macrop.	Microp.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Otros análisis
49											
50											
51											
52											
53											
54											
55											
56											
57											
58											
59											
60											
61											
62											
63											
64											
65											
66											
67											

EL CONSULTOR. DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 1-3-76 Enviado el 28/2/76
El Supervisor El Consultor

Y. Perez

IMPORIBROSA

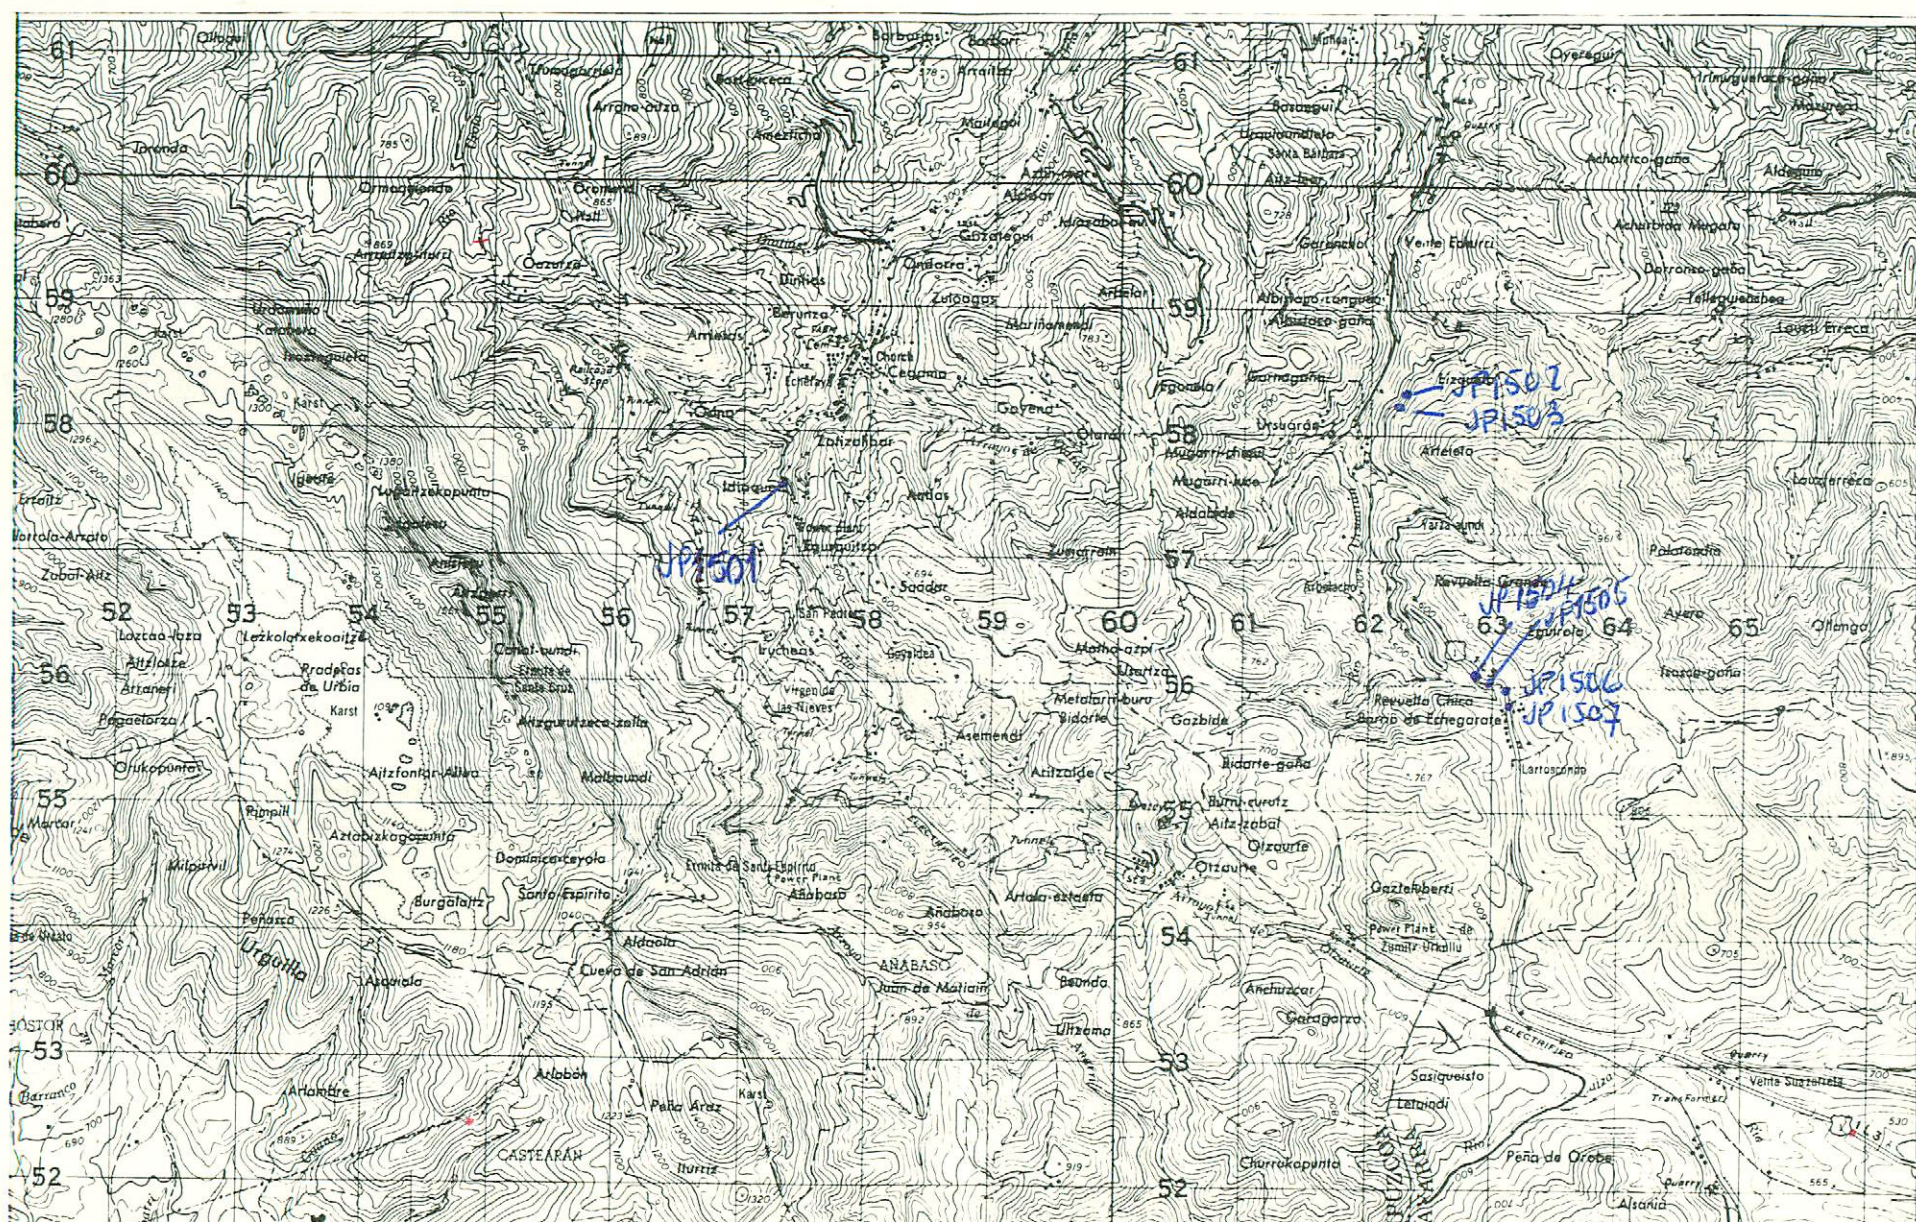

NUMERO DE LA HOJA 23-07 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSUL		DATOS A RELLENAR POR EL IGME									
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSUL	ESPECIAL QUE REAN LA ESTAD	Recibido				Ref. Control		Perforado		Verificado	
1:50.000													
23071		65JP											

[illegible][illegible]


EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 18/10/76 Enviado el 15 oct 76
El Supervisor () El Consultor

El Supervisor
Y. Alvarez

El Consultor

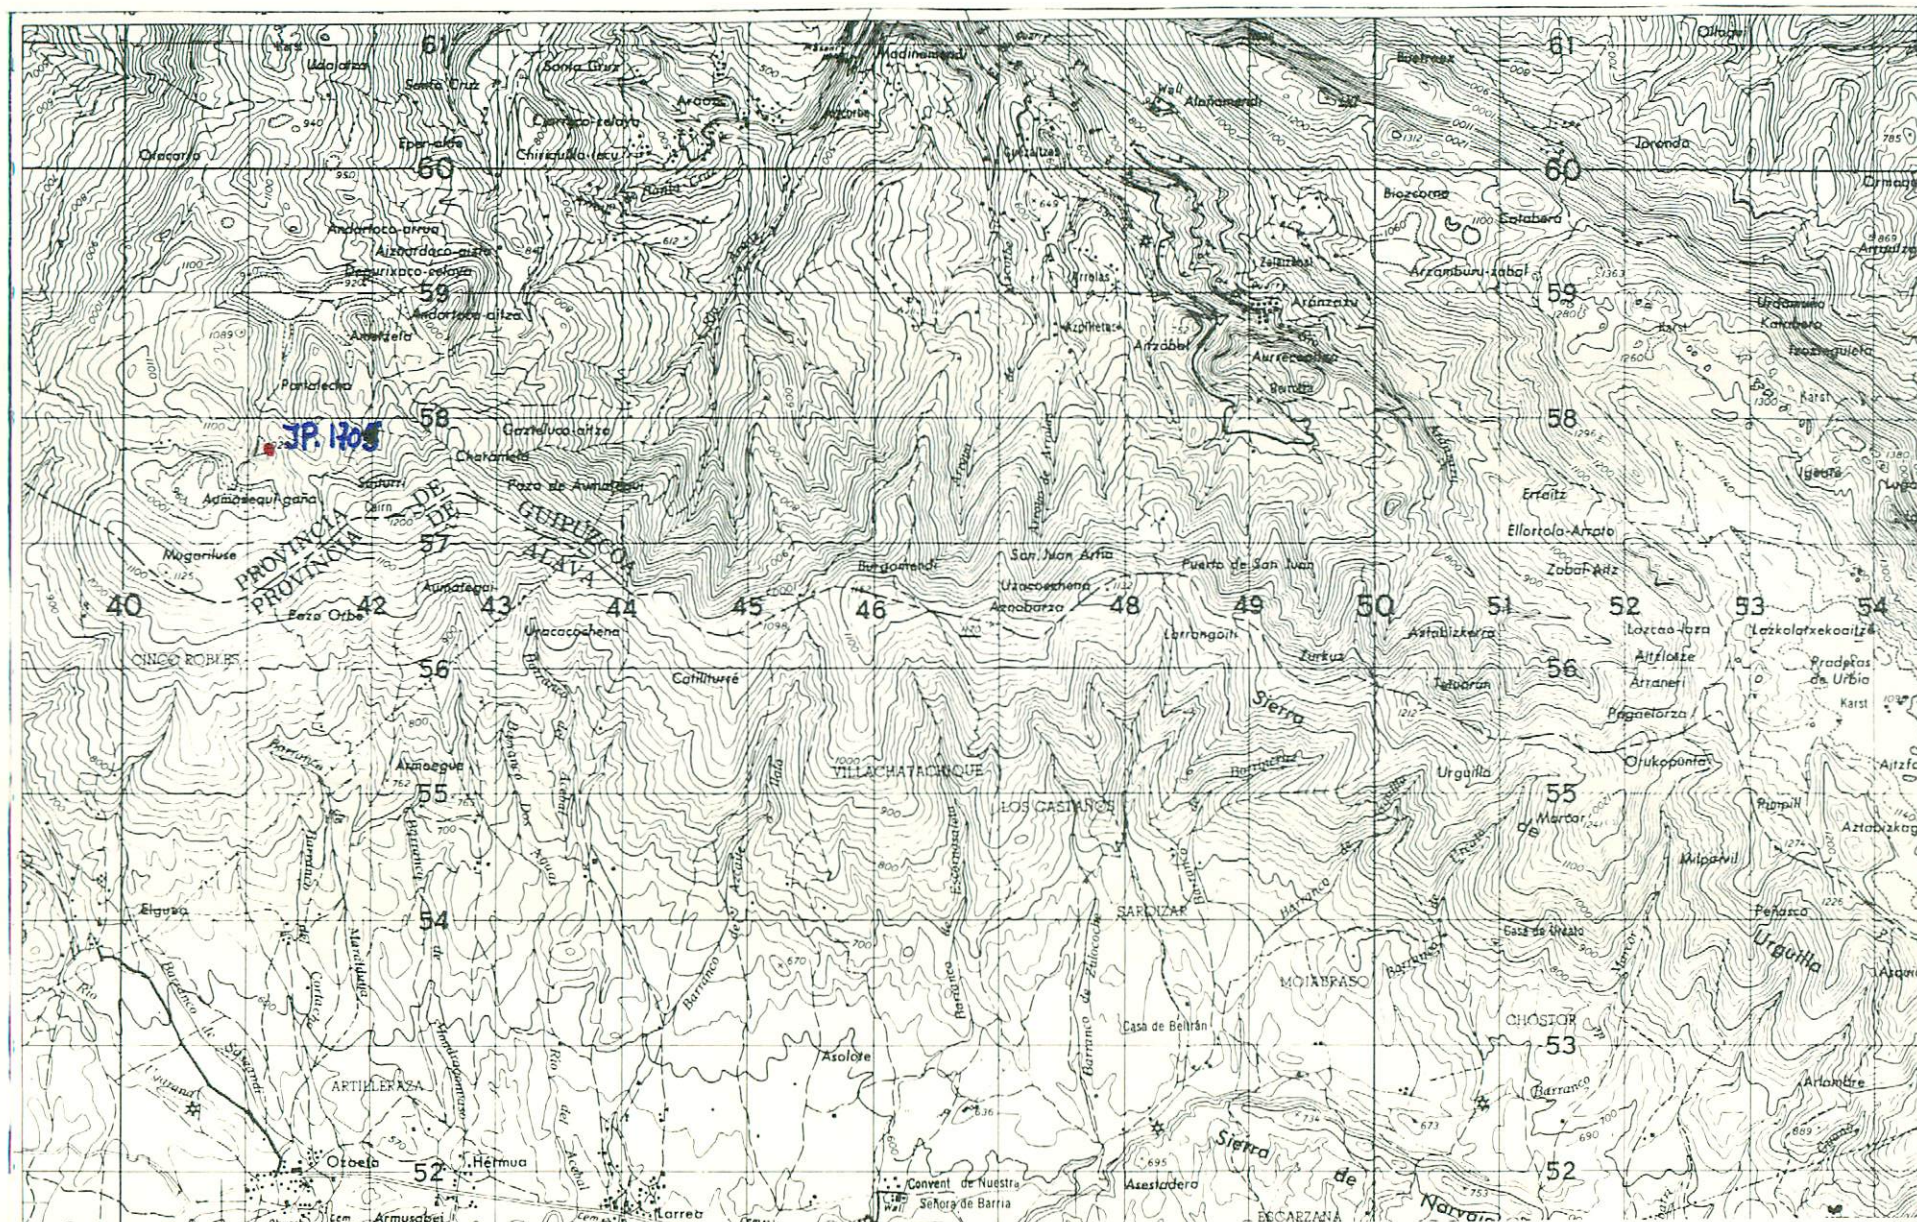

NUMERO DE LA HOJA 23-02 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME				DATOS A RELLENAR POR EL IGME				DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Cuadrante	Nº del documento		CONSUL	ESPECIAL	QUE REALIZA		Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1:50.000	marino			CONSUL	ESPECIAL	QUE REALIZA					
2307				G S J P							


[illegible][illegible]

EL CONSULTOR, DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA, LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MANCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 27 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 29/11/76. Enviado el 29/11/76.
El Supervisor El Consultor

El Supervisor

El Consultor

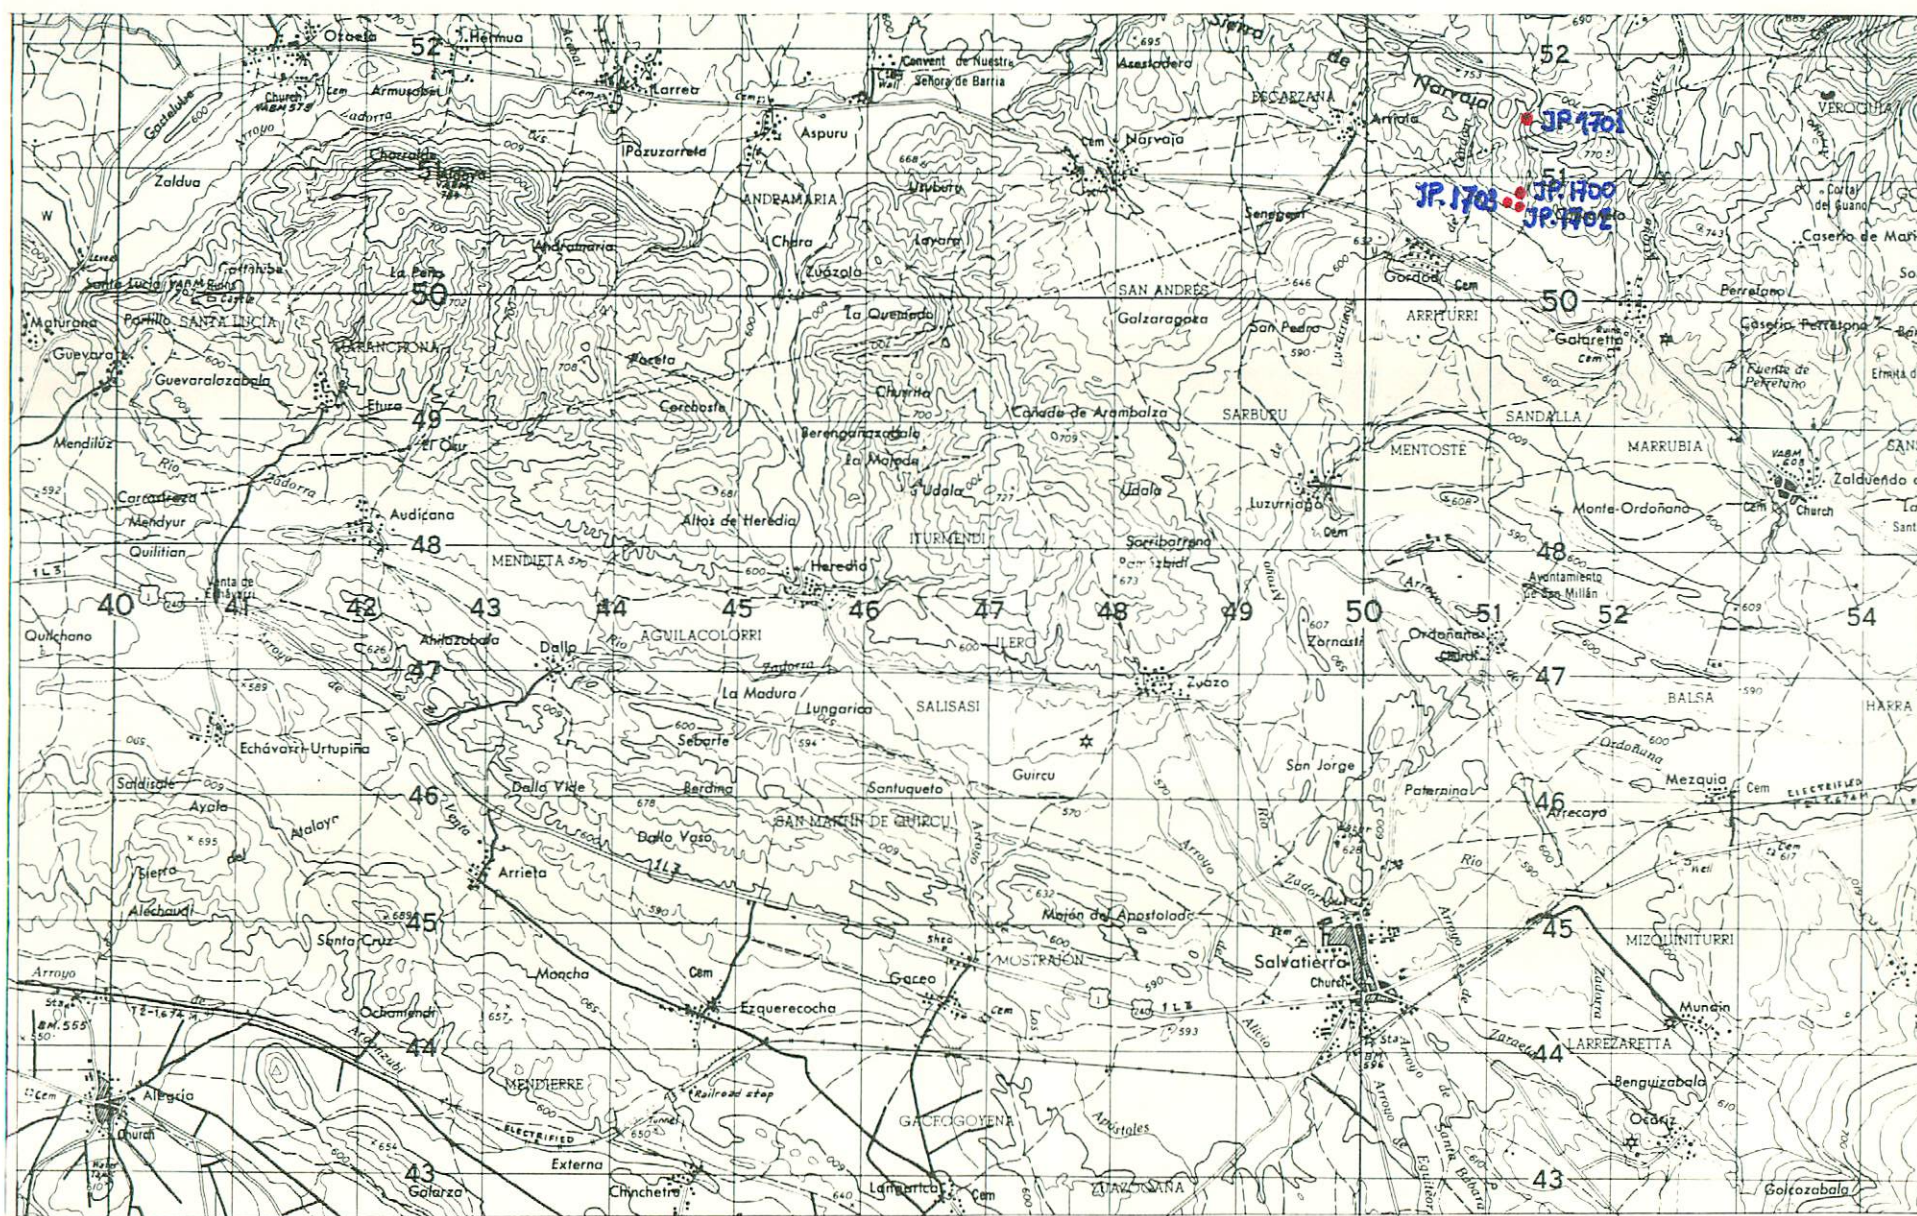

NUMERO DE LA HOJA 23-07 CUADRANTE

4	1
3	2


121

DATOS A RELLENAR POR EL IGME				DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Cuadrante número	Nº del documento	CONSUL	ESPECIAL	QUE RESTRICCIÓN LE ESTÁ HACIENDO	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1:50.000									
2307			65JP						

[illegible]

EL CONSULTOR.- DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 22.- MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 29/11/76 Enviado el 29/11/76
El Supervisor El Consultor

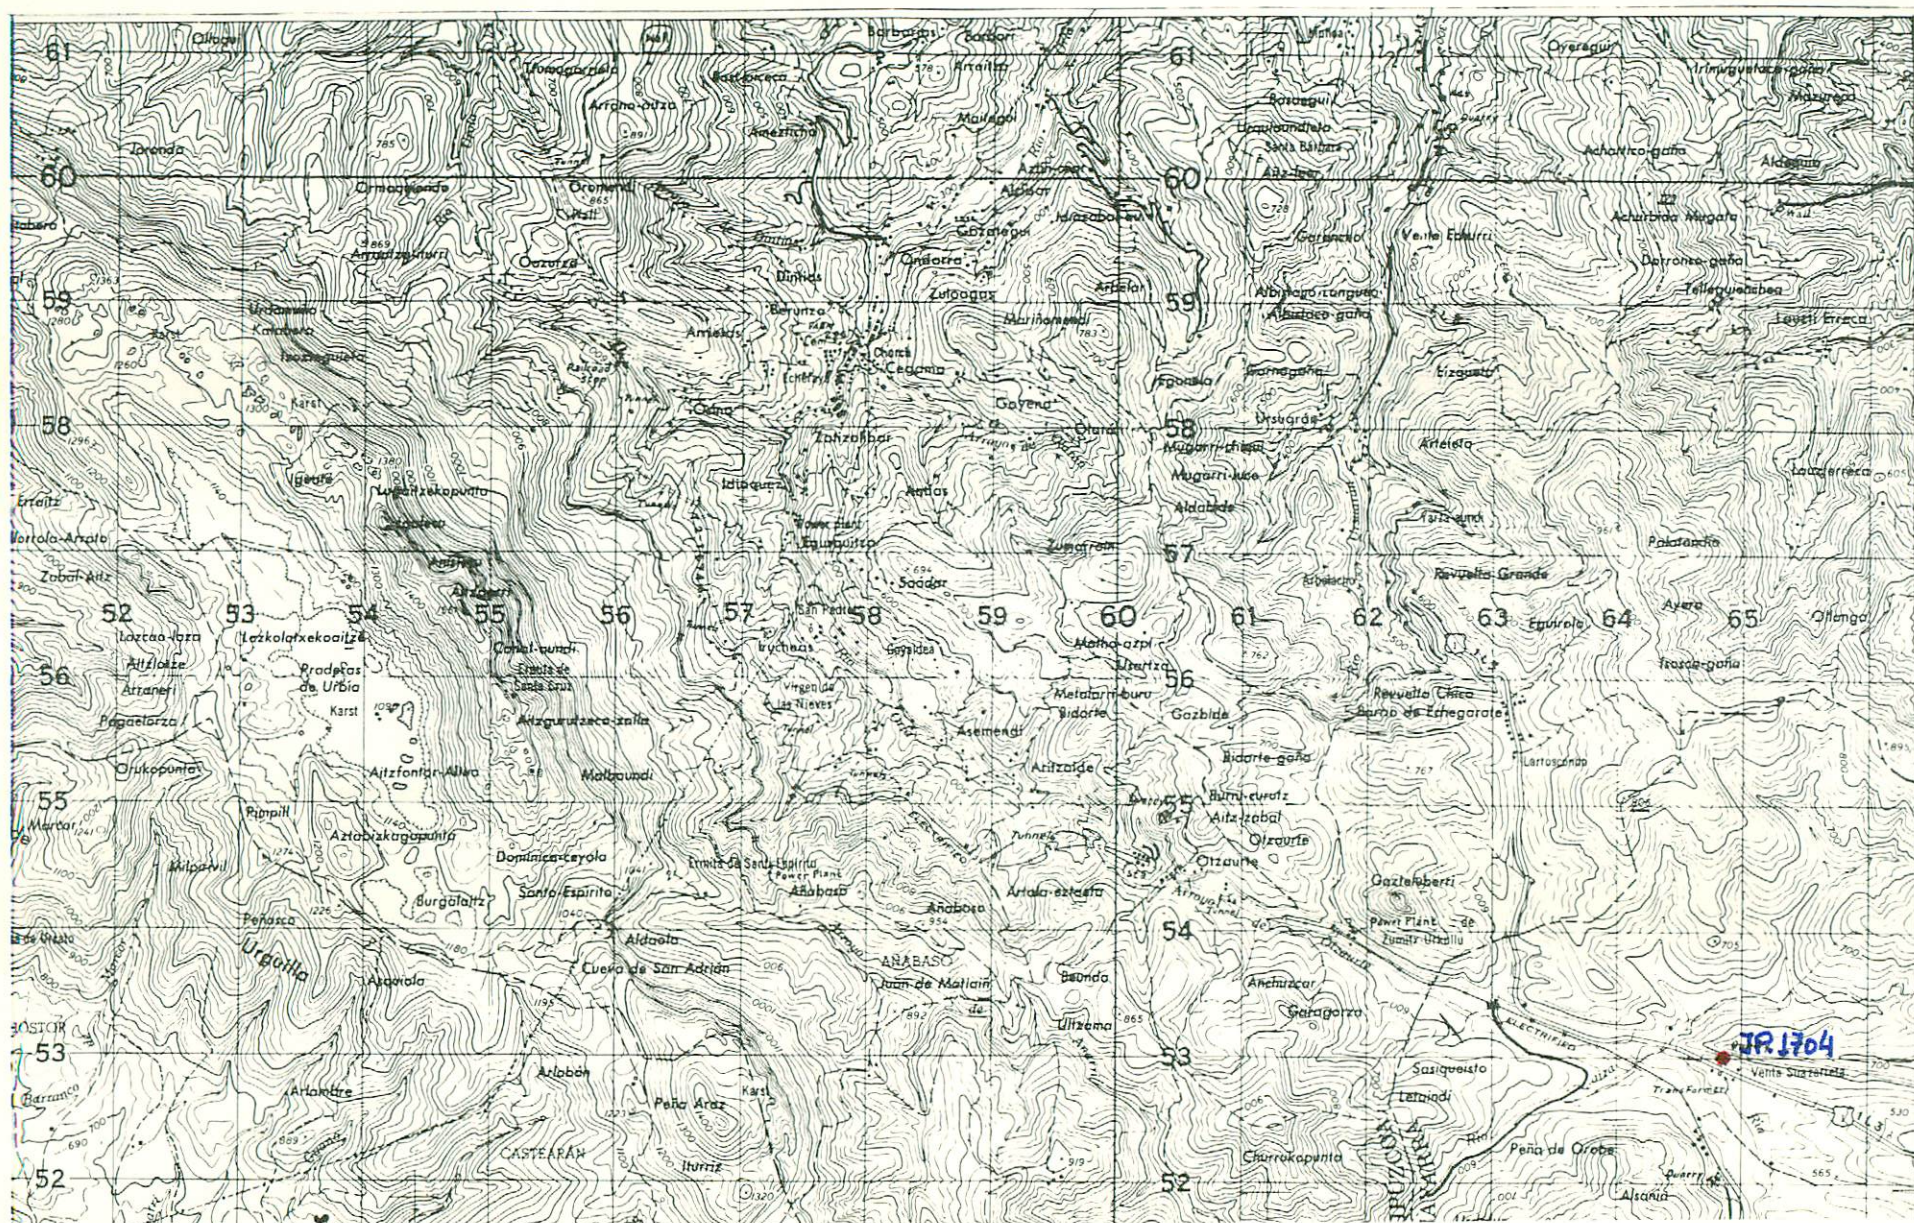

NUMERO DE LA HOJA 23-07 CUADRANTE

4	1
3	2

122


DATOS A RELLENAR POR EL IGME				DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTANTE				DATOS A RELLENAR POR EL IGME													
Nº de la hoja		Cuadrante	Nº del documento	CONSULTA	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAD.	Recibido				Ref. Control				Perforado				Verificado			
1:50.000																					
2307						G S J P															

[illegible][illegible]

EL CONSULTOR.- DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA, LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID. 3.

Recibido I.G.M.E. el .
El Supervisor

Enviado el
El Consultor

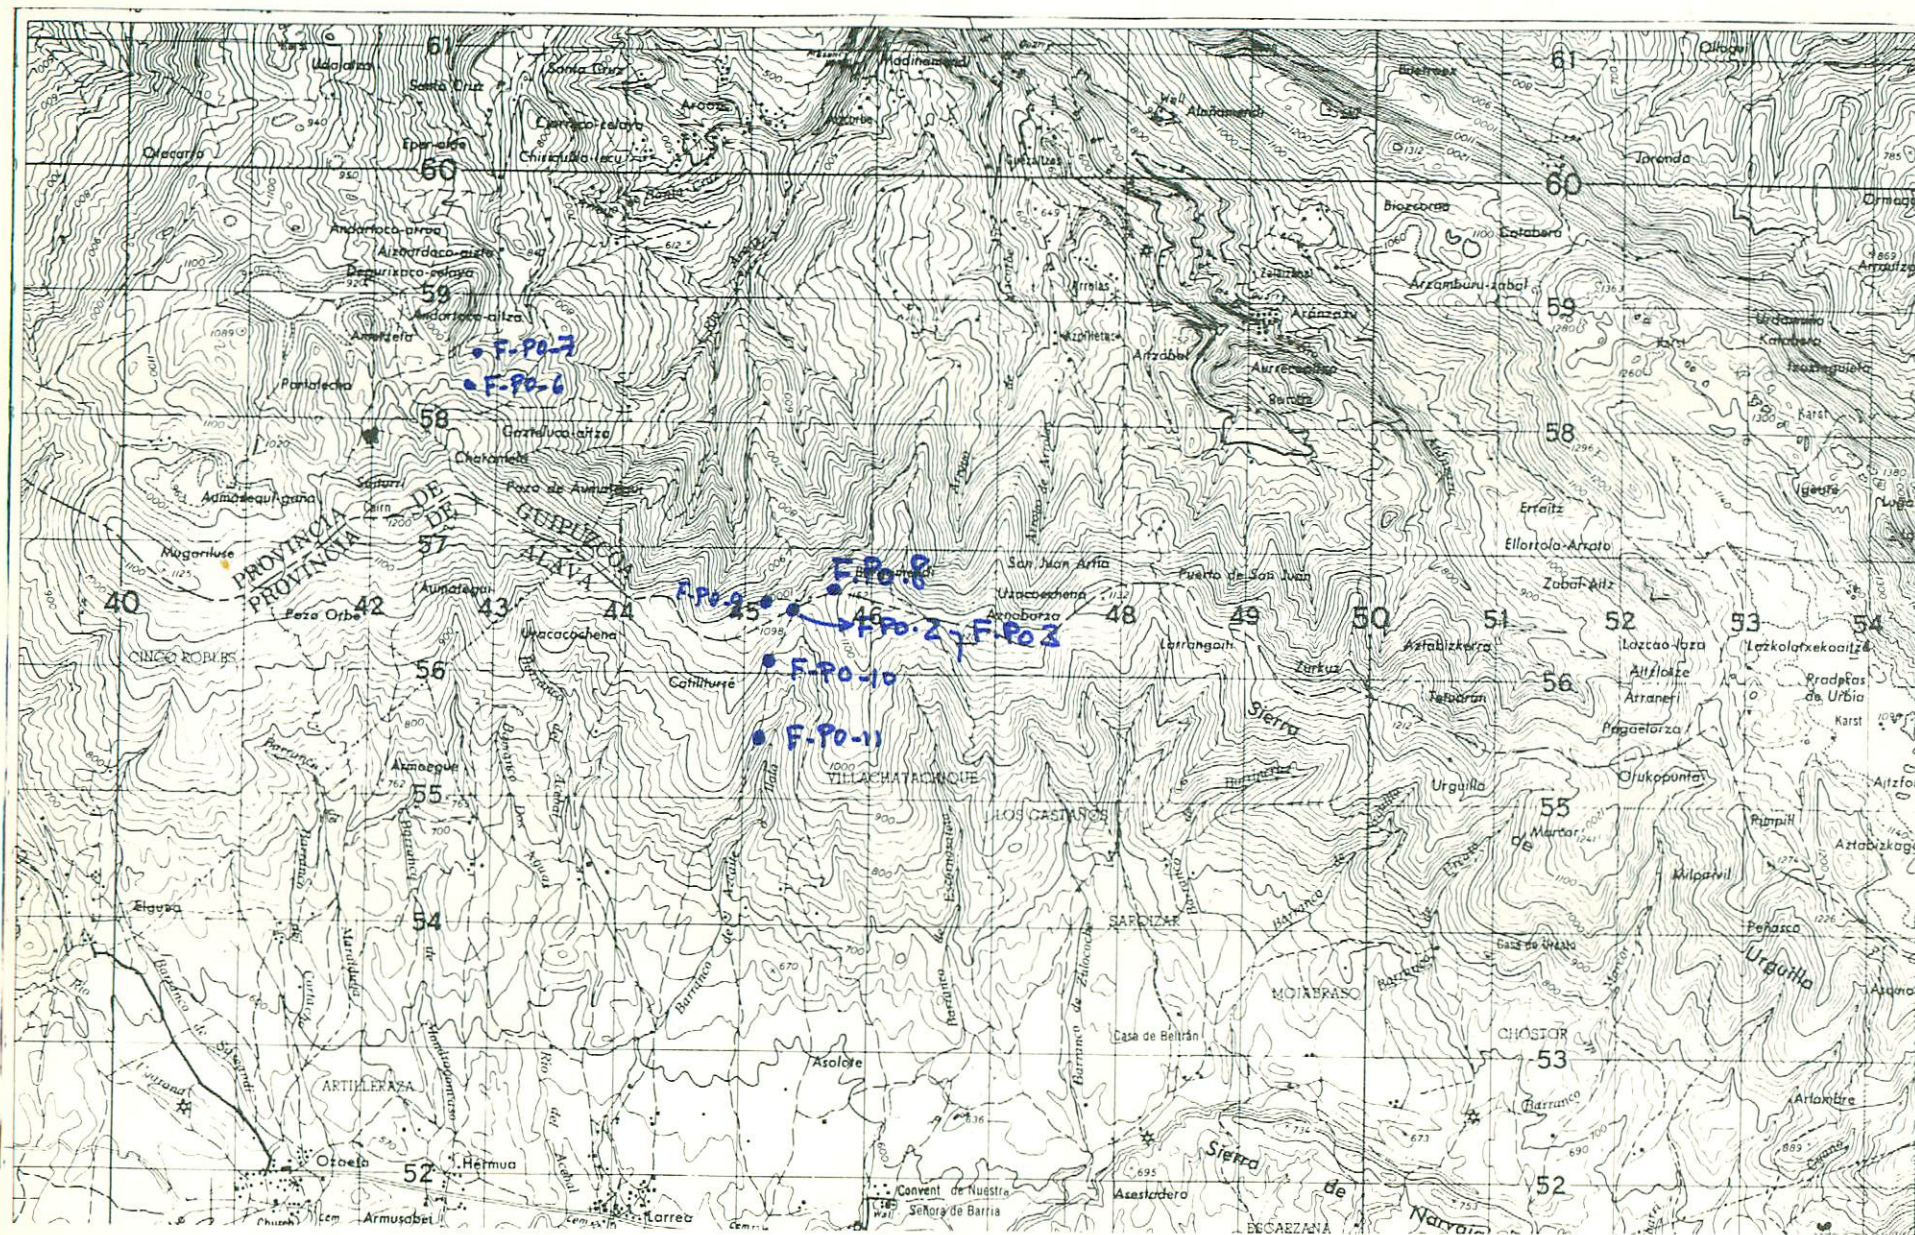

NUMERO DE LA HOJA 23-02 CUADRANTE

1	2
3	4


DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	Recibido	Ref. Control
2307			

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR												
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS										
		Petro. y M.	Macrop.	Micropol.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químicos	Termico diferen.	Microsc.	Otros análisis
21												
31												
61												
71												
81												
91												
101												
111												

EL CONSULTOR: DEBE MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ ROS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 7/12/76 Enviado el
El Supervisor El Consultor

4. Harej

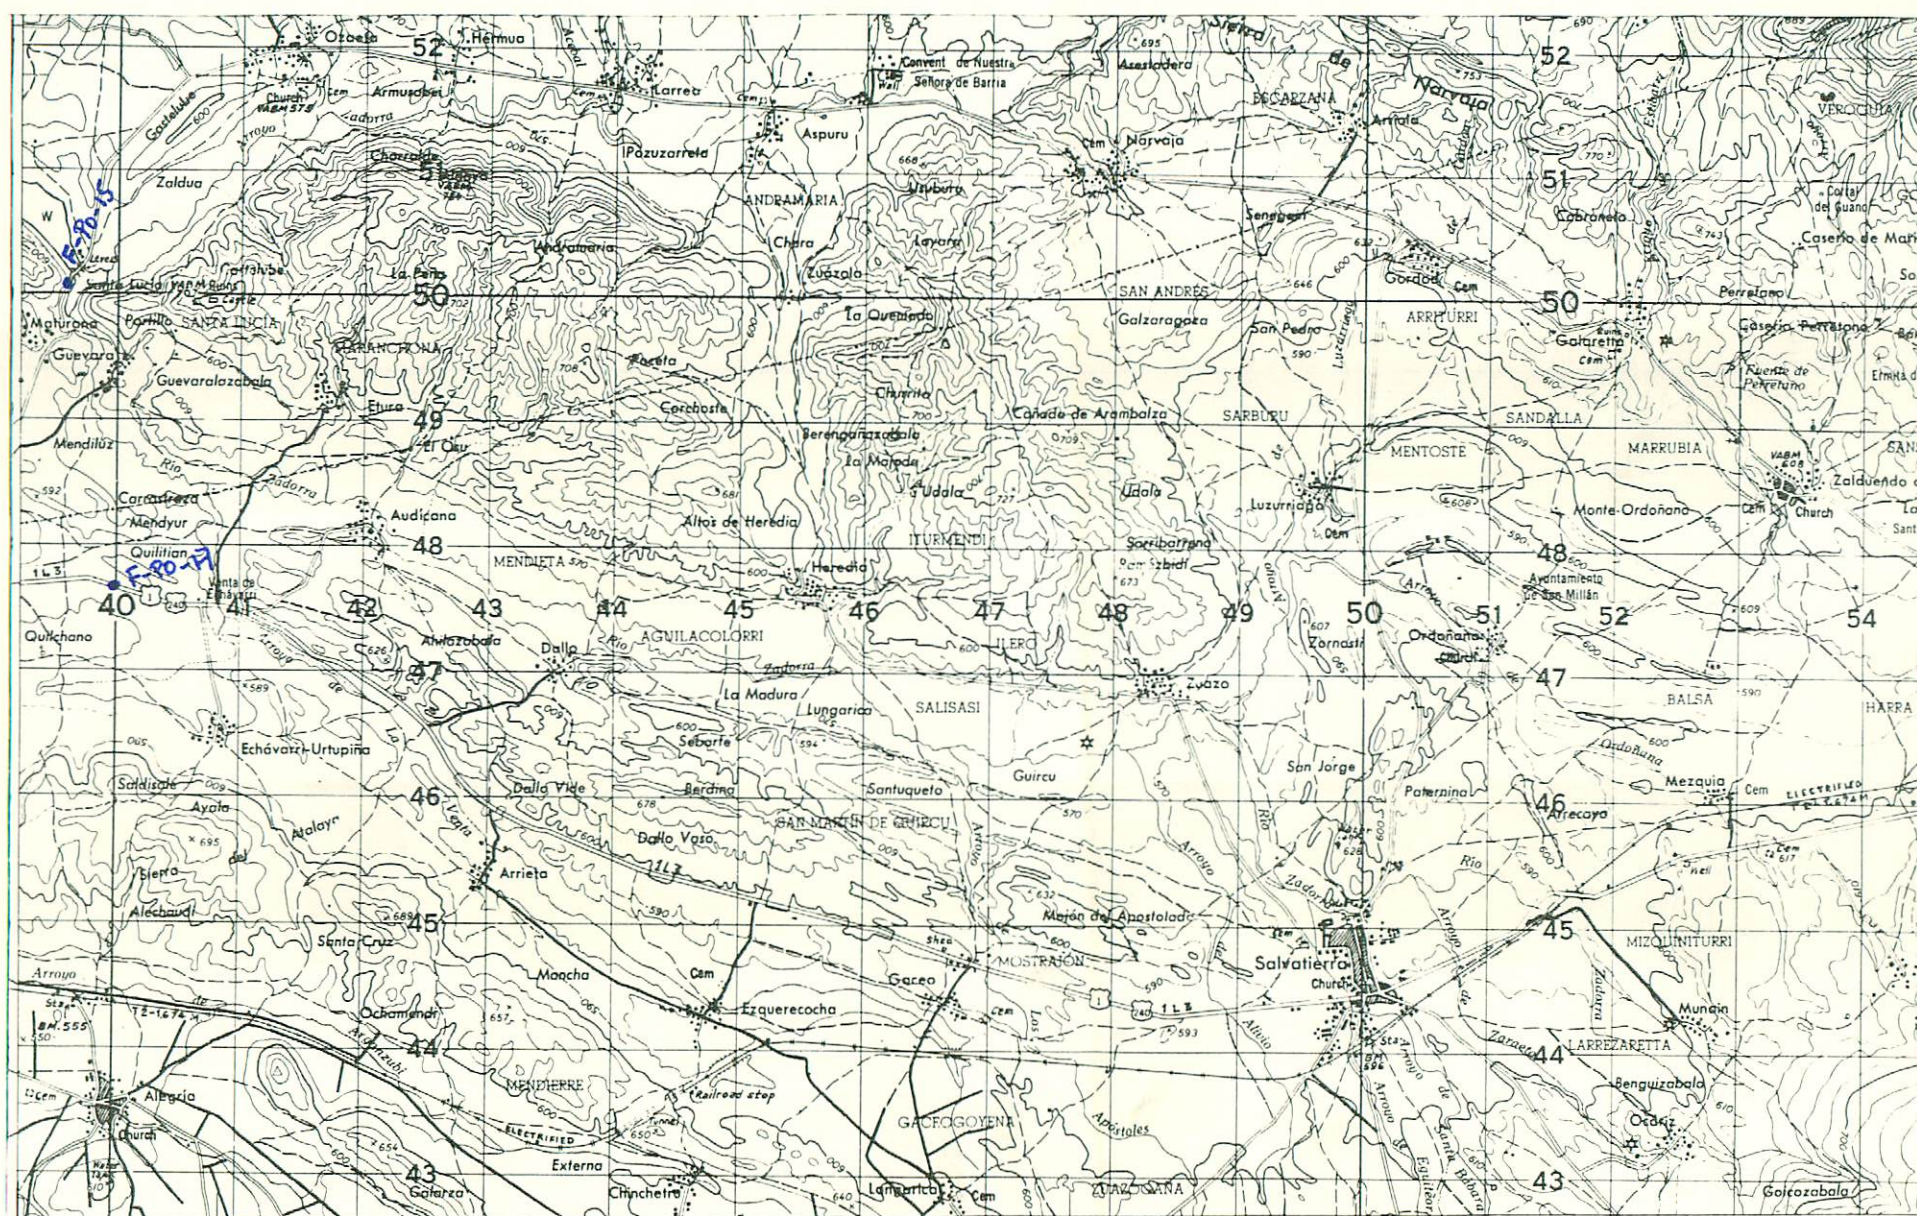

NUMERO DE LA HOJA 23-07 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME				DATOS A RELLENAR POR EL IGME				DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja		Nº del documento		CONSUL	ESPECIAL	QUE REAN LA ESTAD		Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1:50.000											
2307				GSP0							

[illegible]

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA, LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 7/12/76.
El Supervisor

Enviado el
El Consultor

Y. Harej