


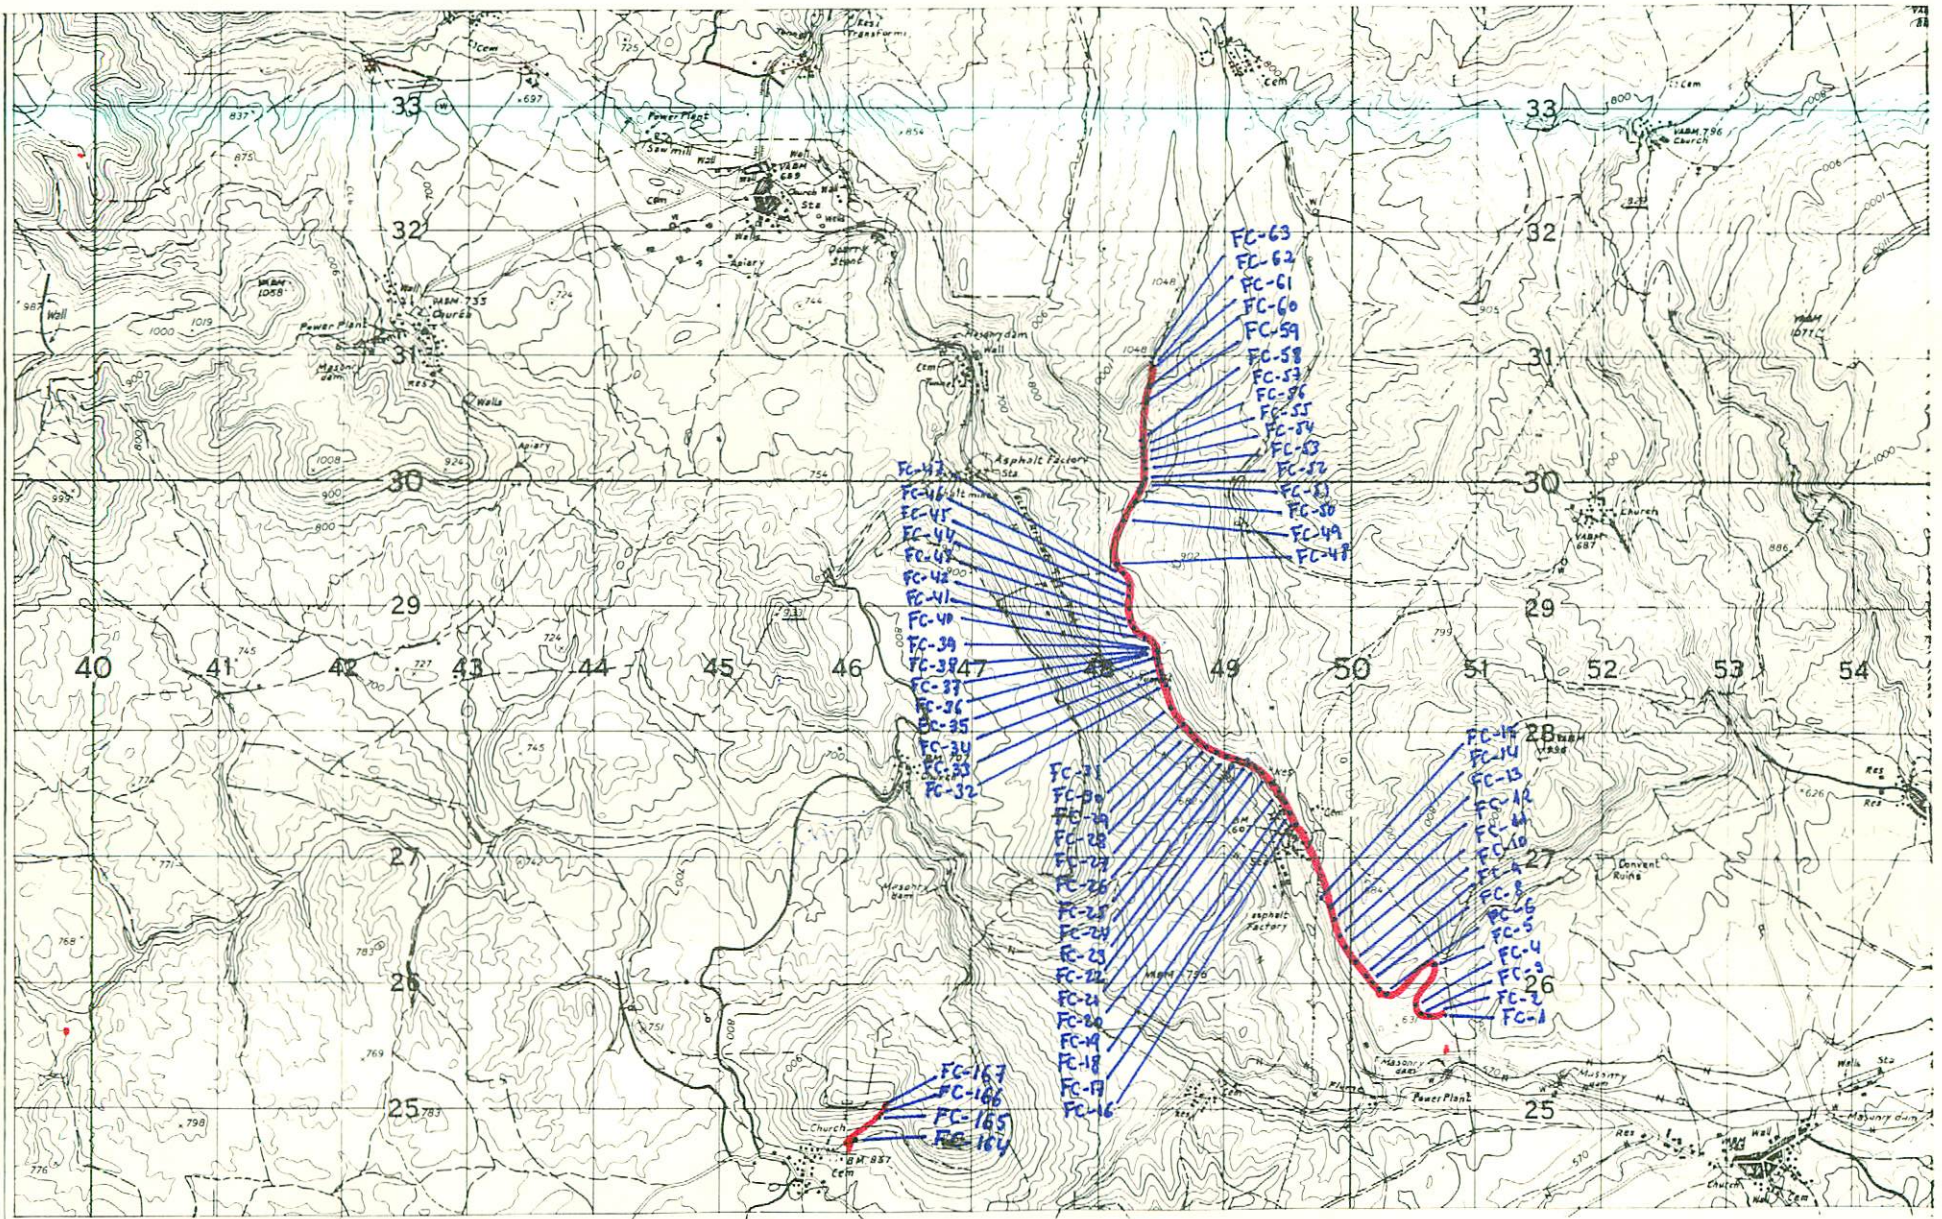

NUMERO DE LA HOJA 23-08 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
2308					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS									
		Petro lym	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microscop.

0001				1	1							
0002				1	1							
0003				1	1							
0004				1	1							
0005				1	1							
0006				1								
0007				1								
0008				1								
0009				1								
0010				1	1							
0011				1	1							
0012				1								
0013				1	1							
0014				1	1							
0015				1	1							
0016				1								
0017				1								
0018				1								
0019				1								

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS									
		Petro lym	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microscop.

0020				1	1							
0021				1								
0022				1	1							
0023				1								
0024				1								
0025				1	1							
0026				1								
0027				1	1							
0028				1								
0029				1								
0030				1	1							
0031				1	1							
0032				1	1							
0033				1	1							
0034				1	1							
0035				1	1							
0036				1	1							
0037				1	1							
0038				1								

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																									
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS								NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS													
		Petro. y M.	Macrop.	Micropl.	Sedimen.	Rojos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico			Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis	Petro. y M.	Macrop.	Micropl.	Sedimen.	Rojos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis
0039				1	1							0061				1	1								
0040				1	1							0062				1	1								
0041				1	1							0063				1	1								
0042				1	1							0164				1									
0043				1	1							0165				1	1								
0044				1	1							0166				1	1								
0045				1	1							0167				1	1								
0046				1	1																				
0047				1	1																				
0048				1	1																				
0049				1	1																				
0050				1																					
0051				1																					
0052				1	1																				
0053				1	1																				
0054				1	1																				
0055				1	1																				
0056				1	1																				
0057				1	1																				
0058				1	1																				
0059				1	1																				
0060				1	1																				

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 3-5-76


El Supervisor

Y. Pavez

Enviado el

El Consultor

F. Carrera

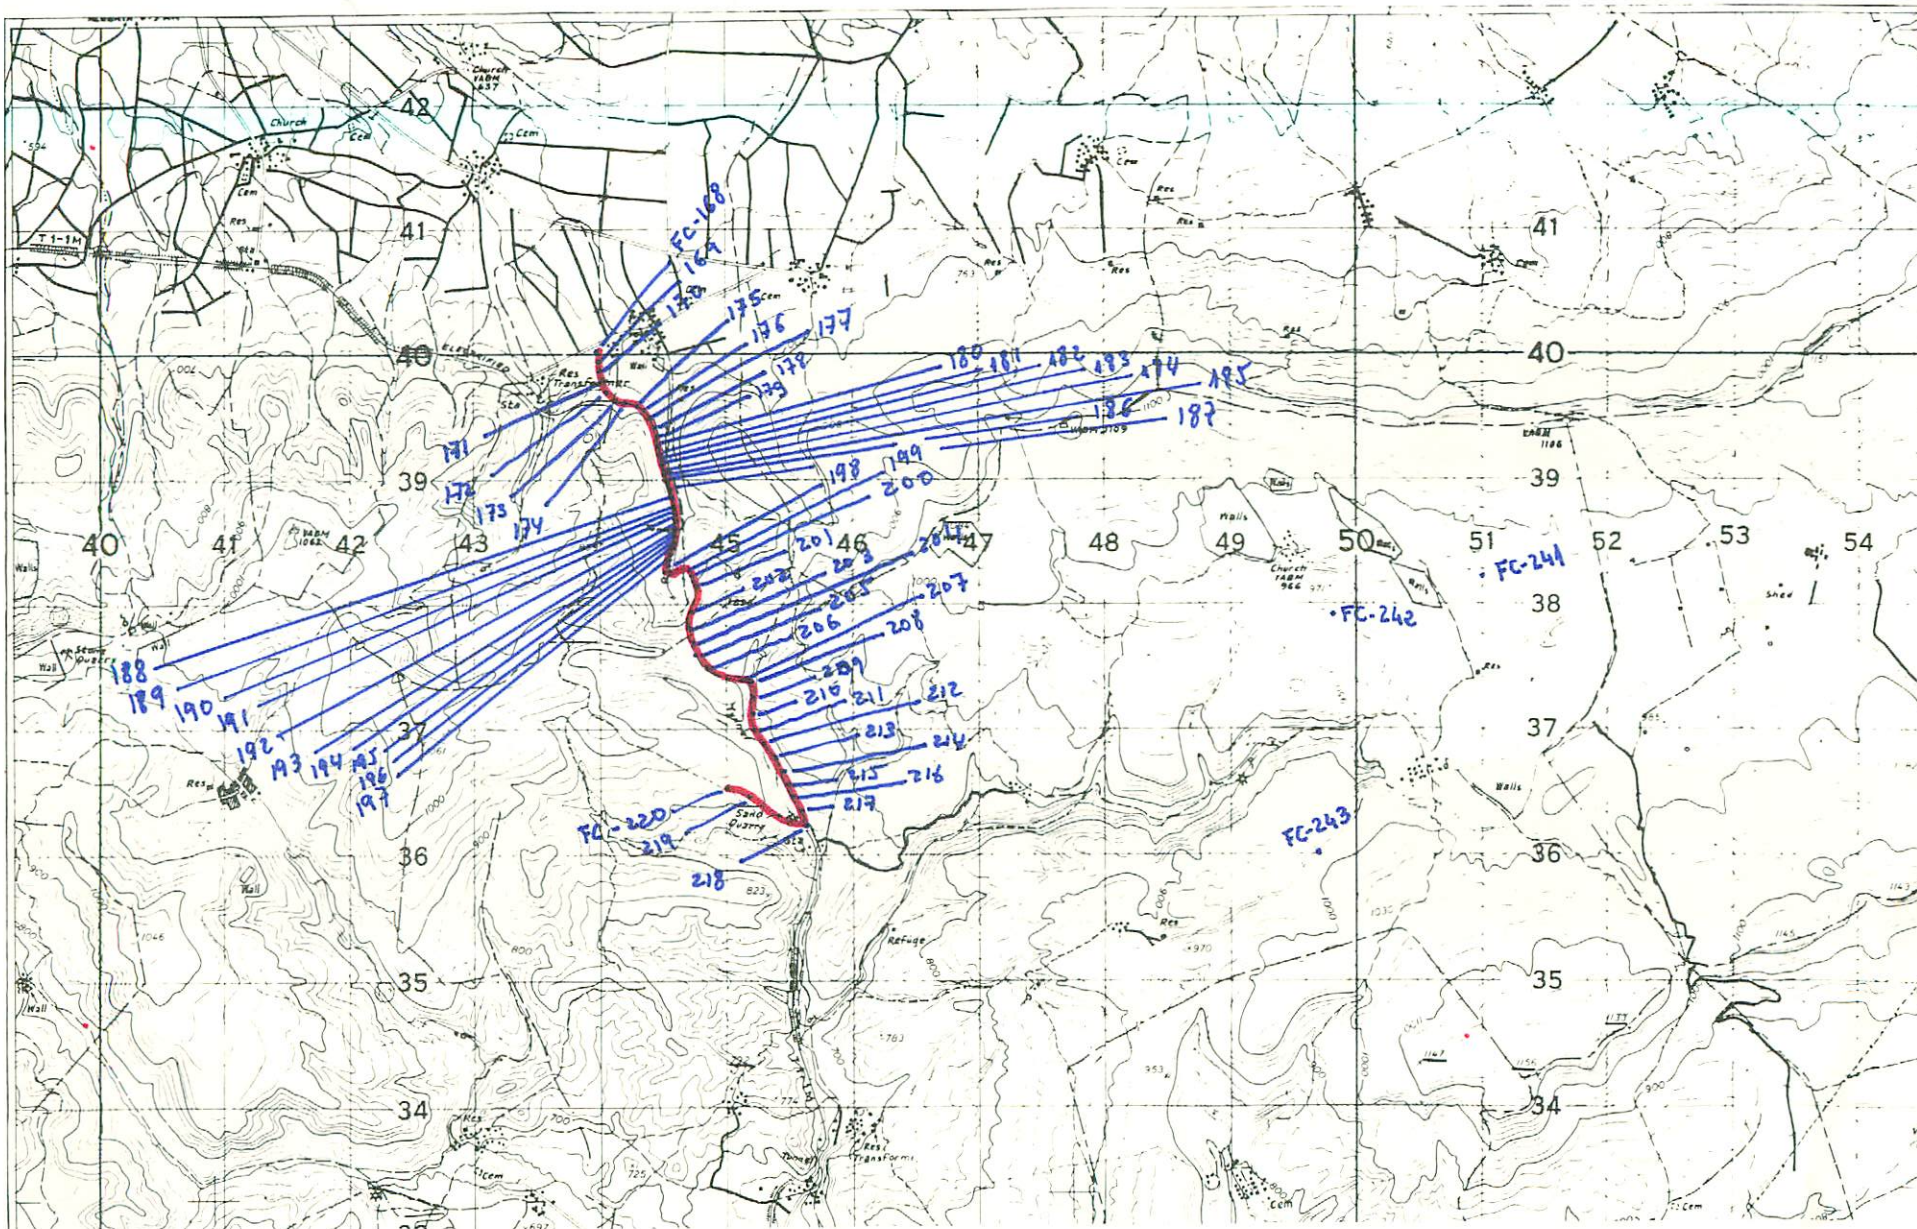

NUMERO DE LA HOJA 33-08 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSULTA	ESPECIAL	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
23084		65	FC				


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	Petro. lym.	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Otros análisis
0168											
0169											
0170											
0171											
0172											
0173											
0174											
0175											
0176											
0177											
0178											
0179											
0180											
0181											
0182											
0183											
0184											
0185											
0186											

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	Petro. lym.	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Otros análisis
0206											
0207											
0208											
0209											
0210											
0211											
0212											
0213											
0214											
0215											
0216											
0217											
0218											
0219											
0220											
0241											
0242											
0243											

EL CONSULTOR: DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 24.5.76 Enviado el
El Supervisor El Consultor

Y. Mavey F. Carrera

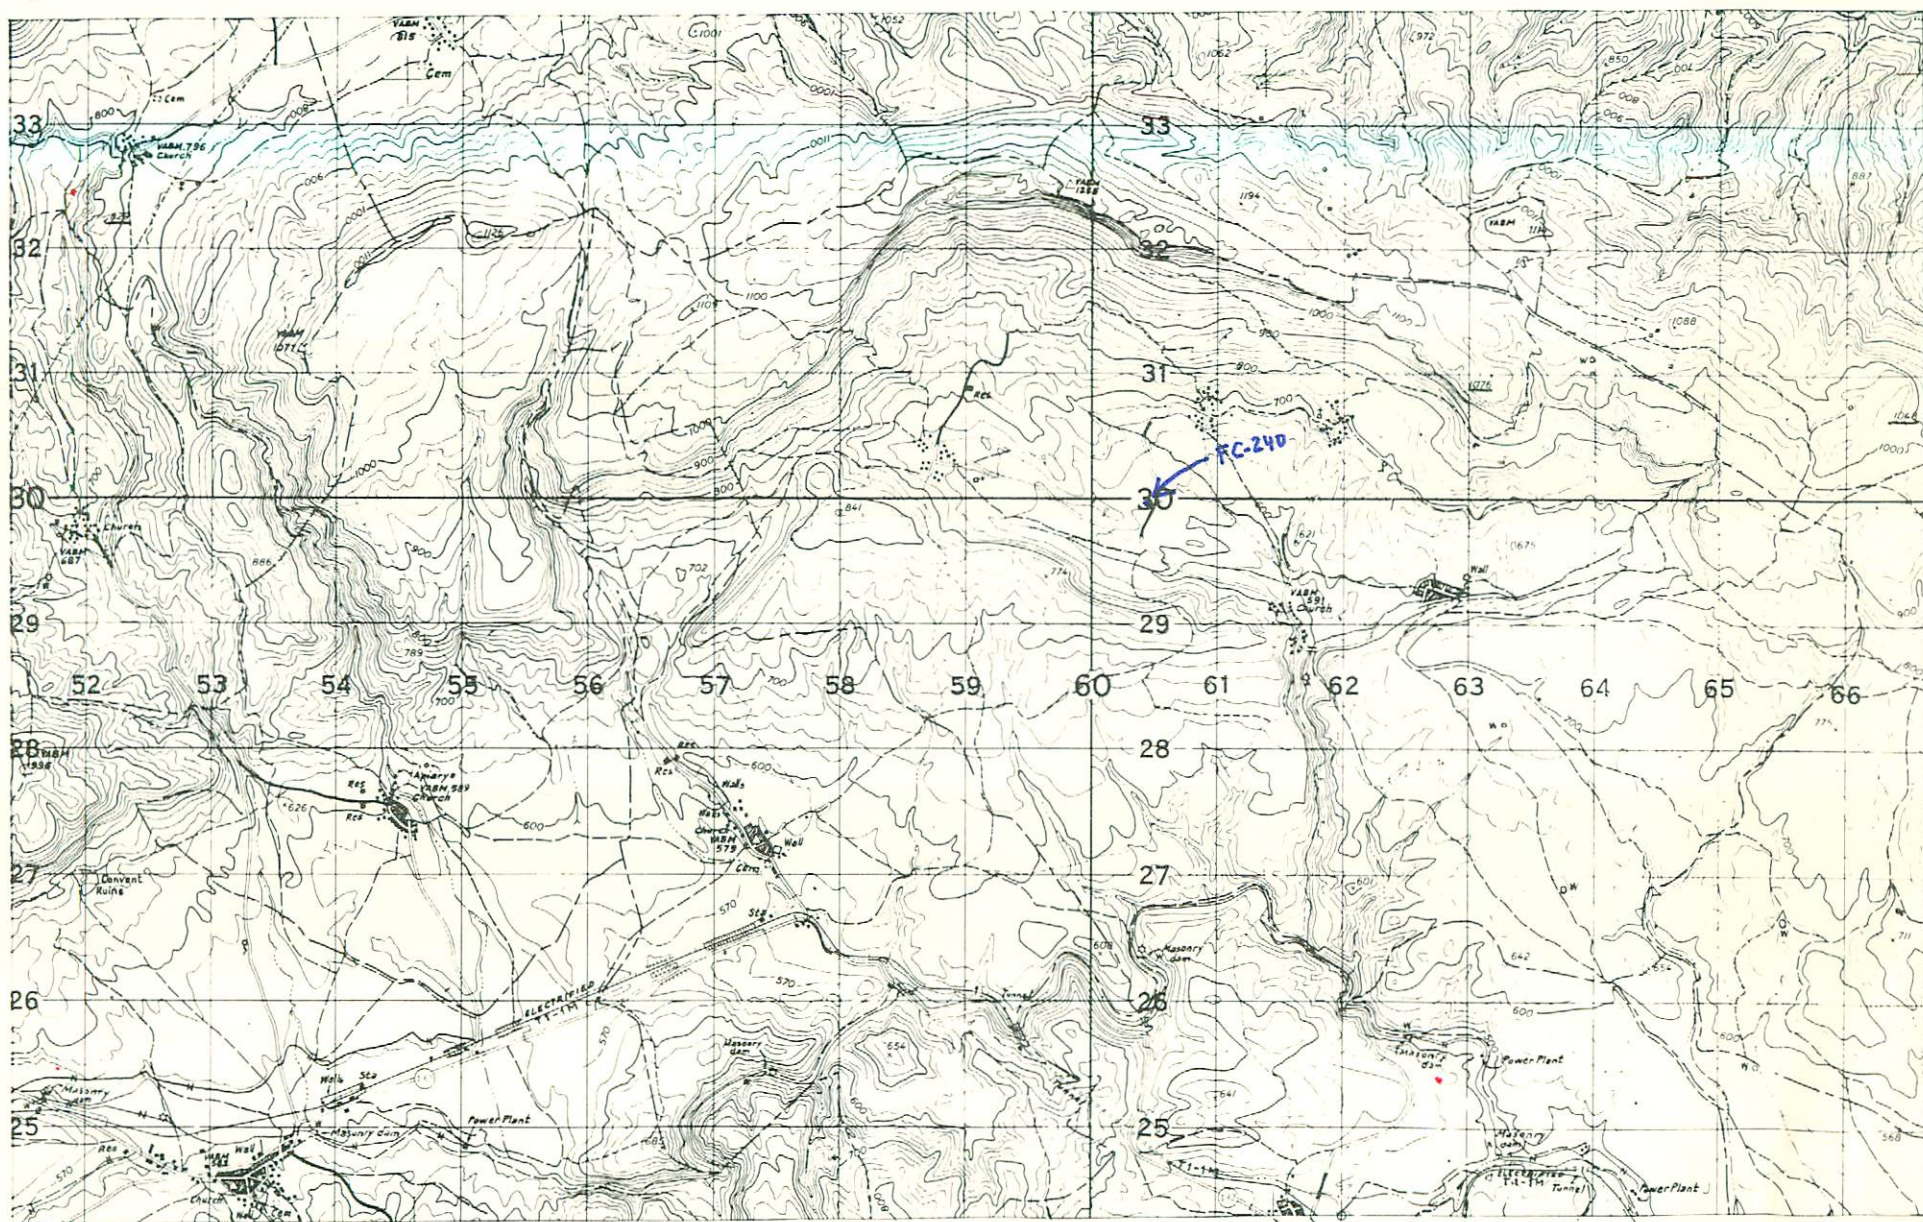

NUMERO DE LA HOJA 23-08 CUADRANTE

4	1
3	2


DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLENAR POR EL CONSUL		DATOS A RELLENAR POR EL IGME							
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante número	Nº del documento	CONSUL	EPECIAL QUE REALIZA LA ESTAD.	Recibido		Ref. Control		Perforado		Verificado	
23082			G S F C									

[illegible]

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NÚMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DÍAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 24-5-76 Enviado el
El Supervisor 0 El Consultor

Supervisor: Y. Pavez El Consultor: F. Carrere

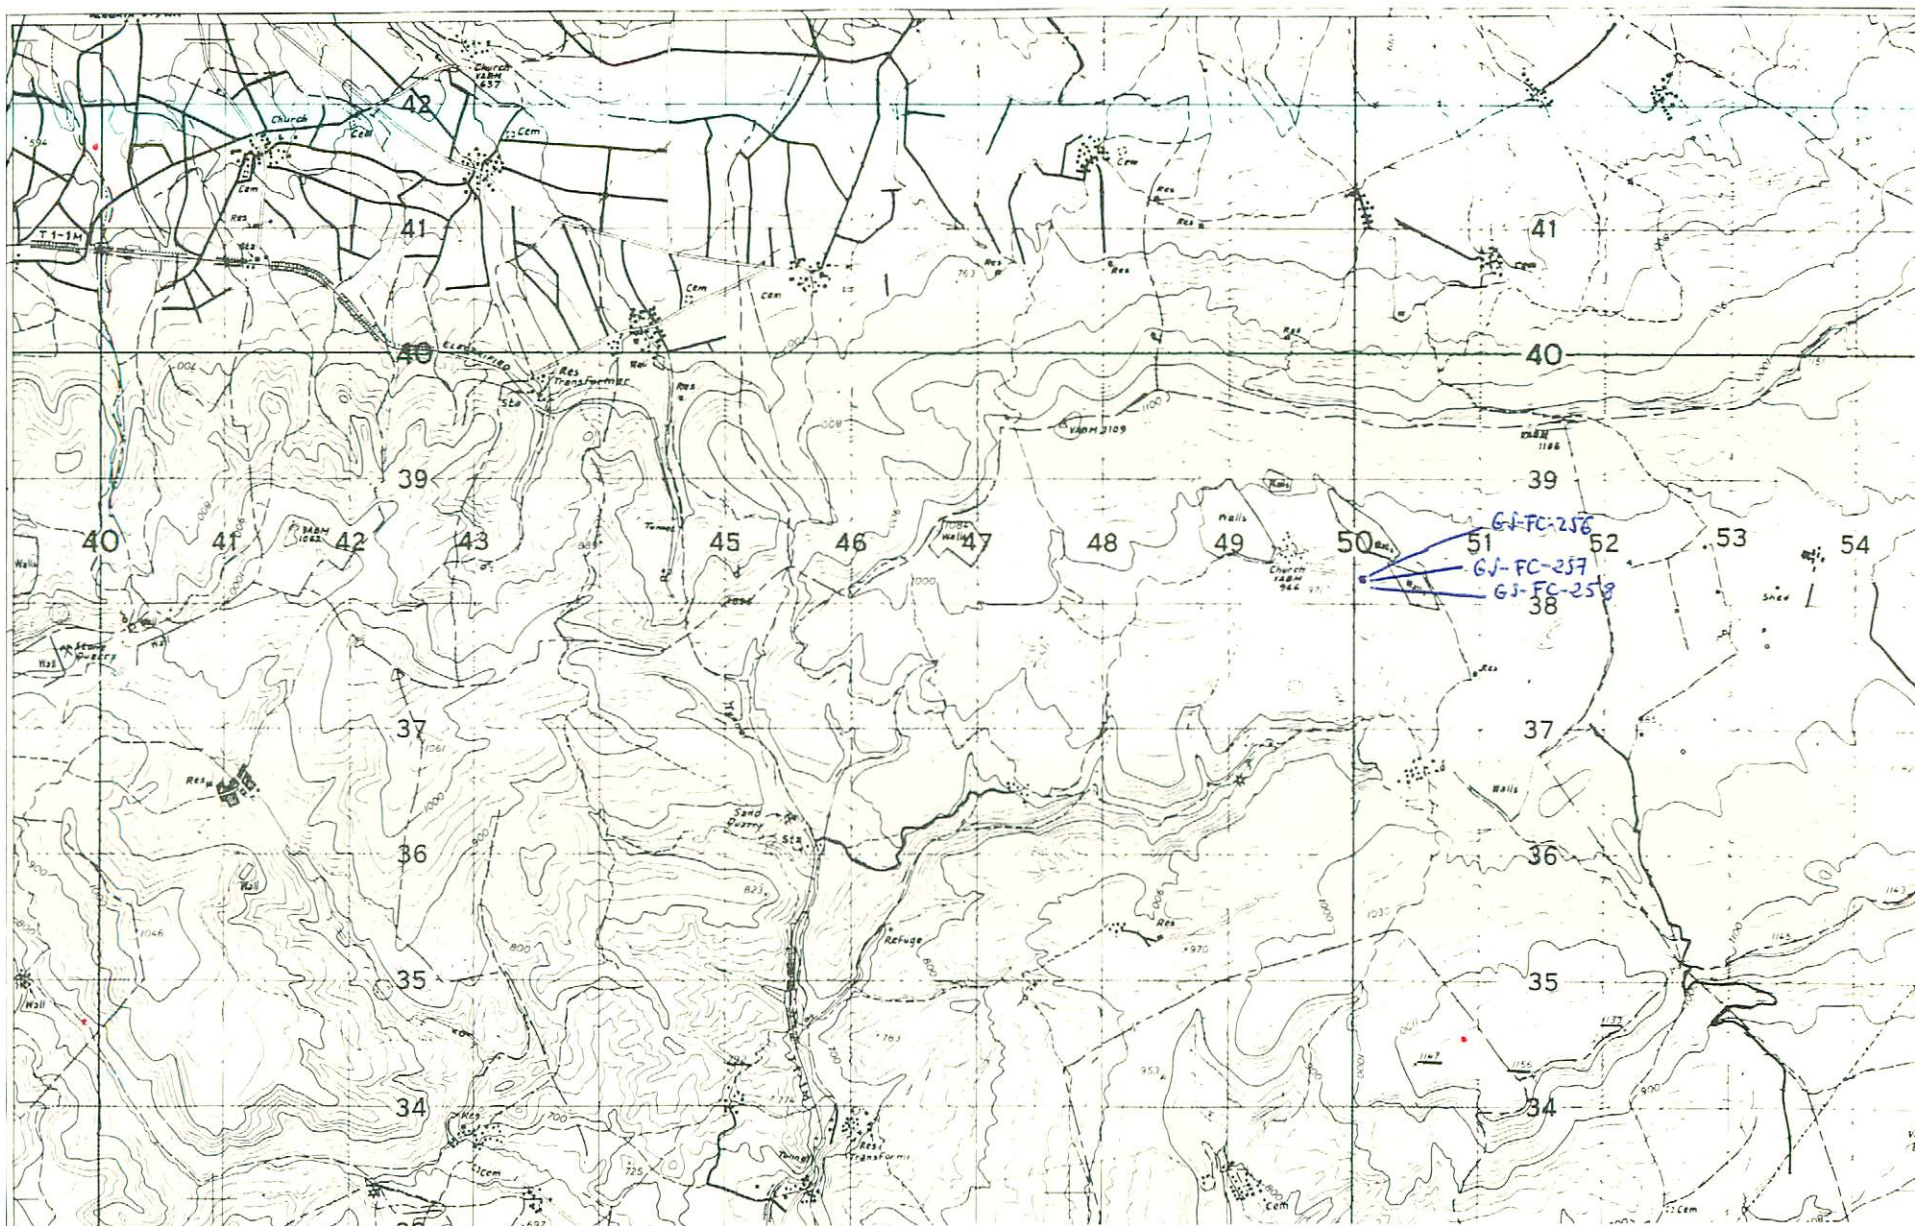

NUMERO DE LA HOJA 23-08 CUADRANTE

4	1
3	2


DATOS A RELLENAR POR EL IGME				DATOS A RELLENAR POR EL IGME				DATOS A RELLENAR POR EL IGME					
Nº de la hoja		Cuadrante Número	Nº del documento	CONSUL		ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAD.		Recibido		Ref. Control		Perforado	Verificado
1:50.000													
73084				G S F C									

[illegible][illegible]

EL CONSULTOR.- DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 7/7/76 ... Enviado el 6 de Julio 1976
El Supervisor El Consumidor

7/7/76 ... Enviado el ... 6 de Julio
Y. Blas ... El Consultor

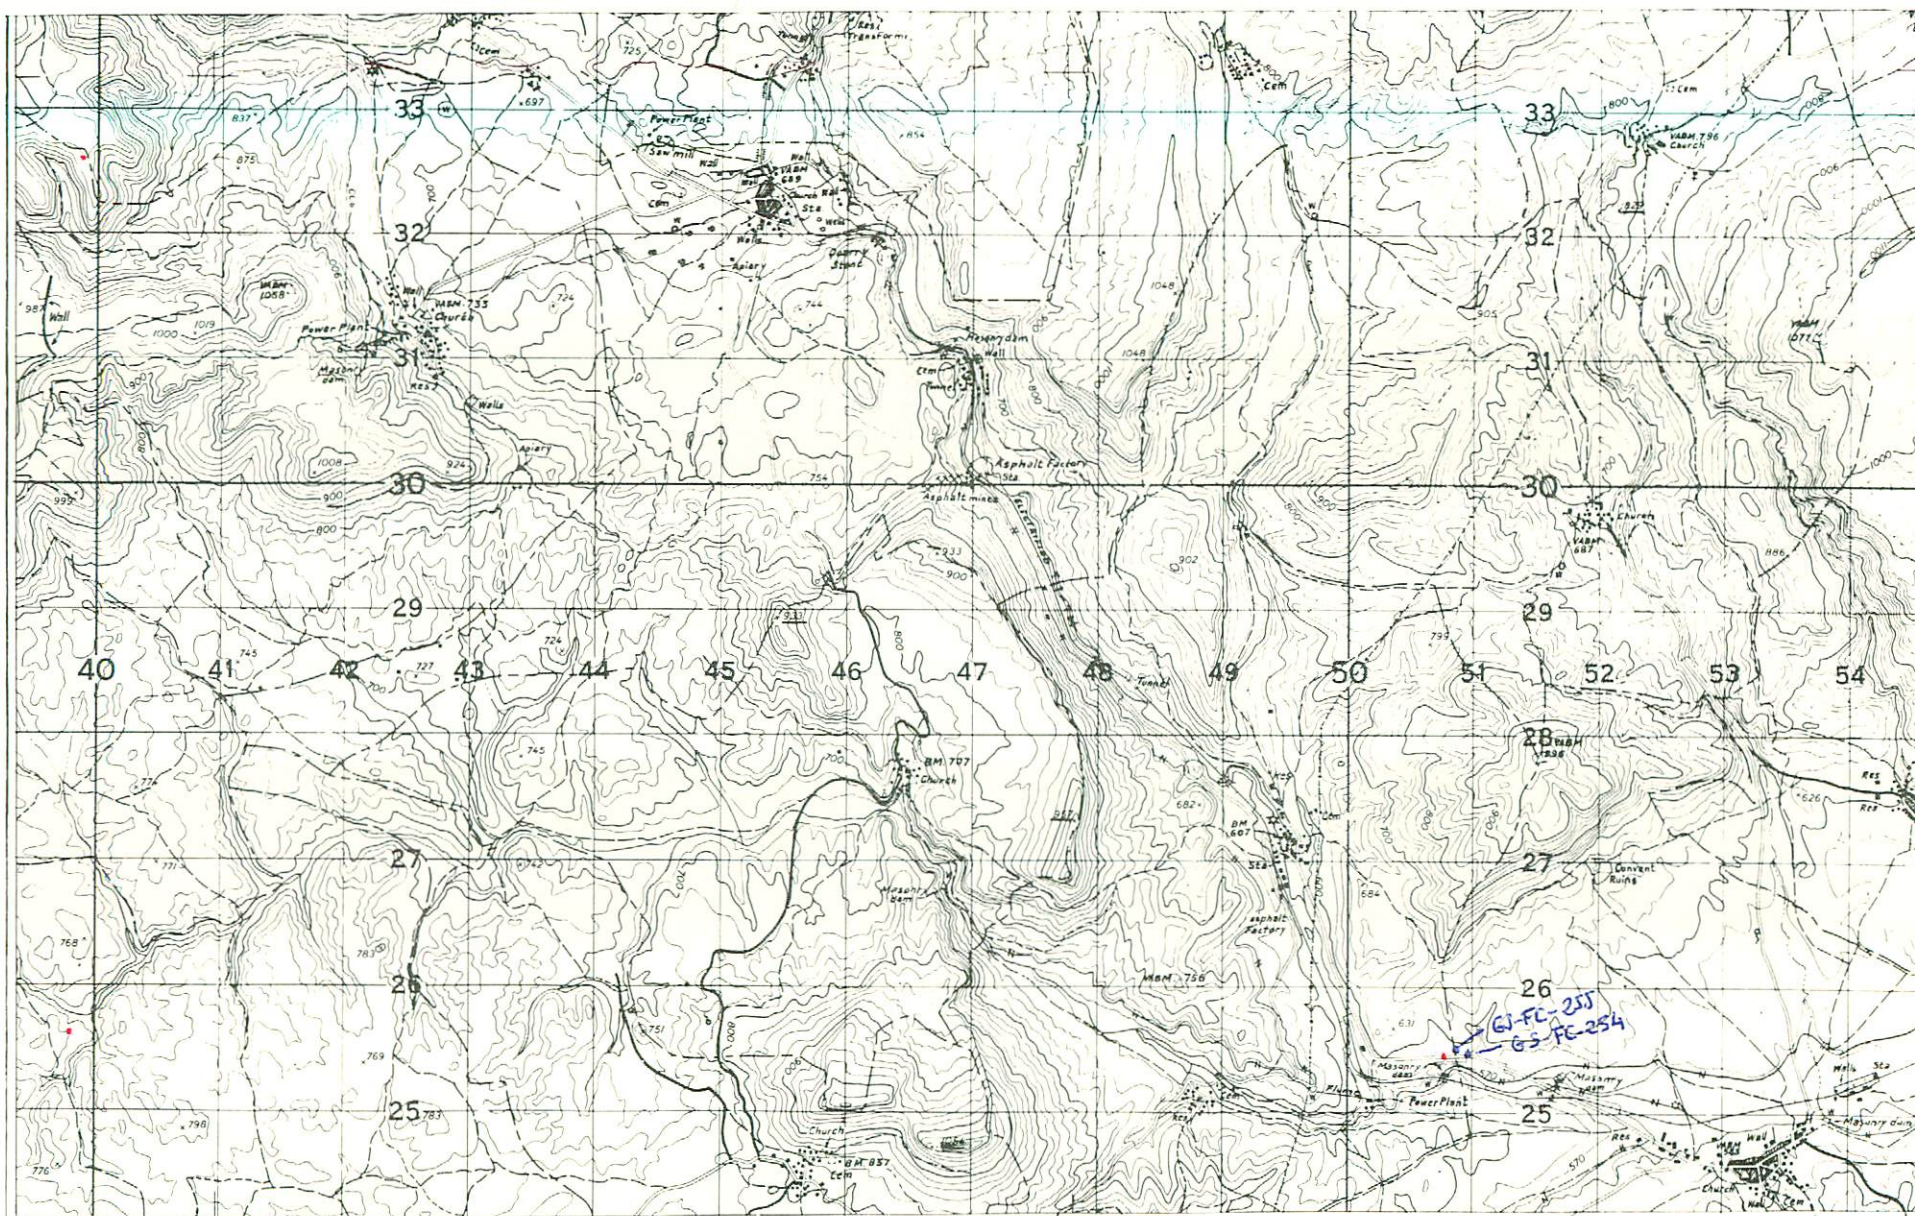

NUMERO DE LA HOJA 23-08 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME				DATOS A RELLENAR POR EL CONSUL		DATOS A RELLENAR POR EL IGME							
Nº de la hoja		Cuadrante interno	Nº del documento	CONSUL	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAD.	Recibido		Ref. Control		Perforado	Verificado		
1:50.000													
2	3083			G	S F C								


[illegible]

EL CONSULTOR.- DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 7/7/76 Enviado el 6 de Julio 1976
El Supervisor 0 El Consultor 2

El Supervisor

El Consultor

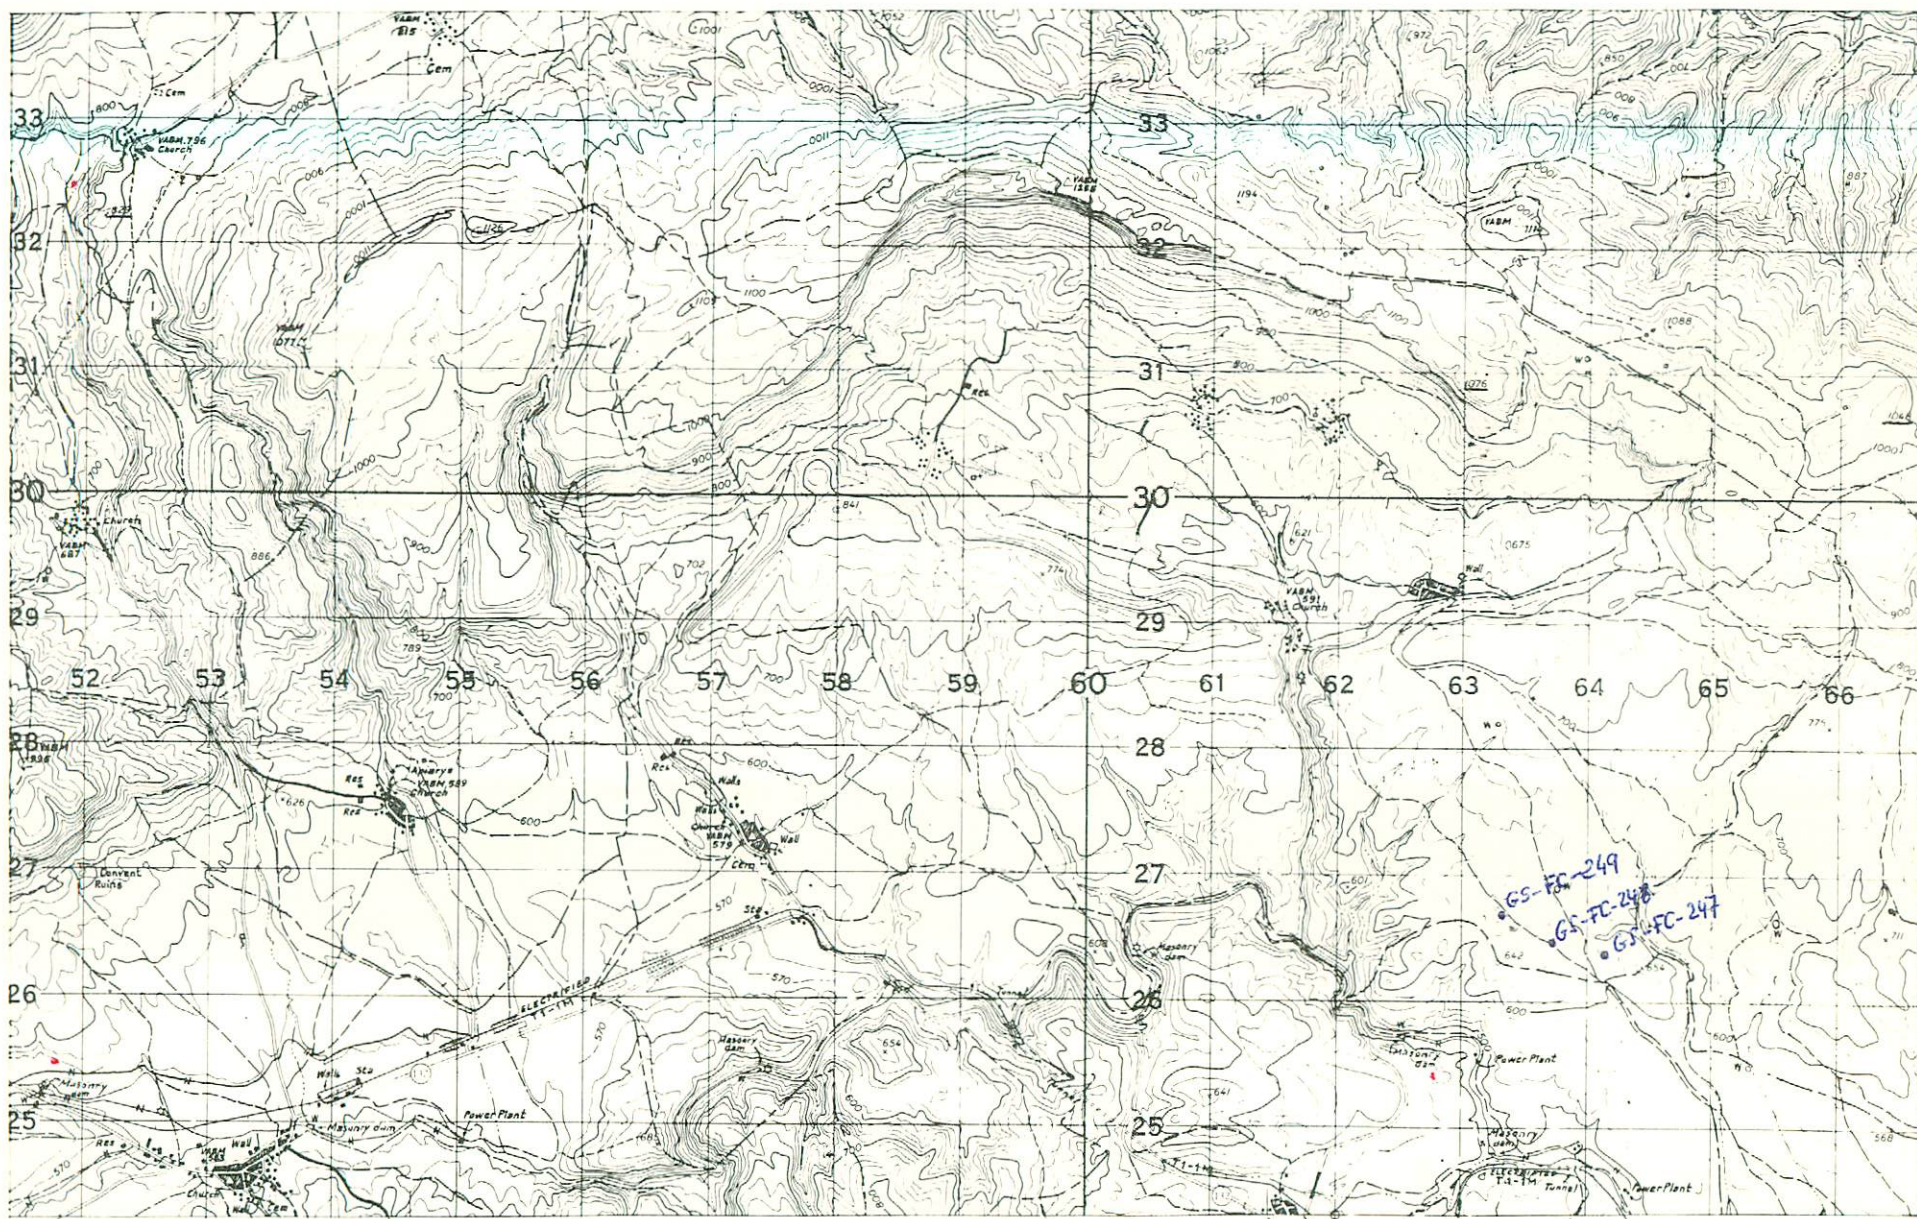

NUMERO DE LA HOJA 23-08 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSUL		DATOS A RELLENAR POR EL IGME							
Nº de la hoja	Cuadrante interior	Nº del documento	CONSUL ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAD.	Recibido		Ref. Control		Perforado		Verificado	
1:50.000											
23082			G S F C								


[illegible]

EL CONSULTOR - DEBERÁ MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 7/7/76 Enviado el 6 de Julio 1976
El Supervisor El Consultor

Y. Hwang

El Consultor

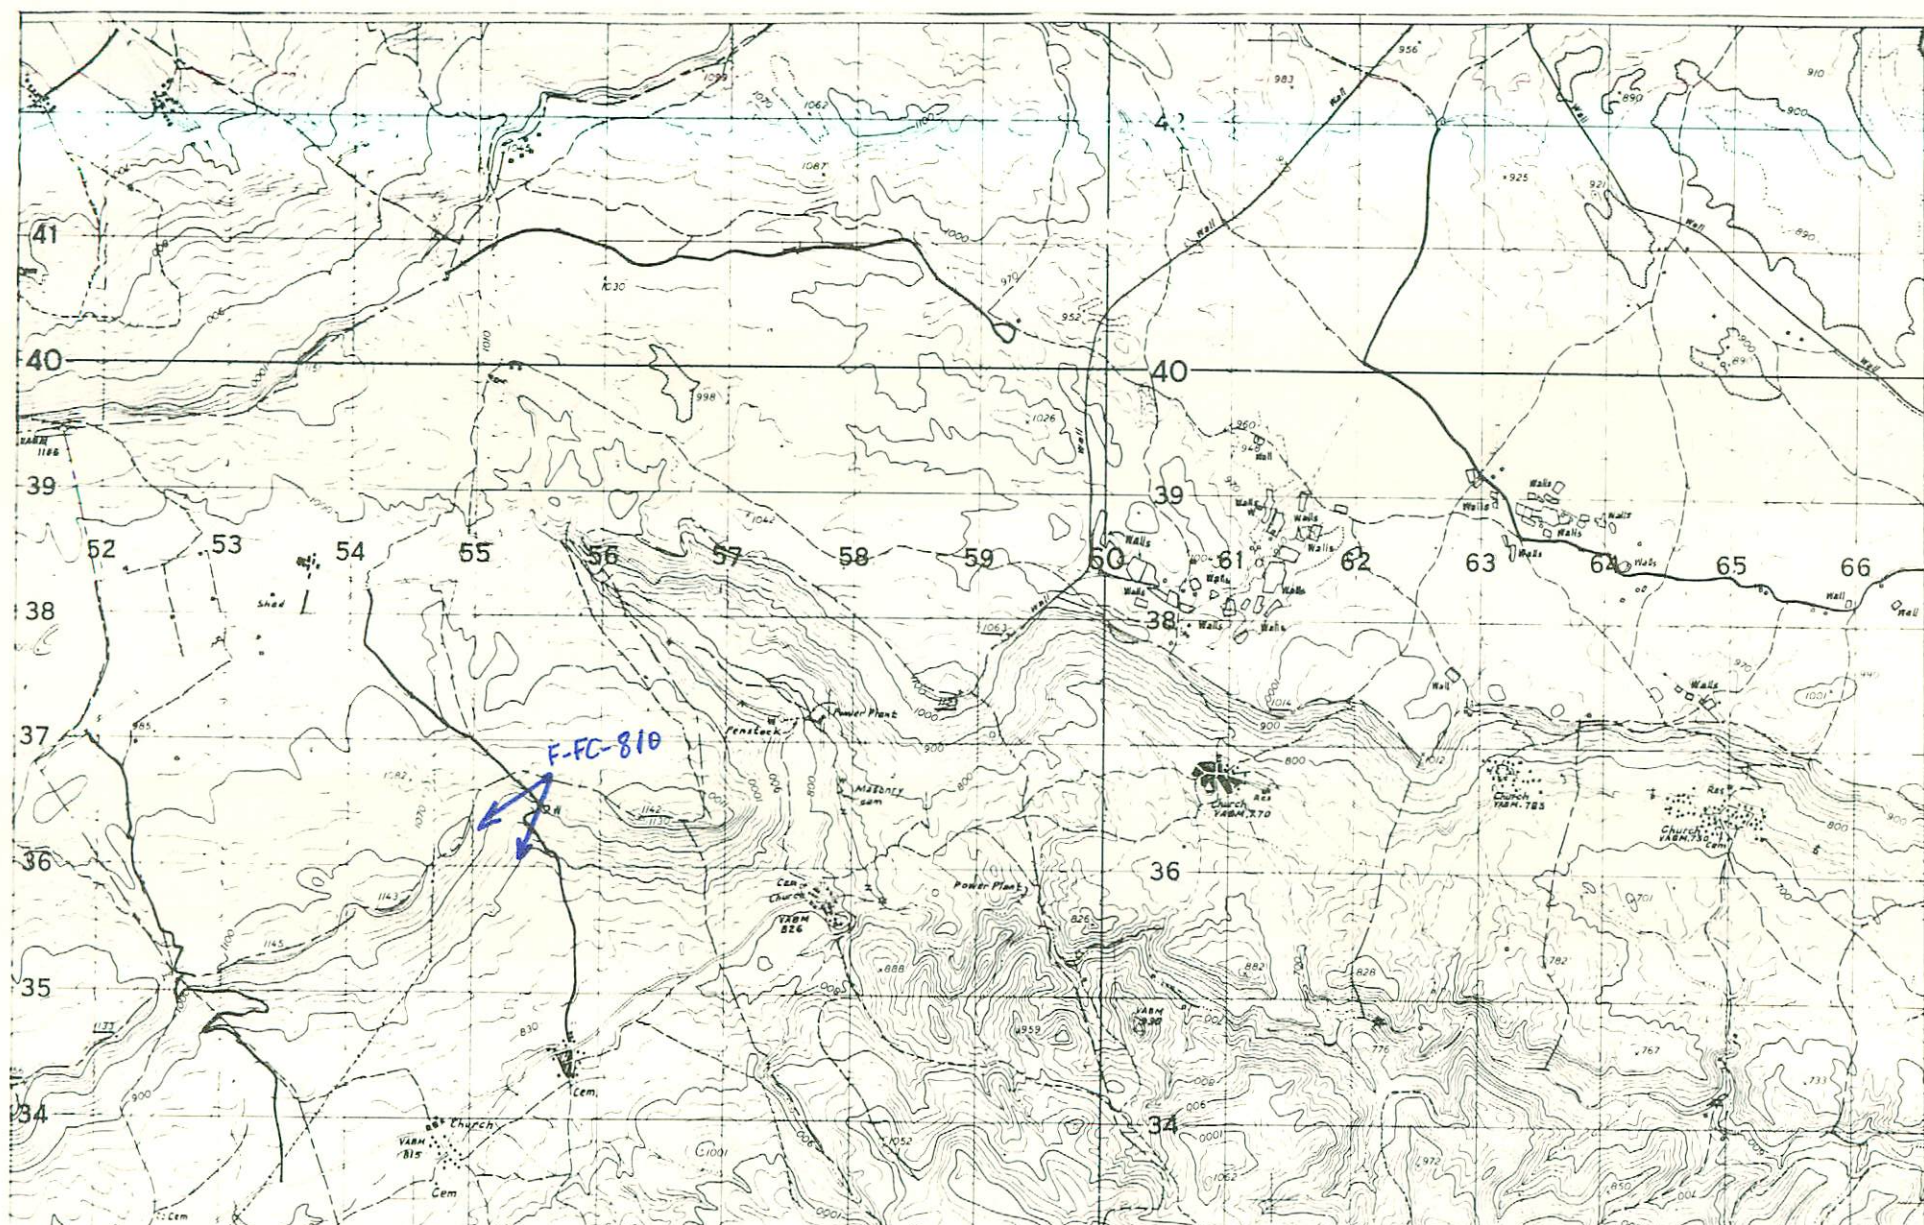

NUMERO DE LA HOJA 23-08 CUADRANTE

4	1
3	2

148

DATOS A RELLENAR POR EL IGME				DATOS A RELLENAR POR EL CONSUL		DATOS A RELLENAR POR EL IGME							
Nº de la hoja	Cuadrante	Nº del documento		CONSULTA	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAC.	Recibido		Ref. Control		Perforado		Verificado	
1:50.000													
23081				GS	FC								

[illegible]

EL CONSULTOR, DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID 3.

Recibido I.G.M.E. el 7/12/76 Enviado el 7-XII-76
El Supervisor 0 El Consultor 11

El Supervisor

El Consult

Y. Hawez

[Signature]

Nº de la hoja 1:50,000		Nº del documento	
2308		65 FC	
DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado

MUESTRAS		ESTACION DE LA	
NUMERO	Fotografía	NUMERO	Fotografía
08131	Petro lym	08131	Petro lym
08141	Macrop	08141	Macrop
08151	Microscop	08151	Microscop
08161	Sedimen	08161	Sedimen
08171	Royos x	08171	Royos x
	Espectro		Espectro
	C 14		C 14
	Análisis químico		Análisis químico
	Termico diferen		Termico diferen
	Microsc		Microsc
	Otros		Otros
	Analisis		Analisis


DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL)
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA
ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 A 7 Y 15 A 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y
MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 7/12/76
El Supervisor

7-XII-76
El Consultor

MUESTRAS		ESTACION DE LA	
NUMERO	Fotografía	NUMERO	Fotografía
	Petro lym		Petro lym
	Macrop		Macrop
	Microscop		Microscop
	Sedimen		Sedimen
	Royos x		Royos x
	Espectro		Espectro
	C 14		C 14
	Análisis químico		Análisis químico
	Termico diferen		Termico diferen
	Microsc		Microsc
	Otros		Otros
	Analisis		Analisis

MUESTRAS		ESTACION DE LA	
NUMERO	Fotografía	NUMERO	Fotografía
	Petro lym		Petro lym
	Macrop		Macrop
	Microscop		Microscop
	Sedimen		Sedimen
	Royos x		Royos x
	Espectro		Espectro
	C 14		C 14
	Análisis químico		Análisis químico
	Termico diferen		Termico diferen
	Microsc		Microsc
	Otros		Otros
	Analisis		Analisis

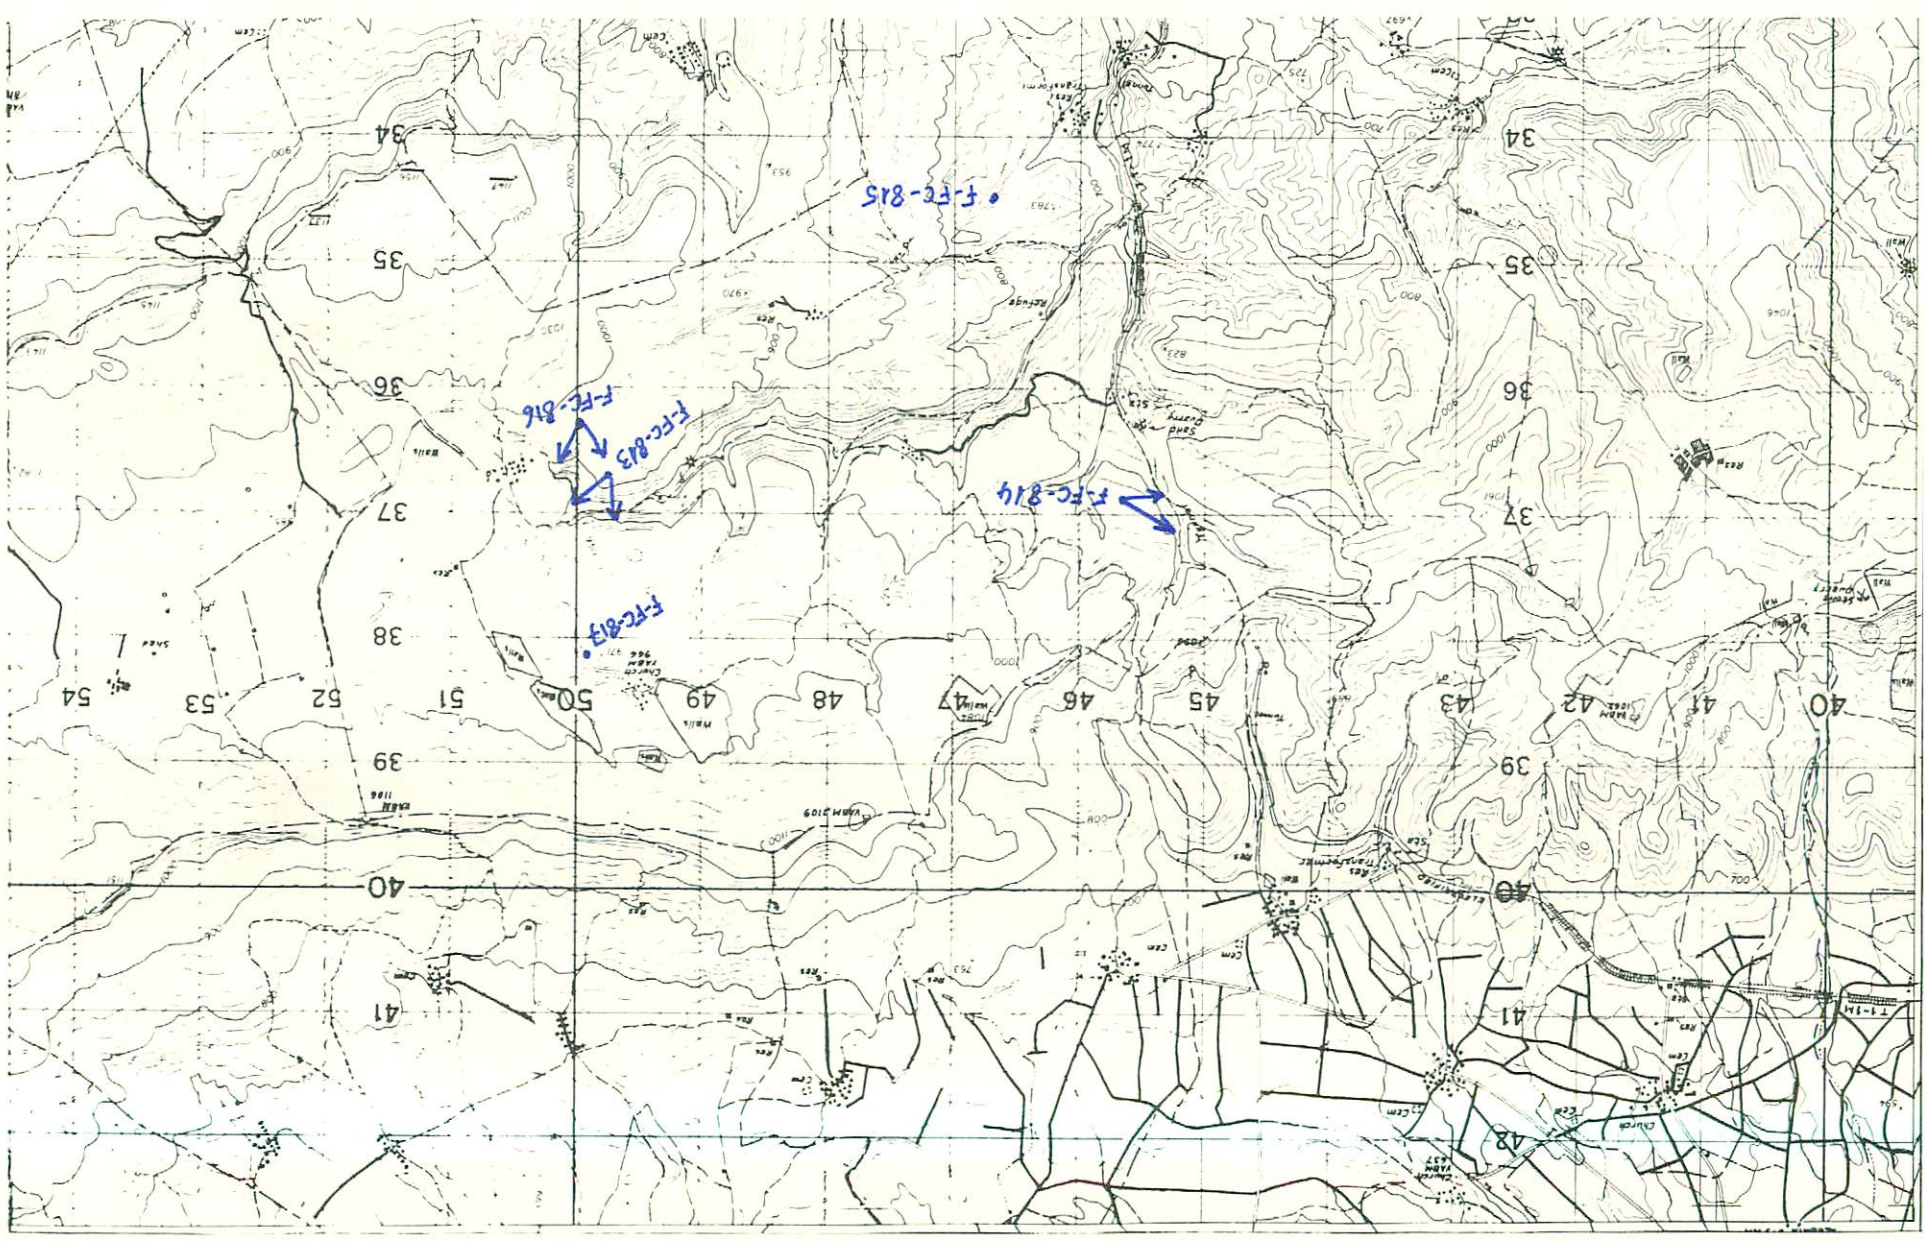

NUMERO DE LA HOJA 23-08 CUADRANTE
3 2 1

149