


Church
Tile Works
Wells
Masonry
Tank Water
Ferry
Railroad Siding
Transformer
Church
Wells
Tile Works
Tile Works
Tile Works
Castle
Ruins
Tank Water
Tank Water
Tank Water

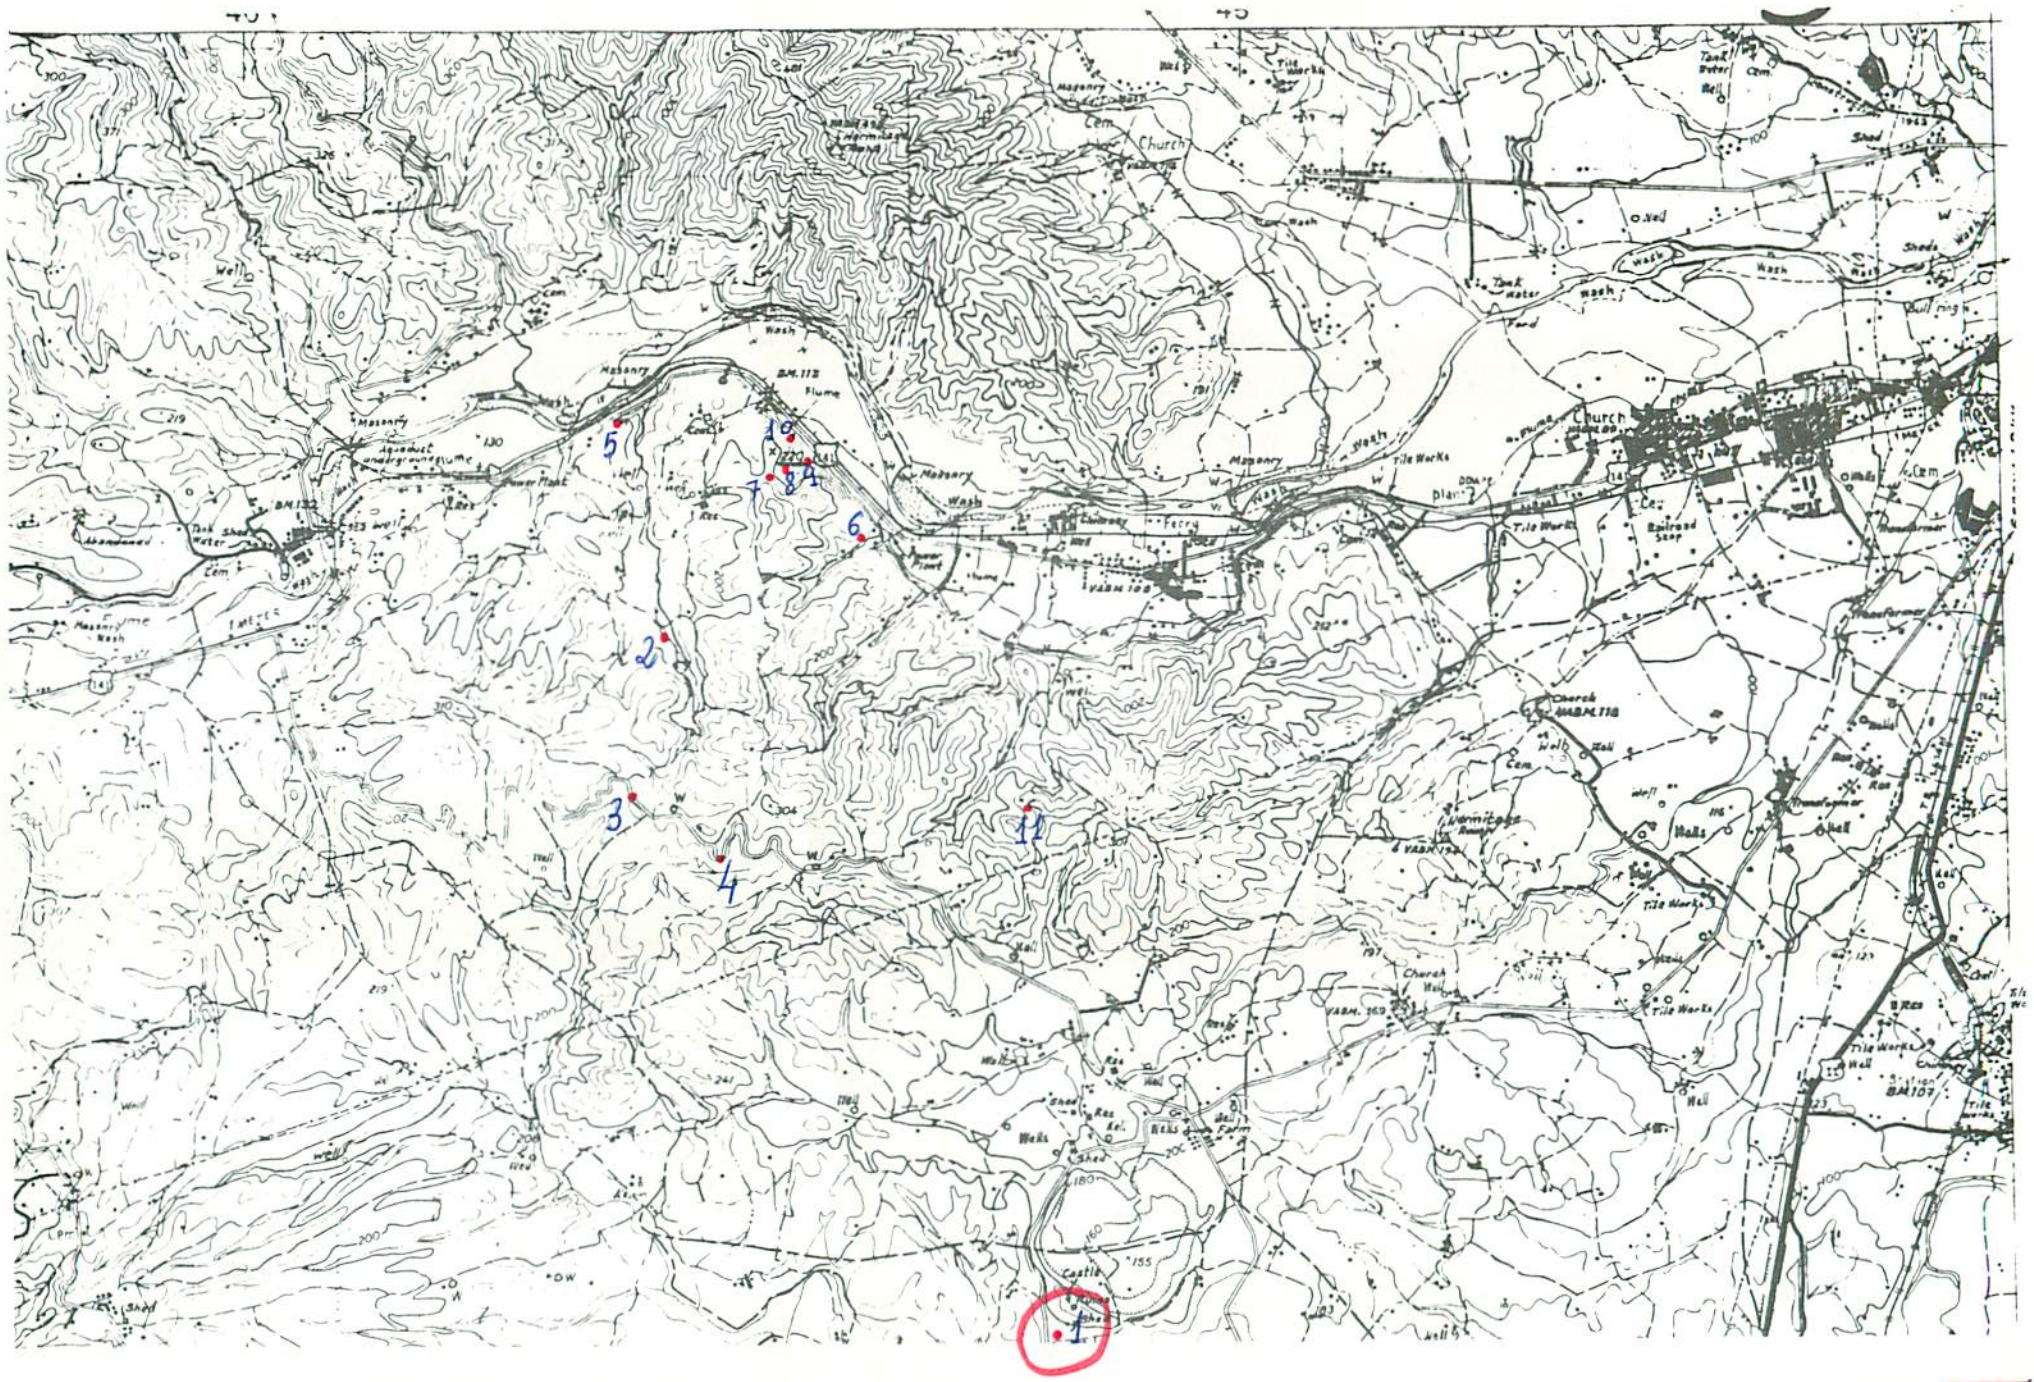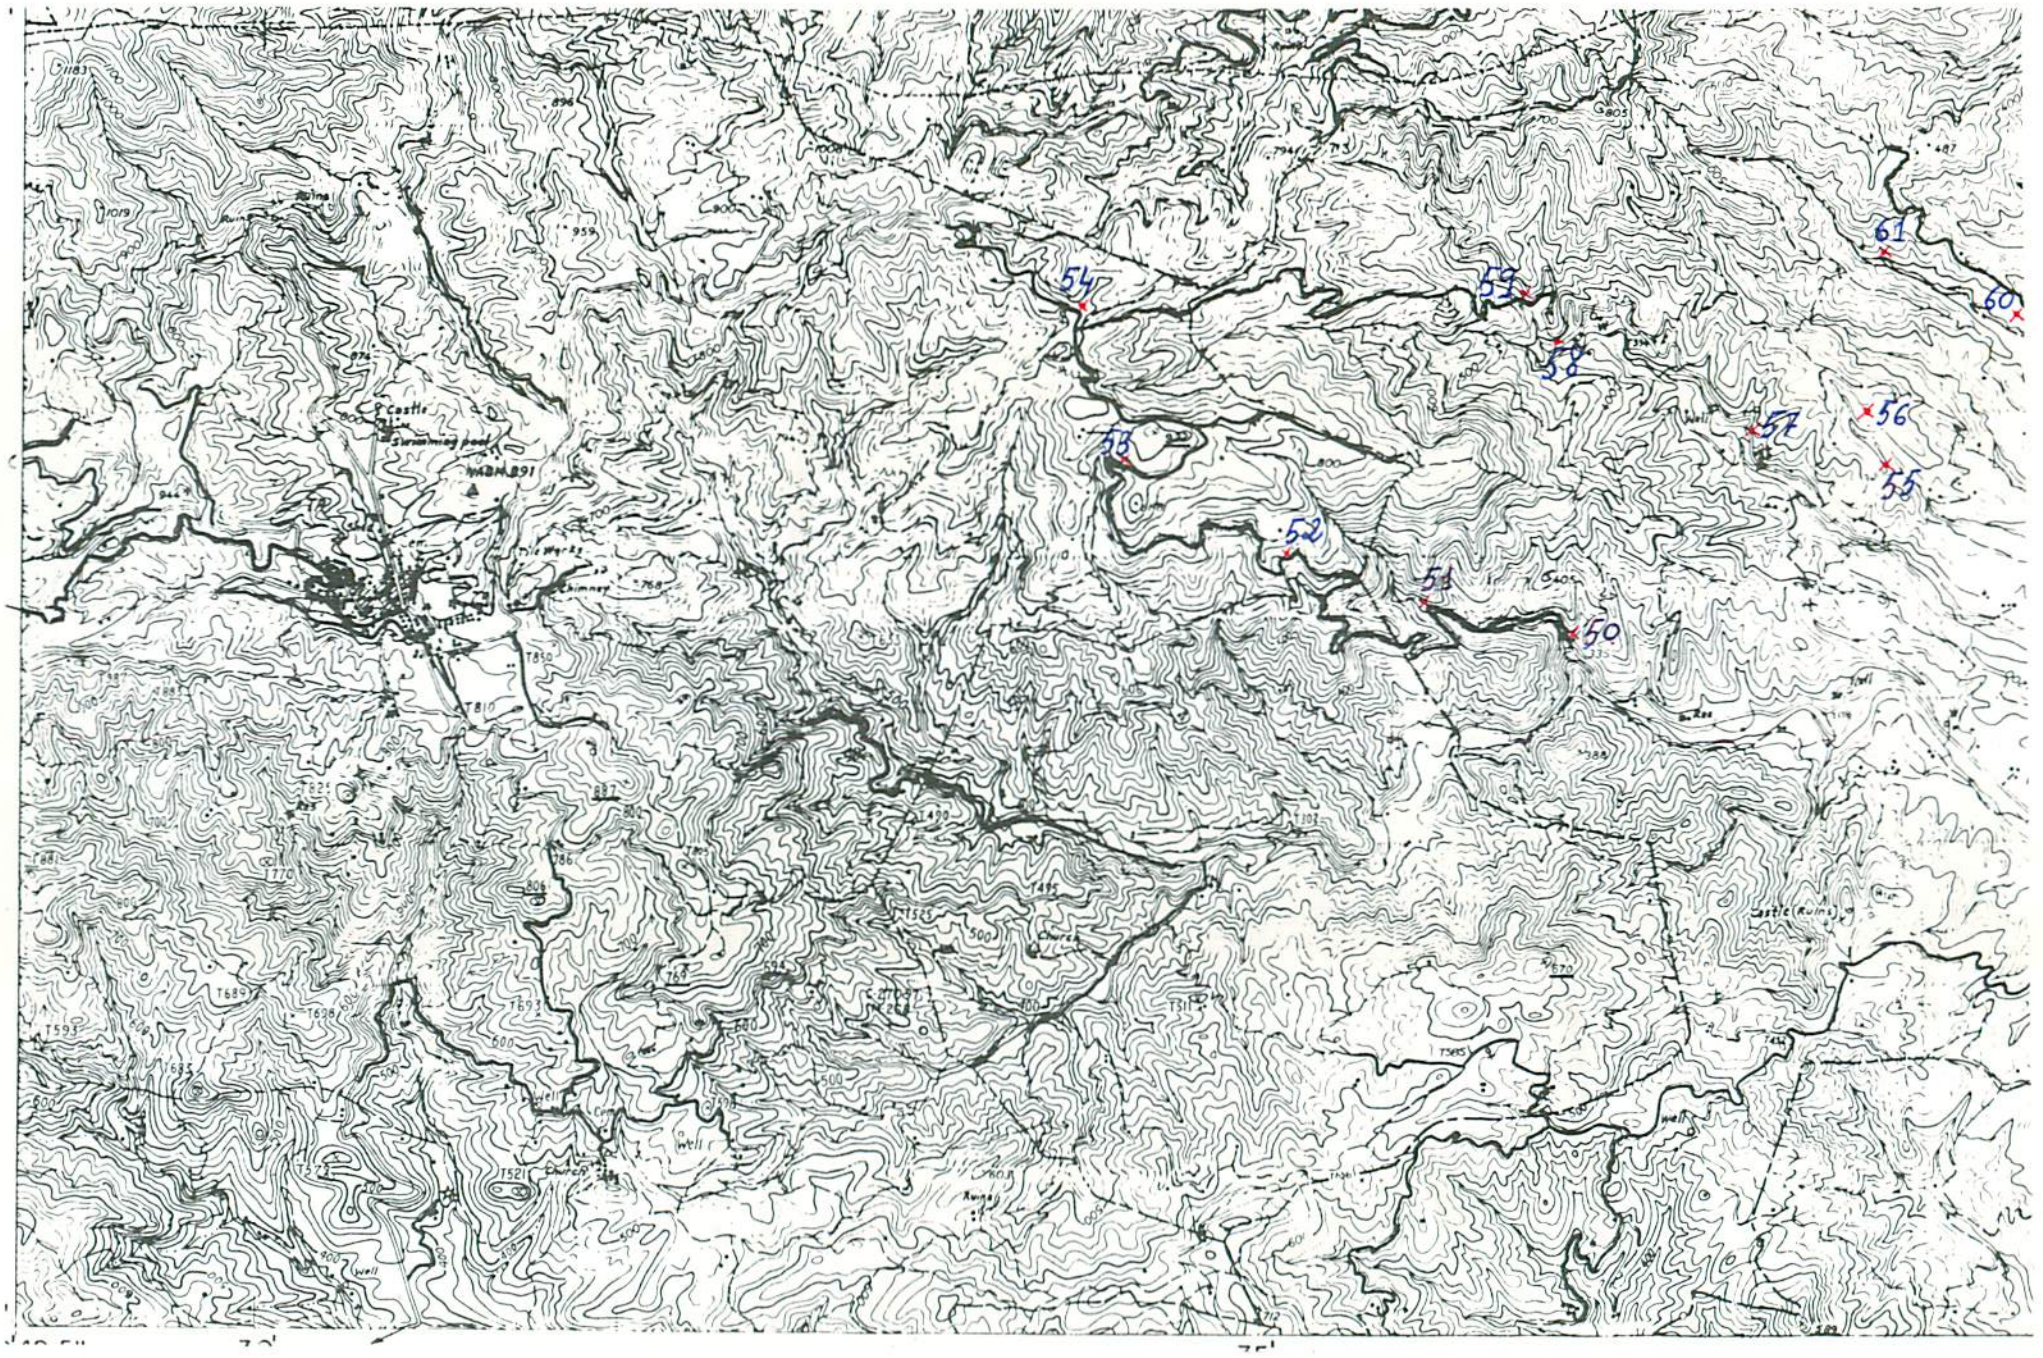

NUMERO DE LA HOJA 38-13 CUADRANTE 4 | 1 / 3 | 2

2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLE POR EL CONSUL				DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento	CONSULT	ESPECIAL	QUE REAL	LA ESTAC	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
3813	3		X	C	A	M				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis
0050		/										
0051		/										
0052		/										
0053		/										
0054		/										
0055		/										
0056		/										
0057		/										
0058		/										
0059		/										
0060		/										
0061		/										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis

EL CONSULTOR: DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 6-3-78 Enviado el 5-III-78

El Supervisor El Consultor

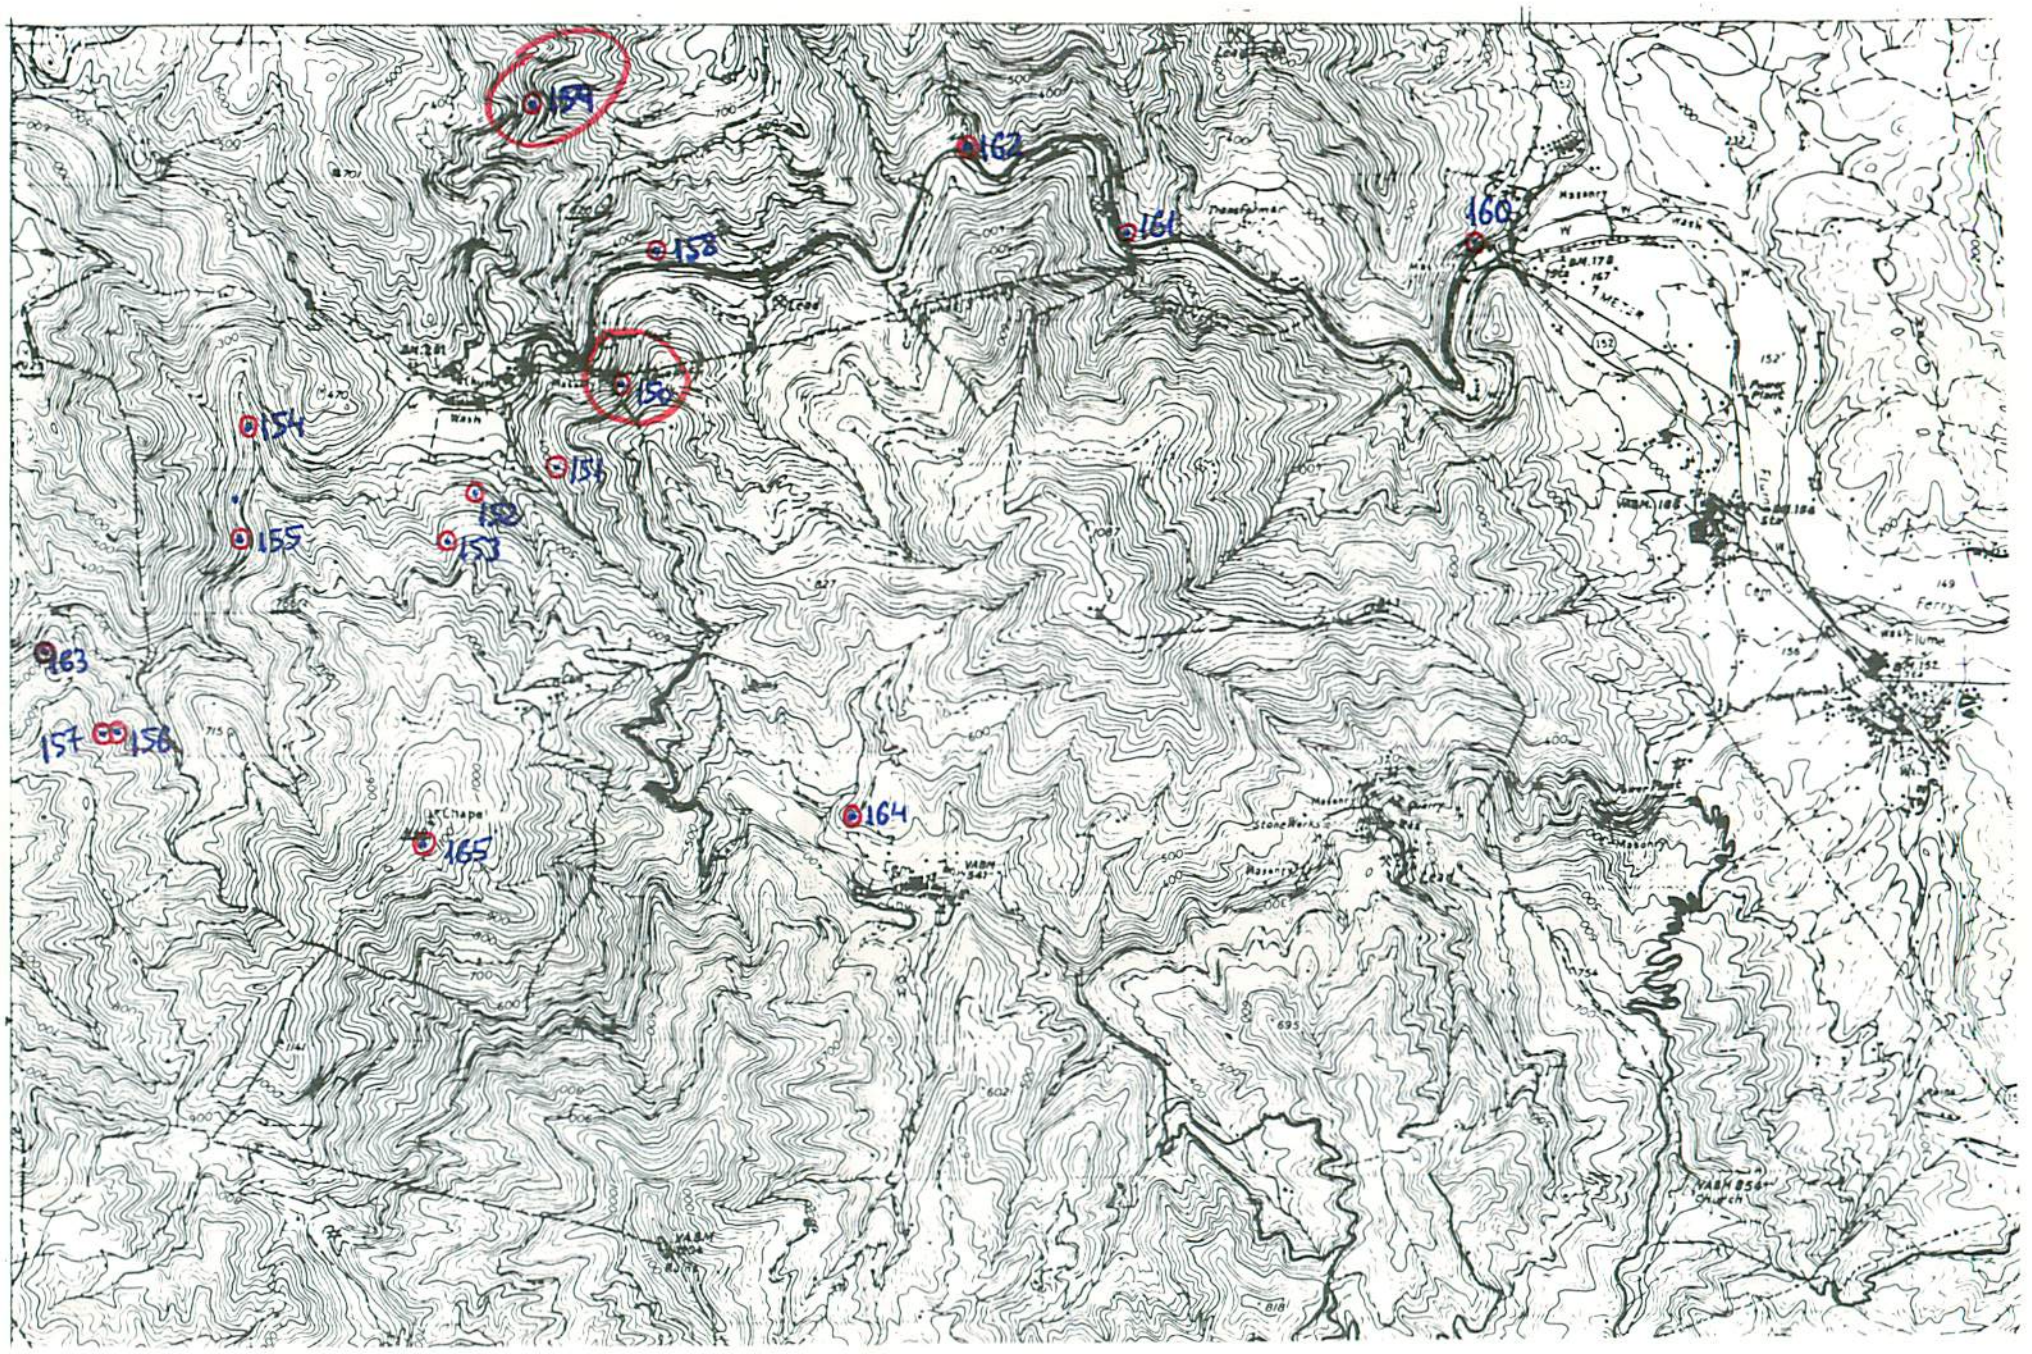

NUMERO DE LA HOJA 38-13 CUADRANTE 4 | 1 / 3 | 2

3

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento
38136		

DATOS A RELLE. POR EL CONSUL		
CONSULT	ESPECIAL QUE REA	LA ESTAC
YC	JS	

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro L y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
0150	/											
0151	/											
0152	/											
0153	/											
0154	/											
0155	/											
0156	/											
0157	/											
0158	/											
0159	/											
0160	/											
0161	/											
0162	/											
0163	/											
0164	/											
0165	/											

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro L y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR


NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro L y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis


EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 6-3-78 Enviado el 5-III-78

El Supervisor El Consultor

Jorge Aliz

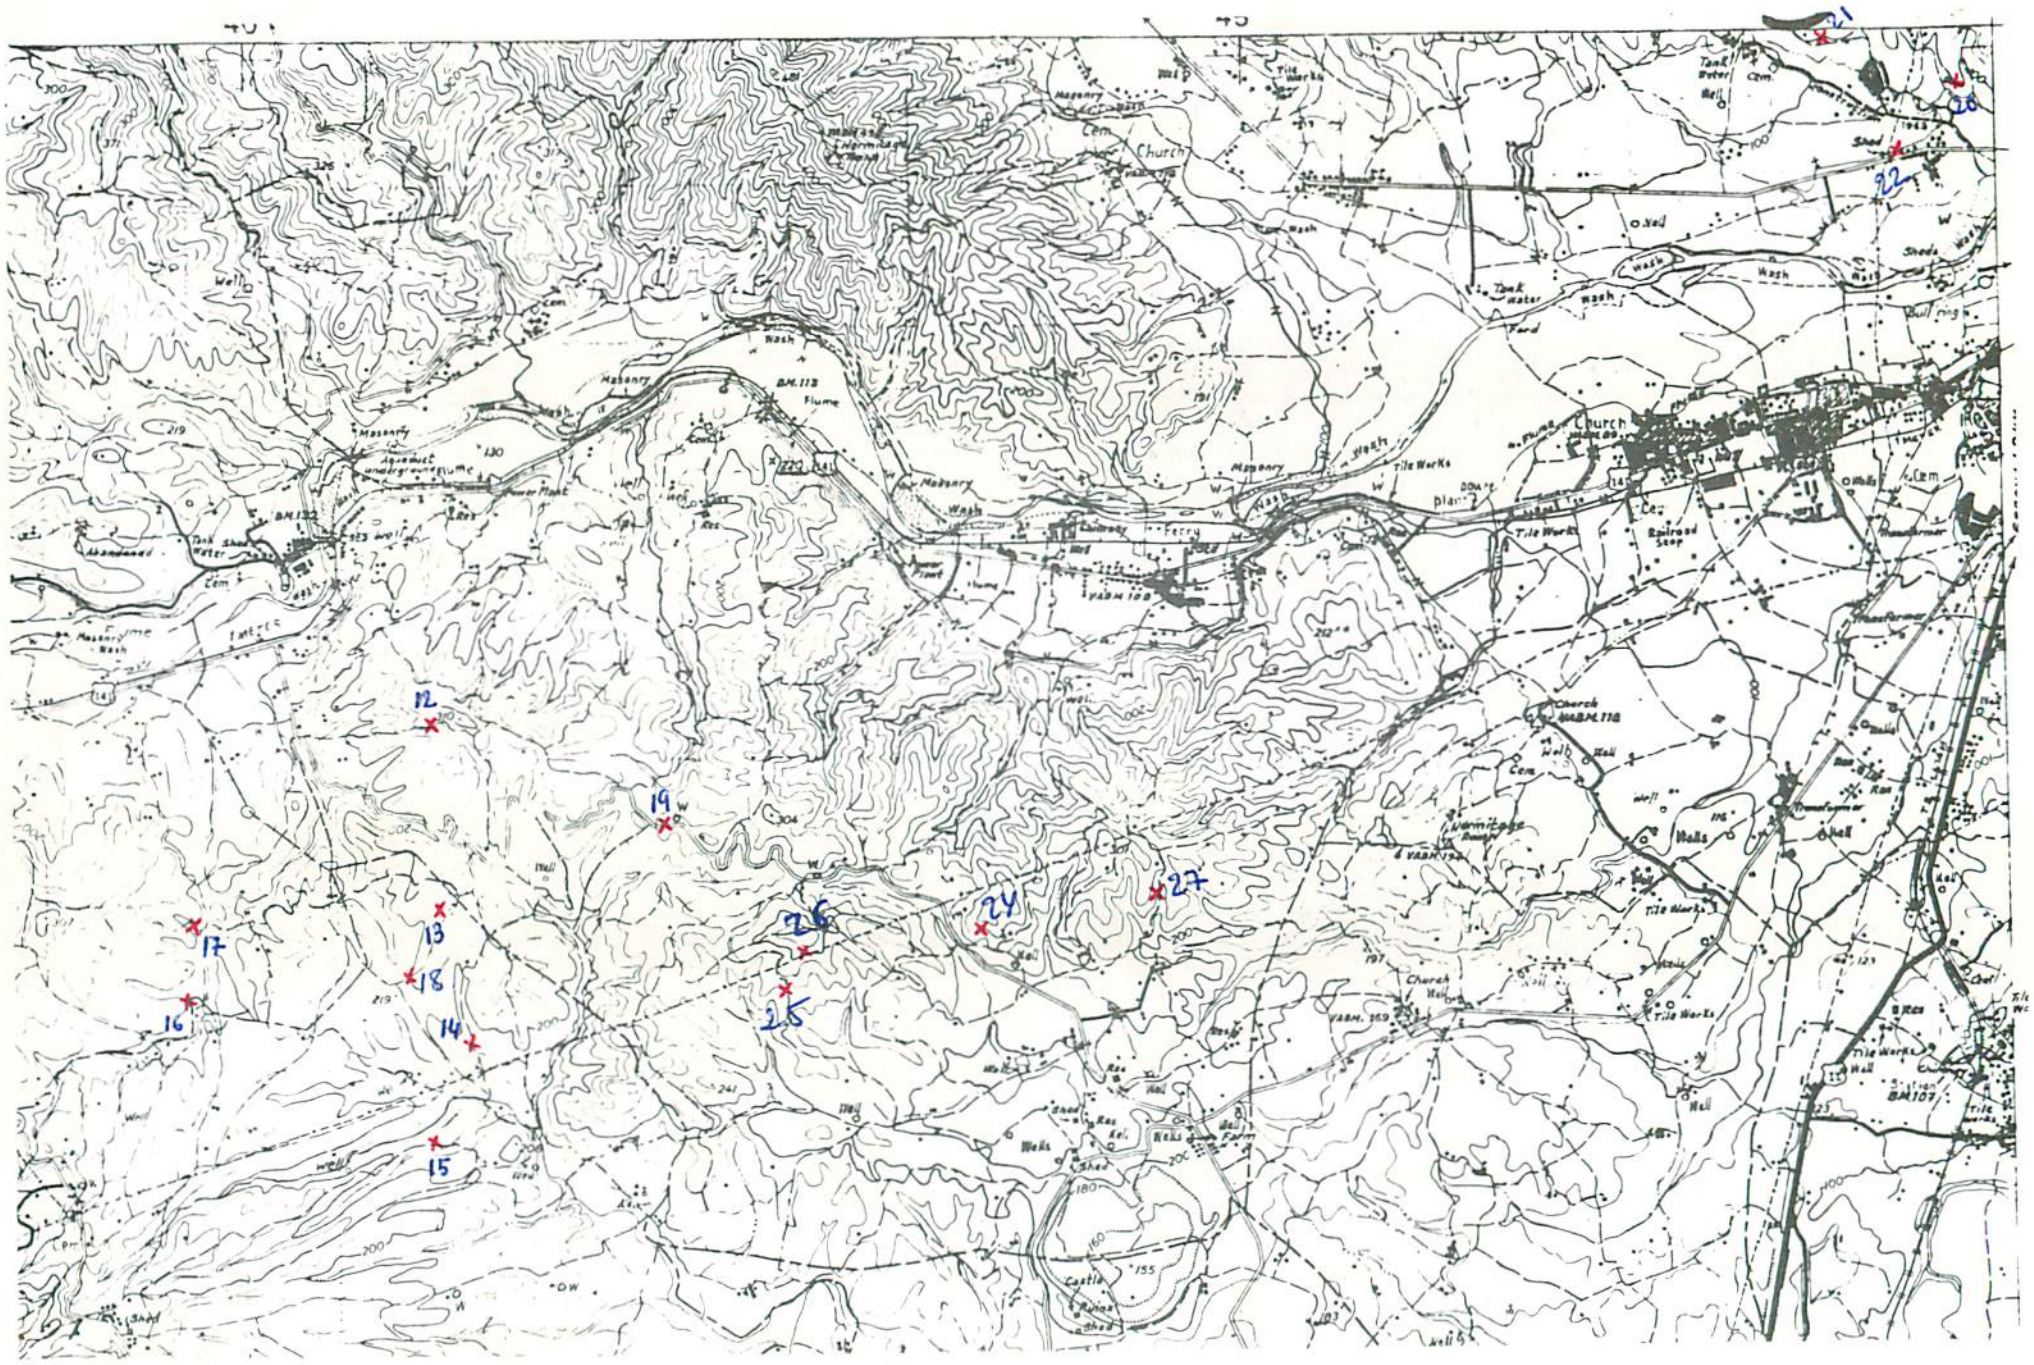
Church
Tile Works
Wash
Masonry
Tank Water
Well
Cem.
Ruin
Shed
Ferry
Railroad Loop
Warnitzpee Pumping Station
Castle
Ruins
Tile Works
Church
BM 118
BM 107
BM 132
BM 113
Flume
Aqueduct underground flume
Abandoned
Tower
Ford
Quarry
Pumping Station
Tile Works
Tile Works
Tile Works

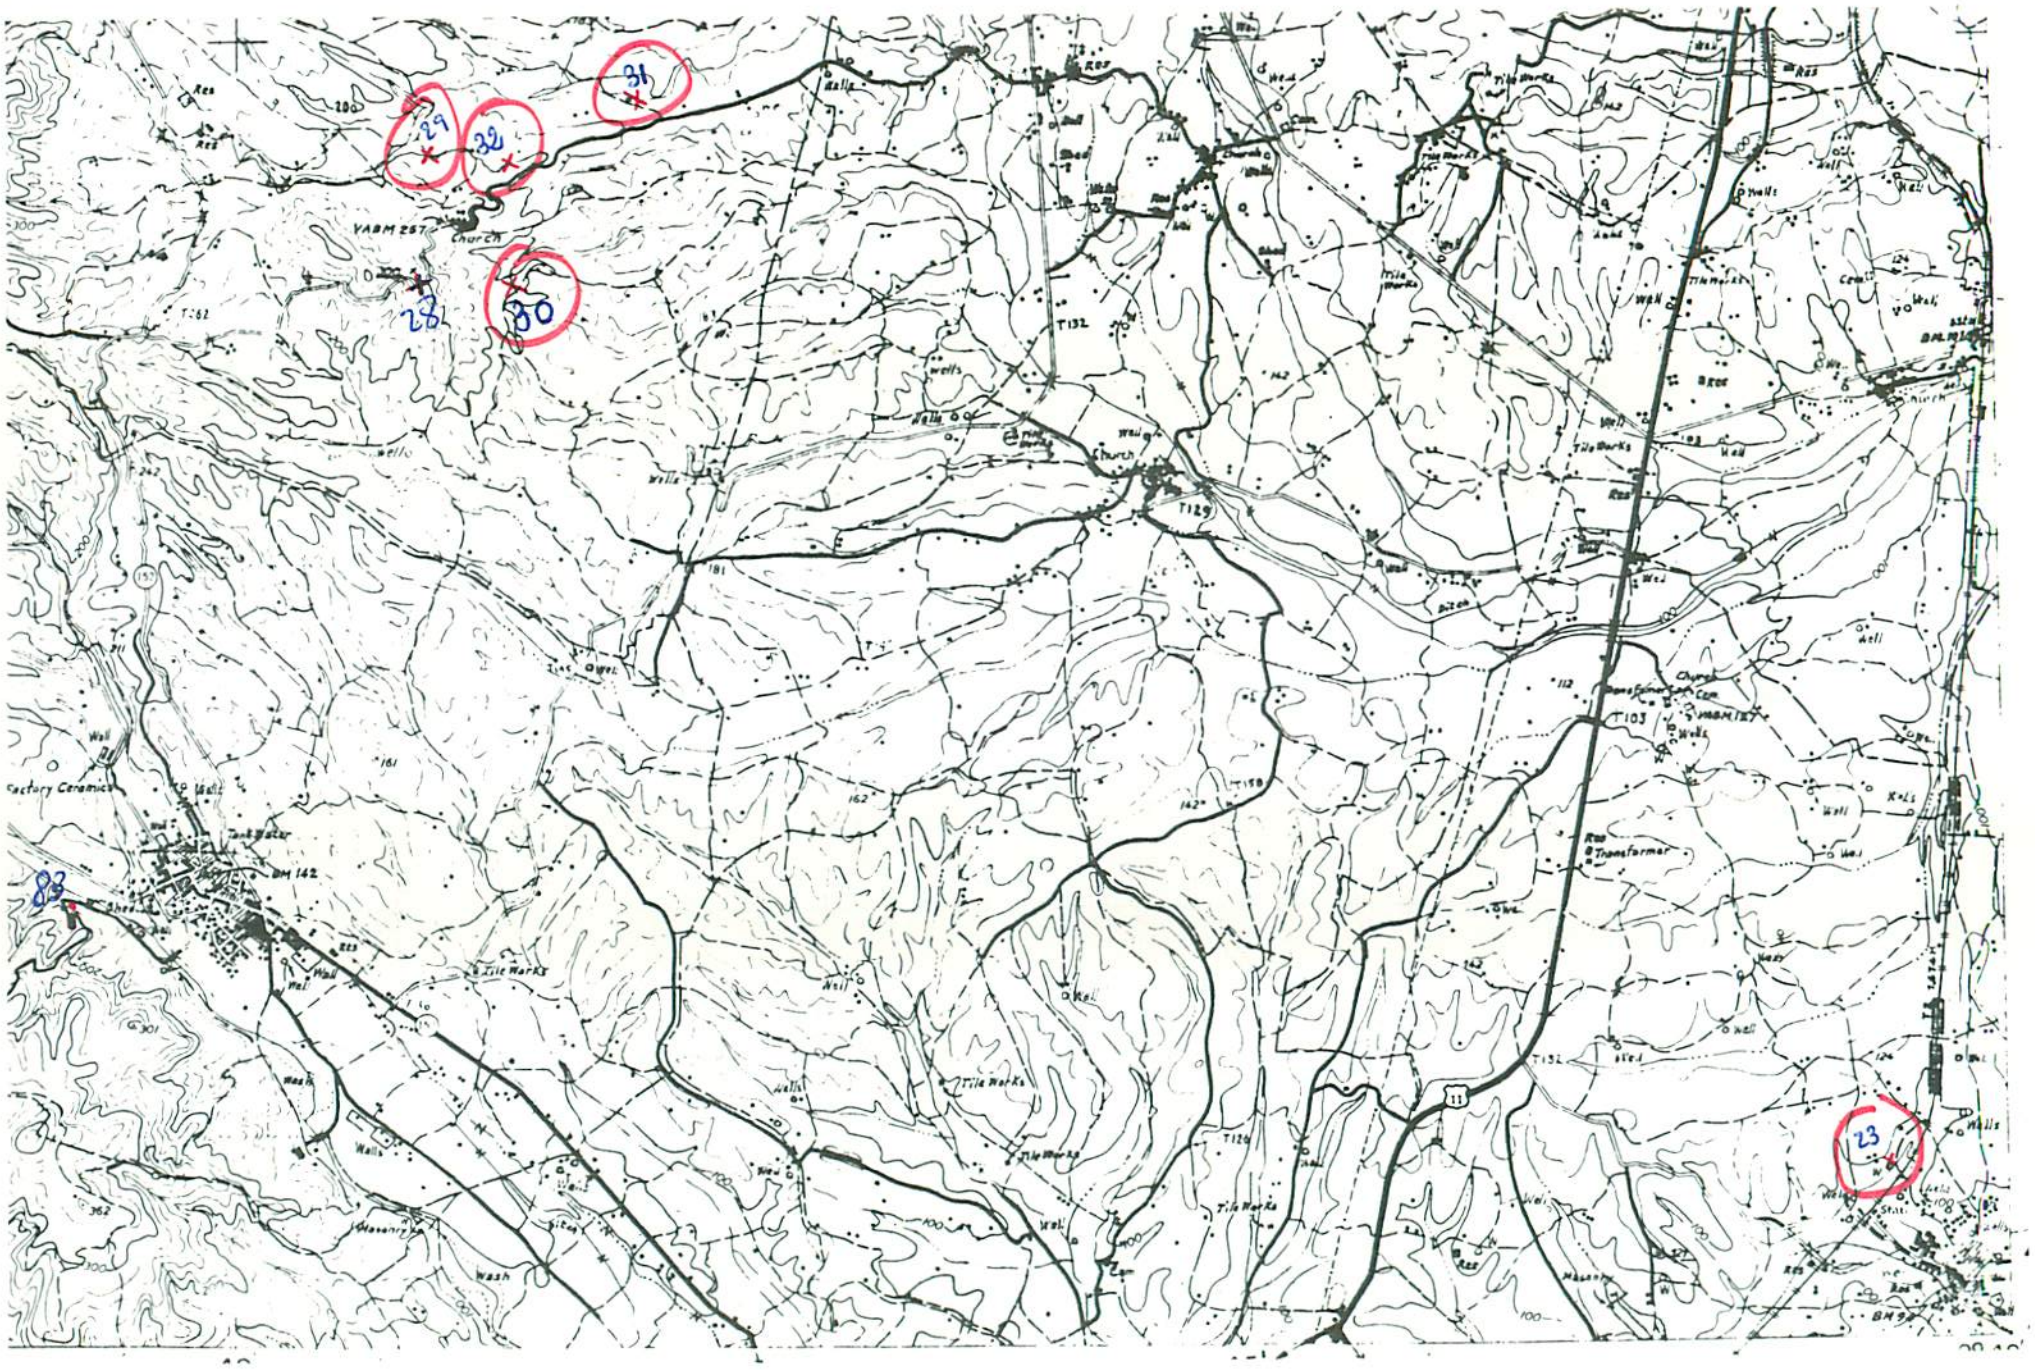

NUMERO DE LA HOJA 38-13 CUADRANTE

4	1
3	2

5

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento
38/13	2	

DATOS A RELLE POR EL CONSUL	
CONSULT	ESPECIAL QUE REAL LA ESTAC
YC	AG

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro i y M.	Macrop	Micropal	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
23	/											
28	/											
29	/											
30	/											
31	/											
32	/											
83	/											

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro i y M.	Macrop	Micropal	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR


NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro i y M.	Macrop	Micropal	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 27-3-78 Enviado el .....

El Supervisor El Consultor A. L. Velez

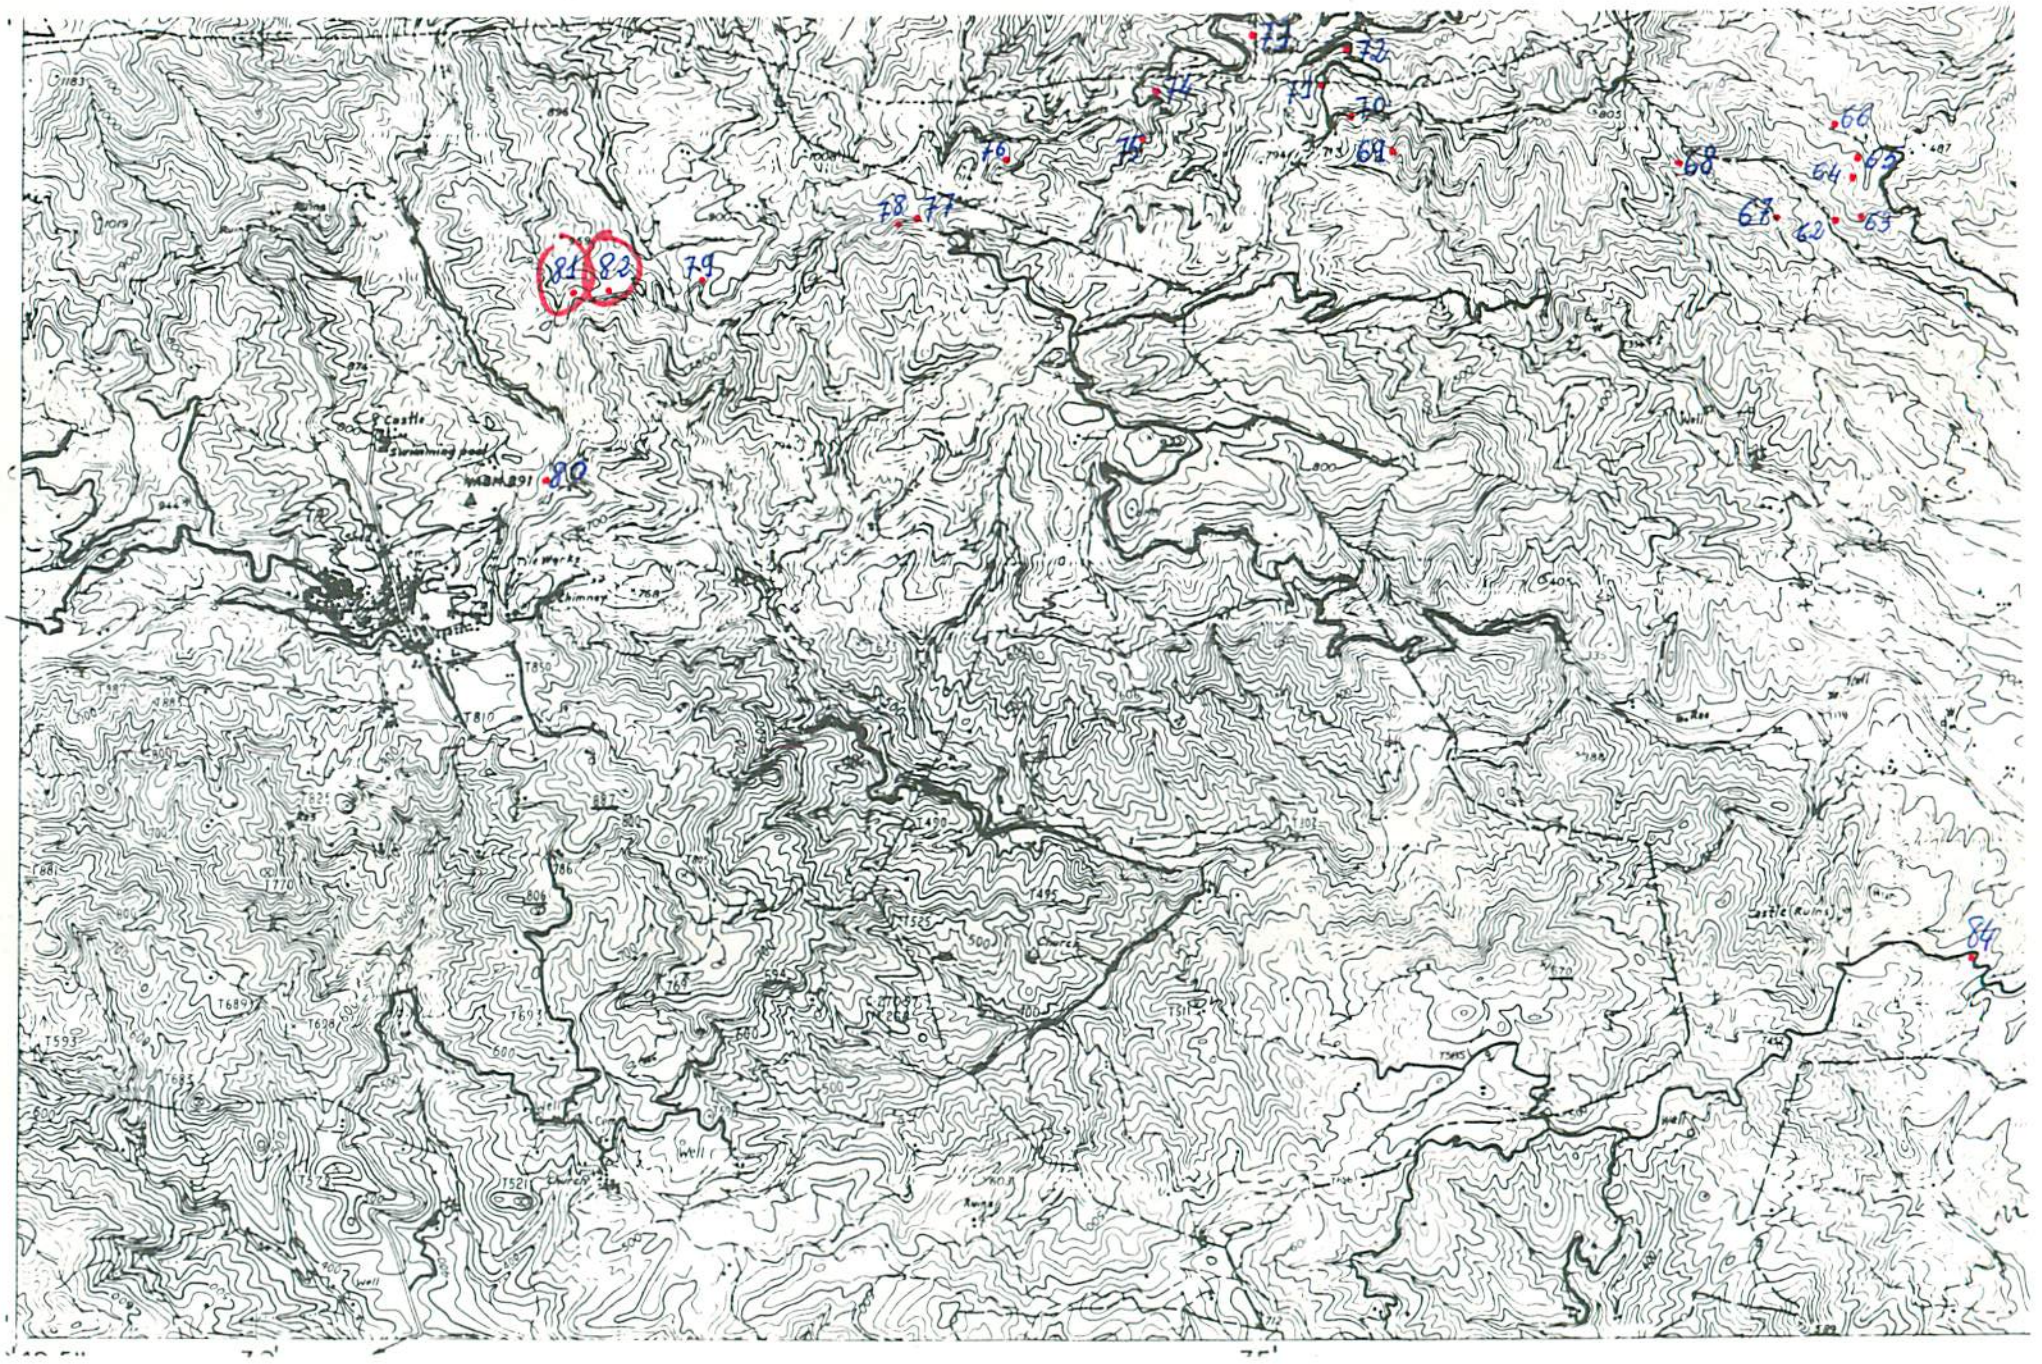
Castle
Swimming pool
Tile Works
Chimney
Church
Well
Ruins
Castle (Ruins)
Quarry
Pond
Spring
T1183
T1170
T1050
T1010
T1490
T1495
T1525
T1515
T1505
T1520
T689
T628
T697
T593
T595
T521
T768
T584
T712
T670
T1119
T1102
T1140
T1188
T1181
T1196
T1206
T1222
T1234
T1242
T1249
T1253
T1260
T1268
T1274
T1280
T1287
T1294
T1300
T1307
T1313
T1320
T1326
T1333
T1339
T1346
T1352
T1359
T1365
T1372
T1378
T1385
T1391
T1398
T1404
T1411
T1417
T1424
T1430
T1437
T1443
T1450
T1456
T1463
T1469
T1476
T1482
T1489
T1495
T1502
T1508
T1515
T1521
T1528
T1534
T1541

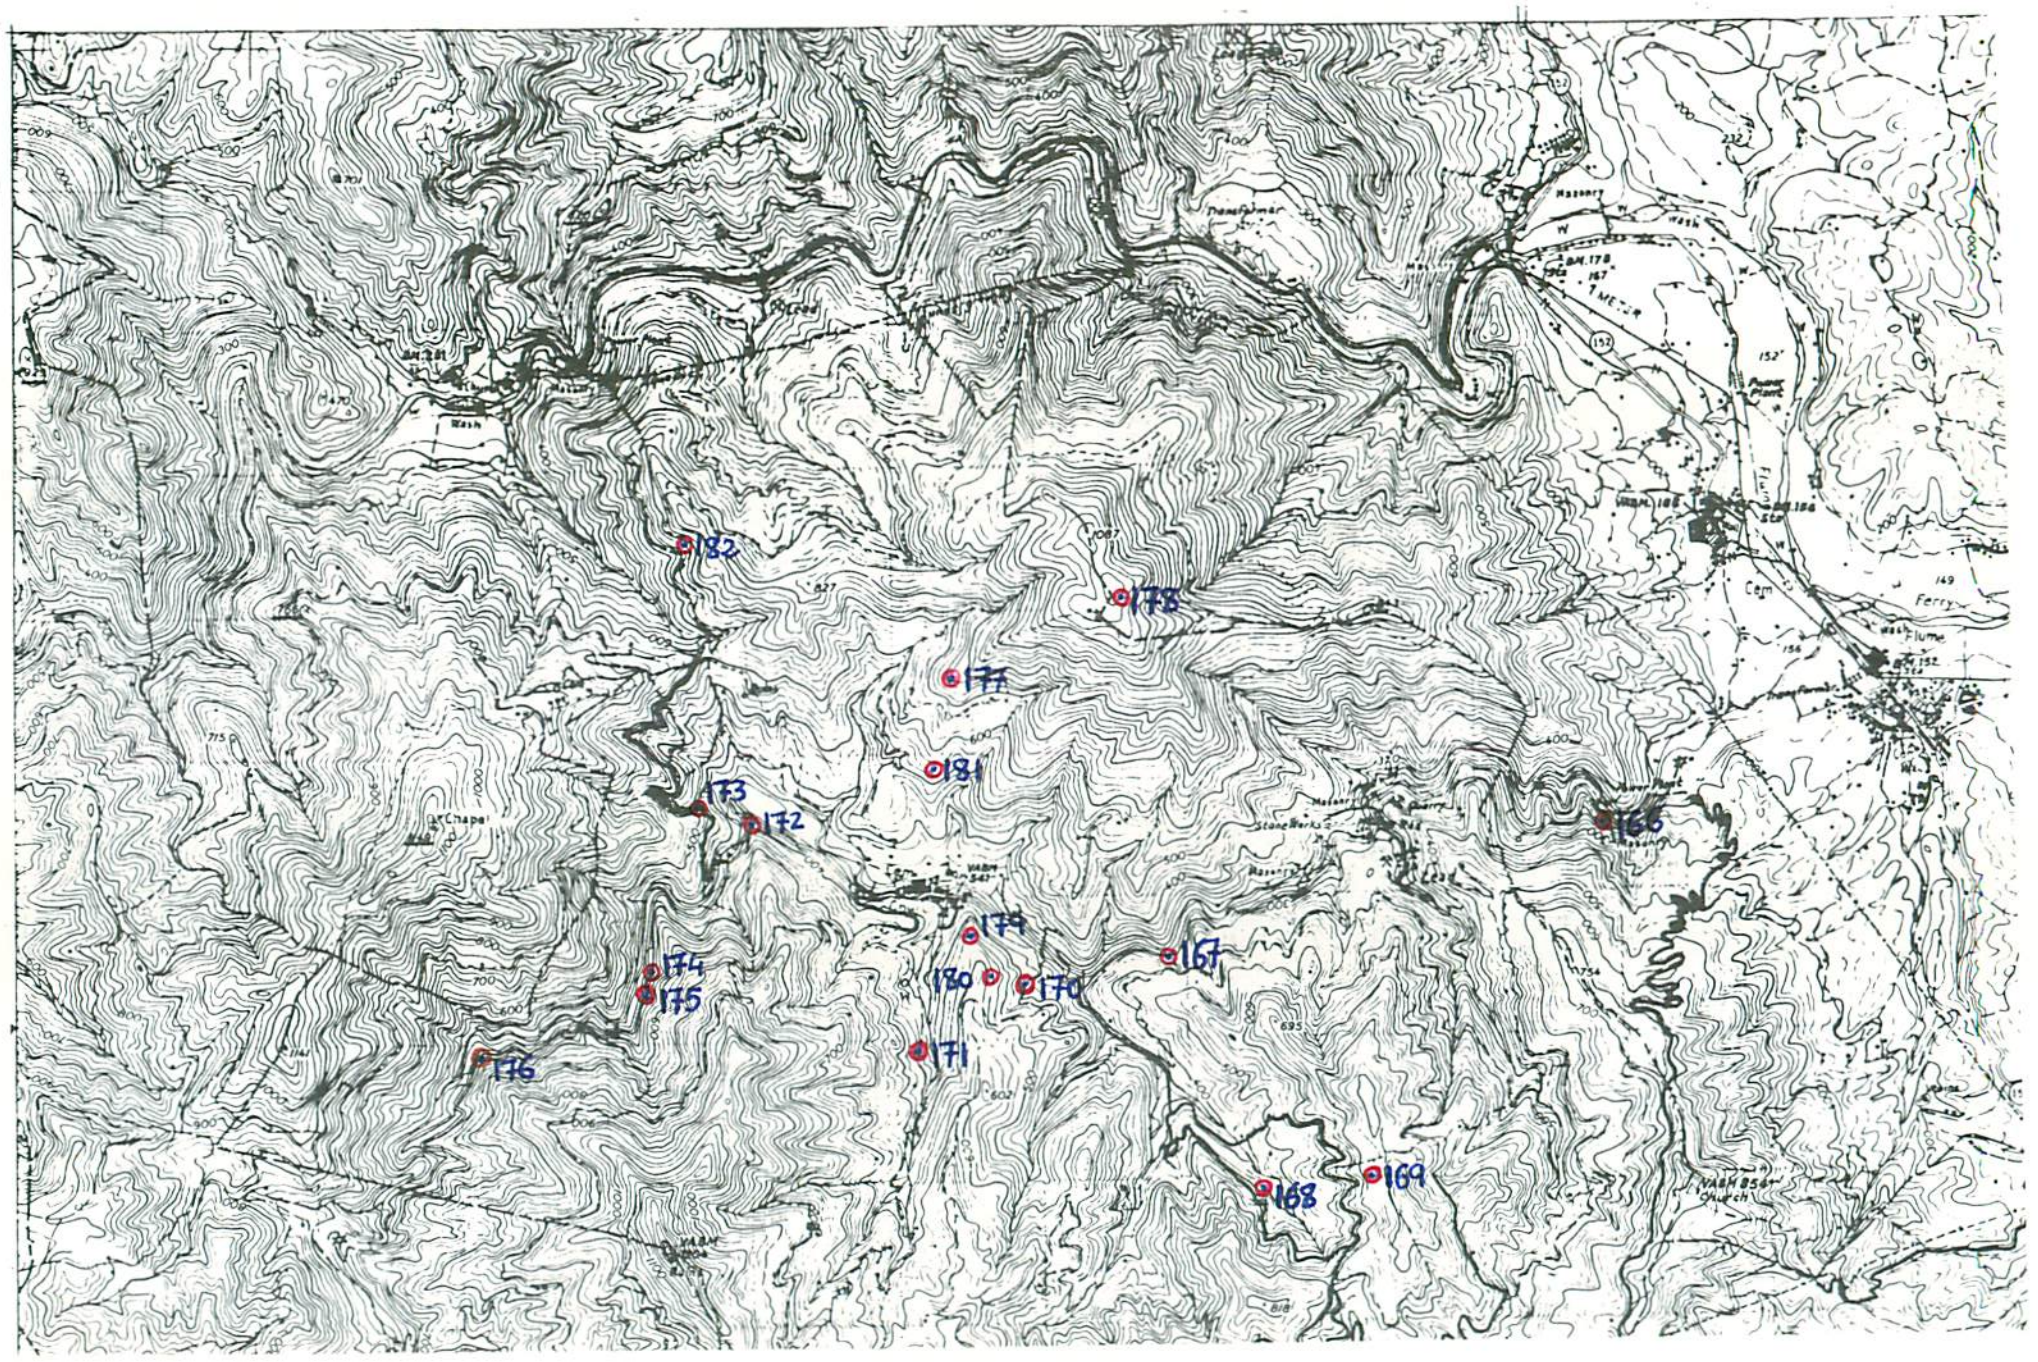

NUMERO DE LA HOJA 38-13 CUADRANTE 1 2 3 4

7

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLENAR POR EL CONSULT				DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento	CONSULT	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACION			Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
38134			Y	C	J	S				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro l y M	Macrop	Micropal	Sedimen	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen	Microso	Otros analisis
0166		/										
0167		/										
0168		/										
0169		/										
0170		/										
0171		/										
0172		/										
0173		/										
0174		/										
0175		/										
0176		/										
0177		/										
0178		/										
0179		/										
0180		/										
0181		/										
0182		/										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro l y M	Macrop	Micropal	Sedimen	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen	Microso	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR


NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro l y M	Macrop	Micropal	Sedimen	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen	Microso	Otros analisis

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 27-3-78 Enviado el 16-III-78

El Supervisor

El Consultor Jorge Soulas

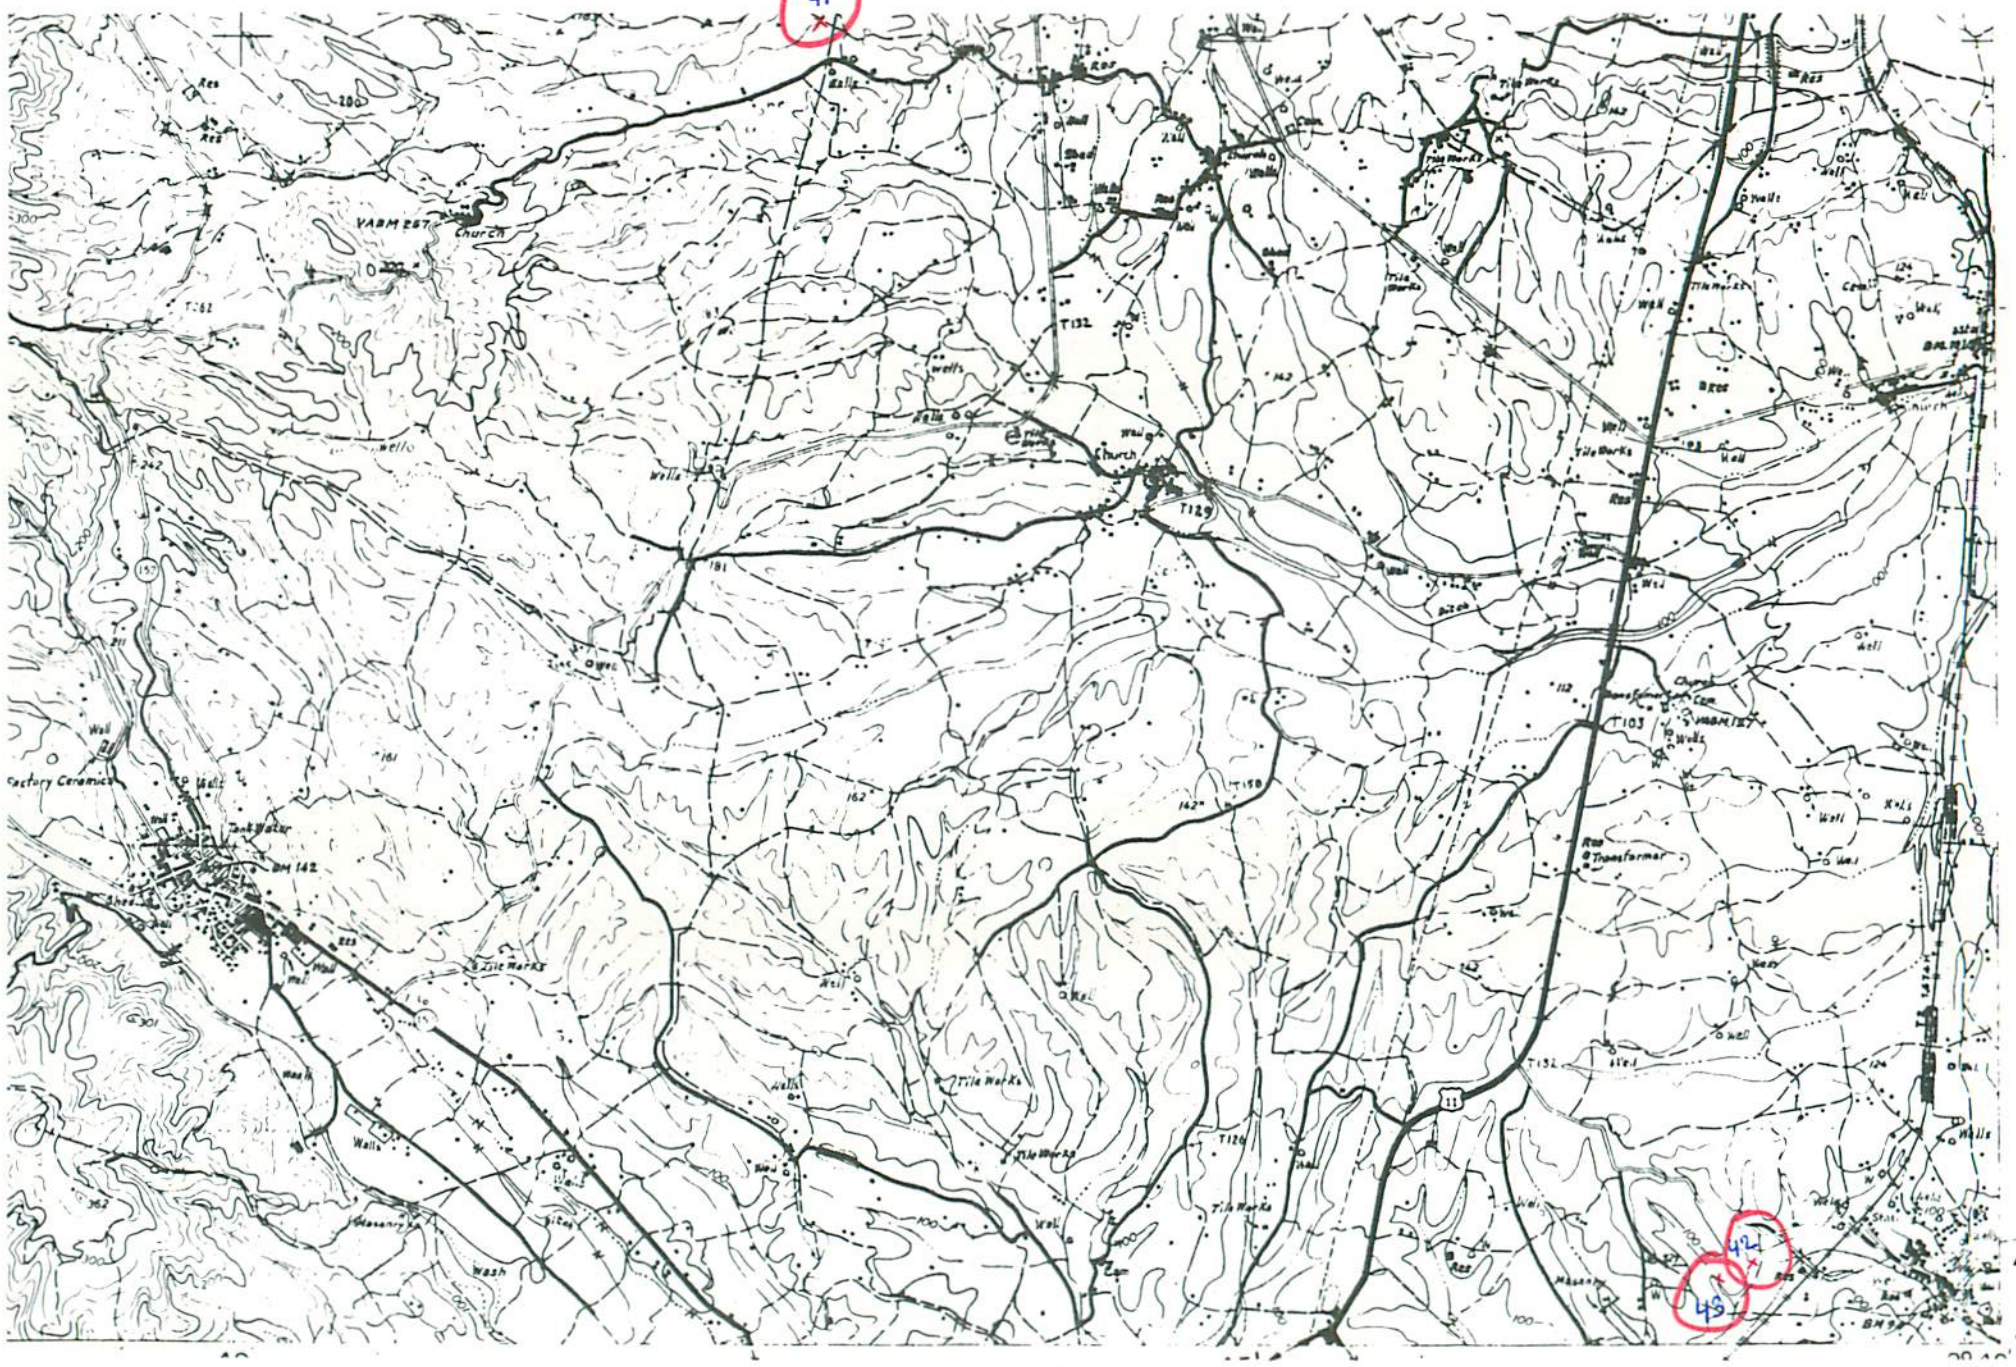

NUMERO DE LA HOJA 38-13 CUADRANTE 4 | 1 / 3 | 2

Programa 78

8

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR				DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante número	Nº del documento	CONSULTOR	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACION			Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
38/13	2		Y	C	A	G				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR


NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro l y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Térmico diferen.	Microsc.	Otros análisis
41		1										
42		1										
43		1										


EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 4-IV-78 Enviado el 3-IV-78

El Supervisor El Consultor

A. L. Vdez

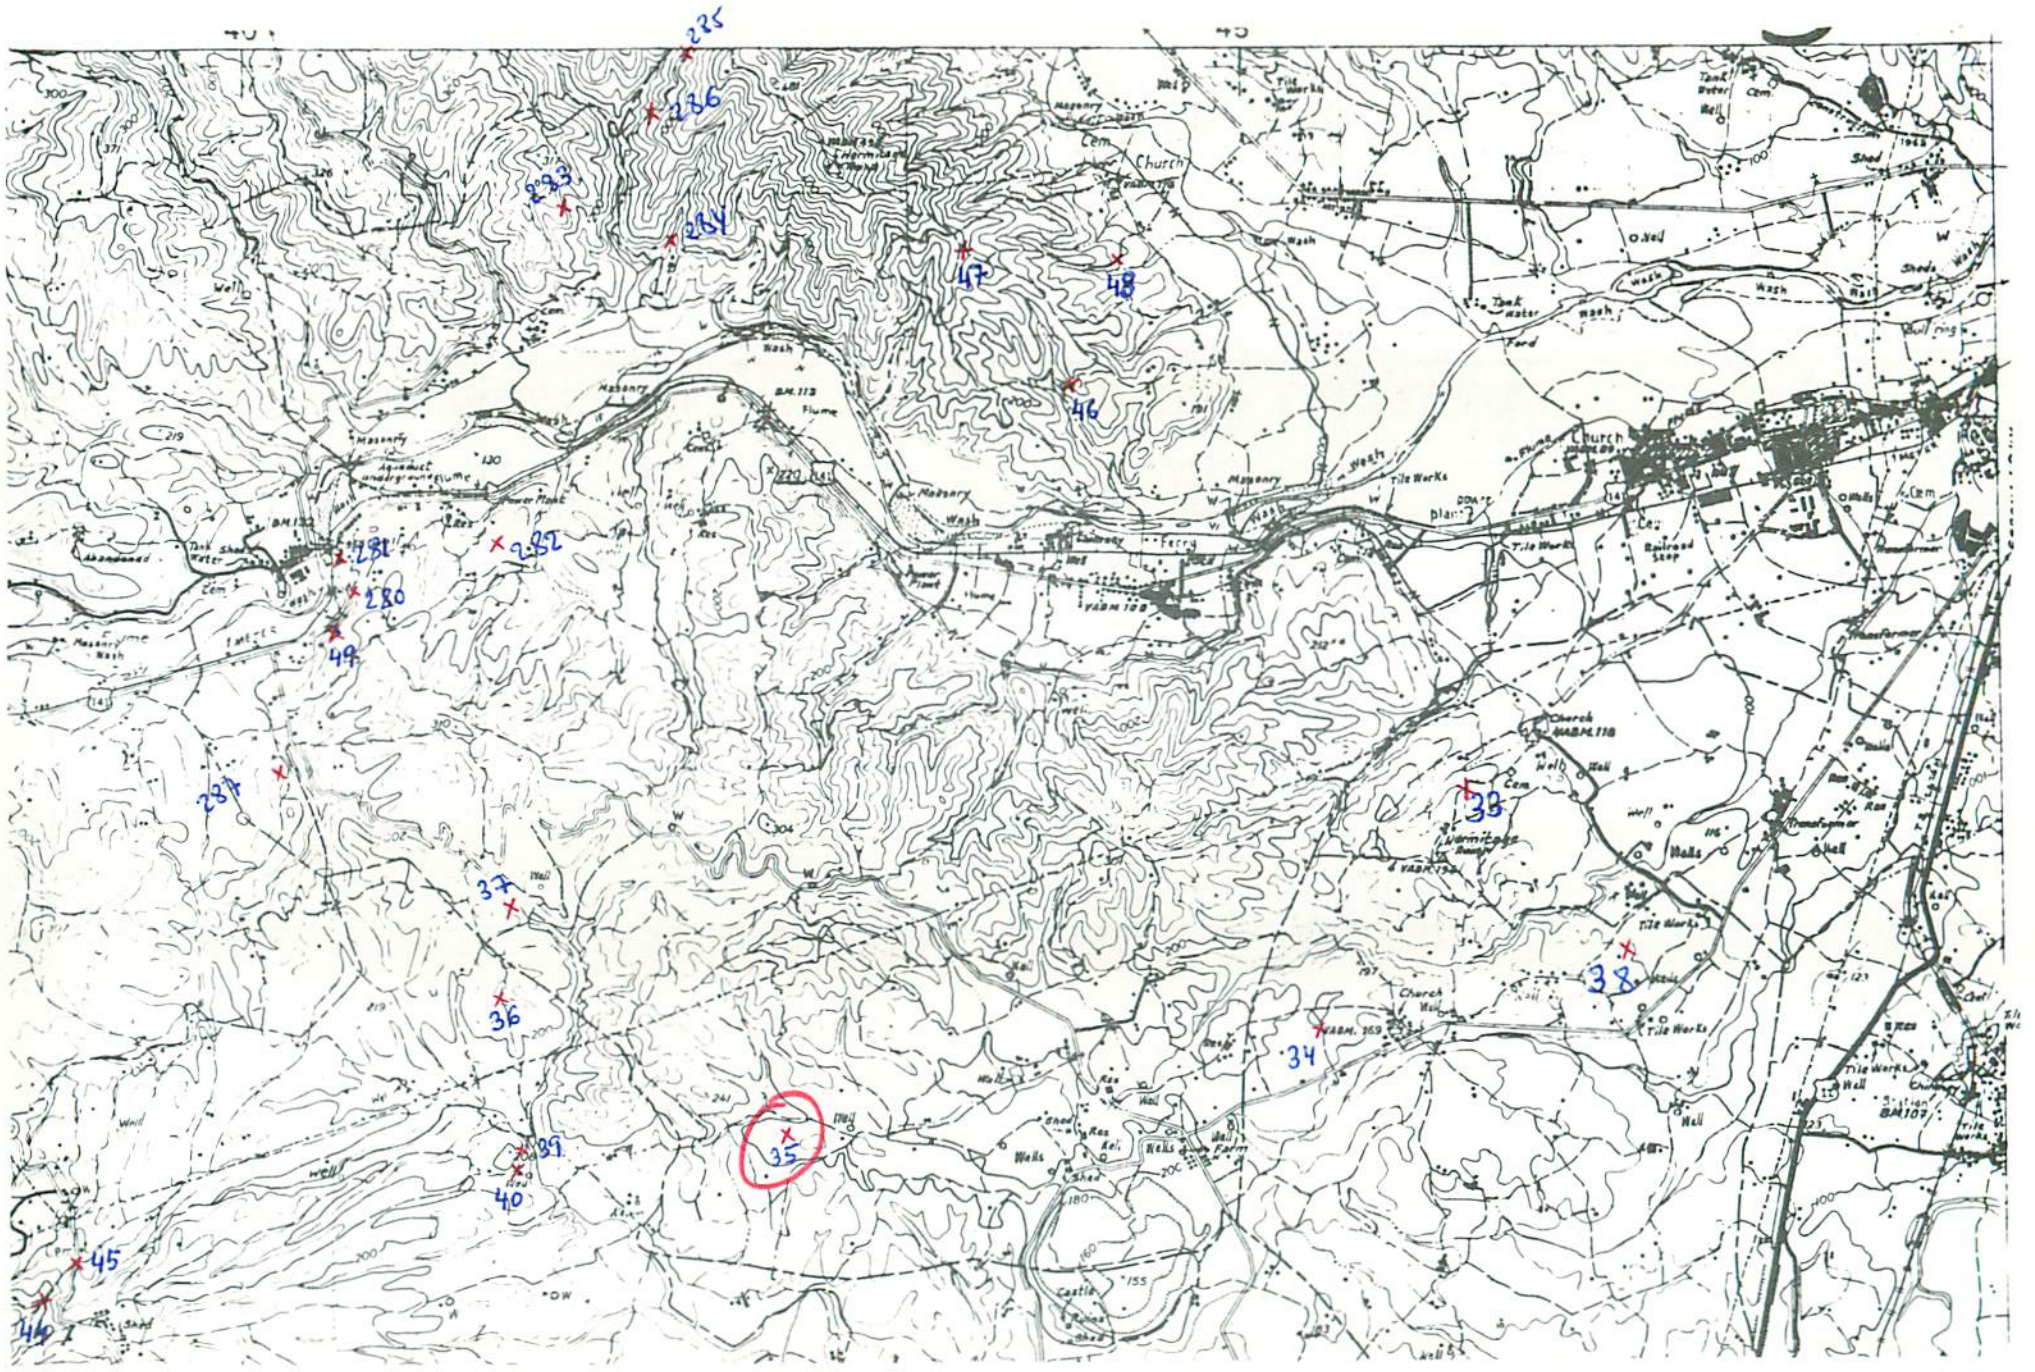
Church
Cem
Tile Works
Ferry
Masonry
Wash
Well
Tank Water
Shed
Railroad Stop
Transformer
Walls
Castle

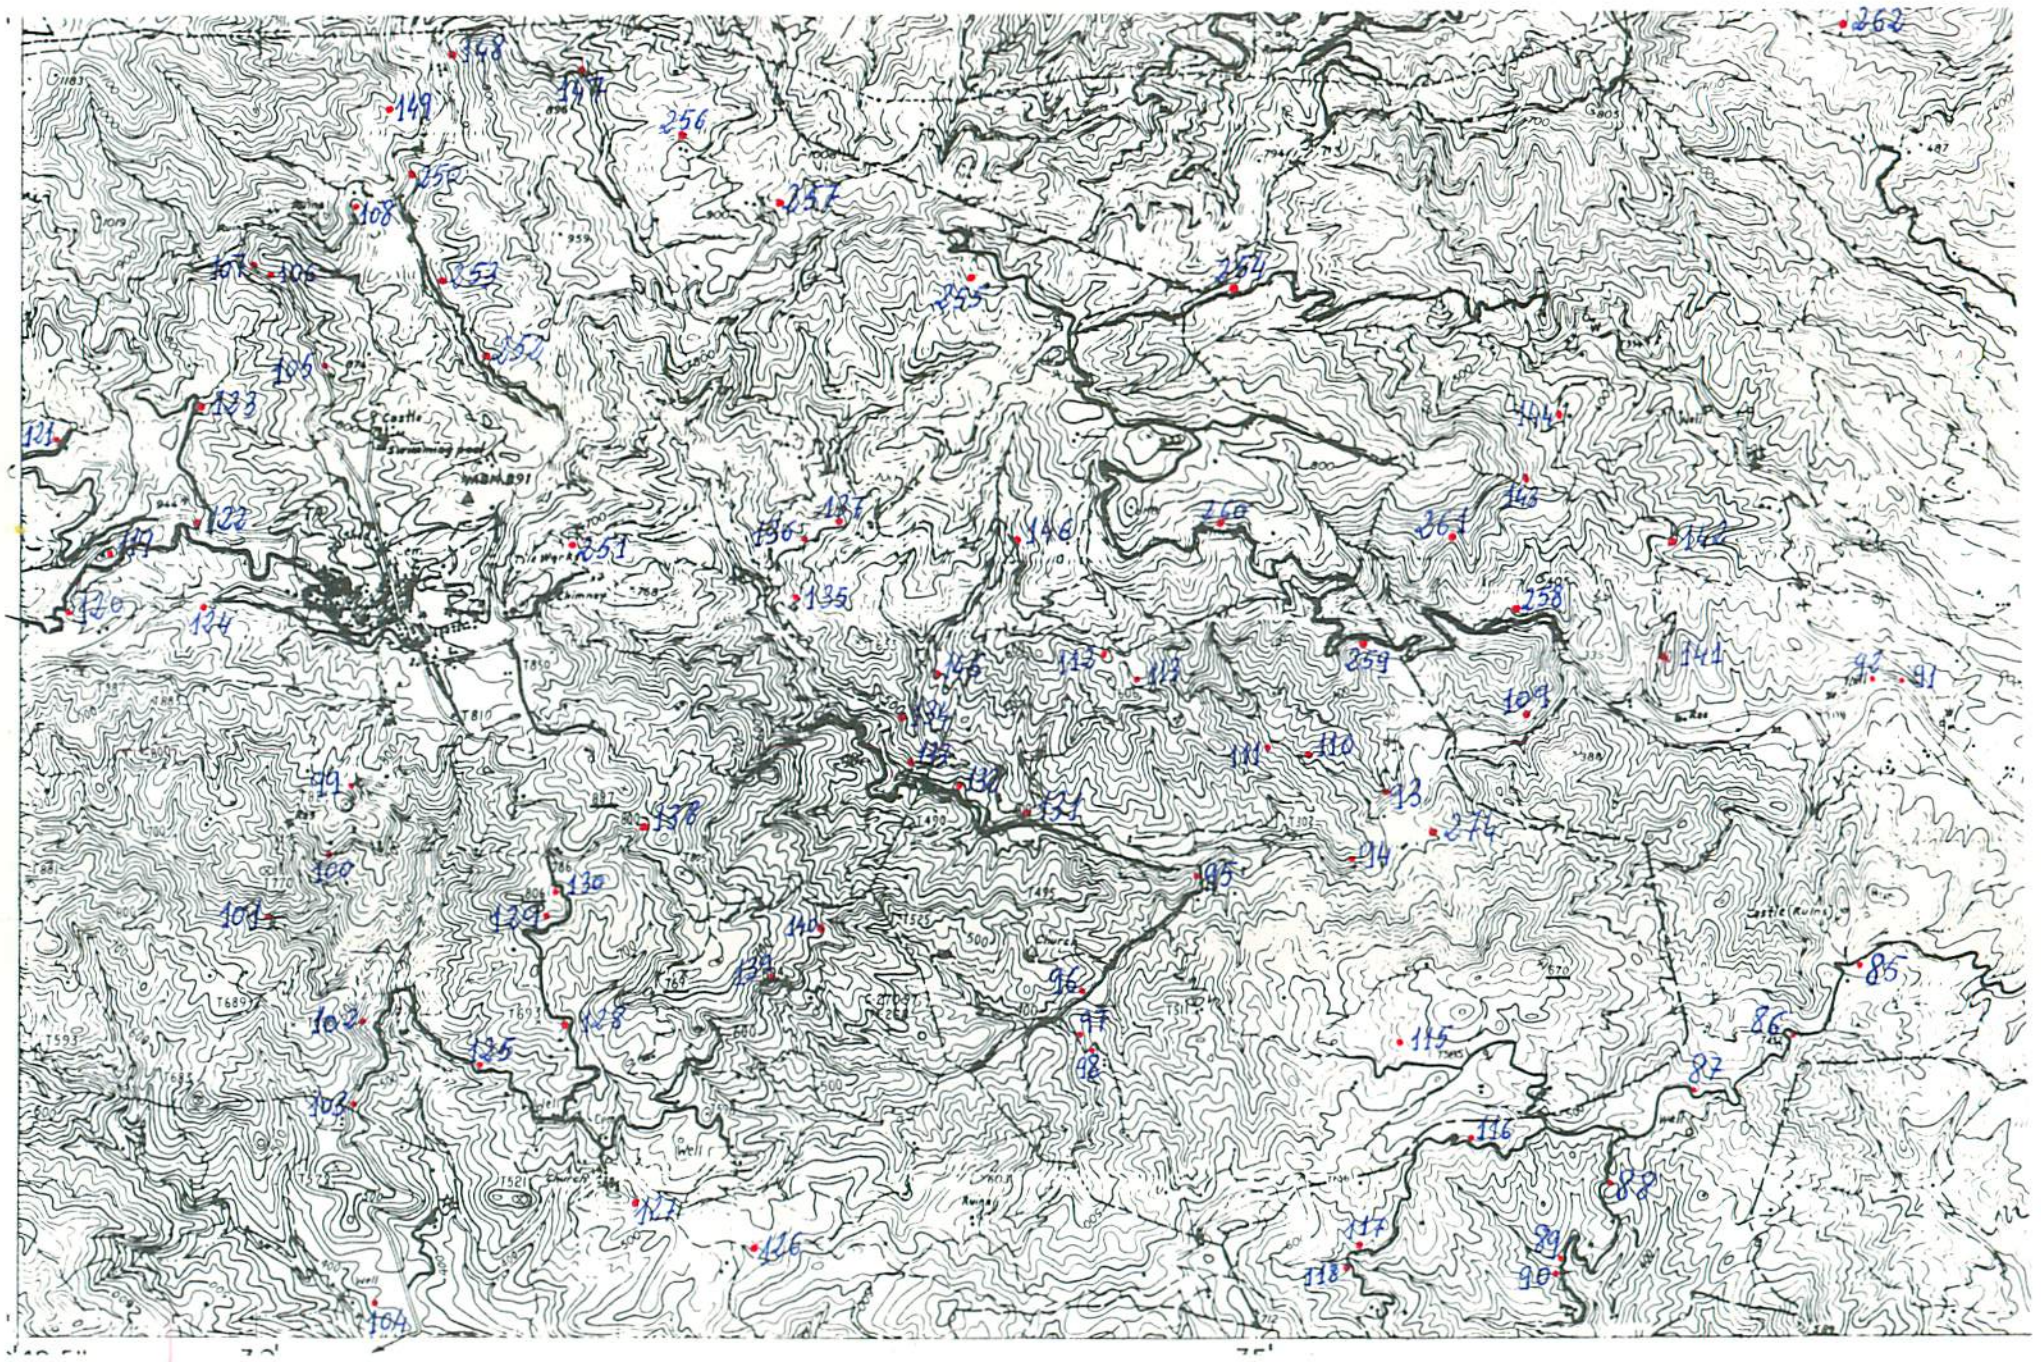

NUMERO DE LA HOJA 38-13 CUADRANTE 4 1 3 2

10

DATOS A RELLENAR POR EL IGME					DATOS A RELLENAR POR EL CONSUL				DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000		Cuadrante numero	Nº del documento		CONSULT	ESPECIAL	QUE REA	LA ESTAC	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
38	13				YC	A	M					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l y M.	Macrop.	Micrapal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso.	Otros analisis
0085		1										
0086		1										
0087		1										
0088		1										
0089		1										
0090		1										
0091		1										
0092		1										
0093		1										
0094		1										
0095		1										
0096		1										
0097		1										
0098		1										
0099		1										
0100		1										
0101		1										
0102		1										
0103		1										

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l y M.	Macrop.	Micrapal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso.	Otras analisis
0104		1										
0105		1										
0106		1										
0107		1										
0108		1										
0109		1										
0110		1										
0111		1										
0112		1										
0113		1										
0115		1										
0116		1										
0117		1										
0118		1										
0119		1										
0120		1										
0121		1										
0122		1										
0123		1										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l y M.	Macrop.	Micrapal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso.	Otras analisis
0124		1										
0125		1										
0126		1										
0127		1										
0128		1										
0129		1										
0130		1										
0131		1										
0132		1										
0133		1										
0134		1										
0135		1										
0136		1										
0137		1										
0138		1										
0139		1										
0140		1										
0141		1										
0142		1										
0143		1										
0144		1										
0145		1										

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l y M.	Macrop.	Micrapal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso.	Otras analisis
0146		1										
0147		1										
0148		1										
0149		1										
0250		1										
0251		1										
0252		1										
0253		1										
0254		1										
0255		1										
0256		1										
0257		1										
0258		1										
0259		1										
0260		1										
0261		1										
0262		1										
0263		1										
0274		1										

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID 3

Recibido I.G.M.E. el 4-IV-78 Enviado el 8-IV-78

El Supervisor El Consultor

Alfredo Muelas



NUMERO DE LA HOJA 38-13 CUADRANTE 4 1 3 2

1

DATOS A RELLENAR POR EL IGME					DATOS A RELLE. POR EL CONSUL.				DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000				Cuadrante numero	Nº del documento	CONSULT	ESPECIAL	QUE REAL	LA ESTAC	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
3	8	1	3	2		Y	C	4	11				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION				Fotografia	MUESTRAS											
					Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
0	1	1	4		1										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION				Fotografia	MUESTRAS											
					Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR


NUMERO DE LA ESTACION				Fotografia	MUESTRAS											
					Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

EL CONSULTOR. DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 4-IV-78 Enviado el 3-IV-78

El Supervisor

El Consultor

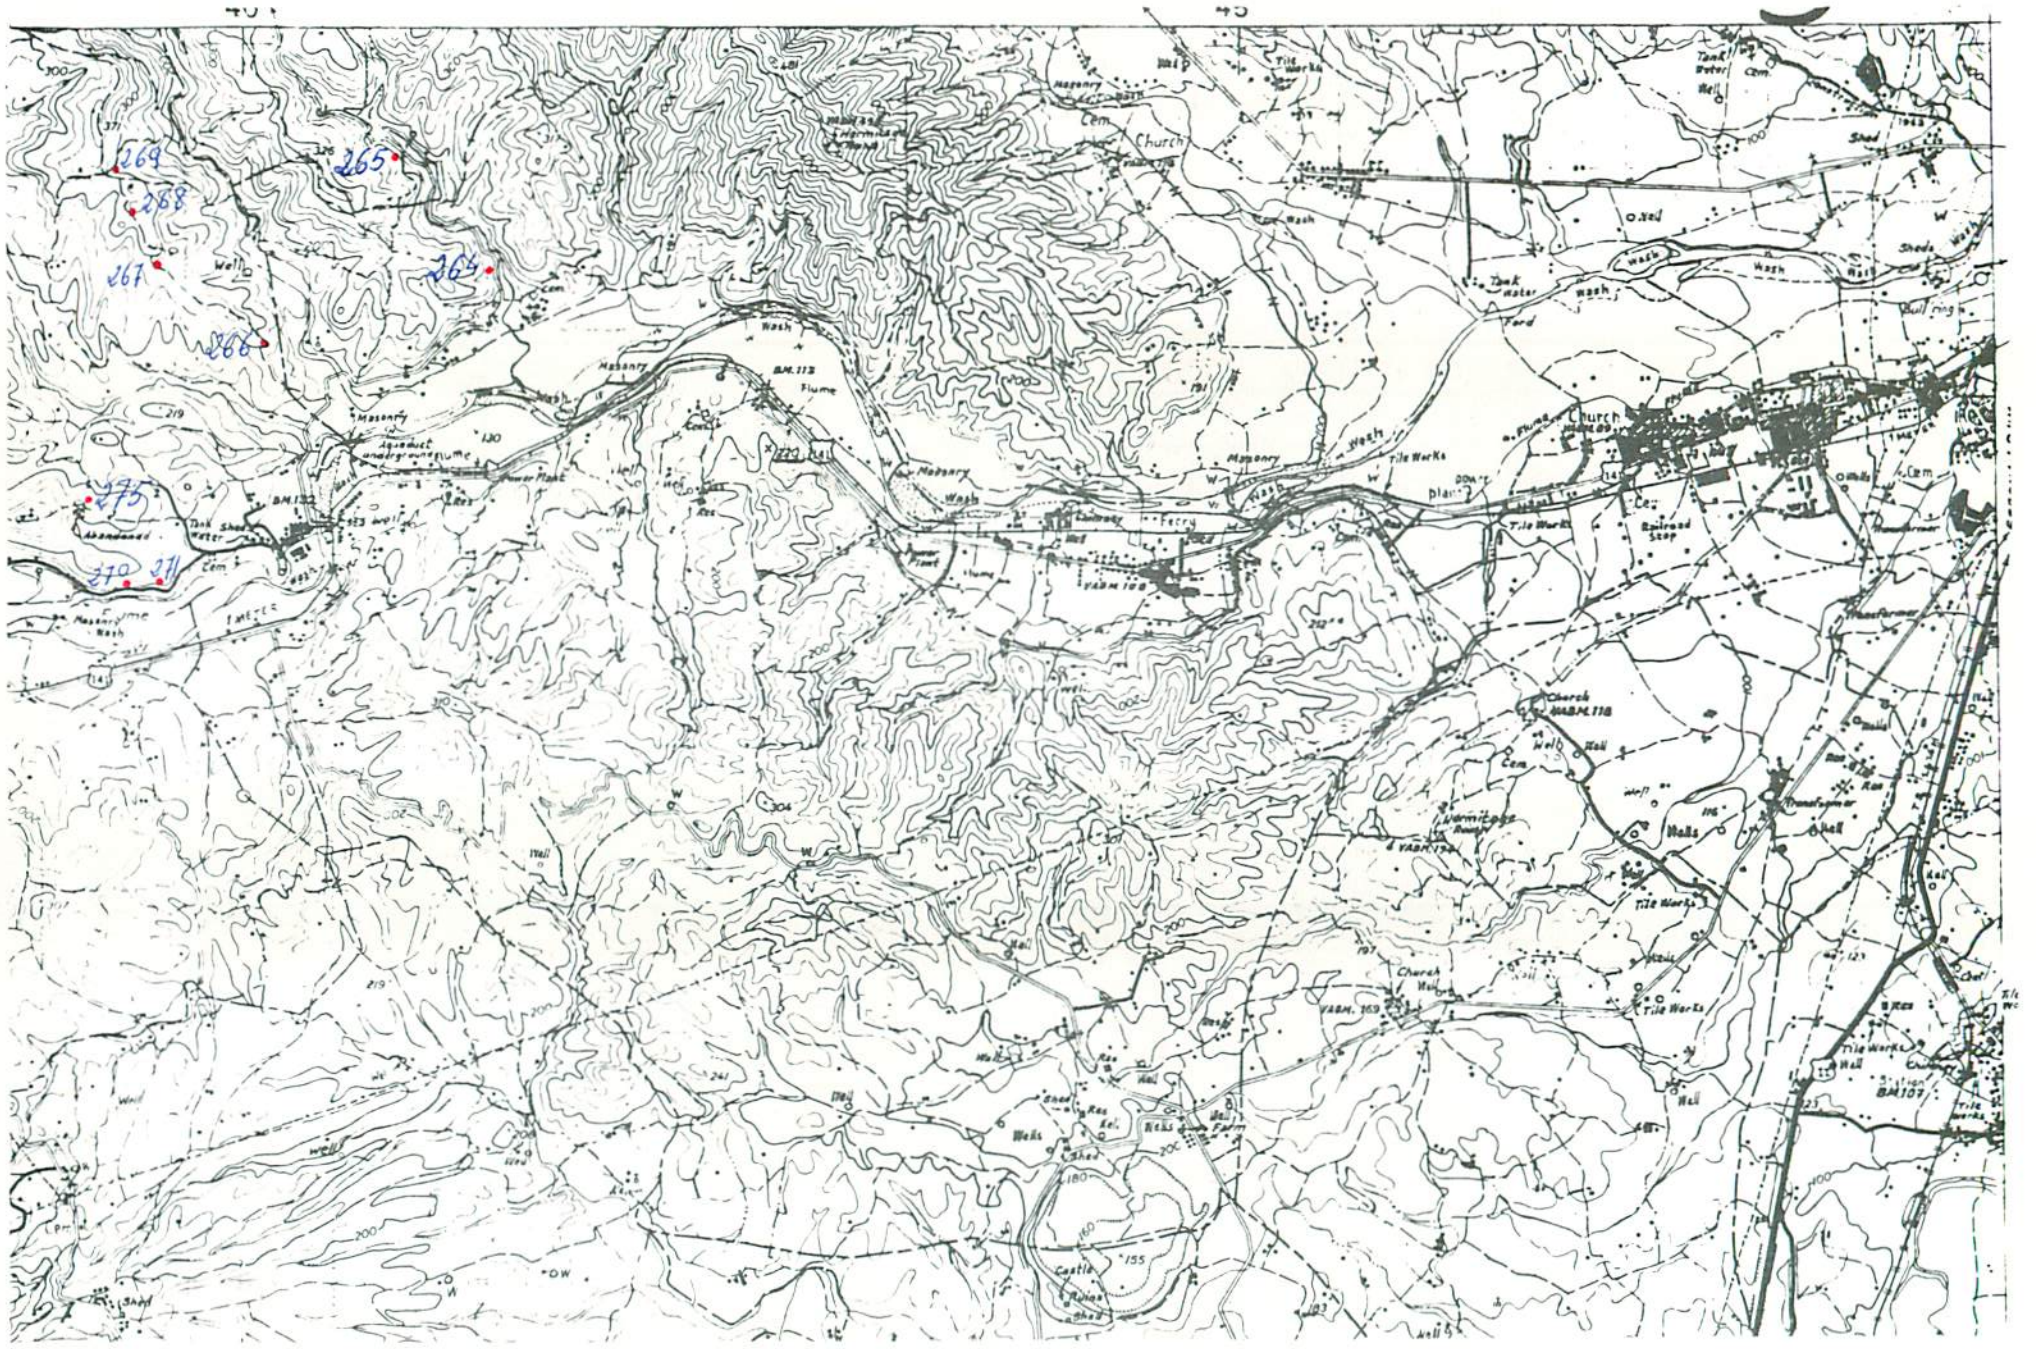

NUMERO DE LA HOJA 38-13 CUADRANTE 4

12

DATOS A RELLENAR POR EL IGME				DATOS A RELLENAR POR EL CONSUL.				DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento		CONSULT	ESPECIAL	QUE REAL	LA ESTAC	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
38 13	1			Y	C	A	M				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
0264		1										
0265		1										
0266		1										
0267		1										
0268		1										
0269		1										
0270		1										
0271		1										
0275		1										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR


NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

EL CONSULTOR: DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID 3

Recibido I.G.M.E. el 4-IV-78 Enviado el 3-IV-78

El Supervisor

El Consultor Alfredo Alcuelas

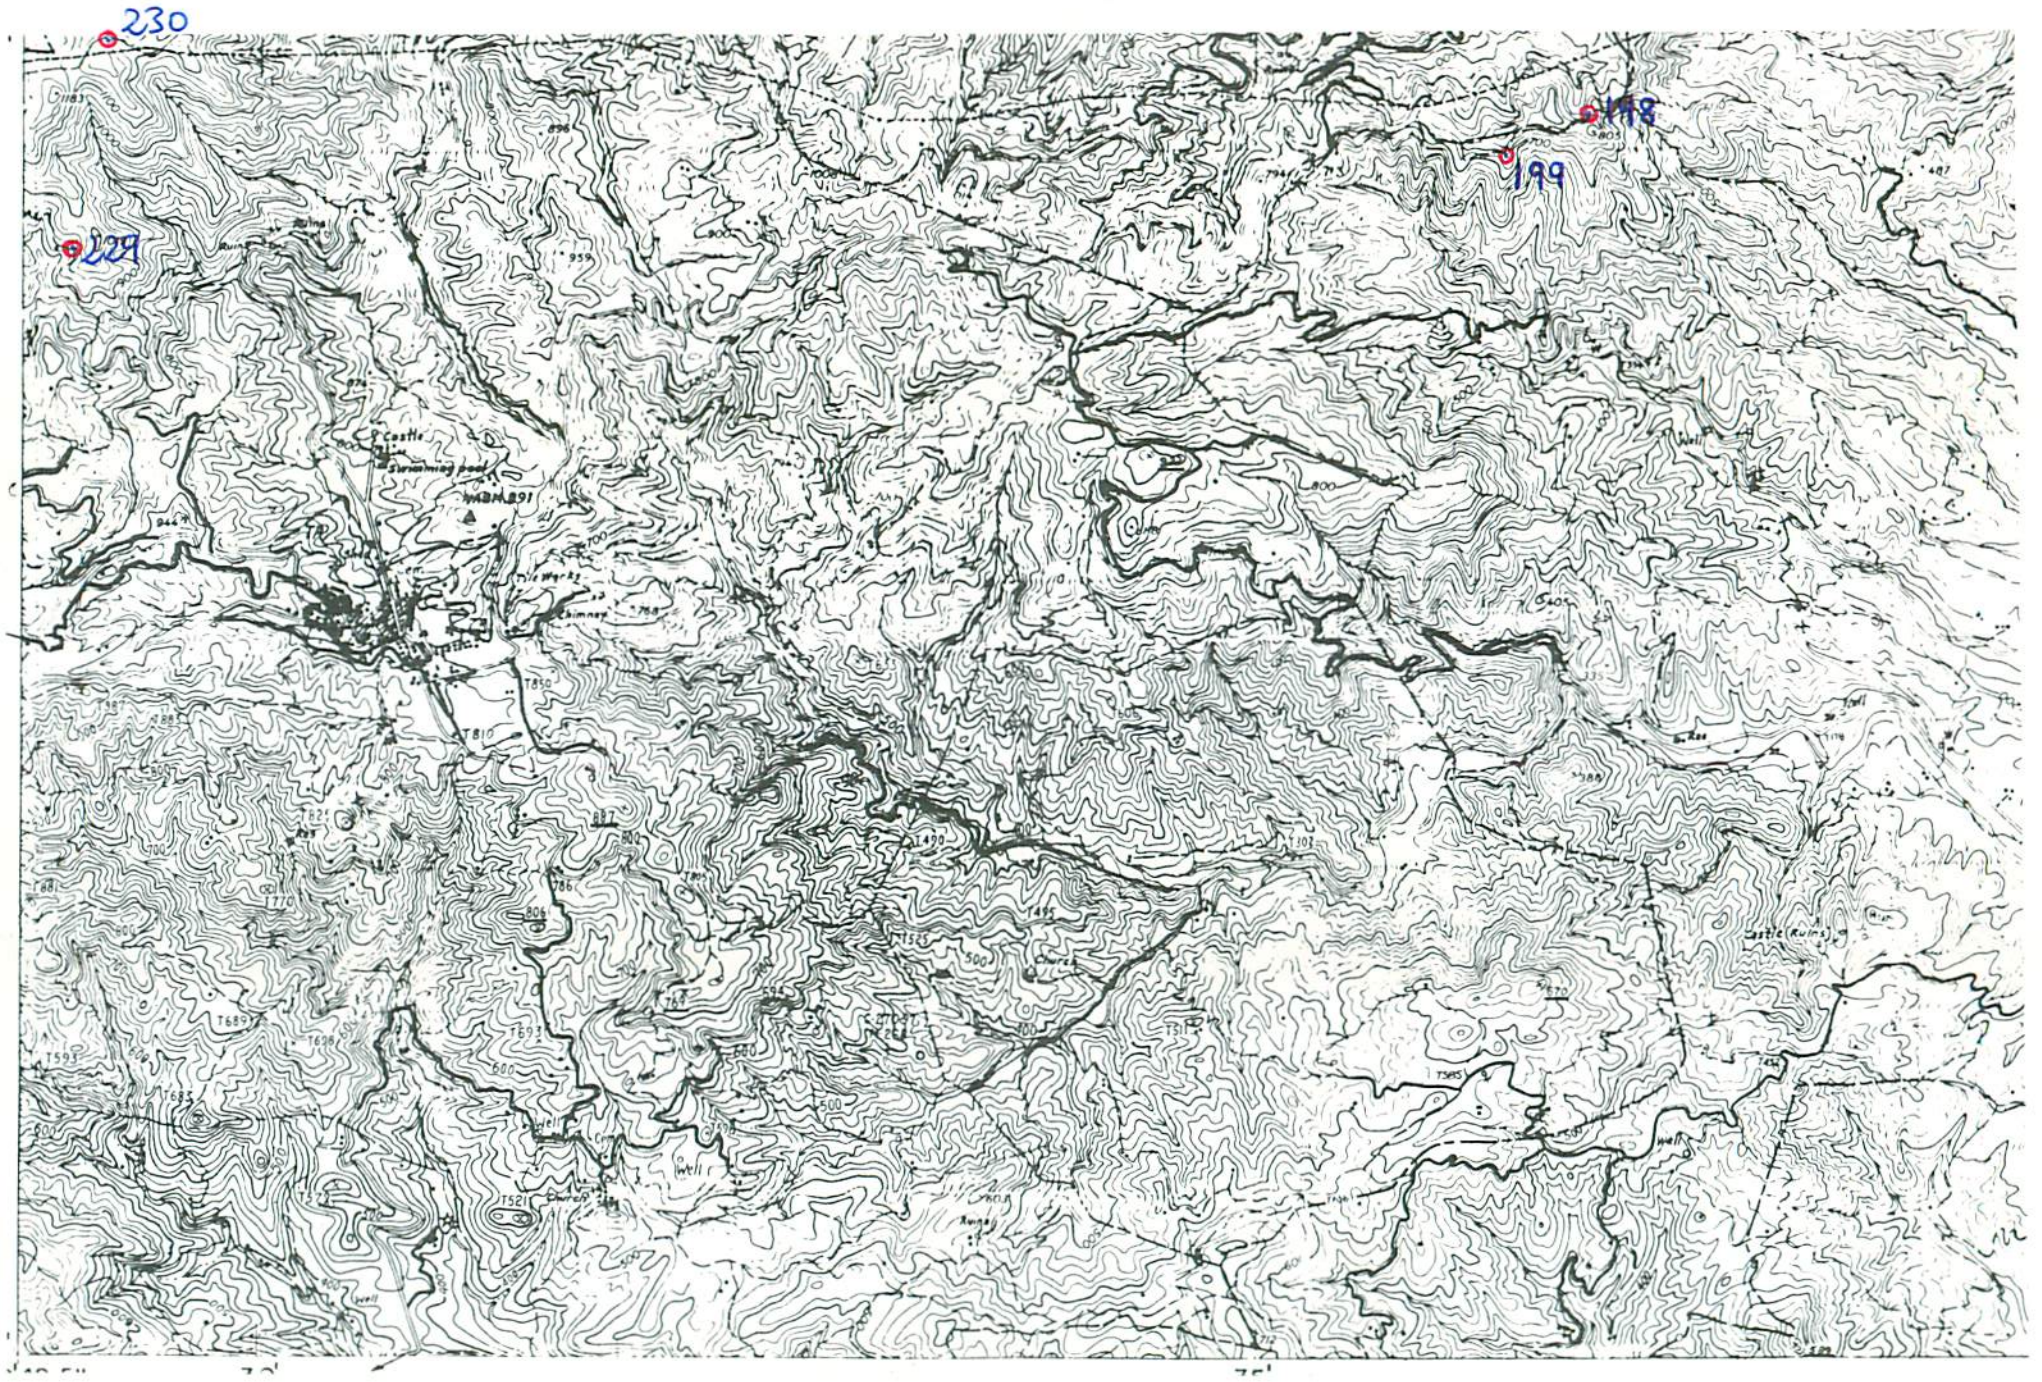

NUMERO DE LA HOJA 38-13 CUADRANTE 4 1 3 2

13

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLE POR EL CONSUL				DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento	CONSULT	ESPECIAL	QUE REAL	LA ESTAC	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
38 13			Y	C	I	S				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS											
		Petro l y M	Macrop	Micropal	Sedimen	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen	Microso	Otras analisis
0198	/											
0199	/											
0229	/											
0230	/											

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS											
		Petro l y M	Macrop	Micropal	Sedimen	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen	Microso	Otras analisis


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS											
		Petro l y M	Macrop	Micropal	Sedimen	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen	Microso	Otras analisis

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 4-IV-78 Enviado el 3-IV-78

El Supervisor El Consultor Jorge Loubier

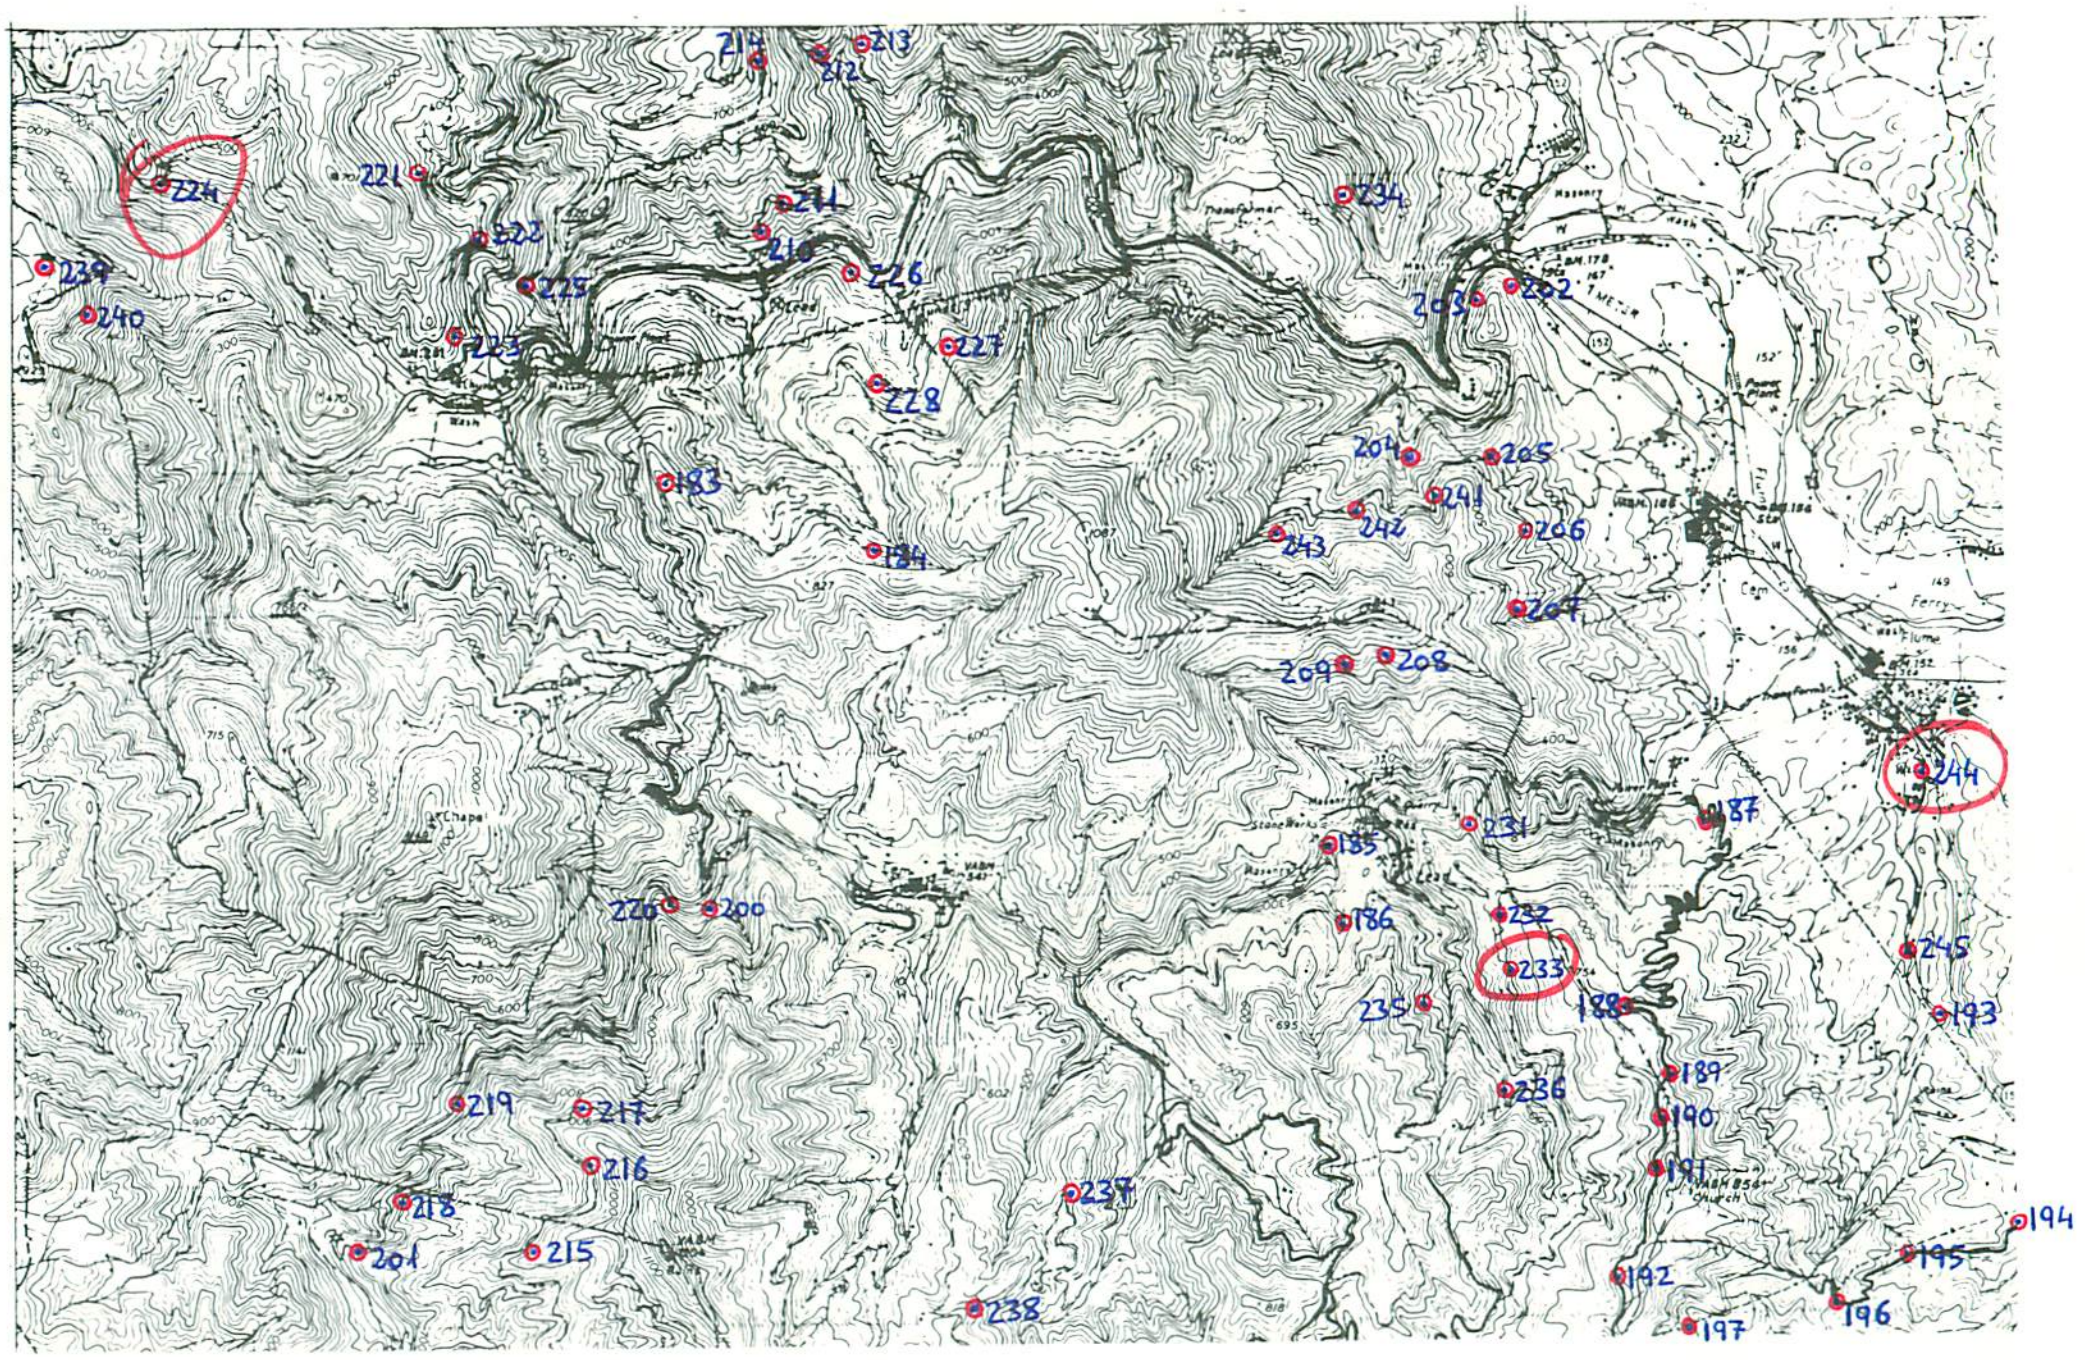

NUMERO DE LA HOJA 38-13 CUADRANTE 4 1 3 2

Proj 78

14

DATOS A RELLENAR POR EL IGME					DATOS A RELLENAR POR EL CONSUL				DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000				Cuadrante numero	Nº del documento	CONSULT	ESPECIAL	QUE REA	LA ESTAC	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
3	8	1	3	4		Y	C	J	S				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l y M	Macrop	Micropal	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
0183		/										
0184		/										
0185		/										
0186		/										
0187		/										
0188		/										
0189		/										
0190		/										
0191		/										
0192		/										
0193		/										
0194		/										
0195		/										
0196		/										
0197		/										
~~0198~~												
~~0199~~												
0200		/										
0201		/										

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l y M	Macrop	Micropal	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
0202		/										
0203		/										
0204		/										
0205		/										
0206		/										
0207		/										
0208		/										
0209		/										
0210		/										
0211		/										
0212		/										
0213		/										
0214		/										
0215		/										
0216		/										
0217		/										
0218		/										
0219		/										
0220		/										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l y M	Macrop	Micropal	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
0221		/										
0222		/										
0223		/										
0224		/										
0225		/										
0226		/										
0227		/										
0228		/										
0231		/										
0232		/										
0233		/										
0234		/										
0235		/										
0236		/										
0237		/										
0238		/										
0239		/										
0240		/										
0241		/										
0242		/										
0243		/										
0244		/										


NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l y M	Macrop	Micropal	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
0245		/										

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID 3

Recibido I.G.M.E. el 24-4-78 Enviado el 13-IV-78

El Supervisor El Consultor

Jorge Pliar

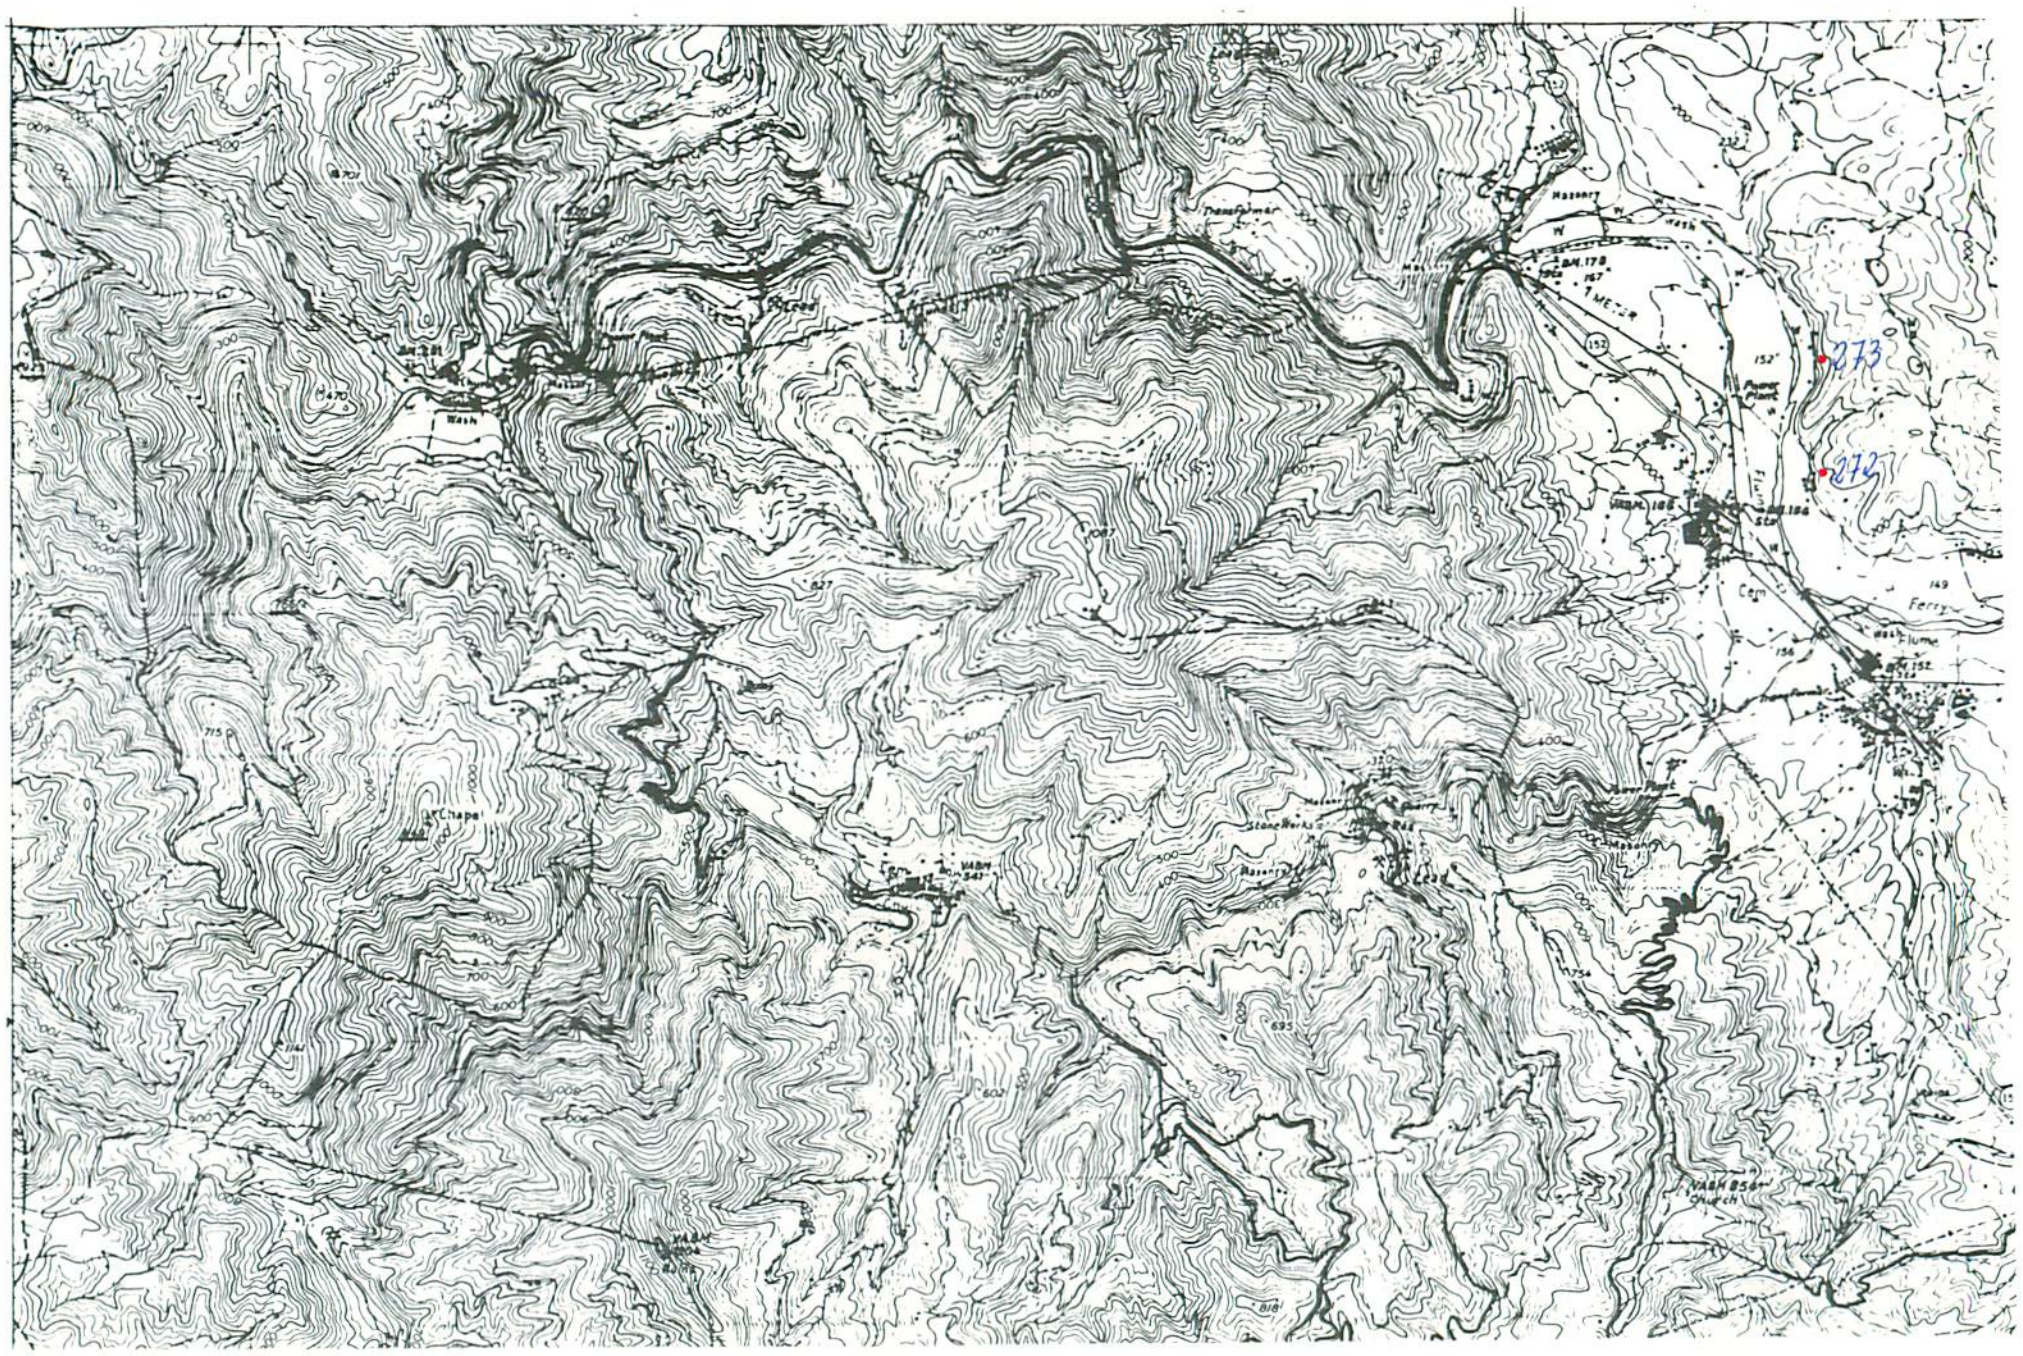

273

272

NUMERO DE LA HOJA 38-13 CUADRANTE 4 1 3 2

15

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento	CONSULT	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAC	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
38134			YC	AM				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
0272	/											
0273	/											

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR


NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA; DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 24-4-78 Enviado el 13-IV-78

El Supervisor El Consultor Alfredo Morales

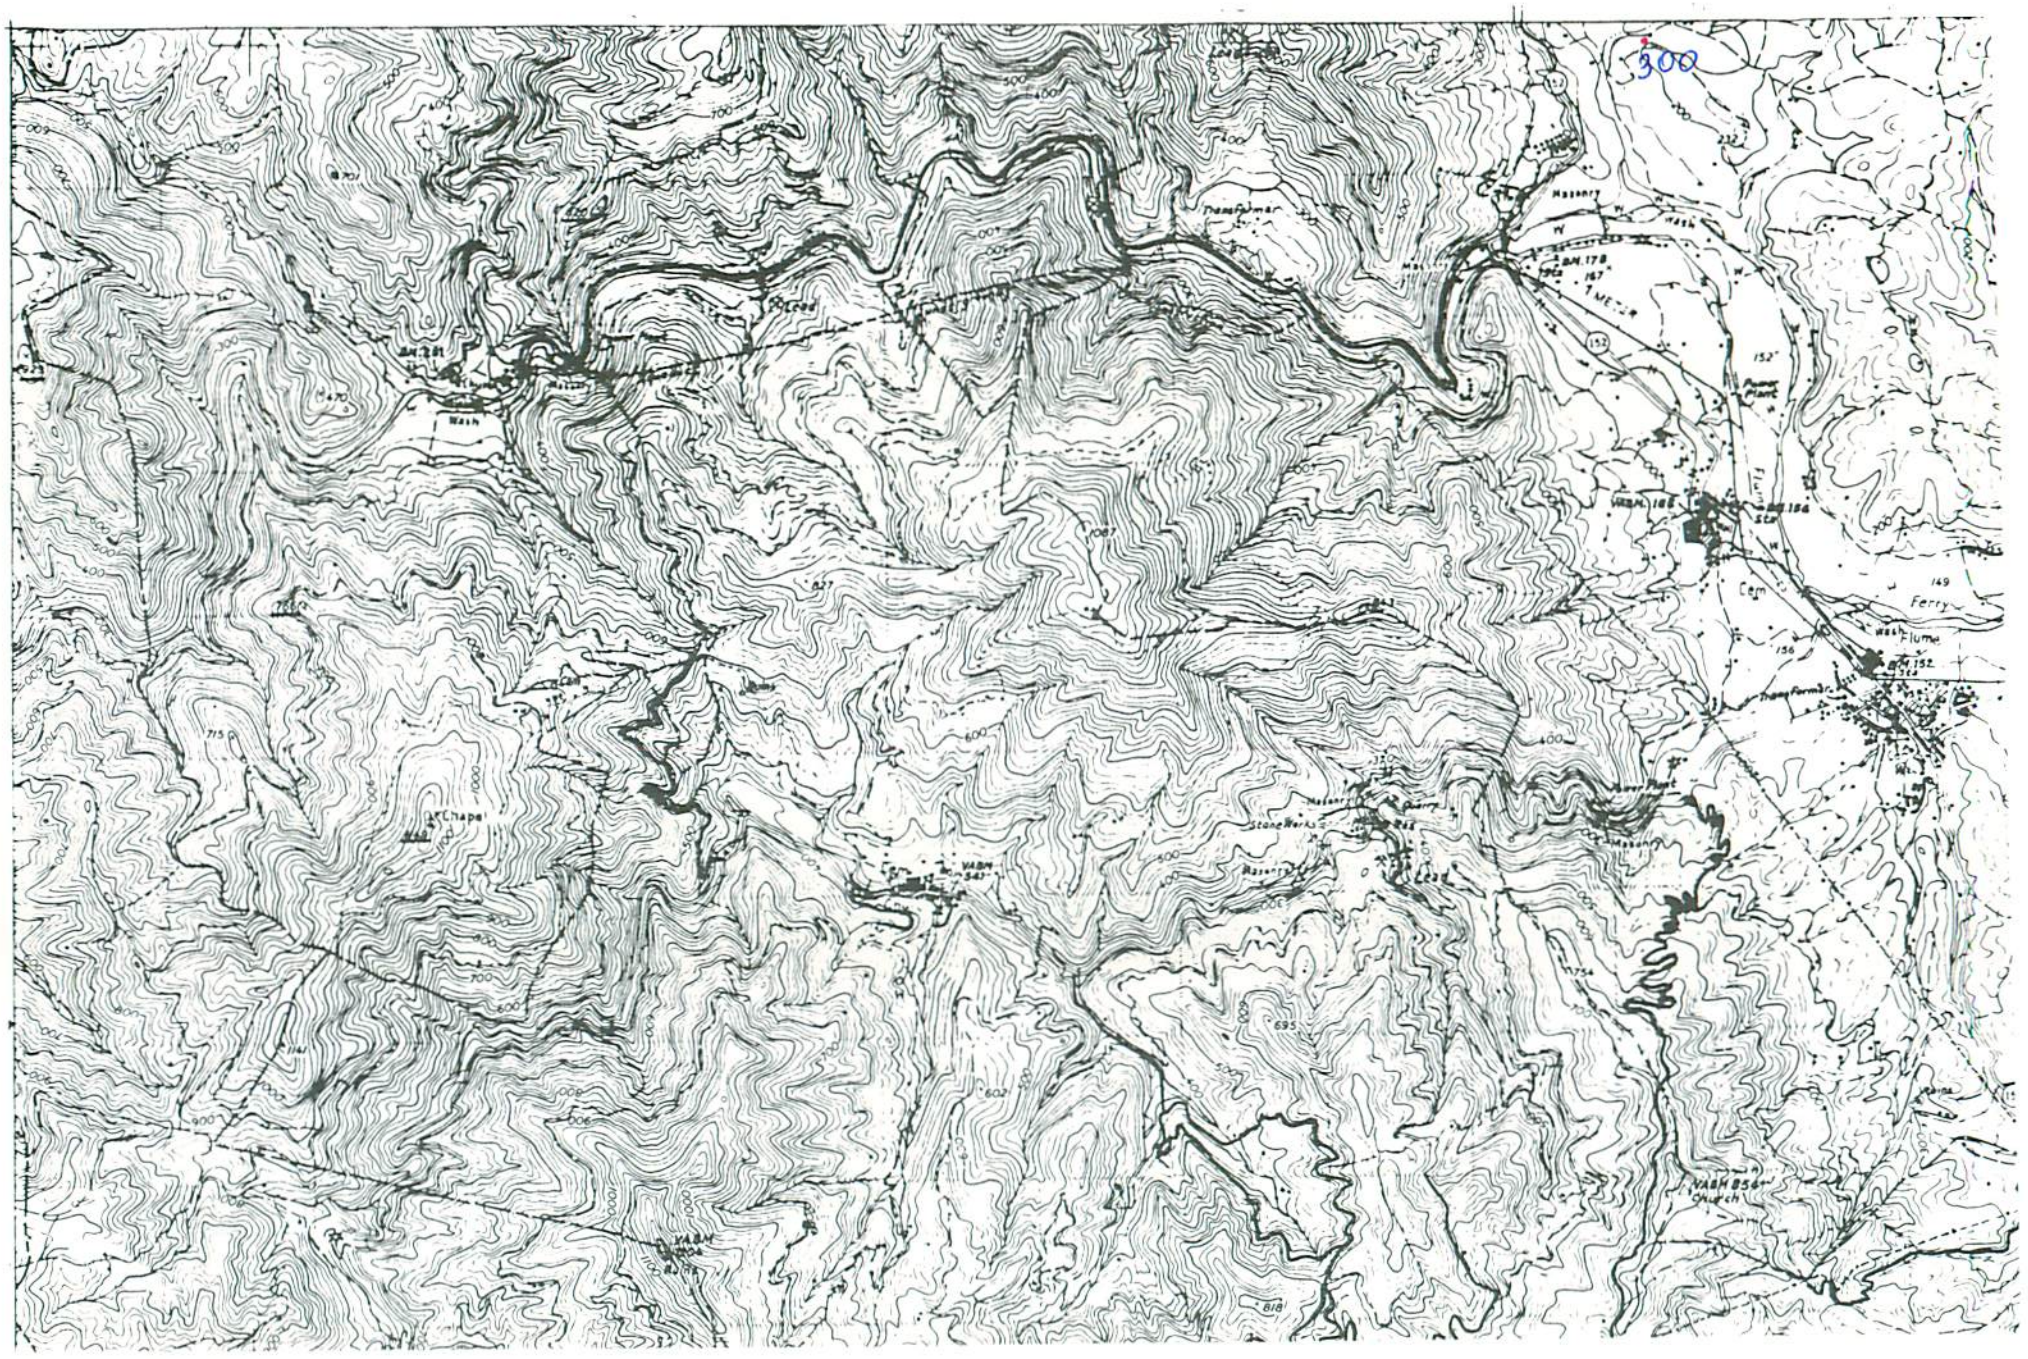

NUMERO DE LA HOJA 38-13 CUADRANTE 4 1 3 2

16

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLE POR EL CONSUL				DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento	CONSULT	ESPECIAL	QUE REAL	LA ESTAC	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
38134			Y	C	A	M				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro L y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
0300	/											

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro L y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro L y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro L y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 24-8-78 Enviado el 20-7-78

El Supervisor El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 38-13 CUADRANTE 4 1 3 2

17

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | |



NUMERO DE LA HOJA 38-13 CUADRANTE 4 1 / 3 2

18

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento
38133		

DATOS A RELLE POR EL CONSUL			
CONSULT	ESPECIAL	QUE REA	LA ESTAC
Y	C	A	M

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l y M.	Macrop	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc	Otros analisis
0302		/							/			
0303		/							/			
0304		/							/			

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l y M.	Macrop	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l y M.	Macrop	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc	Otros analisis


NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l y M.	Macrop	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc	Otros analisis

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO)
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA. DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID 3

Recibido I.G.M.E. el 24-7-78 Enviado el 20-7-78

El Supervisor El Consultor

A. Duelos

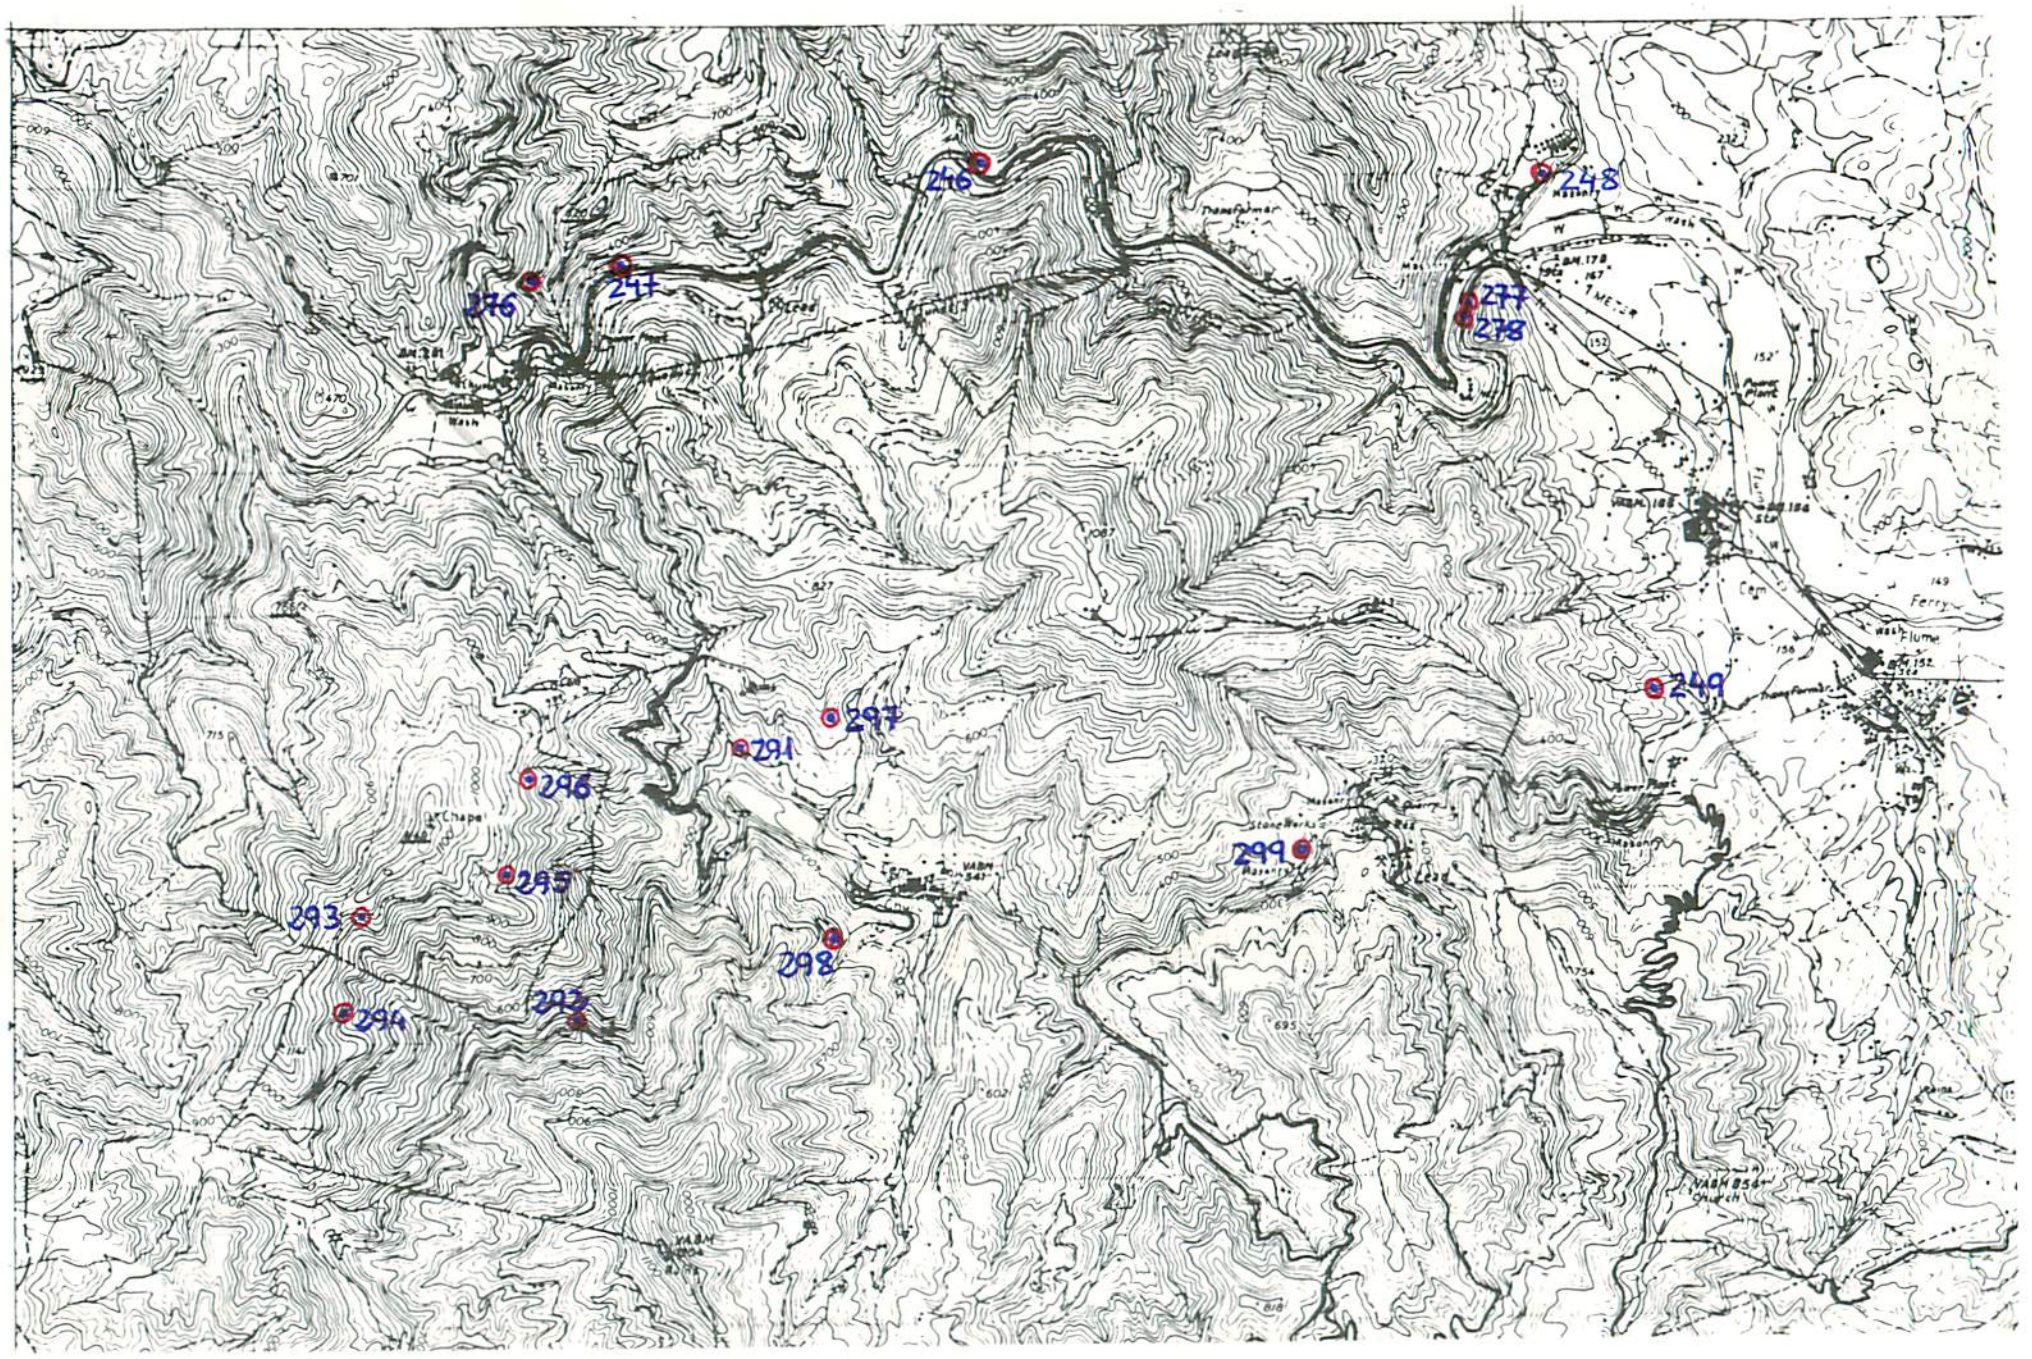

NUMERO DE LA HOJA 38-13 CUADRANTE 4 1 3 2

19

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLE. POR EL CONSUL.			DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento	CONSULT	ESPECIAL QUE REAL	LA ESTAC	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
38134			YC	JS					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l y M	Macrop	Micropal	Sedimen	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen	Microso	Otros analisis
0246		/										
0247		/										
0248		/										
0249		/										
0276								/				
0277	/							/				
0278	/							/				
~~0279~~								/				
0291	/											
0292	/											
0293	/											
0294	/											
0295	/											
0296	/											
0297	/											
0298	/											
0299	/											

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l y M	Macrop	Micropal	Sedimen	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen	Microso	Otros analisis


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l y M	Macrop	Micropal	Sedimen	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen	Microso	Otros analisis

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA; DIVISION DE GEOLOGIA - C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 24-7-78 — El Supervisor

Enviado el 19-7-78 — El Consultor Jorge Soubrier

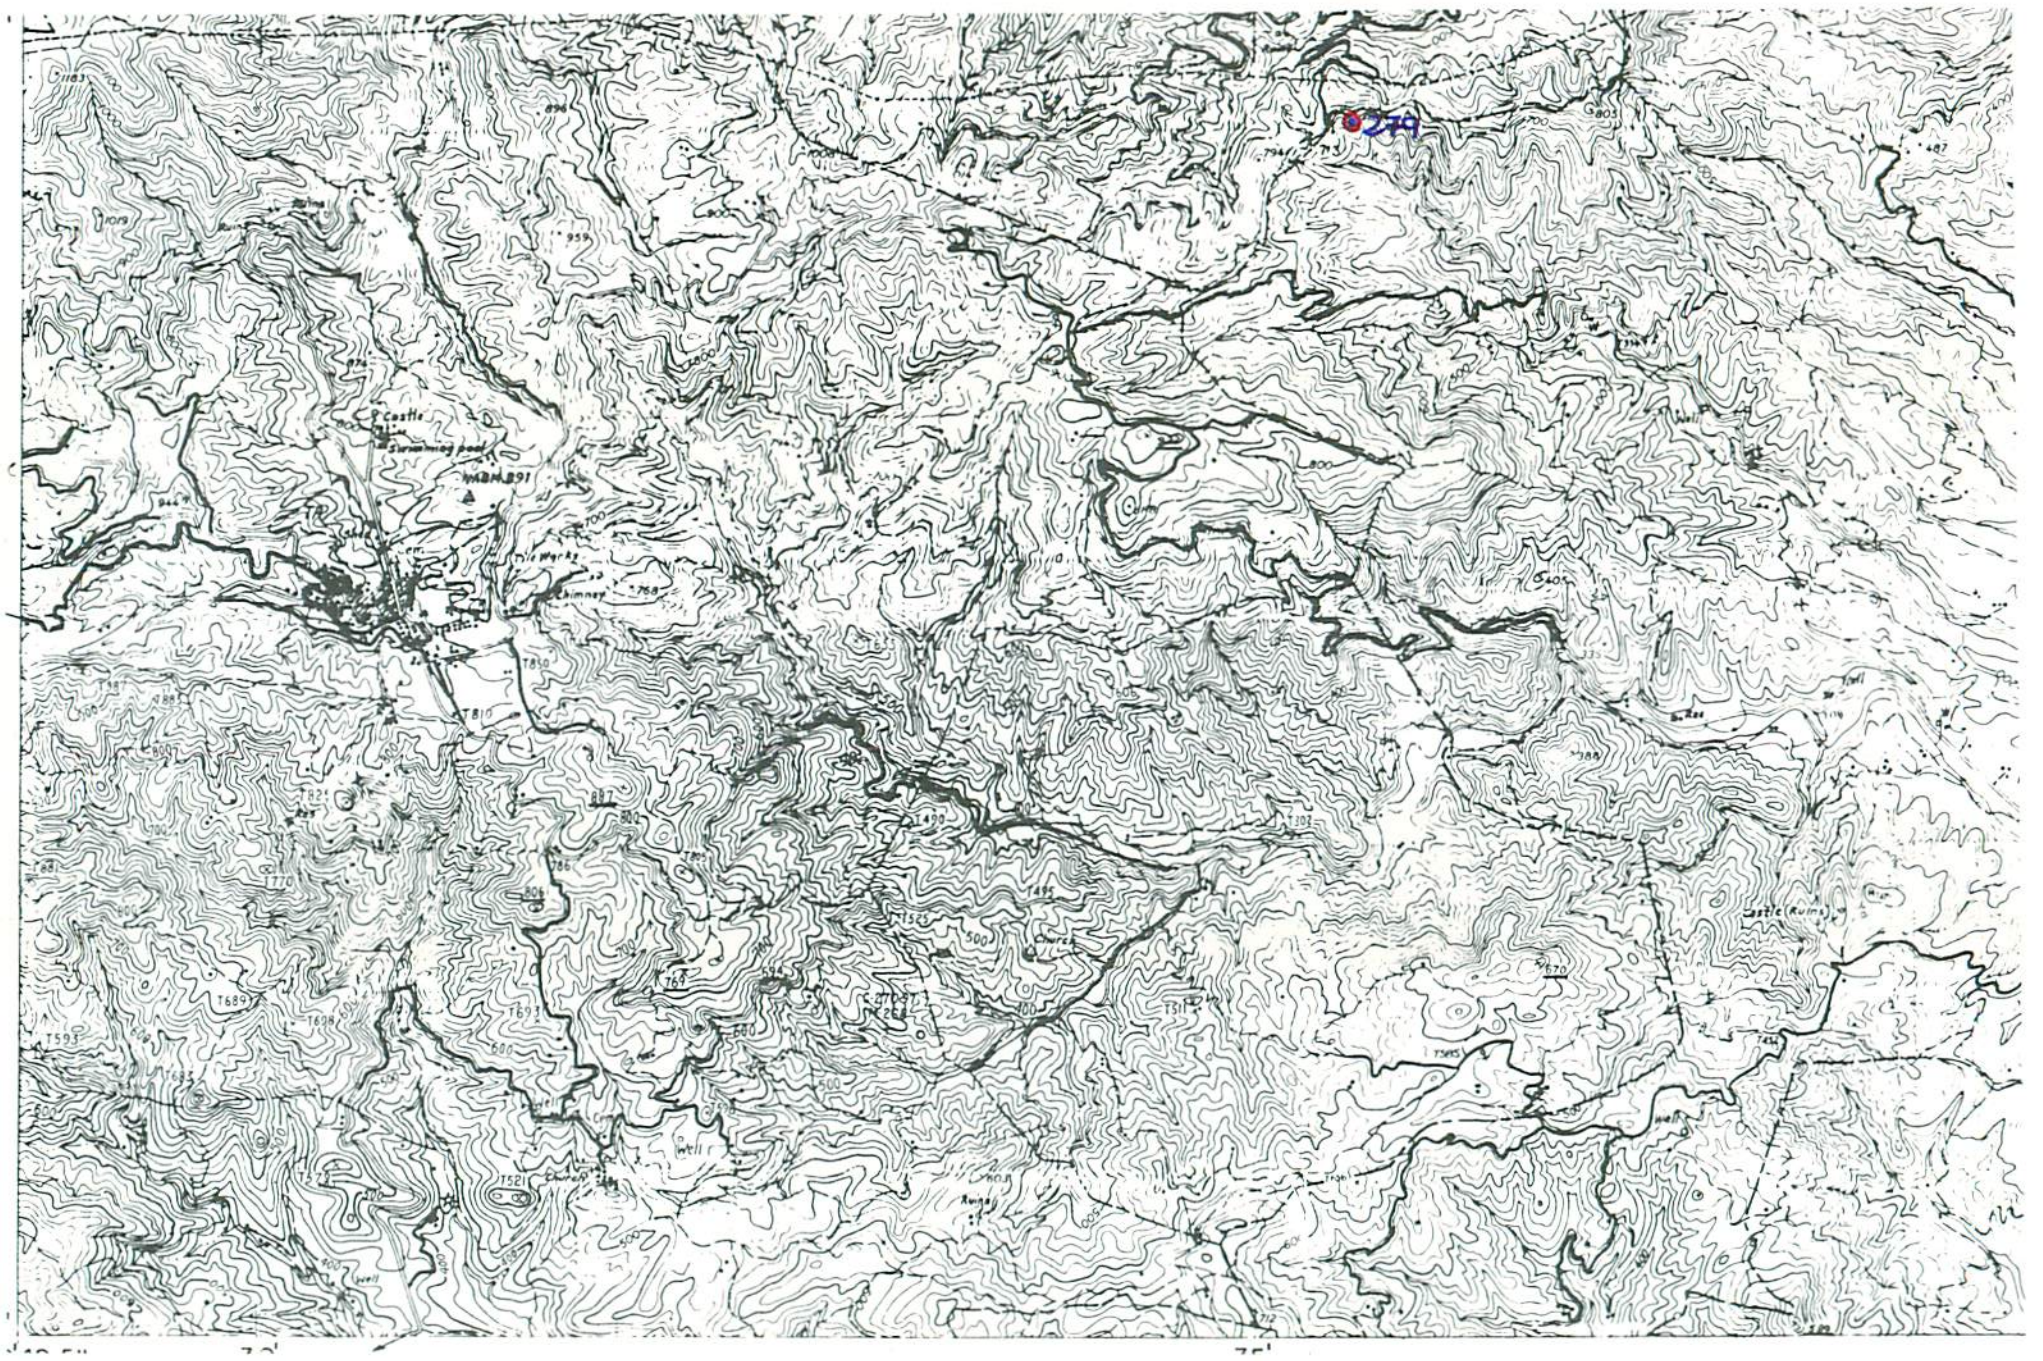

NUMERO DE LA HOJA 38-13 CUADRANTE

4	1
~~3~~	2

20

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento
38/13		

DATOS A RELLE. POR EL CONSUL.			
CONSULT	ESPECIAL	QUE REAL	LA ESTAC
YC	JS		

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS											
		Petro L y M	Macrop	Micropal	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
0279									1			

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS											
		Petro L y M	Macrop	Micropal	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS											
		Petro L y M	Macrop	Micropal	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS											
		Petro L y M	Macrop	Micropal	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis


EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA: DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID 3


Recibido I.G.M.E. el 24-7-78 Enviado el 19-7-78

El Supervisor

El Consultor

Jorge Soubrier

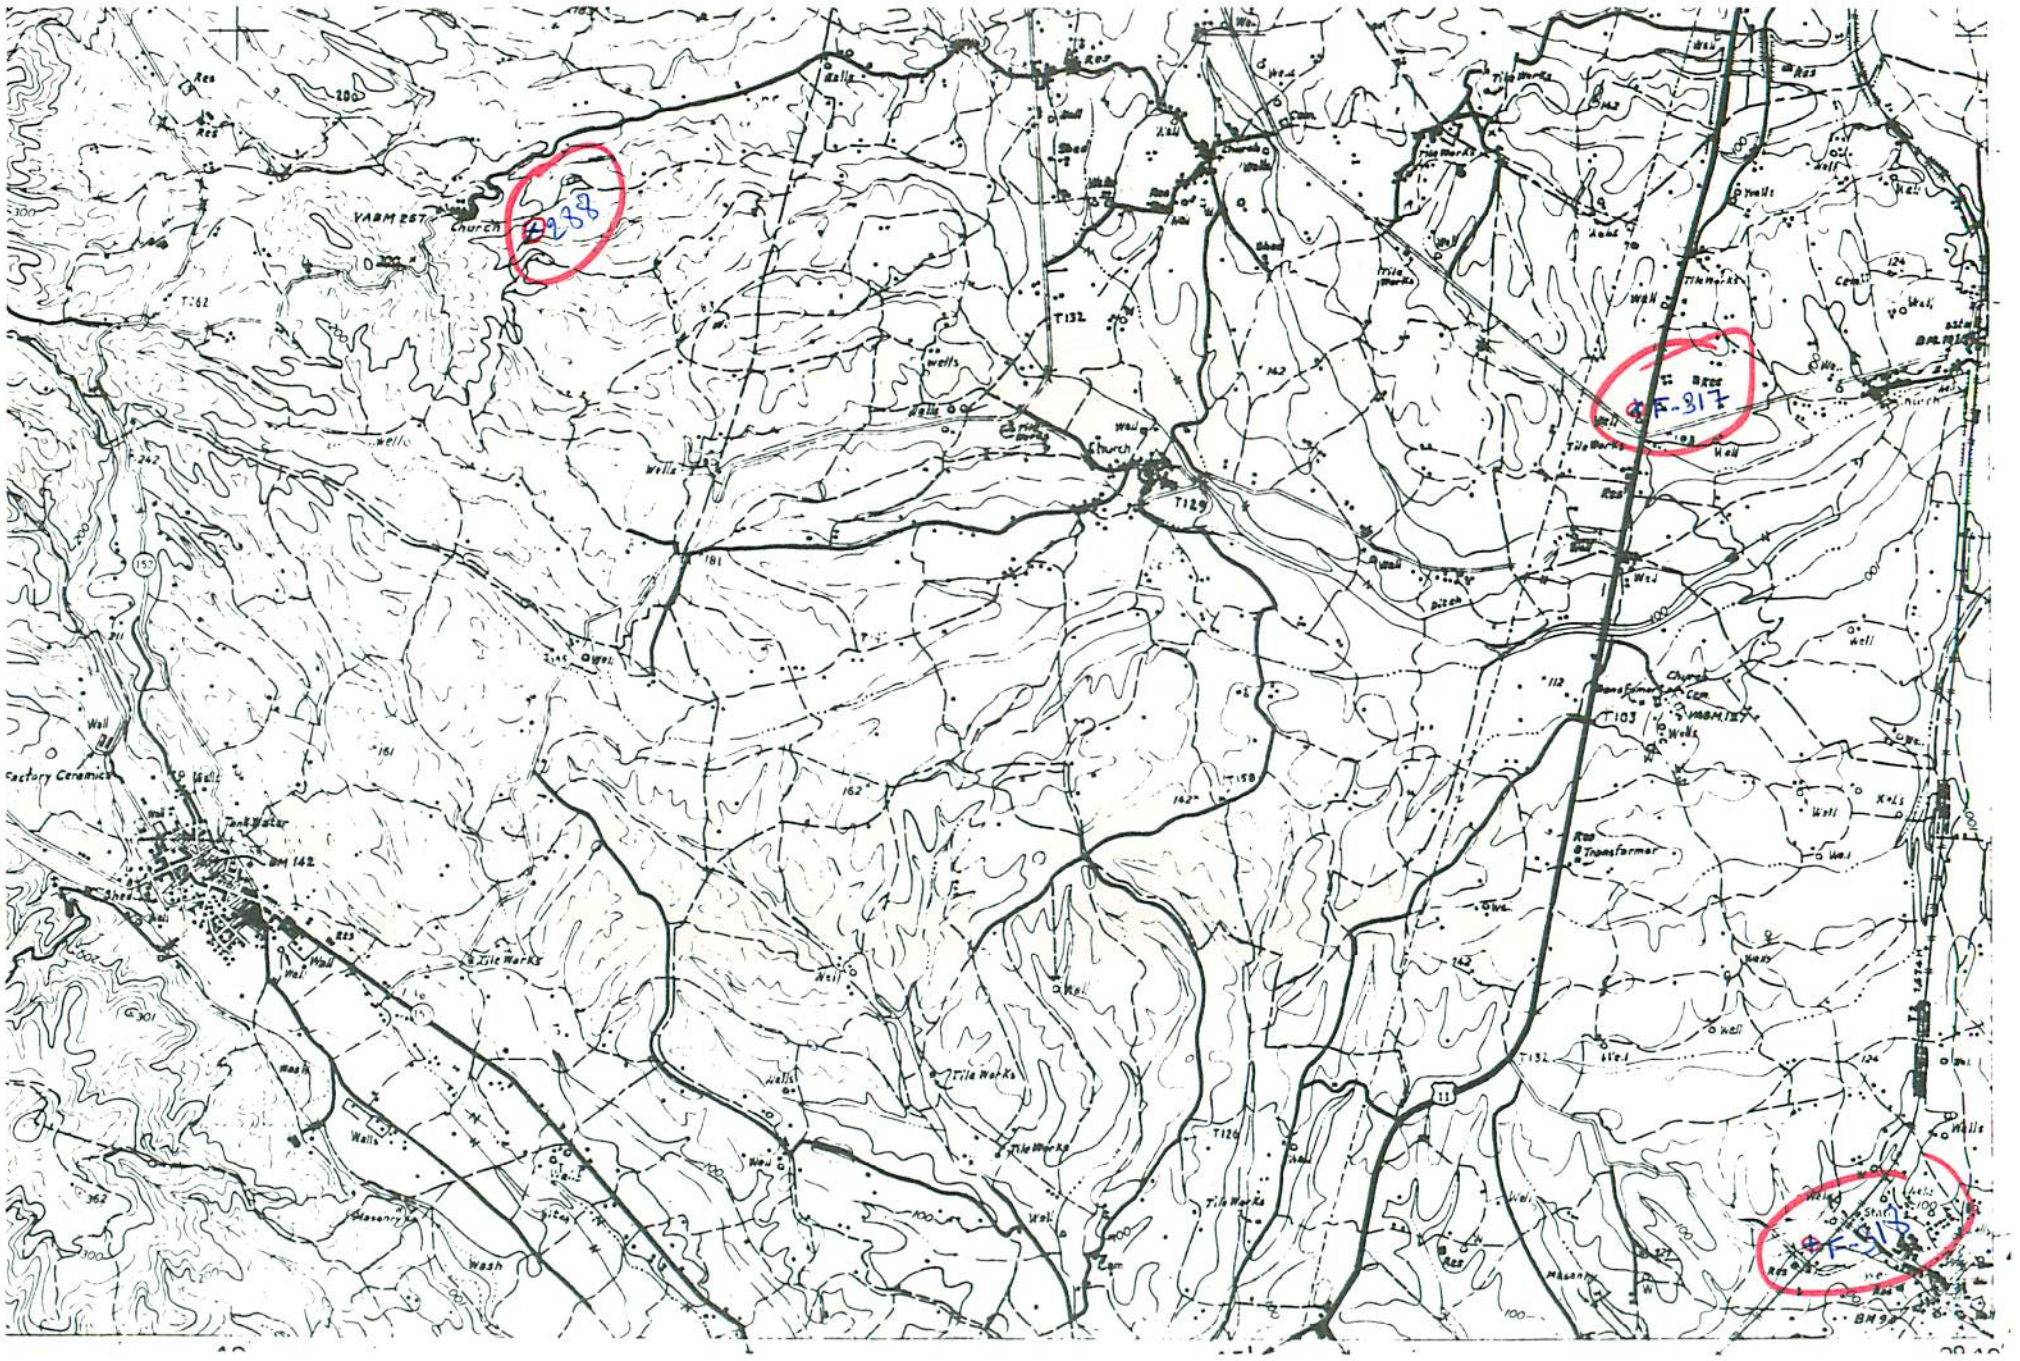
VABM 257
Church
T132
Wells
Church
T129
Tile Works
Tile Works
Tile Works
Tile Works
T124
T103
VABM 137
Transformer
Factory Ceramics
Tank Water
BM 142
Shed
Tile Works
Wash
Masonry
Wash
Wells
Wells
Wells

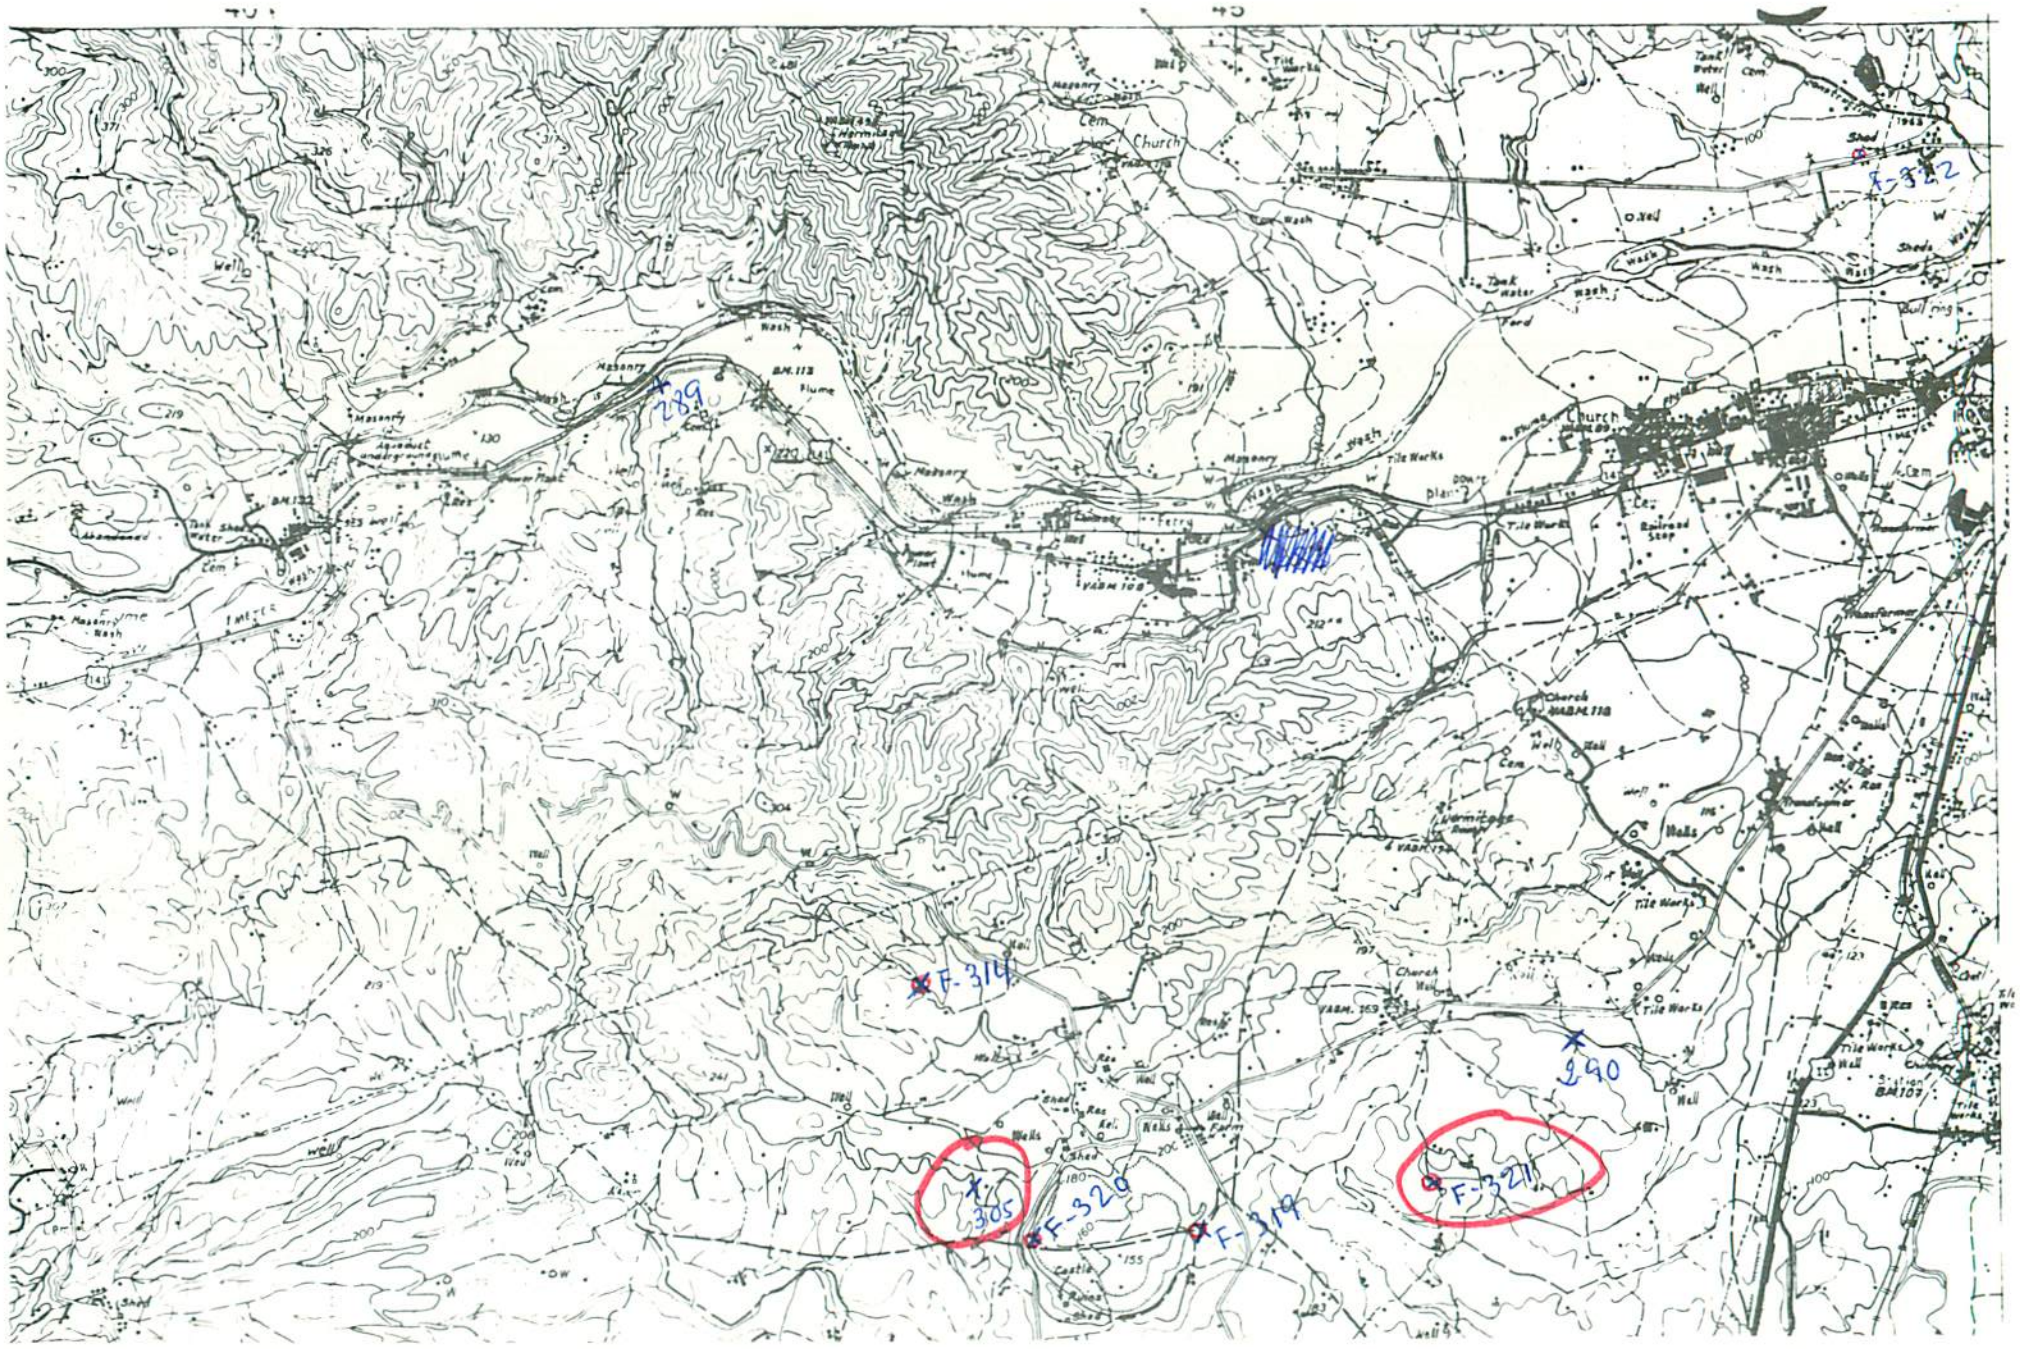

NUMERO DE LA HOJA 38-13 CUADRANTE 4 1 3 2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME				DATOS A RELLE. POR EL CONSUL.		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento		CONSULT	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAC.	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
3813	1			YC	AG				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
~~232~~	1											
289	1								1			
290	1											
305	1											
314	1											
321	1											
322	1											
319	1											
320	1											

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis


EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 5-9-78 Enviado el 1-1-78

El Supervisor

El Consultor

A. Vélez

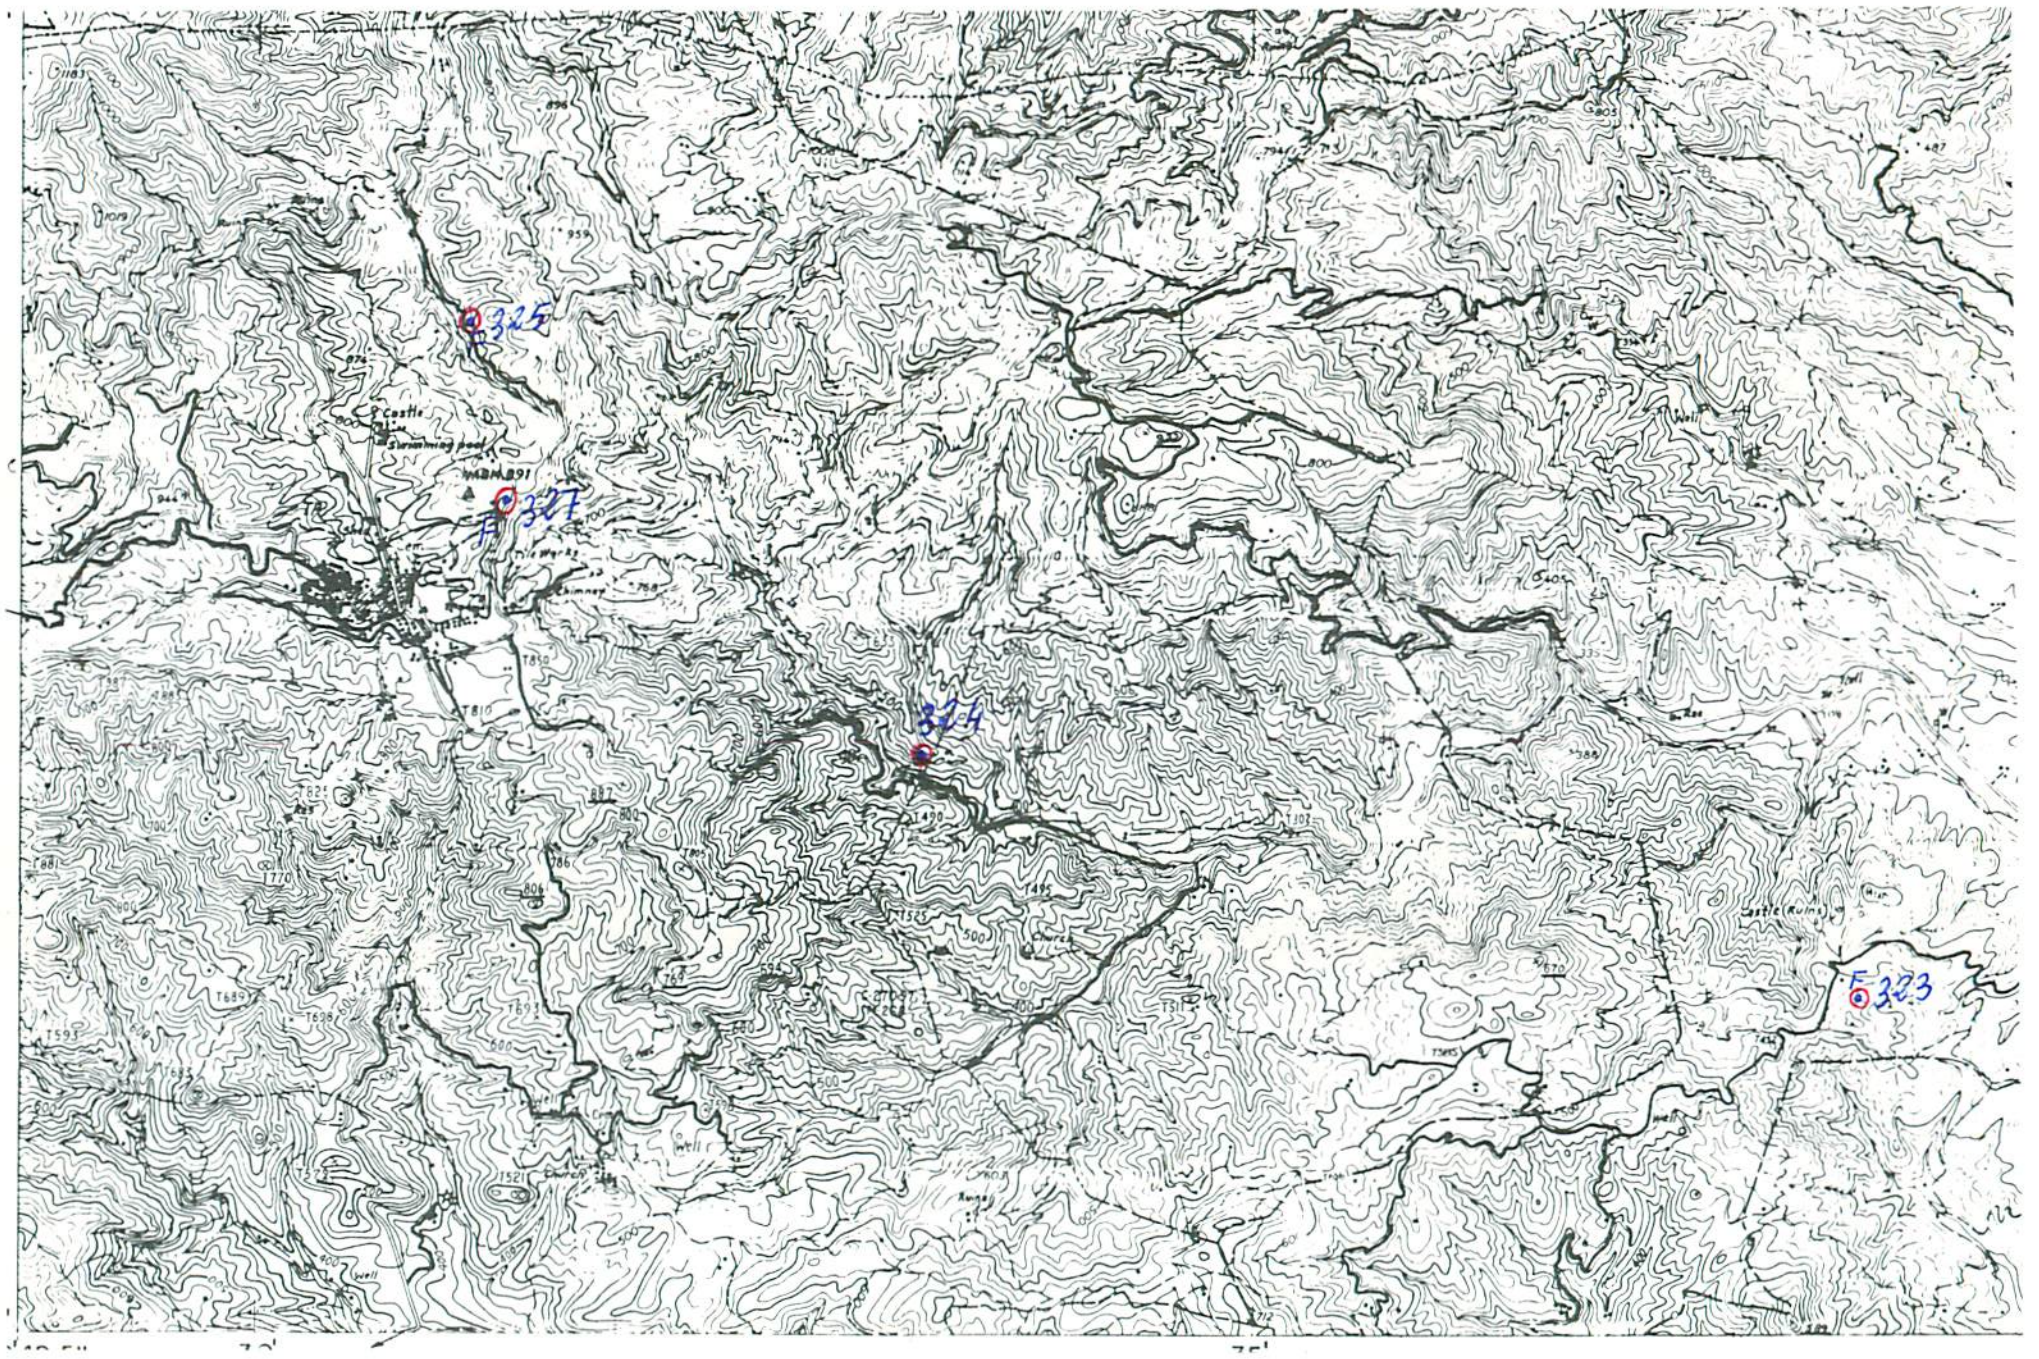

NUMERO DE LA HOJA 38-13 CUADRANTE 4 1 3 2

23

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLE POR EL CONSUL				DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento	CONSULT	ESPECIAL	QUE REAL	LA ESTAC	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
38/13			Y	C	A	M				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro l y M	Macrop	Micropal	Sedimen	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen	Microso	Otros analisis
0323	1											
0324	1											
0325	1											
0327	1											

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 5-9-78 Enviado el 1-9-78

El Supervisor

El Consultor
Alfredo Nuelas



NUMERO DE LA HOJA 38-13 CUADRANTE 4 1 3 2

24

DATOS A RELLENAR POR EL IGME

Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento
3 8 1 3	1	

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

CONSULTOR	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACION
Y C	A M

DATOS A RELLENAR POR EL IGME

Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
0 3 2 6	1											

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otras analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR


NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otras analisis

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA - C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 5-9-78 Enviado el 1-9-78

El Supervisor El Consultor

Alfredo Nuela

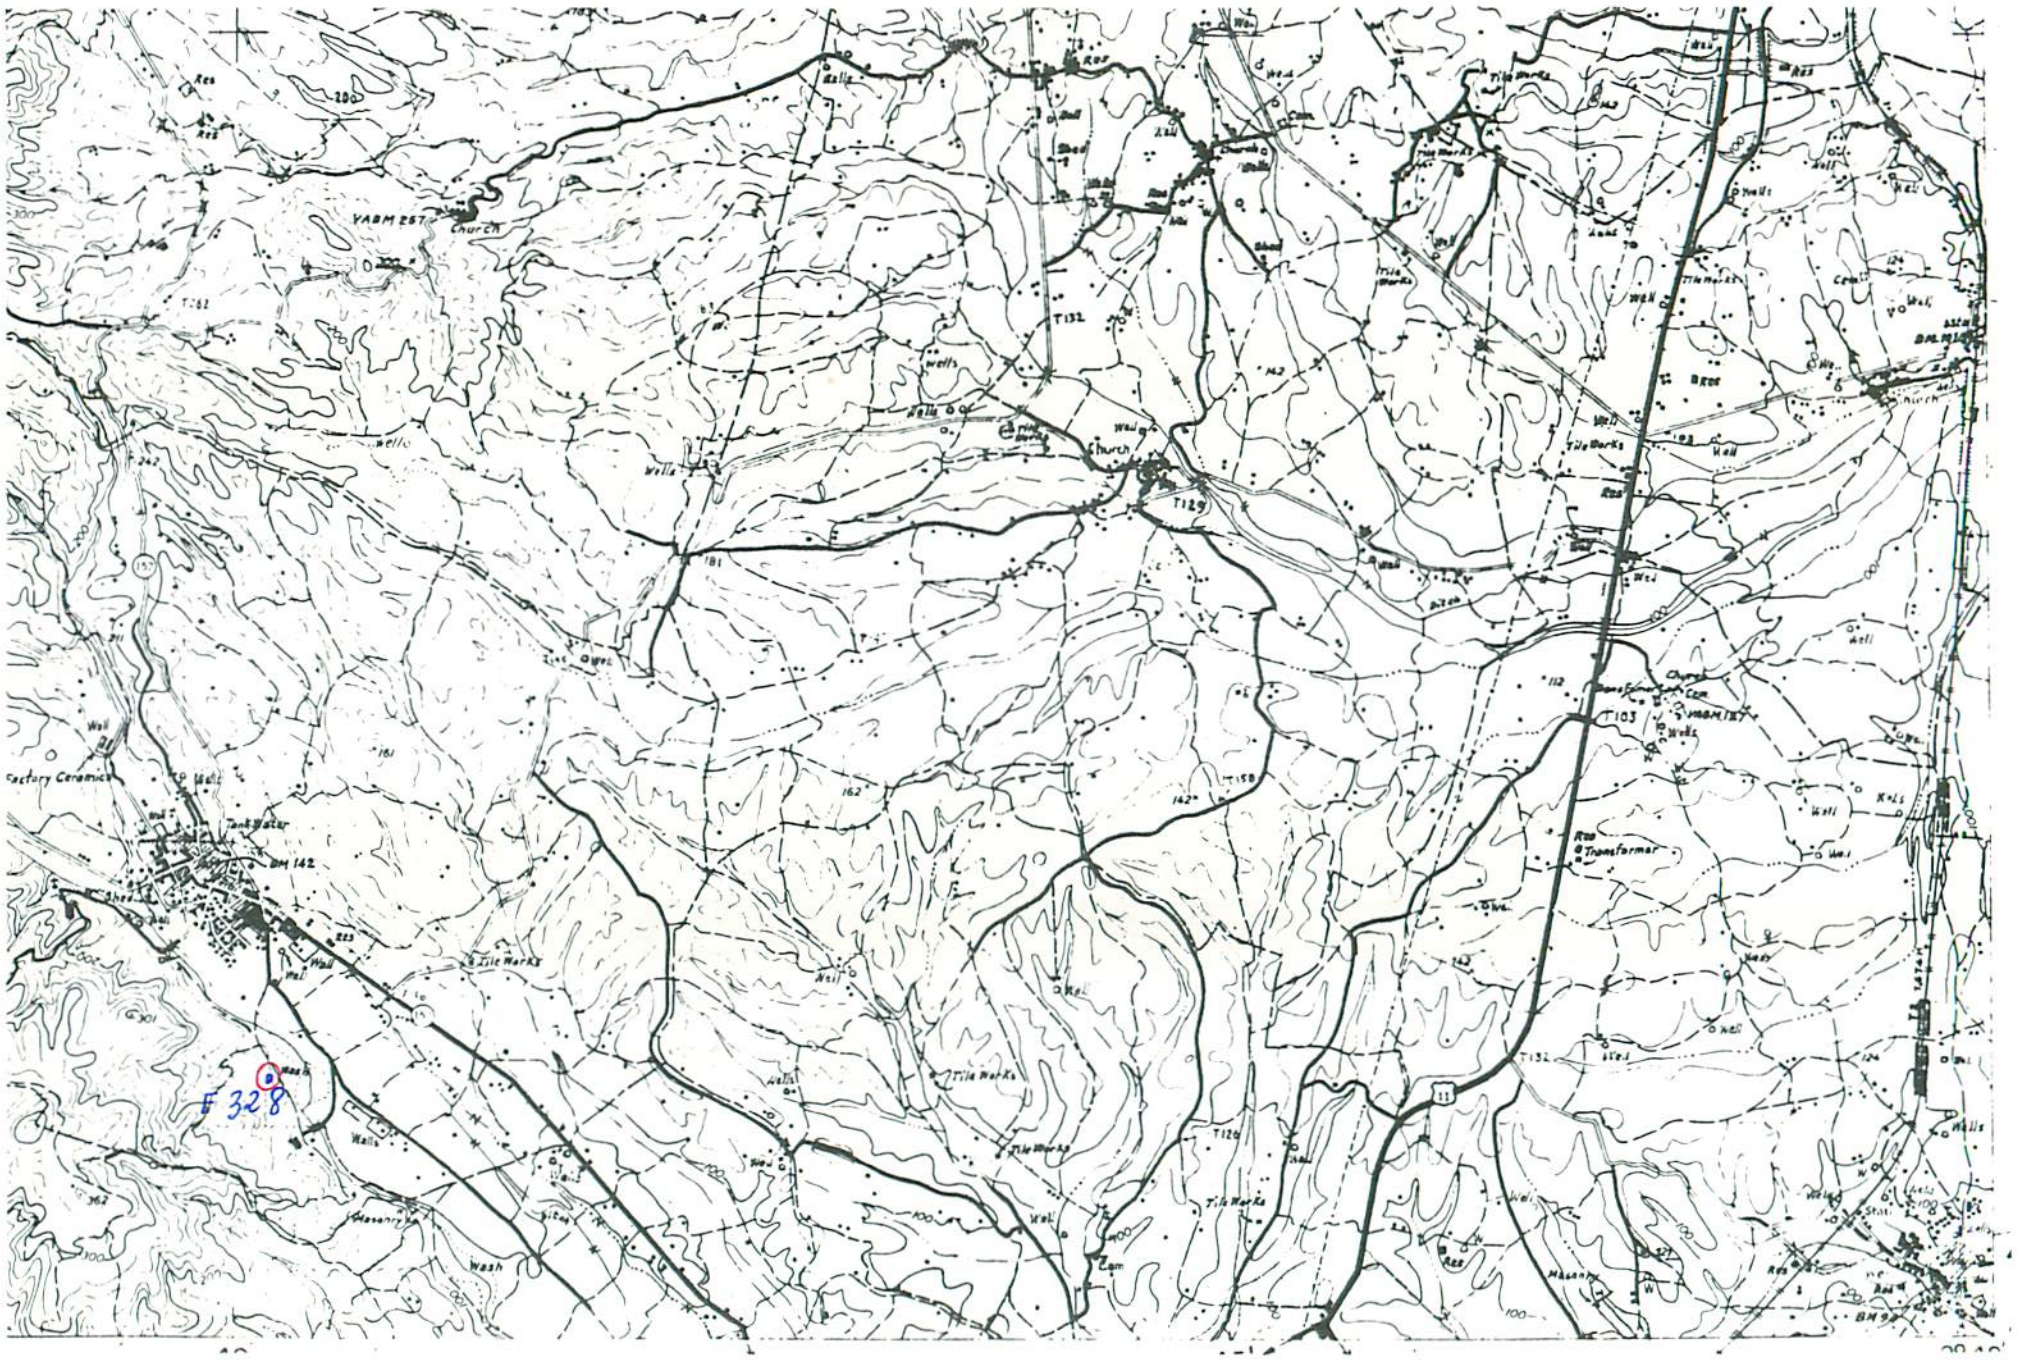

NUMERO DE LA HOJA 38-13 CUADRANTE 4 1 3 2

25

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento
38132		

DATOS A RELLE. POR EL CONSU			
CONSULT	ESPECIAL	QUE REAL	LA ESTAC
Y	C	A	M

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro l y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
0381												

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro l y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR


NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro l y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA; DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 5-9-78 Enviado el 1-9-78

El Supervisor El Consultor

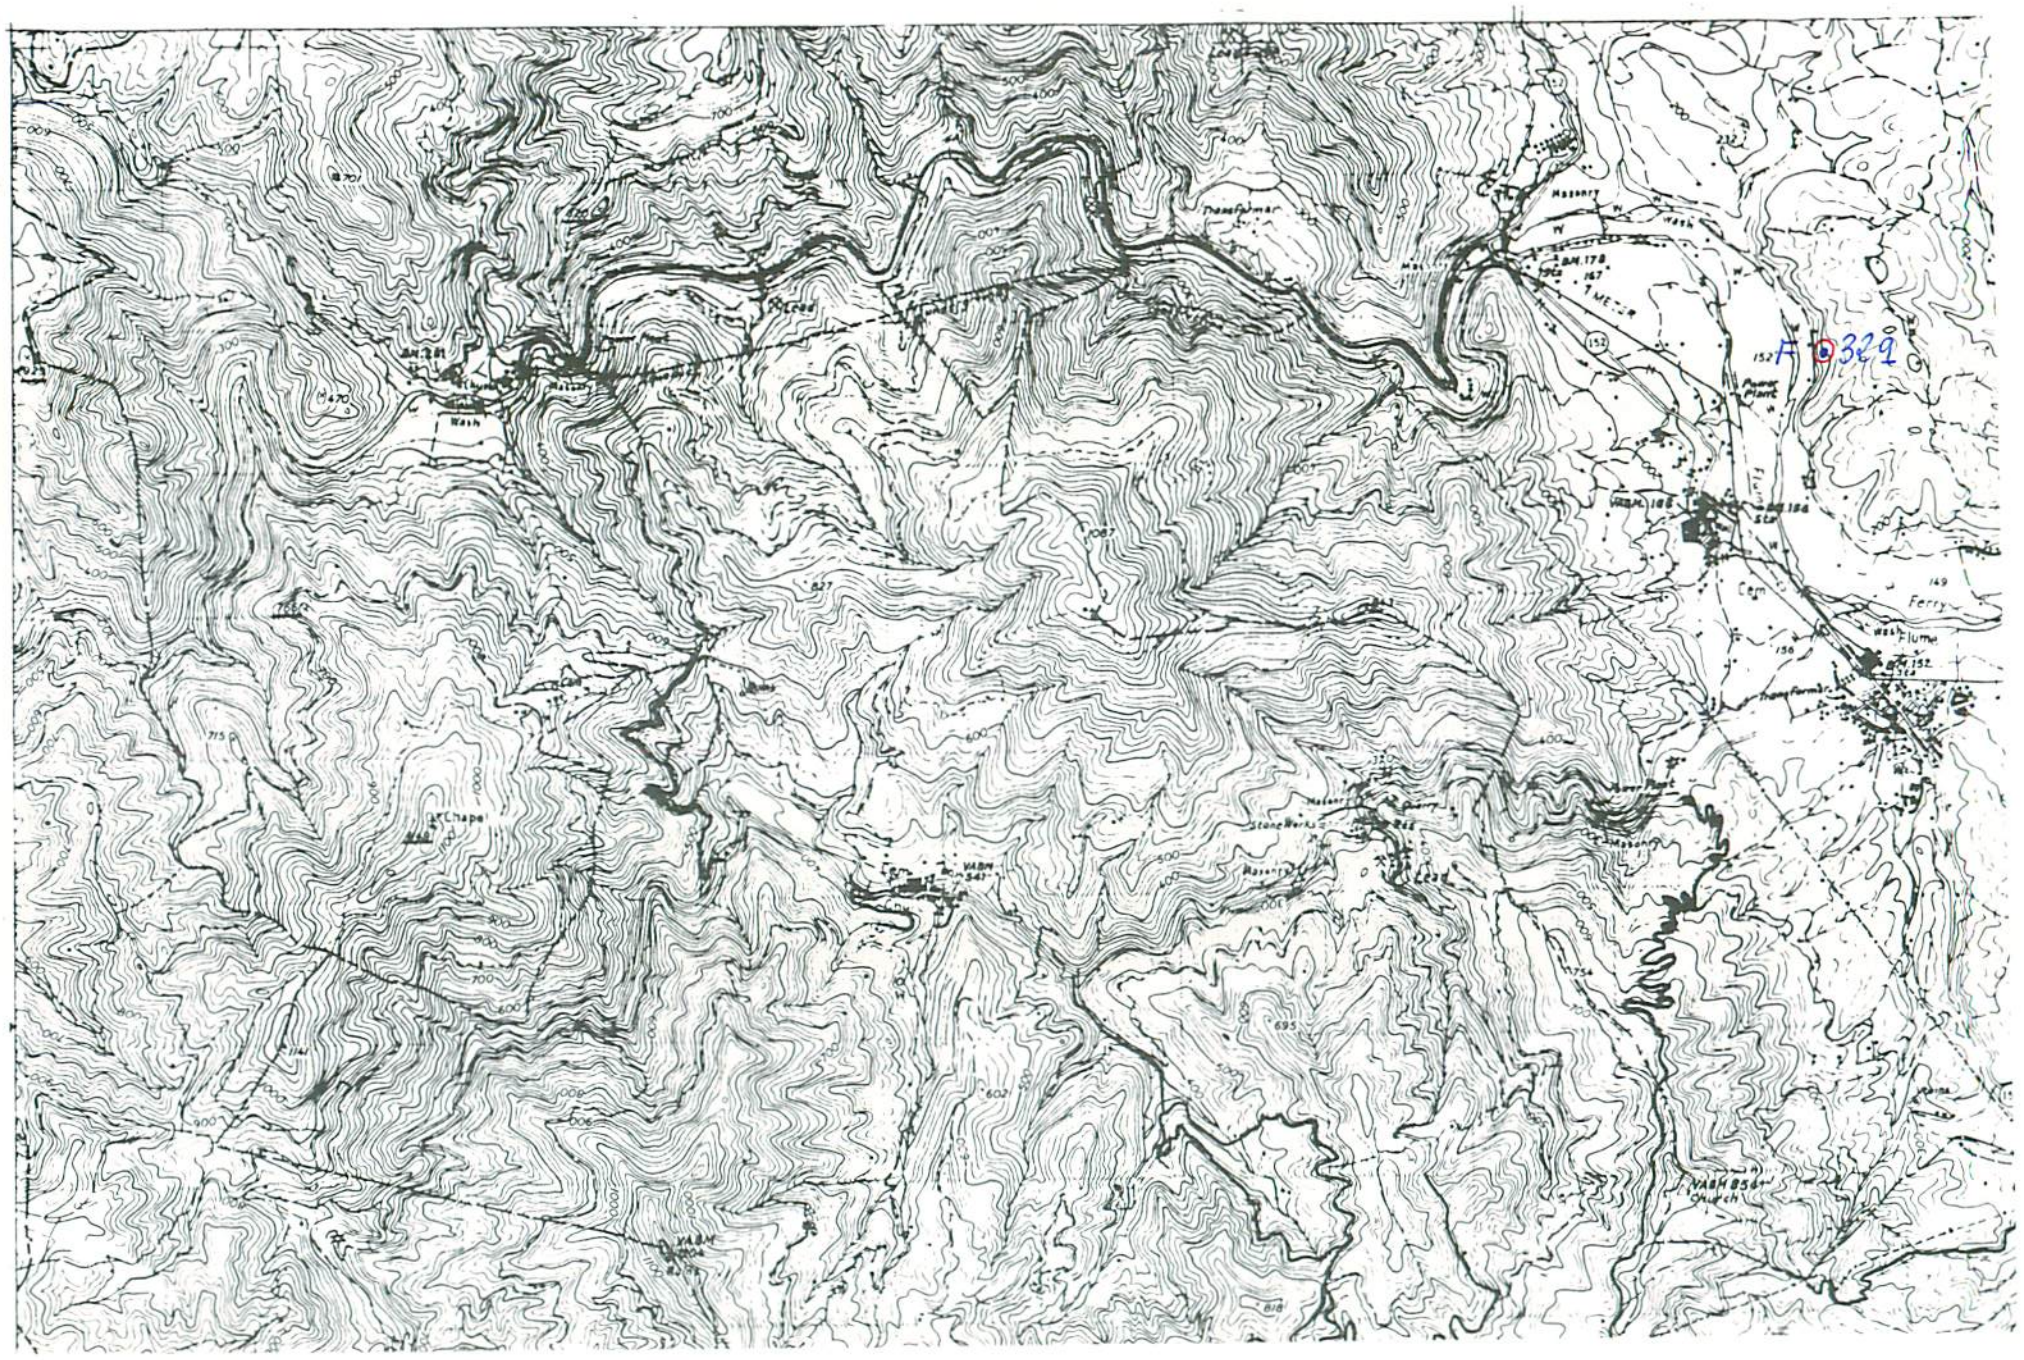

F 0329

NUMERO DE LA HOJA 38-13 CUADRANTE 1 | 2 | 3 | 4

26

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR				DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento	CONSULT	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACION		Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
38134			Y	C A M					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l y M	Macrop	Micropal	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
03291												

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l y M	Macrop	Micropal	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l y M	Macrop	Micropal	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR


NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l y M	Macrop	Micropal	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

EL CONSULTOR – DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA: DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID-3

Recibido I.G.M.E. el 5-9-78 Enviado el 1-9-78

El Supervisor El Consultor

Alfredo Huelas

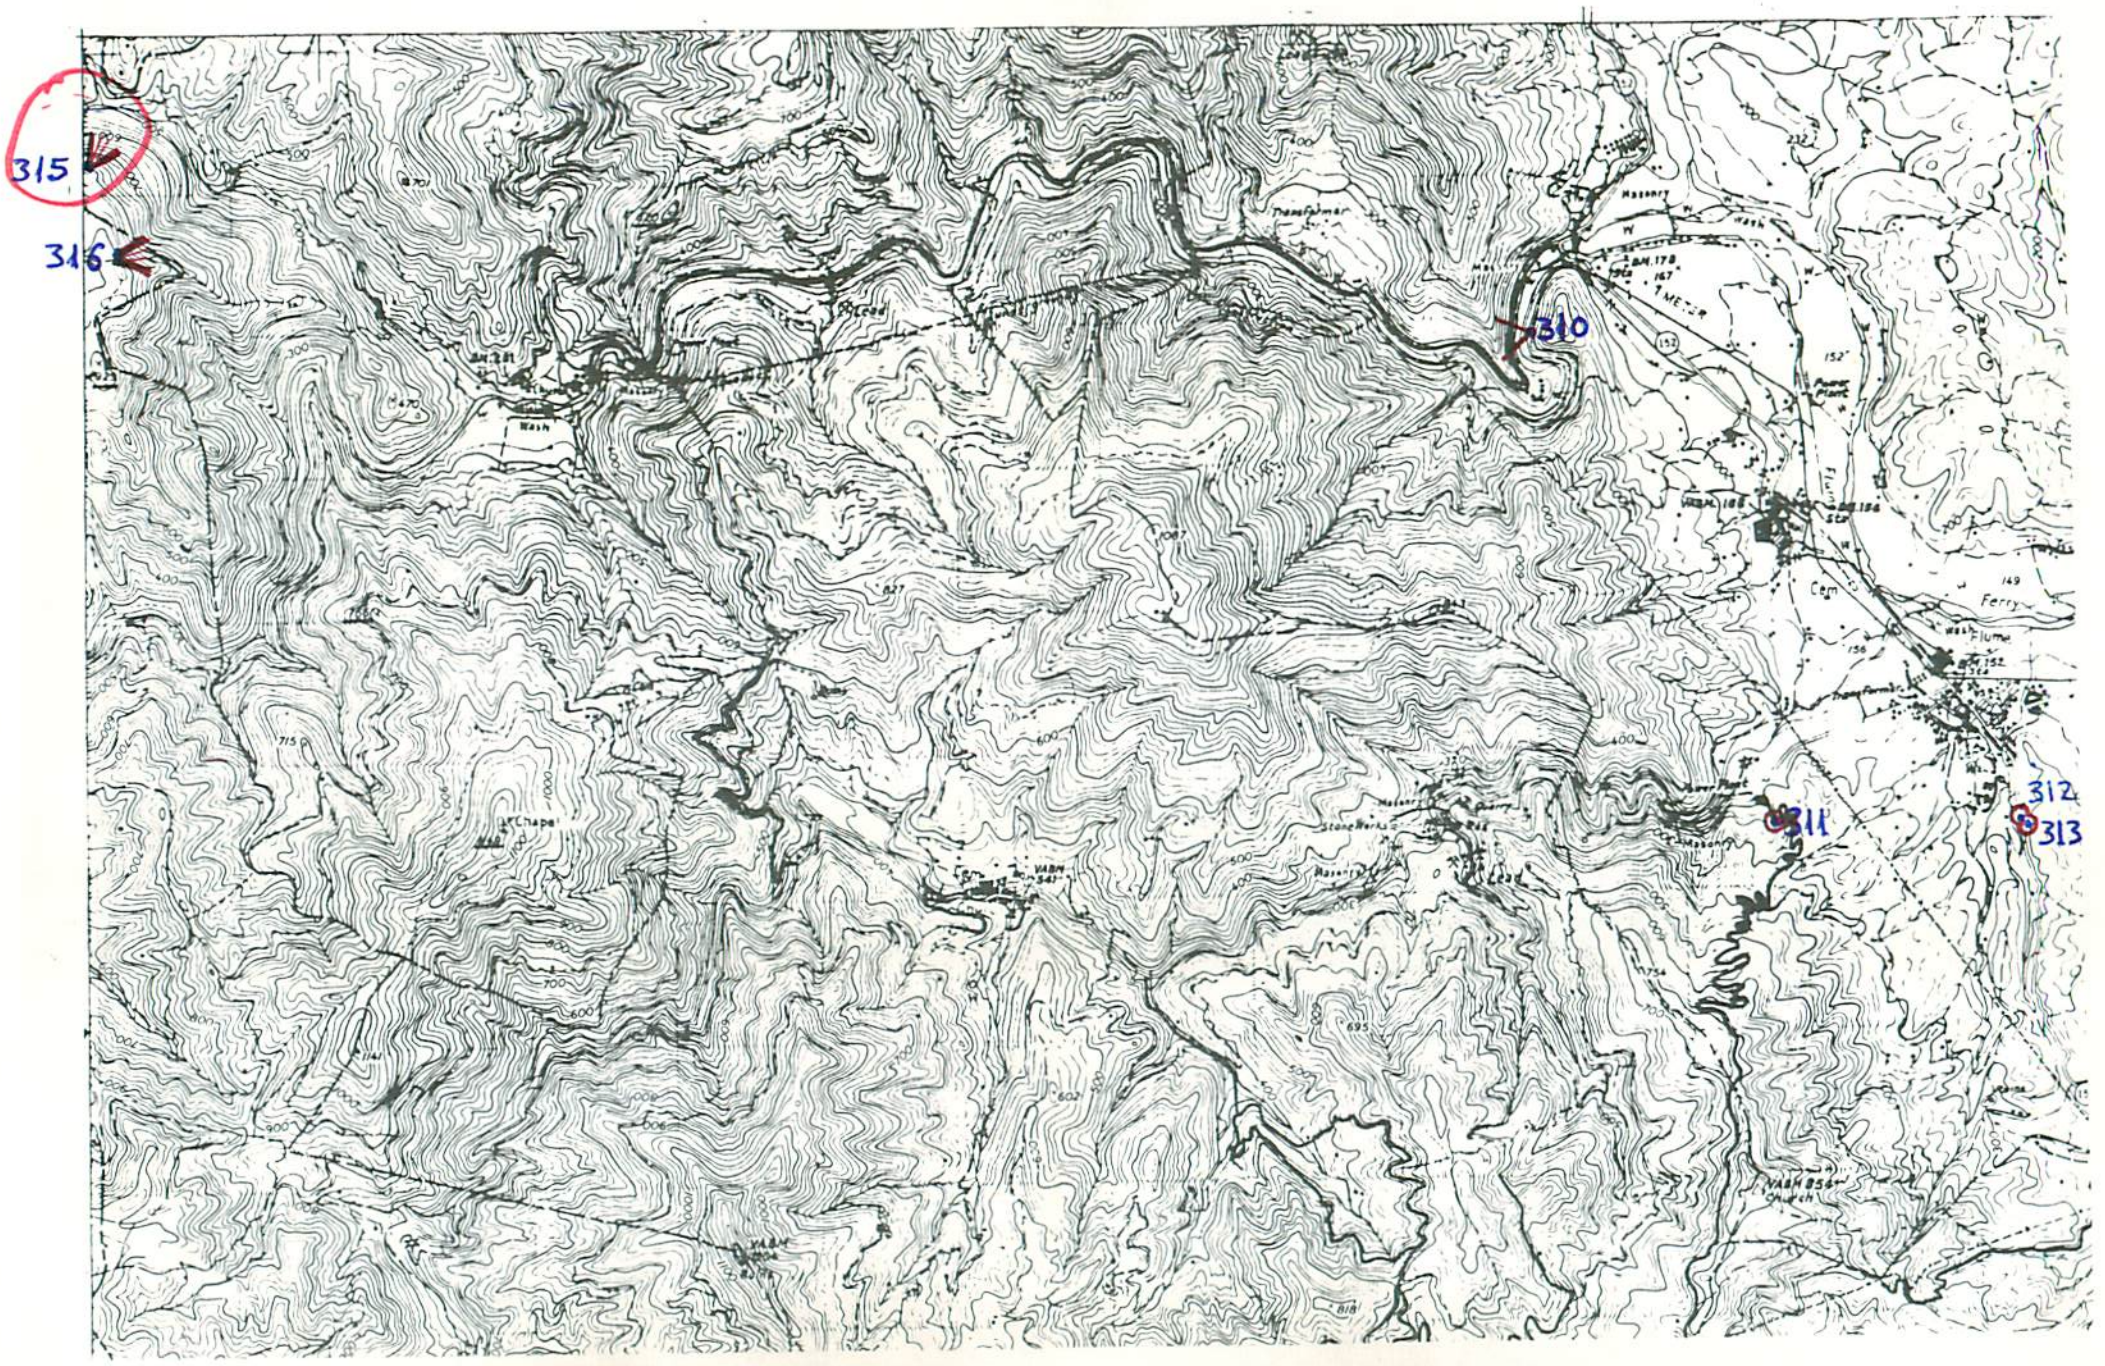

NUMERO DE LA HOJA 38-13 CUADRANTE 4 1 3 2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLE POR EL CONSU				DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento		CONSULT	ESPECIAL QUE REA	LA ESTAC	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
3813	4			Y	C	J	S			

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro Masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
0310	/											
0311	/											
0312	/											
0313	/											
0315	/											
0316	/											

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 5-9-78 Enviado el 1-9-78

El Supervisor El Consultor

Jorge Sarlier