


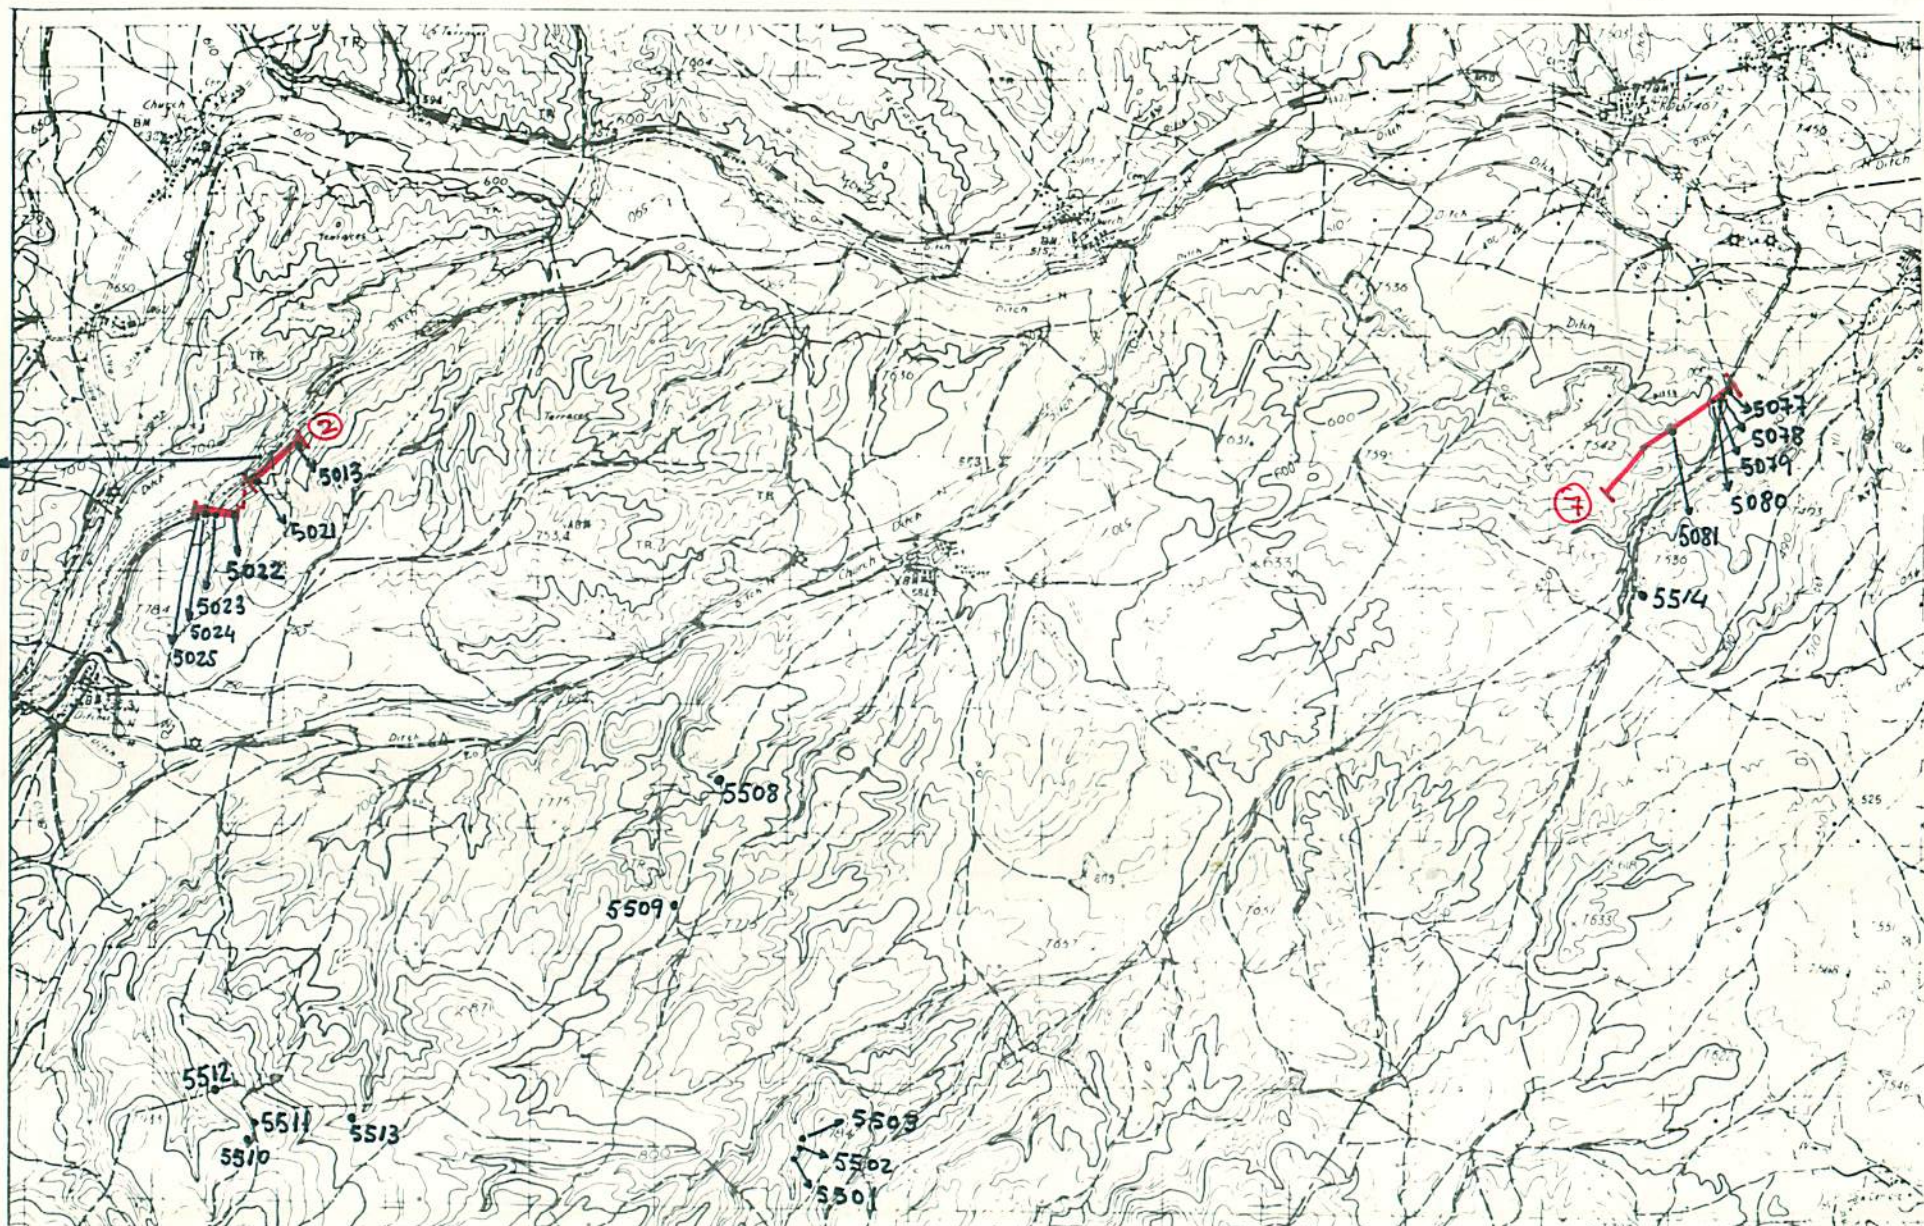


4	1
3	2

[illegible][illegible]

(EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID. 3.

Recibido I.G.M.E. el 29-9-75 Enviado al 29/9/75
El Supervisor 72 El Consultor

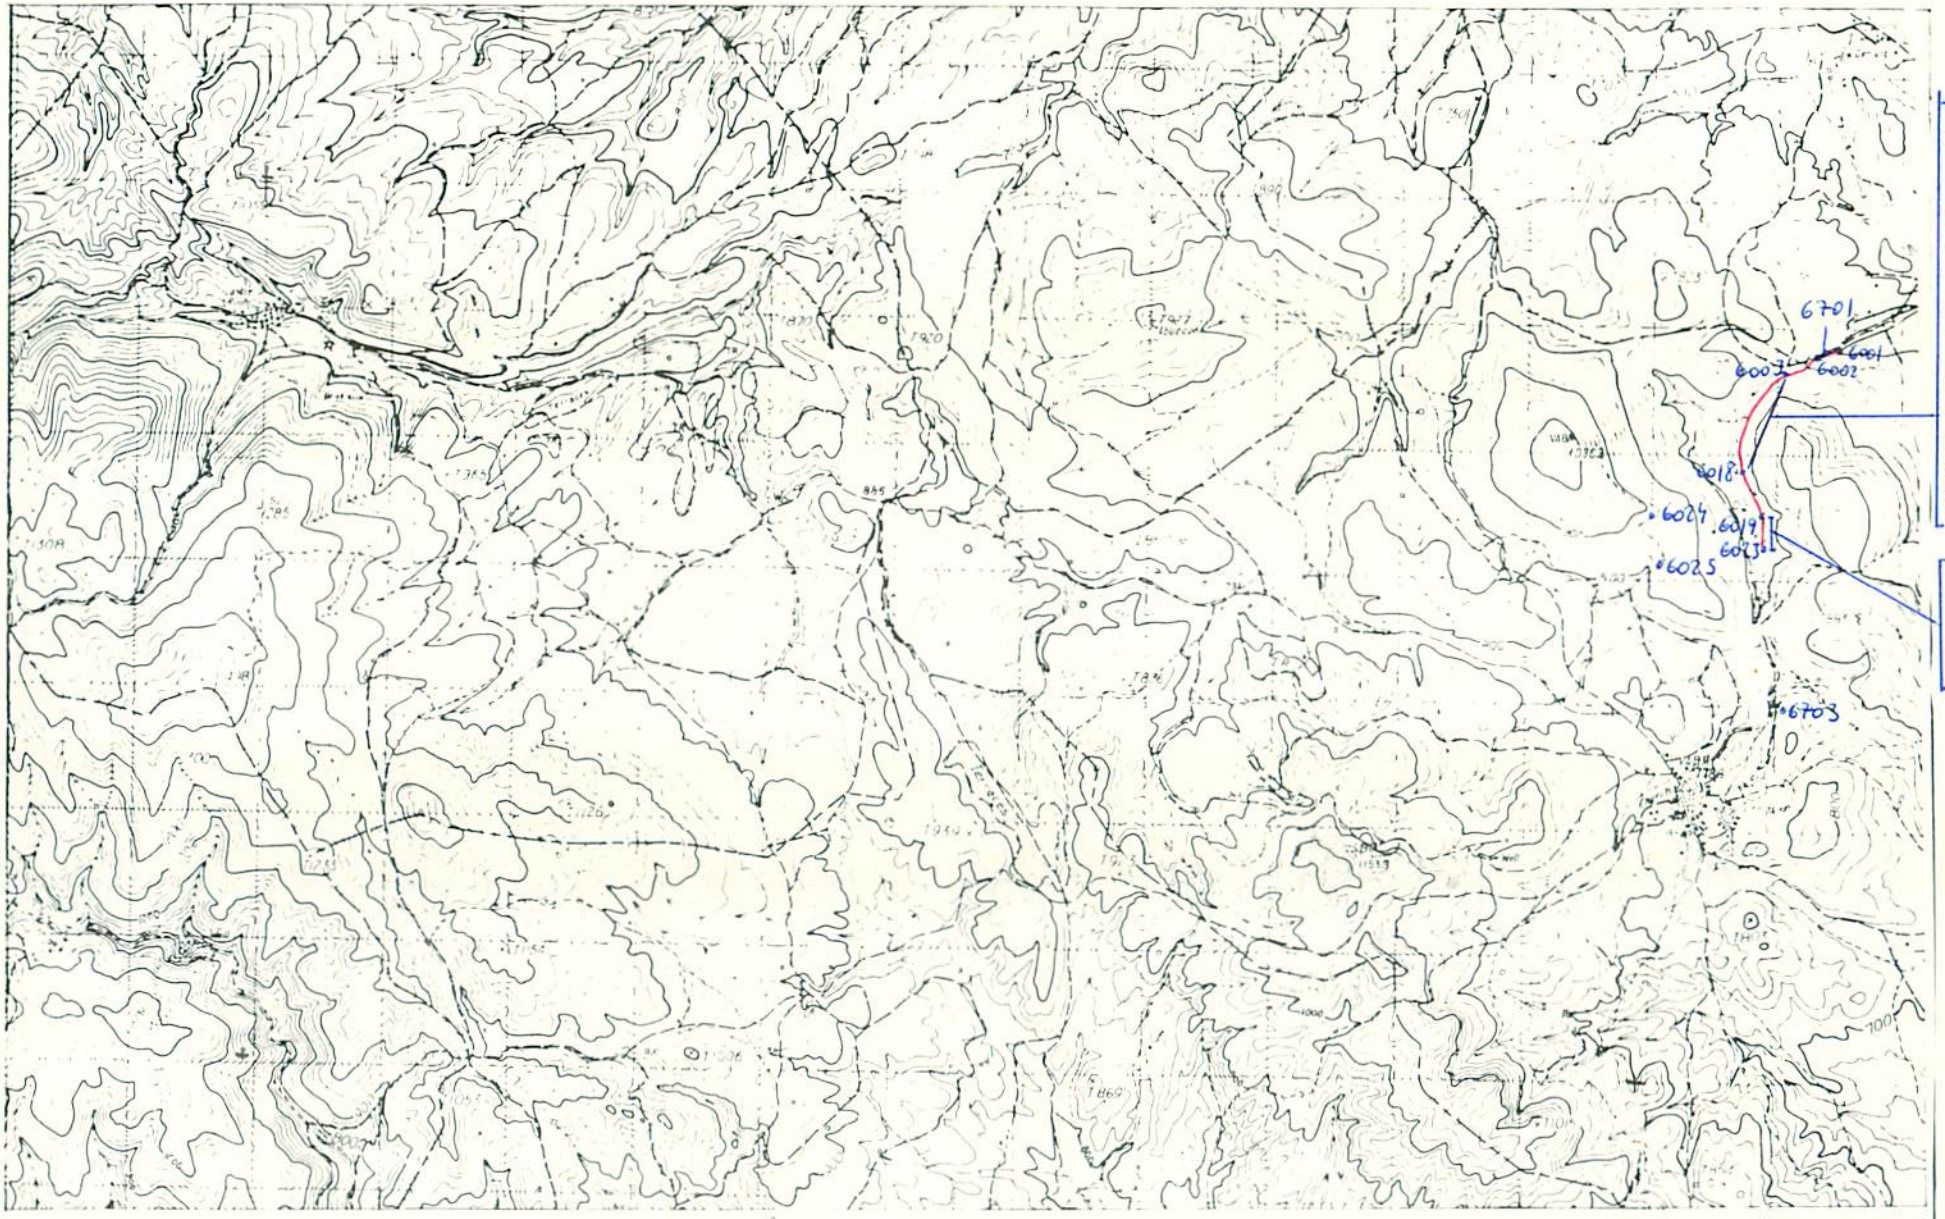

- 6003
- 6004
- 6005
- 6006
- 6007
- 6008
- 6009
- 6010
- 6011
- 6012
- 6013
- 6014
- 6015
- 6016
- 6017
- 6018
- 6019
- 6020
- 6021
- 6022
- 6023

NUMERO DE LA HOJA 25.14 CUADRANTE

4	1
3	2


DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
25.142			68		

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografia	Petro. y M.	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rojos X	Espectro	C 14	Análisis químico	Termico	Otros análisis
6001											
6701											
6002											
6003											
6004											
6005											
6006											
6007											
6008											
6009											
6010											
6011											
6012											
6013											
6014											
6015											
6016											
6017											
6018											

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografia	Petro. y M.	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rojos X	Espectro	C 14	Análisis químico	Termico	Otros análisis
6019											
6020											
6021											
6022											
6023											
6024											
6025											
6703											

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 29-9-75 Enviado el 29/9/75
El Supervisor El Consultor

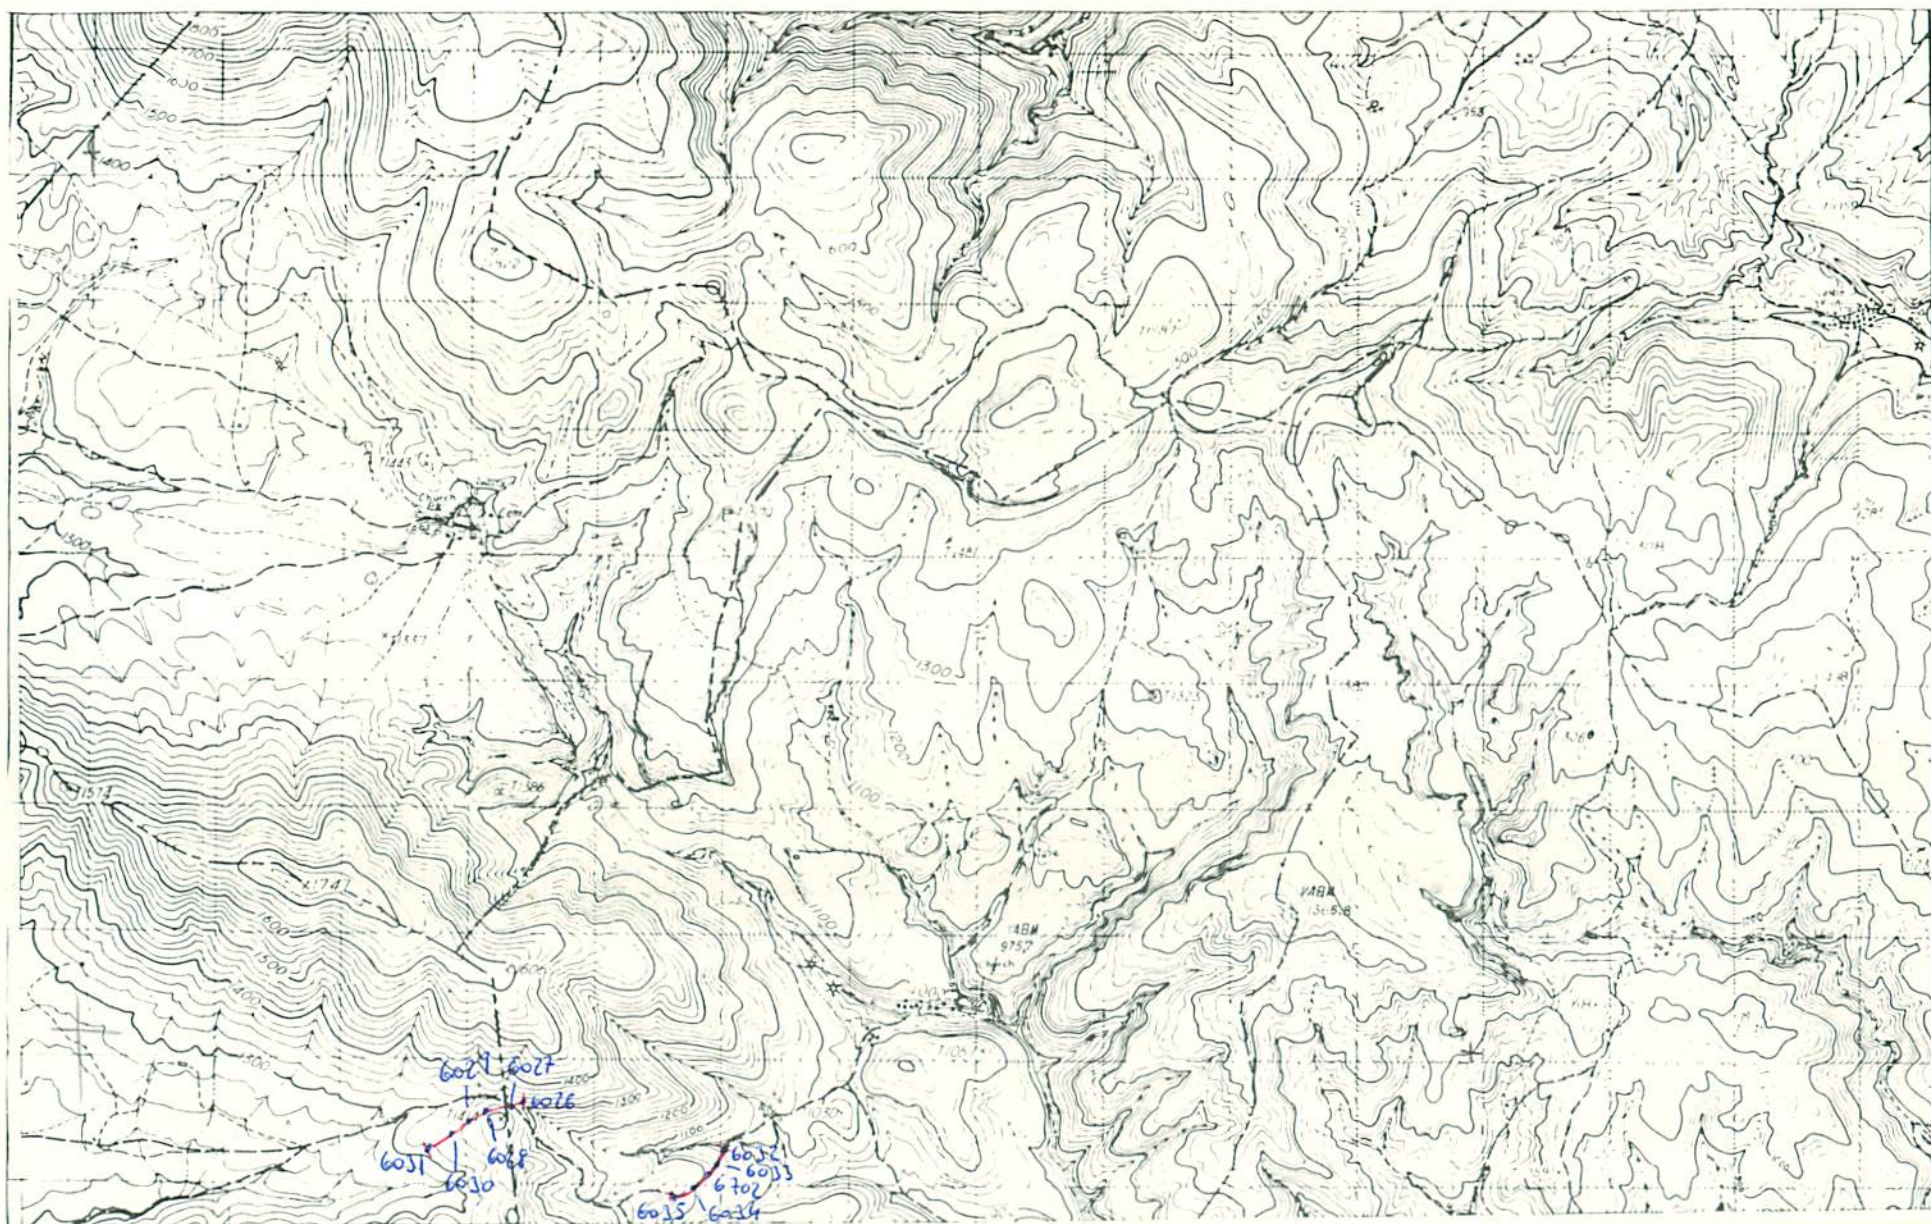

NUMERO DE LA HOJA 25. N CUADRANTE


4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTA		DATOS A RELLENAR POR EL IGME					
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSULTA ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTILO		Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado		
1:50.000									
26	113	6	5		69				

[illegible]

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHE DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION 12 DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 29-9-75
El Supervisor 12
Enviado el 29/9/75
El Consultor

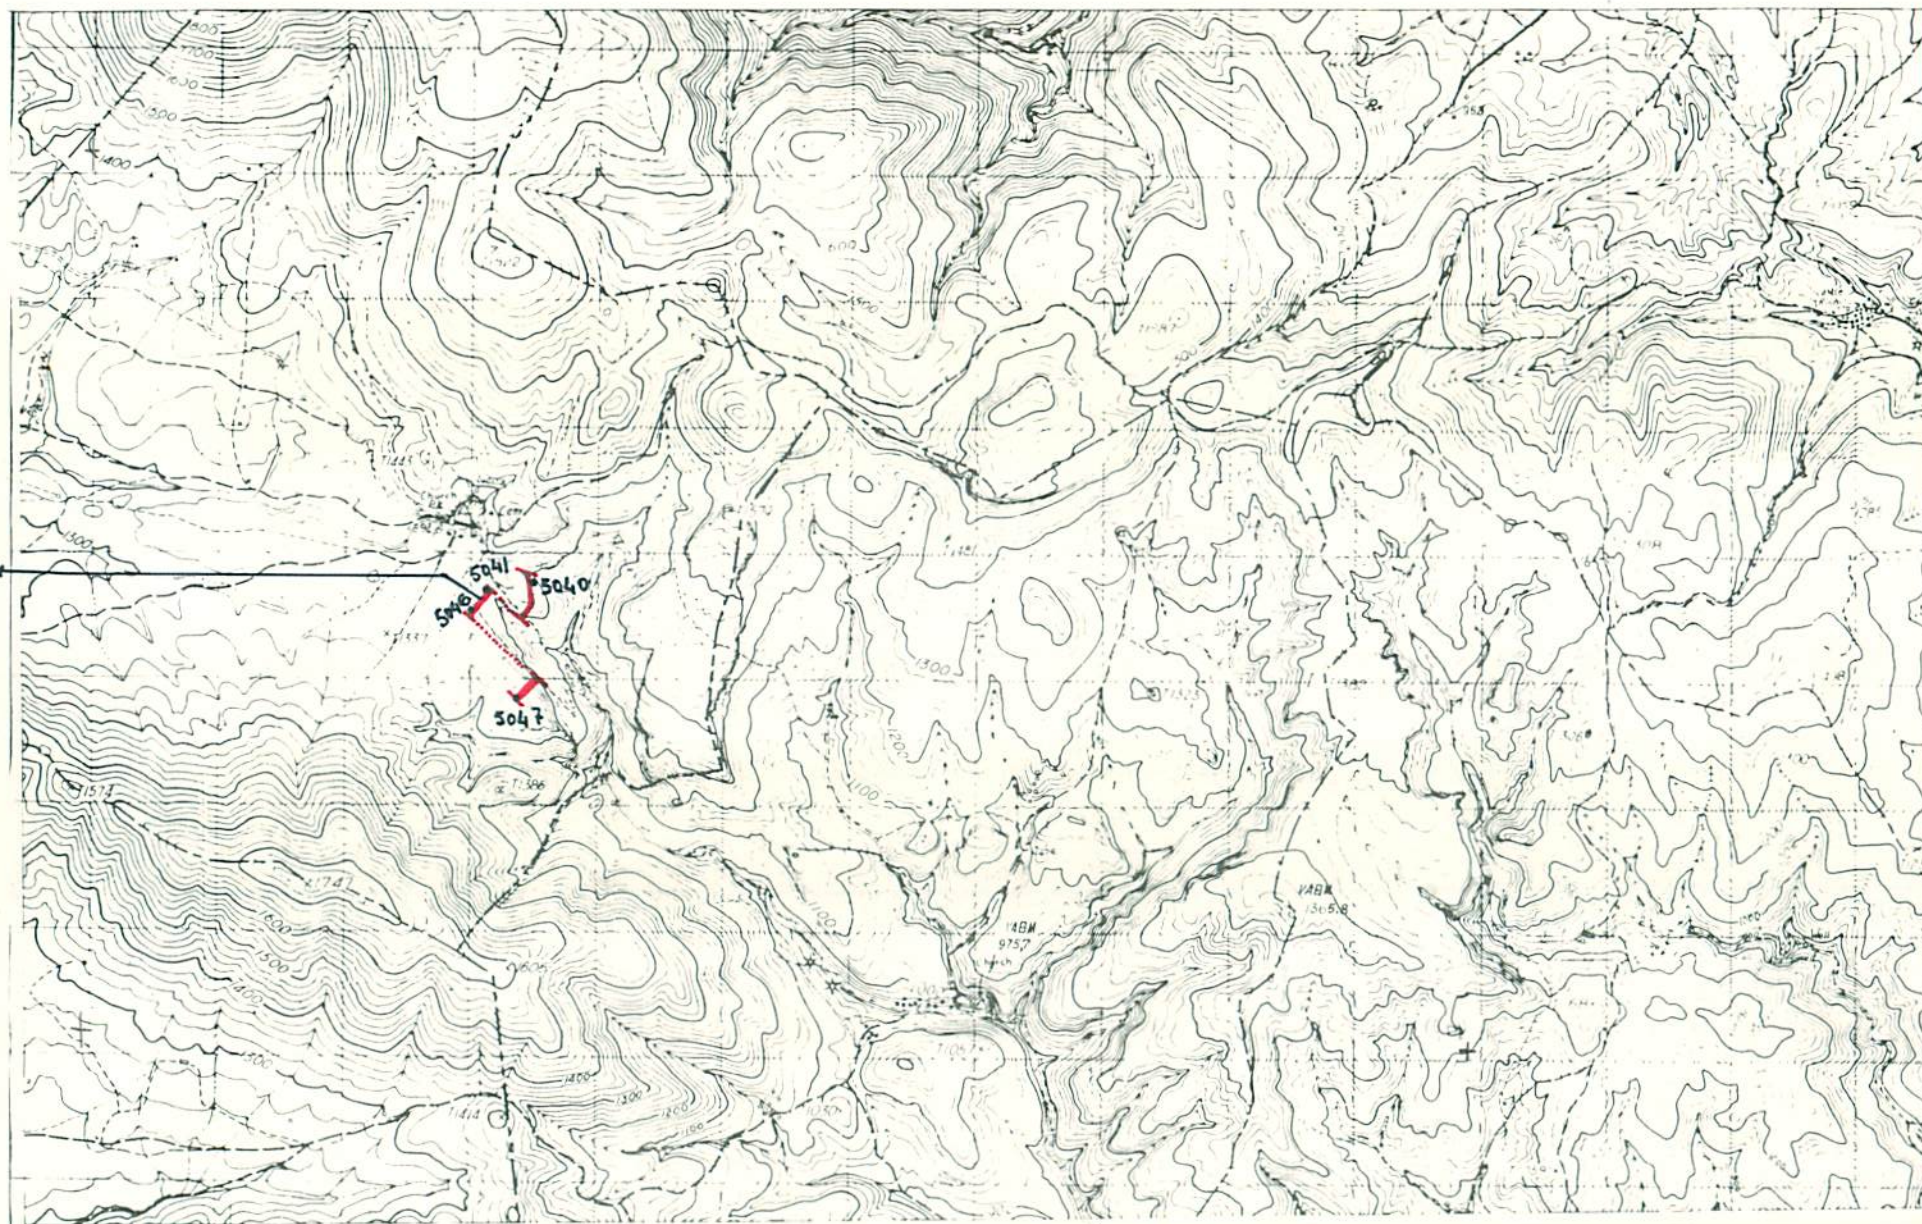

NUMERO DE LA HOJA 28.14 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULADO		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSULADO ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTADÍSTICA		Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1:50.000	Guatemala						
25143		6544			73		

[illegible][illegible]


EL CONSULTOR - DEBERÁ MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERÁ ENVIAR ENTRE LAS DIVISIONES 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DISEÑO DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 29-9-75 Enviado el 29/9/75
El Supervisor 77 El Consultor 10

4351
4350
4349
4348
4347
4346
4345
4344

4343
4342
4341
4340
4339
4338
4337

4336
4335
4334
4333

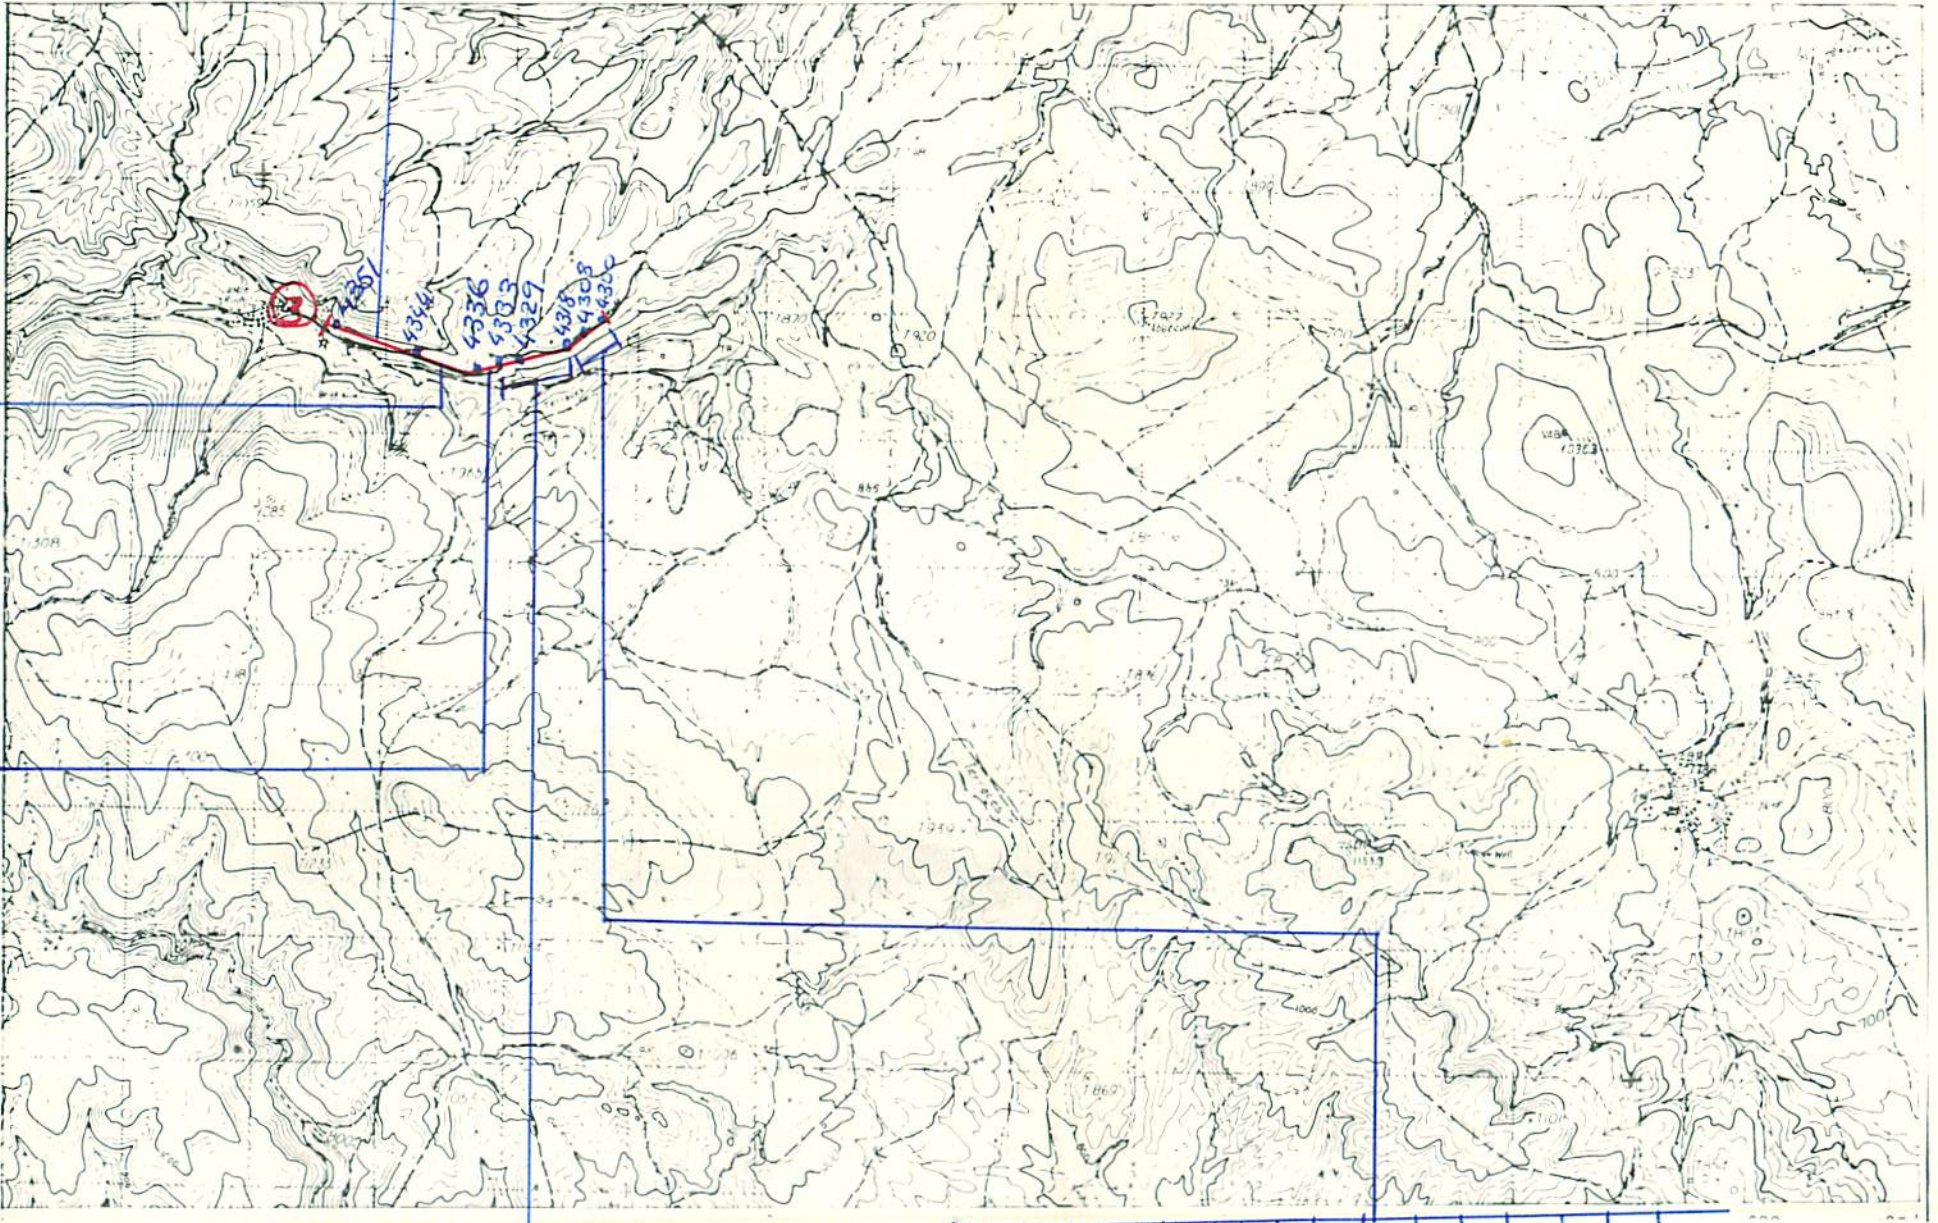

4332
4331
4330
4329
4328
4327
4326
4325
4324
4323
4322
4321
4320
4319
4318

4317
4316
4315
4314
4313
4312
4311
4310
4309
4308
4307
4306

NUMERO DE LA HOJA 25.14 CUADRANTE

4 1
3 2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	CONSULTA	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACIÓN	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
25142		GSPO			0084		

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR


NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS								NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS												
	Fotografia	Petro LyM	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Reyes X	Espectro Masas	C 14		Fotografia	Petro LyM	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Reyes X	Espectro Masas	C 14	Analisis quimico	Termico	diferen.	Microsc.	Otros analisis
4300					/	/			4319					/	/							
4301					/	/			4320					/	/							
4302					/	/			4321					/	/							
4303					/	/			4322					/	/							
4304					/	/			4323					/	/							
4305					/	/			4324					/	/							
4306					/	/			4325					/	/							
4307					/	/			4326					/	/							
4308					/	/			4327					/	/							
4309					/	/			4328					/	/							
4310					/	/			4329					/	/							
4311					/	/			4330					/	/							
4312					/	/			4331					/	/							
4313					/	/			4332					/	/							
4314					/	/			4333					/	/							
4315					/	/			4334					/	/							
4316					/	/			4335					/	/							
4317					/	/			4336					/	/							
4318					/	/			4337					/	/							

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		Petro.LyM	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Reyes X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso			Otros analisis	Petro.LyM	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Reyes X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
4338				/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 28-XI-75
El Supervisor J. Barrio

Enviado el 28 Noviembre 75
El Consultor P.D.

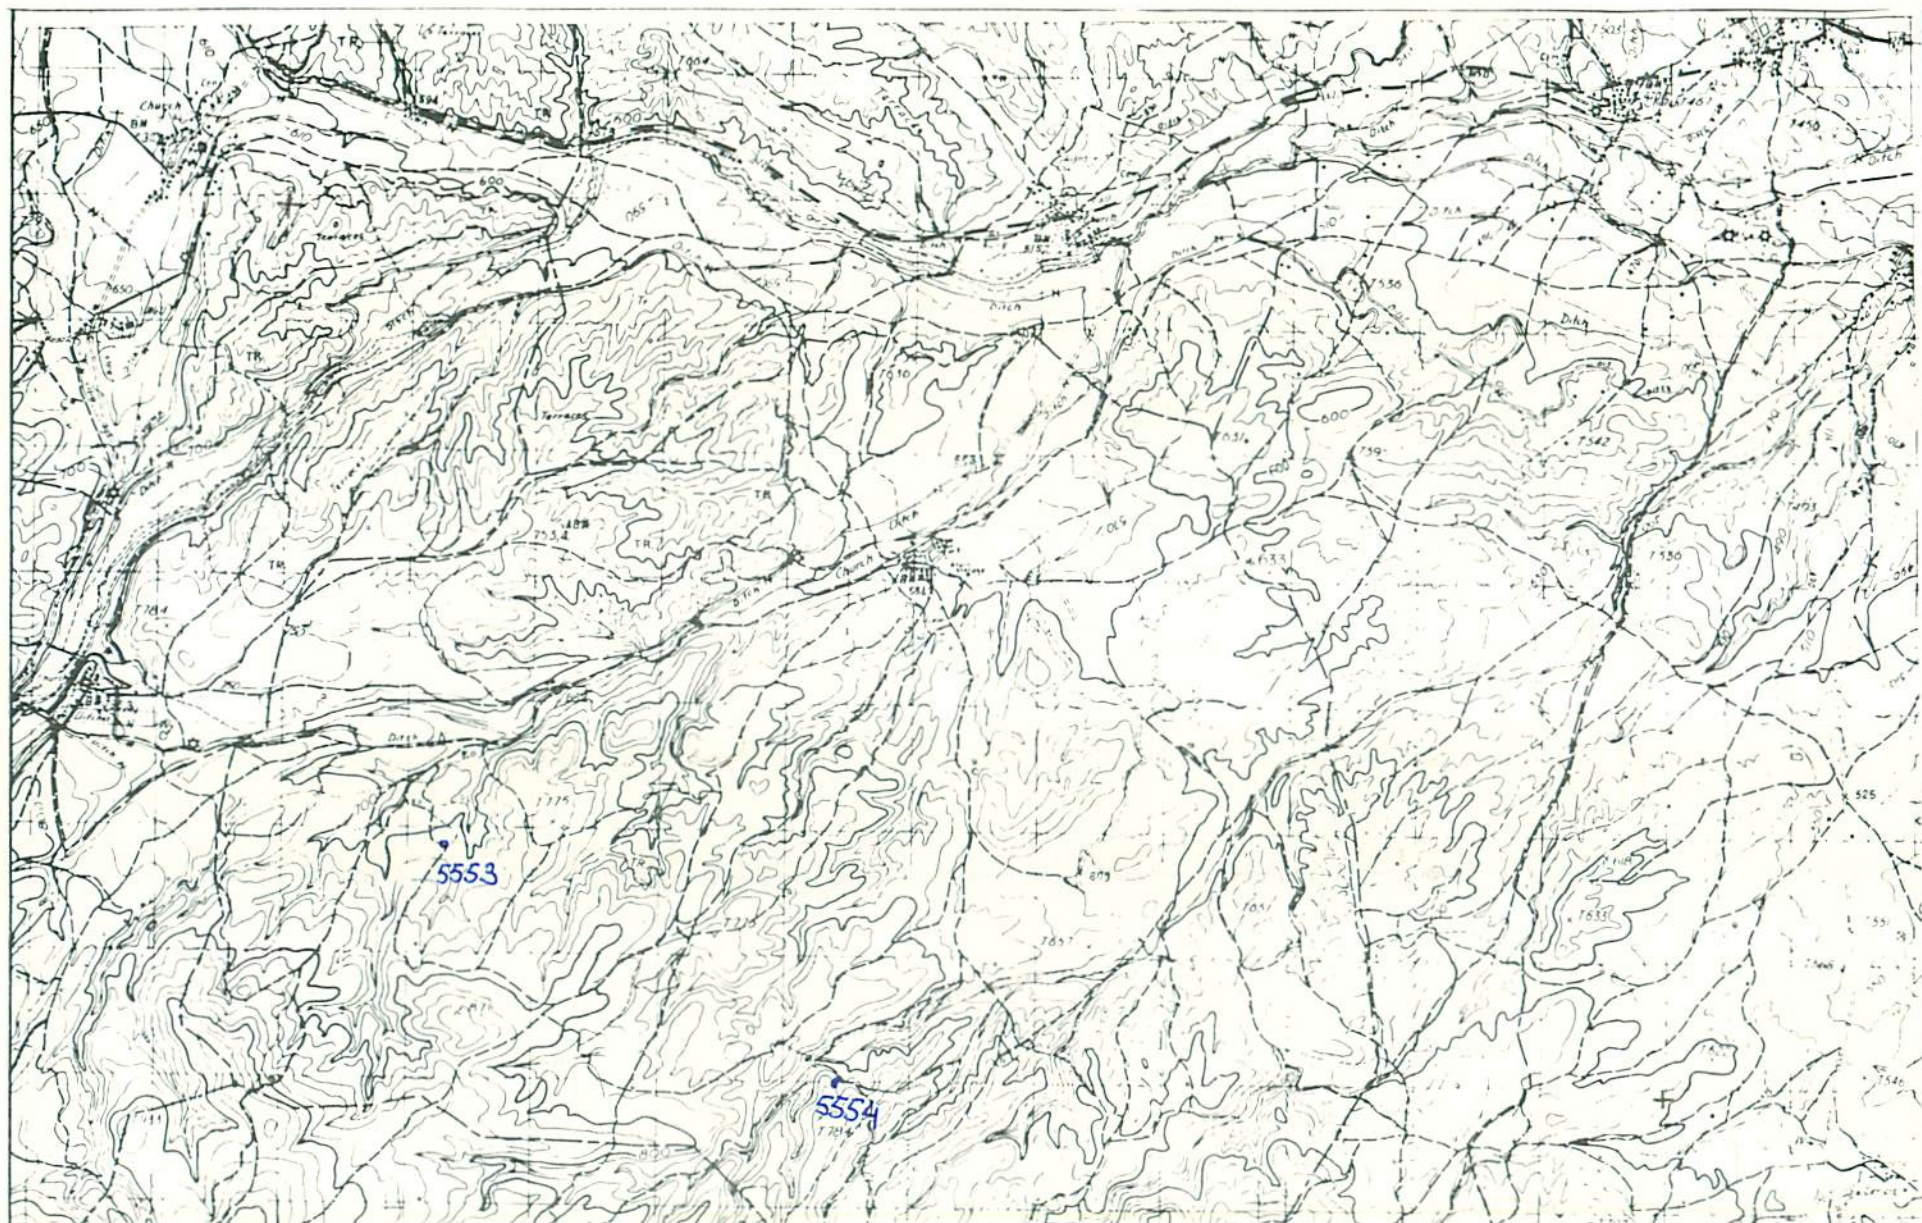

NUMERO DE LA HOJA 25.14 CUADRANTE

4	
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSUL		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSUL	ESPAÑA QUE RECUERDA A ESTADOS	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1:50.000	Cuadrante número						
25141		6544			90		

[illegible][illegible]

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHEA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 ^{er} Y 7 ^{ma} 15 ^{da} 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA - C/RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3


Recibido I.G.M.E. el 10-12-75 Enviado el 1-12-75
El Supervisor To El Consultor

El Supervisor

J. Bann

El Consulto

El Consultor

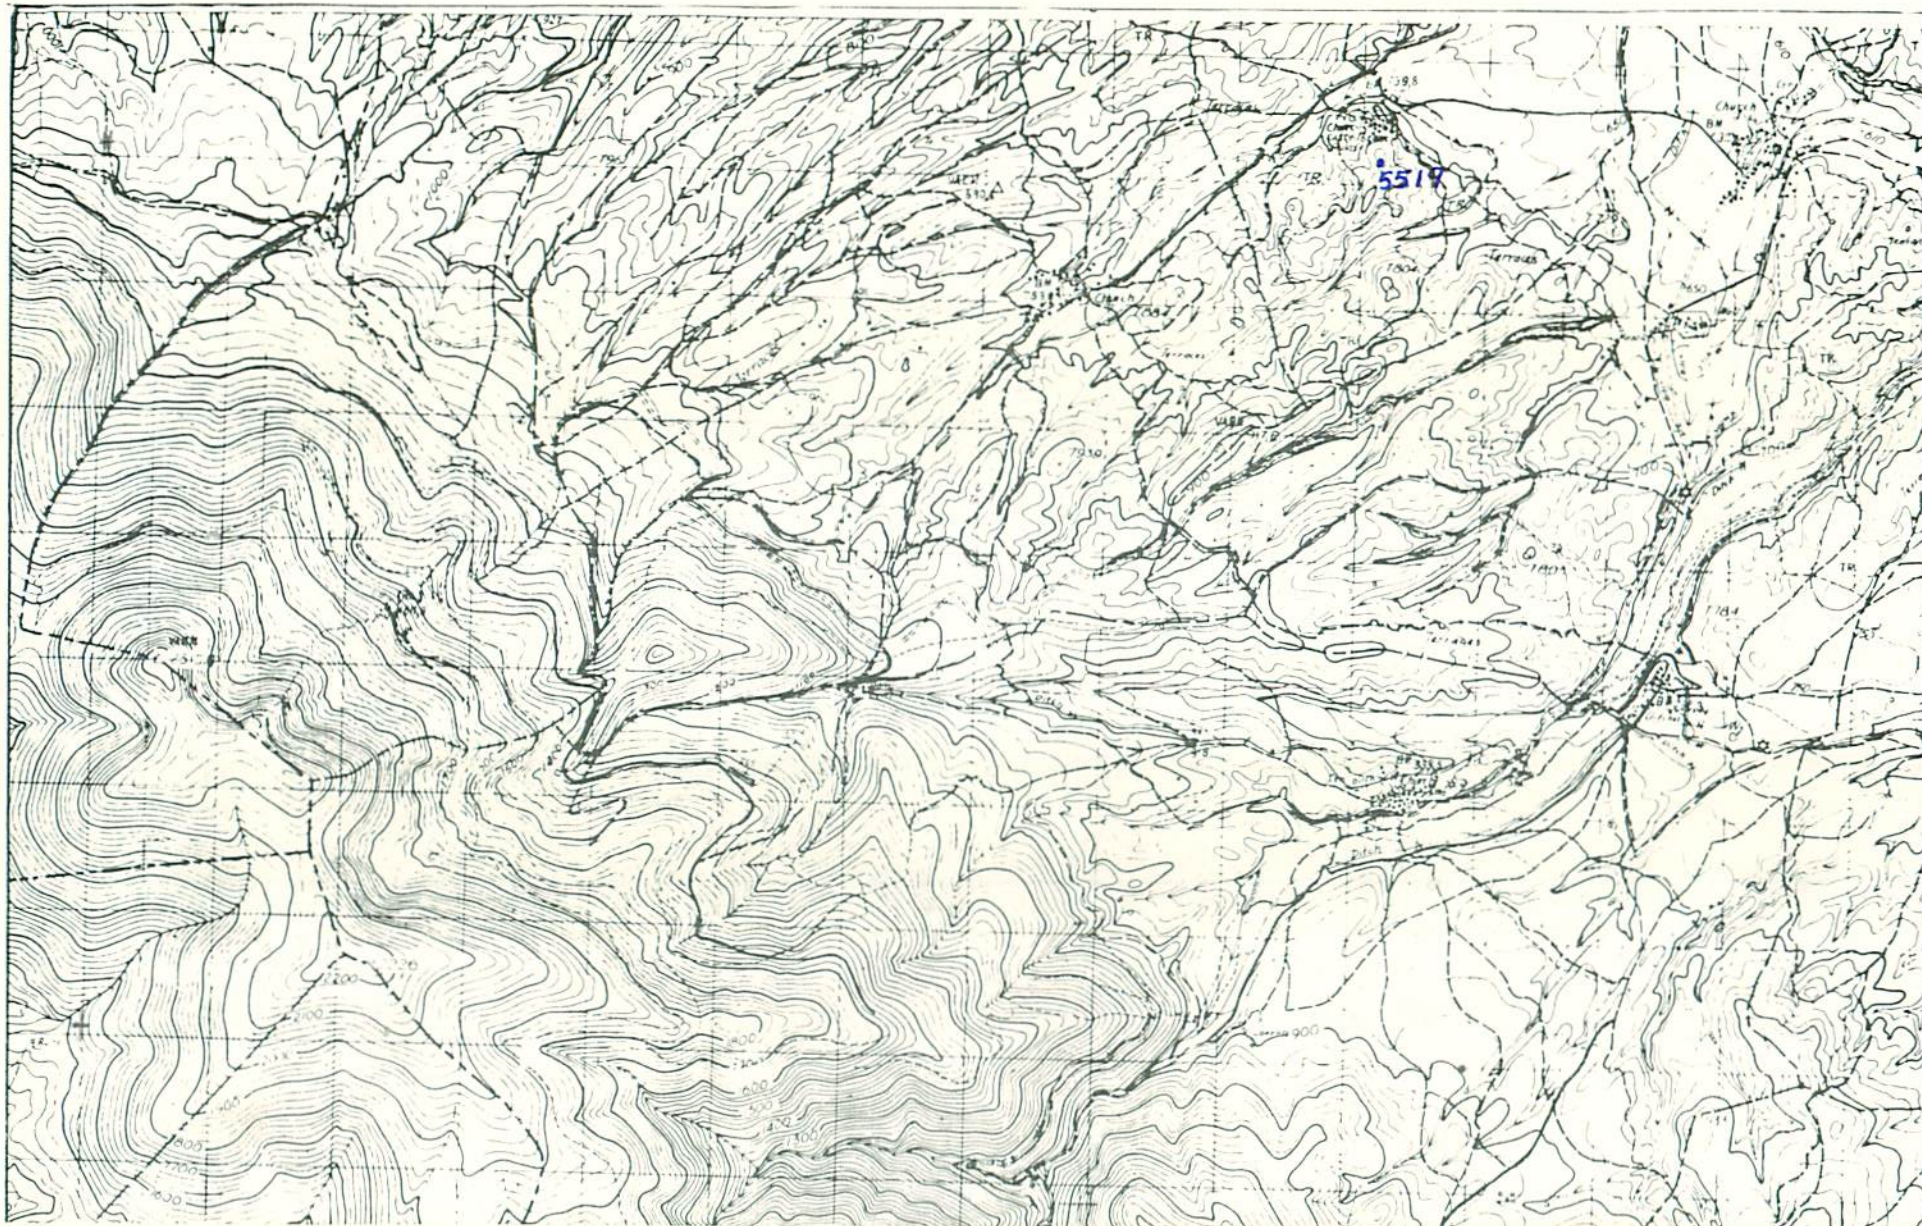

NUMERO DE LA HOJA 25.14 CUADRANTE


4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME				DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	Consulencia		CONSUL	ESPECIAL QUE REALIZA ESTAL	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1:50.000									
25154				65	AH		95		

[illegible][illegible]

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1, 7 Y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 10-XII-75 Enviado el 28/Nov/75
El Supervisor J. Barón El Consultor

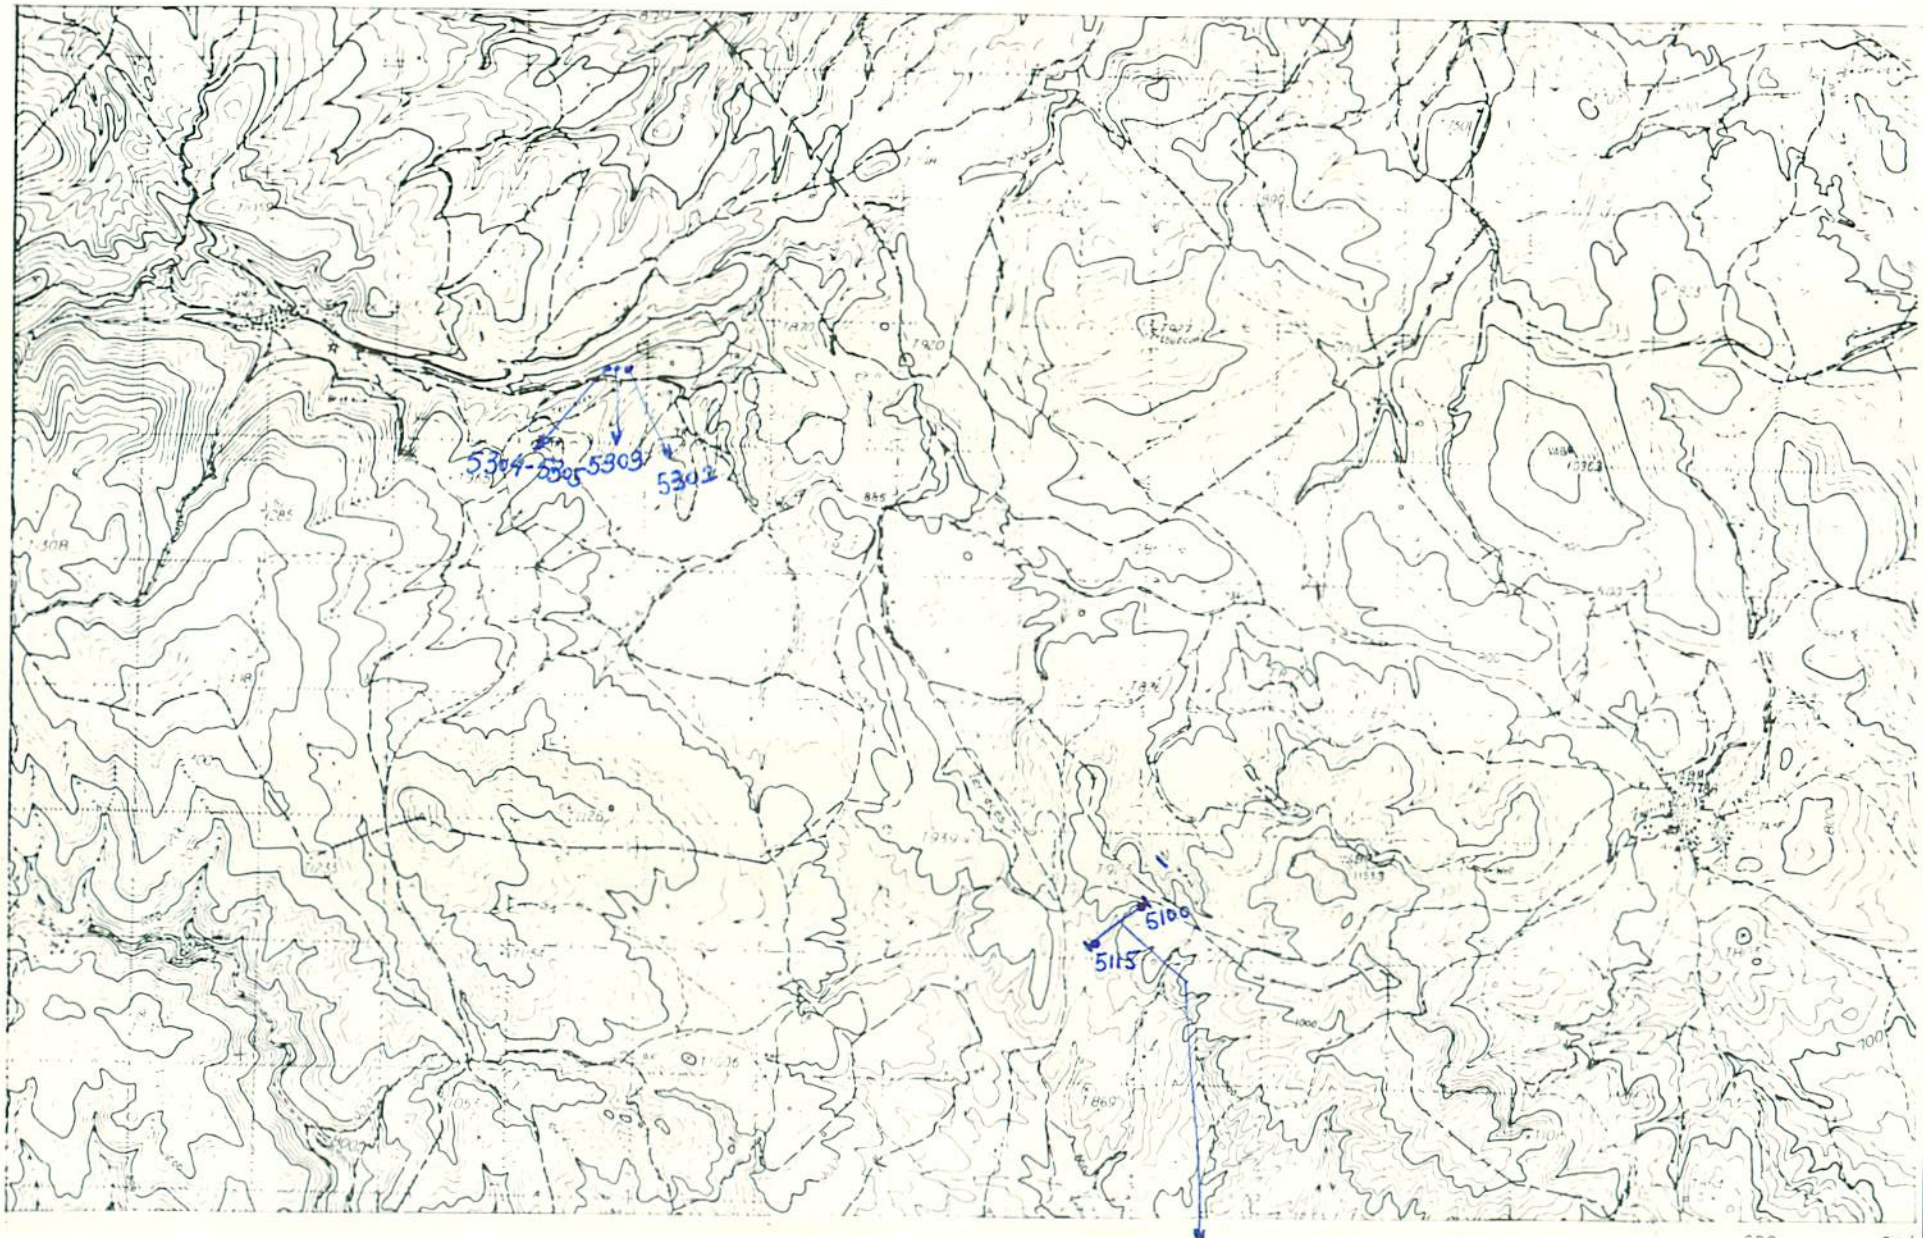

5105
5114
5113
5112
5111
5110
5109
5108
5107
5106
5105
5104
5103
5102
5101
5100

NUMERO DE LA HOJA 28, 14 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control
1:50.000			
28142			0096

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR									
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro. y M.	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Otros análisis
5100									
5101									
5102									
5103									
5104									
5105									
5106									
5107									
5108									
5109									
5110									
5111									
5112									
5113									
5114									
5115									
5302									
5303									
5304									

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID. 3.

Recibido I.G.M.E. el 29-Dic-75 Enviado el 26-Dic-75
El Supervisor T. Barrio El Consultor J. J. J. J.

