


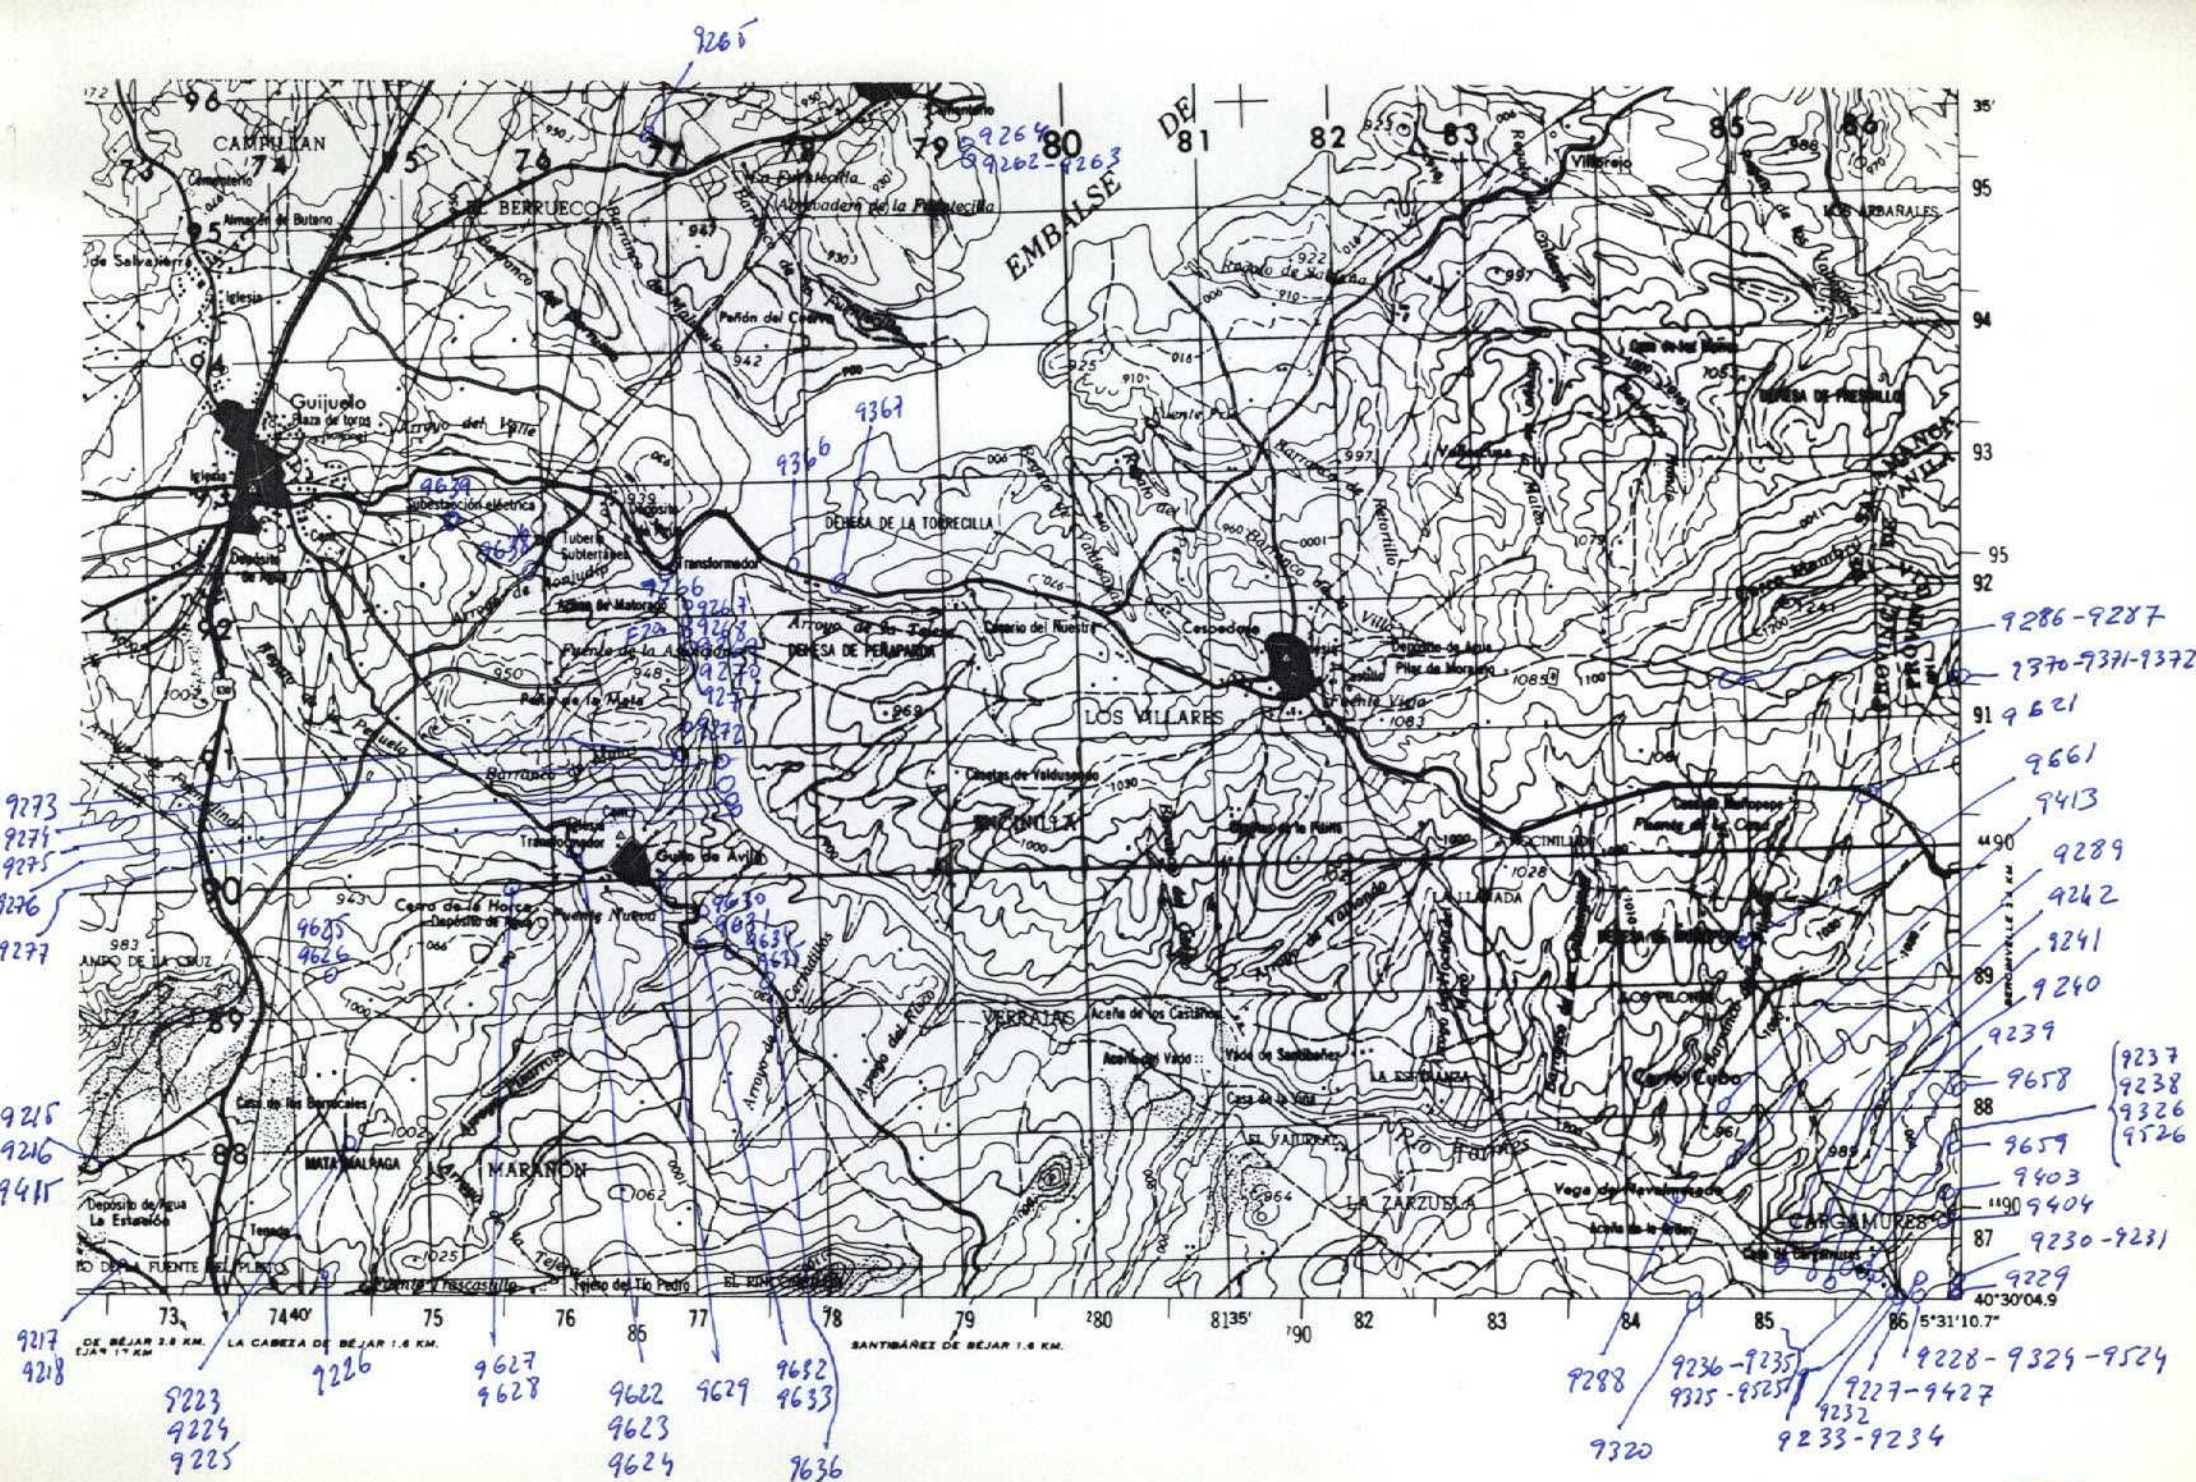

NUMERO DE LA HOJA 13-2 CUADRANTE

4	1
3	2


DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSEJO	ESPECIAL	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
13212		IG	VM				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografia	Petro. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Análisis químico	Termico	Otros análisis
9215	1										
9216	1										
9415	X										
9217	1										
9218	1										
9226	1										
9223	1										
9224	1										
9225	1										
9625	1										
9626	1										
9627	1										
9628	1										
9622	1										
9623	1										
9624	1										
9638	1										
9639	1										
9265	1										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografia	Petro. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Análisis químico	Termico	Otros análisis
9277	1										
9366	1										
9367	1										
9262	1										
9263	1										
9264	1										
9229	1										
9230	1										
9231	1										
9228	1										
9324	1										
9524	1										
9227	1										
9232	1										
9233	1										
9234	1										
9235	1										
9427	1										
9404	1										
9236	1										
9325	1										
9525	1										

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DEL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 15 y 15 y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el Enviado el
El Supervisor El Consultor

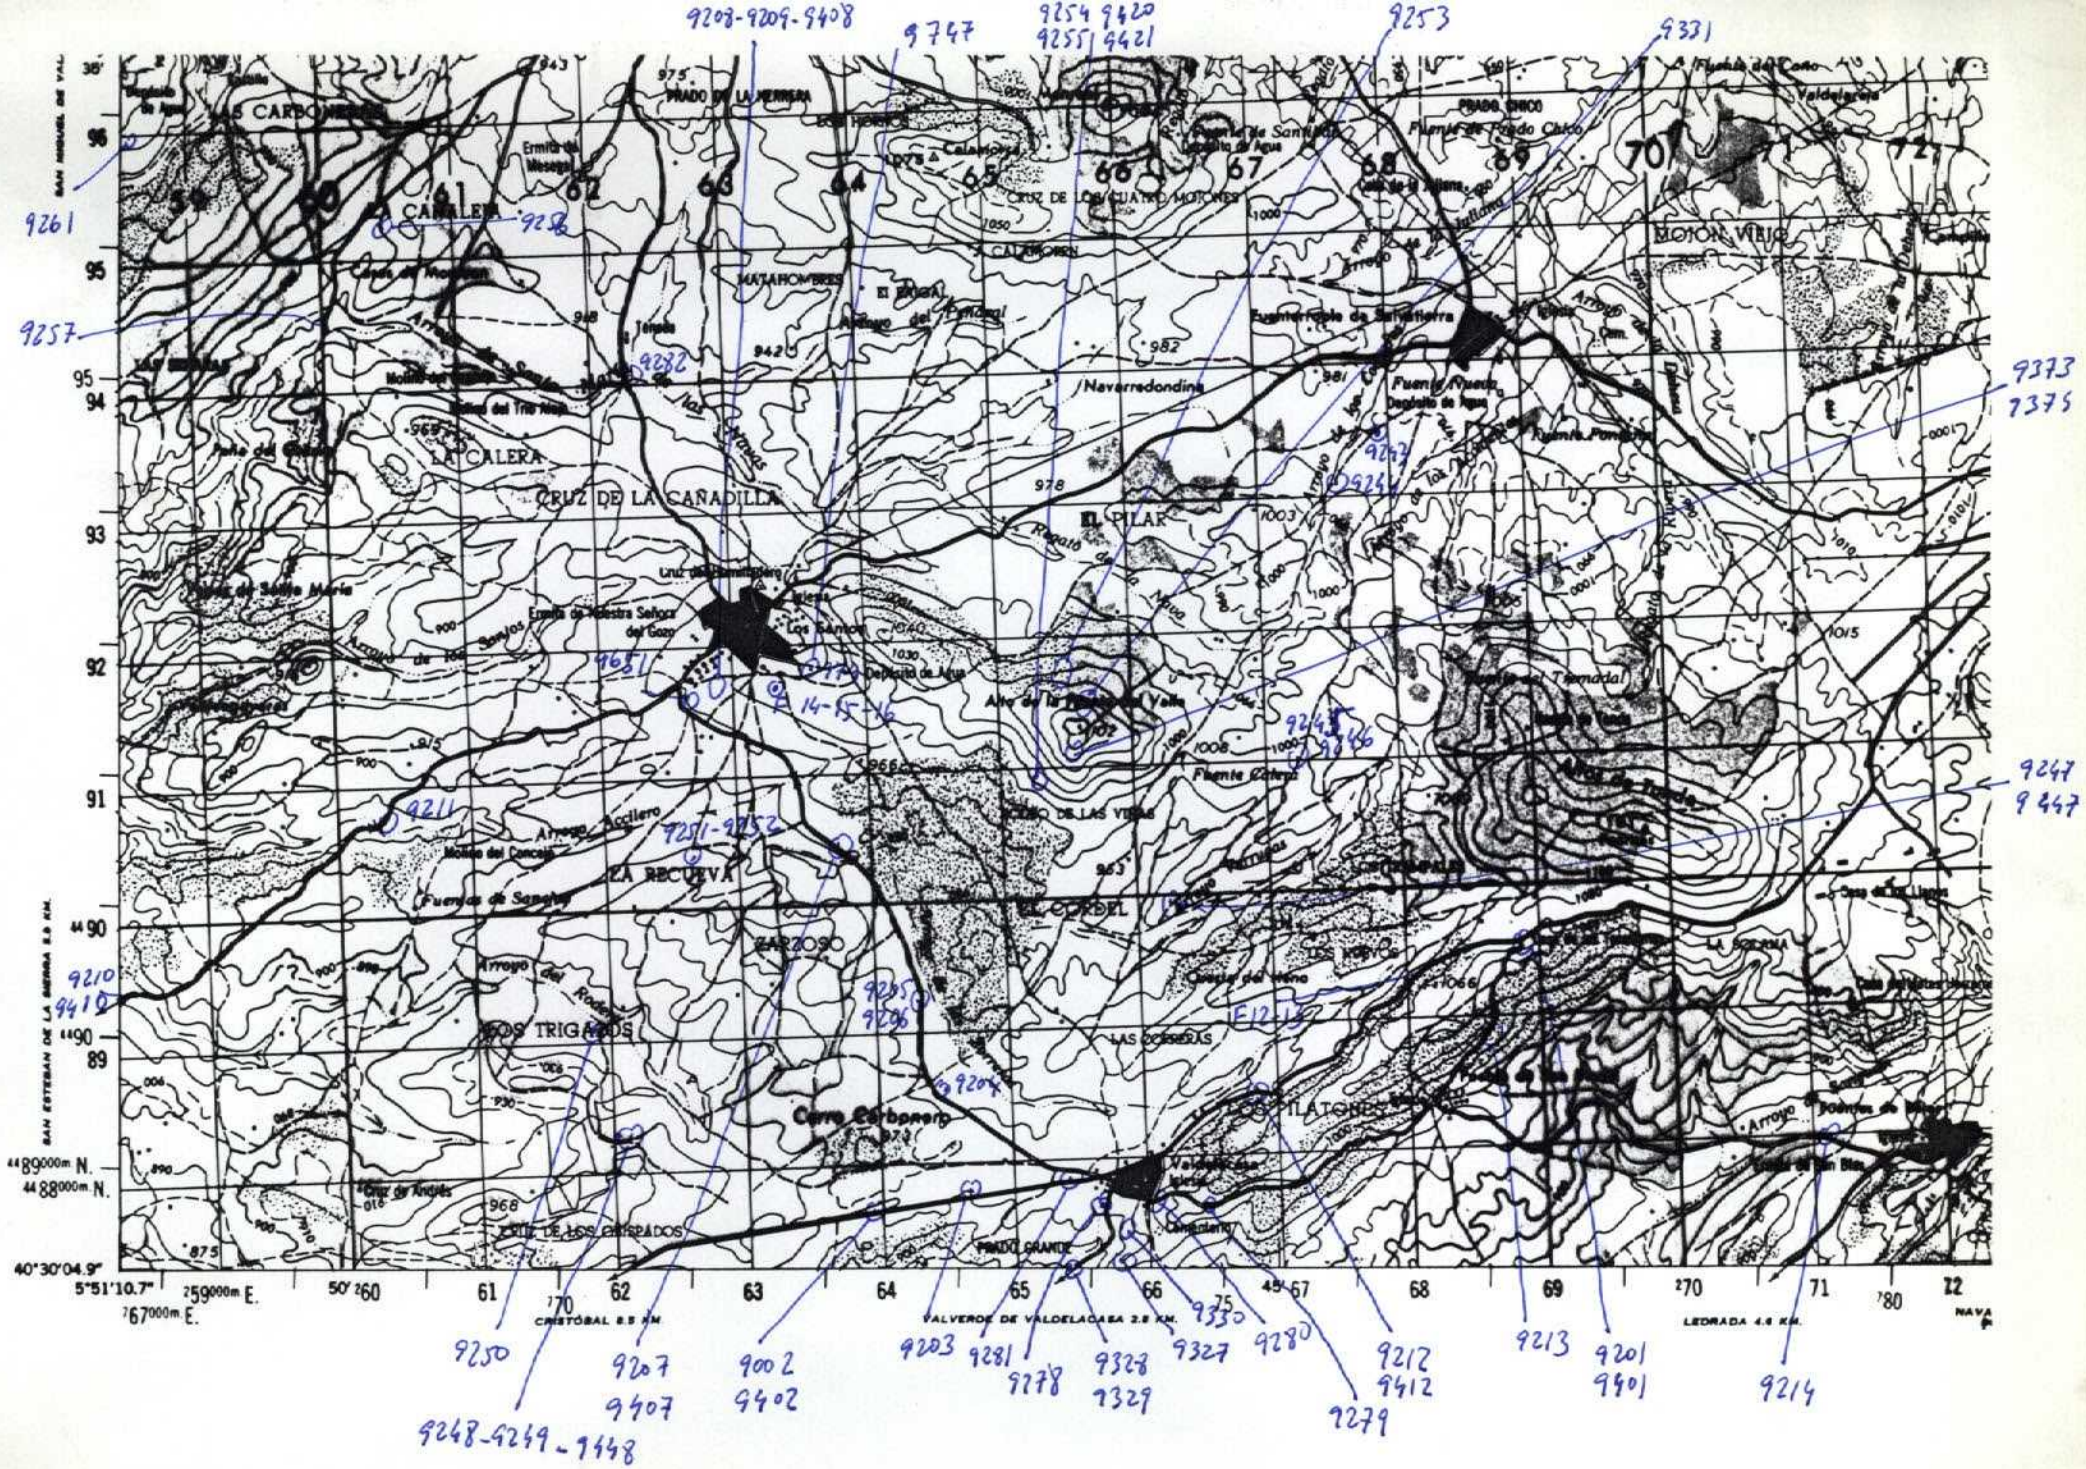

NUMERO DE LA HOJA 13-21 CUADRANTE

4	1
5	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
13213					


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografía	Petro. l. y m.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Térmico	Otros análisis
9261	1										
9256	1										
9257	1										
9282	1										
9210	1										
9410									1		
9211	1										
9747	1										
9408									1		
9208	1										
9209	1										
9651	1										
9251	1										
9252	1										
9207	1										
9407									1		
9250	1										
9248	1										
9249	1										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografía	Petro. l. y m.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Térmico	Otros análisis
9201	1										
9401									1		
9214	1										
9247	1										
9447									1		
9246	1										
9245	1										
9243	1										
9244	1										
9254	1										
9255	1										
9420									1		
9421									1		
9373	1										
9374	1										
9331	1										
9253	1										
1014	1										
1012	1										
1013	1										
1015	1										
1016	1										

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

Enviado el
El Consultor

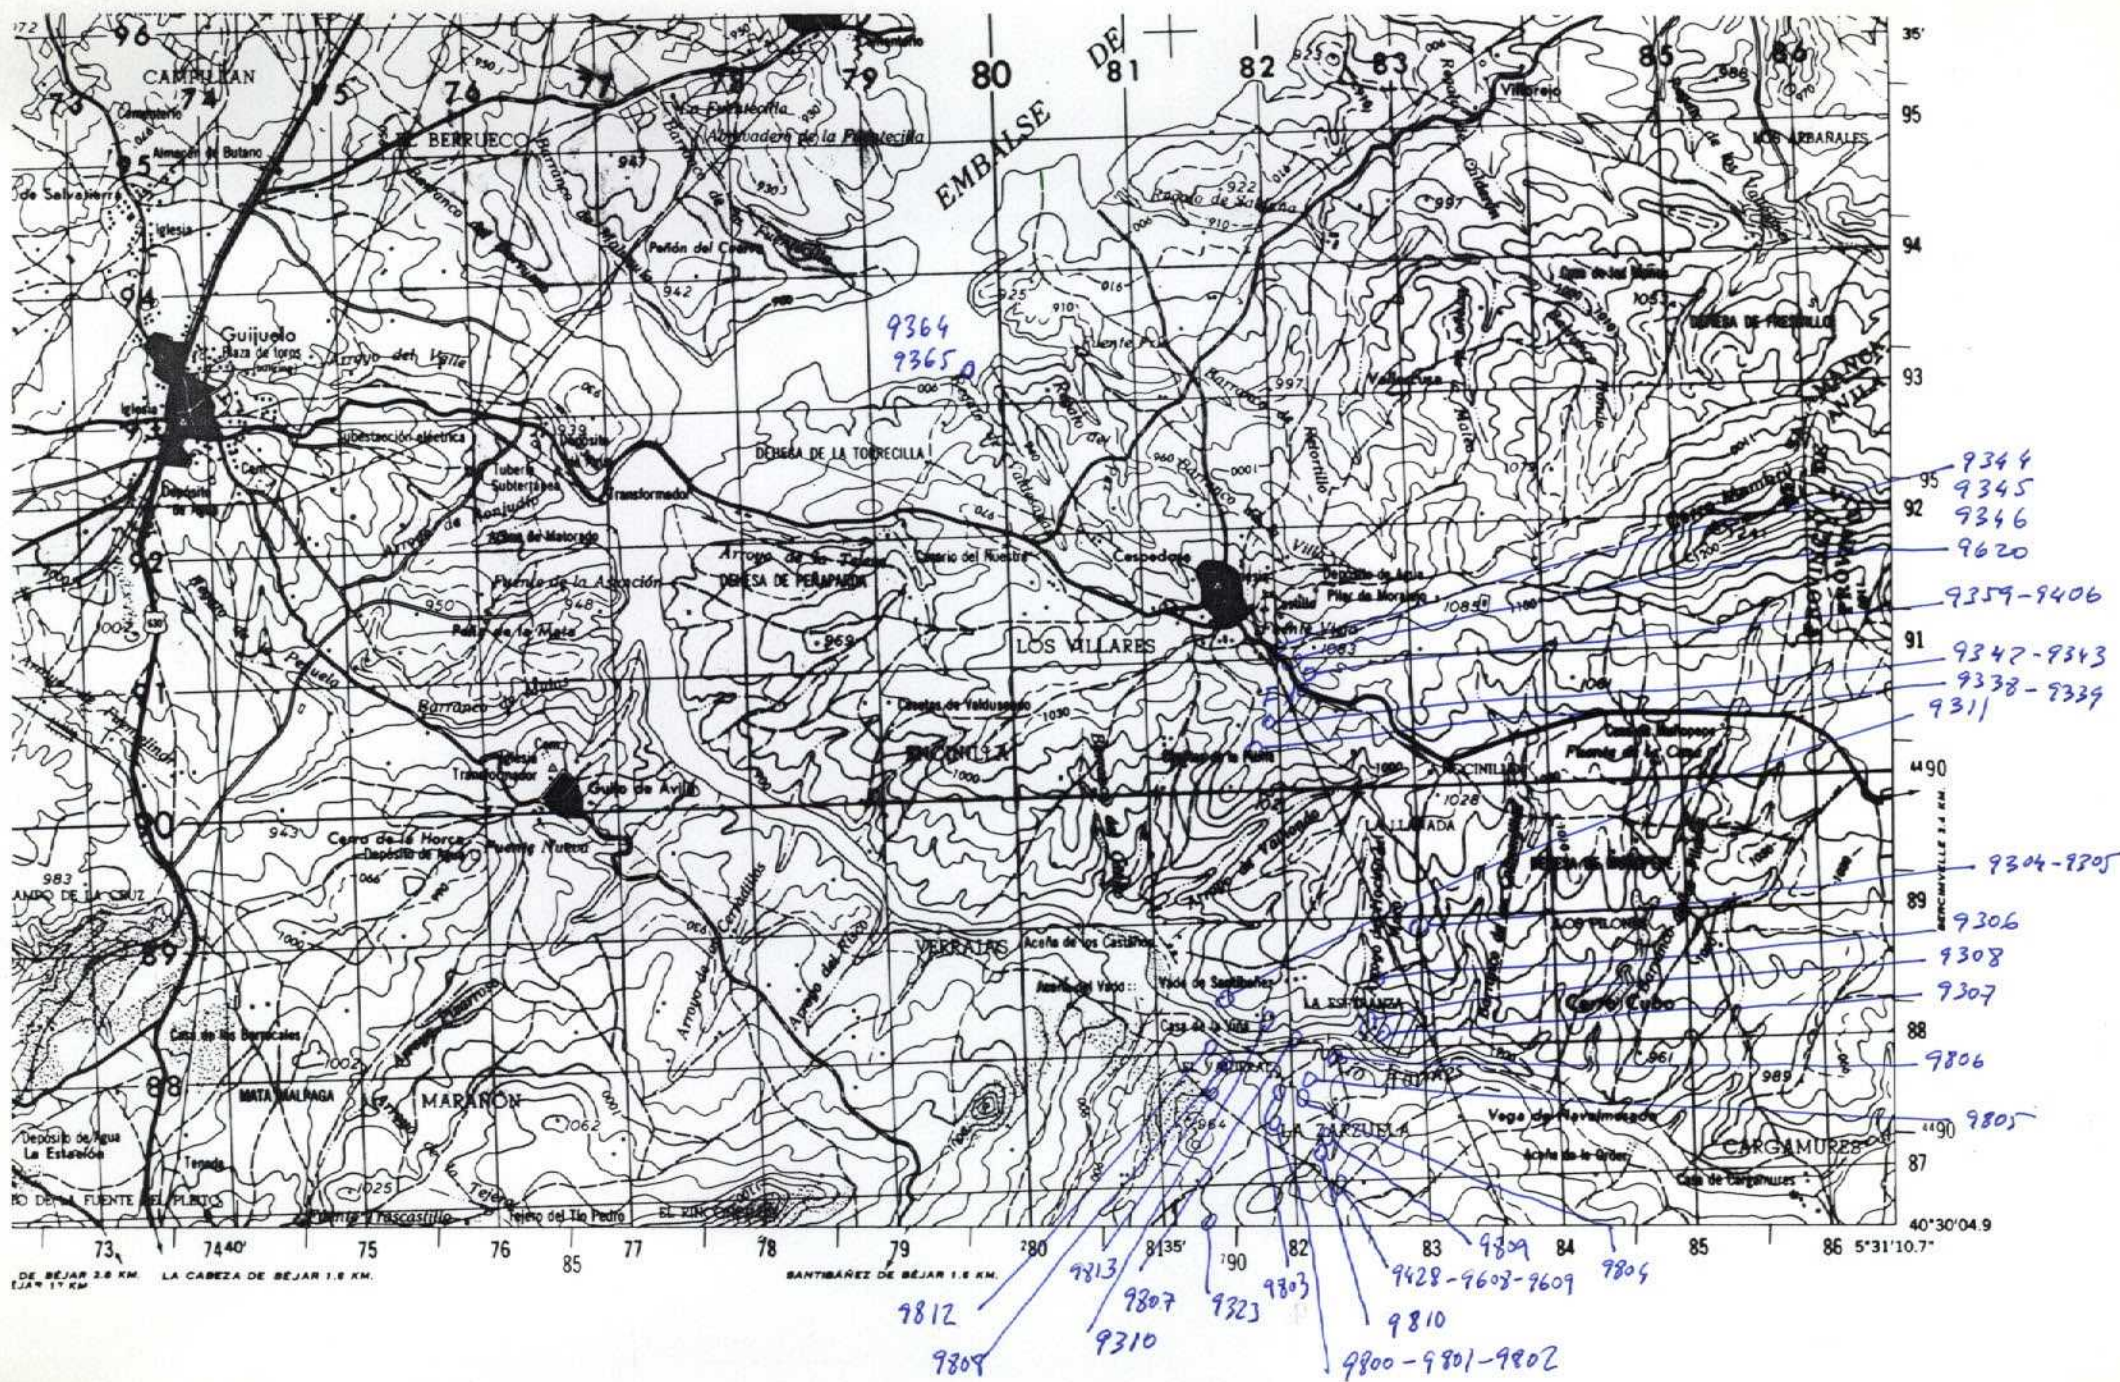

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
13212					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR												
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS											
	Fotografía	Petro. y M.	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Térmico	Microscop.	Otros análisis
9428	1											
9608												
9609	1											
9809	1											
9810	1											
9800	1											
9801	1											
9802	1											
9803	1											
9804	1											
9805	1											
9307	1											
9308	1											
9306	1											
9305	1											
9304	1											
9323	1											
9807	1											
9310	1											
9813	1											
9812	1											
9808	1											
9311	1											
9359	1											
9406	1											
9344	1											
9345	1											
9346	1											
9620	1											
9342	1											
9343	1											
9338	1											
9339	1											
1001	1											
9364	1											
9365	1											

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 7 y 15 y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.


Recibido I.G.M.E. el Enviado el
El Supervisor El Consultor

[illegible]

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).


PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 15 de 22 de CADAME ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el Enviado el
El Supervisor El Consultor

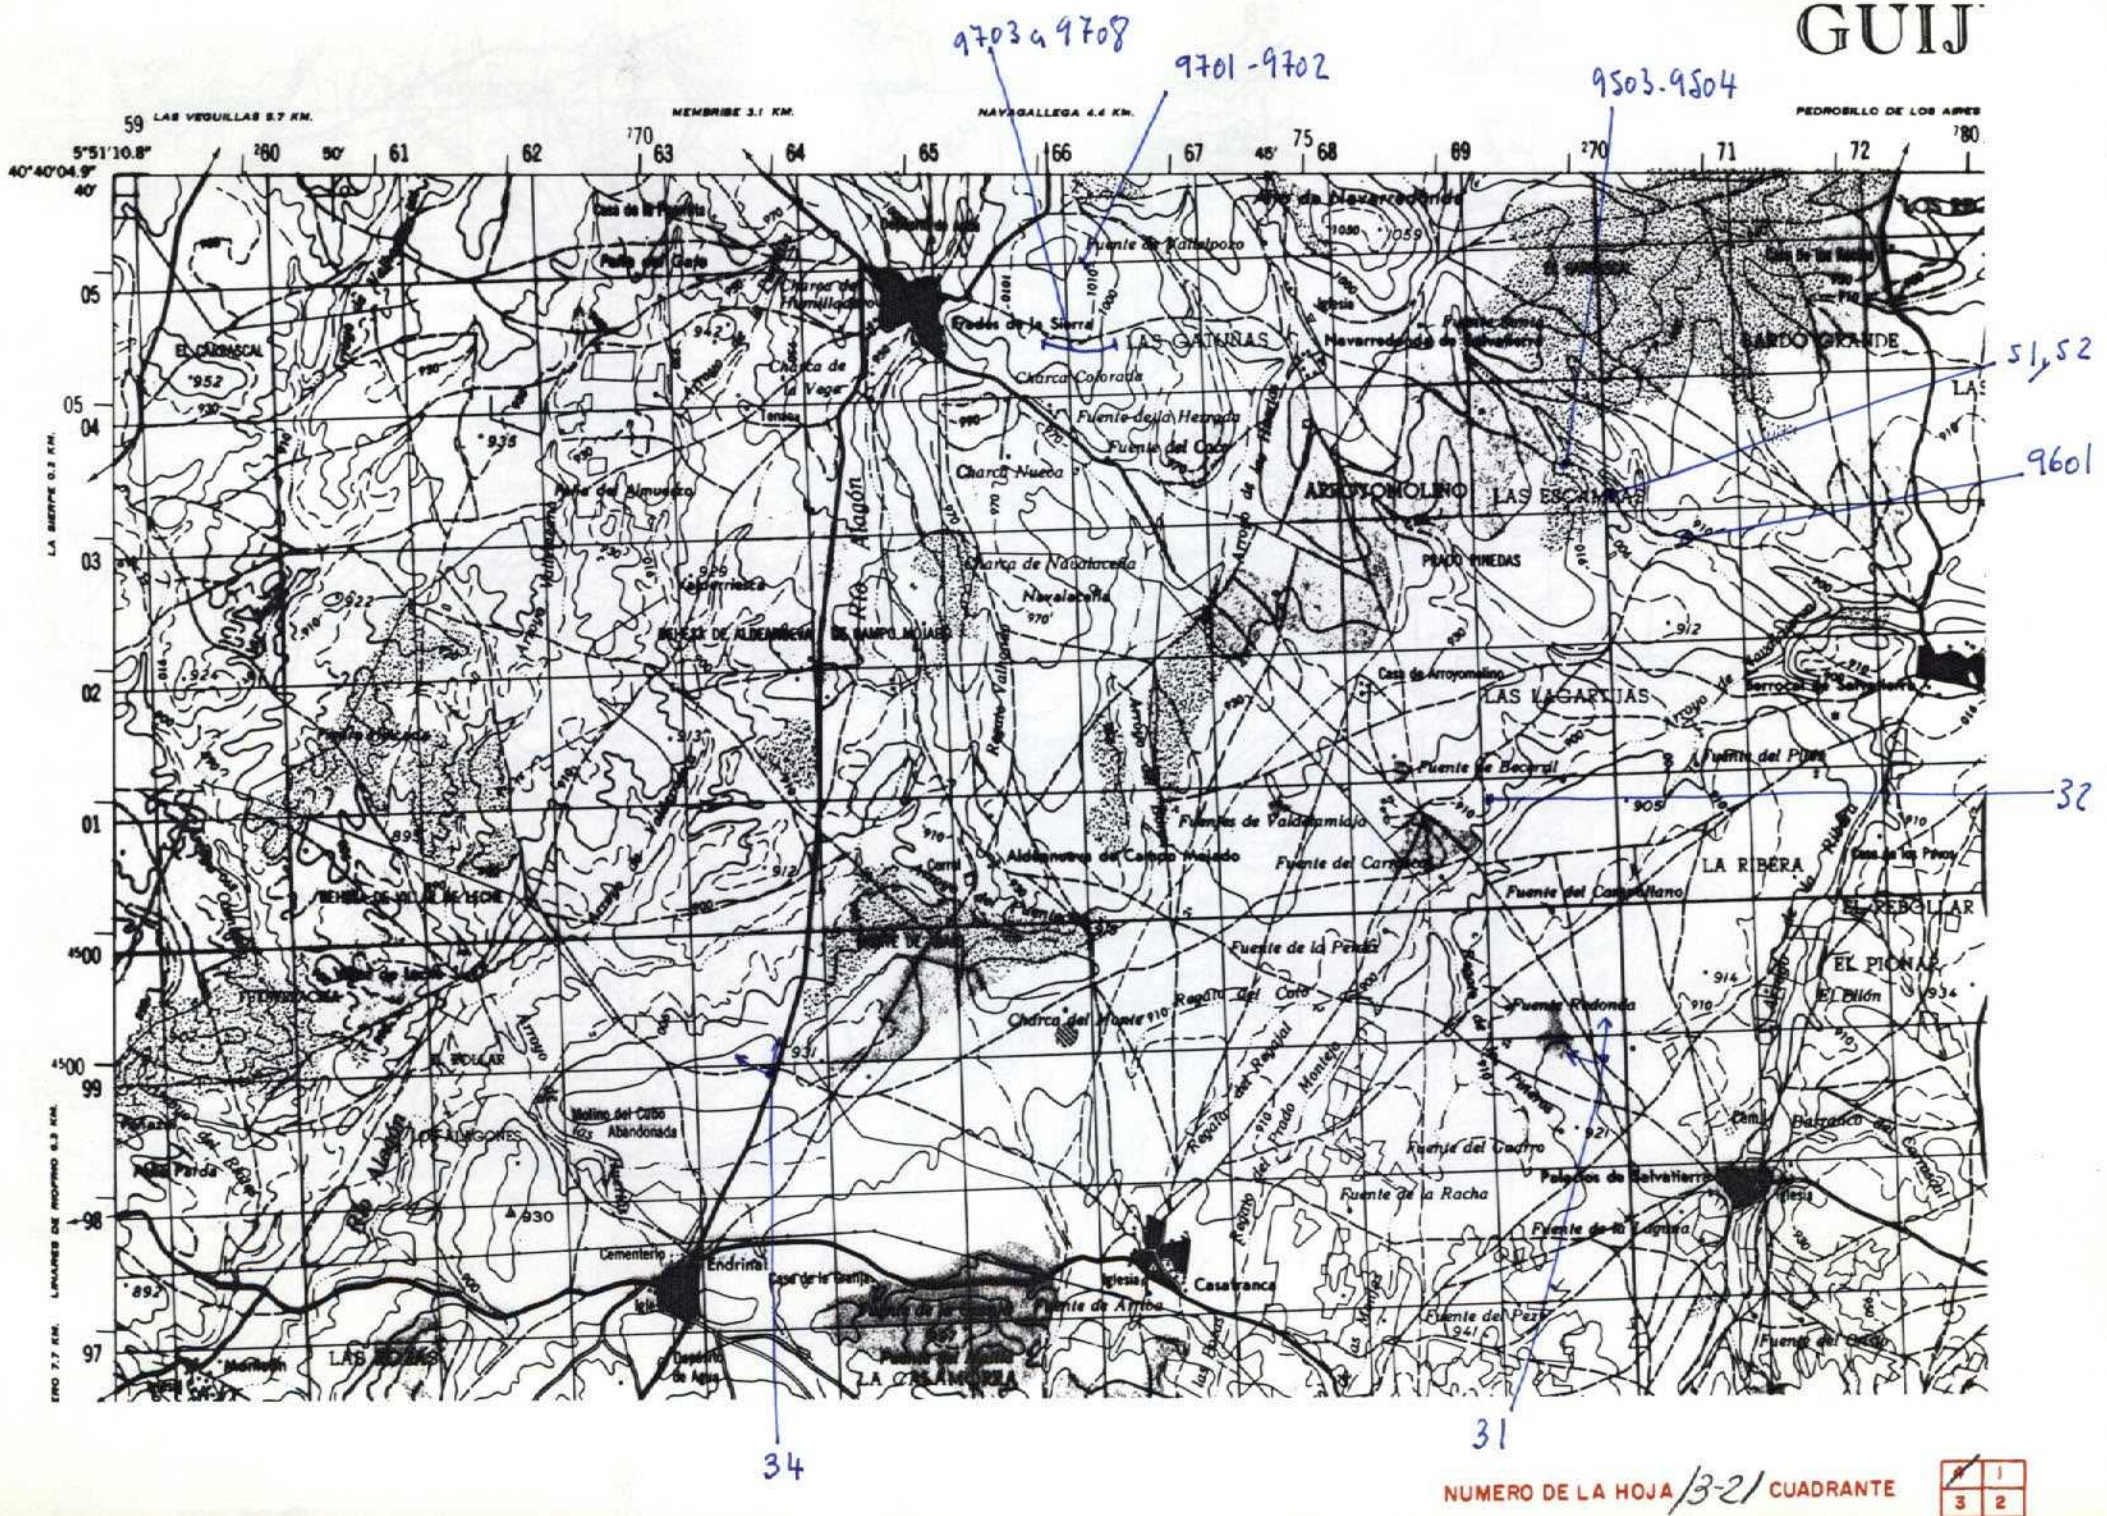

* Excepto 9503 y 9504 RM

DATOS A RELLENAR POR EL IGME				DATOS A RELLENAR POR EL IGME				DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																									
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSULTOR	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACIÓN	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado	NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Análisis químico	Término	Microsc.	Otros análisis	NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Análisis químico	Término	Microsc.	Otros análisis
13214		IGAS						10311																									
								10321																									
								10341																									
								10511																									
								10521																									
								9801																									
								9503																									
								9504																									
								9701																									
								9702																									
								9703																									
								9704																									
								9705																									
								9706																									
								9707																									
								9708																									

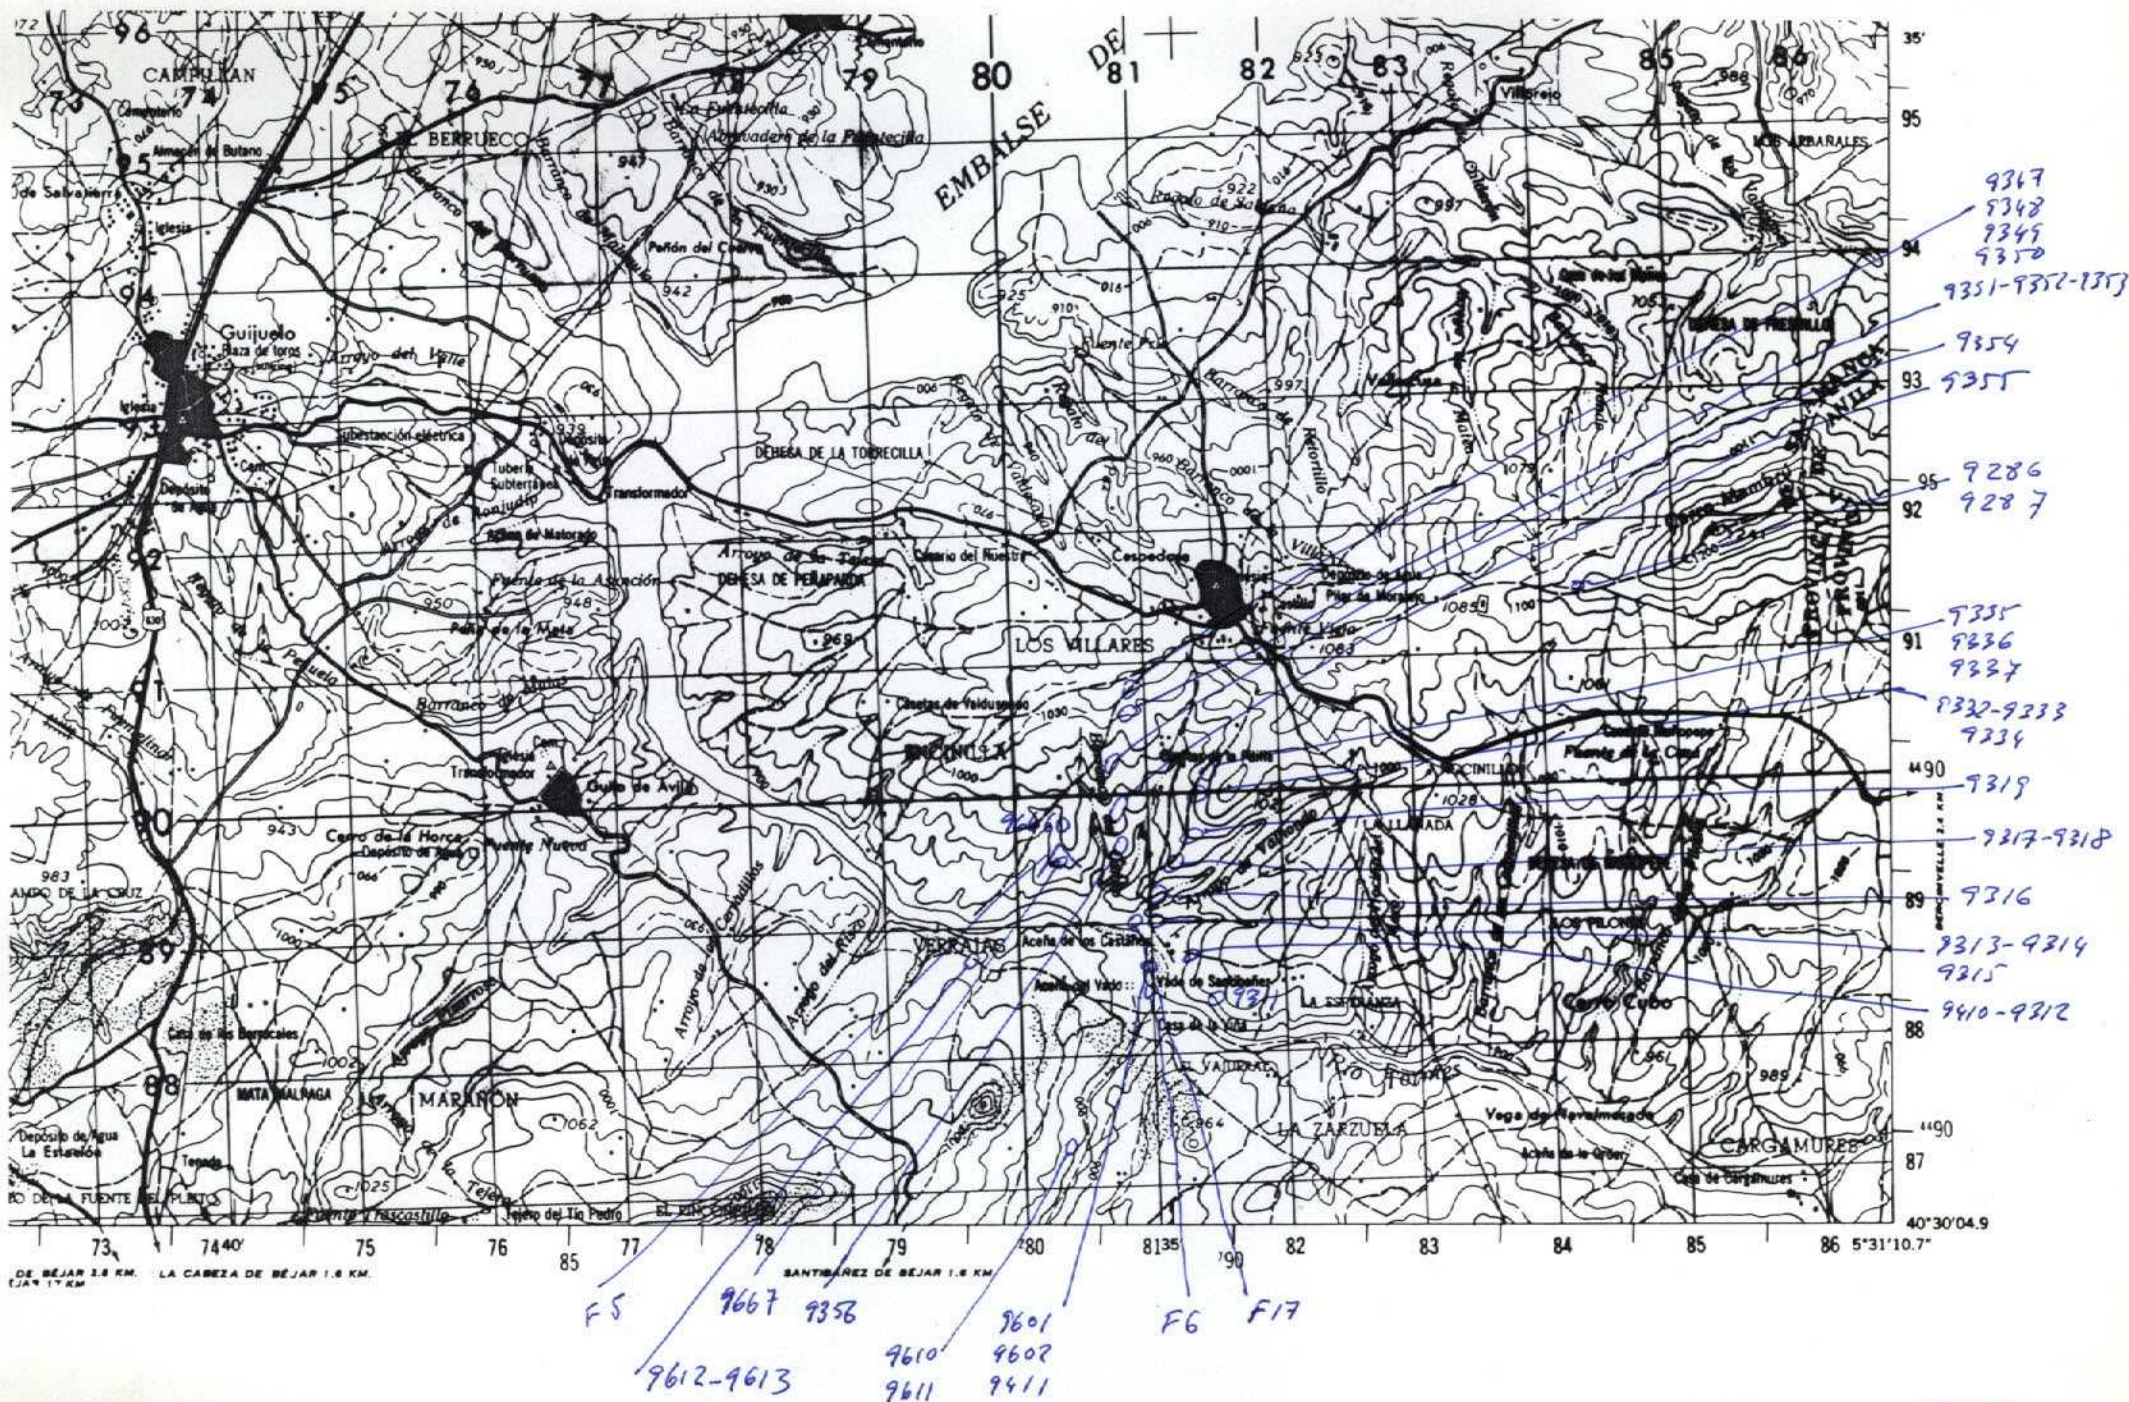

NUMERO DE LA HOJA 13-21 CUADRANTE

4	1
3	2


DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado		
13212							

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografía	Petro. y M.	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	Analisis	Termico	Microscop.	Otros
9335	1										
9336	1										
9337	1										
9332	1										
9333	1										
9334	1										
9319	1										
9318	1										
9317	1										
9316	1										
9315	1										
9314	1										
9313	1										
9312	1										
9410	1										
9311	1										
9601											
9602											
9411											

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografía	Petro. y M.	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	Analisis	Termico	Microscop.	Otros
10061											
10051											

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 a 7 y 15 a 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA DIVISION DE GEOLOGIA C/RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el Enviado el
El Supervisor El Consultor

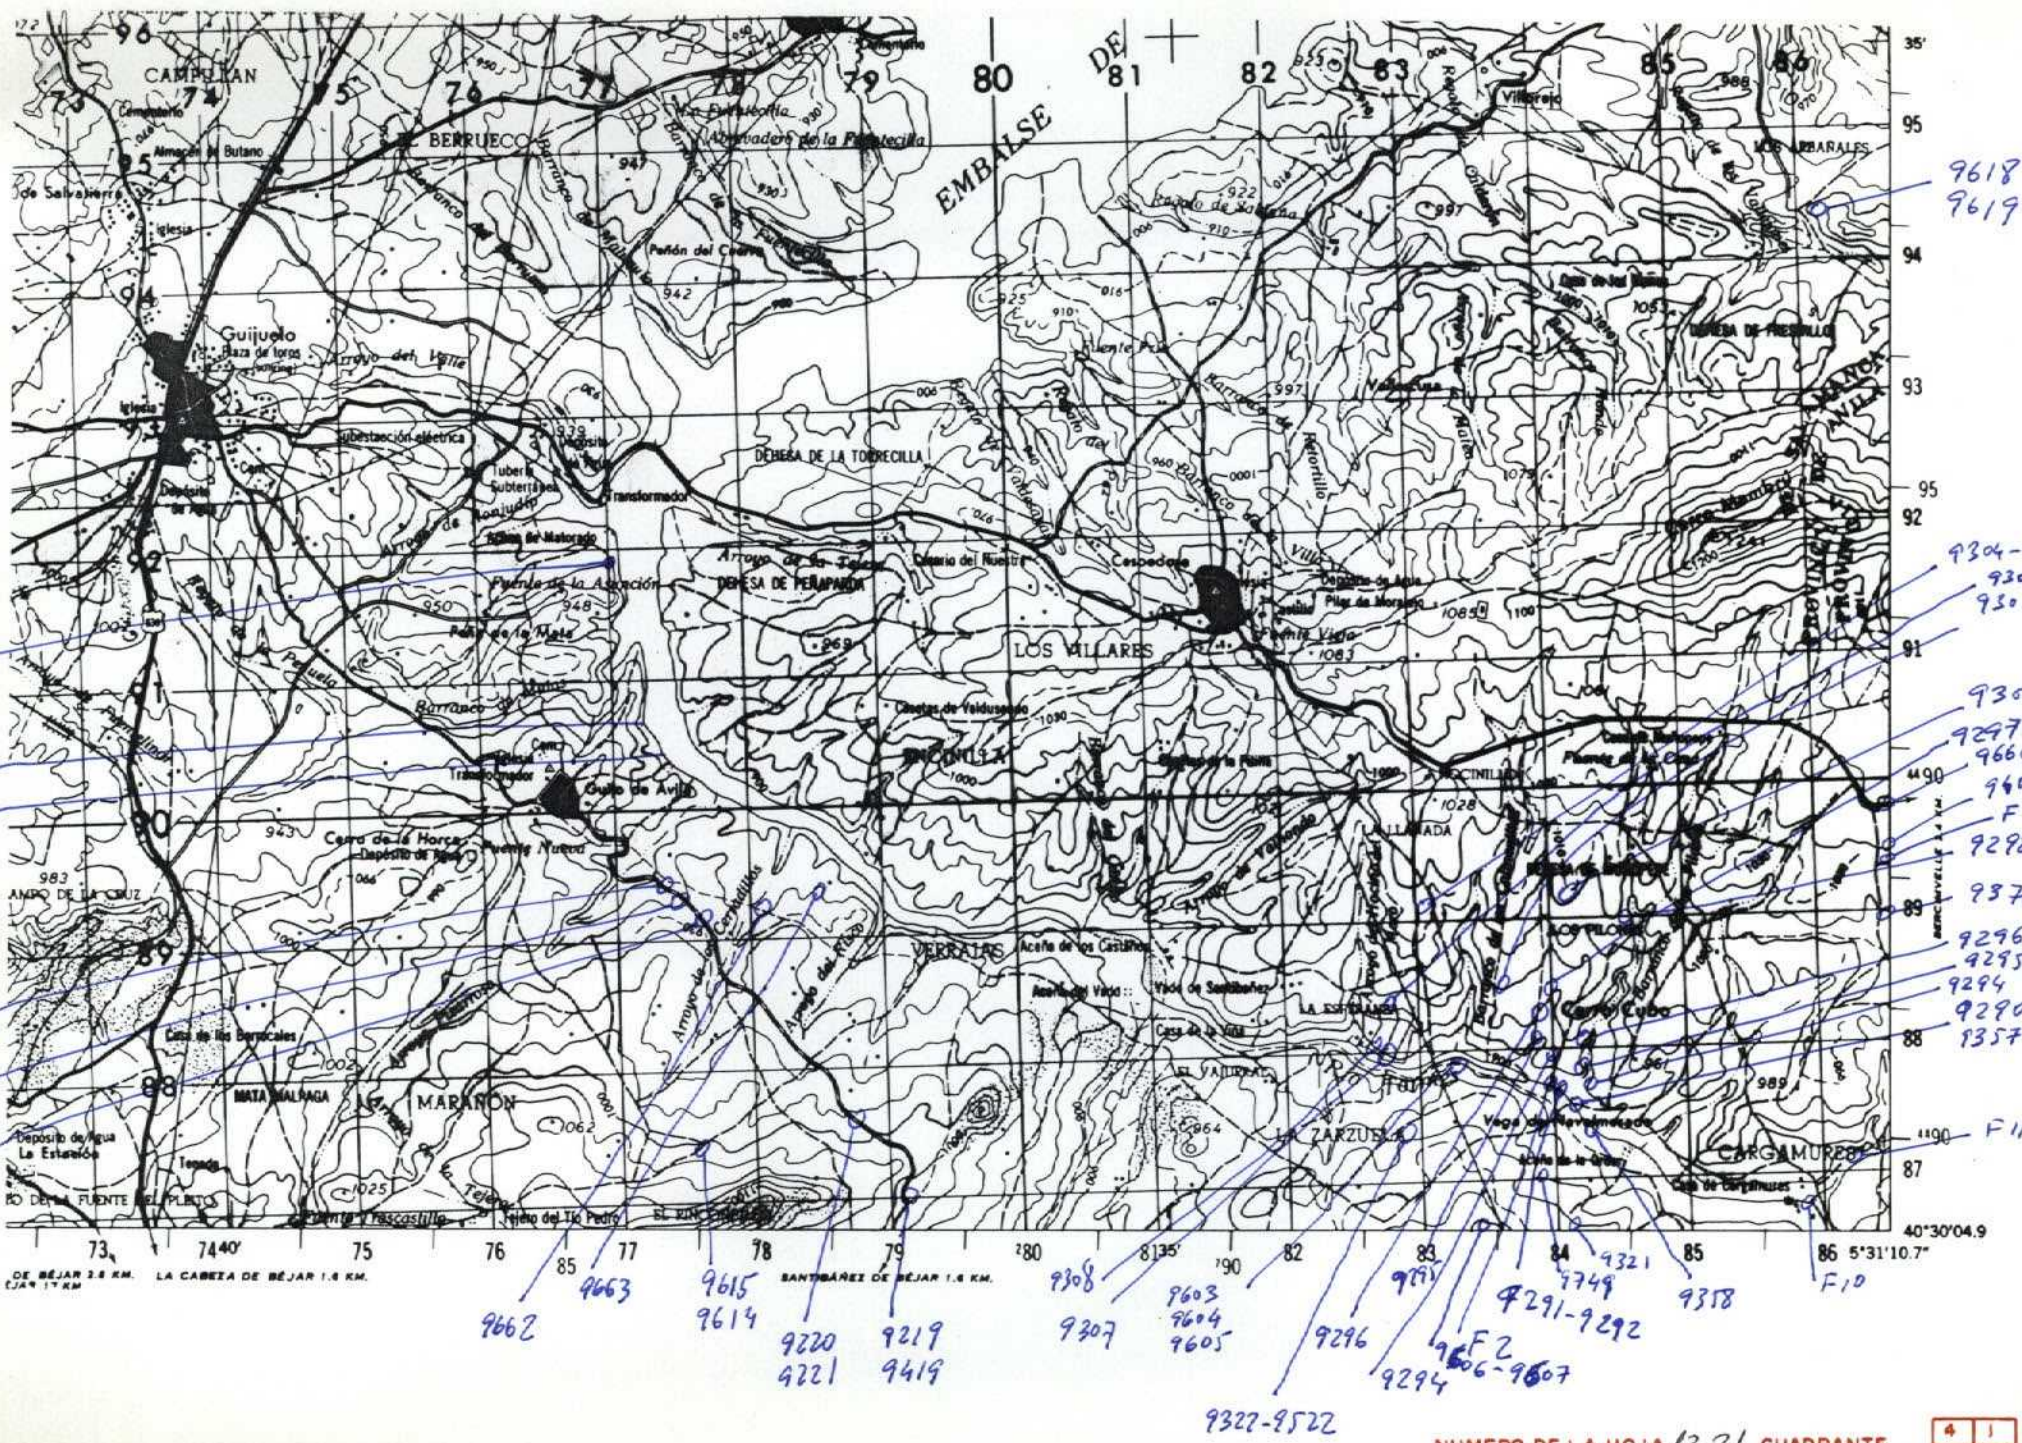

NUMERO DE LA HOJA 13-21 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
13212					


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR												
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS											
	Fotografía	Petro. Lym.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Término difracción	Microsc.	Otros análisis
9296	1											
9297	1											
9606	X											
9607	1											
9322	1											
9522												
9603												
9604	1											
9605	1											
9302	1											
9303	1											
9304	1											
9305	1											
9307	1											
9308	1											
9306	1											
1002	1											
1003	1											
1004	1											
1010	1											
1011	1											

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR												
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS											
	Fotografía	Petro. Lym.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Término difracción	Microsc.	Otros análisis
1018	1											
1019	1											
1020	1											
9636	1											
9637	1											
9638	1											
9662	1											
9663	1											
9615	1											
9614	1											
9220	1											
9221	1											
9219	1											
9419	1											
7405	1											
9375	1											
9376	1											
9377	1											
9660	1											

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 7 y 15 y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/RIOS ROSAS, 23 - MADRID 3

Recibido I.G.M.E. el Enviado el
El Supervisor El Consultor

UELO

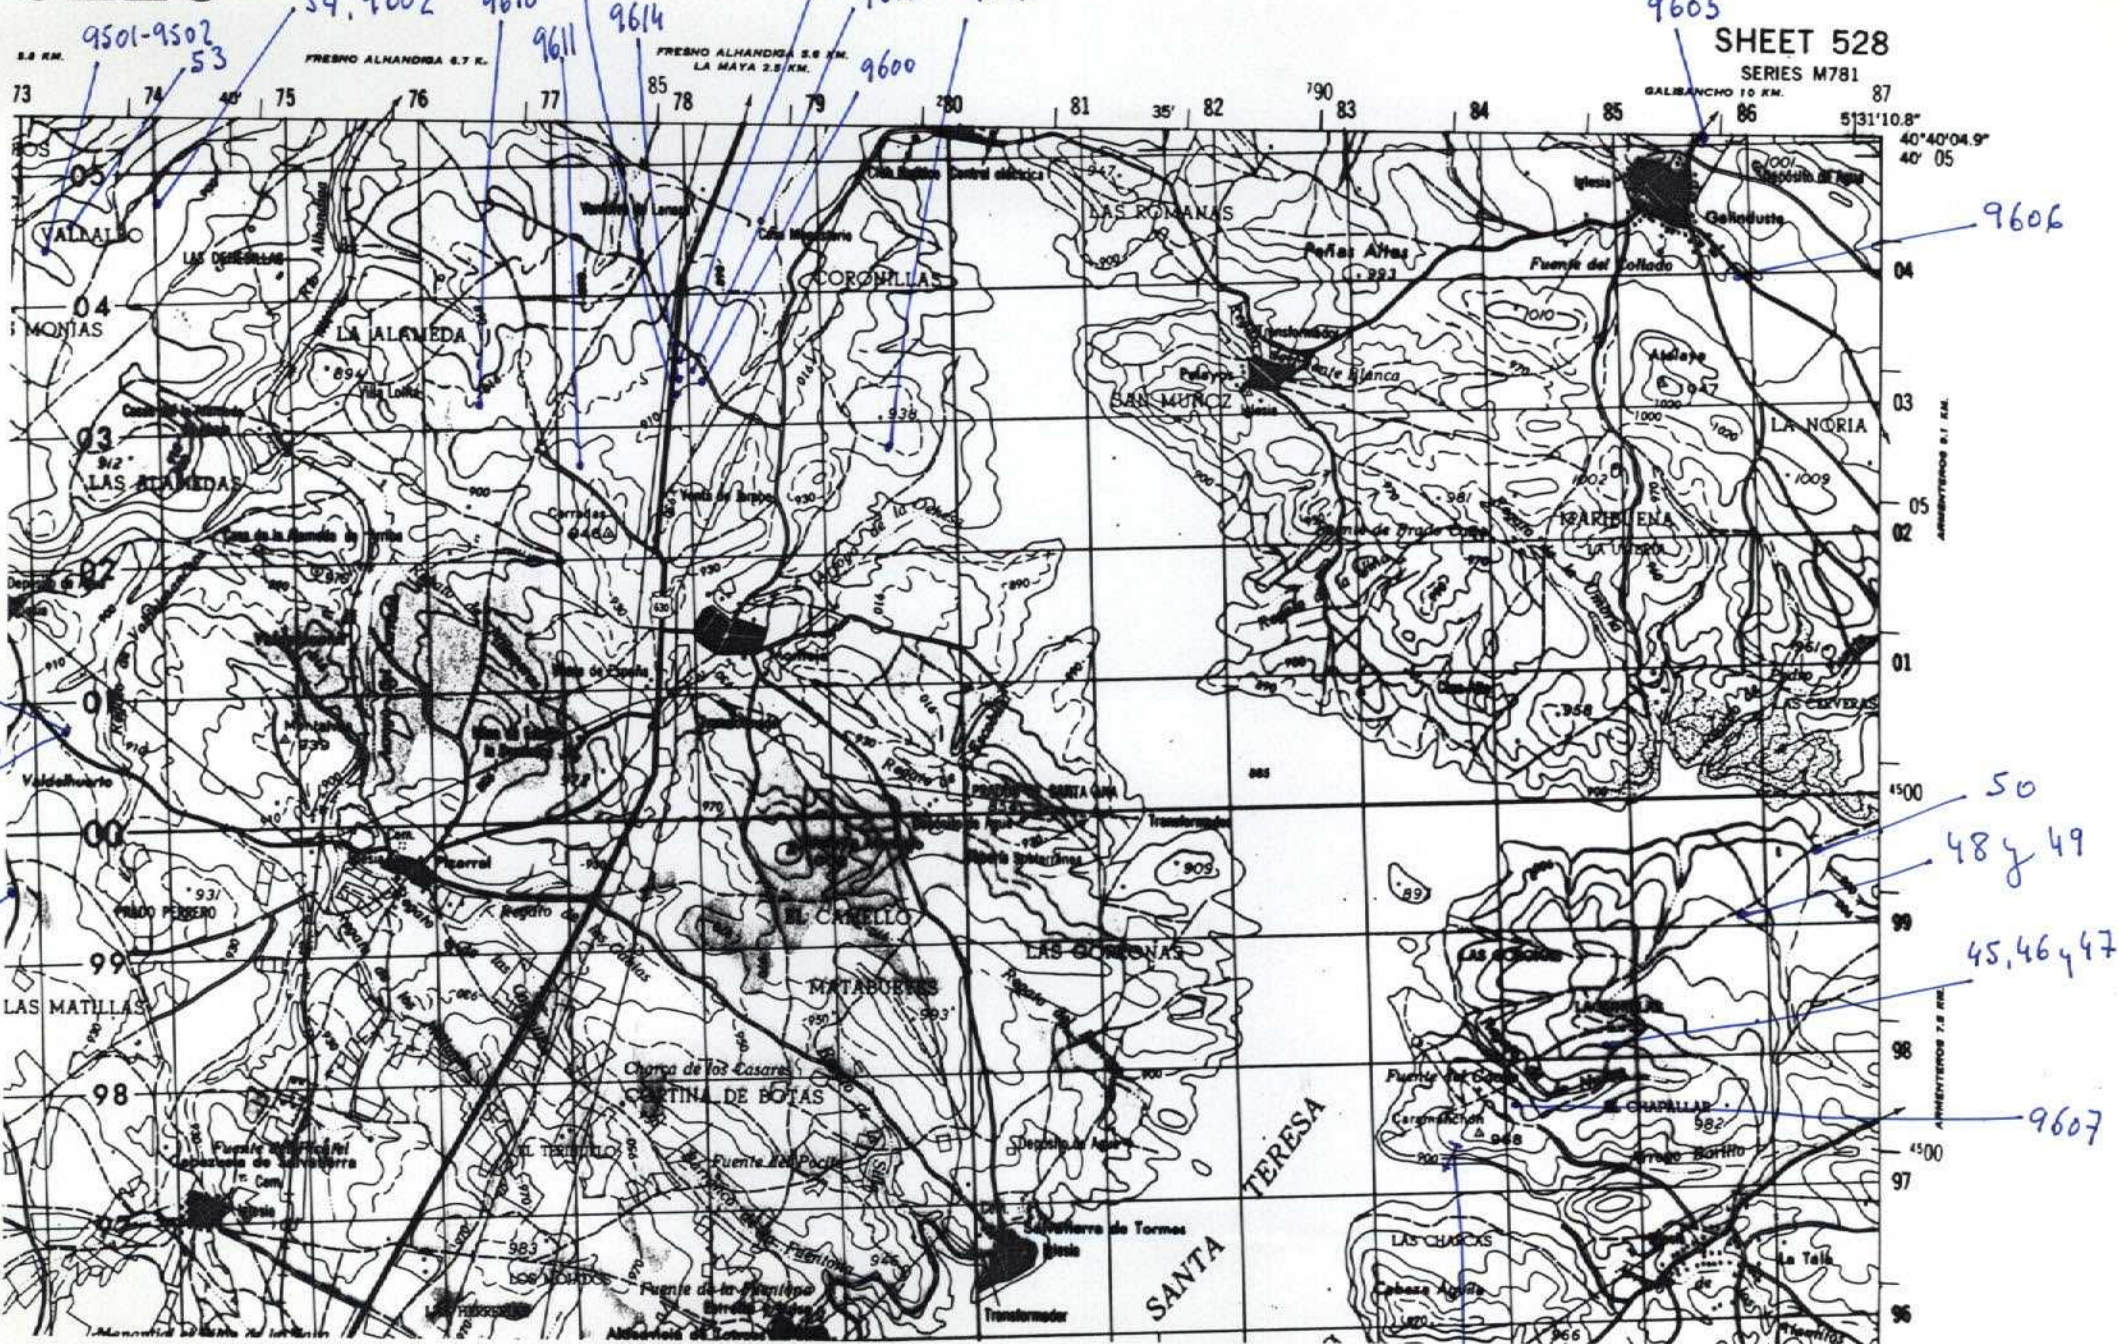

NUMERO DE LA HOJA 1321 CUADRANTE



* Esueto 9501 y 9502 RH y 0101 a 0110 AC

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1321	1				

NUMERO DE LA ESTACION	DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR										
	Fotografía	Petro. y M.	Macrop.	Micropol.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Análisis químico	Termico	Otros análisis
9600											
9610											
9611											
9612											
9613											
9614											
9615											
9616											
0101											
0102											
0103											
0104											
0105											
0106											
0107											
0108											
0109											
0110											

NUMERO DE LA ESTACION	DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR										
	Fotografía	Petro. y M.	Macrop.	Micropol.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Análisis químico	Termico	Otros análisis
1029											
1030											
1033											
1045											
1046											
1047											
1048											
1049											
1050											
1053											
1054											
9501											
9502											
9602											
9603											
9604											
9605											
9606											
9607											

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 7 y 15 y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

Enviado el
El Consultor

