


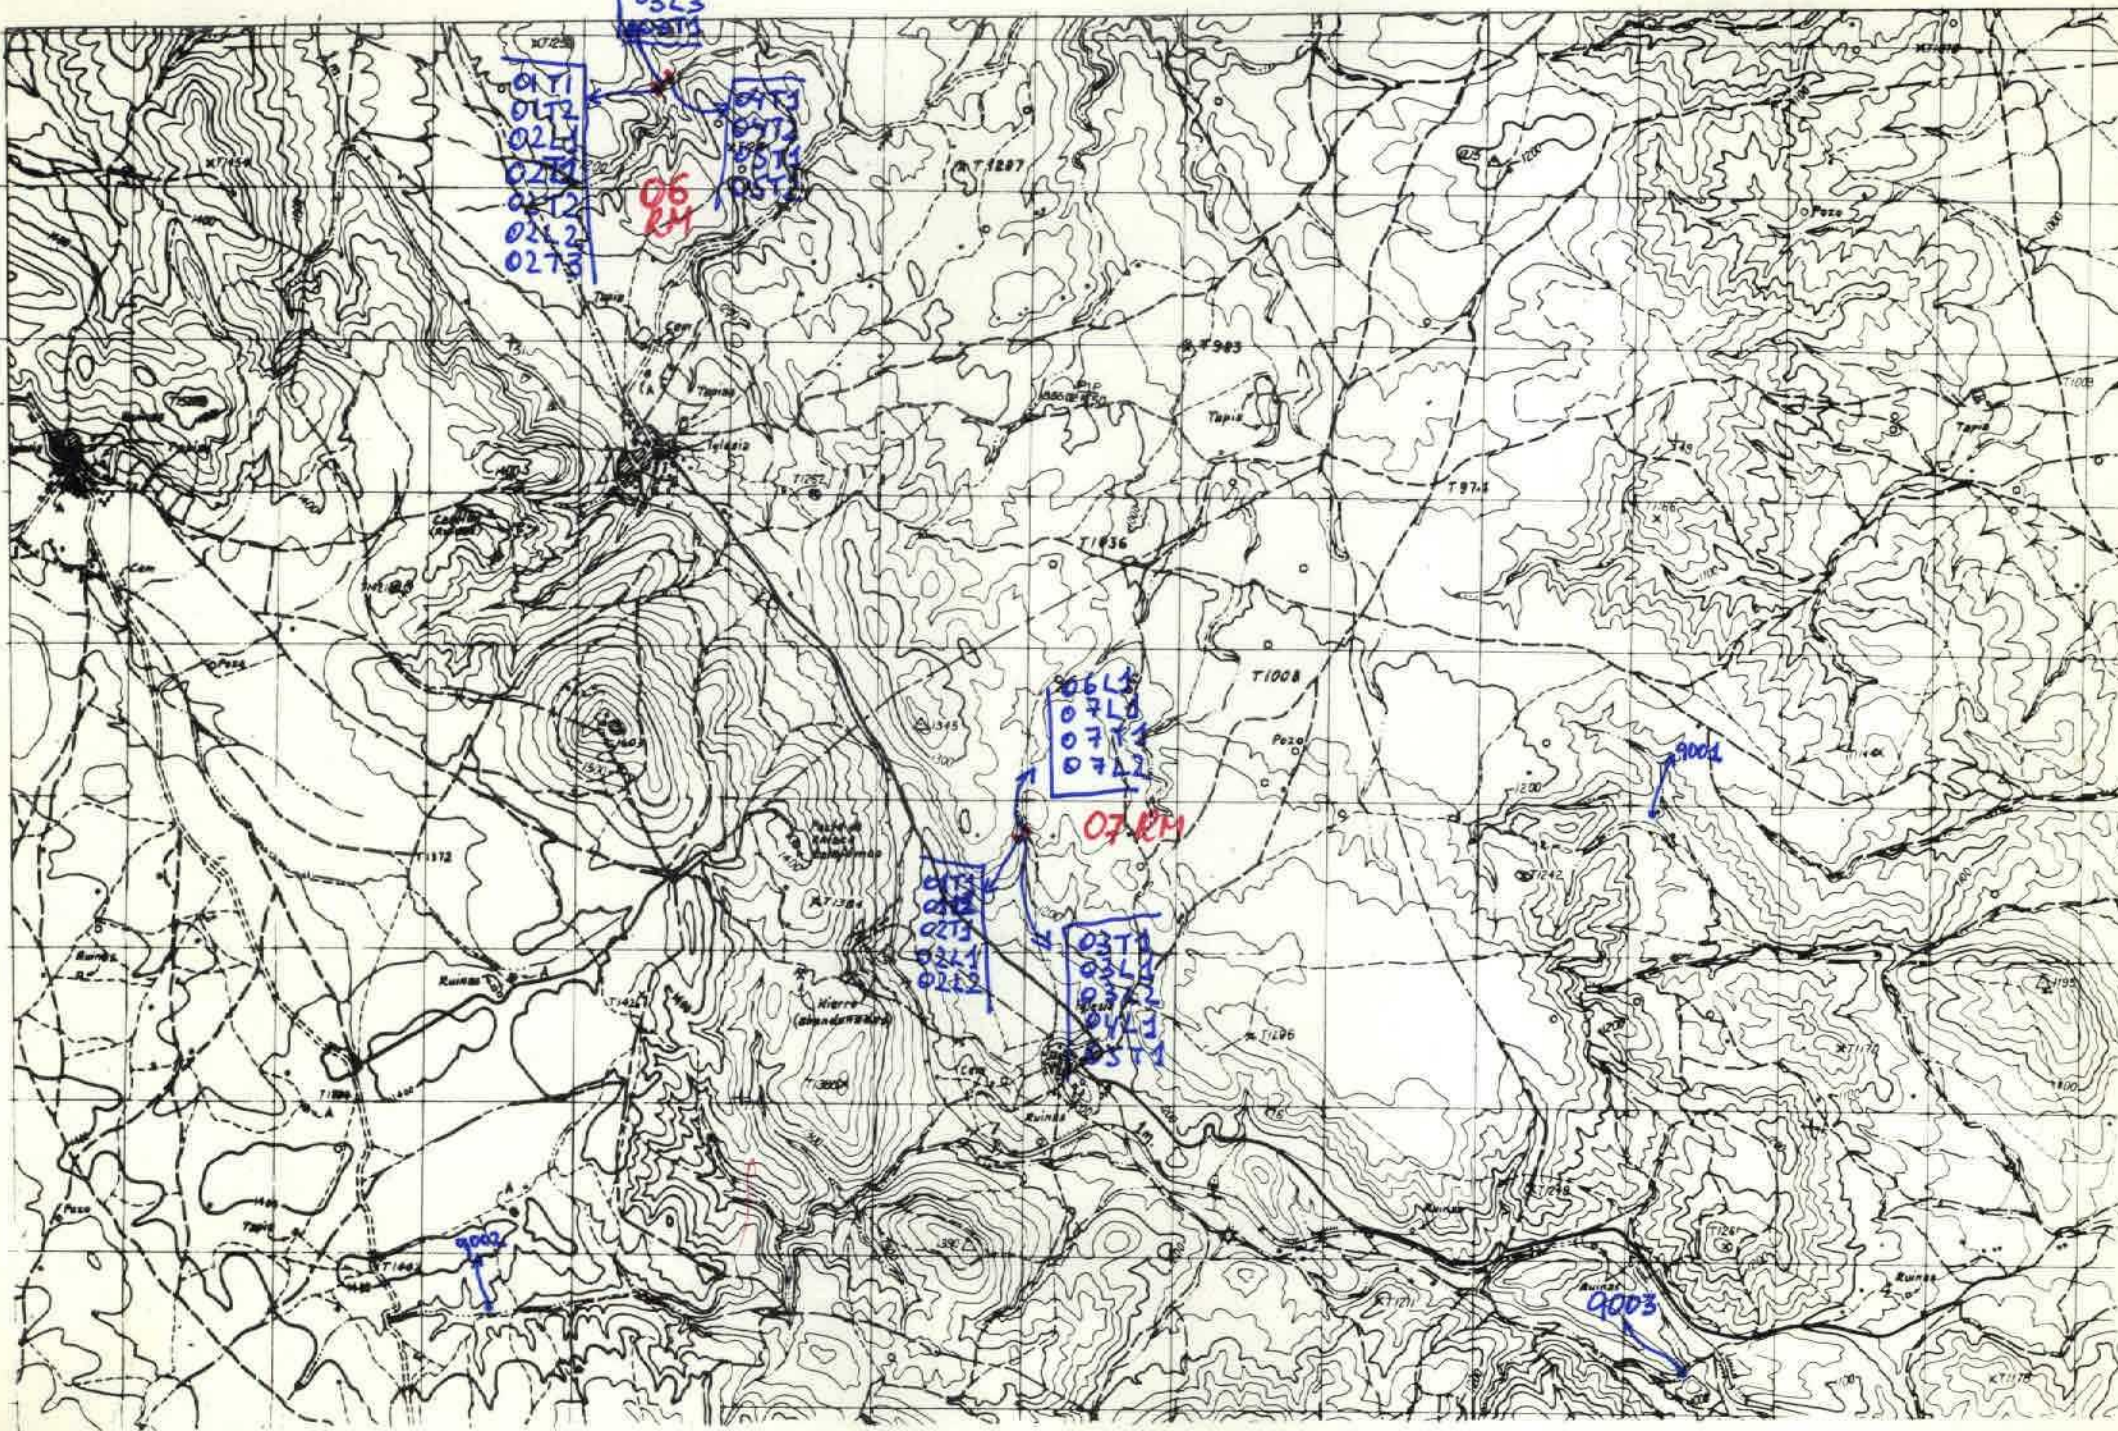

NUMERO DE LA HOJA 26-2 / CUADRANTE

4	1
3	2

P/20

22

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado		
2621	4						

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS	NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS	NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS
	Fotografía Petrología Macrop. Micropal. Sedimen. Rayos X Espectro C 14 Análisis químico Termico Microsc. Otros		Fotografía Petrología Macrop. Micropal. Sedimen. Rayos X Espectro C 14 Análisis químico Termico Microsc. Otros		Fotografía Petrología Macrop. Micropal. Sedimen. Rayos X Espectro C 14 Análisis químico Termico Microsc. Otros


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS	NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS	NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS
06 01T1	X	07 01T1	X		
01T2	X	01L1	X		
02L1	X	02T1	X		
02T1	X	02L1	X		
02T2	X	02L2	X		
02L2	X	03T1	X		
02T3	X	03L1	X		
03L1	X	03L2	X		
03L2	X	04L1	X		
03L3	X	05T1	X		
03T1	X	06L1	X		
04T2	X	07L1	X		
05T1	X	07T1	X		
05T2	X	07L2	X		
04T1	X				
9001	X				
9002	X				
9003	X				

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA EN AZUL Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO EN ROJO.
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 7 y 15 y 22 DE CADA MESE ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS PISAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

Enviado el
El Consultor

2-6-81
2-6-81

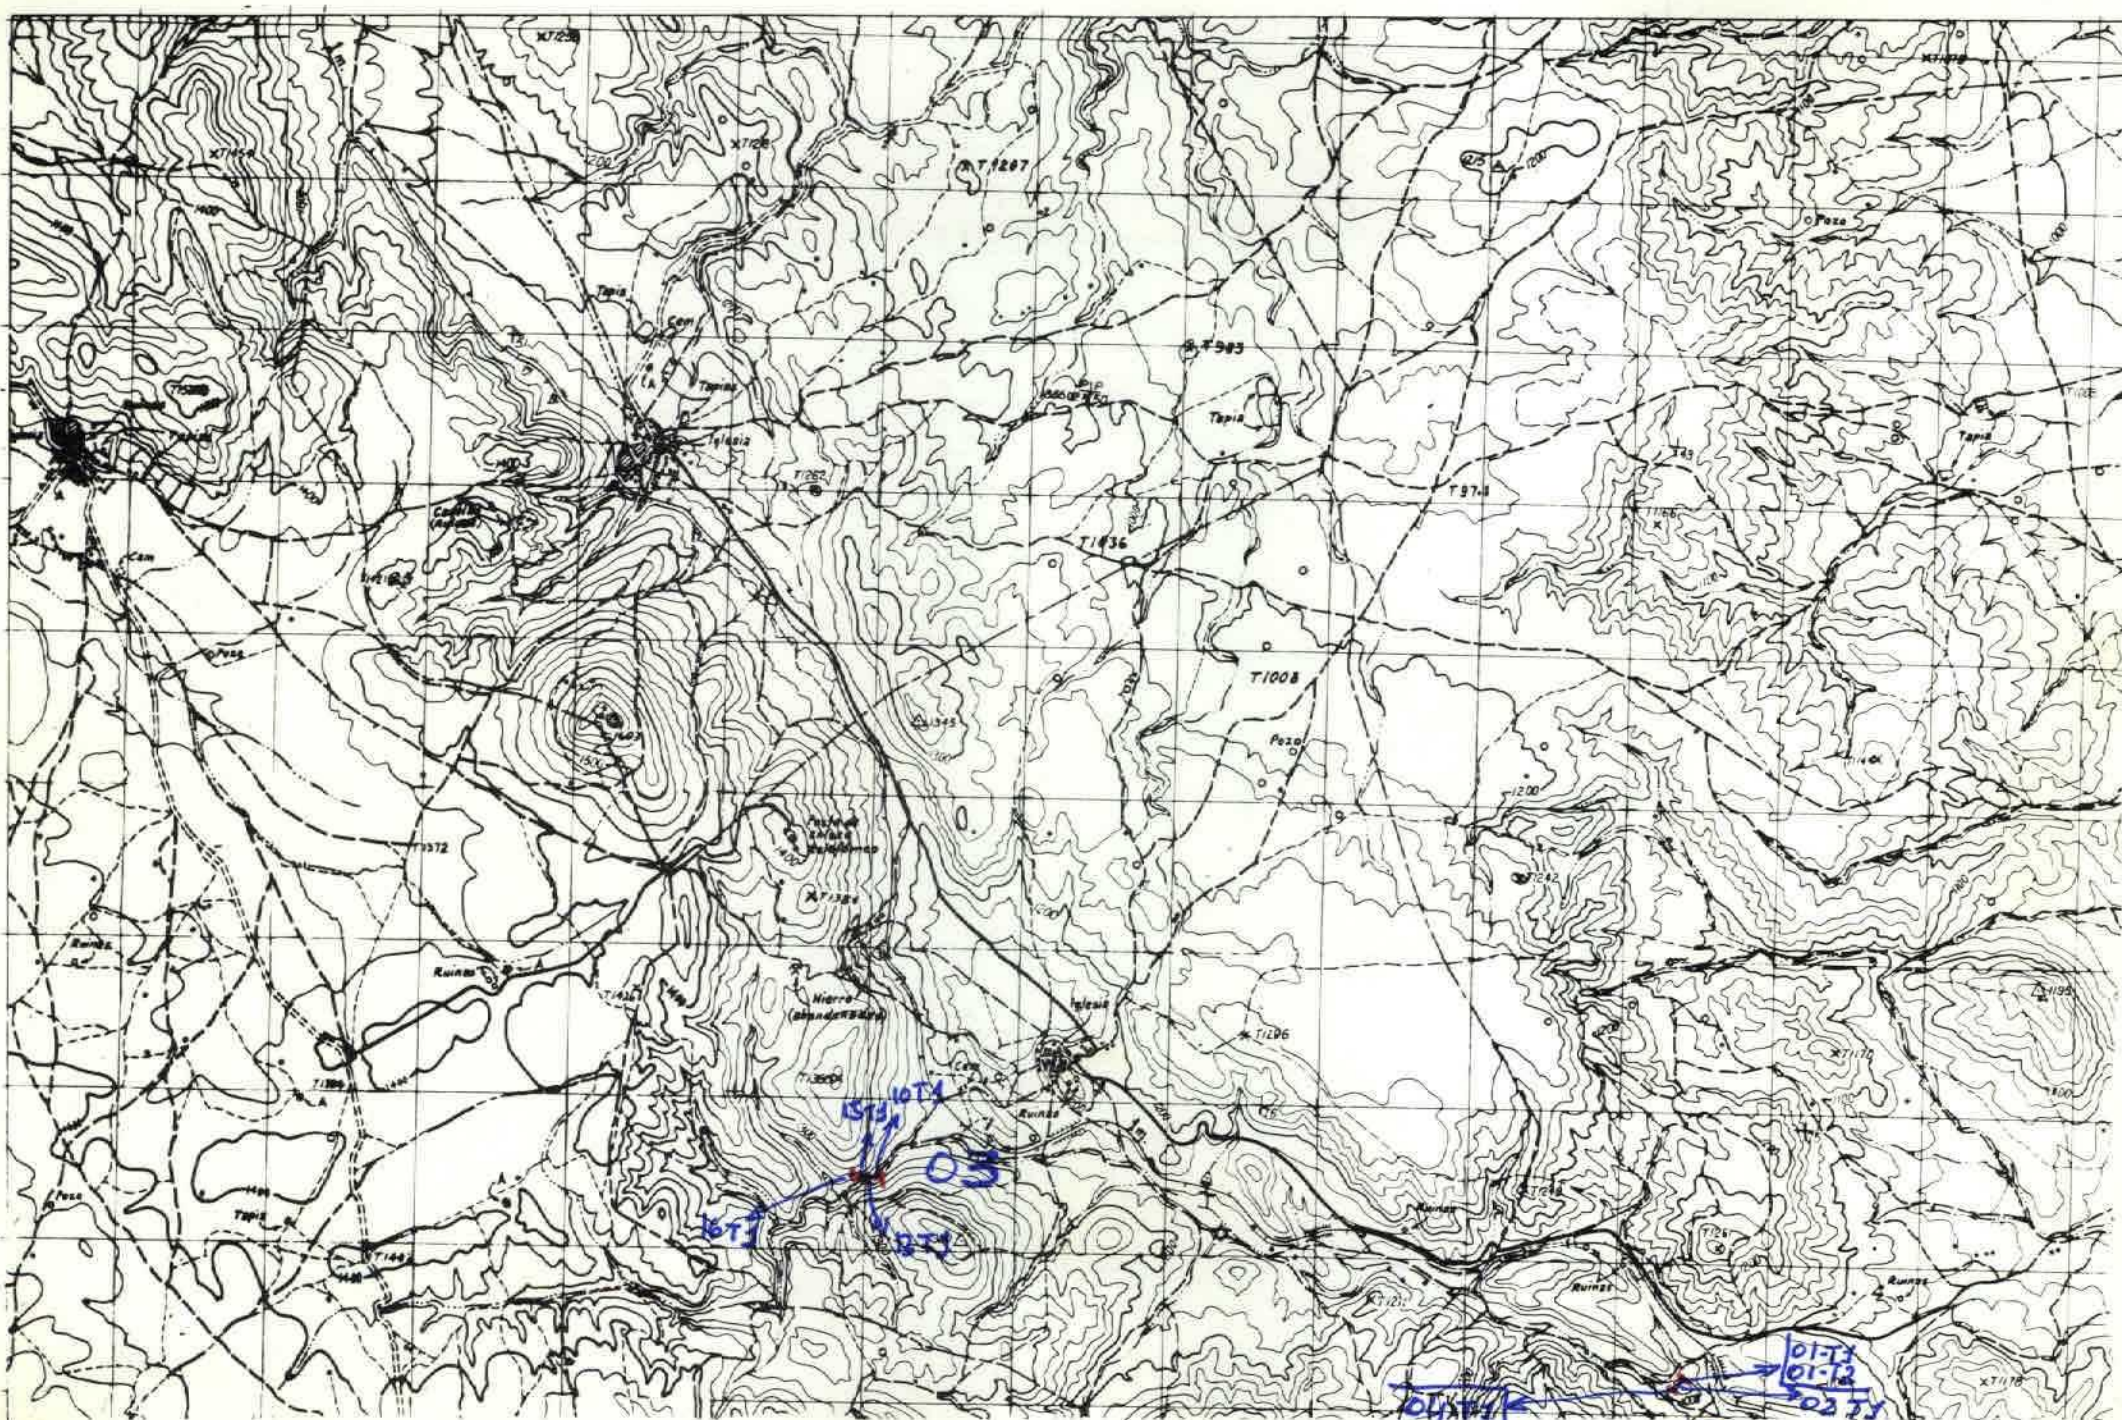

04-11 08
05-11
06-11 NUMERO DE LA HOJA 26-21 CUADRANTE

4	1
3	2

53

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSULTA ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACIÓN	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado	
1:50.000	Cuadrante Número						
26214		GS RM					

[illegible]

EL CONSULTOR DEBE MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NÚMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBE ENVIAR ENTRE LOS DÍAS 1 de 7 y 15 de 23 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIES ROSAS, 23 - MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

Enviado el 30.6.81
El Consultor

4	1
3	2

P/8 A

115

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSULTA	ESPECIAL QUE REALIZA ESTACIÓN	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1:50.000	Cuadrante número						
26212		GS	AA				

[illegible]

EL CONSULTOR DEBE MARCAR SOBRE EL MAFA LAS ESTACIONES CON SU NÚMERO DE REFERENCIA EN AZUL Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO EN ROJO.
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBE ENVIAR ENTRE LOS DÍAS 1 al 15 al 22 DE CADA MESES SUS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA - CIEN ROSAS, 23 - MADRID 3

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

Enviado el 25/9/81
El Consultor:

