


MAPA GEOLOGICO DE ESPAÑA


LEYENDA

CUATERN.	HOLOCENO	6	4
	PLEISTOCENO	5	
TERCIARIO	TUROLIENSE	3	1
	VALLESIENSE	2	
MIOCENO		1	

- Contacto entre diferentes unidades: Discordante y concordante  
 TTTT Escarpe de terraza
- ACCIDENTES**
- Falla supuesta  
 — Falla  
 — Anticlinal
- DATOS LINEALES**
- Alineación morfológica con control estructural
- OTROS DATOS**
- Manantial hidrotermal  
 X Anomalía o falla deducida por métodos aeromagnéticos  
 900 Isohipsas (equidistancia 20 m)  
 Superficie estructural con retoques erosivos (finiedgena)

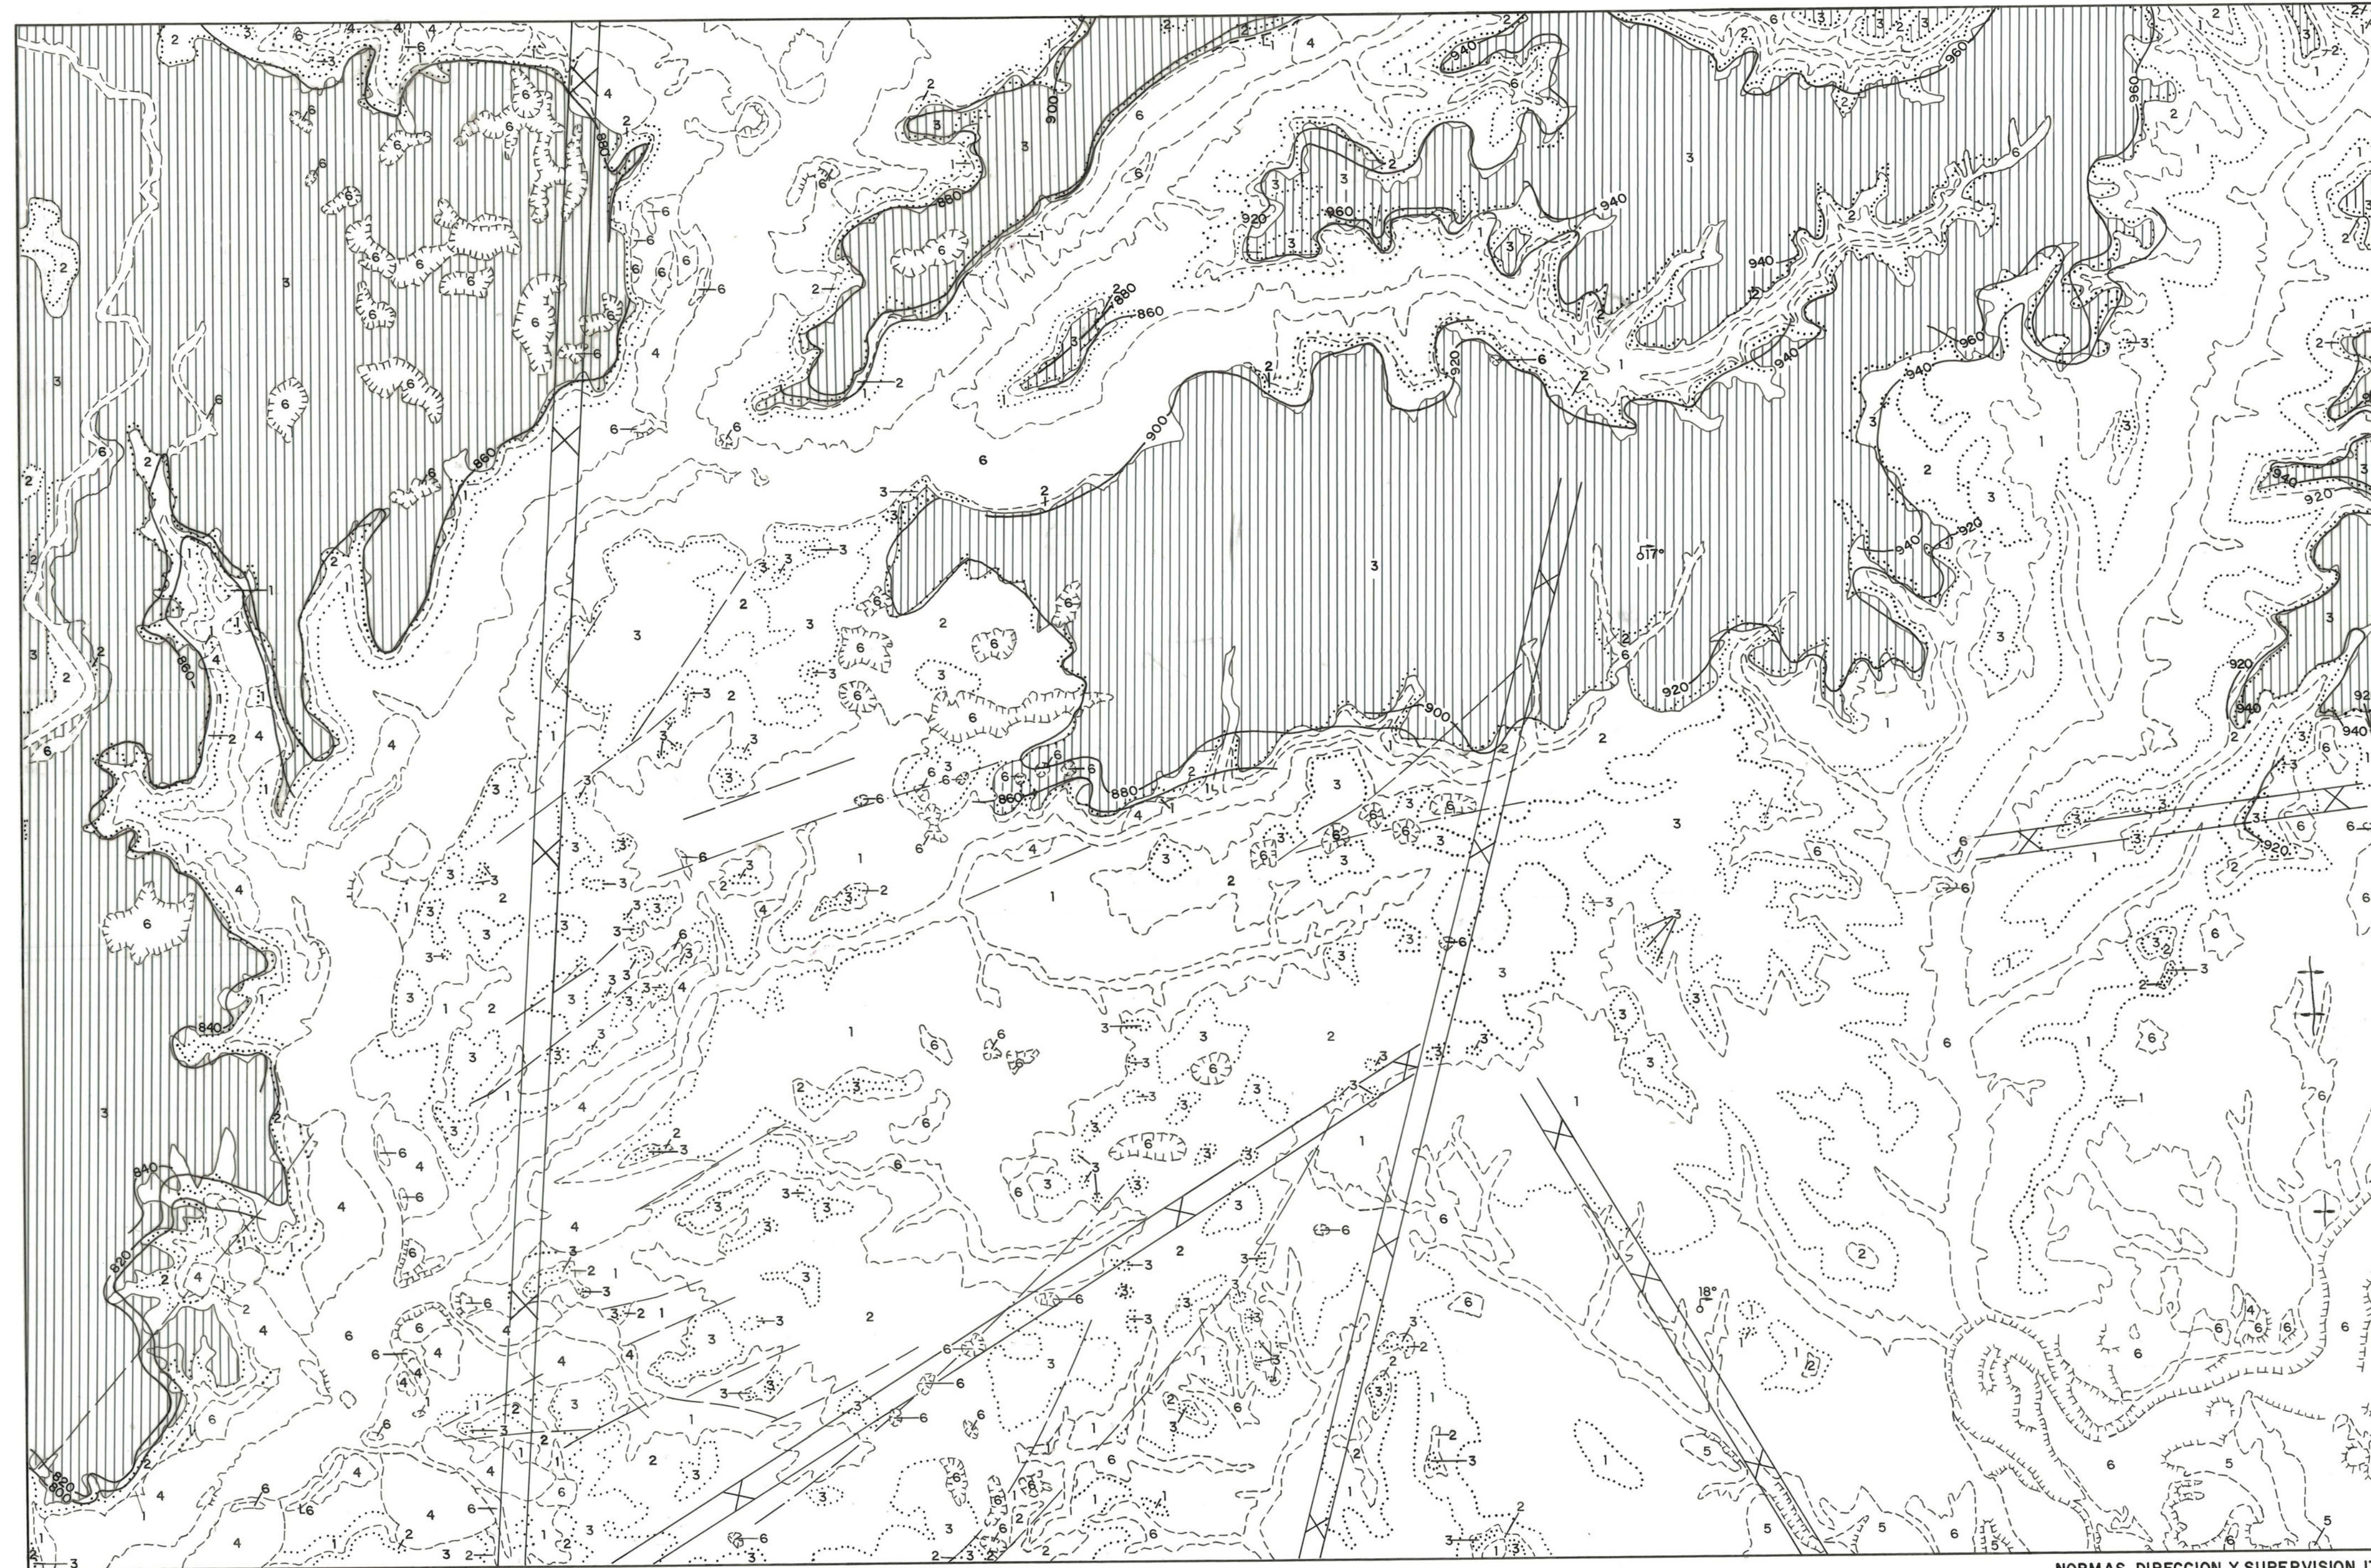


Escala 1:50.000



Las altitudes se refieren al nivel del Mediterráneo en Alicante—Cuadrícula de la proyección UTM Equidistancia de los curvos de nivel 20 m.

**NORMAS, DIRECCION Y SUPERVISION ITGE**  
 REALIZACION DE LA CARTOGRAFIA (1.990)  
 Autor: VALVERDE HERNANDEZ, M.F. (INTECSA)  
 SUPERVISION Y DIRECCION:  
 MARTIN SERRANO, A (ITGE)

ESQUEMA NEOTECTONICO

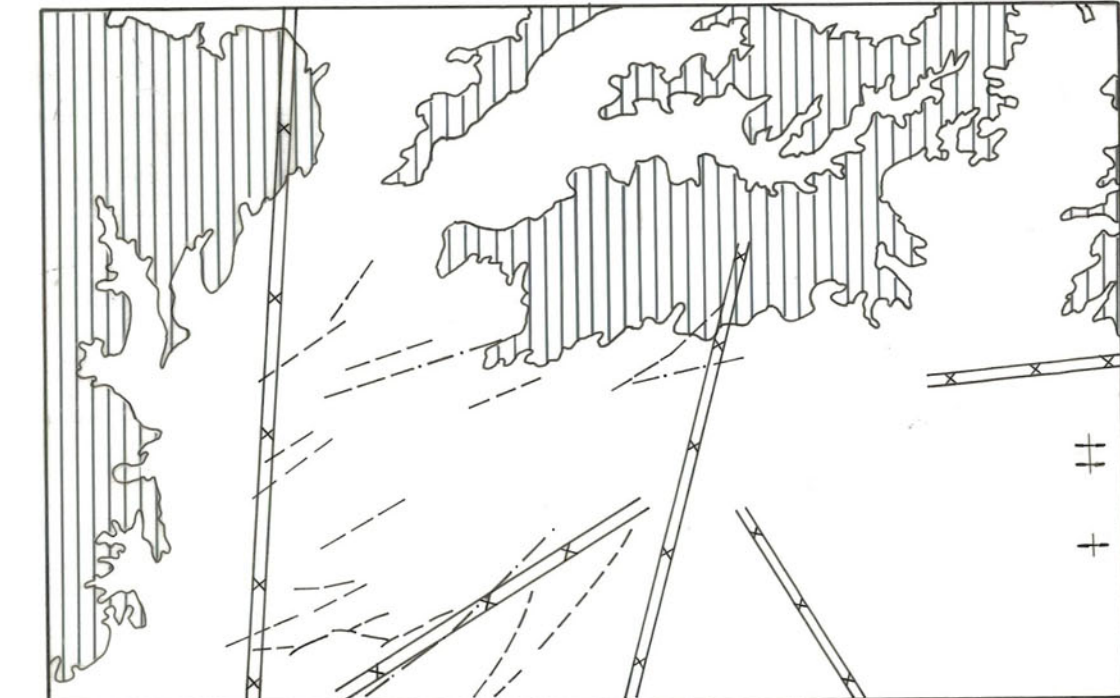


Escala 1:200 000

LEYENDA

- X ANOMALIA O FALLA PROFUNDA DETECTADA POR METODOS AEROMAGNETICOS  
 — FALLA SUPUESTA  
 — ANOMALIA GEOMORFOLÓGICA  
 — ANTICLINAL  
 Superficie del páramo

ESQUEMA SISMOLOGICO REGIONAL

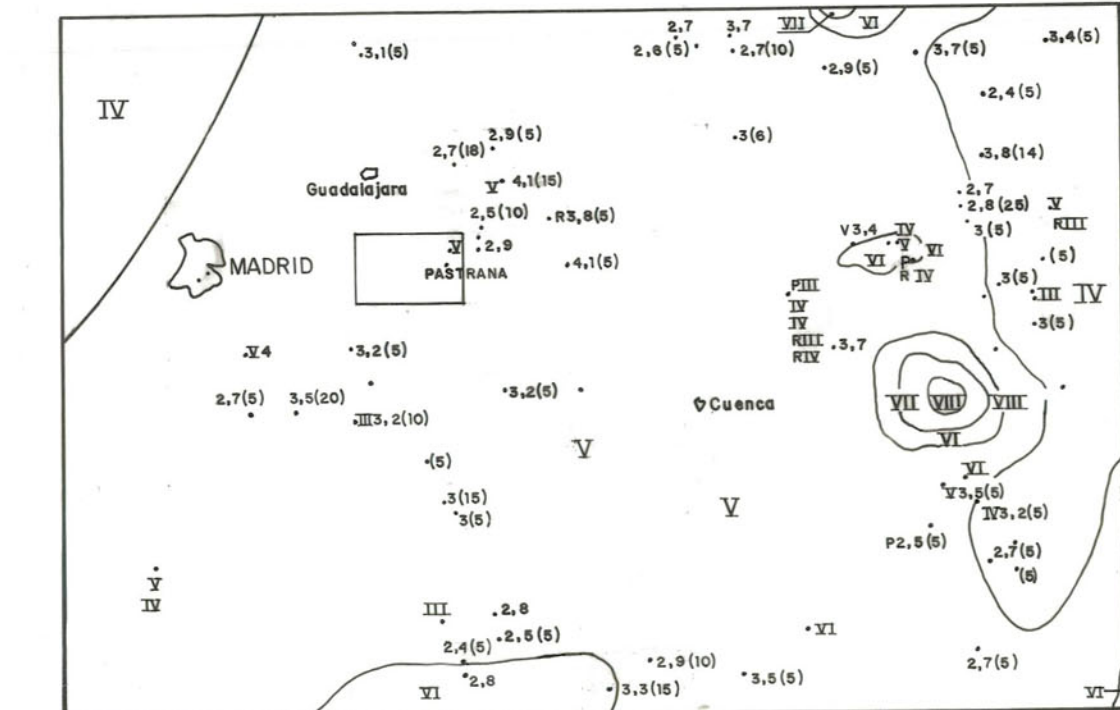

Escala 1:2.000.000


LEYENDA

- ISOSISTA MÁXIMA SENTIDA  
 VII INTENSIDAD MÁXIMA SENTIDA  
 ● EPICENTRO  
 3,6 MAGNITUD EPICENTRAL  
 (5) PROFUNDIDAD EPICENTRAL (EN KILÓMETROS)  
 P PREMONITORIO  
 R REPLICAS


LEYENDA

CUATERNARIO	HOLOCENO	6	4
	PLEISTOCENO	5	
TERCIARIO	MIOCENO	TUROLIENSE	3
		VALLESIENSE	2
			1

- Contacto entre diferentes unidades: Discordante y concordante
- TTT Escarpe de terraza
- ACCIDENTES**
- Falta supuesta
- Falta
- Anticinal
- DATOS LINEALES**
- Alineación morfológica con control estructural
- OTROS DATOS**
- Manantial hidrotermal
- Anomalía o falla deducida por métodos aeromagnéticos
- Isohipsas (equidistancia 20 m)
- Superficie estructural con retoques erosivos (finineógena)

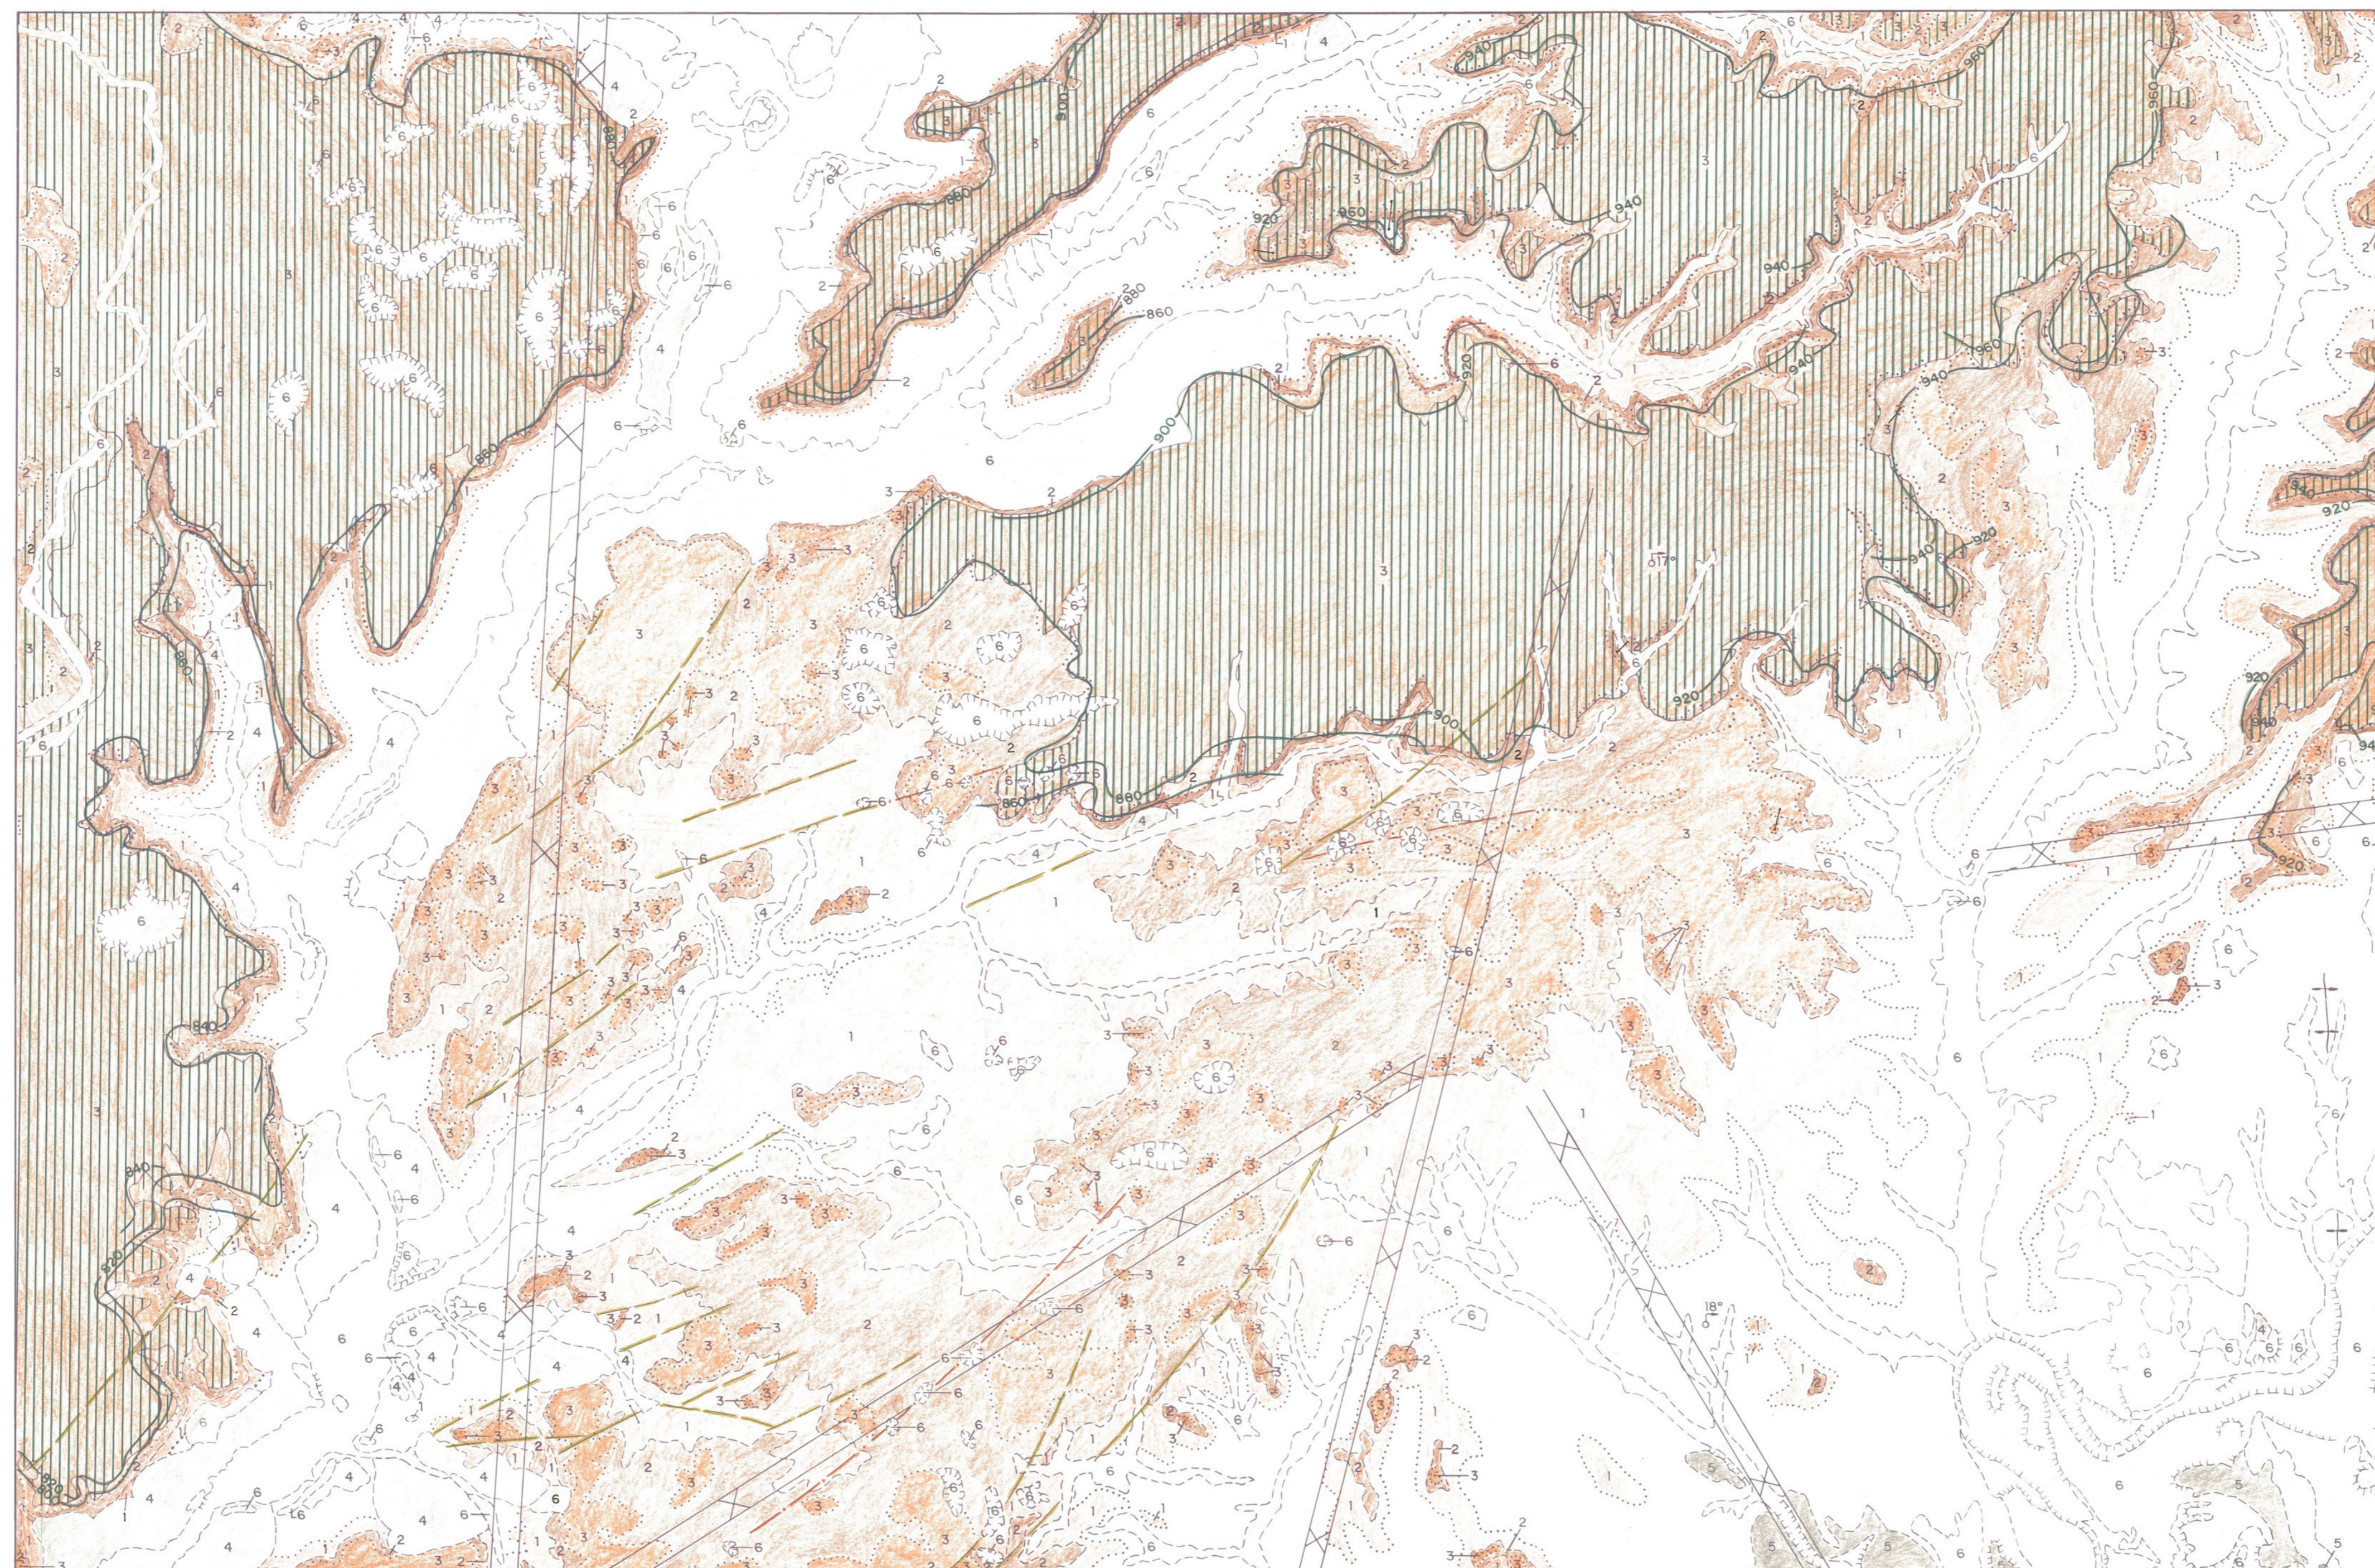


Escala 1:50.000



Las altitudes se refieren al nivel del Mediterráneo en Alicante—Cuadrícula de la proyección UTM Equidistancia de las curvas de nivel 20 m.

NORMAS, DIRECCION Y SUPERVISION ITGE  
REALIZACION DE LA CARTOGRAFIA (1.990)  
Autor: VALVERDE HERNANDEZ, M.F. (INTECSA)  
SUPERVISION Y DIRECCION:  
MARTIN SERRANO, A (ITGE)

ESQUEMA NEOTECTONICO

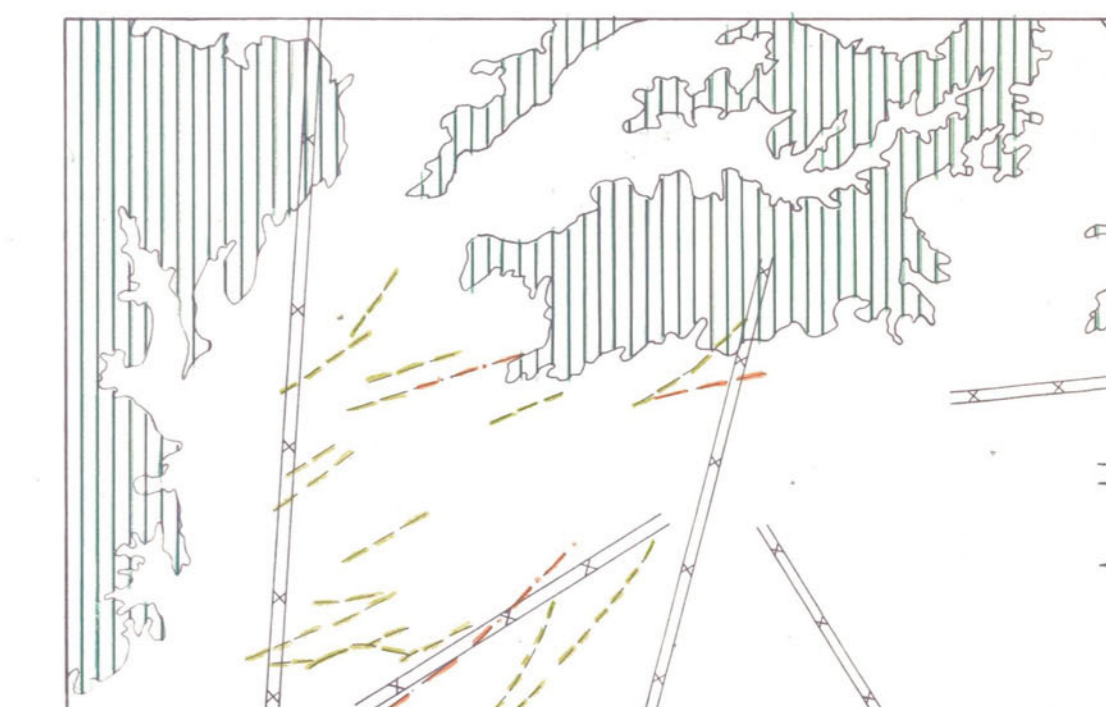


Escala 1:200 000

LEYENDA

- ANOMALIA O FALLA PROFUNDA DETECTADA POR METODOS AEROMAGNETICOS
- FALLA SUPUESTA
- ANOMALIA GEOMORFOLOGICA
- ANTICINAL
- SUPERFICIE DEL PARAMO

ESQUEMA SISMOLOGICO REGIONAL

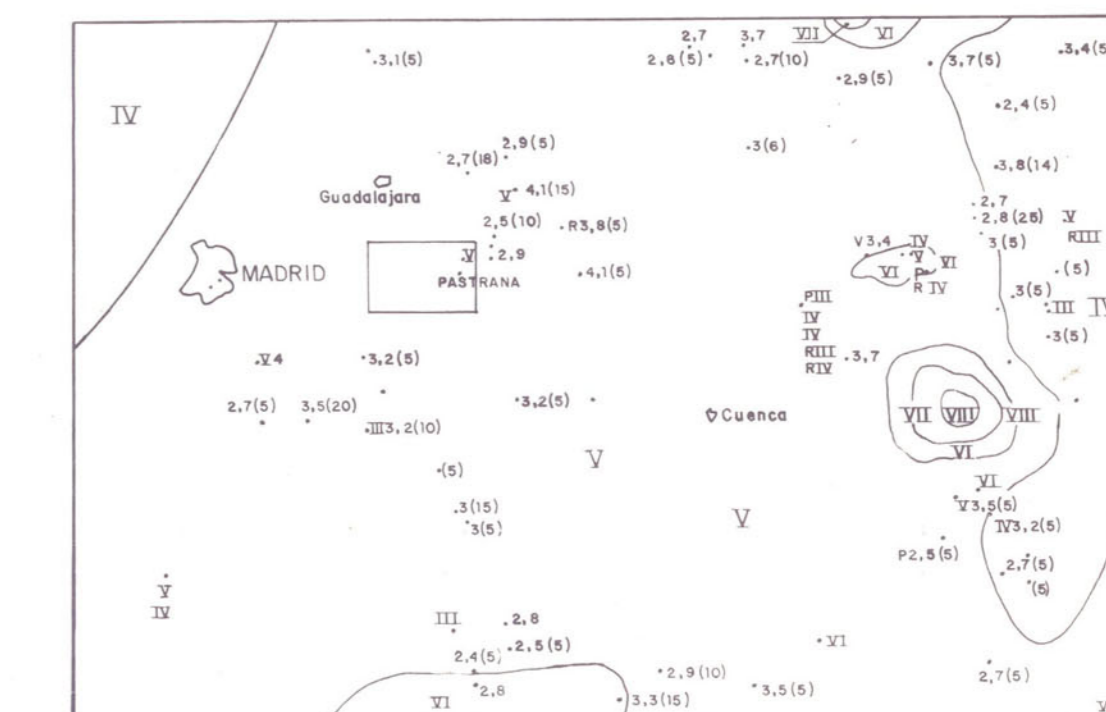

Escala 1:2.000.000

LEYENDA

- ISOSISTA MÁXIMA SENTIDA
- VII INTENSIDAD MÁXIMA SENTIDA
- EPICENTRO
- 3,6 MAGNITUD EPICENTRAL
- (5) PROFUNDIDAD EPICENTRAL (EN KILÓMETROS)
- P PREMONITORIO
- R REPLICA