

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR													
NUMERO DE LA ESTACION		Fotografía	Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis Quimicos	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
9301				X									
9001				X									
9002						X							
9008		X											
9010				X									
01T1						X							
02T1						X							
03T1						X							
05T1						X							
07T1						X							


[illegible]

DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 Y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO TECNOLÓGICO GEOMINERO DE ESPAÑA DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 • MADRID • 28003

El Supervisor

El Consultor

CUADRANTE-2

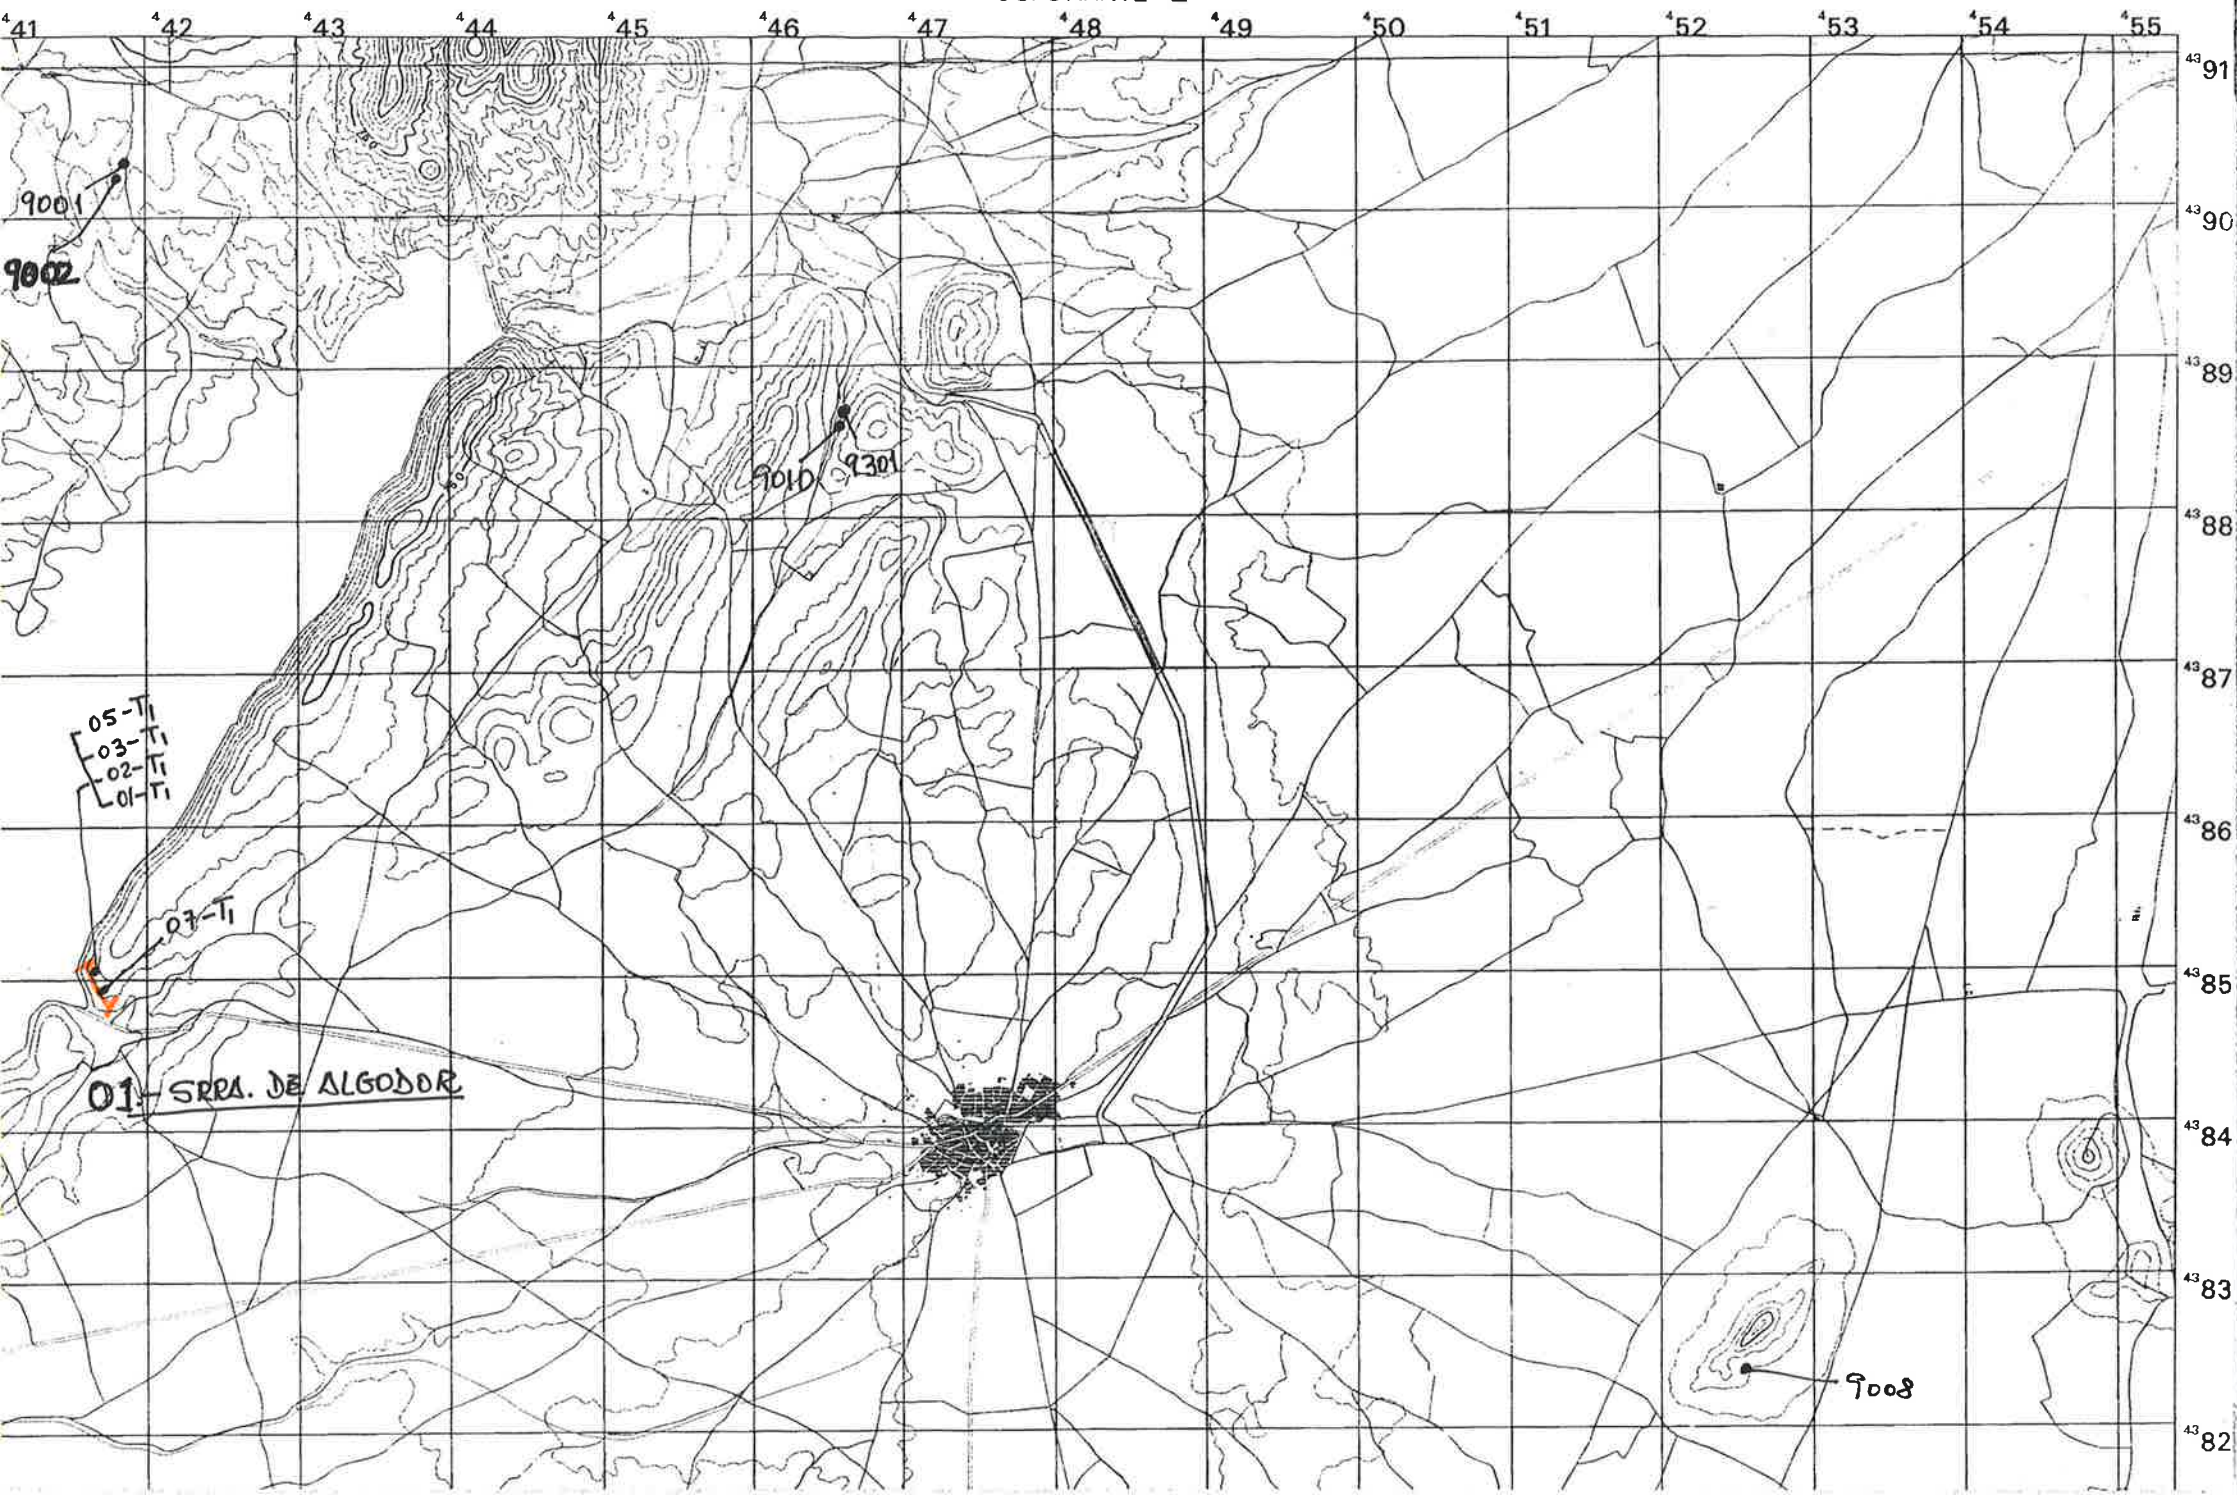

05

11

19“11

“


""

DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 Y 15 al 22 DE CADA MES SUS HOJAS AL INSTITUTO TECNOLÓGICO GEOMINERO DE ESPAÑA DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 · MADRID · 28003

Recibido I.T.G.E. al.....Enviado al.....El SupervisorEl Consultor

TURLEQUE H-686

CUADRANTE-1

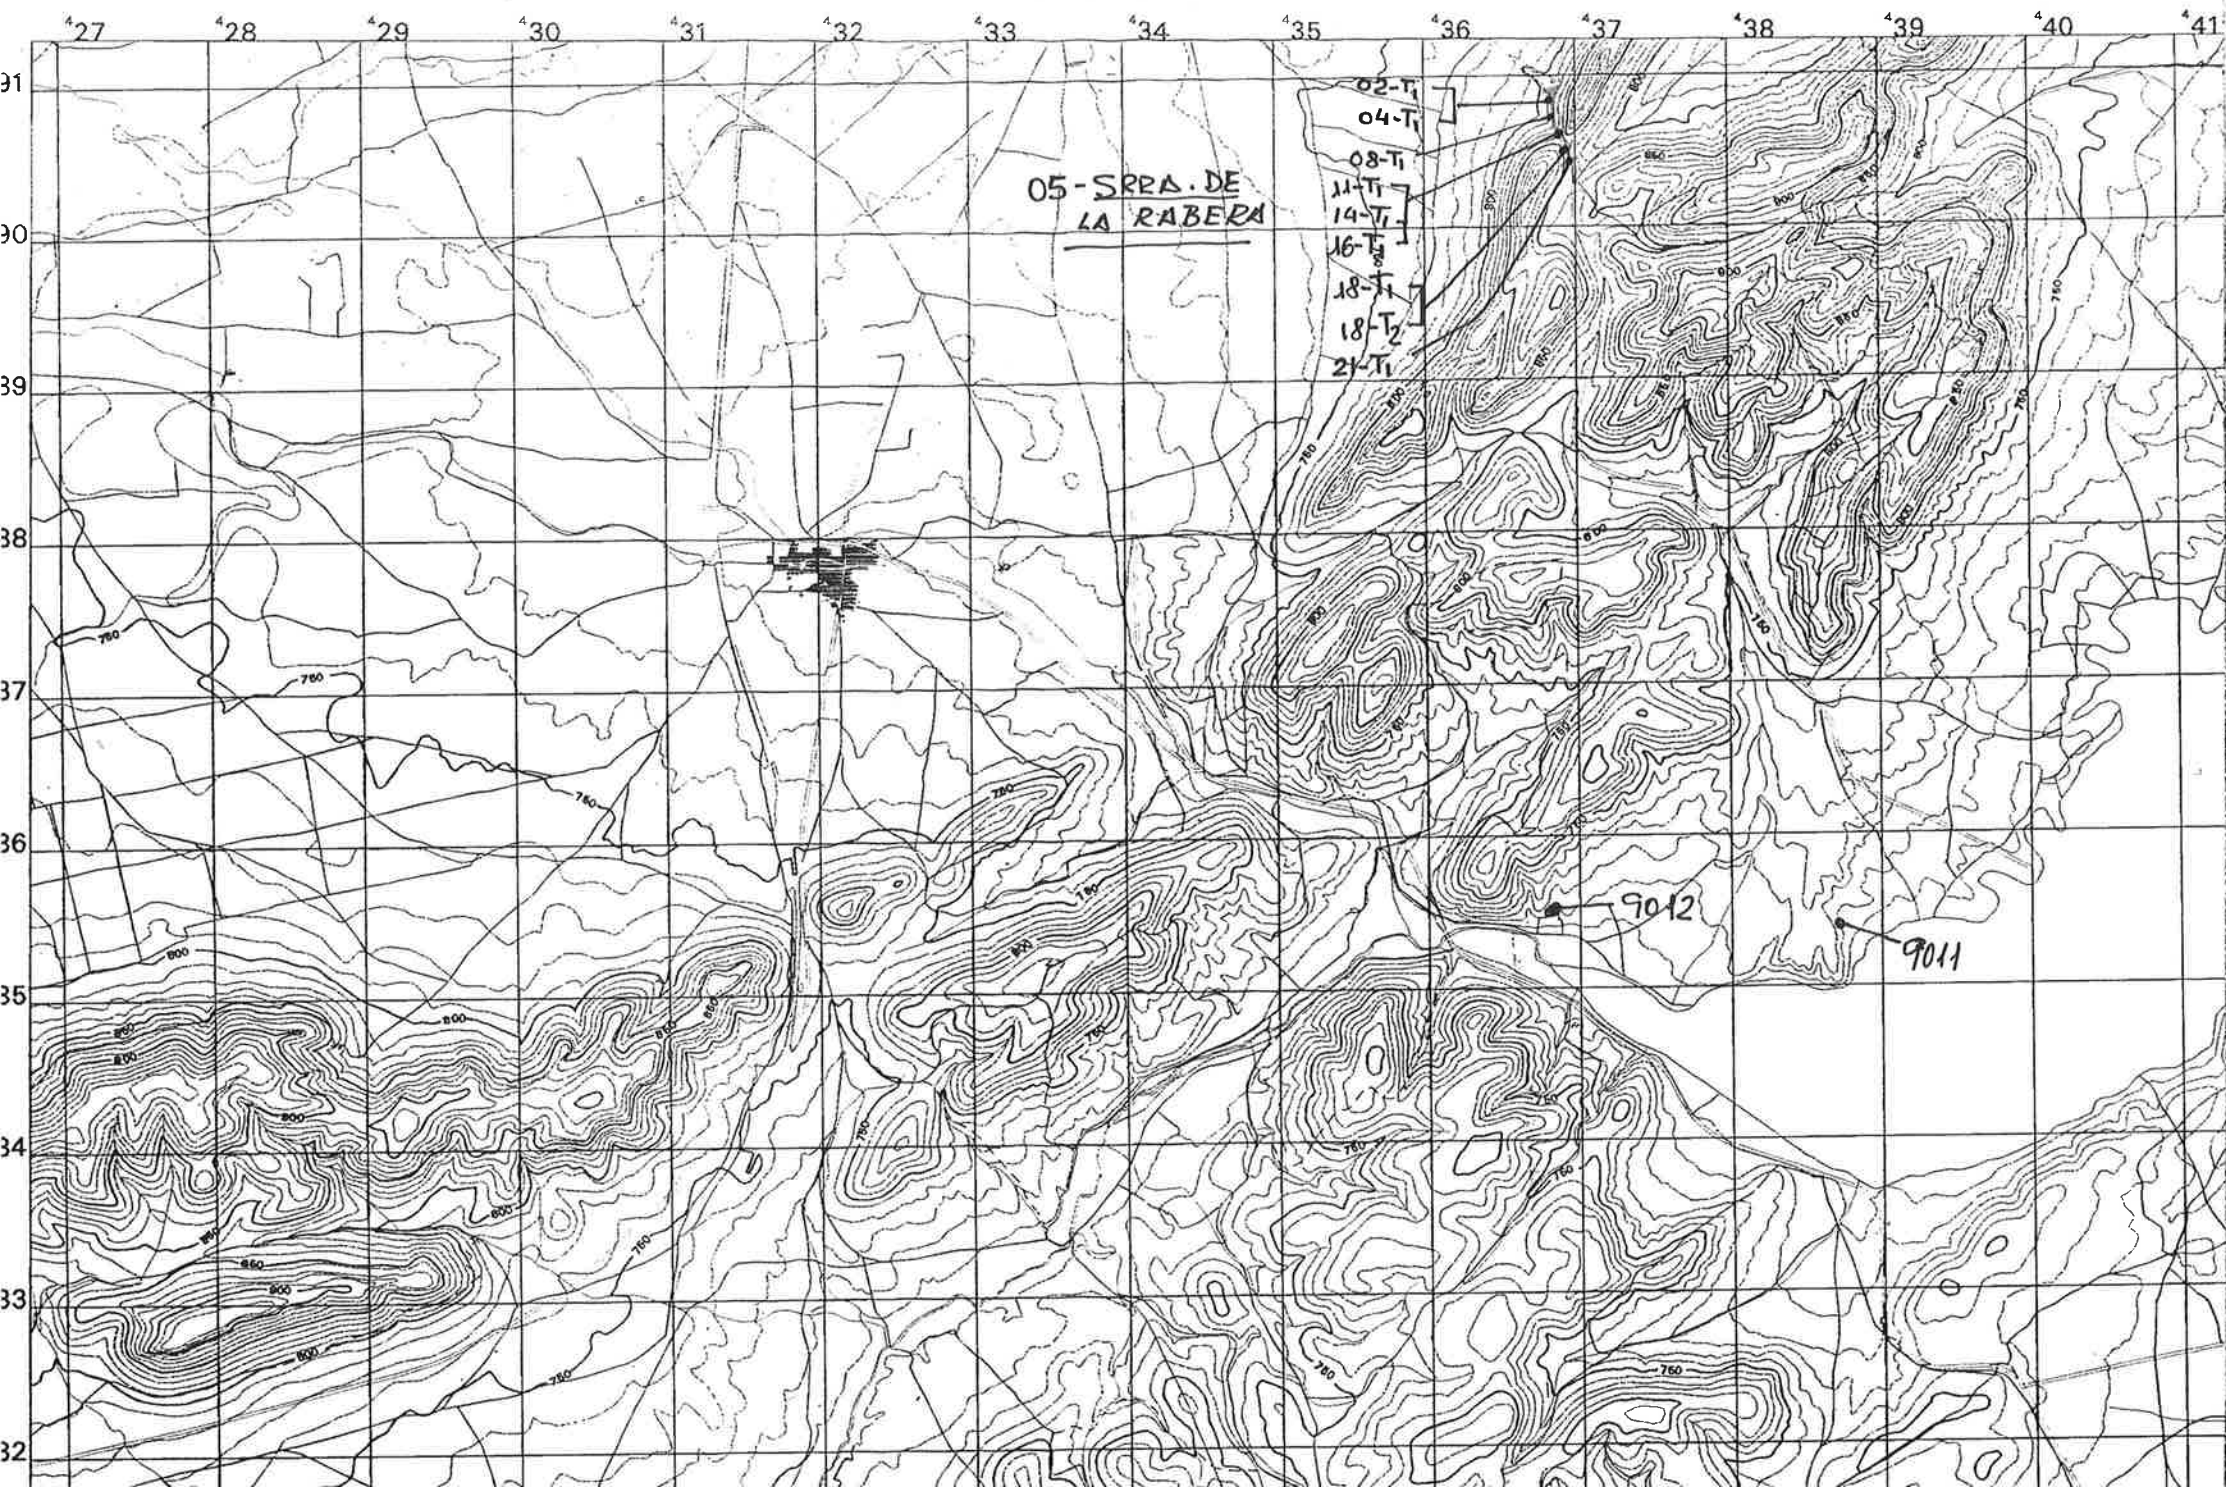


0211

DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 Y 15 al 22 DE CADENA ESTAS HOJAS AL INSTITUTO TECNOLÓGICO GEMINOR DE ESPAÑA DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 28003


Recibido I.T.G.E. al.....Enviado al.....El SupervisorEl Consultor

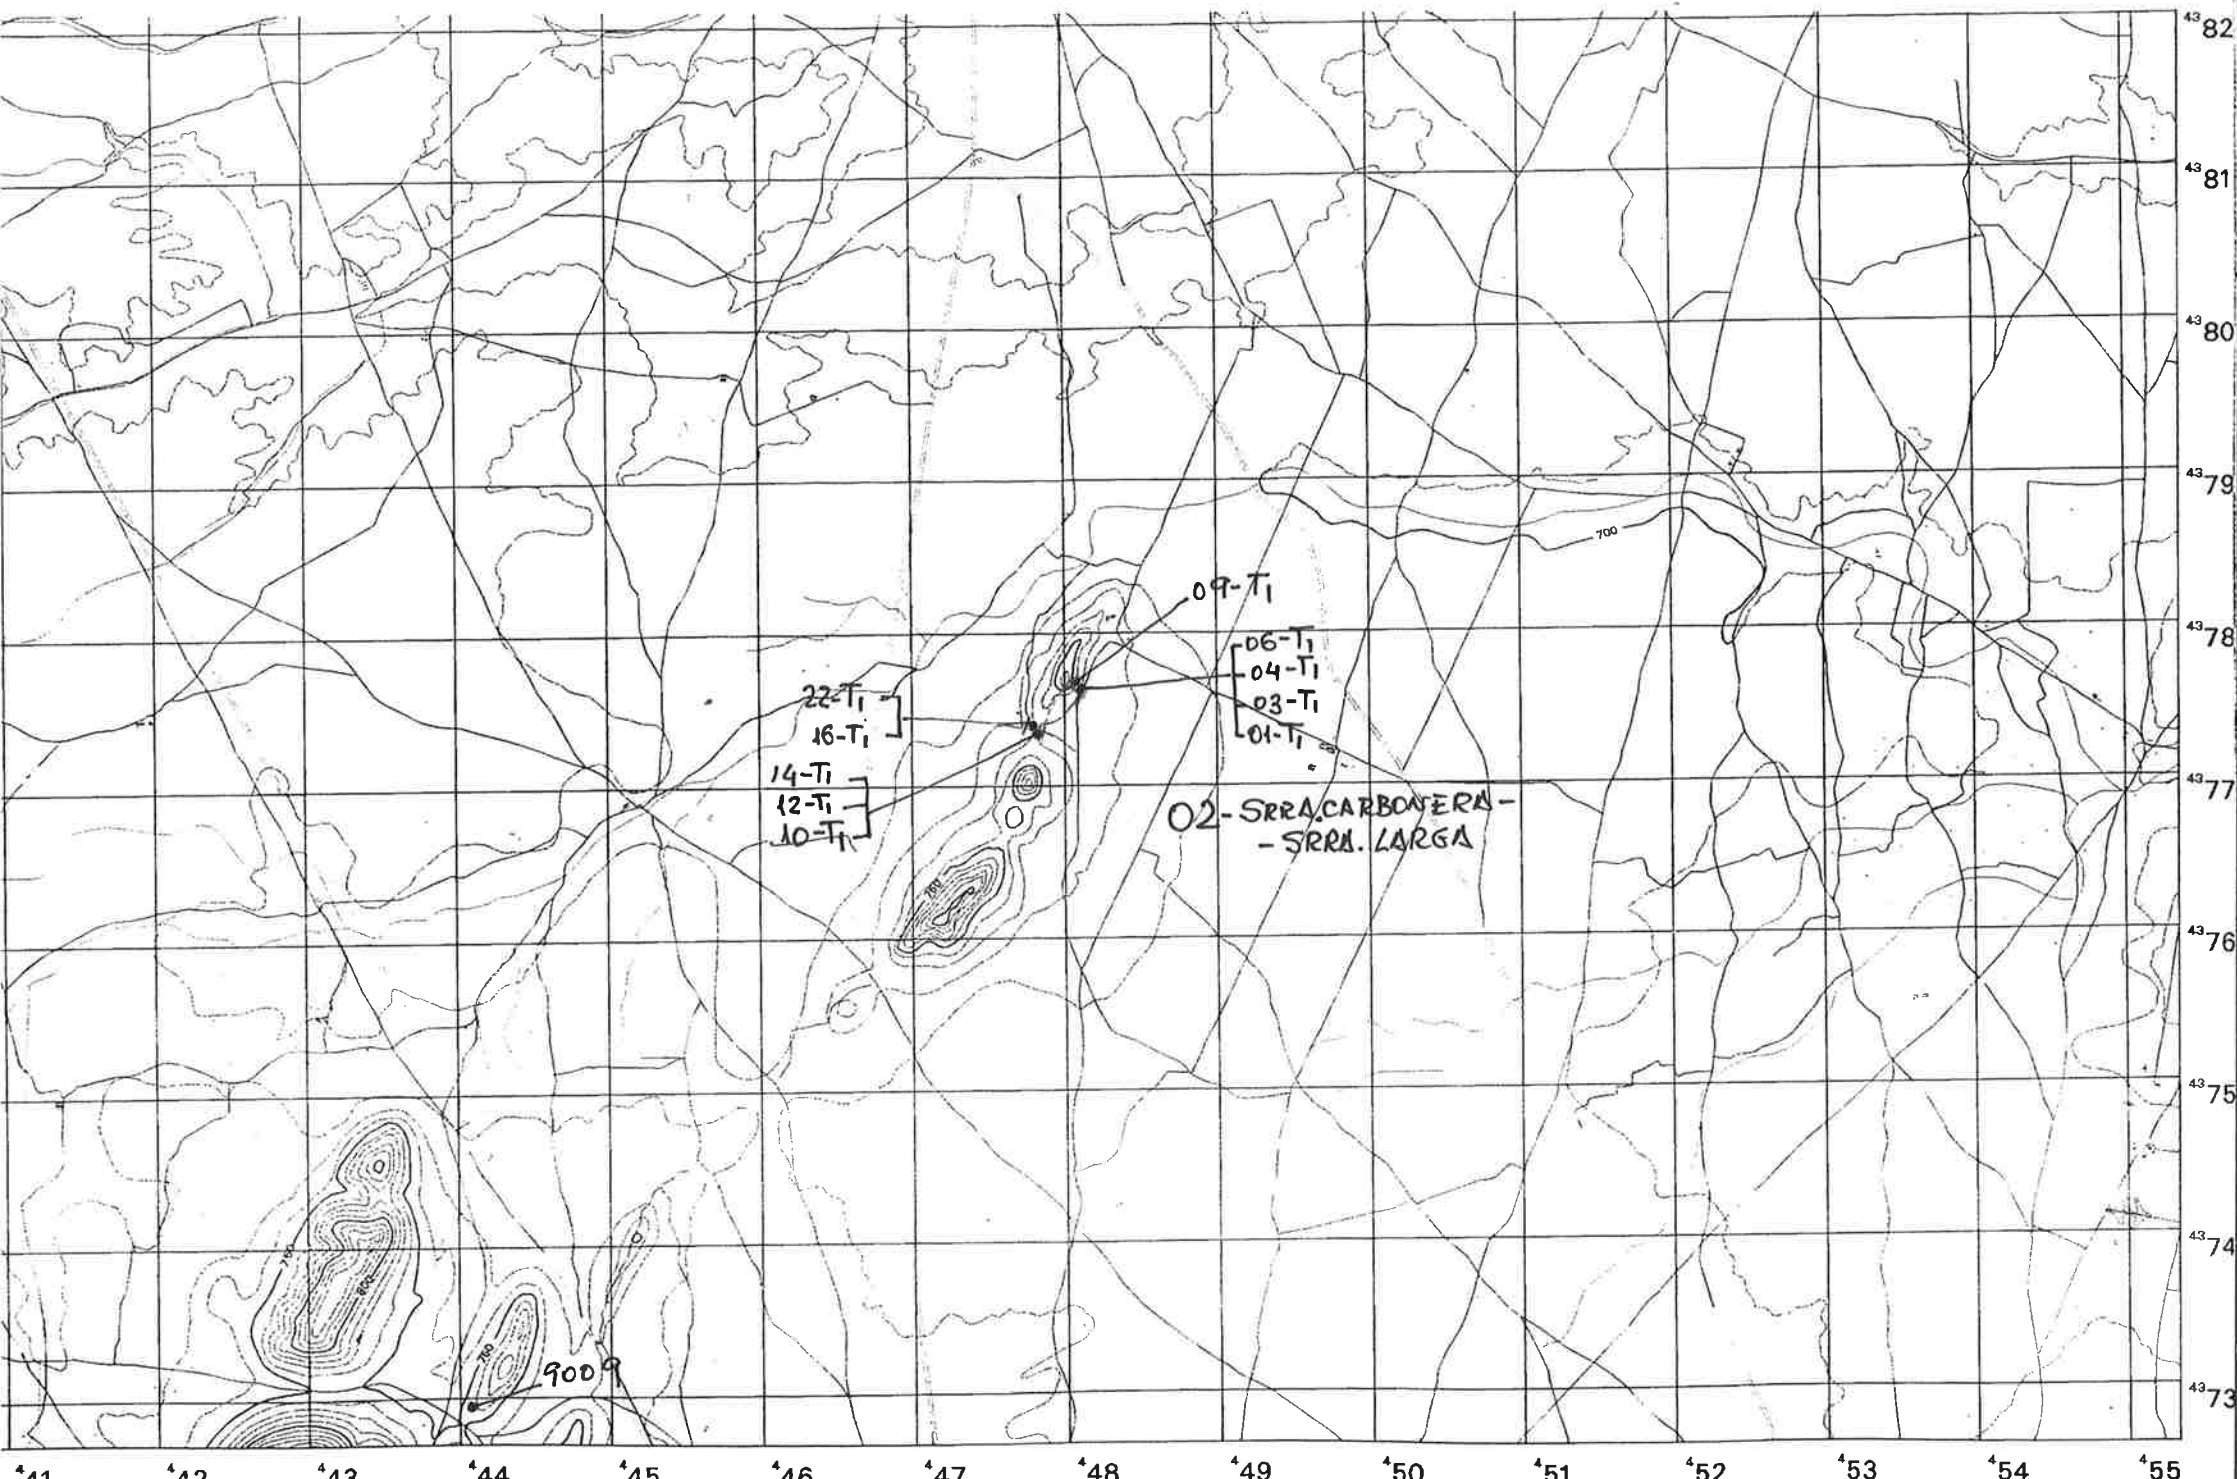

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR												
NUMERO DE LA ESTACION		Fotografía	Petro l y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos Térmico diferen.	Microso	Otros análisis
9003					X							
9004					X							
9005				X								
9006						X						
9007				X								
01T1					X							
04T1					X							
05T1					X							
07T1					X							
09T1					X							
16T1					X							
01T1					X							
03T1					X							
03T2					X							

[illegible]

El Consultor

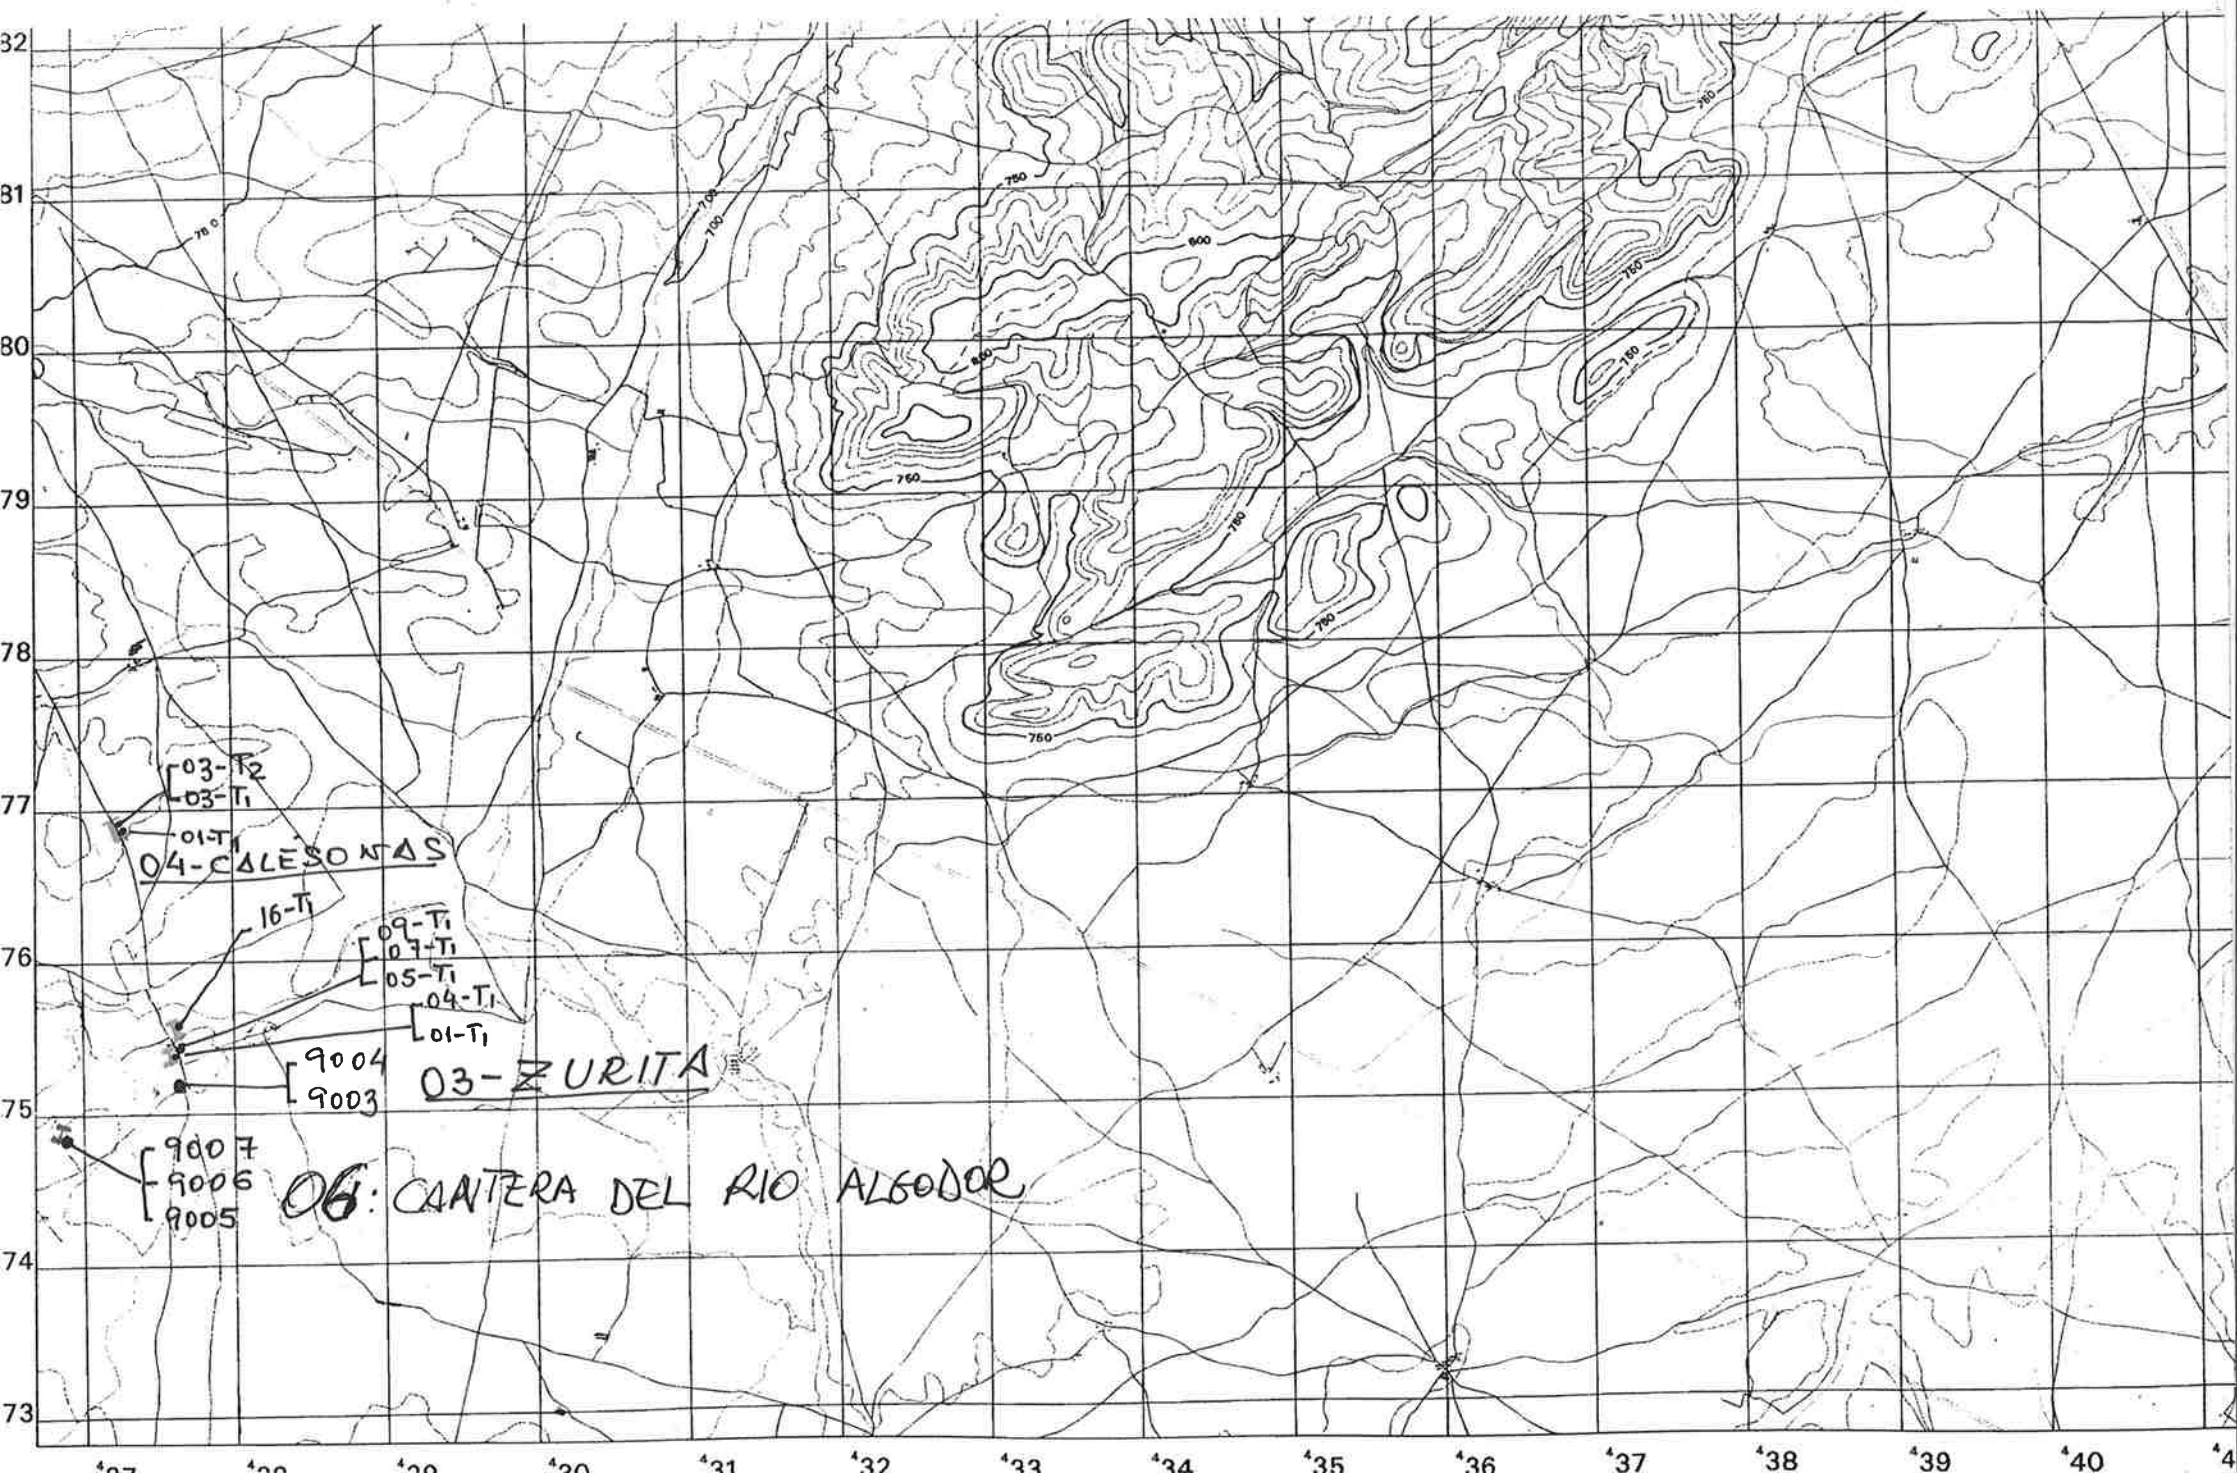

[illegible][illegible]

EL CONSULTOR


DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 Y 15 al 22 DE CADA MES SUS HOJAS AL INSTITUTO TECNOLÓGICO GEOMINERO DE ESPAÑA DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 28003

Recibido I.T.G.E. al.....

El Supervisor

Enviado al.....XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

El Consultor

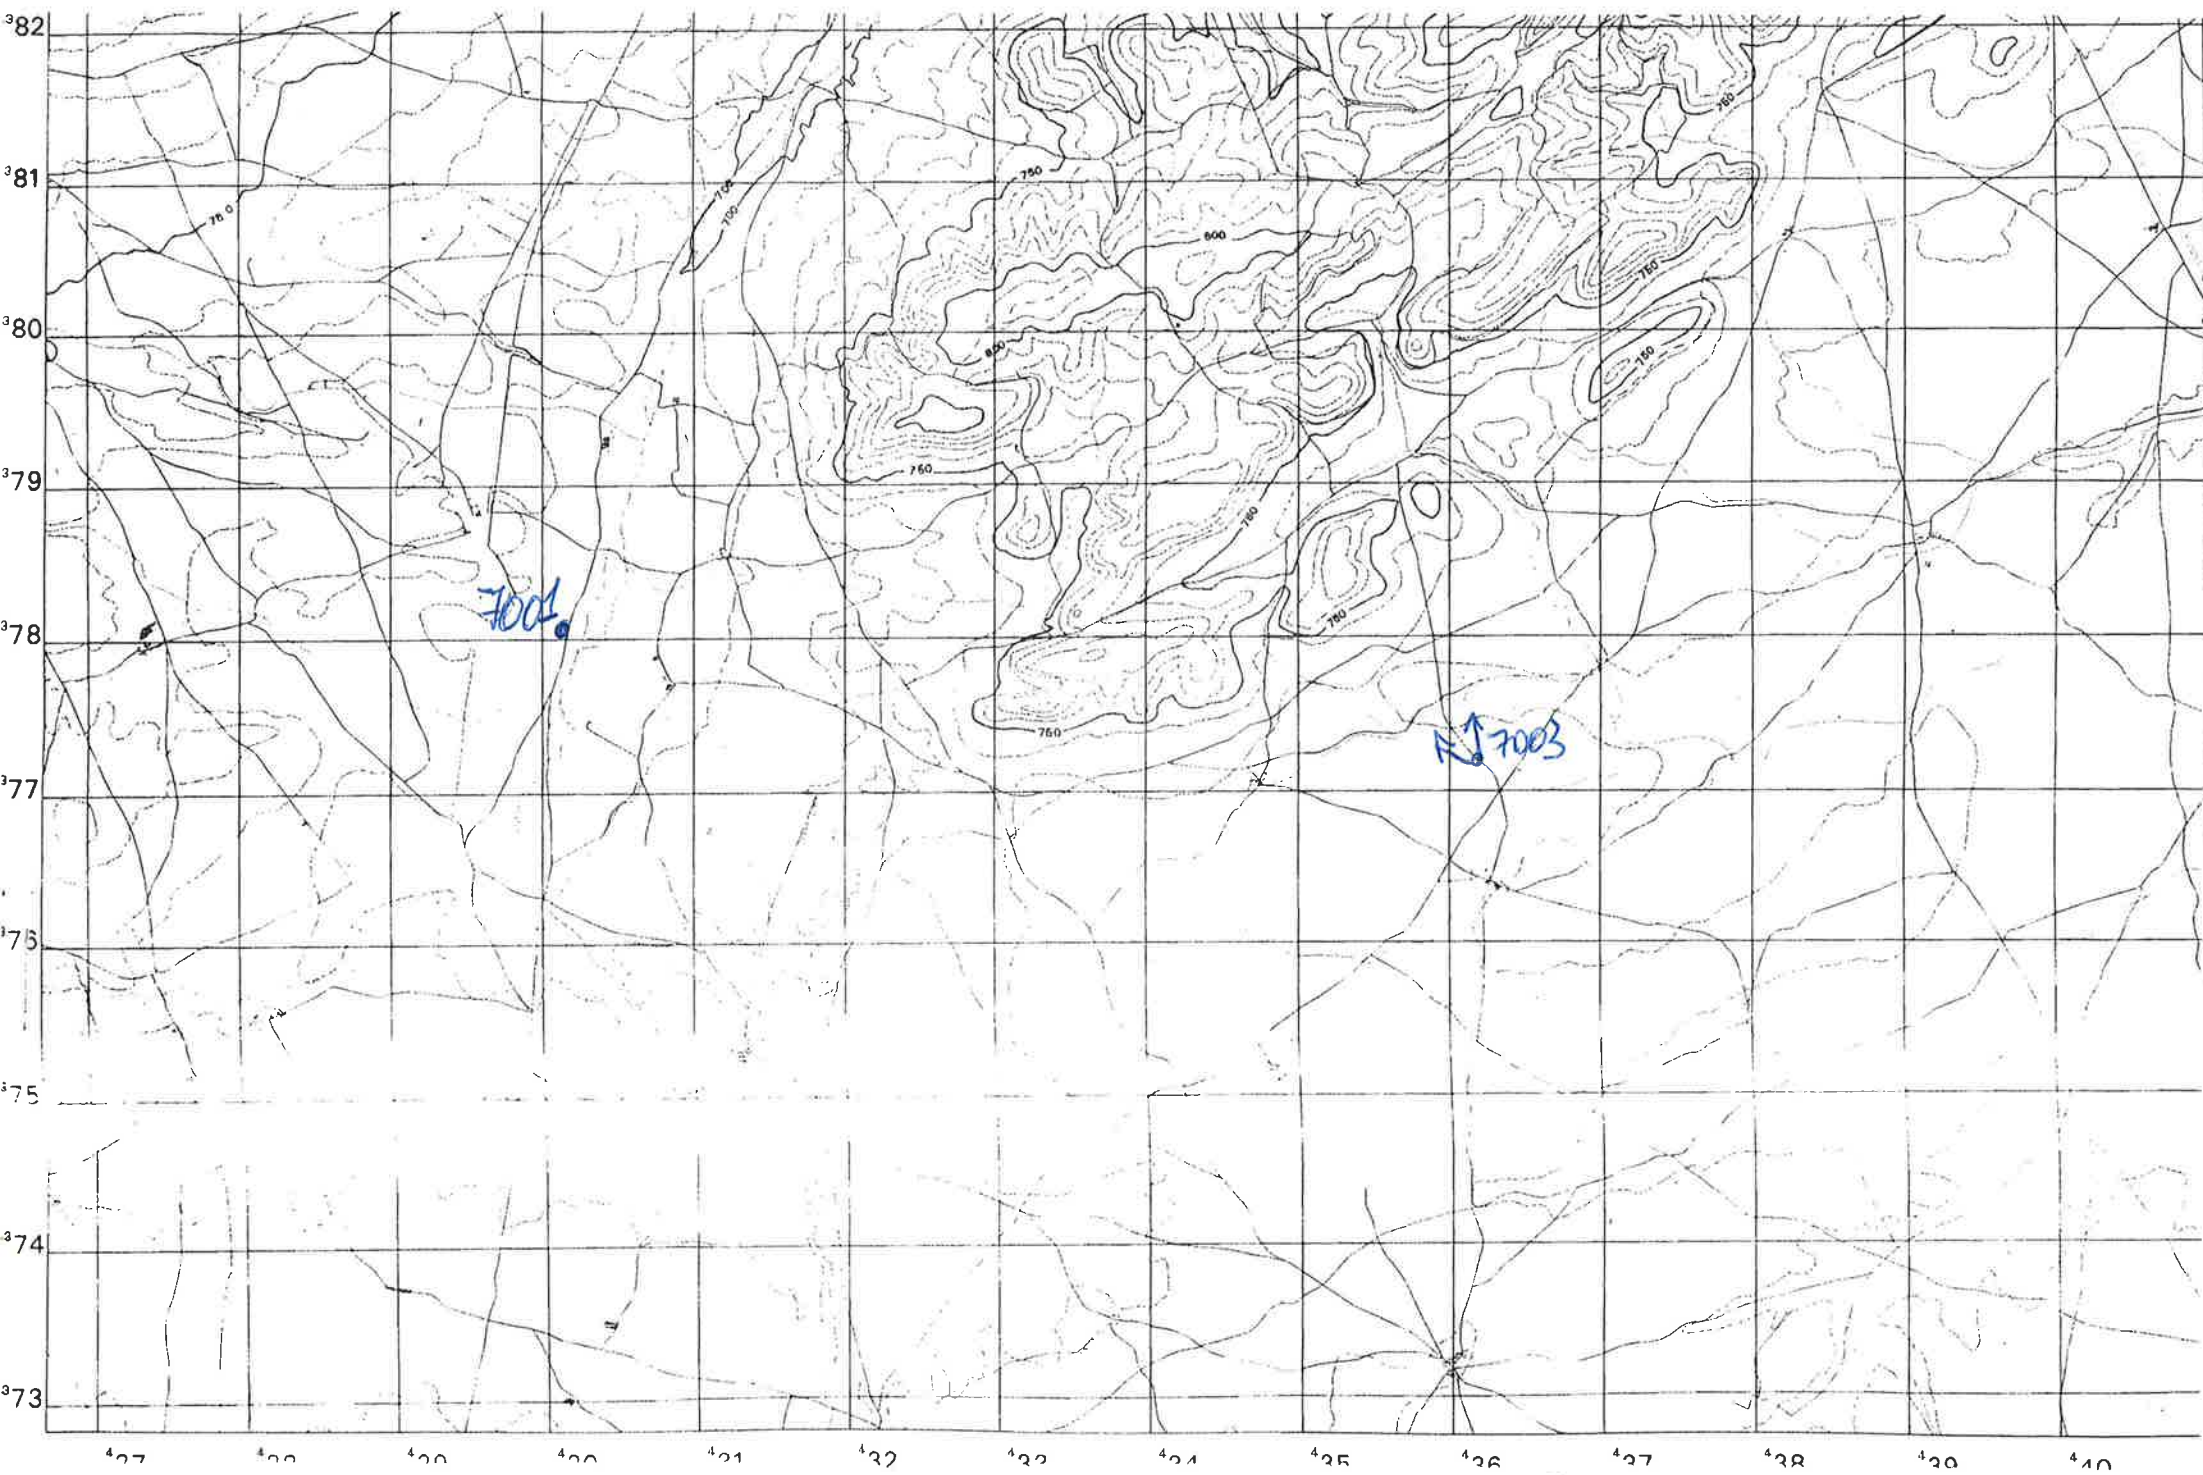

[illegible]

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).


PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 17 Y 15 al 22 de CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO TECNOLÓGICO GEOMINERO DE ESPAÑA división de GEOLOGÍA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 28003

El Supervisor

El Consultor

TURLEQUE H-686

CUADRANTE-1

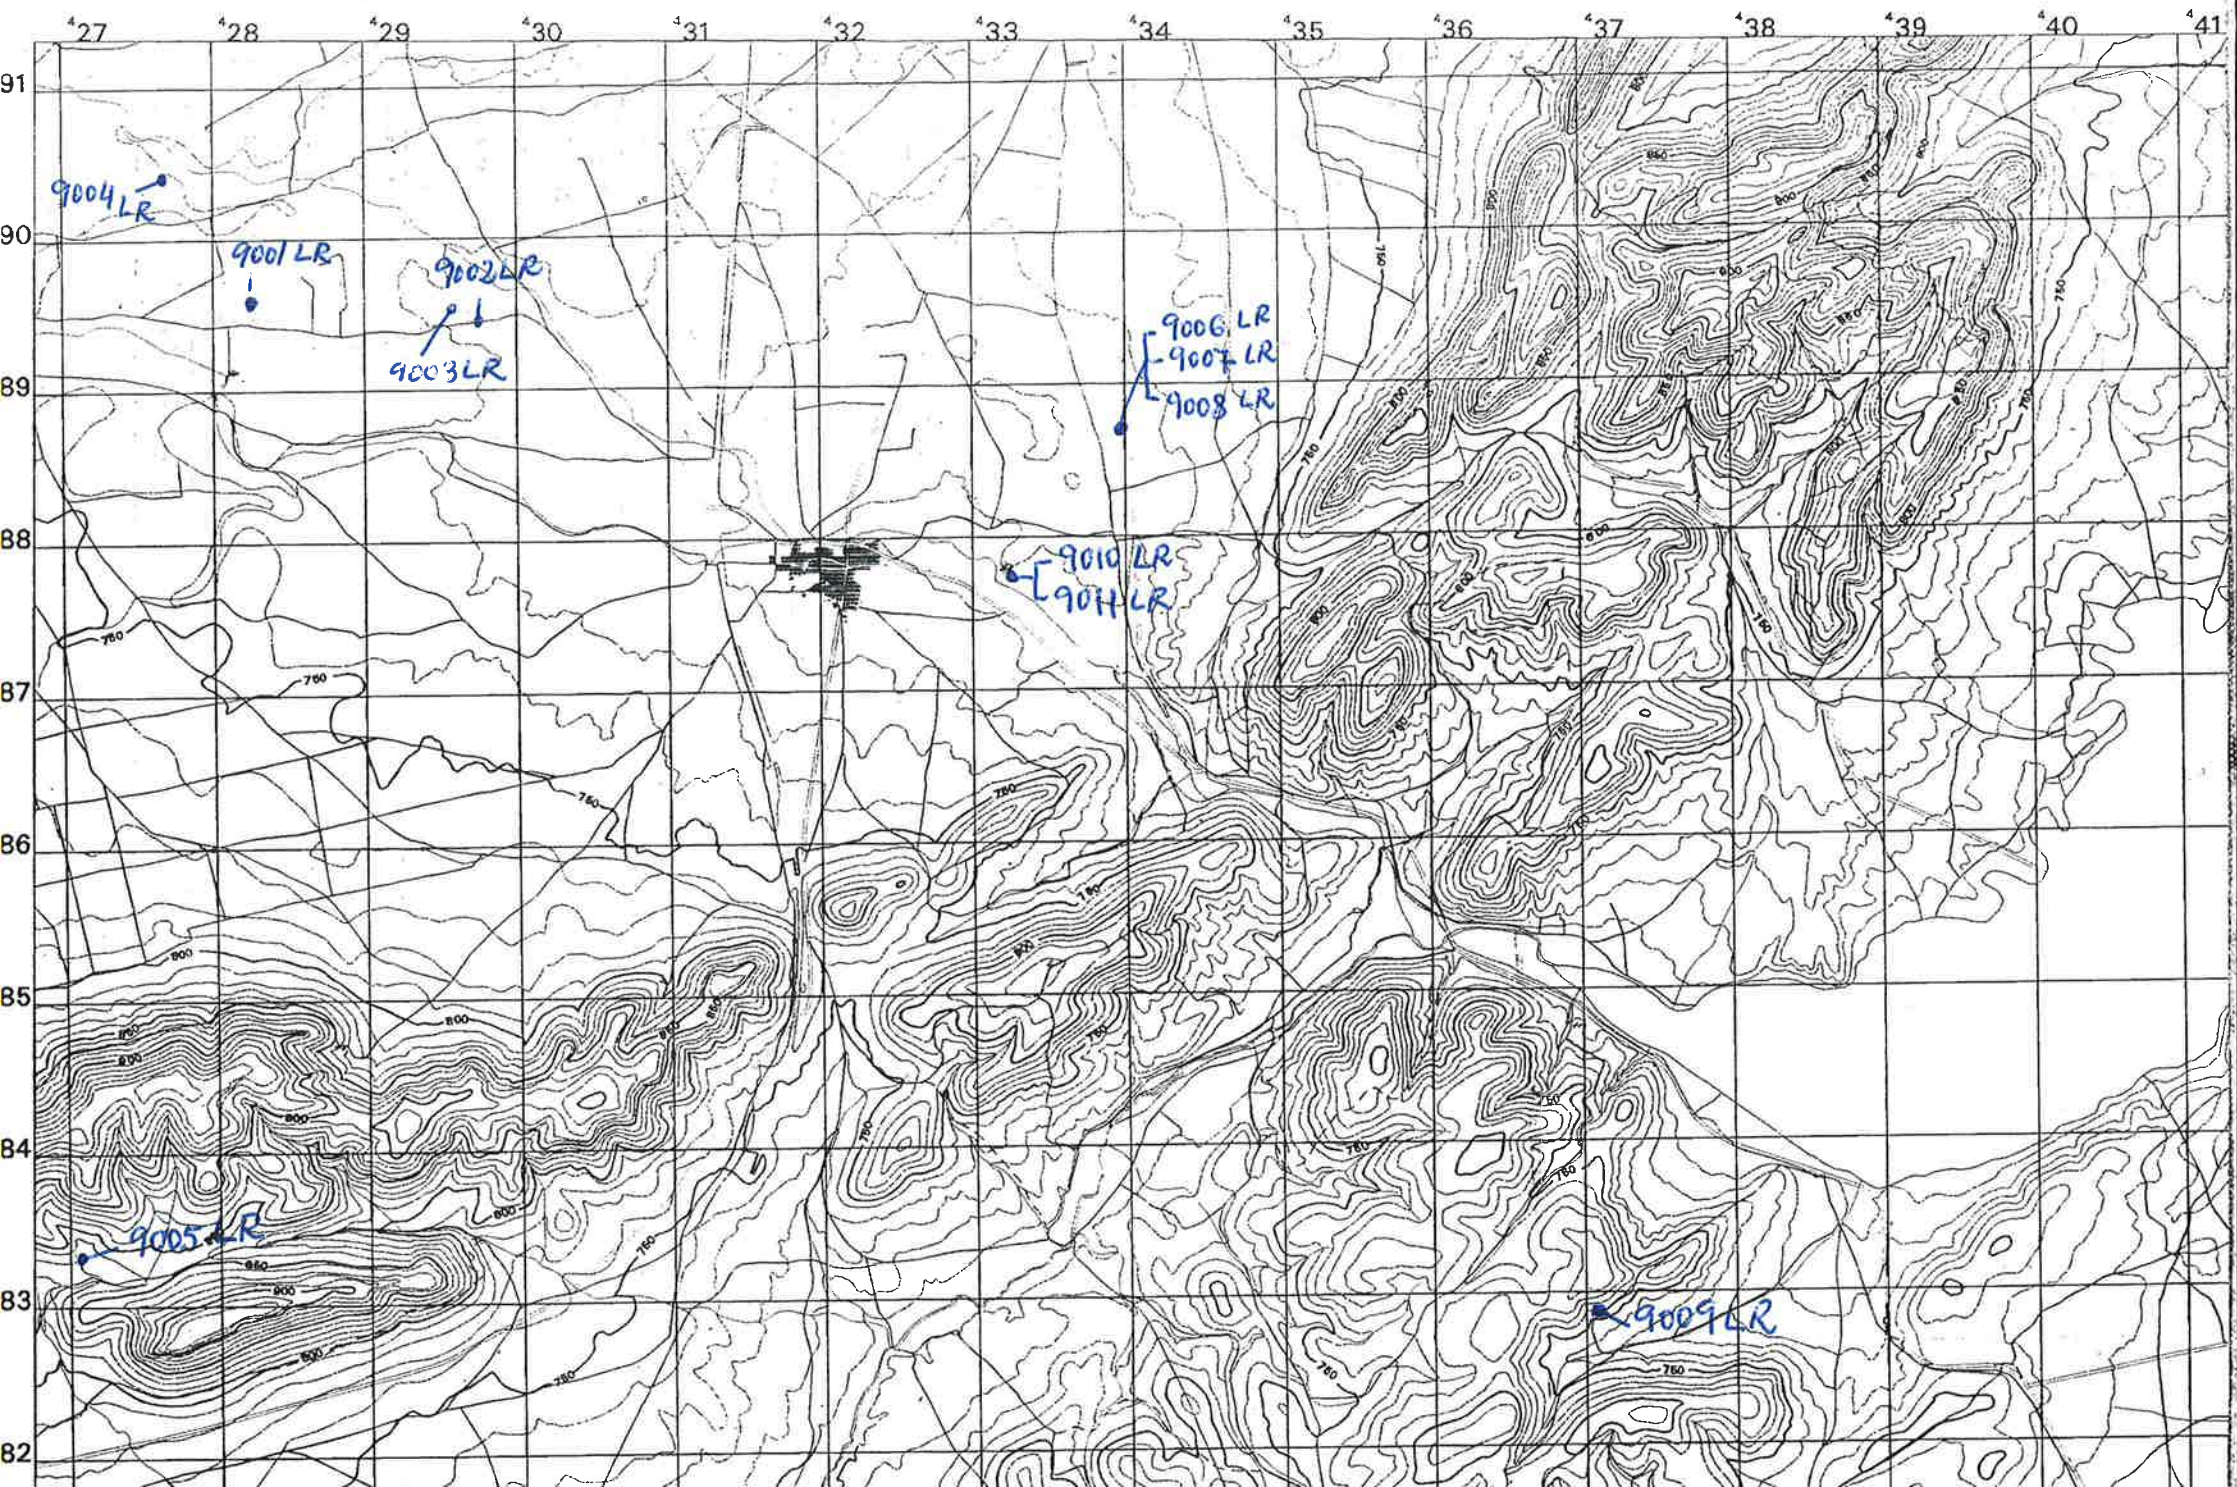

[illegible]EL CONSULTOR

DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO)
PARA UN CONTROL CORRECCIO DE LA MARCIA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 17 Y 19 al 22 DE CADENA ESTAS HOJAS AL INSTITUTO TECNOLOGICO GEOMINERO DE ESPAÑA DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 28003

El Supervisor

El Consultor

CUADRANTE-4

