


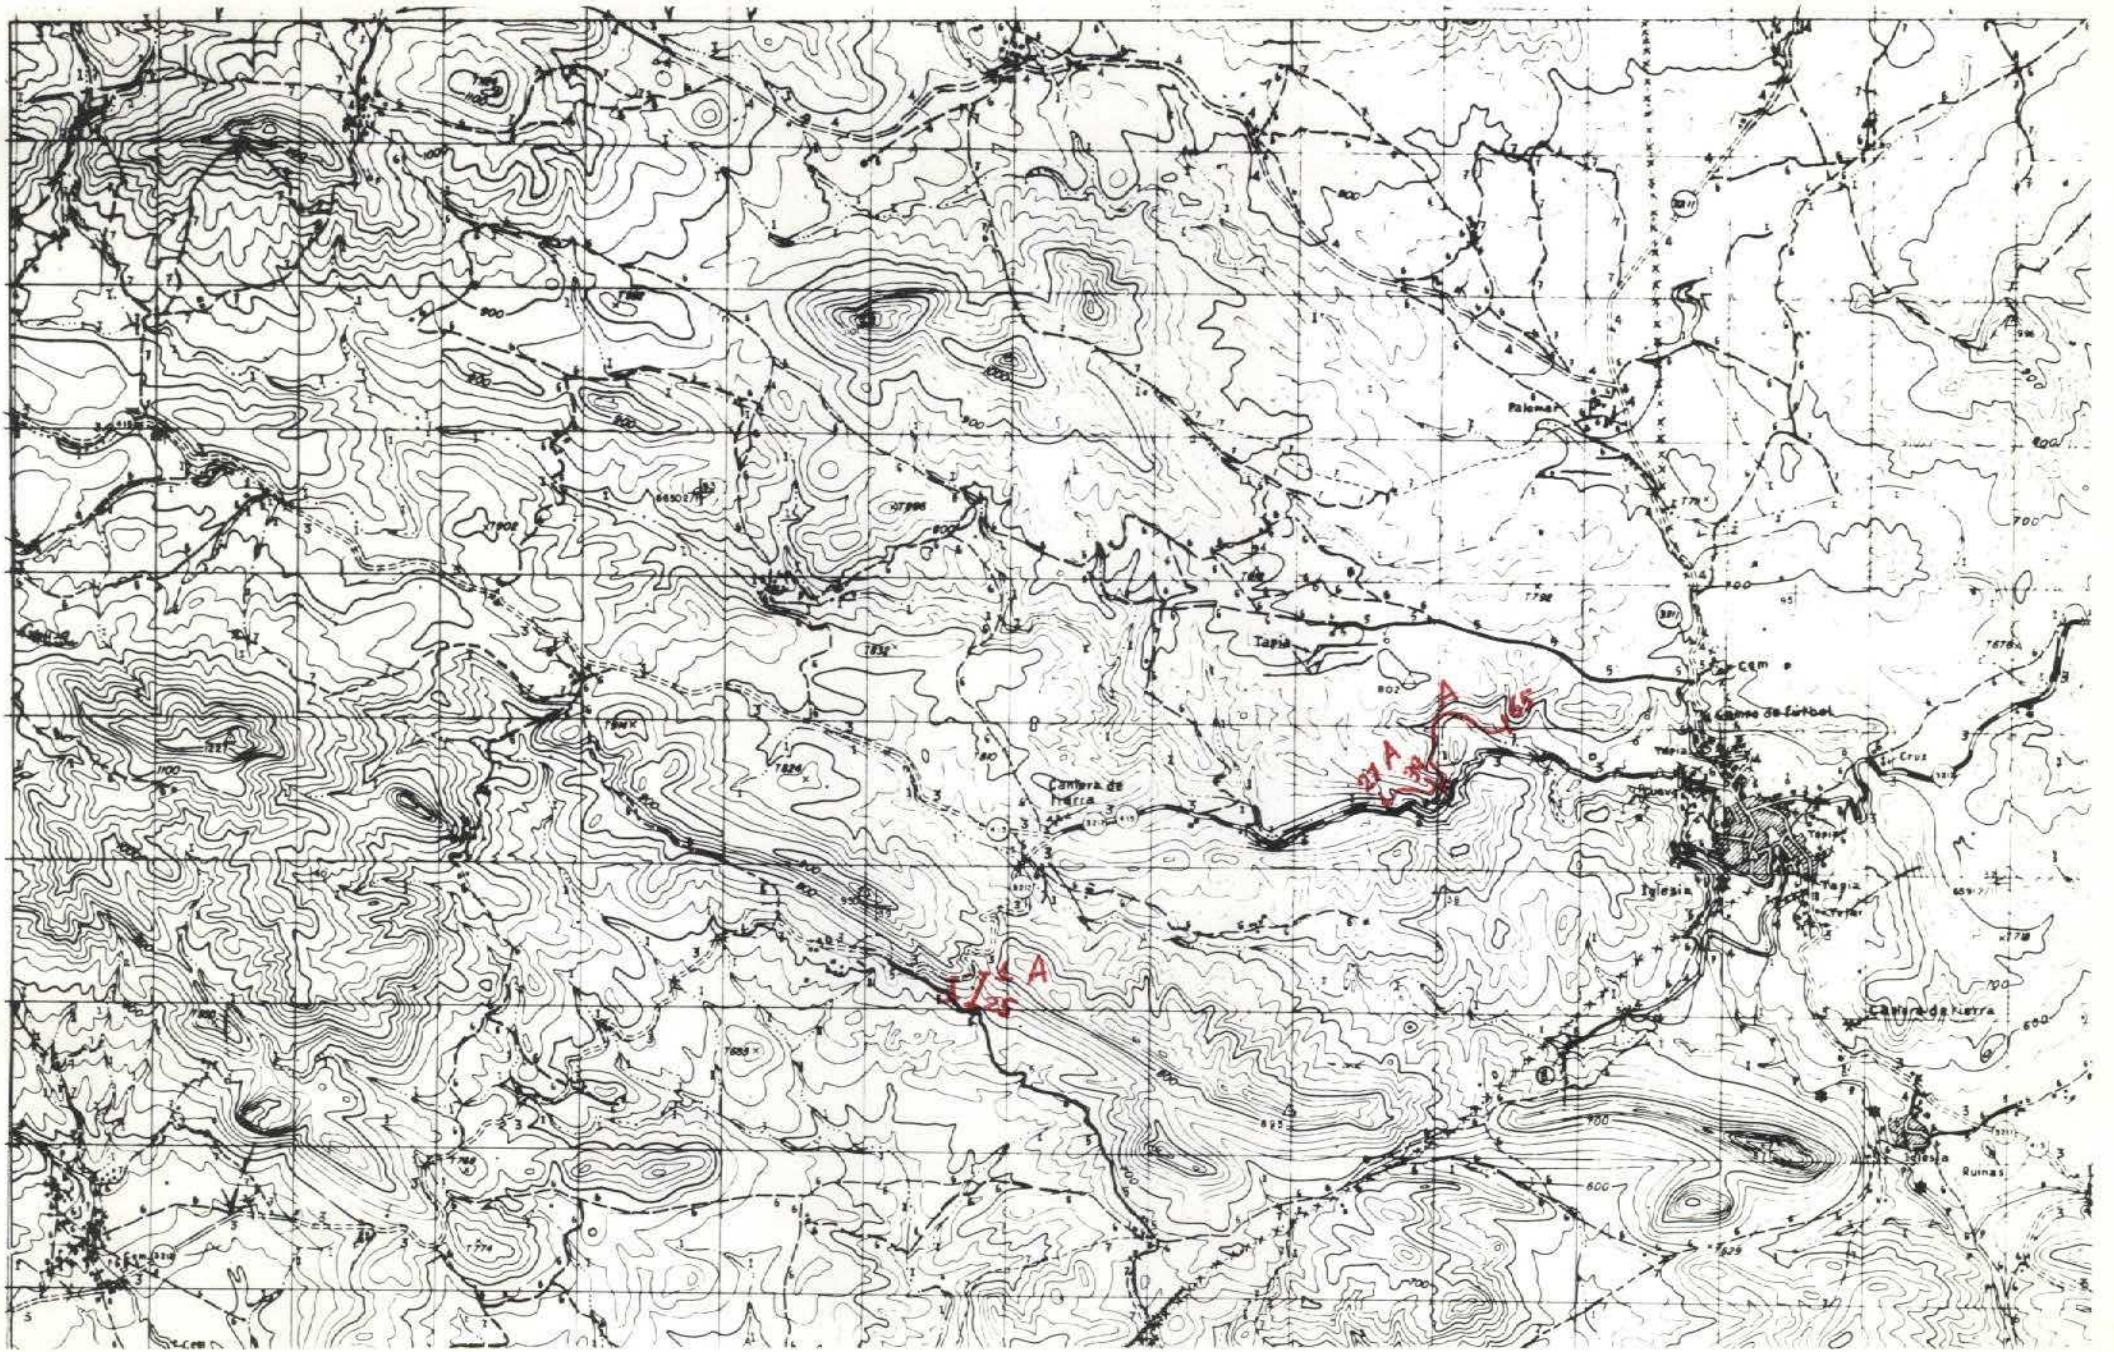

NUMERO DE LA HOJA 94-34 CUADRANTE

4	1
3	2

77

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	CONSULTA	ESPECIAL	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
24344		A	D L T				


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
NUMERO DE LA ESTACION		Fotografía	MUESTRAS								NUMERO DE LA ESTACION		Fotografía	MUESTRAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			Petro l y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico elemental diferen.				Microso.	Otros análisis	Petro l y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico elemental diferen.	Microso.	Otros análisis																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	27			X									46			X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																	
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS								NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS							
	Fotografia	Petro l y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14		Analisis quimico	Termico	difren.	Microso	Otros analisis			
65			X							21		X					
1			X							22		X					
2			X							23		X					
3			X							24		X					
4			X							25		X					
5			X														
6			X														
7			X														
8			X														
9			X														
10			X														
11			X														
12			X														
13			X														
14			X														
15			X														
16			X														
17			X														
18			X														
19			X														
20			X														

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 7 y 15 y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 9/5/77
El Supervisor
Y. Maviz

Enviado el
El Consultor

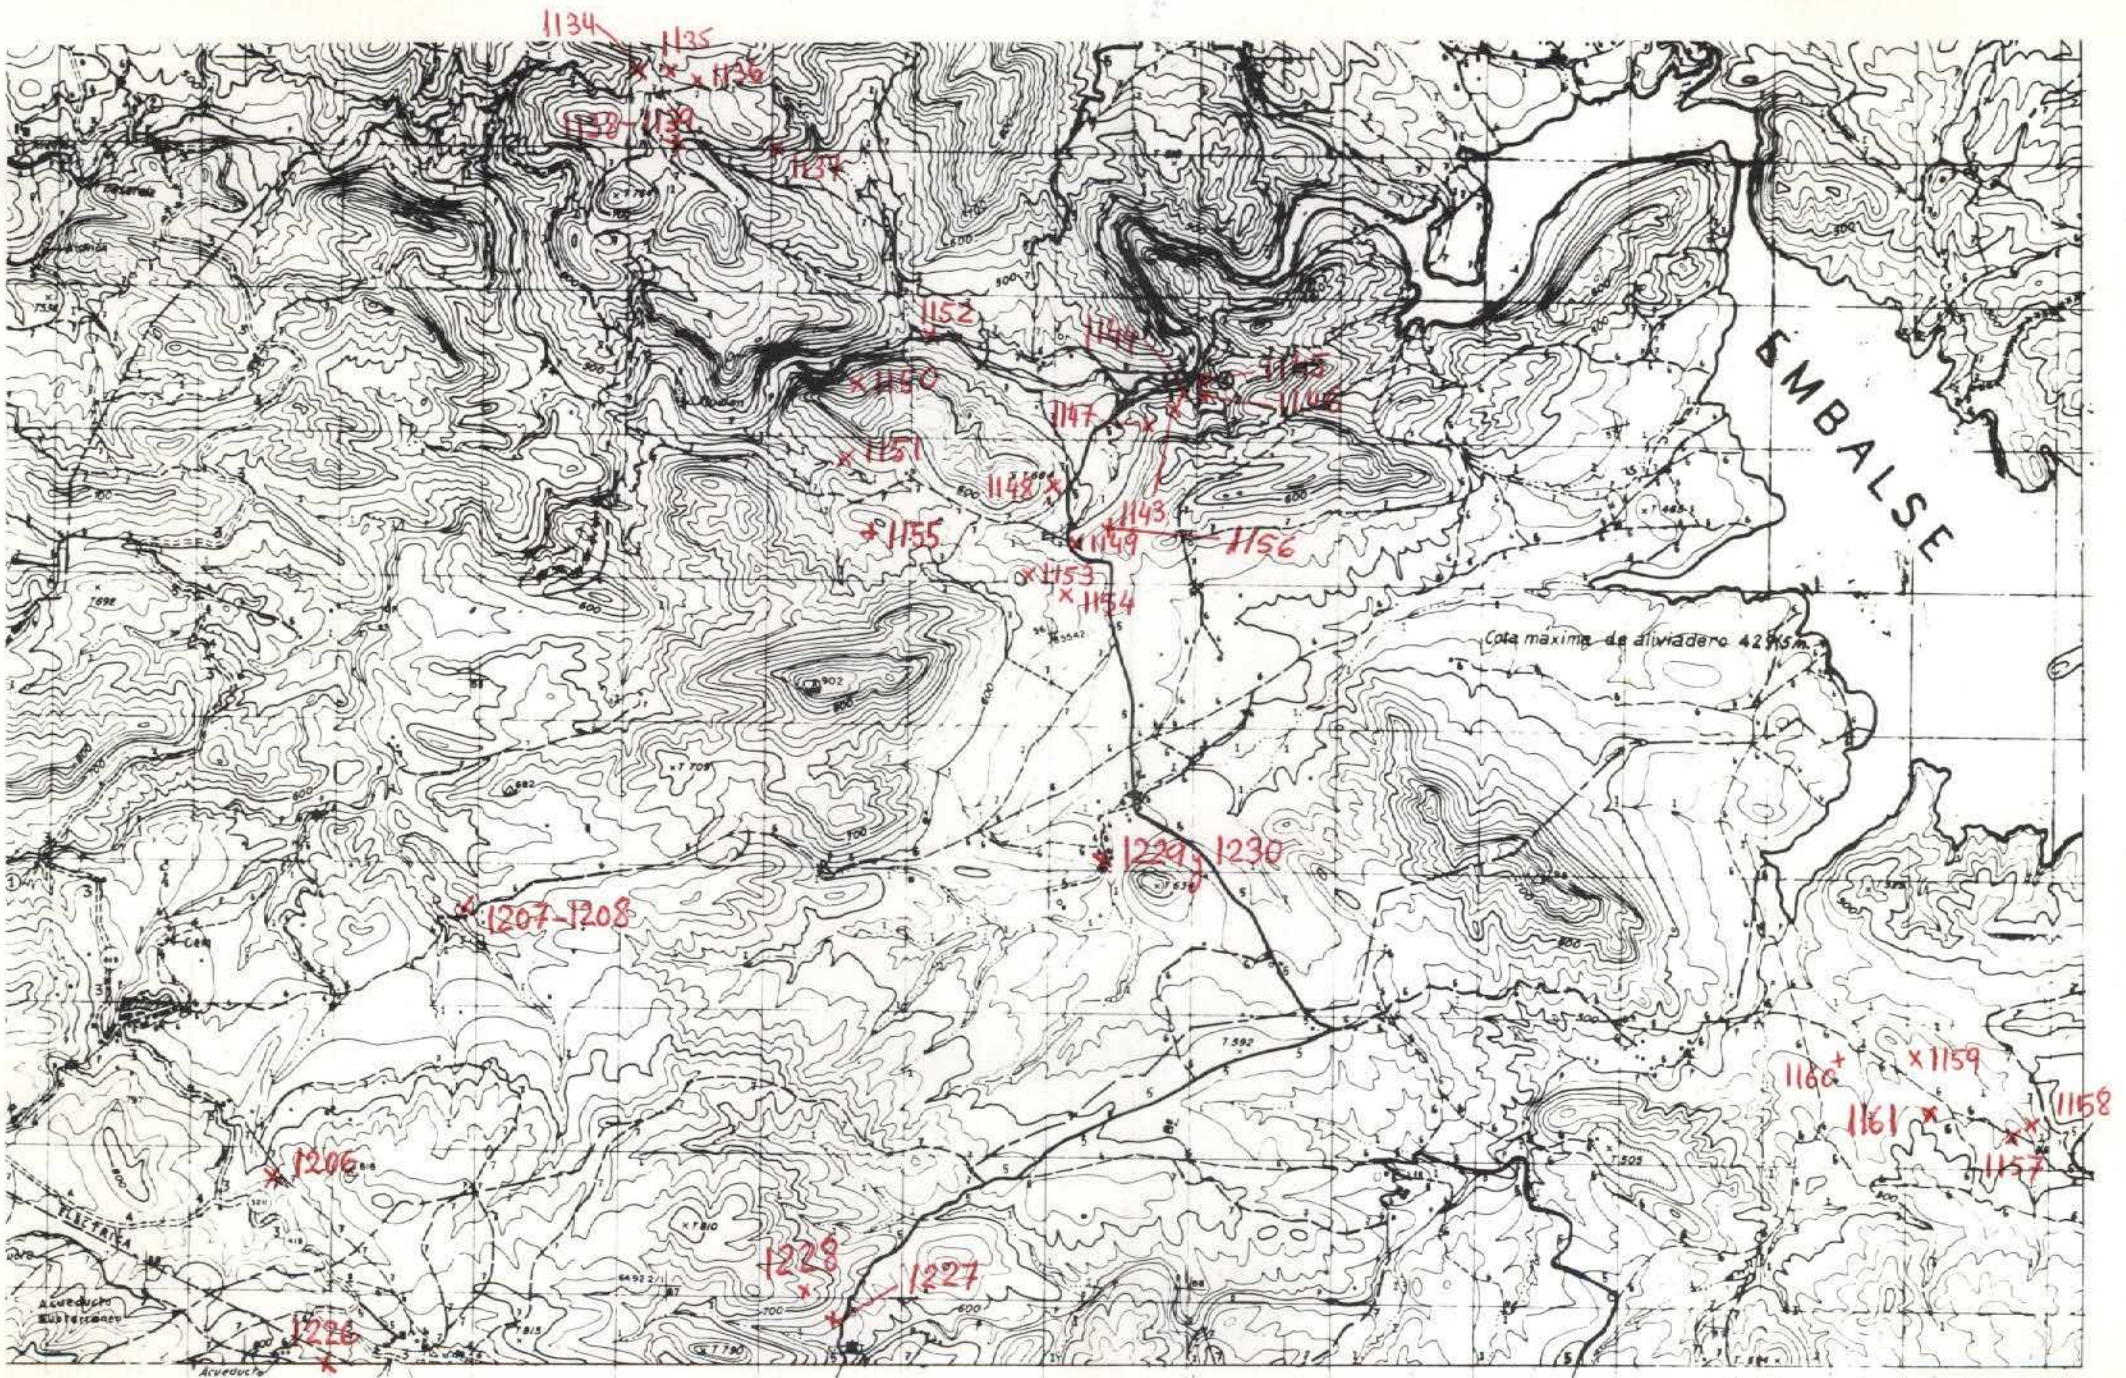

NUMERO DE LA HOJA 34-34 CUADRANTE



DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	CONSUL	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAC	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
24342		A	D L J				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografía	Petro l y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico	Otros análisis
1134				X	X						
1135				X	X						
1136				X	X						
1137				X	X						
1138				X	X						
1139				X	X						
1143				X	X						
1144				X	X						
1145				X	X						
1146				X	X						
1147				X	X						
1148				X	X						
1149				X	X						
1150				X	X						
1151				X	X						
1152				X	X						
1153				X	X						
1154				X	X						
1155				X	X						


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografía	Petro l y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico	Otros análisis
1206				X	X						
1207				X	X						
1208				X	X						
1226				X	X						
1227				X	X						
1228				X	X						
1229				X	X						
1230				X	X						

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 Y 7 Y 15 Y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 9/5/78 Enviado el
El Supervisor El Consultor

Y. Mawey

80

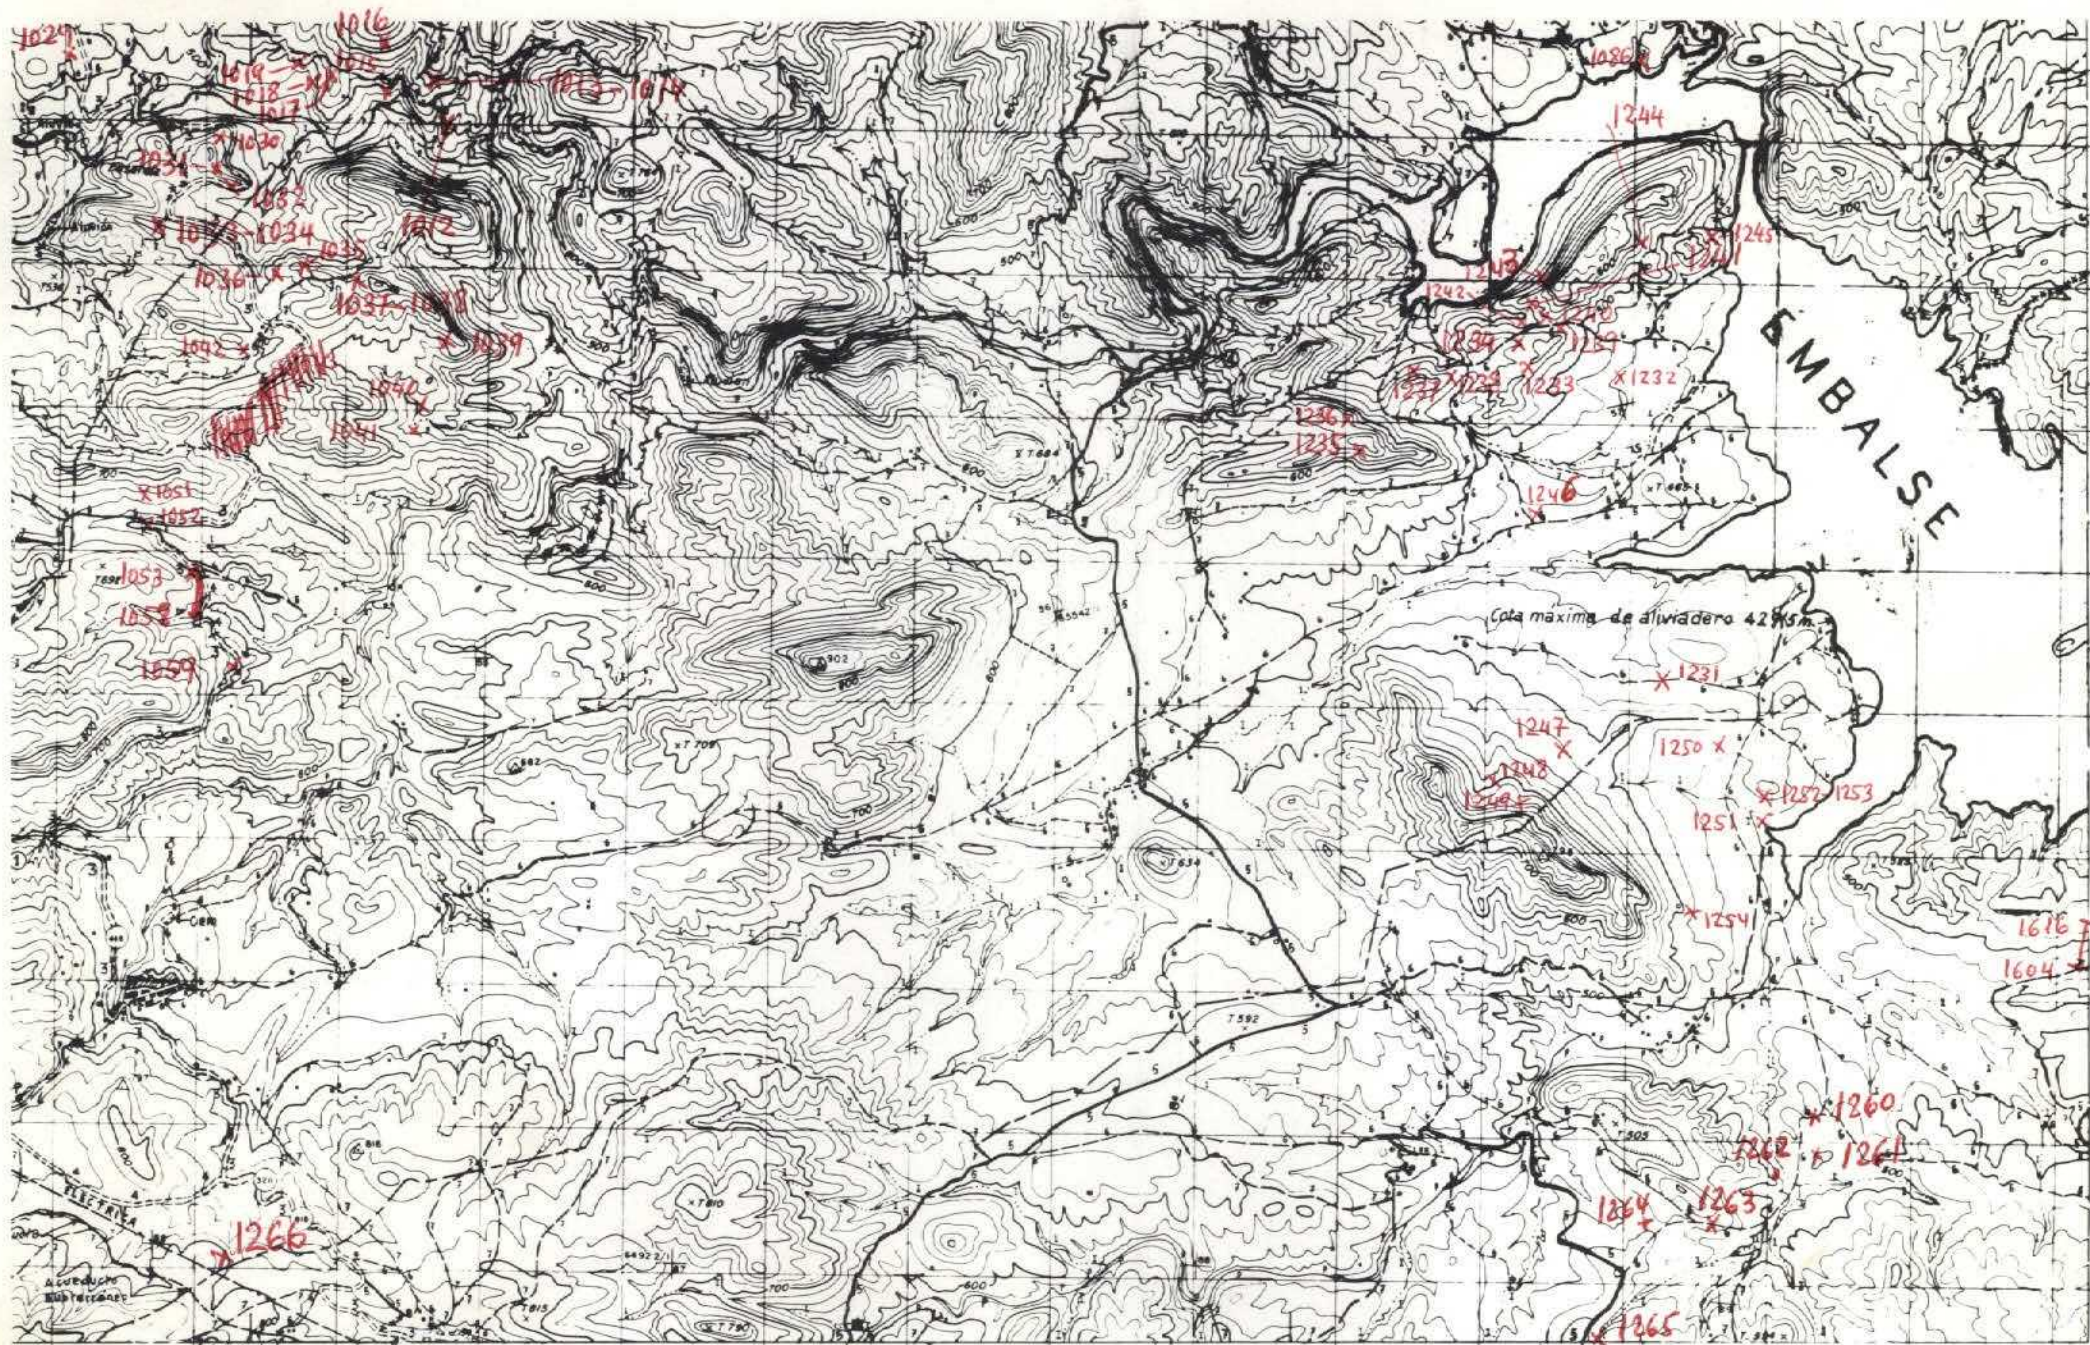

NUMERO DE LA HOJA 24-34 CUADRANTE

4	1
3	2

86


DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	Recibido	Ref. Control
24342			

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro lym	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Término de origen	Otros análisis
1604			X	X							
1605			X	X							
1606			X	X							
1607			X	X							
1608			X	X							
1609			X	X							
1610			X	X							
1611			X	X							
1612			X	X							
1613			X	X							
1614			X	X							
1615			X	X							
1616			X	X							
1012			X								
1013			X								
1014			X	X							
1015			X	X							
1016			X								
1017			X	X							
1018			X								

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro lym	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Término de origen	Otros análisis
1086			X								
1231			X								
1232			X								
1233			X	X							
1234			X	X							
1235			X	X							
1236			X	X							
1237			X	X							
1238			X	X							
1239			X	X							
1240			X	X							
1241			X								
1242			X	X							
1243			X	X							
1244			X	X							
1245			X	X							
1246			X								
1247			X								
1248			X								
1249			X								
1250			X								
1251			X								
1252			X								
1253			X								
1254			X								
1260			X	X							
1261			X	X							
1262			X	X							
1263			X	X							
1264			X	X							
1265			X								
1266			X								

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 9/10/78 Enviado el 4/11/78
El Supervisor El Consultor

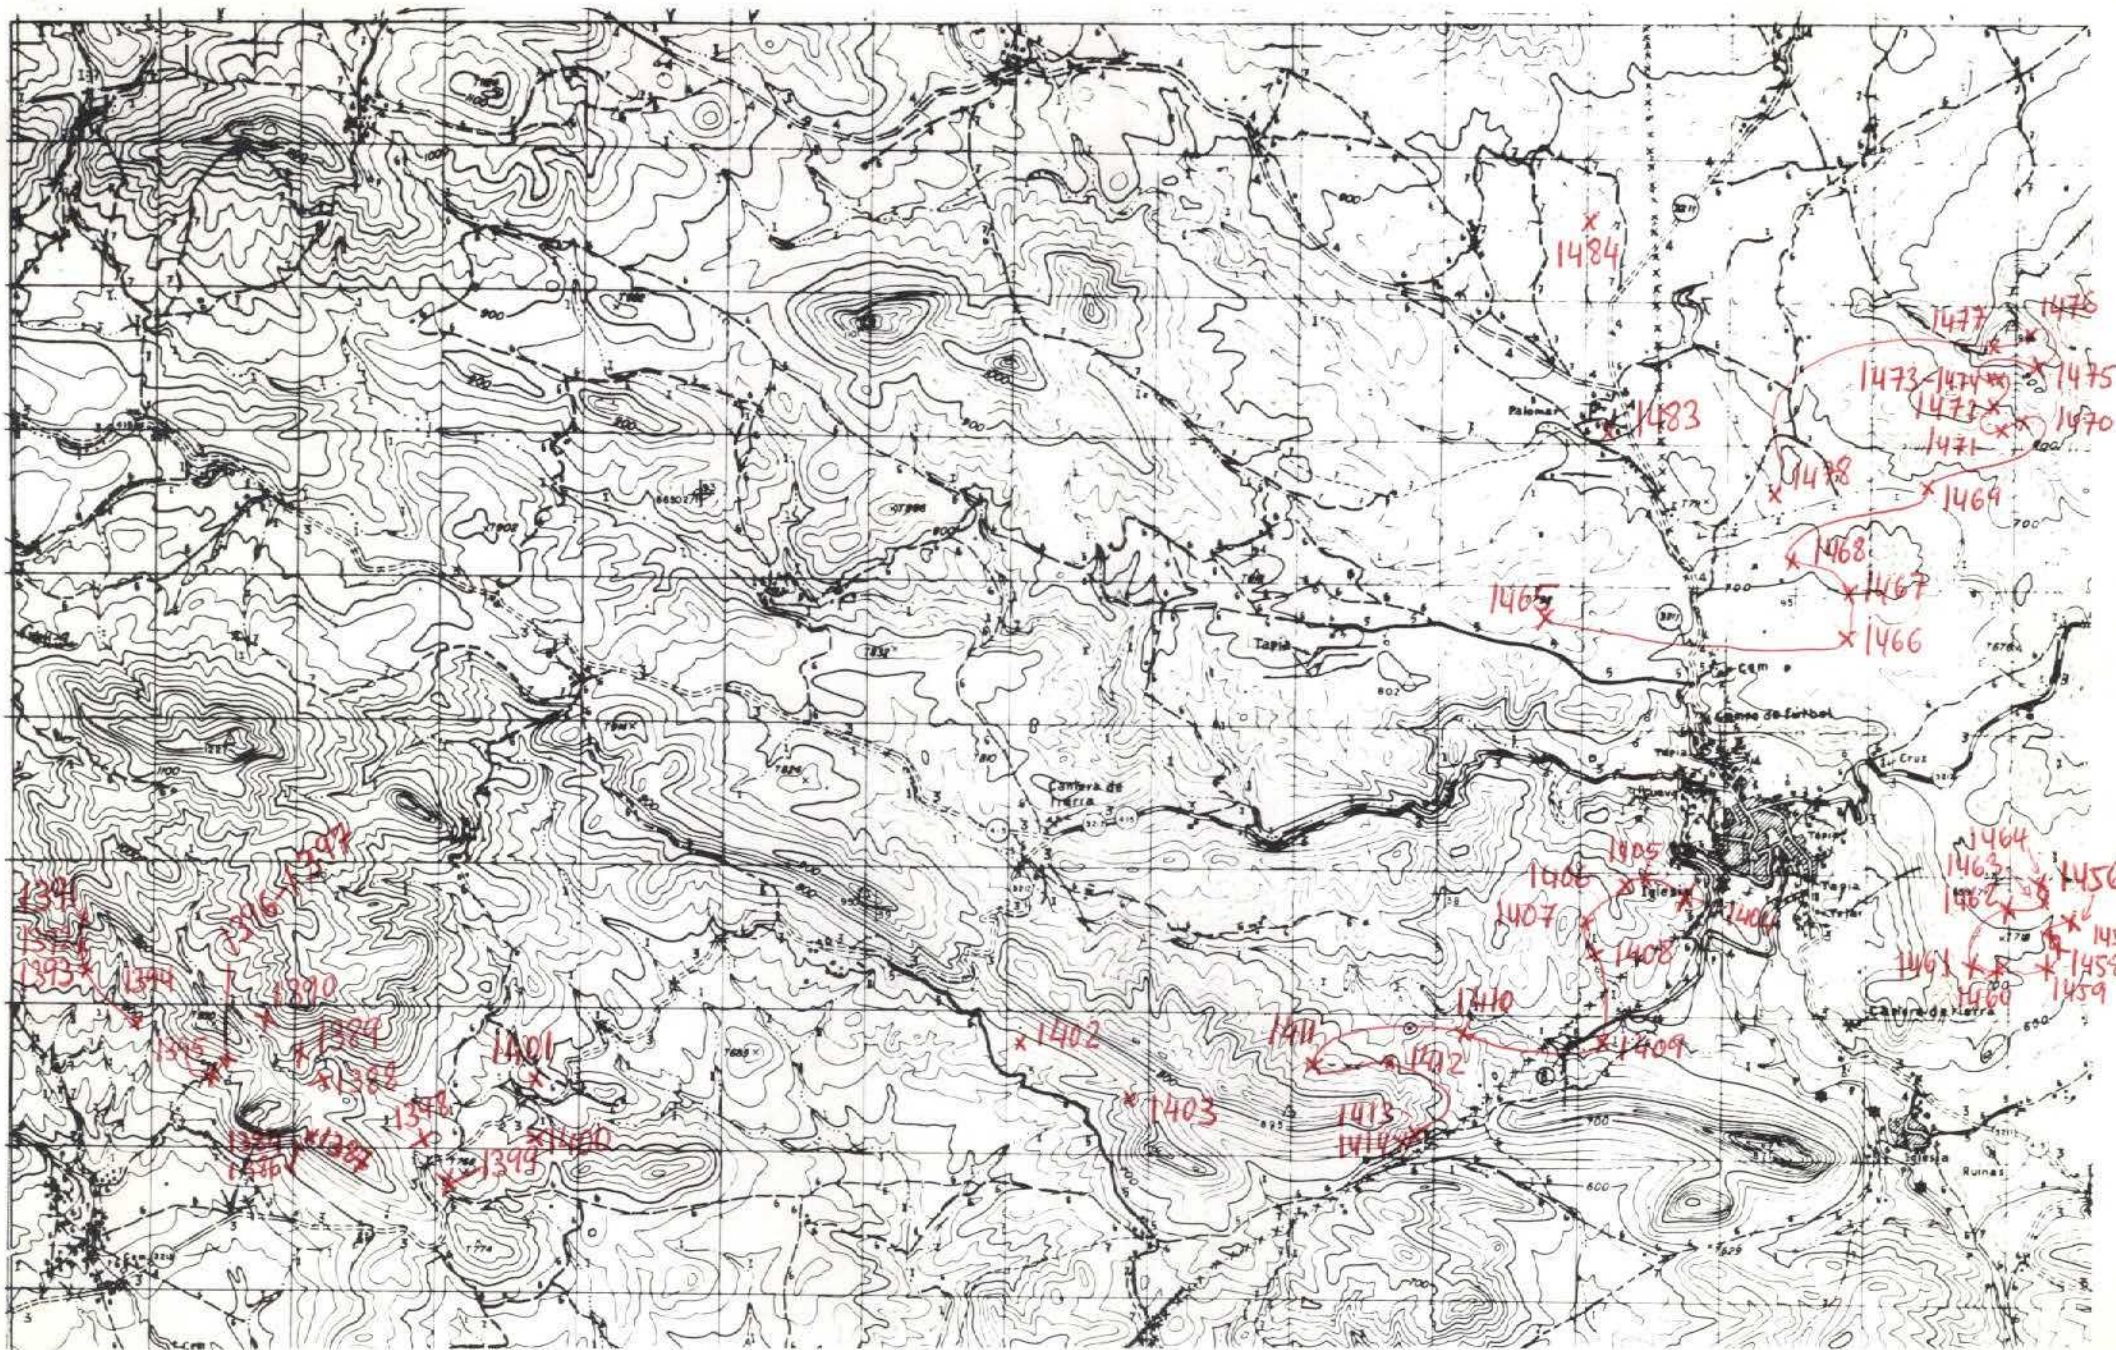

NUMERO DE LA HOJA 24-34 CUADRANTE

1	2
3	4

87


DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	CONSULTOR	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAC.	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
24344		ADLJ					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR									
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro l y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Royos x	Espectro masas	C 14	Otros analisis
1384			x						
1385			x						
1386			x						
1387			x						
1388			x						
1389			x						
1390			x						
1391			x						
1392			x						
1393			x						
1394			x						
1395			x						
1396			x						
1397			x						
1398			x						
1399			x						
1400			x						
1401			x						
1402			x						
1403						x			
1404						x			
1405						x			
1406						x			
1407						x			
1408						x			
1409						x			
1410						x			
1411						x			
1412						x			
1413						x			
1414						x			

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR									
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro l y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Royos x	Espectro masas	C 14	Otros analisis
1456			x						
1457			x						
1458			x						
1459			x						
1460			x						
1461			x						
1462			x						
1463			x						
1464			x						
1465			x						
1466			x						
1467			x						
1468			x						
1469			x						
1470			x						
1471			x						
1472			x						
1473			x						
1474			x						
1475			x						
1476			x						
1477			x						

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1º Y 7º Y 15º Y 22º DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/RIOS ROSAS 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 9/5/78 Enviado el 10/5/78
El Supervisor 4 May El Consultor

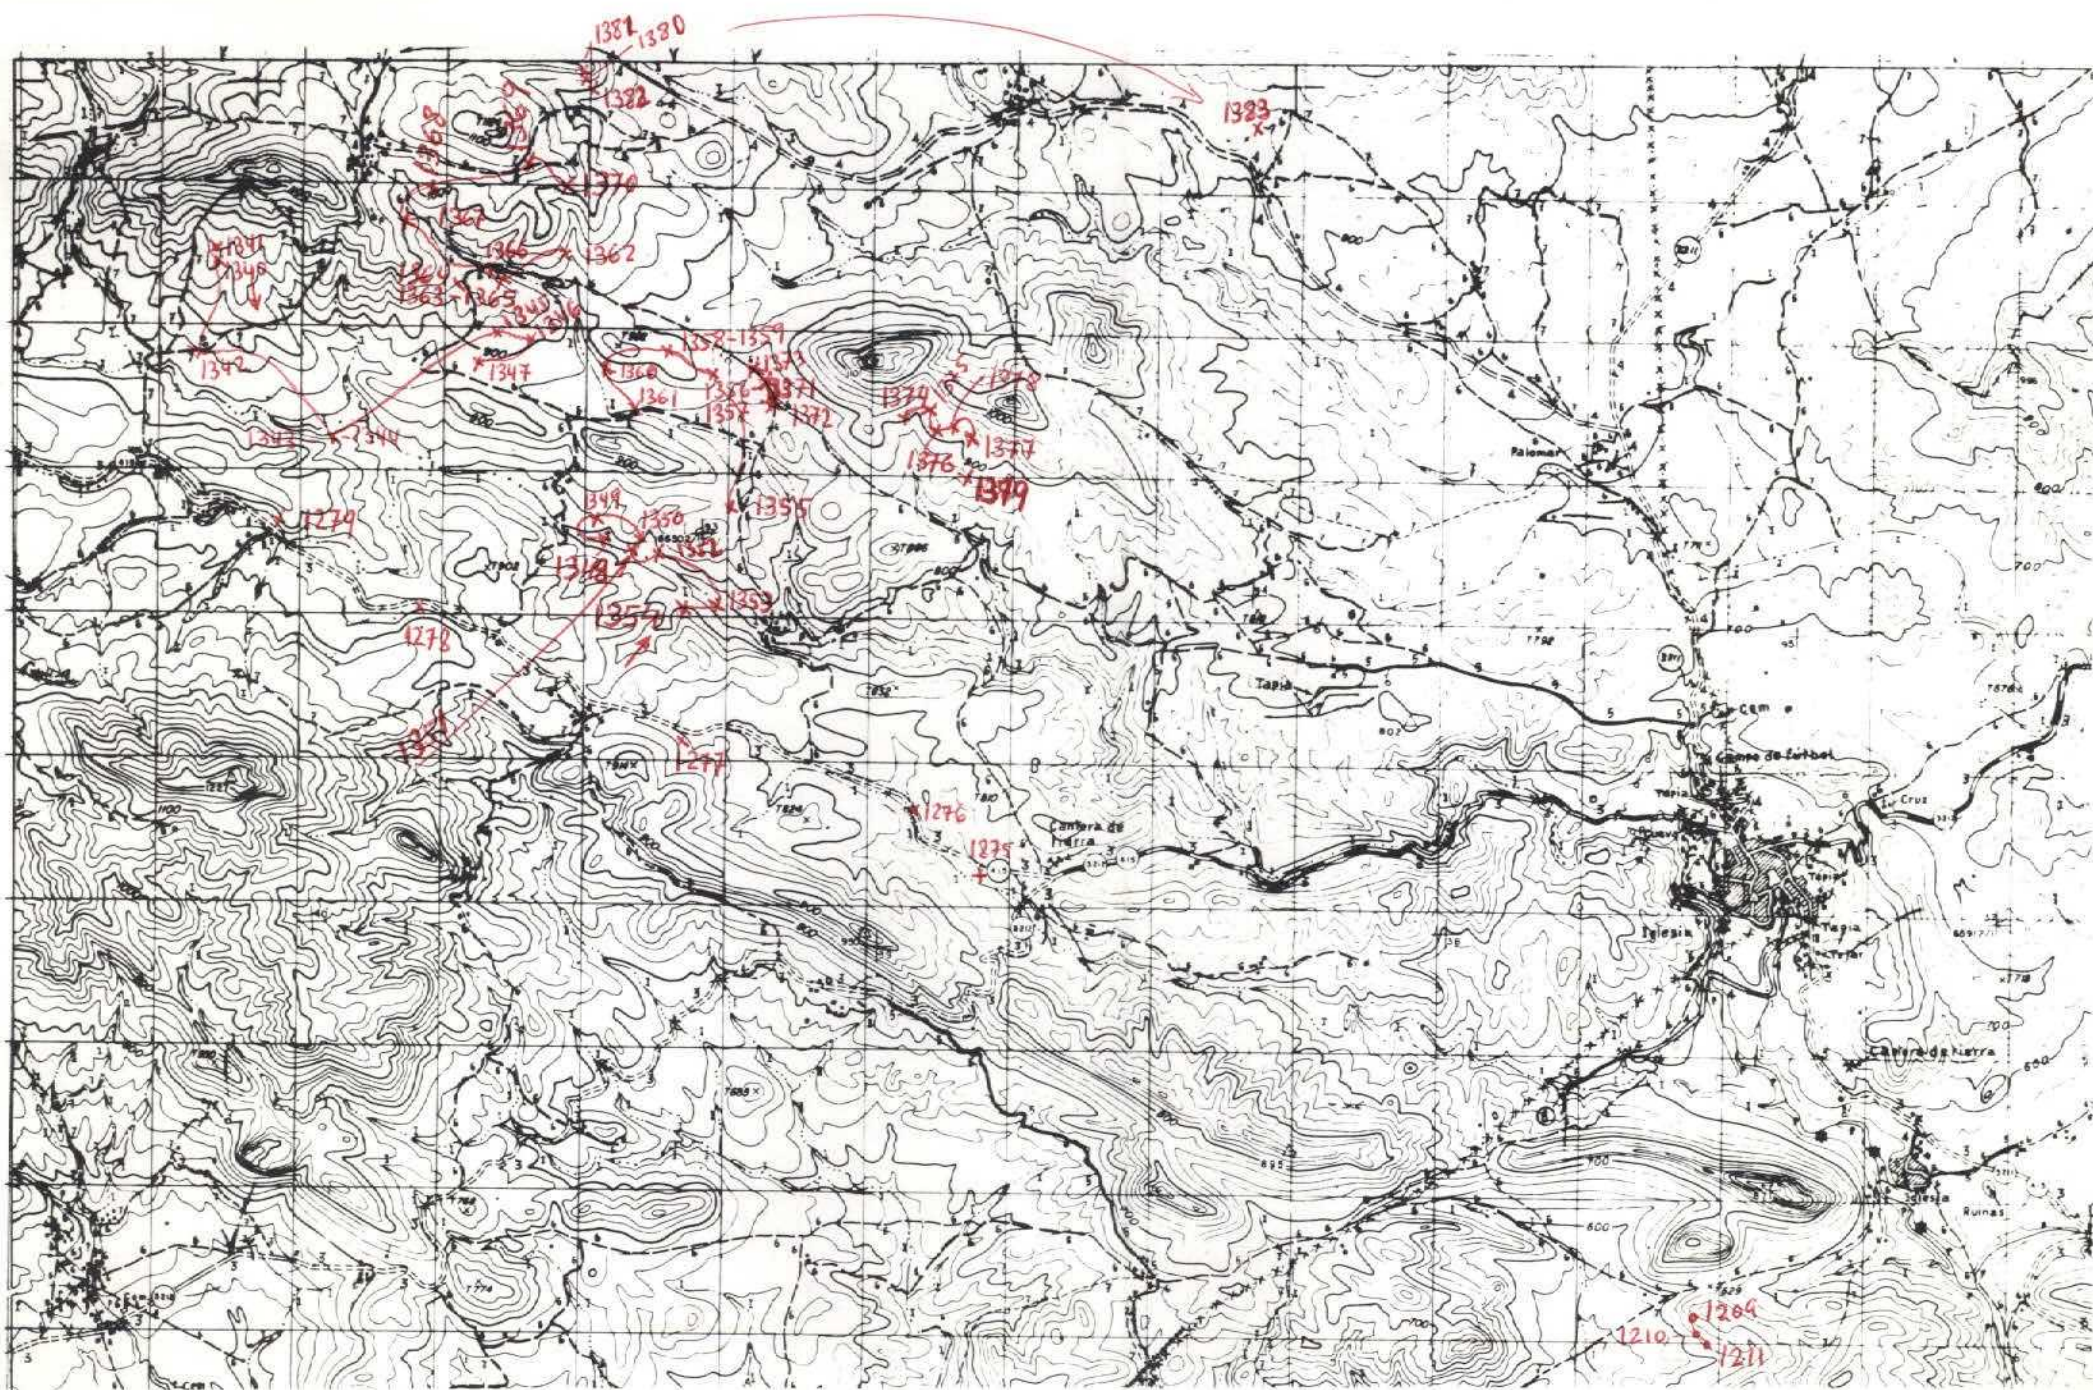

NUMERO DE LA HOJA 2434 CUADRANTE

4	1
3	2

88

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	CONSULT	ESPECIAL QUE REALIZA A ESTACIÓN	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
24344		AD	LJ				


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro l y m	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. infrarojo	C 14	Análisis químico	Termico diferencial	Otros análisis
1275			X	X							
1276			X	X							
1277			X								
1278			X	X							
1279			X	X							
1340			X								
1341			X								
1342			X								
1343			X								
1344			X								
1345			X								
1346			X								
1347			X								
1348			X								
1349			X								
1350			X								
1351			X								
1352			X								
1353			X								
1354			X								
1355			X								
1356			X								
1357			X								
1358			X								
1359			X								
1360			X								
1361			X								
1362			X								
1363			X								
1364			X								
1365			X								
1366			X								
1367			X								
1368			X								
1369			X								
1370			X								
1371			X								

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro l y m	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. infrarojo	C 14	Análisis químico	Termico diferencial	Otros análisis
1372			X								
1373			X								
1374			X								
1375			X								
1376			X								
1377			X								
1378			X								
1379			X								
1380			X	X							
1381			X								
1382			X								
1383			X								
1209			X								
1210			X								
1211			X								

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 7 y 15 y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 9/5/78 Enviado el
El Supervisor El Consultor

Y. Olaver *[Signature]*

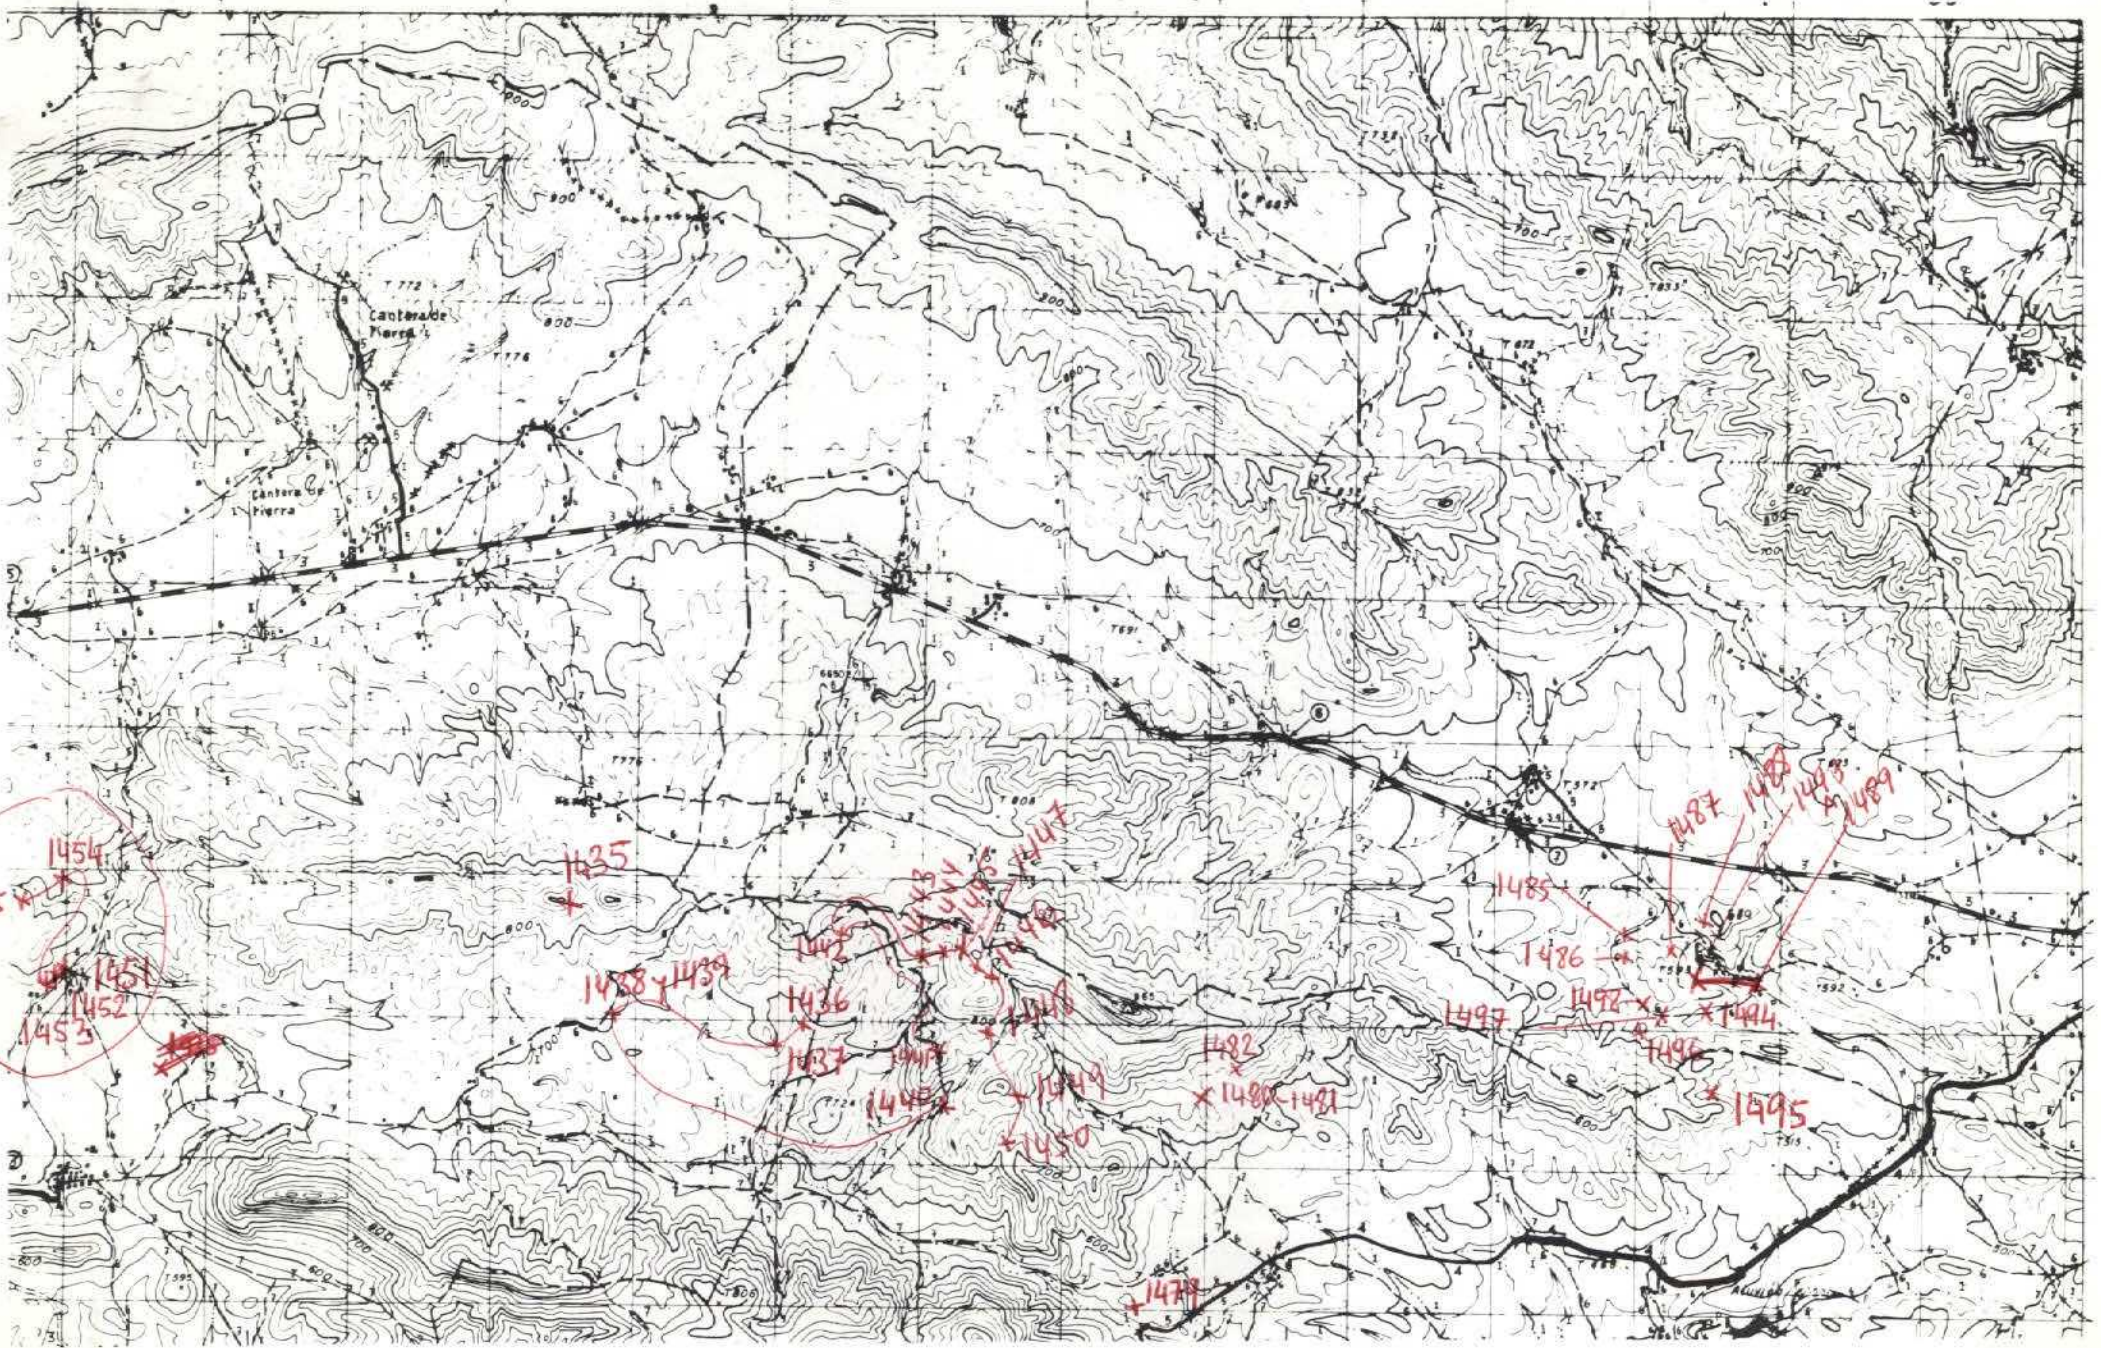

NUMERO DE LA HOJA 24-34 CUADRANTE

4	1
3	2

90

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	CONSULTOR	ESPECIAL QUE REA LA ESTACIÓN	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
24341		AD	LJ				


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro. y M.	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Termico	Otros análisis
1479											
1480											
1481											
1482											
1485											
1486											
1487											
1488											
1489											
1490											
1491											
1492											
1493											
1494											
1495											
1496											
1497											

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro. y M.	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Termico	Otros análisis
1435											
1436											
1437											
1438											
1439											
1440											
1441											
1442											
1443											
1444											
1445											
1446											
1447											
1448											
1449											
1450											
1451											
1452											
1453											
1454											
1455											

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 2/5/77
El Supervisor

Enviado el 2/5/77
El Consultor

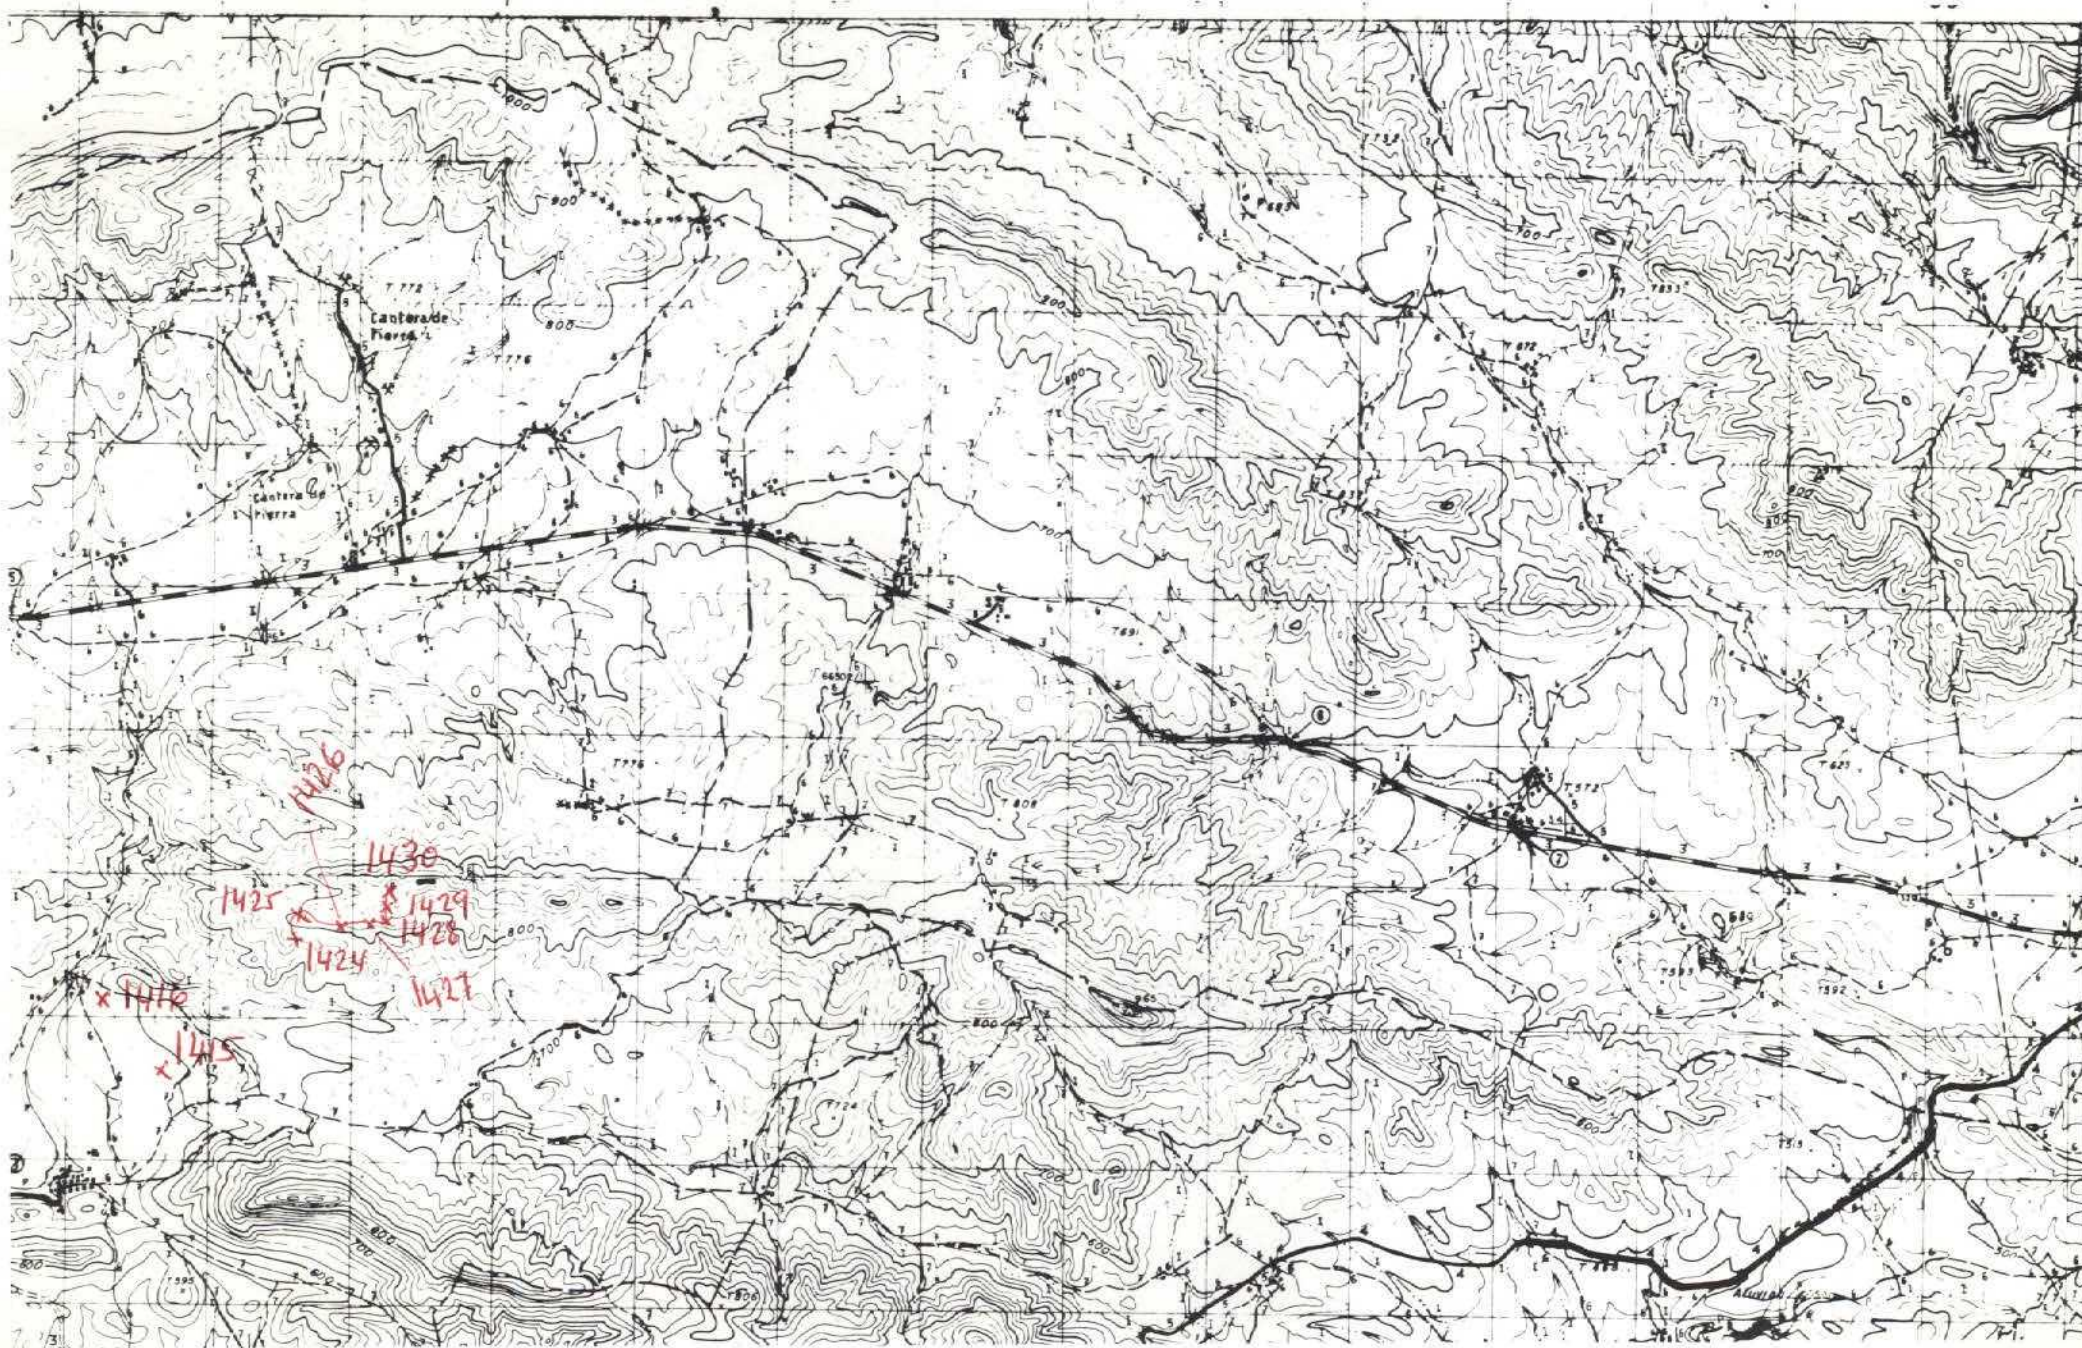

NUMERO DE LA HOJA 24-34 CUADRANTE

4	1
3	2

91

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLENAR POR EL CONSUL		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Guarante de la	Nº del documento	CONSULTA GENERAL	ESPECIAL QUE REFINA LA ESTAD.	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1:50.000								
24341			ADLJ					


[illegible][illegible]

EL CONSULTOR.- DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA MINERAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el: 9/5/77 Enviado el: 10/5/77
El Supervisor: El Consultor:

9/15/77
4MS

Enviado el _____
El Consultor: 

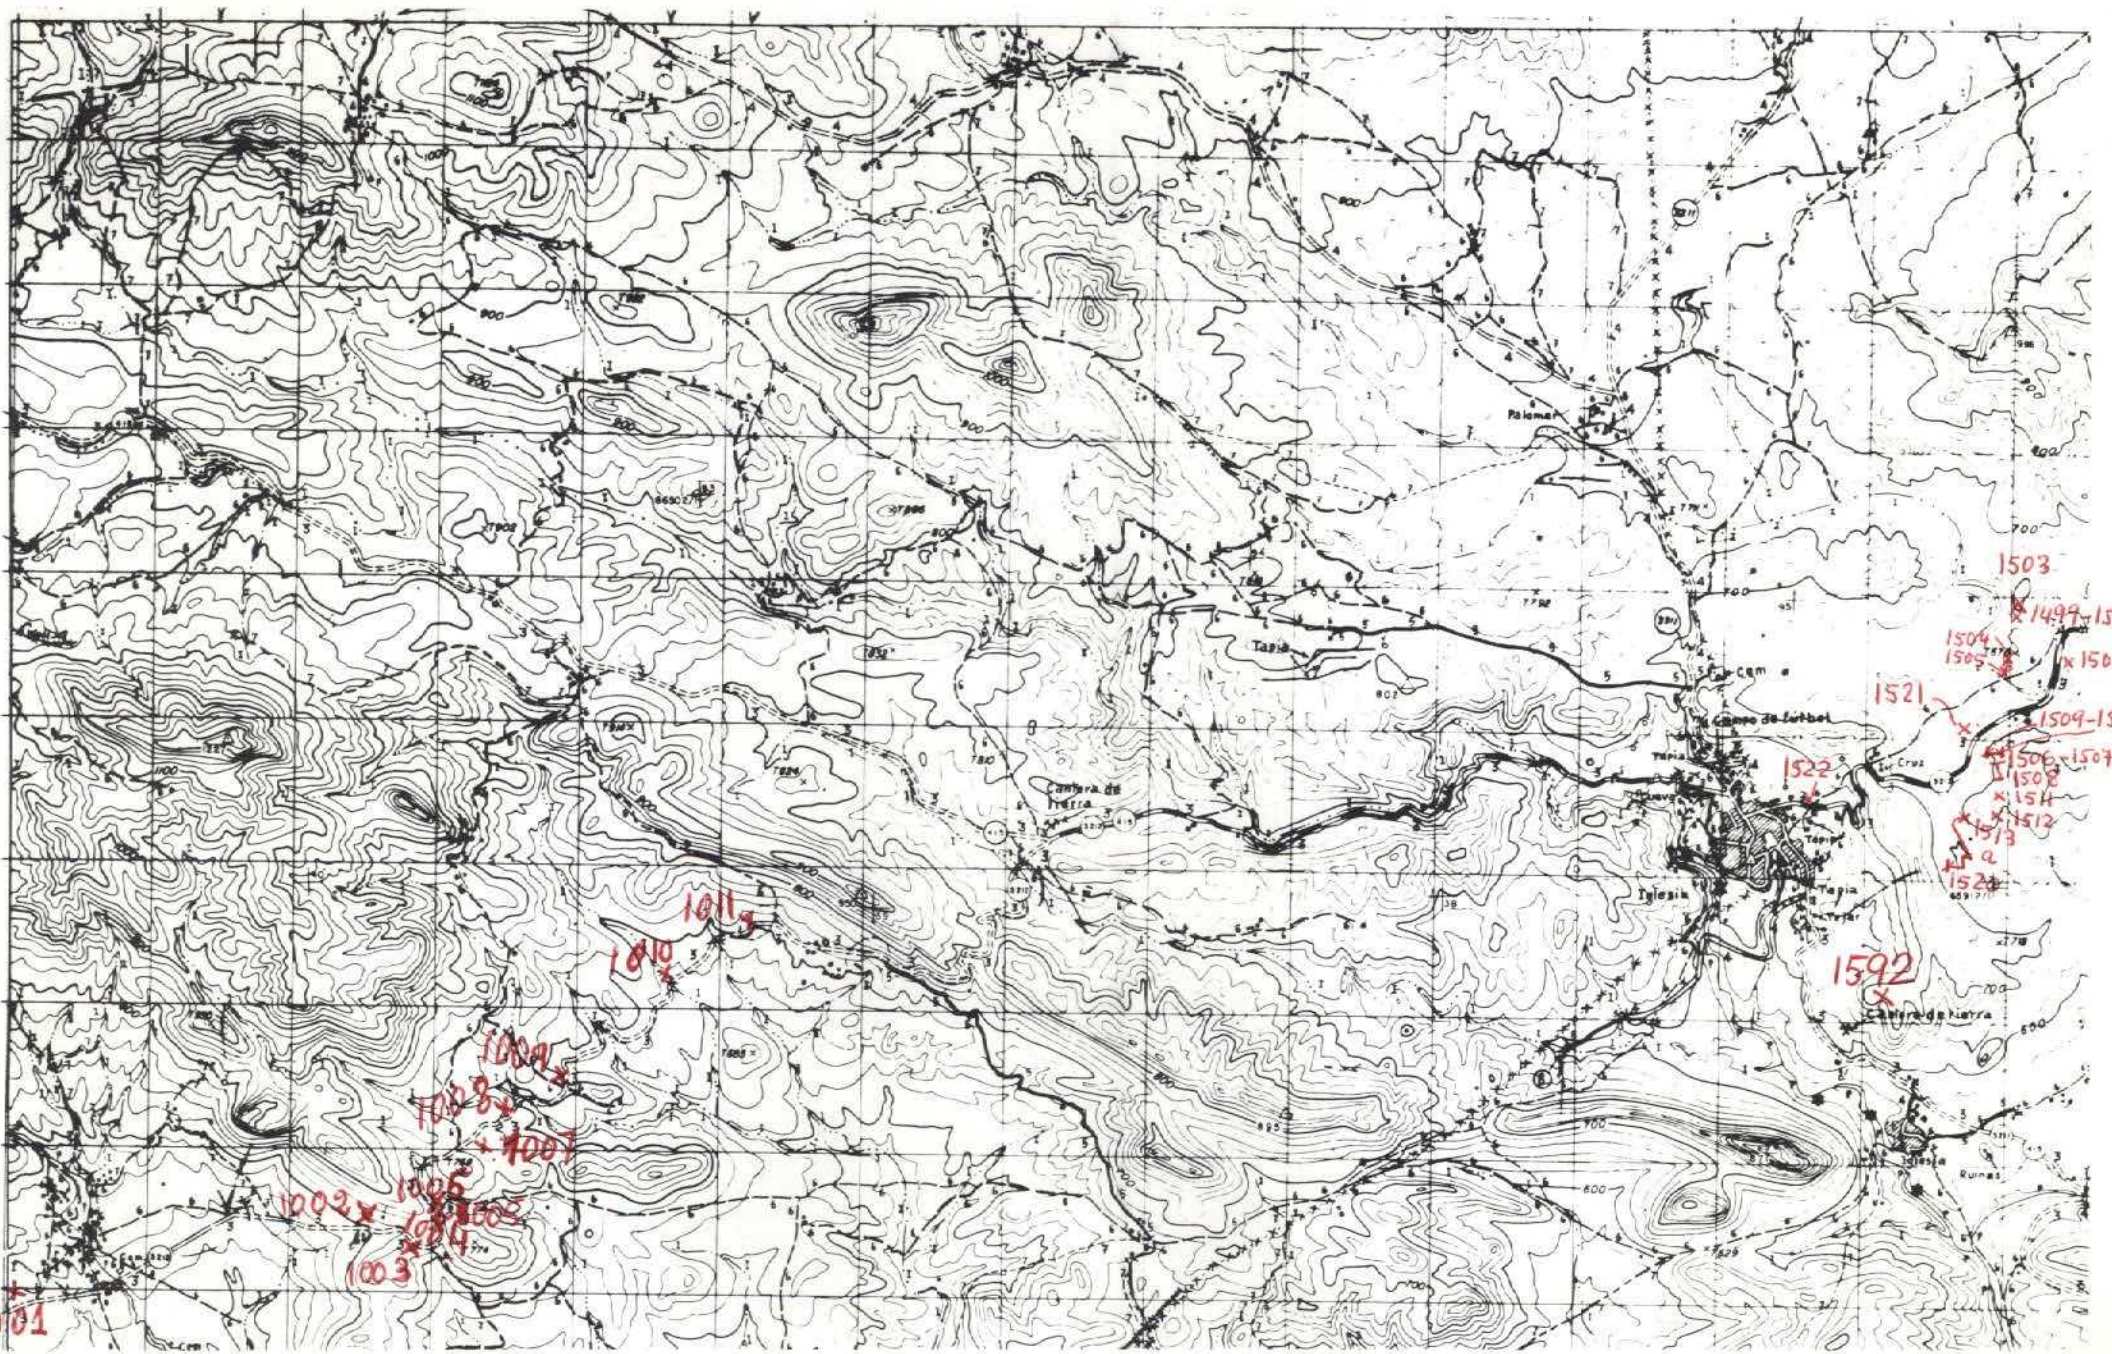

NUMERO DE LA HOJA 24-34 CUADRANTE

1	2
3	4

92

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	Recibido	Ref. Control
24344			

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro l y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro infrarrojo	C 14	Análisis químico	Término de análisis	Otros análisis
1592											

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro l y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro infrarrojo	C 14	Análisis químico	Término de análisis	Otros análisis
1499											
1500											
1501											
1503											
1504											
1505											
1506											
1507											
1508											
1509											
1510											
1511											
1512											
1513											
1514											
1515											
1516											
1517											
1518											

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro l y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro infrarrojo	C 14	Análisis químico	Término de análisis	Otros análisis
1001											
1002											
1003											
1004											
1005											
1006											
1007											
1008											
1009											
1010											
1011											

EL CONSULTOR DEBERÁ MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERÁ ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 7 y 15 y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 9/5/78
El Supervisor 4.04/78
Enviado el 9/5/78
El Consultor

