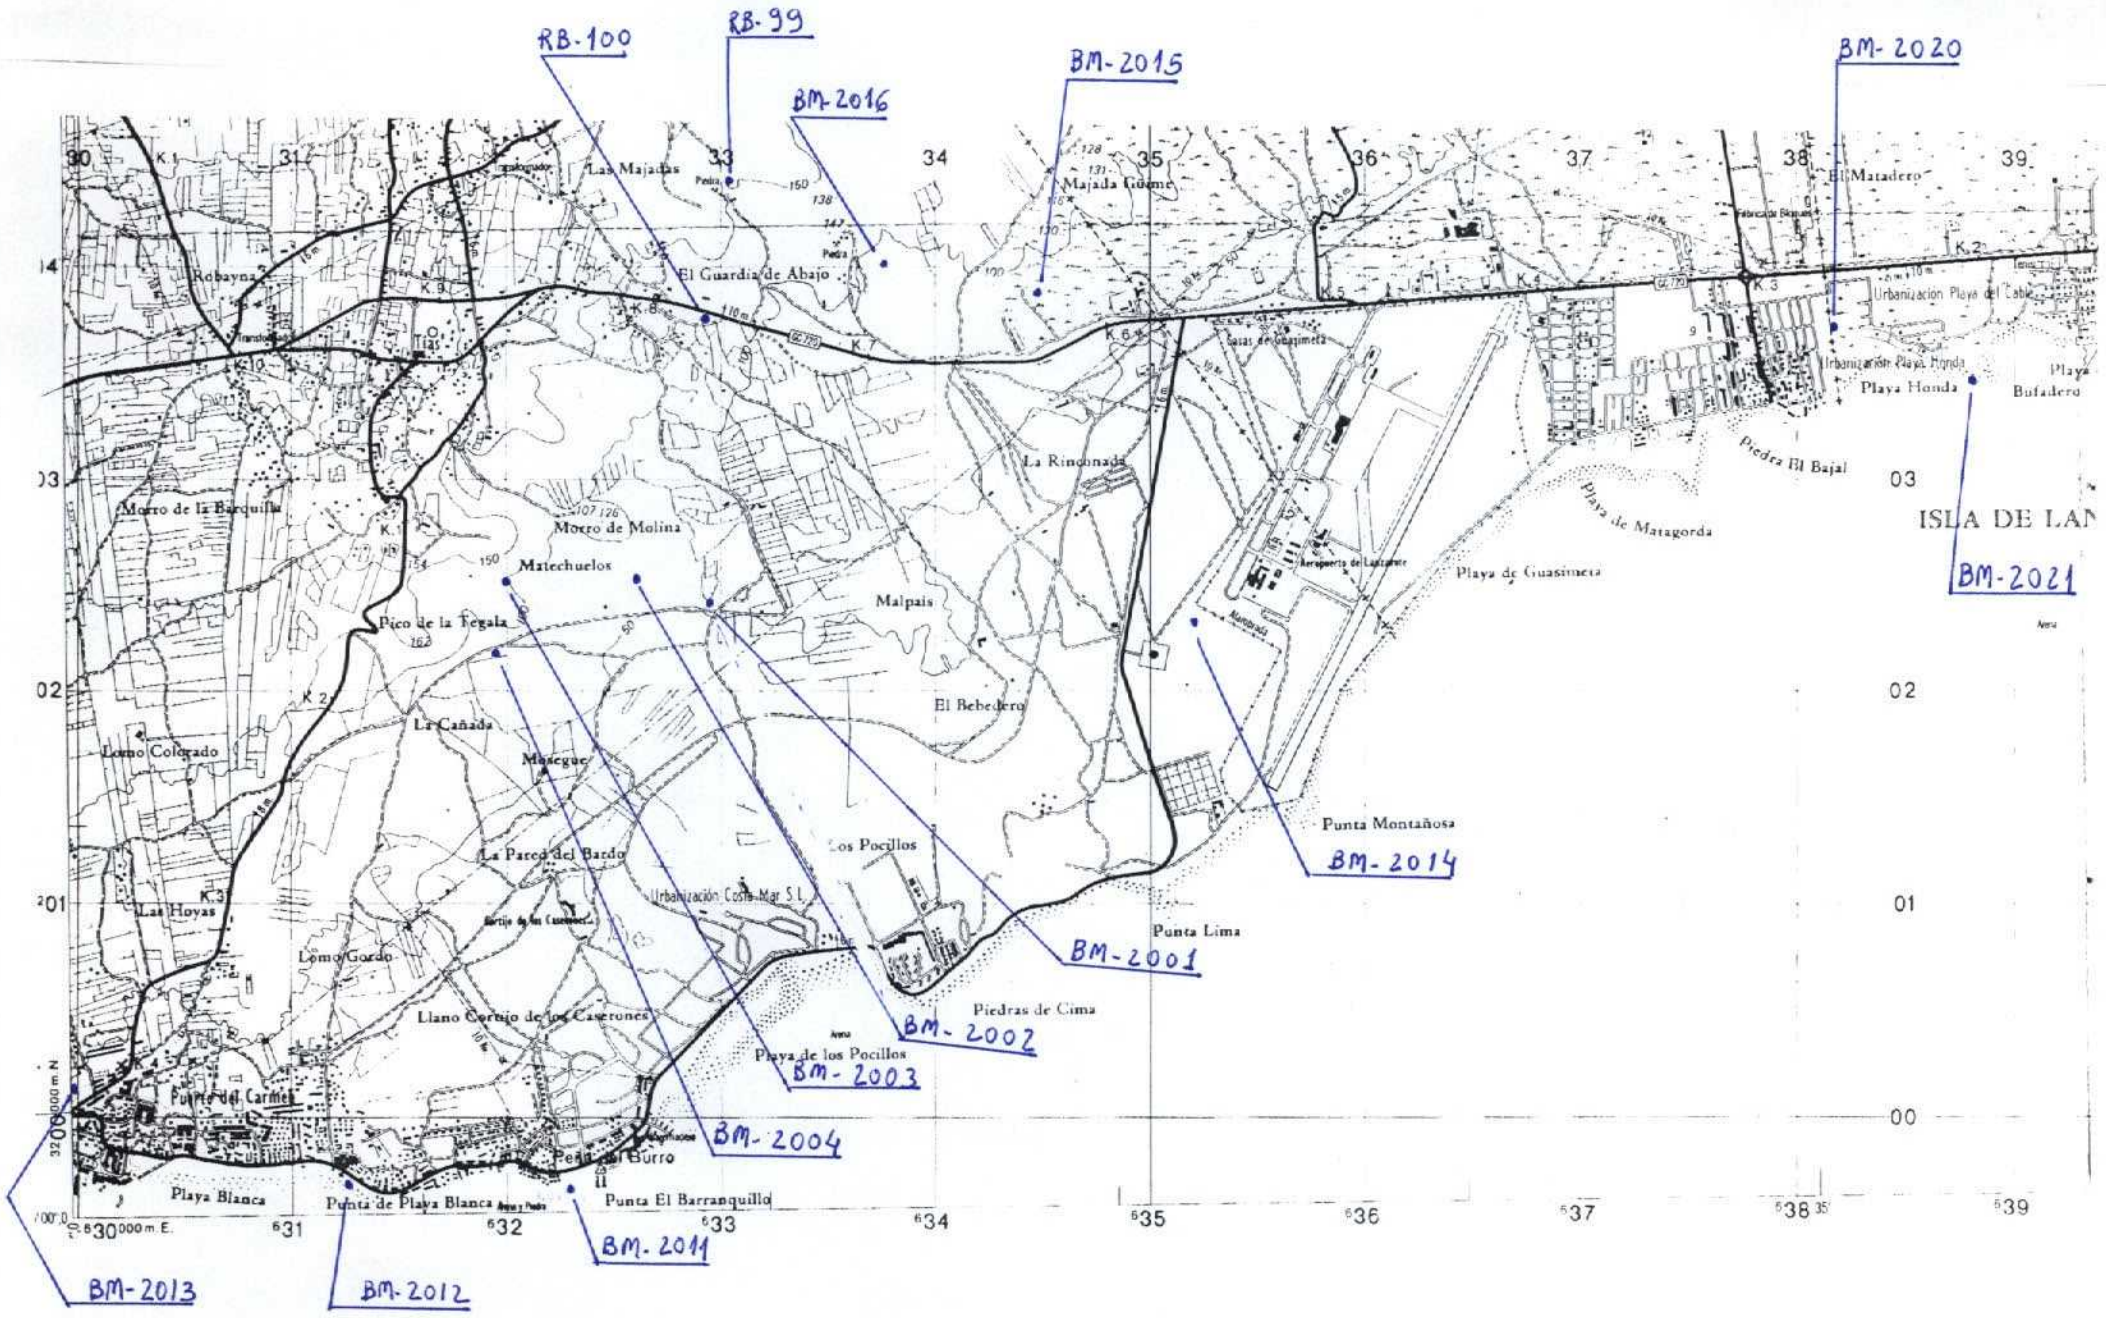

NUMERO DE LA HOJA 95-72/96-72 CUADRANTE

4	1
~~3~~	2

DATOS A RELLENAR POR EL I.T.G.E.			
Nº de la hoja 1 : 50.000	Cuadrante número	Nº del documento	
95-72/96	7	2	3

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
CONSULT	ESPECIAL QUE REALIZA ESTAC
G P	B M / R B

DATOS A RELLENAR POR EL I.T.G.E.			
Recibido	Ref. Control	Perforado	Verifiado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis
2001		/										
2002		/										
2003		/										
2004		/										
2011		/										
2012		/										
2013		/										
2014		/										
2015		/										
2016		/										
2020		/										
2021		/										
99		/							/			
100		/										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis

EL CONSULTOR

DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 Y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO TECNOLOGICO GEOMINERO DE ESPAÑA DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 28003

Recibido I. T. G. E. el .....
El Supervisor

Enviado el .....
El Consultor

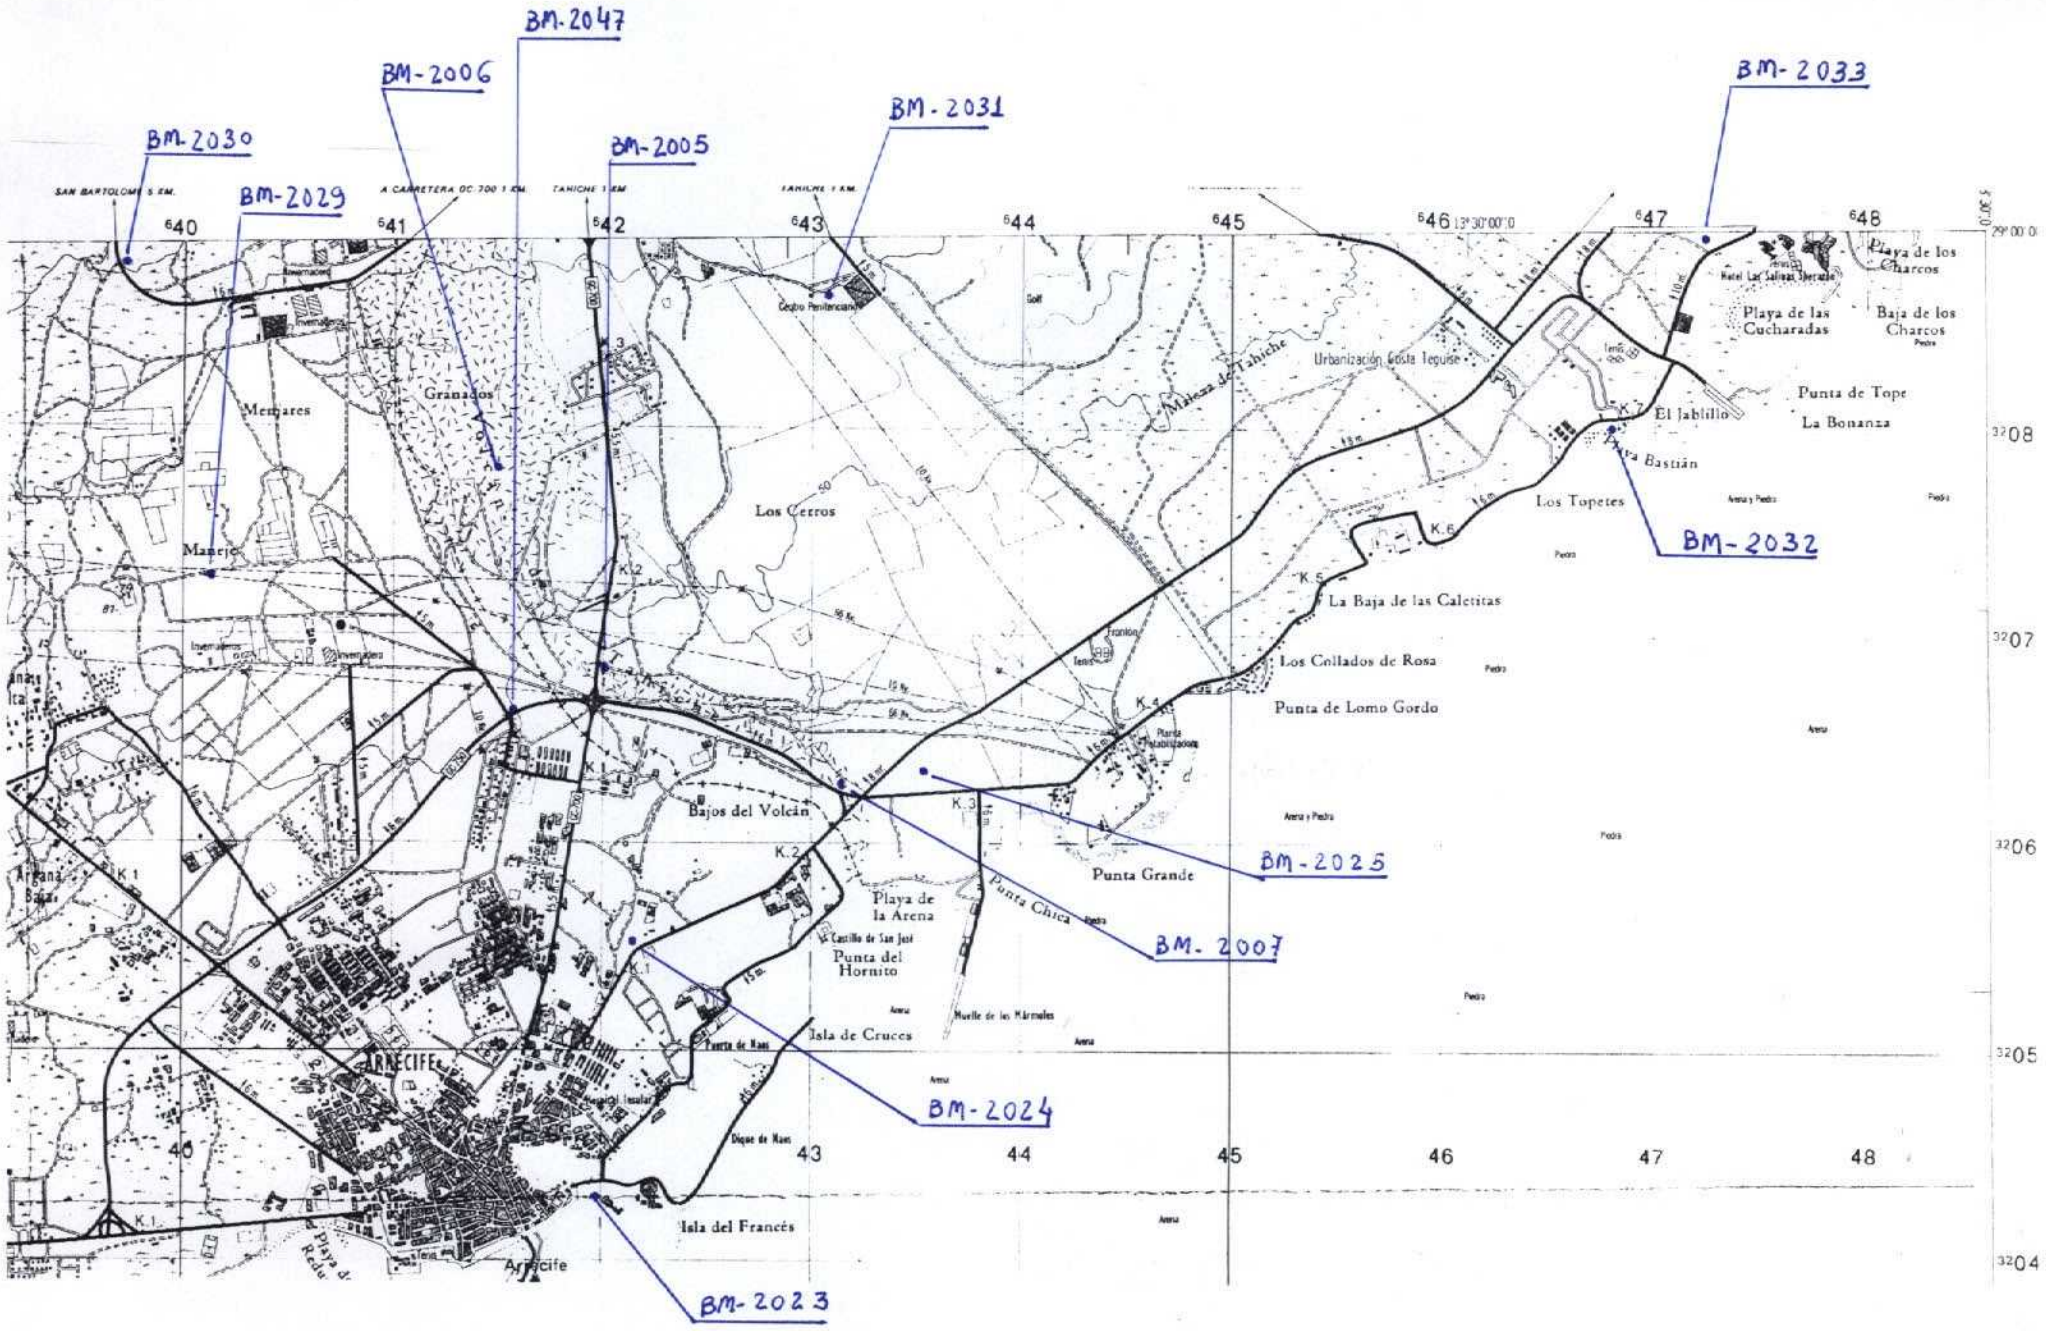

95-72/96-72

NUMERO DE LA HOJA — CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL I.T.G.E.

Nº de la hoja 1 : 50.000	Cuadrante número	Nº del documento
95-72/ 9672	1	

DATOS A RELLE. POR EL CONSUL.

CONSULT	ESPECIAL	QUE REALI	LA ESTAC
G	P	B	M

DATOS A RELLENAR POR EL I.T.G.E.

Recibido	Ref. Control	Perforado	Verifiado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis
2005		1										
2006		1							1			
2007		1										
2023		1										
2024		1										
2025		1							1			
2029		1										
2030		1										
2031		1										
2032		1										
2033		1										
2047		1										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 Y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO TECNOLOGICO GEOMINERO DE ESPAÑA DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 28003

Recibido I. T. G. E. el .....
El Supervisor

Enviado el .....
El Consultor

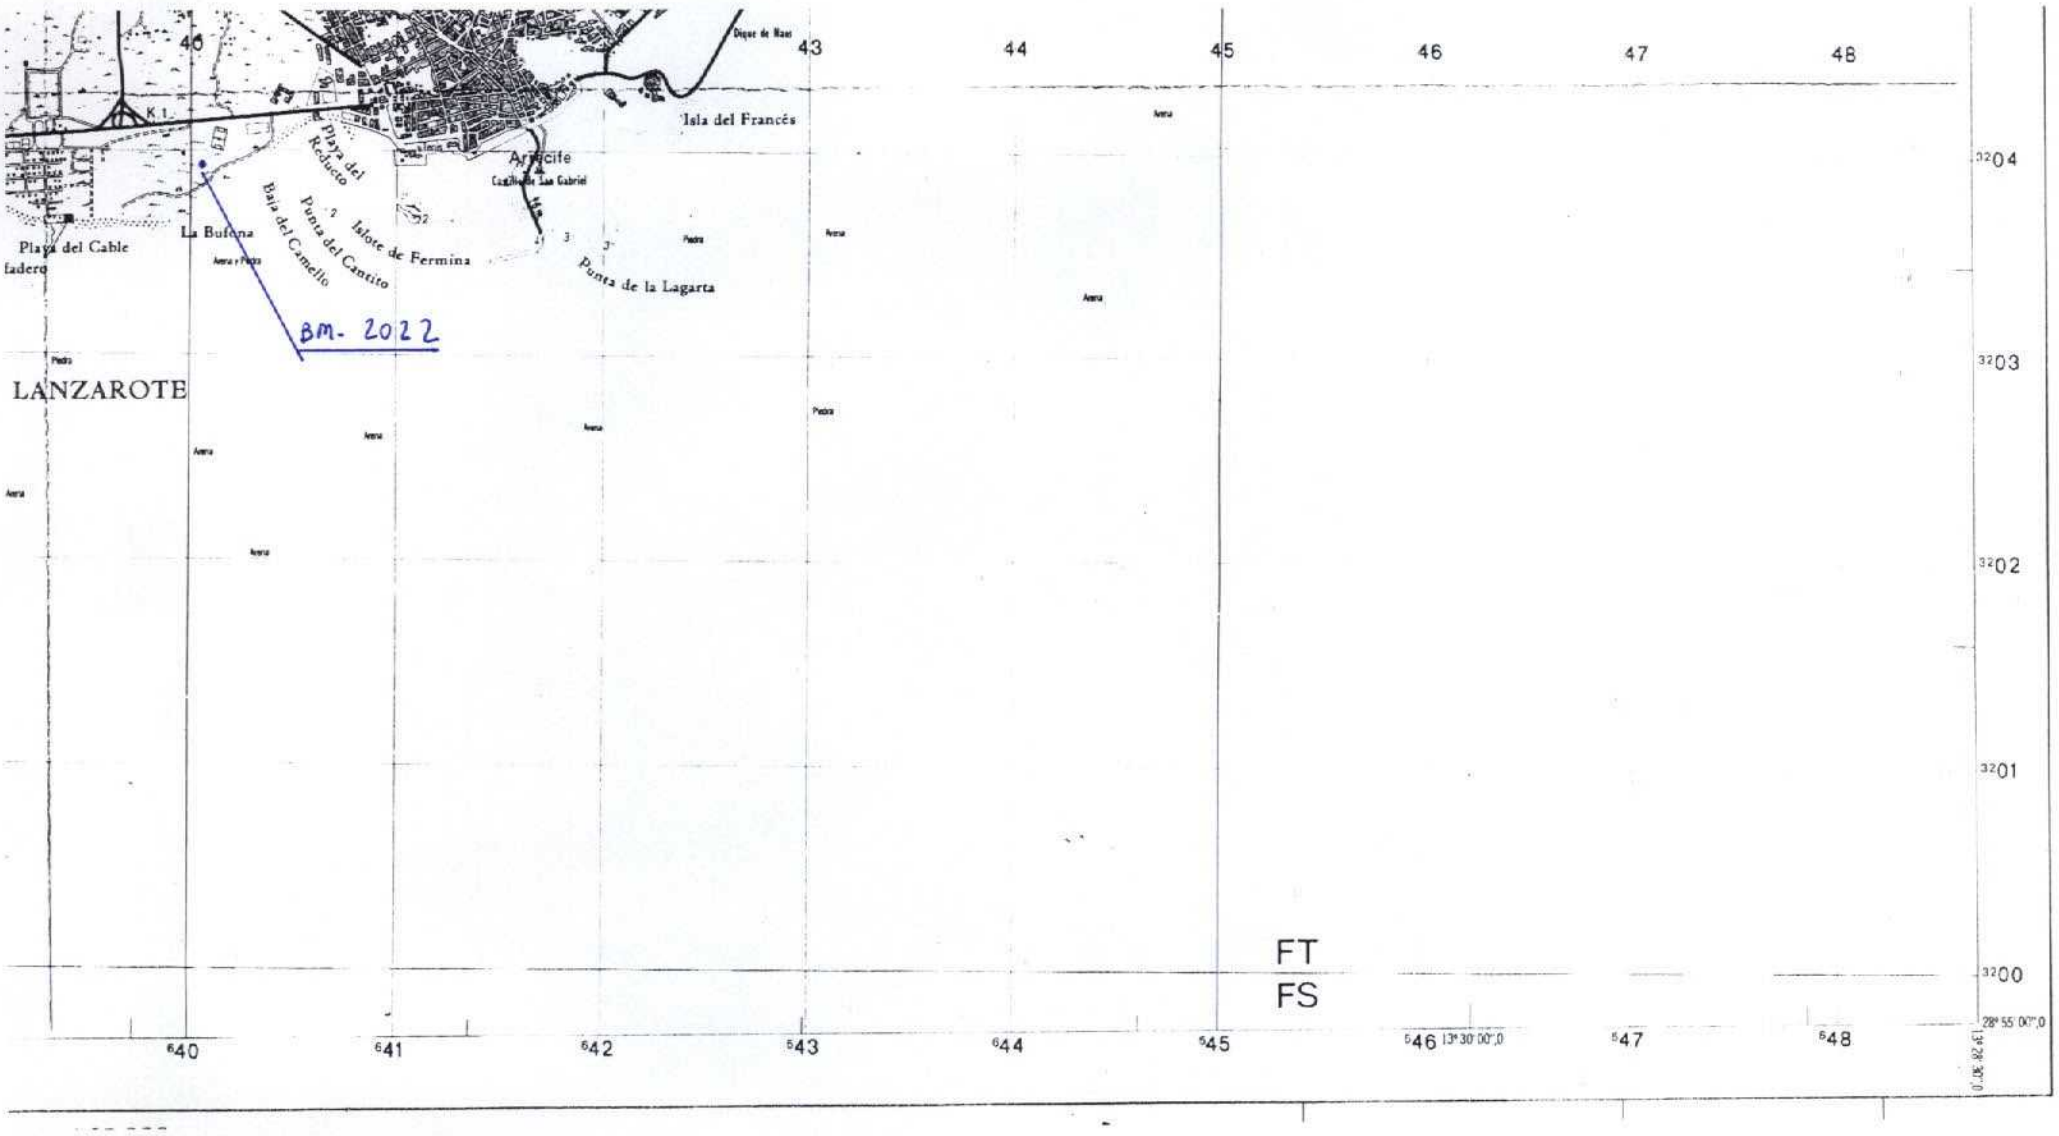

95-72/96-72
NUMERO DE LA HOJA

CUADRANTE

4	1
3	~~2~~

| DATOS A RELLENAR POR EL I.T.G.E. | | |

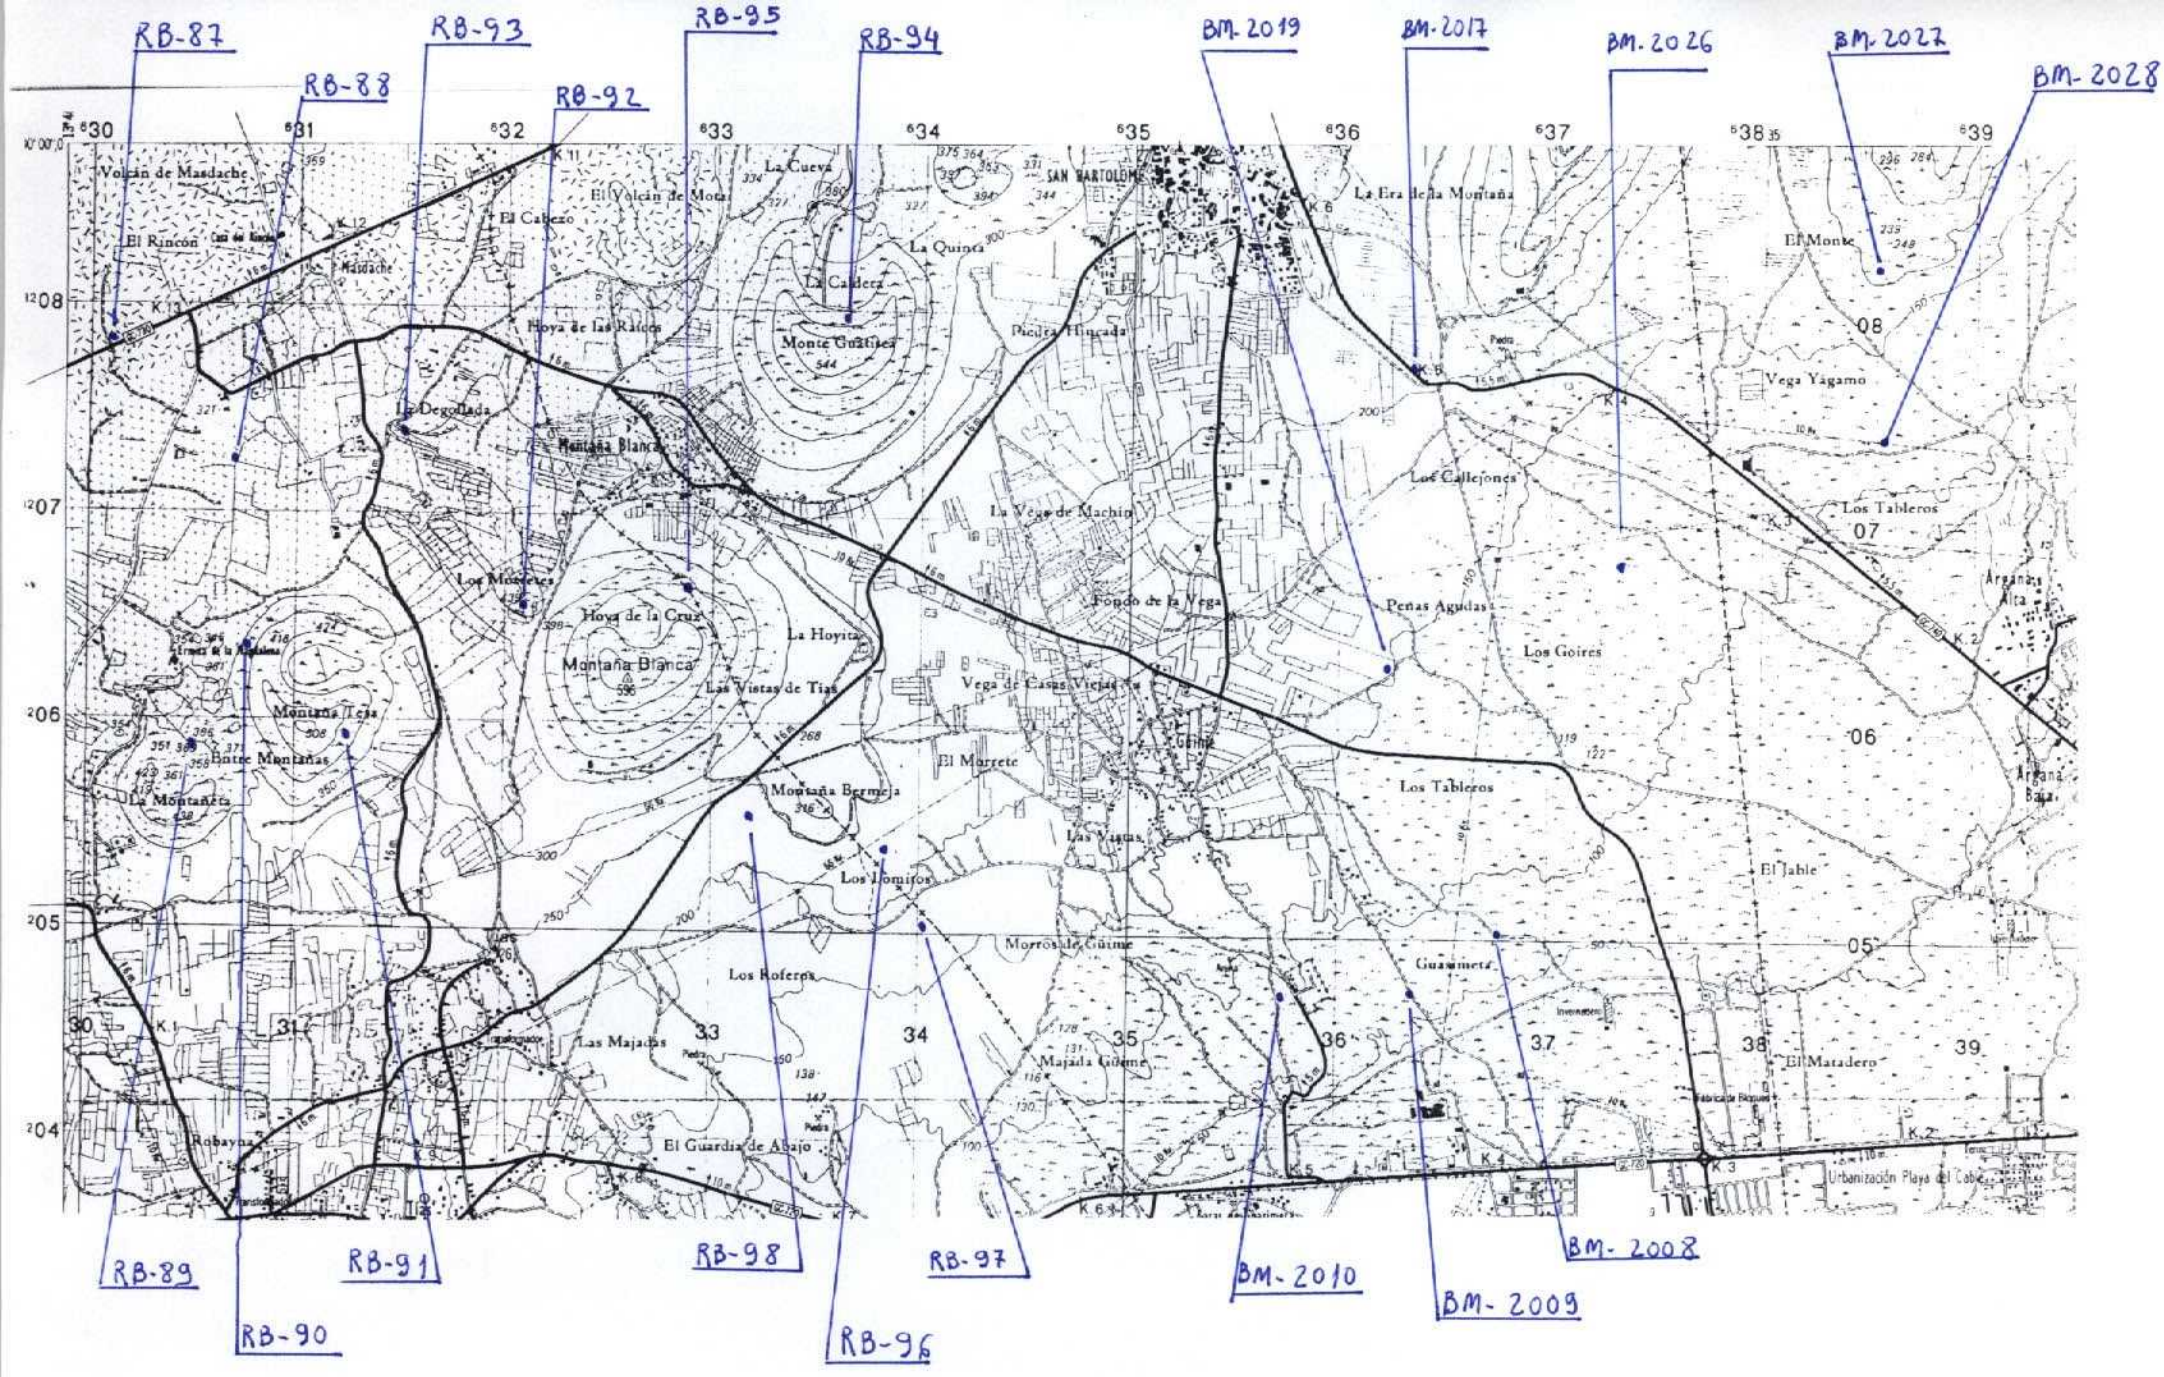

95-72/96-72

NUMERO DE LA HOJA — CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL I.T.G.E.		
Nº de la hoja 1 : 50.000	Cuadrante número	Nº del documento
95-72/96	7	2 4

DATOS A RELLE. POR EL CONSUL			
CONSULT		ESPECIAL QUE REALI LA ESTAC.	
G	P	B/R	M/B

DATOS A RELLENAR POR EL I.T.G.E.			
Recibido	Ref. Control	Perforado	Verifiado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis
87		/										
88		/										
89		/										
90		/										
91		/										
92		/										
93		/										
94		/										
95		/										
96		/										
97		/							/			
98		/										

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis
2008		/							/			
2009		/										
2010		/										
2017		/										
2019		/										
2026		/										
2027		/										
2028		/										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis

EL CONSULTOR

DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 Y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO TECNOLOGICO GEOMINERO DE ESPAÑA DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 28003

Recibido I. T. G. E. el .....
El Supervisor

Enviado el .....
El Consultor