


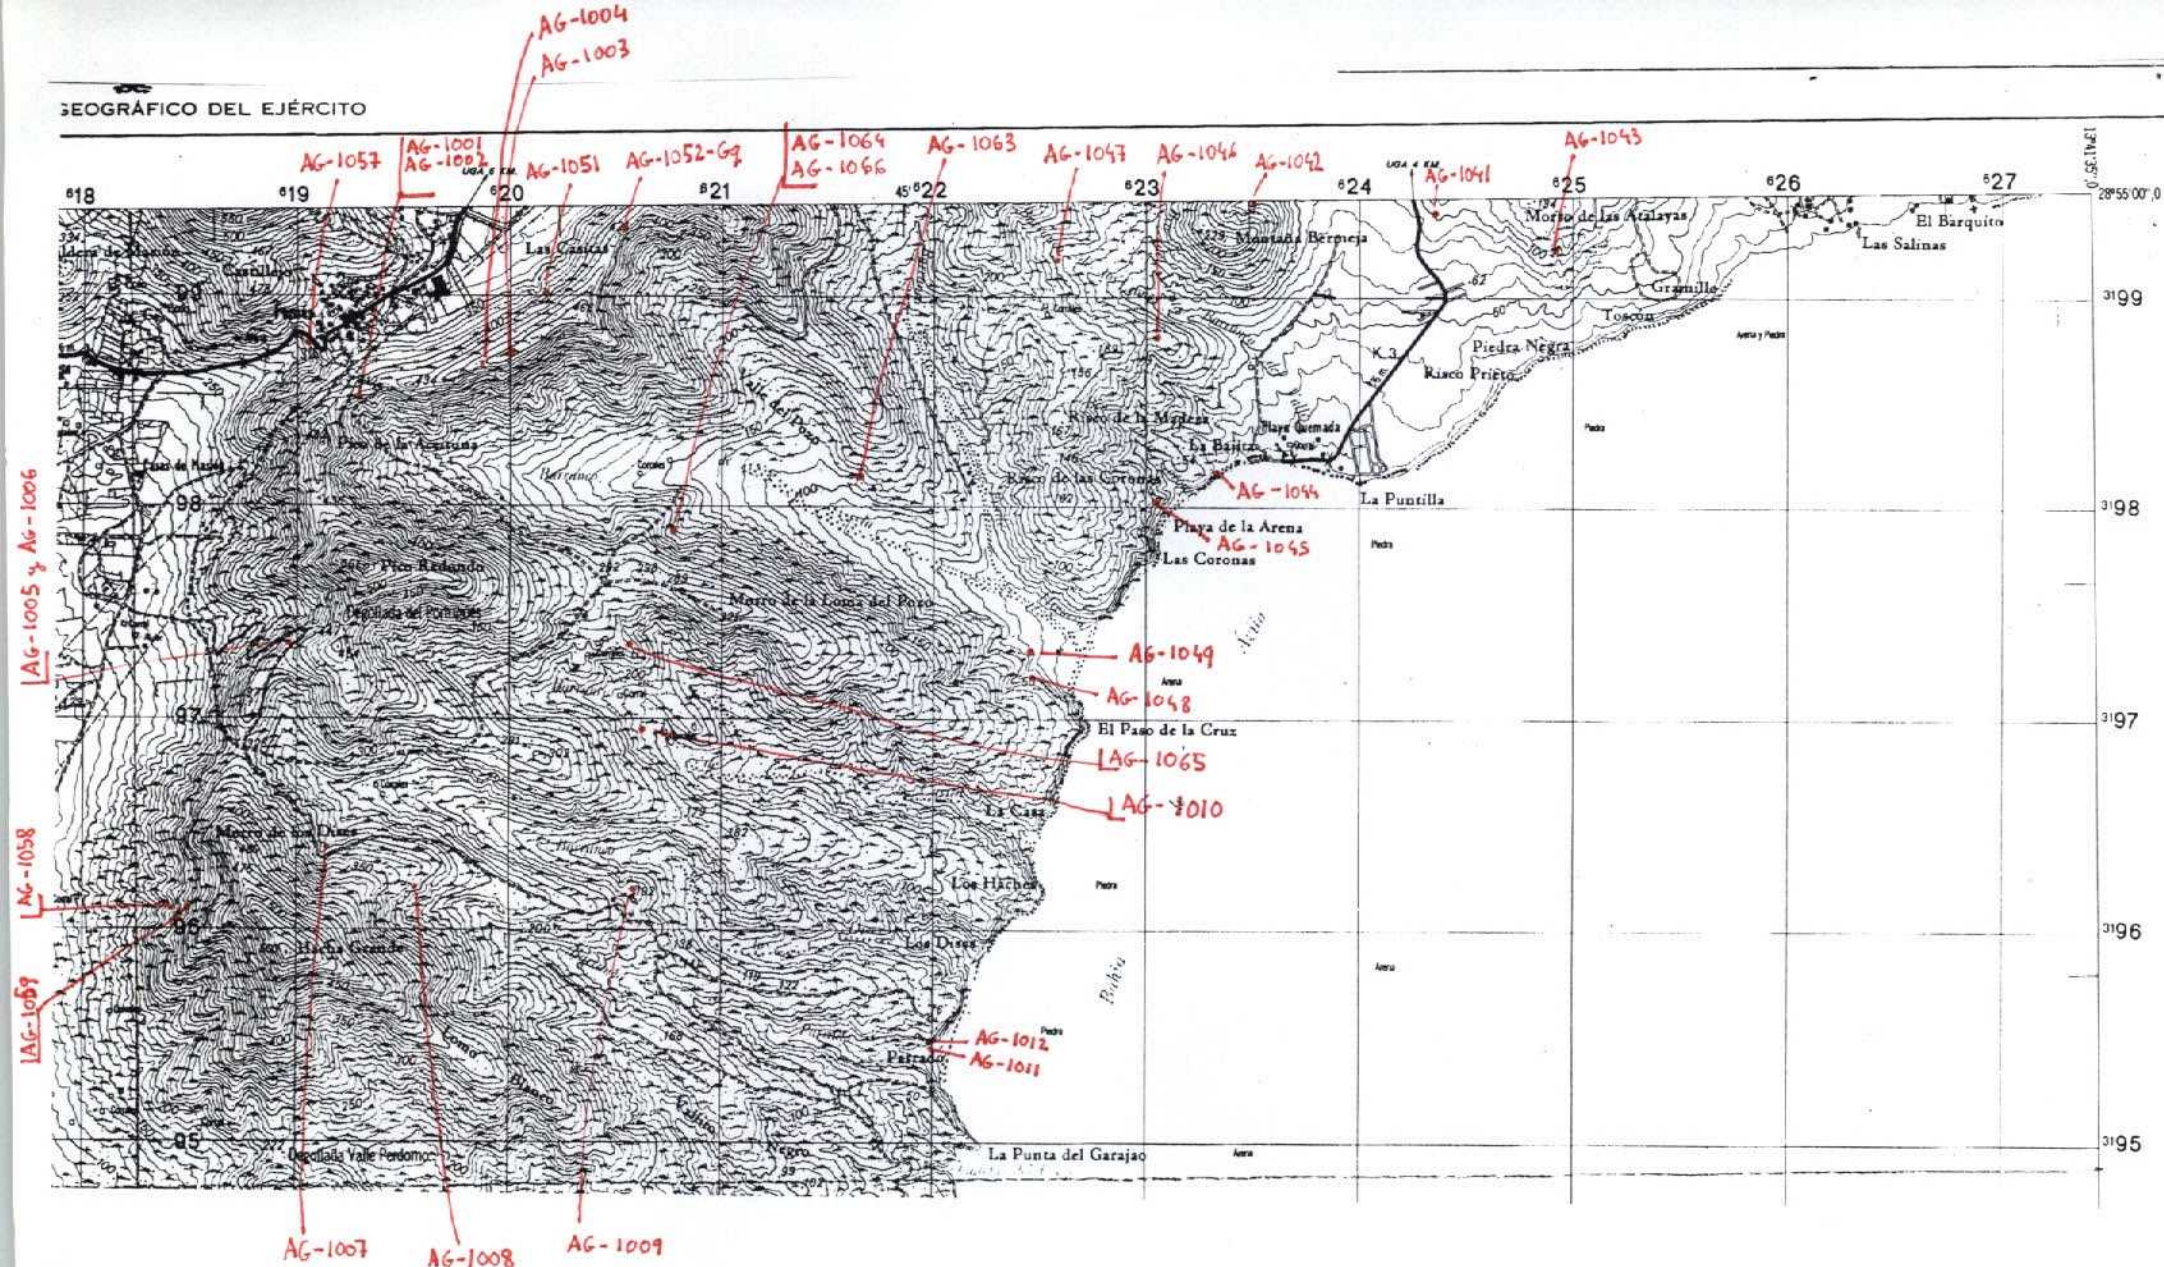

93/94-72
 NUMERO DE LA HOJA CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL I.T.G.E.		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL I.T.G.E.			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSULT	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAC	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1:50.000		GP	AG				
93/94731			RB				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR									
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Otros análisis
1009	/								
1008	/								
1007	/								
1059	/								
1058	/								
1005	/								
1006	/								
1057	/								
1001	/								
1002	/								
1004	/								
1003	/								
1051	/								
1052	/								
1064	/								
1066	/								
1063	/								
1047	/								
1046	/								


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR									
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Otros análisis
1042	/								
1041	/								
1043	/								
1044	/								
1045	/								
1049	/								
1048	/								
1065	/								
1010	/								
1012	/								
1011	/								

EL CONSULTOR

DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL)
 Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO)
 PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA
 ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 Y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO TECNOLÓGICO
 GEOMINERO DE ESPAÑA DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 28003

Recibido I. T. G. E. el
 El Supervisor

Enviado el
 El Consultor

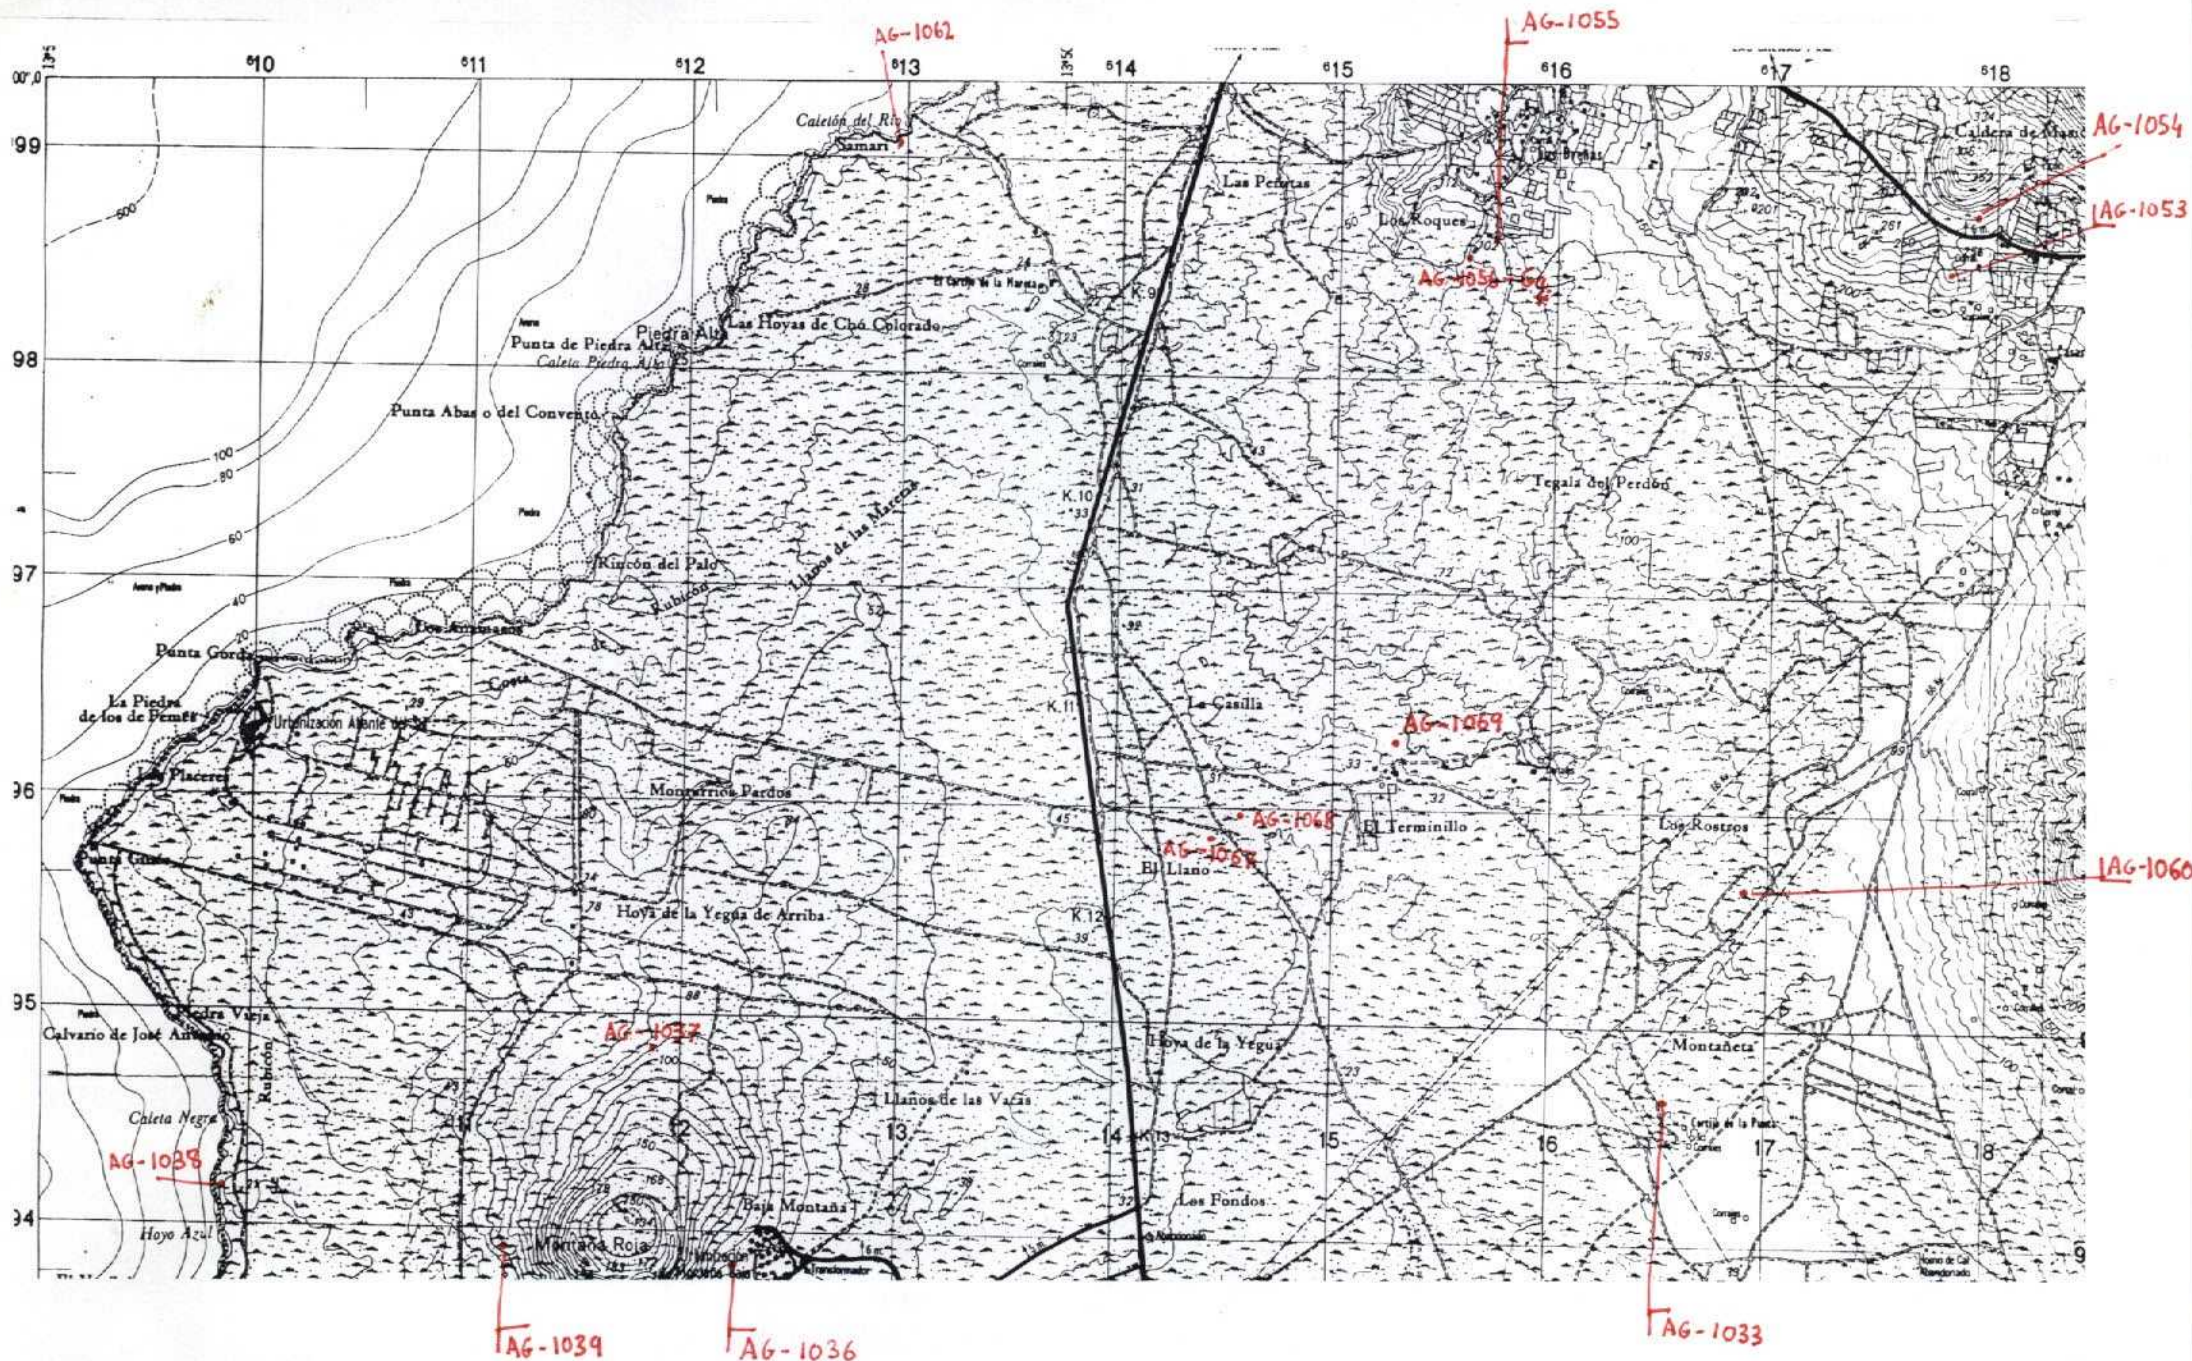

93/94-73
 NUMERO DE LA HOJA CUADRANTE

1	2
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL I.T.G.E.		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control
1 : 50.000			
93/94734	GPAG		

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	Petro l y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microsc.
1038	/										
1037	/										
1036	/										
1062	/										
1067	/										
1068	/										
1069	/										
1056	/										
1055	/										
1033	/										
1060	/										
1054	/										
1053	/										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	Petro l y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microsc.

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 Y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO TECNOLÓGICO GEOMINERO DE ESPAÑA DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 28003

Recibido I. T. G. E. el
 El Supervisor

Enviado el
 El Consultor