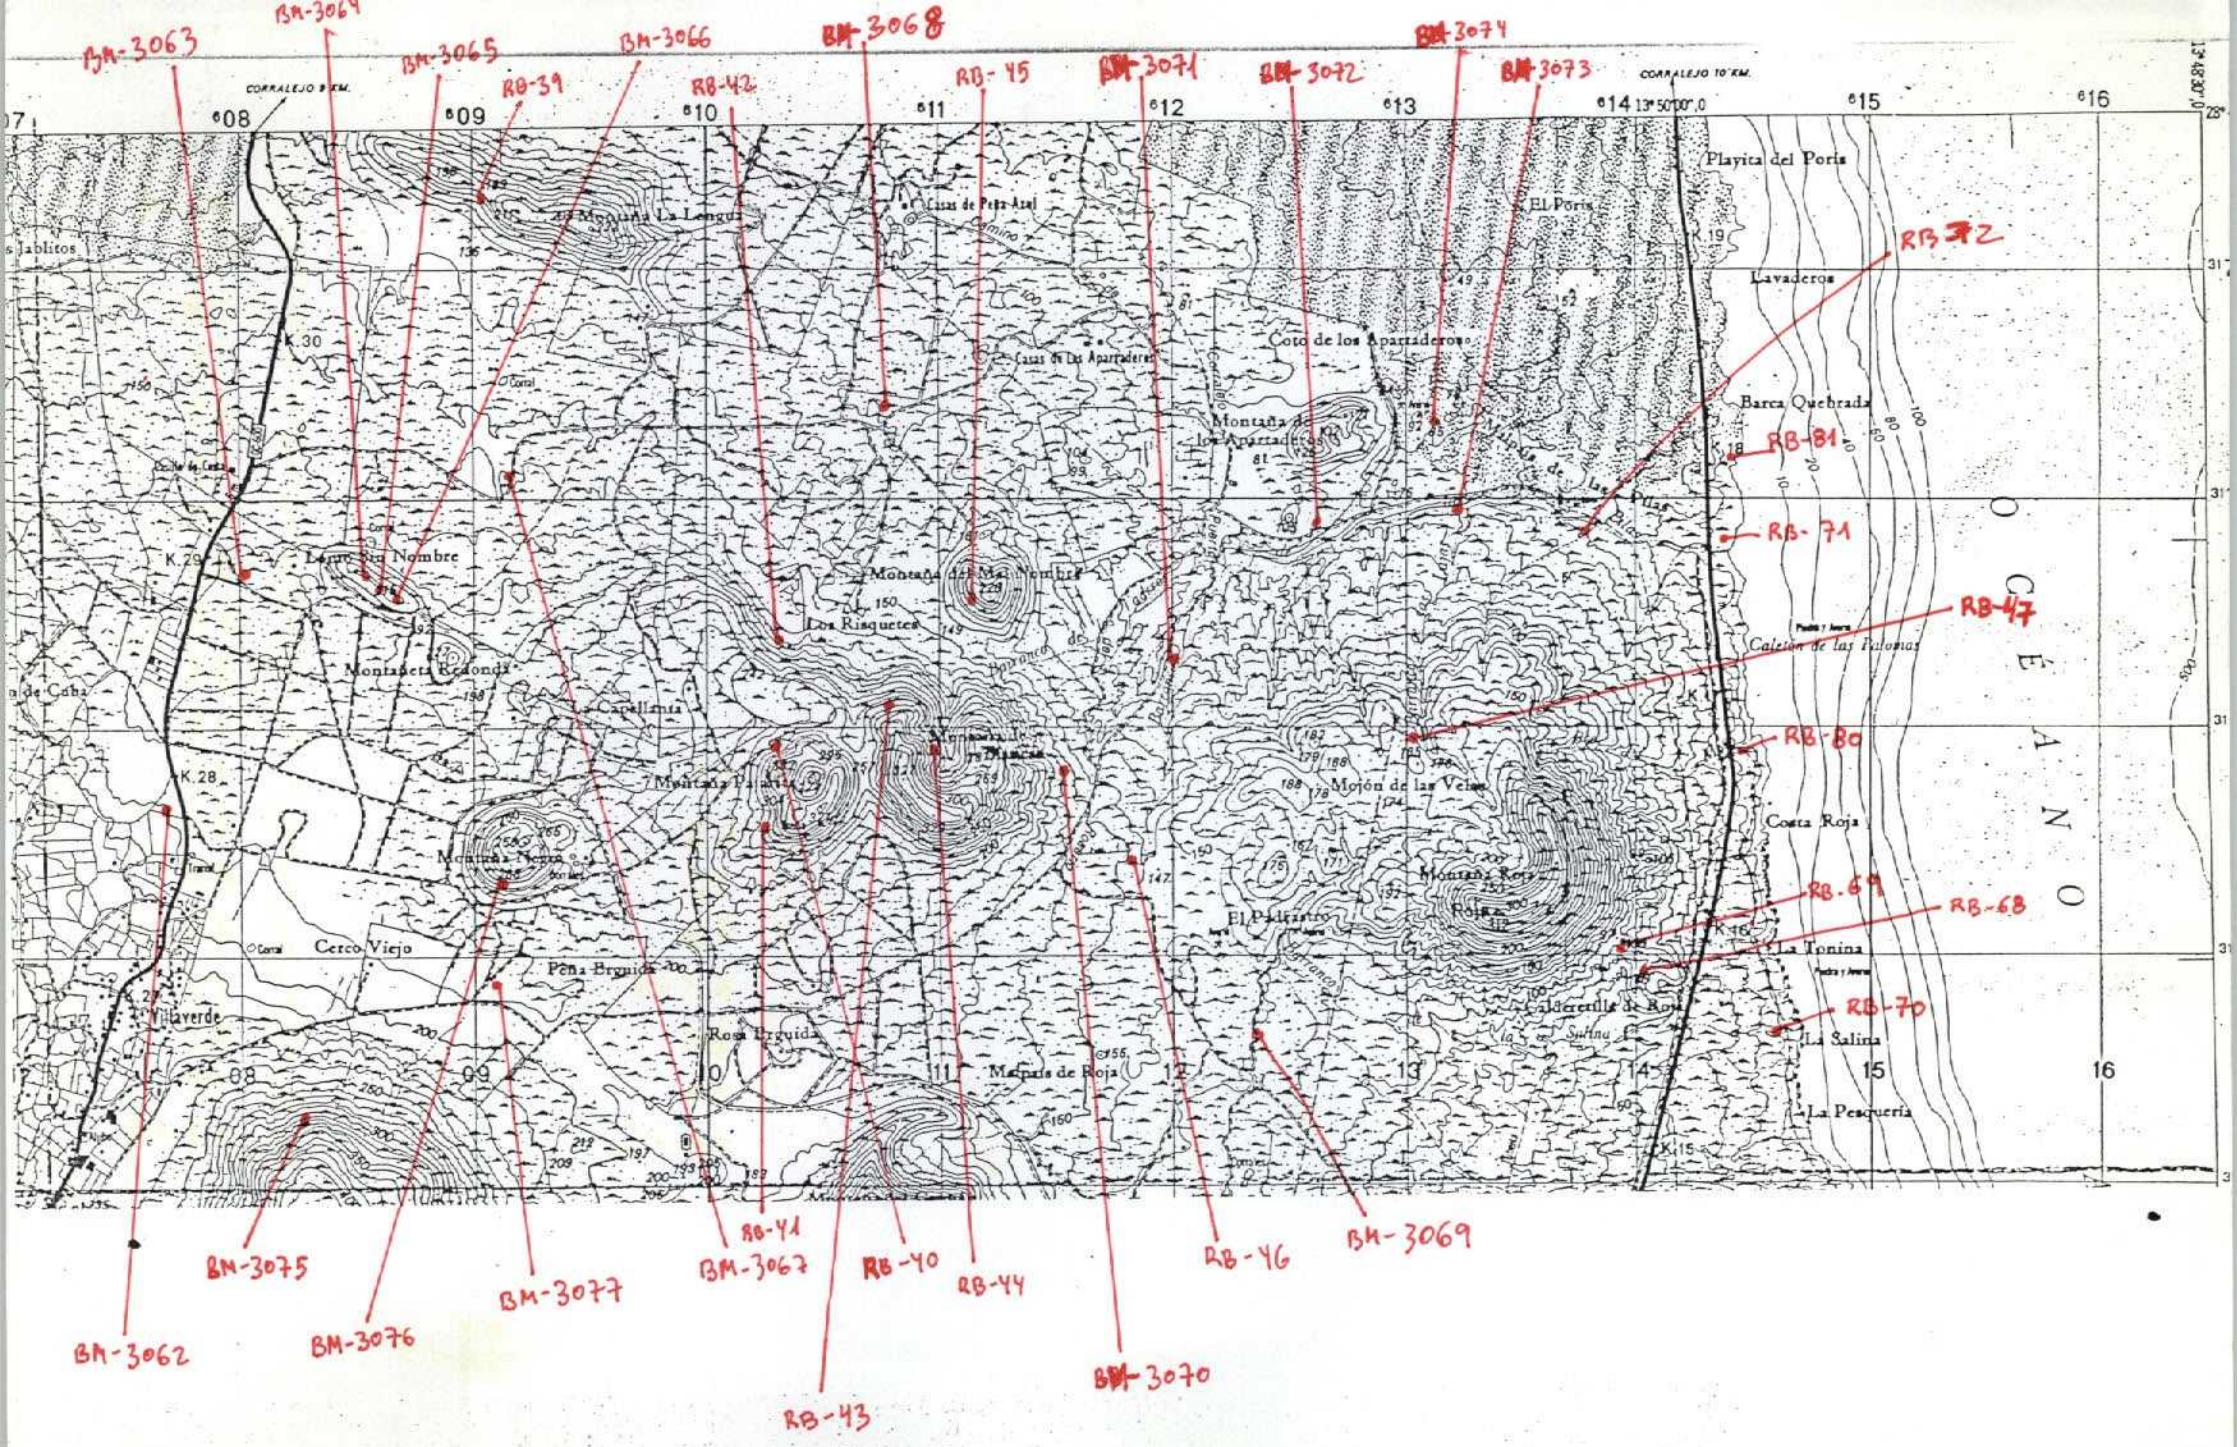

NUMERO DE LA HOJA 93-76 / 94-76 CUADRANTE 4 1 3 2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR					
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante número	Nº del documento	CONSULTOR		ESPECIAL	QUE REALIZA LA ESTACION		
9376	1		GP		R	B		
					B	M		

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado

9476

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro L y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro Masas	C 14	Análisis químico	Térmico diferen.	Microso.	Otros análisis
3064		1										
3065		1										
3066		1							1			
3068		1										
3071		1										
3072		1							1			
3073		1										
3074		1										
3075		1										
3076		1										
3077		1										
3070		1										
3062		1										
3067		1										
3069		1										
39		1										
42		1										
45		1										
81		1										

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro L y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Térmico diferen.	Microso.	Otros análisis
71		1										
80		1										
69		1										
70		1							1			
46		1										
44		1										
43		1										
68		1										
47		1										
72		1										
3063		1										
40		1										
41		1										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro L y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Térmico diferen.	Microso.	Otros análisis

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro L y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Térmico diferen.	Microso.	Otros análisis

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA. DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el .....
El Supervisor

Enviado el .....
El Consultor

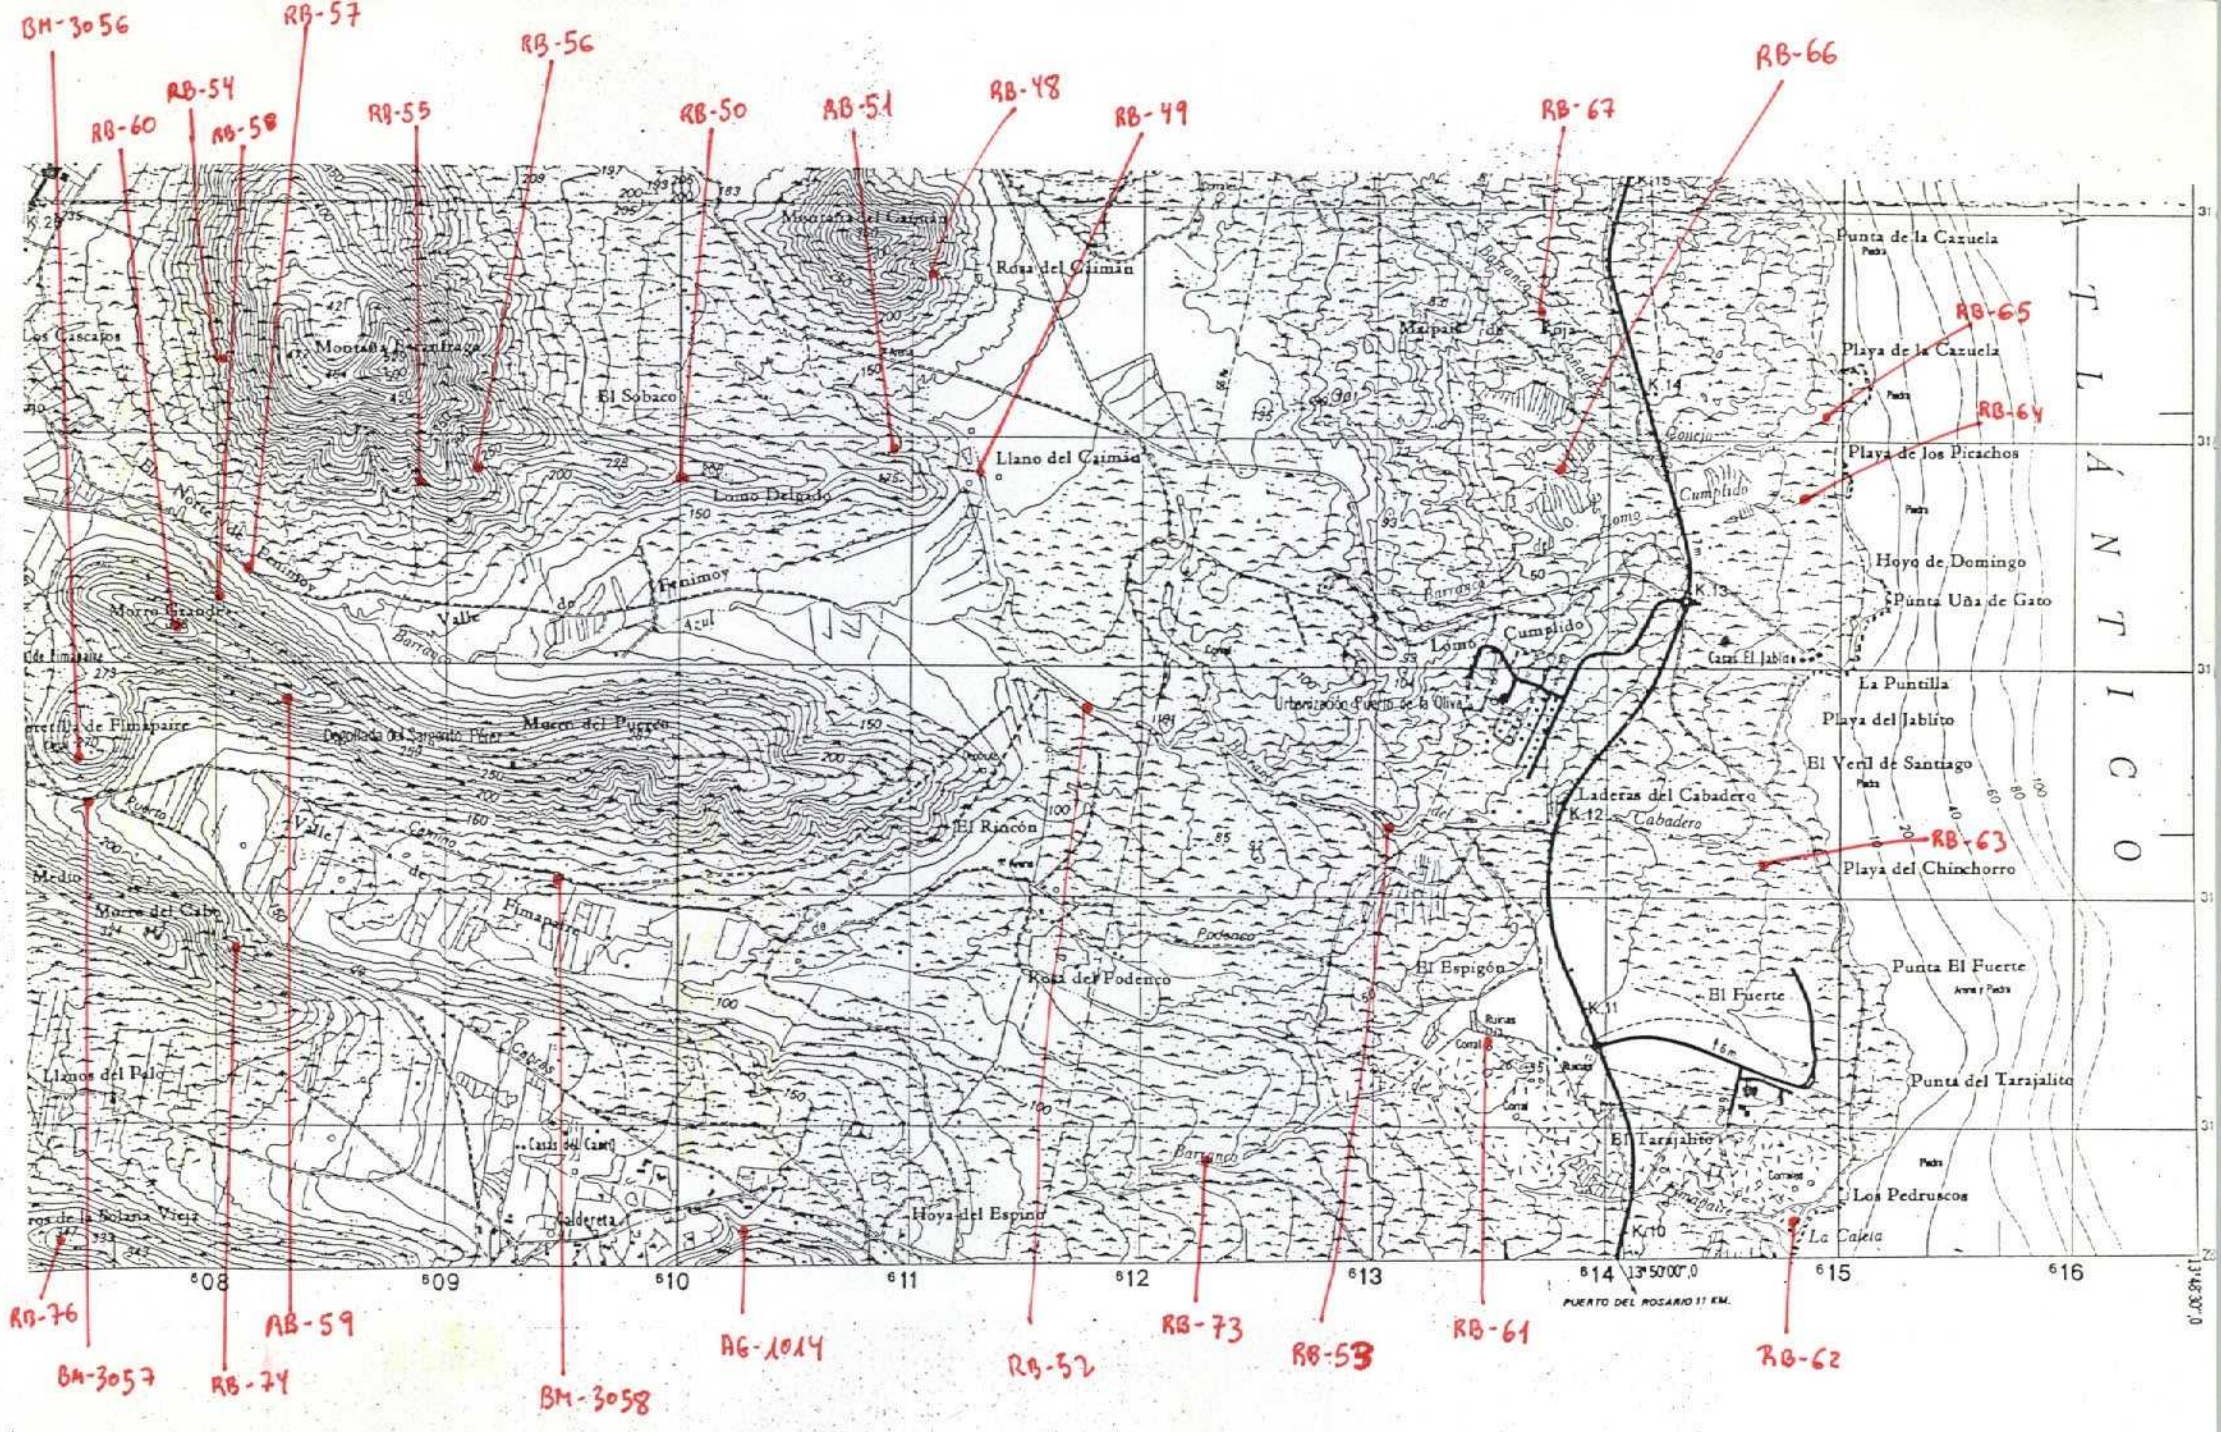

NUMERO DE LA HOJA 93-76 / 94-76 CUADRANTE

4	1
3	2

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | |

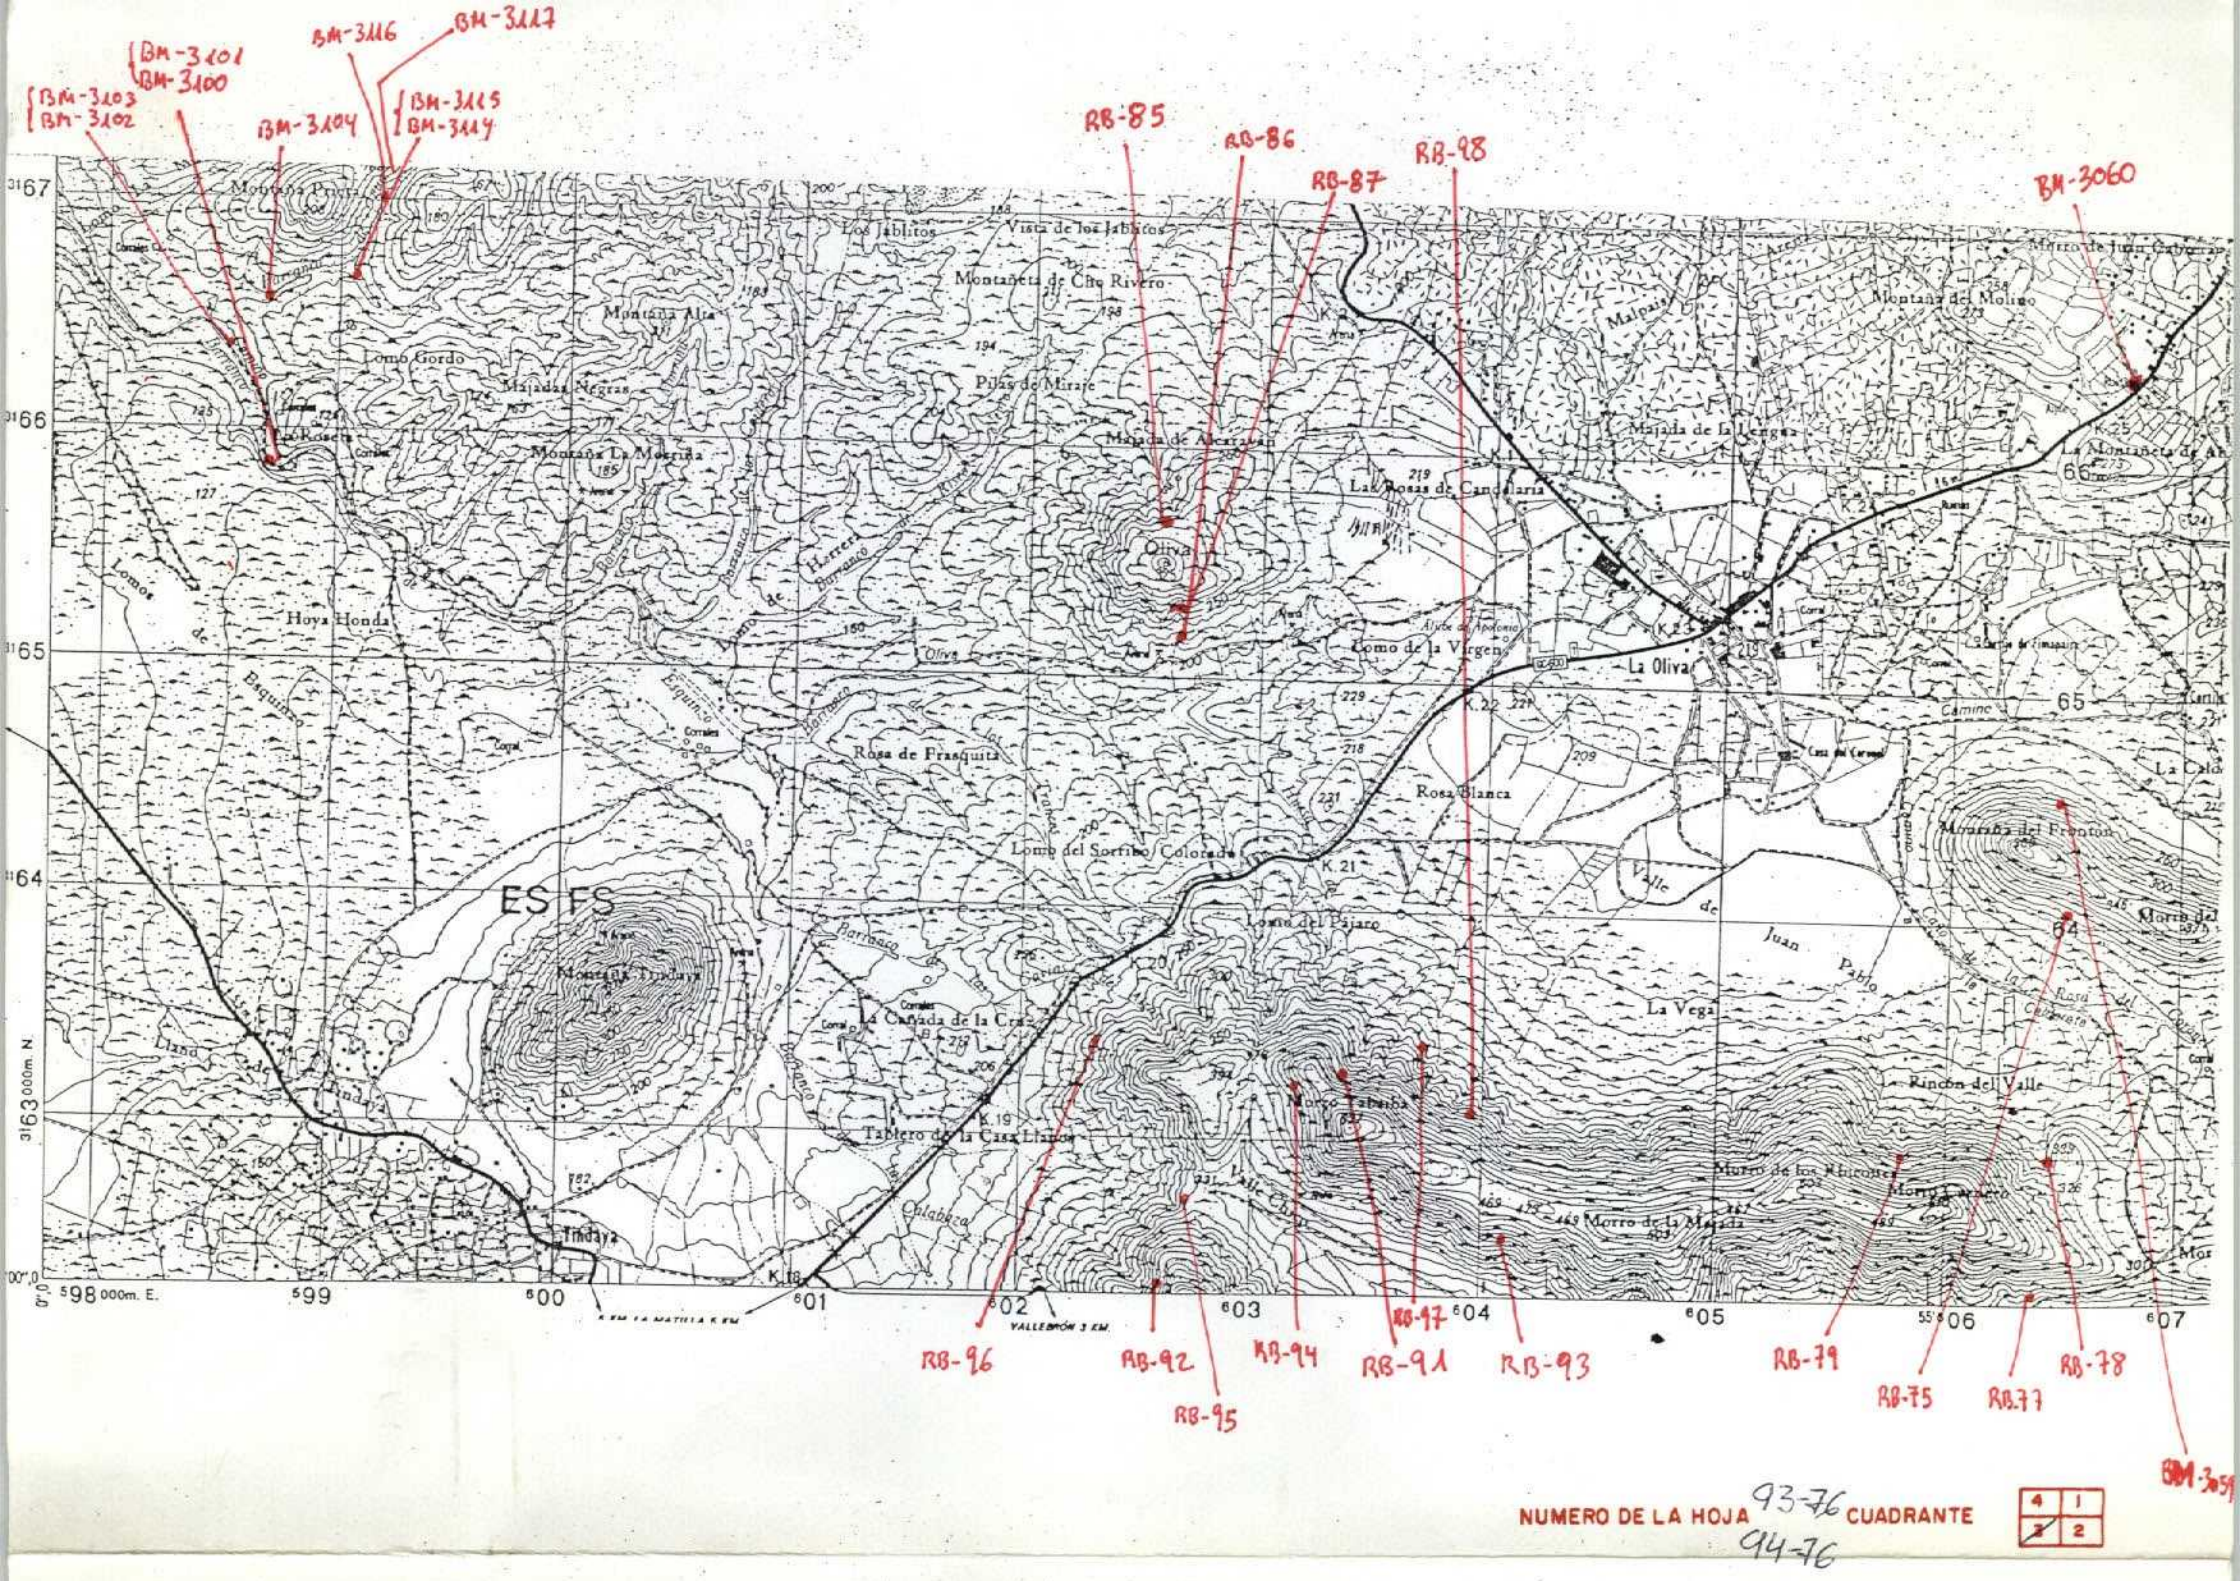

NUMERO DE LA HOJA 93-76 / 94-76 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante número	Nº del documento	CONSULT.	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACION	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
9376	3		G P	R B / B M				

9476

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis
75		1										
77		1										
79		1										
78		1										
3059		1										
3060		1										
3100		1										
3101		1										
3102		1										
3103		1										
3104		1										
3114		1										
3115		1										
3116		1										
3117		1										
85		1										
86		1										
87		1										
91		1										

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis
92		1										
93		1										
94		1										
95		1										
96		1										
97		1										
98		1										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISIÓN DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID 3

Recibido I.G.M.E. el .....
El Supervisor

Enviado el .....
El Consultor

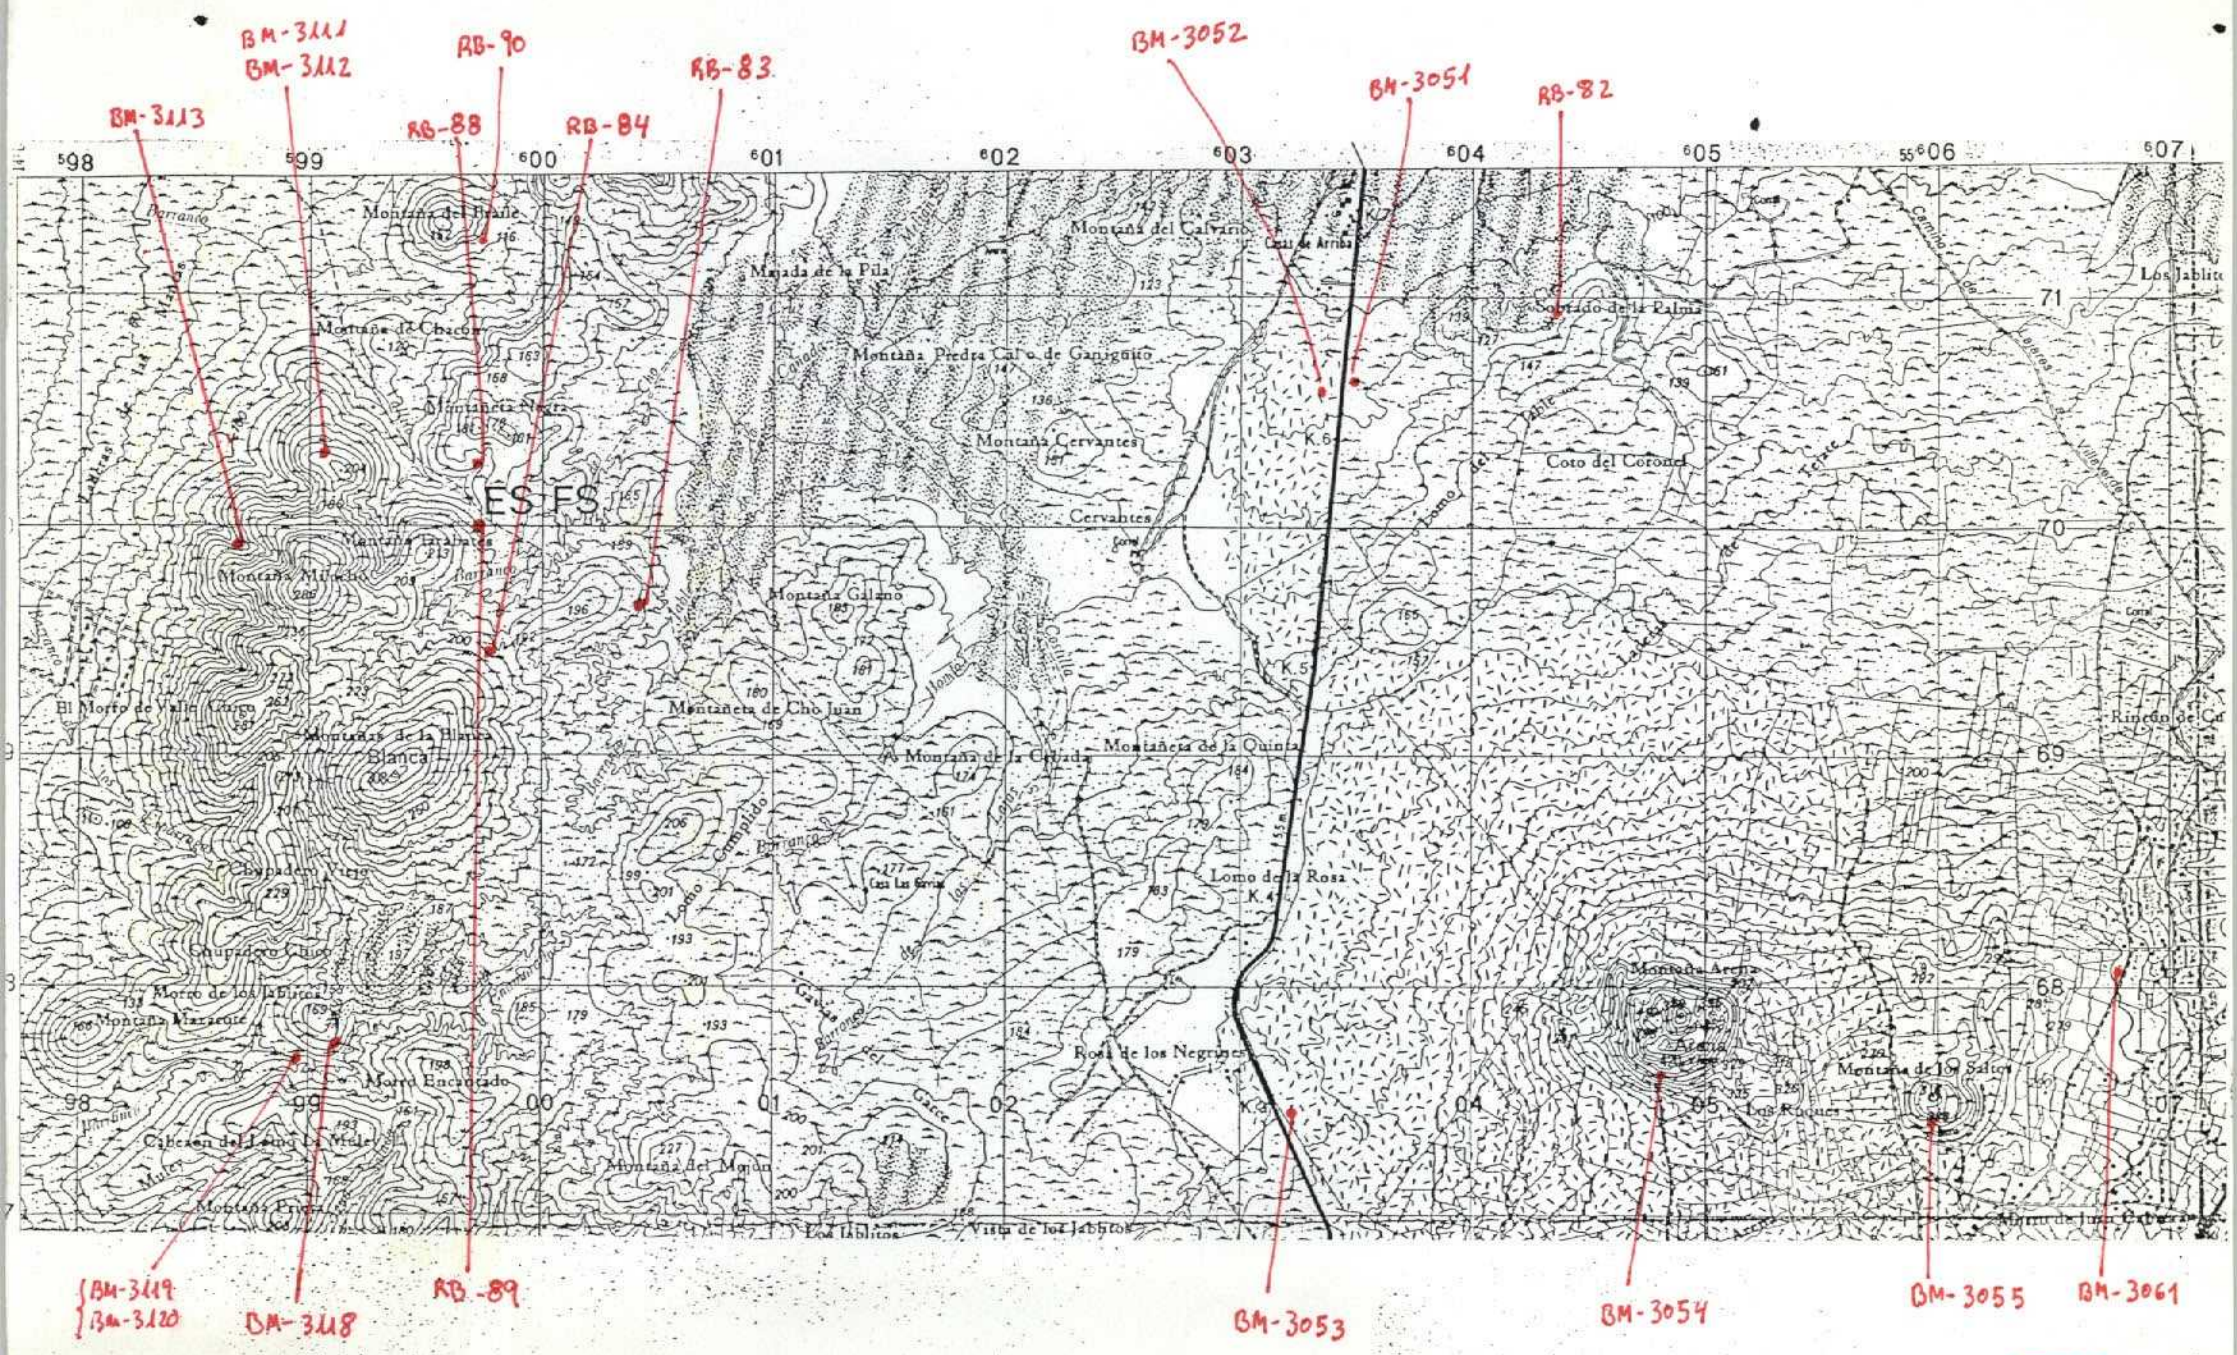

NUMERO DE LA HOJA 93-76 CUADRANTE 4 1 / 3 2

94-76

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante número	Nº del documento
93764		

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
CONSULT	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACION
GP	RB / BM

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado

9476

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis
82		/										
3059		/										
3052		/										
3053		/										
3054		/						/				
3055		/										
3061		/										
3111		/										
3112		/										
3113		/										
3118		/						/				
3119		/										
3120		/										
83		/										
84		/										
88		/										
89		/										
90		/										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA. DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID 3

Recibido I.G.M.E. el .....
El Supervisor

Enviado el .....
El Consultor