


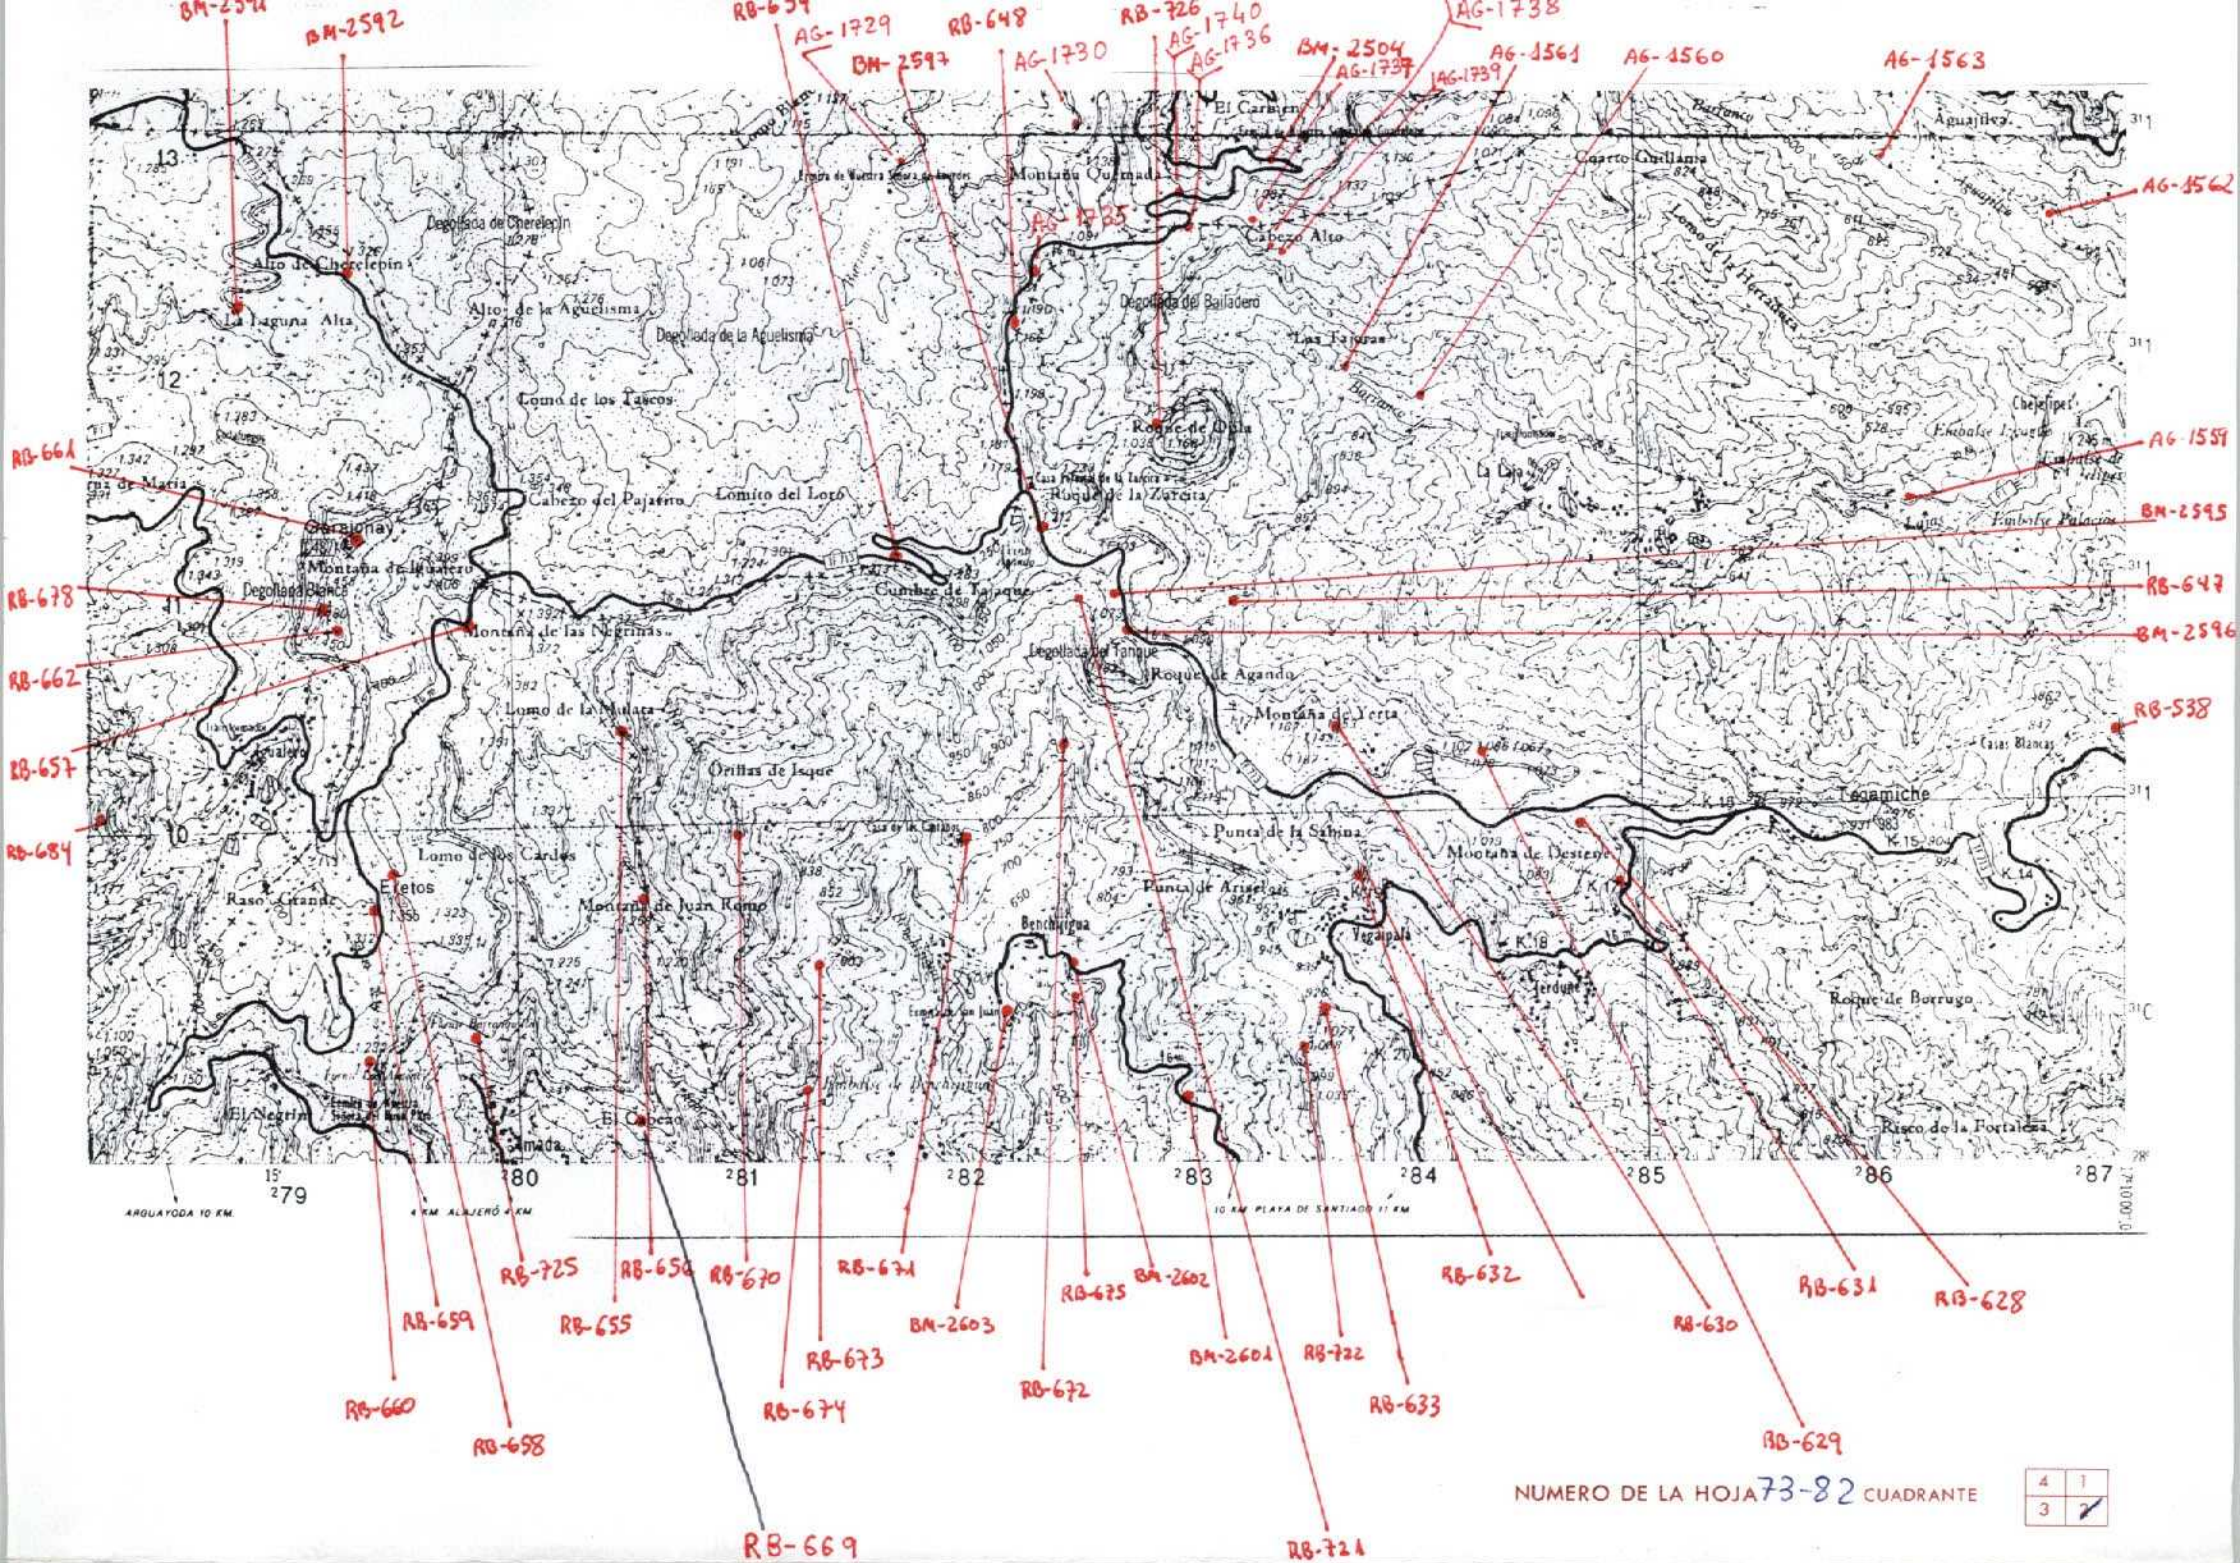


DATOS A RELLENAR POR EL I.T.G.E.		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR			
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
73 82					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografía	Petro l y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Reyes X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Técnico diferen.	Otros análisis
648	/										
726	/										
654	/										
671	/										
672	/										
633	/										
675	/										
722	/										
628	/										
629	/										
630	/										
631	/										
632	/										
538	/										
647	/										
721	/										
655	/										
656	/										
670	/										
673	/										
674	/										
658	/										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografía	Petro l y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Reyes X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Técnico diferen.	Otros análisis
1559	/										
1560	/										
1561	/										
1562	/										
1563	/										
1729	/										
1730	/										
1735	/										
1736	/										
1737	/										
1738	/										
1739	/										
1740	/										

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 Y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO TECNOLÓGICO GEOMINERO DE ESPAÑA DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 28003

Recibido I. T. G. E. el Enviado el
El Supervisor El Consultor

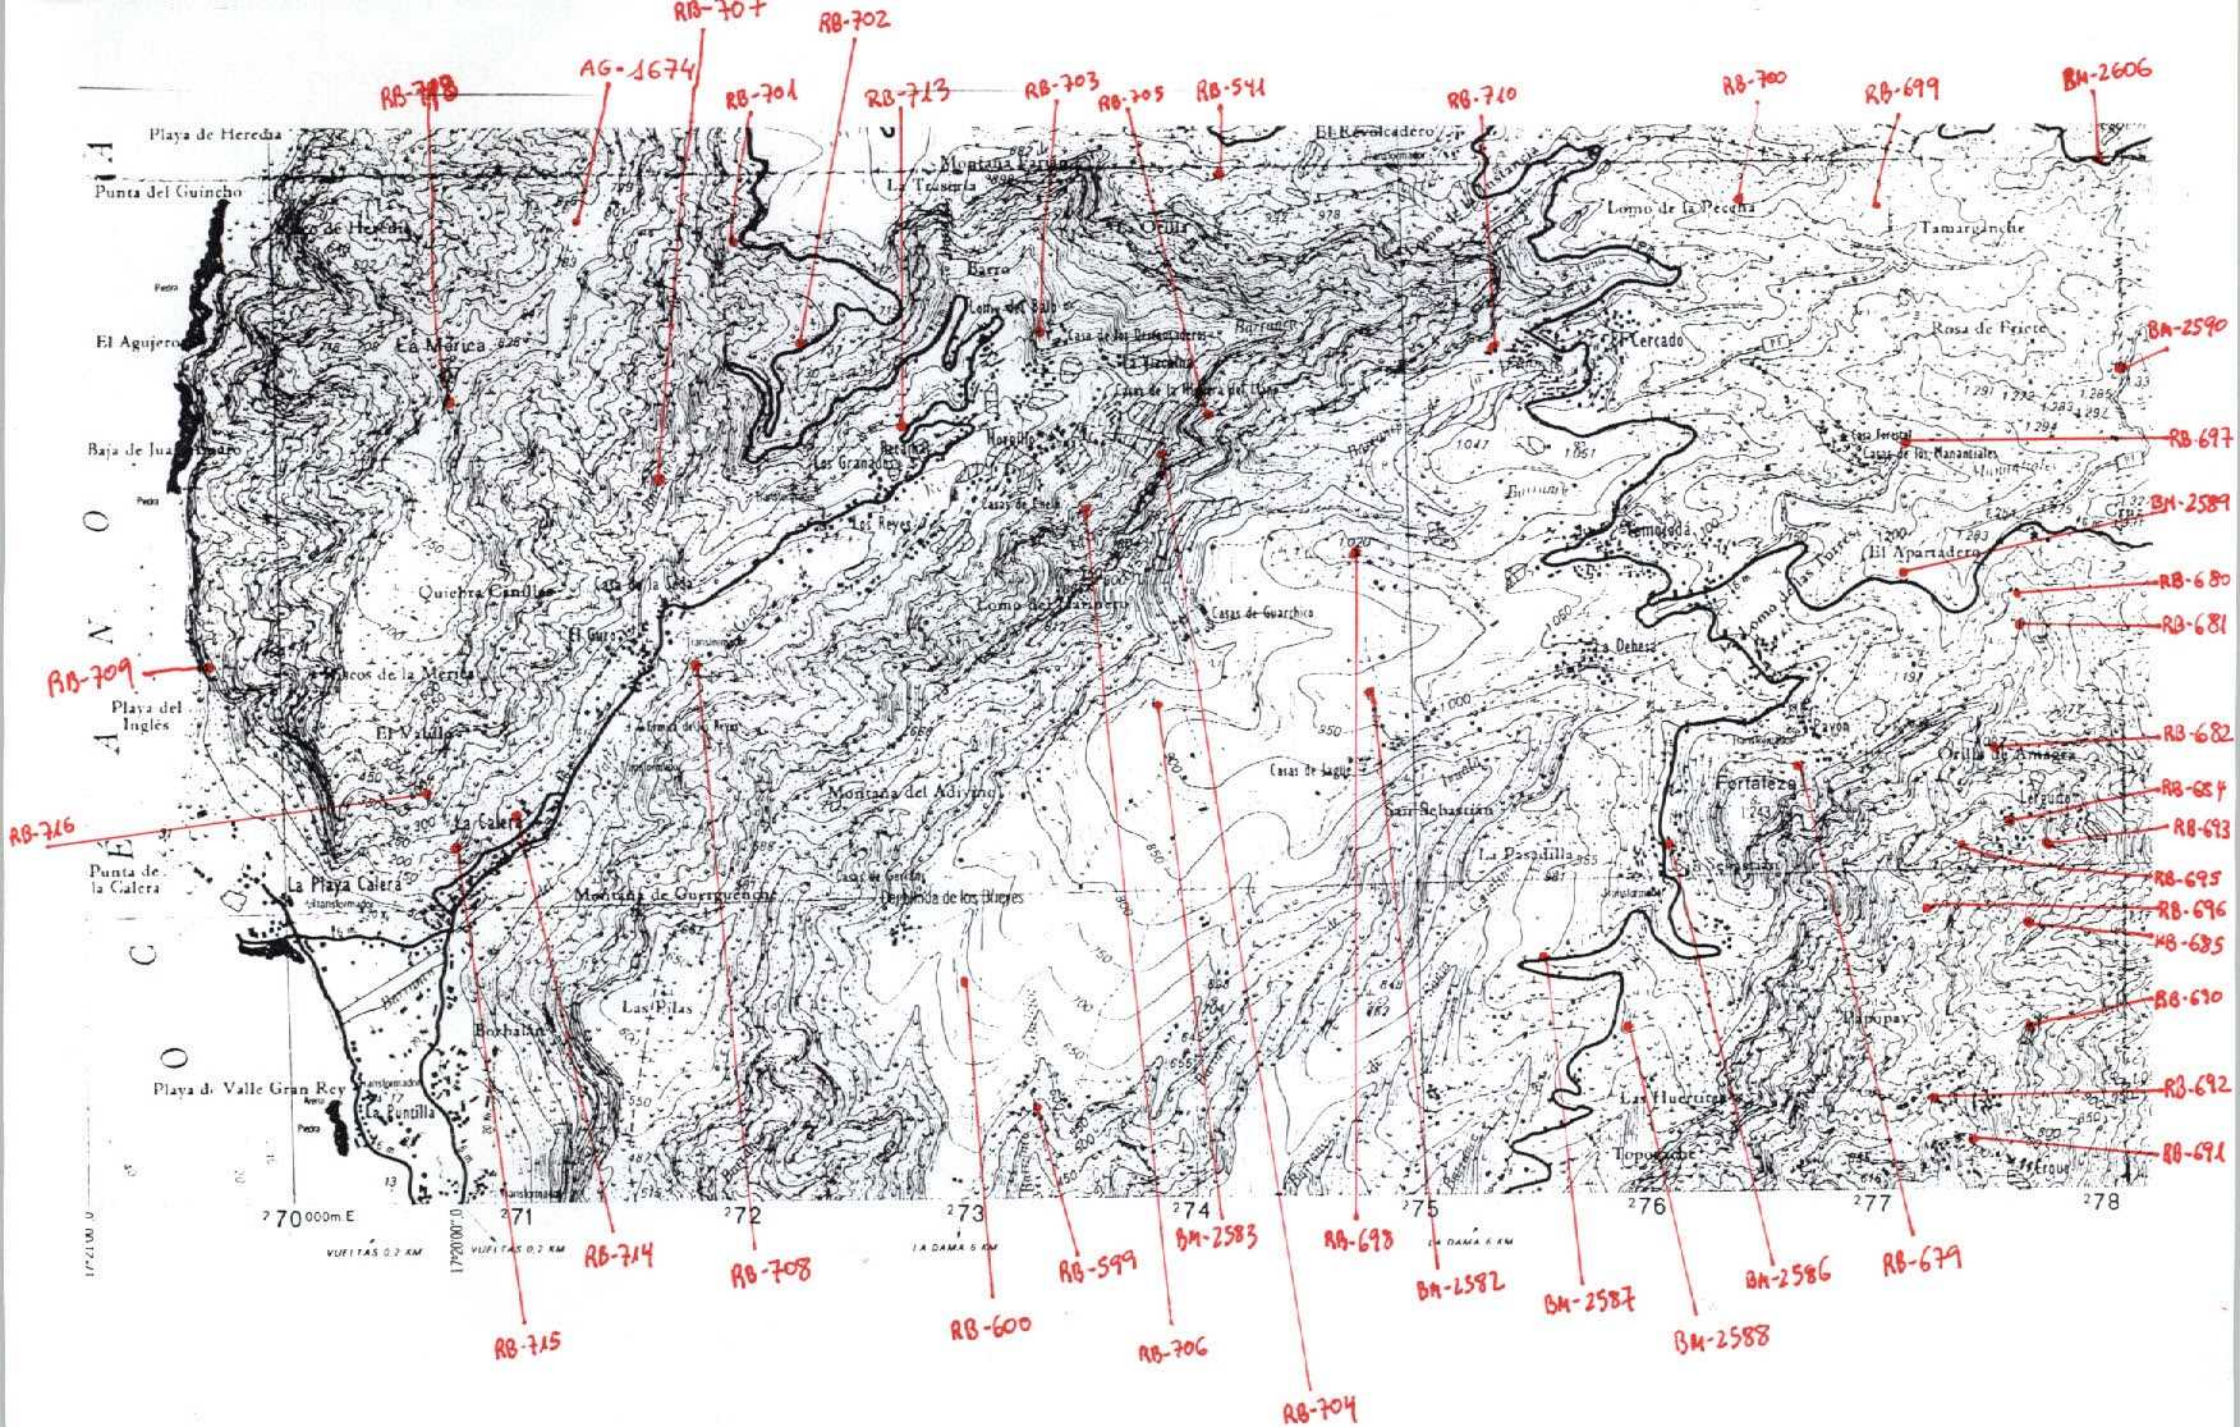

NUMERO DE LA HOJA 73-82 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL I.T.G.E.		DATOS A RELLENAR POR EL I.T.G.E.			
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
73 82					

D 77

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS											
	Fotografía	Petro L y M	Macrop.	Micropl.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químico	Técnico diferen.	Microsc	Otros análisis
1674	/											
680	/											
681	/											
682	/											
684	/											
697	/											
693	/											
695	/											
696	/											
685	/											
690	/											
691	/											
692	/											
541	/											
703	/											
705	/											
699	/											
700	/											
710	/											

NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS											
	Fotografía	Petro L y M	Macrop.	Micropl.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químico	Técnico diferen.	Microsc	Otros análisis
679	/											
698	/											
600	/											
704	/											
706	/											
599	/											
679	/											
701	/											
707	/											
718	/											
702	/											
713	/											
708	/											
709	/											
714	/											
715	/											
716	/											

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS											
	Fotografía	Petro L y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químico	Técnico diferen.	Microsc	Otros análisis

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 Y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO TECNOLÓGICO GEOMINERO DE ESPAÑA DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 28003

Recibido I.T.G.E. el
El Supervisor

Enviado el
El Consultor