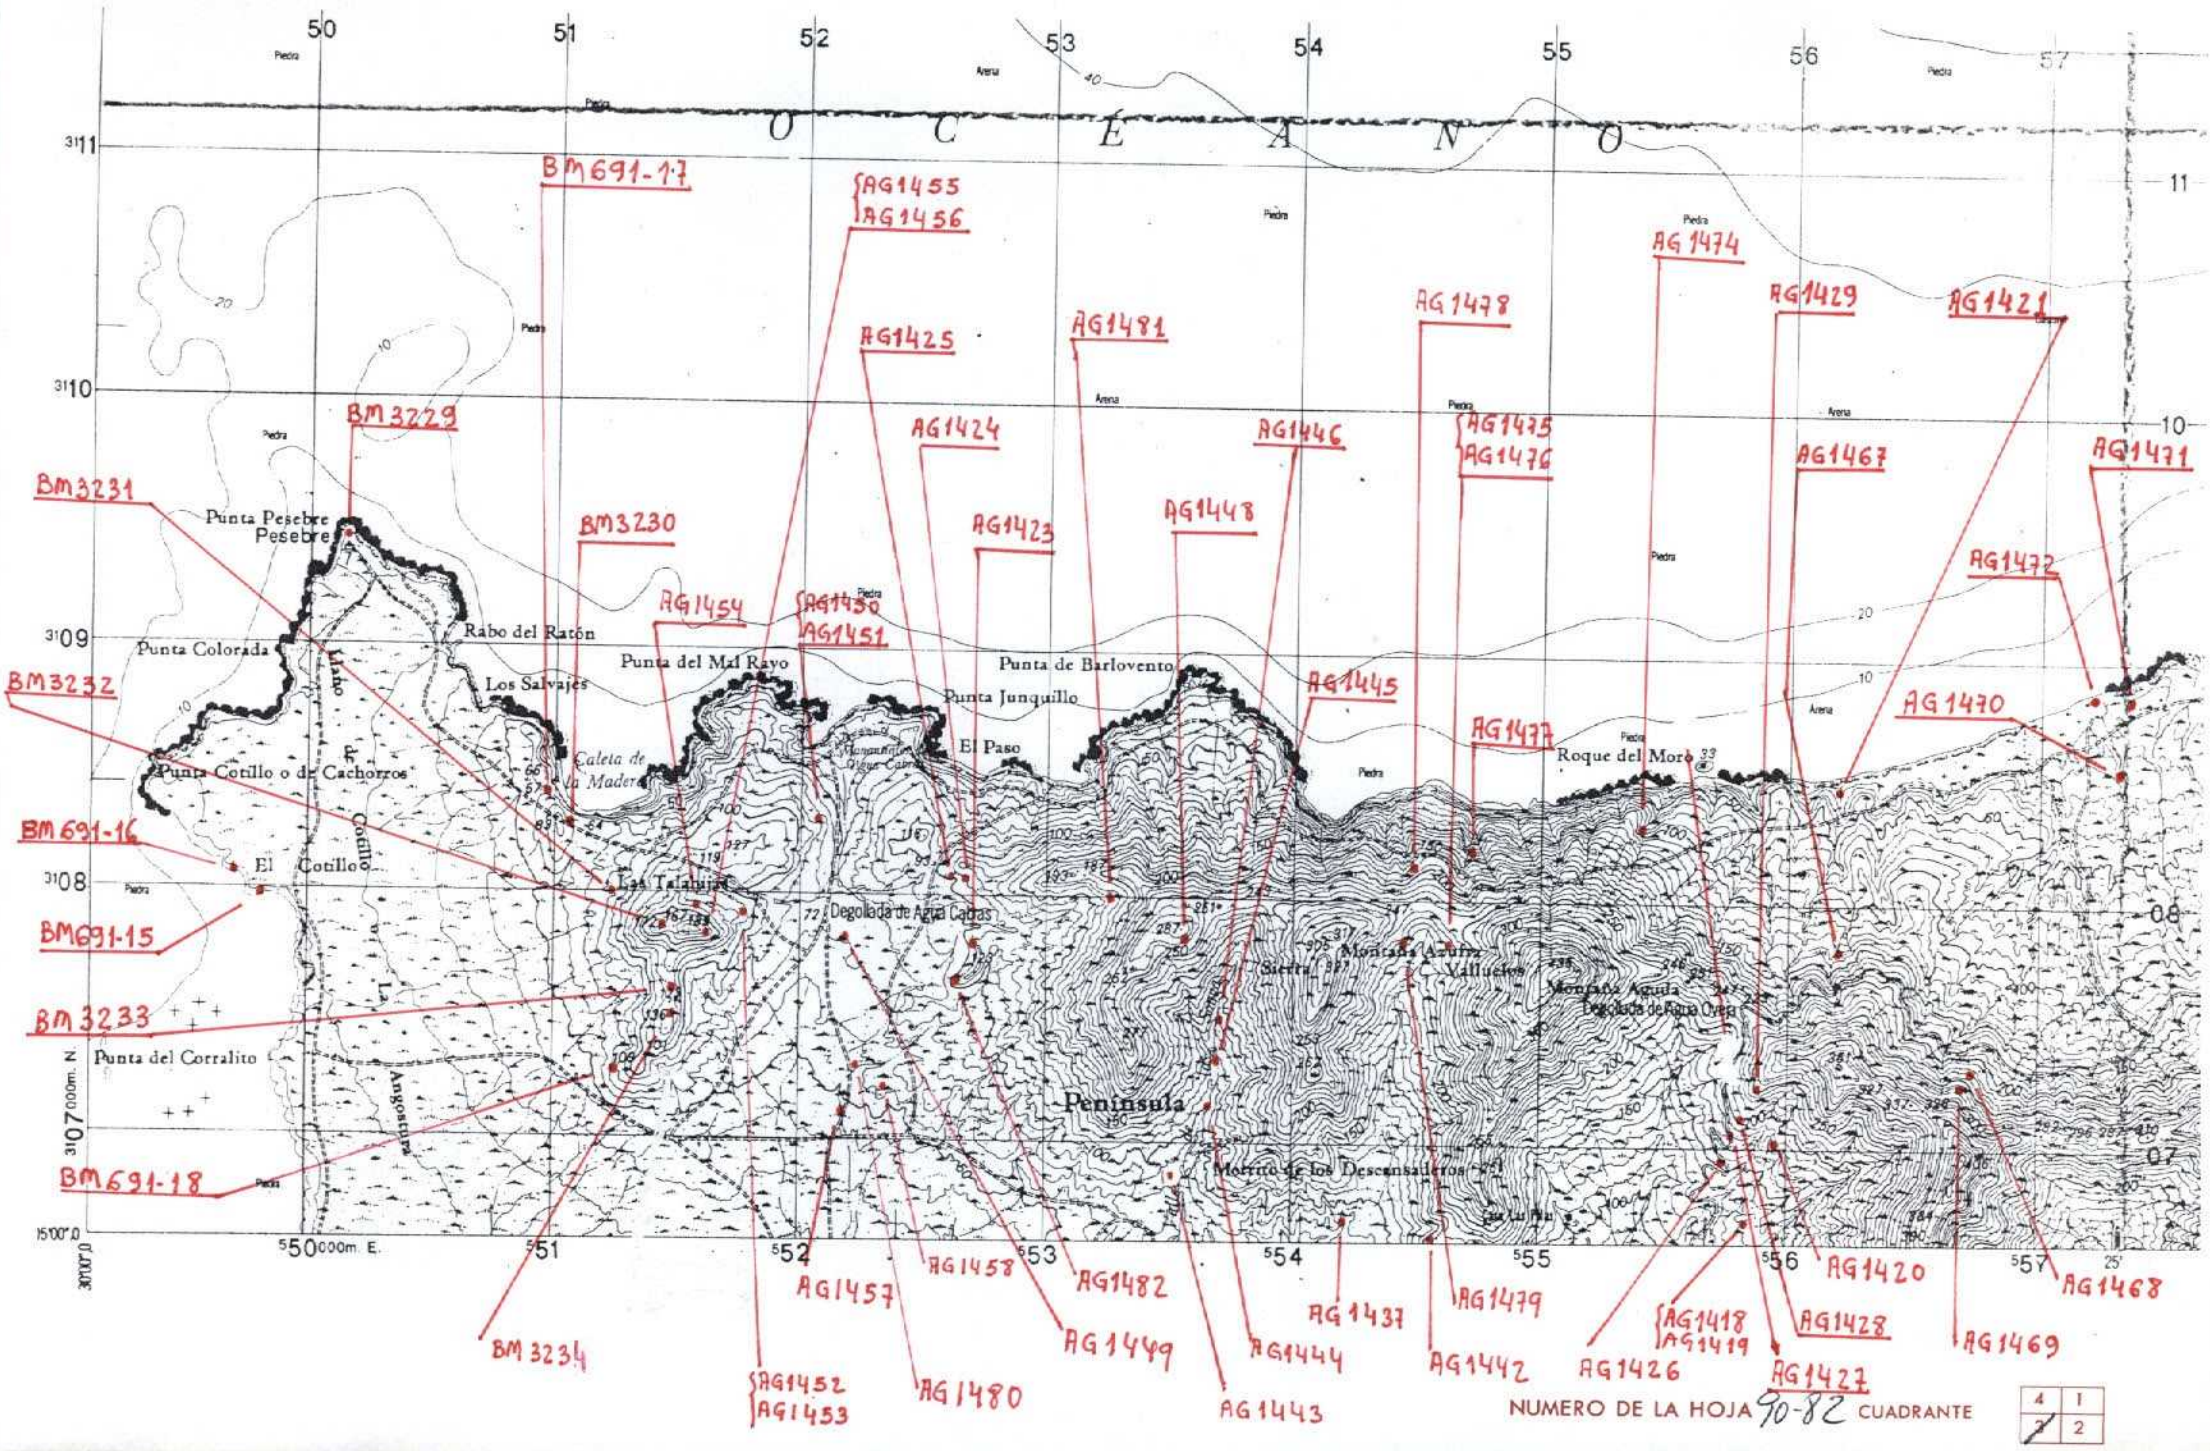

DATOS A RELLENAR POR EL I.T.G.E.		
Nº de la hoja 1 : 50.000	Cuadrante número	Nº del documento
9082	3	

DATOS A RELLE. POR EL CONSUL		
CONSULT	ESPECIAL QUE REALI	LA ESTAC.
GP	BM / AG	

DATOS A RELLENAR POR EL I.T.G.E.			
Recibido	Ref. Control	Perforado	Verifiado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis
3230		/										
3231		/										
3232		/										
3233		/										
3234		/										
691-15		Datación Radiométrica /										
691-16		Datación Radiométrica /										
691-17		Datación Radiométrica /										
691-18		Datación Radiométrica /										
3229		/										
1454		/										
1455		/										
1456		/										
1451		/										
1450		/										
1425		/										
1424		/										
1423		/										

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis	
1481		/											
1448		/											
1446		/											
1445		/											
1478		/											
1475		/											
1476		/										/	
1477		/											
1474		/											
~~1430~~		/											ELIMINADA
1429		/											
1467		/											
1421		/											
1470		/											
1471		/											
1472		/											
1468		/											
1469		/											
1420		/											

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis
1420		/										
1428		/										
1427		/										
1419		/										
1418		/										
1426		/										
1479		/										
1442		/										
1437		/										
1444		/										
1443		/										
1482		/										
1449		/										
1480		/										
1457		/										
1452		/										
1453		/										

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis

EL CONSULTOR

DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 Y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO TECNOLOGICO GEOMINERO DE ESPAÑA DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 28003

Recibido I. T. G. E. el ..... Enviado el .....

El Supervisor El Consultor

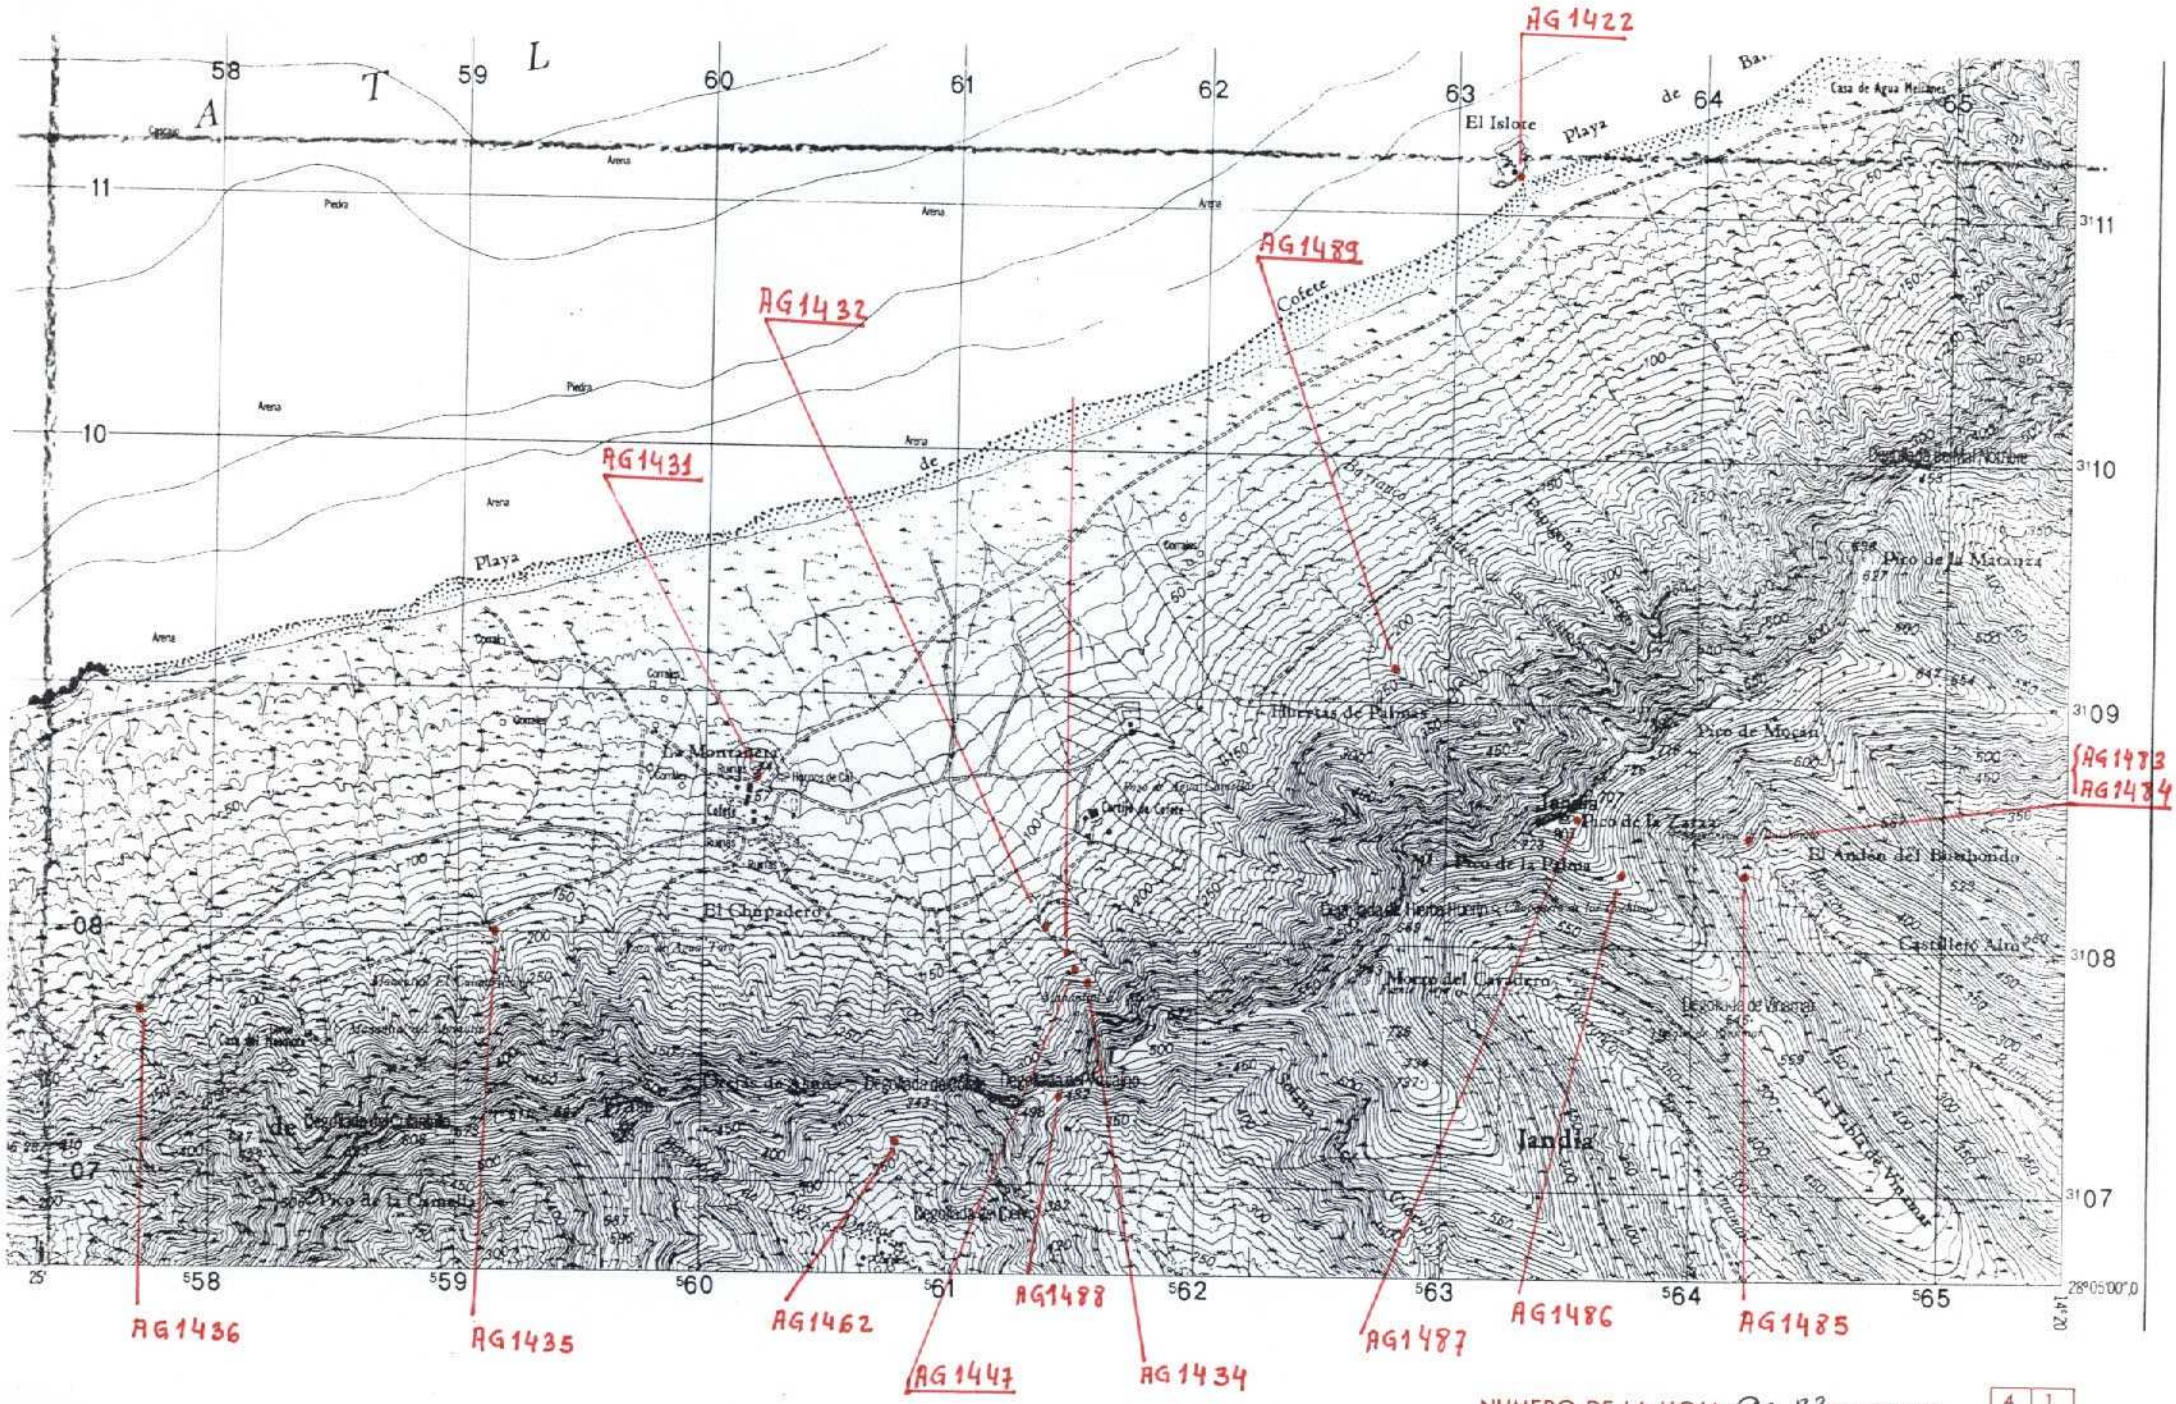

NUMERO DE LA HOJA 90-82 CUADRANTE

4	1
3	2

| DATOS A RELLENAR POR EL I.T.G.E. | | |