


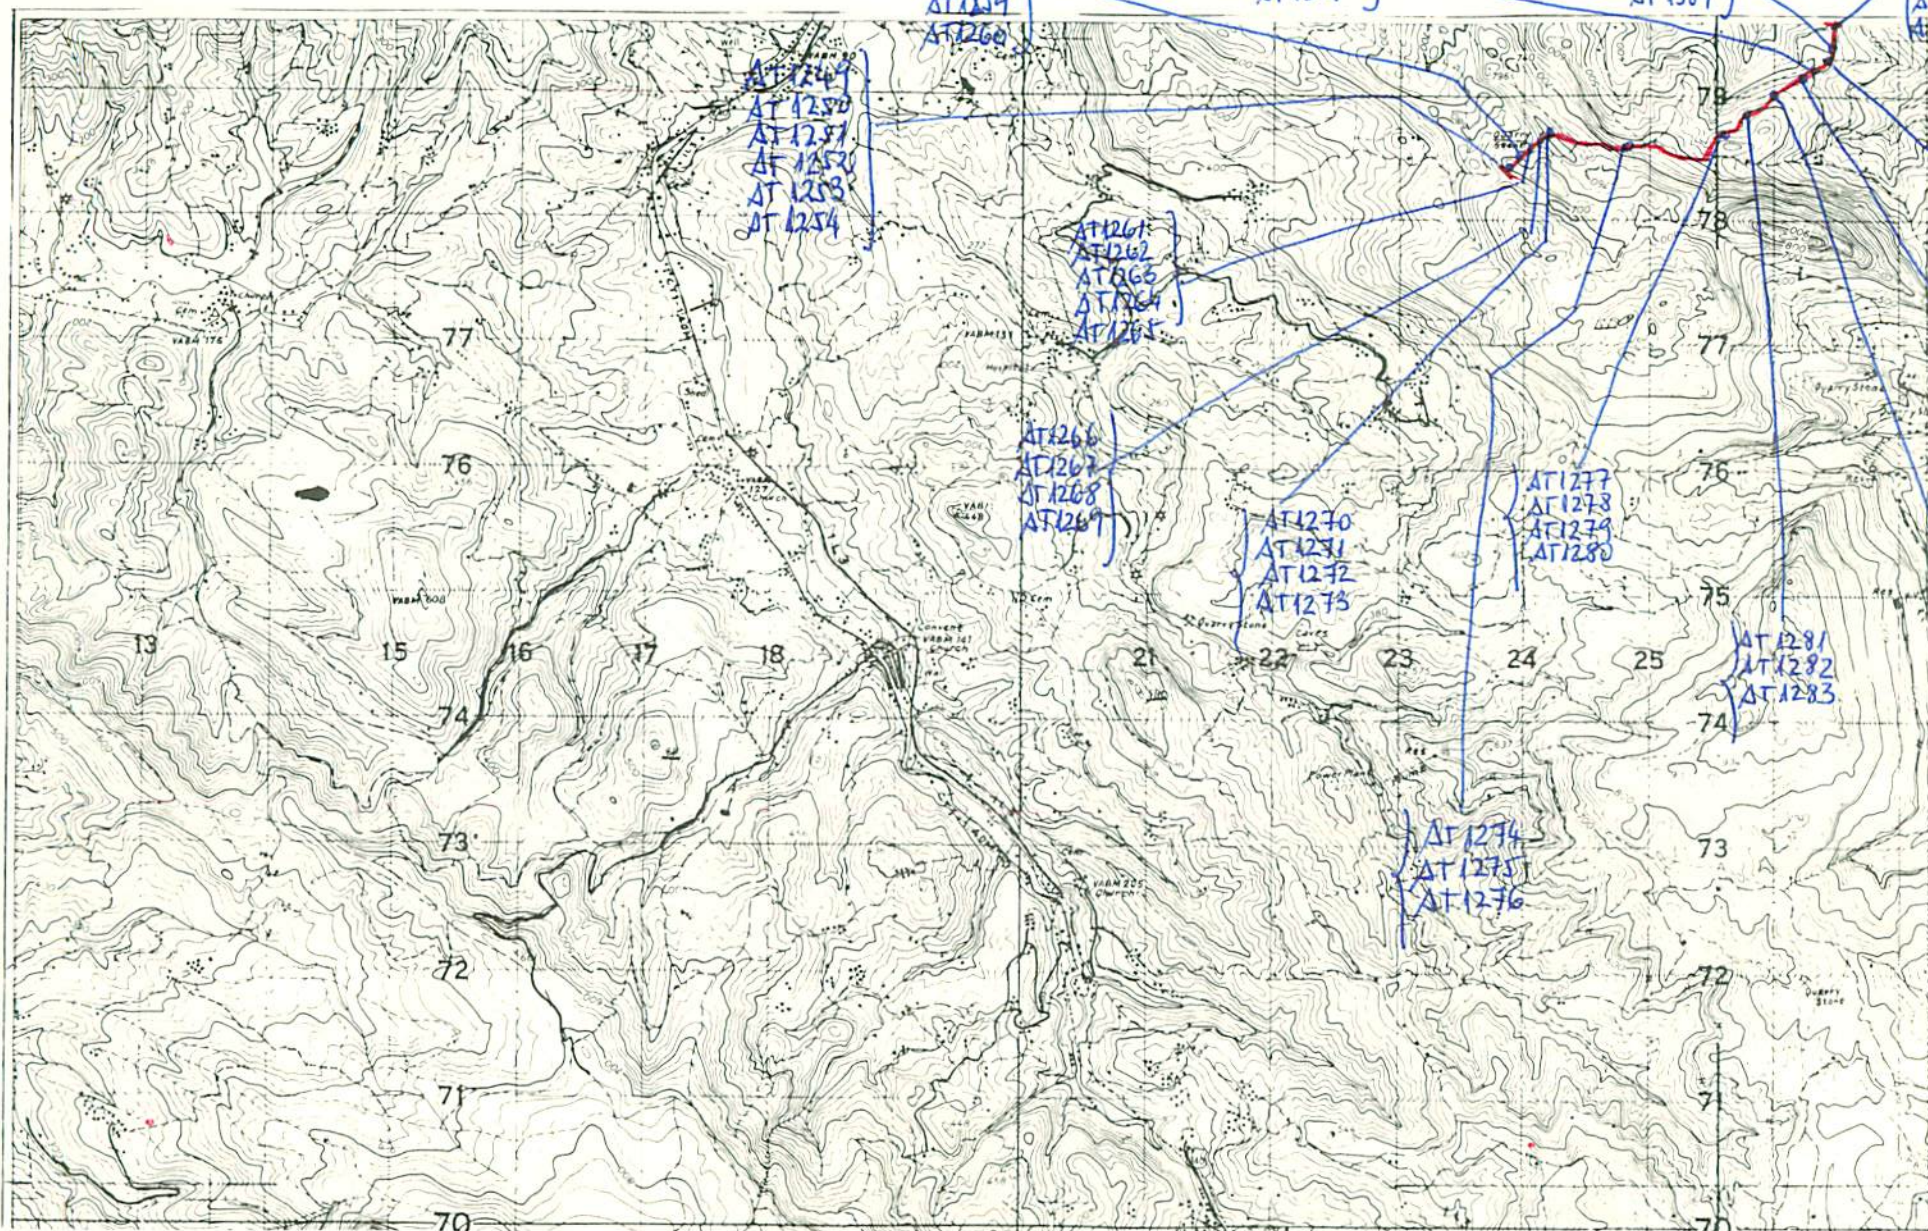

NUMERO DE LA HOJA 2-2-06 CUADRANTE

1	2
3	4

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	CONSULTA	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACIÓN	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
2206		GSAT					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografía	Petro. LyM	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Térmico	Otros análisis
1249											
1250											
1251											
1252											
1253											
1254											
1255											
1256											
1257											
1258											
1259											
1260											
1261											
1262											
1263											
1264											
1265											
1266											
1267											

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografía	Petro. LyM	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Térmico	Otros análisis
1287											
1288											
1289											
1290											
1291											
1292											
1293											
1294											
1295											
1296											
1297											
1298											
1299											
1300											
1301											
1302											
1303											
1304											
1305											
1306											
1307											
1308											

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 3-3-76


El Supervisor

Y. Mavej

Enviado el 1/ Marzo 76

El Consultor

Marcos Aguilera

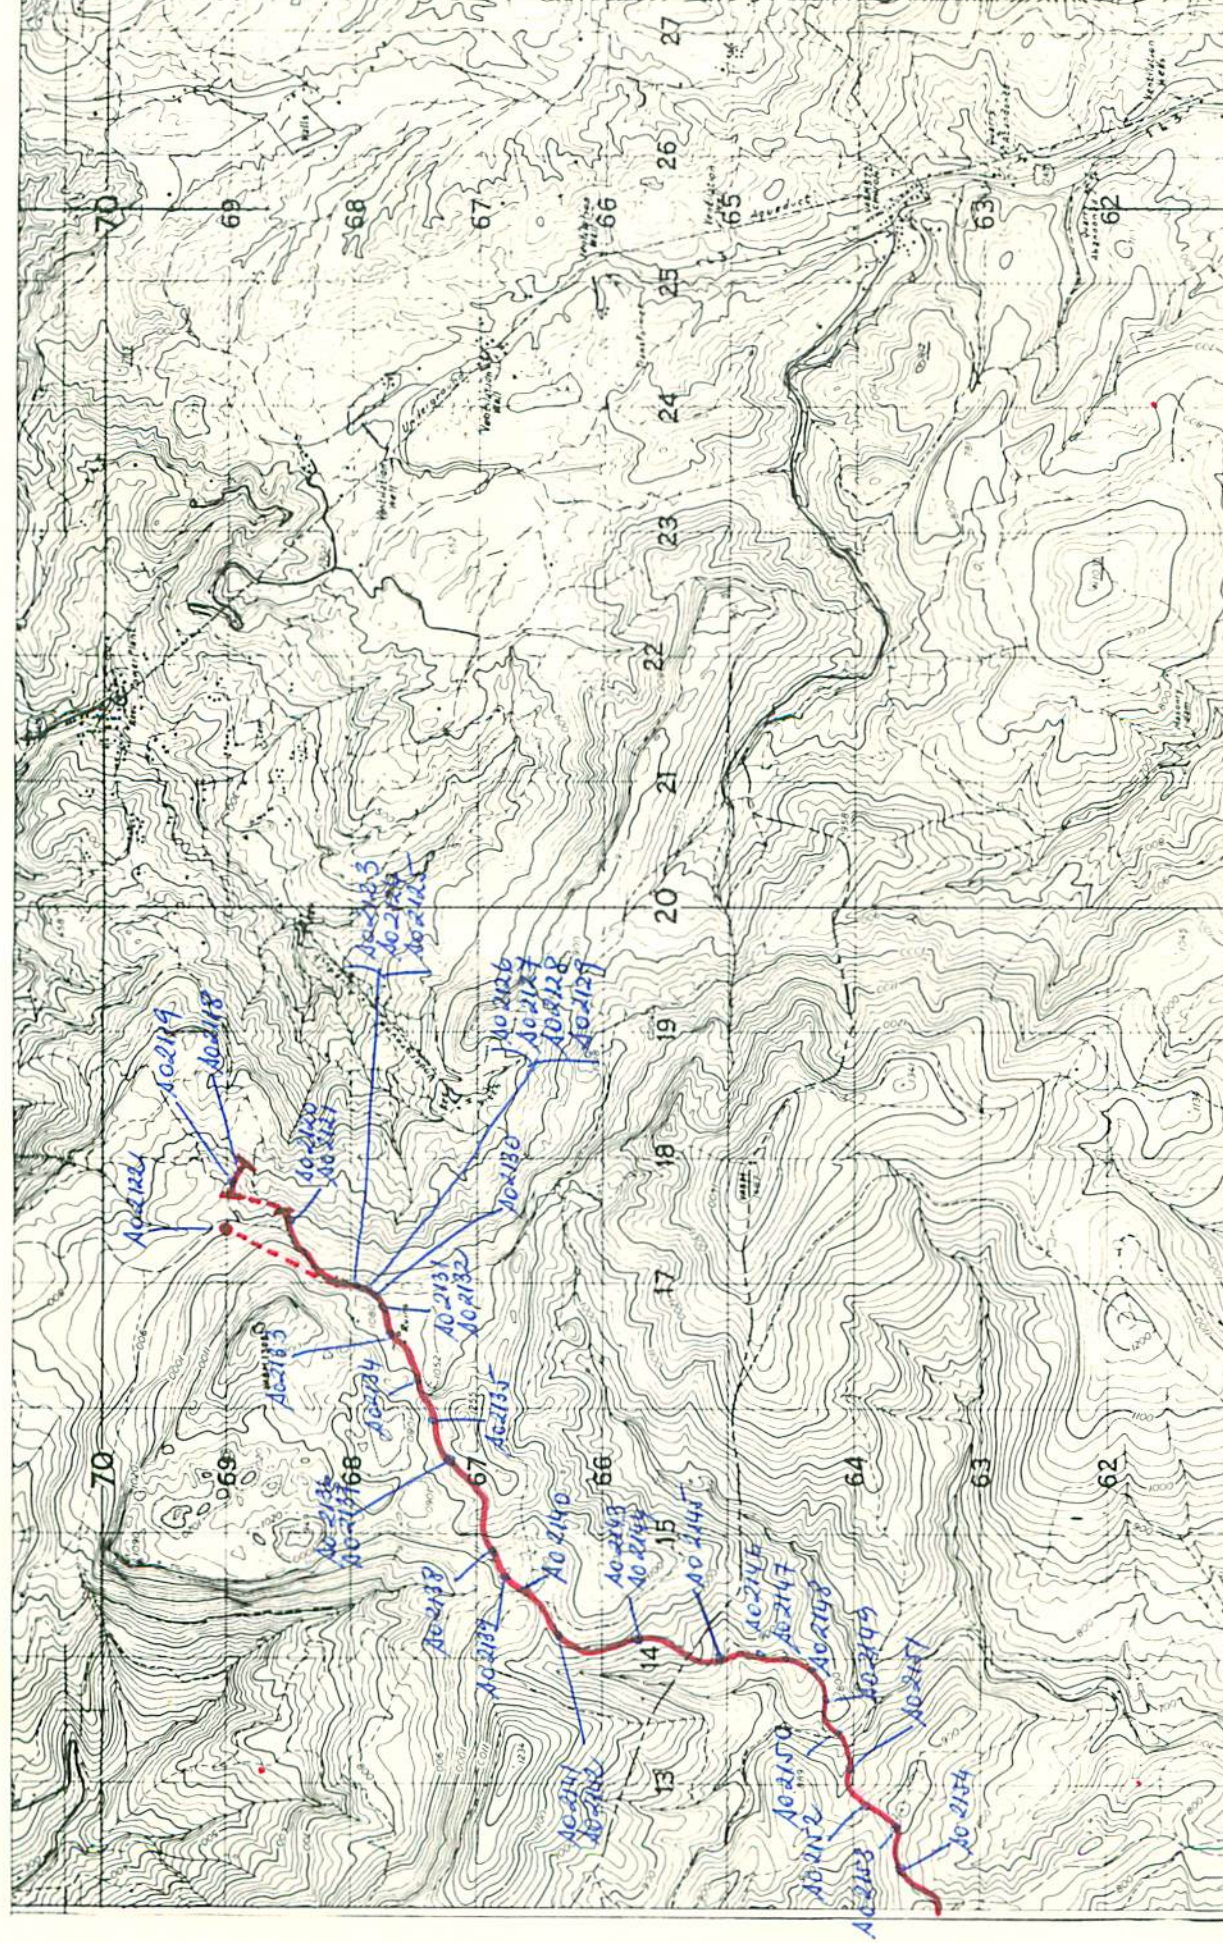

NUMERO DE LA HOJA 22-06 CUADRANTE

—	2
4	3

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSULTA	CONSULTA
1:50.000		QUE REALIZA	QUE REALIZA
71206		ESTADO	ESTADO
		RECIBIDO	RECIBIDO
		REF. CONTROL	REF. CONTROL
		PERFORADO	PERFORADO
		VERIFICADO	VERIFICADO

[illegible][illegible]


EL CONSULTOR: — DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MAQUINA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/RIOS ROSAS, 23 — MADRID.

Recibido I.G.M.E. el. 26-4-76

El Supervisor

Enviado el 14/04/2023

El Consulto

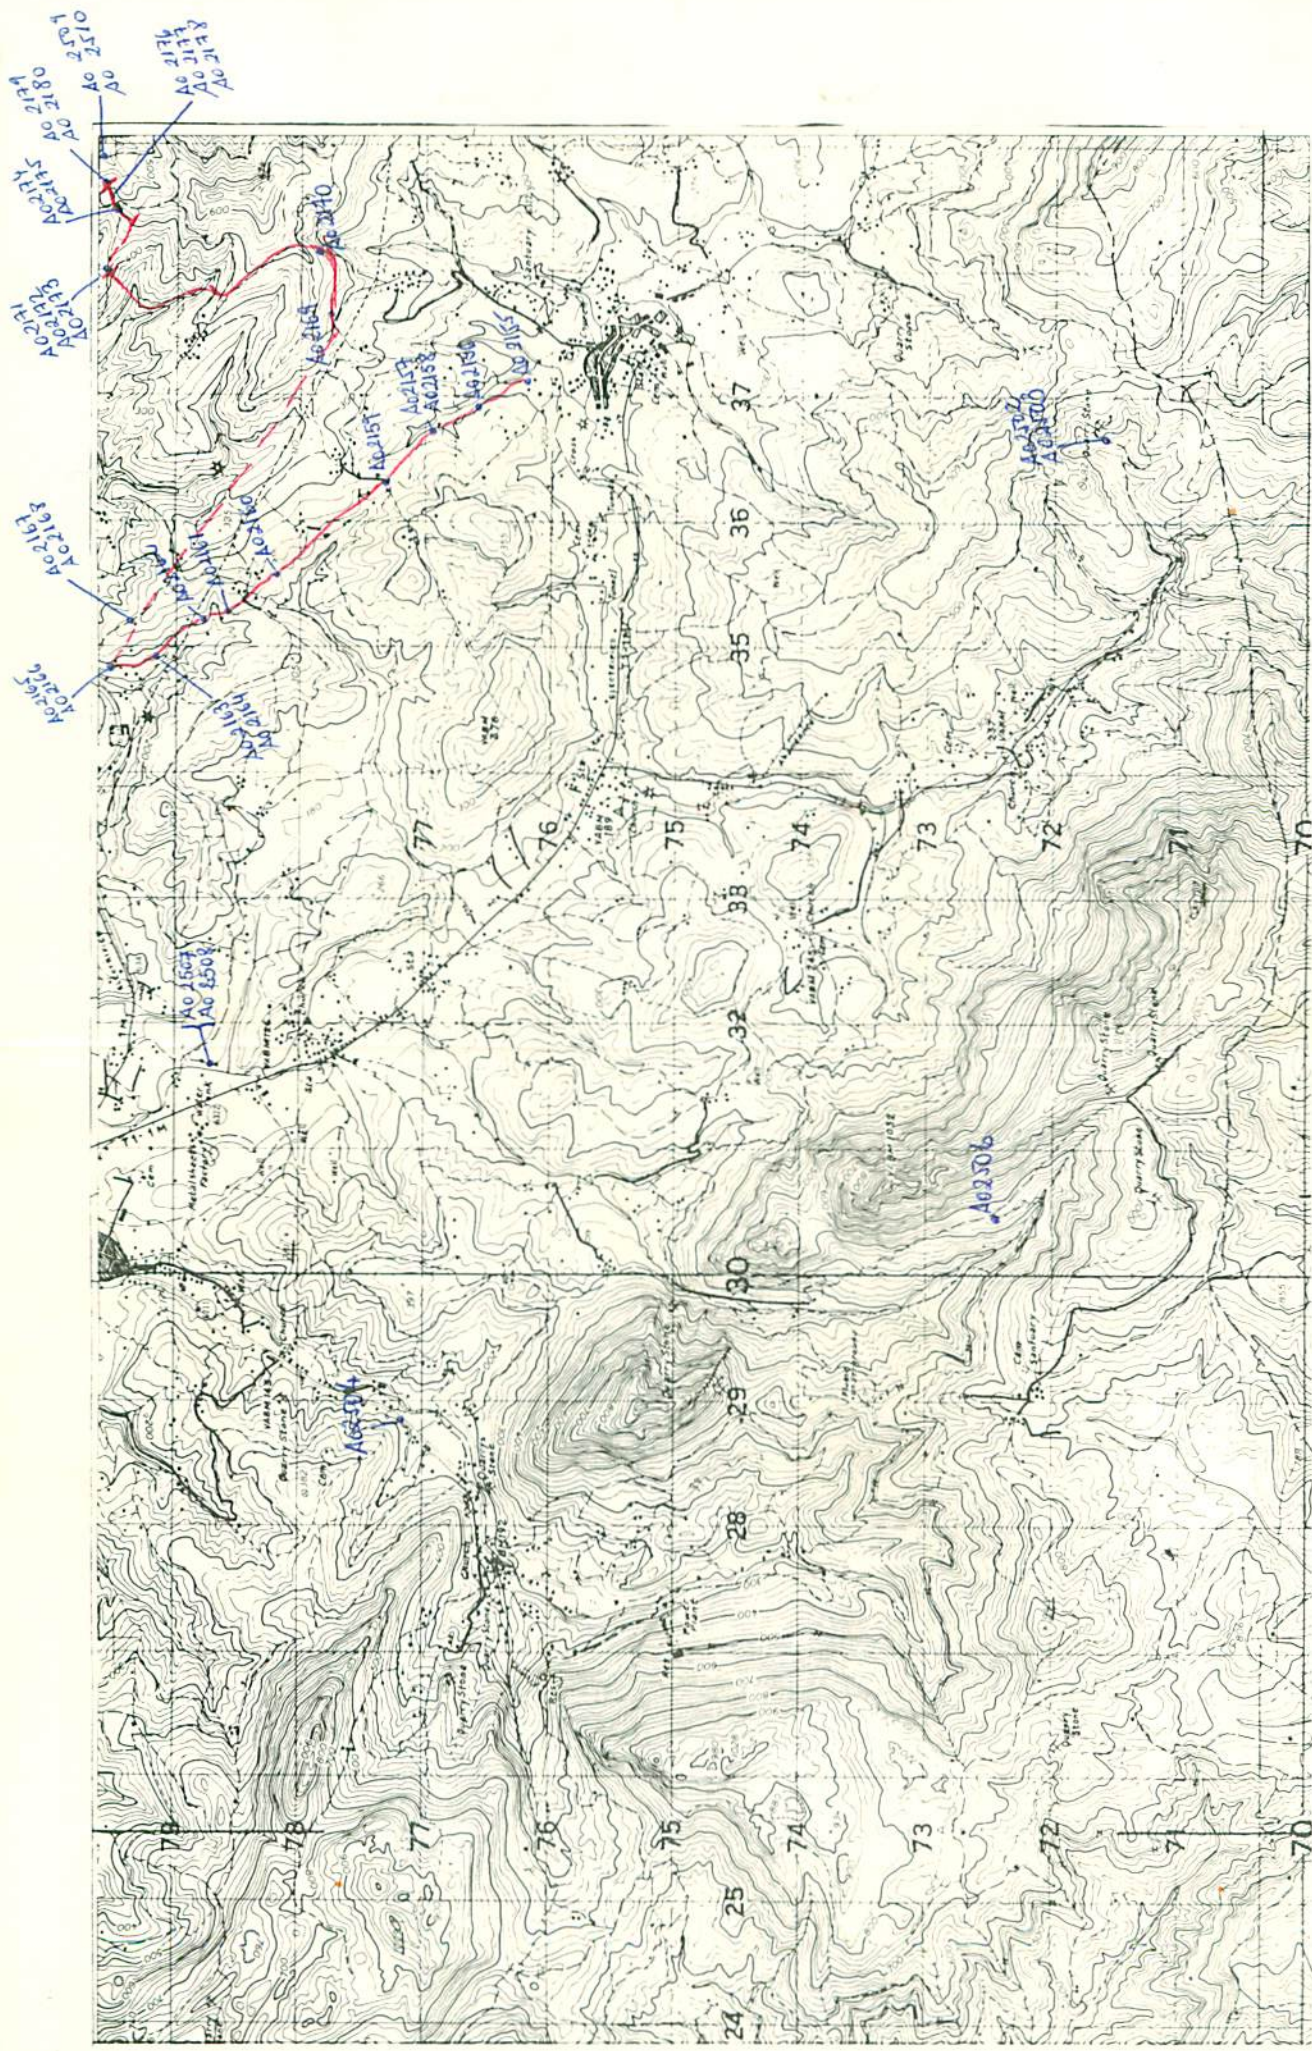

NUMERO DE LA HOJA 22-06 CUADRANTE

1	2
4	3

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control
1:50.000			
2206			
DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Quedados en hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control
1:50.000			
2206			

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR												
MUESTRAS						MUESTRAS						
NÚMERO DE LA ESTACIÓN	Fotografía	Petrolym	Macrop.	Micropol.	Sedimen.	Rayos X	Especro. Masas	C iá	Análisis químico	Térmico diferen.	Microsc	Otros análisis
2506					/ /							
2507					/							
2508					/ /							
2509					/							
2510					/ /							
2155					10							
2156					/							
2157					/							
2158					/							
2159					/							
2160					/ /							
2161		1										
2162					/							
2163					/							
2164					/							
2165					/ /							
2166					/							
2167					/ /							
2168					/							


[illegible]

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA, LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTOS REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHEA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 27 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/RIOS ROSAS, 23 - MADRID 3.

Recibido I.G.M.E. el 30-7-76

El Supervisor

Y. Paviz

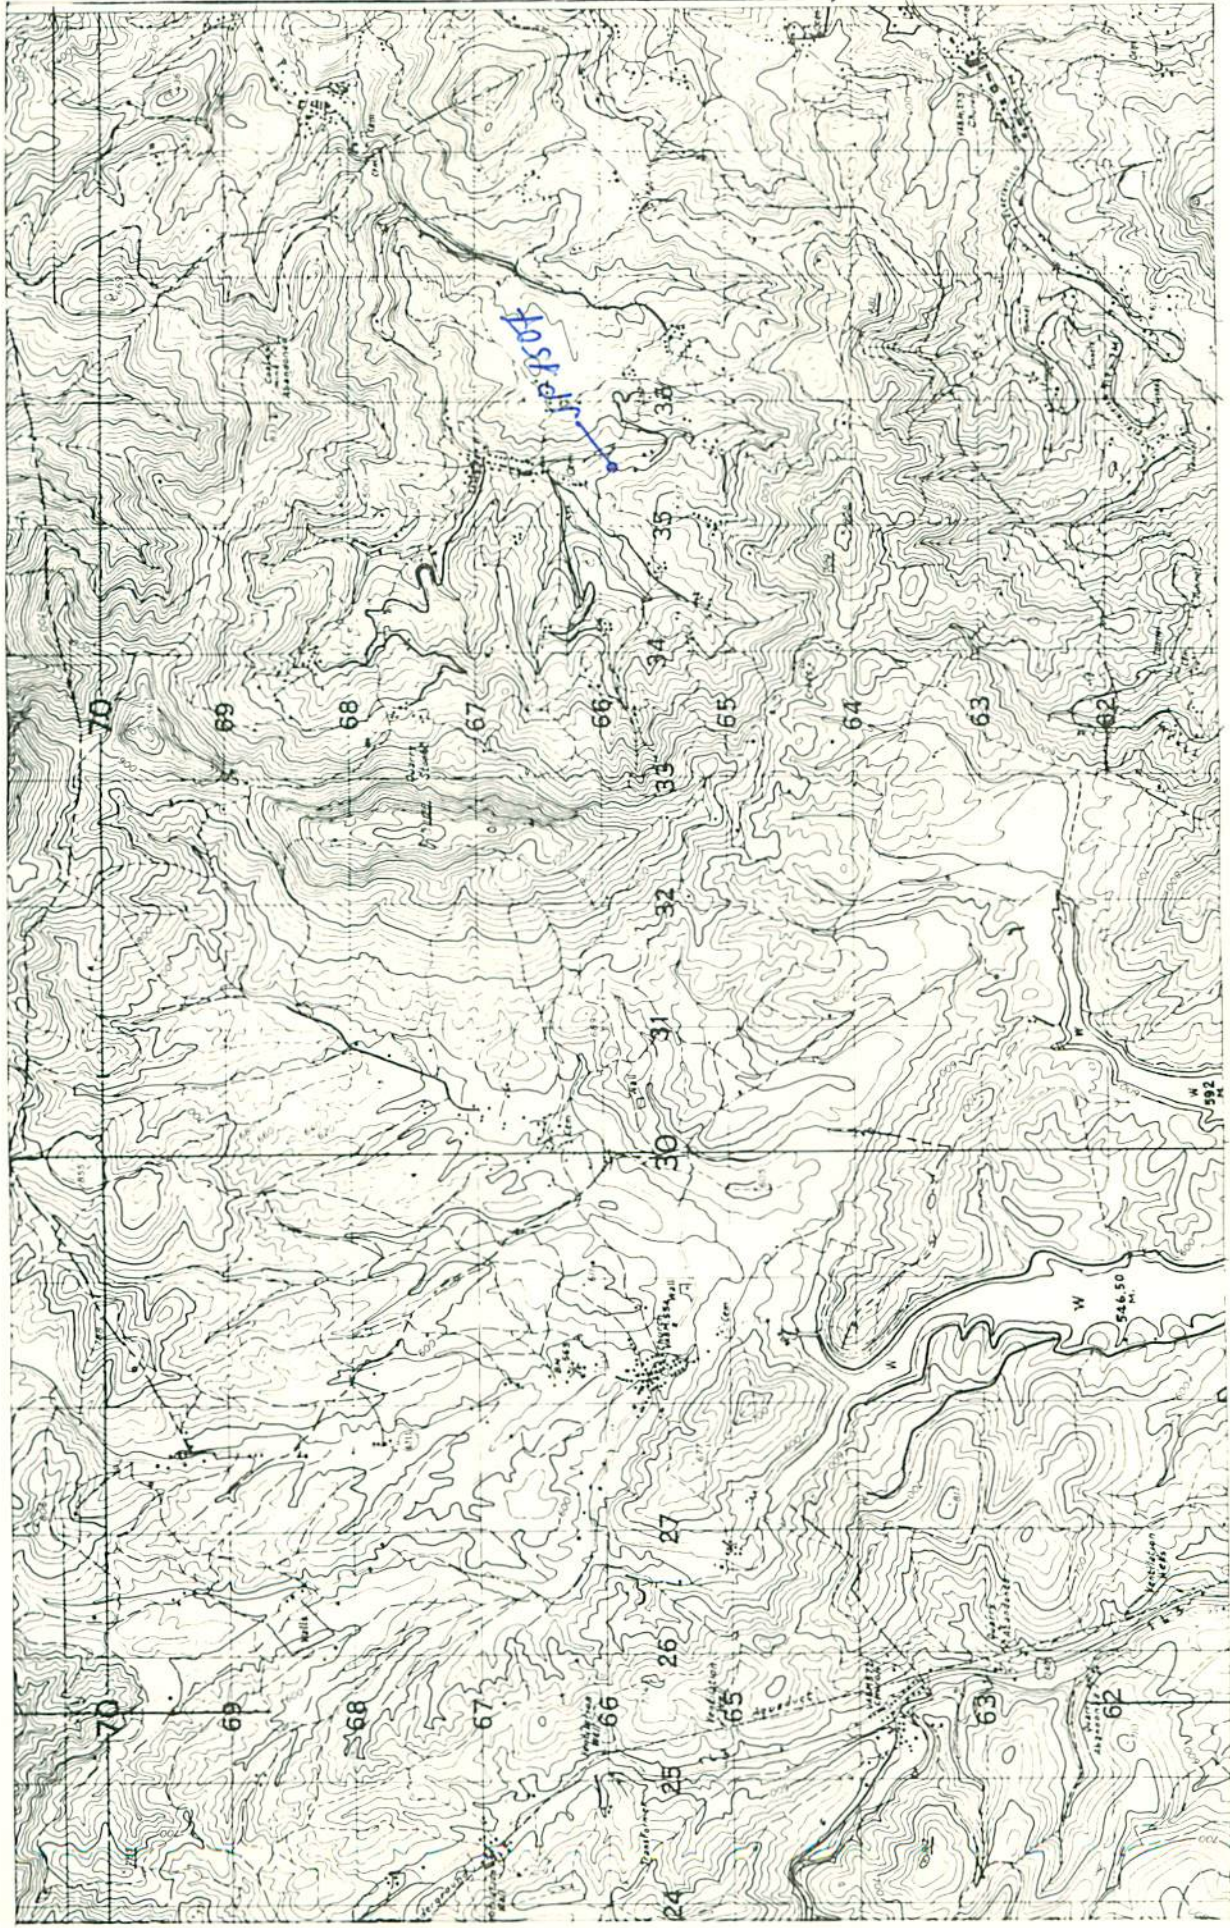

NUMERO DE LA HOJA 32-06 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja	Nº del documento
1:50.000	2206

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
CONSULTOR	QUE REALIZA LA ESTACIÓN
6 SUP	

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		
Recibido	Ref. Control	Perforado
		Verificado

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro l y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Análisis químico	Termico	Microscop. diferen.	Microscop. analisis	Otros

112

NUMERO DE LA ESTACION	1507
-----------------------	------

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro l y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Análisis químico	Termico	Microscop. diferen.	Microscop. analisis	Otros


NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro l y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Análisis químico	Termico	Microscop. diferen.	Microscop. analisis	Otros

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro l y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Análisis químico	Termico	Microscop. diferen.	Microscop. analisis	Otros

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1º Y 15º DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID. 3

Recibido I.G.M.E. el 29/11/76 Enviado el 26/11/76
El Supervisor El Consultor
y. Blaz y

JP 1502

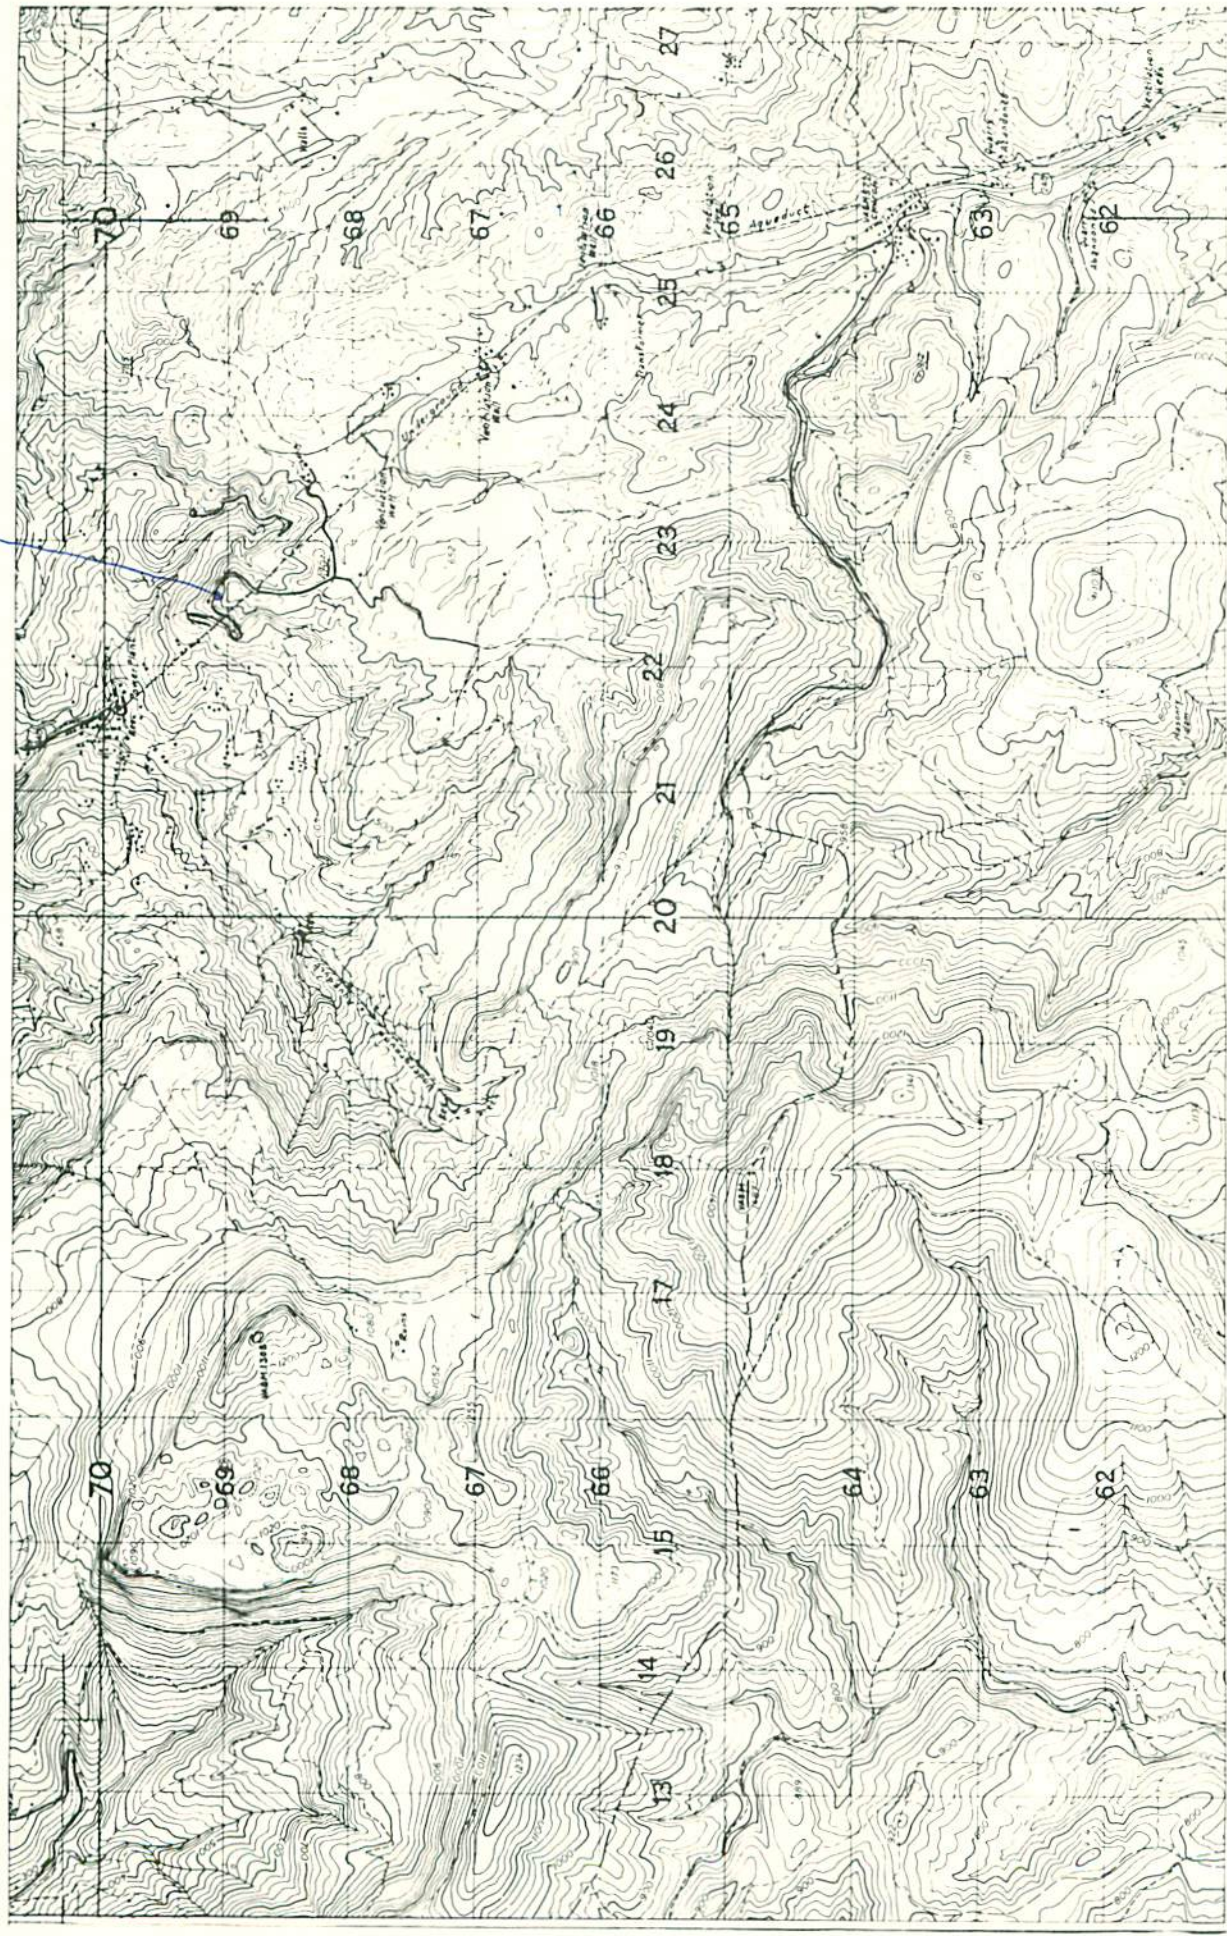

NUMERO DE LA HOJA 22-06 CUADRANTE

4 1 2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
2206					
CONSULTA ESPECIAL A ESTADISTICA		65 JP			

113

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS
1502	1

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1º Y 15º DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPANA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3


Recibido I.G.M.E. el 29/11/76 Enviado el 26/11/76

El Supervisor

El Consultor

J. Manz

M. Manz

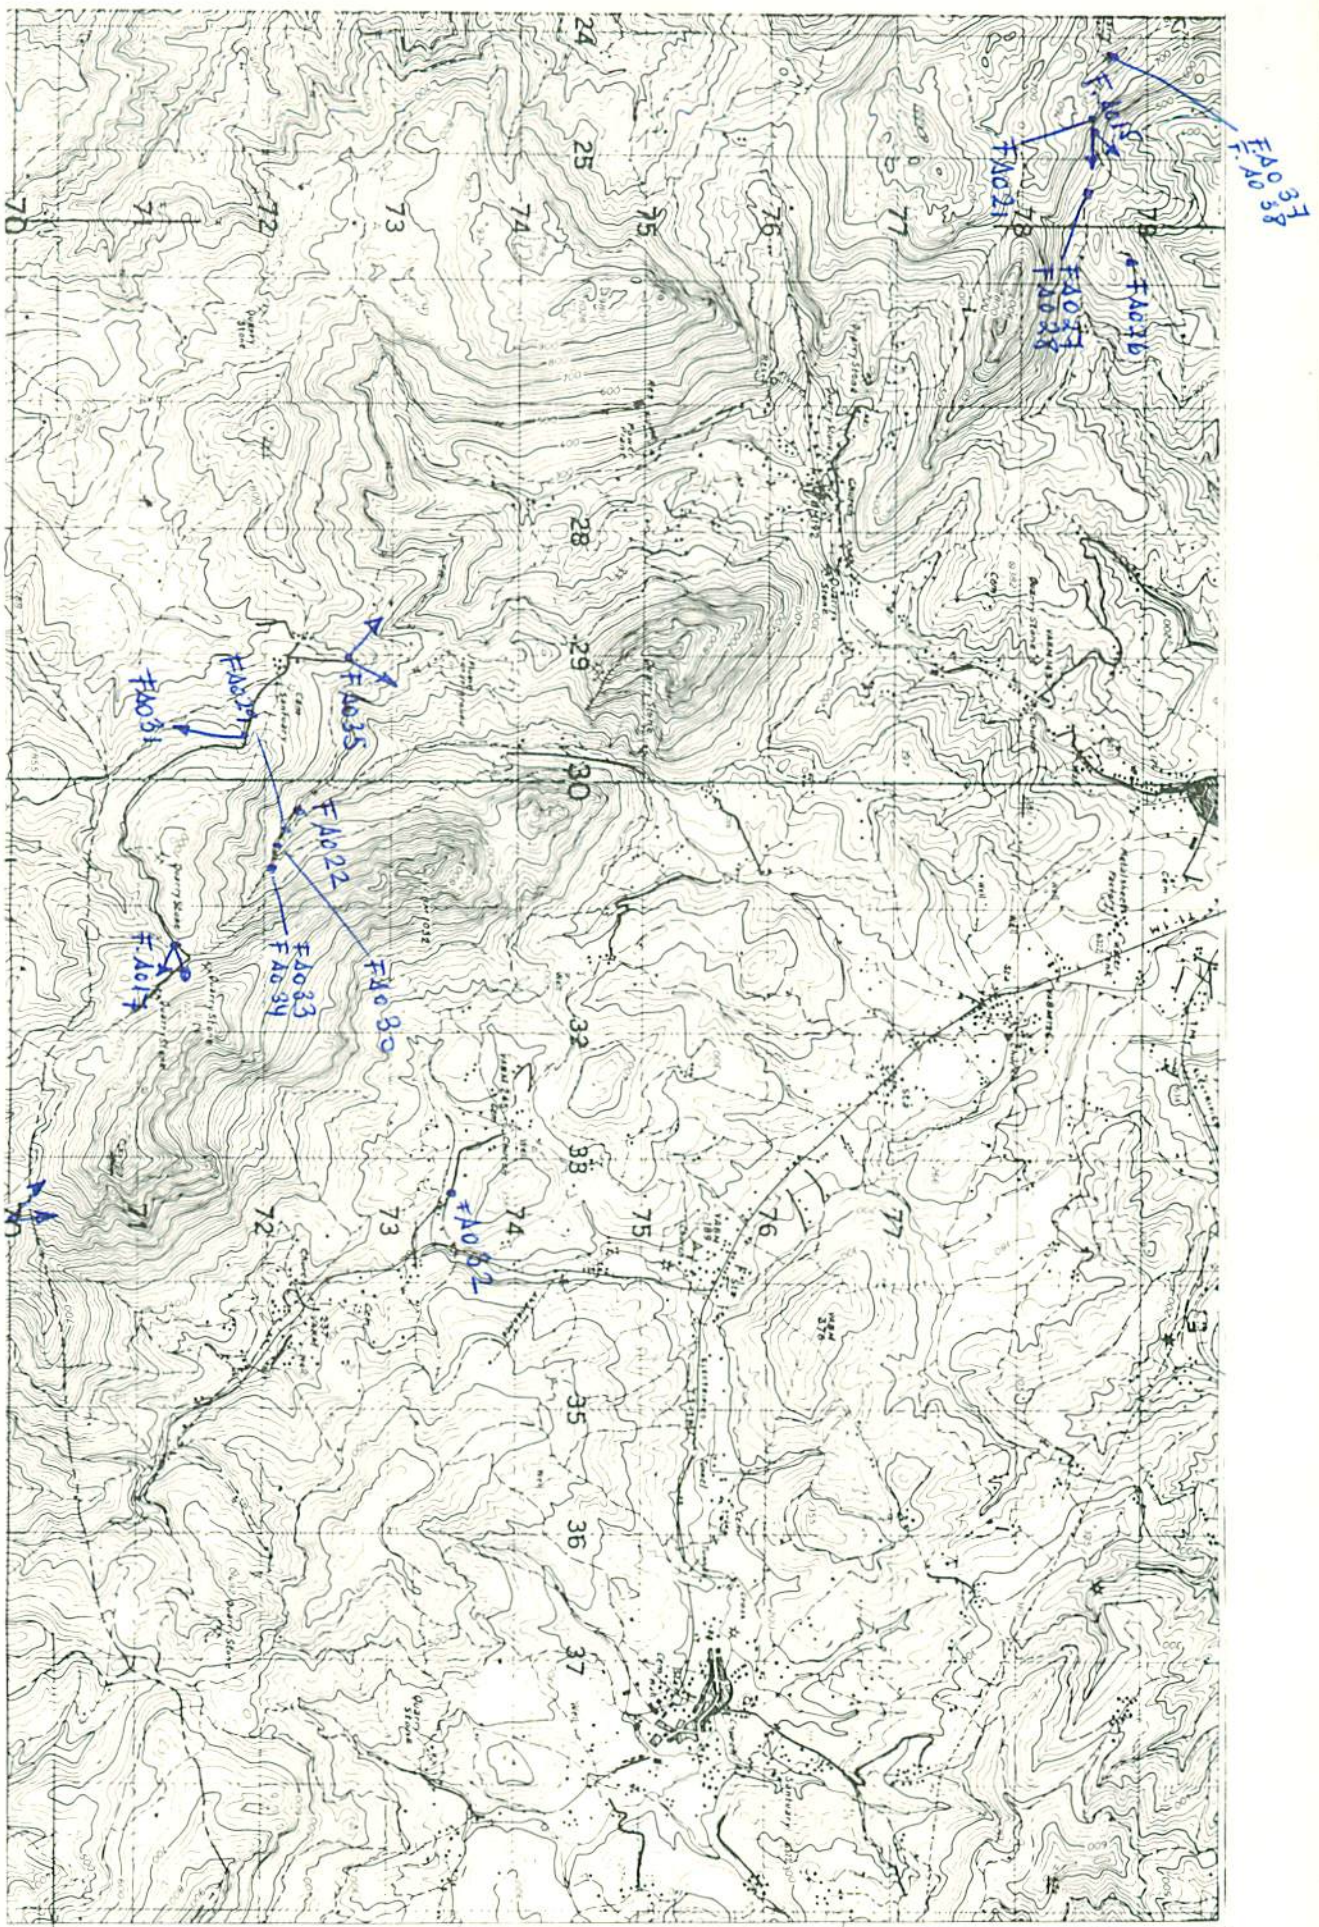

FA023

NUMERO DE LA HOJA 22-06 CUADRANTE

4
3
2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja	Nº del documento	Consultado	Recibido
150000		65 A 0	
22061			

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia
	Petro LyM		Petro LyM
	Macrop.		Macrop.
	Micropal.		Micropal.
	Sedimen.		Sedimen.
	Rayos X		Rayos X
	Espectro masas		Espectro masas
	C 14		C 14
	Análisis químico		Análisis químico
	Térmico diferen.		Térmico diferen.
	Microso		Microso
	Otros análisis		Otros análisis

134


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia
	Petro LyM		Petro LyM
	Macrop.		Macrop.
	Micropal.		Micropal.
	Sedimen.		Sedimen.
	Rayos X		Rayos X
	Espectro masas		Espectro masas
	C 14		C 14
	Análisis químico		Análisis químico
	Térmico diferen.		Térmico diferen.
	Microso		Microso
	Otros análisis		Otros análisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia
	Petro LyM		Petro LyM
	Macrop.		Macrop.
	Micropal.		Micropal.
	Sedimen.		Sedimen.
	Rayos X		Rayos X
	Espectro masas		Espectro masas
	C 14		C 14
	Análisis químico		Análisis químico
	Térmico diferen.		Térmico diferen.
	Microso		Microso
	Otros análisis		Otros análisis

EL CONSULTOR DEBE MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA EN AZUL Y LOS CONTORNOS ALZADOS SOBRE EL TERRENO EN ROJO PARA UN CONTROL POSTERIOR DE LA MARCA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBE ENVIAR EL MAPA CON LOS CONTORNOS ALZADOS Y LAS ESTACIONES MARCADAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ ROS ROSAS 23, MADRID 3

Recibido I.G.M.E. el 7/12/76
El Supervisor
y. Hayes

Enviado el
El Consultor

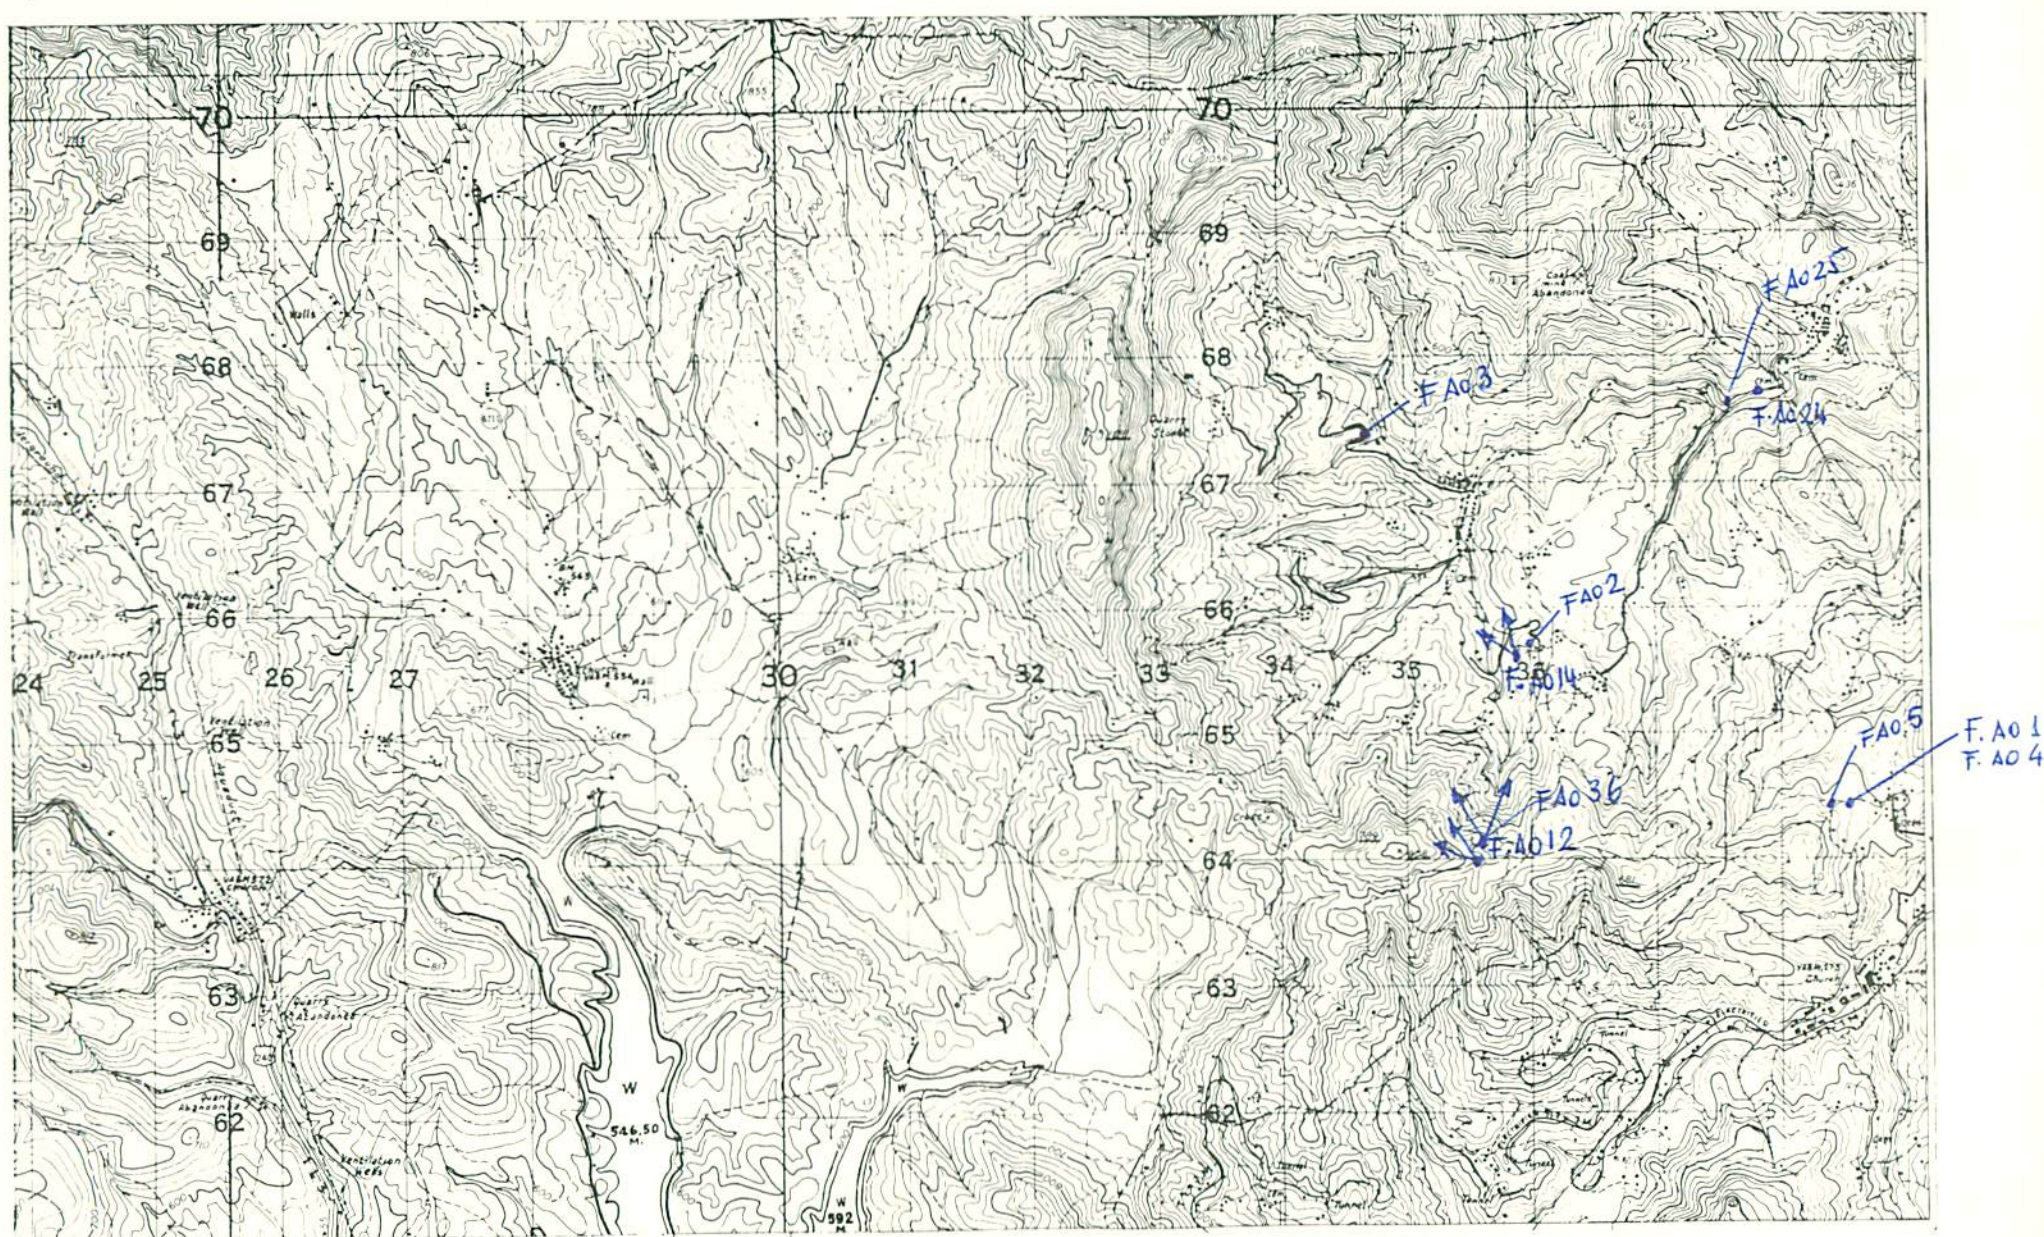

NUMERO DE LA HOJA 22-06 CUADRANTE

4	1
3	2


DATOS A RELLENAR POR EL IGME					DATOS A RELLENAR POR EL CONSULADO		DATOS A RELLENAR POR EL IGME							
Nº de la hoja 1:50.000		Cuadrante interior	Nº del documento		CONSULADO ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTADÍSTICA	Recibido		Ref. Control		Perforado		Verificado		
2206		2			6540									

[illegible][illegible]

EL CONSULTOR.- DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 7/12/76 Enviado el
El Supervisor El Consultor

Y. Haver

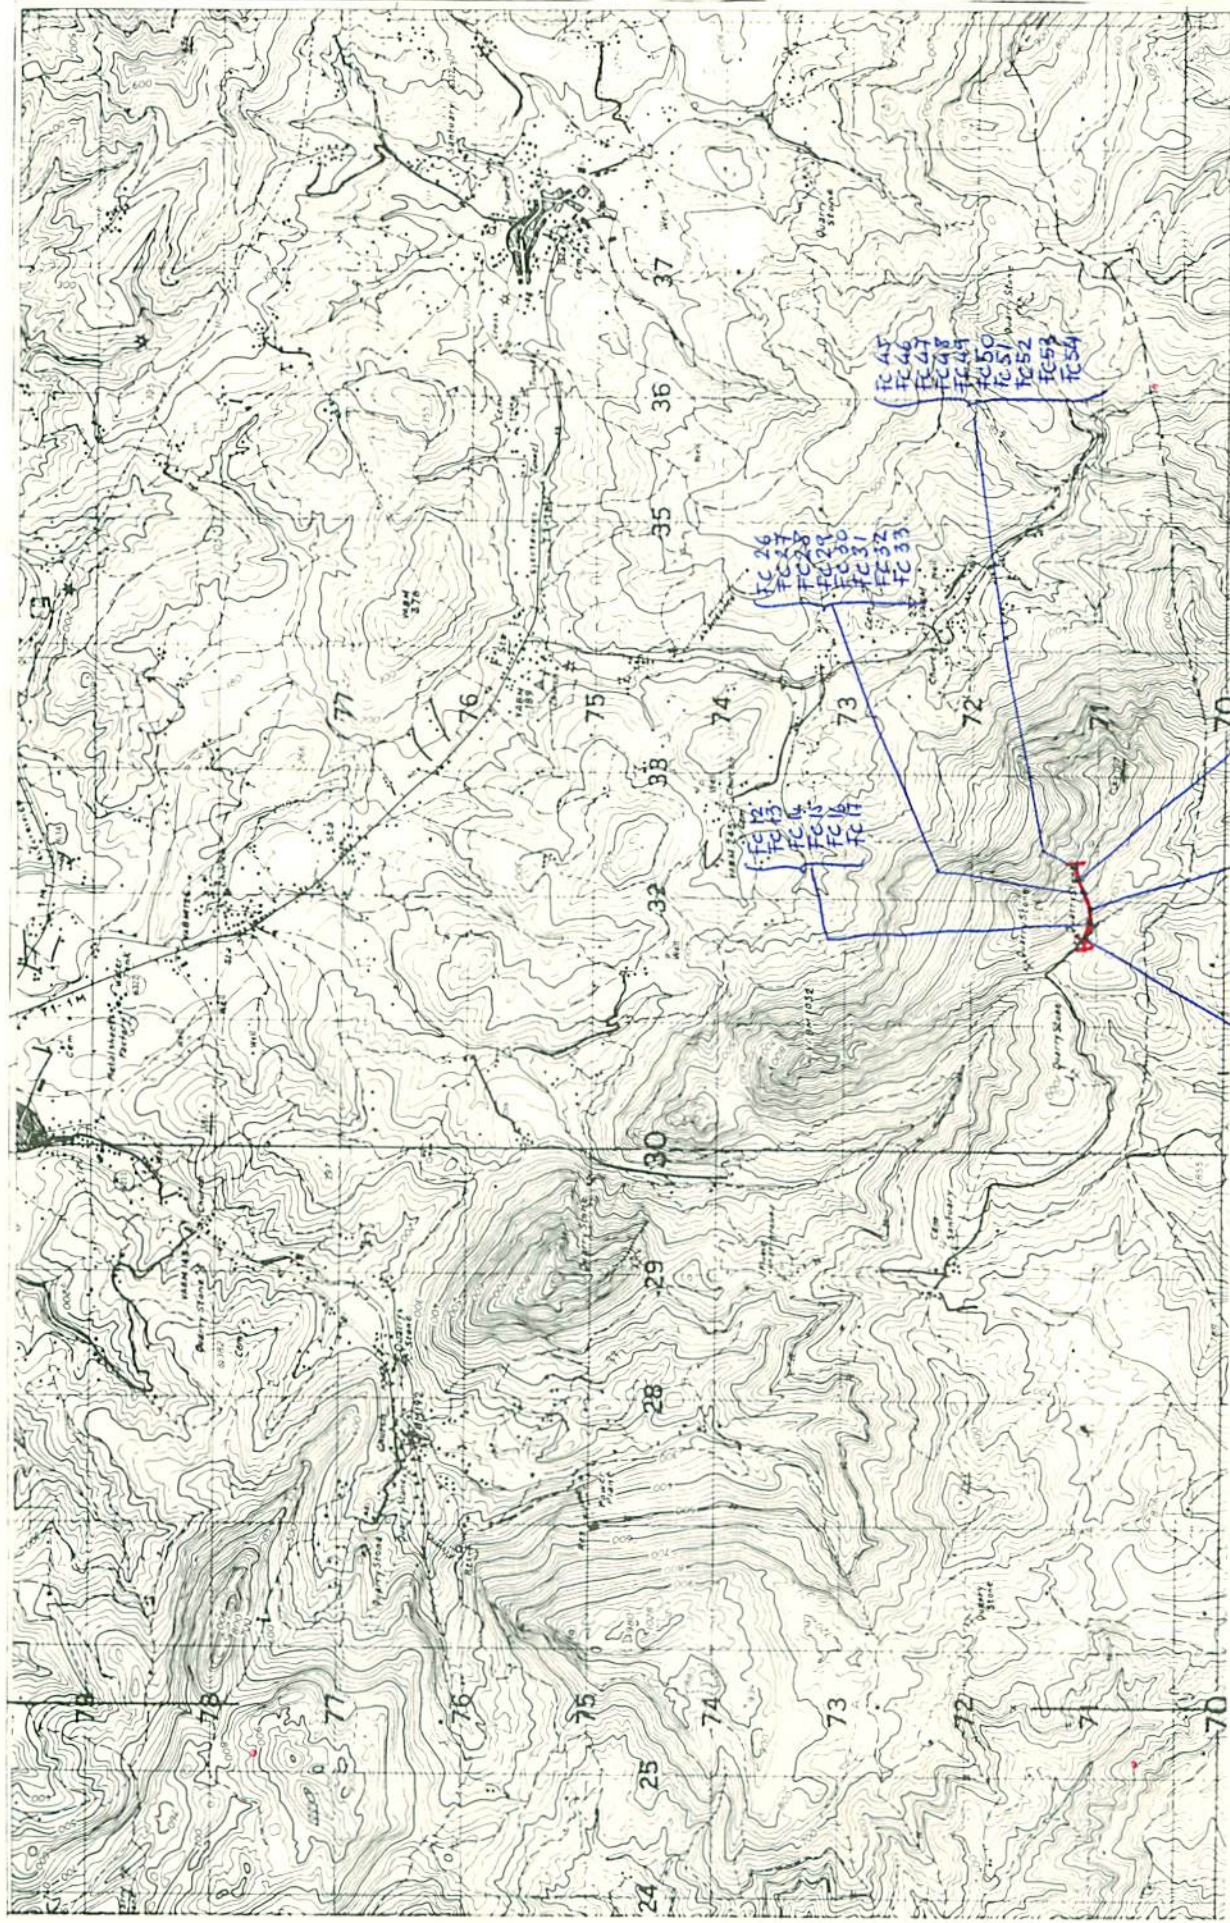

NUMERO DE LA HOJA 23-06 CUADRANTE

4	1
3	2


DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	Recibido	Ref. Control
2206			
		Perforado	Verificado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
CONSULTA	QUE REALIZA
6SFC	

NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS									
	Petrologia	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Analisis quimico	Termino difren.	Otros analisis
1	/									
2	/									
3	/									
4	/									
5	/									
6	/									
7	/									
8	/									
9	/									
10	/									
11	/									
12	/									
13	/									
14	/									
15	/									
16	/									
17	/									
18	/									
19	/									

NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS									
	Petrologia	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Analisis quimico	Termino difren.	Otros analisis
20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
26	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
27	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
31	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
32	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
35	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
36	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
37	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
38	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

[Signature]

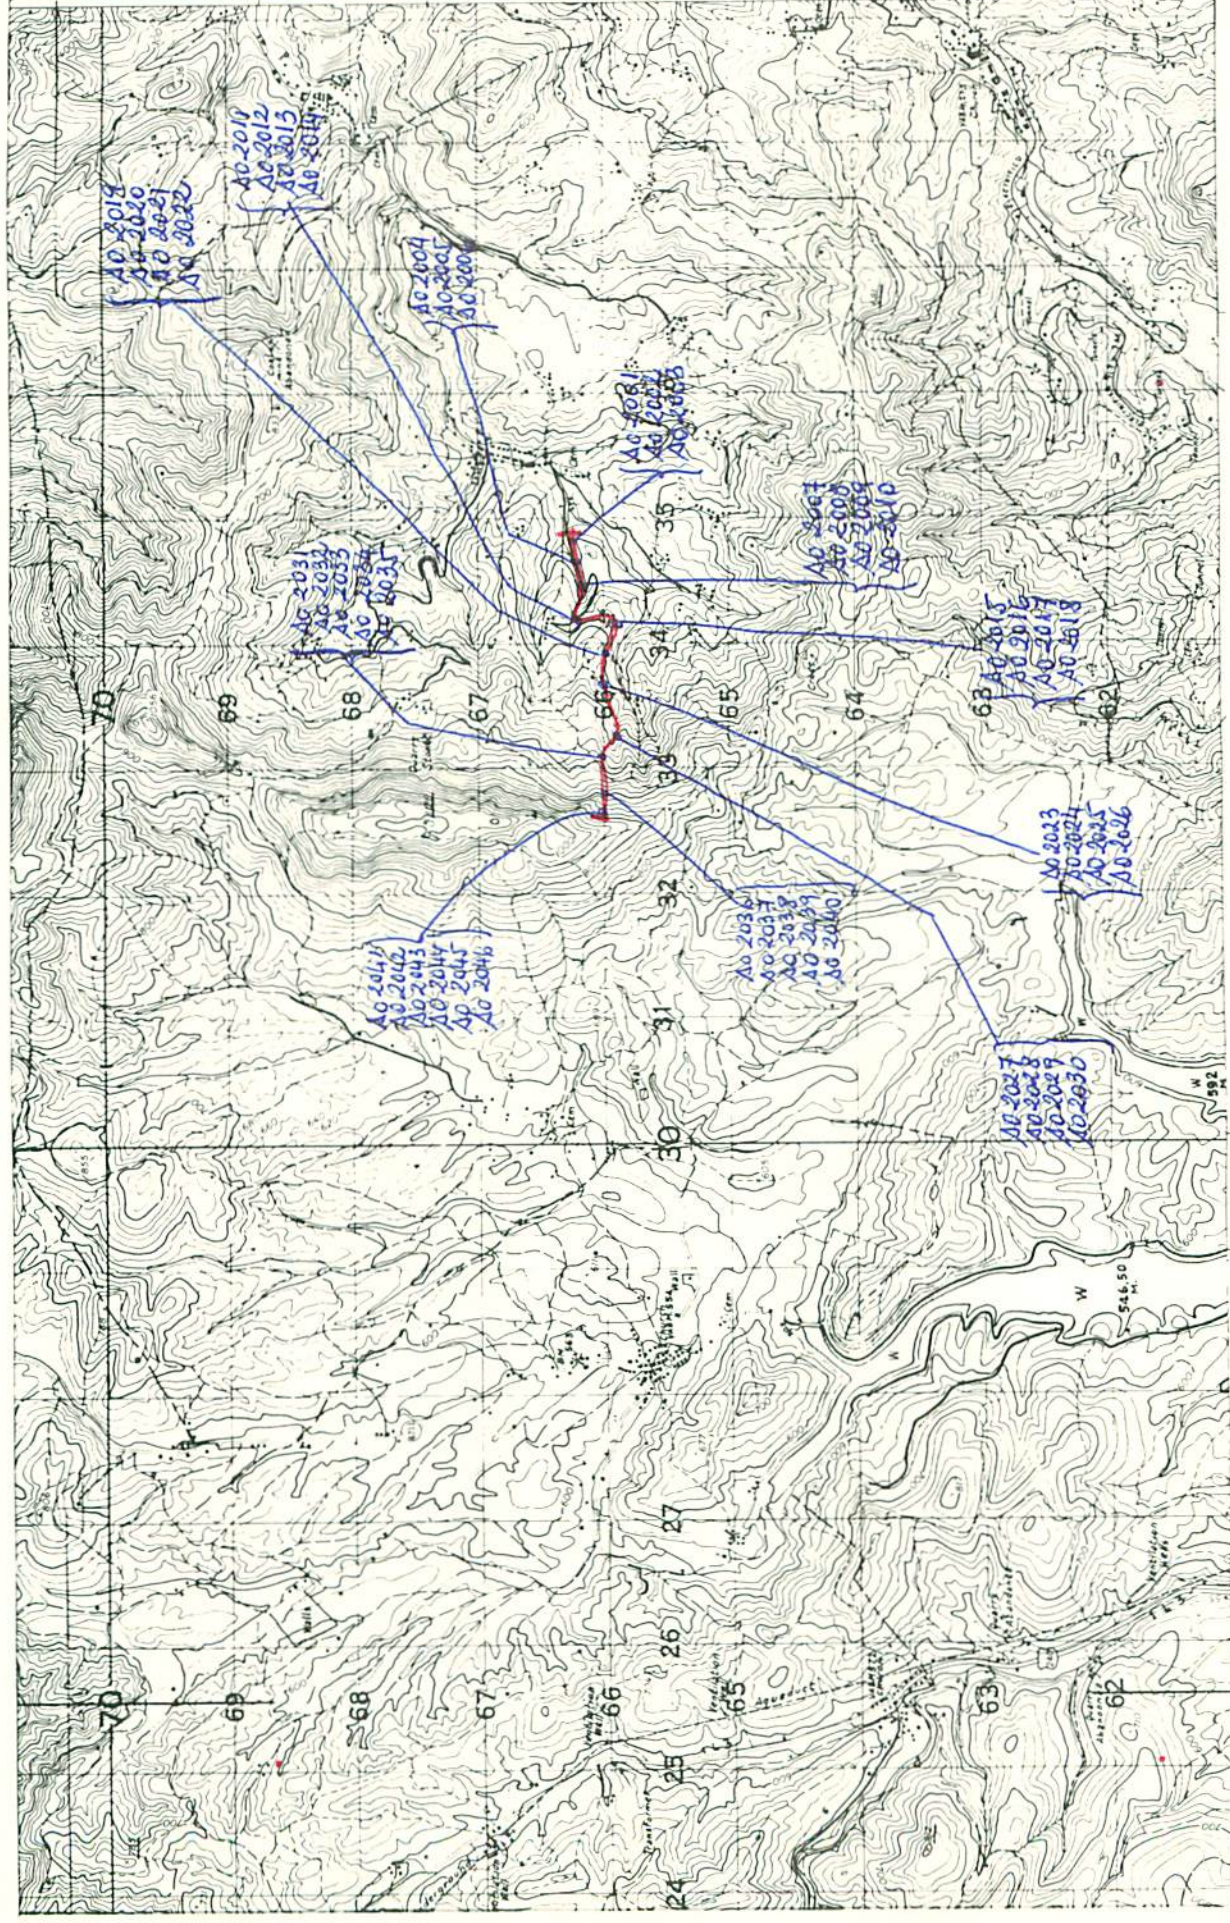

NUMERO DE LA HOJA 22-06 CUADRANTE

—	2
4	19

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control
1:50.000			Perforado
2206			Verificado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR													
NUMERO DE LA ESTACION			Fotografico	MUESTRAS									
			PetrolyM	Macrop	Microscop	Sedimen	Rayos X	Espectro Masas	C id	Analisis quimico	Termico diferen	Microscop	Otros analisis
2001						1							
2002						1							
2003						1							
2004						1							
2005						1							
2006						1							
2007						1							
2008						1							
2009						1							
2010						1							
2011						1							
2012						1							
2013						1							
2014						1							
2015						1							
2016						1							
2017						1							
2018						1							
2019						1							

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR EN LOS DIAS 1^o Y 15^o Y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID.

[illegible]


Recibido I.G.M.E. el 2-2-76

El Supervisor

Supervisor: *[Signature]*

Enviado el 11/05/2014 11:04:00 AM

El Consultor

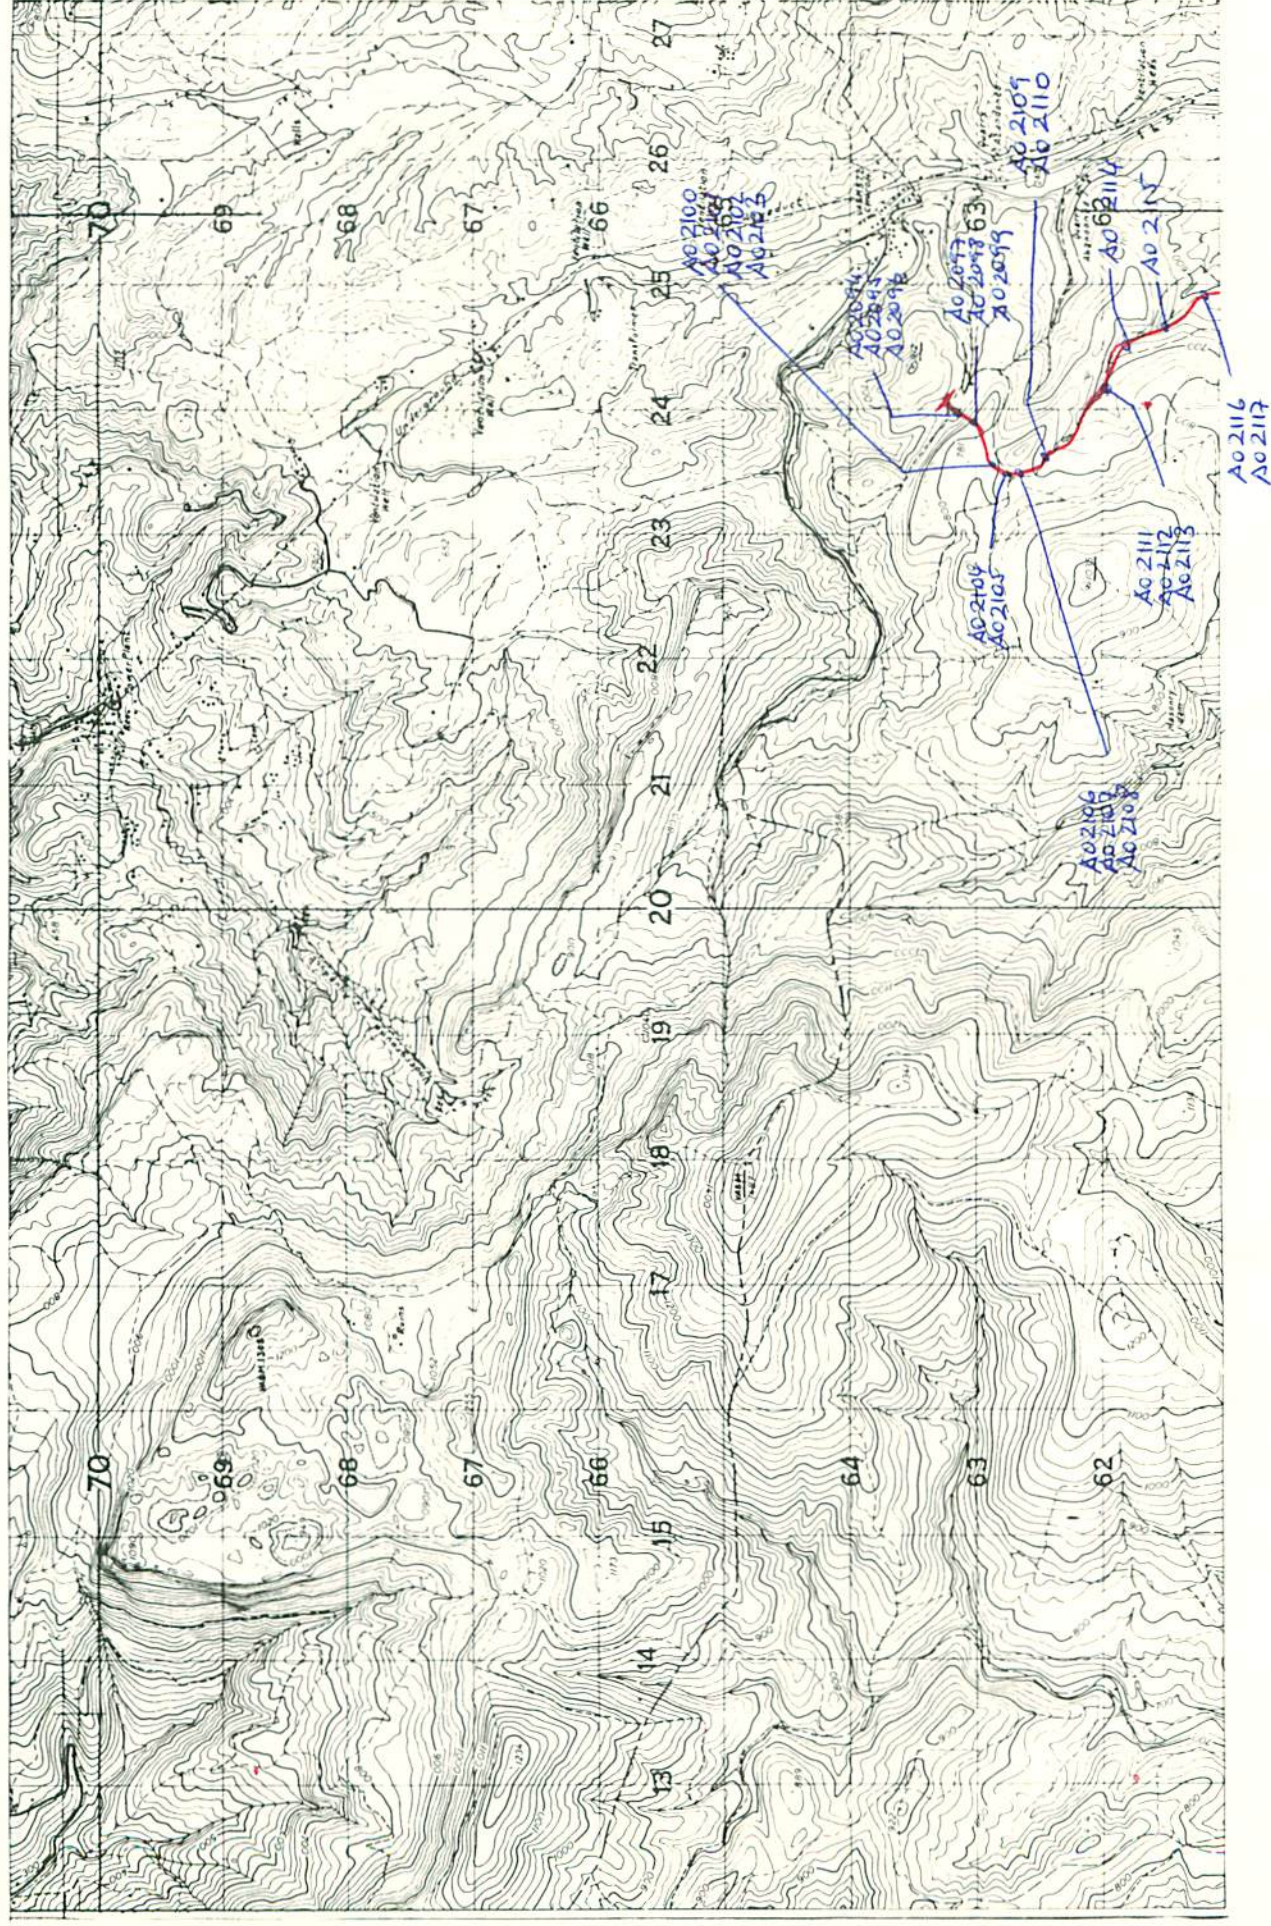

NUMERO DE LA HOJA 32-06 CUADRANTE

DATOS A RELLENAR POR EL USUARIO	
Nº de la hoja	Nº del documento
1:50.000	
2206	

DATOS A RELLE POR EL CONSUL	LA ESTAC	QUE REAL	ESPECIAL	CONSULT	6SA0
--------------------------------	----------	----------	----------	---------	------

[illegible]

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS									
		Petro L y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espesctro. Masas	C-14	Análisis químico terrico diferen.	Microsoo	Otros anlisis
2094			/								
2095			/								
2096			/								
2097			/								
2098			/								
2099			//								
2100			/								
2101			//								
2102			//								
2103			//								
2104			//								
2105			//								
2106			//								
2107			//								
2108			//								
2109			//								
2110			//								
2111			/								
2112			/								

[illegible][illegible]

EL CONSULTOR: DEBE MARCAR SOBRE EL MAPA, LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA EN AZUL Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHEA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERIA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADAR ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID.

Recibido I.G.M.E. el 2-2-76
El Supervisor
y. Hare
Enviado el
El Correo
