

NUMERO DE LA HOJA 33-// CUADRANTE 

4	1
3	2


DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	CONSUL	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAC
33	113	E	C
Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado

NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS																	
	Fotografia	Petro LyM	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico		diferen.	Microsc.	Otros analisis	Fotografia	Petro LyM	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico	diferen.	Microsc.	Otros analisis		
9004										IA																			
9005										IA																			
9006										IC																			
9007										/																			
9008										/																			
9009L										/																			
9010L										/																			
9011L										/A																			
<del>9012</del>																													
<del>9013</del>																													
9013																													

NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS																			
	Fotografia	Petro LyM	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico		diferen.	Microsc.	Otros analisis	Fotografia	Petro LyM	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico	diferen.	Microsc.	Otros analisis				
01 01																															
01 02																															
01 04T1										IA																					
01 04X										Muestras de vacuo																					
02 03T										IA																					
02 05L										/																					
02 05T1										IC																					
02 05T2										IC																					
02 05M1										/																					
02 05M2										/																					
02 05T3										IC																					
02 05M3										/																					
02 06T										/																					
02 06M										/																					
02 07M										/																					
03 01T										IC																					
03 02T1										IA																					
03 02T2										IA																					
03 03T1										IA																					

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO) PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 a 7 y 15 a 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ ROSAS, 23 - MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el .....  
El Supervisor El Consultor

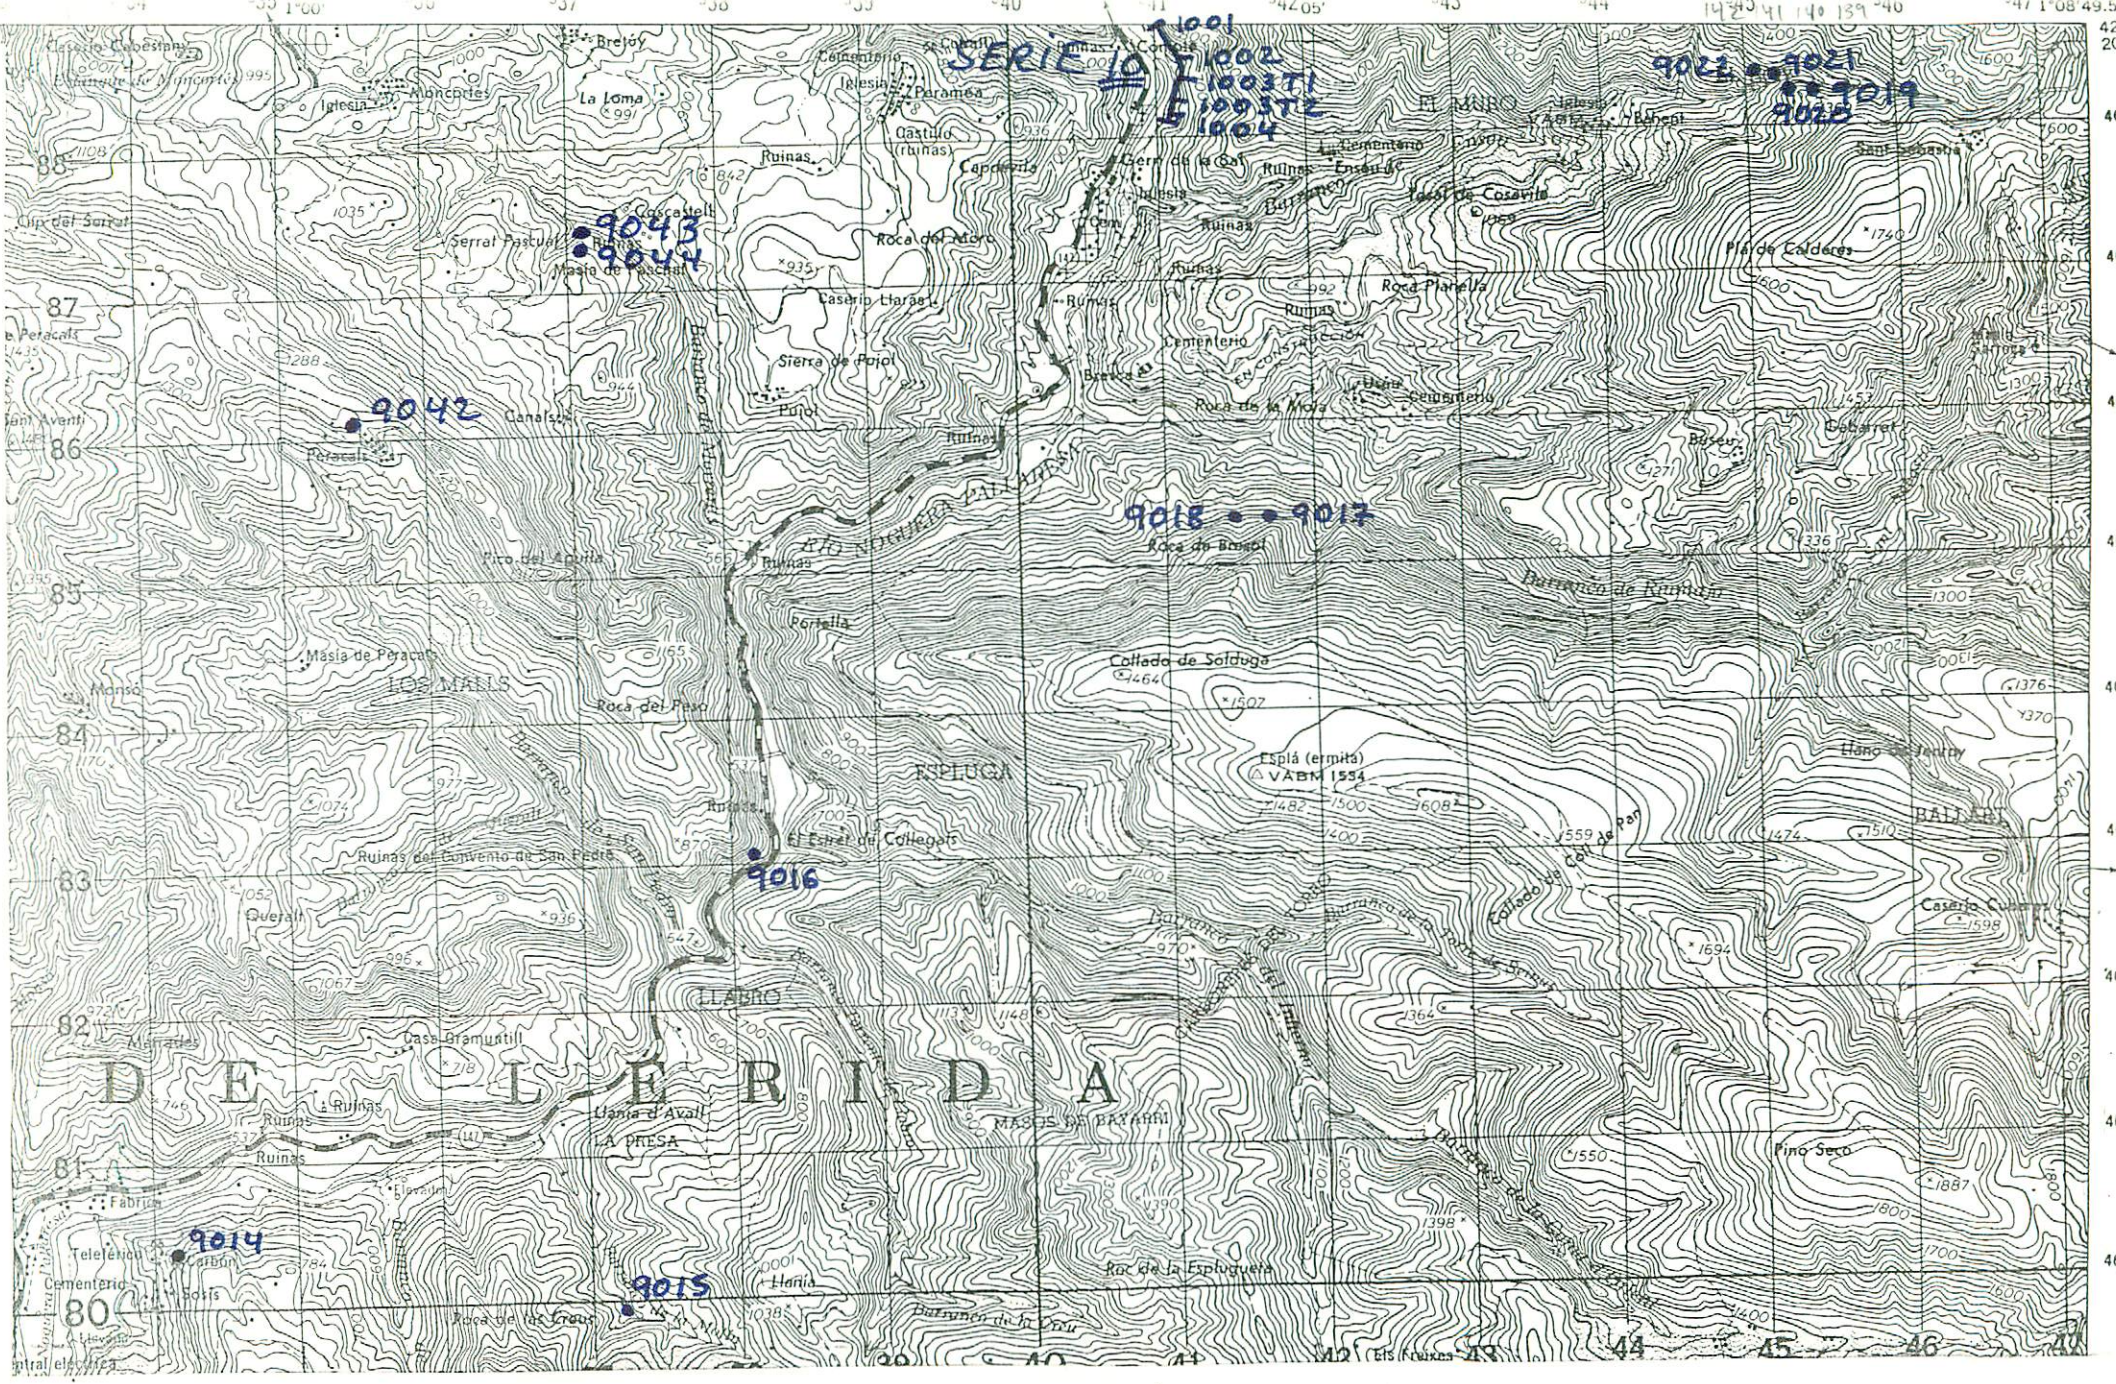

NUMERO DE LA HOJA 33-11 CUADRANTE

4	1
3	2


DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante 33-11	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
33	11					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR															
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS					NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS								
	Fotografía	Petro l y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.		Fotografía	Petro l y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.				
1001					A										
1002					A										
1003T1					A										
1003T2					A										
1004					A										
9014														1	
9015															
9016					1C										
9017					1										
9018L					1										
9019					A										
9020					A										
9021					A										
9022					A										
9042					1C										
9043					1										
9044					1										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR															
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS					NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS								
	Fotografía	Petro l y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.		Fotografía	Petro l y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.				

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHEA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1º Y 7º Y 15º Y 22º DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID 3

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el .....  
 El Supervisor El Consultor

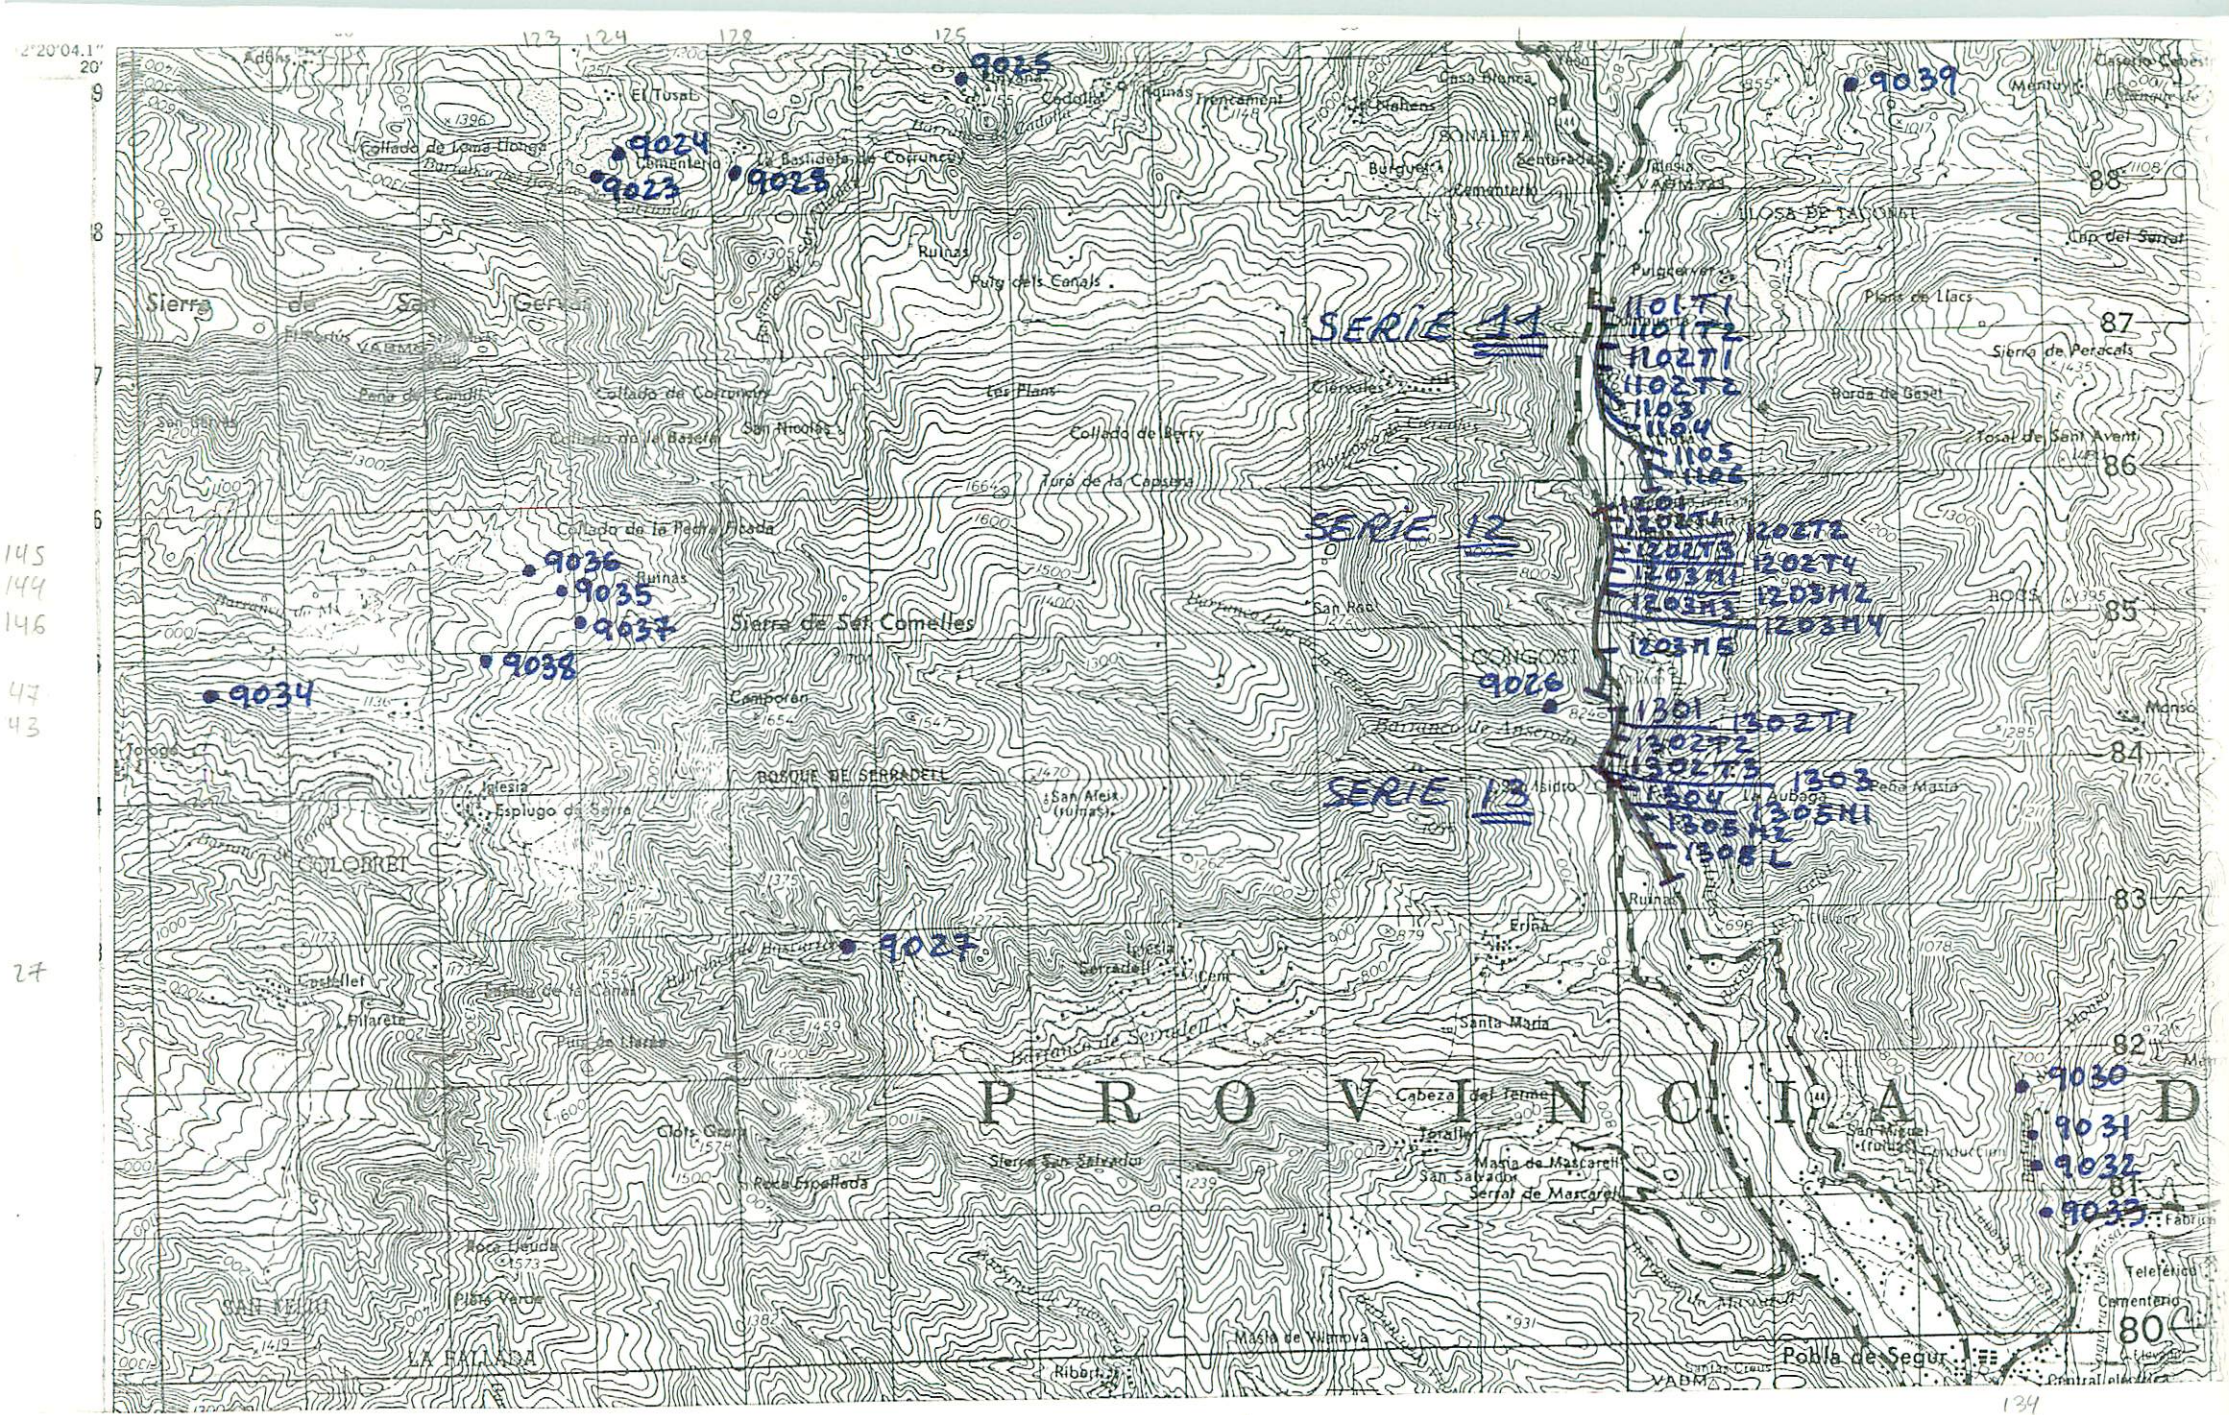

145  
144  
146  
27

134  
135  
136  
137

NUMERO DE LA HOJA 33-11 CUADRANTE 

4	1
3	2


DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR				DATOS A RELLENAR POR EL IGME					
Nº de la hoja	Nº del documento		CONSULTOR	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAC.	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado				
33114			E	CDG								

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR												
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS
	Fotografía	Petro. LyM	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Térmico		
1101T1												67
1101T2												68
1102T1												69
1102T2												70
1103												71
1104												72
1105												73
1106												74
1201L												
1202T1												123
1202T2												124
1202T3												125
1202T4												126
1203M1												127
1203M2												128
1203M3												134
1203M4												135
1203M5												136
1301												137
1302T1												140
1302T2												147
1302T3												151
1303												
1304												
1305M1												
1305M2												
1308L												
9023												A
9024												A
9025												A
9026												A
9027												C
9028												A
9030												A
9031												A
9032												A
9033												A

NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS	
	Fotografía	Petro. LyM	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Térmico			Microsc.
9034													1
9035													1
9036L													1
9037L													1
9038L													1
9039													1

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 7 y 15 y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, CI/RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el .....  
El Supervisor El Consultor

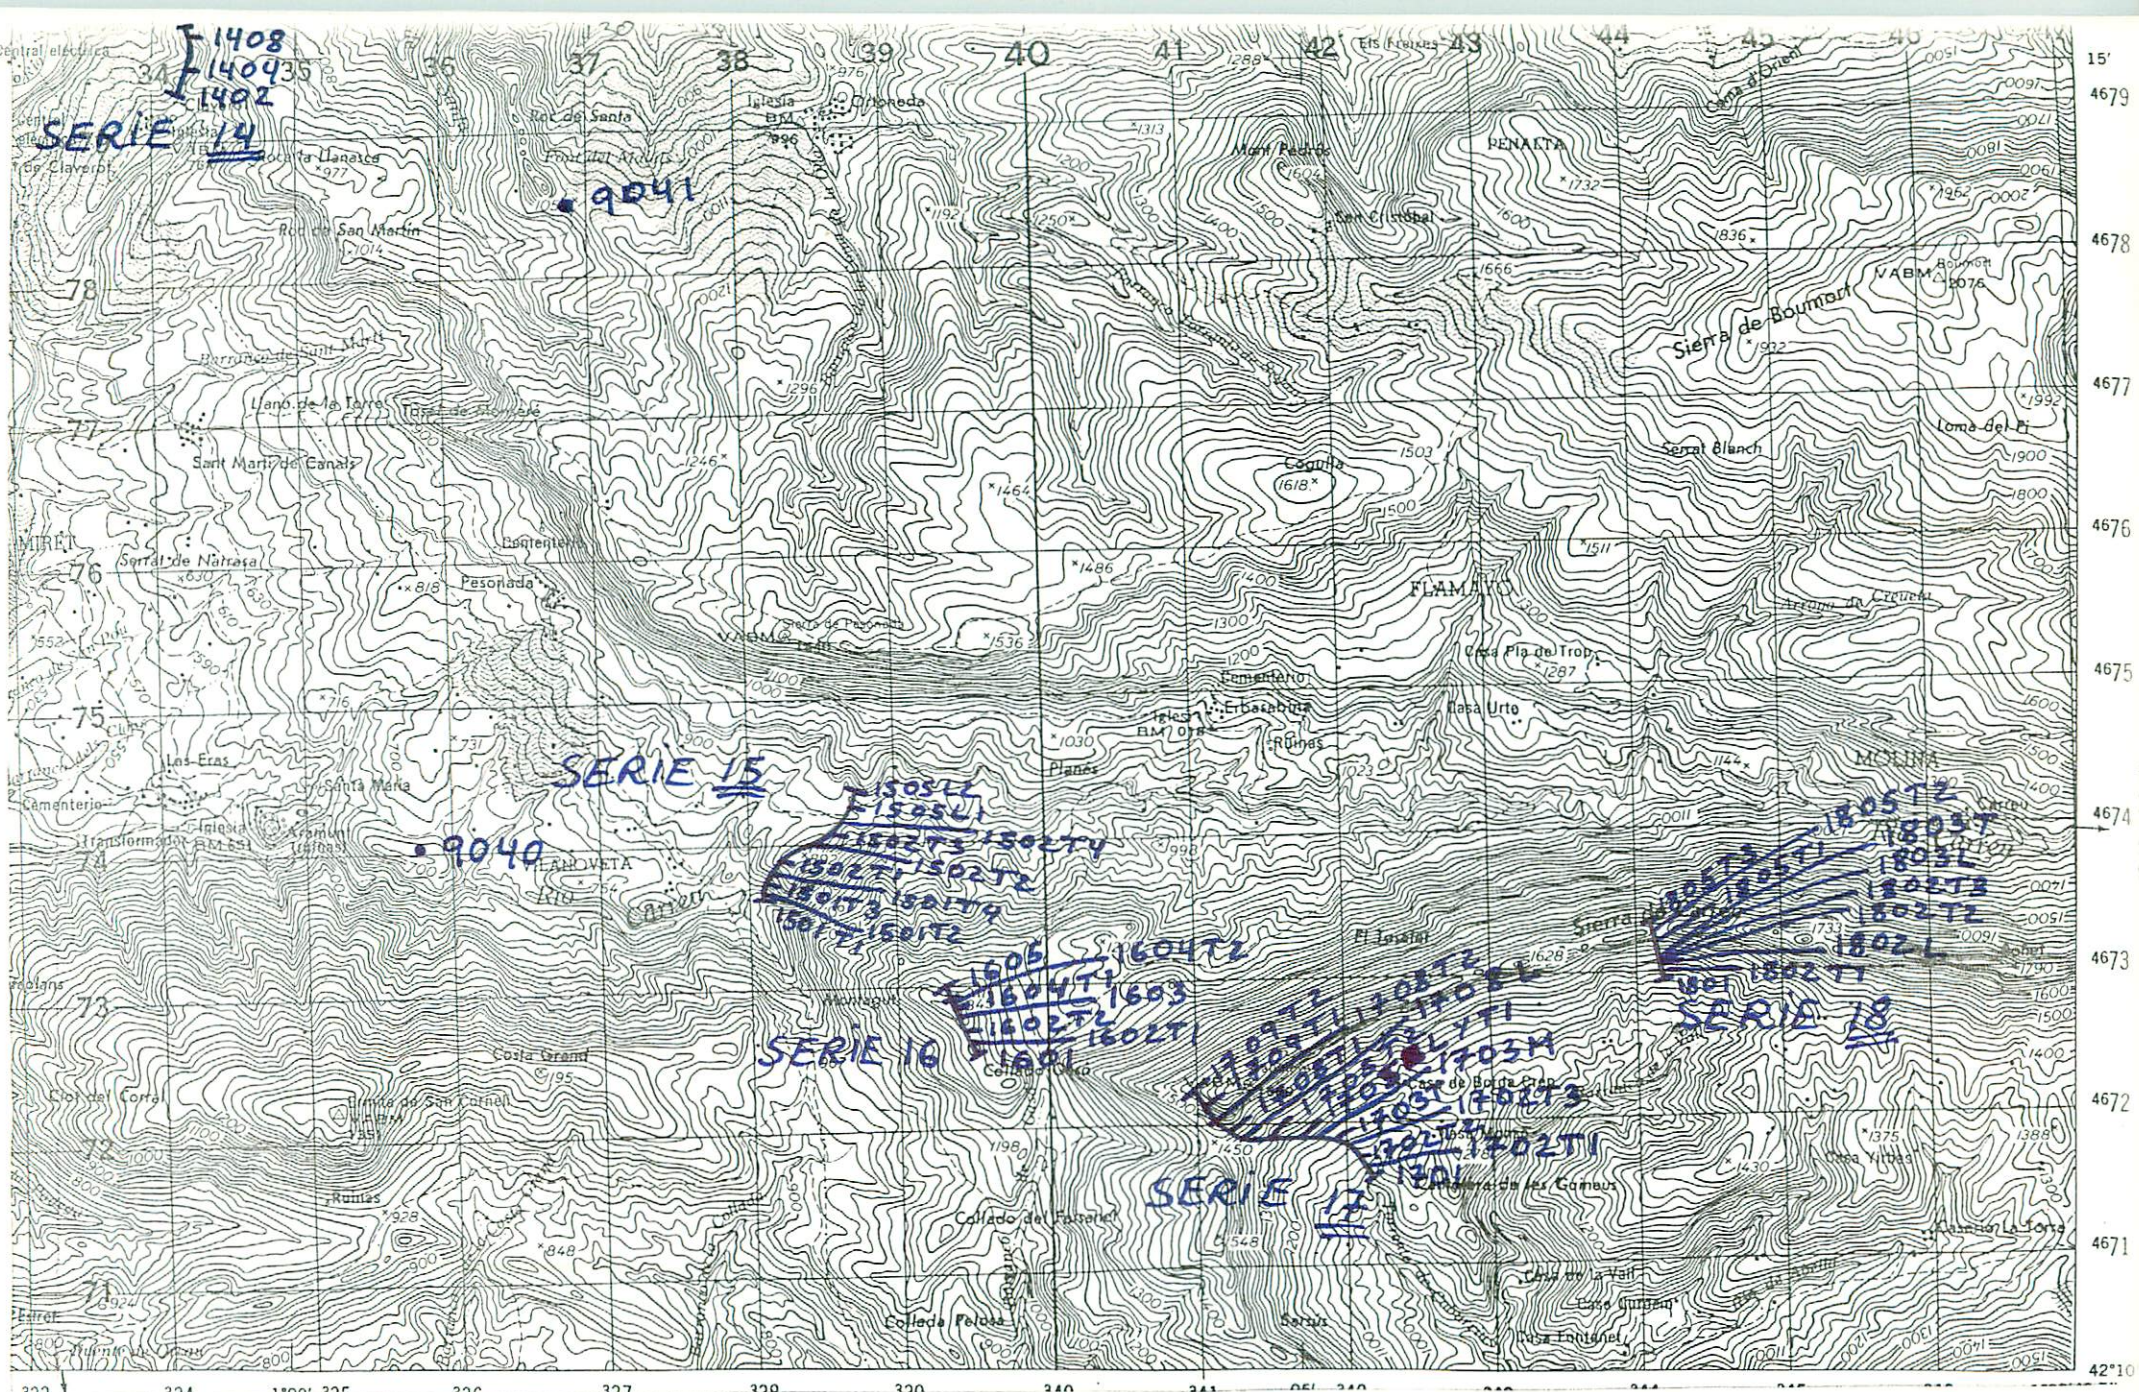

NUMERO DE LA HOJA 33-11 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
33112					

NUMERO DE LA ESTACION	DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
	Fotografía	Petro. LyM	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Término diferenc.	Microsc.	Otros análisis
1802T2						1C						
1802T3						1C						
1803L						1						
1803T						1C						
1805T1						1C						
1805T2						1C						
1805T3						C						
9040						1						
9041						1						

NUMERO DE LA ESTACION	DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
	Fotografía	Petro. LyM	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Término diferenc.	Microsc.	Otros análisis
1501T1						1C						97
1501T2						1C						98
1501T3						1C						99
1501T4						1C						100
1502T1						1C						101
1502T2						1C						101
1502T3						1C						102
1502T4						1C						94
1505L1						1						103
1505L2						1						104
1601						1C						93
1602T1						1C						92
1602T2						1C						
1603						1C						133
1604T1						1C						132
1604T2						1C						131
1605						1C						105
1701						C						106
1702T1						C						107
1702T2						C						111
1702T3						C						112
1703T						C						113
1703H						1						121
1705L						1C						84
1705T1						1C						135
1705T2						1C						
1708L						1						
1708T1						1C						
1708T2						1C						
1709T1						C						
1709T2						C						
1402						C						
1404						C						
1408						A						
1801L						1						
1802T1						1C						
1802L						1						

EL CONSULTOR DEBE MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO) PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1º Y 15º DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el .....  
El Supervisor

Enviado el .....  
El Consultor