


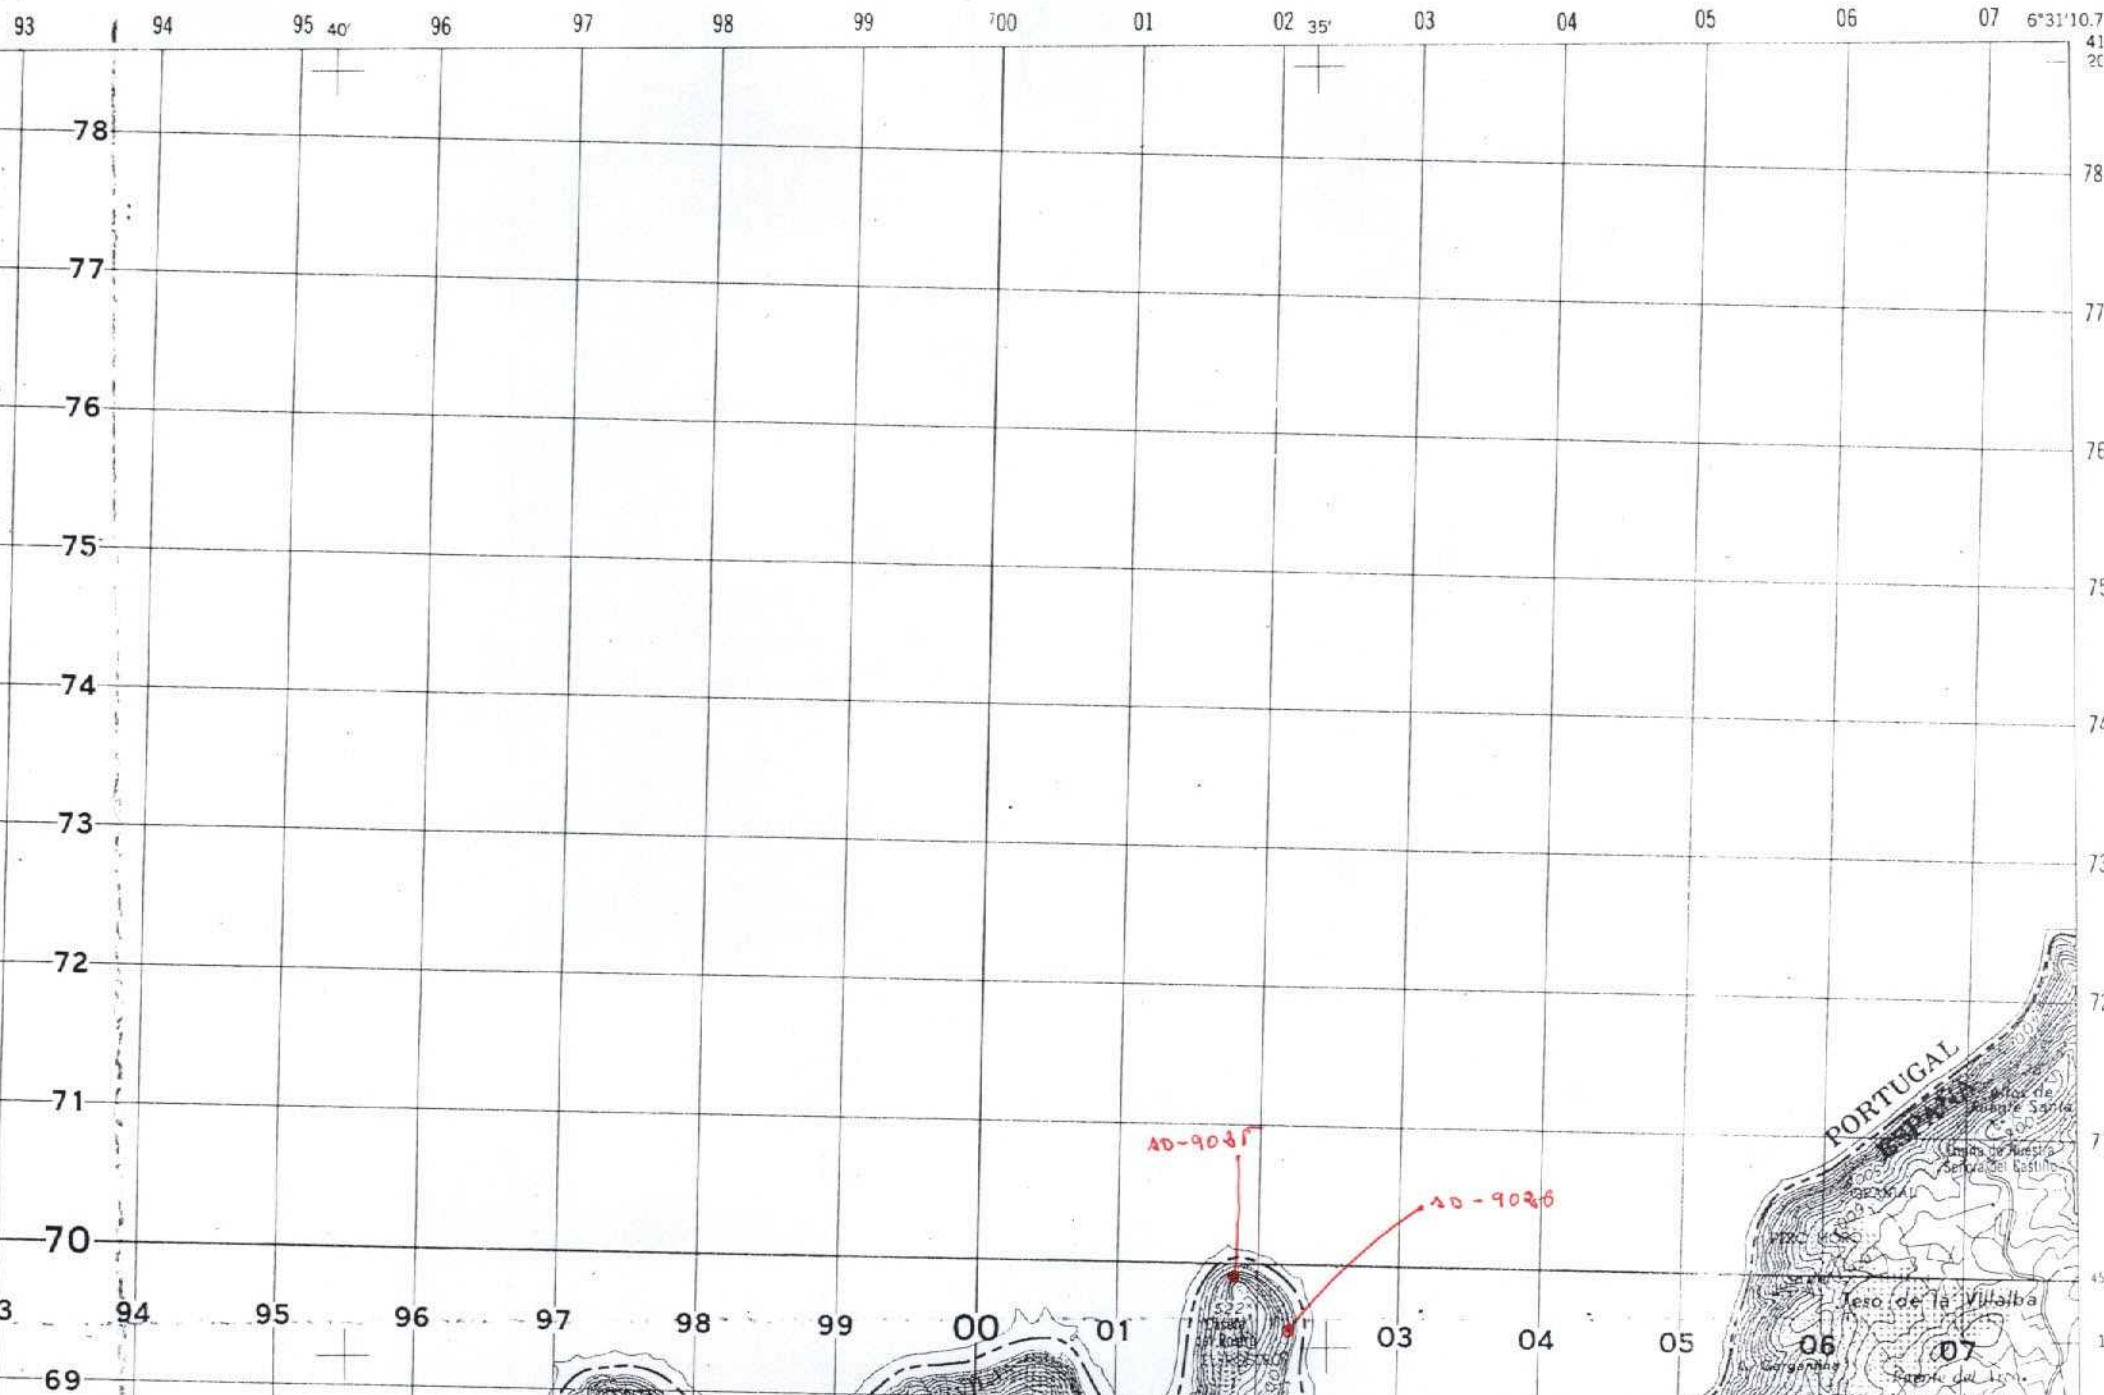

DATOS A RELLENAR POR EL I.T.G.E.		DATOS A RELLE- POR EL CONSULT		DATOS A RELLENAR POR EL I.T.G.E.			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSULT	ESPECIAL QUE REALI- LA ESTAC	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1 : 50.000							
10 / 17 /		I S S D					

[illegible][illegible]