


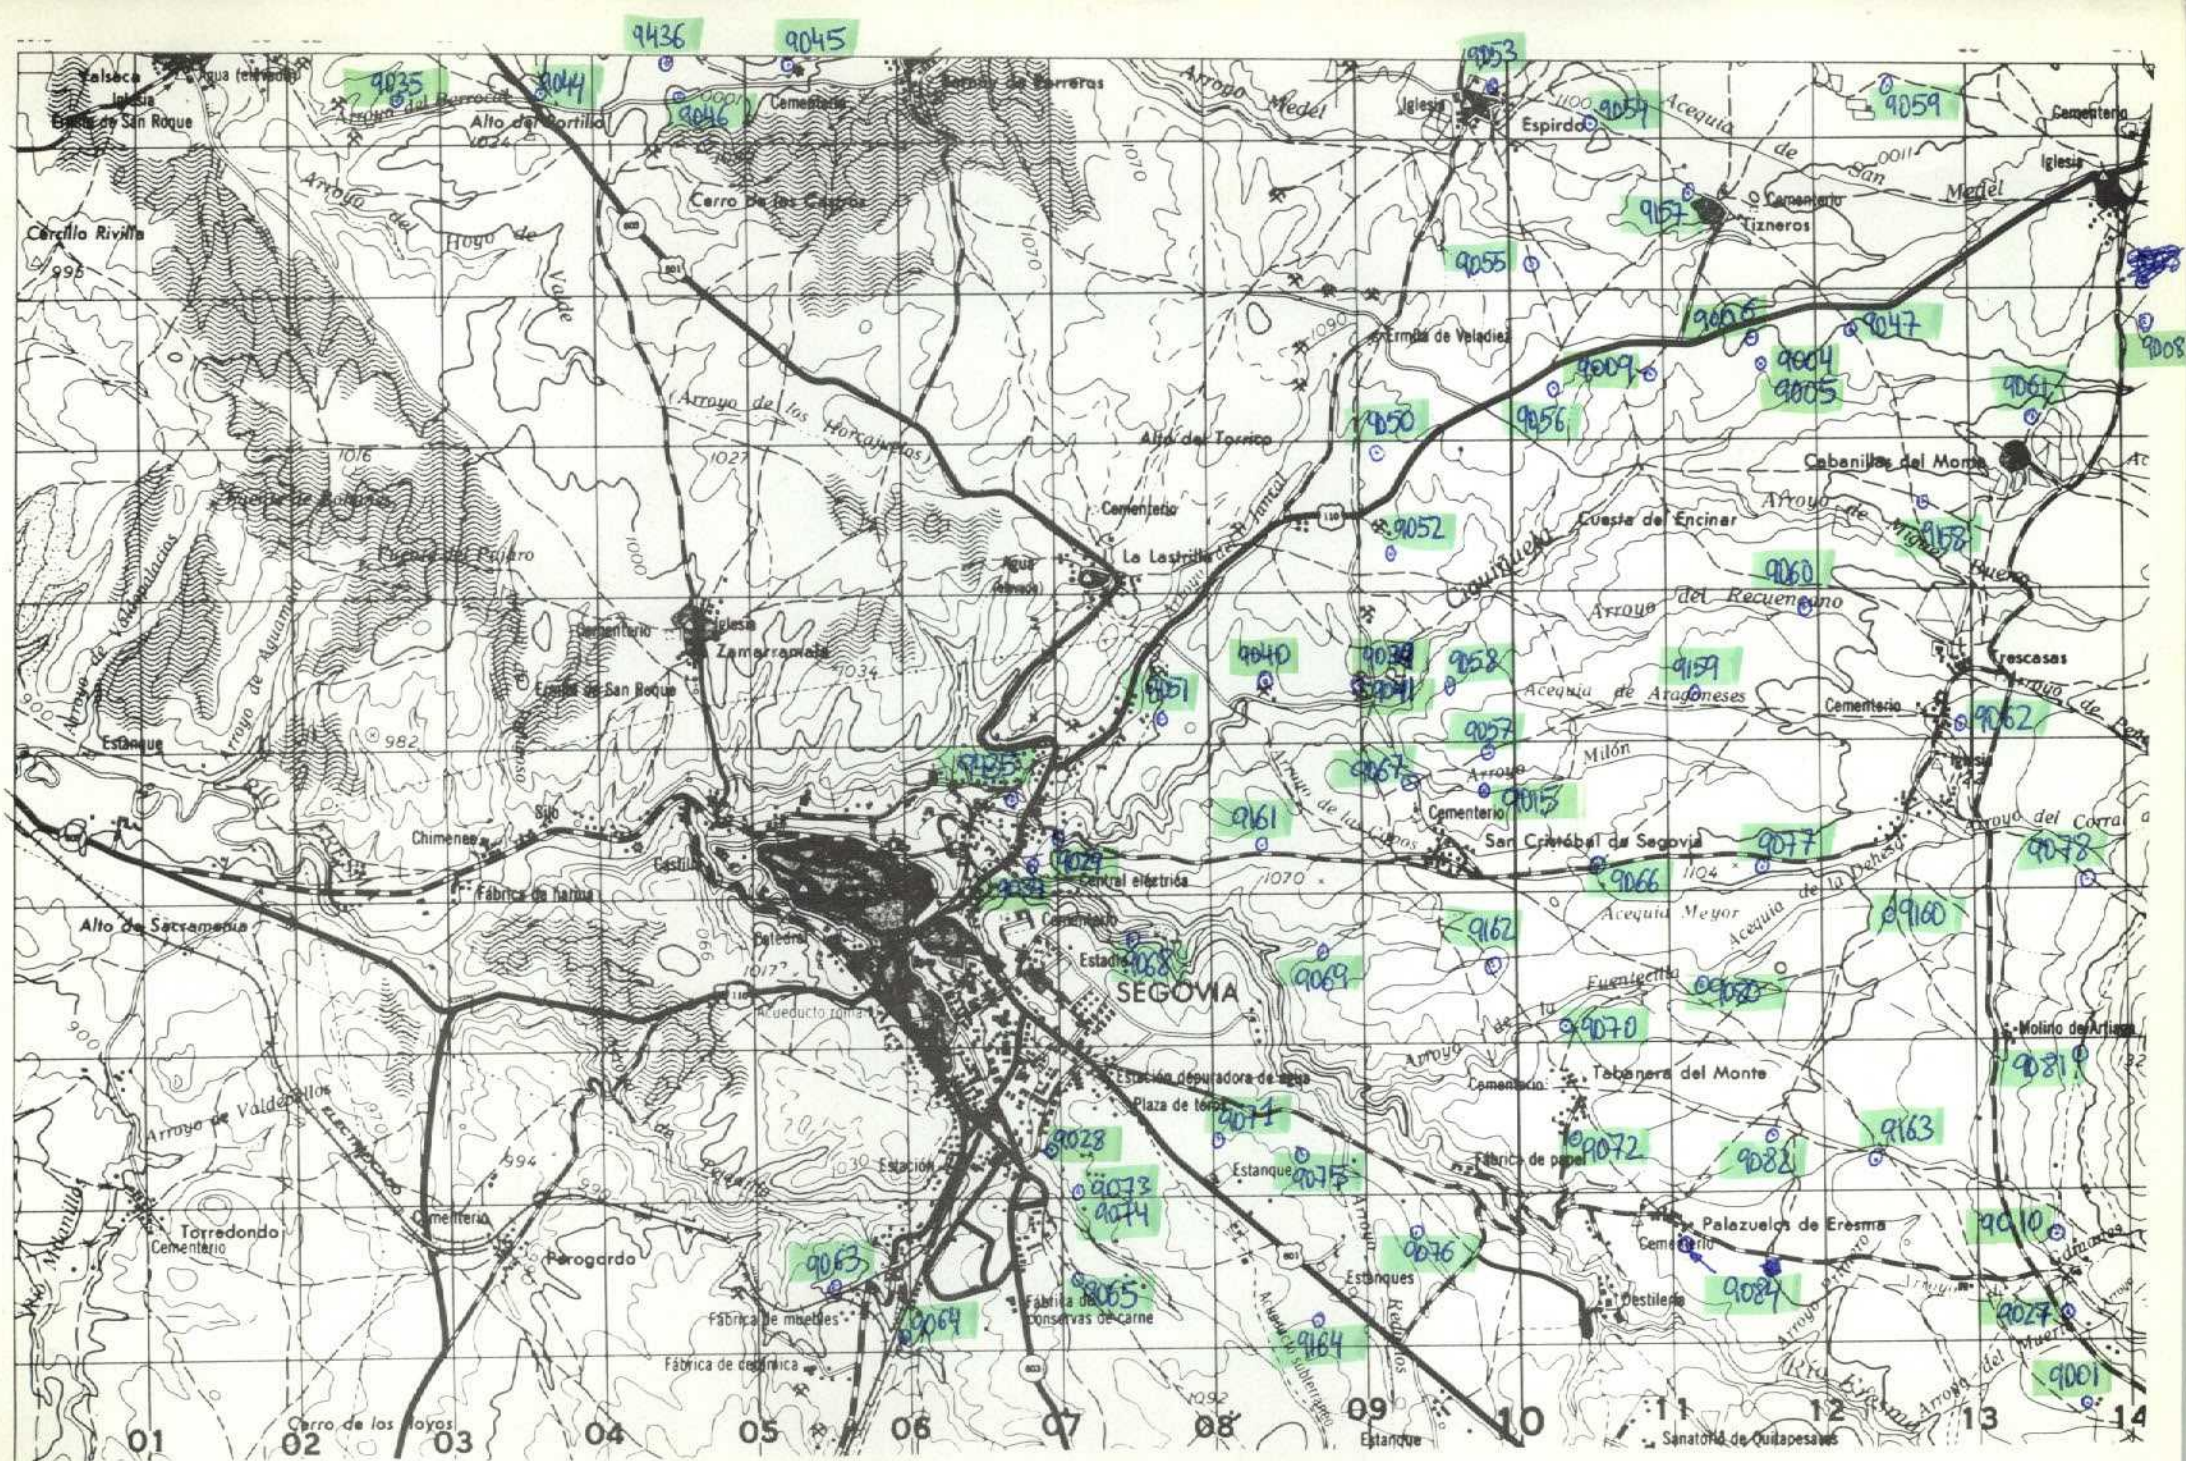

NUMERO DE LA HOJA 1815 CUADRANTE

1	2
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSULTOR	ESPECIAL	QUE REALIZA LA ESTACIÓN	
1815	4	DP	VG		

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR												
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro Lym.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico	diferen.	Microso
9067	X											
9068	X											
9069	X											
9070	X											
9071	X											
9072	X											
9073	X											
9074	X											
9075	X											
9076	X											
9077	X											
9078	X											
9080	X											
9081	X											
9082	X											
9083	X											
9084	X											
9435	X										X	
9436	X										X	

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro Lym.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico	diferen.	Microso


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR													
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS											
		Petro Lym	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro Masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis	
9001	X							X					
9004	X							X					
9005	X							X					
9006	X							X					
9008	X							X					
9009	X							X					
9010	X							X					
9015	X							X					
9027	X							X					
9028	X							X					
9029	X							X					
9034	X							X					
9035	X							X					
9039	X							X					
9040	X							X					
9041	X							X					
9044	X												
9045	X												
9046	X												
9047	X												
9050	/												
9051	X												
9052	X												
9053	X												
9054	X												
9054	X												
9055	X												
9056	X												
9057	X												
9058	X												
9059	X												
9060	X												
9061	X												
9062	X												
9063	X												
9064	X												
9065	X												
9066	X												

EL CONSULTOR.— DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 a 7 y 15 a 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

Enviado el
El Consultor

Carlos Villaseca

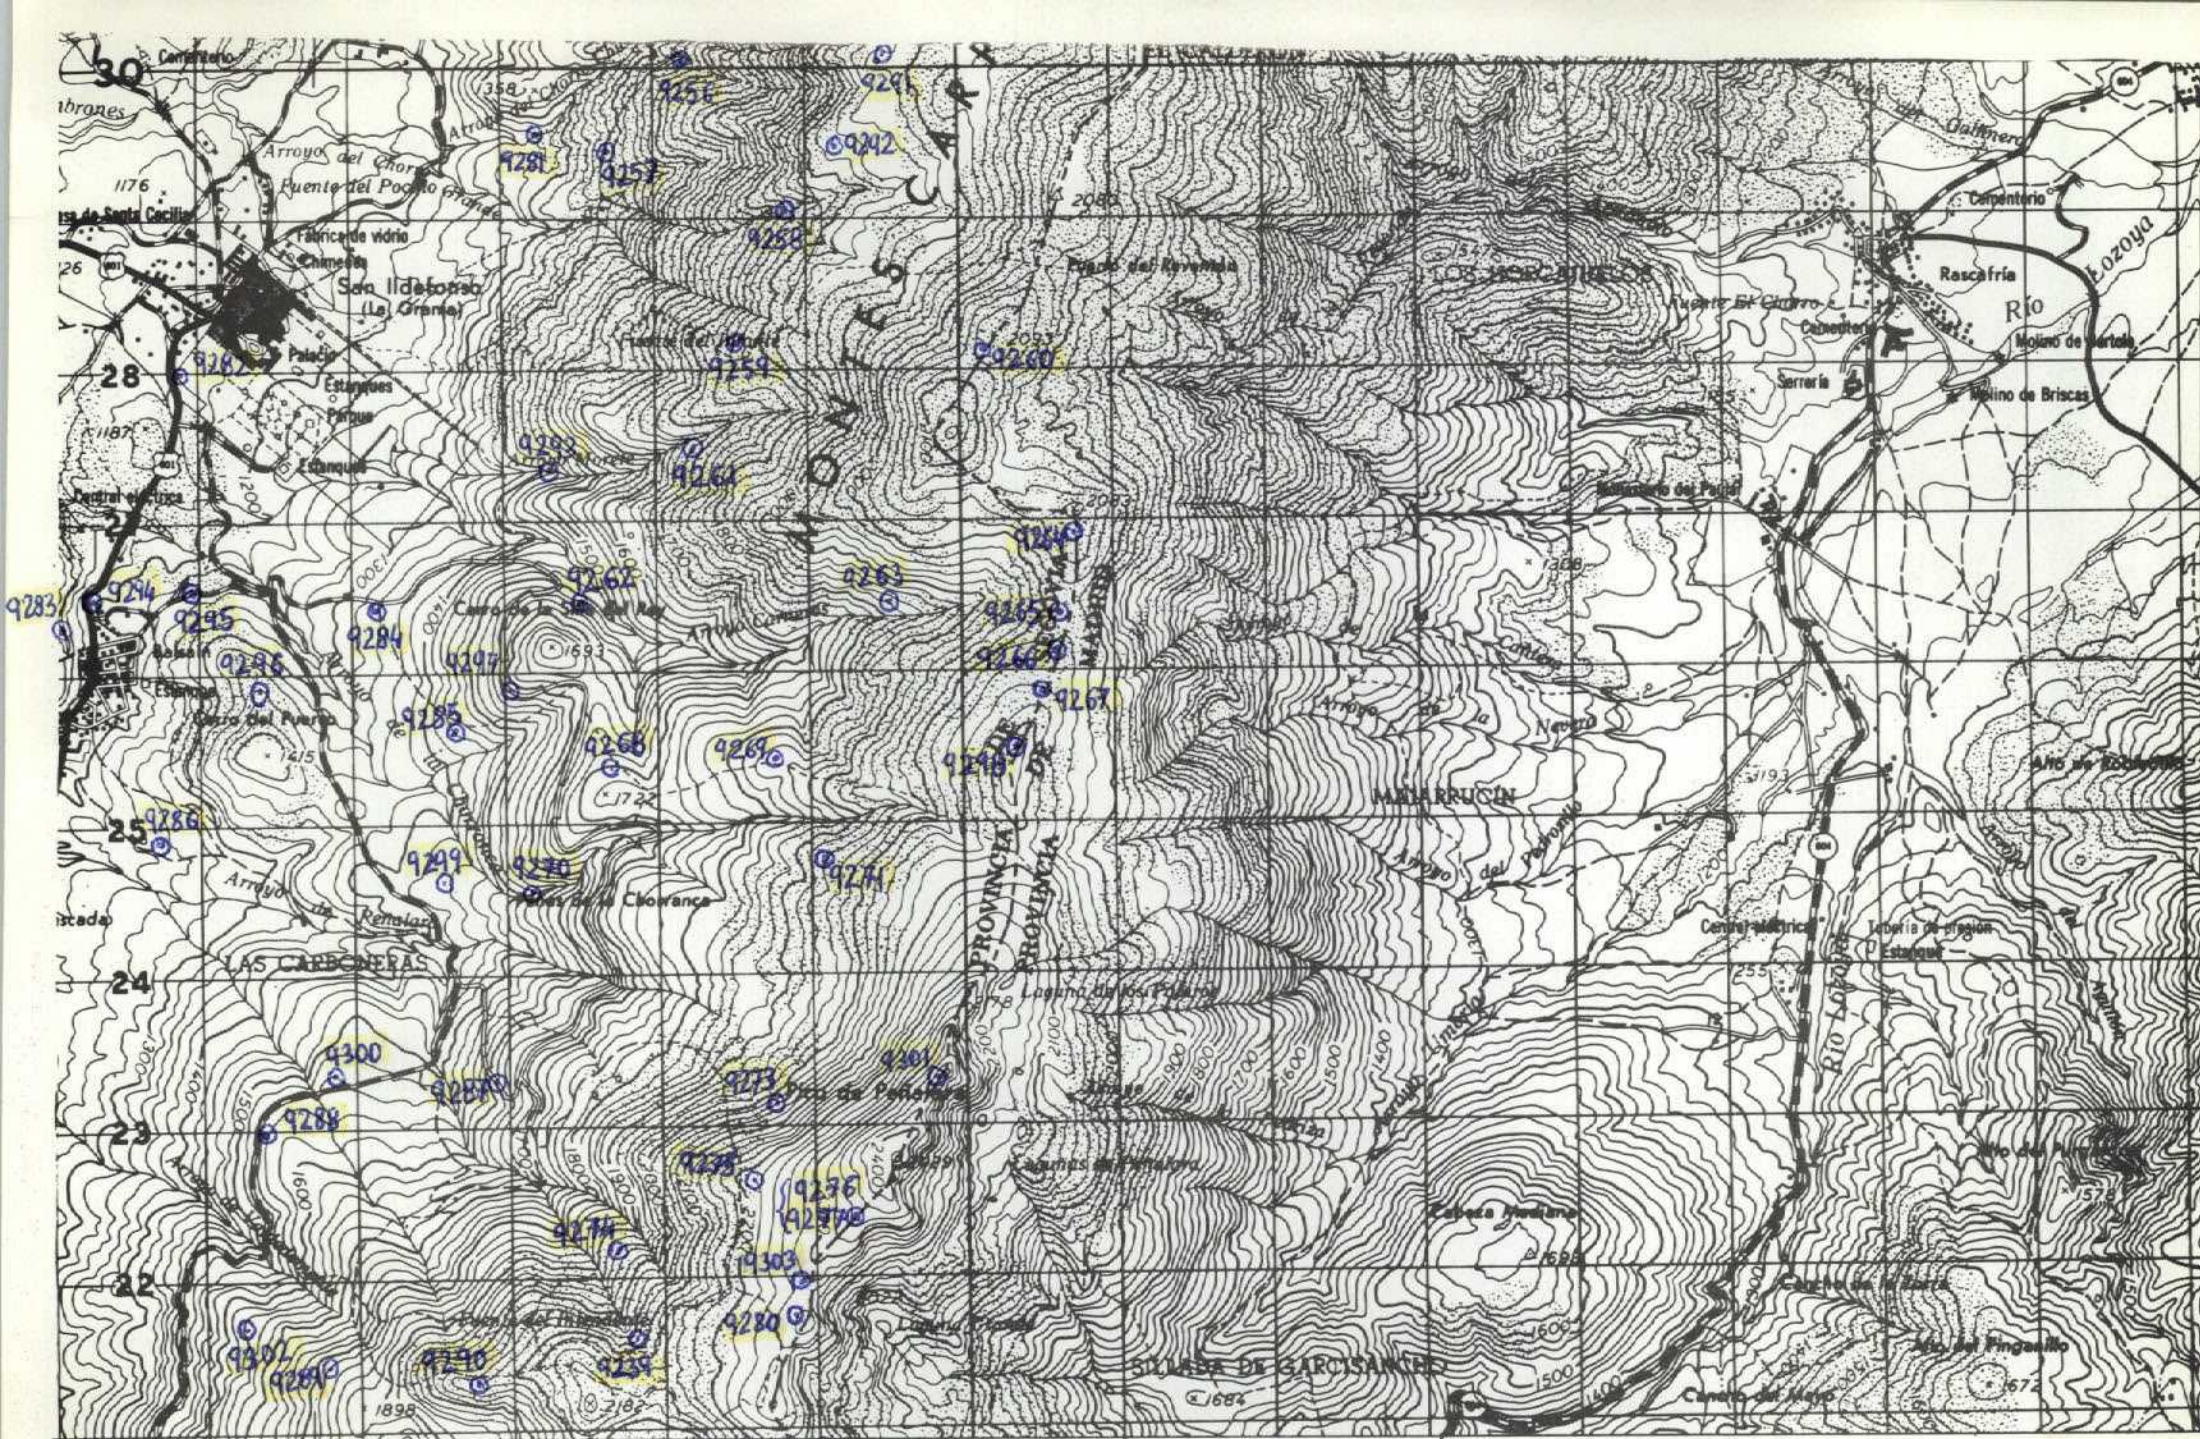

NUMERO DE LA HOJA 1819 CUADRANTE

4	1
3	2


DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSULTA	ESPECIAL	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1815	2	DP	JF				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografía	Petro. L y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rojos X	Espectro infrarojo	C 14	Análisis químico	Termico	Otros análisis
9294	X										
9295	X										
9296	X										
9297	X										
9298	X										
9299	X										
9300	X										
9301	X										
9302	X										
9303	X										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografía	Petro. L y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rojos X	Espectro infrarojo	C 14	Análisis químico	Termico	Otros análisis
9256	X										
9257	X										
9258	X										
9259	X										
9260	X										
9261	X										
9262	X										
9263	X										
9264	X										
9265	X										
9266	X										
9267	X										
9268	X										
9269	X										
9270	X										
9271	X										
9272	X										
9273	X										
9274	X										

EL CONSULTOR: DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 Y 7 Y 15 Y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el Enviado el
El Supervisor El Consultor

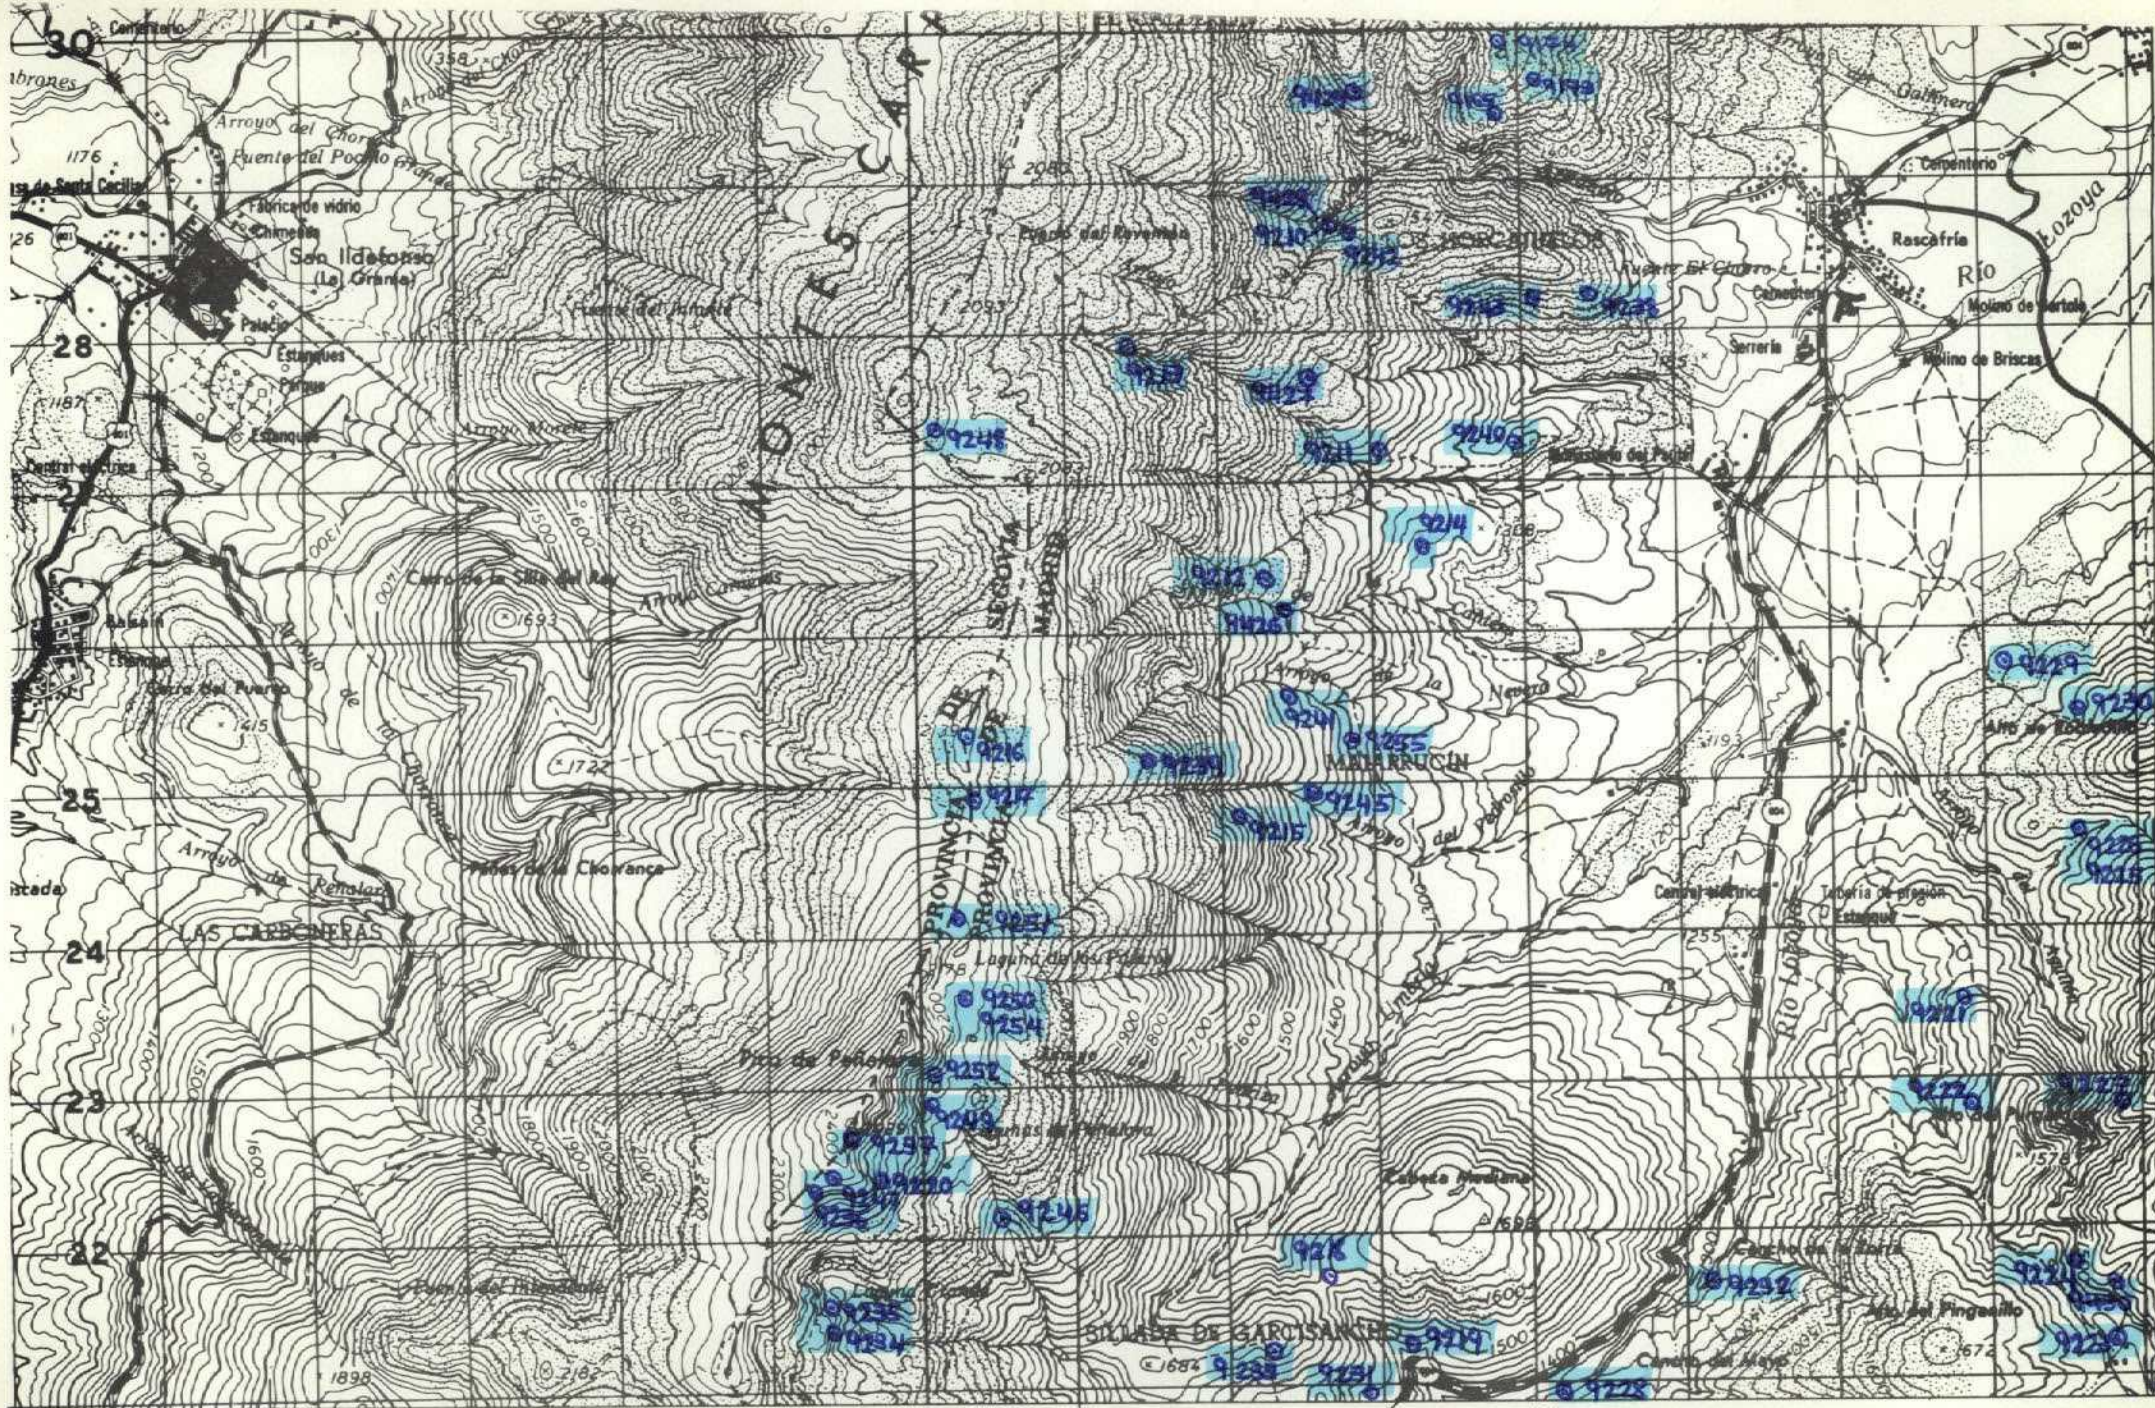

NUMERO DE LA HOJA 1815 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	CONSULTA	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACIÓN	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1815	2 DPAM	DPAM					


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR										
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS									
	Fotografía	Petro l y m	Macrop.	Micropol.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Otros análisis
9246	X									
9247	X									
9248	X									
9249	X									
9250	X									
9251	X									
9252	X									
9254	X									
9255	X									
9426	X									
9427	X									
9428	X									
9429	X									
9430	X									

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR										
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS									
	Fotografía	Petro l y m	Macrop.	Micropol.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Otros análisis
9165	X									
9173	X									
9174	X									
9210	X									
9211	X									
9212	X									
9213	X									
9214	X									
9215	X									
9216	X									
9217	X									
9218	X									
9219	X									
9220	X									
9221	X									
9222	X									
9223	X									
9224	X									
9225	X									

EL CONSULTOR DEBERÁ MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERÁ ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 Y 7 Y 15 Y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

Enviado el
El Consultor

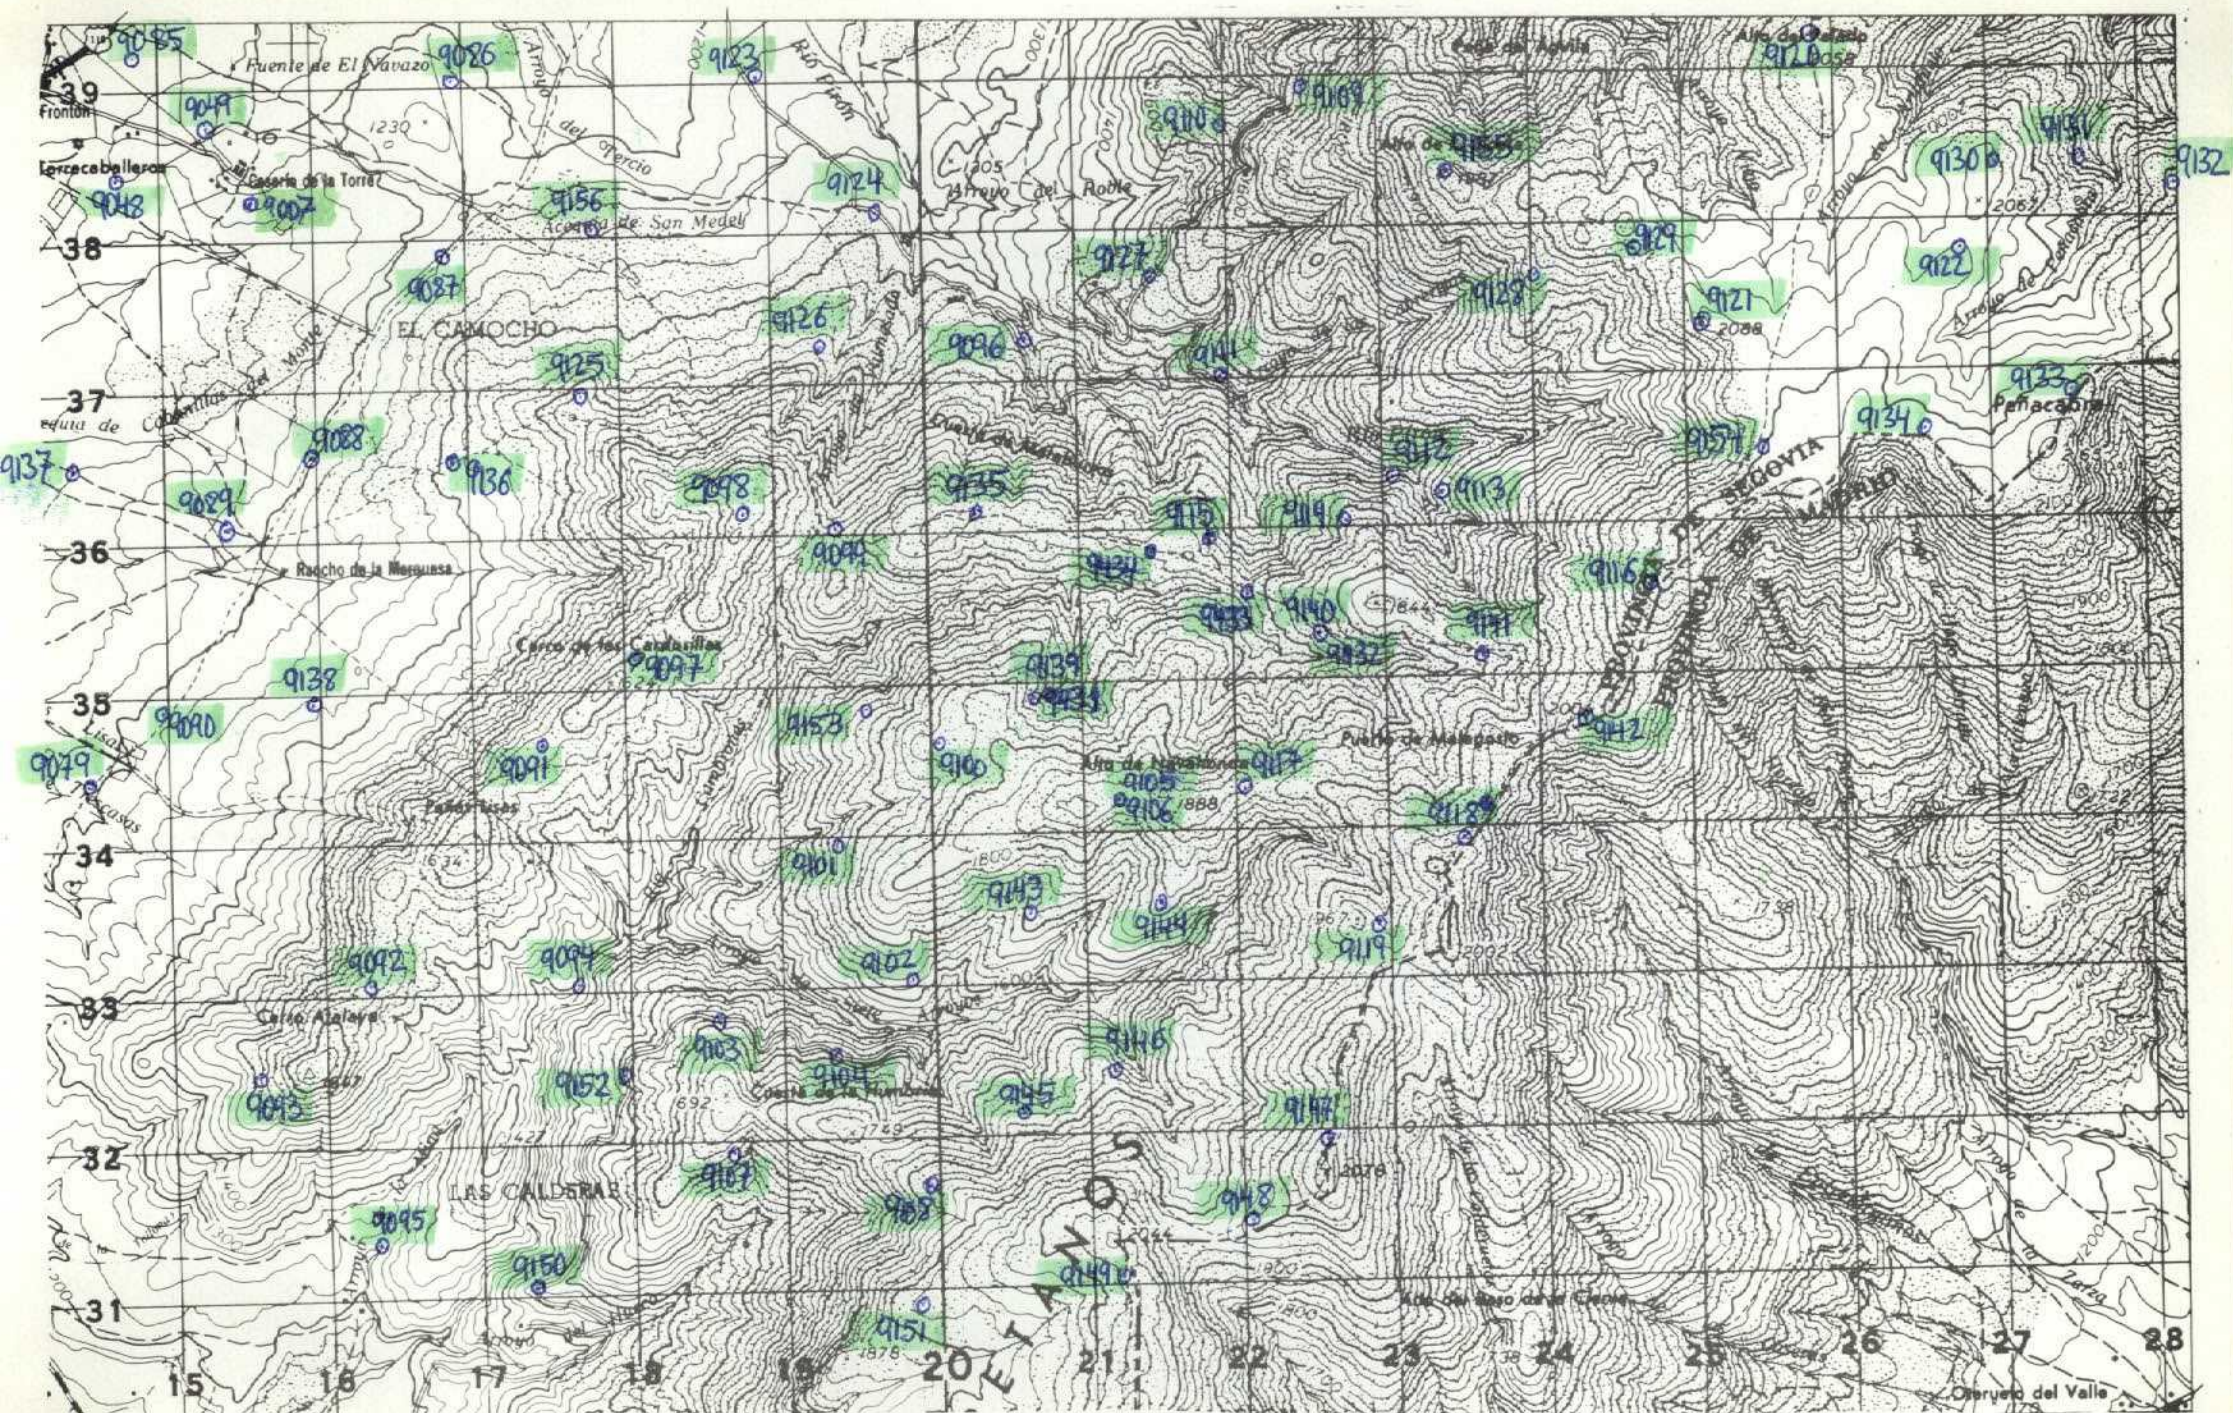

NUMERO DE LA HOJA 1815 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSULTA	ESPECIAL	Recibido	Ref. Control
1815	1	DP	VG		

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR												
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS											
	Fotografia	Petro. L y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico	Microscop. dif.	Otros analisis
9122	X											
9123	X											
9124	X											
9125	X											
9126	X											
9127	X											
9128	X											
9129	X											
9130	X											
9131	X											
9132	X											
9133	X											
9134	X											
9135	X											
9136	X											
9137	X											
9138	X											
9139	X											
9140	X											
9141	X											
9142	X											
9143	X											
9144	X											
9145	X											
9146	X											
9147	X											
9148	X											
9149	X											
9150	X											
9151	X											
9431	X											X
9432	X											X
9433	X											X
9434	X											X

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR												
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS											
	Fotografia	Petro. L y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico	Microscop. dif.	Otros analisis
9007	X											X
9085	X											
9086	X											
9087	X											
9088	X											
9089	X											
9090	X											
9091	X											
9092	X											
9093	X											
9094	X											
9095	X											
9096	X											
9097	X											
9098	X											
9099	X											
9100	X											
9101	X											
9102	X											
9103	X											
9104	X											
9105	X											
9106	X											
9107	X											
9108	X											
9109	X											
9110	X											
9111	X											
9112	X											
9113	X											
9114	X											
9115	X											
9116	X											
9117	X											
9118	X											
9119	X											
9120	X											
9121	X											

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 a 7 y 15 a 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el Enviado el
El Supervisor El Consultor

Carlos Villaseca