


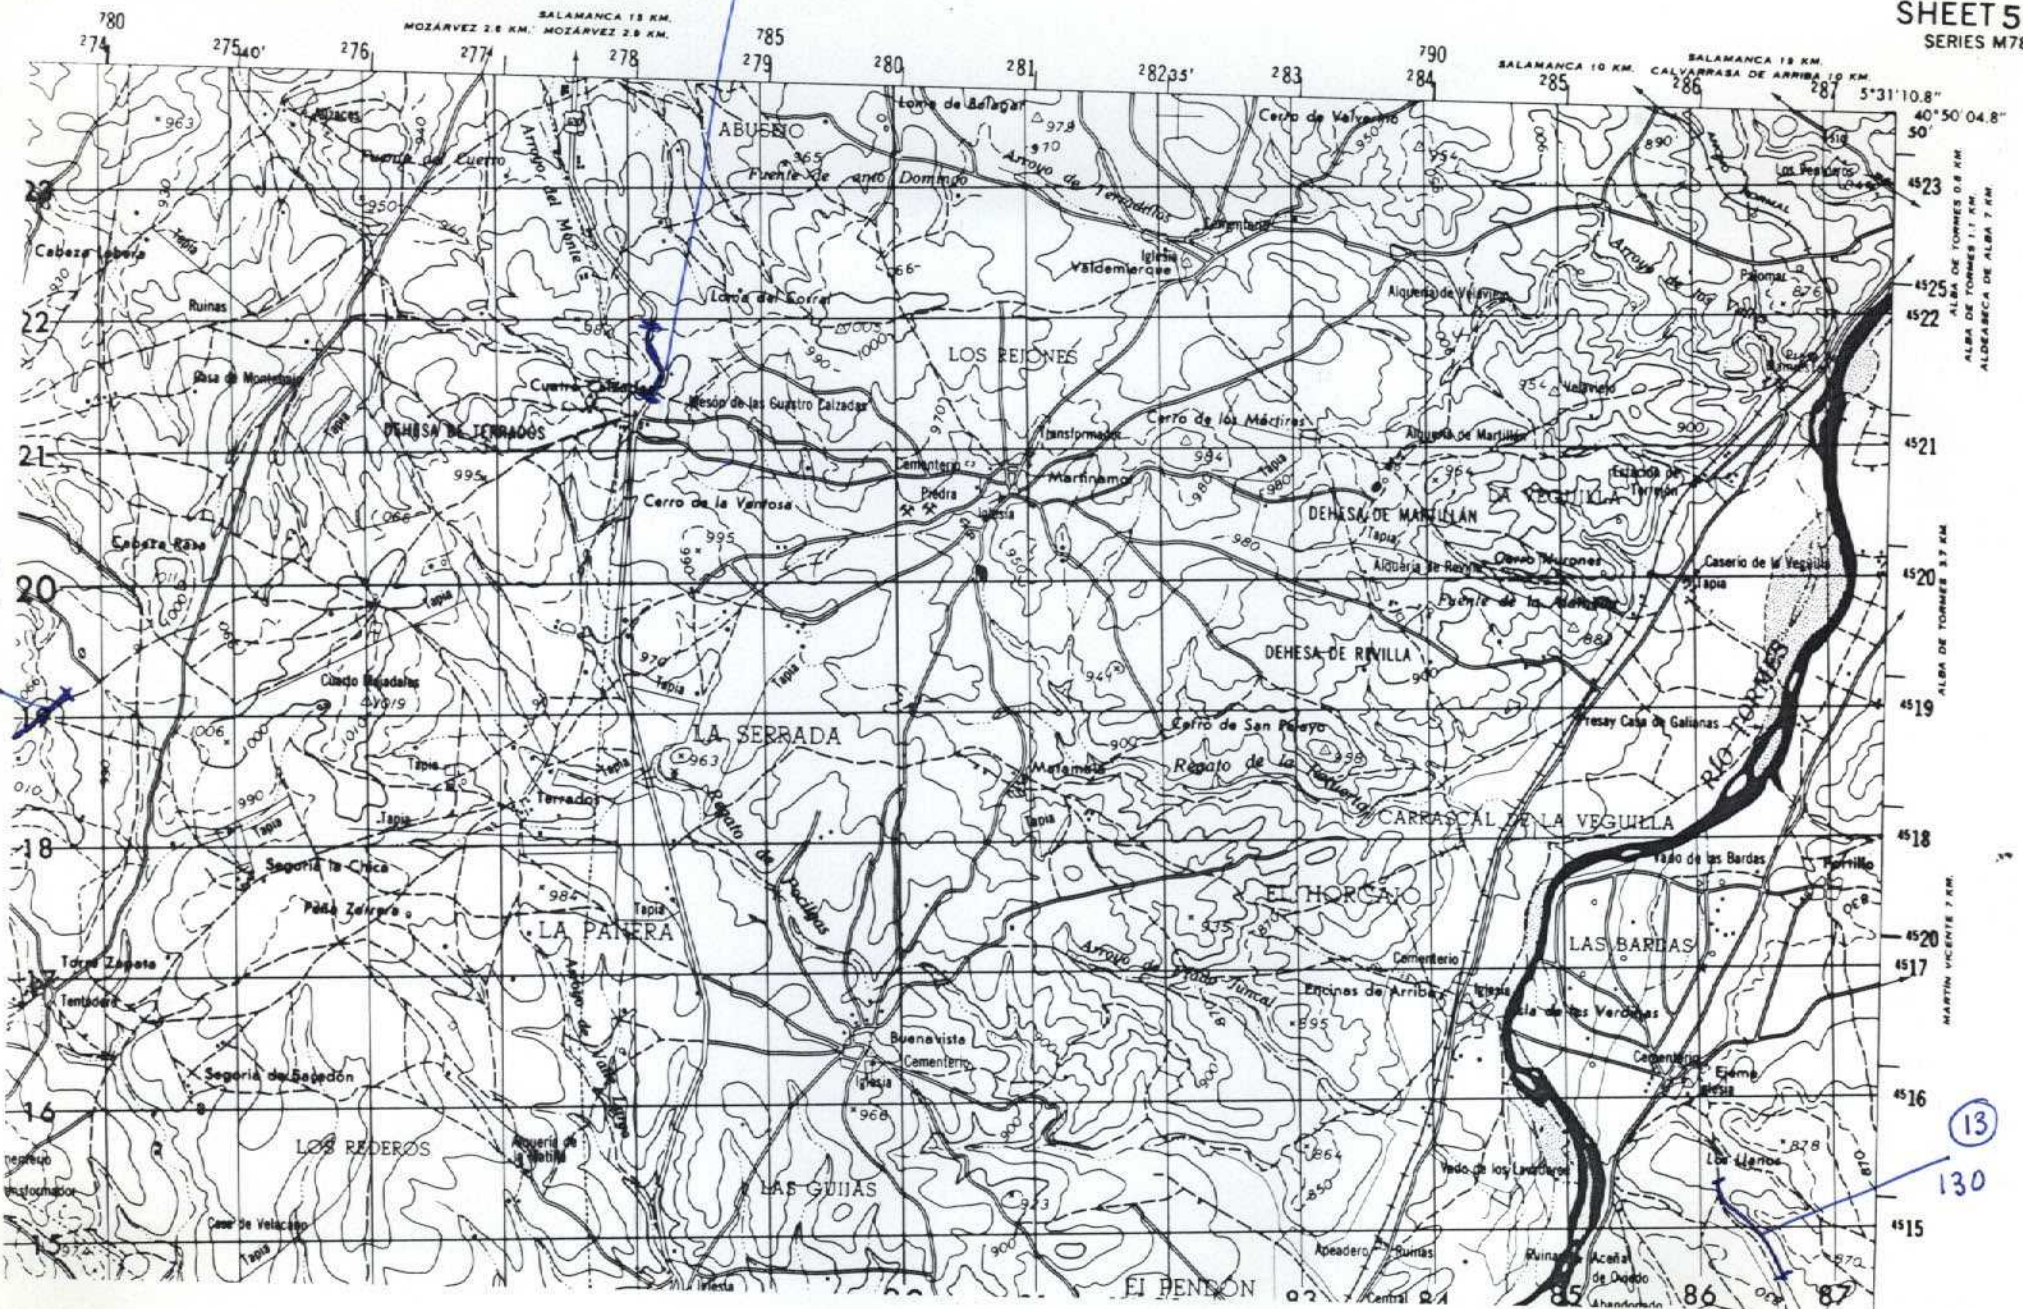

NUMERO DE LA HOJA 13-20 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	CONSULTA	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACIÓN	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
13201			64				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR												
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro Lym	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro Masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
0101					/							
0102					/							
0103					/							
0104					/							
0105											/	
0106											/	
0107					/							
0108					/							
0109											/	
0110											/	
0111					/							
0112											/	
0113					/						/	
0114												
0115											/	
0116												
	2/											
	4/											
	5/											


NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro Lym	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
	6/											
	9/											
	10/											
	11/											
	12/											
	13/											
	15/											
	27/											
	28/											
1301												
1302												
1303												
1304										/		
1305												
1306												
1307										/		
1308										/		
1309												
1310												

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR												
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro. lym	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Raya X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	
1311						/	/					
1312						/						
1313						/						
781												
791												
821												
831												
861												

EL CONSULTOR DEBE MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 7 y 15 y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

Enviado el
El Consultor

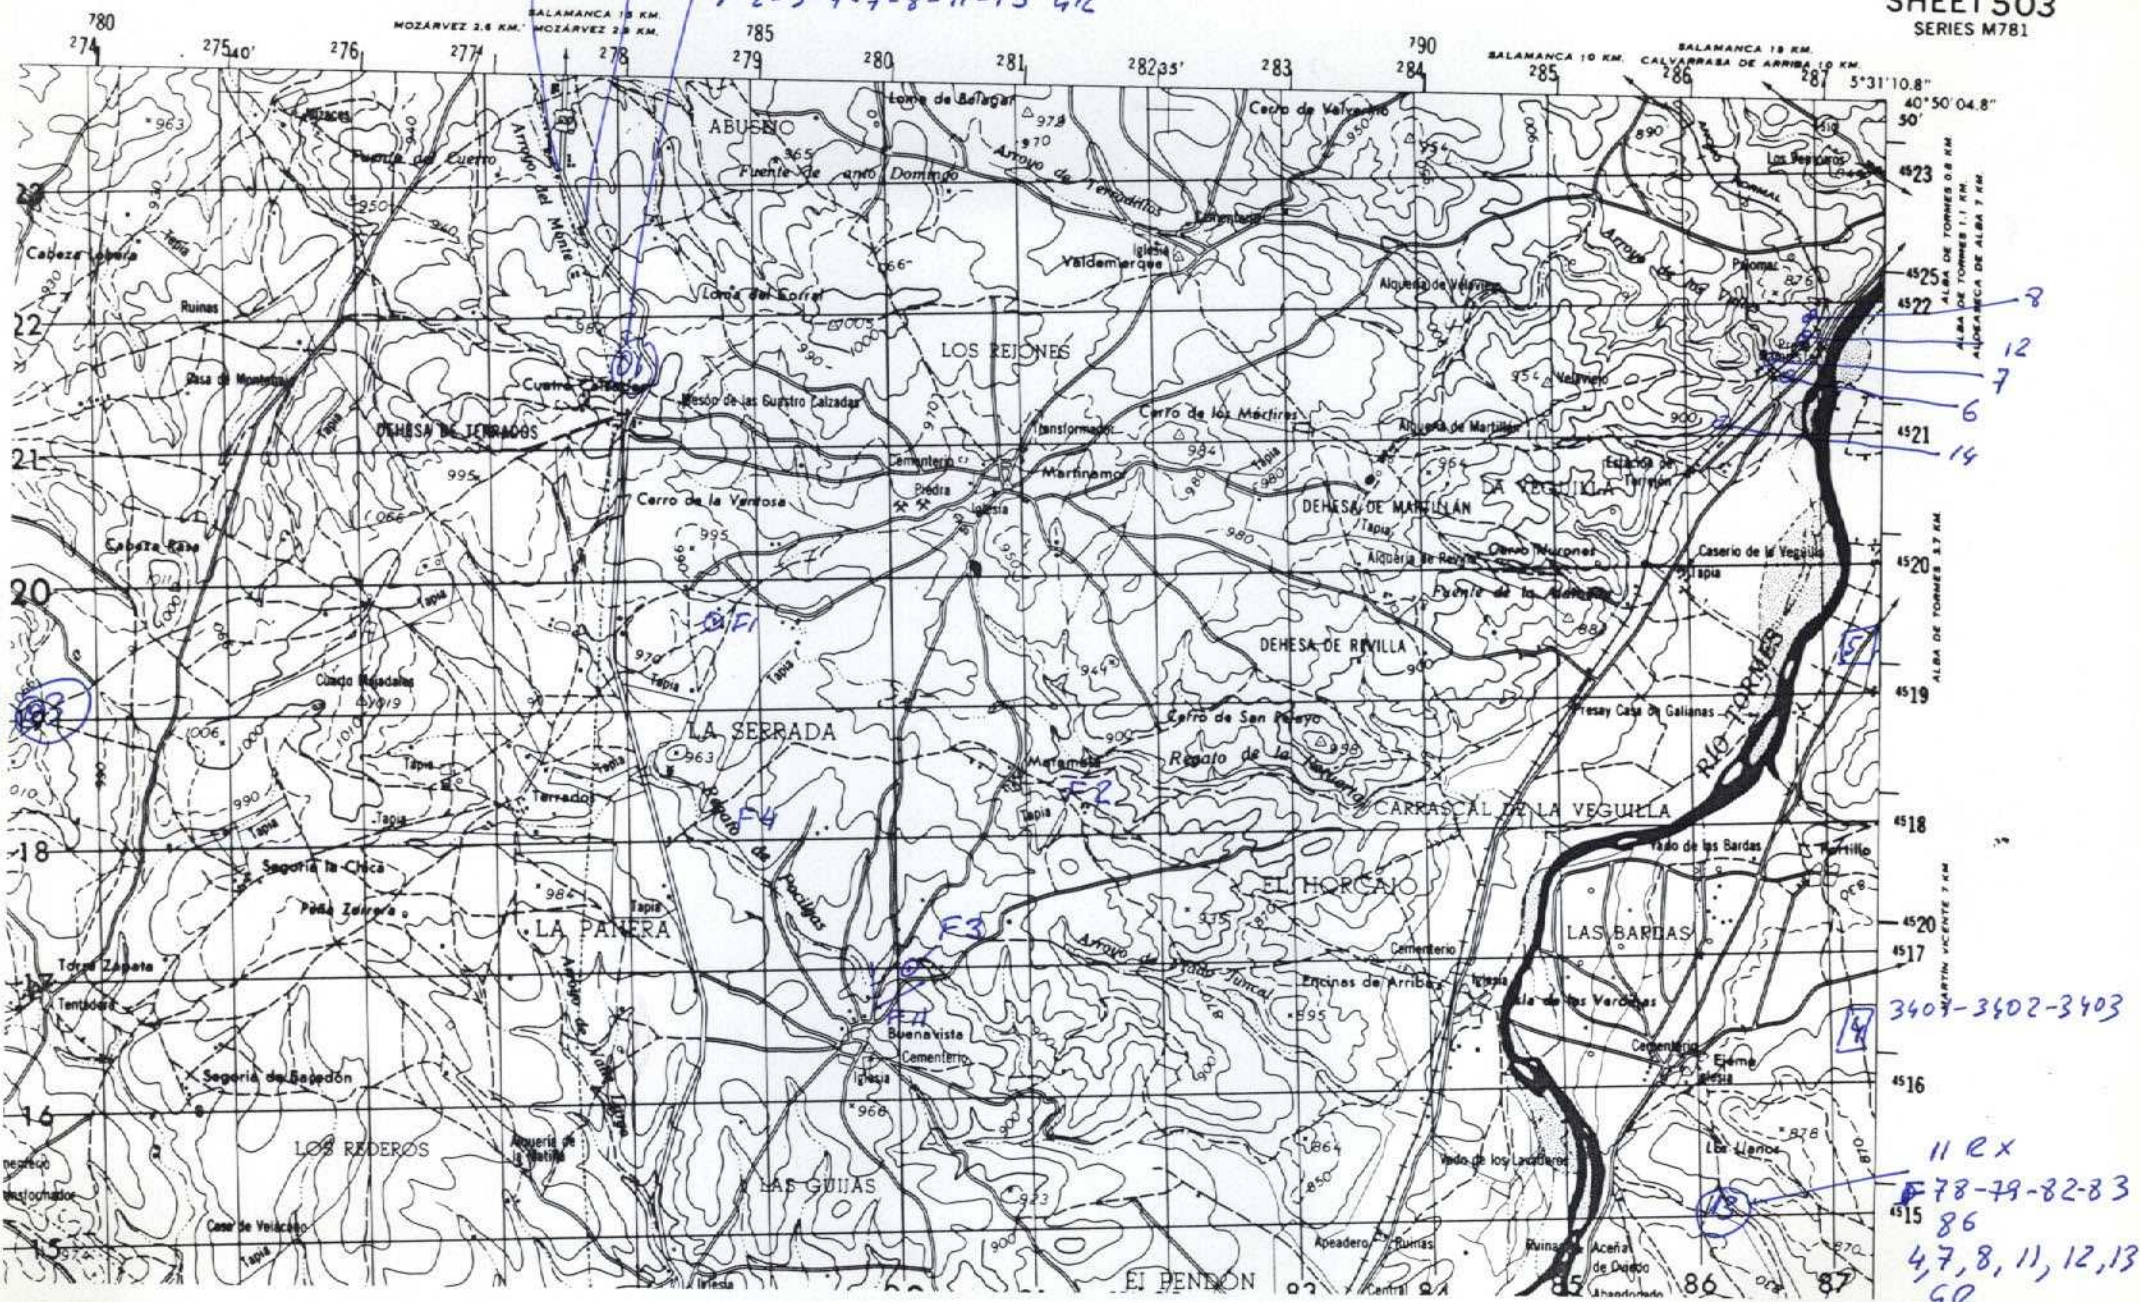

NUMERO DE LA HOJA 13-20 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	CONSULTA	ESPECIAL QUE REA LA ESTACION	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
13201			VM				


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR										
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	Petro. Ly. M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Otros analisis
1	1									
2	1									
3	1									
4	1									
5	1									
6	1									
7	1									
8	1									
10	1									
11	1									
12	1									
14	1									

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR										
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	Petro. Ly. M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Otros analisis
3401										
3402										
3403										
4										
7										
8										
11										
12										
13										
791										
791										
821										
831										
271										
281										

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 15 de cada mes estas hojas al INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

Enviado el
El Consultor

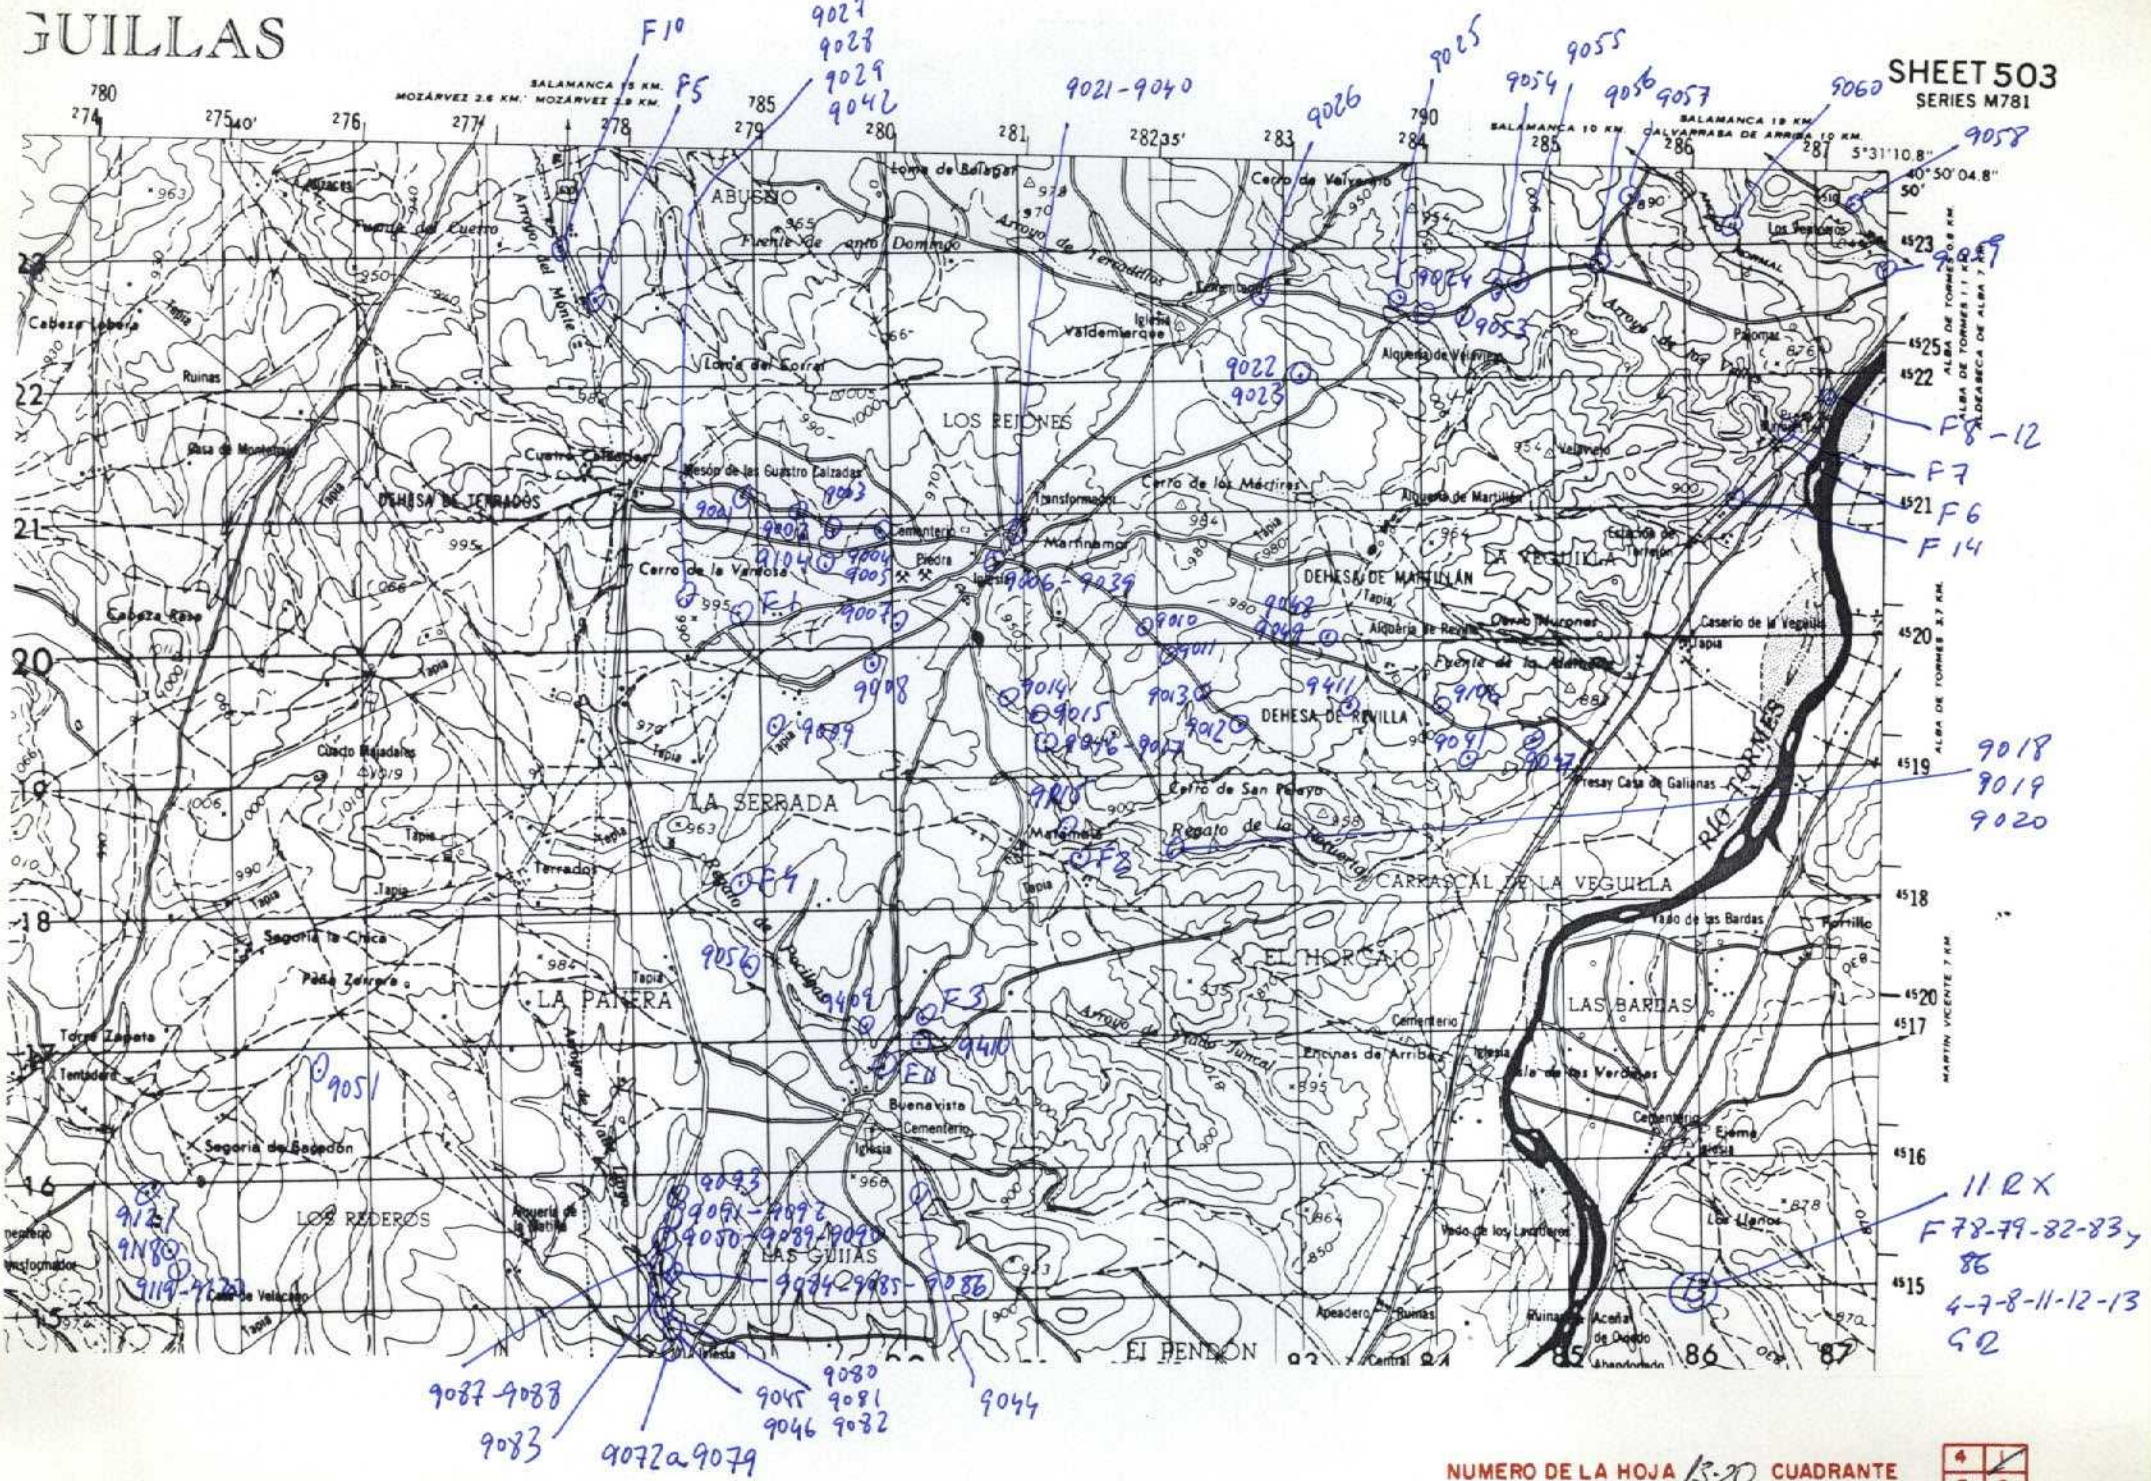

NUMERO DE LA HOJA 13-20 CUADRANTE



DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
13201					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografía	Petro. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. infrarrojo	C 14	Análisis químico	Término diferencial	Otros análisis
9058	1										
9059	1										
9056	1										
9057	1										
9060	1										
9054	1										
9055	1										
9053	1										
9024	1										
9025	1										
9026	1										
9022	1										
9023	1										
9021	1										
9040	1										
9001	1										
9002	1										
9003	1										
9004	1										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografía	Petro. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. infrarrojo	C 14	Análisis químico	Término diferencial	Otros análisis
9103	1										
9052	1										
9409	1										
9410	1										
9044	1										
9051	1										
9027	1										
9028	1										
9029	1										
9042	1										
9007	1										
9008	1										
9009	1										
9104	1										
9093	1										
9092	1										
9091	1										
9050	1										
9089	1										
9090	1										
9087	1										
9088	1										


EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 15 y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el Enviado el
El Supervisor El Consultor



EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y (LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1.^o Y 15.^o DE 22 DE CADAMÉ ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el Enviado el
El Supervisor El Consultor

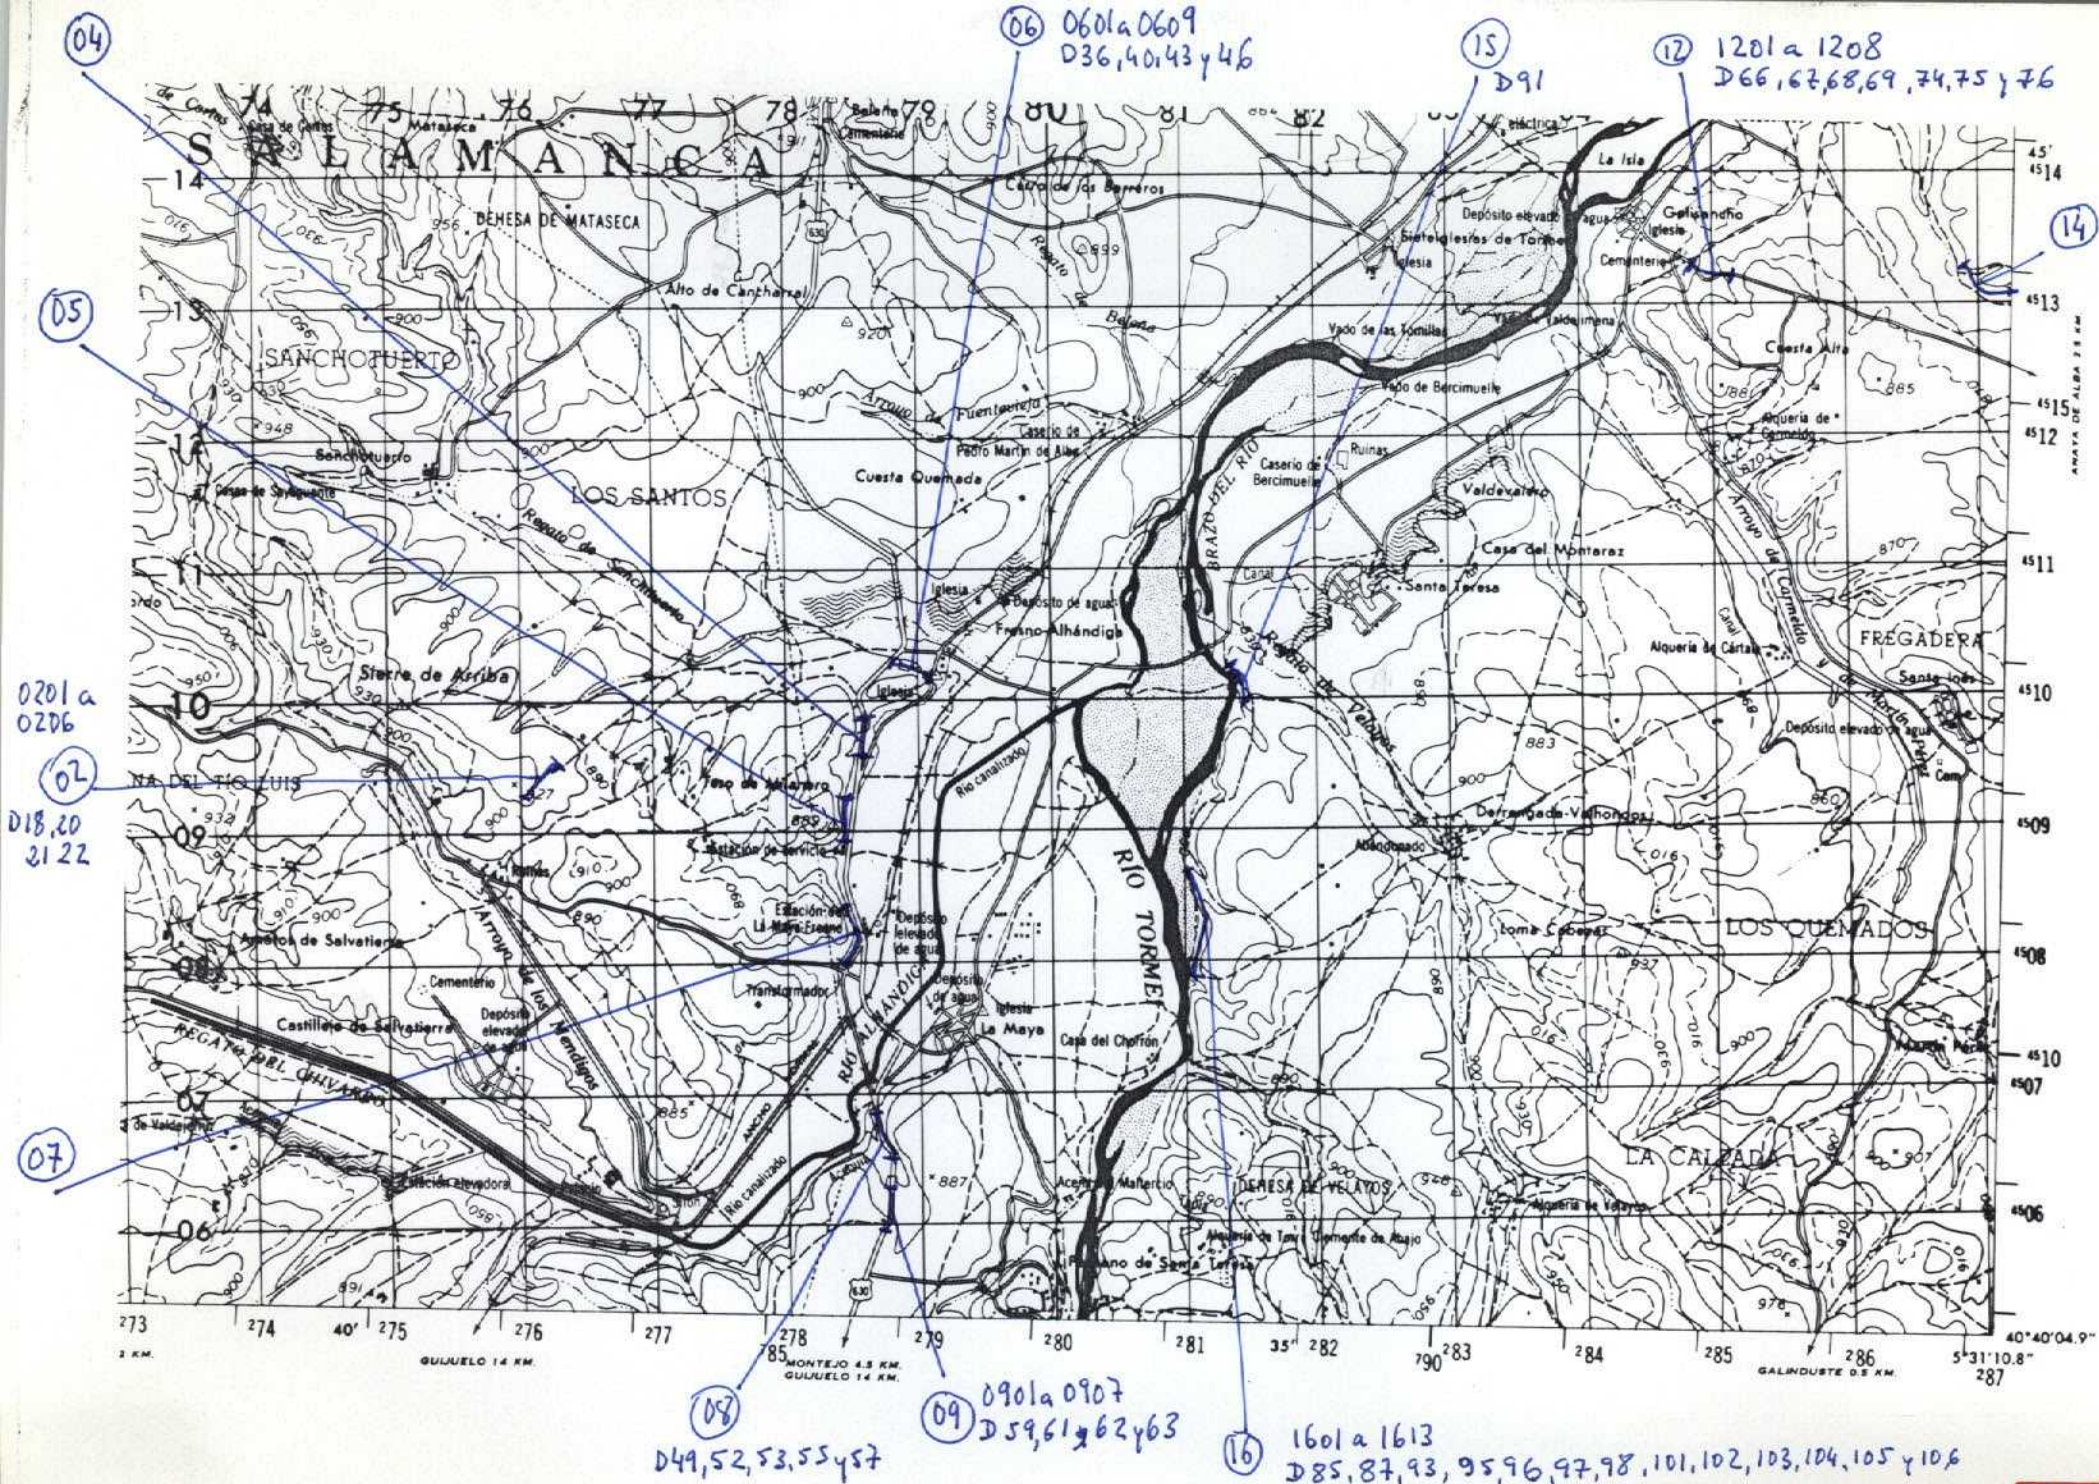

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	Recibido	Ref. Control
13204			

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR									
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro. y M.	Macrop.	Microp.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Otros análisis
0201									
0202									
0203									
0204									
0205									
0206									
18/									
20/									
21/									
22/									
0601									
0602									
0603									
0604									
0605									
0606									
0607									
0608									
0609									

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR									
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro. y M.	Macrop.	Microp.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Otros análisis
63/									
1201									
1202									
1203									
1204									
1205									
1206									
1207									
1208									
1266/									
67/									
68/									
69/									
74/									
75/									
76/									
1591/									
1601									
1602									
1603									
1604									
1605									


EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 a 7 y 15 a 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el Enviado el
El Supervisor El Consultor

2101 a 2117
D 130, 131, 132, 135, 136, 137
D 141, 143, 144, 146, 147, 148, 149

3101 a 3103
31

19

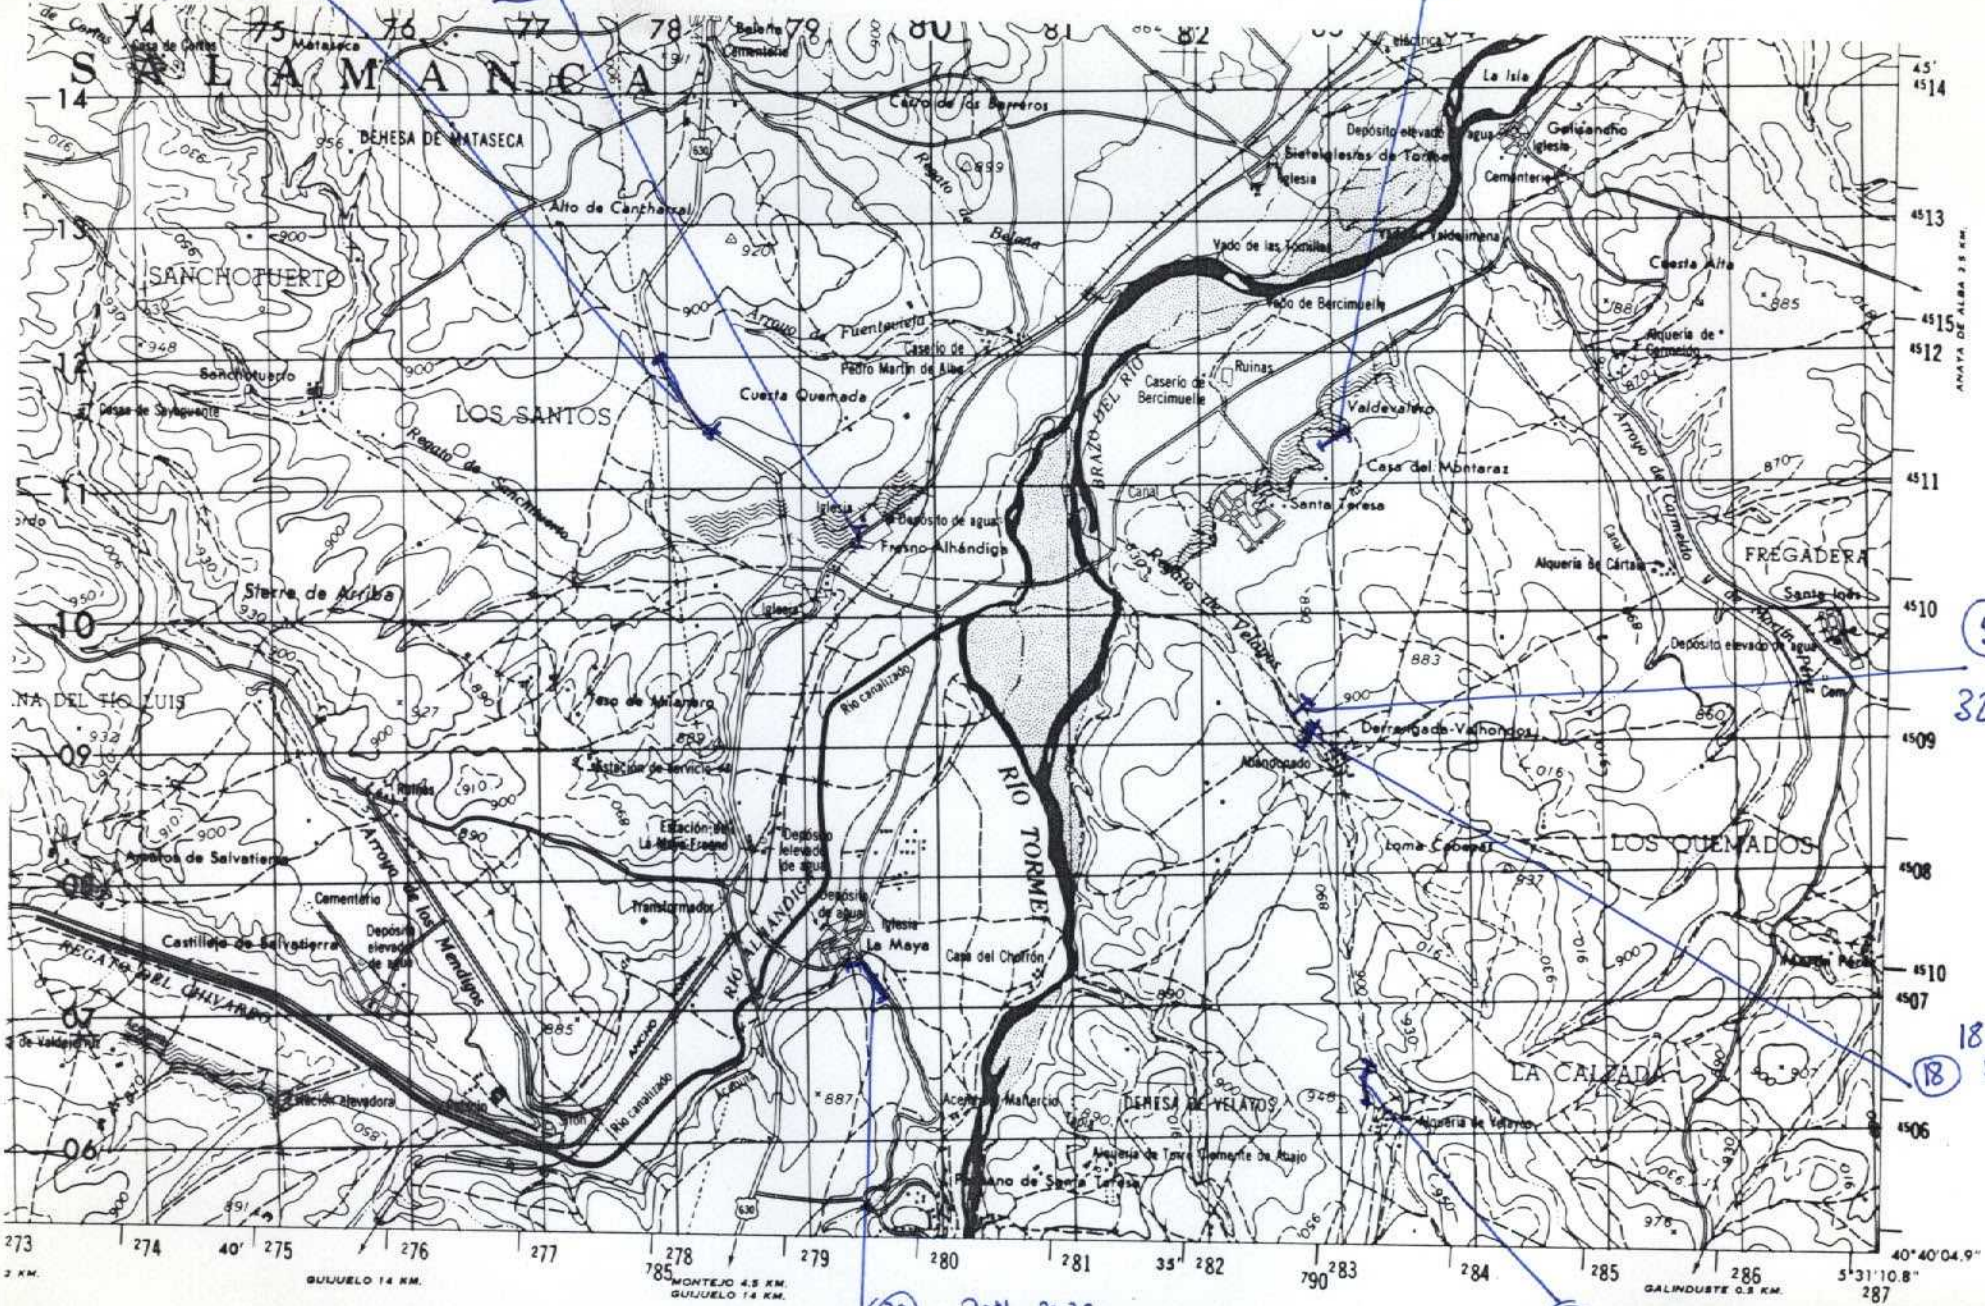

2001-2023
D 117, 118, 120, 125, 126 y 129

1701-1707
D 107, 108, 109 y 110

NUMERO DE LA HOJA / 3-20 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	CONSULTA	ESPECIAL	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
13202			PC				

GA


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR													
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS												
	Fotografía	Petro. l y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Análisis químico	Termico	Microsc.	Otros	Análisis
2019						/	/						
2020						/	/						
2021						/	/						
2022						/	/						
2023						/	/						
117	/												
188	/												
120	/												
125	/												
126	/												
129	/												
2101						/	/						
2102						/	/						
2103						/	/						
2104						/	/						
2105						/	/						
2106						/	/						
2107						/	/						
2108						/	/						
2109						/	/						
2110						/	/						
2111						/	/						

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR													
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS												
	Fotografía	Petro. l y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Análisis químico	Termico	Microsc.	Otros	Análisis
3101						/	/						
3102						/	/						
3103						/	/						
3201						/	/						
3202						/	/						
1701						/	/						
1702						/	/						
1703						/	/						
1704						/	/						
1705						/	/						
1706						/	/						
1707						/	/						
107	/												
108	/												
109	/												
110	/												
1801						/	/						
1802						/	/						
1803						/	/						

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 15 y 15 y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3


Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

Enviado el
El Consultor

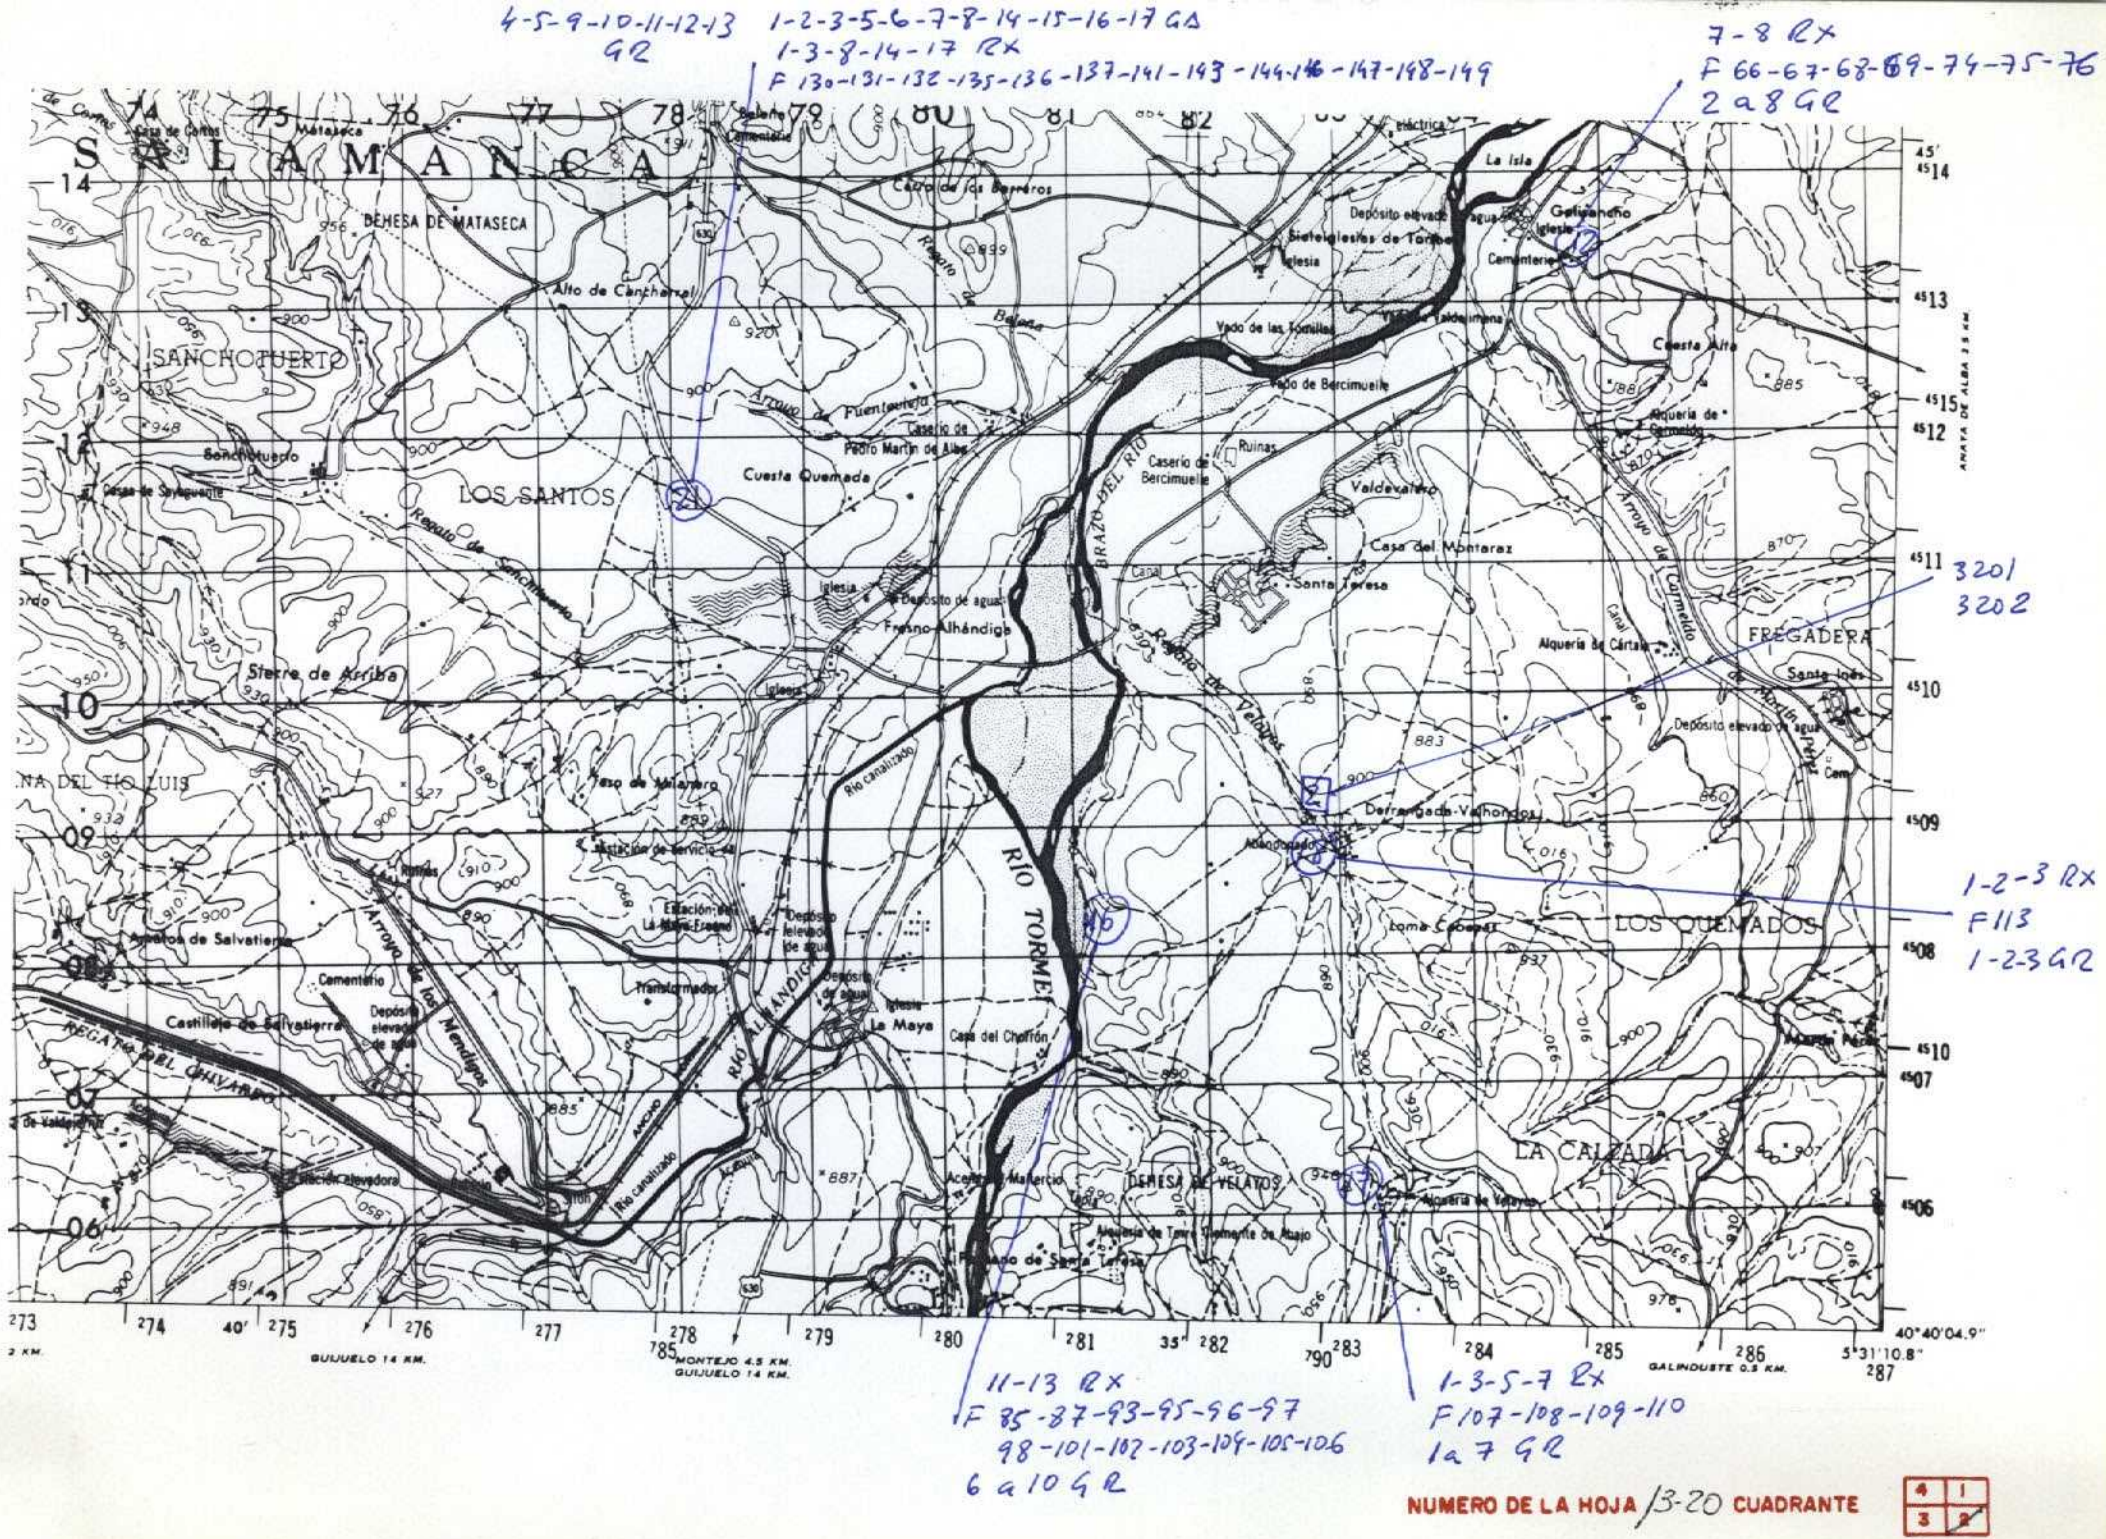

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME				DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR												DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR													
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado	NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro l y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Análisis químico	Termico	Microsc.	Otros análisis	NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro l y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Análisis químico	Termico	Microsc.	Otros análisis
13202						1													6												
						2													7												
						3													8												
						4													9												
						5													10												
						6													11												
						7													13												
						8													15												
						661													851												
						671													871												
						681													931												
						691													751												
						741													961												
						751													971												
						761													981												
						3201													1011												
						3202													1021												
																			1031												
																			1041												
																			1051												
																			1061												

9063-9069

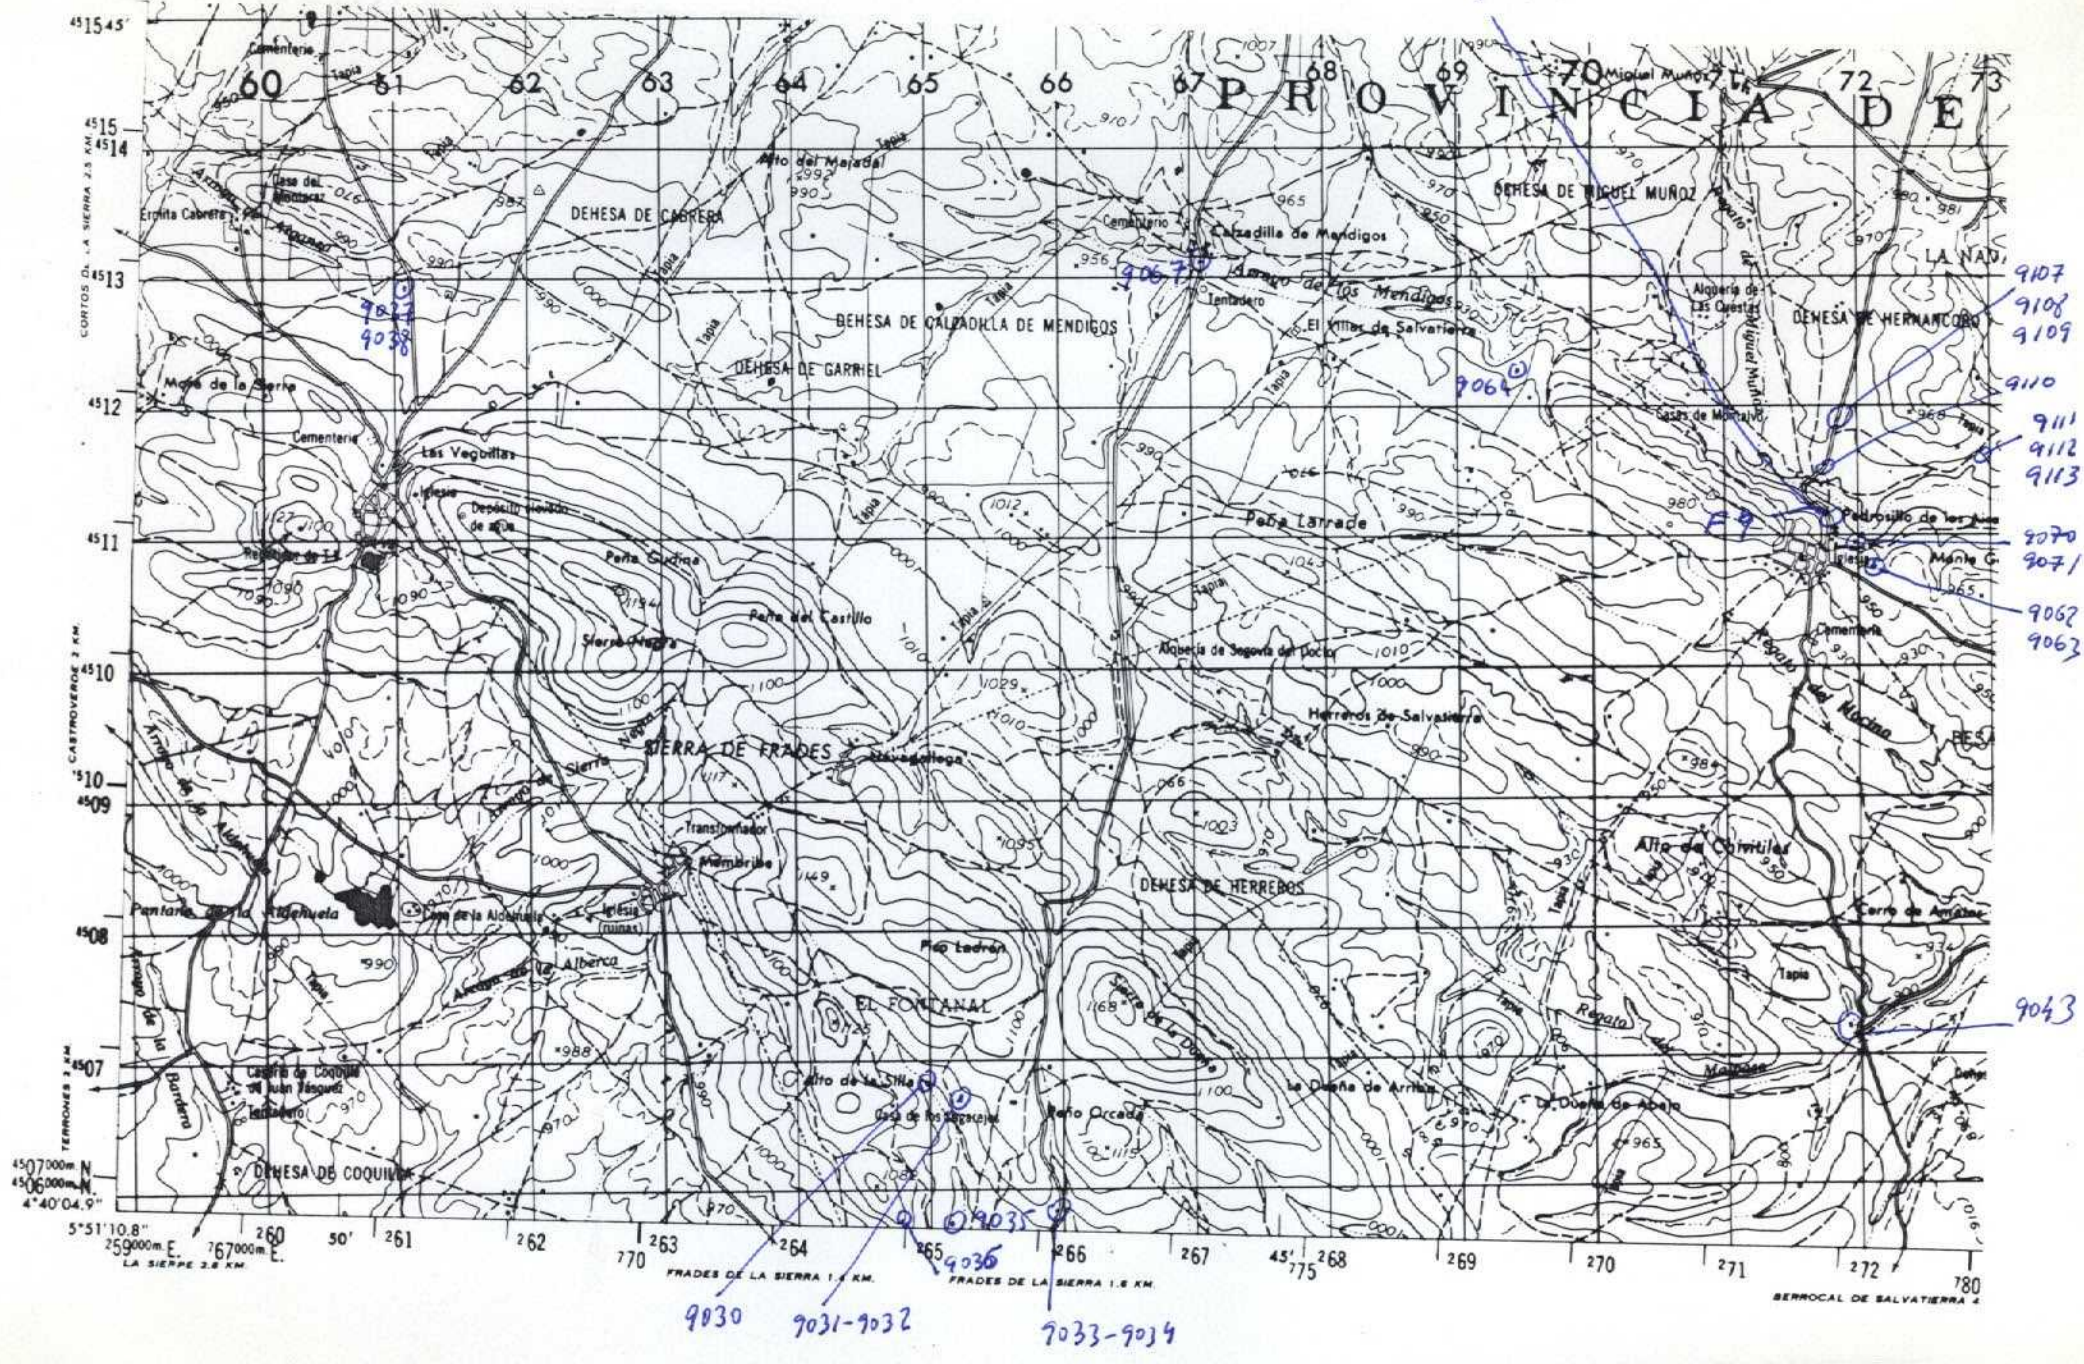

NUMERO DE LA HOJA 13-20 CUADRANTE

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
13203					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografia	Petro. L y M	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Analisis quimico	Termico	Otros analisis
9037	1										
9038	1										
9067	1										
9064	1										
9107	1										
9108	1										
9109	1										
9111	1										
9112	1										
9113	1										
9043	1										
9062	1										
9063	1										
9110	1										
9070	1										
9071	1										
9068	1										
9069	1										
91											

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 Y 15 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el Enviado el
El Supervisor El Consultor

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME						DATOS A RELLENAR POR EL IGME							
Nº de la hoja 1:50.000	Código del documento					CONSULTA ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACIÓN	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado			
13204						Vm							

[illegible]

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTE REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el Enviado el

El Supervisor El Consultor