


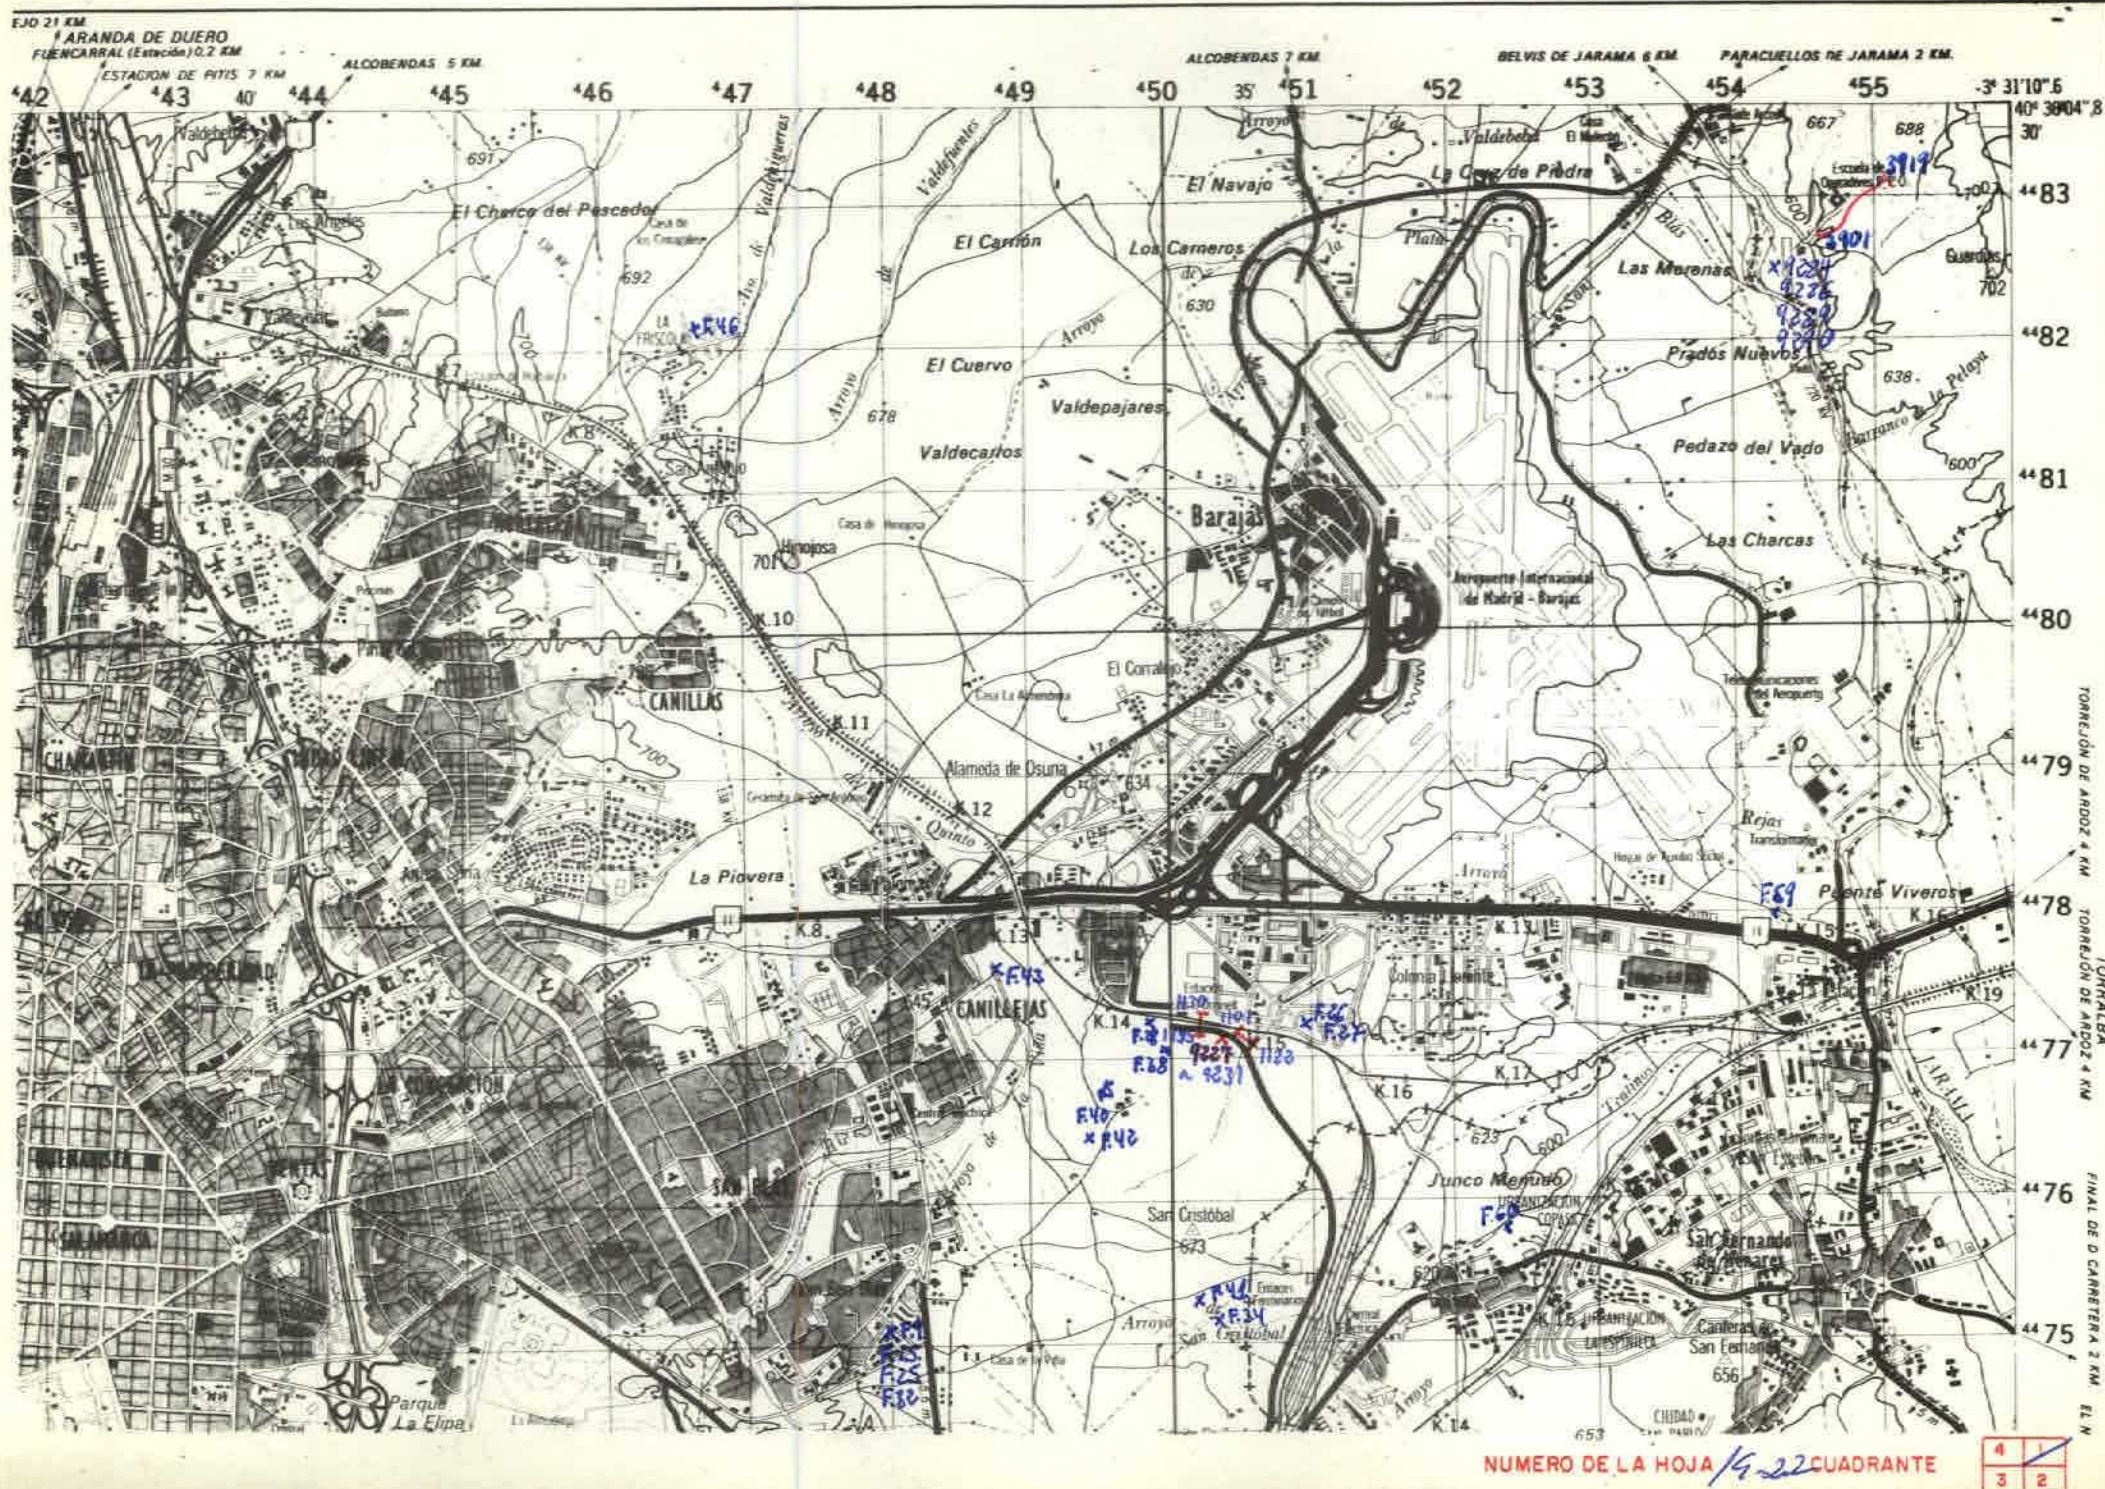


DATOS A RELLENAR POR EL ISME		DATOS A RELLENAR POR EL ISME		DATOS A RELLENAR POR EL ISME			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSULTOR	ESPECIAL	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1922		F6JC					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografía	Petro. L.M.	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rojos X	Espectro	C 14	Análisis químico	Término	Otros análisis
1101						1					
1102						1					
1103						1					1
1104						1					
1105						1					
1106						1					
1107						1					
1108						1					
1109						1					
1110						1					
1111						1					
1112						1					
1113						1					
1114						1					
1115						1					
1116						1					
1117						1					
1118						1					
1119						1					
1120						1					
1121						1					
1122						1					
1130						1					
1131						1					1
1132						1					
1133						1					
1134						1					
1135						1					
1136						1					
1137						1					
1138						1					
1139						1					
1140						1					
1141						1					
1142						1					
1143						1					
1144						1					1
1145						1					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografía	Petro. L.M.	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rojos X	Espectro	C 14	Análisis químico	Término	Otros análisis
9227						1					
9228						1					
9229						1					
9230						1					
9231						1					
F9	1										
F15	1										
F25	1										
F26	1										
F27	1										
F28	1										
F32	1										
F34	1										
F38	1										
F40	1										
F41	1										
F42	1										
F43	1										
F46	1										
9284						1					
9286						1					
9289						1					
9290						1					
3901						1					
3902						1					1
3903						1					1
3904						1					1
3905						1					
3906						1					
3907						1					
3908						1					
3909						1					
3910						1					
3911						1					1
3912						1					1
3913						1					1
3914						1					
3915						1					
3916						1					
3917						1					1
3918						1					1
3919						1					1
59F											
60F											

EL CONSULTOR DEBE MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 Y 15 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID 3.

Recibido I.G.M.E. el 4-2-83
El Supervisor
Enviado al 4-2-83
El Consultor

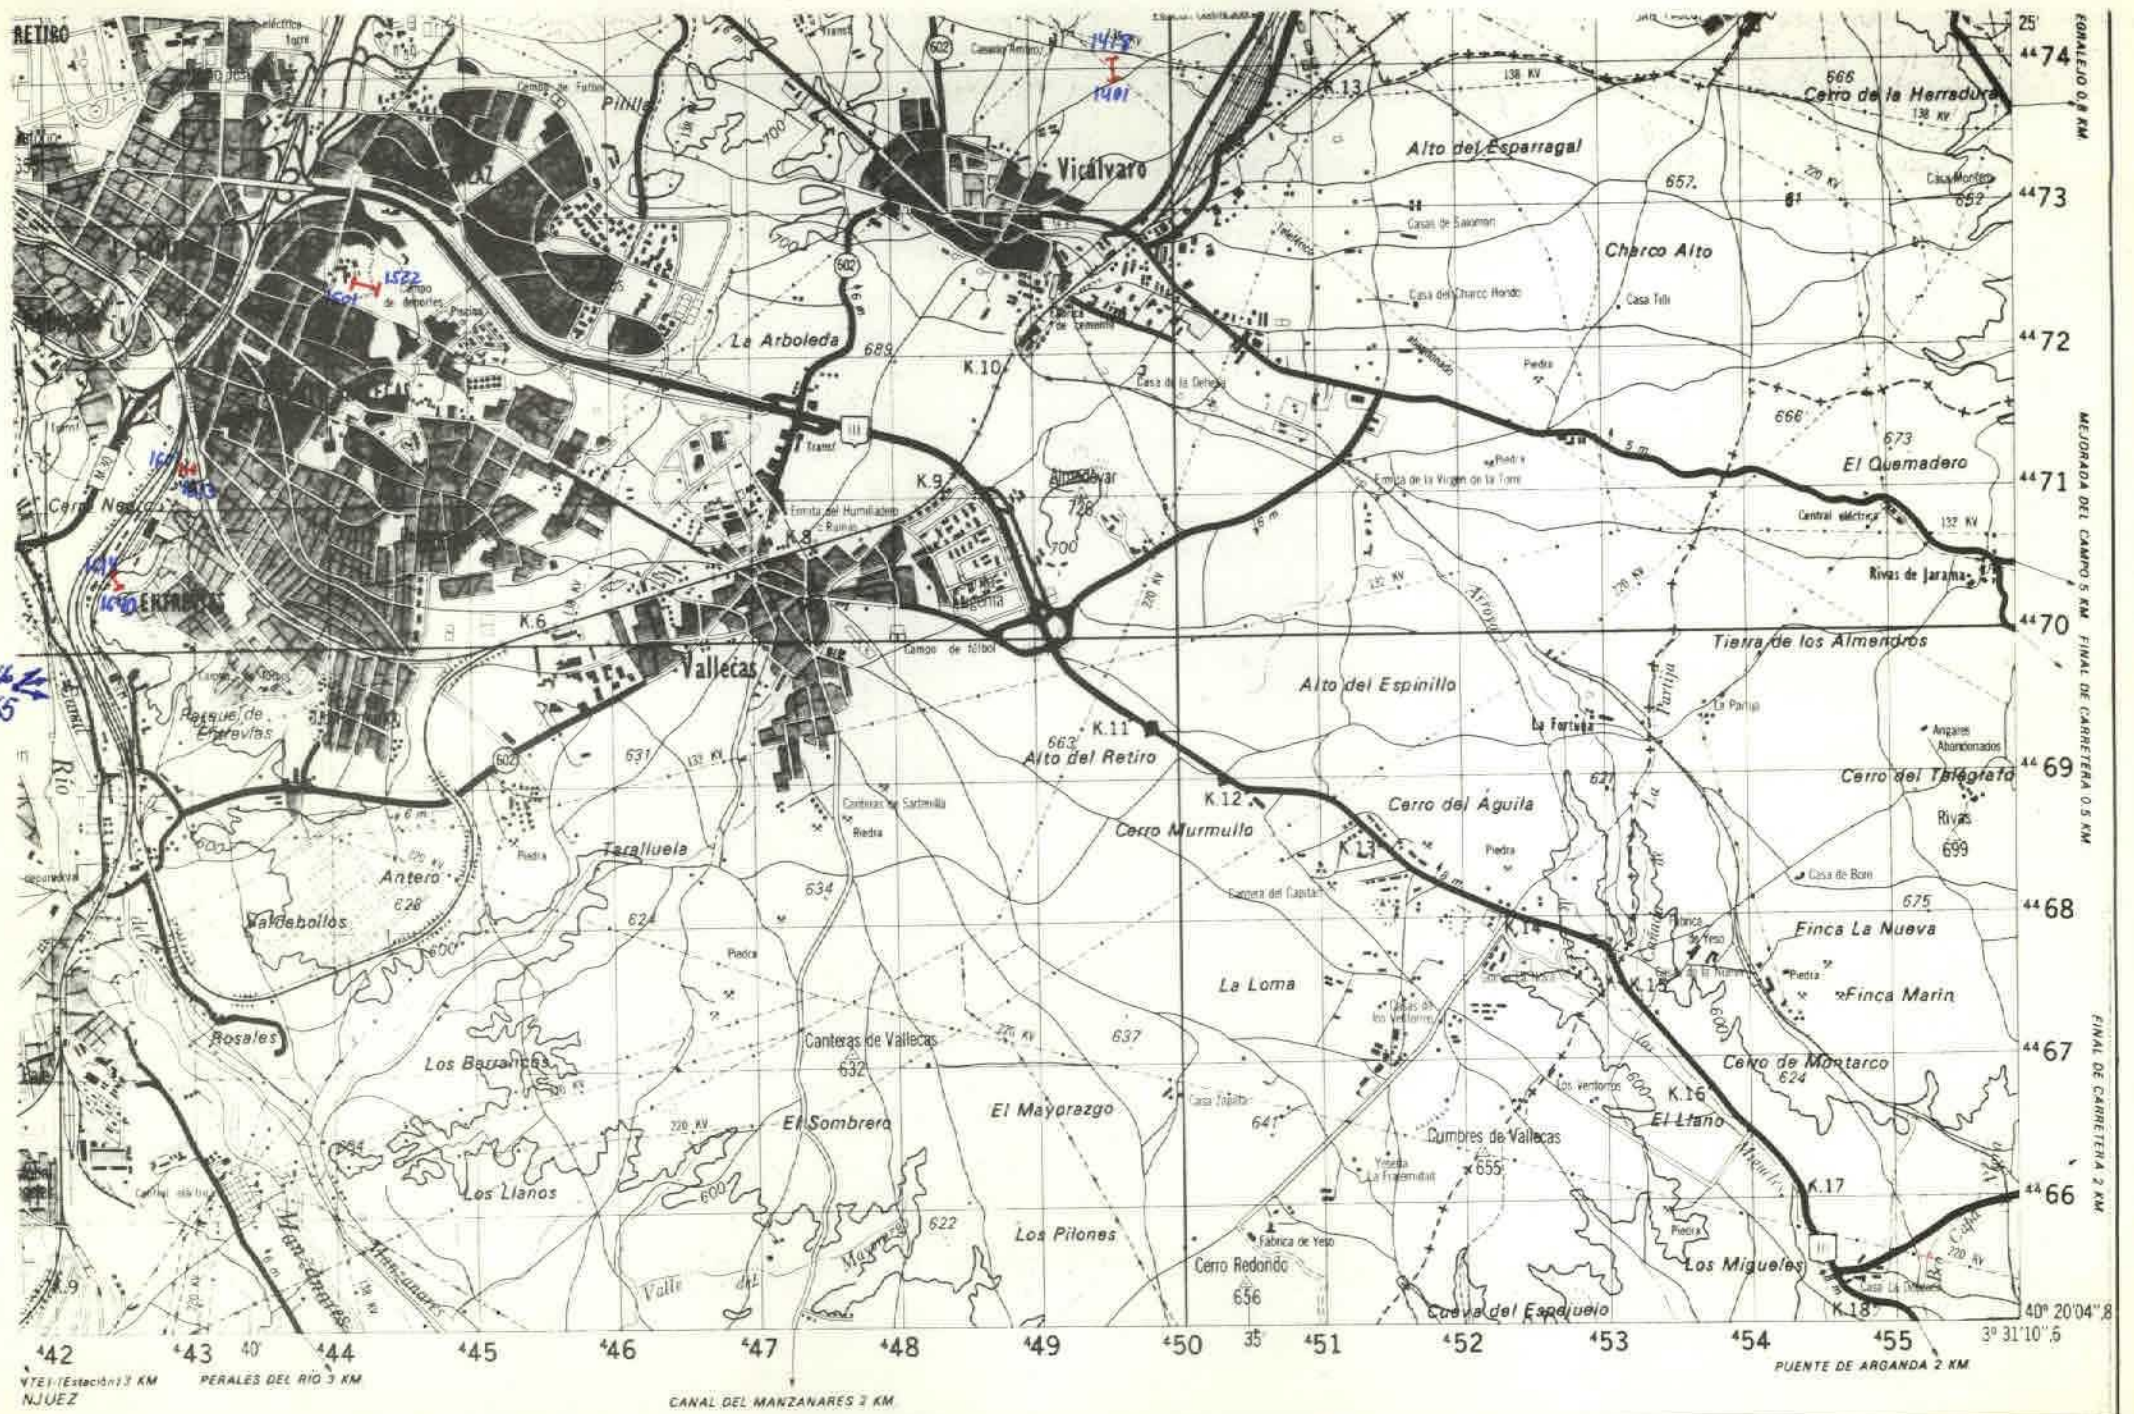

NUMERO DE LA HOJA 15-22 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSEJO	ESPECIAL	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1522		F6JC					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR									
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro l y m	Macrosc.	Microscop.	Sediment.	Royas x	Espectro infrarrojo	C 14	Otros análisis
1401						1			
1402						1			
1403						1			
1404						1			
1405						1			
1406						1			
1407						1			
1408						1			
1409						1			
1410						1			
1411						1			
1412						1			1
1413						1			
1414						1			1
1415						1			
1416						1			
1417						1			
1418						1			1
1501						1			


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR									
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro l y m	Macrosc.	Microscop.	Sediment.	Royas x	Espectro infrarrojo	C 14	Otros análisis
1521						1			
1522						1			
1601						1			
1602						1			
1603						1			
1604						1			
1605						1			
1606						1			
1607						1			
1608						1			
1609						1			
1610						1			
1611						1			
1612						1			
1613						1			
1614						1			
1615						1			
1616						1			
1617						1			
1618						1			
1619						1			
1620						1			

El CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA EN AZUL Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO EN ROJO.
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1º Y 15º DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ LOS ROSAS 23 - MADRID 3.

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

Enviado el 4-2-83
El Consultor

[Handwritten signature]

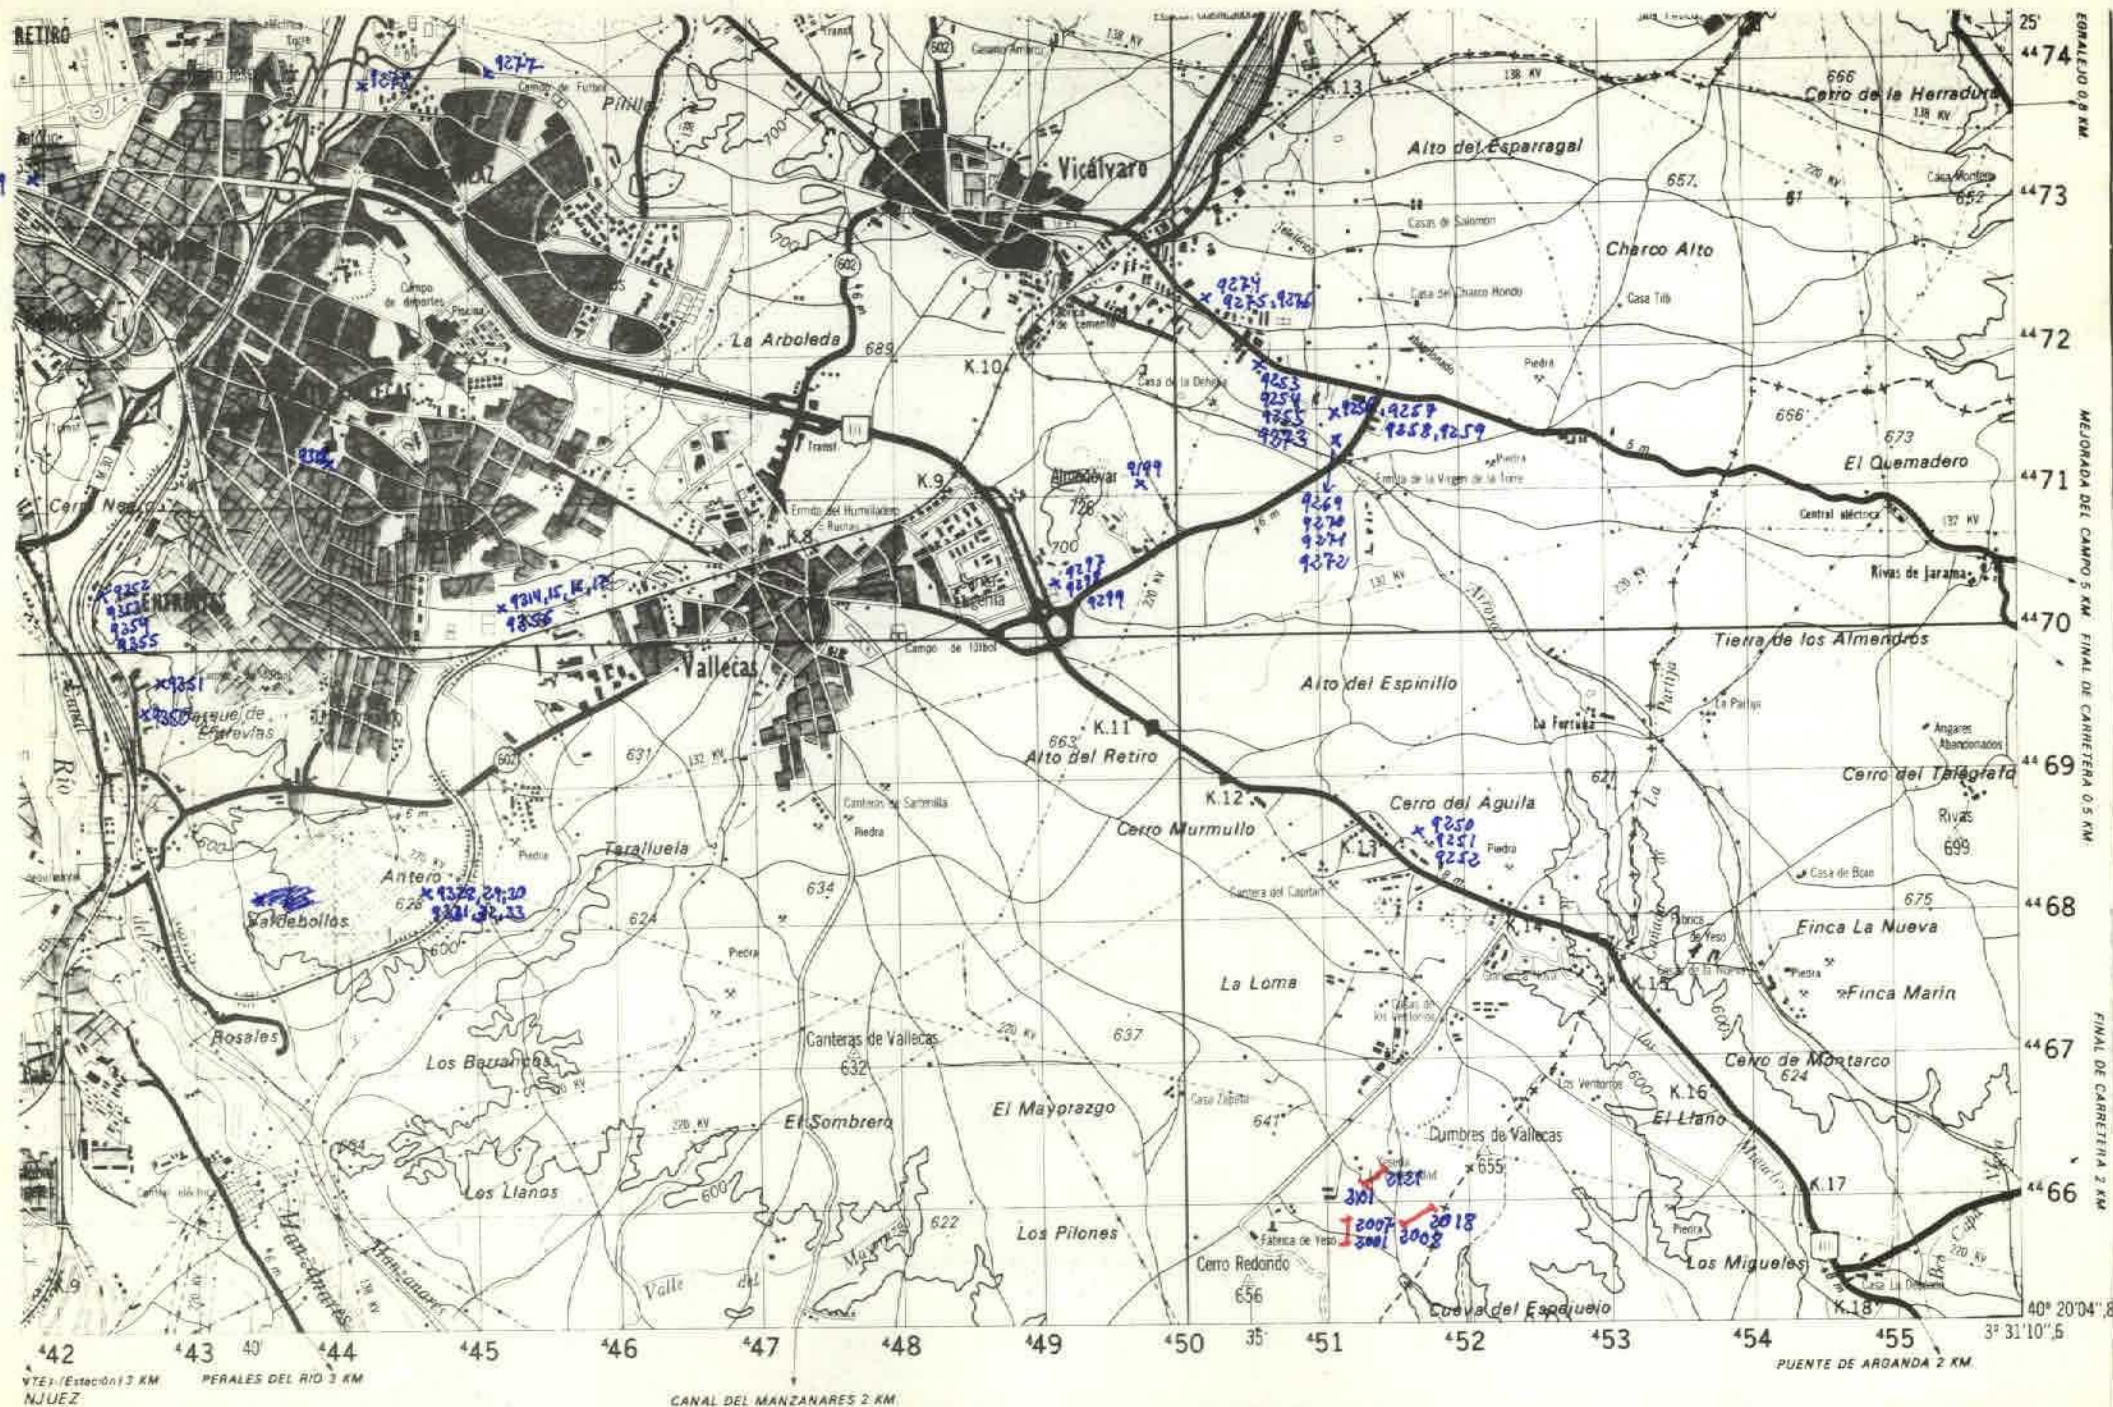

NUMERO DE LA HOJA 15-22 CUADRANTE



DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
15222					


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR												
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro. L y M	Macrosc.	Microscop.	Sediment.	Royos X	Espectro infrarrojo	C 14	Analisis quimico	Tecnico de laboratorio	Microscop.	DRUGS
2018						1						
9199						1						
9314						1						
9315						1						
9316						1						
9317						1						
9318						1						
9328						1						
9329						1						
9330						1						
9331						1						
9332						1						
9333						1						
9350						1						
9351						1						
9352						1						
9353						1						
9354						1						
9355						1						
9356						1						
9250						1						
9251						1						

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR												
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro. L y M	Macrosc.	Microscop.	Sediment.	Royos X	Espectro infrarrojo	C 14	Analisis quimico	Tecnico de laboratorio	Microscop.	DRUGS
2101						1						
2102						1						
2103						1						
2104						1						
2105						1						
2106						1						
2107						1						
2108						1						
2109						1						
2110						1						
2111						1						
2112						1						
2113						1						
2114						1						
2115						1						
2116						1						
2117						1						
2118						1						
2119						1						

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MANCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 Y 7 Y 15 Y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 1-12-83
El Supervisor
Enviado el 1-12-83
El Consultor

[Handwritten signature]

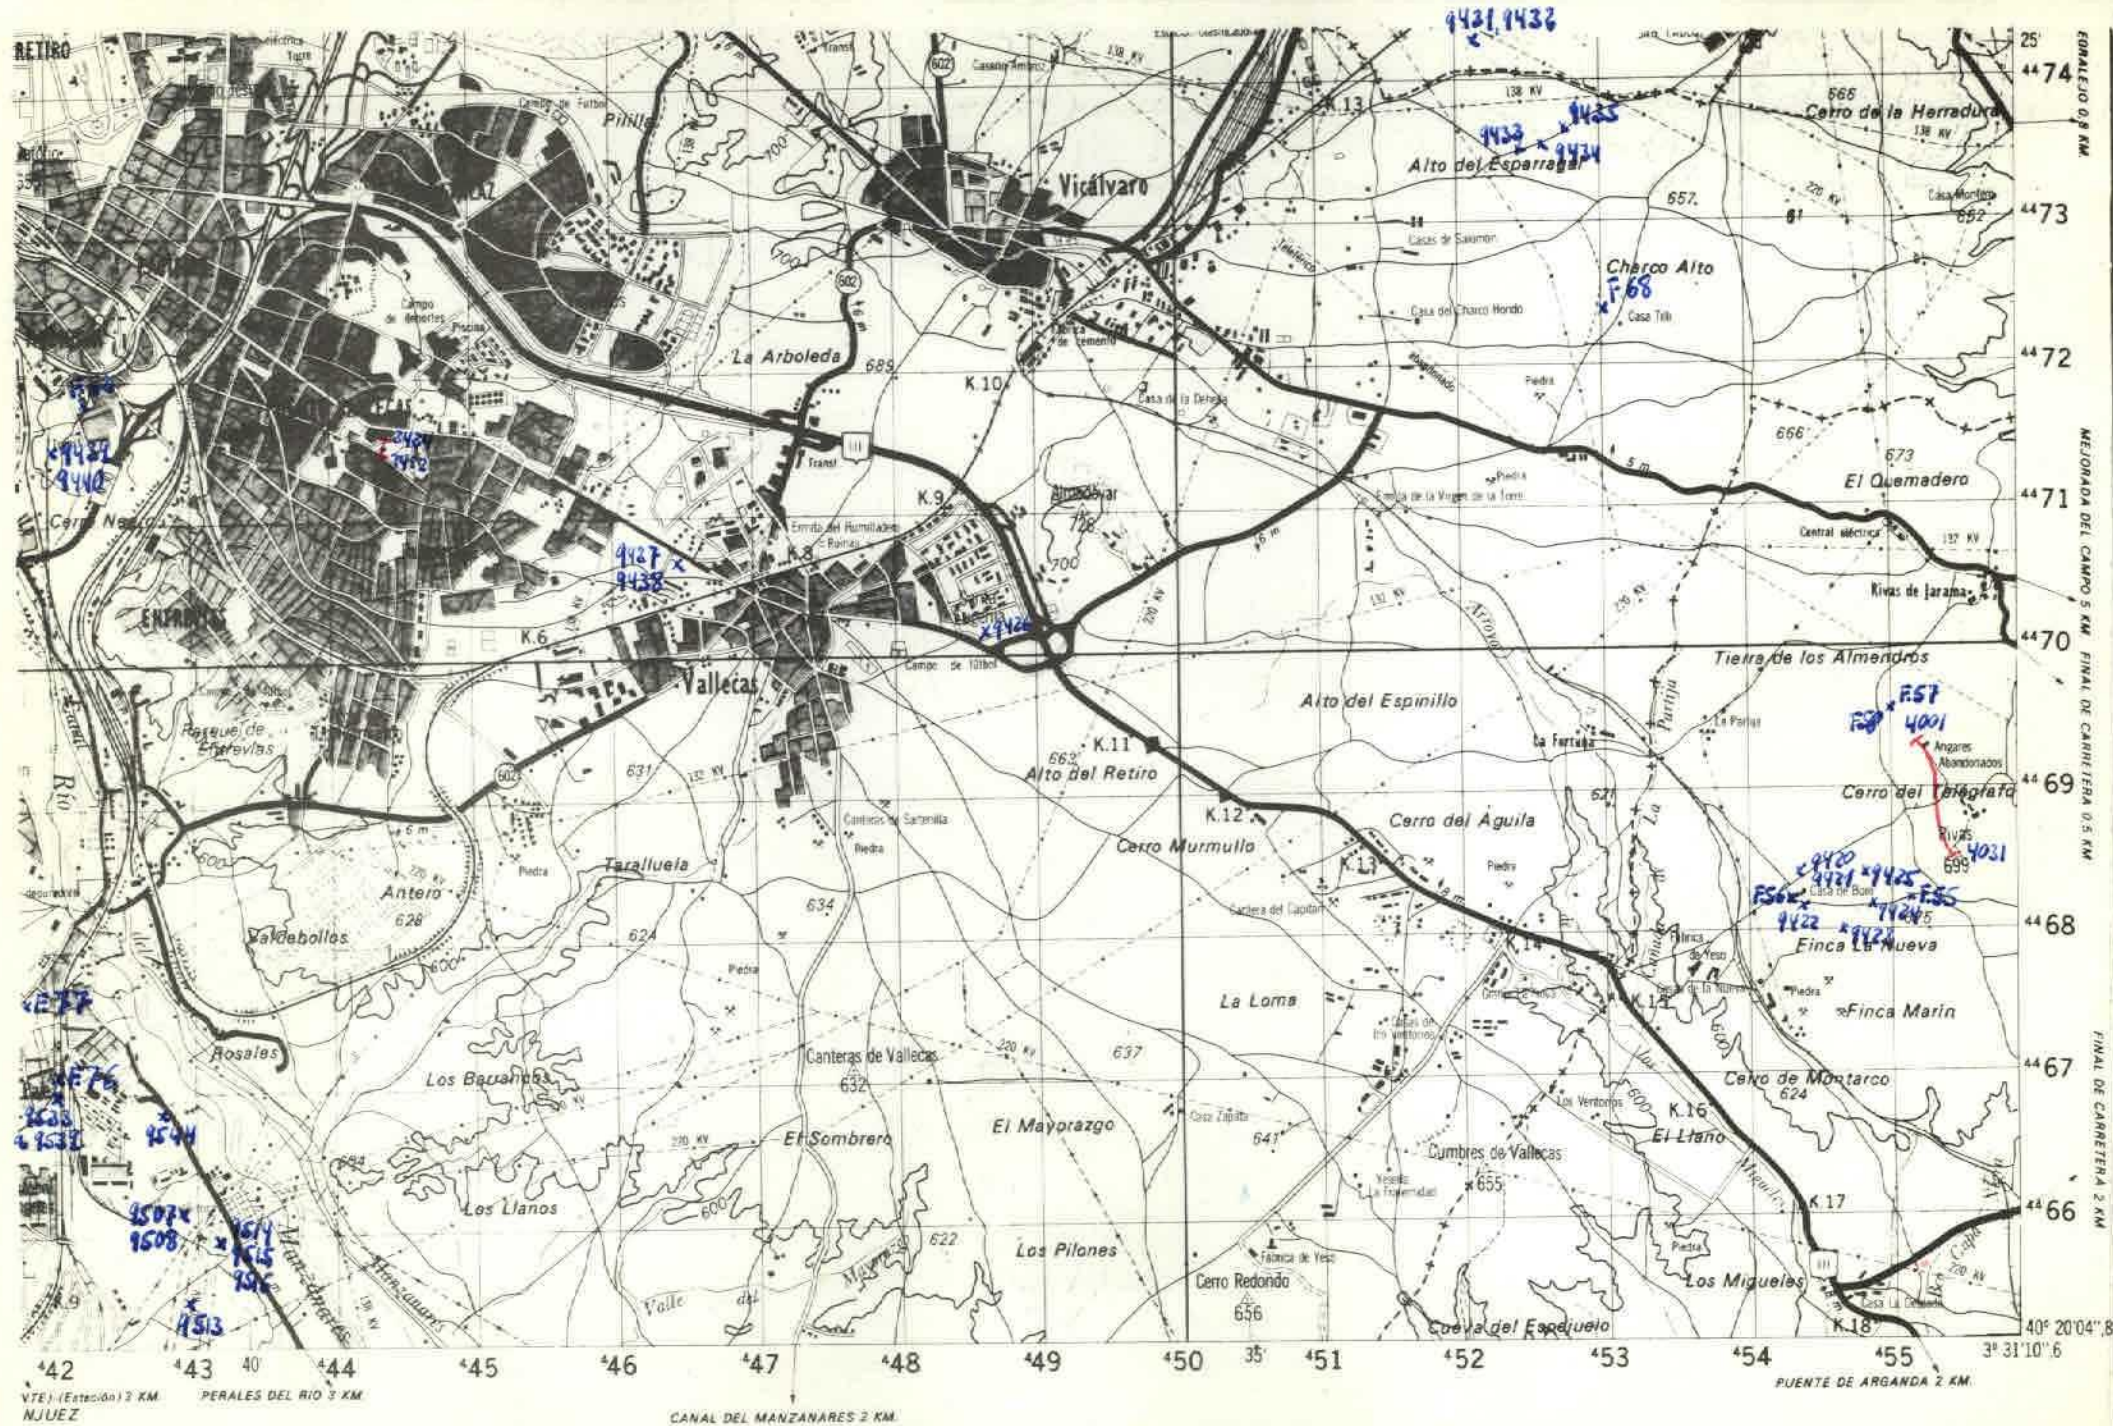

NUMERO DE LA HOJA 1522 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1522					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR									
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro. y M.	Macrosc.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Otros análisis
3422									
3423									
3424									
4001									
4002									
4003									
4004									
4005									
4006									
4007									
4008									
4009									
4010									
4011									
4012									
4013									
4014									
4015									
4016									

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro. y M.	Macrosc.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Otros análisis
9515									
9516									
9533									
9539									
9544									
9534									
9535									
9536									
9537									
9538									
9422									
9423									
9420									
9421									
9424									
9425									
9426									
9437									
9438									
9439									
9440									
9431									


EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA EN AZUL Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO EN ROJO. PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 Y 15 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/RIOS ROSAS, 23 - MADRID 3.

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

Enviado el
El Consultor

20/10/85

[Signature]

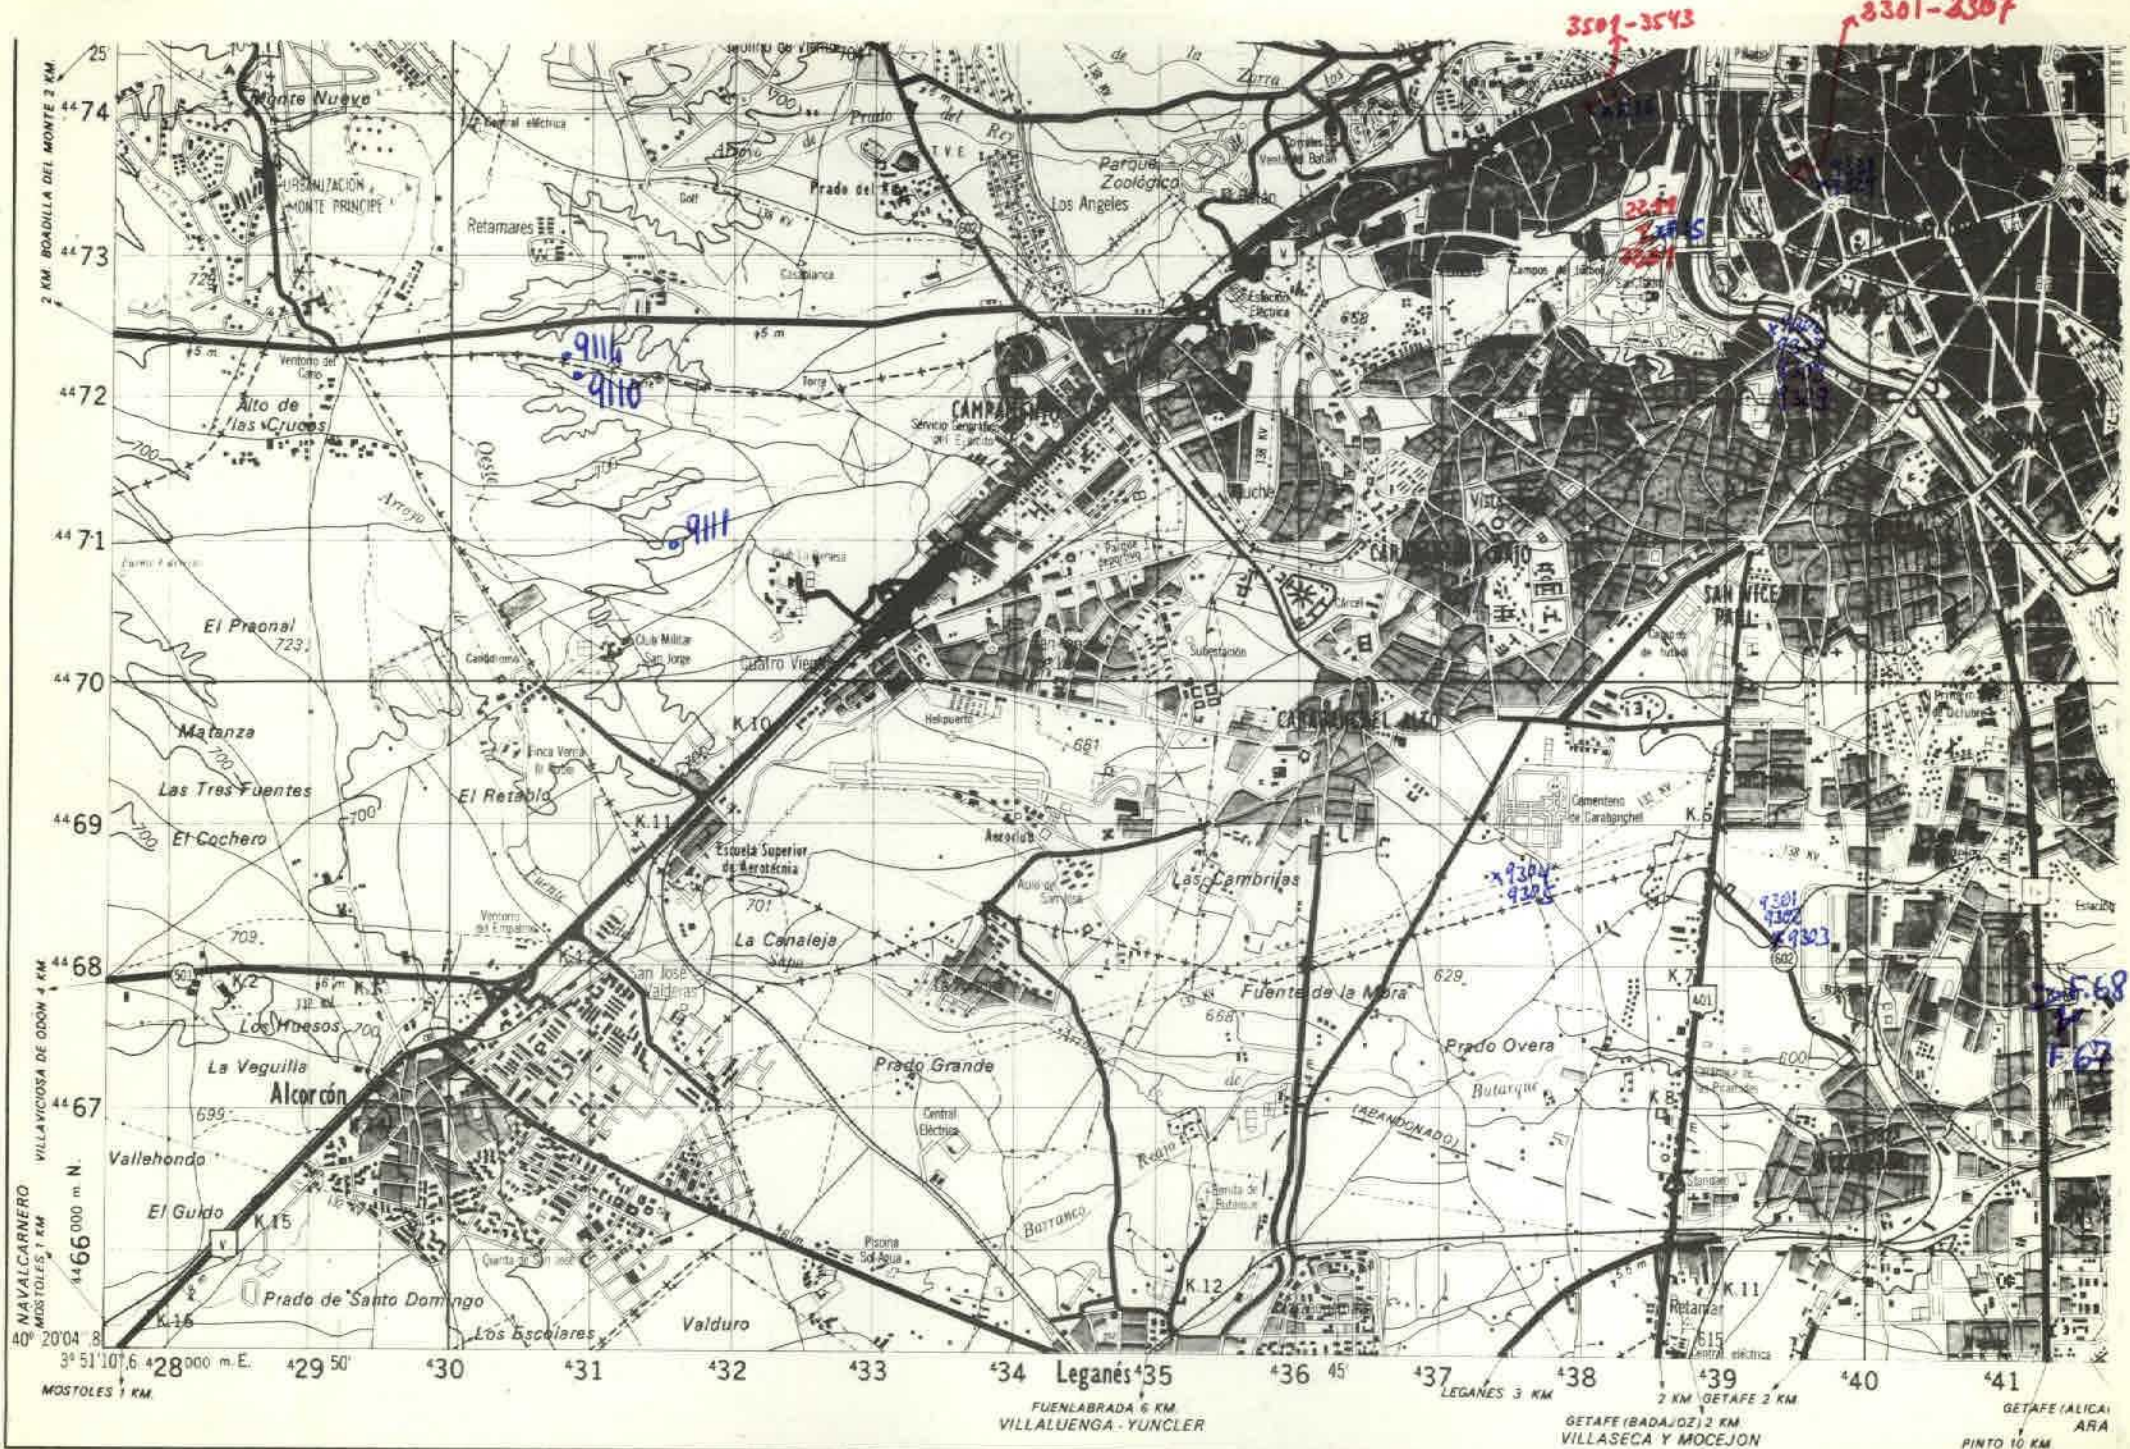

NUMERO DE LA HOJA 19-22 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Vérificado		
19223							

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografía	Petro. y M.	Macrop.	Microscop.	Sediment.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Termico diferencial	Otros análisis
3501							1				
3502							1				
3503							1				
3504							1				1
3505							1				1
3506							1				
3507							1				
3508							1				
3509							1				
3510							1				1
3511							1				1
3512							1				
3513							1				1
3514							1				
3515							1				
3516							1				
3517							1				
3518							1				
3519							1				


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografía	Petro. y M.	Macrop.	Microscop.	Sediment.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Termico diferencial	Otros análisis
3539							1				
3540							1				
3541							1				
3542							1				
3543							1				
2201							1				
2202							1				
2203							1				
2204							1				
2205							1				
2206							1				
2207							1				
2208							1				
2209							1				
2210							1				
2211							1				
2301							1				
2302							1				1
2303							1				
2304							1				
2305							1				
2306							1				

NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografía	Petro. y M.	Macrop.	Microscop.	Sediment.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Termico diferencial	Otros análisis
2307							1				
9328							1				1
9329							1				1
9301							1				
9110							1				
9111							1				
9114							1				
9302							1				
9303							1				
9304							1				
9305							1				
9306							1				
9307							1				
9308							1				
9309							1				
F16							1				
F35							1				
F67							1				
F68							1				

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL Y LOS CORTEES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO) PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1, 7 Y 15 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID 3

Recibido I.G.M.E. el 1-12-83
El Supervisor
Enviado el 1-12-83
El Consultor

[Handwritten signature]

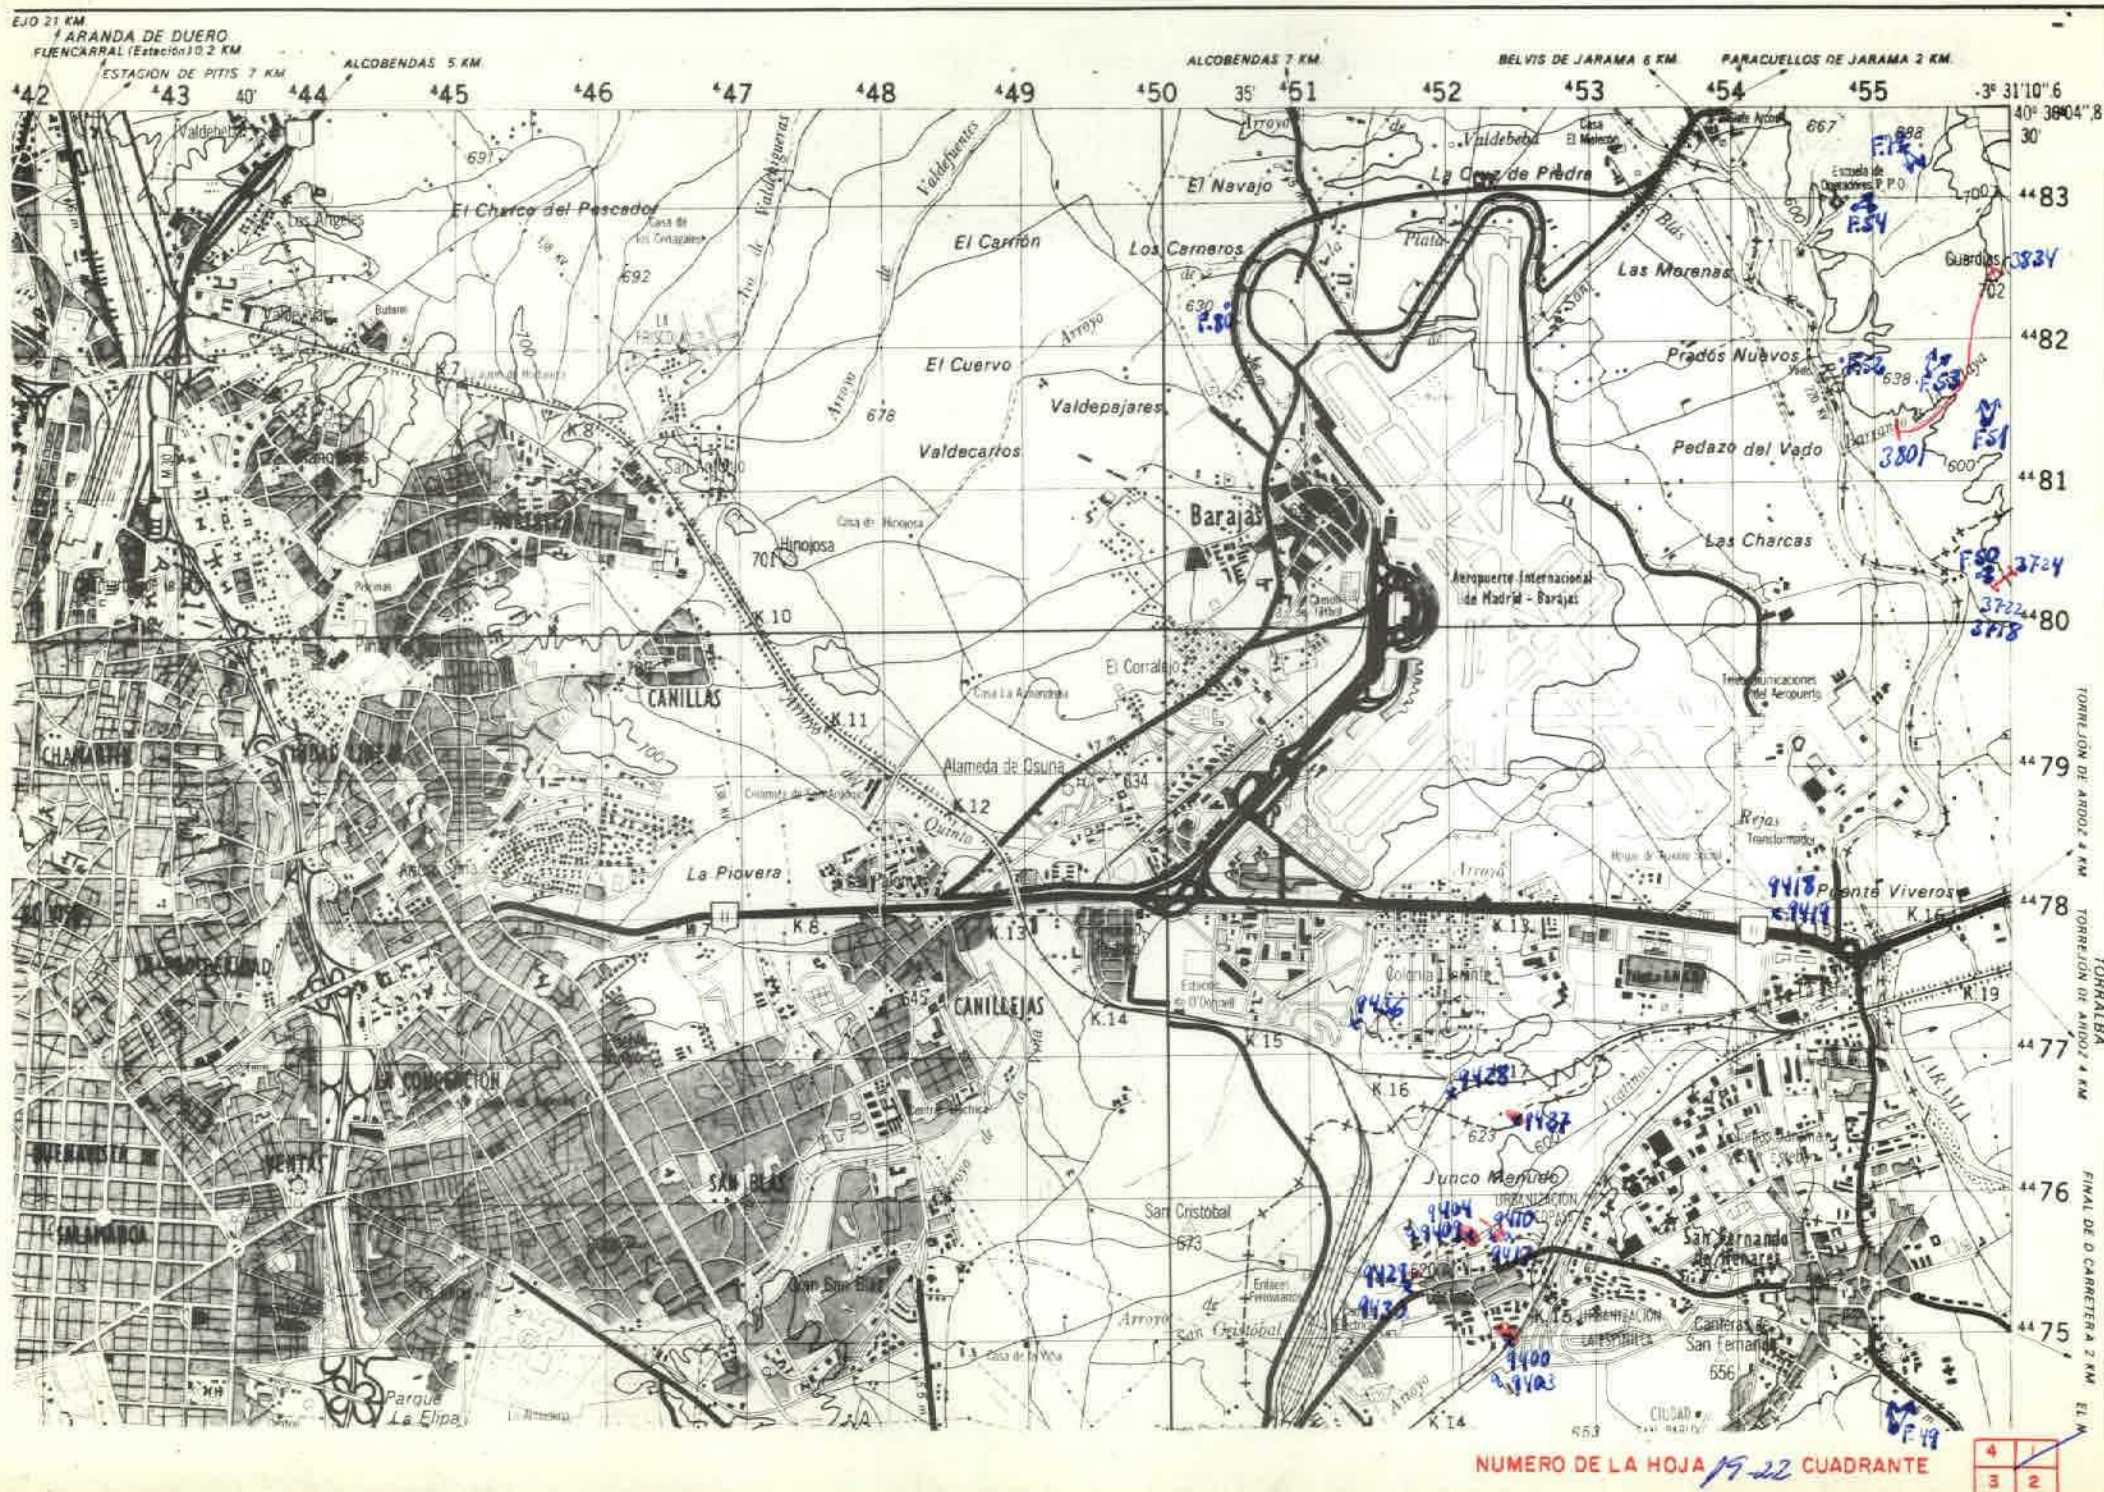

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1922					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro lym	Macrosc.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Termico difracción	Otras análisis
3722						1					
3723						1					
3724						1					
3801						1			1		
3802						1					
3803						1					
3804						1					
3805						1			1		
3806						1					
3807						1					
3808						1					
3809						1					
3810										1	
3811						1					
3812						1					
3813						1					
3814						1			1		
3815						1					
3816						1					


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro lym	Macrosc.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Termico difracción	Otras análisis
9400						1					
9401						1					
9402						1					
9403											
9404						1					
9405						1					
9406						1					
9407						1					
9408						1					
9409						1					
9410						1					
9411						1					
9412						1					
9413						1					
9414						1					
9415						1					
9416						1					
9417						1					
9418						1					
9419						1					
9427						1					
9428						1					1

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 15 y 15 y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

Enviado el 20/12/85
El Consultor

[Firma]

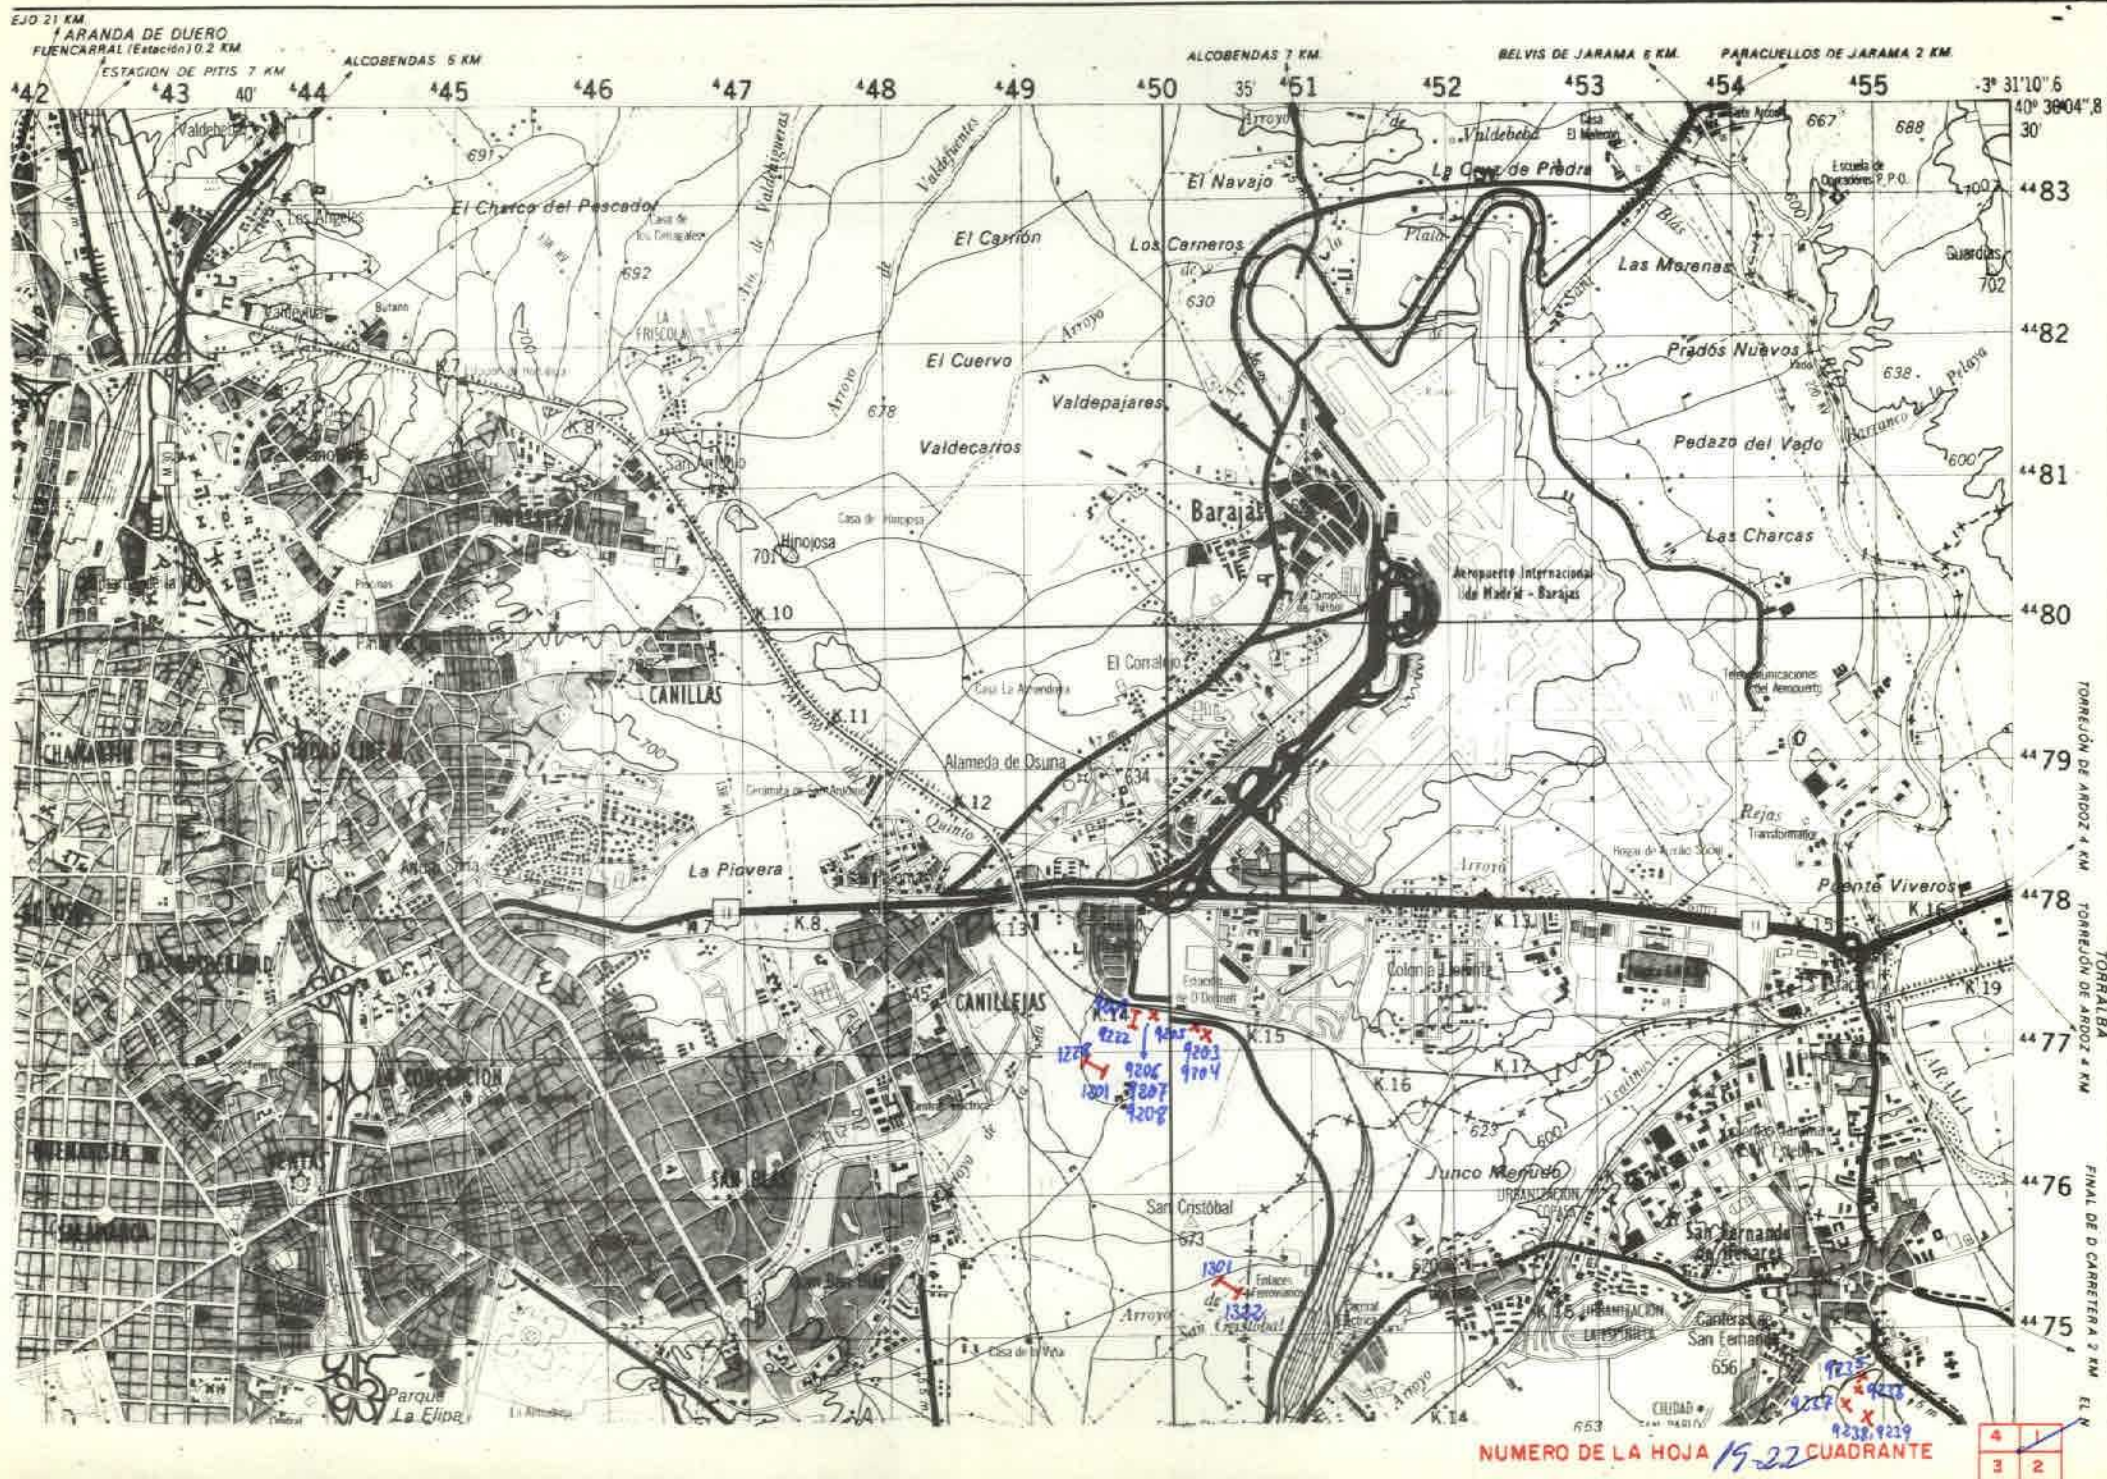


DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado		
1922							

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografía	Petro. y M.	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Royas X	Espectro	C 14	Análisis químico	Termico	Otros análisis
9203											
9204											
9205											
9206											
9207											
9208											
9209											
9210											
9211											
9212											
9213											
9214											
9215											
9216											
9217											
9218											
9219											
9220											
9221											

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografía	Petro. y M.	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Royas X	Espectro	C 14	Análisis químico	Termico	Otros análisis
1219											
1220											
1221											
1222											
1223											
1224											
1225											
1226											
1227											
1228											
1229											
1230											
1231											
1232											
9235											
9236											
9237											
9238											
9239											
1301											
1302											
1303											

EL CONSULTOR DEBERÁ MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERÁ ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 A 7 Y 19 A 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RÍOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 4-2-83
El Supervisor
Enviado el 4-2-83
El Consultor

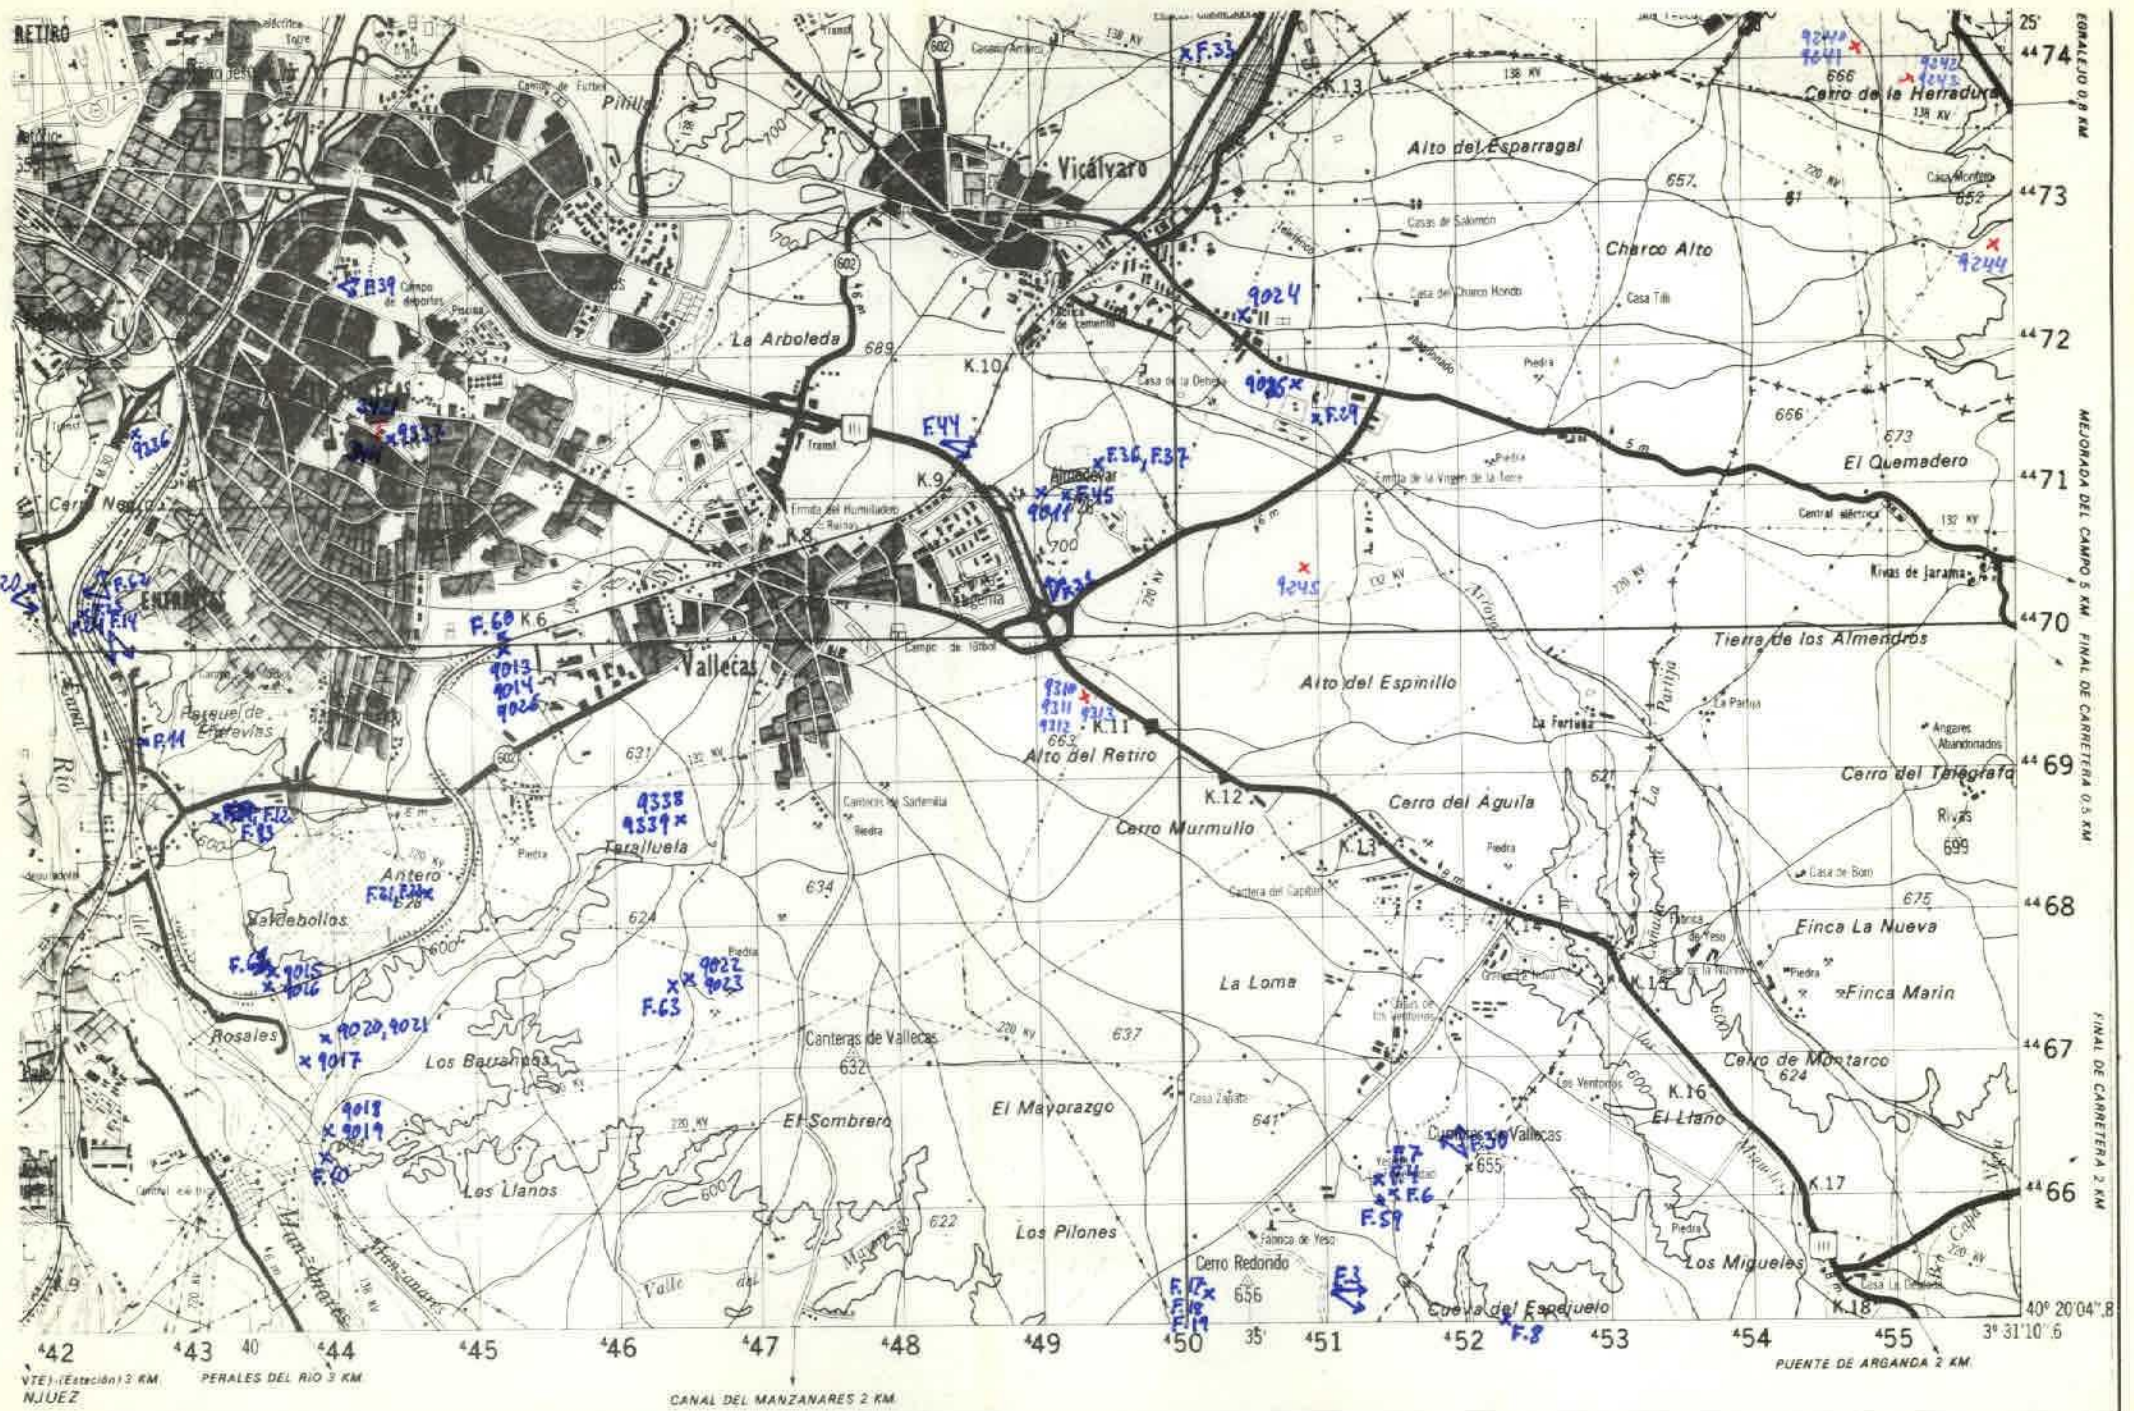

NUMERO DE LA HOJA 19-32 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	CONSULTA	REALIZADA	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1922		F6	JC				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR												
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS										
		Petro. y M.	Macrosc.	Microscop.	Sediment.	Rayos X	Espectro. infrarojo	C 14	Análisis químico	Termico diferencial	Microscop.	Otros análisis
9240					1							
9241					1							
9242					1							
9243					1							
9244					1							
9245					1							
9310					1							
9311					1							
9312					1							
9313					1							
9338					1							
9339					1							
9337					1							
9336					1							
9011					1							
9013					1							
9014					1	2						
9015					1	2						
9016												1

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR												
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS										
		Petro. y M.	Macrosc.	Microscop.	Sediment.	Rayos X	Espectro. infrarojo	C 14	Análisis químico	Termico diferencial	Microscop.	Otros análisis
9017						1						
9018						1						
9019												1
9020						1						
9021						1						
9022						1	2					
9023						1	2					
9024						1	2					
9025						1	2					
9026						1	1	2				
F4	1											
F6	1											
F7	1											
F10	1											
F8	1											
F10	1											
F11	1											
F12	1											
F13	1											

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS										
		Petro. y M.	Macrosc.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro infrarojo	C 14	Análisis químico	Termico SEDIMENT.	Microsc.	Otros análisis
F14	1											
F20	1											
F17	1											
F18	1											
F19	1											
F21	1											
F22	1											
F23	1											
F24	1											
F29	1											
F30	1											
F31	1											
F33	1											
F36	1											
F37	1											
F39	1											
F44	1											
F45	1											
F59	1											
F60	1											
F61	1											
F62	1											

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS										
		Petro. y M.	Macrosc.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro infrarojo	C 14	Análisis químico	Termico SEDIMENT.	Microsc.	Otros análisis
F63	1											
3401					1							
3402					1							
3403					1							
3404												1
3406												1
3407					1							
3408					1							
3409					1							
3410					1							
3411					1							
3412					1							
3413					1							
3414					1							
3405					1							
3415					1							
3416					1							
3417					1							
3418					1							
3419					1							
3420					1							
3421					1							


EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA EN AZUL Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO EN ROJO. PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 7 y 15 y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 4-2-83

El Supervisor

El Consultor

[Handwritten signature]

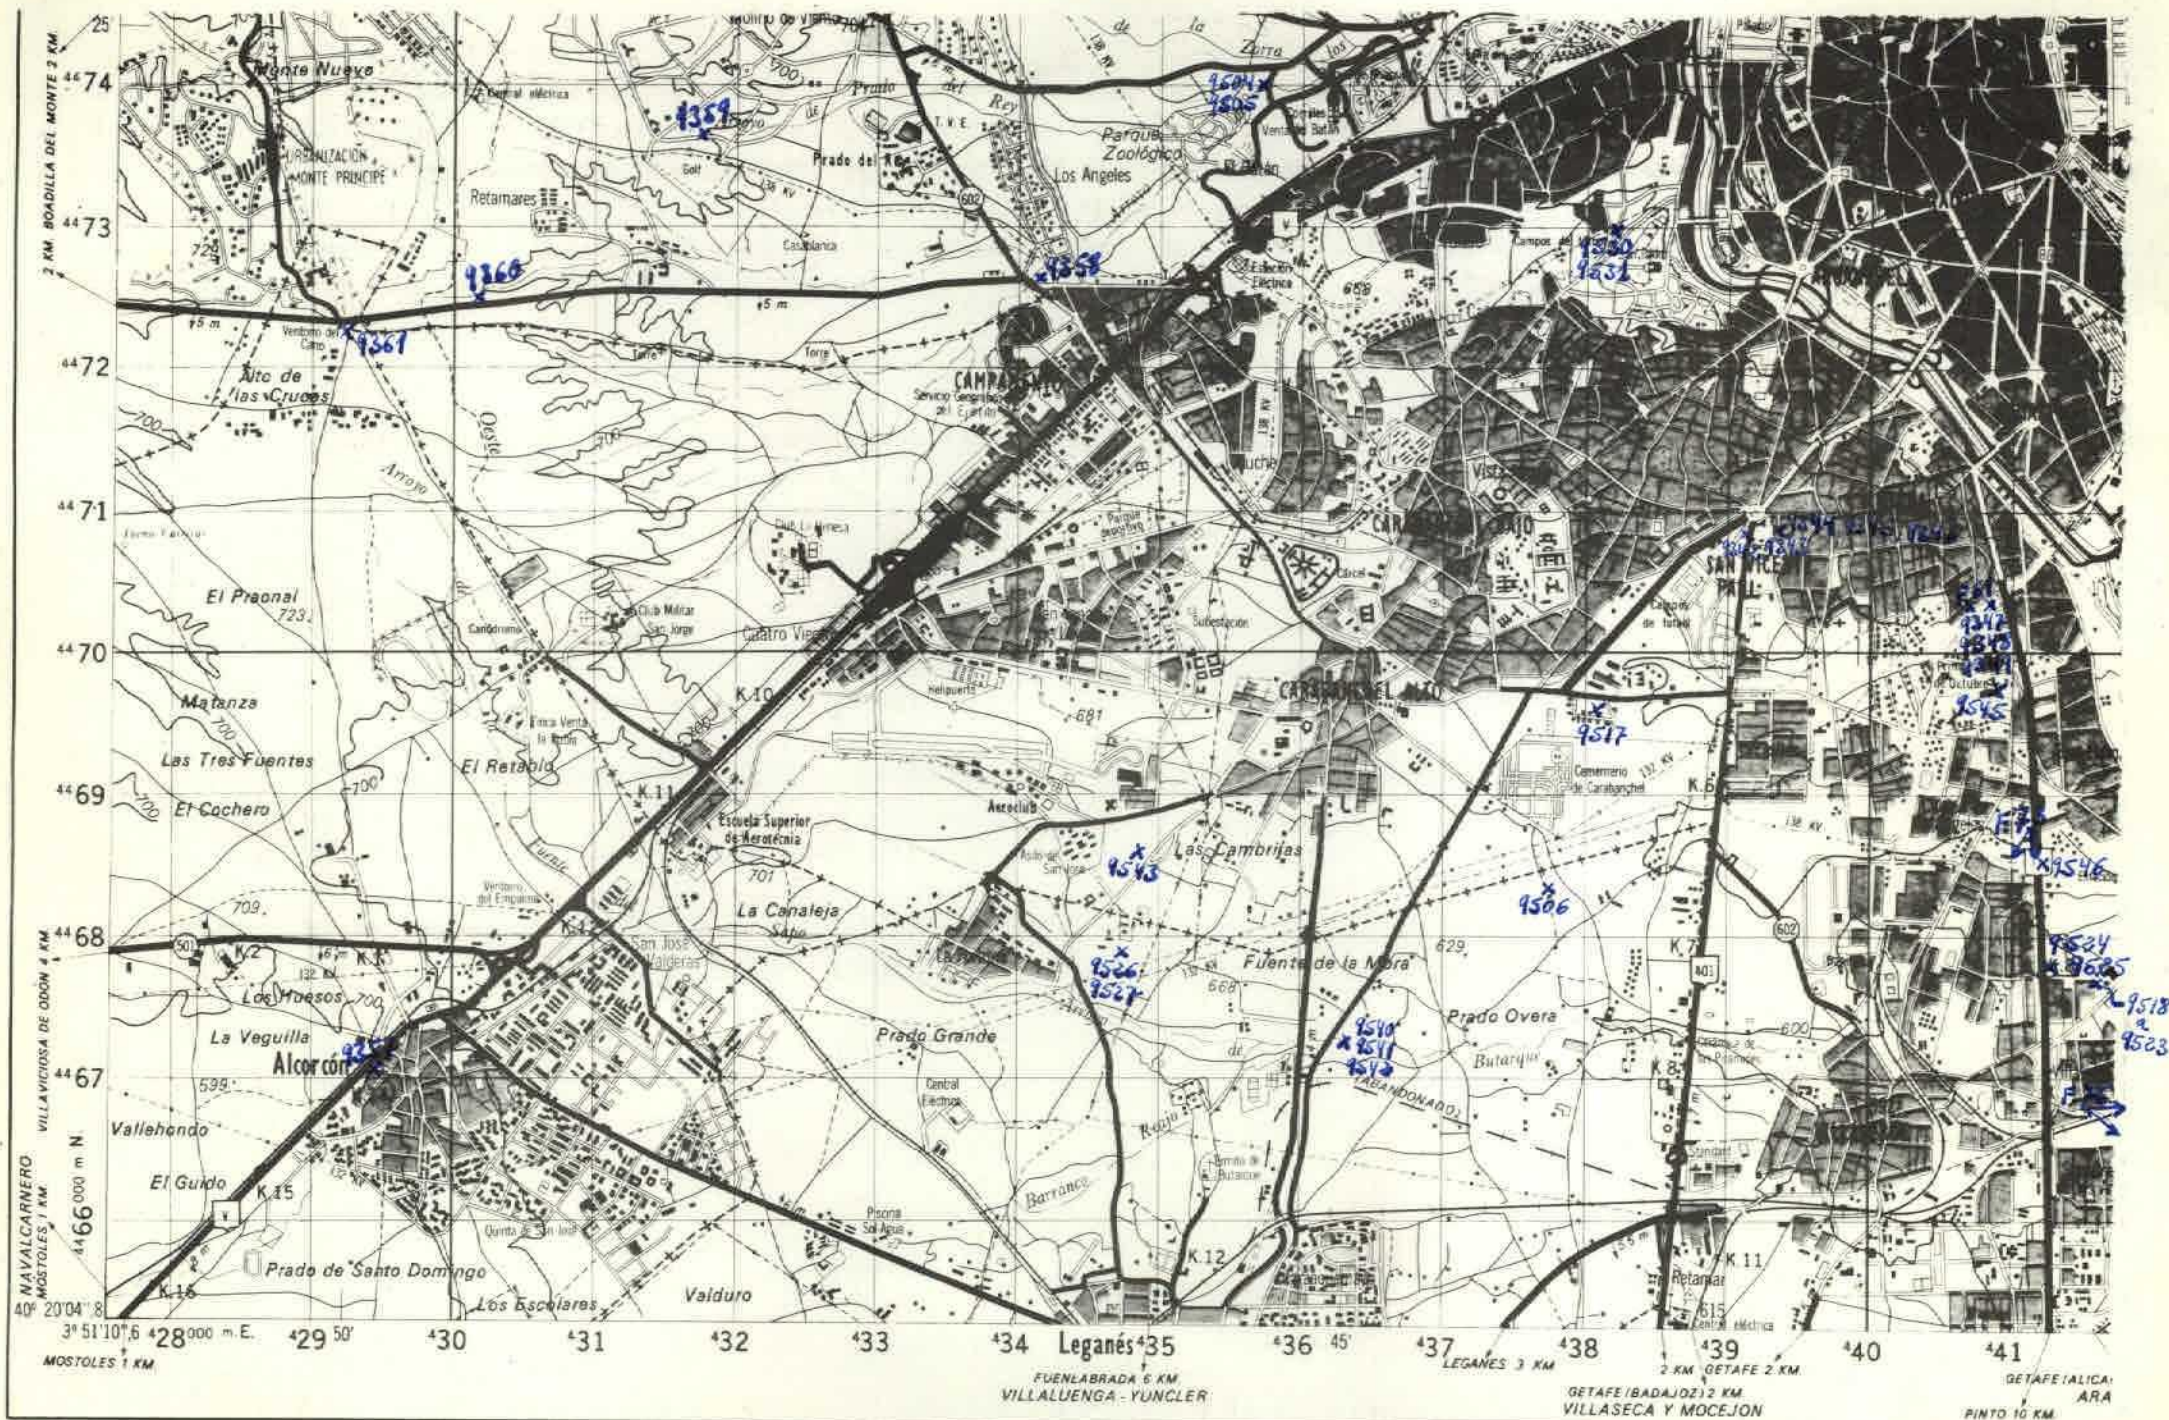

NUMERO DE LA HOJA 19-02 CUADRANTE

4	1
2	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control
1520			

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR									
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petrología	Mineralogía	Sedimentología	Geología	Geología	Geología	Geología	Geología
9504									1
9505									1
9506									1
9517									1
9518									1
9519									1
9520									1
9521									1
9522									1
9523									1
9524									1
9525									1
9526									1
9527									1
9530									1
9531									1
9528									1
9529									1
9540									1

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR									
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petrología	Mineralogía	Sedimentología	Geología	Geología	Geología	Geología	Geología
9360									1
9361									1
61F									
73F									
75F									

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 AL 15 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS 23 - MADRID 3.

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

Enviado el 20/12/85
El Consultor