


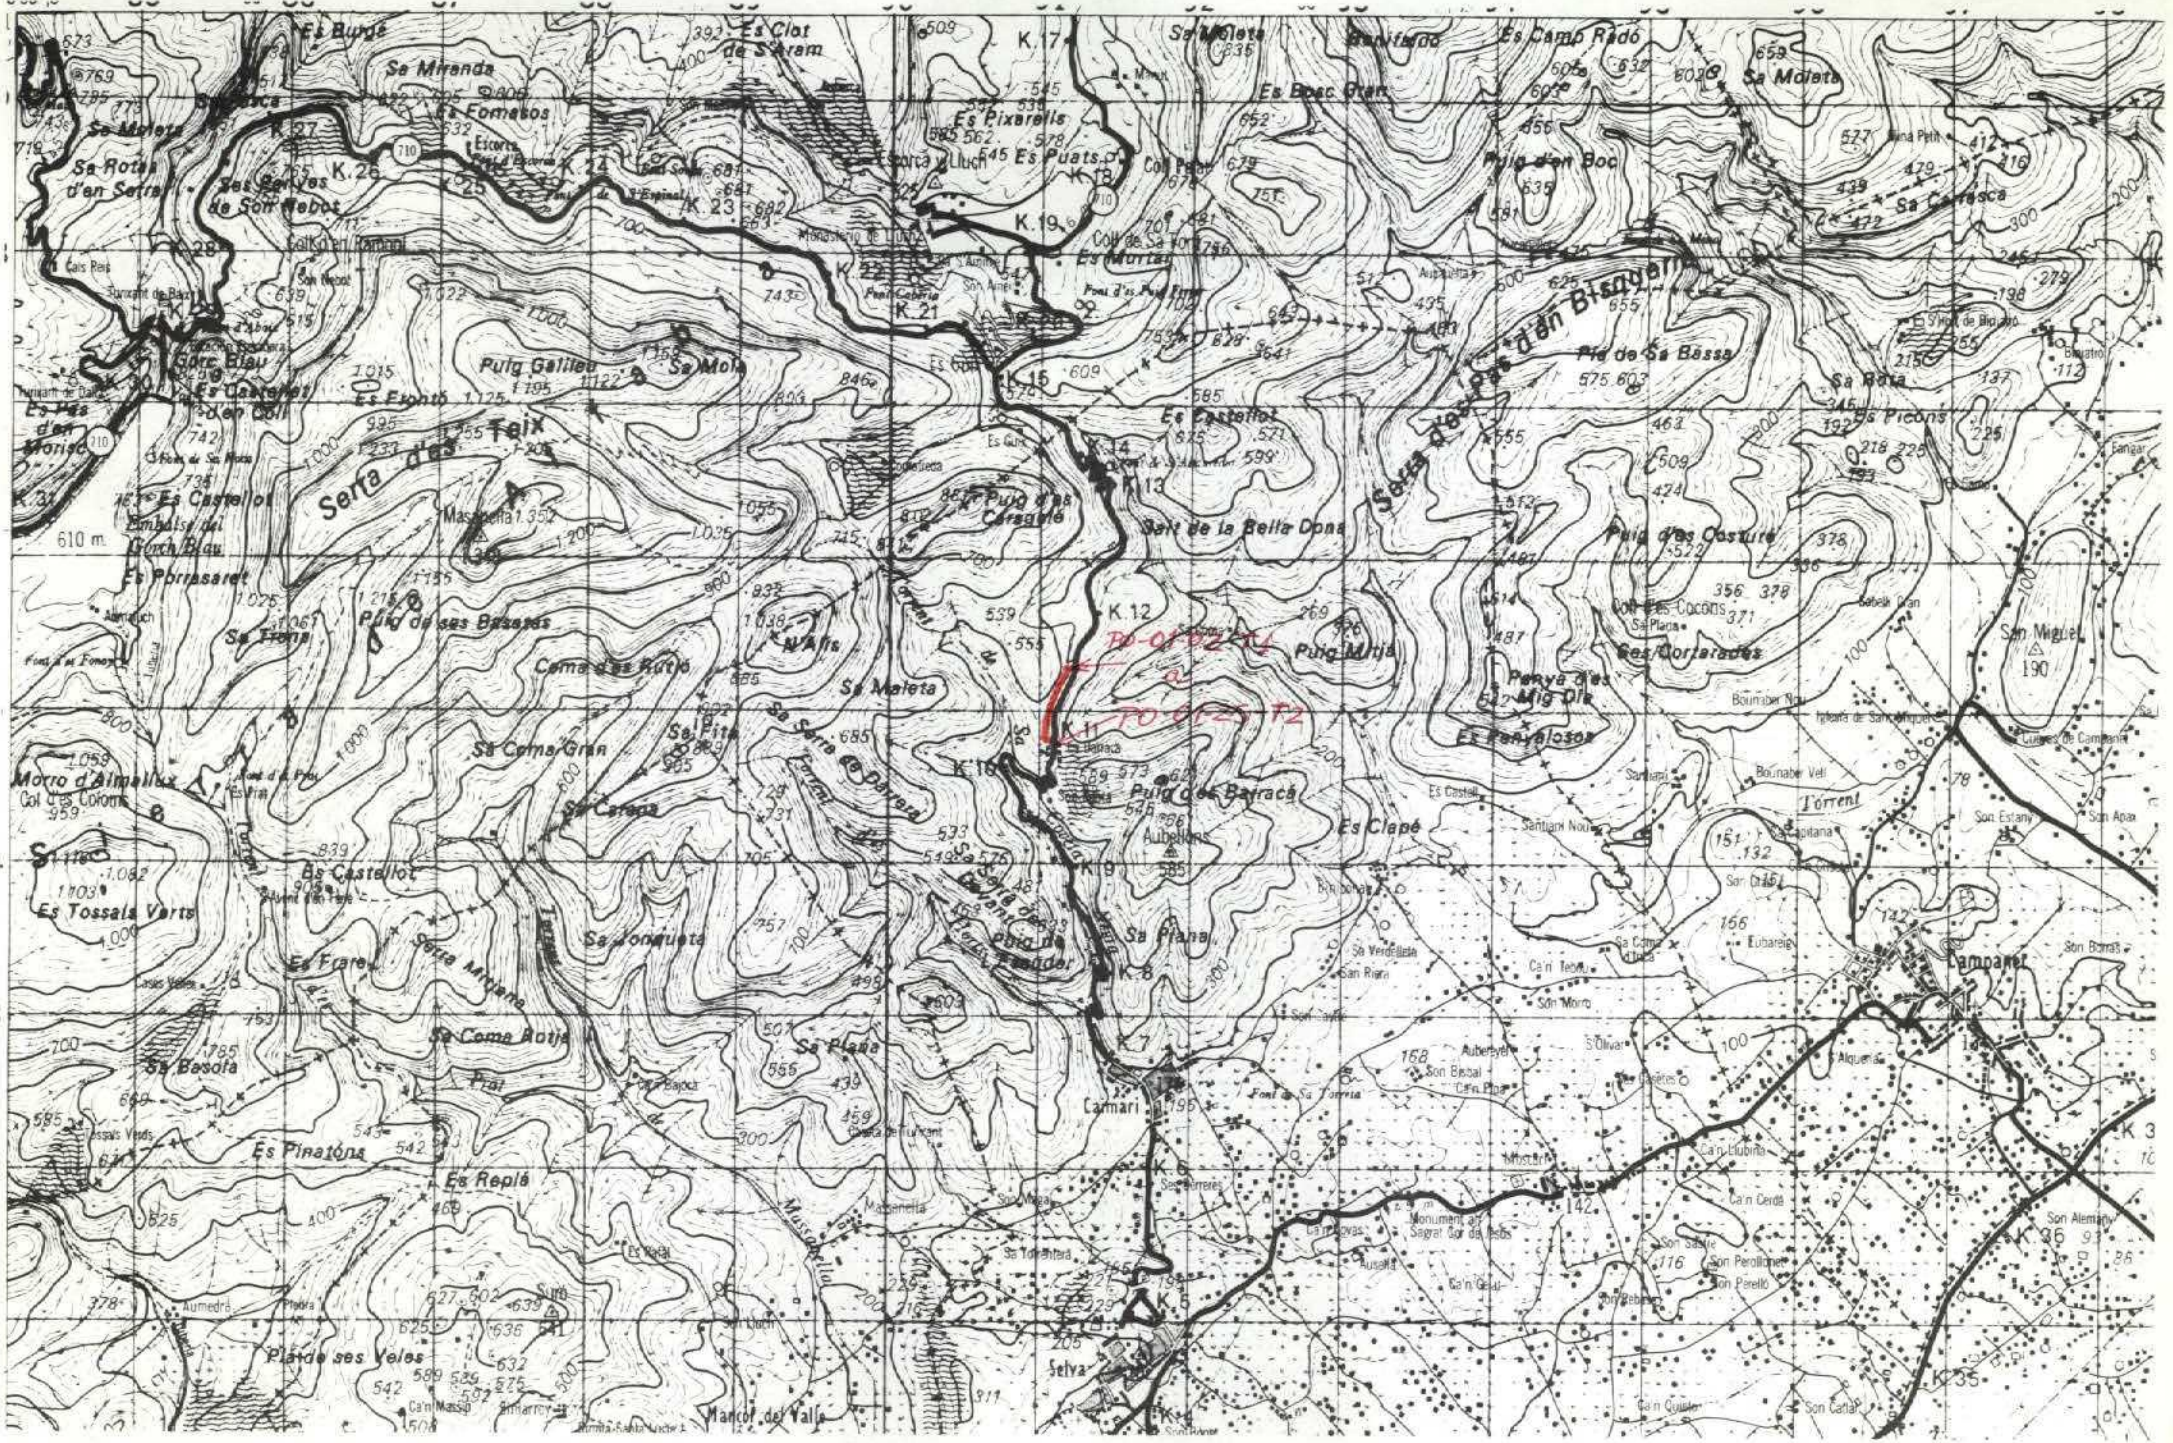

NUMERO DE LA HOJA 37-26 CUADRANTE

1	2
3	4

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
39264					


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		MUESTRAS																							
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro infrarrojo	C 14	Análisis químico	Termico diferencial	Microsc.	Otros análisis	NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro infrarrojo	C 14	Análisis químico	Termico diferencial	Microsc.	Otros análisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
NUMERO DE LA ESTACION			MUESTRAS										NUMERO DE LA ESTACION			MUESTRAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			Fotografía	Petro. LyM	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro Masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.				Microsc.	Otros análisis	Fotografía	Petro. LyM	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro Masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microsc.	Otros análisis																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
01	02	T1			/	/								01	02	T1			/	/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 30-4-81 Enviado el 28-4-81

El Supervisor El Consultor

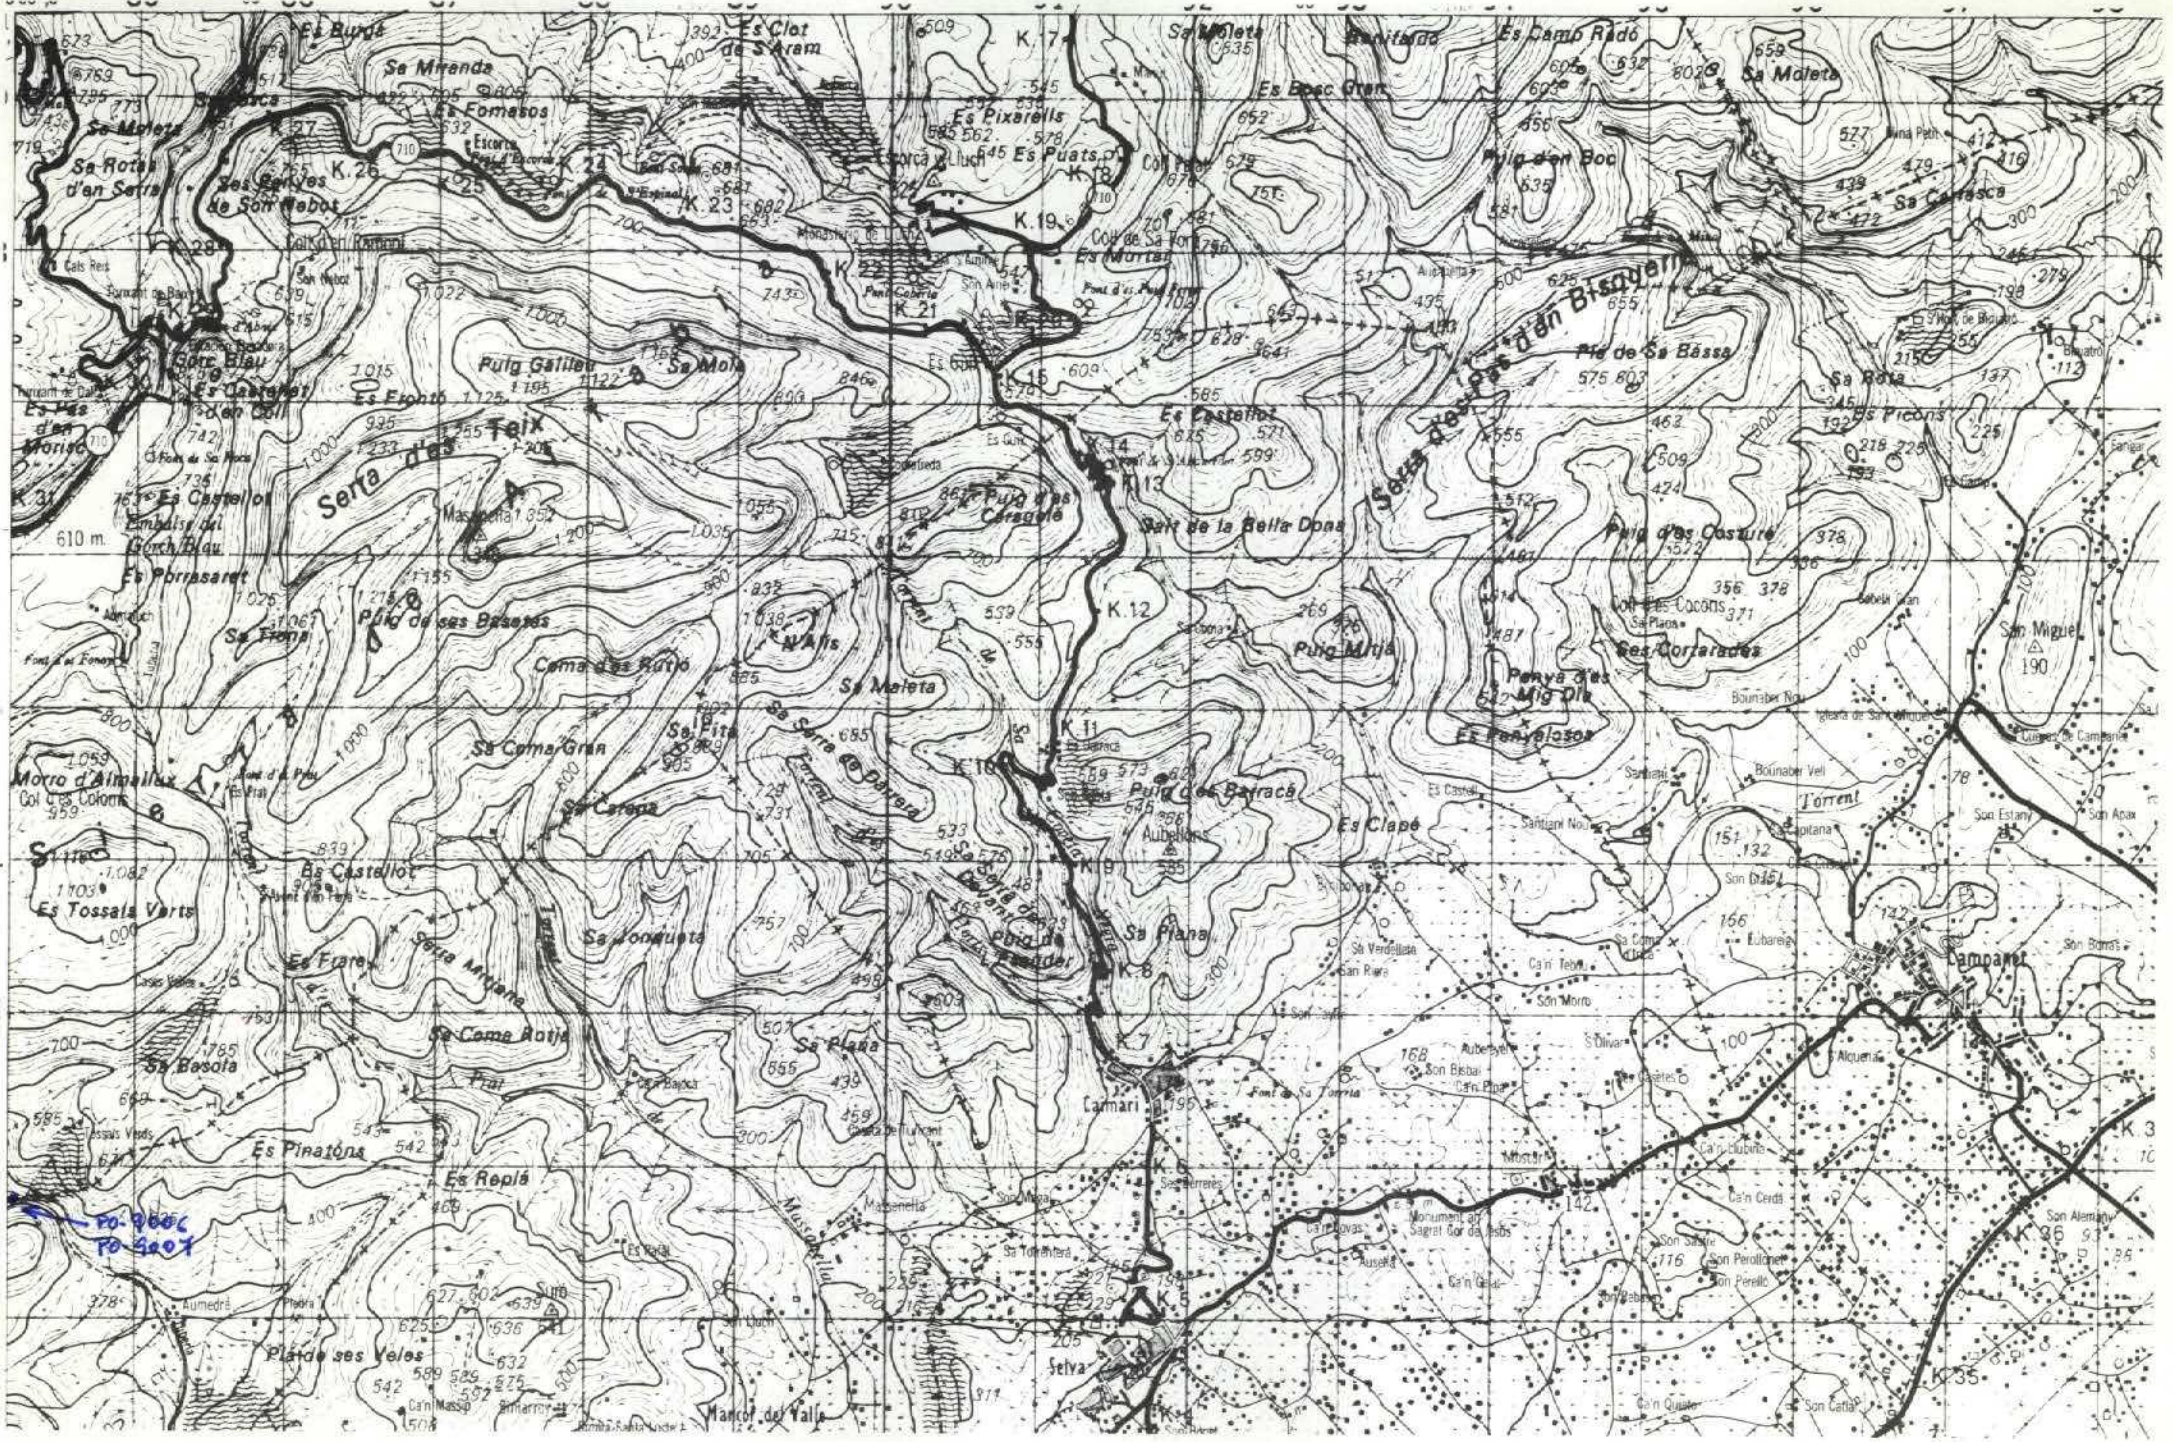

NUMERO DE LA HOJA 39-26 CUADRANTE

1	2
3	4

20

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control
1:50.000			
39 264			


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS	NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS
	Fotografia Petro. Ly M. Macrop. Micropal. Sedimen. Rayos X. Espectro. masas. C 14. Analisis quimico. Termico. diferen. Microso. Otros analisis		Fotografia Petro. Ly M. Macrop. Micropal. Sedimen. Rayos X. Espectro. masas. C 14. Analisis quimico. Termico. diferen. Microso. Otros analisis
9006	/		
9007	//		

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS	NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS
	Fotografia Petro. Ly M. Macrop. Micropal. Sedimen. Rayos X. Espectro. masas. C 14. Analisis quimico. Termico. diferen. Microso. Otros analisis		Fotografia Petro. Ly M. Macrop. Micropal. Sedimen. Rayos X. Espectro. masas. C 14. Analisis quimico. Termico. diferen. Microso. Otros analisis
9006	/		
9007	//		

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 a 7 y 15 a 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 50-4-81 Enviado el 27-4-81

El Supervisor El Consultor

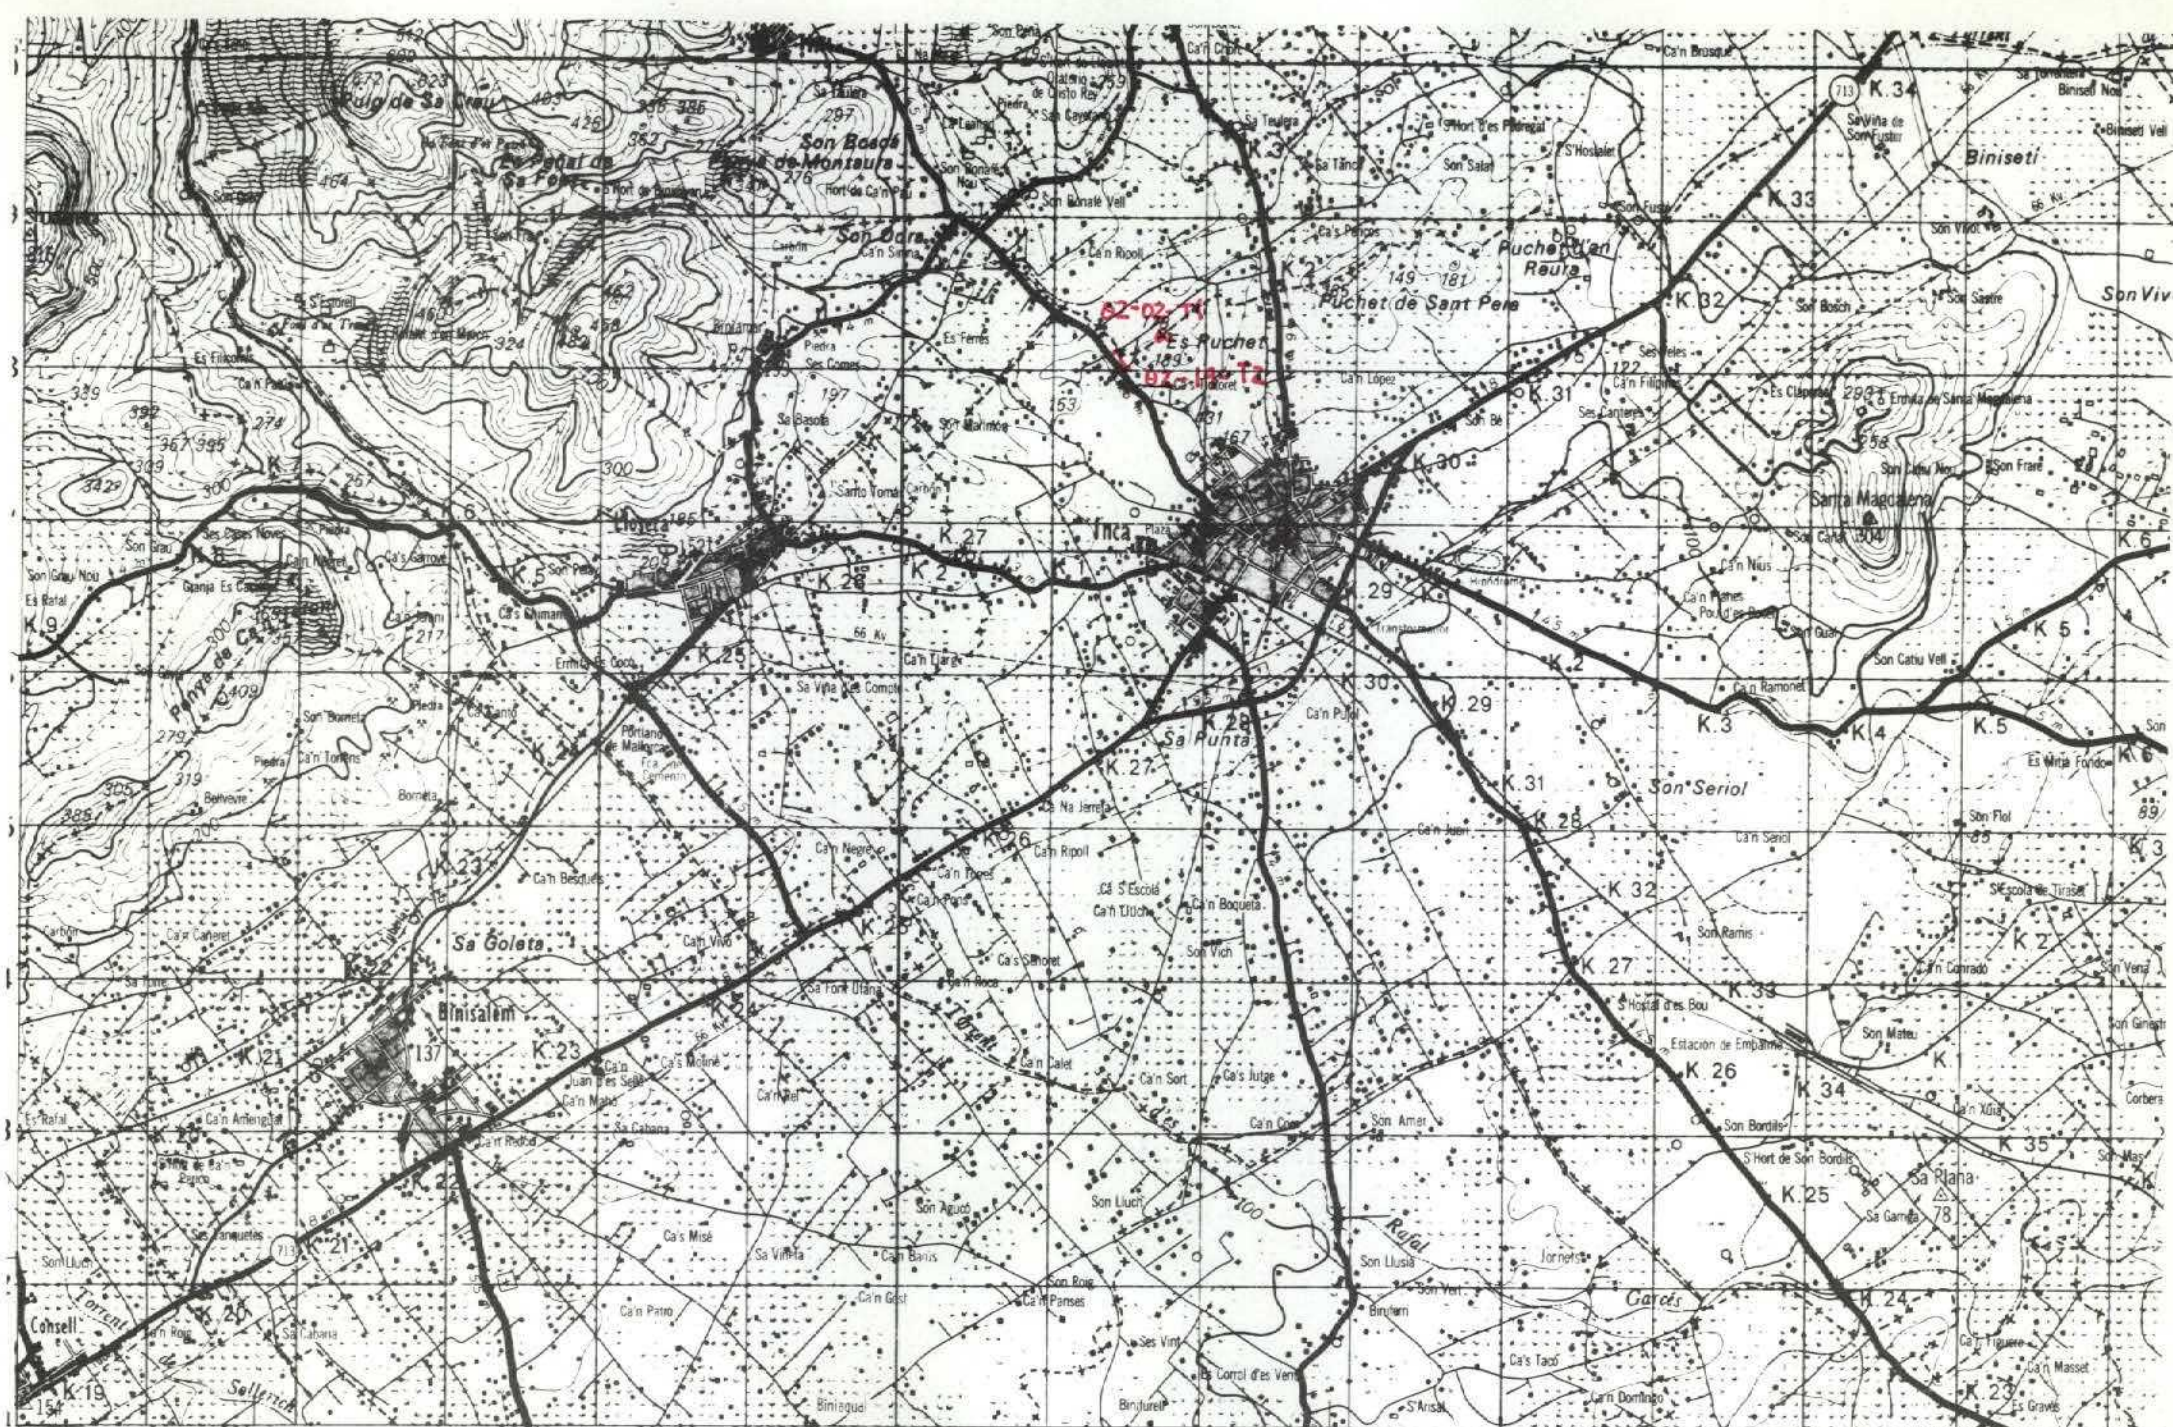


NUMERO DE LA HOJA 39-26 CUADRANTE

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	Recibido	Ref. Control
39263			

NUMERO DE LA ESTACION	DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR										
	Fotografia	Petro. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso
02-02T1											
02-02T2											
02-04T1											
02-05T1											
02-05T2											
02-09T1											
02-11T1											
02-11T2											
02-12T1											
02-15T1											
02-16L1											
02-17T1											
02-19T1											
02-19T2											

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 15 y 15 y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 31. Mayo 81
El Supervisor
El Consultor
PSH 2

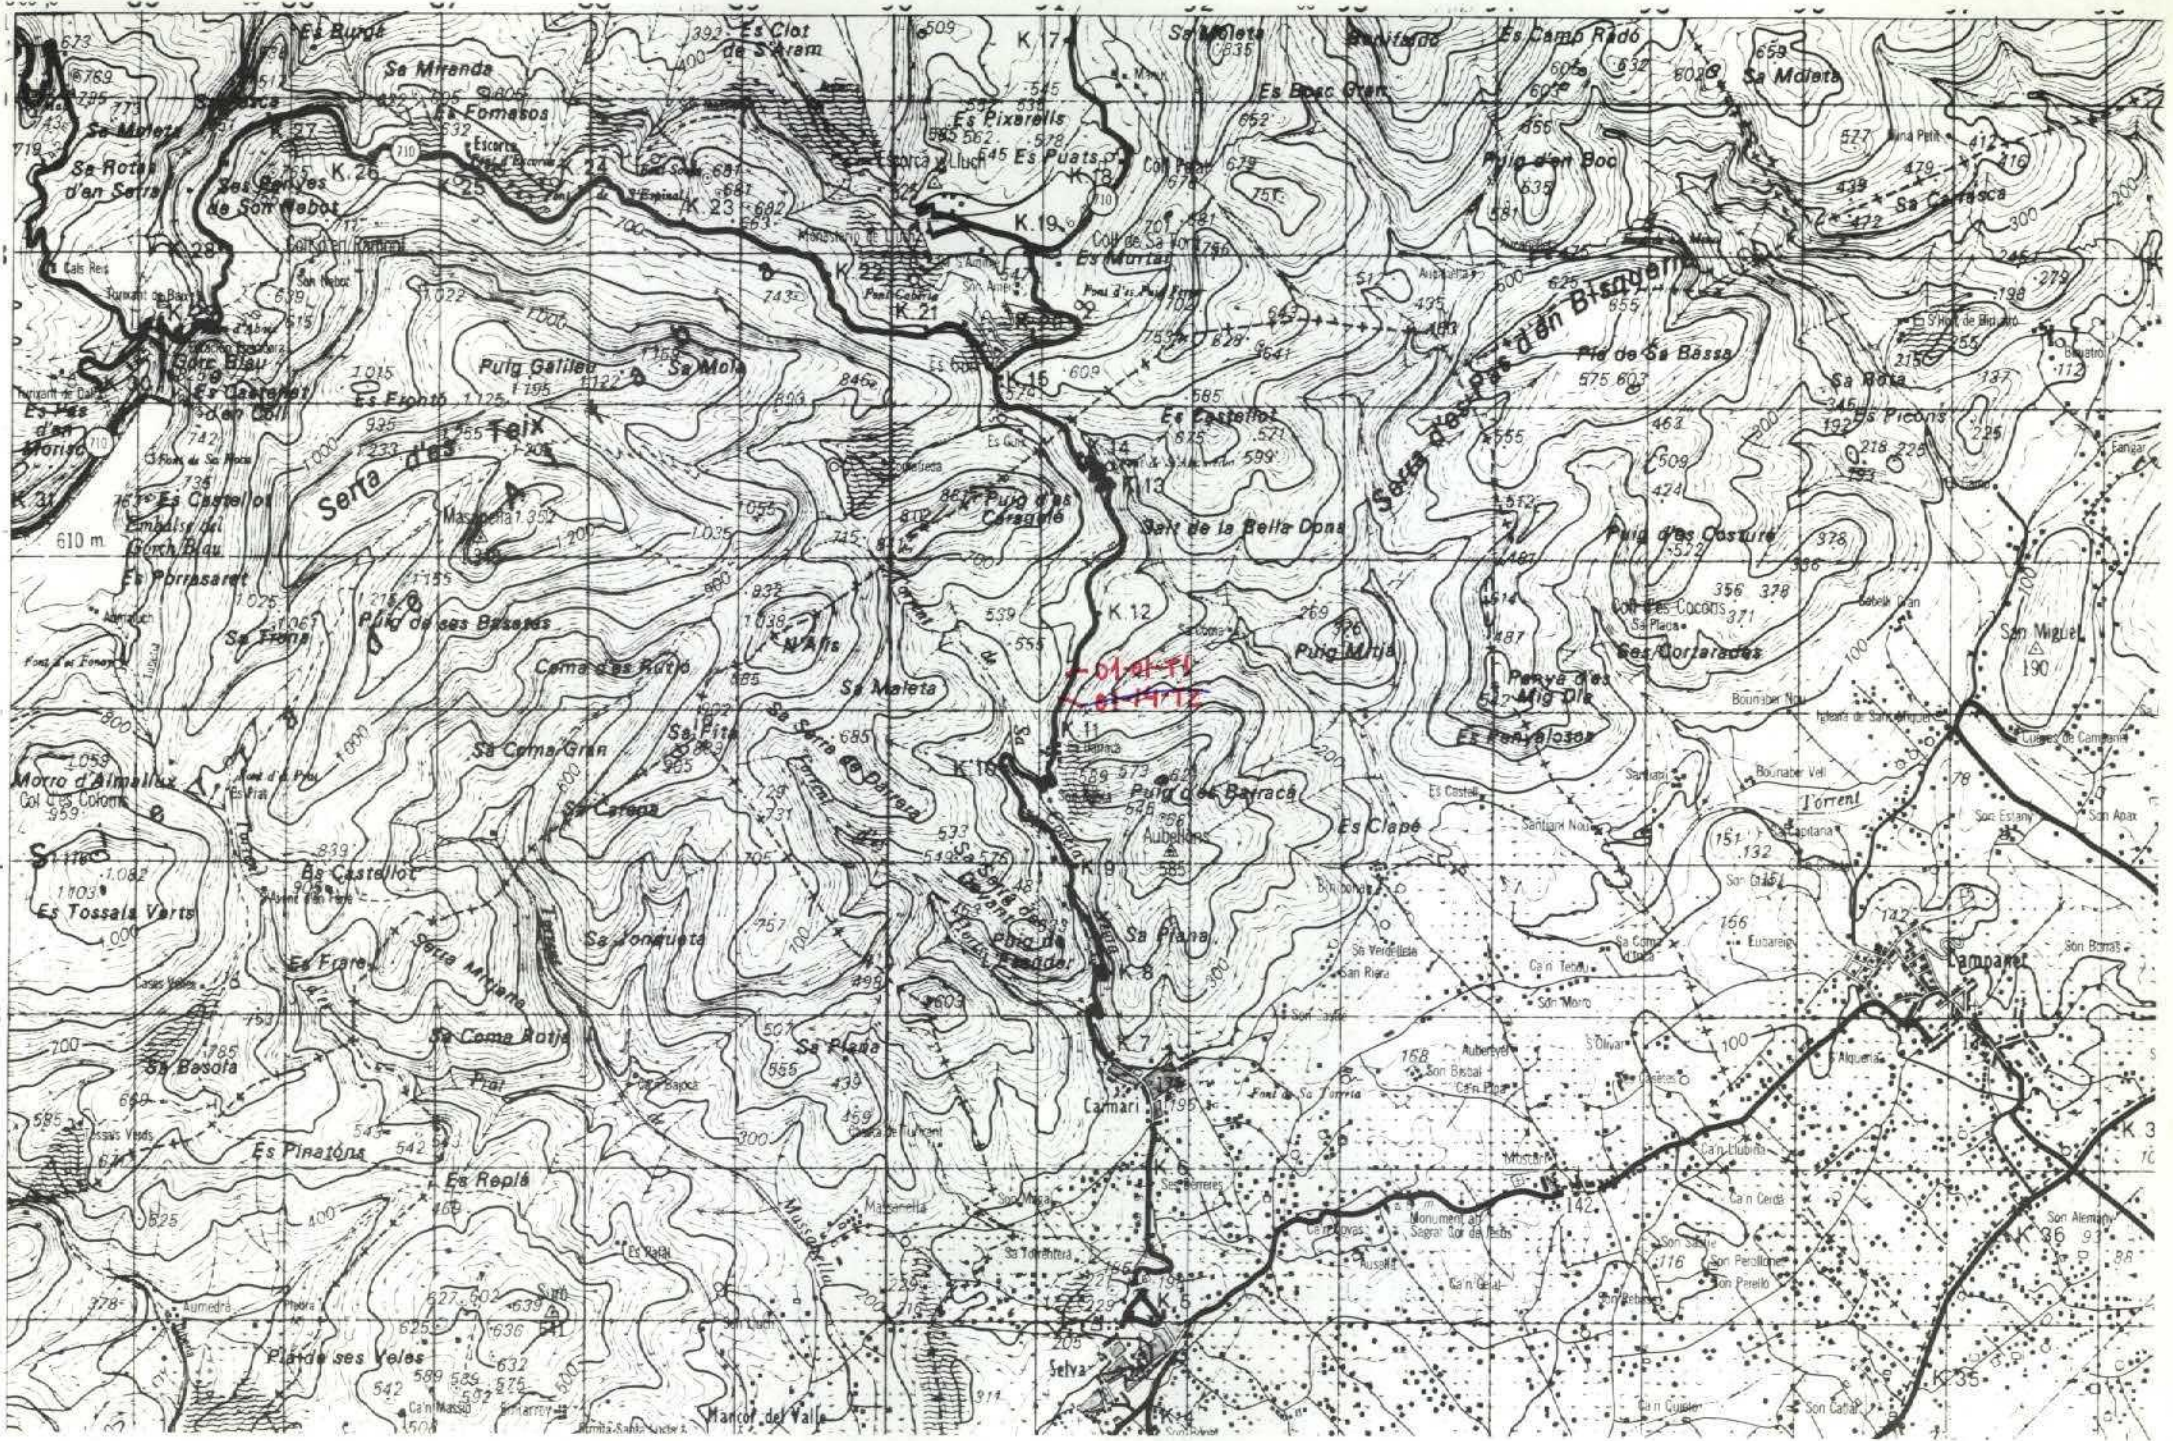

NUMERO DE LA HOJA 39-26 CUADRANTE

1	2
3	4

P/8A

44

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control
1:50.000			
39 264			


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS	NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS
	Fotografía, Petro. L y M, Macrop., Micropol., Sedimen., Rayos X, Espectro. infrarrojo, C 14, Análisis químico, Termico diferencial, Microscopio, Otros análisis		Fotografía, Petro. L y M, Macrop., Micropol., Sedimen., Rayos X, Espectro. infrarrojo, C 14, Análisis químico, Termico diferencial, Microscopio, Otros análisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS	NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS
	Fotografía, Petro. L y M, Macrop., Micropol., Sedimen., Rayos X, Espectro. infrarrojo, C 14, Análisis químico, Termico diferencial, Microscopio, Otros análisis		Fotografía, Petro. L y M, Macrop., Micropol., Sedimen., Rayos X, Espectro. infrarrojo, C 14, Análisis químico, Termico diferencial, Microscopio, Otros análisis

01 01 11
01 14 72

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 Y 7 Y 15 Y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS 23 - MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el 31. Mayo 81
El Supervisor El Consultor
P. del 2

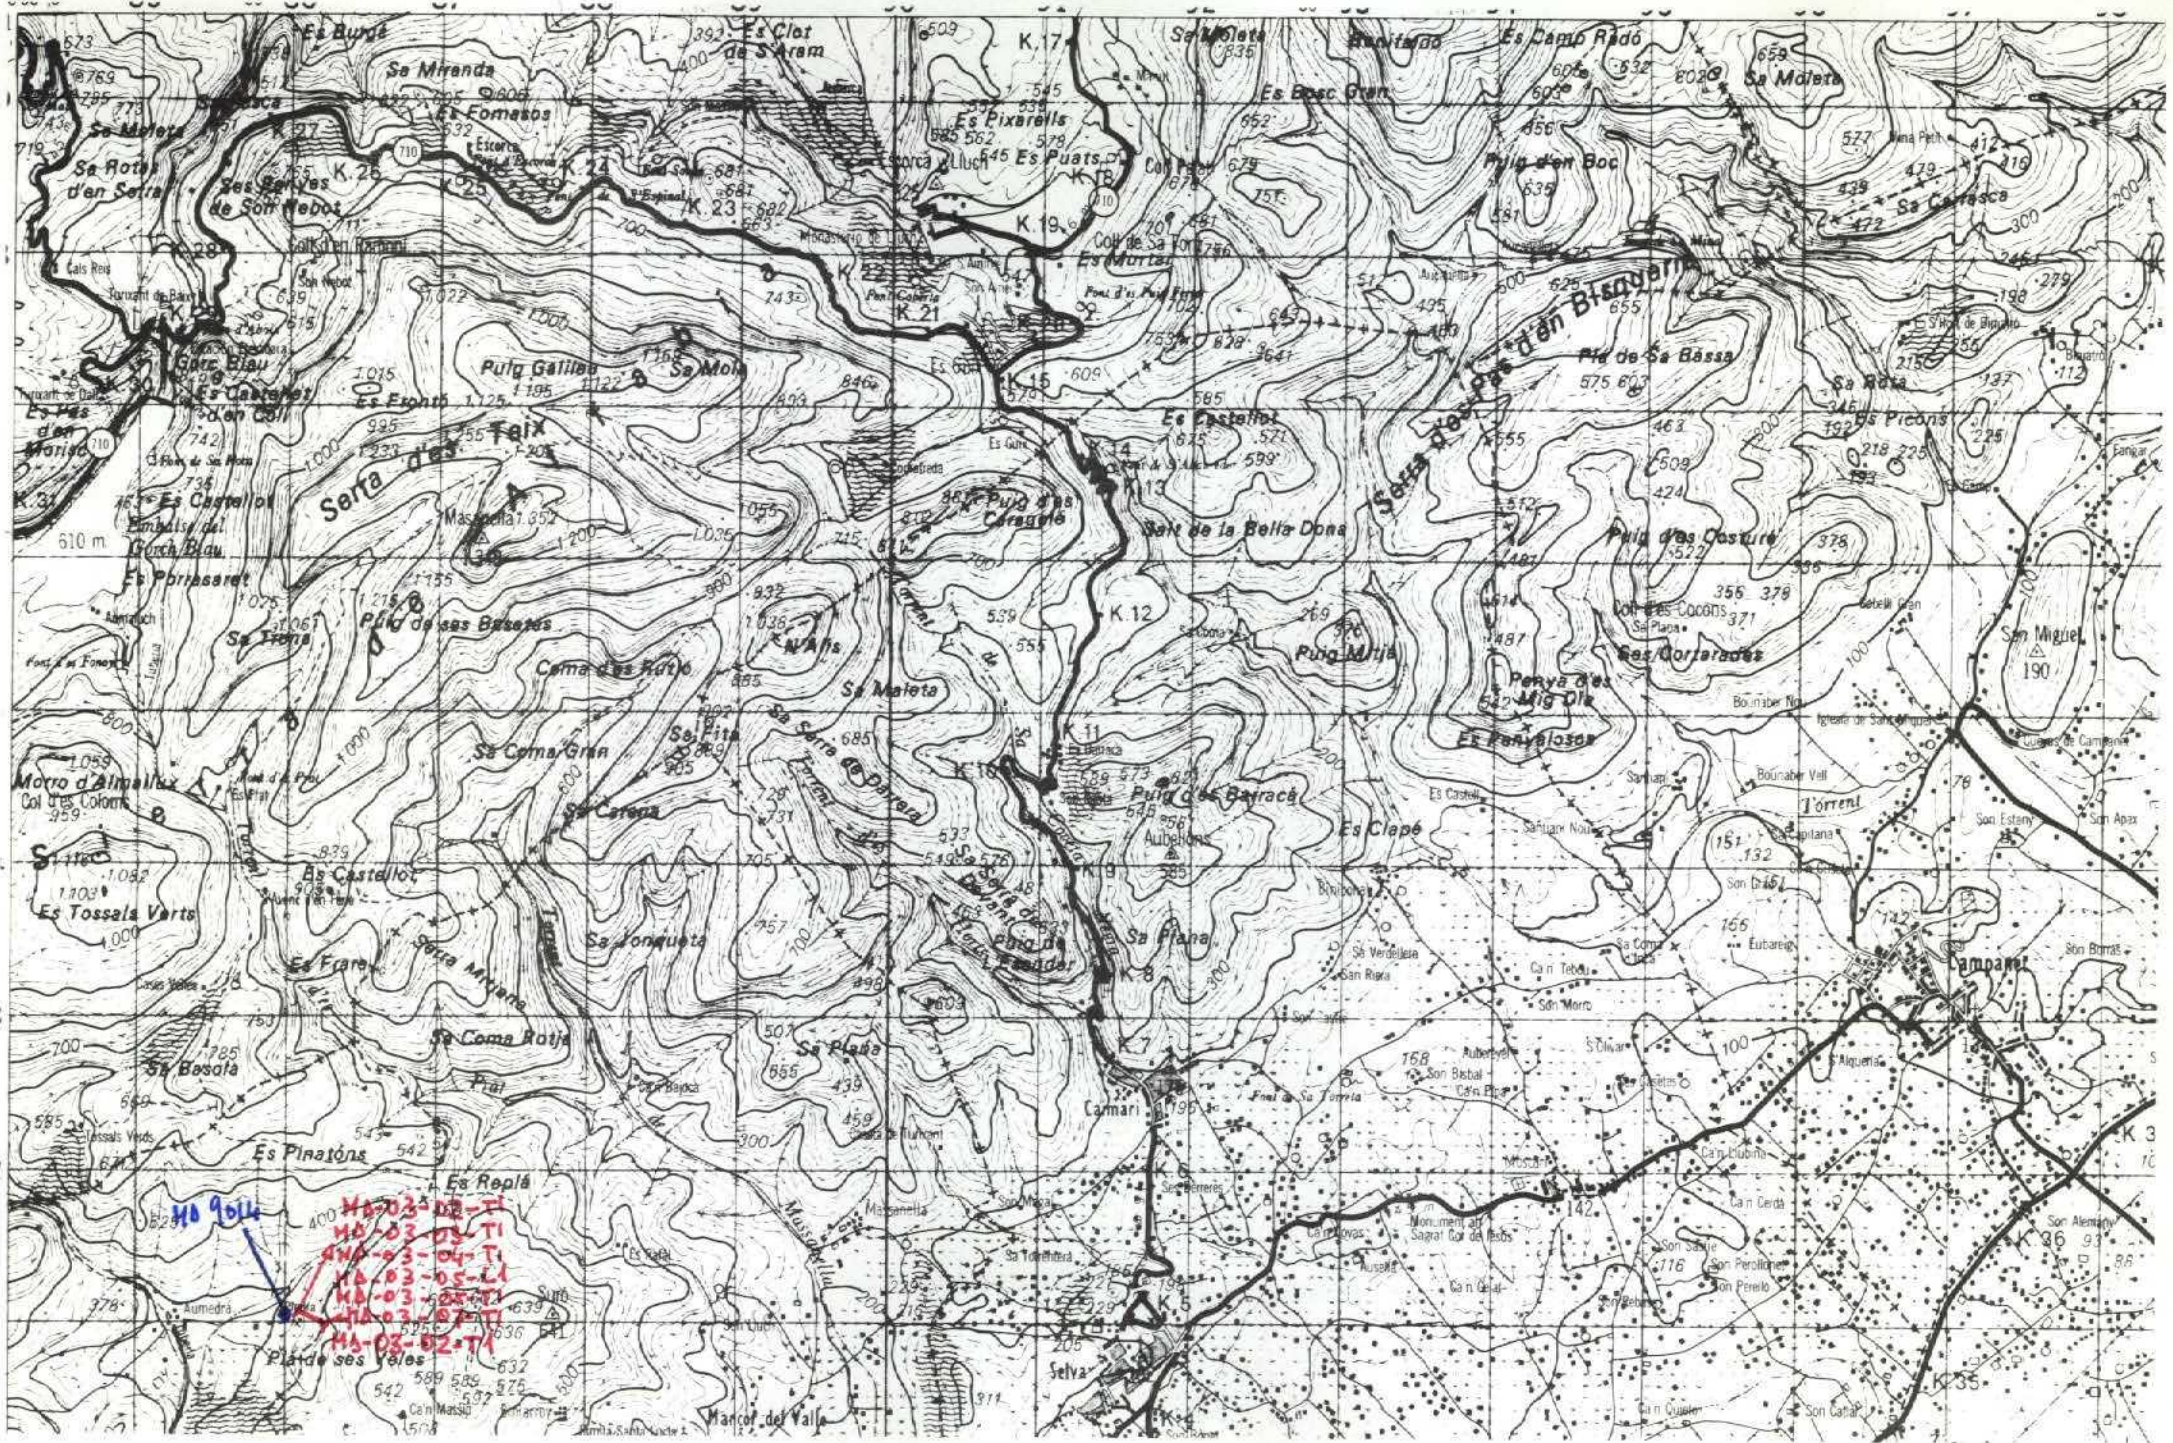

NUMERO DE LA HOJA 39-26 CUADRANTE

4	1
3	2

102

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSEJO		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSULTA	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACIÓN	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1:50.000	Cuadrante número						
39264		GSM					


[illegible]

EL CONSULTOR.- DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ LOS ROSAS, 23 - MADRID 3.

Recibido I.G.M.E. el 26-10-81 ... Enviado el Octubre '81
El Supervisor _____ El Consultor 102

ATL

El Consultor 

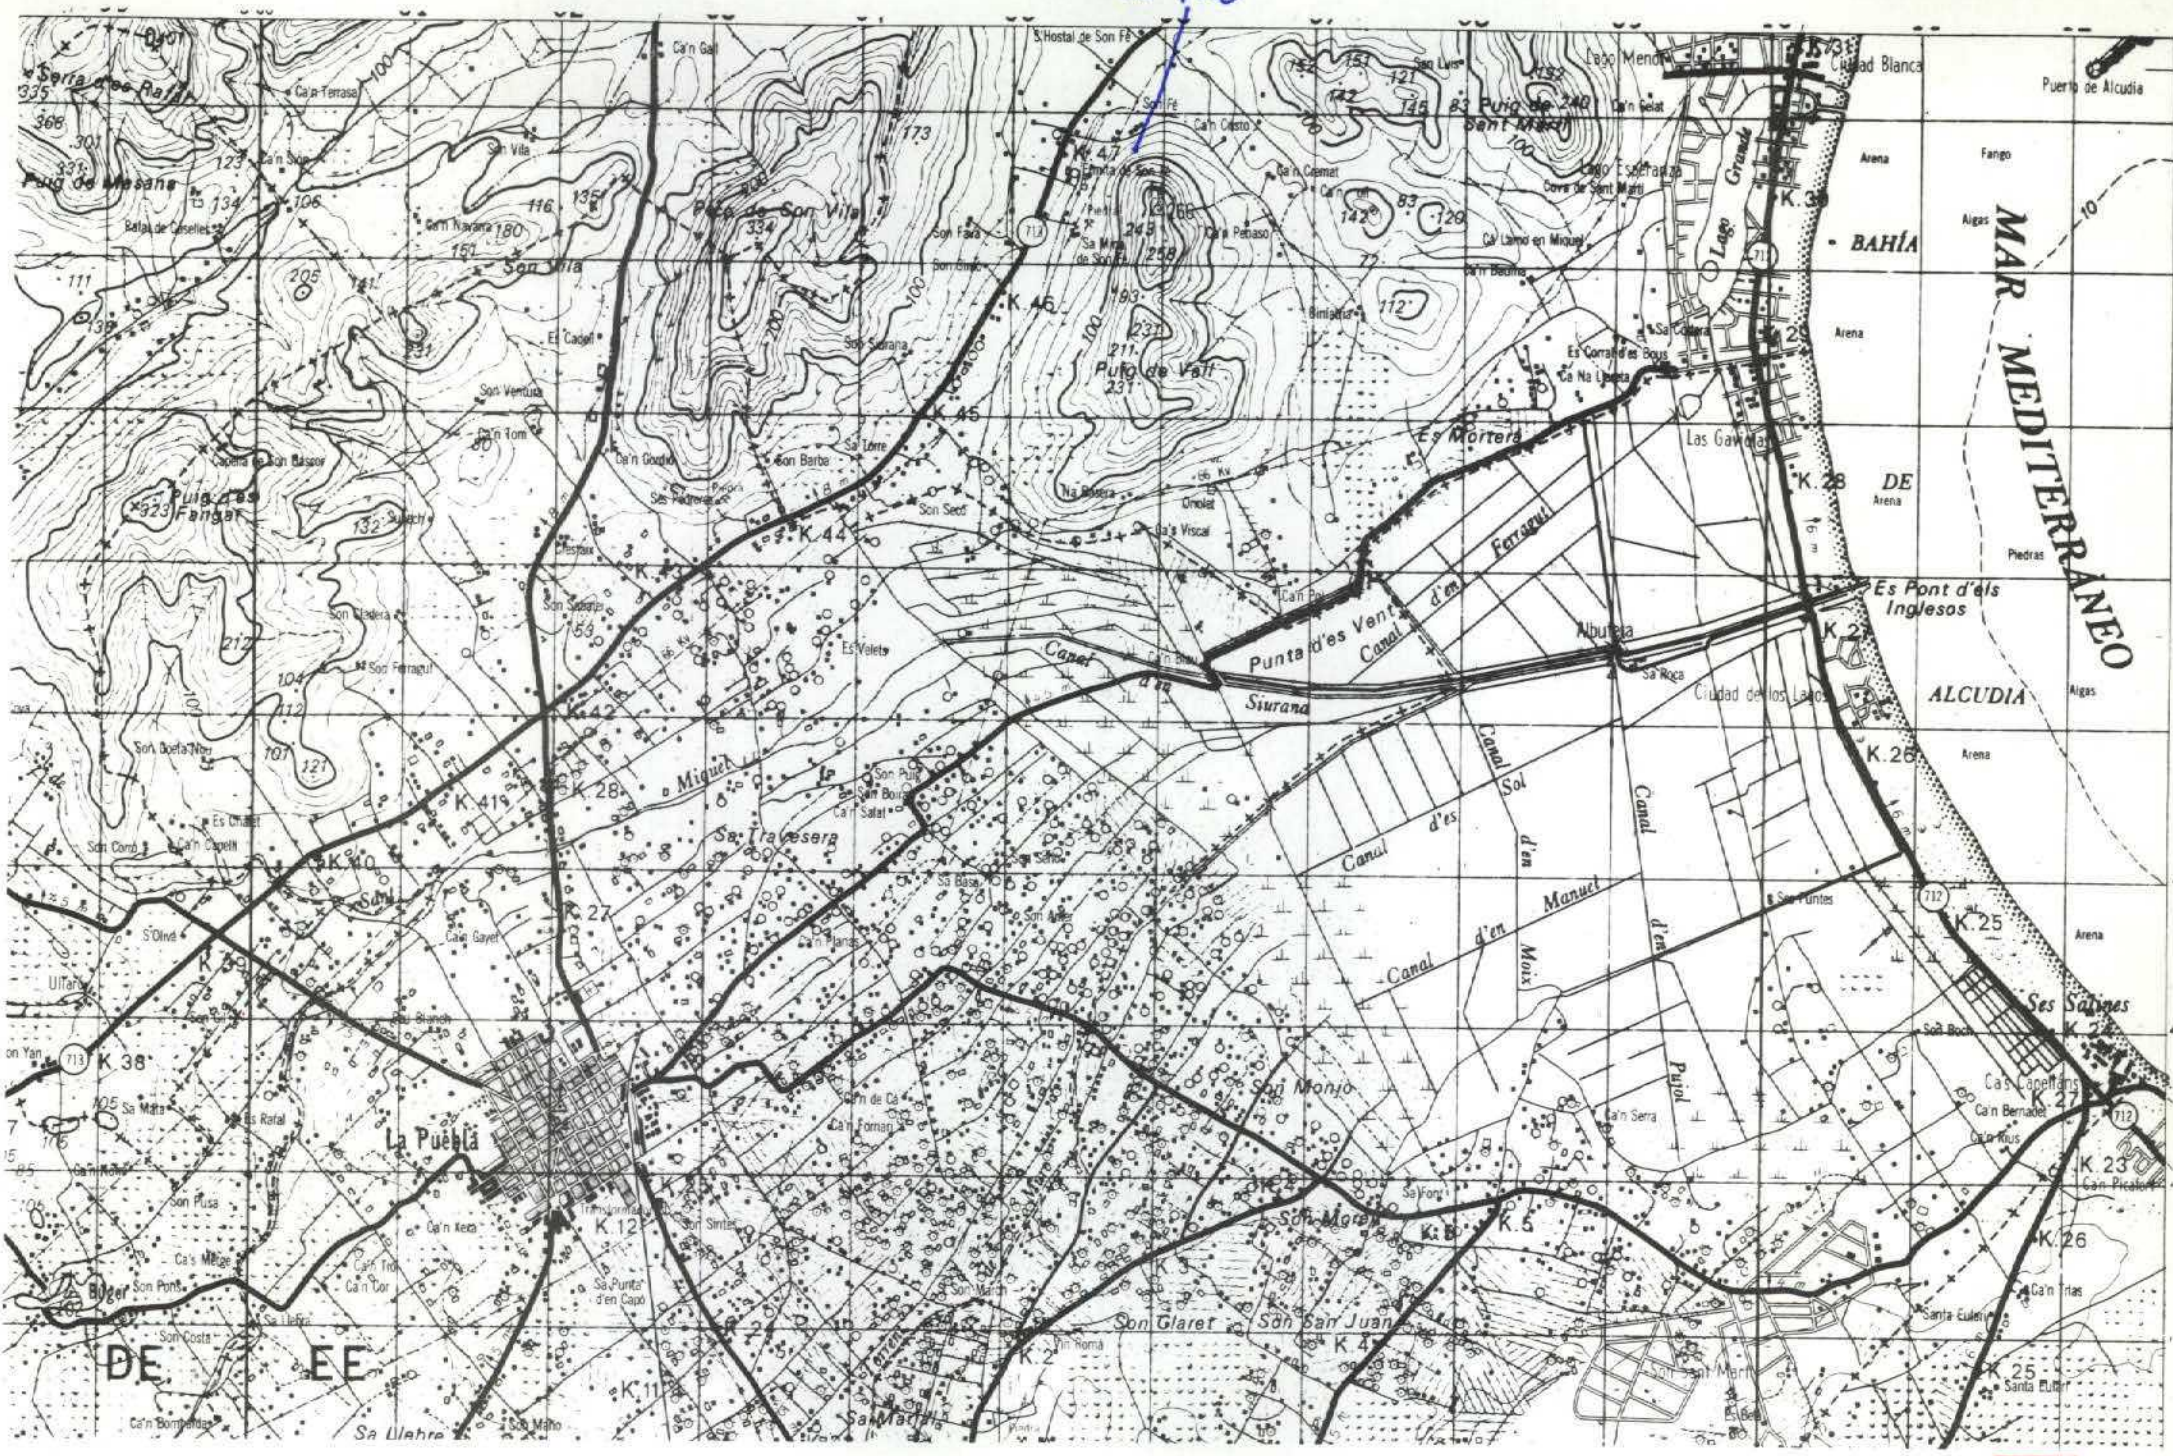

NUMERO DE LA HOJA 39-26 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1:50.000					
39261					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR									
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS							
		Petro lym	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Otros análisis
9016									

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR									
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS							
		Petro lym	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Otros análisis


EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 Y 7 Y 15 Y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID 3.

Recibido I.G.M.E. el 16-10-81
El Supervisor
Enviado el 16-10-81
El Consultor

4	1
3	2

[illegible]

Enviado el: Octubre 81
El Consultor: (2)

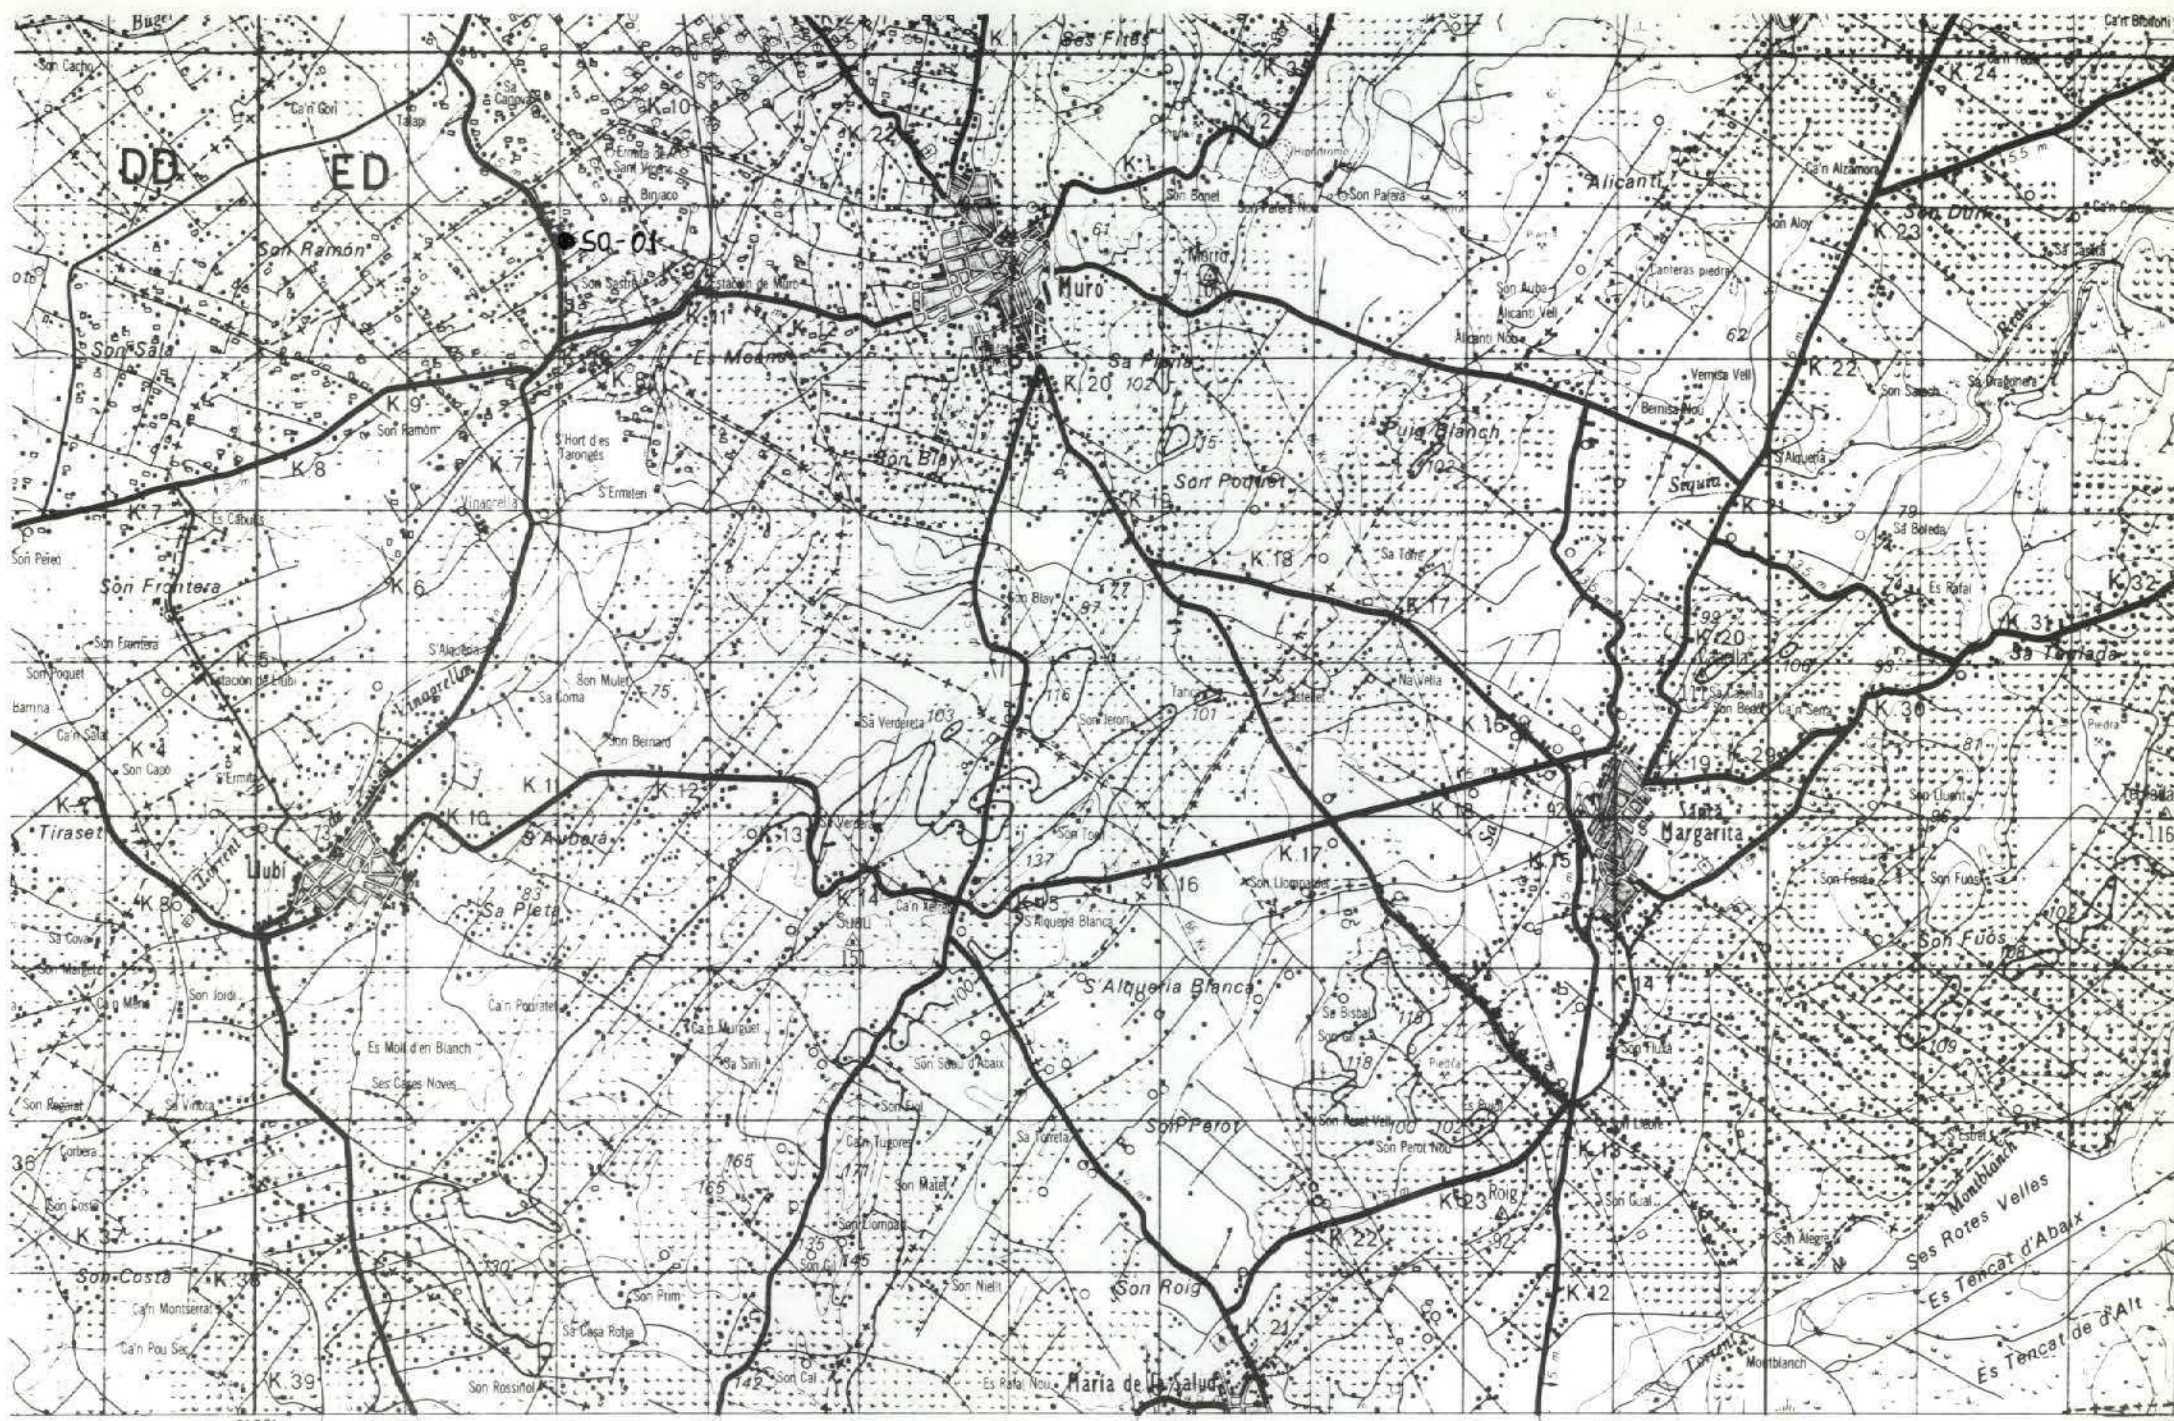

NUMERO DE LA HOJA 39-26 CUADRANTE

4	1
3	2

181


DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTANTE		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	CONSULTA	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACIÓN	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
39262		GS	50				

[illegible][illegible]

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ LOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

Enviado el ...
El Consultor

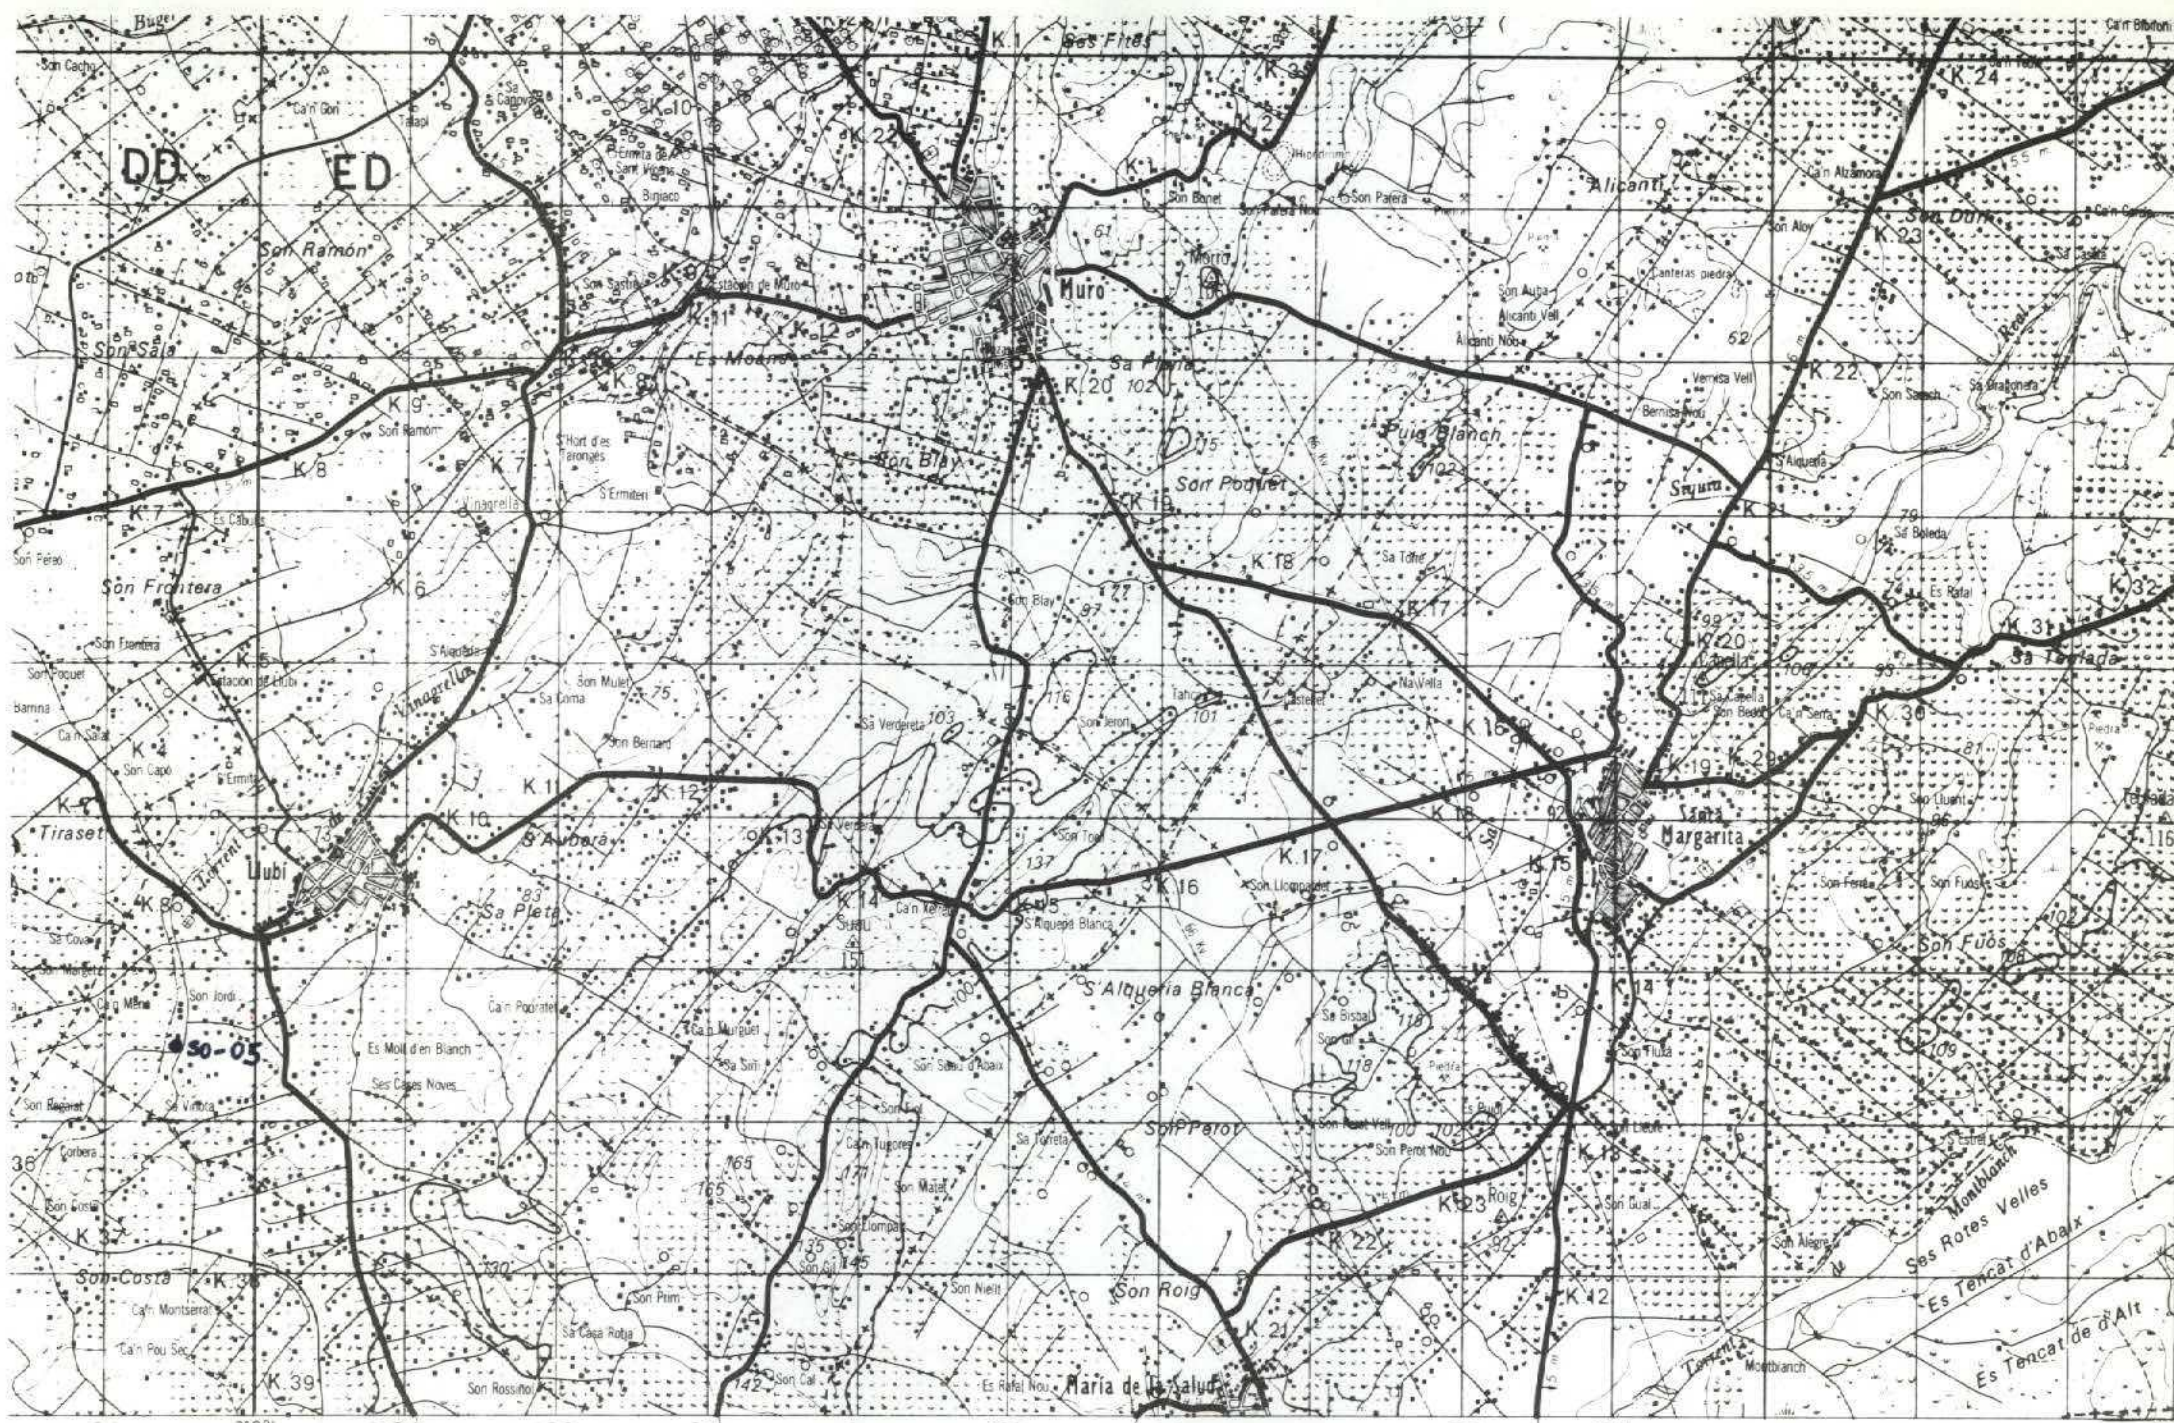

NUMERO DE LA HOJA 39-26 CUADRANTE

4	1
3	2

183 ~~183~~

DATOS A RELLENAR POR EL IGME				DATOS A RELLENAR POR EL CONSUL		DATOS A RELLENAR POR EL IGME							
Nº de la hoja	Cuadrante	Nº del documento		CONSULTA	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACIÓN	Recibido		Ref. Control		Perforado		Verificado	
1:50.000													
39262				G S S	φ								

[illegible][illegible]

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).


PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADAMES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 4-Mayo-82
El Supervisor

Enviado el
El Consultor

1 B

El Consultor

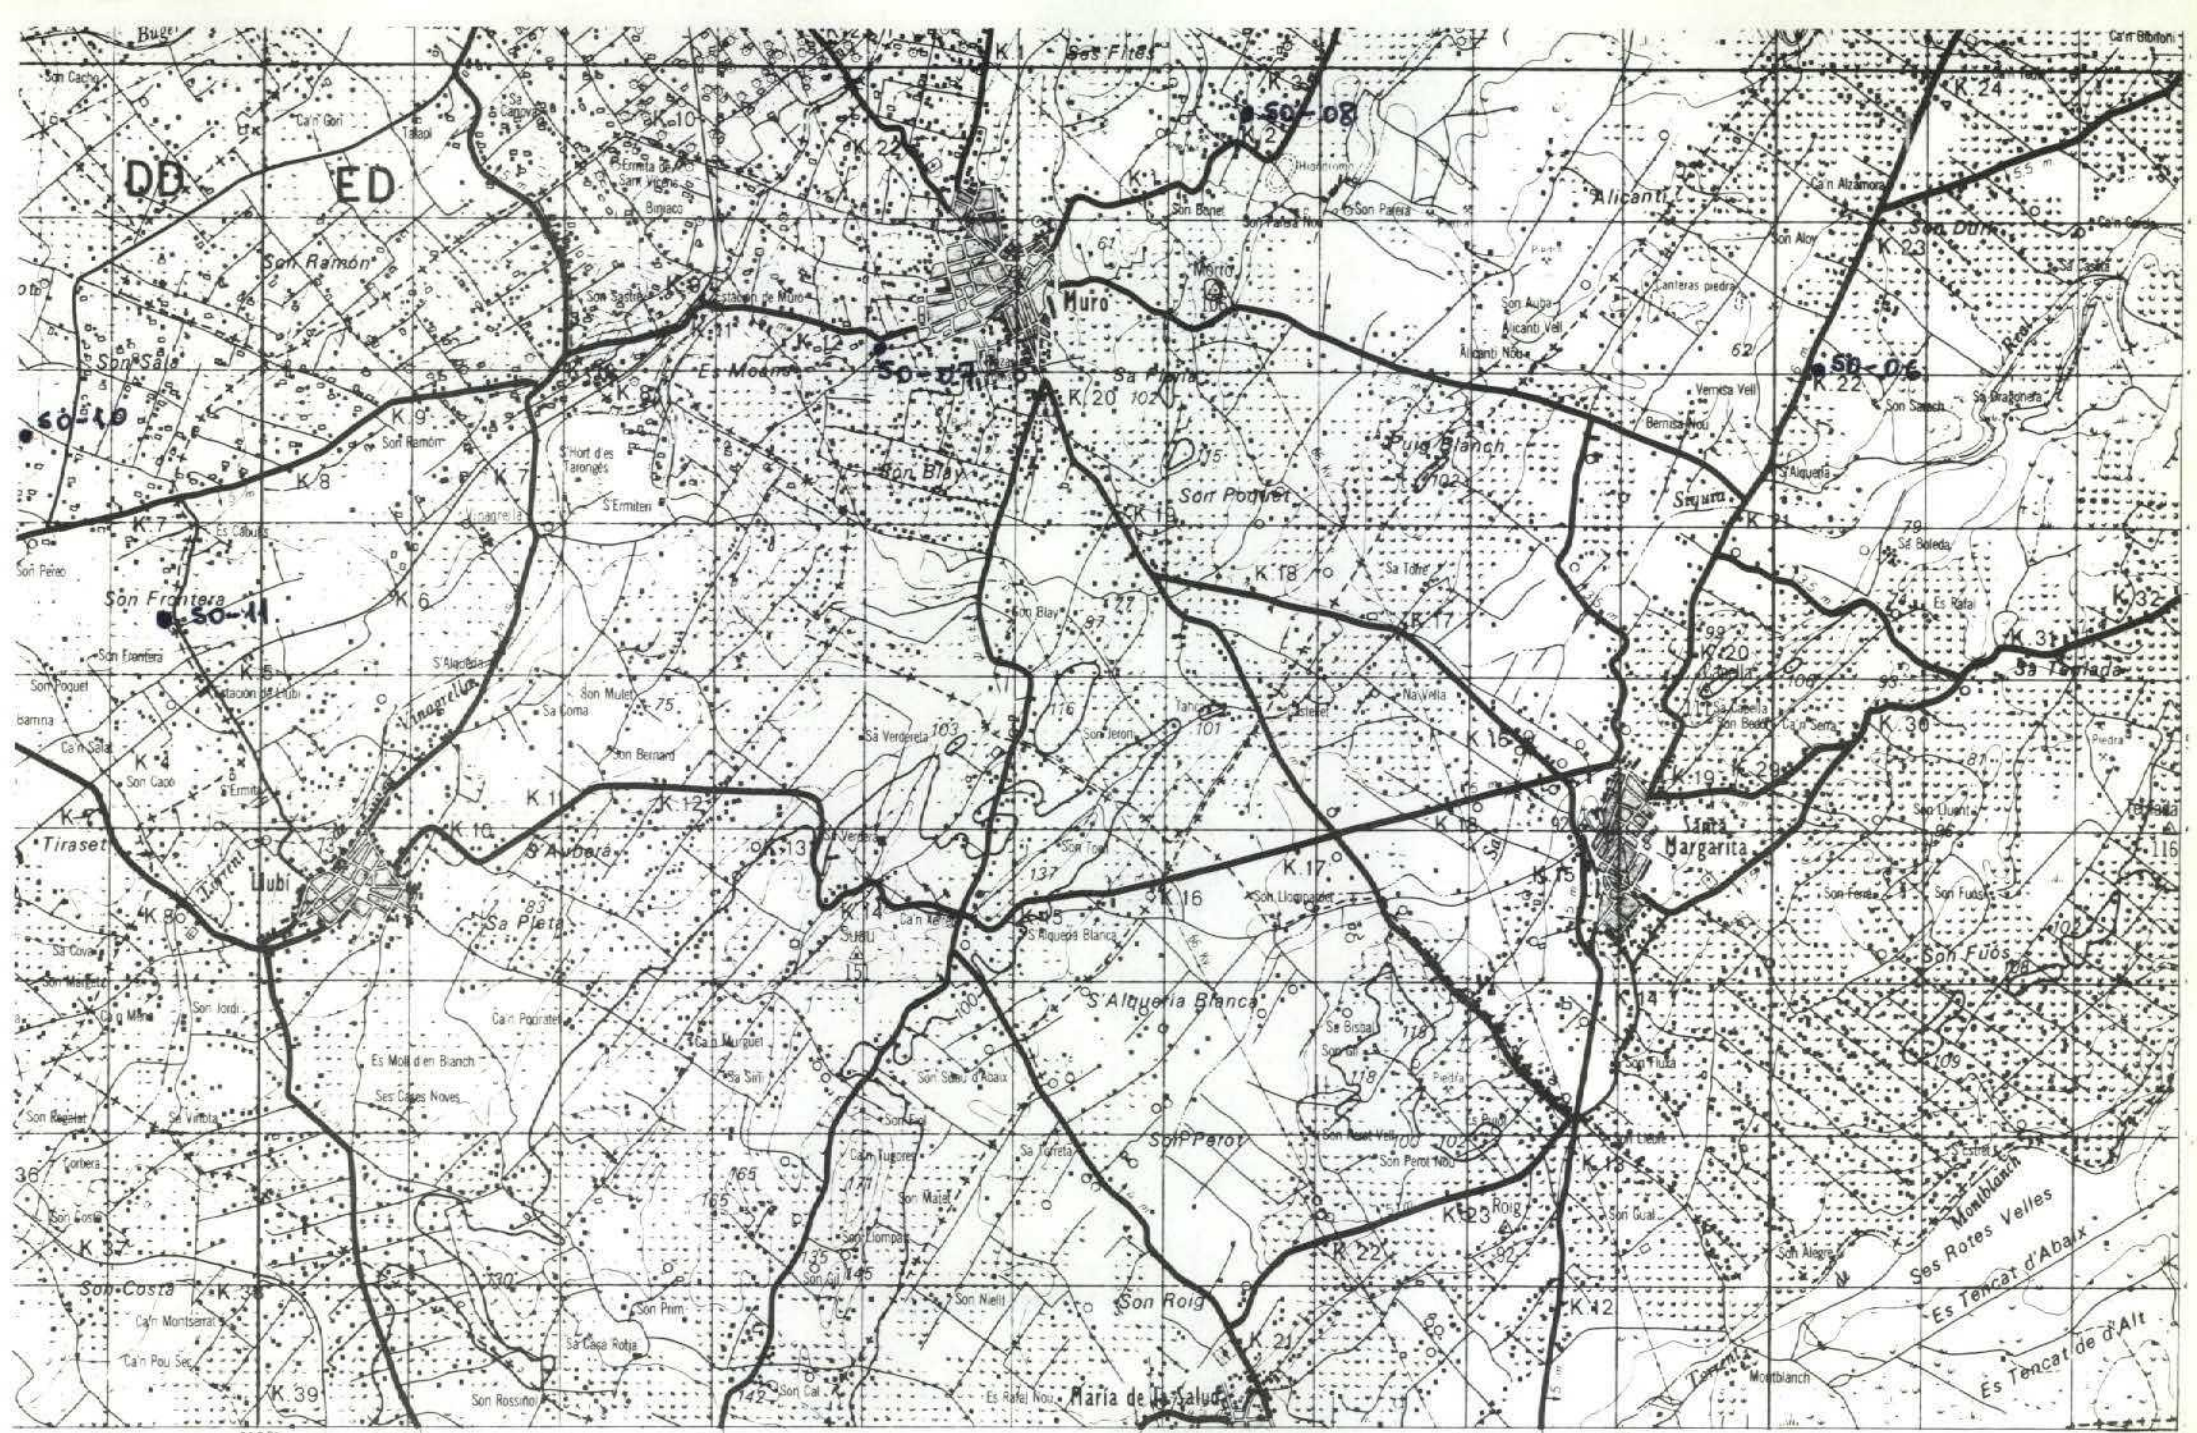

NUMERO DE LA HOJA 39-26 CUADRANTE



184


DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
39262					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografia	Petro. Ly. M.	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Royos X	Espectro. infrarojo	C 14	Analisis quimico	Termico	Otros analisis
68											10 TI
85											10 LI
109											10 LI
150											10 LI
180											10 TI
39											11 LI
45											11 TI
90											11 LI
112											11 TI

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografia	Petro. Ly. M.	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Royos X	Espectro. infrarojo	C 14	Analisis quimico	Termico	Otros analisis
06 LI		45									
06 LI		65									
06 LI		71									
06 LI		84									
06 LI		205									
06 LI		275									
06 LI		390									
06 LI		400									
07 LI		212									
07 LI		216									
07 TI		219									
07 TI		221									
08 LI		55									
08 LI		62									
08 LI		92									
08 LI		107									
08 LI		136									
08 LI		196									

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 4-Mayo 82 Enviado el 29-Abril 82
El Supervisor El Consultor

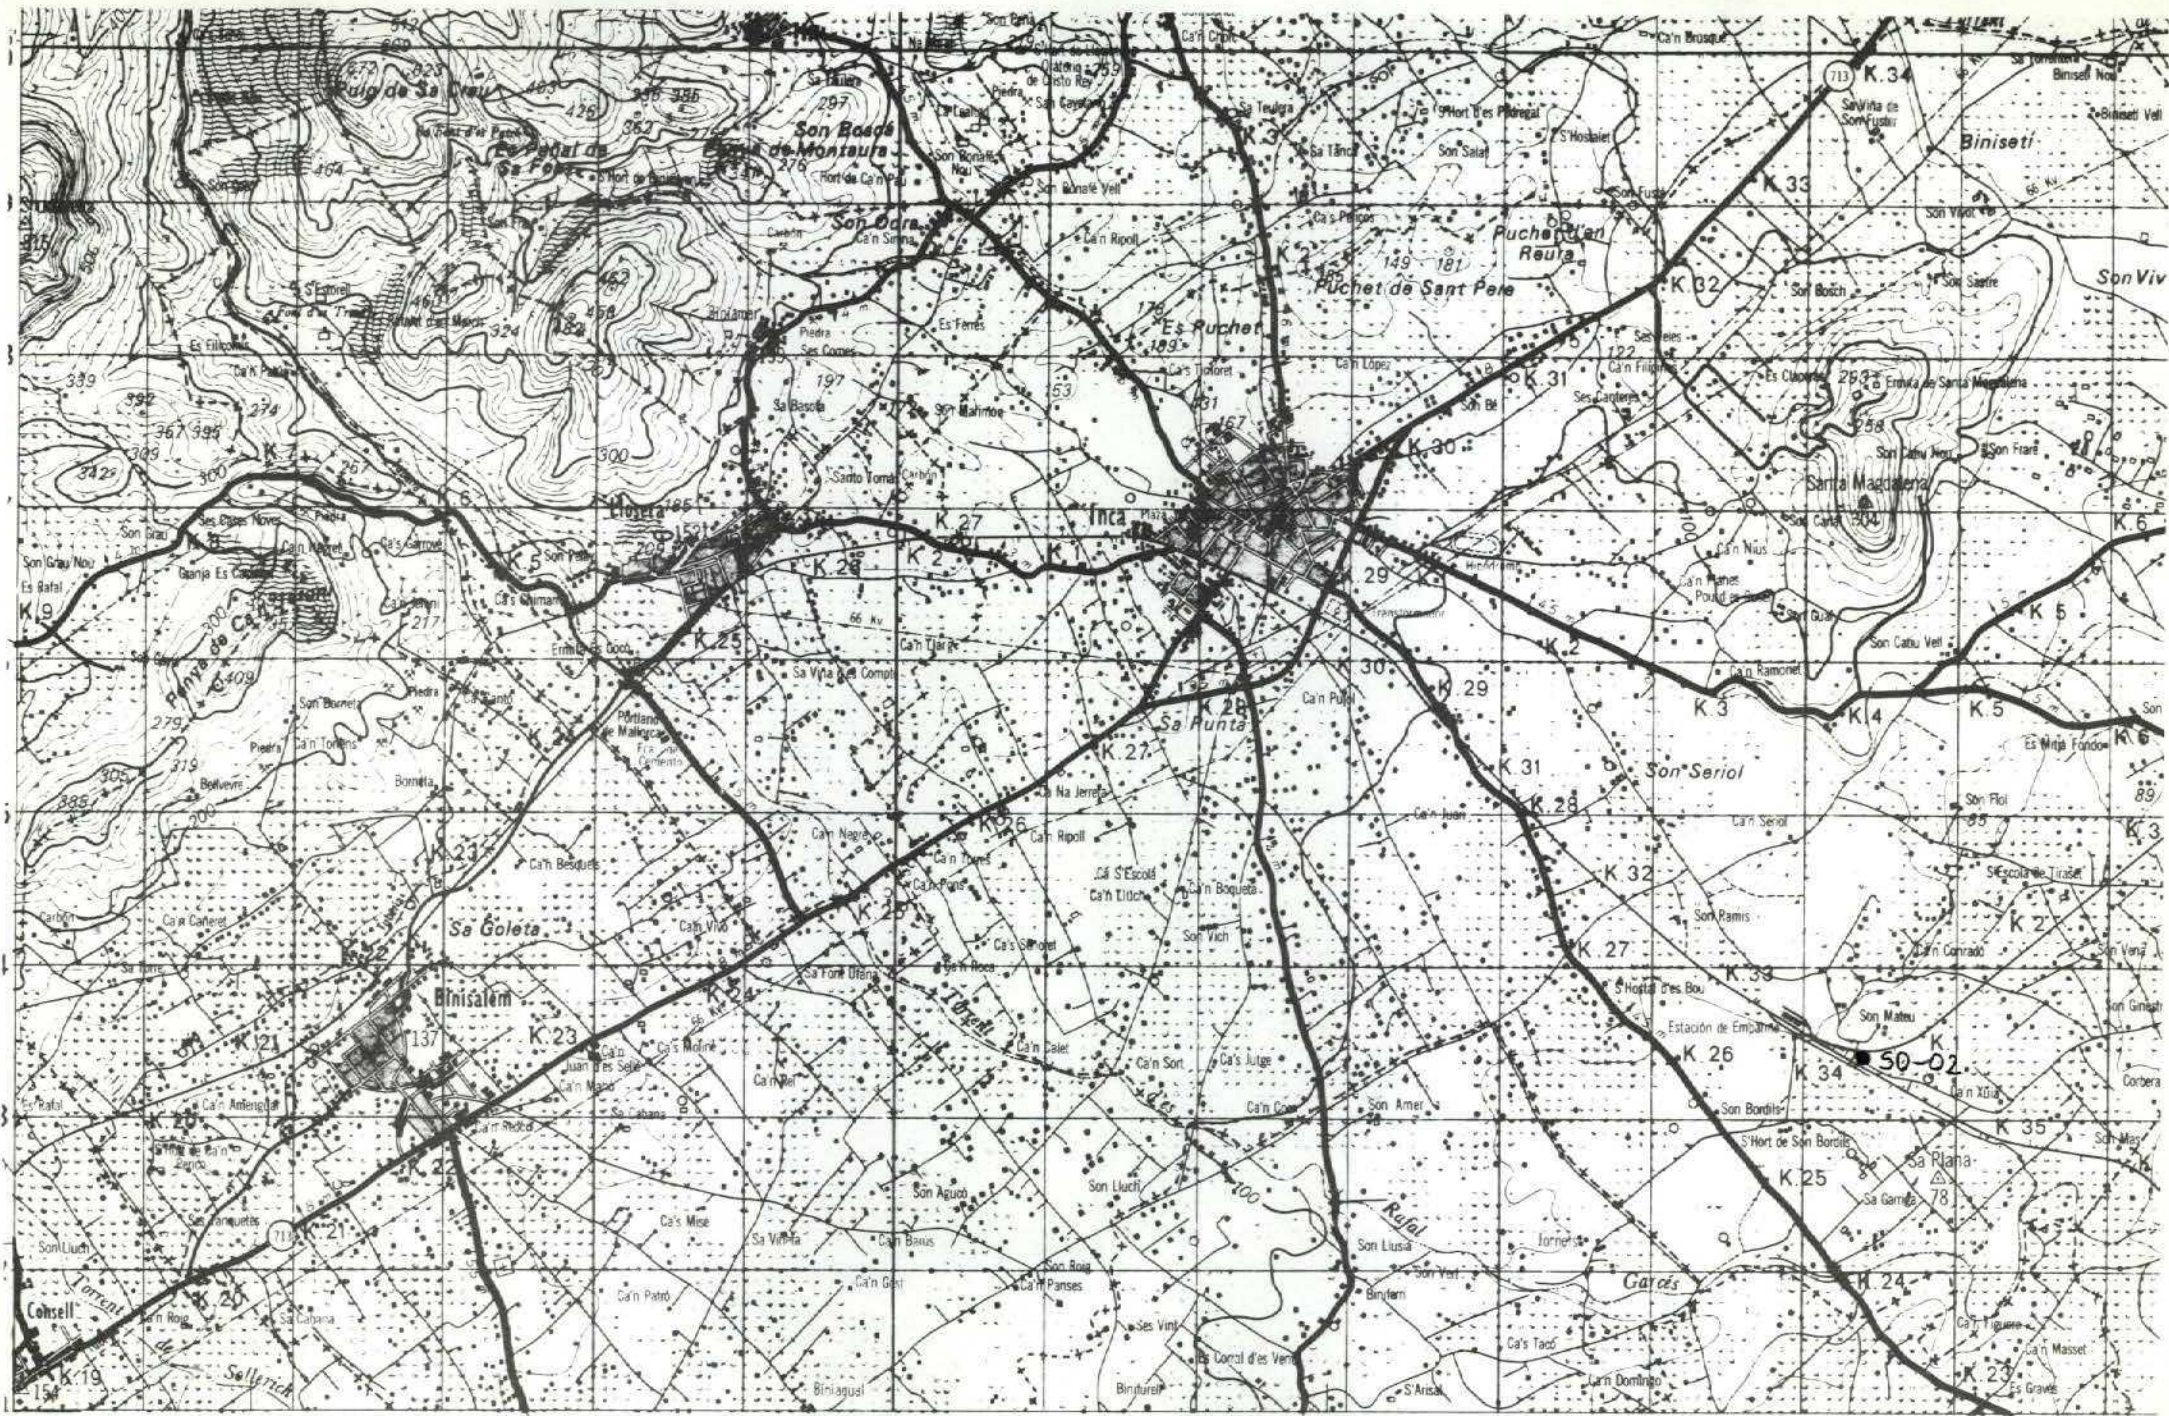

NUMERO DE LA HOJA 39-26 CUADRANTE

4	1
7	2

185


DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	Recibido	Ref. Control
39263	GS56		

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS	NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS
	Fotografía Petro. LyM. Macrop. Micropal. Sedimen. Rozas X Espectro infrarrojo C 14 Análisis químico Termico diferen. Microscopio Otros análisis		Fotografía Petro. LyM. Macrop. Micropal. Sedimen. Rozas X Espectro infrarrojo C 14 Análisis químico Termico diferen. Microscopio Otros análisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS	NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS
0241	9		
0241	99		
0241	104		
0241	147		
0241	160		
0241	205		

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 4 Mayo 81 Enviado el 29 Abril 82
El Supervisor El Consultor

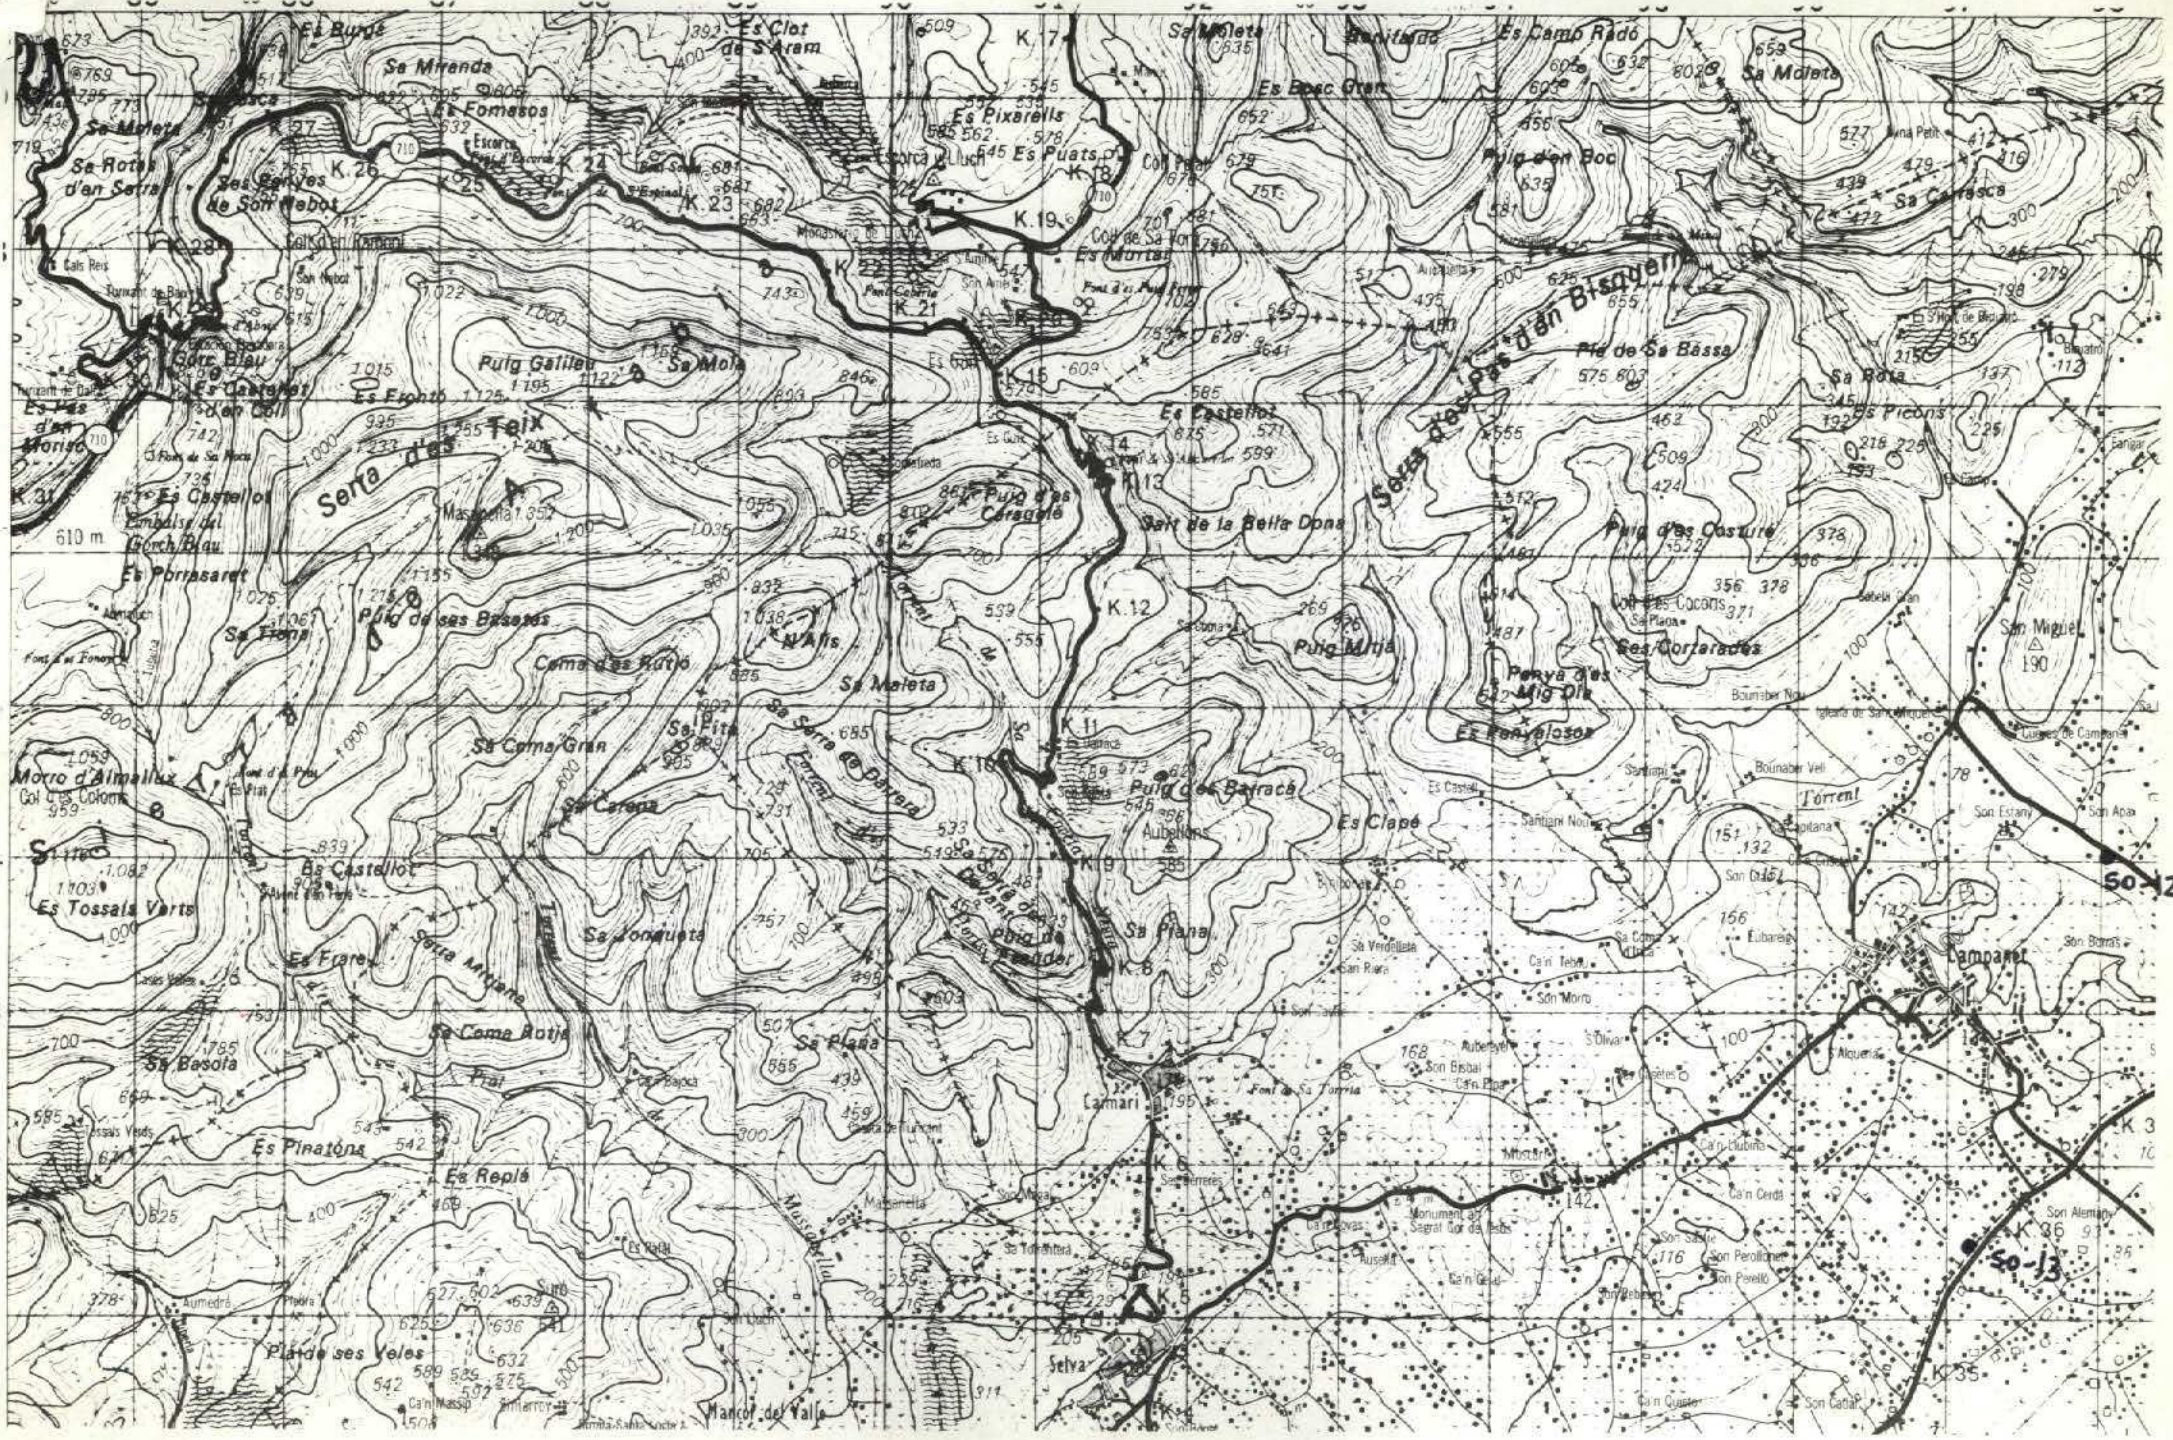

NUMERO DE LA HOJA 39-26 CUADRANTE

4	1
3	2

186

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control
1:50.000			
39264			

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS	NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS
	Fotografía, Petro. Lym, Macrop., Micropal., Sedimen., Rayos X, Espectro infrarrojo, C 14, Análisis químico, Termico, Microscopio, Otros análisis		Fotografía, Petro. Lym, Macrop., Micropal., Sedimen., Rayos X, Espectro infrarrojo, C 14, Análisis químico, Termico, Microscopio, Otros análisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS	NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS
12 L1	123		
12 L1	175		
13 T1	33		
13 L1	57		
13 L1	75		
13 T1	90		
13 T1	160		

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1-4 Y 7 Y 15-22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el 4-Mayo-82 Enviado el 29-Abril-82
El Supervisor El Consultor
A.B.C. Harris