


Especialistas (GS)
 PV: A. Pineda Velasco
 AO: A. Olivé Davó
 JP: J. M. Portero García

Especialistas (H.E)
 GC: J. L. García Casquero


757
16-30

[illegible]

- Contacto normal
- Contacto discordante
- Contacto mecánico
- Fallo. Fractura
- Fallo y fractura, supuestas
- Anticlinal
- Sinclinal
- Dirección y cantidad de buzamiento
- Buzamiento vertical
- Estratificación invertida
- Rumbo y buzamiento de la esquistosidad
- Esquistosidad vertical
- Eje de pliegue con inmersión
- Trazo de copa (Foto aérea)
- Fosiles
- Mina inactiva

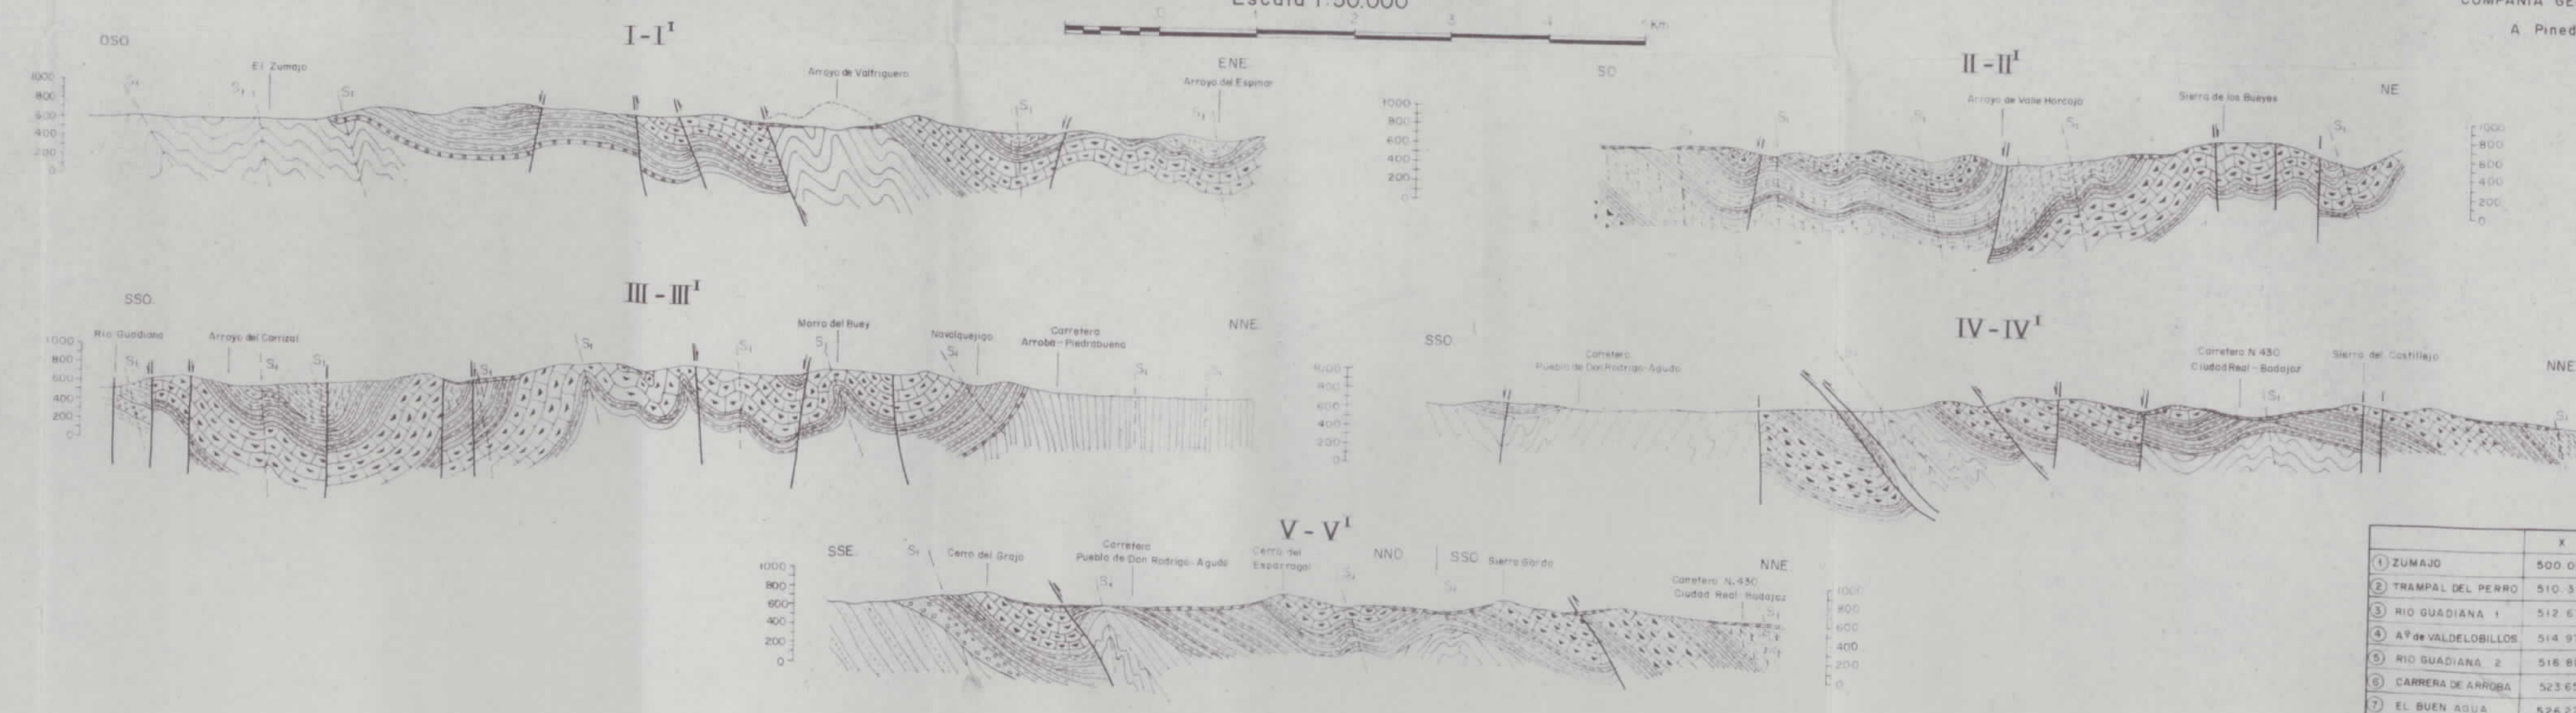

Escala 1 : 250 000

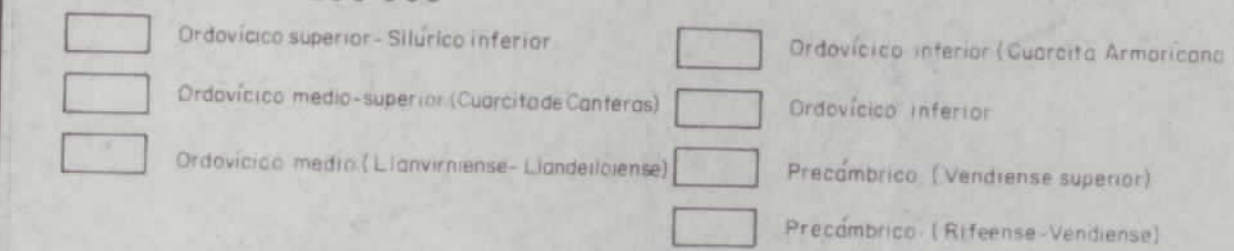

Escala 1 : 1.000.000

