

NUMERO DE LA HOJA 25-25 CUADRANTE

4	1
3	2

25

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1:50.000					
3525					
CONSULTORES		G S P O			


NUMERO DE LA ESTACION	DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																												
	Fotografía	Petro. l.y.m.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro infrarrojos	C 14	Análisis químico	Térmico	Microscop. diferencial	Microscop.	Otros análisis	NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro. l.y.m.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro infrarrojos	C 14	Análisis químico	Térmico	Microscop. diferencial	Microscop.	Otros análisis		
0100T1																													
01T1																													
01L1																													
01L2																													
02T1																													
03T1																													
05T1																													
05T2																													

NUMERO DE LA ESTACION	DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																													
	Fotografía	Petro. l.y.m.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro infrarrojos	C 14	Análisis químico	Térmico	Microscop. diferencial	Microscop.	Otros análisis	NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro. l.y.m.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro infrarrojos	C 14	Análisis químico	Térmico	Microscop. diferencial	Microscop.	Otros análisis			
0100T1																														
01T1																														
01L1																														
01L2																														
02T1																														
03T1																														
05T1																														
05T2																														

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, CI RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el Enviado el
El Supervisor El Consultor

[Handwritten signature]

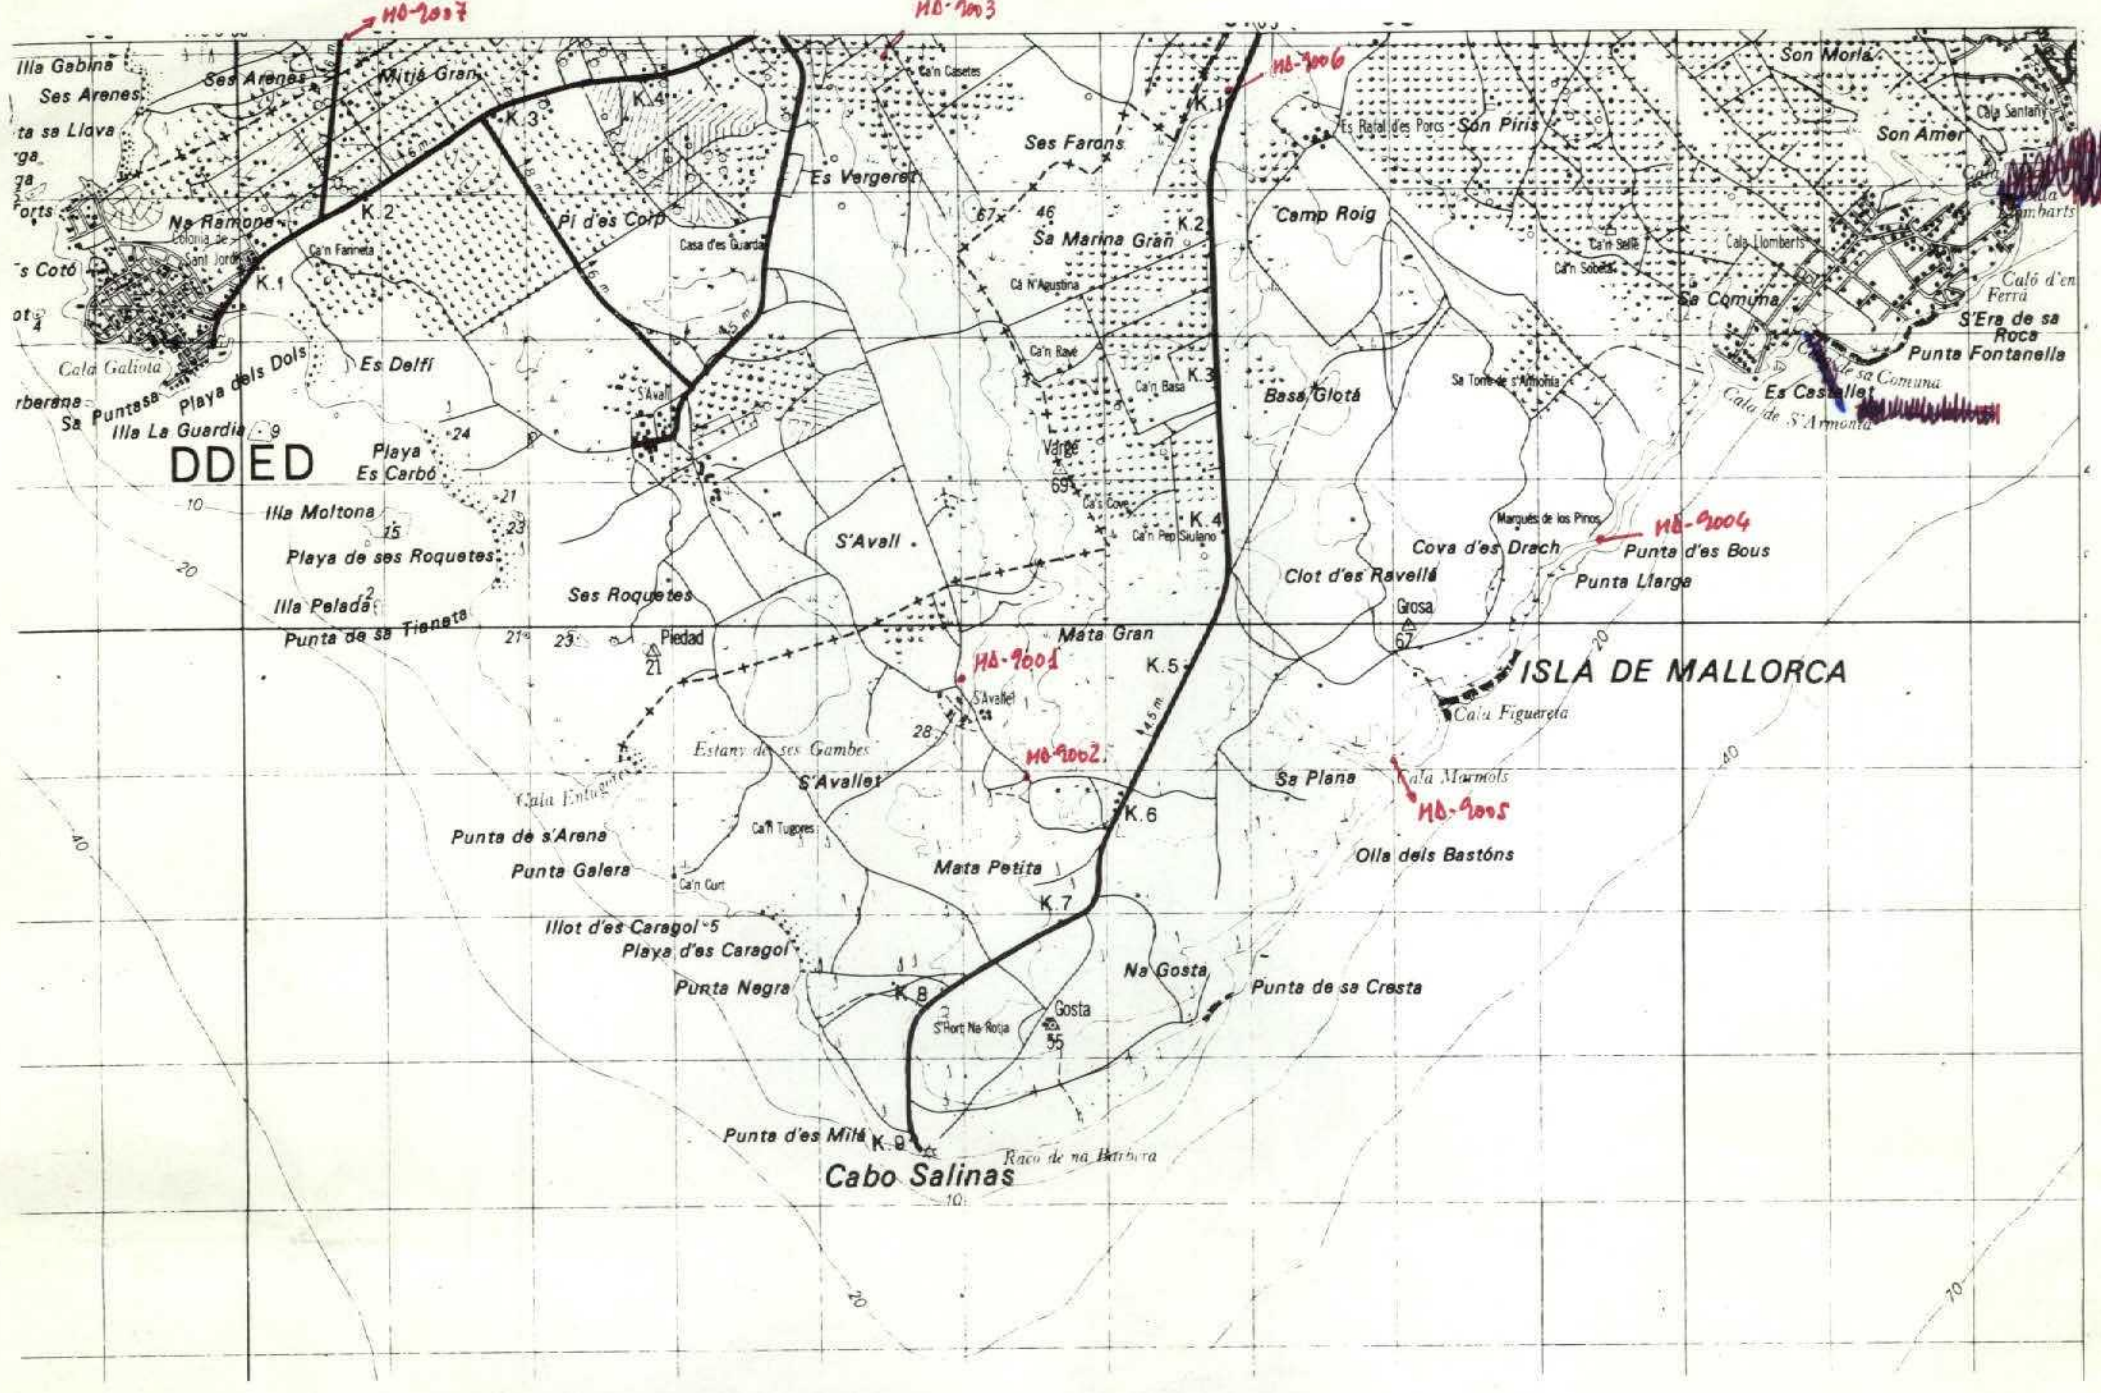

NUMERO DE LA HOJA 39-29 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	CONSULTOR	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAC.	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
3525		GS	HA				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR												
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS											
	Fotografía	Petro. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Término diferen.	Microsc.	Otros análisis
9001												
9002												
9003												
9004												
9005												
9006												
9007												

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																								
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS											NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS											
	Fotografía	Petro. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Término diferen.	Microsc.		Otros análisis	Fotografía	Petro. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Término diferen.	Microsc.