

ESTUDIO DE GRANULOMETRIA Y PLASTICIDAD

RESULTADOS:

Muestra 2331-GT-FP-321

Plasticidad: Límite líquido: 34,75

Límite plástico: 25,52

Índice plástico: 9,23

Granulometría: 0/o pasa tamiz n° 4 {Tamices de la Serie ASTM}: 100

0/o pasa tamiz n° 10 {Tamices de la Serie ASTM}: 100

0/o pasa tamiz n° 40 {Tamices de la Serie ASTM}: 66,78

0/o pasa tamiz n° 200 {Tamices de la Serie ASTM}: 38,64

Contenido en CO_3Ca : 3,120

Clasificación U.S.C.S.: SC

CURVA GRANULOMETRICA


Sondeo n.º 20783

MUESTRA N.º

2331-GT-FP-294

PROFUND.

M.

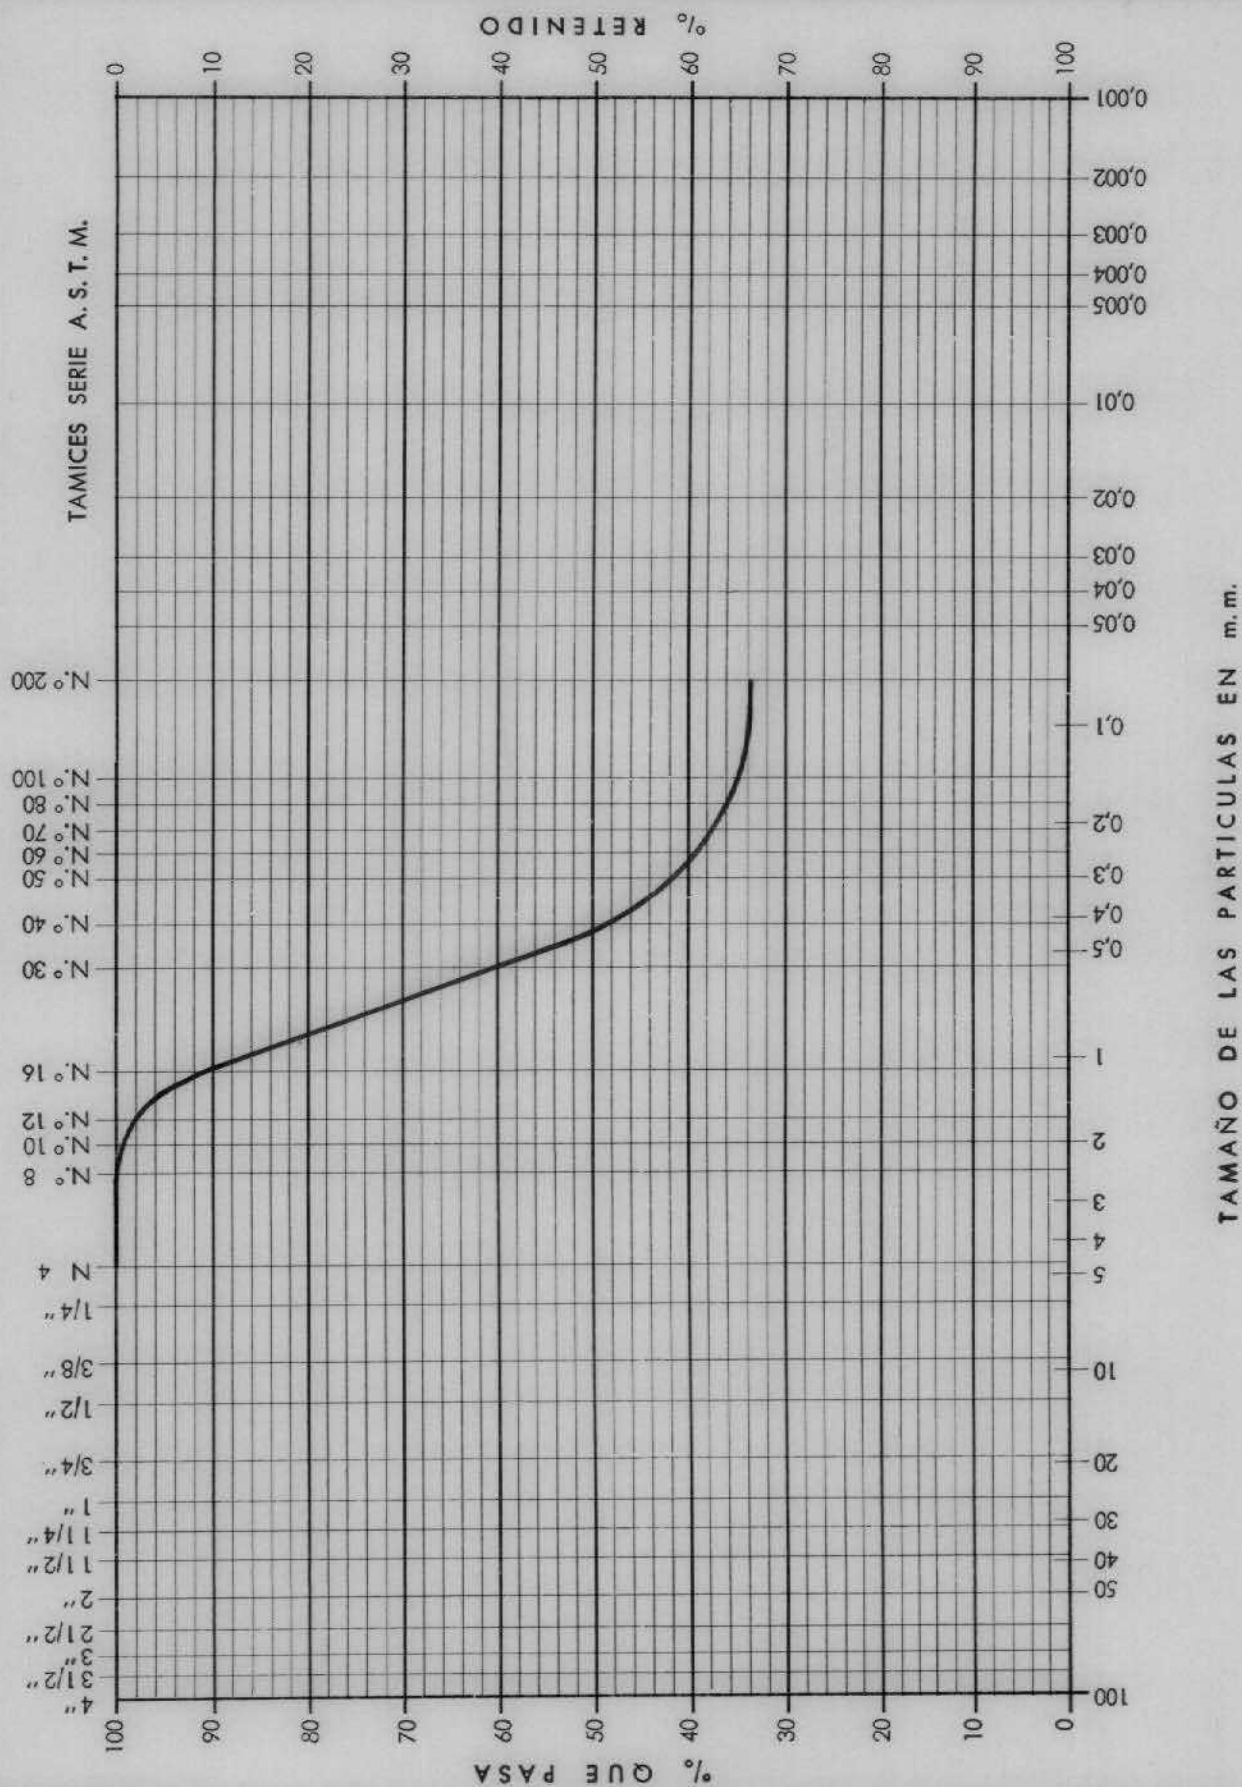

CURVA GRANULOMETRICA

Sondeo n.º

20789

MUESTRA N.º
2331-GT-FP-386

PROFUND.

M.

