


20826

VILLARREAL (800)

826

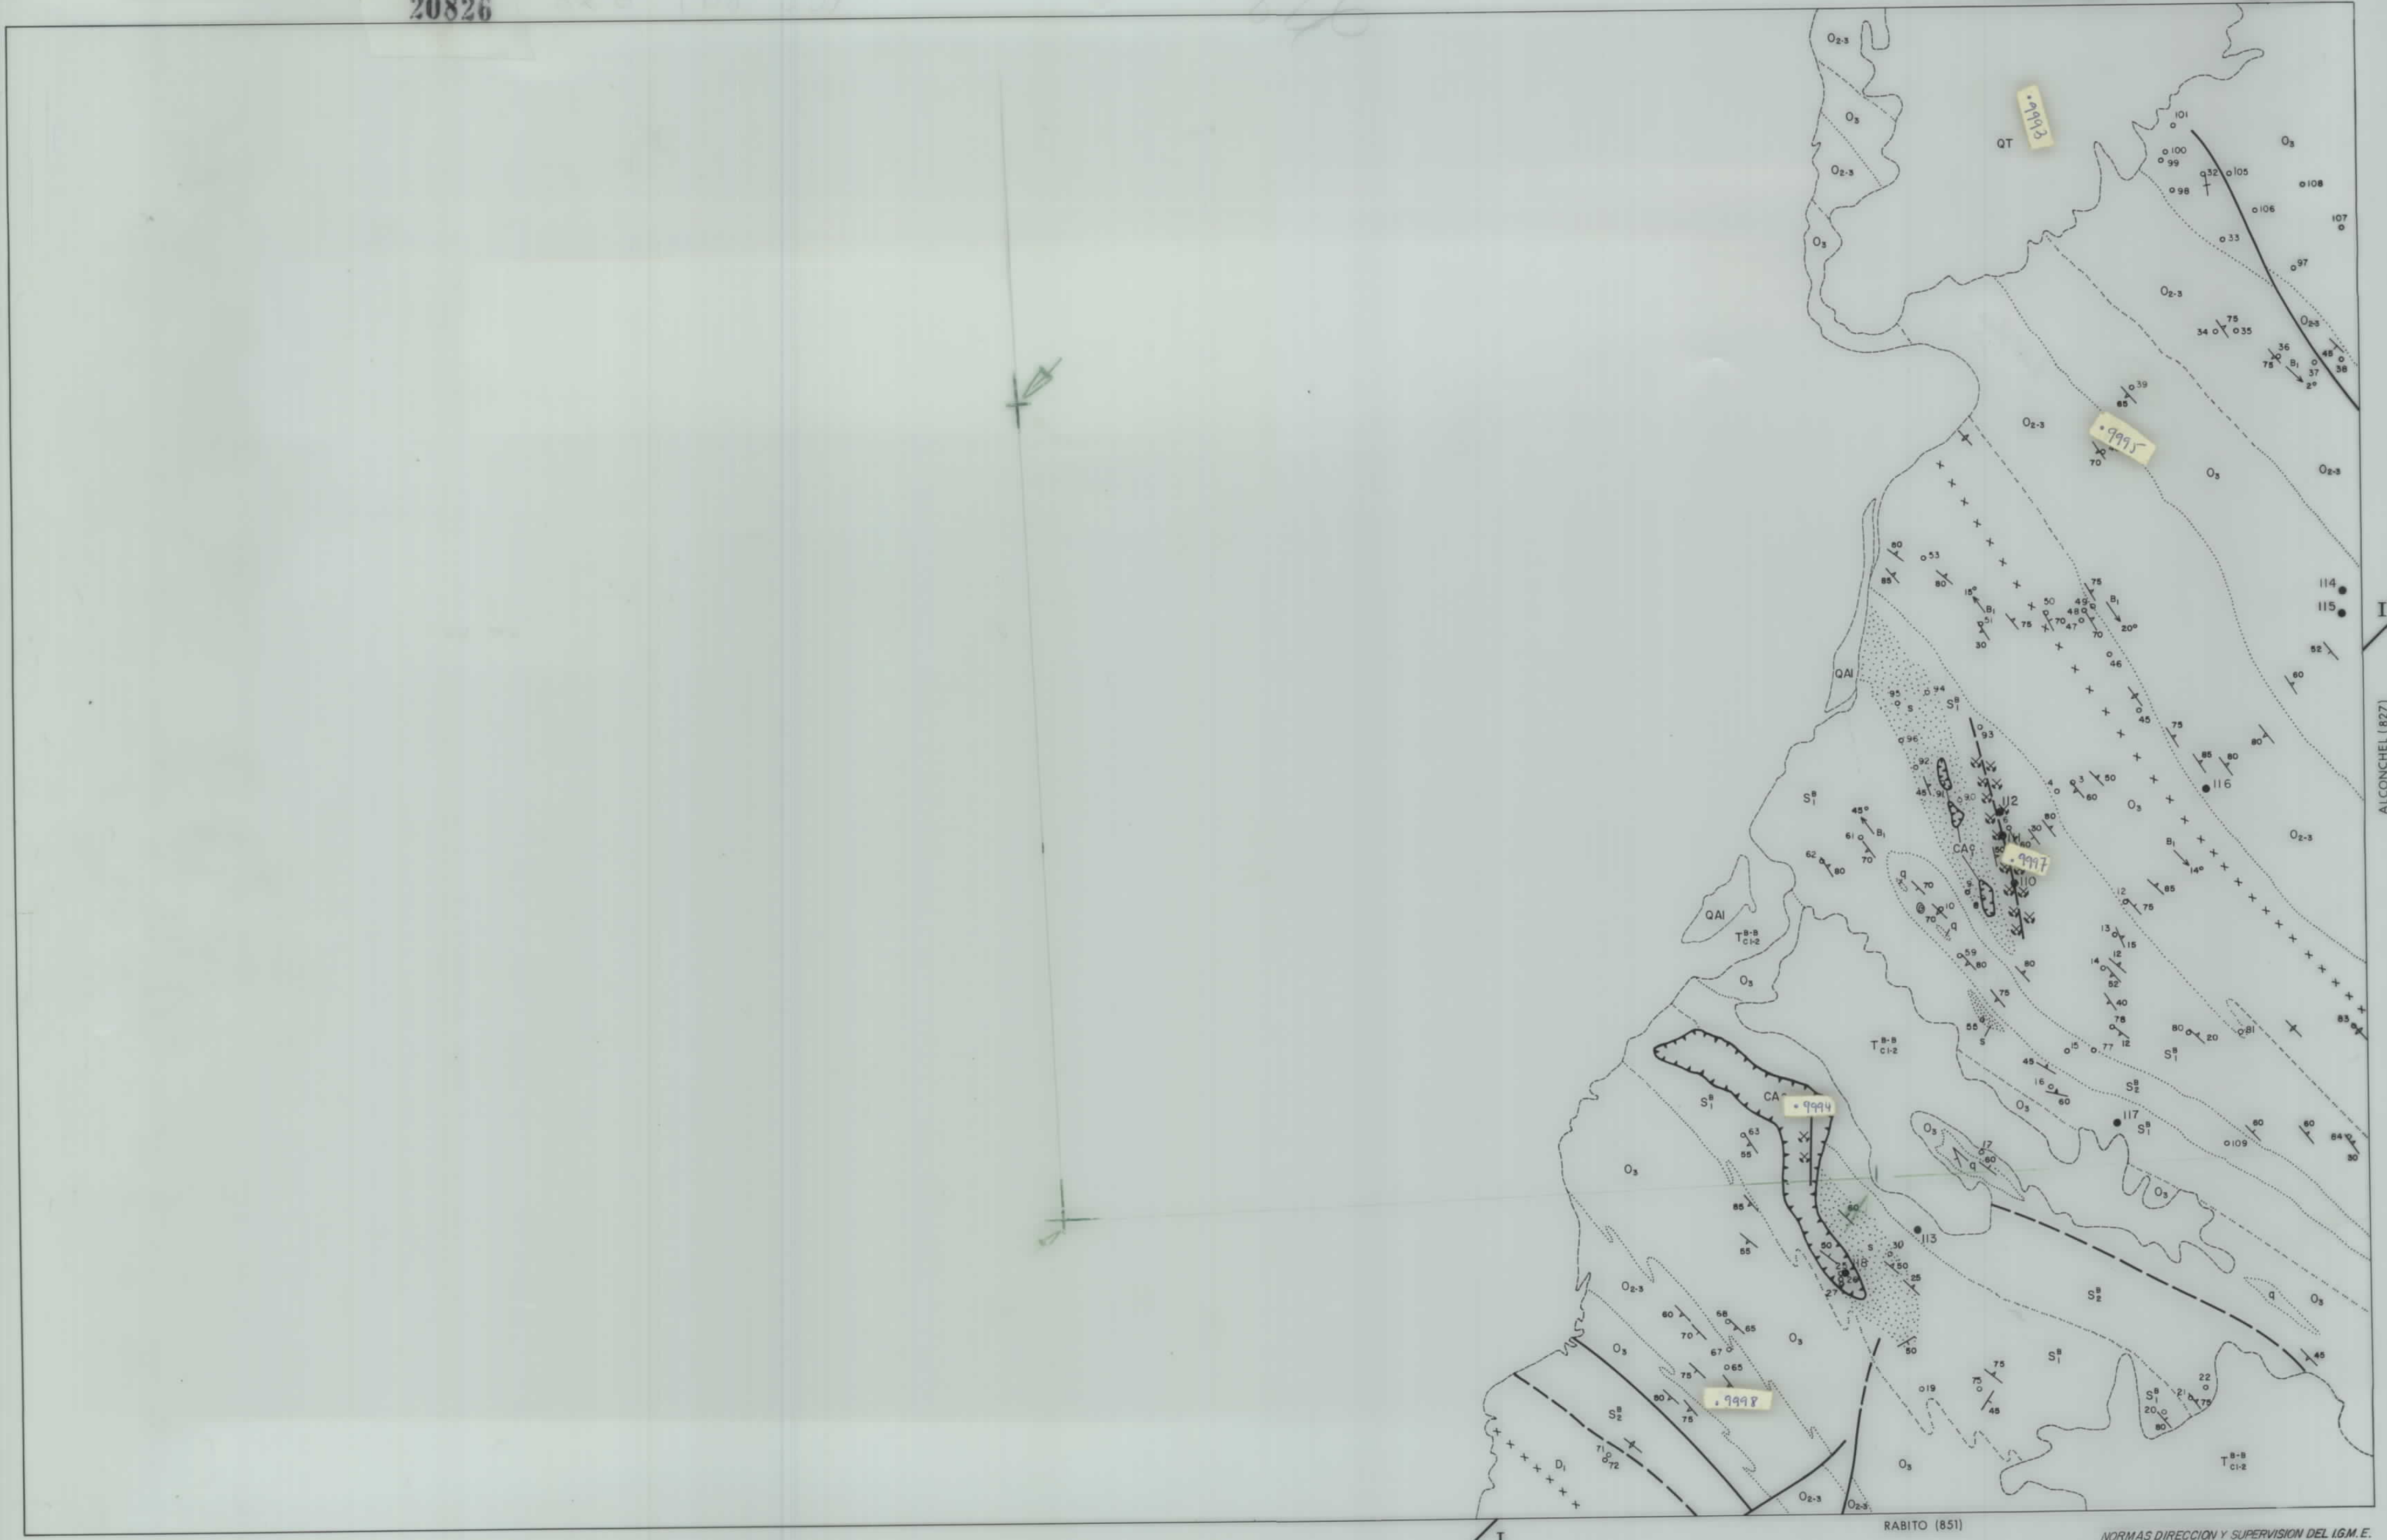

- PUNTO DE TOMA DE MUESTRAS
- FOTOGRAFIA PUNTUAL

20826

Escala 1:50.000

RABITO (851)

NORMAS DIRECCION Y SUPERVISION DEL I.G.M.E.

EJECUTOR: A. Muelas Peña

ASESOR: J.L. Hernández Enrile

Madrid 1.974