




NUMERO DE LA HOJA 11-33 CUADRANTE

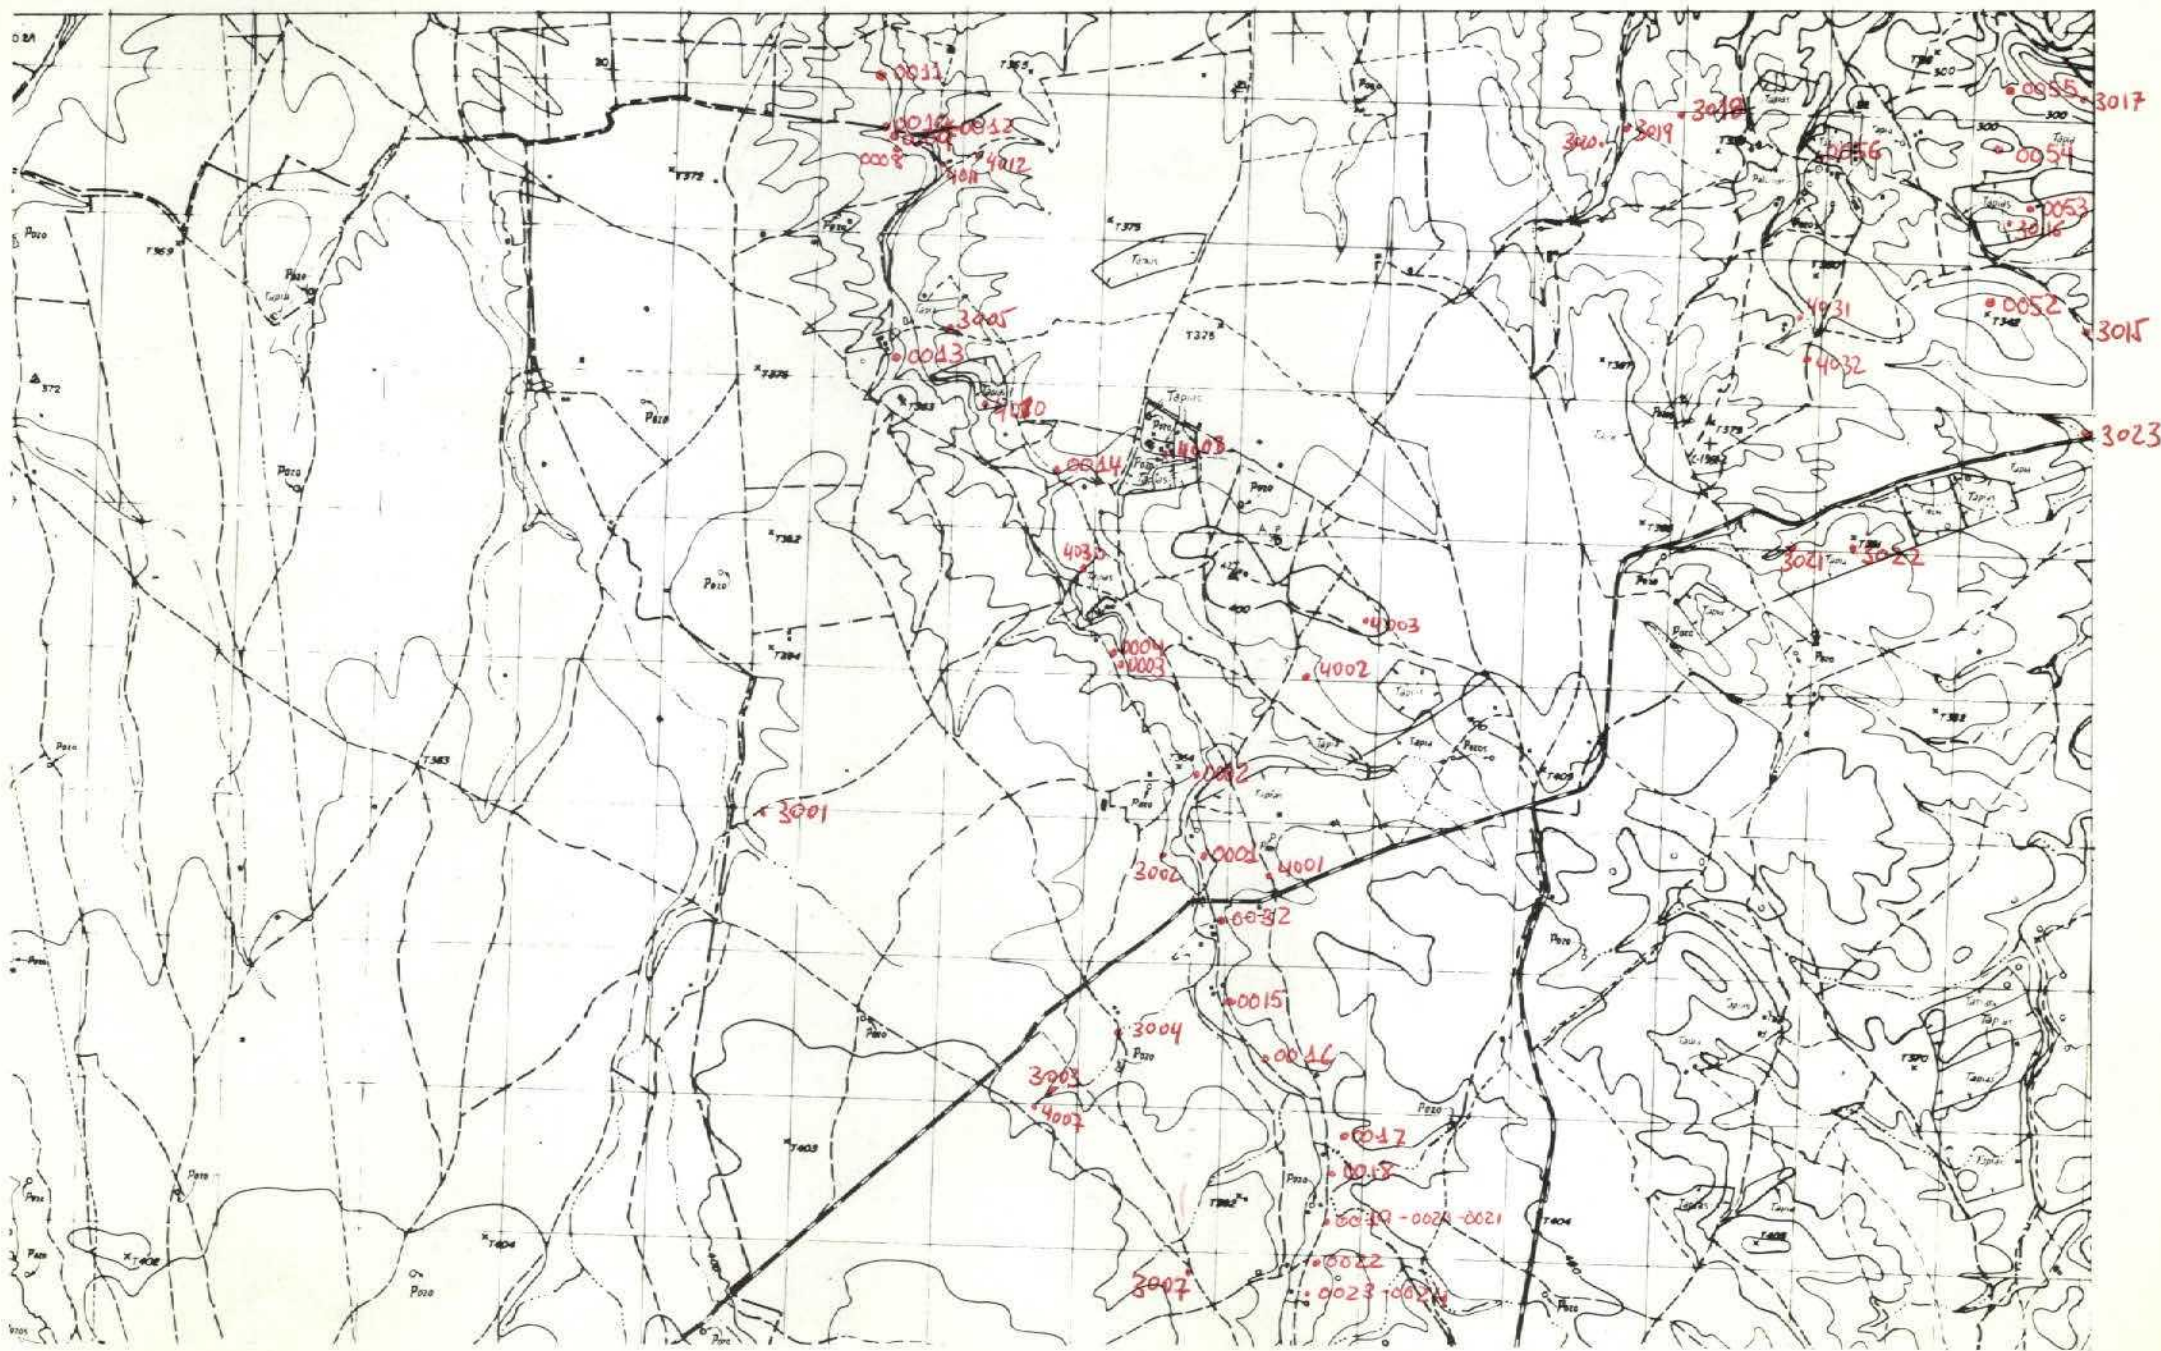

P/8 1

42

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSULTOR	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACIÓN	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
11331		JMAA					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR												
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS											
	Fotografía	Petro lym	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Término diferenc.	Microscop.	Otros análisis
0001	X											
0002	X											
0003	X											
0004	X											
0008	X											
0009	X											
0010	X											
0011	X											
0012	X											
0013	X											
0014	X											
0015	X											
0016	X											
0017	X											
0018	X											
0019	X											
0020	X											
0021	X											
0022	X											

IM/LE

IM/SC

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR												
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS											
	Fotografía	Petro lym	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Término diferenc.	Microscop.	Otros análisis
3020	X											
3021	X											
3022	X											
3023	X											
4001	X											
4002	X											
4003	X											
4007	X											
4008	X											
4010	X											
4011	X											
4012	X											
4030	X											
4031	X											
4032	X											

EL CONSULTOR: DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.


Recibido I.G.M.E. el 3.6.71

El Supervisor

Alvarado

Enviado el

El Consultor

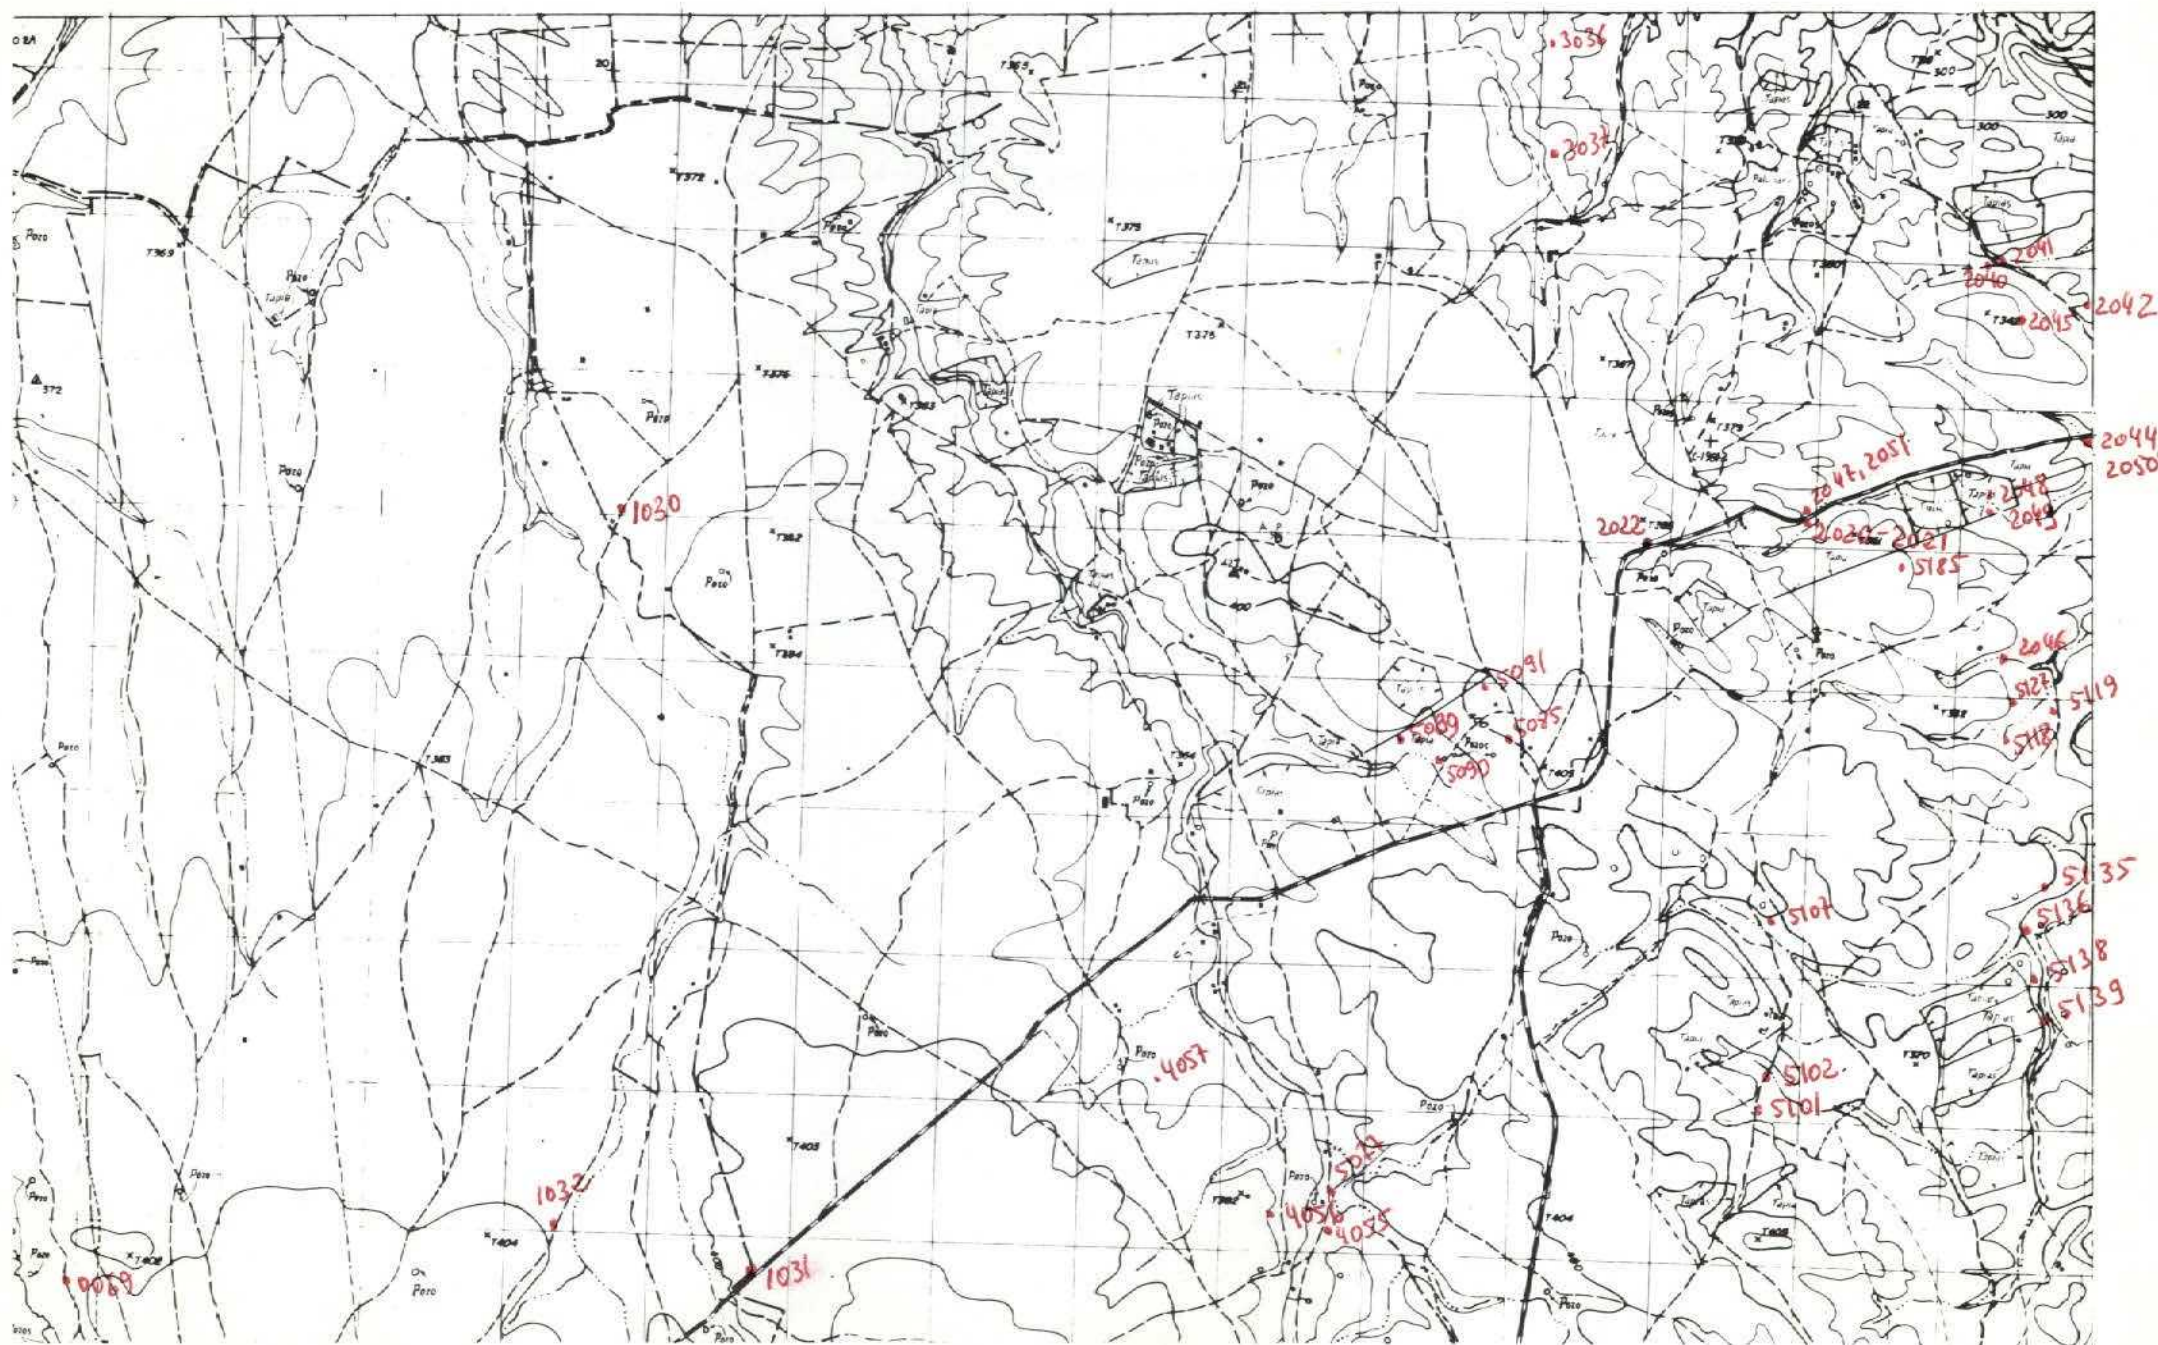

NUMERO DE LA HOJA 11-33 CUADRANTE



DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSULTOR	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAC.	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
11331		IH	4A				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																							
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS											
	Fotografía	Petro. lym	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro infrarrojo	C 14	Análisis químico	Termico diferencial		Microscop. analítico	Fotografía	Petro. lym	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro infrarrojo	C 14	Análisis químico	Termico diferencial	Microscop. analítico
5185	1																						

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																							
MUESTRAS												MUESTRAS											
NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro. lym	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro infrarrojo	C 14	Análisis químico	Termico diferencial	Microscop. analítico	NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	Petro. lym	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro infrarrojo	C 14	Análisis químico	Termico diferencial	Microscop. analítico
AA 0069	1											LE 3037	1										
EA 1030	1											SC 4055	1										
EA 1031	1											SC 4056	1										
EA 1032	1											SC 4057	1										
AG 2020	1											JC 5077	1										
AG 2021	1											JC 5085	1										
AG 2022	1											JC 5089	1										
AG 2040	1											JC 5090	1										
AG 2041	1											JC 5091	1										
AG 2042	1											JC 5101	1										
AG 2044	1											JC 5102	1										
AG 2045	1											JC 5107	1										
AG 2046	1											JC 5118	1										
AG 2047	1											JC 5119	1										
AG 2048	1											JC 5127	1										
AG 2049	1											JC 5135	1										
AG 2050	1											JC 5136	1										
AG 2051	1											JC 5138	1										
LE 3036	1											JC 5139	1										


EL CONSULTOR: DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID 3.

Recibido I.C.M. el 10.11.87

El Supervisor

Enviado el

El Consultor

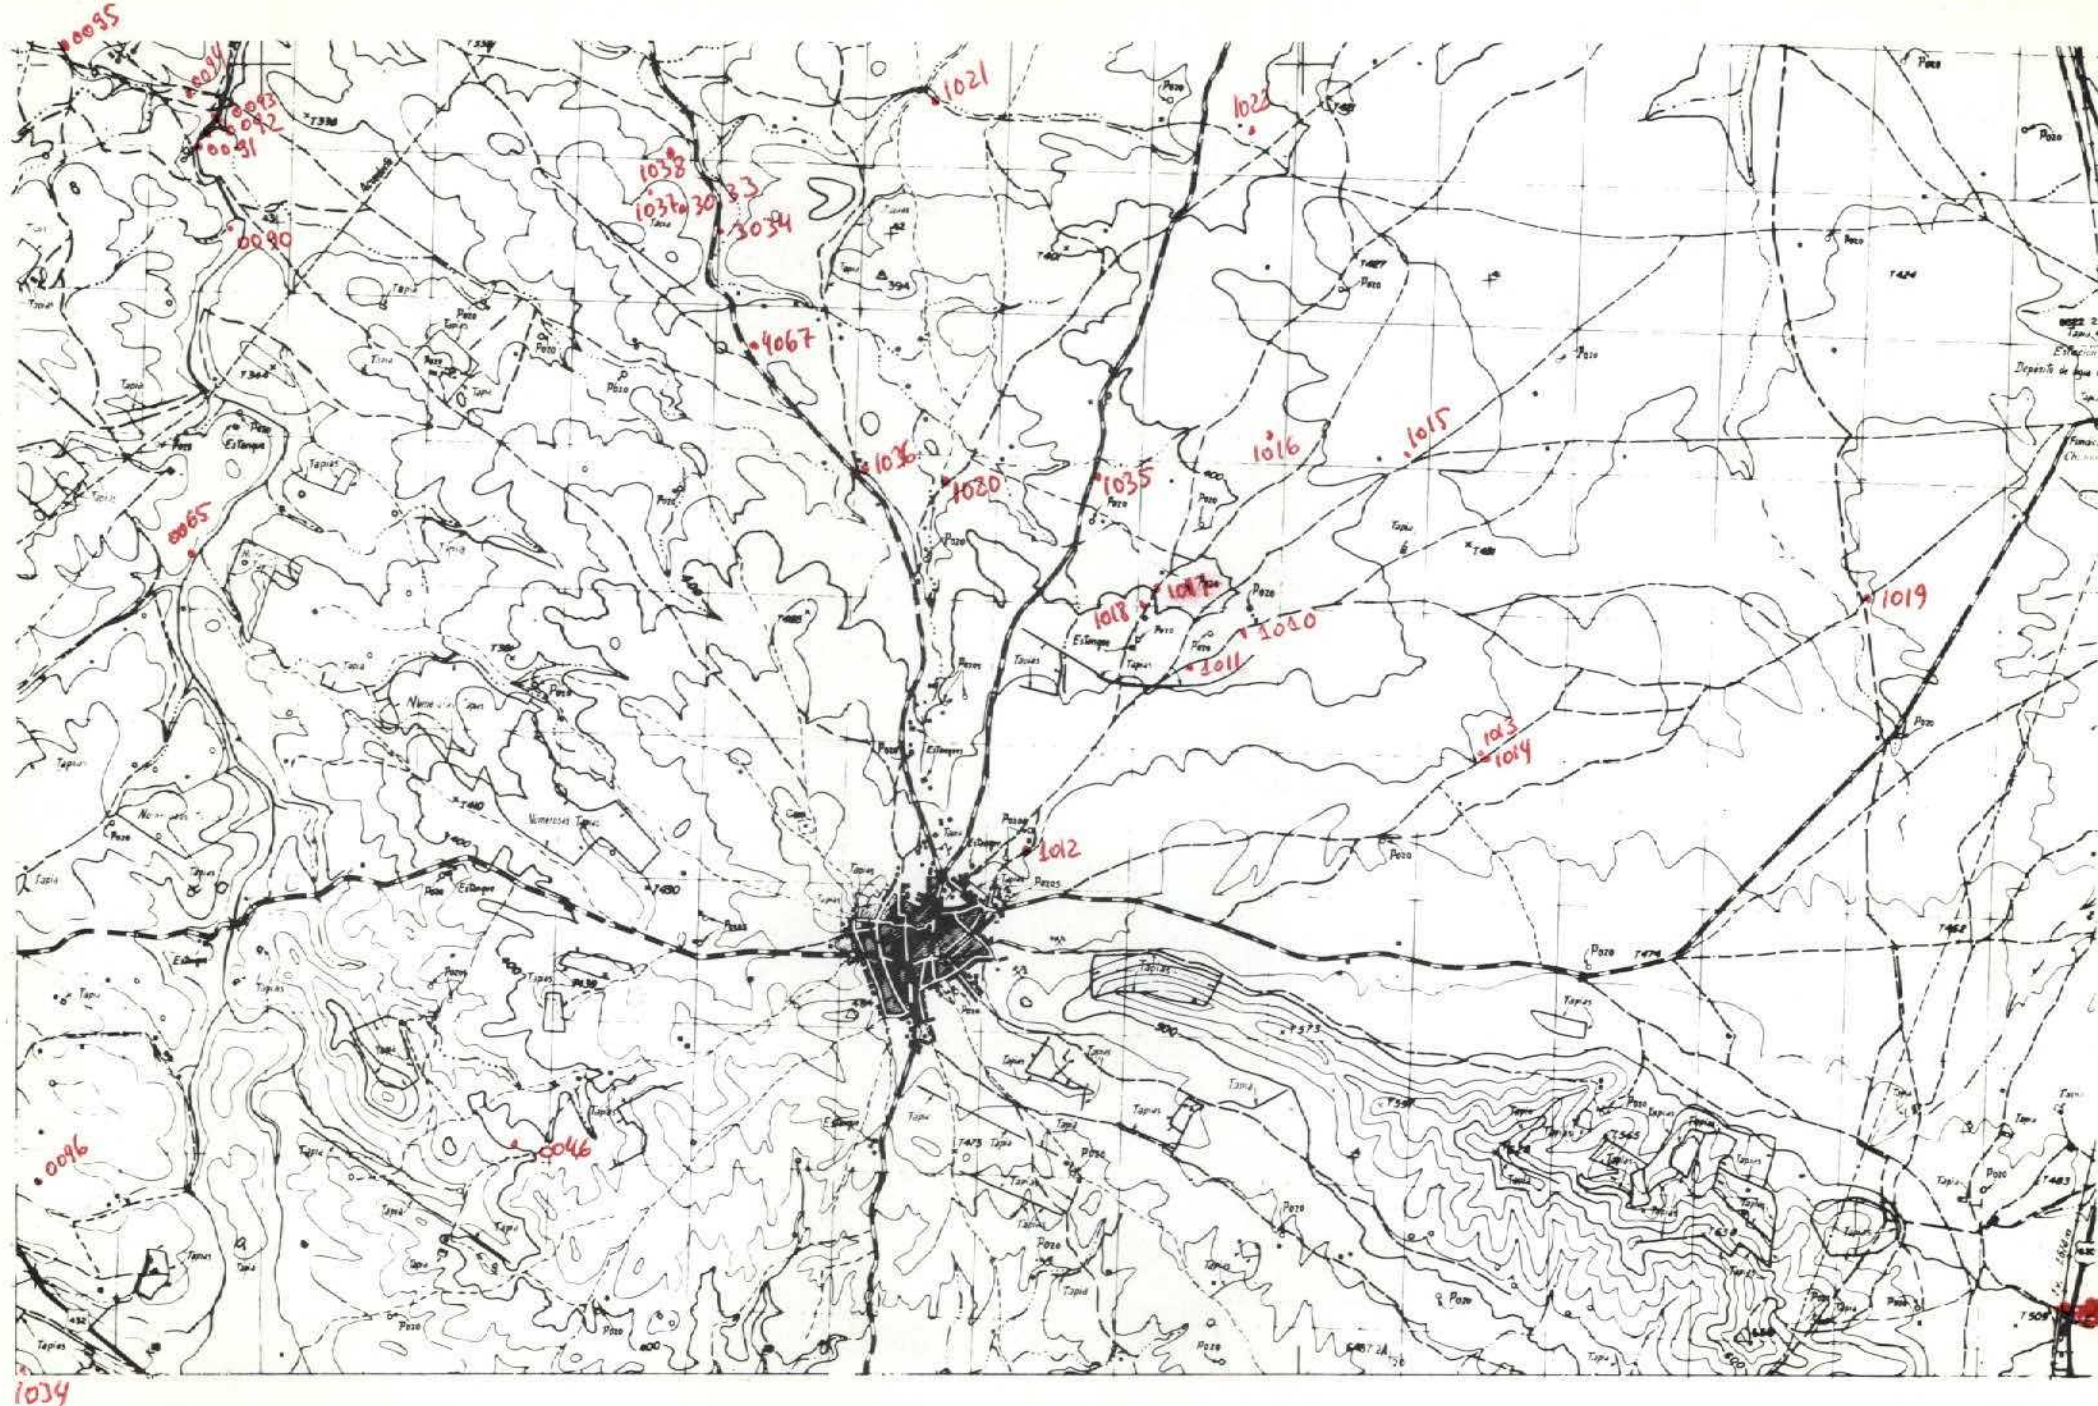

NUMERO DE LA HOJA 11-33 CUADRANTE

4	1
3	2

136

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLENAR POR EL CONSUL		DATOS A RELLENAR POR EL IGME				
Nº de la hoja	Nº del documento	Cuadrante Intero	CONSULTA ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAD		Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado	
1:50.000									
11333			IM 4A						

[illegible][illegible]

EL CONSULTOR, DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA, LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS 23 - MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. 10.11.87

Enviado el 12/05/2015 a las 12:00:00

El Supervisor
[Signature]