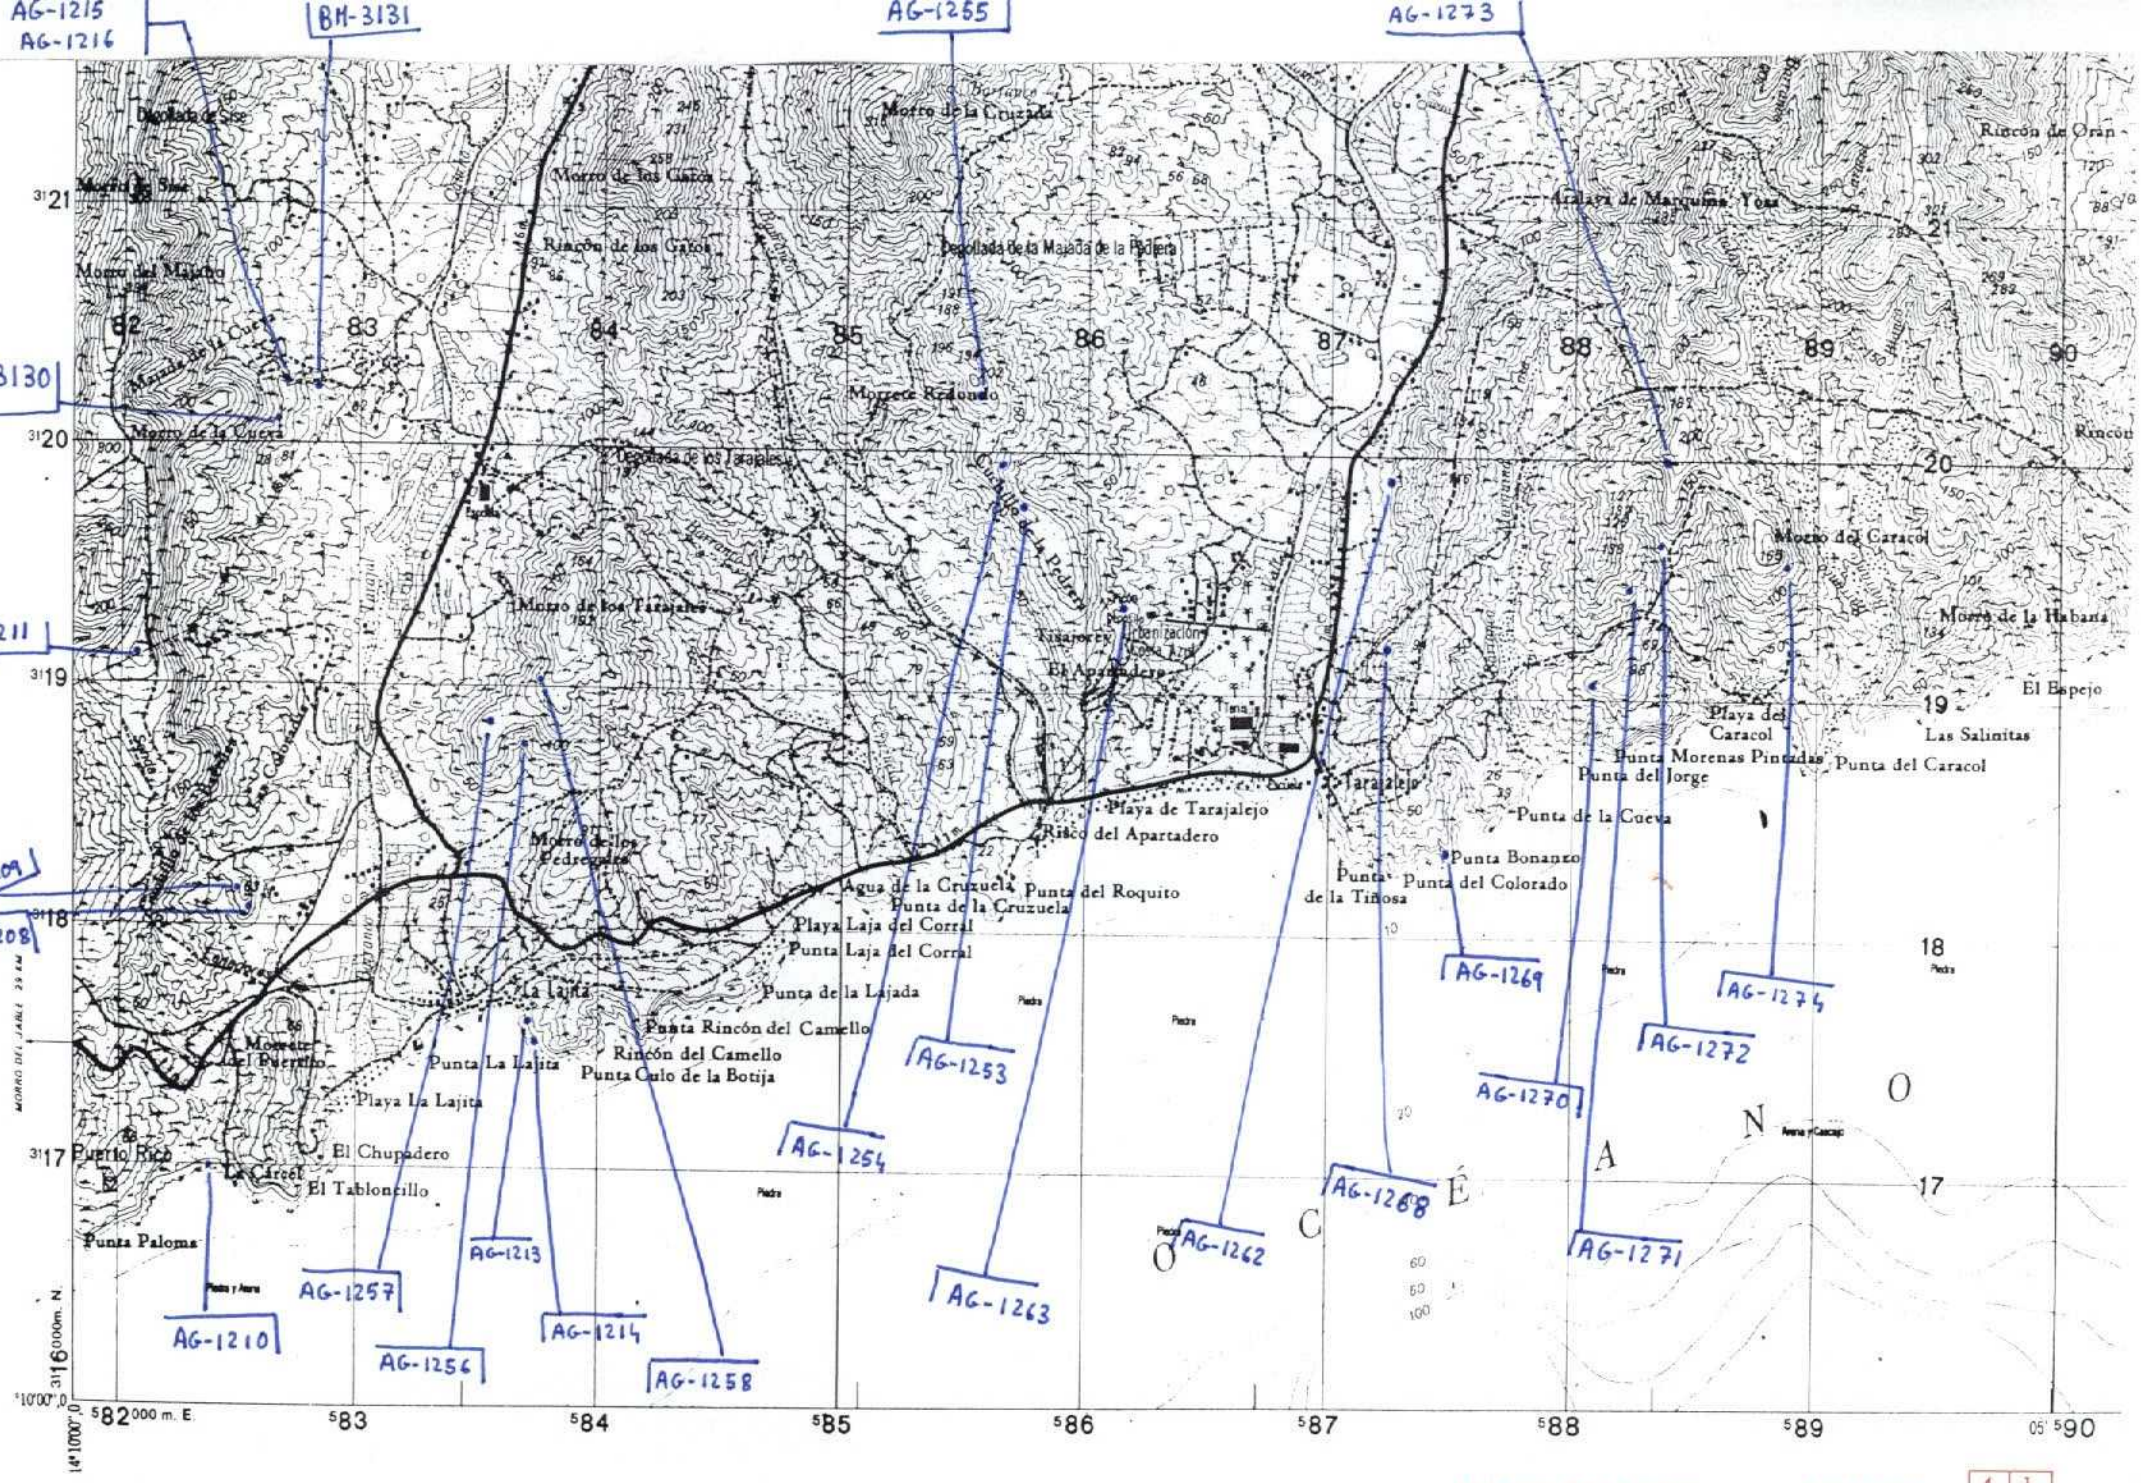

NUMERO DE LA HOJA | CUADRANTE

4	1
3	2

NUMERO DE HOJA 92-81 CUADRANTE 3

DATOS A RELLENAR POR EL I.T.G.E.		
Nº de la hoja 1 : 50.000	Cuadrante número	Nº del documento
92-81	3	

DATOS A RELLE POR EL CONSUL		
CONSULT	ESPECIAL QUE REALI	LA ESTAC
GP	AG	

DATOS A RELLENAR POR EL I.T.G.E.			
Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro I. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis
1215		/										
1216		/										
1211		/										
1209		/										
1208		/										
1210		/										
1257		/										
1256		/						/				
1213		/										
1214		/										
1258		/										
1254		/										
1253		/										
1263		/										
1262		/										
1268		/										
1269		/										
1270		/										
1271		/										

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro I. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis
1272		/										
1273		/										
1274		/							/			
1255		/										
3130		/										
3131		/										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro I. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro I. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis

EL CONSULTOR

DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 Y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO TECNOLOGICO GEOMINERO DE ESPAÑA DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 28003

Recibido I. T. G. E. el .....
El Supervisor

Enviado el .....
El Consultor

GEOPRIN, S.A.

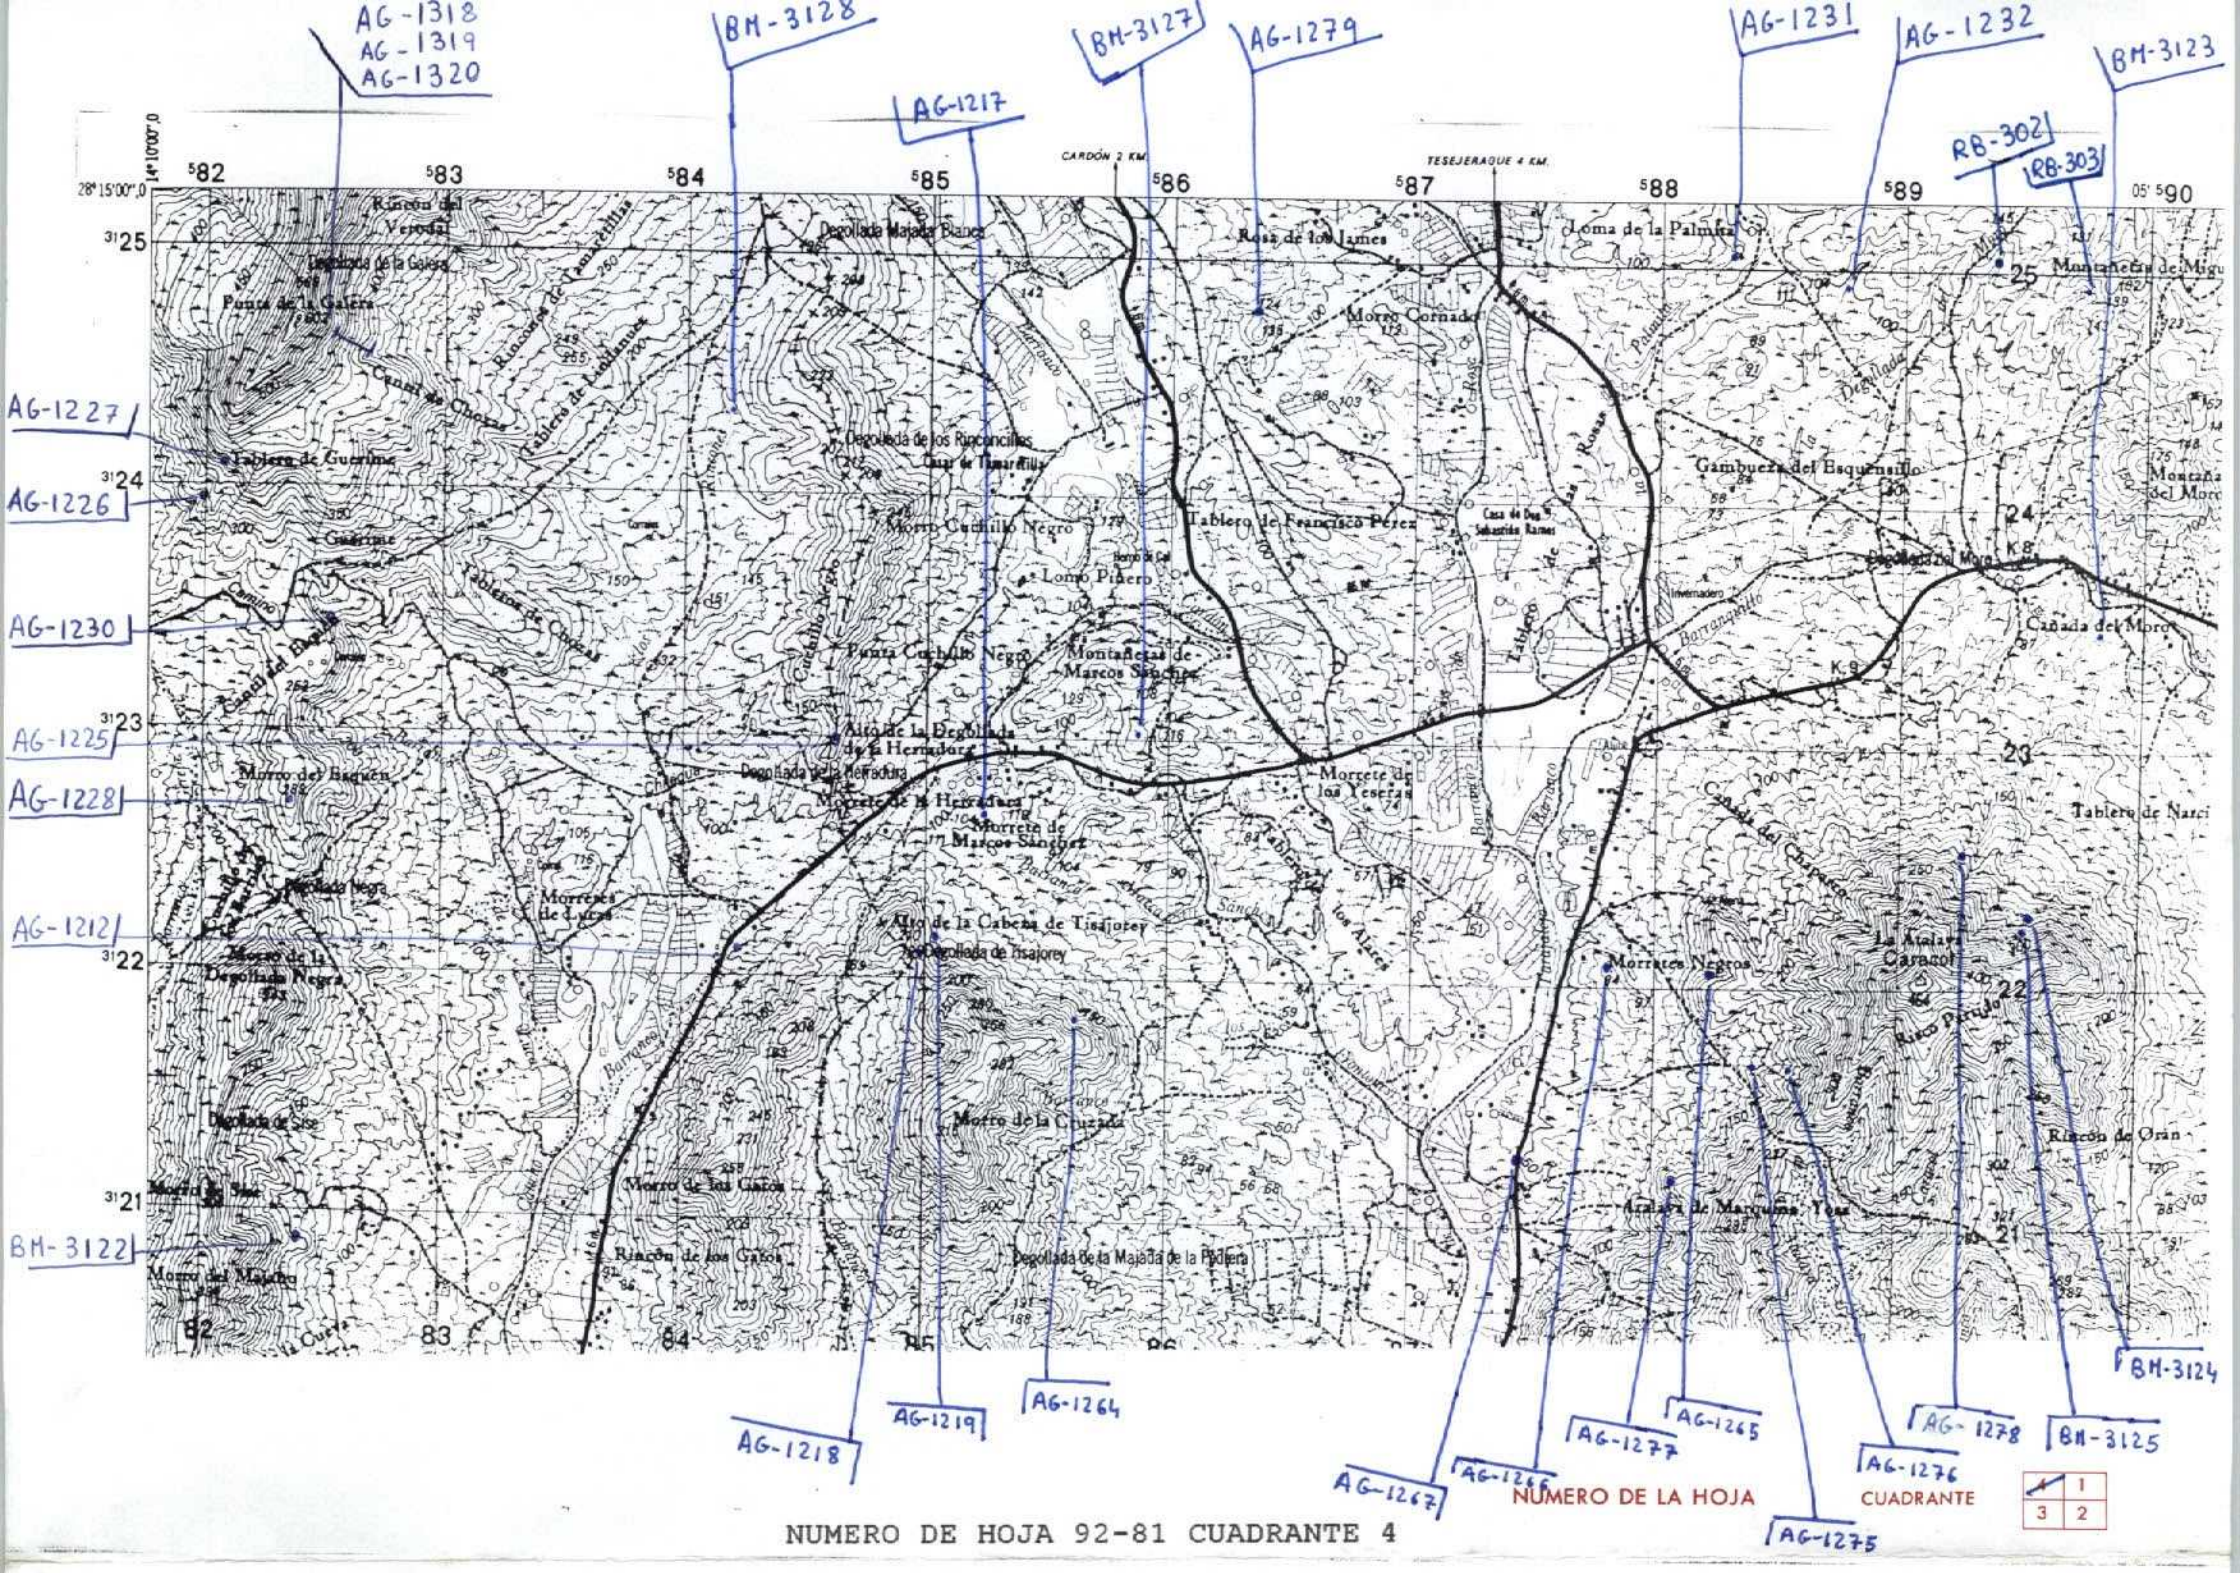

NUMERO DE HOJA 92-81 CUADRANTE 4

DATOS A RELLENAR POR EL I.T.G.E.		
Nº de la hoja 1 : 50.000	Cuadrante número	Nº del documento
92-81	4	

DATOS A RELLE. POR EL CONSUL		
CONSULT	ESPECIAL QUE REALI	LA ESTAC.
G P	A G / B H	

DATOS A RELLENAR POR EL I.T.G.E.			
Recibido	Ref. Control	Perforado	Verifiado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis
1318		/										
1319		/										
1320		/										
1227		/										
1226		/										
1230		/										
1225		/										
1228		/										
1212		/										
3122		/										
1217		/										
1218		/										
1219		/										
1264		/										
1279		/										
3127		/										
3128		/										
3123		/										

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis
1231		/										
1232		/										
3124		/										
3125		/										
1278		/										
1276		/										
1275		/										
1277		/										
1265		/										
1266		/										
1267		/										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis
302		/										
303		/										

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis

EL CONSULTOR

DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 Y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO TECNOLOGICO GEOMINERO DE ESPAÑA DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 28003

Recibido I. T. G. E. el .....
El Supervisor

Enviado el .....
El Consultor

GEOPRIN, S.A.

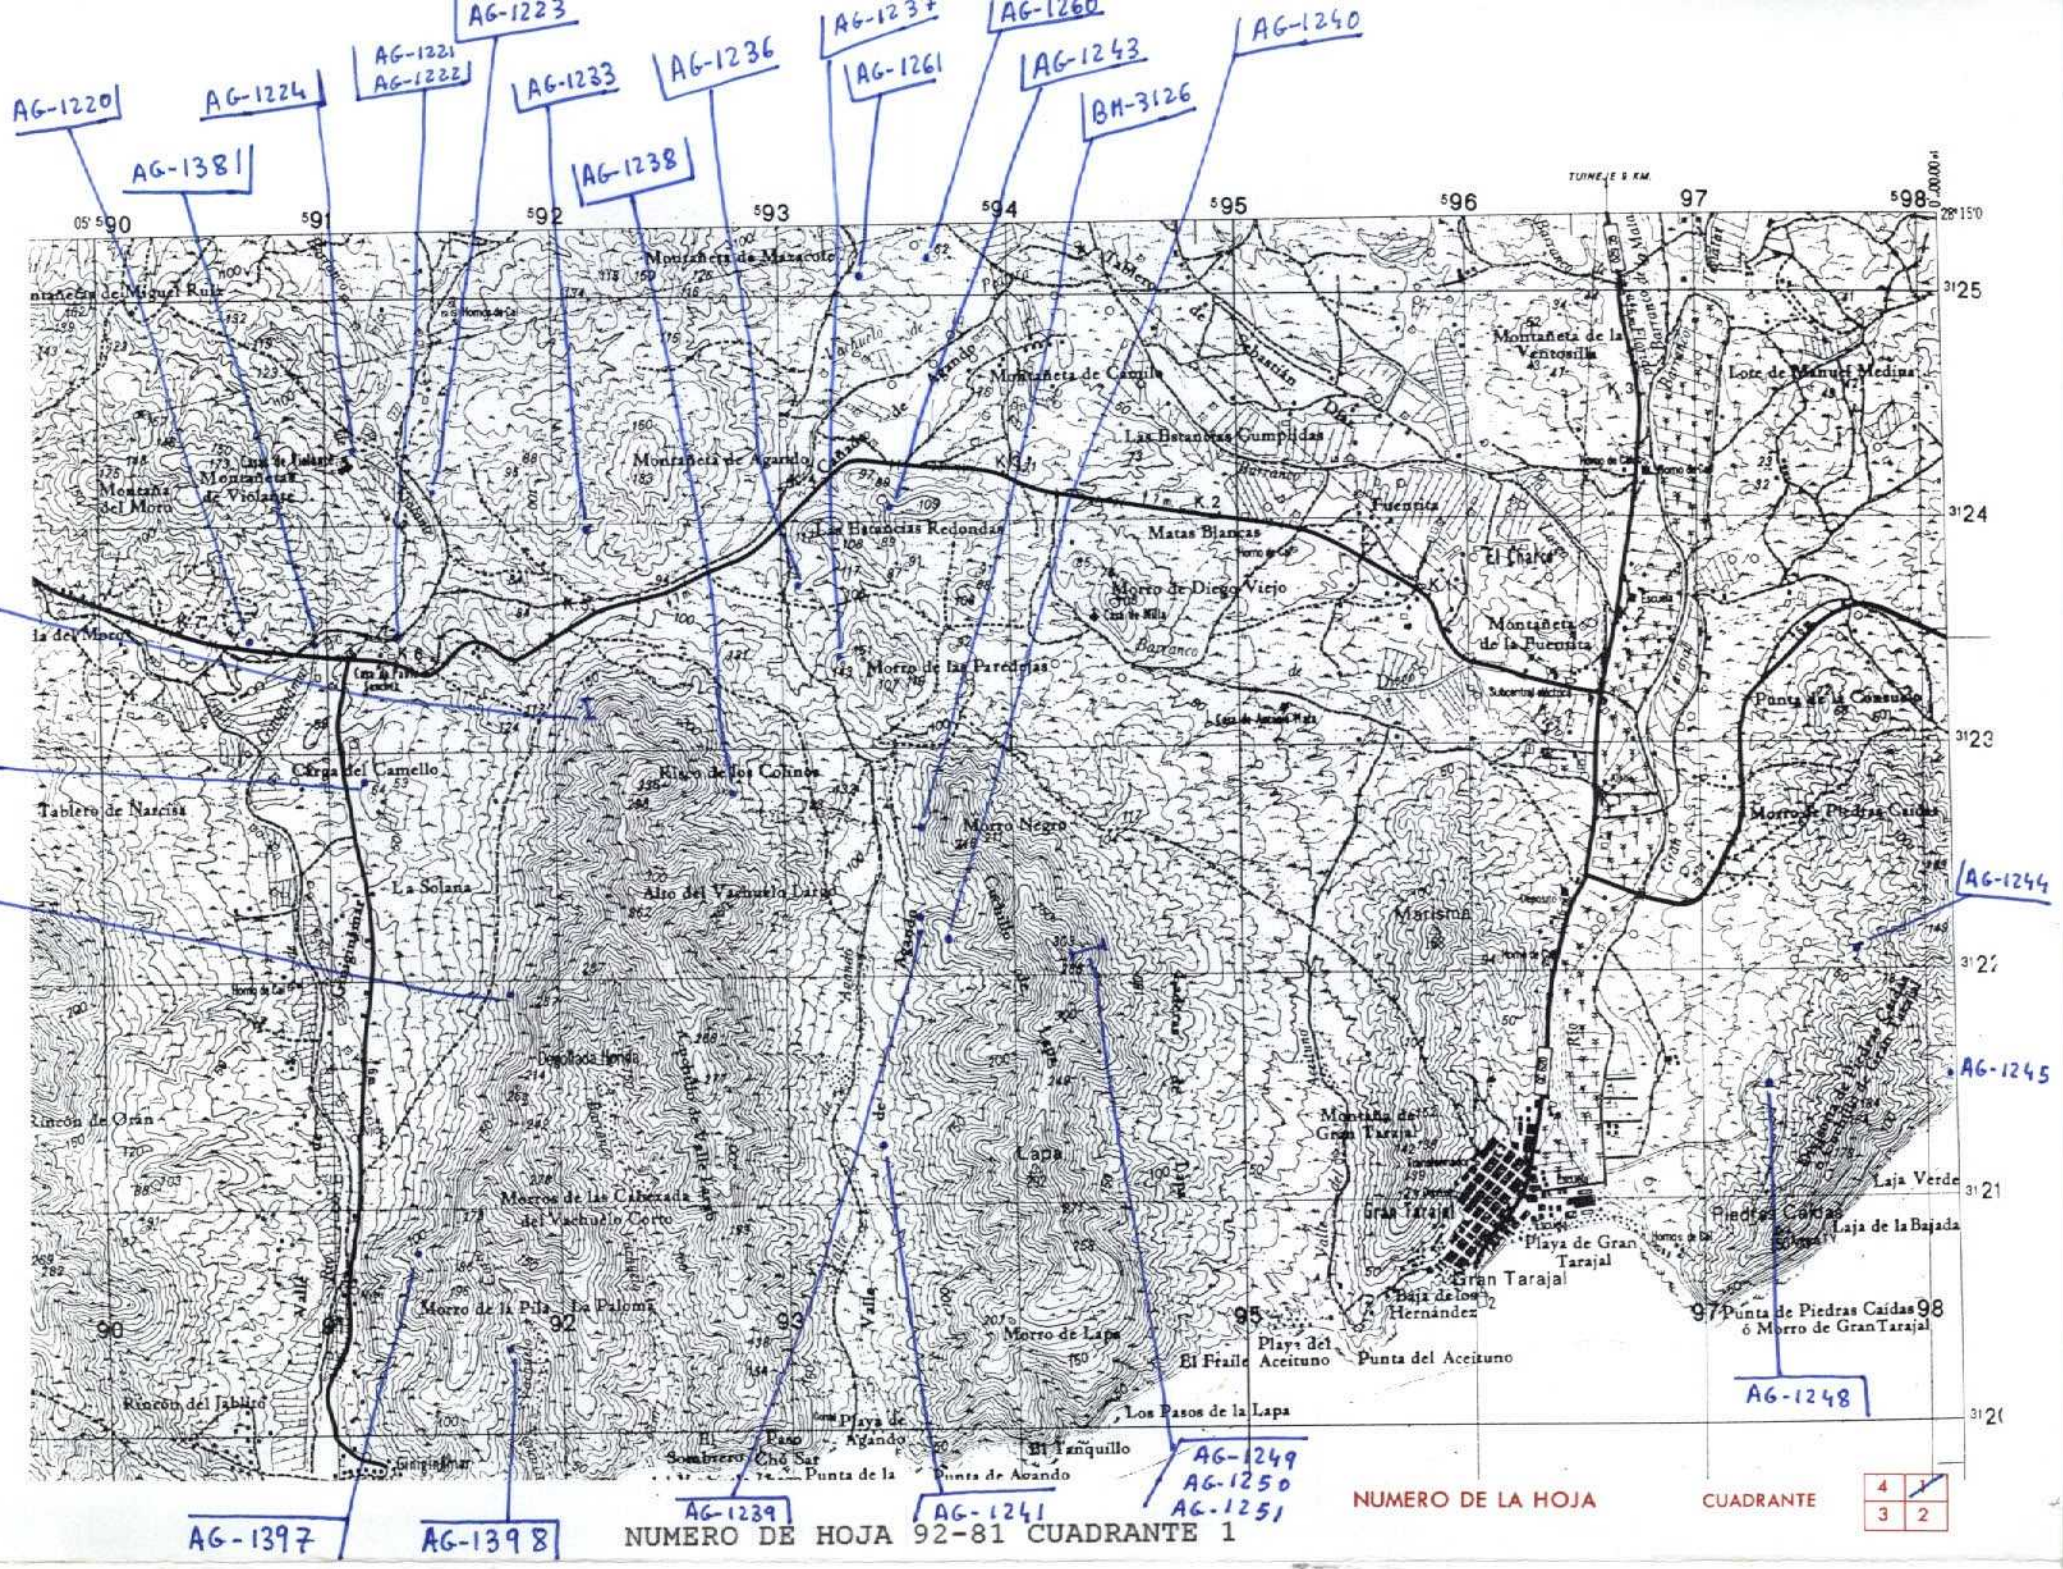

NUMERO DE HOJA 92-81 CUADRANTE 1

DATOS A RELLENAR POR EL I.T.G.E.			DATOS A RELLE. POR EL CONSULT				DATOS A RELLENAR POR EL I.T.G.E.			
Nº de la hoja 1 : 50.000	Cuadrante número	Nº del documento	CONSULT	ESPECIAL	QUE REALI	LA ESTAC.	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verifiado
92-81	1		G	P	A B	G H				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis
1239		\										
1240		\										
1241		\										
1249		\										
1250		\										
1251		\										
1248		\						\				
1245		\										
1244		\										
1243		\										
1260		\										
1261		\										
1237		\										
1236		\										
1238		\										
1233		\										
1223		\										
1222		\										
1221		\										

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis
1224		\										
1220		\										
1235		\										
1234		\										
1242		\										
3129		\										
3126		\										
1397		\										
1398		\										
1381		\										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis

EL CONSULTOR

DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 Y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO TECNOLOGICO GEOMINERO DE ESPAÑA DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 28003

Recibido I. T. G. E. el .....
El Supervisor

Enviado el .....
El Consultor

GEOPRIN, S.A.

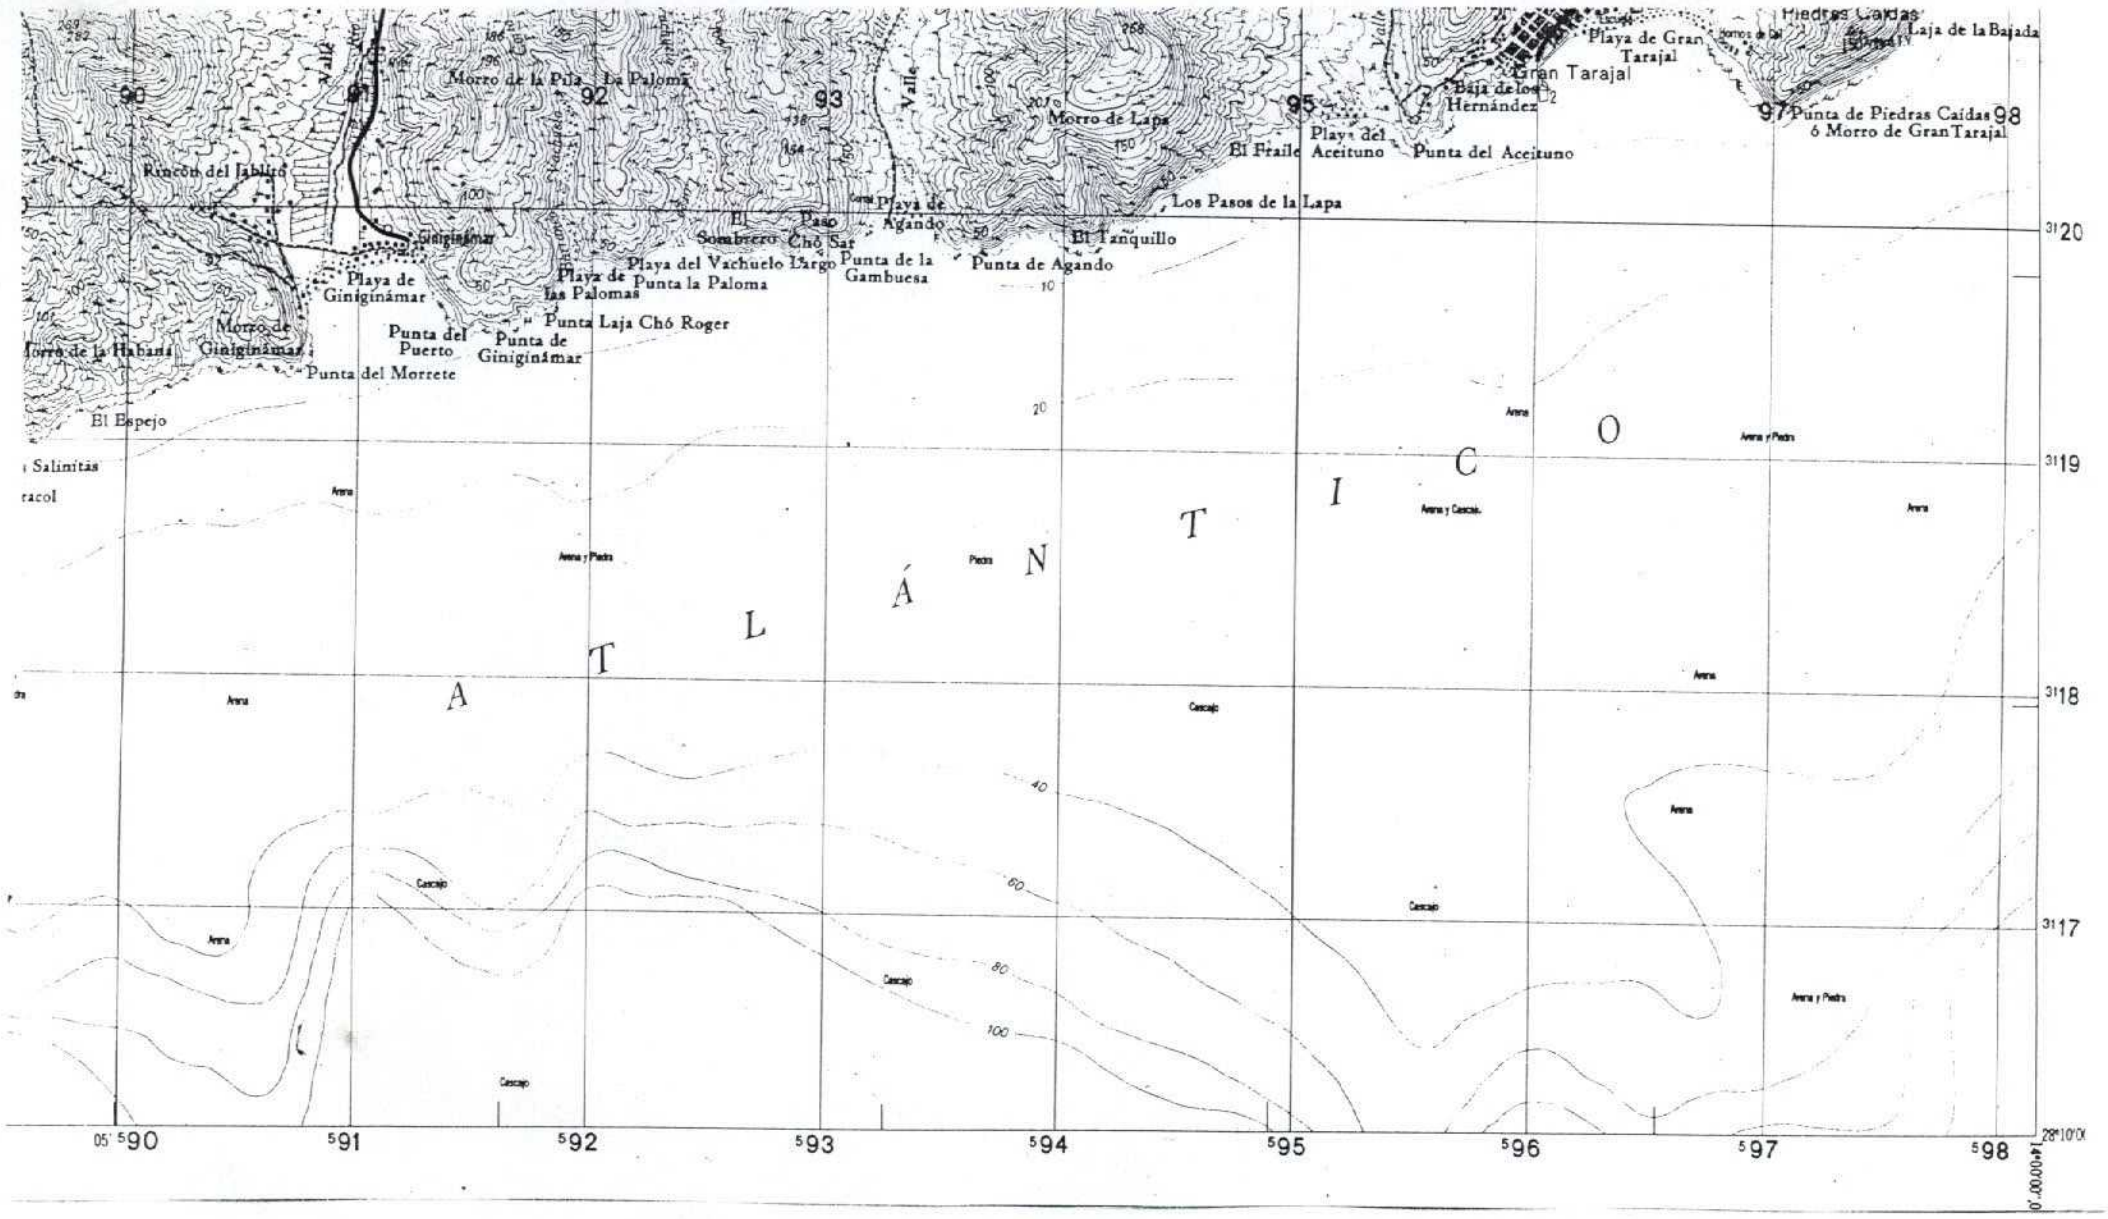

NUMERO DE LA HOJA CUADRANTE

4	1
3	2

NUMERO DE HOJA 92-81 CUADRANTE 2

DATOS A RELLENAR POR EL I.T.G.E.		
Nº de la hoja 1 : 50.000	Cuadrante número	Nº del documento
92-81	2	

DATOS A RELLE. POR EL CONSUL	
CONSULT	ESPECIAL QUE REALI LA ESTAC.

DATOS A RELLENAR POR EL I.T.G.E.			
Recibido	Ref. Control	Perforado	Verifiado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS											
		Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis	

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS											
		Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis	

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS											
		Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis	

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS											
		Petro l. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis Químicos	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis	

EL CONSULTOR

DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 Y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO TECNOLOGICO GEOMINERO DE ESPAÑA DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 28003

Recibido I. T. G. E. el .....
El Supervisor

Enviado el .....
El Consultor

GEOPRIN, S.A.